



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**

Поштова адреса: вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., 89412,
р/р № UA793123560000026006005609369 в ЗОУ АТ «Ошадбанк» в м. Ужгород,
МФО 312356, код за ЄДРПОУ 00131529, тел.факс (0312)61-98-83
Витяг з реєстру платників ПДВ № 1728064500031, ПІН 001315207010
E-mail: kanc@zakarp.at.energy

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Дата видачі

19.03.2024

№ (ідентифікатор)

ТУ008190-190324-1-06-12-2-000000-1

багатоквартирного житлового будинку. "Громадська організація "Федерація боксу Закарпатської області""

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Ужгородський р-н., Ужгородська ОТГ, м. Ужгород, вул. Закарпатська, 26 "А" (2110100000:27:001:0344)**

Функціональне призначення об'єкта: **багатоквартирний житловий будинок**

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: **2024**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії **0** кВт

I категорія **0** кВт

II категорія **0** кВт

III категорія **0** кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: **308** кВт

I категорія **0** кВт

II категорія **0** кВт

III категорія **308** кВт

Напруга в точці приєднання **0,4** кВ

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення **0** кВт

електроплити **0** кВт

гаряче водопостачання **0** кВт

Графік уведення потужностей за роками

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I категорія надійності електропостачання	II категорія надійності електропостачання	III категорія надійності електропостачання
2024	308	-	-	308

4. Джерело електропостачання: **ТП-128-01 (Т-1), ТП-24-01 (Т-1), ПС 110/10 Ужгород-5 (Т-1)**

5. Точка забезпечення потужності: **КЛ-10 ЗТП-24-01 - ЗТП-128-01**

6. Точка приєднання: **РП-0,4 кВ проєктованого ТП-10/0,4 кВ**

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: **А**

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

9. ЄІС-код площадки комерційного обліку

6 2 Z 5 2 8 1 1 1 9 6 6 1 7 8 9

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати:

1.1 Вимоги до електромереж основного живлення

1.1.1 Визначити проєктом обсяг реконструкції власних мереж

1.2 Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі

1.3 Вимоги до безпеки електропостачання

1.3.1 Під час проєктування та при здійсненні будівництва об'єктів на відведеній земельній ділянці, необхідно забезпечити безумовне дотримання норм та вимог правил охорони електричних мереж (далі - ПОЕМ), передбачених: Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (схвалений ВРУ 9 липня 2010 року № 2480-VI, зі змінами), «Правилами охорони електричних мереж» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. за № 1455) та «Правилами улаштування електроустановок» (затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 р. за № 476). Укладання договору про надання послуг з

Заступник директора комерційного з контролю технологічних витрат електричної енергії

Ярослав Біган

Заступник технічного директора з високовольтних мереж

Василь ІВАНЧО

Заступник директора технічного

Михайло Німець

Начальник енергоінспекції

Мирослав ДАНКО

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Закарпаттяобленерго"

вул.Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район,
89412

Контактний тел.: (0312) 66-95-95

р/р UA94312356000026009002609369

у ЗОУ АТ "Ошадбанк"

МФО 312356, ЄДРПОУ 00131529

ПІН 001315207010 свідоцтво платника

ПДВ № 1728064500031


директор технічний

Ідентифікація / Сухан В.В. /
(Підпис) (П.І.П.)

19.03.2024

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приднання згідно з умовами договору про приднання.

ПС-110/10 Ужгород-5

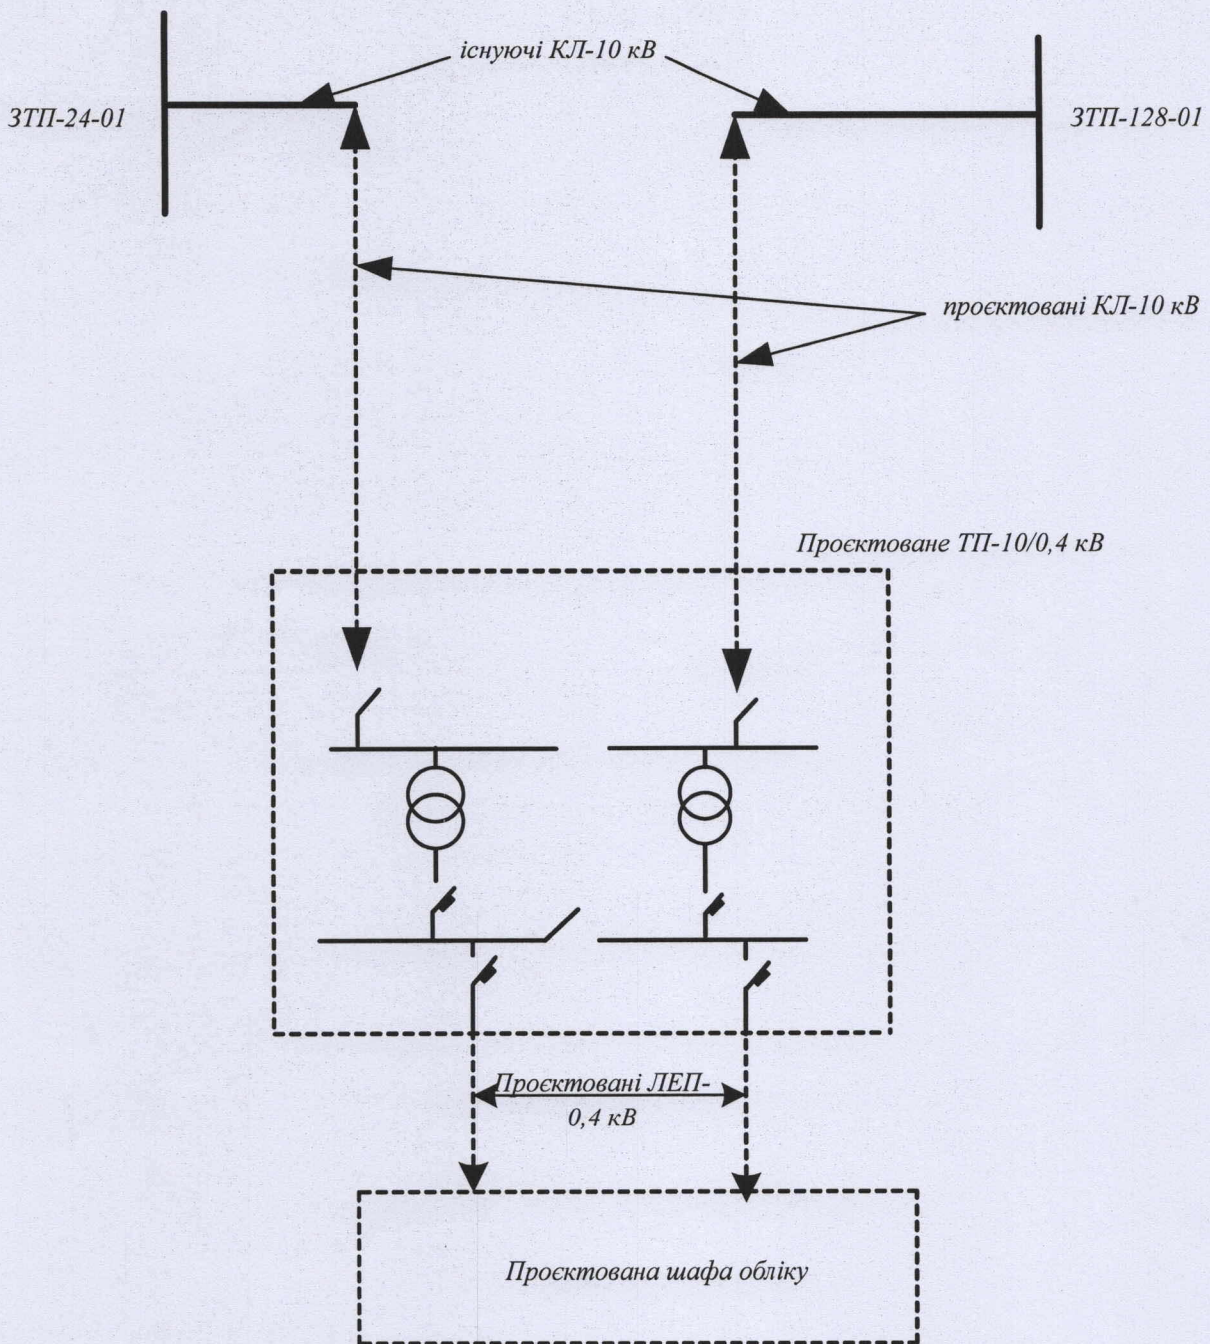

			Дата
Виконав			
Перевірів			

Однолінійна схема приєднання