





Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200674

Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200675

Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200676

Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200677

Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200678

Nik
NIK 2104 AP2T-1802 MC-11
13200679





Відний автомат	Відний автомат	Відний автомат	Відний автомат	Відний автомат	Відний автомат
Квартира №	Квартира №	Квартира №	Квартира №	Квартира №	Квартира №



47

48



47


48

48







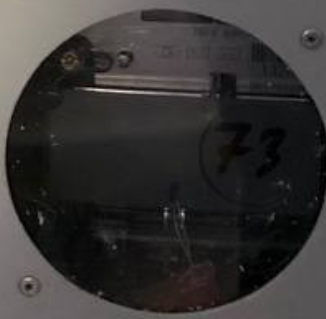




Відний автомат Відний автомат Відний автомат Відний автомат Відний автомат



Квартира № Квартира № Квартира № Квартира № Квартира №



22

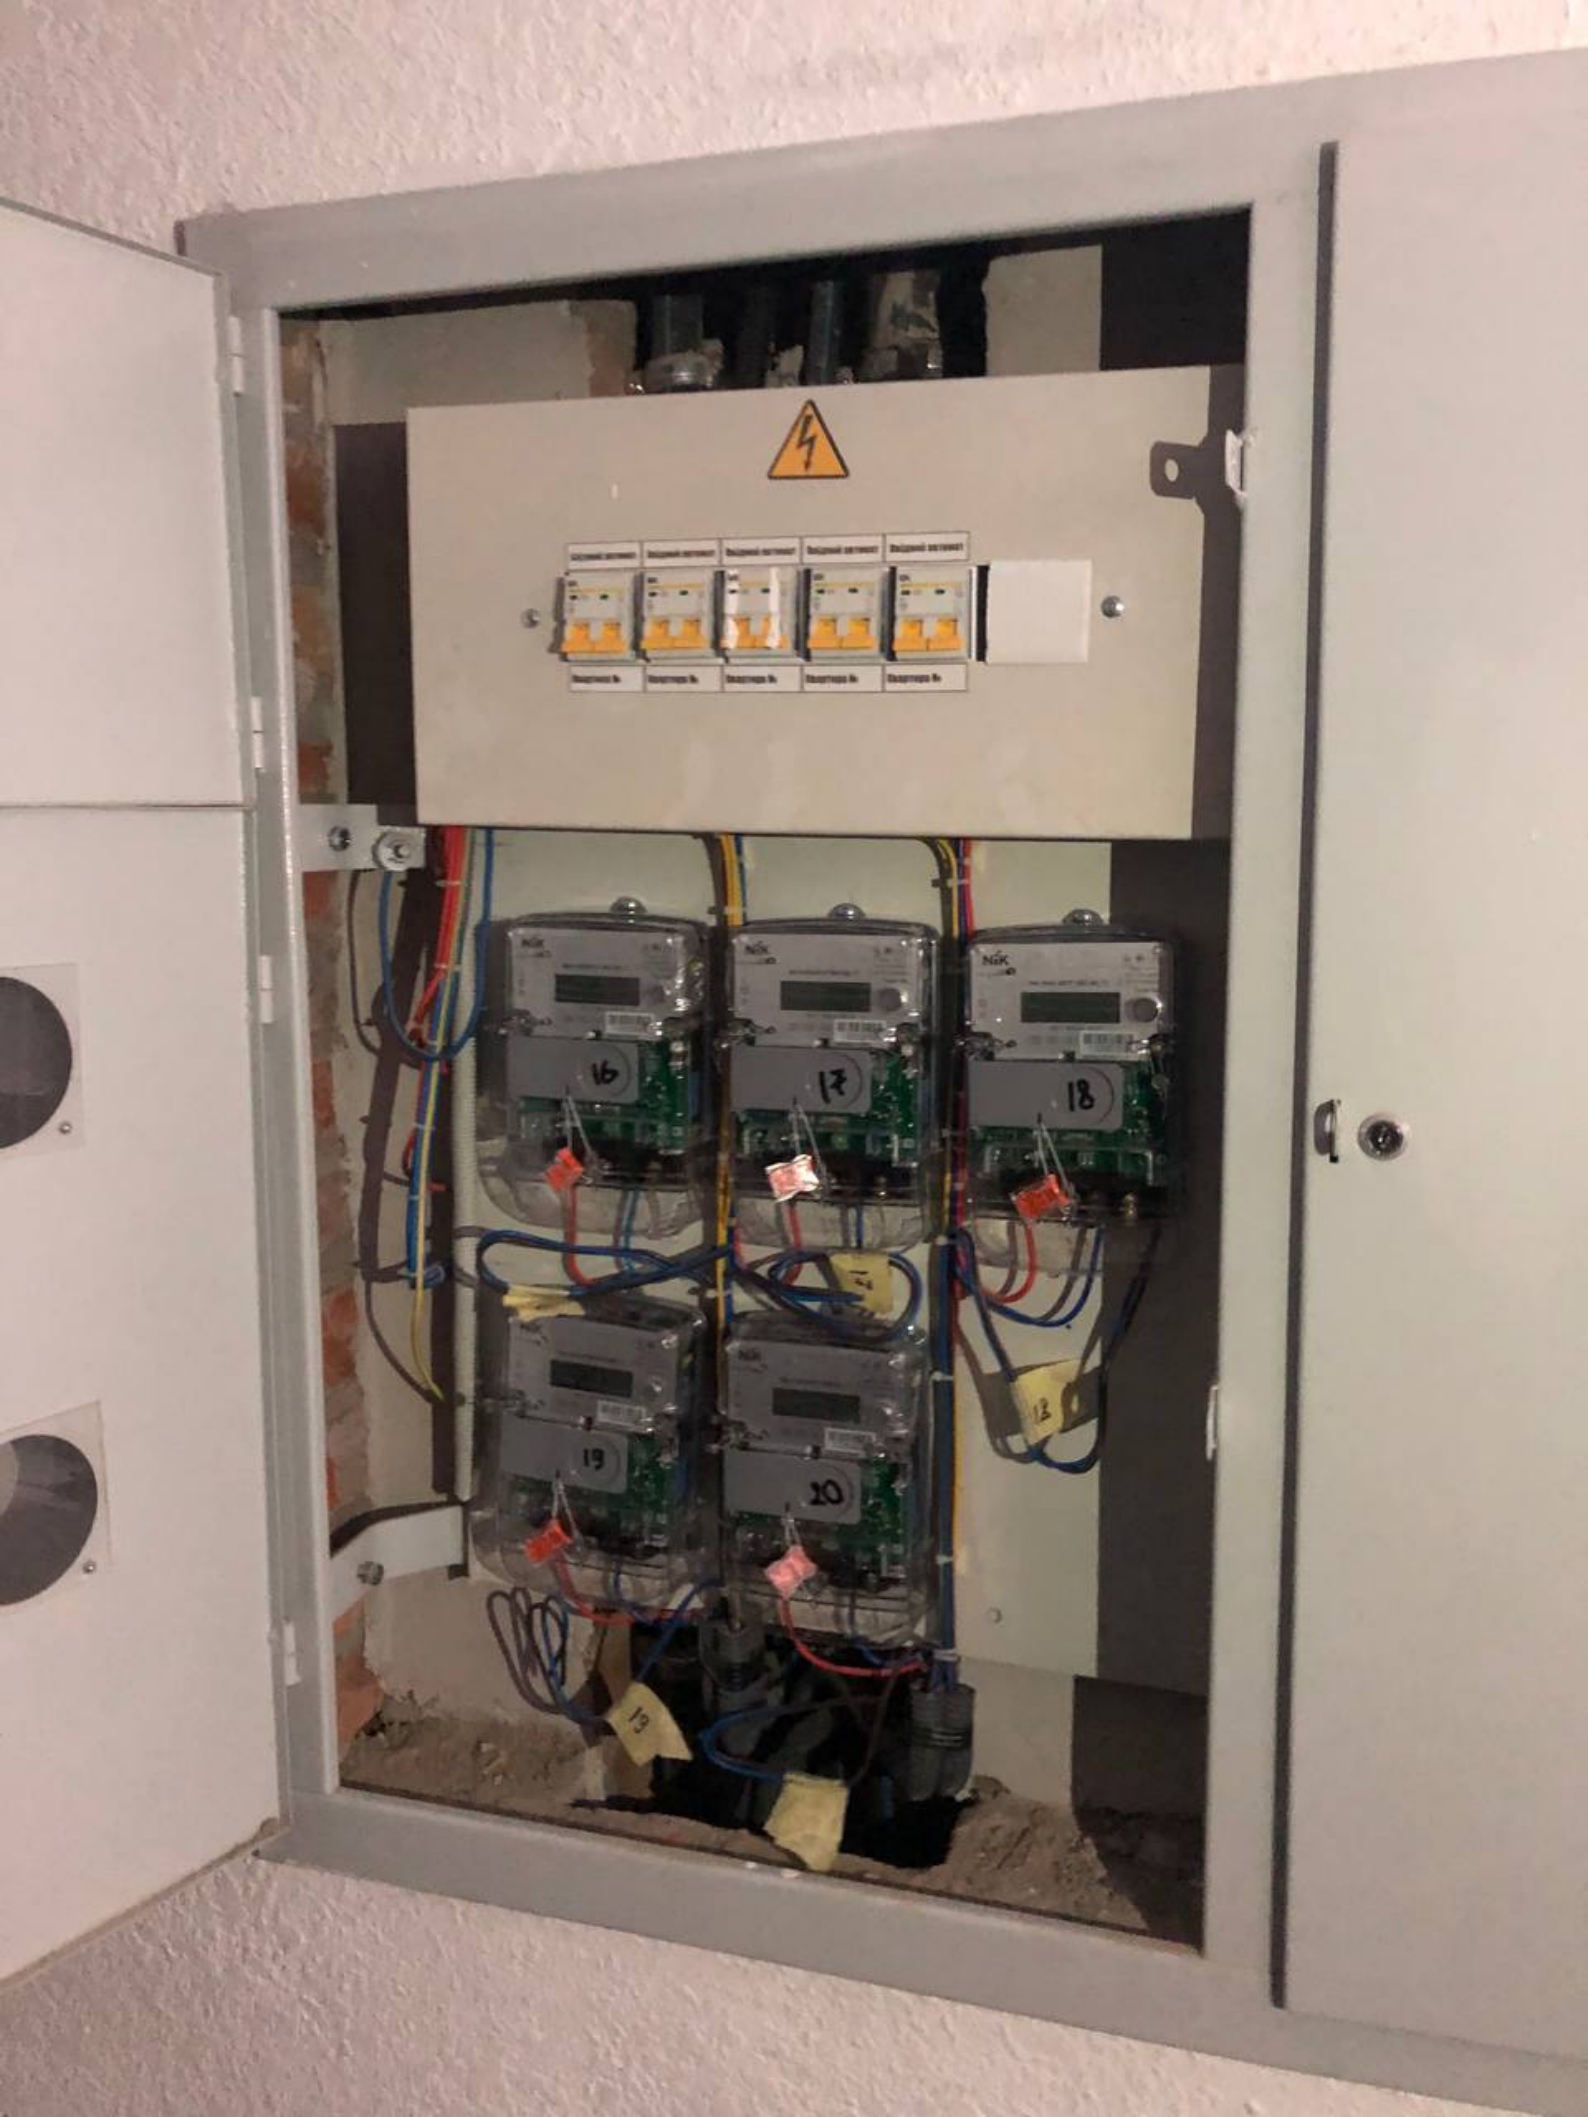































вулиця
Нікітченка, 3 Під'їзд
Кв. 1-45 № 1




















ОБОГРЕВ



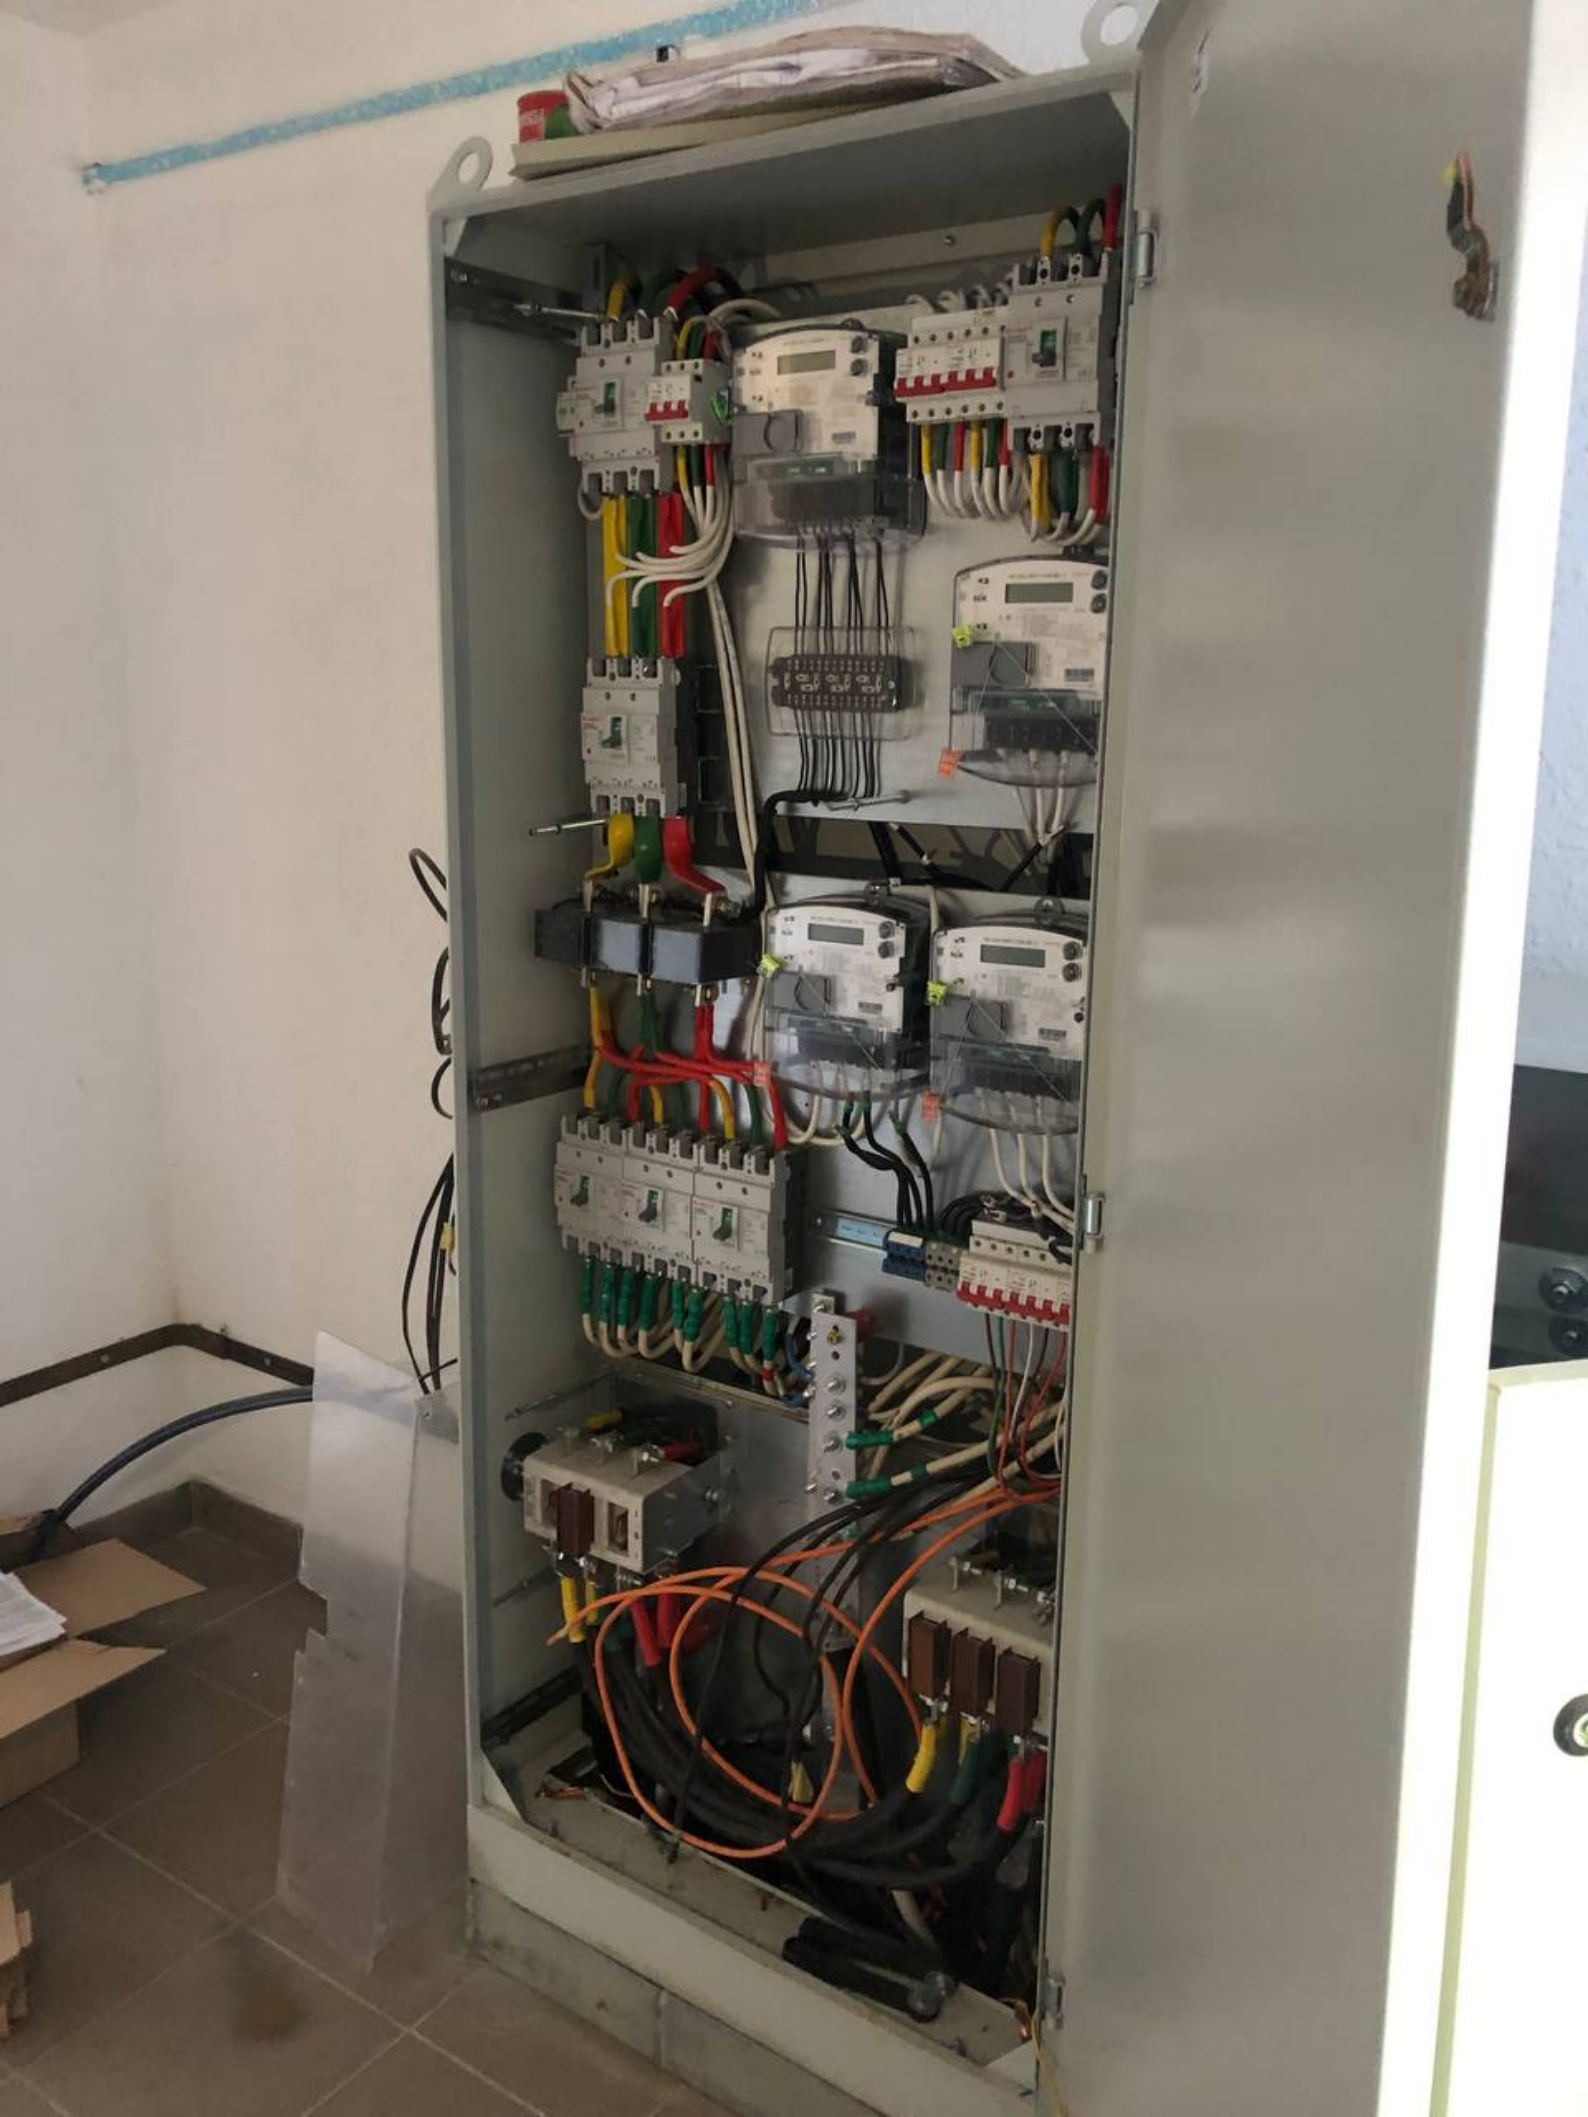





WILDWIND



СГ



METHANE GAS
DETECTOR

СТРАЖ®

CH4

FAULT

POWER

TEST



СТРАЖ®

ON

ПОВИША

НИЗКО

ТЕСТ

ГАЗИФИКАТОР
АЕ2014



UDK
GAZBETON

www.udkgazbeton.com

UDK
GAZBETON

www.udkgazbeton.com

UDK




















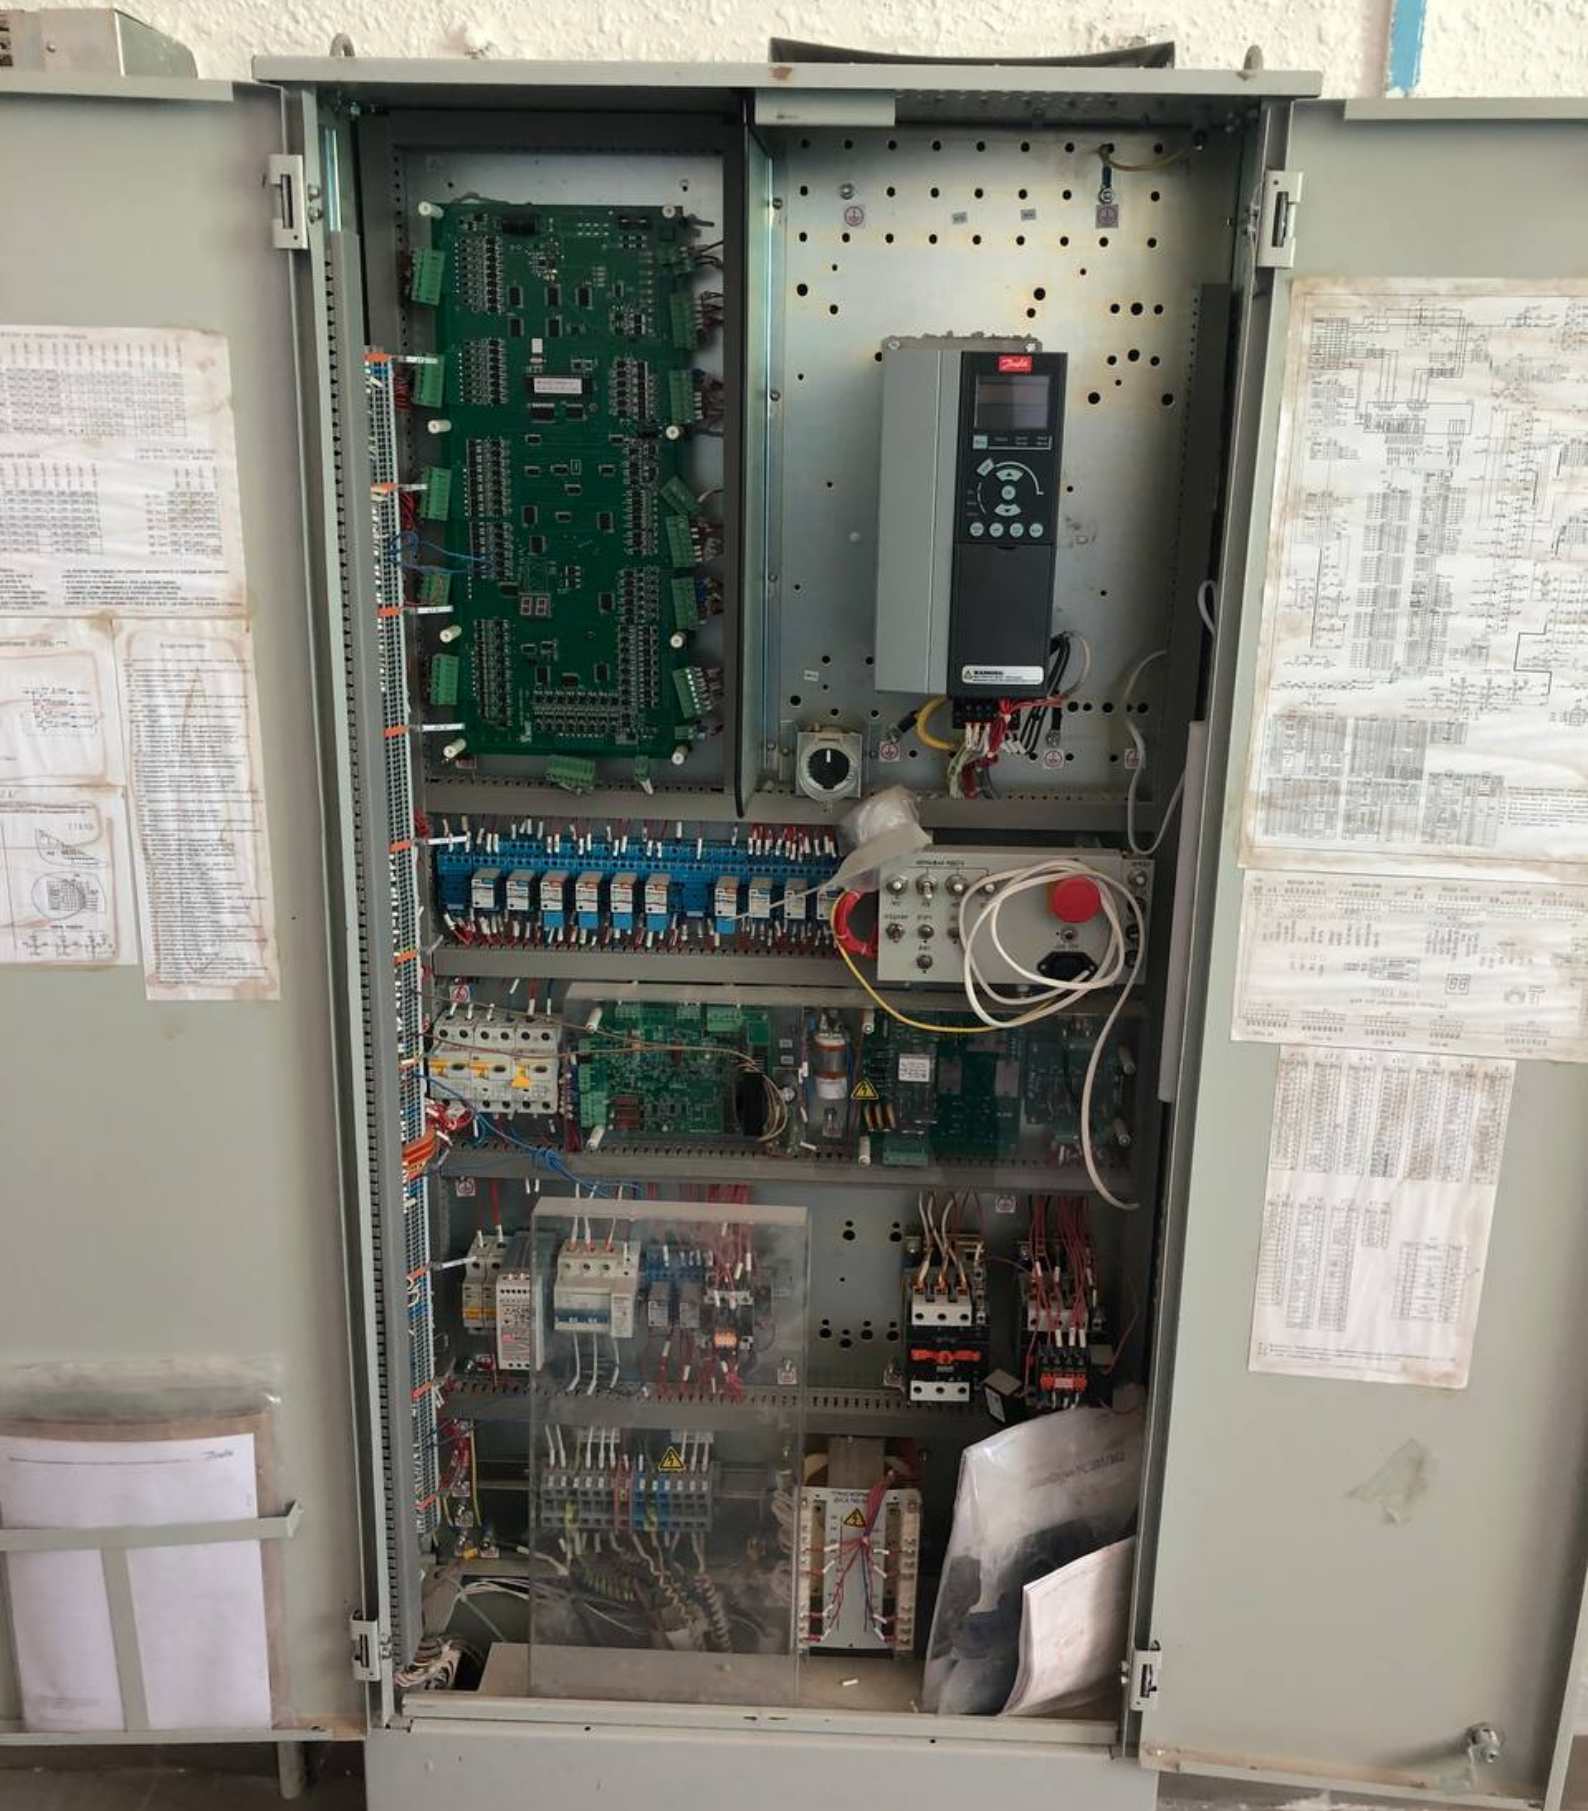

Component	Value	Notes
Resistor	10k	
Capacitor	100nF	
Diode	1N4148	
Relay	12VDC	
Terminal	16-pin	































elster **BK-G4M** No 13012251-026-214

6 m³/h Kvs 1.5 M1
0.016 m³/h HS T
1 dm³ T₁ 05°C - 45°C
50 l/h T₂ 05°C - 40°C

elster s.r.o. M21 UA TR 055 ST 030-18
2017 EN 1309:2012

00000.275 m³

S/N: 004213012251 1 imp 8.0.01m³

3
ОПЛАТА ОДНОМЕСЯЧНО
АТ

СЕРТИФИКАТ
ОДОБРОЖАВАЊА







BK-G4M



No 13012201-026-21-I



2

6 m³/h
0,016 m³/h
1,2 dm³
50кПа

Клас 1,5 M1
H3 T
t_m -25°C...+55°C
t_g -25°C...+40°C



M21 UA.TR.055.ST.030-18

Elster s.r.o.

ДСТУ EN 1359:2012

00000152

m³

S/N: 004013012201 1 imp ± 0,01m³





W8-1

















BK-G4M

No 13012183-026-21-I

Q_{max} 6 m³/h
Q_{min} 0.016 m³/h
V 1.2 dm³
P_{max} 50kPa

Класс 1.5 M1
HS T
t_{min} -25°C...+65°C
t_g -25°C...+40°C

M21 UA.TR.055.ST.030-18

ДСТУ EN 1359:2012

Elster s.r.o.

00000.495 m³

S/N: 004613012183 1 imp = 0.01m³

R36890082
AT ПОЛТАВАГАЗ























1

















вулиця
Нікітченка, 3 П/д №А
КВ. 46-98 № 2





Улица
Хайрваска 3
№ 1-45
№ 1



вулиця
Нікітченка, 3 Під'їзд
кв. 1-45 № 1













