Respublika

8 31 35

7 26 30

6 21 25

5 16 20

4 11 15

3 6 10

2 1 5

1

Protected by Novacel

Protected by Novacel

40314142
m³

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ
МЕРЕЖА
ТРИВОГА
ПОРІГ 2
ПОРІГ 1
НОРМА
АВАРІЯ
КАНАЛ 1
КАНАЛ 2
КАНАЛ 3
КАНАЛ 4
ТЕСТ
СТОП
ТЕМП

8
7
6
5
4
3
2

Квартира
№ 32
Квартира
№ 33
Квартира
№ 34
Квартира
№ 35
Квартира
№ 31

35
34
33

ROUND

LIEBHERR
Bromstol
VISION

Щит ЩЛ
ОДС ПРОМІНЬ

28

ROUND
ELECTRIC WATER HEATER
ROUND
ELECTRIC WATER HEATER
80

28
30

28

ROLUND

6

7

Квартира № 7
Квартира № 8
Квартира № 9
Квартира № 10
Квартира № 7
Квартира № 8
Квартира № 9
Квартира № 10

ROUND
ELECTRIC WATER HEATER
80
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
ELEKTRILISED SOOJAVEEBOILERID
• DIAMOND QUALITY ENAMEL
• MULTIFUNCTION SAFETY VALVE

ALARM

Разблокировка
двери
НАЖМИТЕ

2.18
Кран кульовий
фланевий
DN 32, PN16,t=150 C
Zetkama
M21
kamstrup
2.1а
Витратомір первинний
ультразвуковий DN20
фланцевий
ULTRAFLOW 54

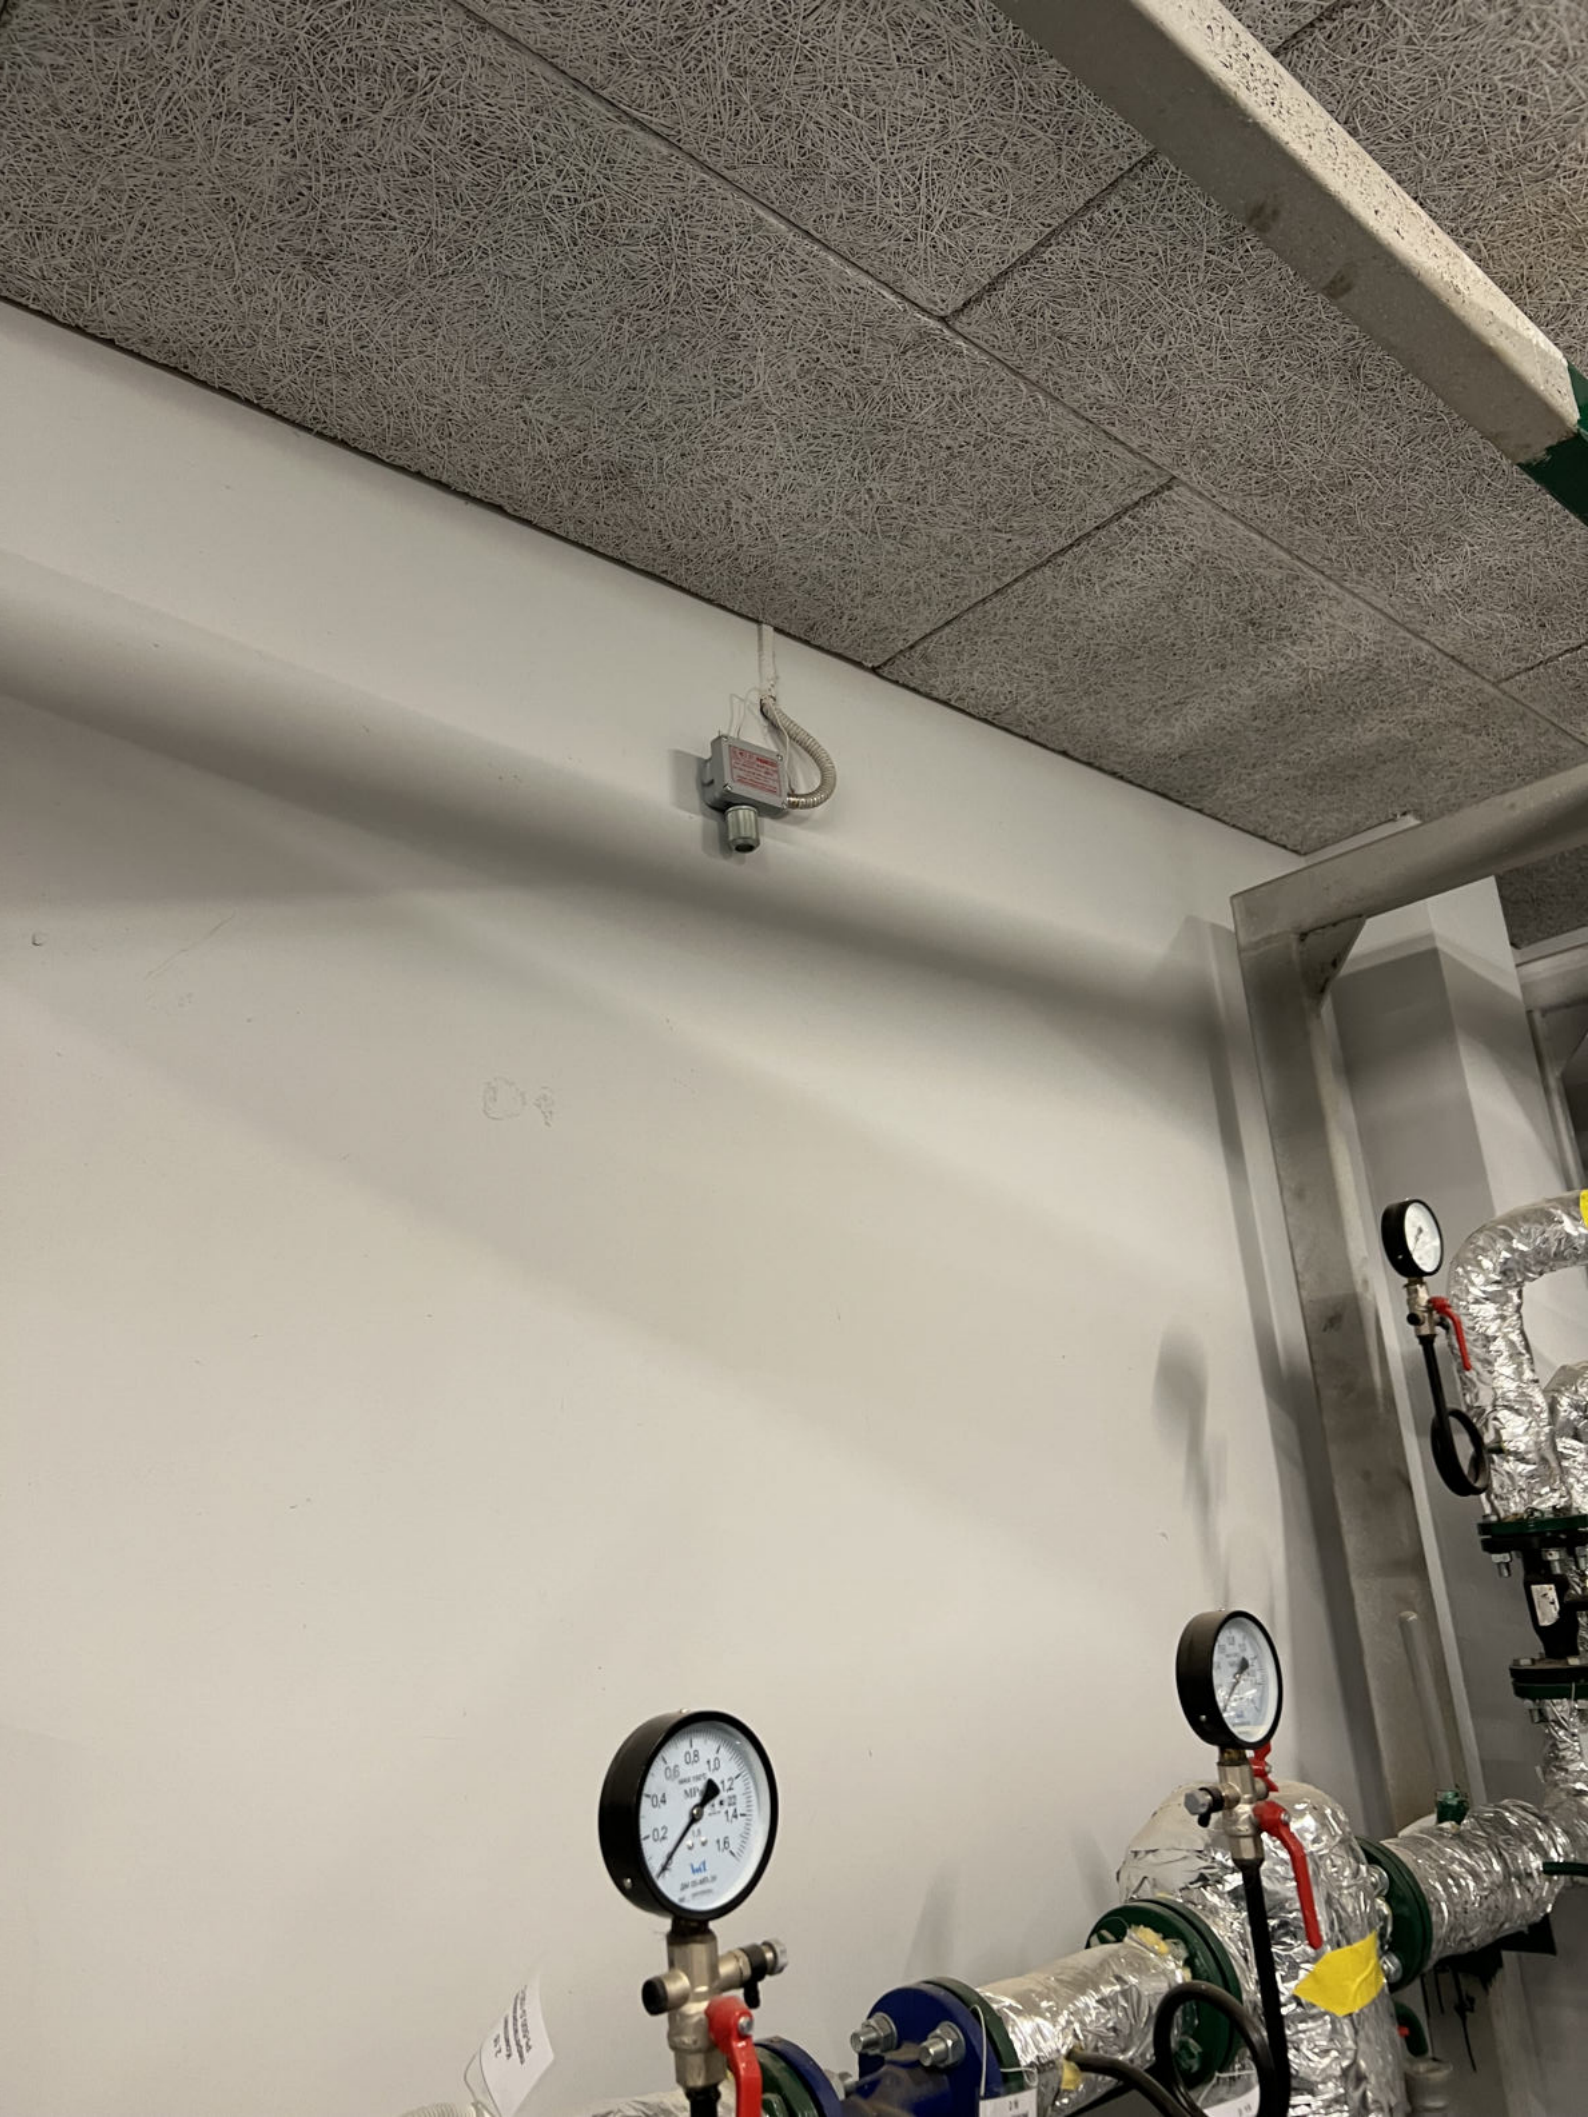

1.1
Прилад обліку
споживання теплової
1.1а
Витратомір первинний
ультразвуковий DN40
фланцевий
ULTRAFLOW 54

Ввід 1
Ввід 2
QF
SF
230В
12 В

B1

Вимкнено
Ввід 1
Ввід 2
Перемикач навантаження секції 1
Перемикач навантаження секції 2
Вимкнено
Ввід 1
Захист секції 1
Захист секції 2

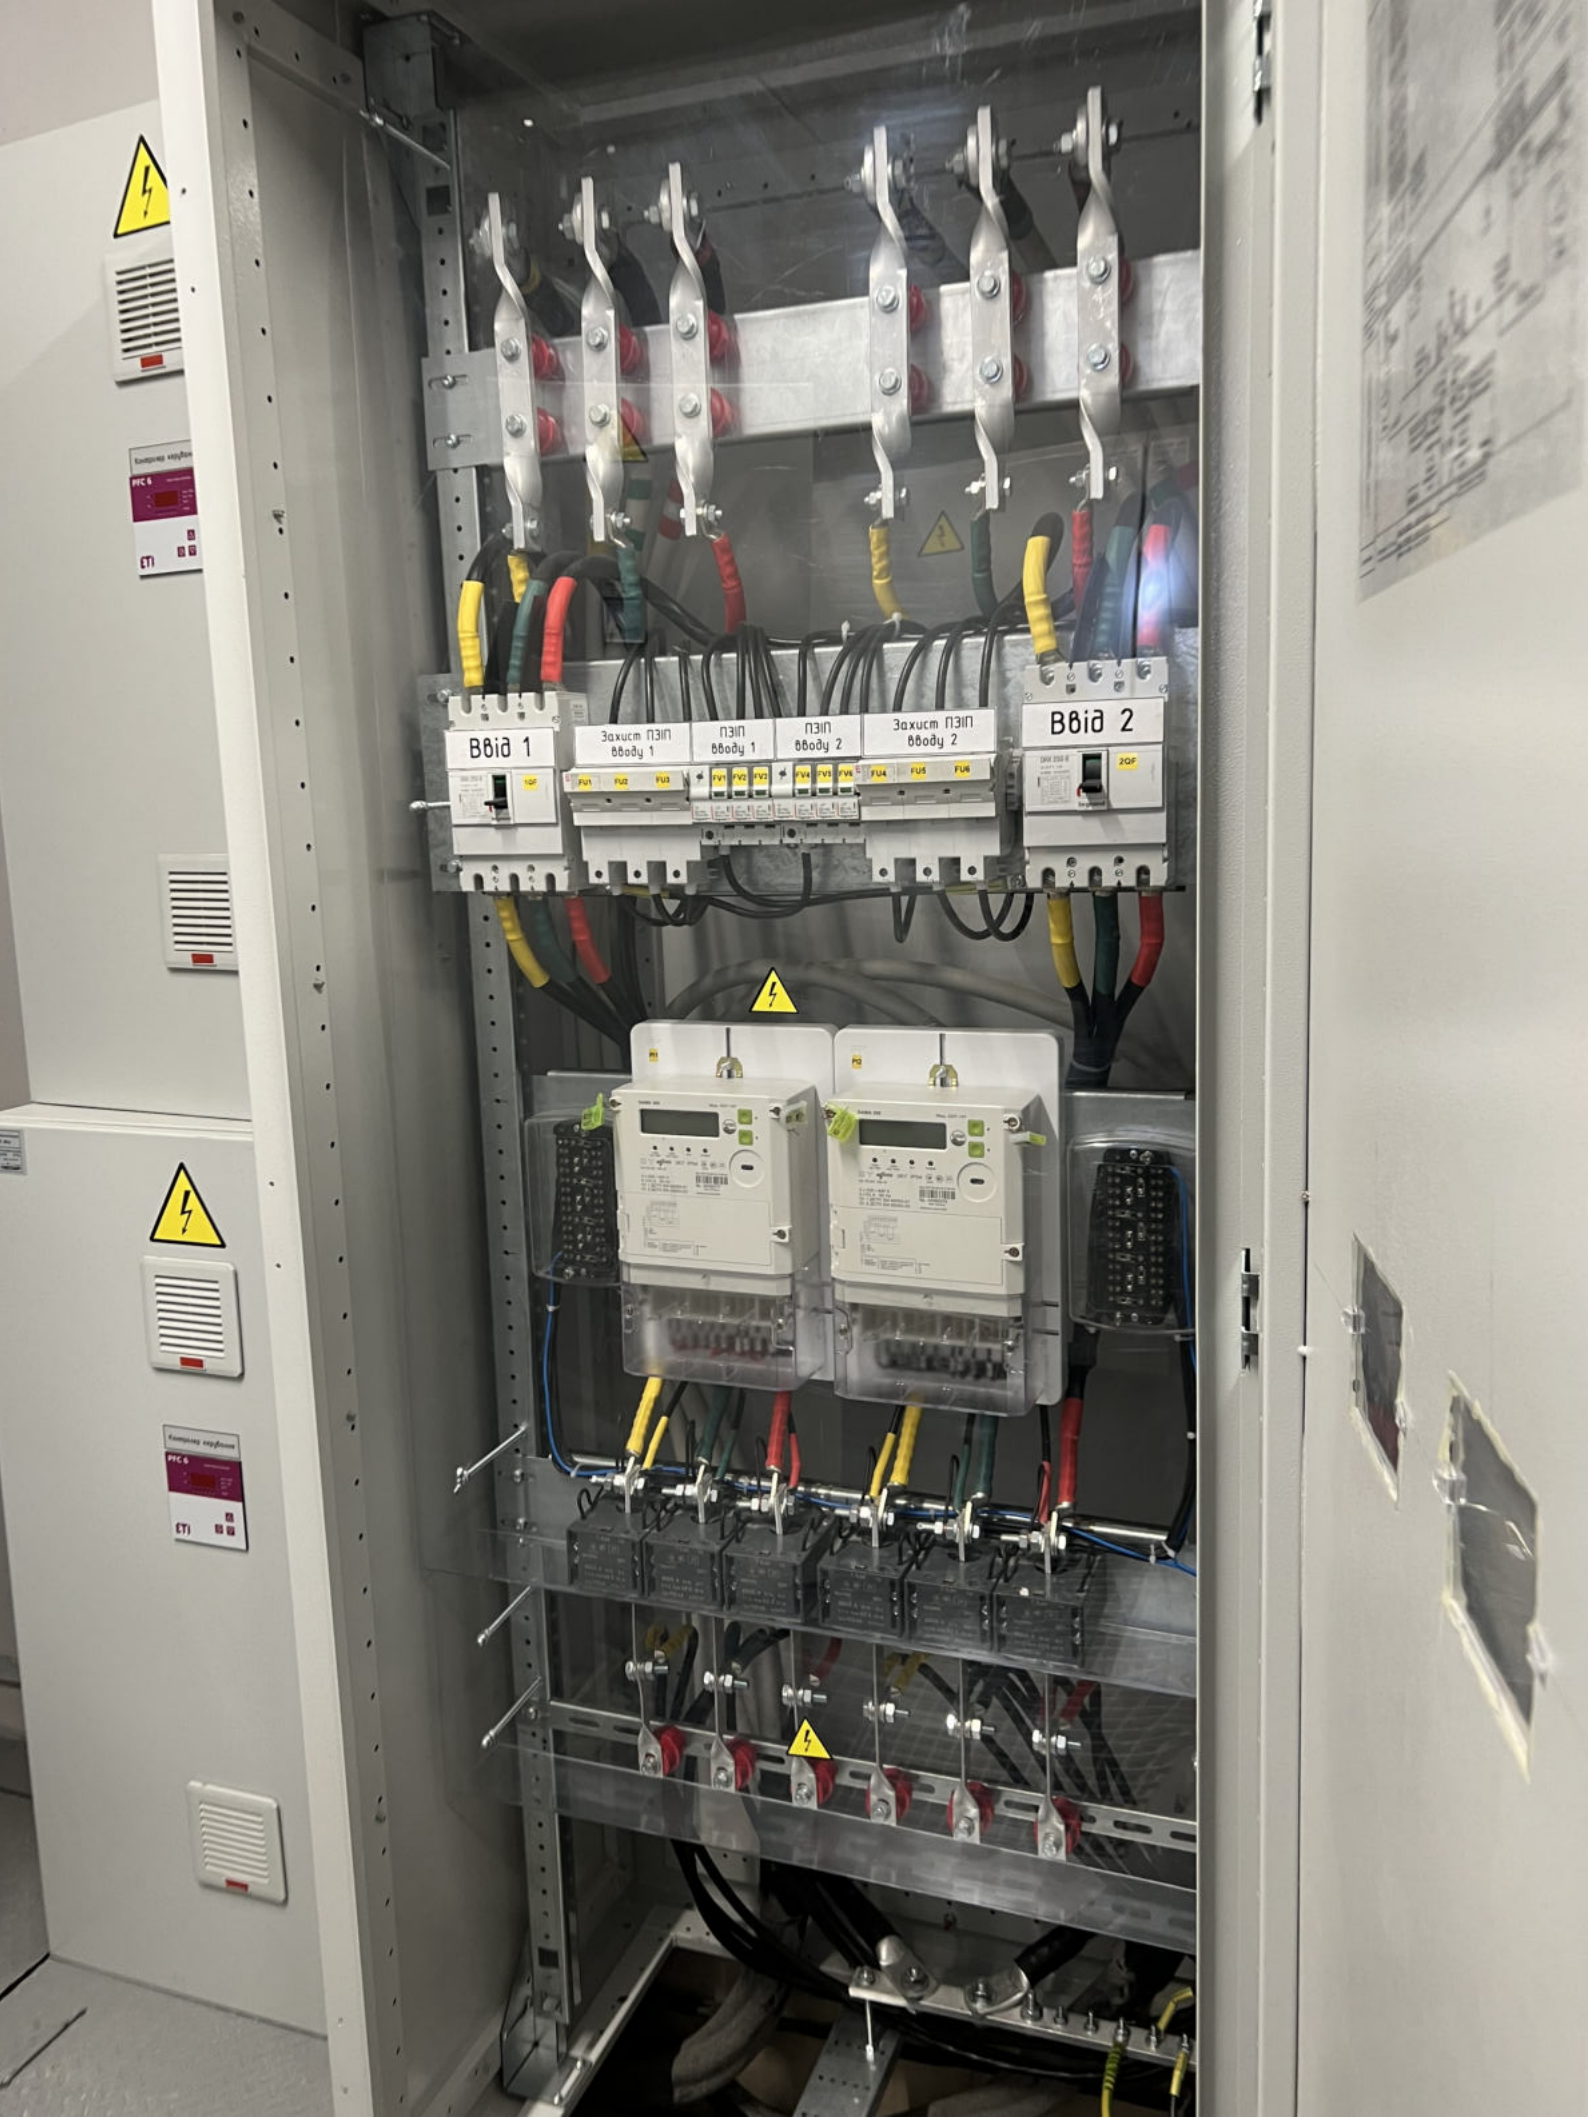
Ввід 1
Захист ПЗІП вводу 1
ПЗІП вводу 1
ПЗІП вводу 2
Захист ПЗІП вводу 2
Ввід 2

Ввід 1
Ввід 2

Перемикач навантаження секції 2
QS2
Захист секції 2
4QF
SA
SF
SF2
SF4
KV2
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11

Вольтметр
Вводу 1
Перемикач
Вольтметра
Вводу 1
Перемикач навантаження
секції 2
Ввід 1

Ввід 1
1QF
Ввід 2
2QF
Захист ПЗІП
Ввод 1
Захист ПЗІП
Ввод 2
FU1...FU3
FU4...FU6
ПЗІП
Ввод 1
ПЗІП
Ввод 2
FV1
FV2
TA1
TA2
TA3
TA4
TA5
TA6
A
B
C
TQF
SQF

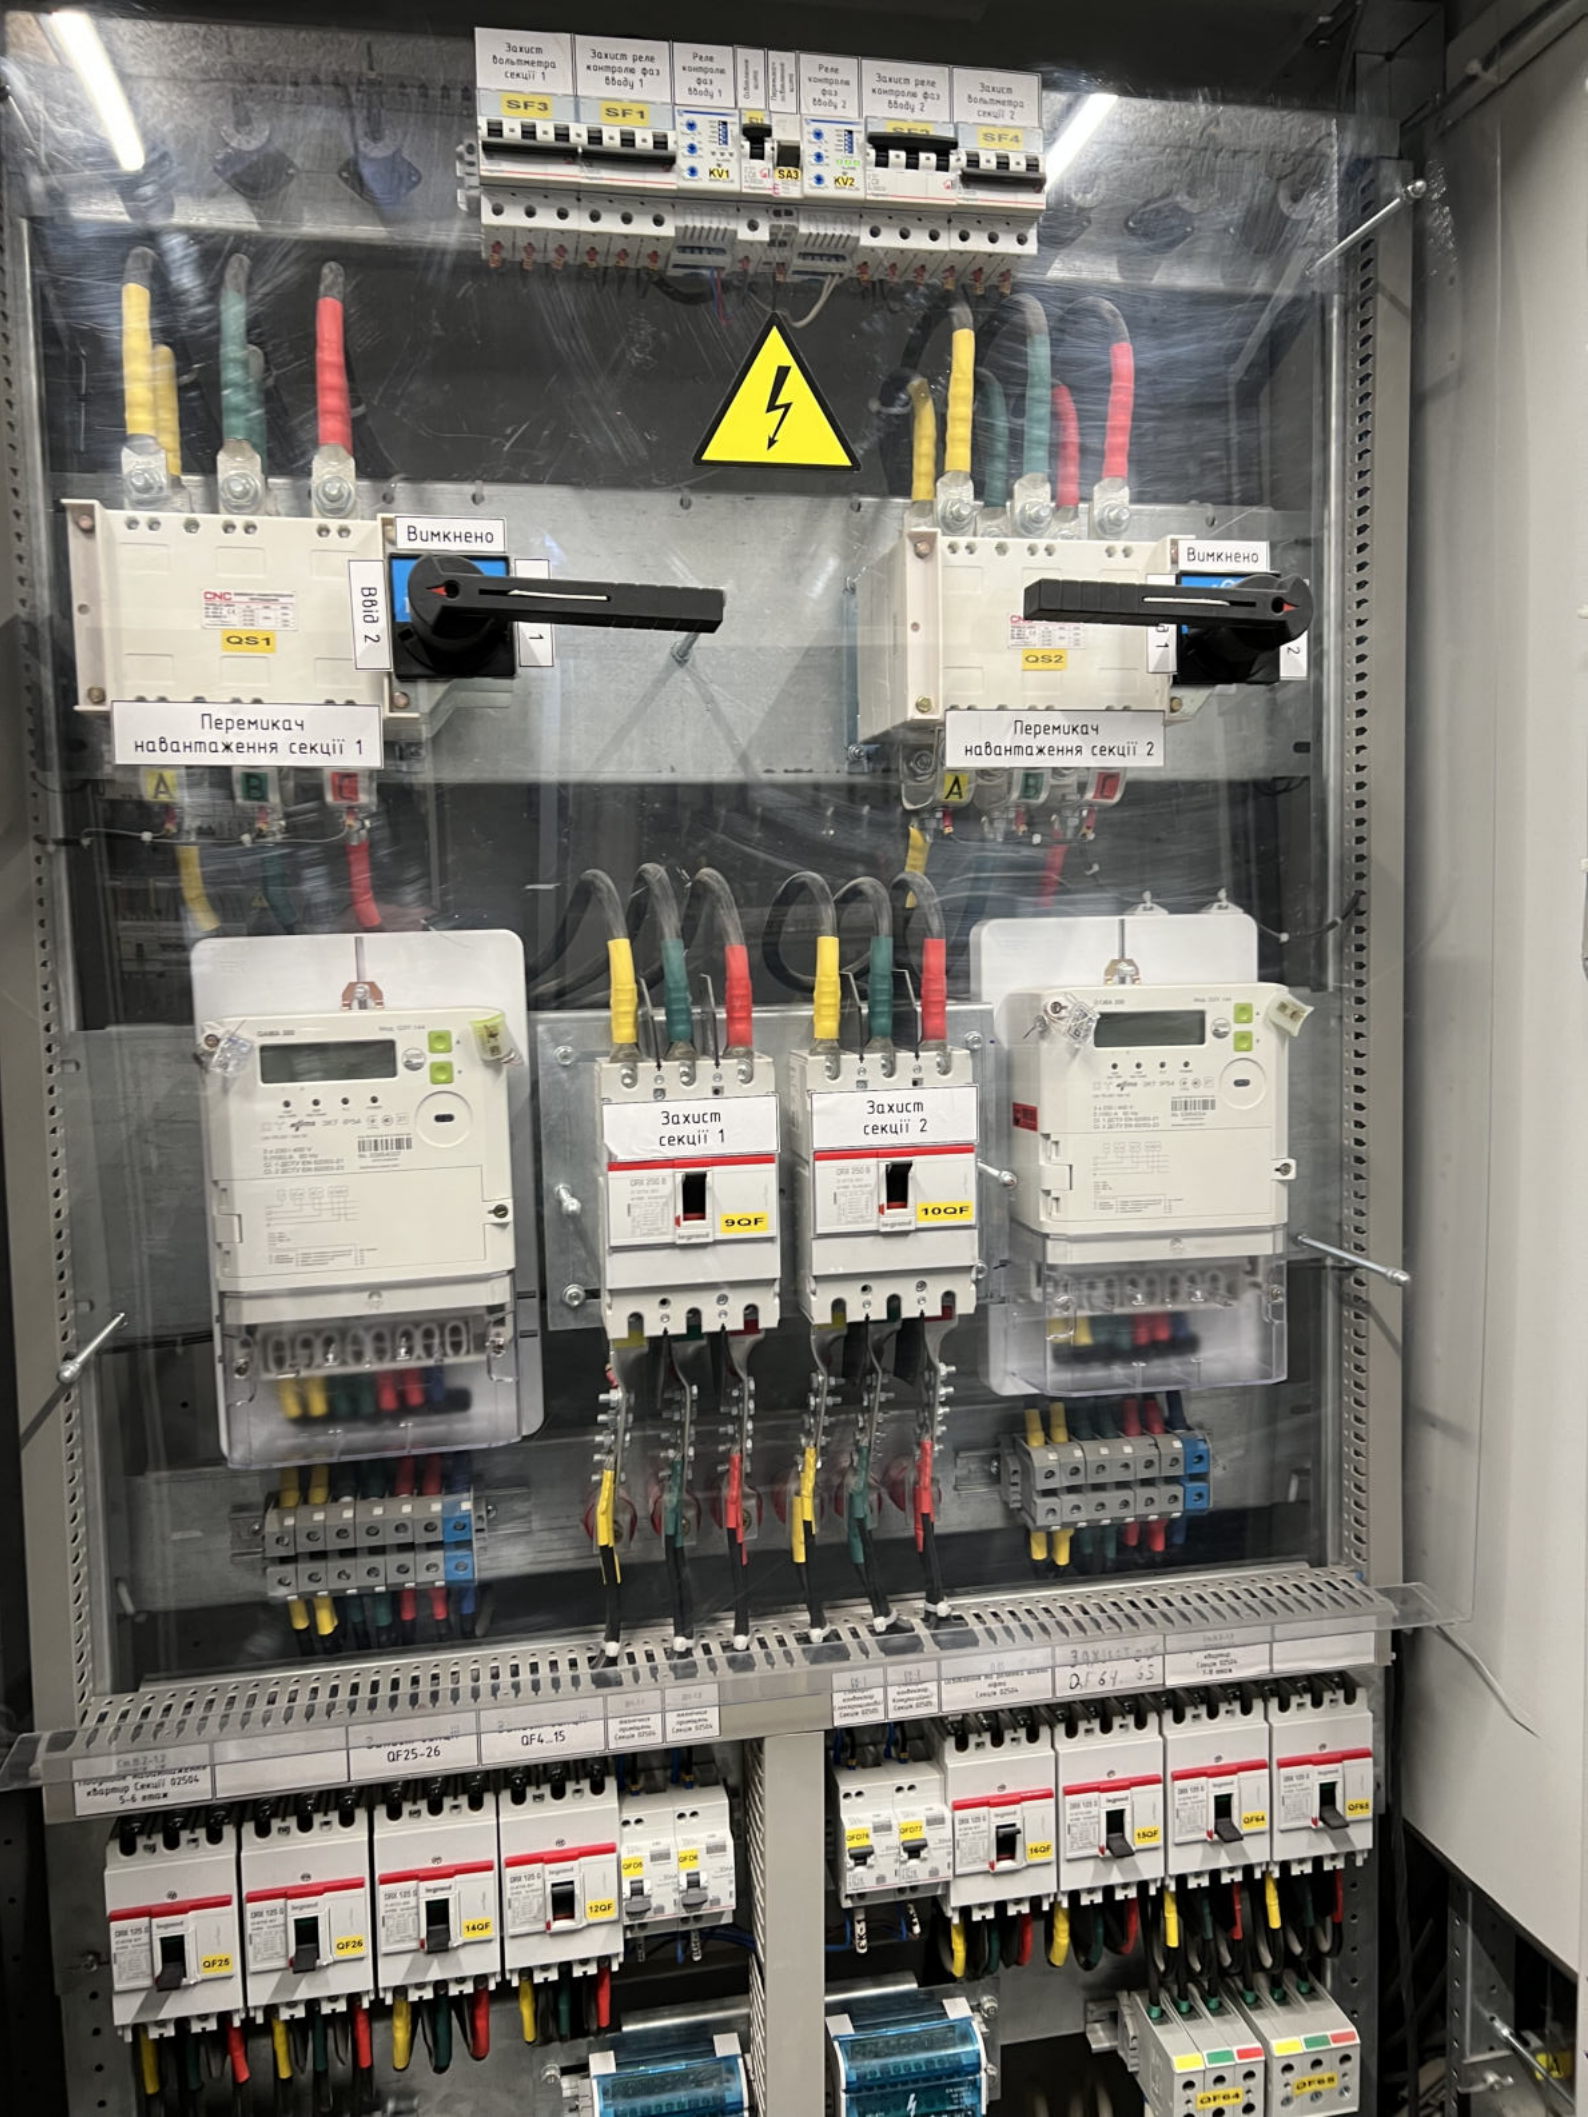
Захист вольтметра секції 1
SF3
Захист реле контролю фаз вводу 1
SF1
Реле контролю фаз вводу 1
KV1
SA3
Реле контролю фаз вводу 2
KV2
Захист реле контролю фаз вводу 2
SF2
Захист вольтметра секції 2
SF4
Вимкнено
Ввід 2
QS1
Перемикач навантаження секції 1
Вимкнено
QS2
Перемикач навантаження секції 2
Захист секції 1
9QF
Захист секції 2
10QF
QF25-26
QF4...15
12QF
14QF
16QF
13QF
QF25
QF26
QF64
QF65

ПОЖЕЖА 6в ш004шс06
Всього001 6в ш003шс02
< 6в ш: 004:006 >
закр. ВЗК
Прилад приймально-контрольний пожежний
«ВАРТА-1/832»
ВАРТА
Інформаційне табло ІТ-485
ВАРТА

RAIN BIRD
B1

В1ж
В10
В1в
Система В1в
Система В10
Система В1ж
Система В1

B1

B1
B10
B1B
B1
B1

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ
МЕРЕЖА
ТРИВОГА
ПОРІГ 2
ПОРІГ 1
НОРМА
АВАРІЯ
КАНАЛ 1
КАНАЛ 2
КАНАЛ 3
КАНАЛ 4
ТЕСТ
СТОП
amTEMKO

Info

espublika
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

69
70
9
71
72
71
72

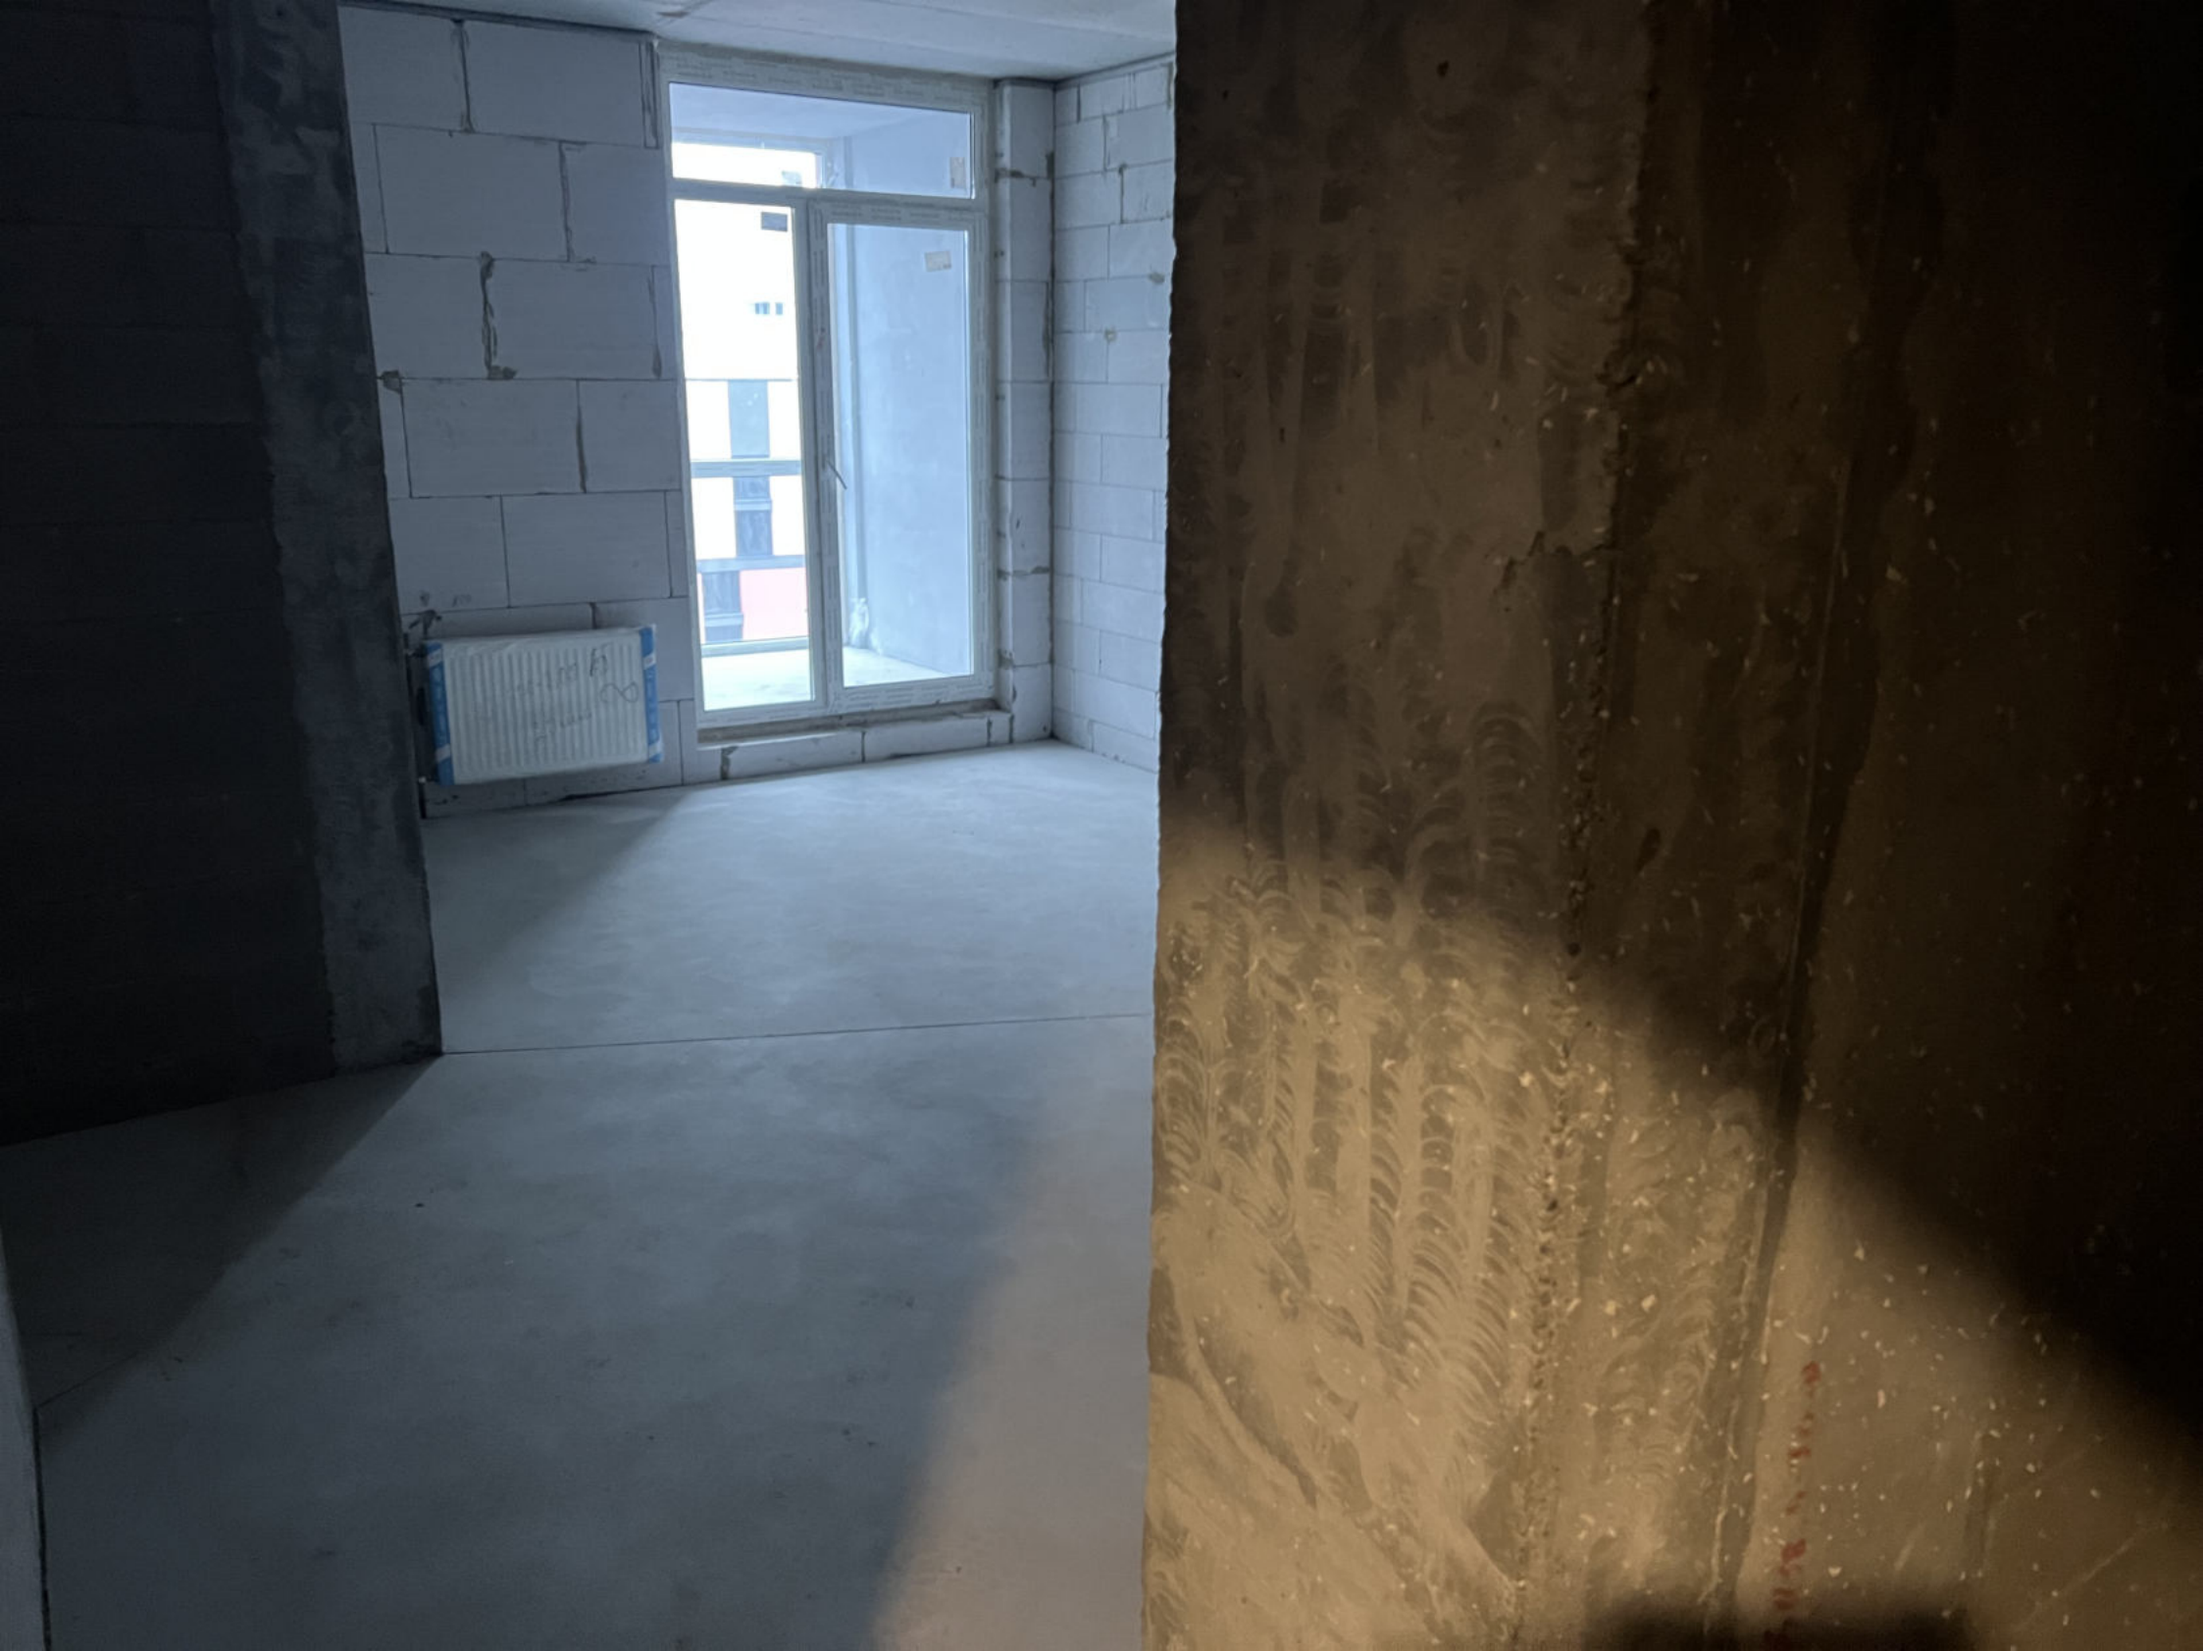

Квартира
№70
Квартира
№71
Квартира
№69
Квартира
№72

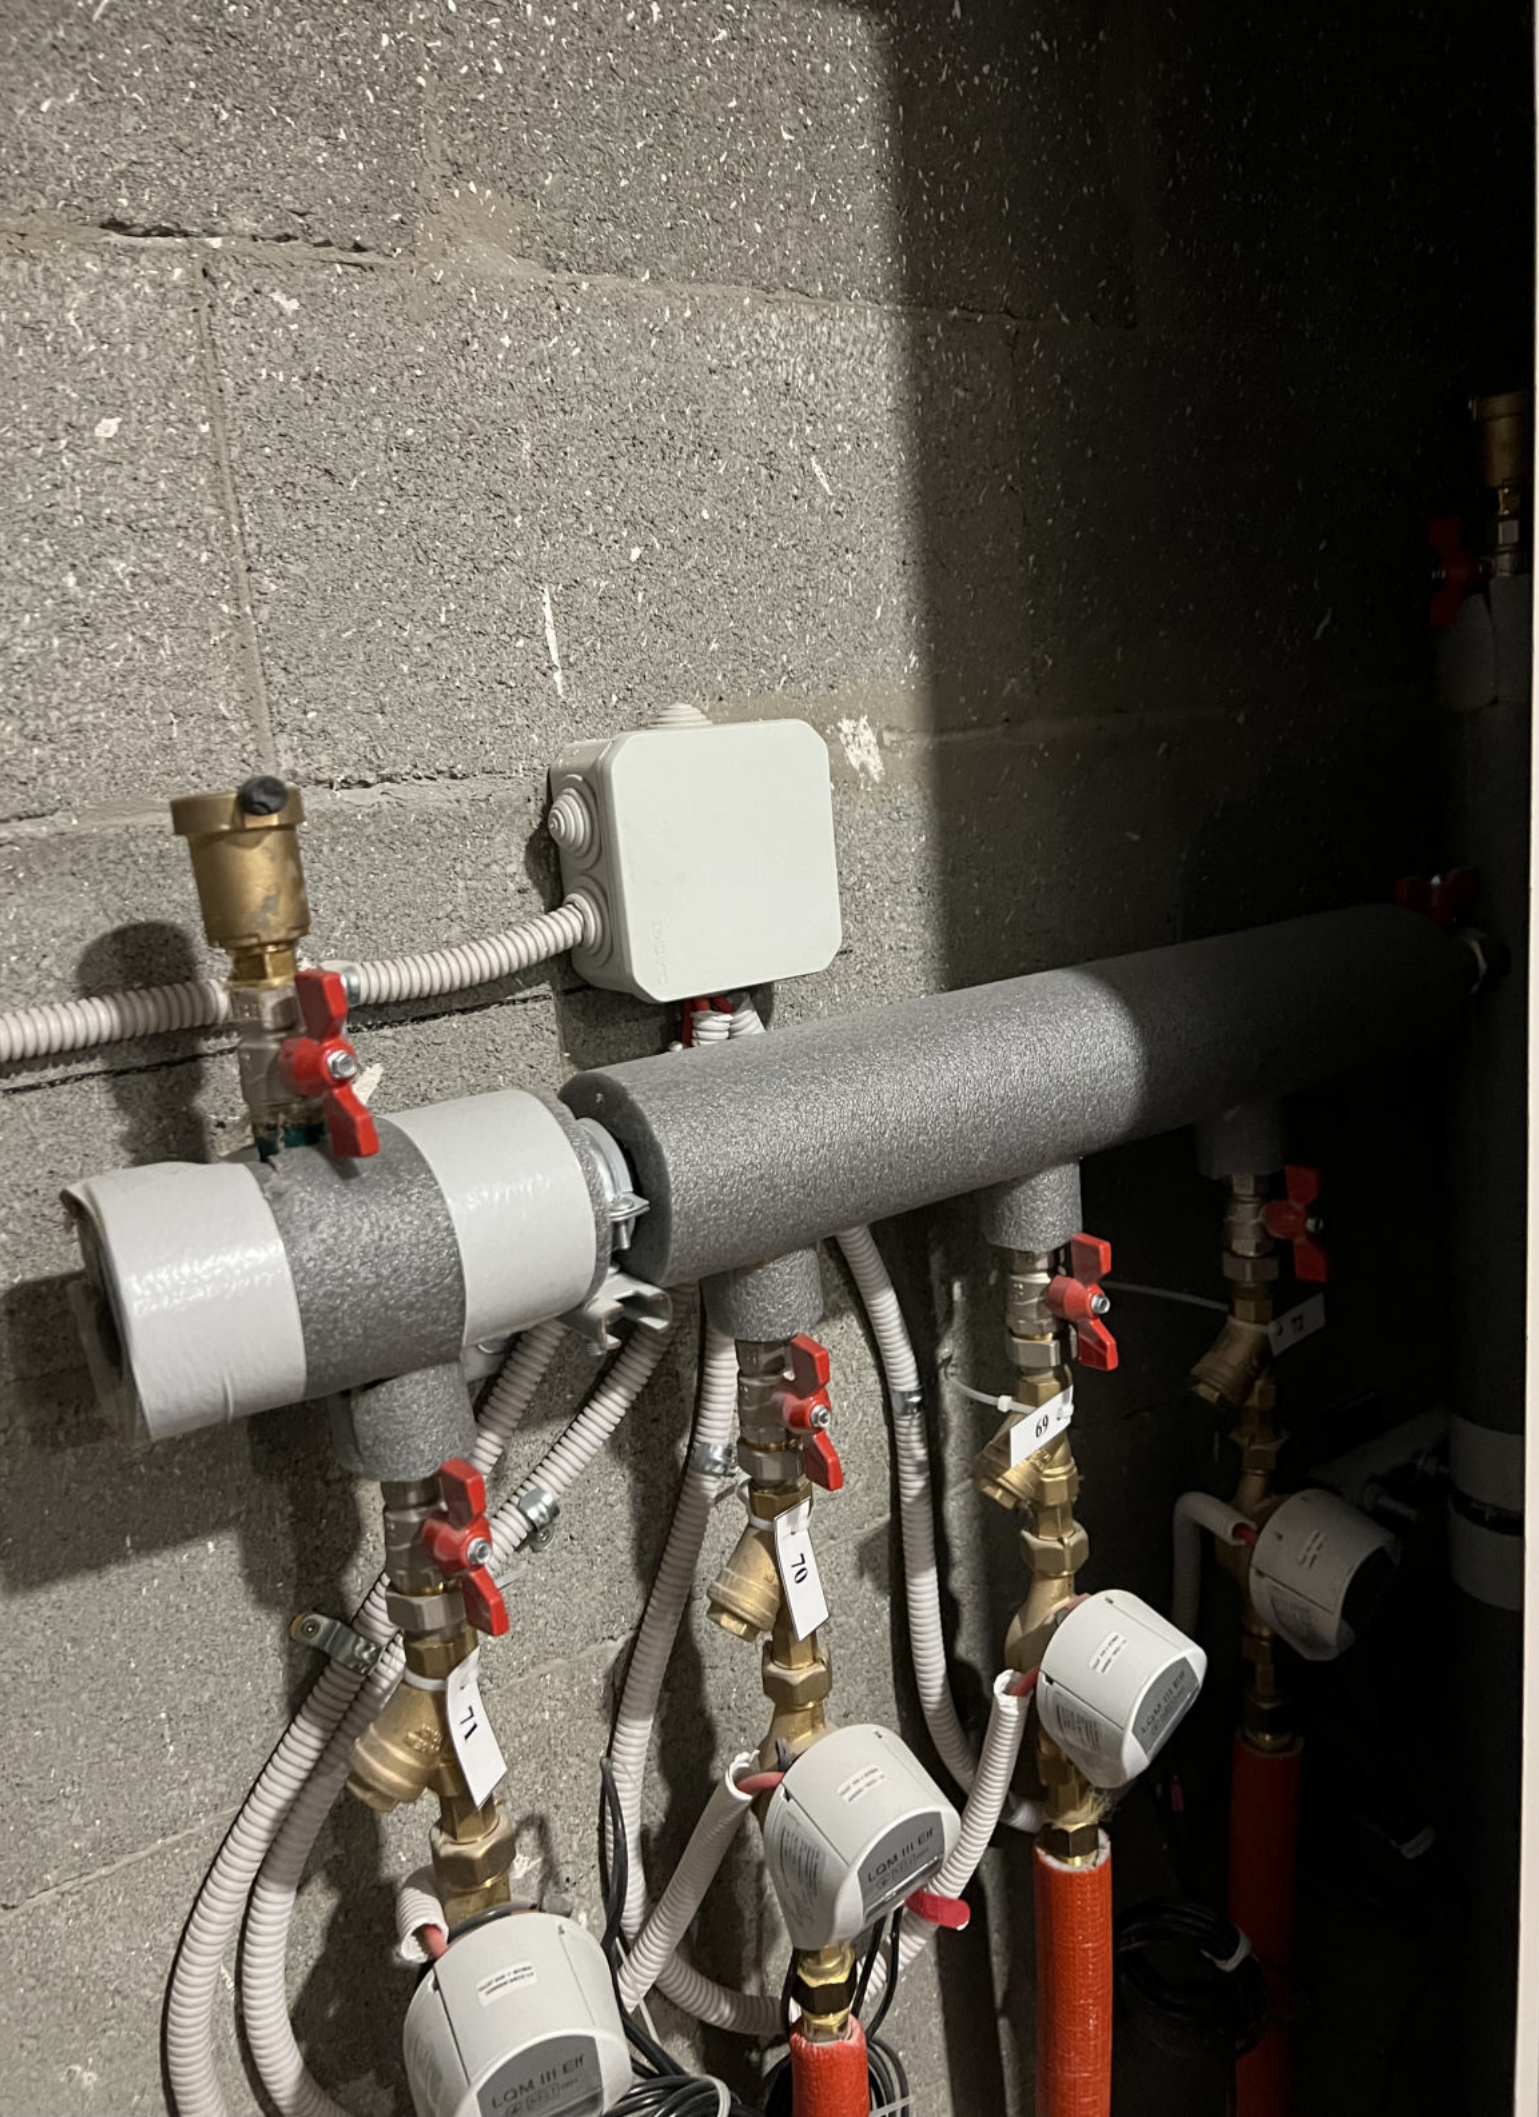
71
70
69

66
8
67
68
67

57
56
57
6
58
60
58

58
57
56
60

60
59
58
57
56

59
ROUND
ELECTRIC WATER HEATER

56

42
41
42
3
43
45
43

36

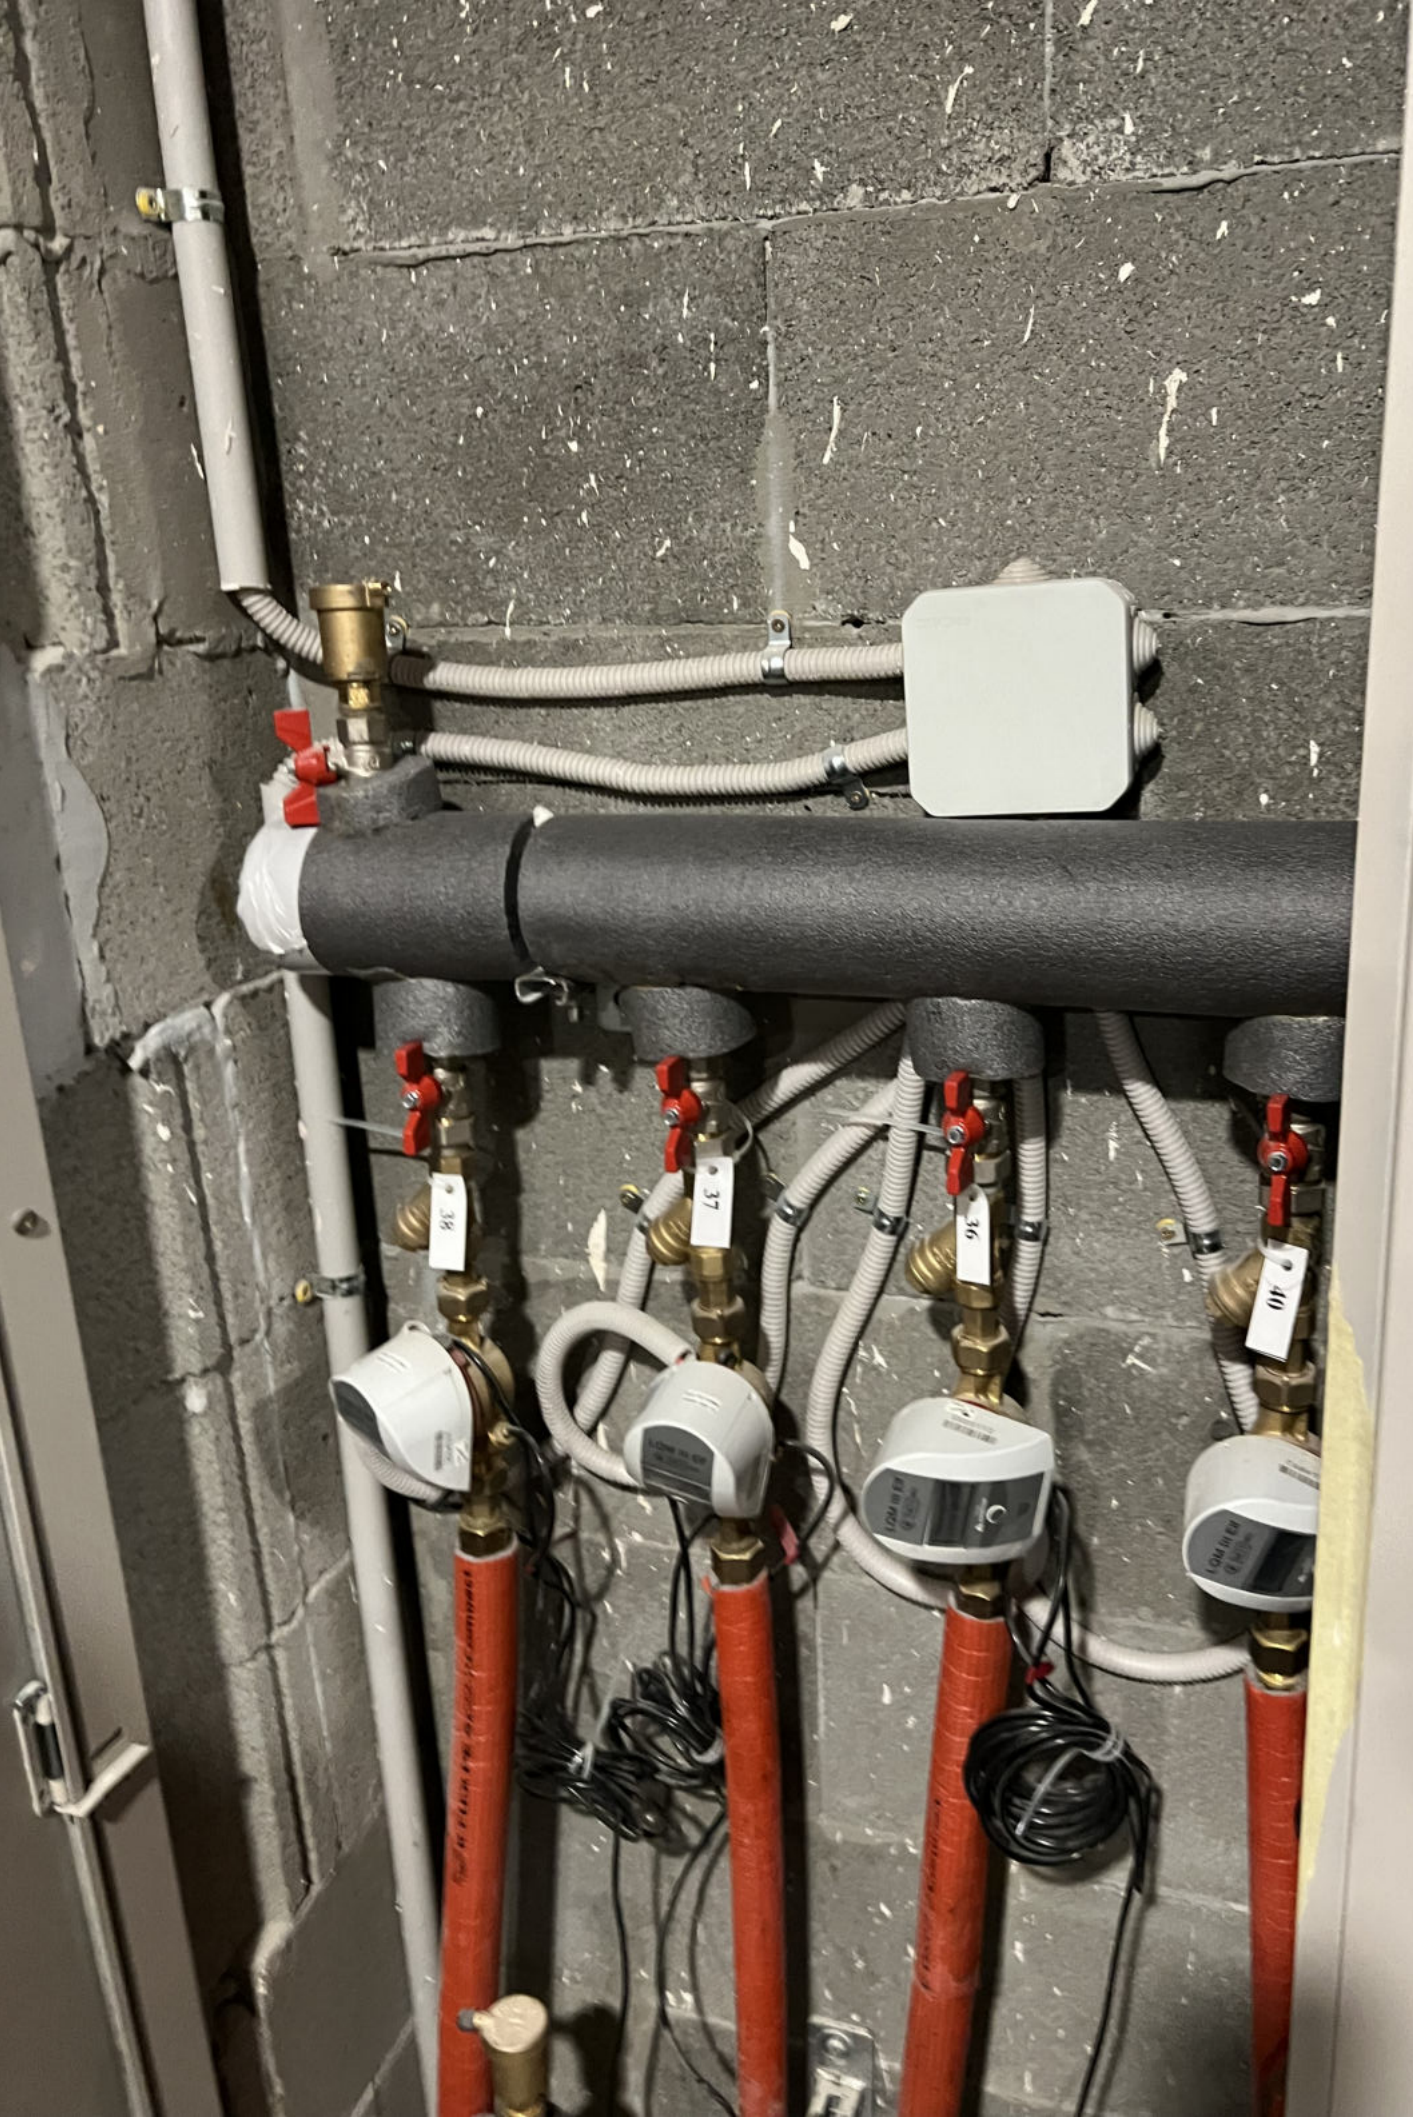
38
37
36
40

3
3
73
96

73
74
75
76
77

9
7
8
5
6
3
4
1
2

Квартира
№ 95
Квартира
№ 96
Квартира
№ 94

ROUND
80

95
94
96

95
94
96

93
91
92
93
8

93
91
92
93

89
90

88
90

89
88
90

89
ROLAND

Квартира
№ 89
Квартира
№ 90
Квартира
№ 88

80
81
79
80
81
4

2506-3

2506-9

ПОЖЕЖА
FIRE

4
97
128

2508-11

Respublika
101
105
109
113
117
121
102
106
110
114
118
122
103
107
111
115
119
123
104
108
112
116
120
124

8
127
128
7
122
126
6
117
121
5
112
116
4
107
111
3
102
106
2
97
101
1

S
7
6
5
4
3
2
1

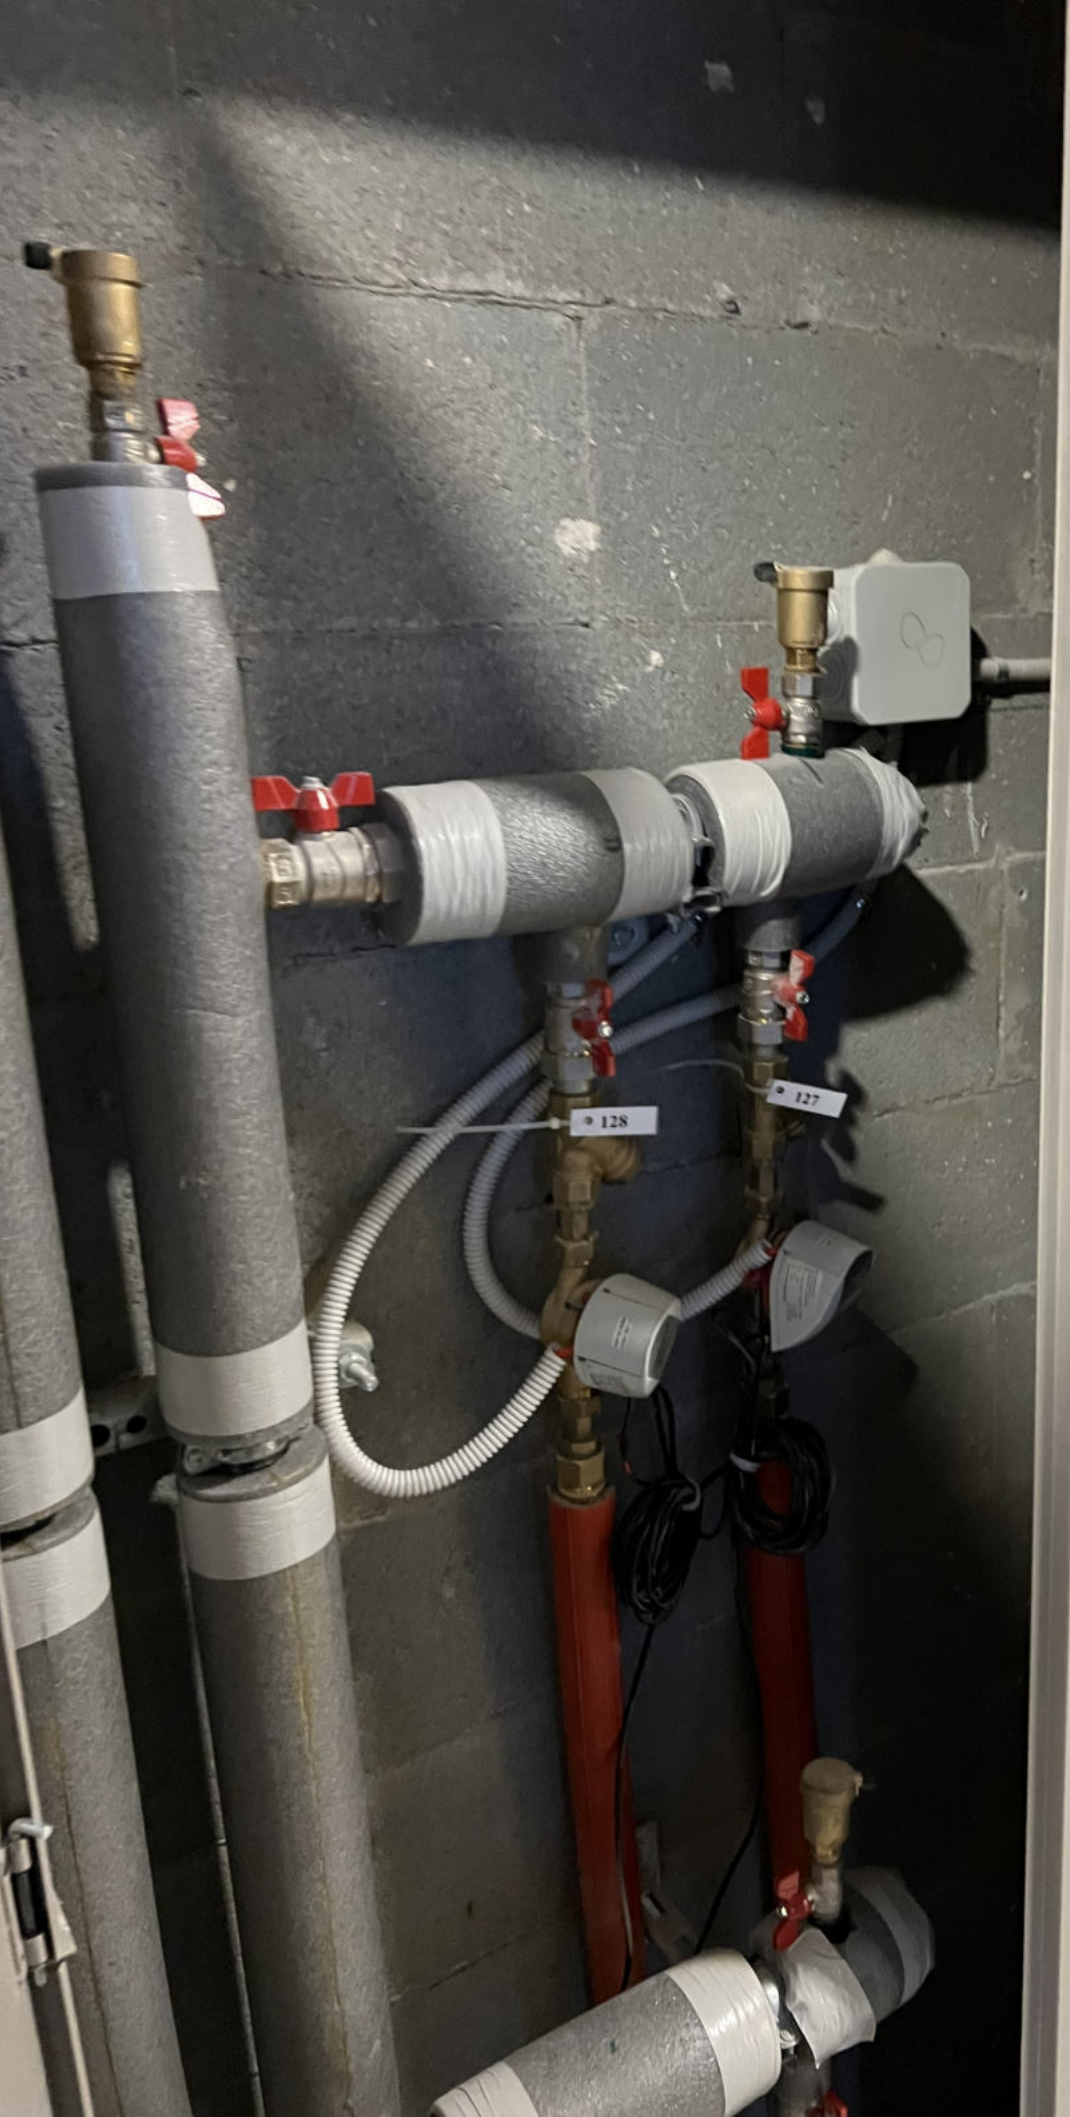
128
127

8
127
128

128
137

125
900
900
900
900
900
900
900
900
900

5
112
113

5
115

116

97
98
2
99
100
100

2

98

97

99
98
97