











МЕРКУРИЙ 201

0 3 2 3 8 9

Mercurий 201.5
230В 5(60)А 50Гц
А=3200 имп/(кВт·ч)
ГОСТ Р 52320-2005
ГОСТ Р 52322-2005
№ 17796106

214













15







































РЕМОНТ
КВАРТИР/БУДИНКІВ
м.Хмельницький

КОНТАКТИ:
Сліпачук Максим
0681907362
Tik Tok:
@remontt_khm



Nitto
0



RD for Fiber & CO₂ Laser

















ПОЖЕЖА







0.00

ИЗМЕРИТЕЛЬ
ИЗЛУЧЕНИЯ
ИОНизирующей
РАДИОАКТИВНОСТИ
СИСТЕМА

Устройство предназначено для измерения уровня радиации в помещениях и на открытых площадках.

1. При включении устройства, прибор должен издавать звуковой сигнал.

2. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

3. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

4. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

5. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

6. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

7. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

8. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

9. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

10. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

ИЗМЕРИТЕЛЬ
ИЗЛУЧЕНИЯ
ИОНизирующей
РАДИОАКТИВНОСТИ
СИСТЕМА

Устройство предназначено для измерения уровня радиации в помещениях и на открытых площадках.

1. При включении устройства, прибор должен издавать звуковой сигнал.

2. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

3. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

4. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

5. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

6. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

7. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

8. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

9. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

10. При измерении уровня радиации, прибор должен издавать звуковой сигнал.

SERVOSAN CE





9
ПОВЕРХ











9
ПОБЕДЫ













ПОЖЕЖА




























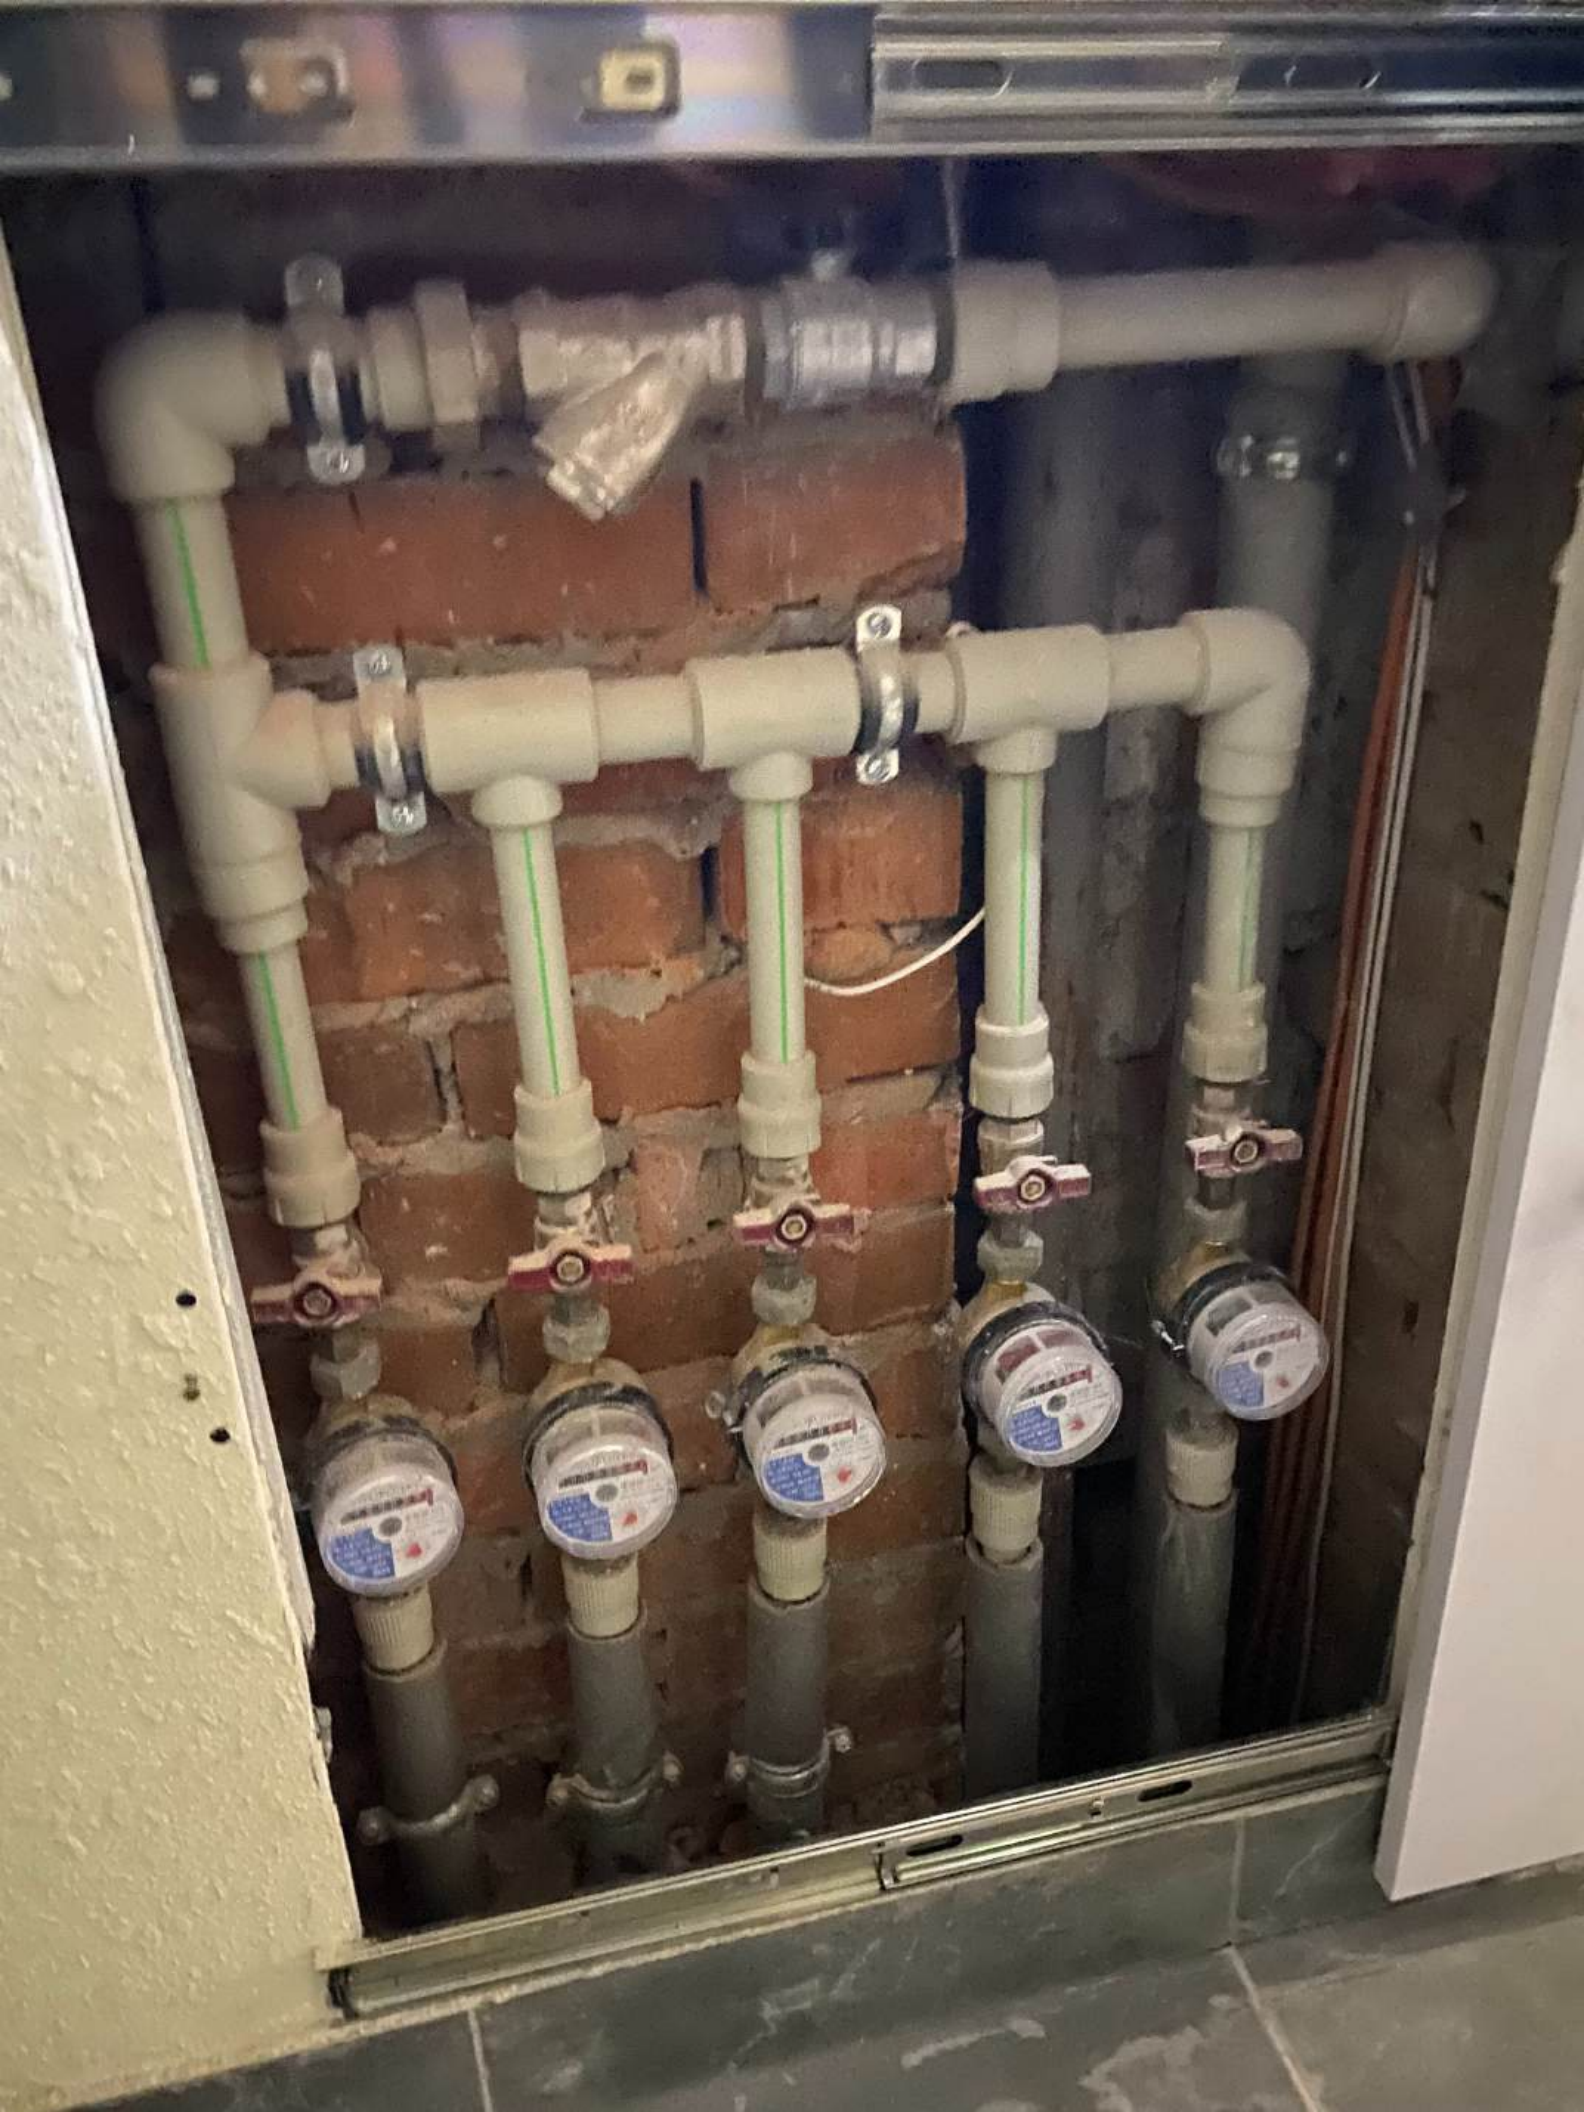



















ПОЖАРНИК
ПІСЯНИЙ ВП-5(3)

ПОЖАРНИК ПОРОШКОВИЙ
ТР 9 20.2-3200000-018-0000
ДСТУ 3675-98
ЗА
ПОЖАРНА ЗДАТІСЬ

108

Water meters with blue and white dials.























ебе - купу!


Delicate
Місце роботи
кв. 8-22
кв. 9-21

Delicate
Місце роботи
кв. 8-22
кв. 9-21

Delicate
Місце роботи

Delicate
смакуй найкраще



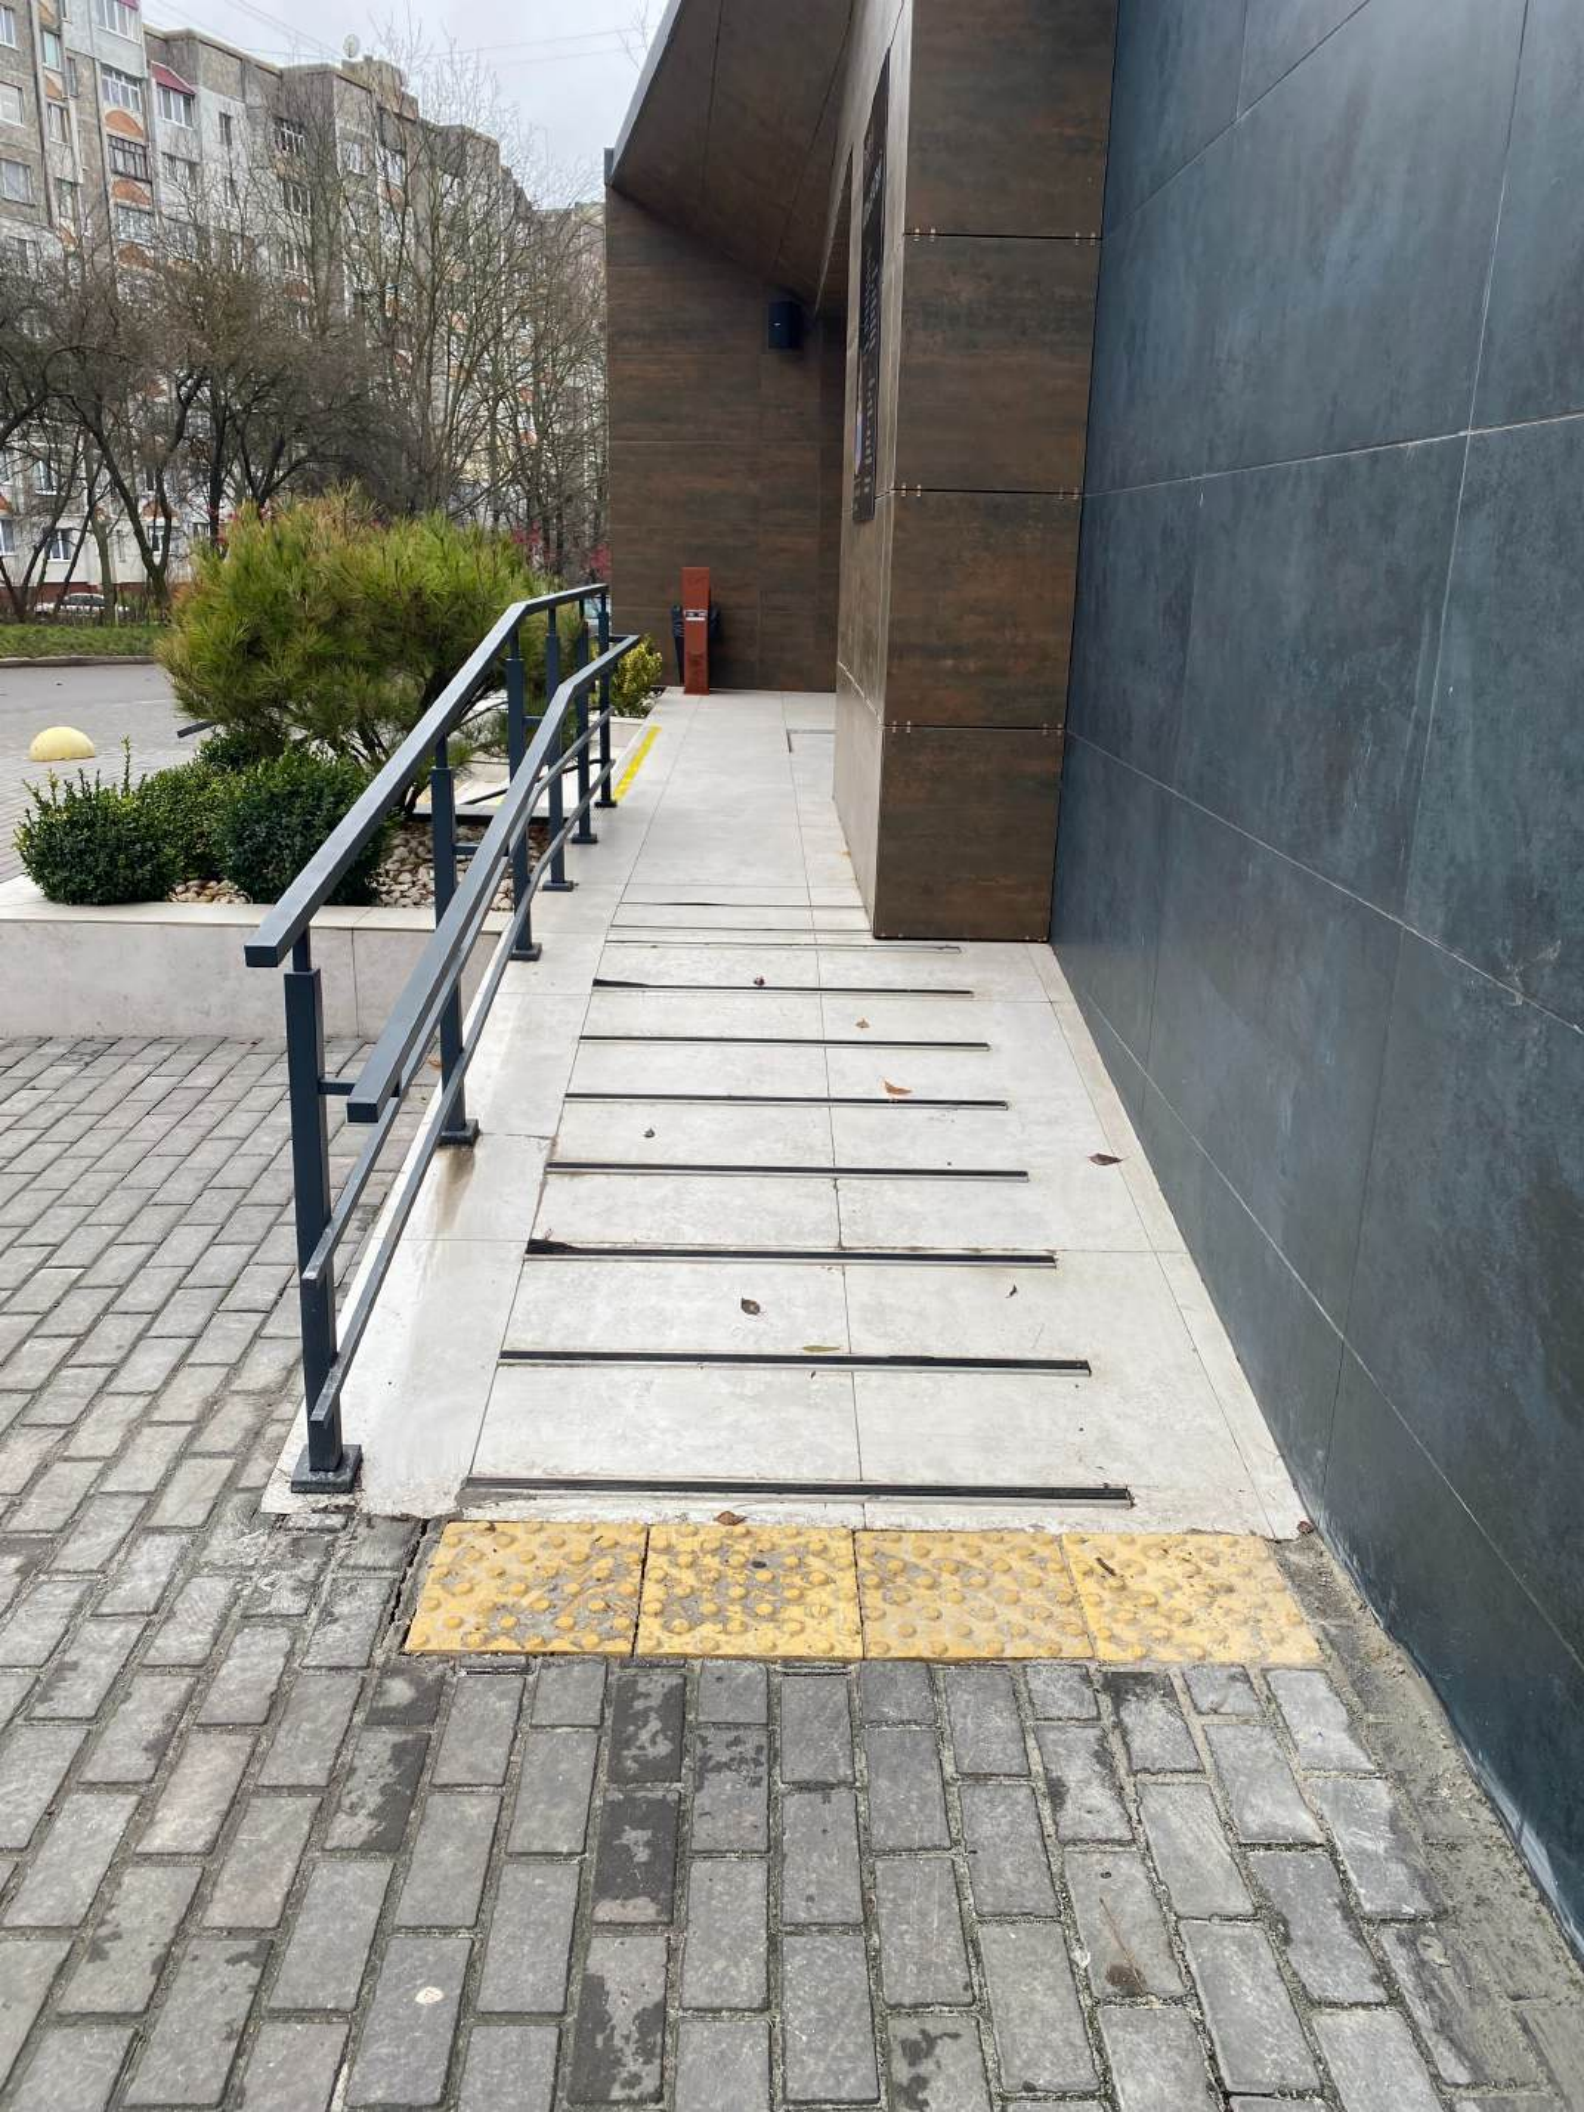

**УДОВА
ОЗИЦІЯ**
УЛКИ
НУ
НИЦТВА
ЛОДКИЙ
АРУНОК*

Інформація про воду: вода 0,5л 1л - безкоштовно за 0,05 грн.
Відомчі послуги з гравелі стіною виконавчих спеціальних

STOP

Delicate
смакуй найкраще

05.12.25 нед. Вихідні
Санітарна година з
09:45 - 11:00

Розклад роботи
Супермаркет | 8⁰⁰ - 22⁰⁰
Кафе | 9⁰⁰ - 21⁰⁰
Щоденно
без перерв та вихідних



стацій

12.25

7.00-20.00 Дегустація
ТМ «Оліс»
соуси та кетчупи
Власне виробництво
сирбаса салами,
ліщеревиця печена,
ліщеревиця копчена
дренки від Delicate

12.25

0-20.00 Дегустація
«Рисун»
басні вироби
не виробництво
аса салами,
ка з сала,
орозинський
юшка від Delicate

ійний фуа-корт
ажку ЗСУ!

Delic
смакуй



ВИХІД
EXIT

0-0

0-0



««« Локер



locker

restroom



Туалет »»»

««« ПИТНА ВОДА



water

ПОЖЕЖА

restroom



Туалет »»»

Coffee Pizza



Coffee  Pizza








ПОЖЕЖА



← Misco

← Monoxo

← Misco

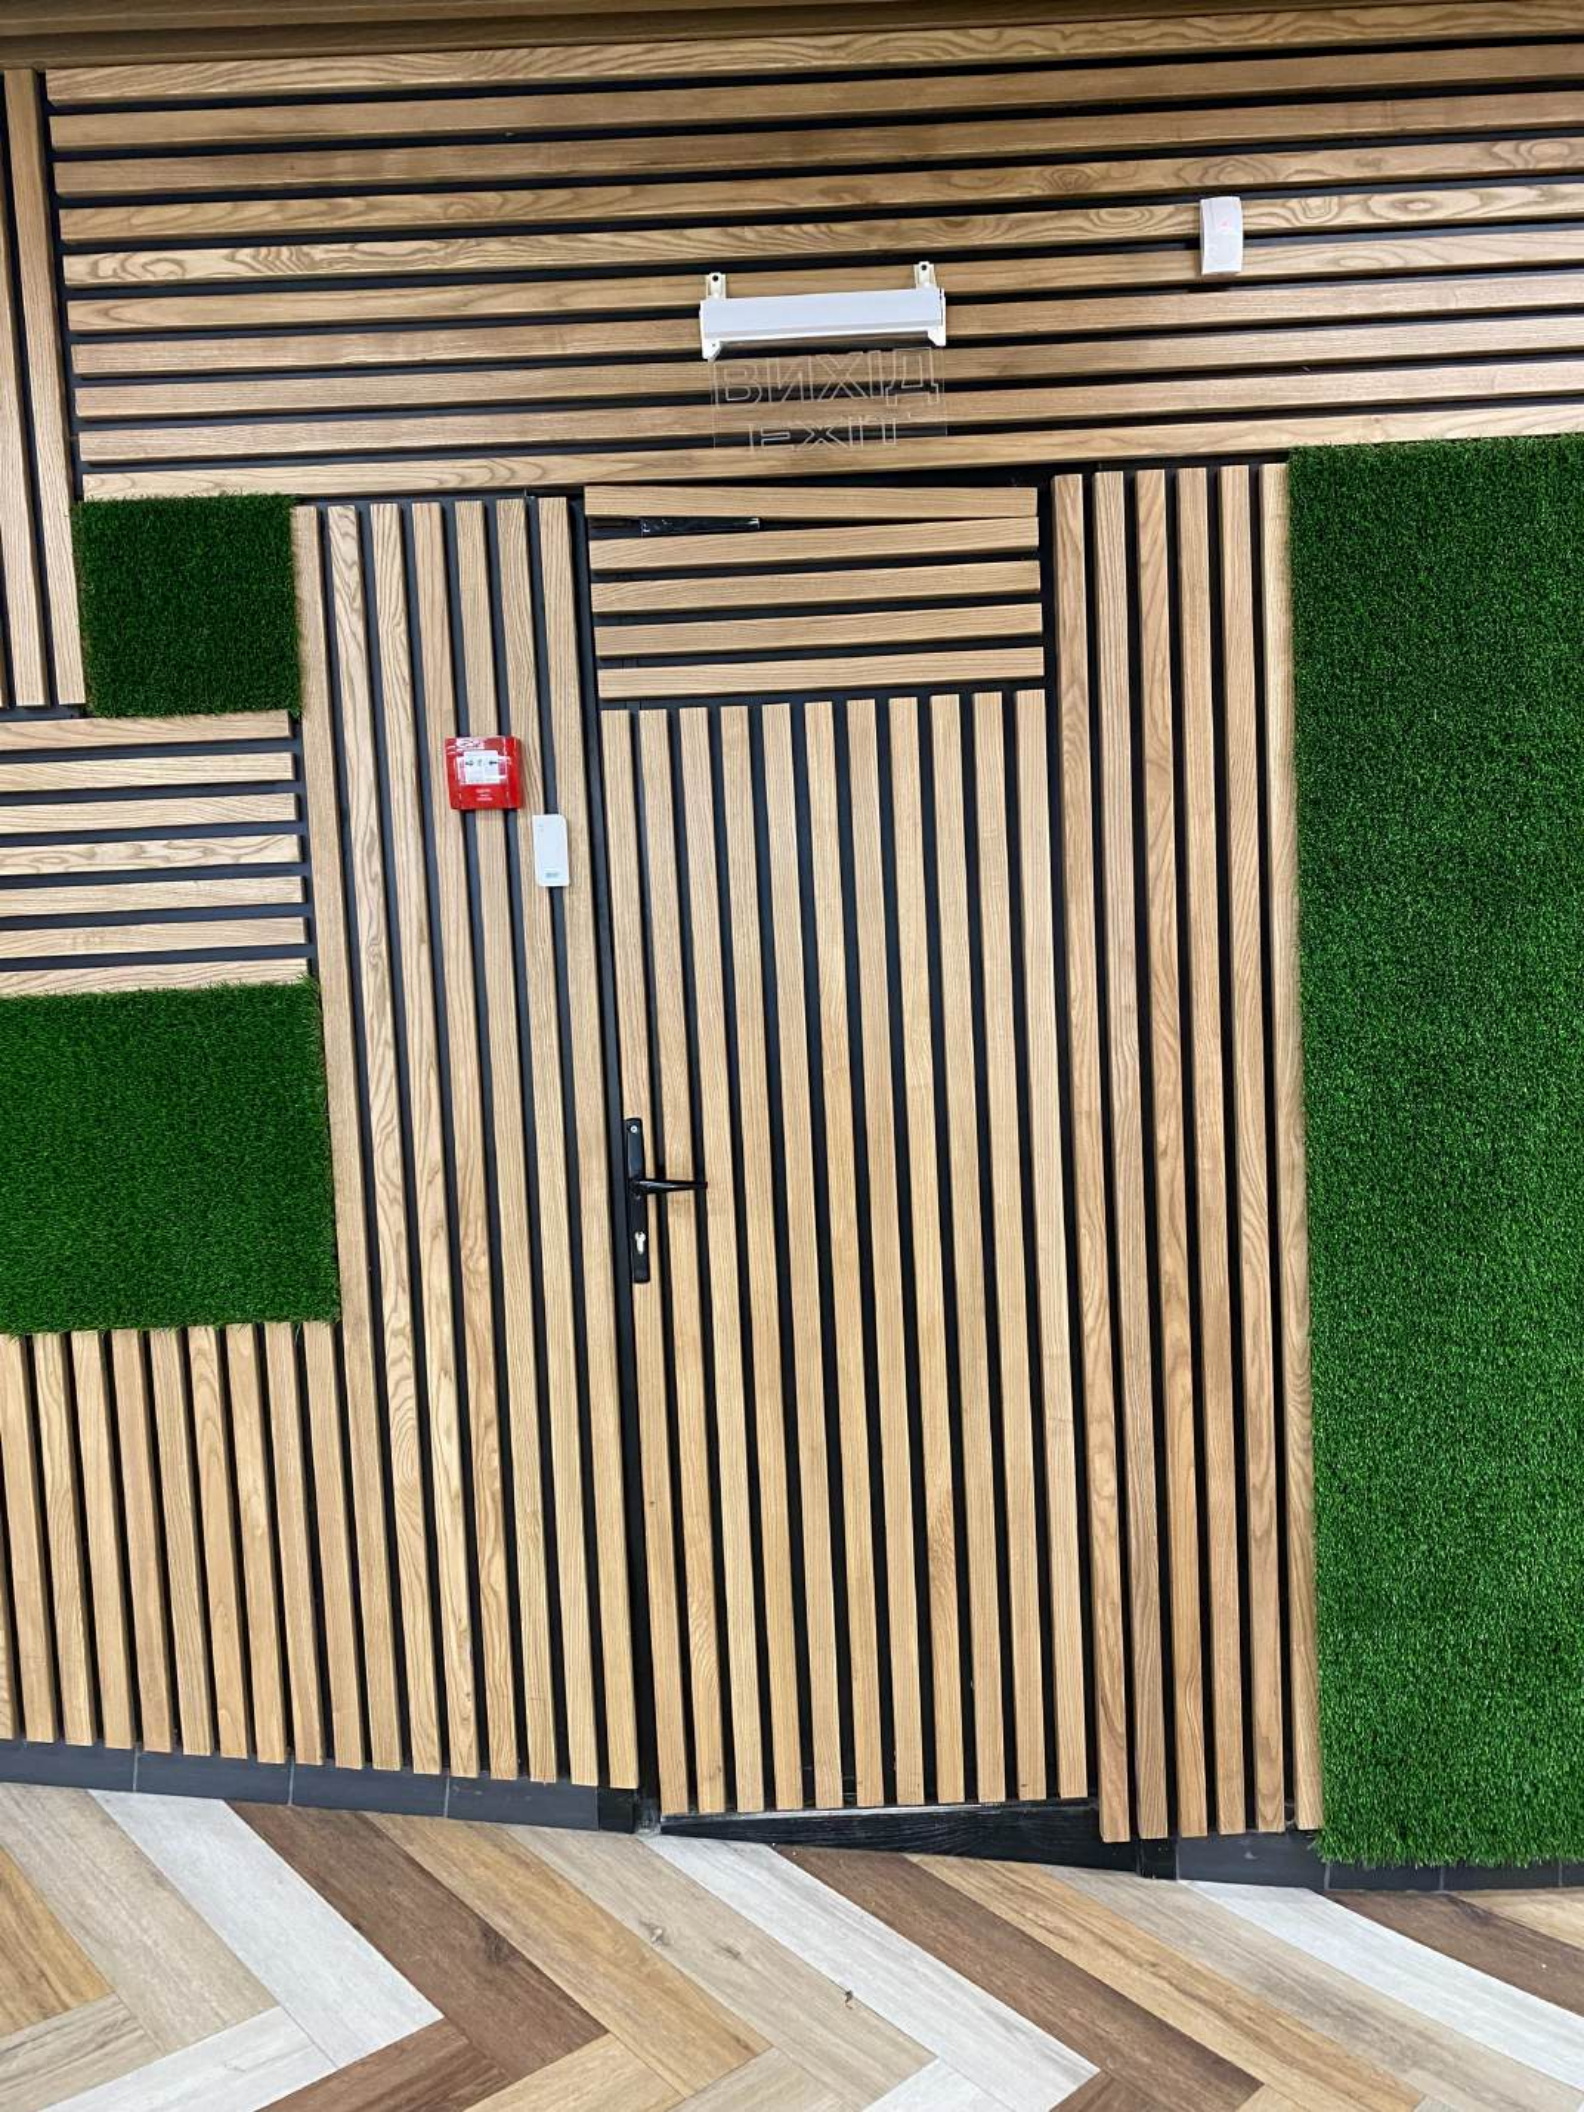

ВИХІД
EXIT



ВИХІД
EXIT



Coffee  Pizza







Incidete ocellista
Antisacros y ocellista











































KTTL-1038

KTTL-1038

KTTL-1038

KTTL-1038