КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРО-КІРОВОГРАД"
вул. Соборна, 19 а, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25009,
тел: (0522) 33 21 93, факс: (0522) 33 07 94, кол-центр: (0522) 368 368, 050 488 86 91, 067 414 41 74
e-mail: admin@dnipro-kirovograd.com.ua, веб-сайт: dnipro-kirovograd.com.ua
IBAN: UA78 305299 00000 26005035105161 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 03346822

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Кропивницького ВКГ

_____Валентина ДАВИДЧУК

_____ 2023 року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення
№ 58 від 01.05 2023 року

На приєднання

«Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Вокзальна, 31 м.Кропивницький»

(найменування об'єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення м. Кропивницького

(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ:

1. Замовник ***Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради, вул. Габдрахманова, 5***

2. Найменування об'єкта будівництва ***«Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Вокзальна, 31 м.Кропивницький»***

3. Місце розташування об'єкта будівництва ***м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 31***

4.Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) ***реконструкція***

5. Проєктна організація (найменування, місце знаходження, номер телефону, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) головного інженера проєкту):

ТОВ «Будпроект-К» ГІП С. Пилипенко

6. Нормативні терміни:

проєктування 2023р.

будівництва 2023р.

введення об'єкта будівництва в експлуатацію 2023р

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

1. Потреба у воді ***19,74*** куб.м/добу, максимальні витрати ***1,54*** л/сек.
На господарські-питні потреби ***4,74*** куб.м/добу, максимальні витрати ***2,77*** л/сек.,
На технологічні потреби ***15,00*** куб.м/добу, максимальні витрати ***1,54*** л/сек.,
Витрати на пожежогасіння: внутрішнє -***1х2,5*** л/сек.; зовнішнє ***15,0*** л/сек.;
Відпуск води проводиться***:*** ***цілодобово*** /за графіком з ____ — ____ до ____ — ____ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ***повністю***

(повністю, є відхилення за показниками)

3. Місцем приєднання до водопровідної мережі Д=***90*** мм (***поліетилен)*** згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є ***водопровід***

КП « ЖЕО №3» у підвальному приміщенні житлового будинку №31 по вул. Вокзальній (Схема -Додаток 1); (Дозвіл-Додаток3);

з тиском у точці підключення від 1,5 до 1,8 атм. (кгс/см^2)

4. Мережа: ***тупикова***

(кільцева, тупикова)

5. На дільниці мережі, що проєктується, встановити: ***запірну арматуру***

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу ***поліетилен***

7. Глибина закладання ***1,6 – 1,8*** м (згідно з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).

8. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати: ***встановити в місці врізки у підвальному приміщенні (Додаток 2)***

(місце установки, тип лічильника, діаметр)

9. Особливі умови: ***1)Передбачити використання існуючих пожежних гідрантів (ПГ) на міському водопроводі Д=300мм стал. по вул. Вокзальній, 31 та біля будинку №33 по вул. Вокзальній***

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання)

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків ***19,74*** м^3/добу;

б) максимальне скидання стоків

у т.ч. господарсько-побутових ***4,74*** м^3/добу; ***3,14*** л/сек.;

виробничих ***15,00*** добу; ***3,14*** л/сек.; ***1,54*** л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації у стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

Завислі речовини не більше ***154,8*** мг/л; ***Жири*** не більше ***10,3*** мг/л.

Фосфати не більше ***5,5*** мг/л.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Правилам приймання стічних вод та місцевим правилам приймання стічних вод м. Кропивницький , цим Правилам.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) _____

б) _____

3. Місцем приєднання випуску системи централізованого водовідведення Д=***300мм(кер.)*** згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін ***є - міська каналізаційна мережа у дворі будинку №31 по вул. Вокзальній у існуючому колодязі ІК (Схема -Додаток 1)***

4. Точка розподілу є -***місце приєднання до міської каналізації Д-300мм у дворі будинку №31 по вул. Вокзальній***

5. Особливі умови: ***1)При необхідності виконати заміну ділянки каналізації від «ІК» до «ІК1». 2)Виконати ремонт горловин колодязів ІК1, ІК2, ІК3 та накрити їх полімерними люками.***

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків на території підприємства, обладнання контрольних колодязів)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки ____ га.

8. Вид поверхні: _____

9. Проєктно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання/ централізованого водовідведення, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

В.о. головного інженера Кропивницького ВКГ **Олександр АТРОЩЕНКО**

Розробив: провідний інженер ПВ ВТС _____ **Світлана ФАБРИЦЬКА**

Додаток №2 до технічних умов № від « » 2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 58 від « 01 » 05 2023 р.

НА МОНТАЖ ЗАСОБУ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Замовник: ***Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради, вул. Габдрахманова, 5***

Призначення об'єкту ***відділення гемодіалізу***

Адреса об'єкту: ***«Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Вокзальна, 31 м.Кропивницький»***

Установити засіб обліку - ***встановити в місці врізки у підвальному приміщенні***

2. Монтаж вузла обліку виконати відповідно до схеми.

СХЕМА МОНТАЖУ ВУЗЛА ОБЛІКУ ВОДИ

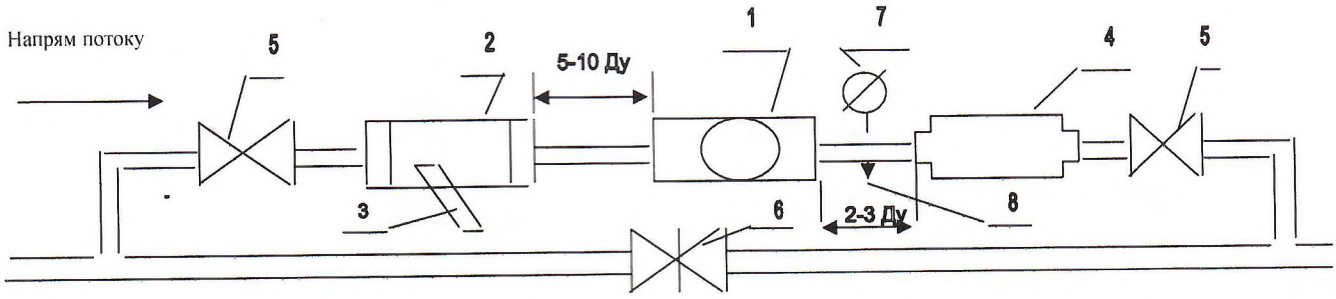

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1. Лічильник ***(POWOGAZ JS SmartC+, SENSUS, та ін.; встановити обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання за допомогою автономного GSM передавача, лічильник встановити у горизонтальному положенні; рекомендується метрологічний клас R≥160);***
   - Діаметр умовного проходу Ду ***25*** мм
2. Фільтр для очищення води Ду ***згідно проєкту***
3. Отвір в пробці фільтра для опломбування.
4. Зворотній клапан Ду ***згідно проєкту***
5. Вентиль Ду ***згідно проєкту***
6. Засувка на обвідній лінії Ду ***визначається проєктом з електричним приводом. Опломбується у закритому стані***
7. Манометр
8. Спускний кран

ВИМОГИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІЧИЛЬНИКА

1. Для нормальної роботи засобу обліку треба зберегти прямі ділянки трубопроводу довжиною: перед ним 5-10 (діаметрів трубопроводу) Ду та після нього 2-3 Ду.
2. Засіб обліку повинен бути розміщений у зручному та легкодоступному місці з температурою не нижче +4 ^{0}С для огляду та зняття показників.
3. Встановлення засобів обліку повинно бути тільки після повної підготовки приміщення вузла обліку і закінчення монтажу трубопроводів, арматури та їх промивки.
4. Пробка фільтру повинна мати отвори для опломбування.
5. Після монтажу абонент повинен звернутись до Кропивницького ВКГ, вул. Пахитонова, 1-а для перевірки виконання робіт, реєстрації та опломбування засобу обліку.
6. Засіб обліку повинен мати діючий відбиток повірочного тавра Держспоживстандарту України.
7. Абонент відповідає за цілісність засобу обліку та встановлених пломб. При самовільному зриві пломб Кропивницького ВКГ виконує розрахунок витрат води по пропускній спроможності труби вводу при швидкості руху води у ній 2 м/сек. та дії її повним перерізом на протязі 24 годин на добу за 30 діб.
8. При зупинці засобу обліку необхідно звернутись за т. 22-96-30, 22-87-28, 24-44-75.
9. Якщо засіб обліку не підлягає ремонту, абонент повинен придбати новий засіб обліку.

Примітка:

1.Водопровідна мережа від точки підключення до системи водопровідних мереж Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро - Кіровоград», в тому числі: колодязь, запірна арматура, засоби обліку належать абоненту та ним експлуатуються.

2. При виявленні витоків води із мереж абонента на ділянці від точки підключення до місця встановлення засобу обліку абонент сплачує Кропивницькому ВКГ ОКВП «Дніпро - Кіровоград» кошти, сума яких розрахована відповідно до п.7.

Термін дії технічного завдання 3 роки з моменту видачі.

В.о. головного інженера Кропивницького ВКГ Олександр АТРОЩЕНКО

Розробив: провідний інженер ПВ ВТС Світлана ФАБРИЦЬКА

Додаток 1

Схема до технічних умов № 58 від « 01 » 05 2023 р.

Замовник : ***Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради, вул. Габдрахманова, 5***

Об'єкт: ***«Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Вокзальна, 31 м.Кропивницький»***

Адреса об'єкта: ***м. Кропивницький , вул. Вокзальна ,31***

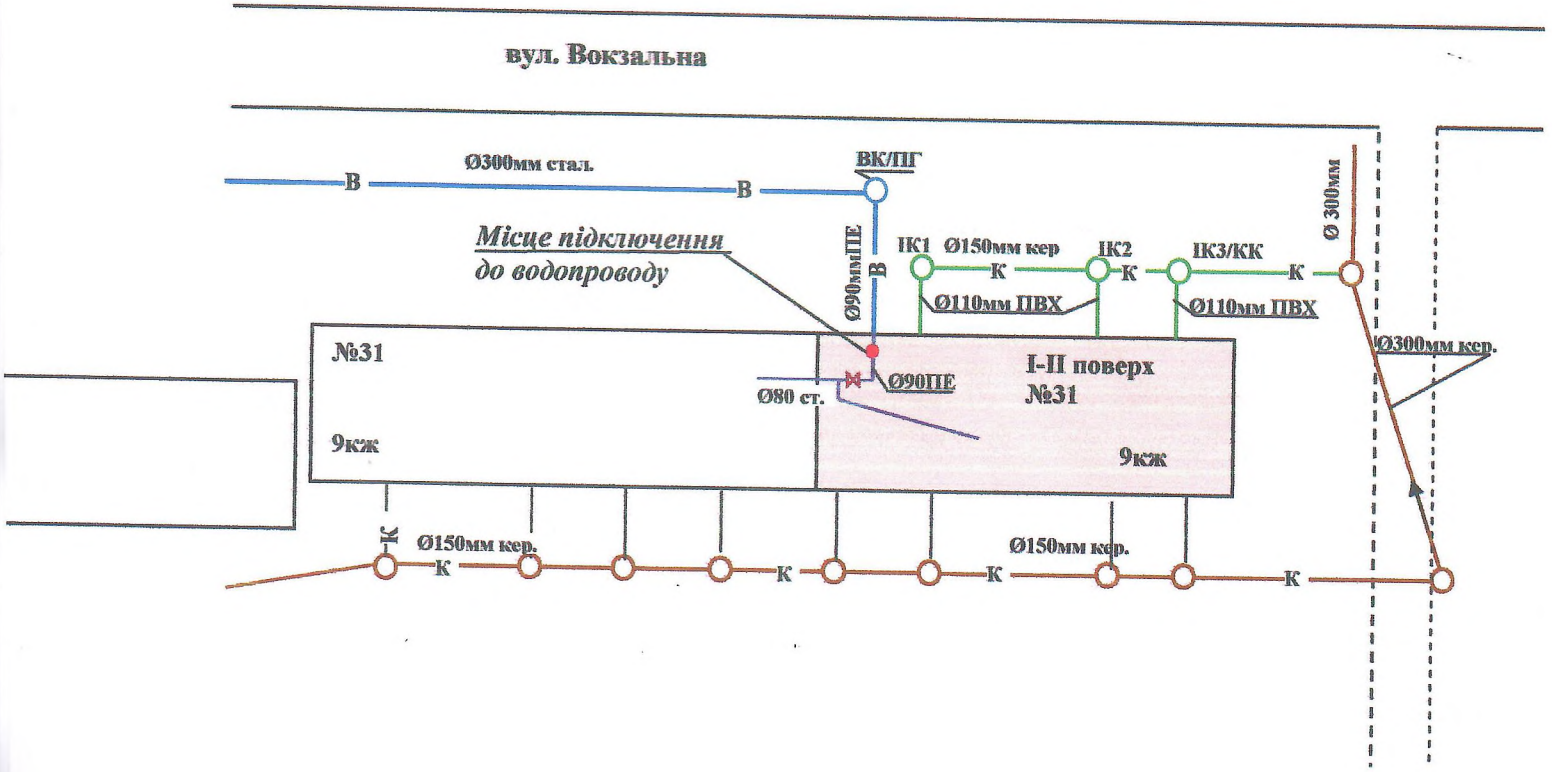

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

водопровід ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

каналізація ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

водопровід Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Копивницької міської ради

каналізація Комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Копивницької міської ради

водопровід КП « ЖЕО №3»

каналізація КП « ЖЕО №3»

ІК3/КК- контрольний колодязь

Розробив: провідний інженер ПВ ВТС Світлана ФАБРИЦЬКА