Фаза A
Фаза B
Фаза C
Увімкнено
АВАРІЯ
ПУСК
СТОП
Автоматич режим
Ручний режим

ARKEL
SERVOSAN
AH & MET

9 ПОВЕРХ

114

A
B
C
N
PE
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
Wh1
Wh2
Wh3
Wh4
NIK 2303 AP6 T.1802.MC.11
NiK

24 Ways
C16
e.mcb.45
standard

hi·therm

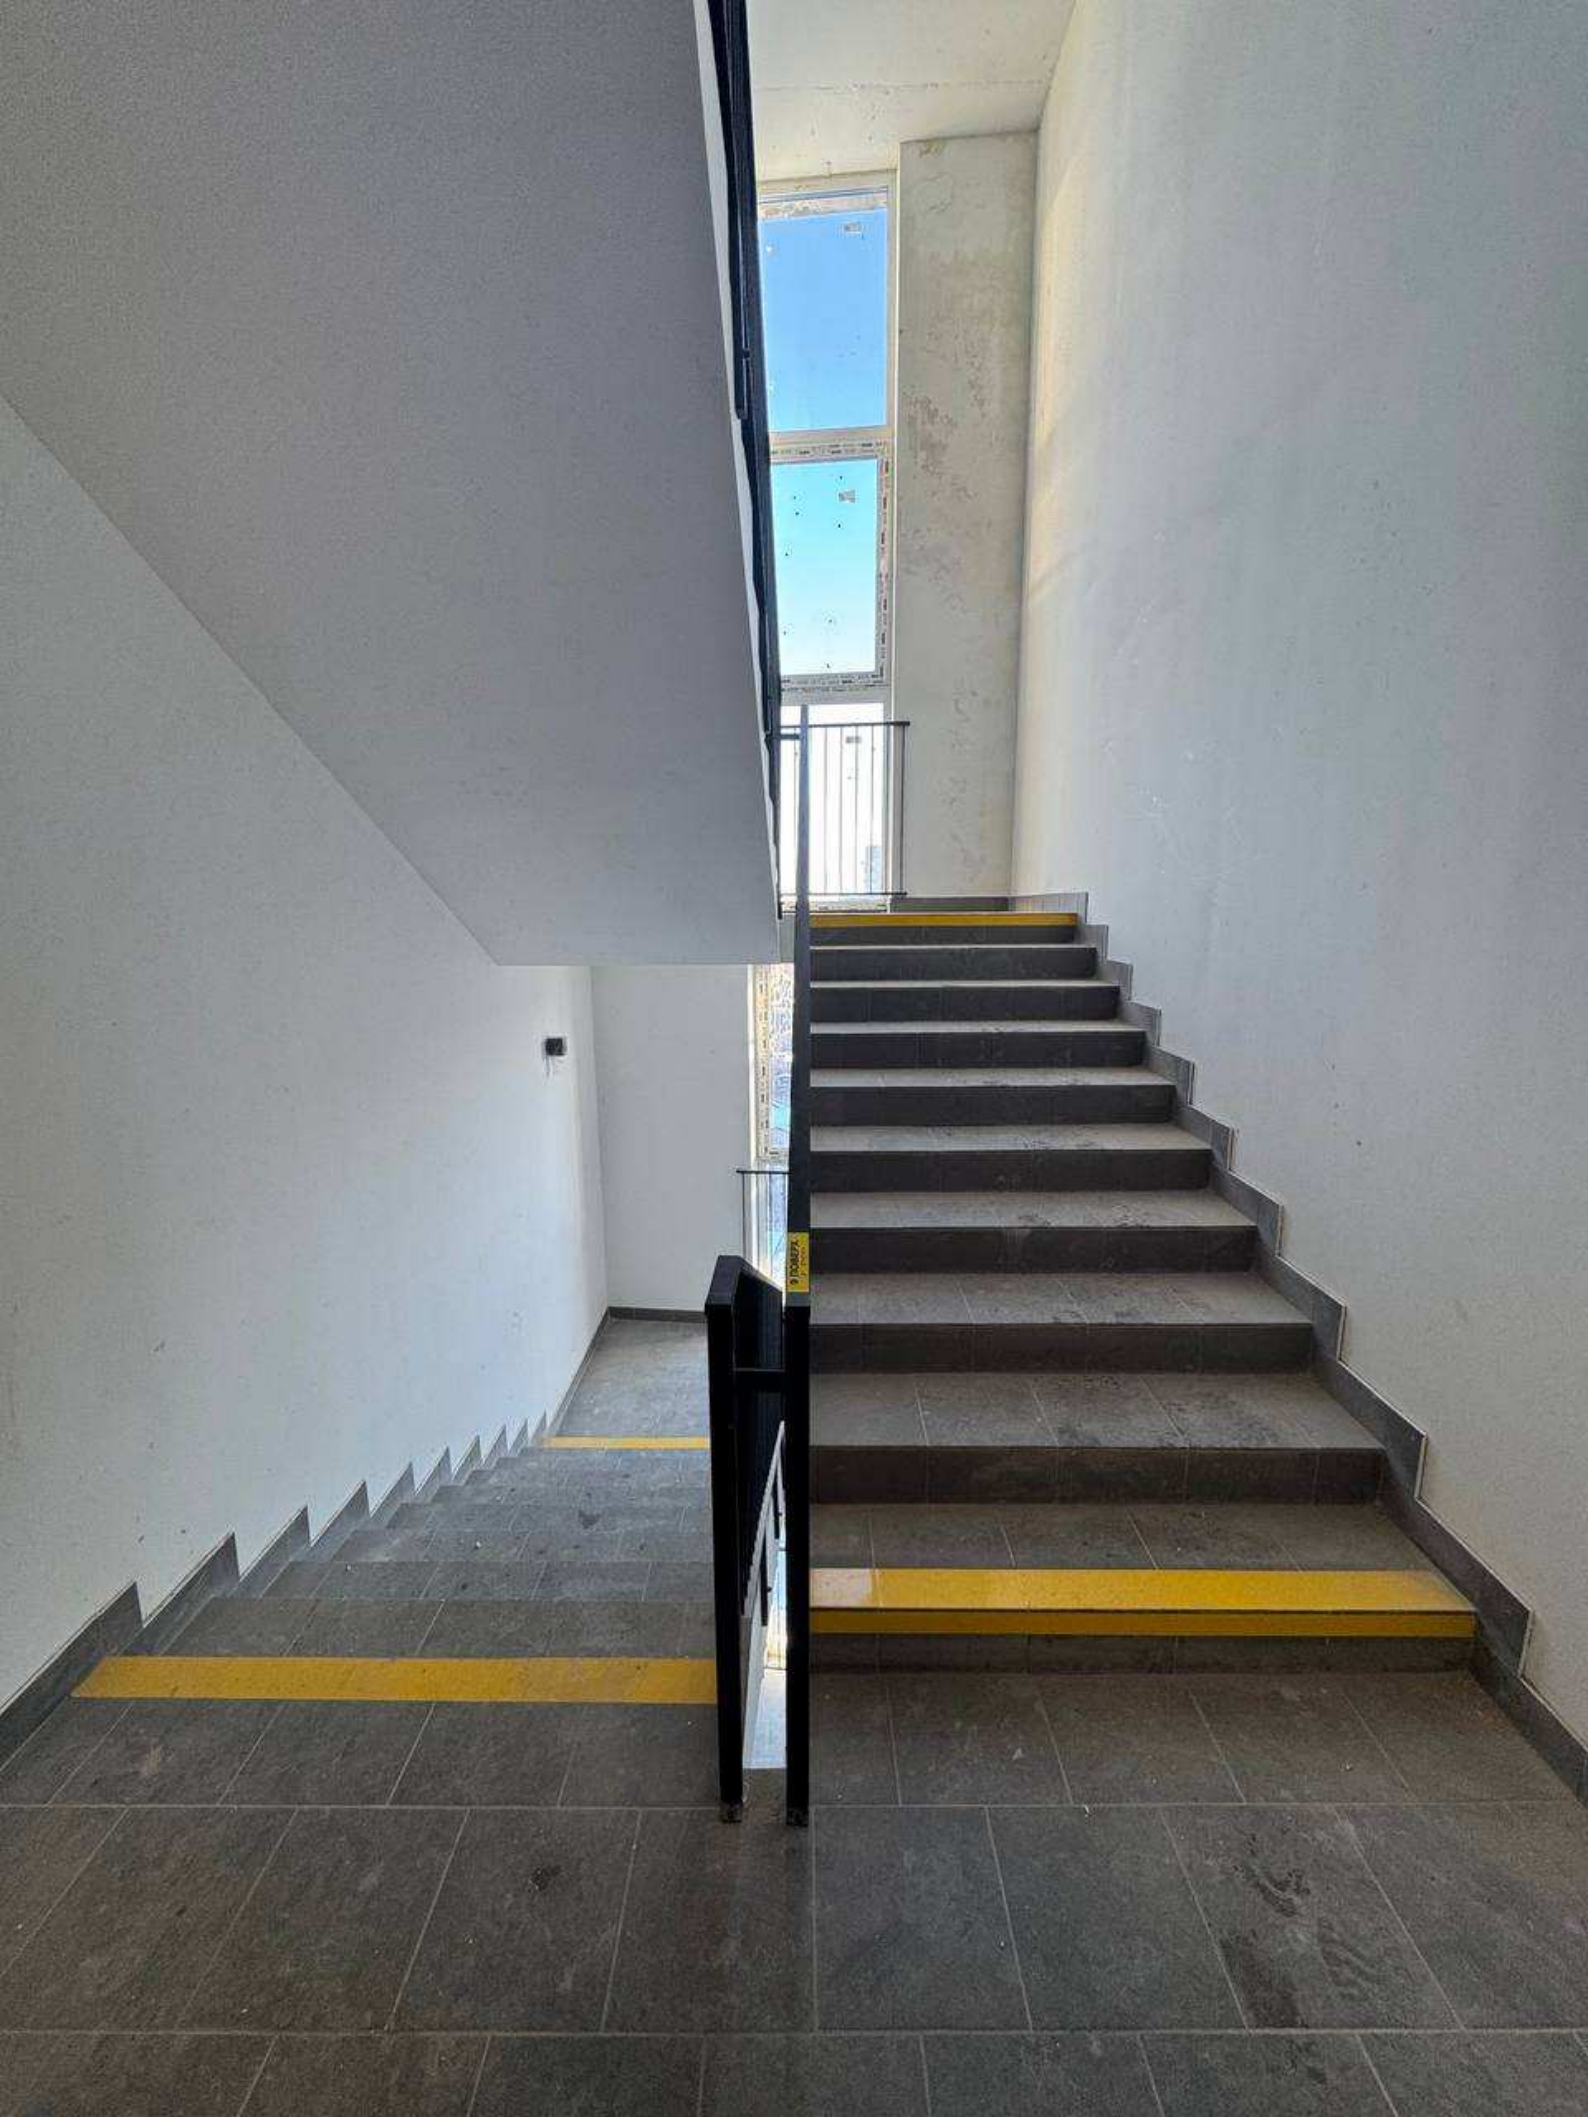

ROUND

ROUND

91
92

380В

LQM III Elf
M23 001
ON
OFF

LQM III Elf

ВИХІД
Nitto

Лічильник квартири №

Лічильник квартири №

Лічильник квартири №

Лічильник квартири №

Лічильник квартири №

7 ПОВЕРХ

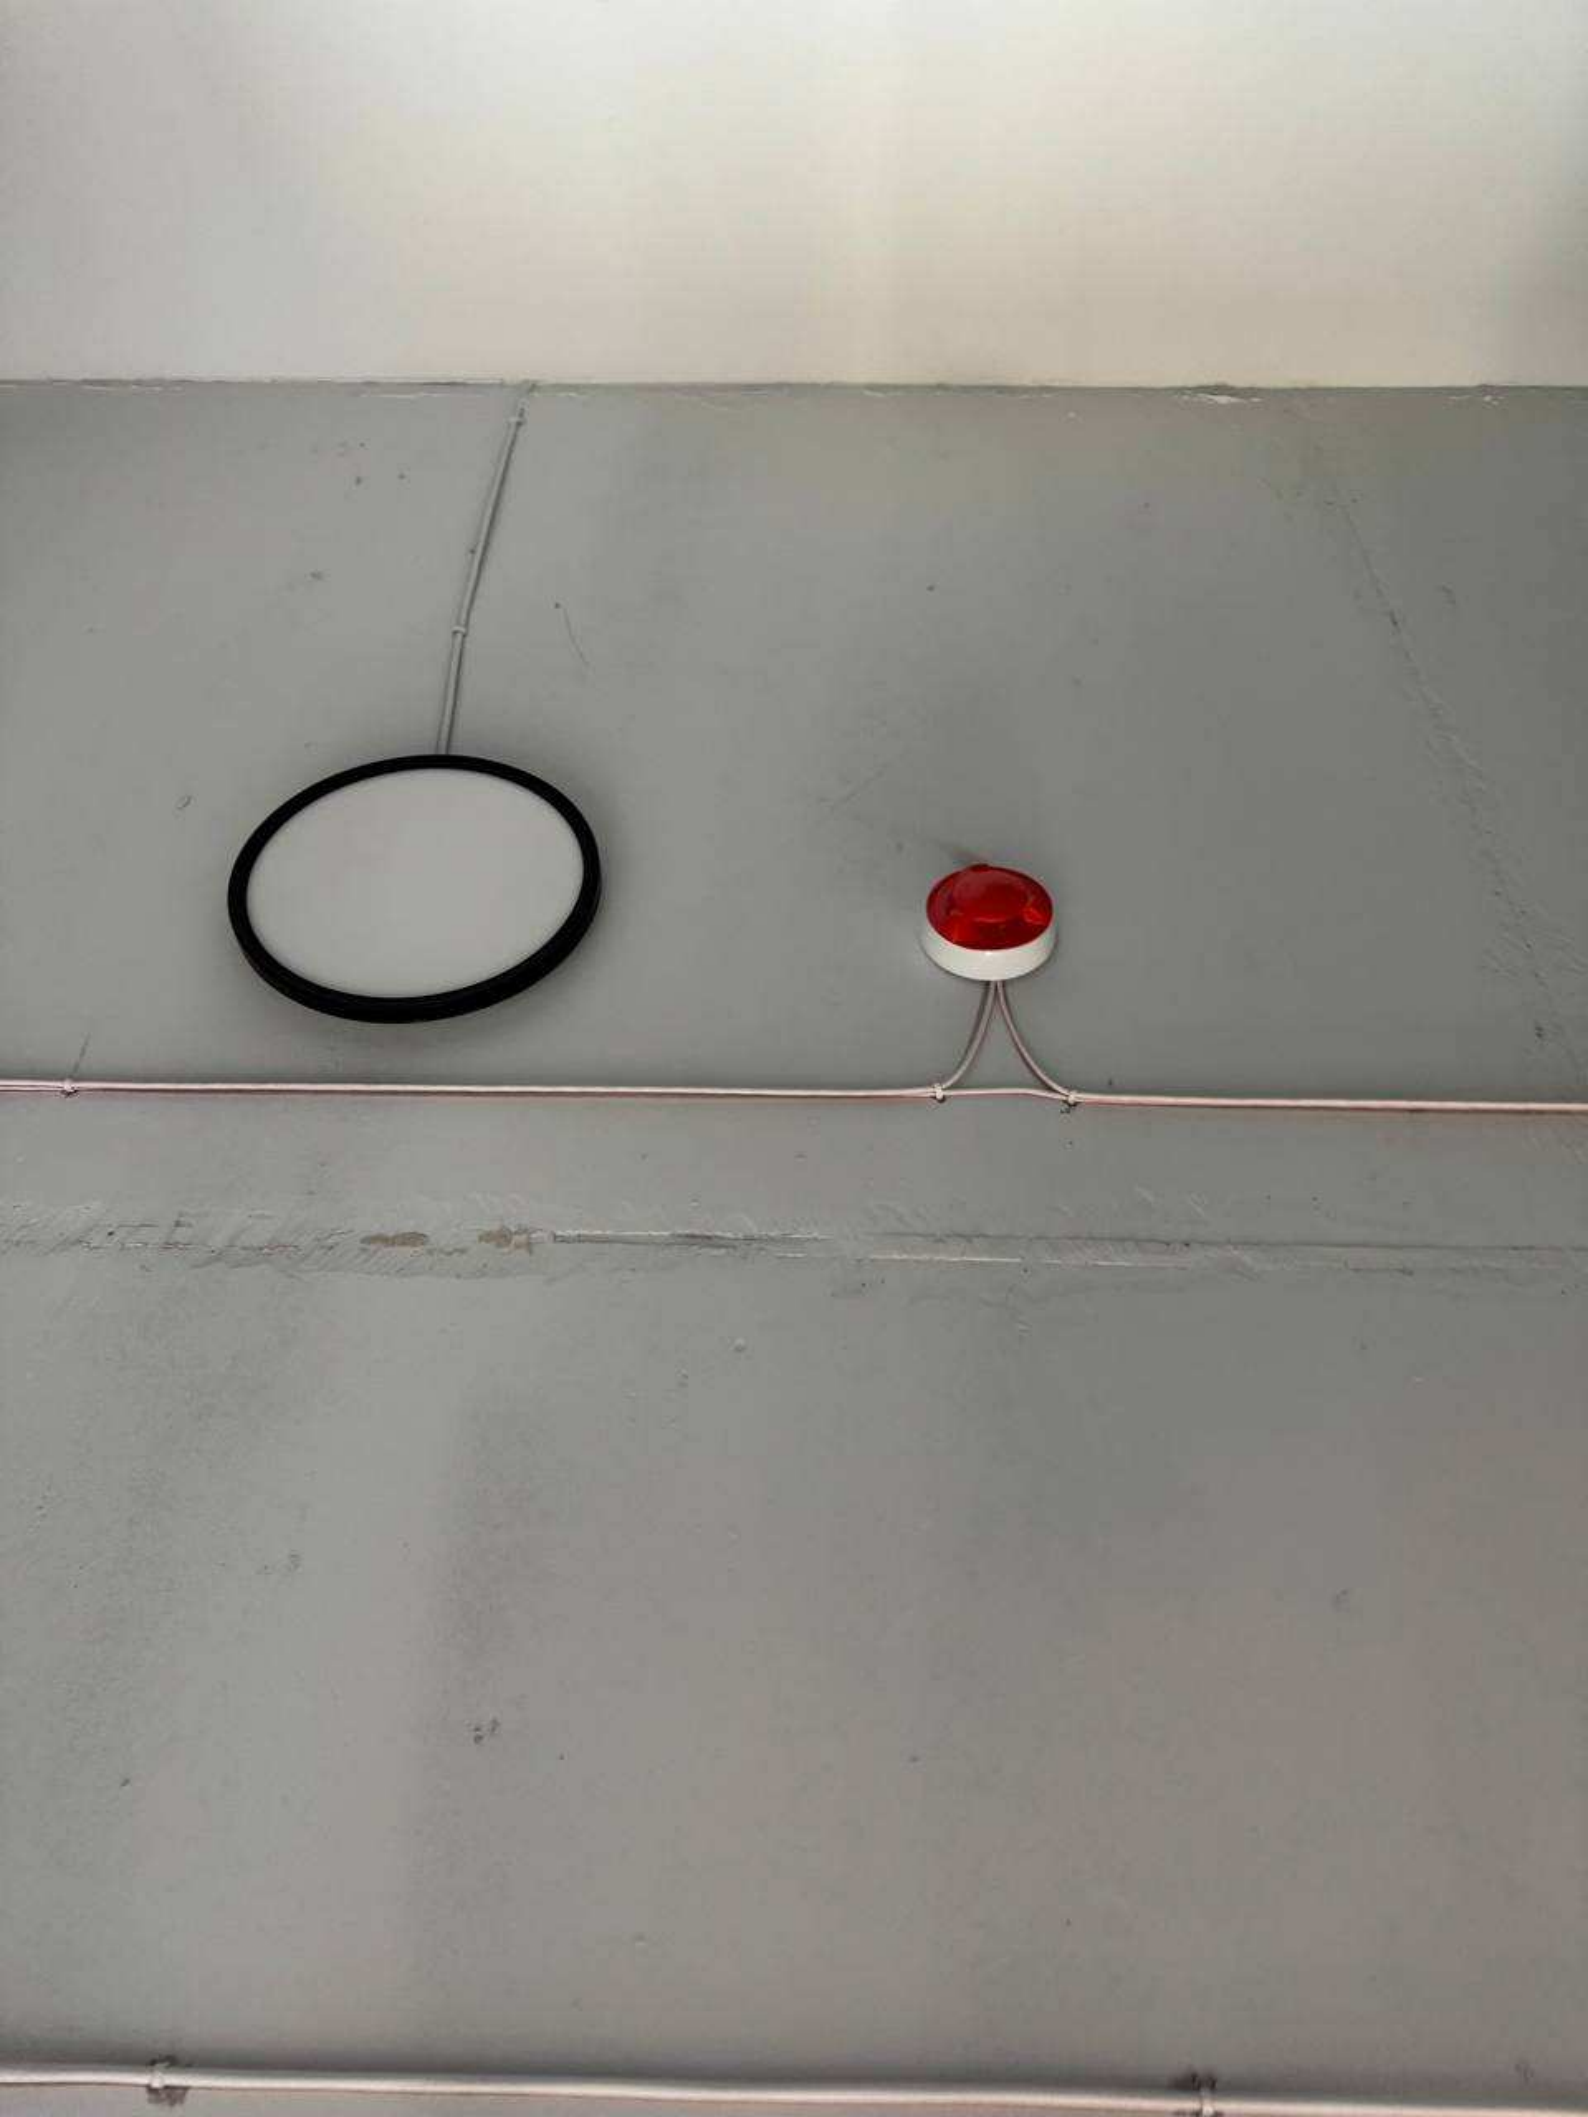

95

ВИХІД

92
93

380В

79
8

68
4

3 ПОВЕРХ

3 ПОВЕРХ

2 ПОВЕРХ

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

ВИХІД

ВОГНЕНЕ БЕЗПЕЧ НО-ГАЗ

72956994
2024
Qs 1.6 m³/h
H R100 UO DO
V R50 MAP 16 bar
ΔP63 T50
J5 Smart +
JS16-02
M24 001

Фаза А
Фаза В
Фаза С
АВАРИЯ
ПУСК
СТОП
Ручной режим
ЩКТ

ВИХІД

ГАЗ

ГАЗ
ВИХОДЬ!

ВАРТА 2-03А

0,4
0,6
0,2
0,8
1,0

PE
WLC 03

ШК-3
K-FLEX
wilo
wilo

ETI
CE
BBID
ШО

ГАЗ
ВЫХОДЫ!

ШС-1

ВИХІД
ВІДКРИТИ ПО СХЕМІ

wilo
wilo

8
ARKEL
SERVOSAN
AH & MCT

10 ПОВЕРХ

ВИХІД

ВИХІД

ВИХІД

6 ПОВЕРХ

ВИХІД

22
23

ROUND

BRAUNSELM

6

KMD
therm

KMD

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

ВИХІД
EXIT

1 ПОВЕРХ

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

ВИХІД

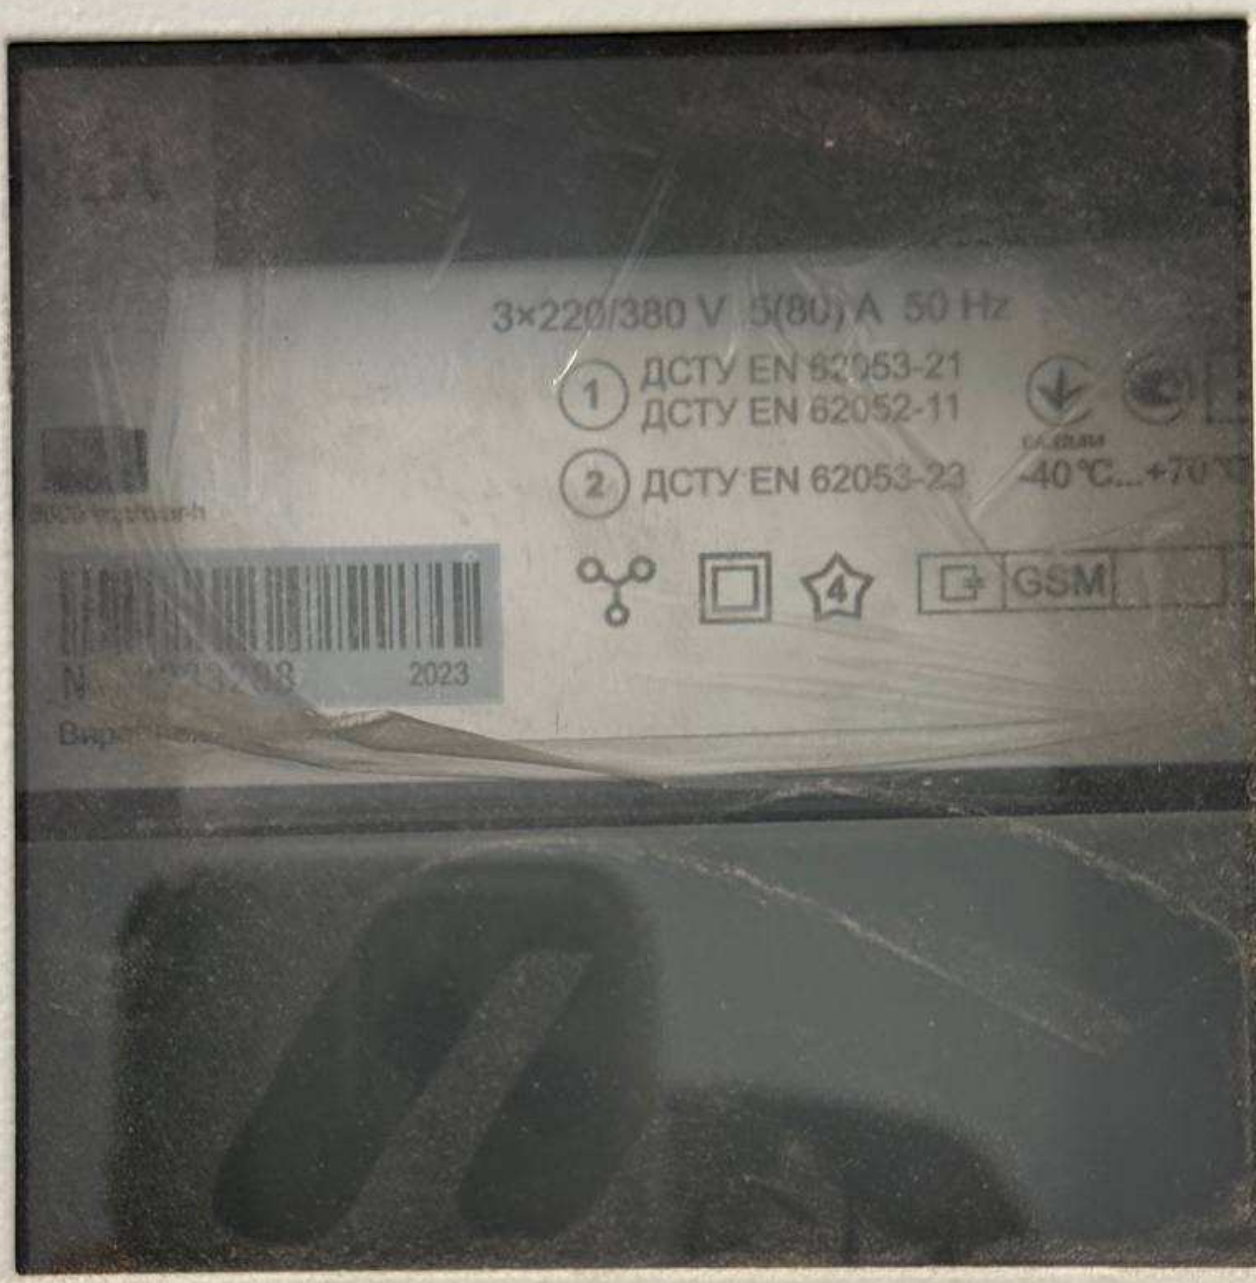
3×220/380 V 5(80) A 50 Hz
1 ДСТУ EN 62053-21
ДСТУ EN 62052-11
2 ДСТУ EN 62053-23
-40°C...+70°C
GSM
2023

ВИХІД
EXIT

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.
ВИХІД
EXIT

ВИХІД

ВИХІД

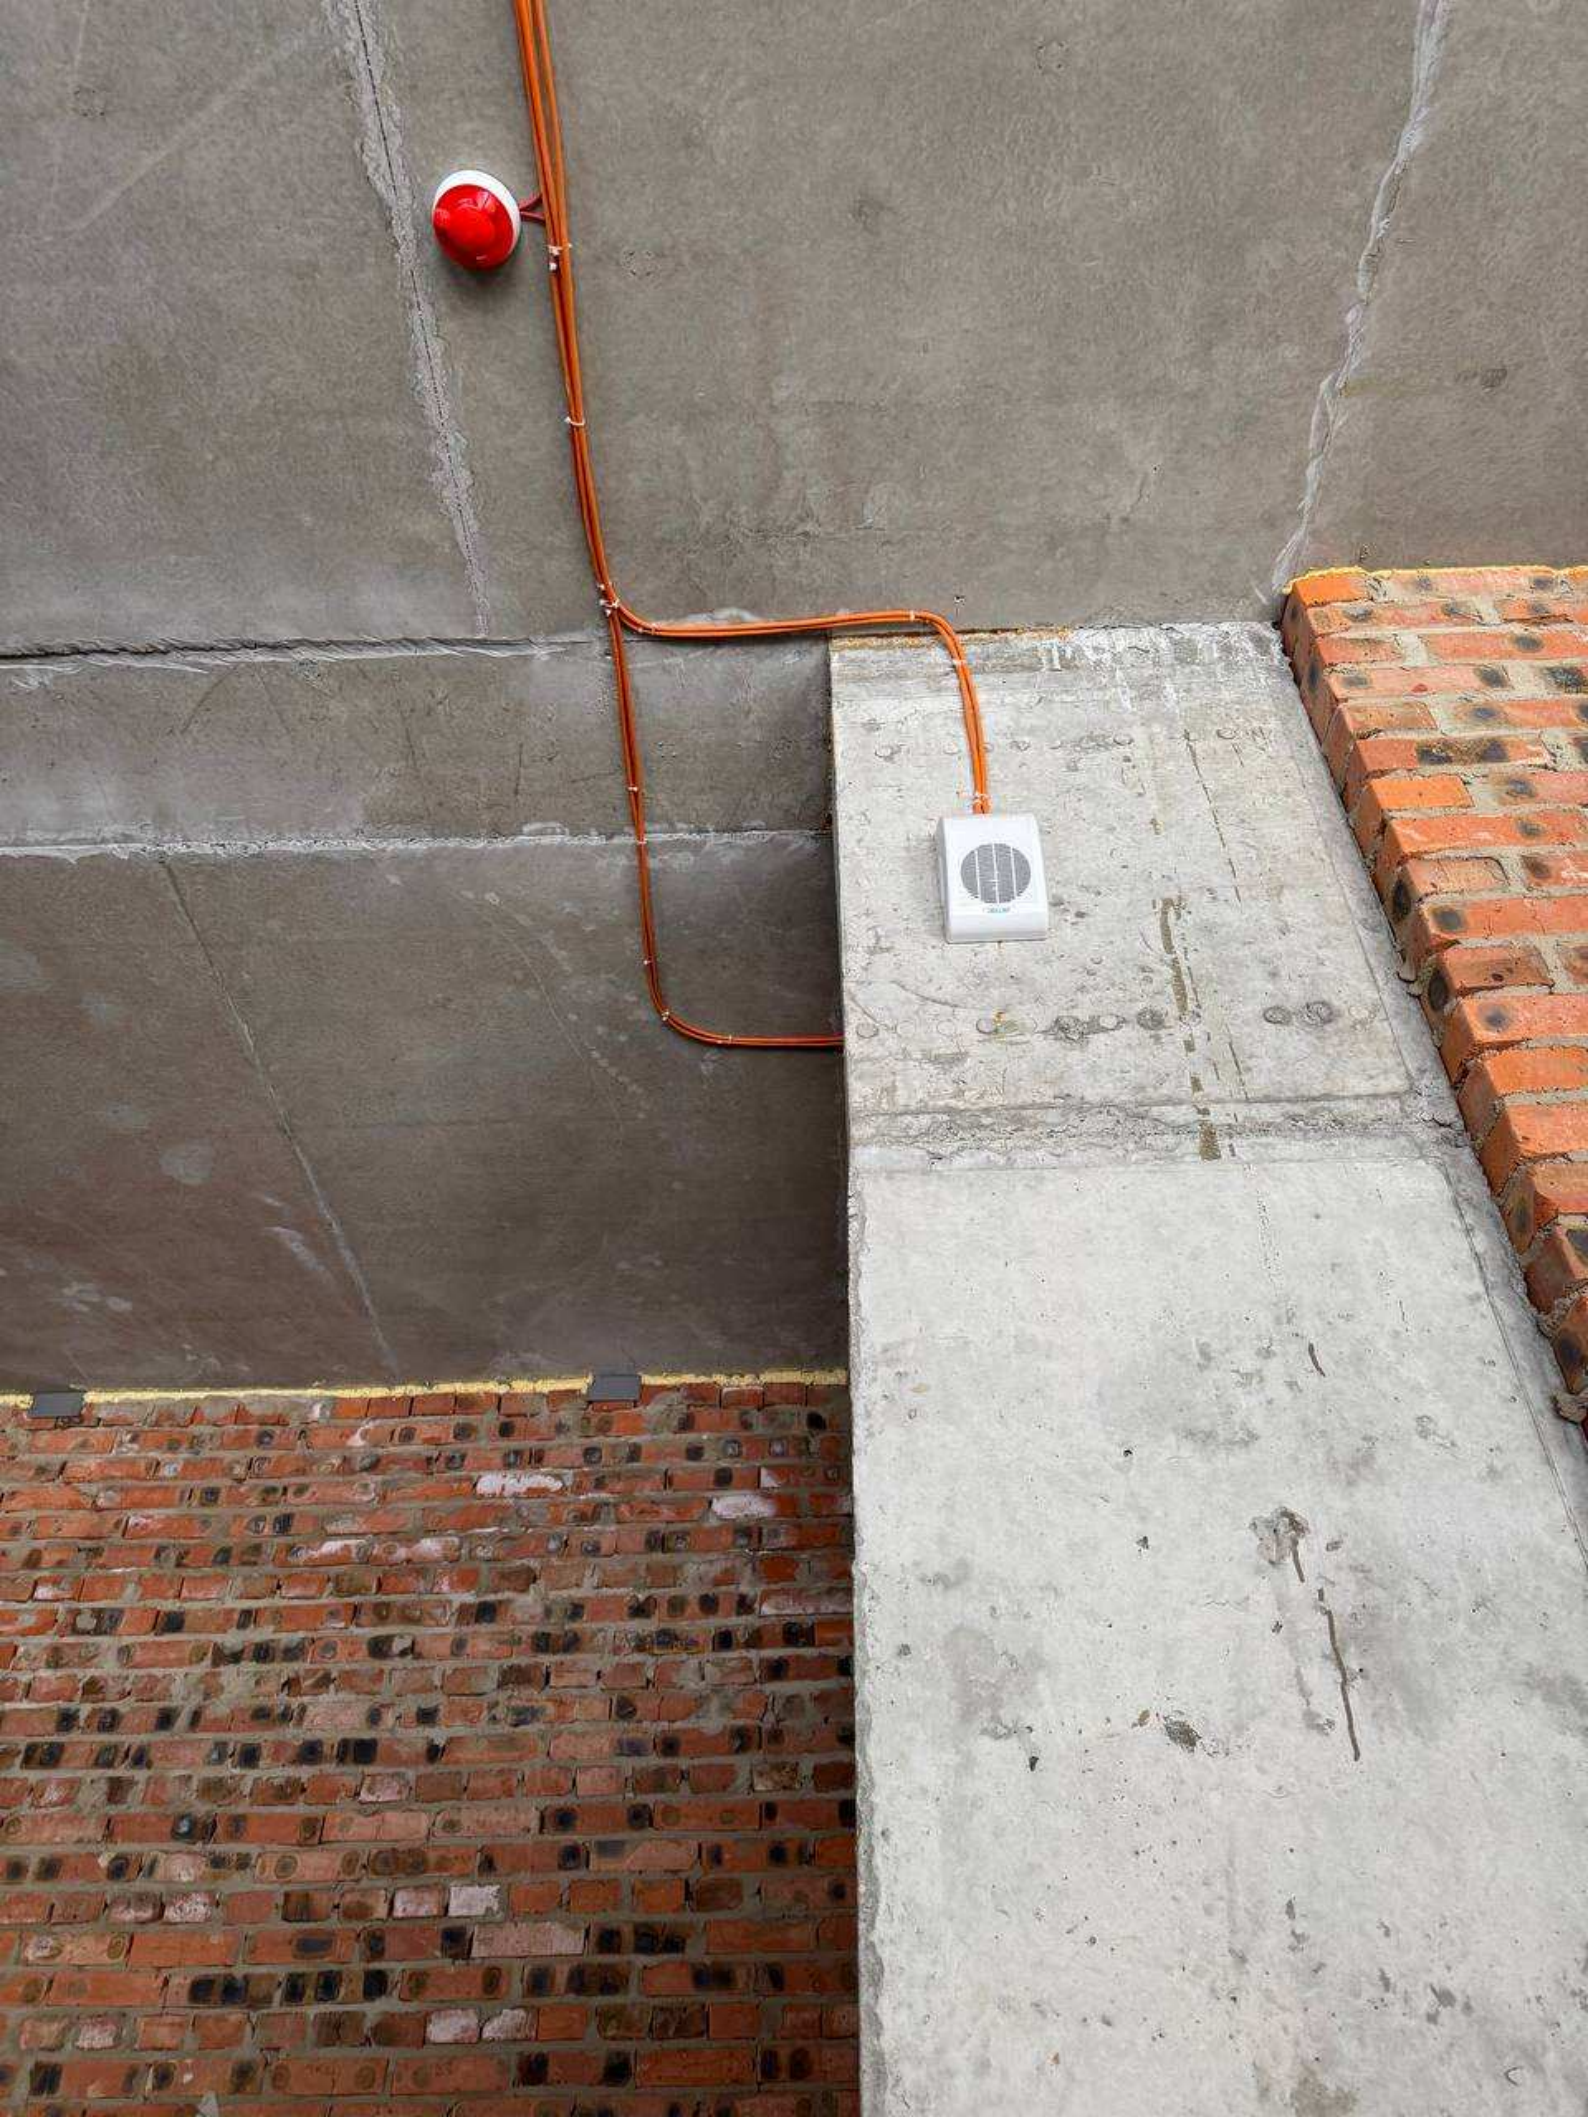

PROFESSIONAL
MONTAGE
FOAM

PROFESSIONAL
MONTAGE
FOAM

ВИХІД

ВИХІД

ВИХІД
ВИХІД
EXIT

IEK
КП 102
IP 54

NashNET

ВИХІД

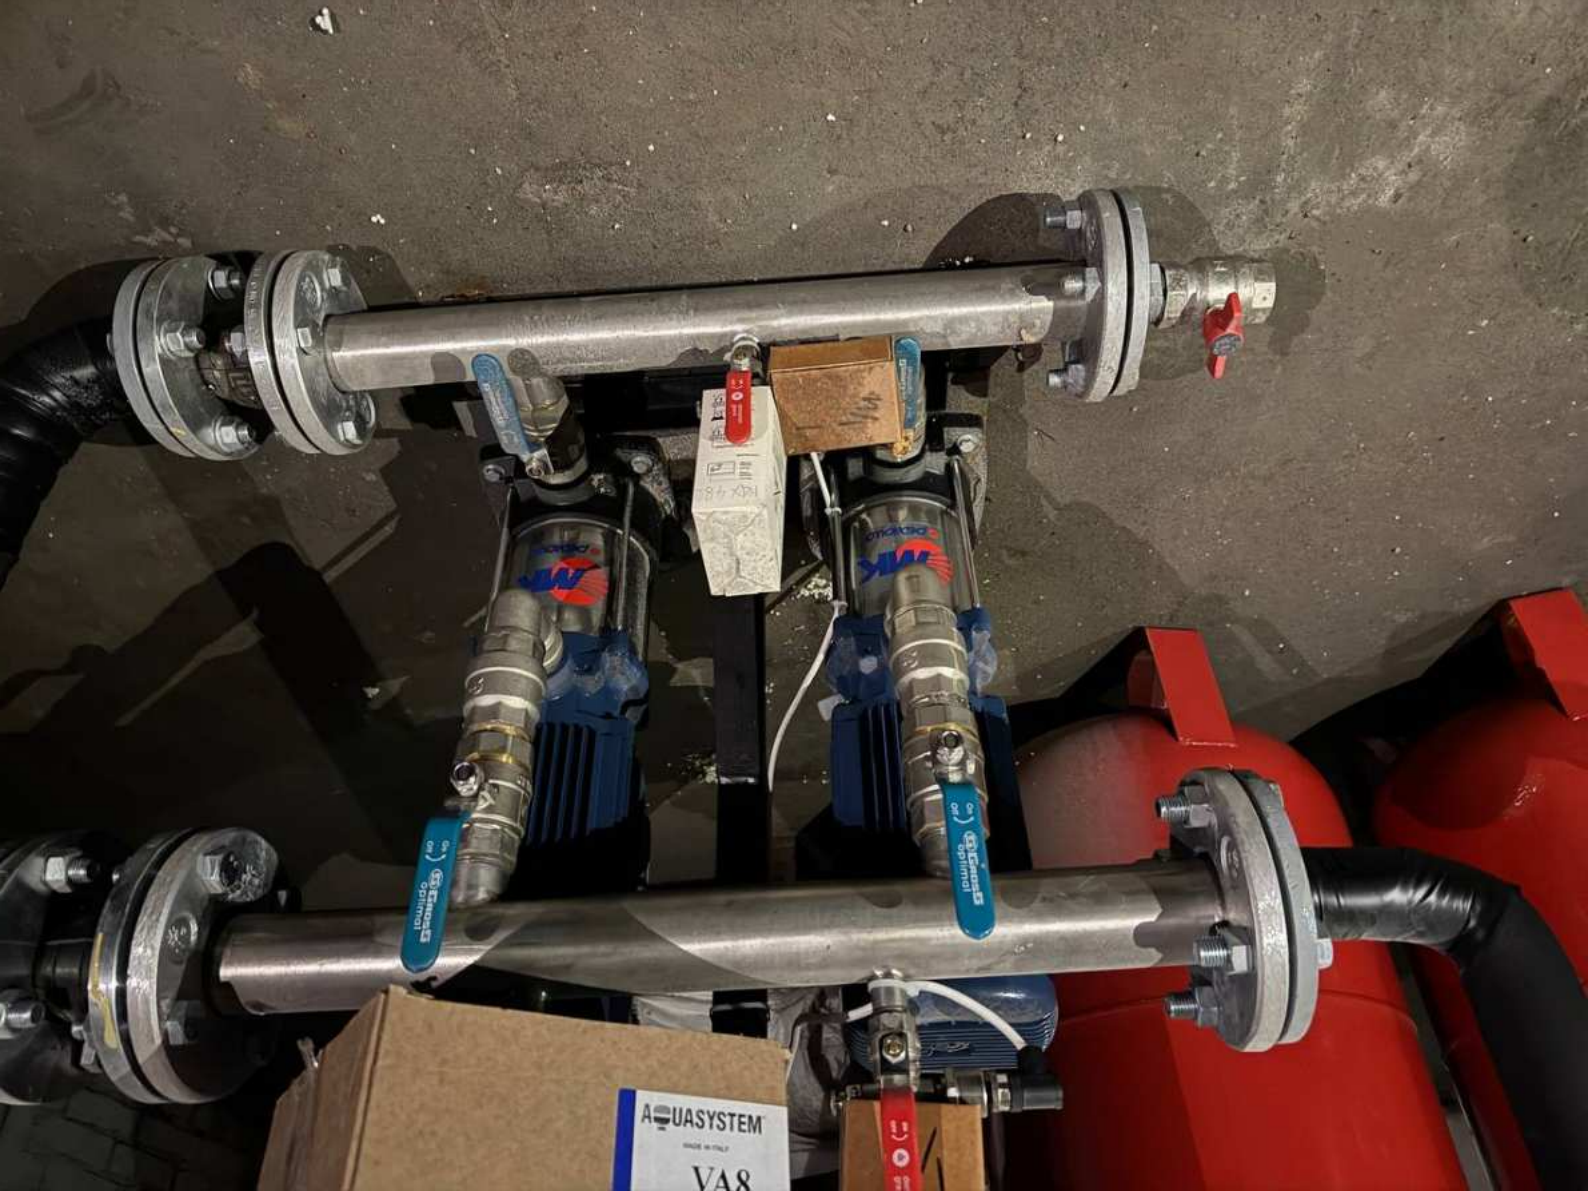
AQUASYSTEM
VA8

NIK 2300 AT T.2800.MC.11
3×220/380 V 5(10) A 50 Hz
20666770
NIK 2303 ARP3 T.1802.MC.11
3×220/380 V 5(120) A 50 Hz
13370916
TNSy
gG250A
FU6
EN 60269-1
E.NEXT
e.fuse.NT2.100
NT2
gG100A
FU1
FU2

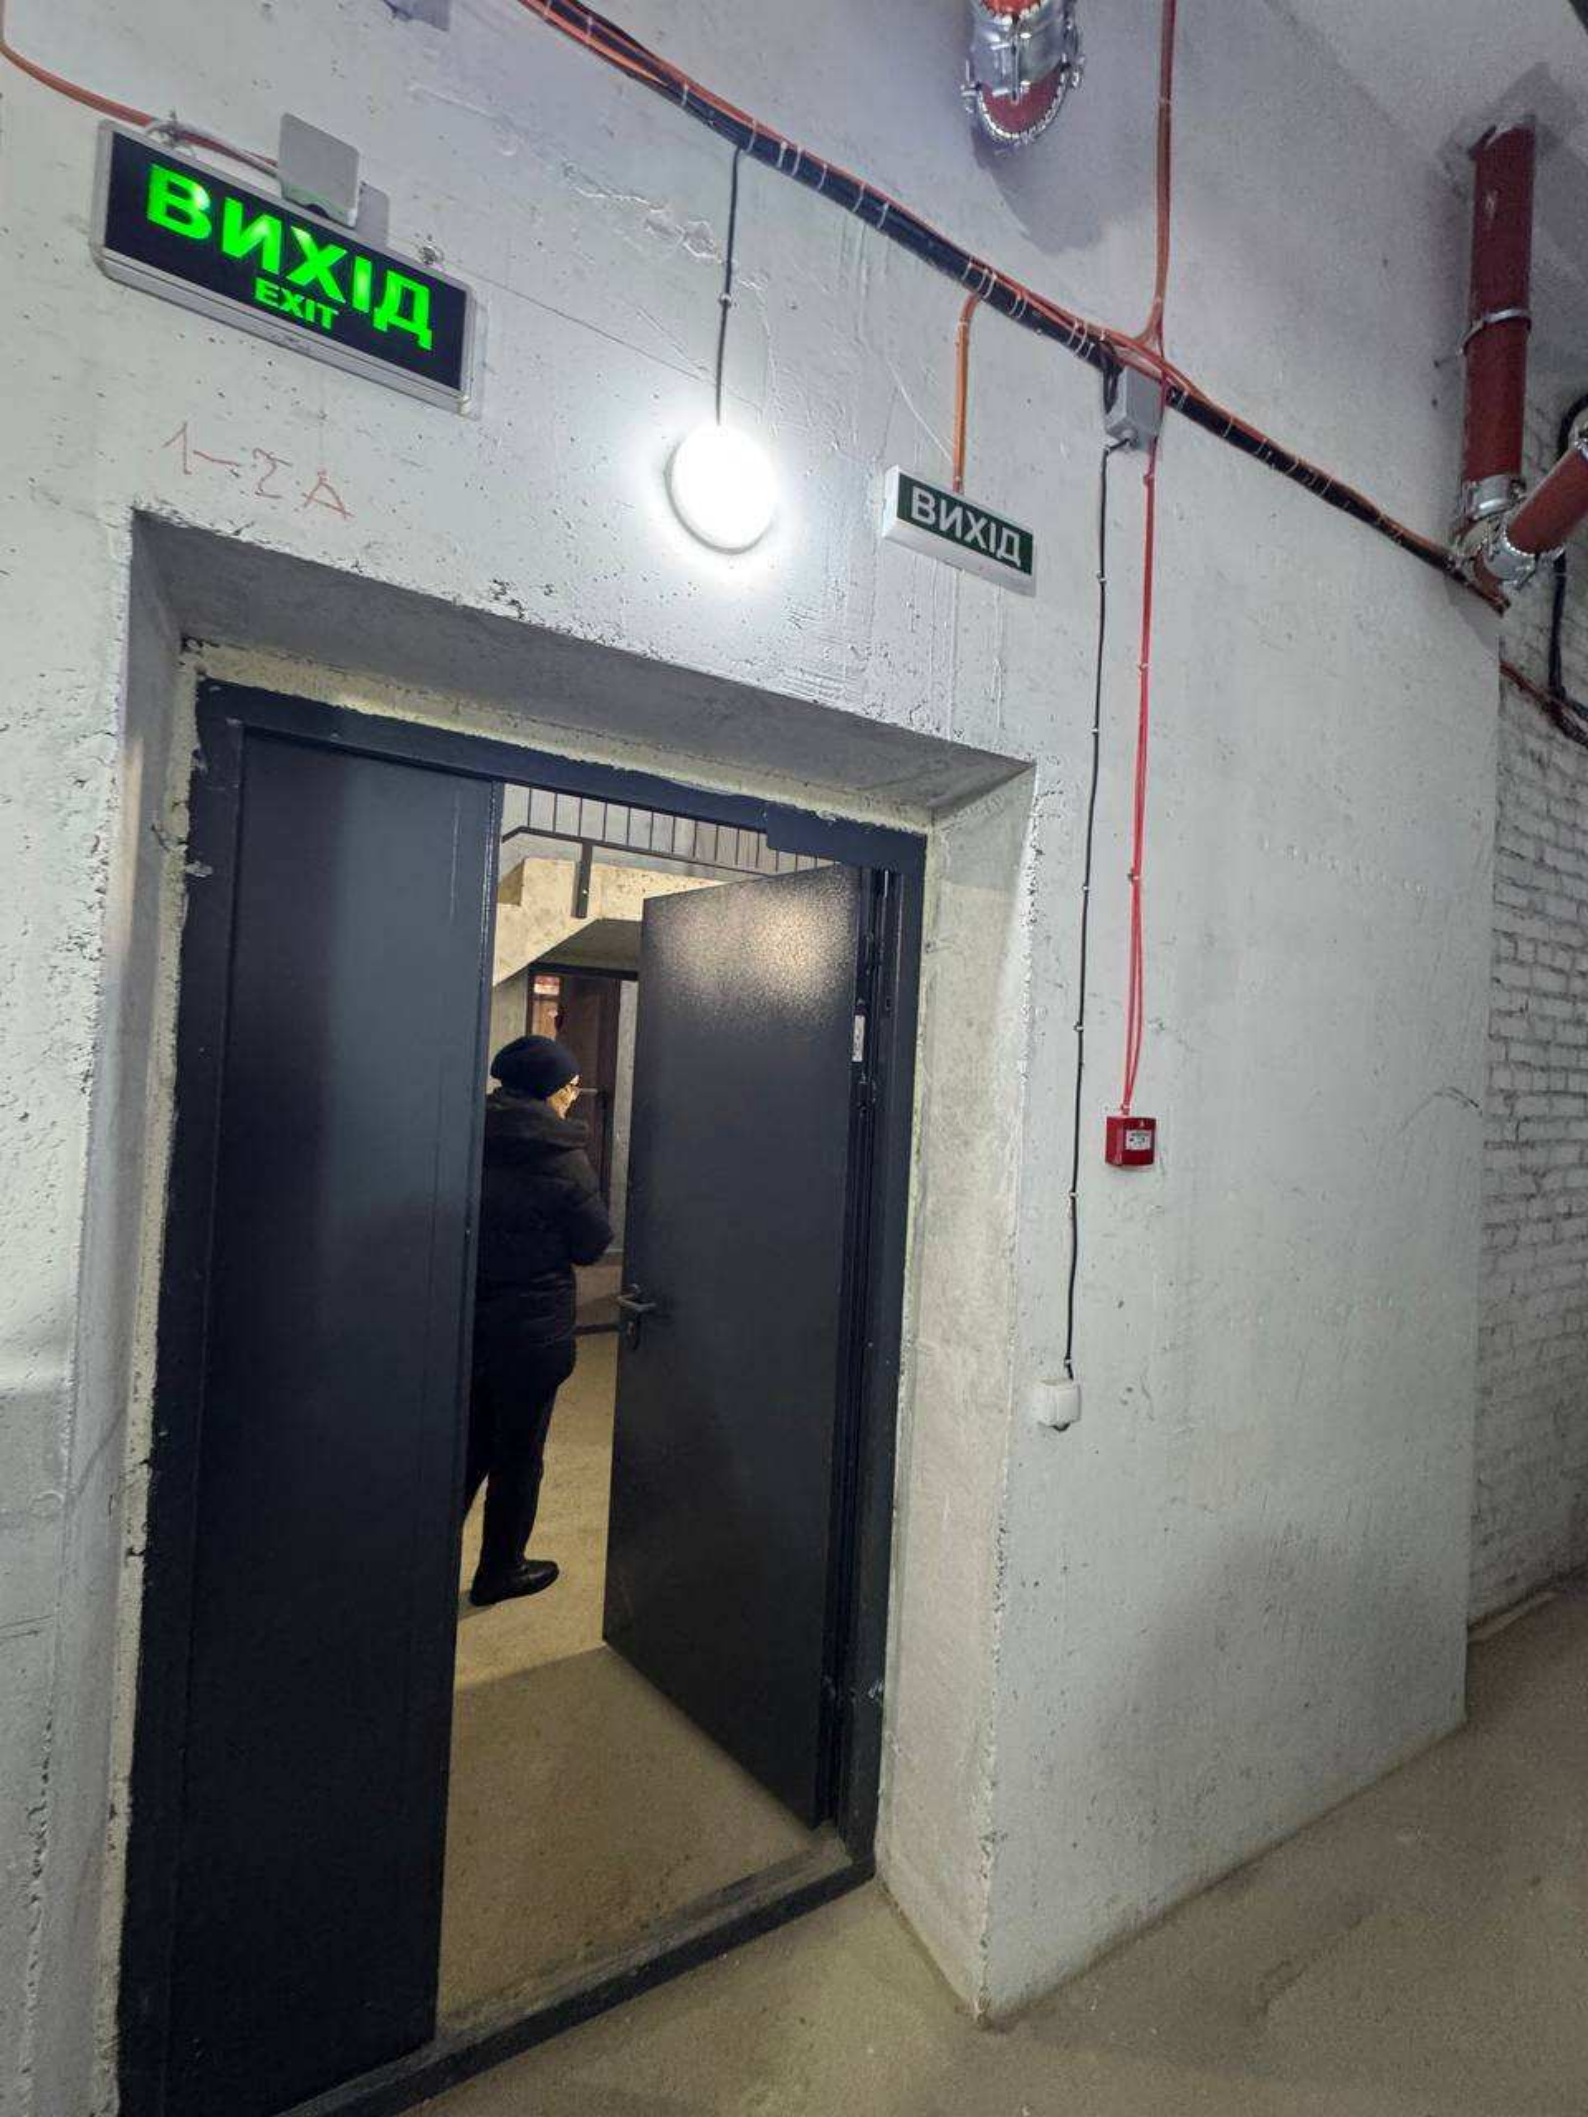
ВИХІД
EXIT
ВИХІД

E.NEXT
E.NEXT
makita
NIK 2303

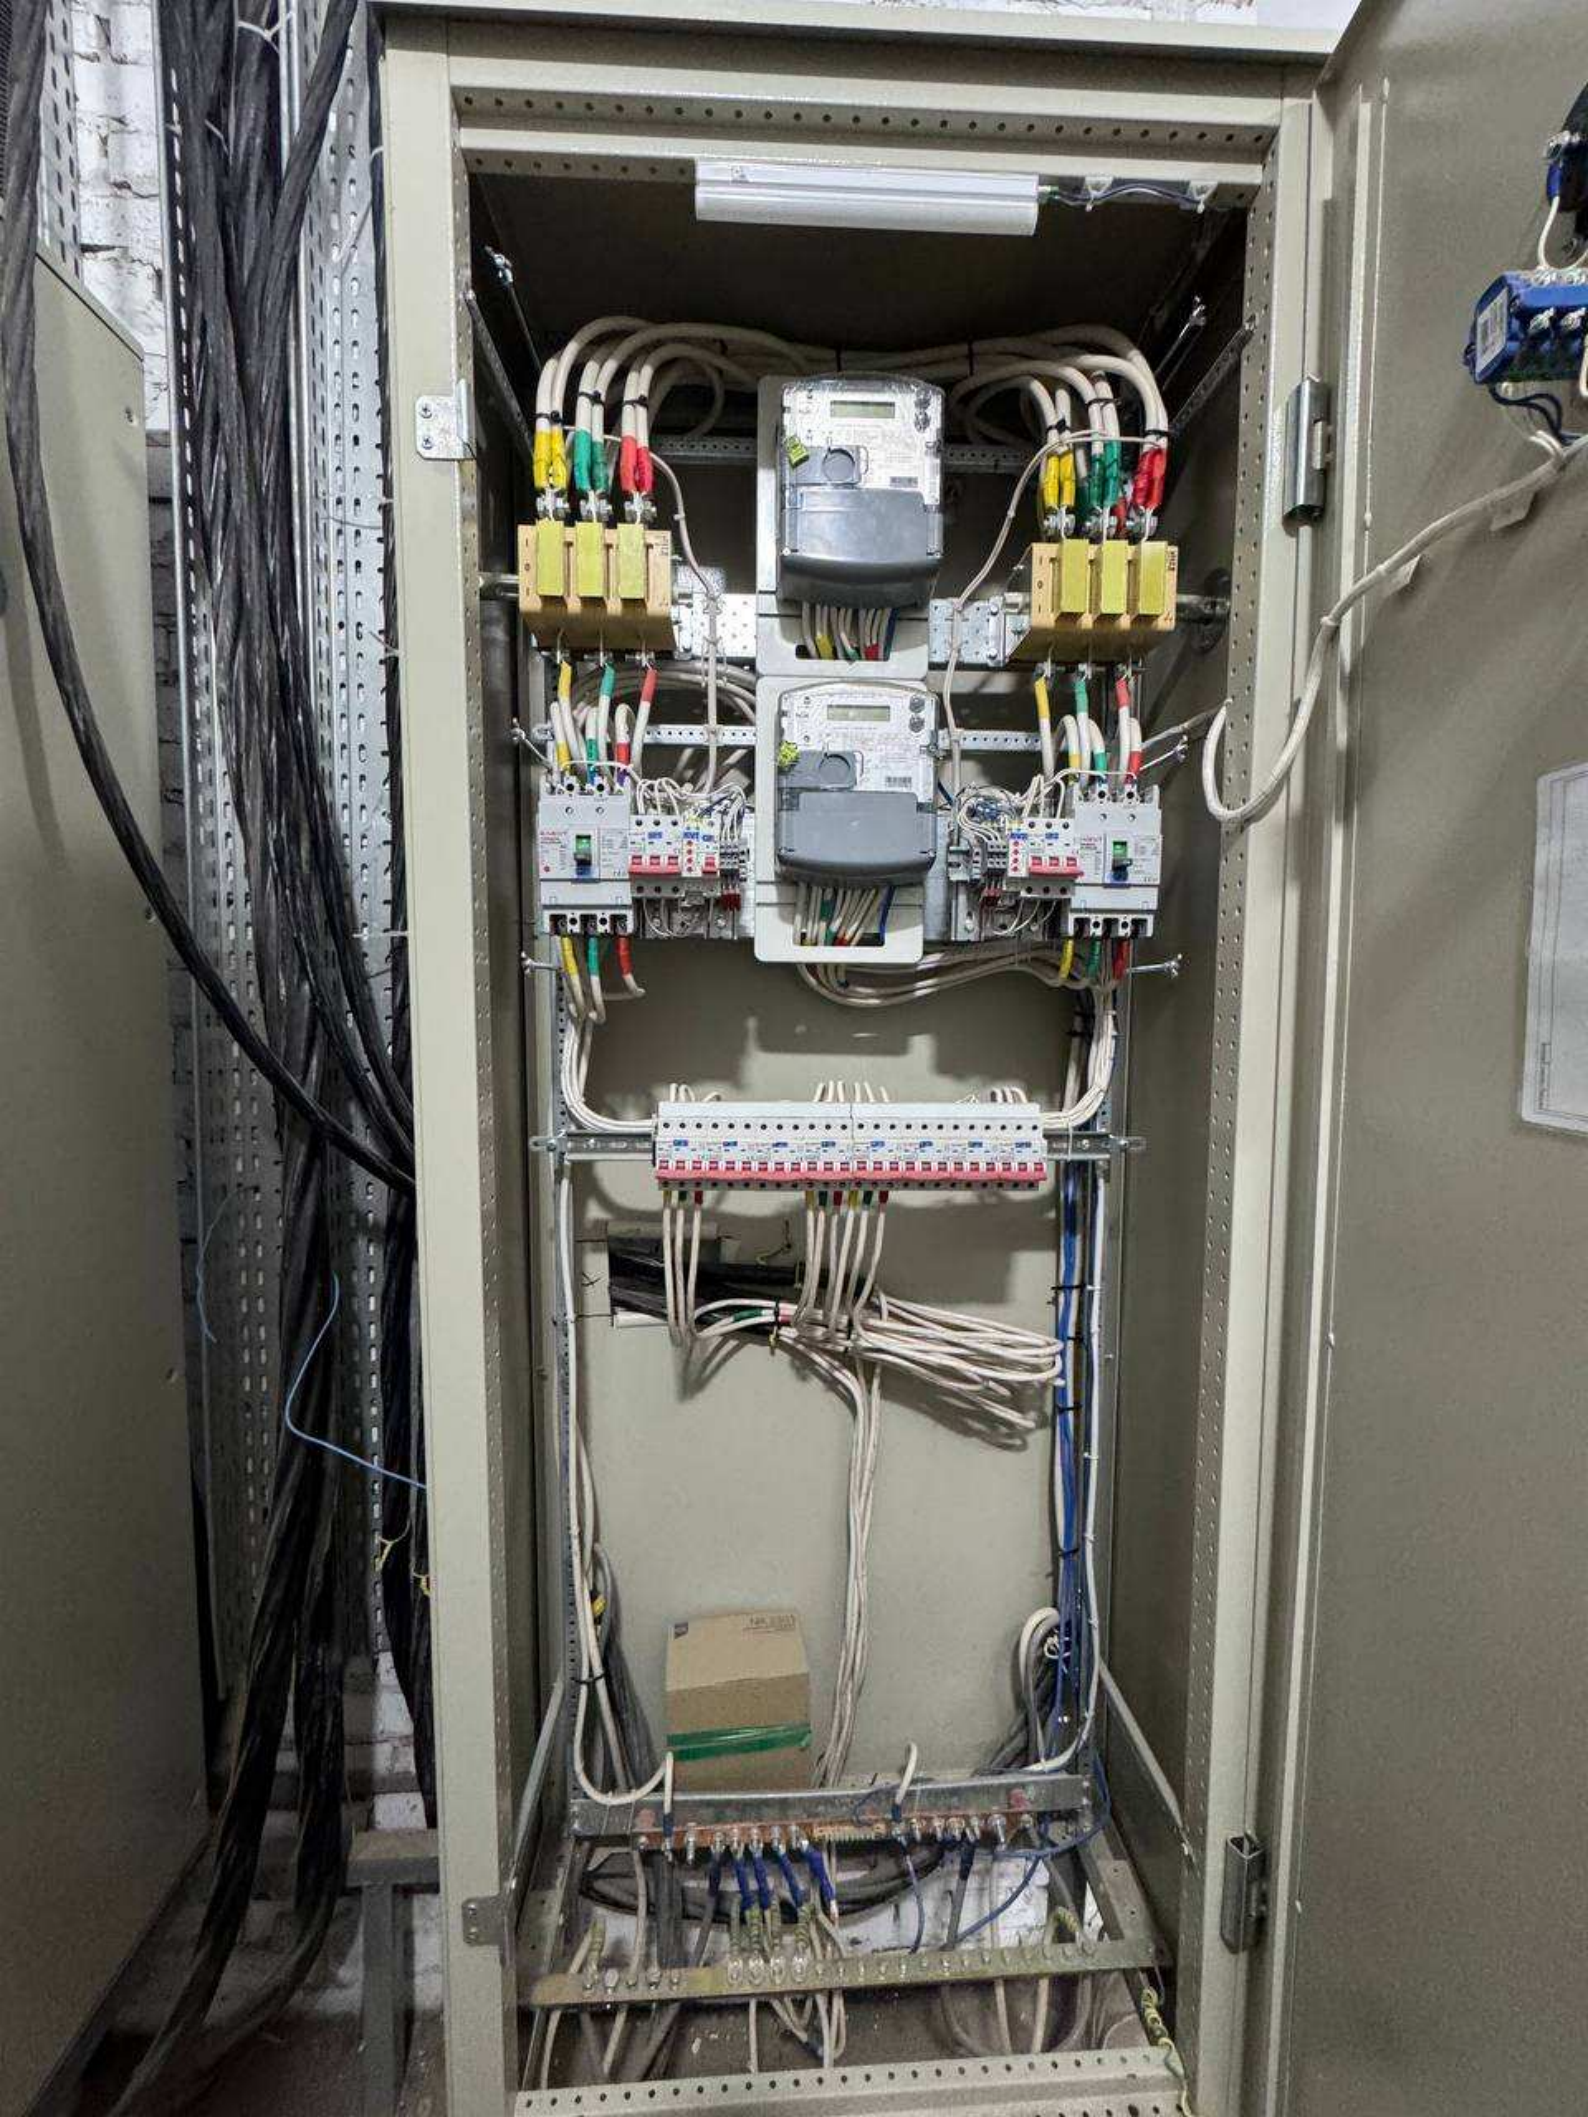

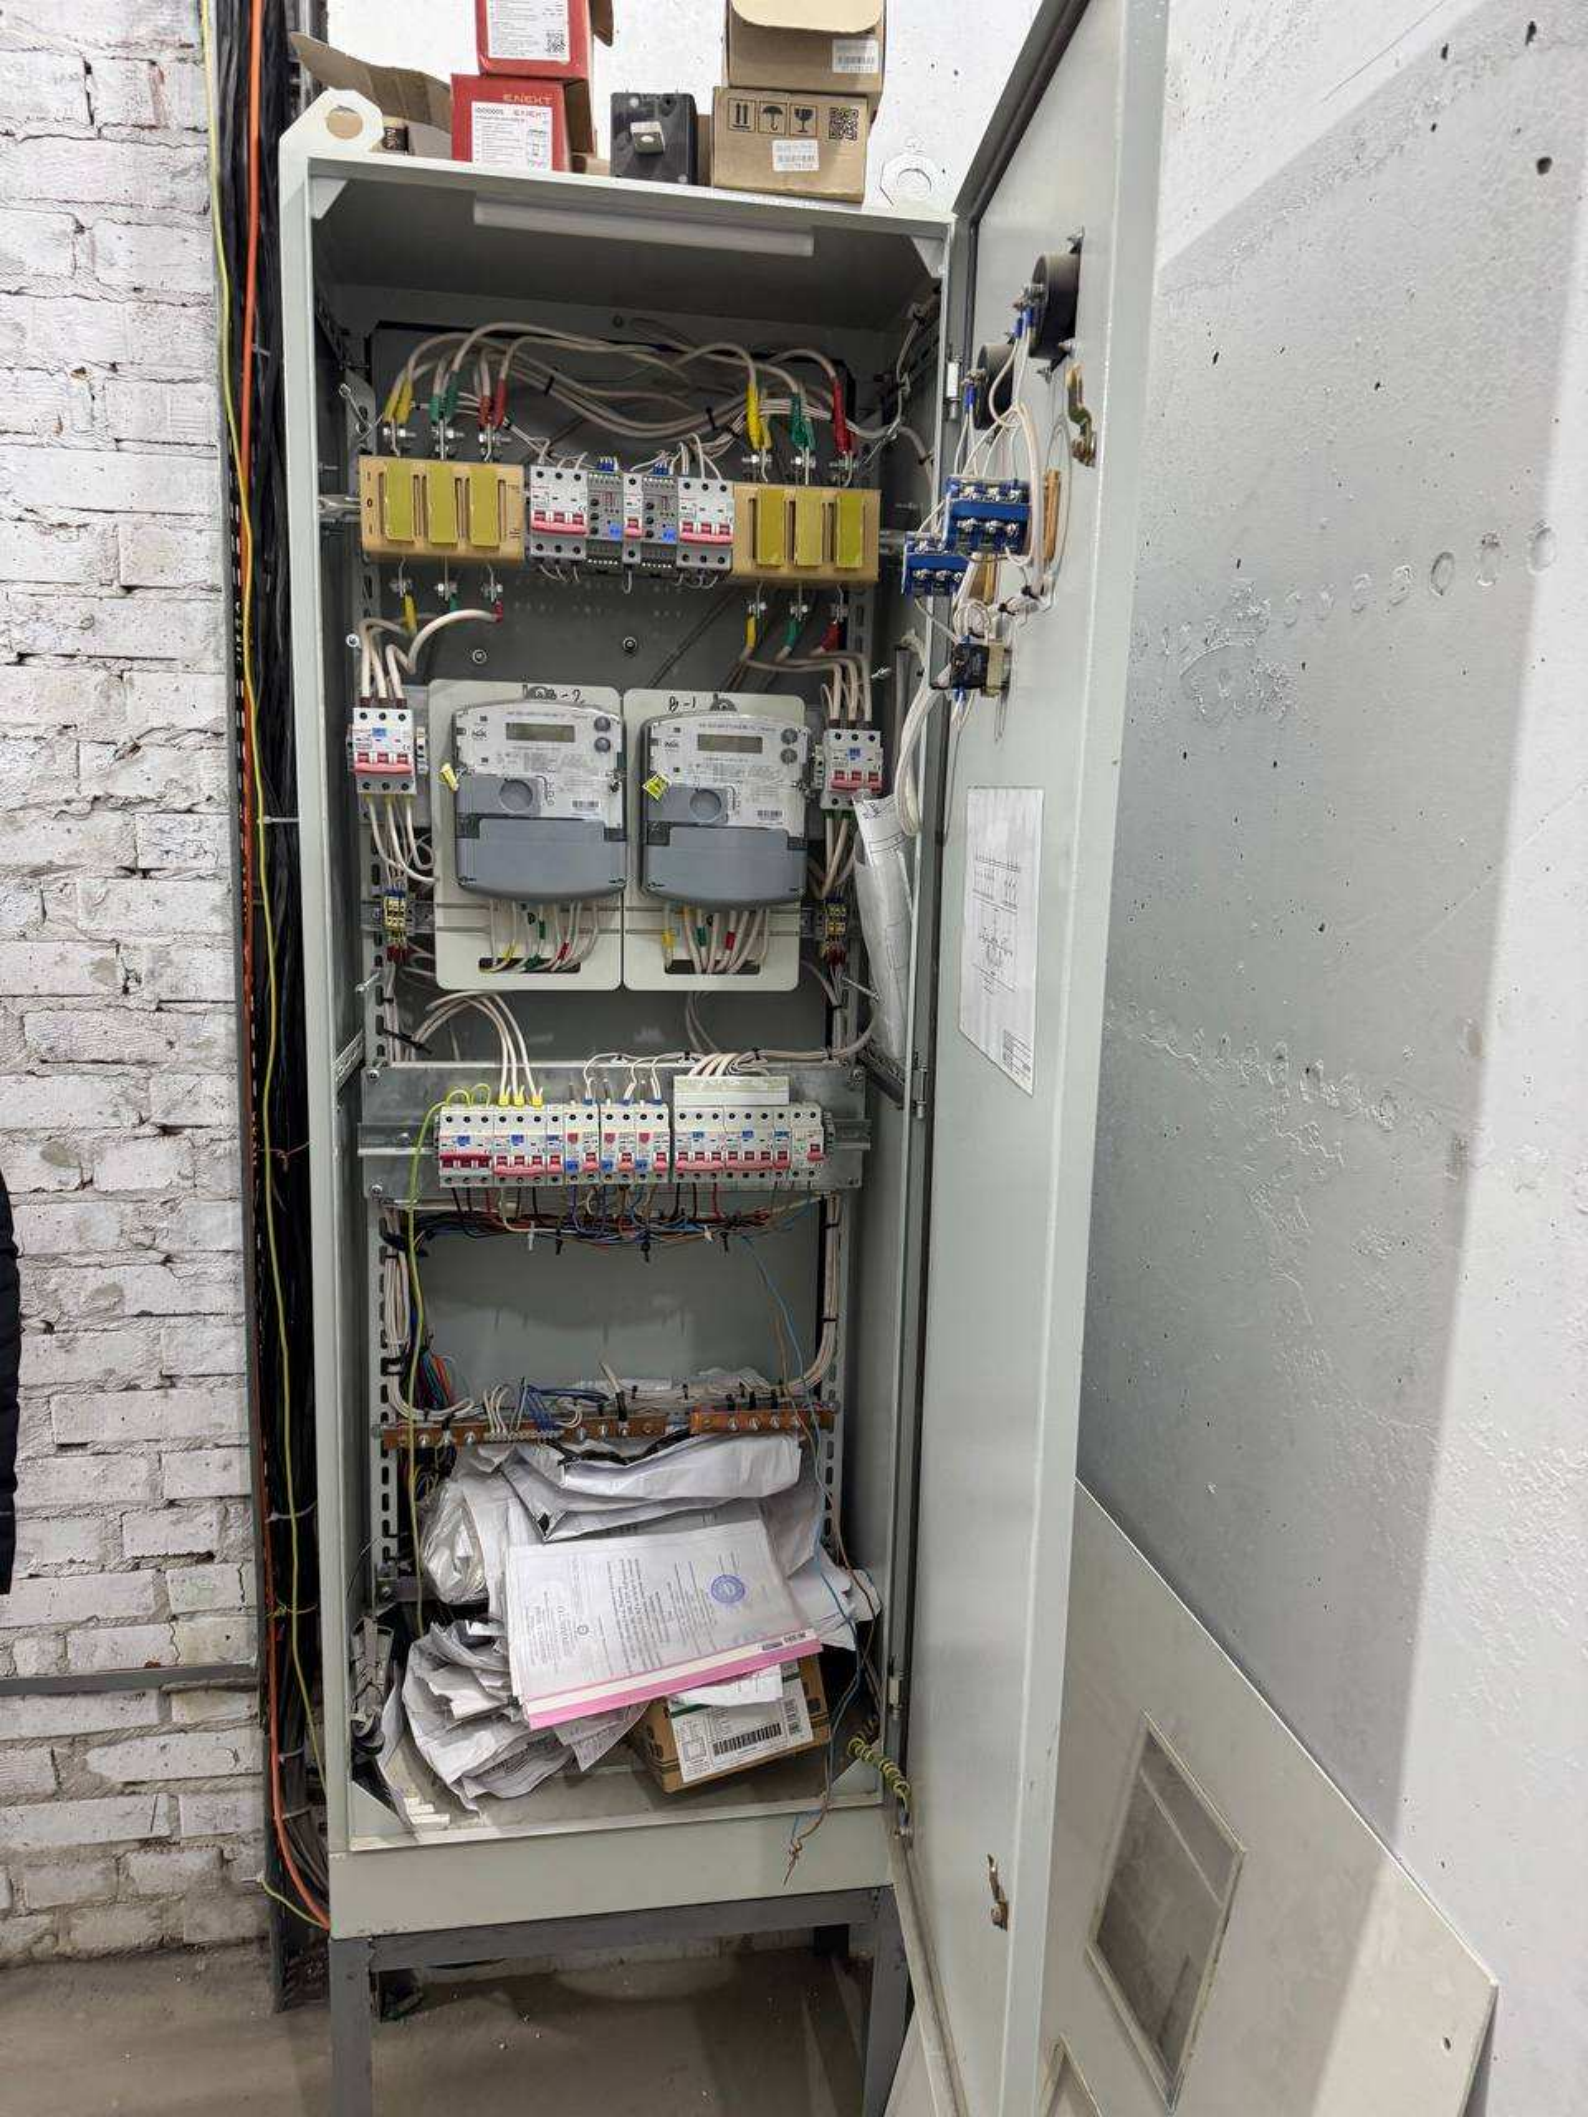

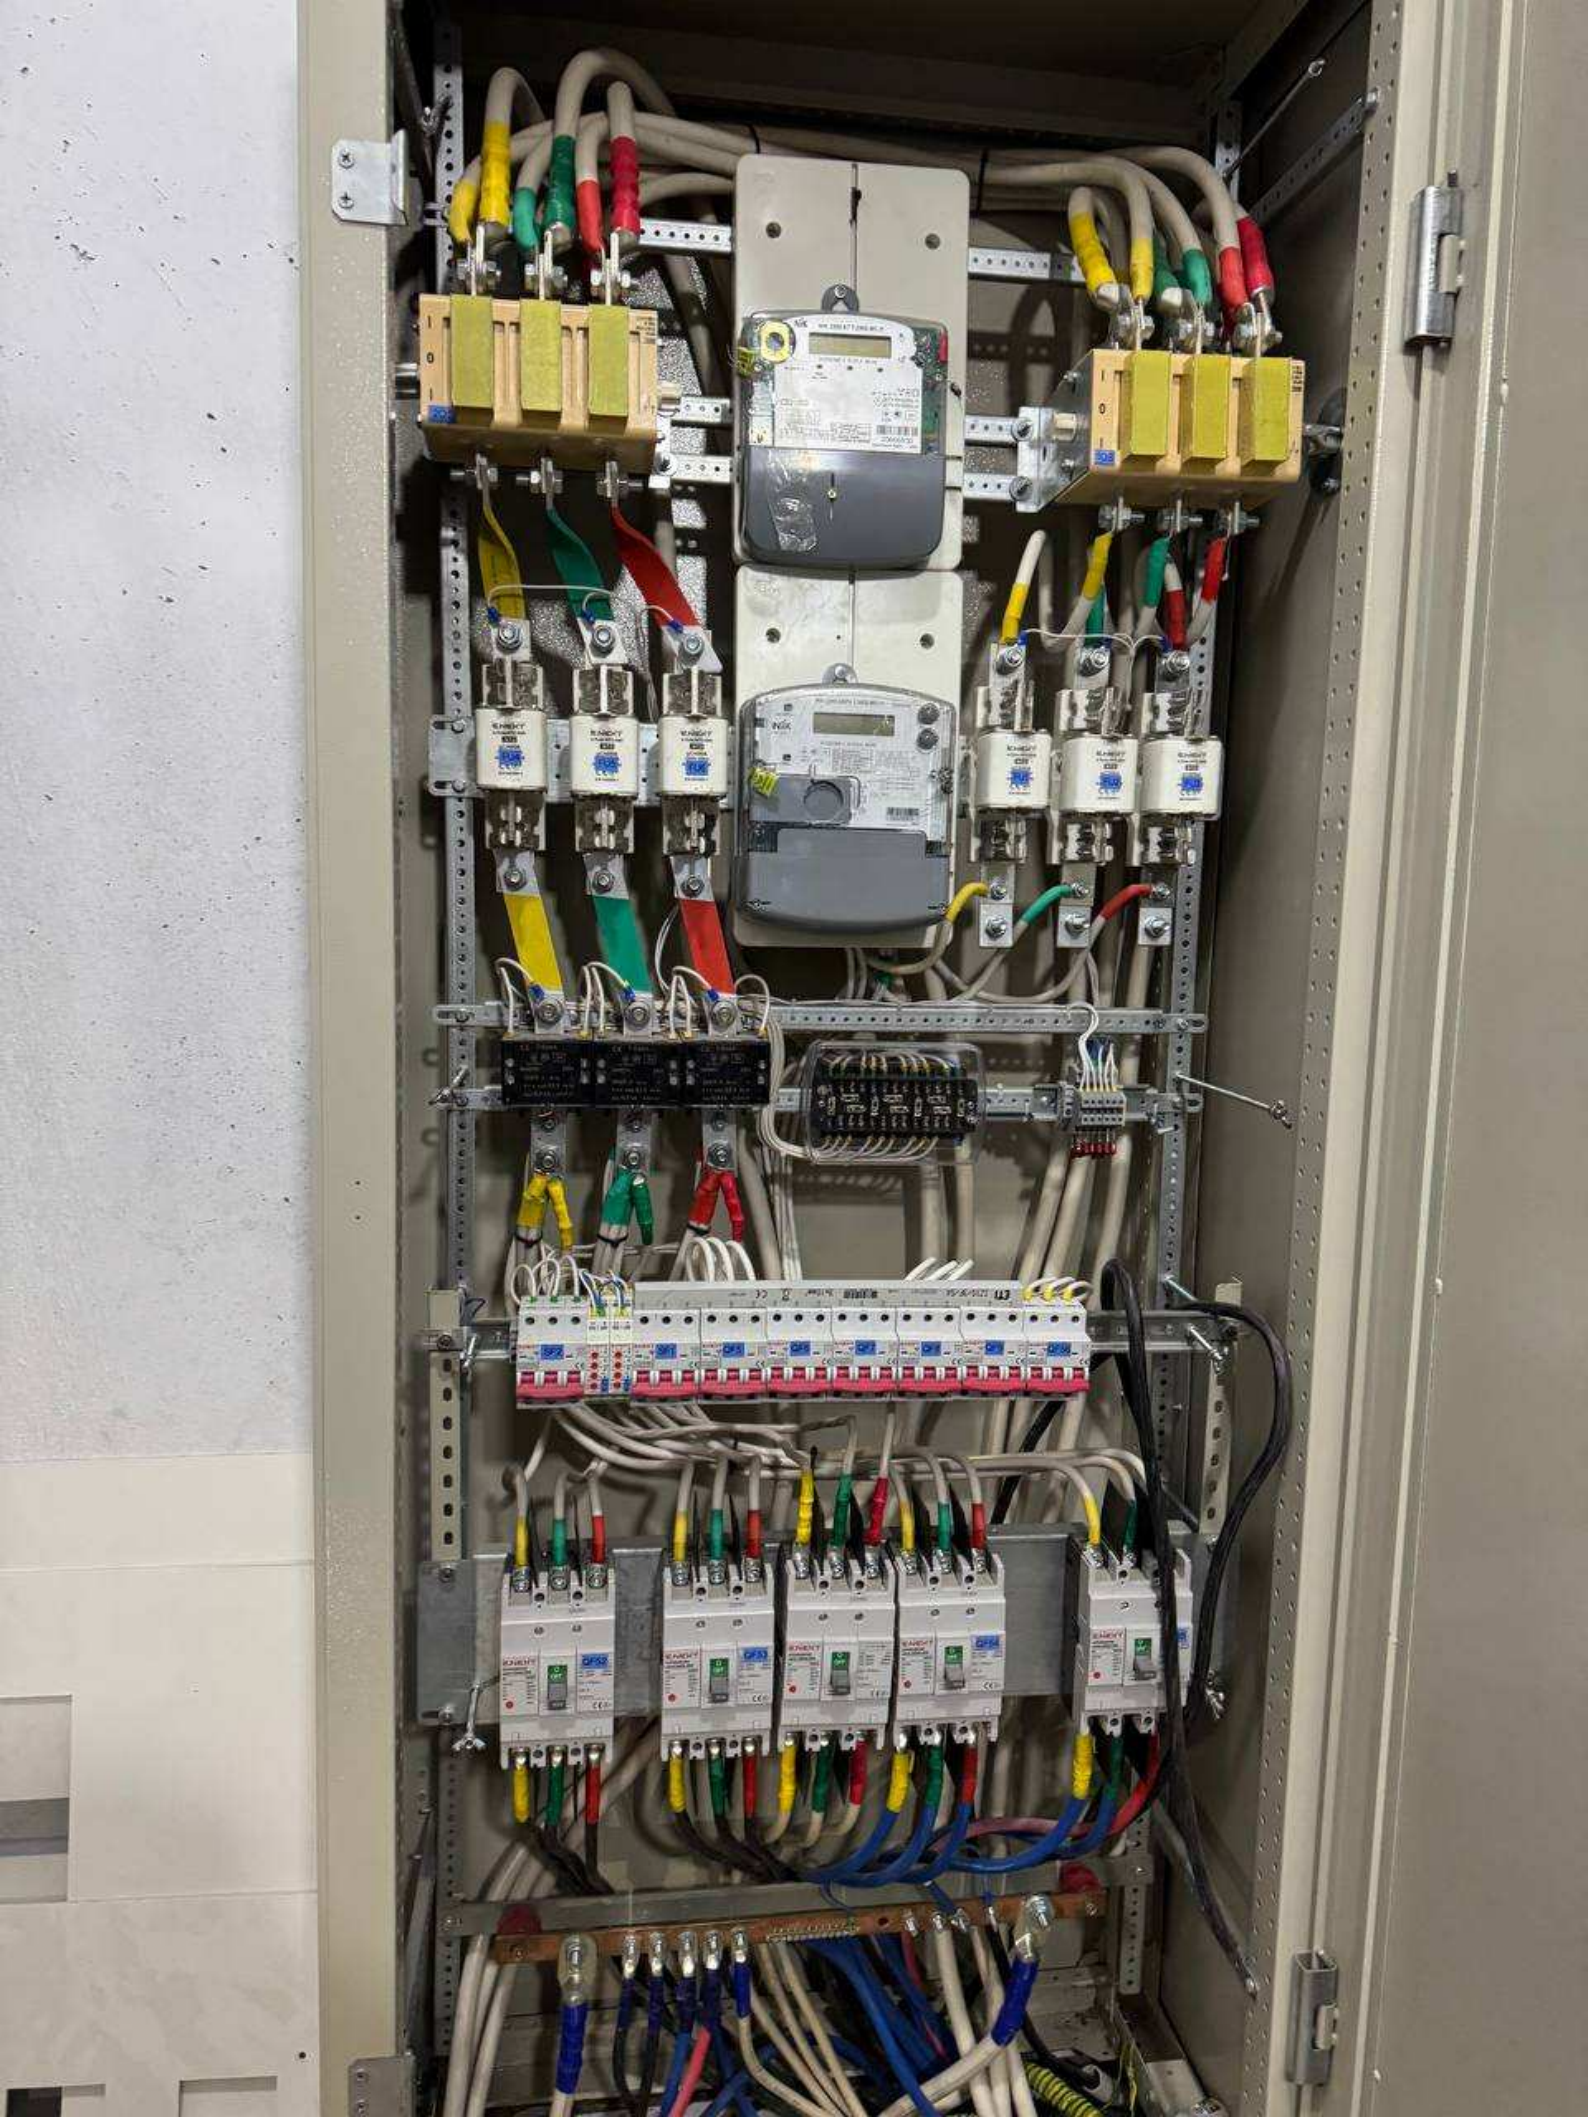

73745797
00000126
APATOR
JS Smart C+
JS4-02
M24

РЗА СИСТЕМЗ
РС83-А2.0
МТЗ 1
МТЗ 2
МТЗ 3
АЧР/ЧАПВ
ЗНЗ 1
ЗНЗ 2
АПВ
ОБР
УРОВ
вкл
откл
"Блінкер не піднято"
Квітування сигналізації
Резерв
0 Введено
ПРВВ
0 Введено
Аварійне вимкнення вимикача
Несправність

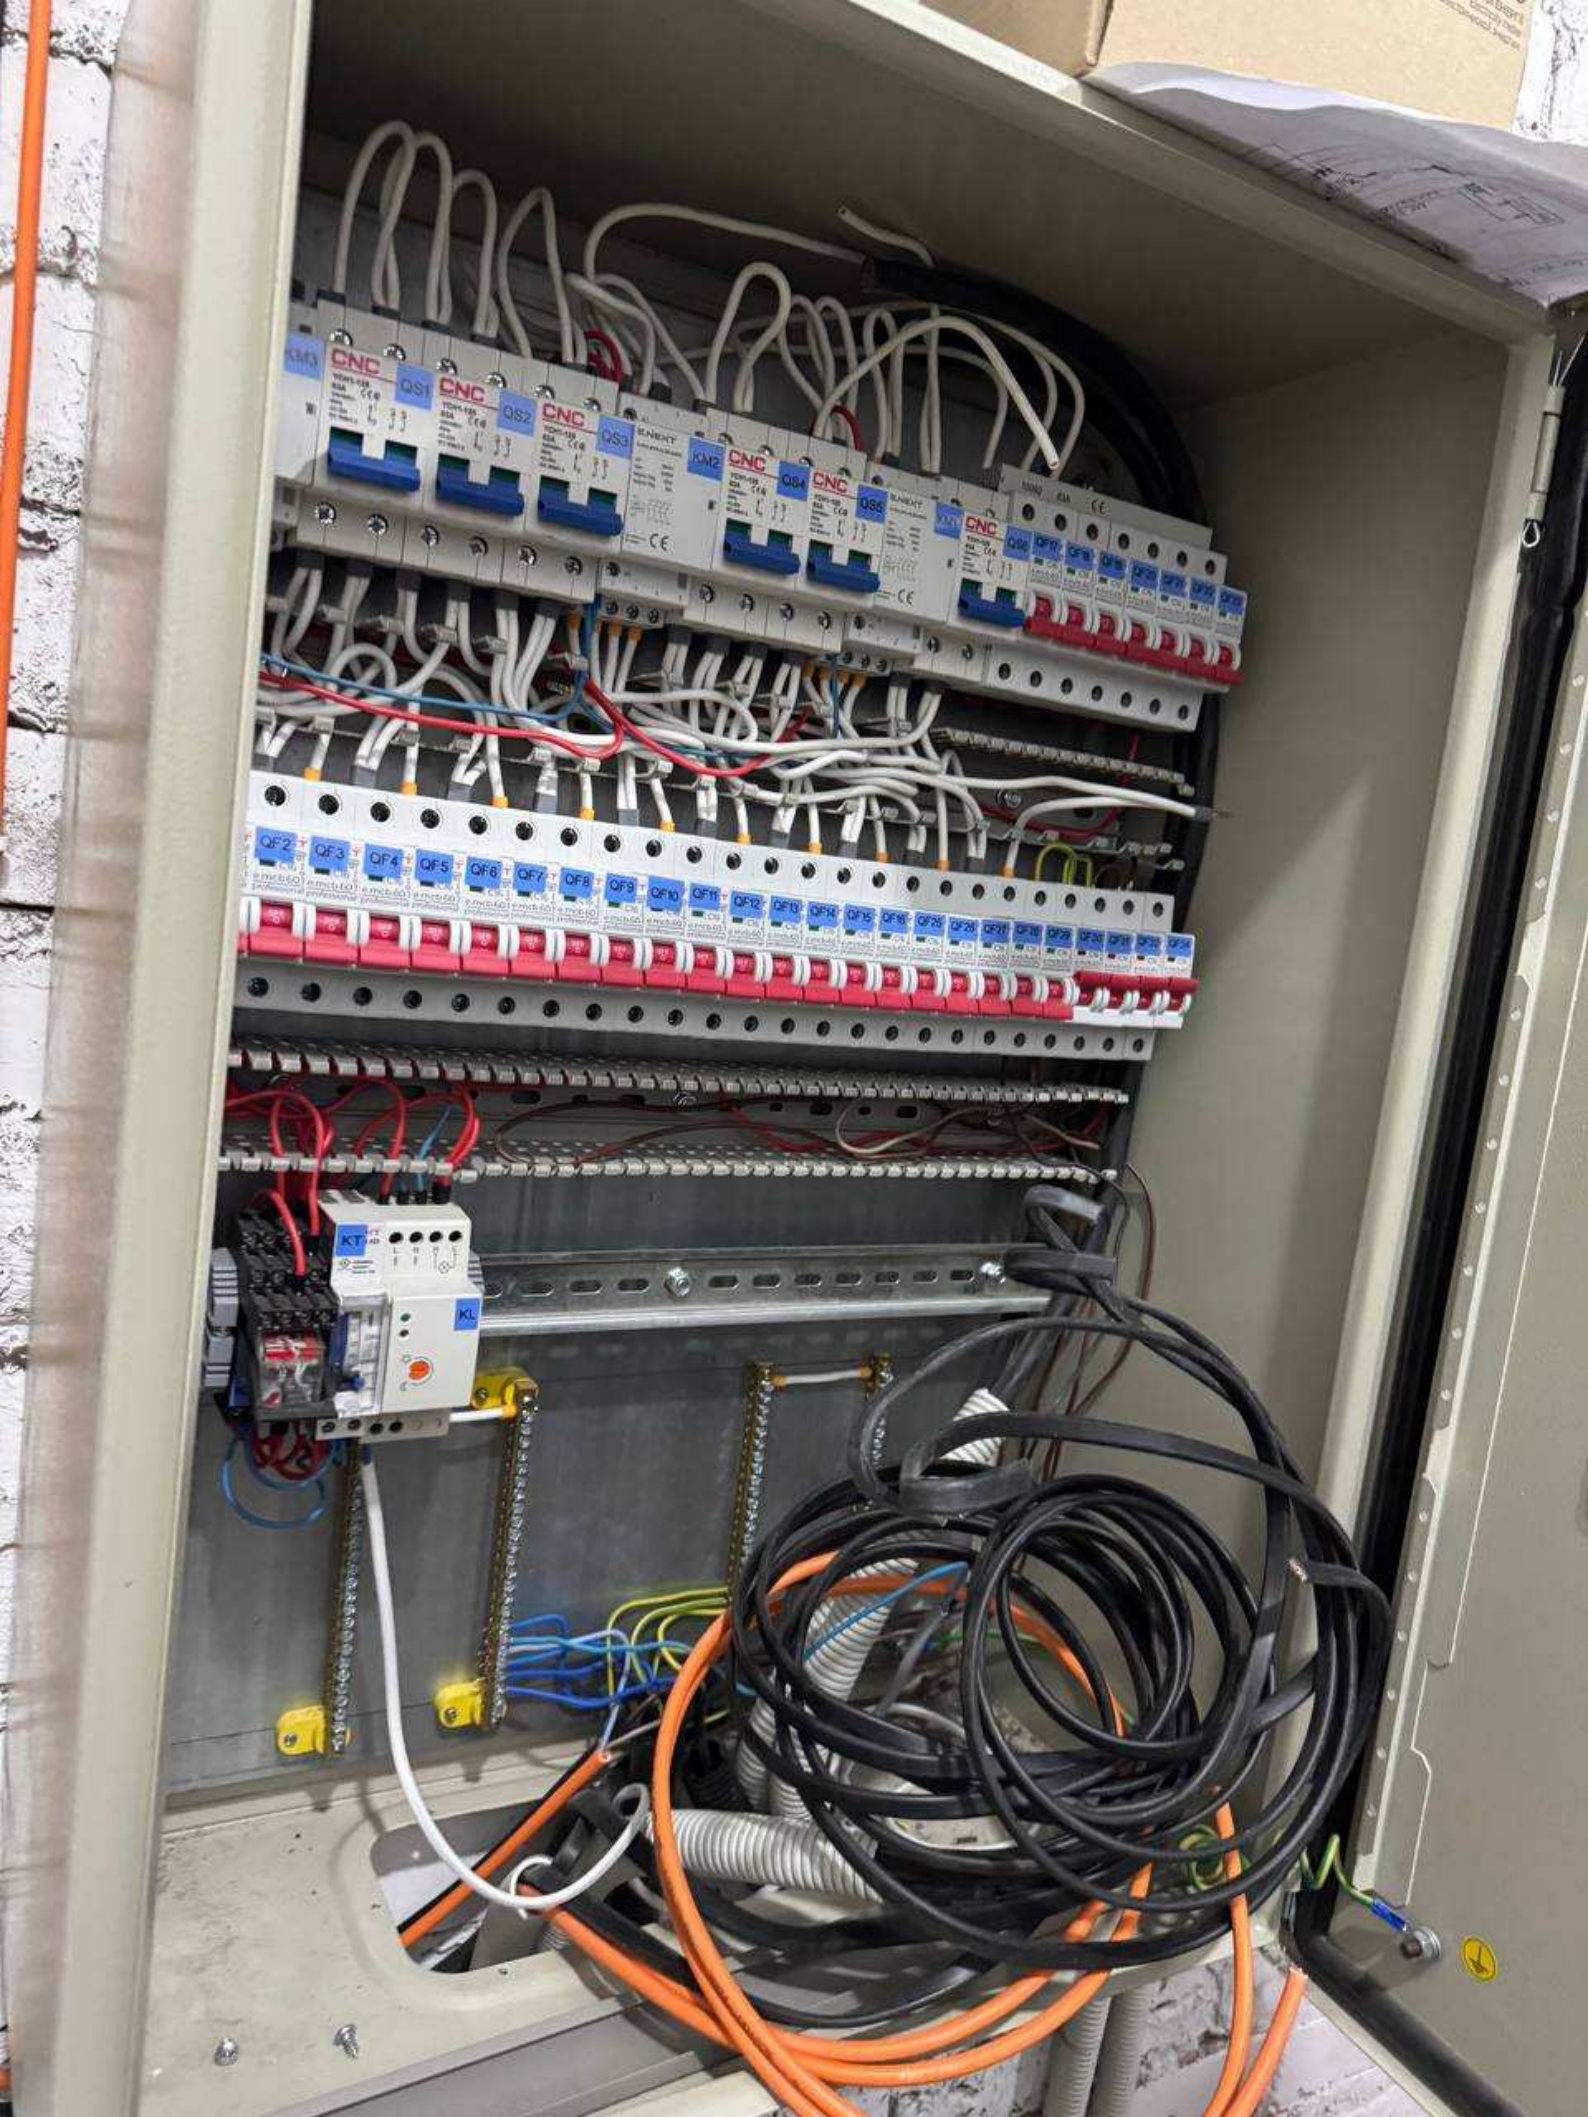
CNC
QS1
QS2
QS3
QS4
QS5
KM2
KM3
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
KT
KL

УВАГА!

5
6

CHINT

FULL ENERGY
FULL ENERGY

FULL ENERGY
FULL ENERGY

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.14П
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ
МЕРЕЖА
ТРИВОГА
ПОРІГ 2
ПОРІГ 1
НОРМА
ВІДМОВА
ЛІНІЯ
КАНАЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
СТАН КАНАЛУ
ТЕСТ
СТОП
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.14П
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ
МЕРЕЖА
ТРИВОГА
ПОРІГ 2
ПОРІГ 1
НОРМА
ВІДМОВА
ЛІНІЯ
КАНАЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
СТАН КАНАЛУ
ТЕСТ
СТОП

ПГ
∅ 300мм
22,38
14,43

POLIFILM

PC83-A2M

ВИХІД

UKRAINIAN
FIRE
PROTECTION
ПОЖЕЖА
НАСОС 1
НАСОС 2
ВИБІР НАСОСА

APATOR

m³

l/h

Replace by 2035

2023

POWOGAZ 3 KJ

ВИХІД
EXIT

ВИХІД

ВИХІД
EXIT

ВИХІД
ВИХОД

ВИХІД

ВИХІД

УВАГА!

KMD

ВЫХОД

ВИХІД

Фаза А
Фаза В
ПУСК
СТОП
Ручний режим

10 ПОВЕРХ

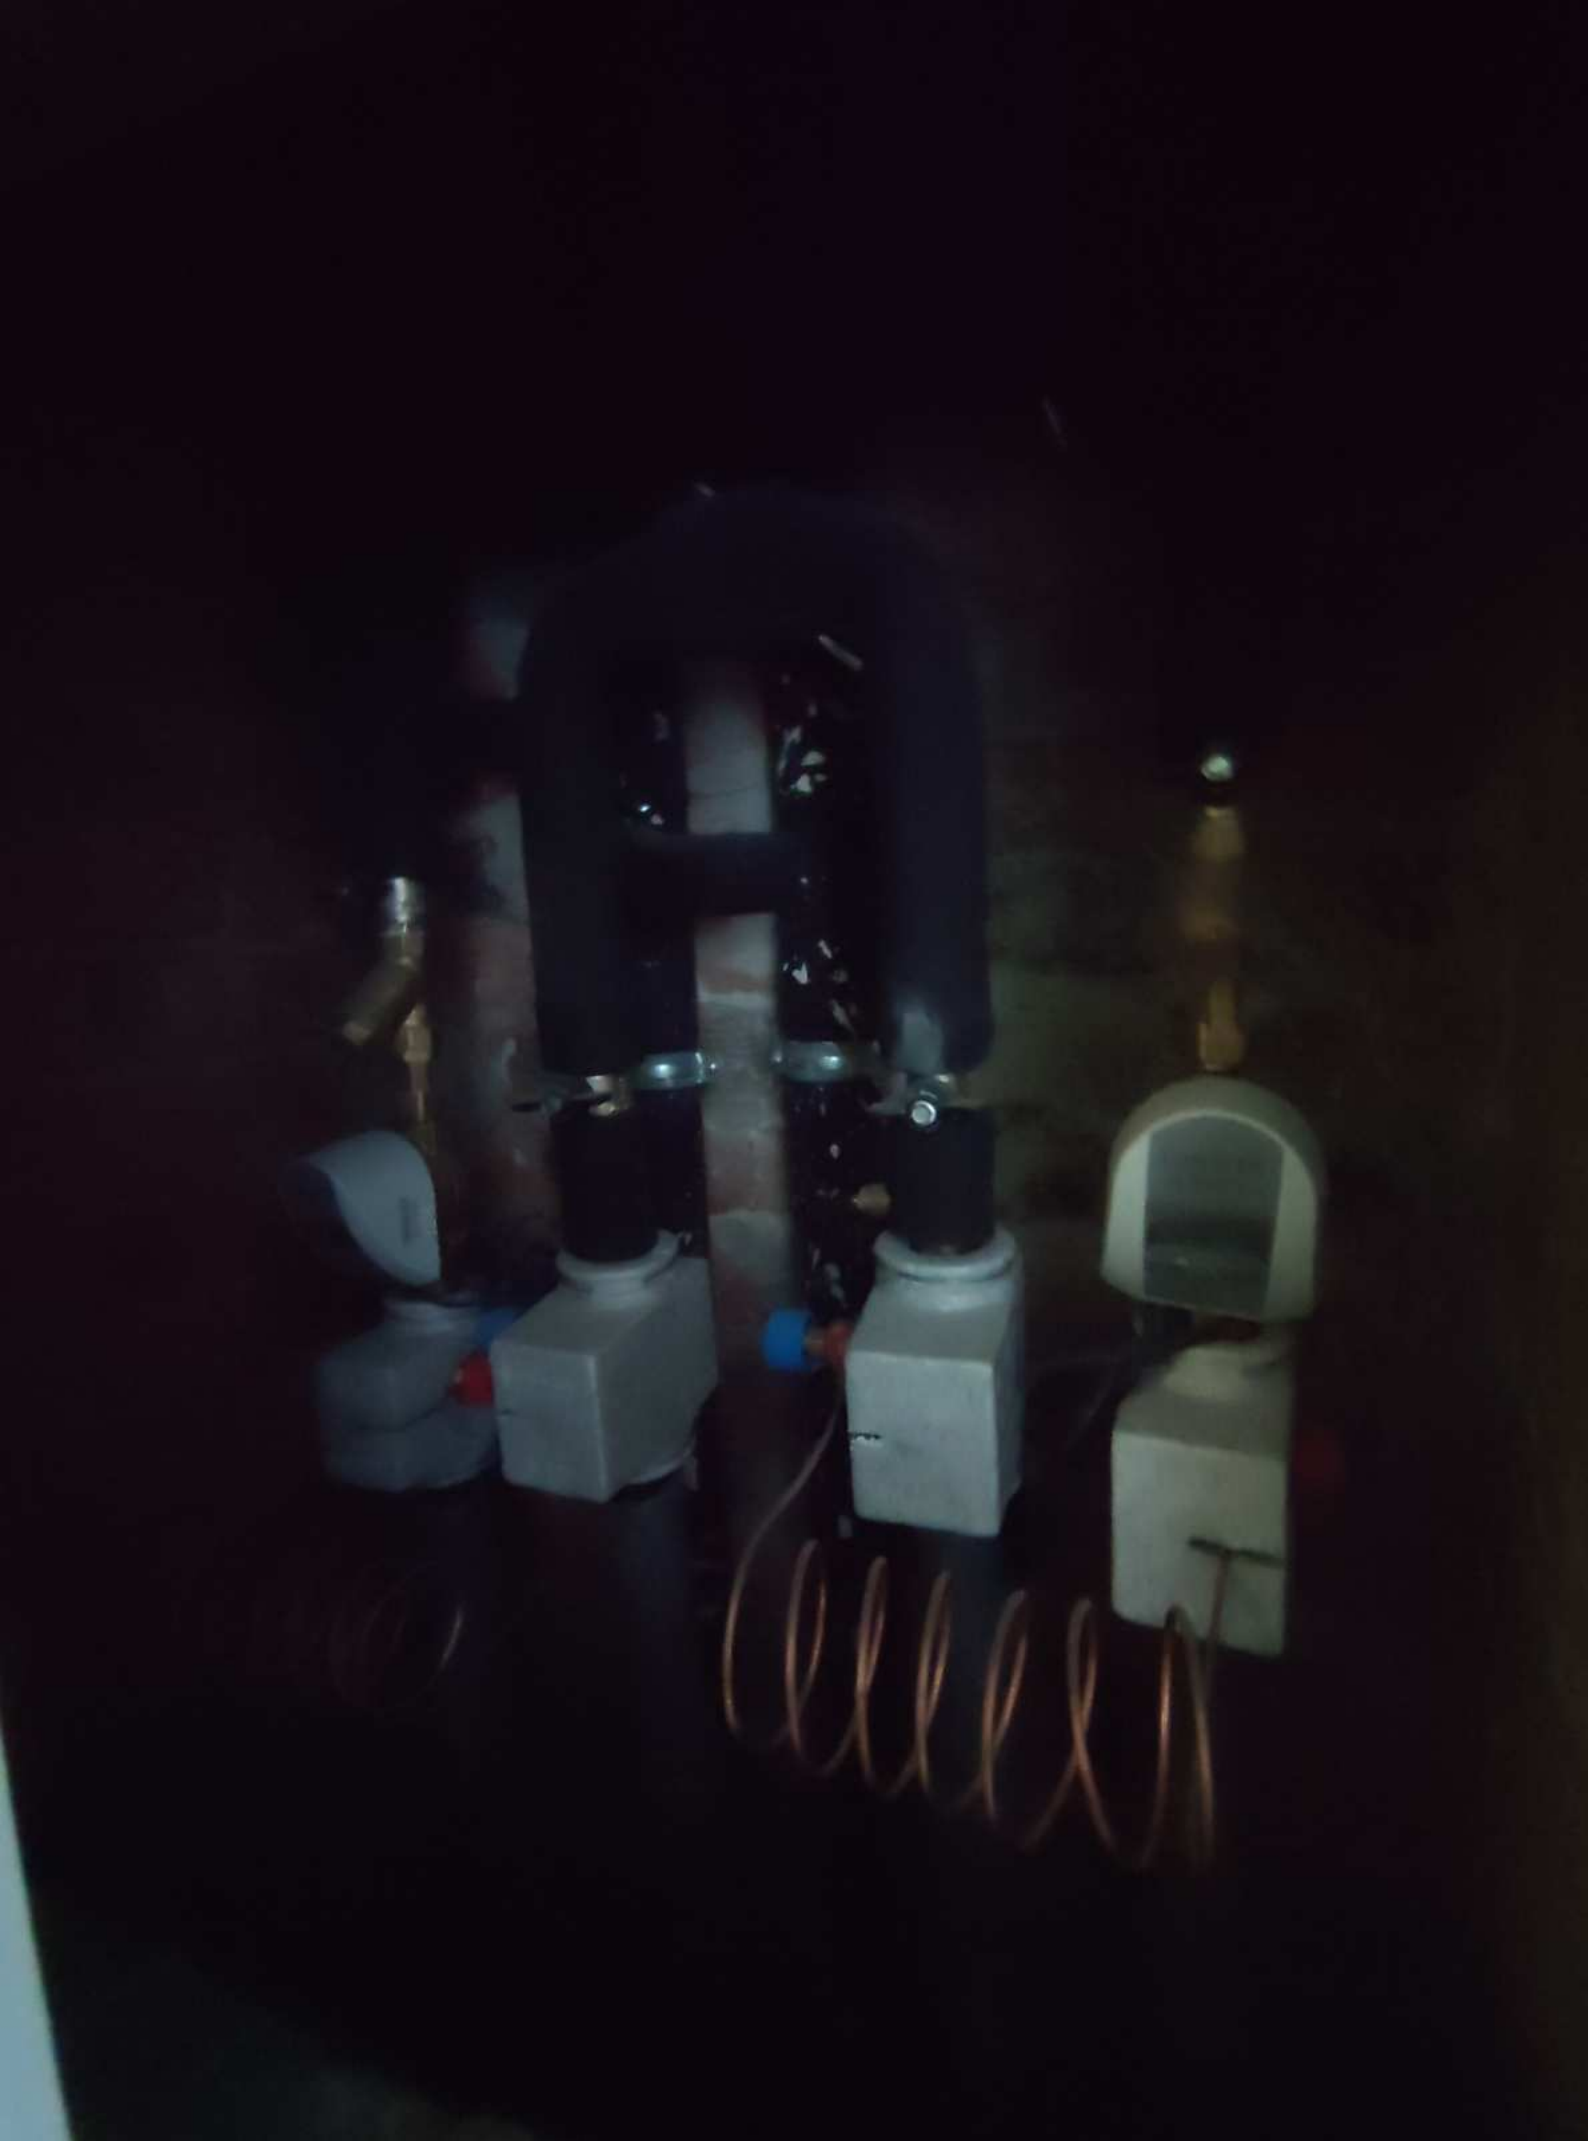

7 ПОВЕРХ

ROUND

380В
C
PE

ROUND

ВИХІД

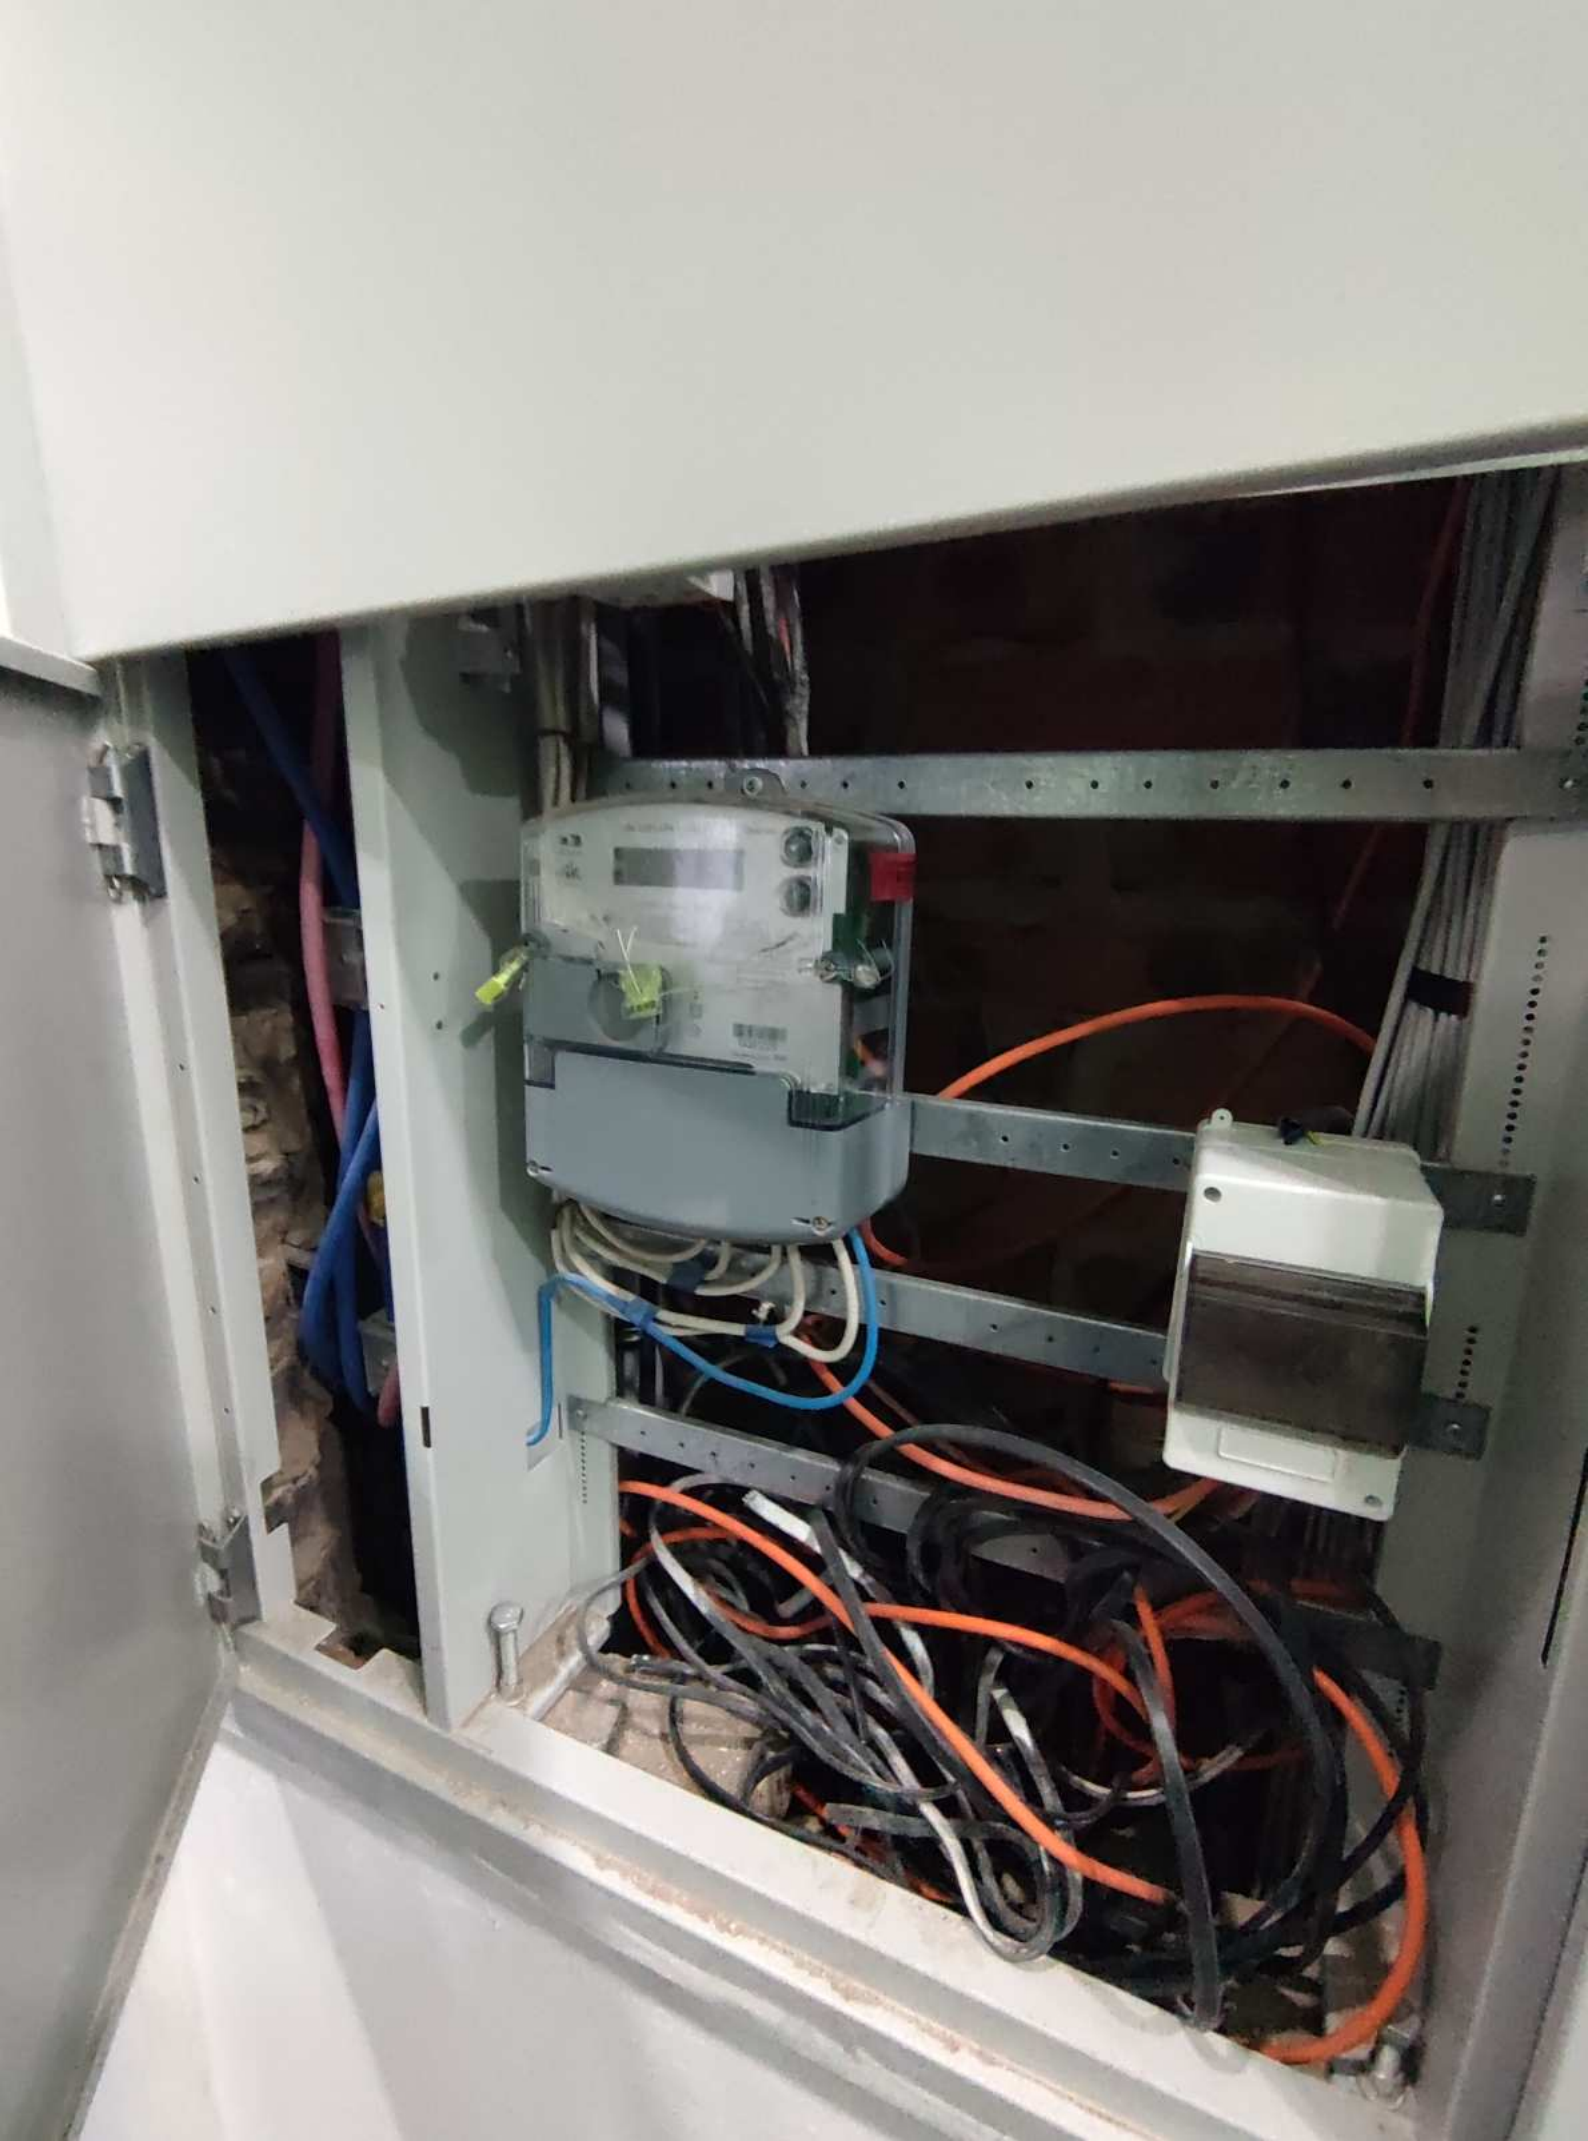

Nitto

LASER FILM
Nitto
NOVACEL
The Newest Solution for LASER Fiber & CO2

Nitto
FIBERGUARD for Fiber & CO2 Laser
for CO2 Laser
LASERGUARD for CO2 Laser

LASER FILM
Nitto
Y2400987
FIBERGUARD for Fiber & CO2 Laser
LASERGUARD for CO2 Laser
FOR HELP!
5Sec

ВИХІД

M6
wilo

HL-S
SB-S
SB-2
SB-1

Ввод 1
Ввод 2

ГАЗ

ГАЗ
ВИХІД

ШК-3
WLC-02
Р О А
СТОП
Клапан 10.1
ПУСК
Клапан 10.1

ШК-3
РОА

wilo
wilo

Фаза A
Фаза B
Фаза C
АВАРИЯ
ПУСК
СТОП

Nitto
10

630 кг 8 осіб
2024 рік
97
FOR HELP!
55sec
Nitto
LASERGUARD for CO_2 Laser
FISERGUARD for Fiber & CO_2 Laser
Y2400988

LASER FILM
LASER FILM
LASER FILM
LASER FILM
LASER FILM
Nitto
Nitto
Nitto
Nitto
Nitto