SPARTA

577-7-577

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104
ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104

сходи
вход

ВИХІД
EXIT

ВИХІД
EXIT
ЛІФТ

ВИХІД
EXIT
ЛІФТ

ВИХІД
EXIT
ЛІФТ
ВИХІД
EXIT
СХОДИ

ВИХІД
EXIT
ВИХІД

OMEGA

СХОДИ

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

0 ПОВЕРХ

ВИХІД
VIKNALAND
ВИХІД

ВИХІД
EXIT
ВИХІД

ЛІФТ

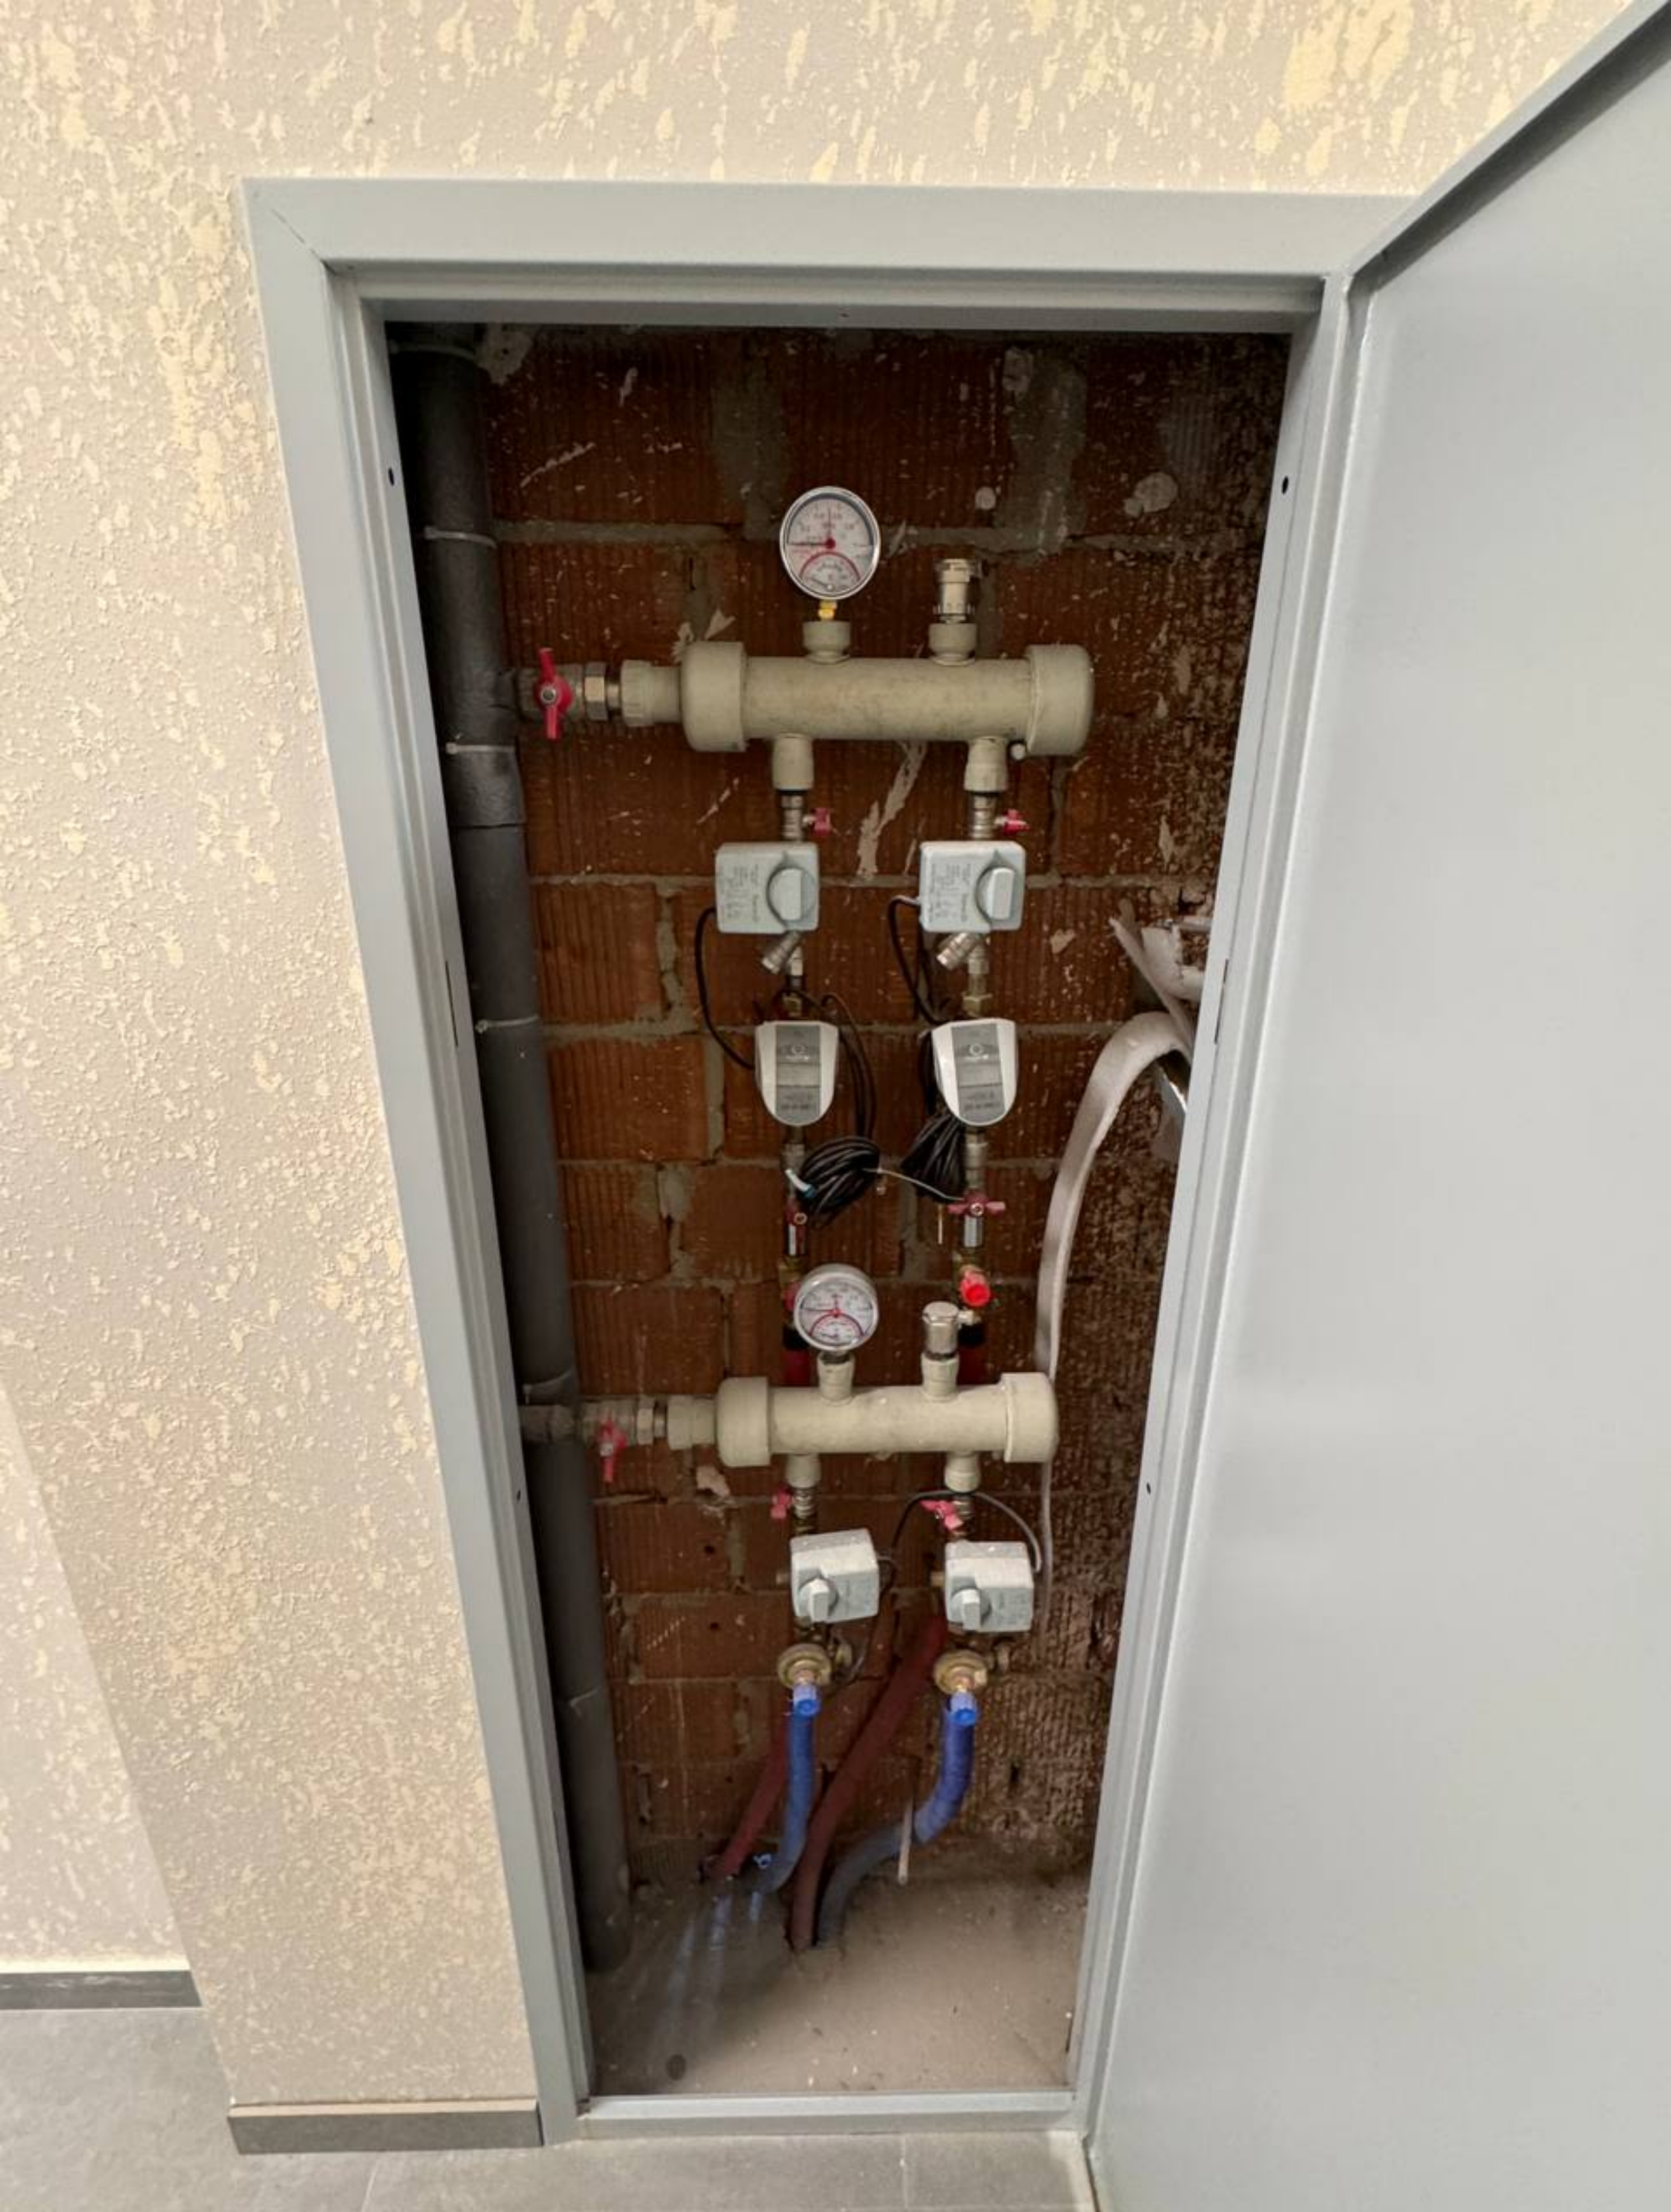

EXIT

СХОДИ

PANEL RADIATOR
PANEL RADIATOR
VENIL
COMPACT

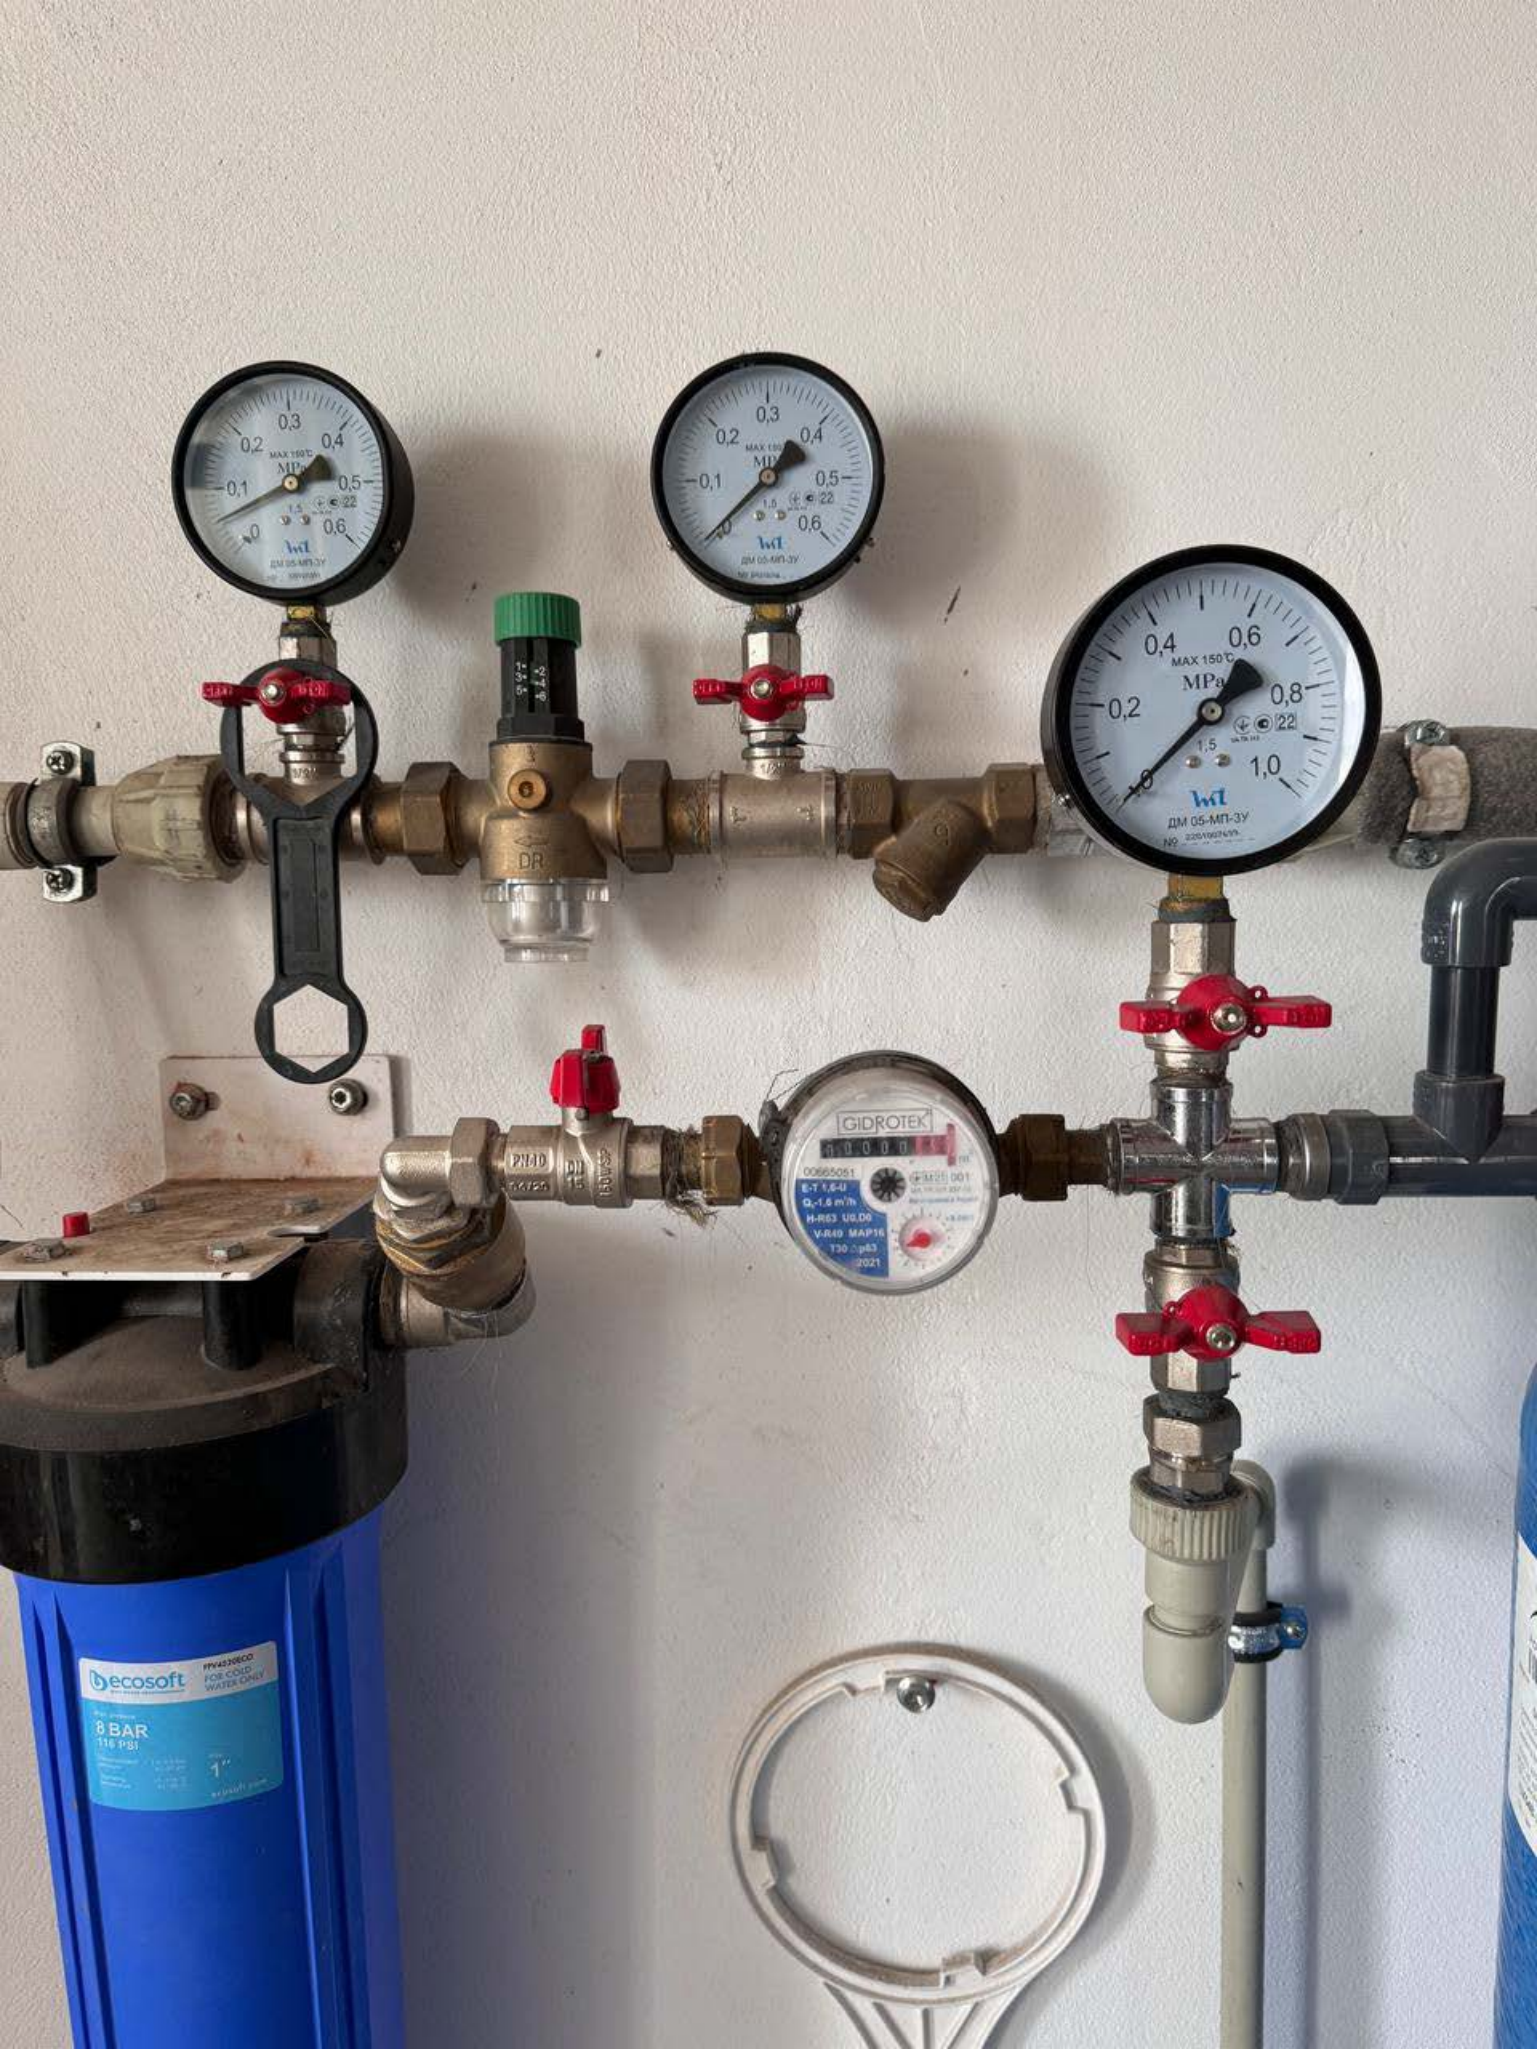
ecosoft
8 BAR
116 PSI
1"
FOR COLD WATER ONLY
GIDROTEK
ДМ 05-МП-3У
MAX 150°C
MPa
DR

21
ВАРТА 1-03
ДМ-4
Увага! відкривати після відключення від мережі

21
Варта
ВАРТА 1-03
ДУГ-4
ЧАДНОГО ГАЗУ (CO)
II 2G Ex db IIB T4/H2 Gb
12 V
-30°C ≤ Tamb ≤ +60°C
Увага! відкривати після
відключення від мережі

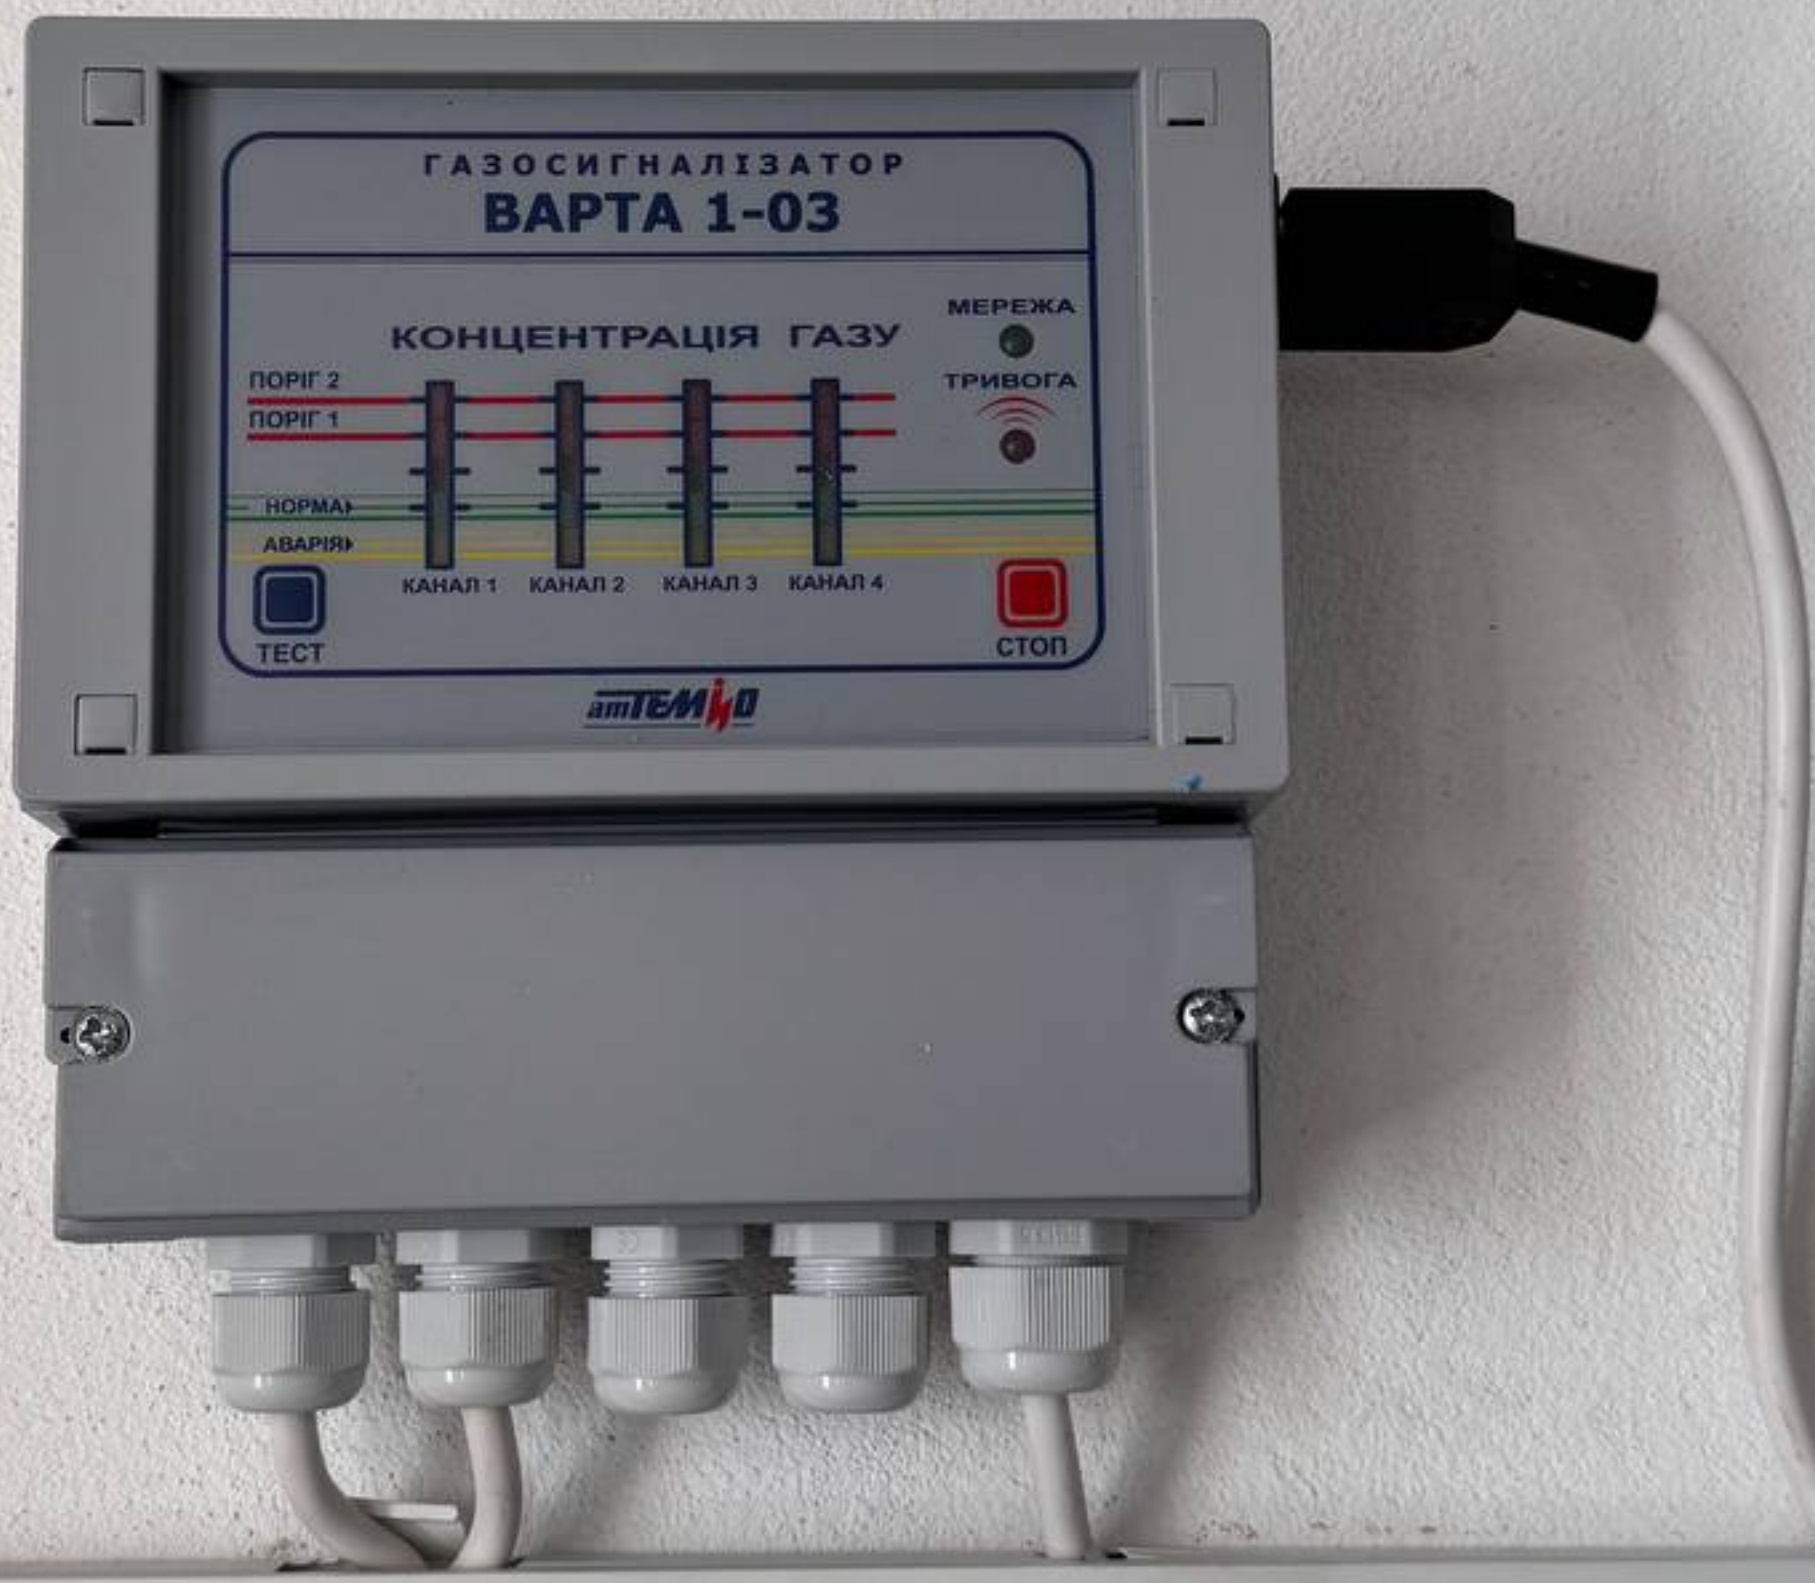
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ
МЕРЕЖА
ТРИВОГА
ПОРІГ 2
ПОРІГ 1
НОРМА
АВАРІЯ
КАНАЛ 1
КАНАЛ 2
КАНАЛ 3
КАНАЛ 4
ТЕСТ
СТОП
amТЕМП

tetra
tetra
tetra

tetra

12 ПОВЕРХ

ВХІД

ВИХІД
EXIT
ЛІФТ

ВИХІД
EXIT
ЛІФТ

ВИХІД
EXIT
СХОДИ
ЛІФТ

ВИХІД
EXIT

2 ПОВЕРХ

ВИХІД
EXIT

engel
PANEL RADIATOR

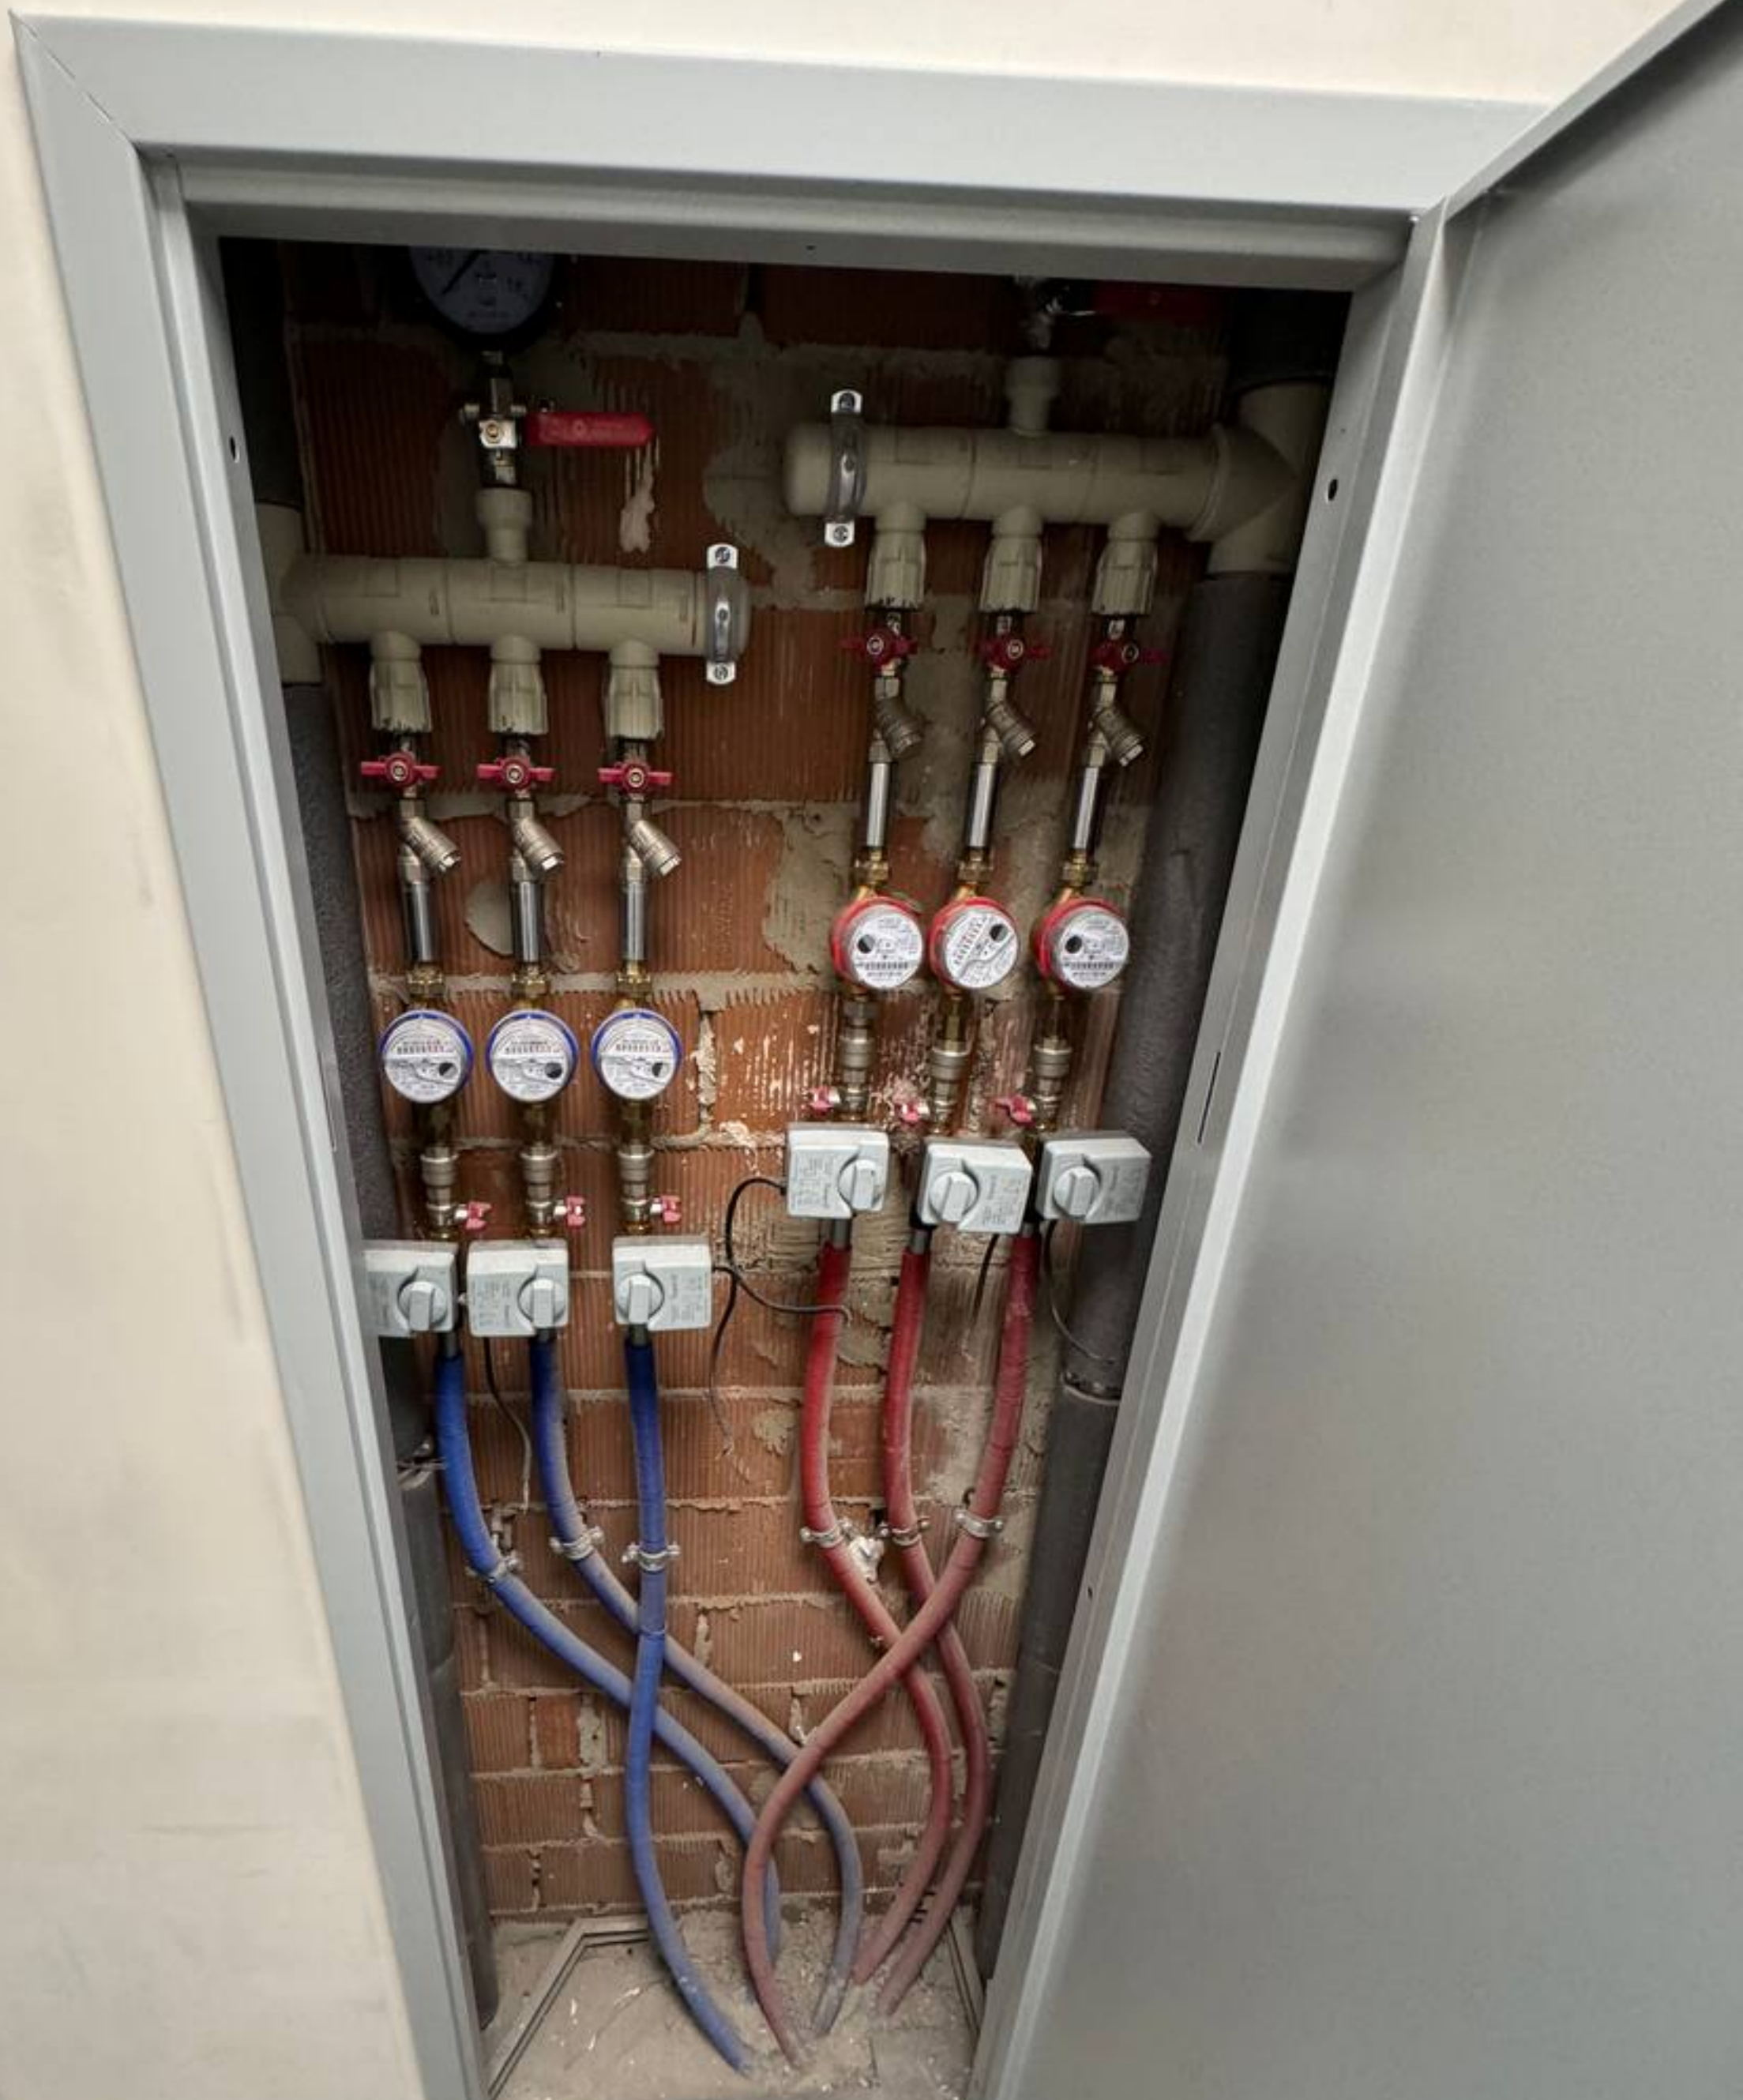

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

ВРП2
П1
ВРП2
ПВ
ВРП2
П2

ЛІФТ

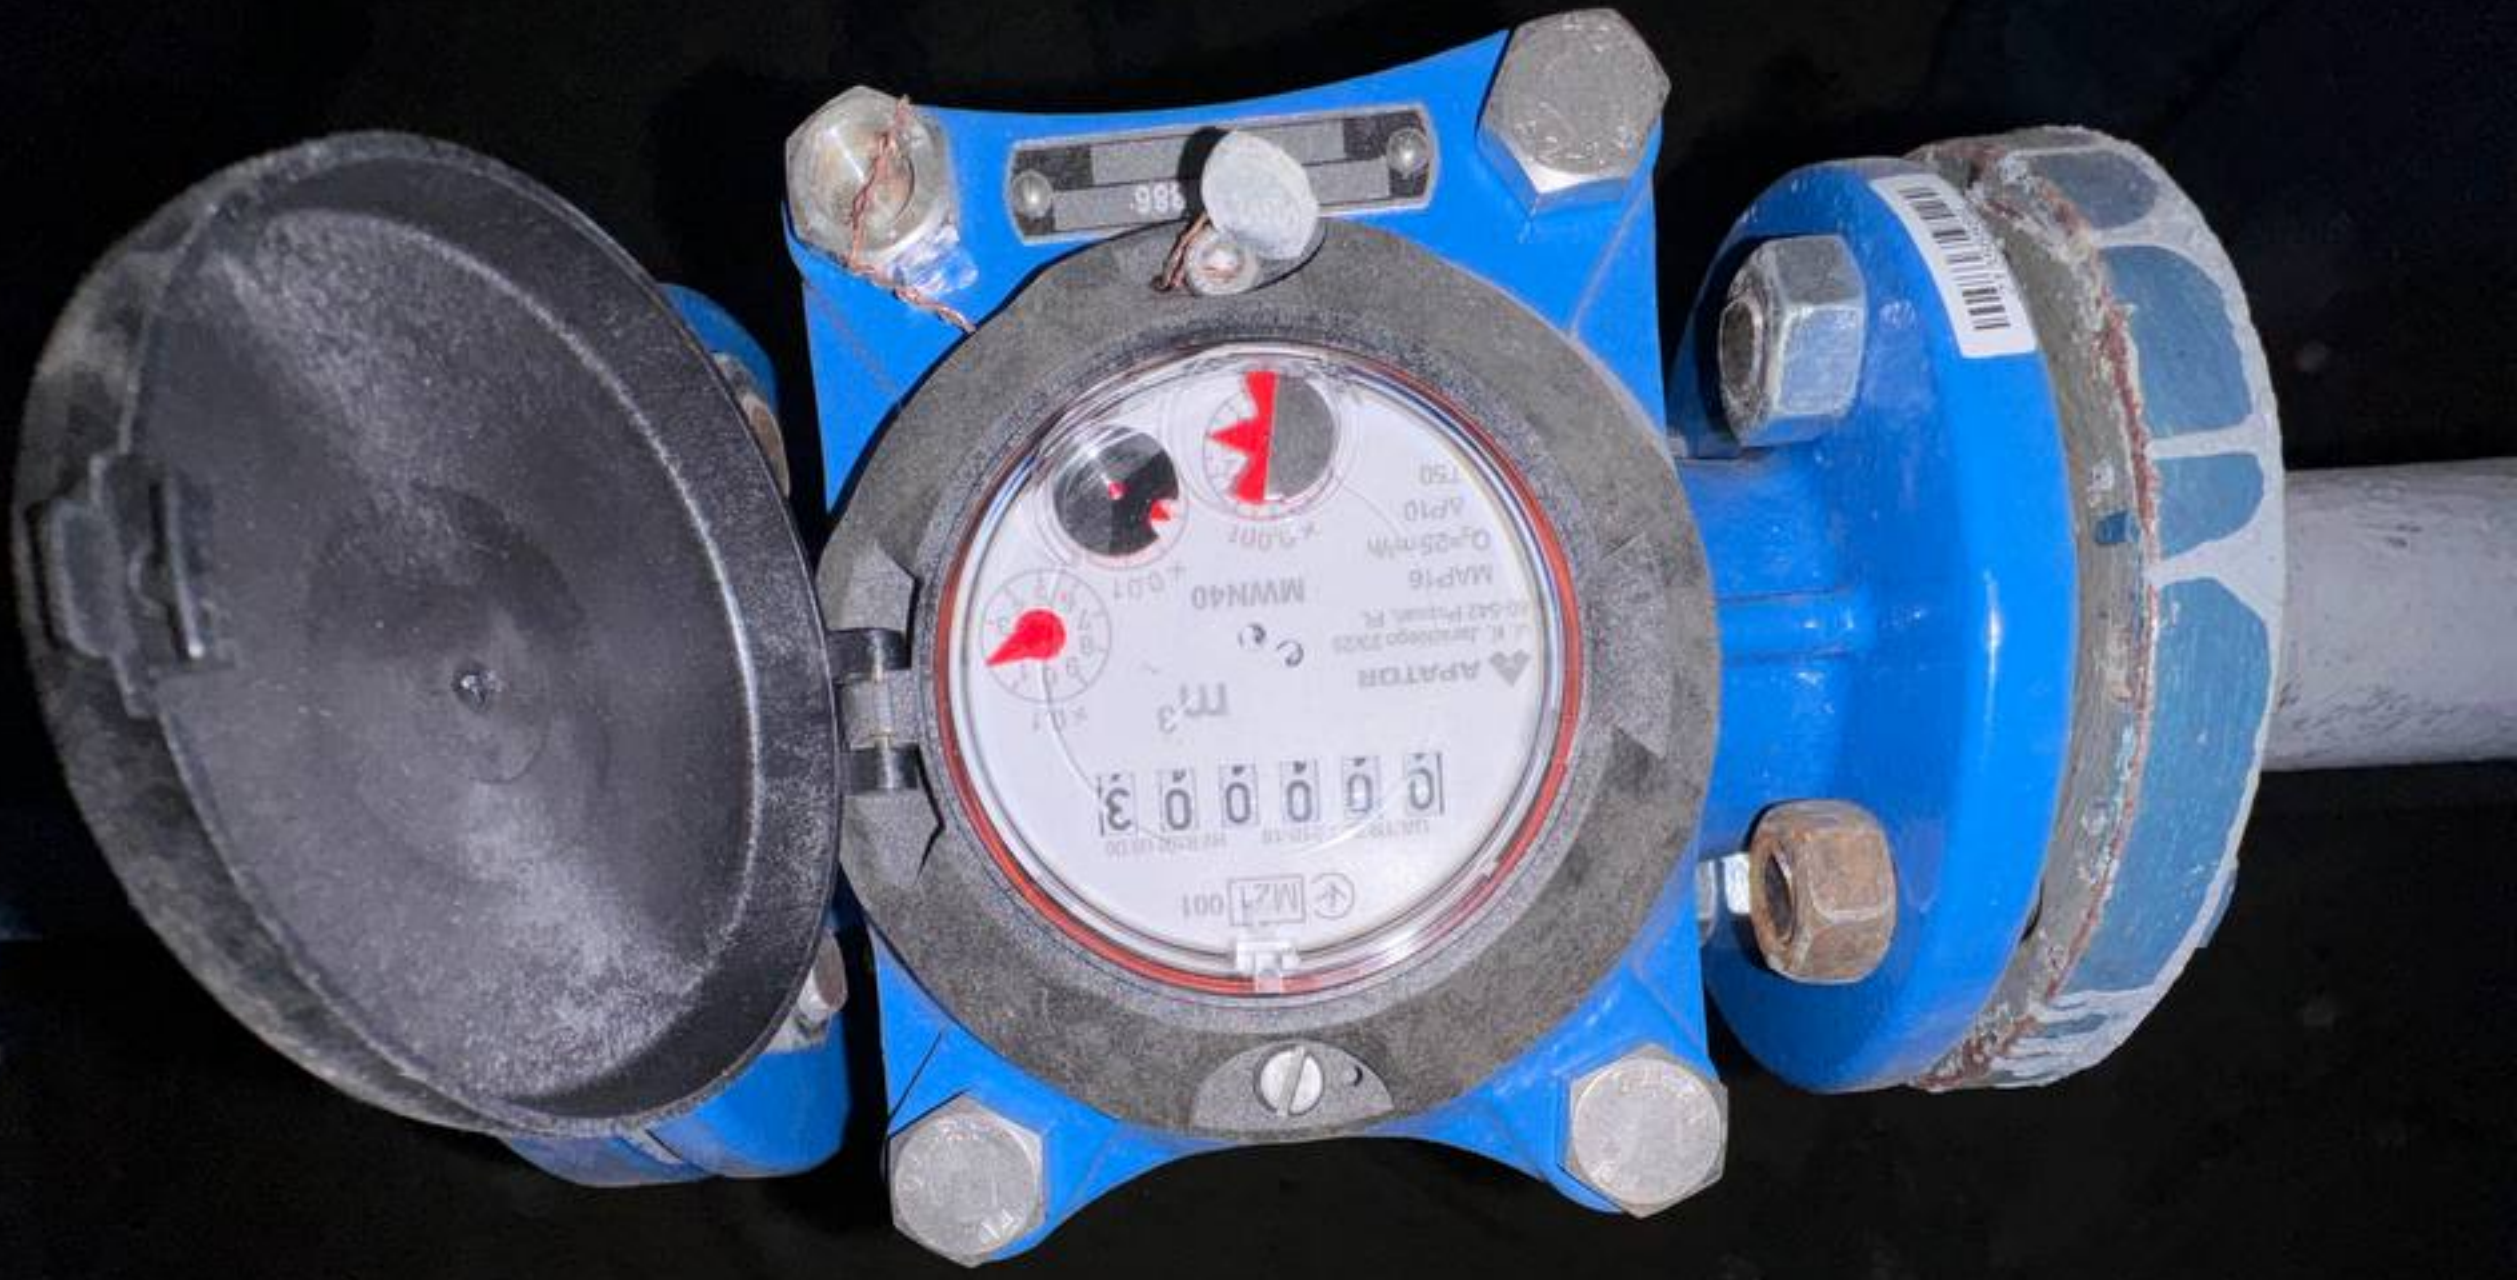

DN150
PN16
2008

ППУ-П1

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

РП-3620
РУ-0,4кВ

ВШ-31

ВРПЗ
ПВ
ВРПЗ
П1