№ 041326

ПрАТ "Рівнеобленерго"

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок

Дата видачі 25 грудня 2025 р.

№ (ідентифікатор) ТУ0042322512251171010000001

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим не житловим приміщенням

(назва об'єкта)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника селище Млинів, вул.Героїв України, кад,№5623855100:01:006:1311

Функціональне призначення об'єкта багатоквартирний житловий будинок

Дата введення об'єкта в експлуатацію 30 грудня 2025 р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 0,00 кВт:

I категорія 0.00 кВт; II категорія 0.00 кВт; III категорія 0.00 кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 50,00 кВт: напруга 0,40кВ.

I категорія 0.00 кВт; II категорія 0.00 кВт; III категорія 50.00 кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0.00 кВт; електроплити 0.00 кВт; гаряче водопостачання 0.00 кВт;

4. Джерело електропостачання ПС 110/35/10 кВ №91 "Млинів" КЛ 91-03 "Котельня" ЗТП - 691 Млинів

5. Точка(и) забезпечення потужності оп.3 ПЛІ - 0,4 кВ Л -3 "Житлові будинки" ЗТП - 691 Млинів

6. Точка приєднання вводні клеми першого дооблкового комутаційного апарату у ВРП багатоквартирного житлового будинку

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. EIC - код площадки комерційного обліку

6	2	Z	1	6	6	4	6	5	8	7	8	0	5	5	9

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

1.1.1. Запроектувати та встановити вводно-розподільчий пристрої (ВРП) в будівлі замовника з влаштуванням розрахункового обліку електричної енергії (на межі балансової належності).

Для всіх відокремлених у адміністративно-господарському відношенні споживачів у кожного з них рекомендується встановити самостійні ВП або ВРП.

1.1.2. Запроєктувати та встановити післяобліковий АВ для приєднання живлячої ПЛ-0,4кВ у ВРП. Потужність АВ вибрати у відповідності до замовленої до приєднання потужності.

1.1.3. Виконати необхідні погодження, вимірювання і випробування.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

1.2.1. В розподільчому пристрої (РП) на групі розеток, передбачити встановлення низьковольтного автомата з пристроями захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференційним струмом спрацювання не більше 30мА.

1.2.2. Для захисту електрообладнання та обмеження дозволеної потужності на вводі встановити АВ-0,40 кВ з Ін=100А.

Номінальний струм розчіплювачів автоматичних вимикачів прийняти згідно розрахунків. Рекомендуємо встановити пристрій захисту від перевищення напругою допустимого рівня - реле напруги.

1.2.3. У разі повітряного вводу в РП встановити обмежувачі імпульсних перенапруг.

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

У разі необхідності, додаткові технічні умови на приєднання електроустановок будівельних струмоприймачів, одержати в ПрАТ "Рівнеобленерго" після отримання дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

1.4.1. Передбачити систему заземлення TN-S чи TN-C-S в будівлі, згідно з вимогами Глави 2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

1.4.2. Запроєктувати контур заземлення РП.

1.4.3. Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж та погодження місця розташування об'єкта.

1.4.4. Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

виконати у відповідності до діючих вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, ДСТУ, ПУЕ.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Запректувати та побудувати ПЛІ від оп.3 ПЛІ - 0,4 кВ Л- 9 "житлові будинки" від ЗТП – 691 Млинів до ВРП замовника, через існуючі підставні з\б опори №21, 22, 24, 25


1.1.2. Змонтувати повторне заземлення нульового проводу згідно вимог правил ПУЕ до опори вводу.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: даними технічними умовами не передбачено.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: даними технічними умовами не передбачено.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: згідно вимог ПУЕ.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:

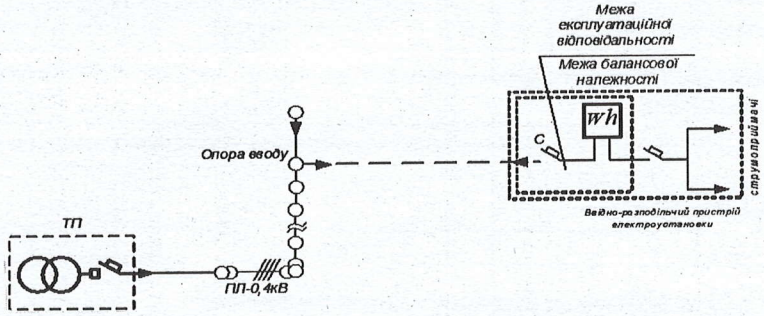

Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Оператор системи розподілу:

Приватне акціонерне товариство "Рівнеобленерго"

Адреса: 33000, м.Рівне, вул.Князя Володимира, 71

№ п/р: UA923333680000026005302024435

у Філія-РОУ АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ: 05424874

Свідоцтво №: 200126080

ІПН: 054248717168

Тел.: (0362) 694-298

Начальник Млинівської дільниці

ПрАТ "Рівнеобленерго"

Грищук Ігор Олексійович

(підпис, ПІБ)

25 грудня 2025 р.

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.