


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДТЕК

ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС

 Тарашук О.С.
«31» 03. 2025р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

приєднання до електричних мереж електроустановок

Дата видачі "31" березня 2025 року

Нове будівництво складу-ангара №19 на земельній ділянці з кадастровим номером 4622155300:02:000:0018, яка перебуває в оренді ДТЕК Добротвірська ТЕС, за адресою: Львівська область, Шептицький район, селище Добротвір, вул. Промислова, 12.

(назва об'єкта та повне найменування)

1. Місце розташування об'єкта замовника ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС, вул. Промислова, 12, смт.Добротвір, Шептицький р-н, Львівська обл., 80411

Функціональне призначення об'єкта Живлення мережі освітлення «Нове будівництво складу-ангара №19 на земельній ділянці з кадастровим номером 4622155300:02:000:0018, яка перебуває в оренді ДТЕК Добротвірська ТЕС, за адресою: Львівська область, Шептицький район, селище Добротвір, вул. Промислова, 12».

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію 2025р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричної енергії 5 кВт:

III категорія 5 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 5 кВт:

III категорія 5 кВт

4. Джерело електропостачання РПВП-0,4кВ,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер Рубильник 0,4кВ живлення ел.обладнання ГРП в приміщенні ГРП,

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання РПВП-0,4кВ,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер Рубильник 0,4кВ живлення ел.обладнання ГРП в приміщенні ГРП,

(опори, комірки)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації **обов'язкове погодження технічних рішень Замовника електропередавальною організацією.**

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги **Встановлення автоматичного вимикача в окремому зовнішньому боксі в приміщенні ГРП. Силові кабелі – такі, що не підтримують горіння.**

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж


Повинні відповідати вимогам наступних НД:

- Правила улаштування електроустановок,

- Правила пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (Затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №491 від 26.09.2018р.).

Головний інженер

Менеджер по ВЕУЗВ

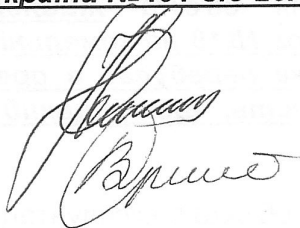

Івахів О.О.

Оброцький В.М.