























Кав ярня
→









ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ



ВИХІД

↑
ВИХІД



ІНФОРМАЦІЯ

Information board containing several documents and notices. One prominent notice includes the following text:

Користуйтеся!!!
При відвідуванні
кабінету, будь ласка,
уважно стежте за
порядком та чистотою.
з 7:00 до 23:00
в кабінеті Адміністрації





ПРИЗІВ
до уваги

WC
♂
♀



СЛУЖБОВЕ
ПРИМІЩЕННЯ





TIRAS

TIRAS

OMEGA







1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

11 13 15

14 16 18

17 18

BB 08



Ведеть
відеоспостереження



OTIS

9 kg 680

Керуюча к

РЕСО
ГЕФЕ

- тар
- істо
зая



A close-up photograph of a brushed metal door. On the left side of the door, there is a circular lock mechanism. To the right of the lock, a white rectangular label is affixed to the metal. The label contains two lines of text: 'D2NB7526' on the top line and '2023' on the bottom line. The background shows a blurred interior space with a person's legs and feet visible, suggesting a public or commercial setting.

D2NB7526

2023





OTIS

9 680 kg



24



D2NB7527

2023



LEHTP
↓

NOTICE
PLEASE DO NOT
SMOKE OR
DRINK ALCOHOL
OR DRUGS IN
THIS AREA


NOTICE
PLEASE DO NOT
SMOKE OR
DRINK ALCOHOL
OR DRUGS IN
THIS AREA





OTIS

13 1000

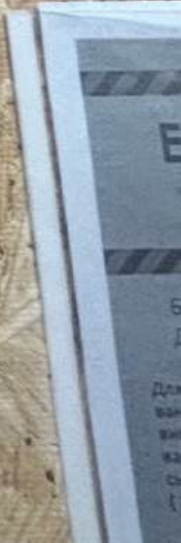

D2NB7525

2023











ГАЗ
НЕ ВХОДИТИ



ПОЖЕЖА







26





ВИХІД













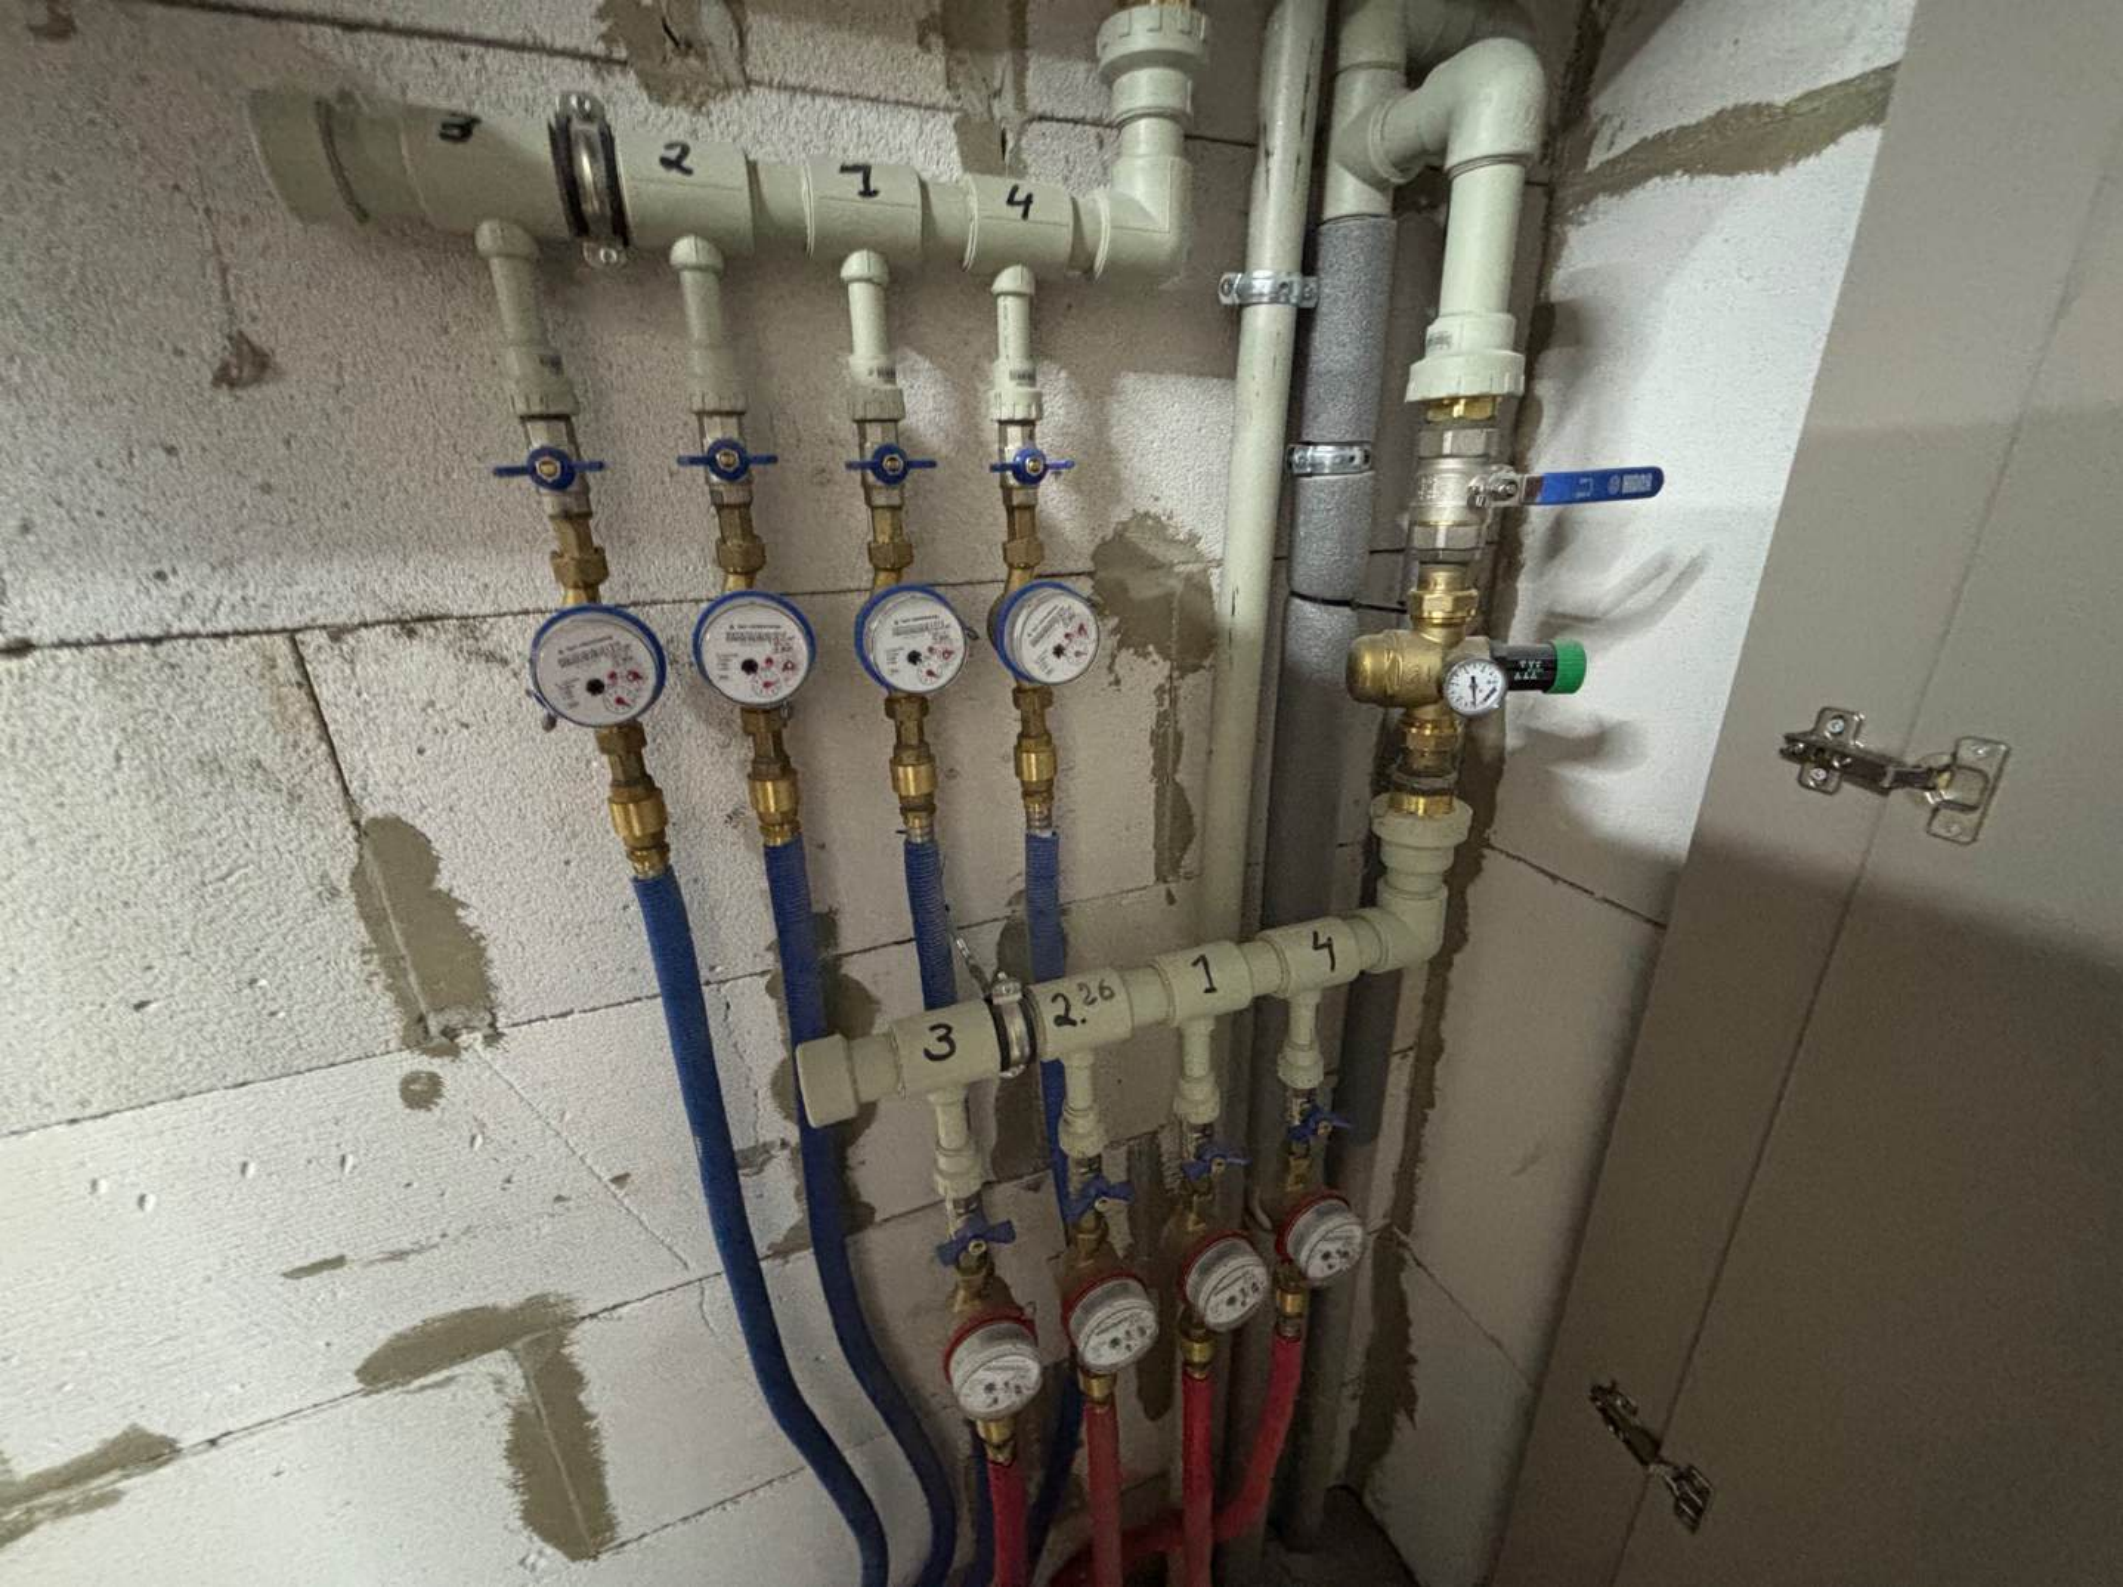

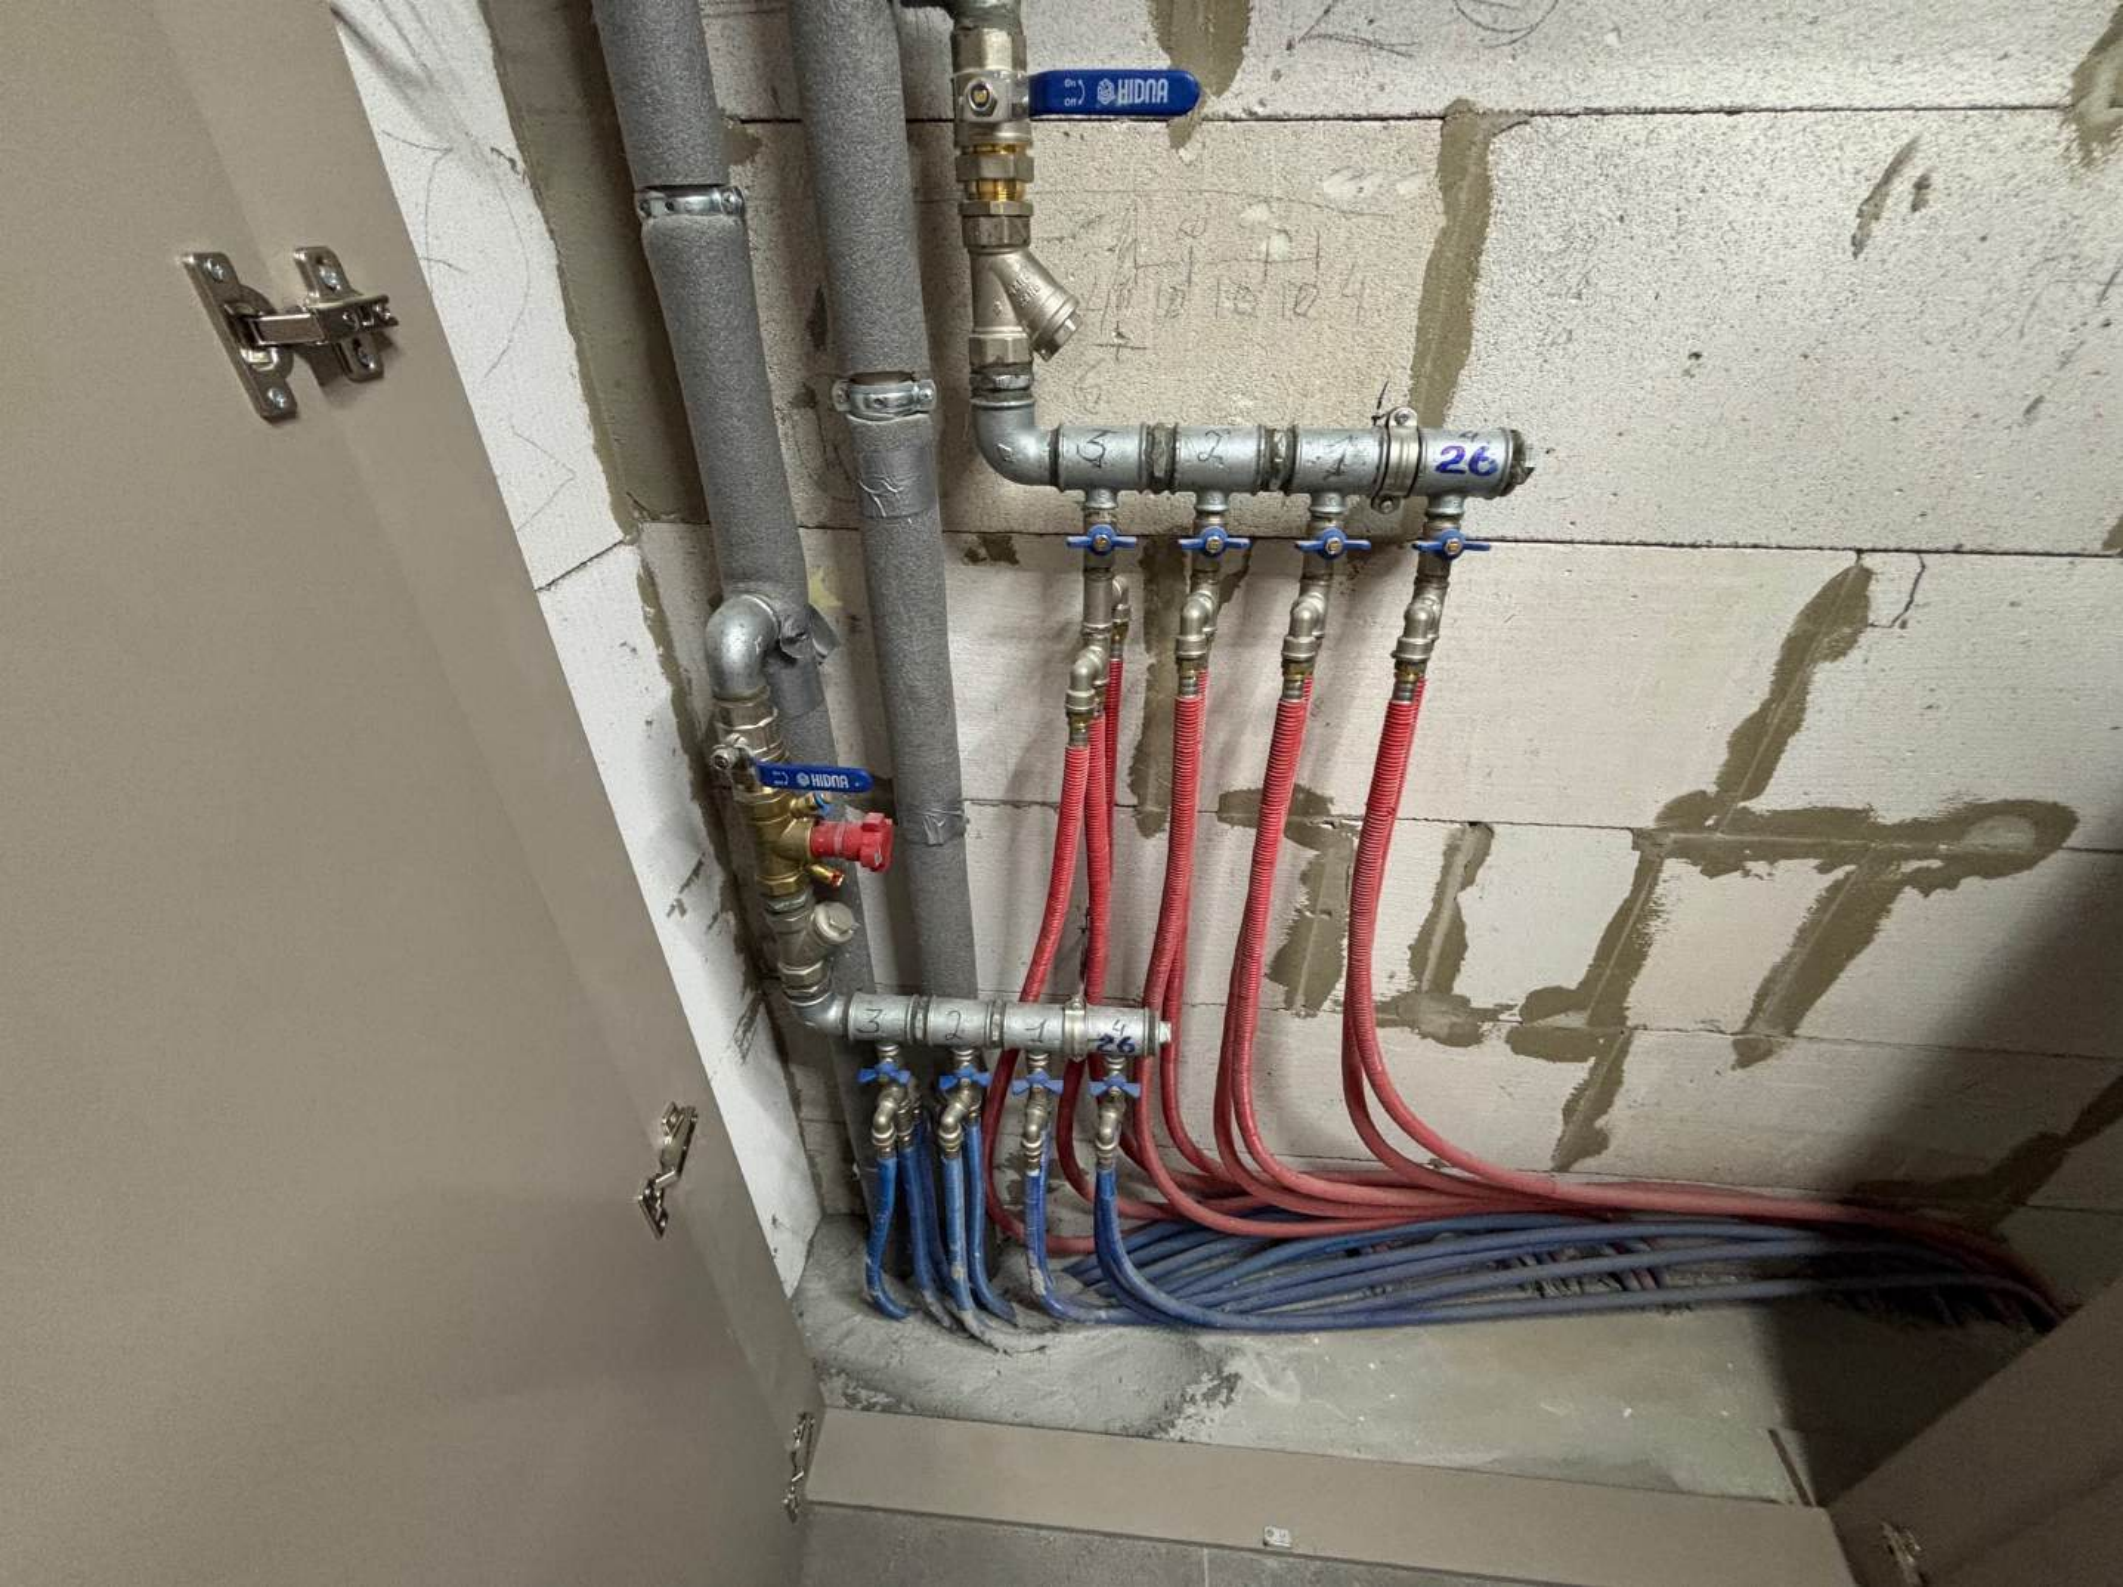

ВІДП

10 10 10 4

3 2 1 26

ВІДП

3 2 1 26











Terminal blocks and a CHINT 100-85 circuit breaker mounted at the top of the cabinet. The terminal blocks are white with yellow and blue terminals. The circuit breaker is blue and white.

GAMA 300 digital meter, labeled '4'. Specifications include: 40°C...+70°C IP54, 2 x 200 V 400 V, 5 (10) VA, 50 Hz, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh.

GAMA 300 digital meter, labeled '5'. Specifications include: 40°C...+70°C IP54, 2 x 200 V 400 V, 5 (10) VA, 50 Hz, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh.

GAMA 100 digital meter, labeled '100'. Specifications include: 40°C...+70°C IP54, 2 x 200 V 400 V, 5 (10) VA, 50 Hz, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh.

GAMA 100 digital meter, labeled '100'. Specifications include: 40°C...+70°C IP54, 2 x 200 V 400 V, 5 (10) VA, 50 Hz, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh, 0.1 (0.2) kWh.









23











ПОЖАР

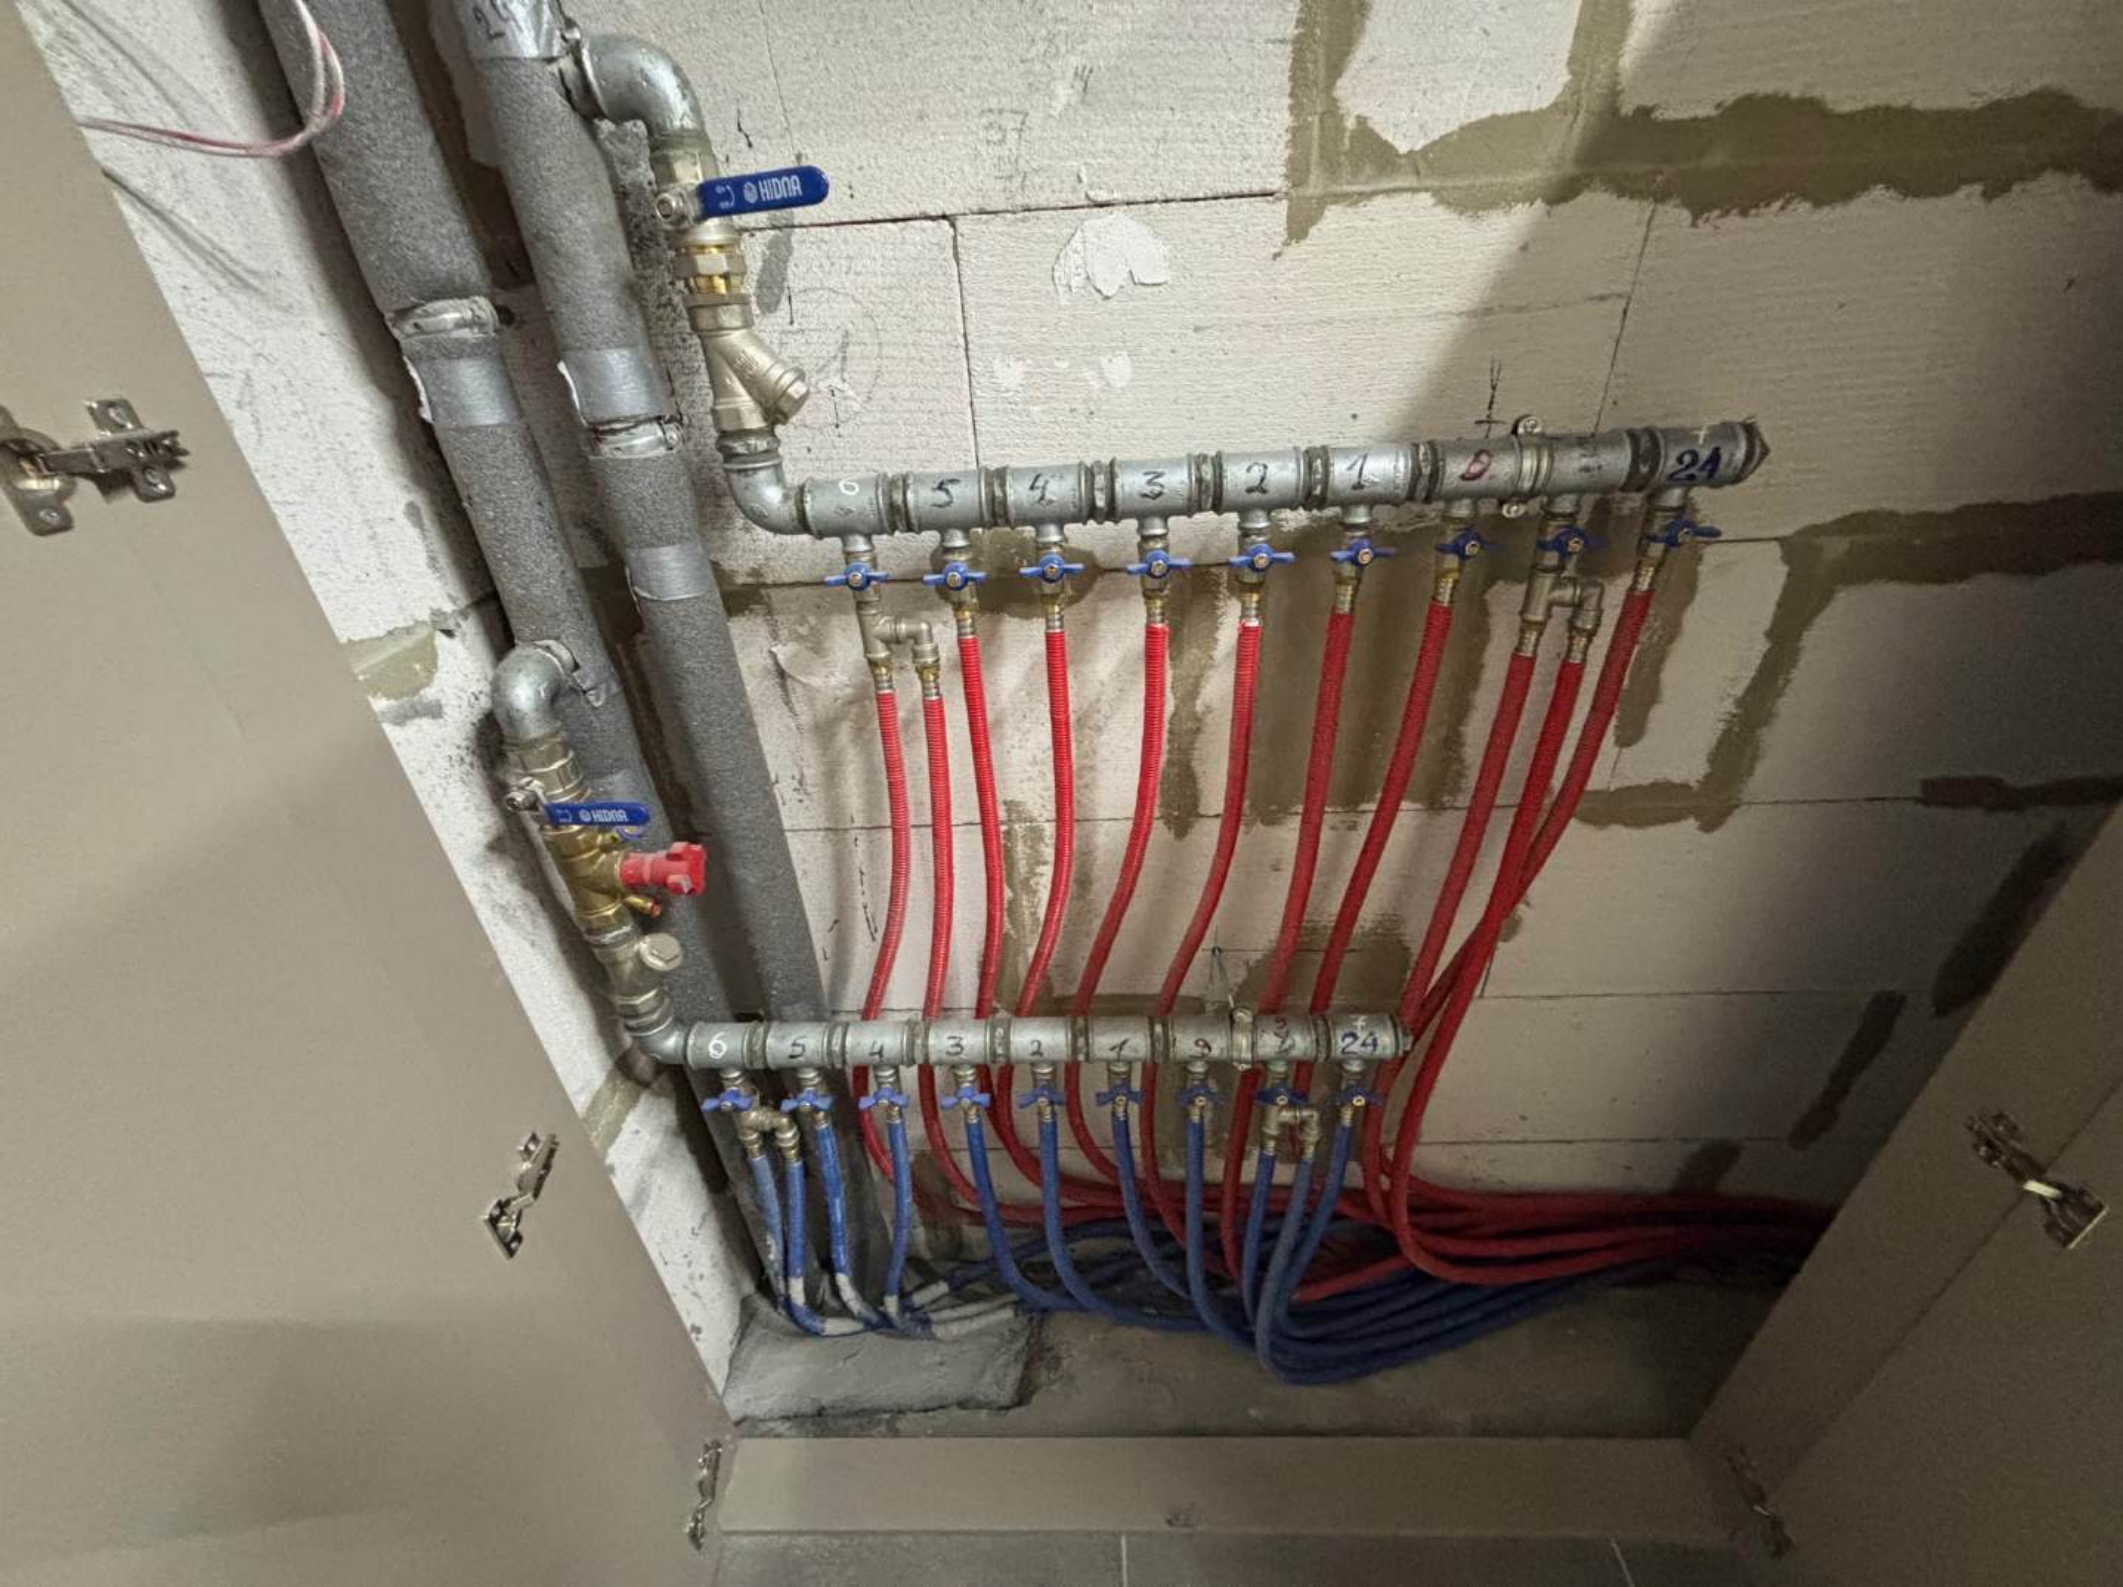

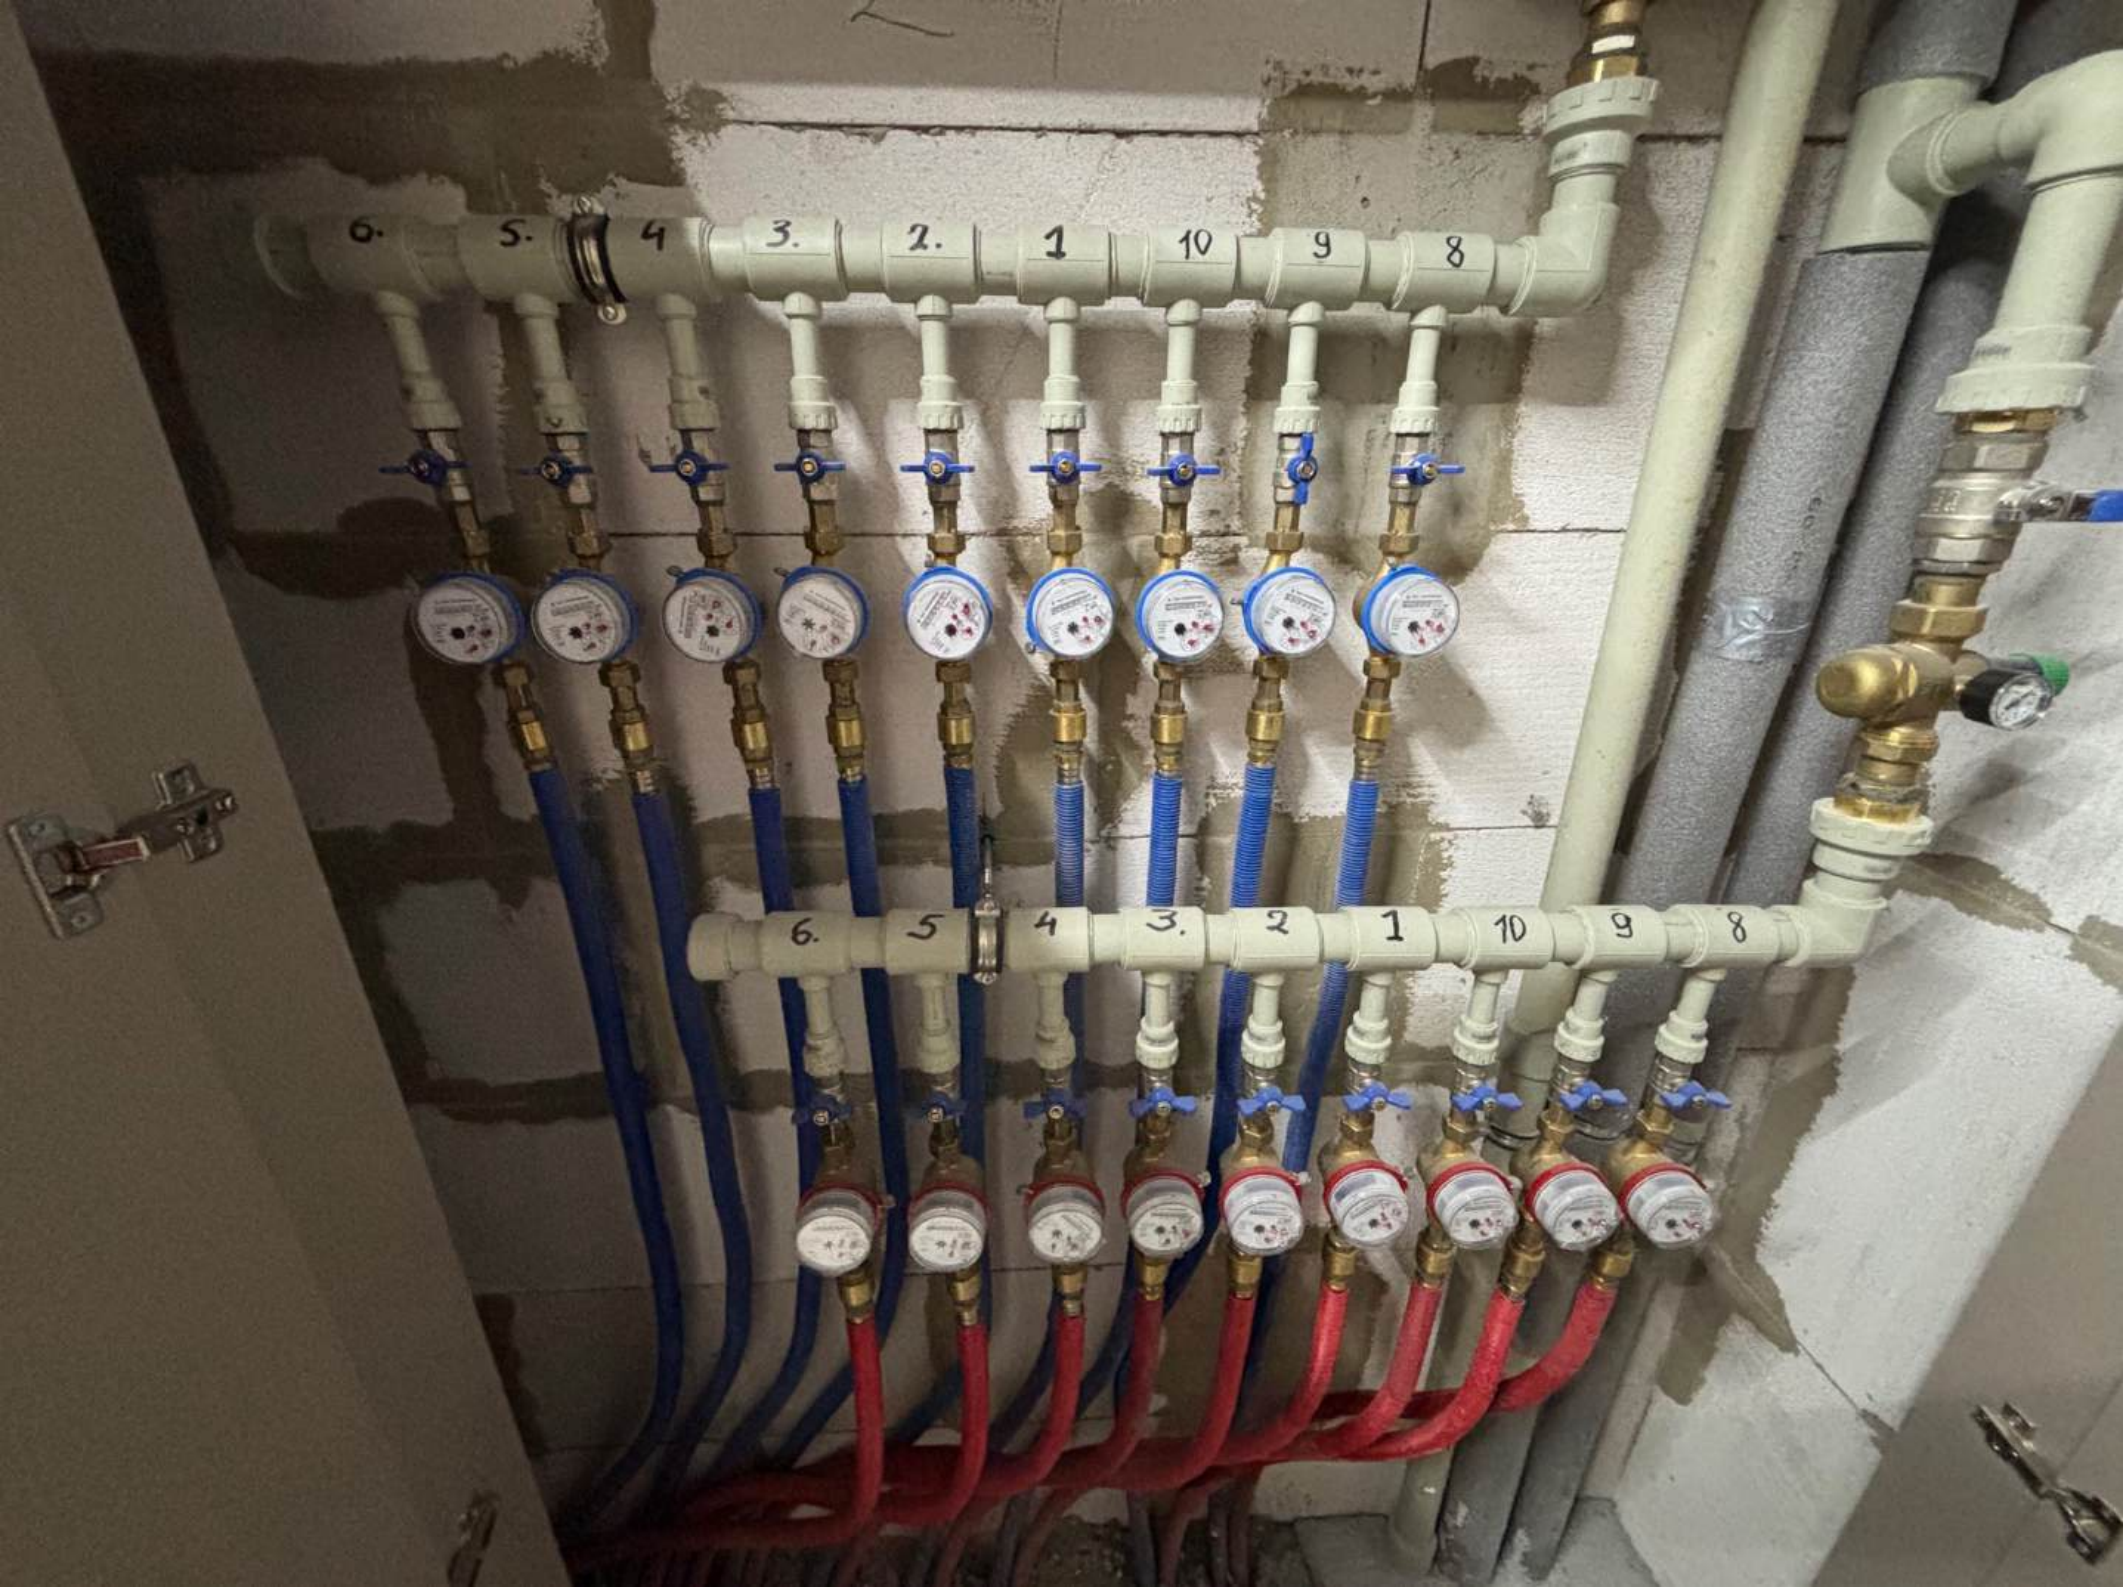







23



22



ВИХІД



19













19






ПОЖЕЖА





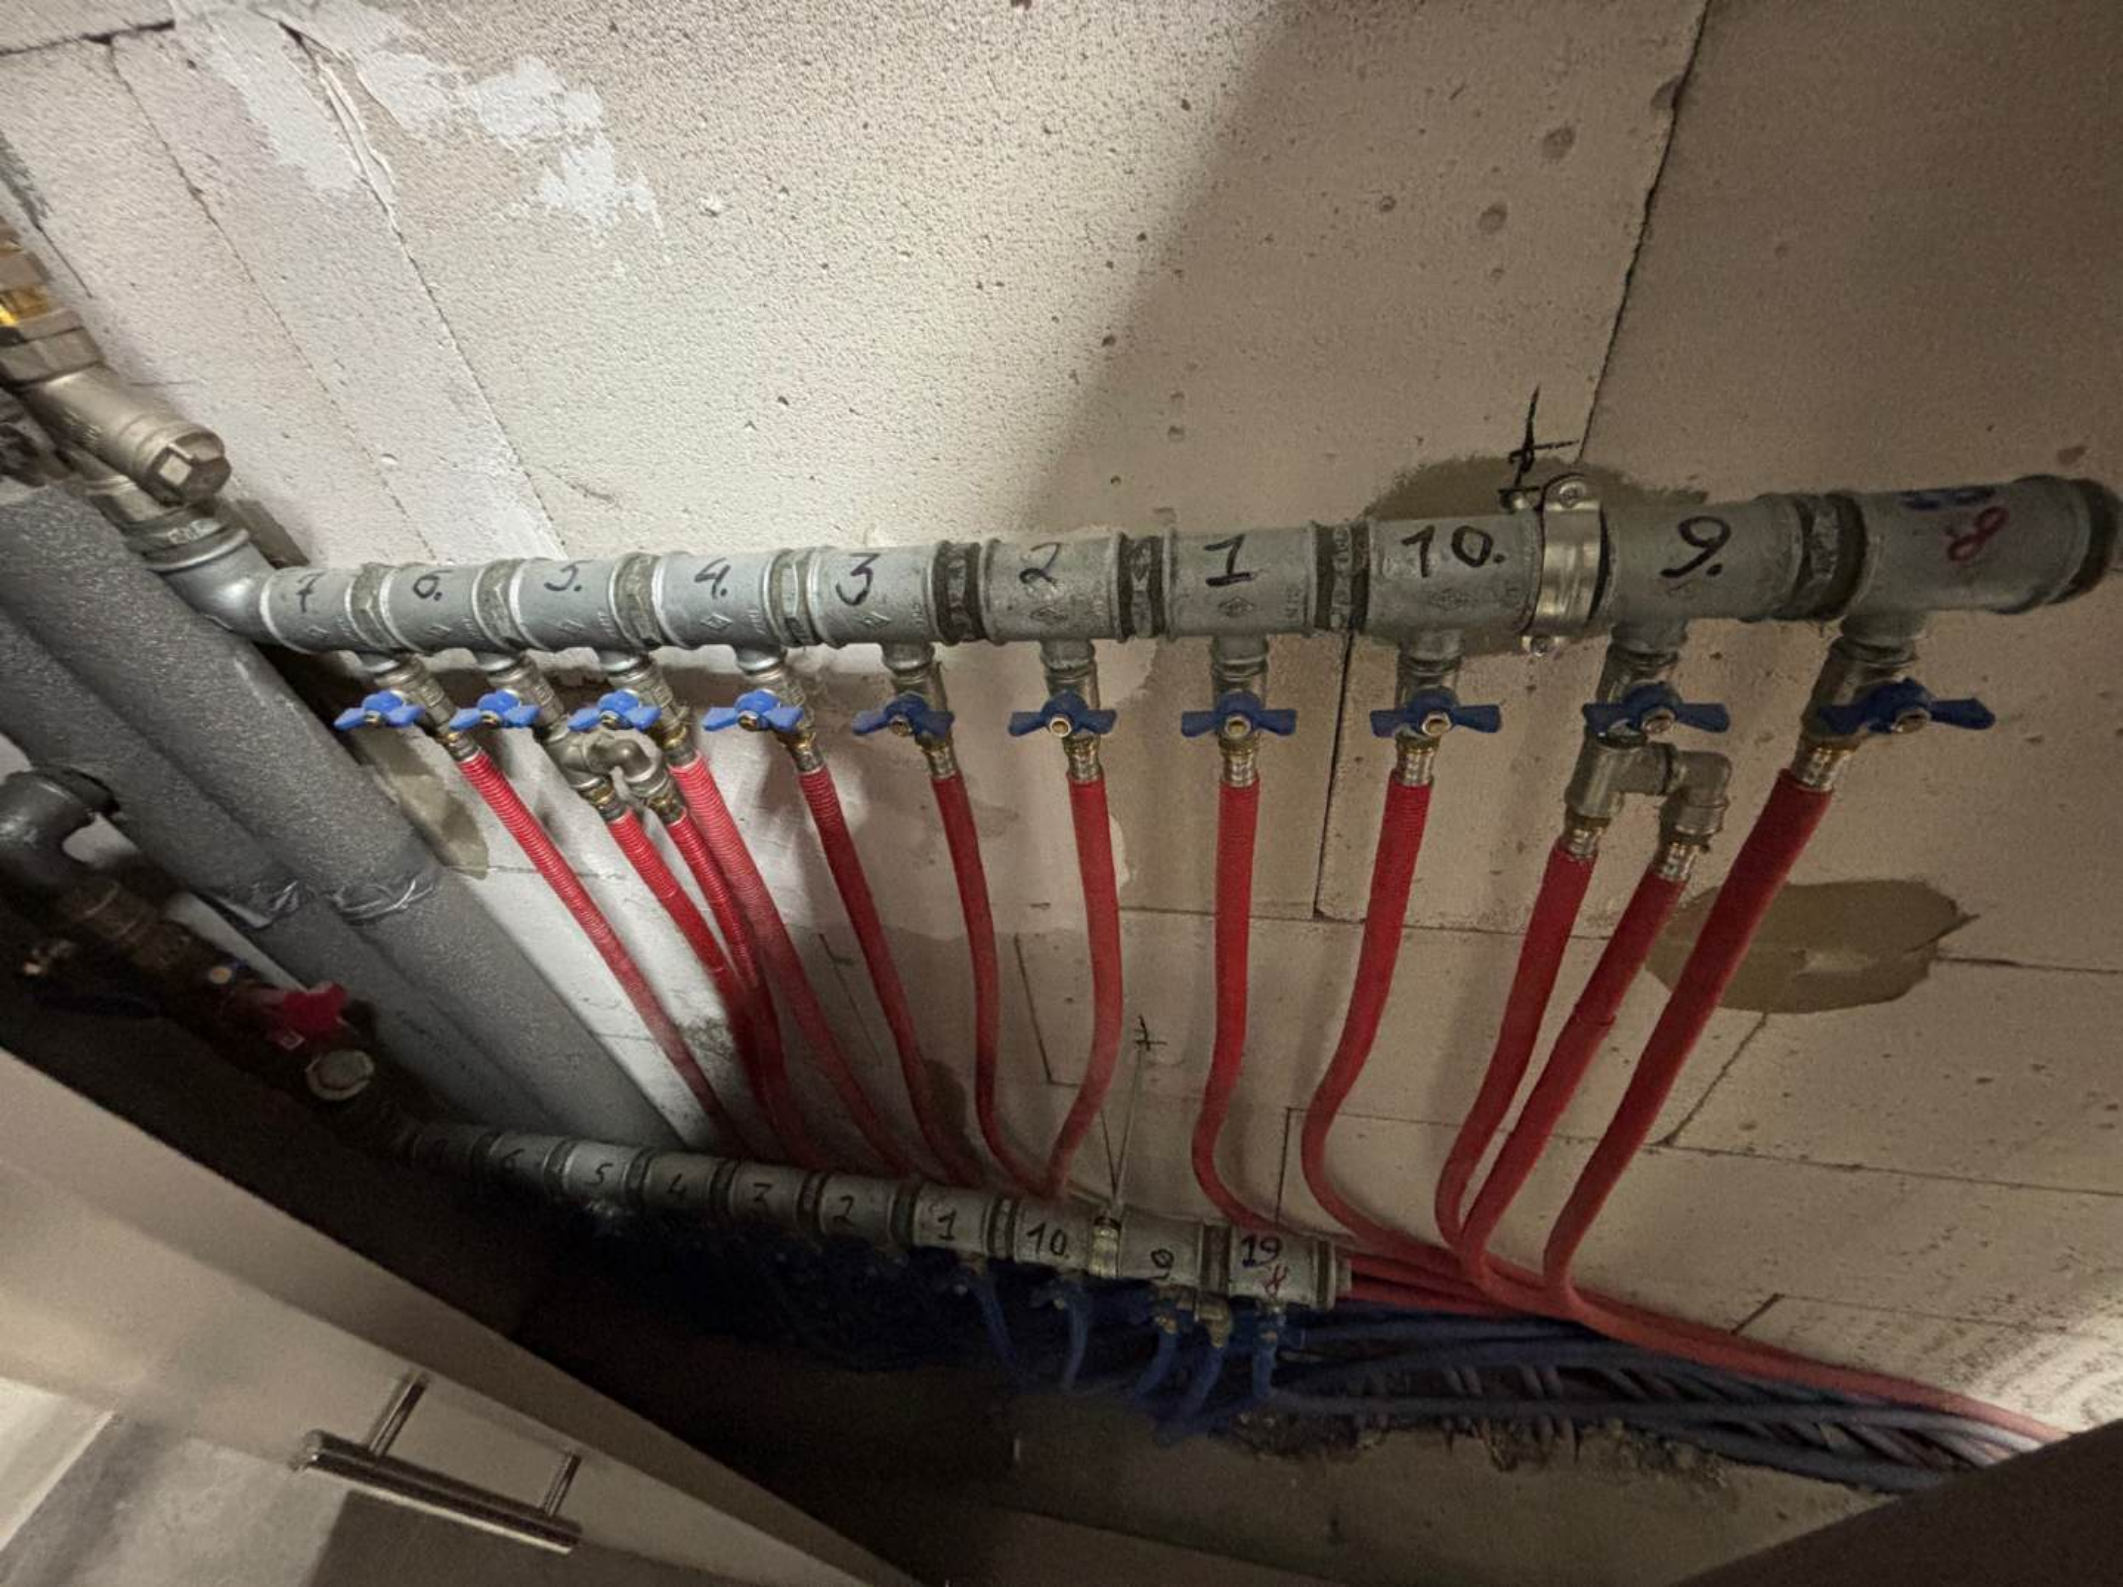










ВИХІД





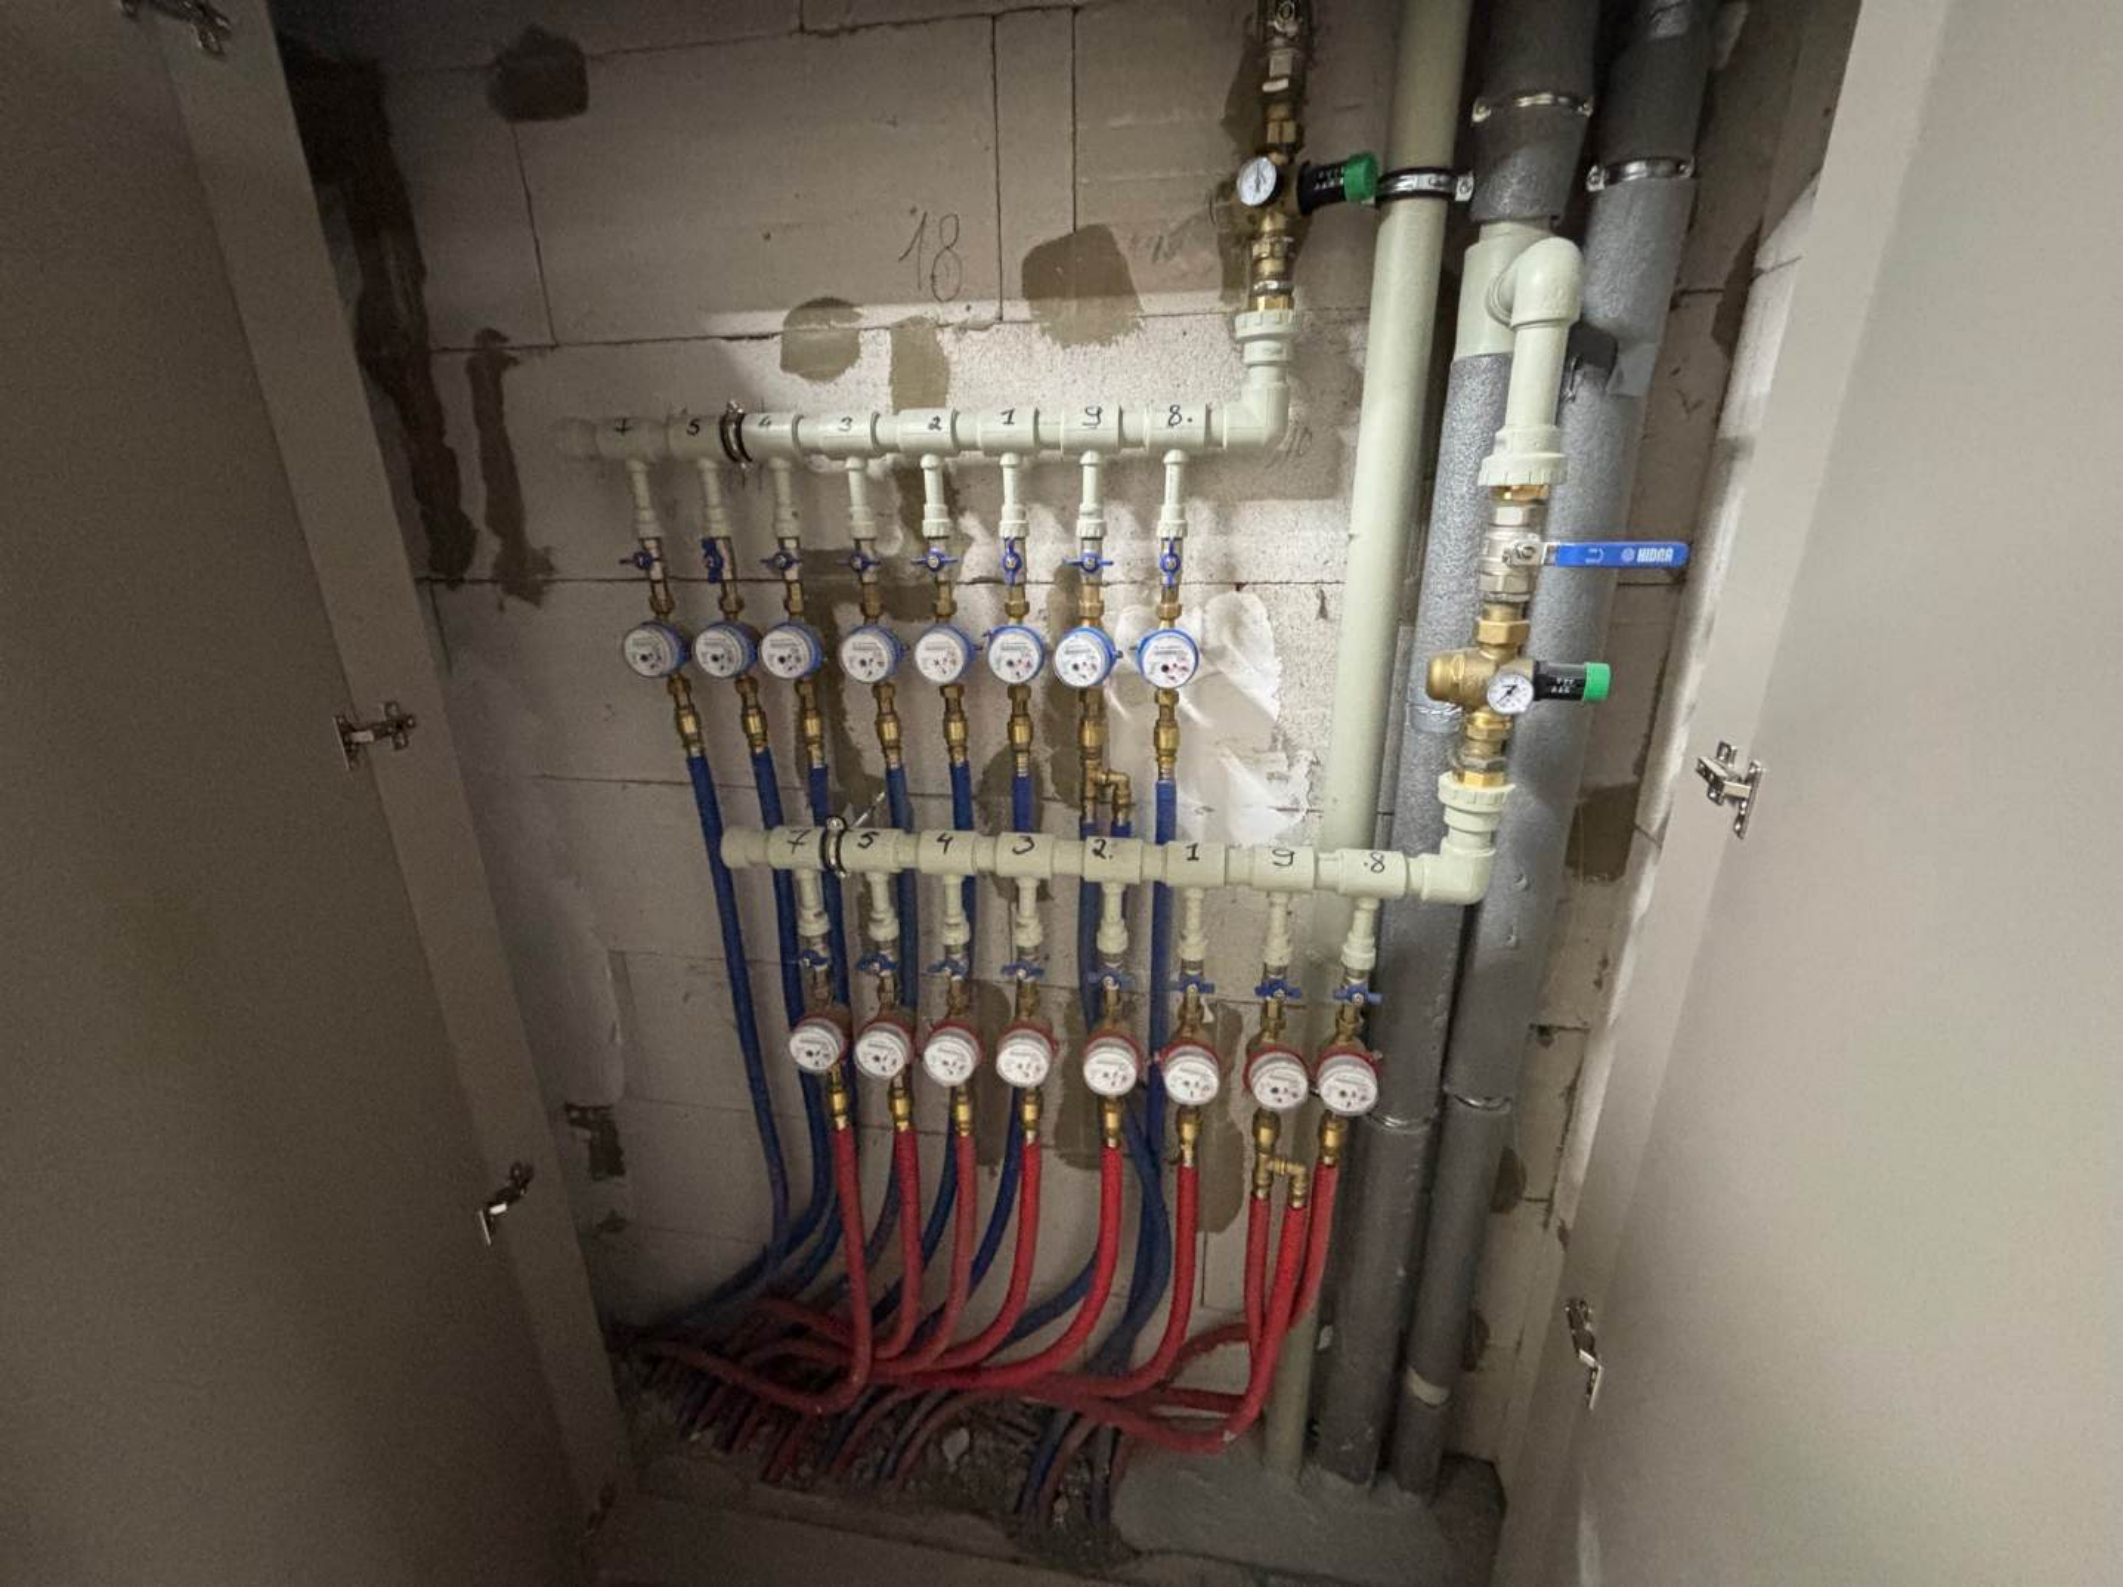


ПОЖЕЖА







13





11

























6






ПОЖЕЖА





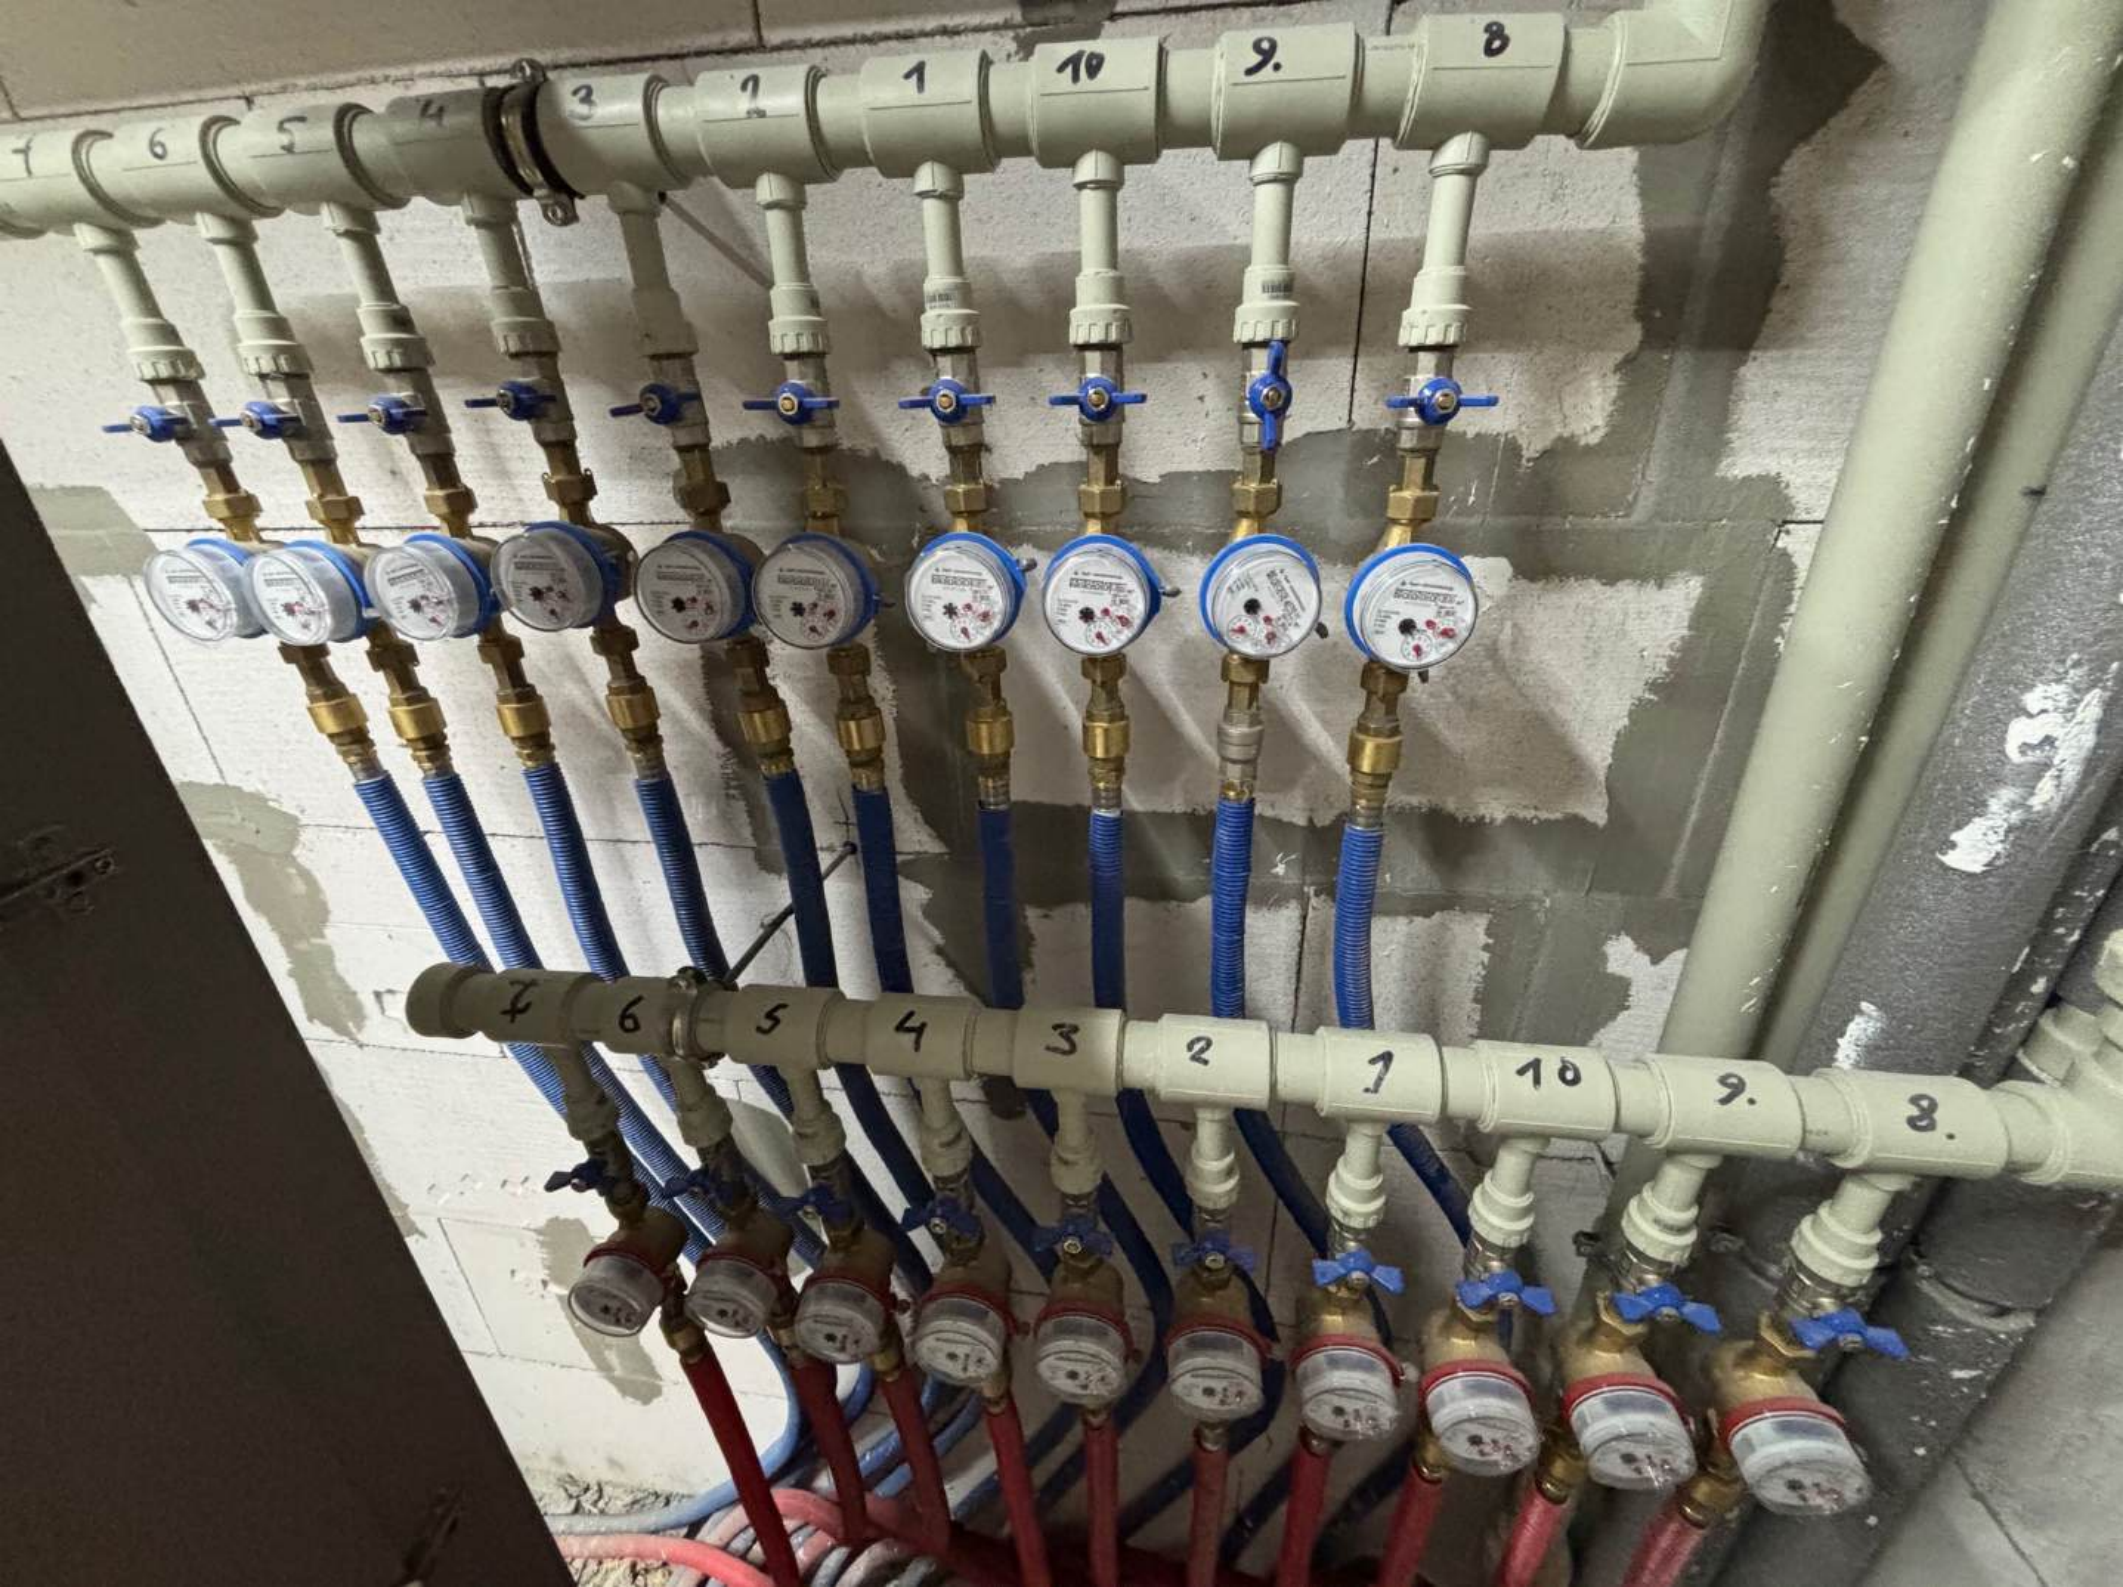





4









ВИХІД

KAZ OMA







ВИХІД





1-1 ПОВЕРХ










СХОДИ ВГОРУ



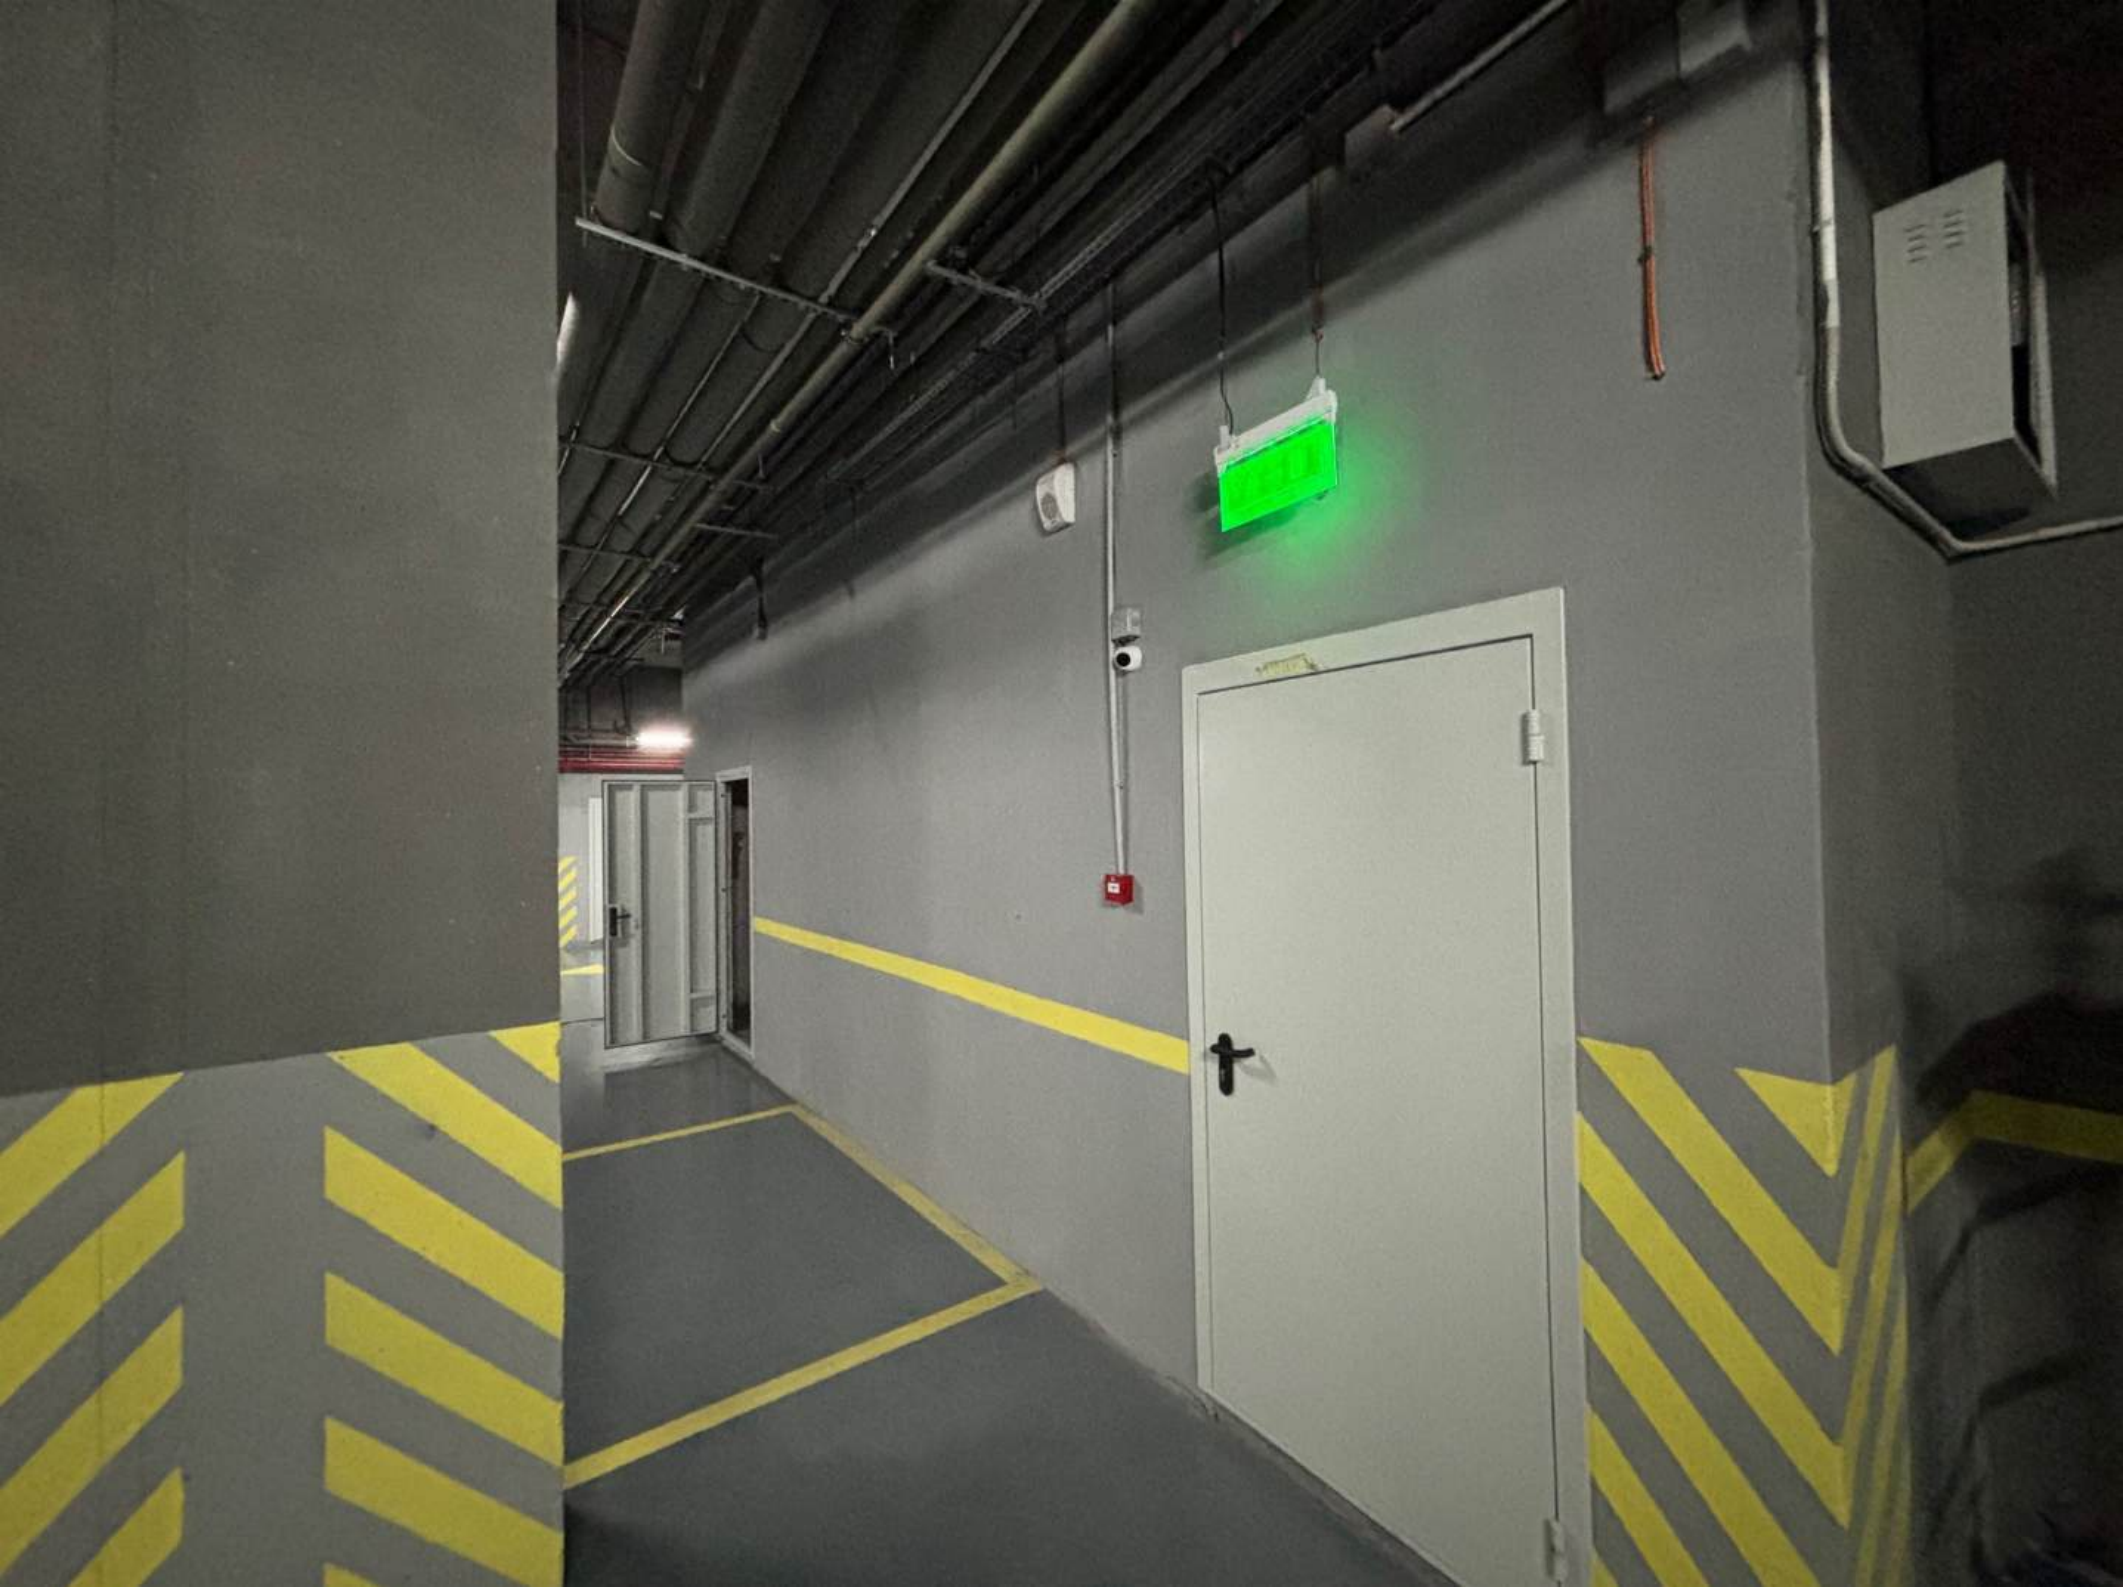













ЛІФТ →
СХОДИ →

6701
6702

















01501 3AM11A 2.000

DATA

ЩИТ КЕРУВАННЯ ВЕНТАГРЕГАТАМИ
ЩУ-СДТ1

Навісний кабінет

Відключення живлення

Аварійний пульт виклику

Сигналізація

Навісний пульт управління ВД

Пуск

Стоп

Навісний кабінет



ЩОр.

ЩО-а

рецепт




ЩО

ТД





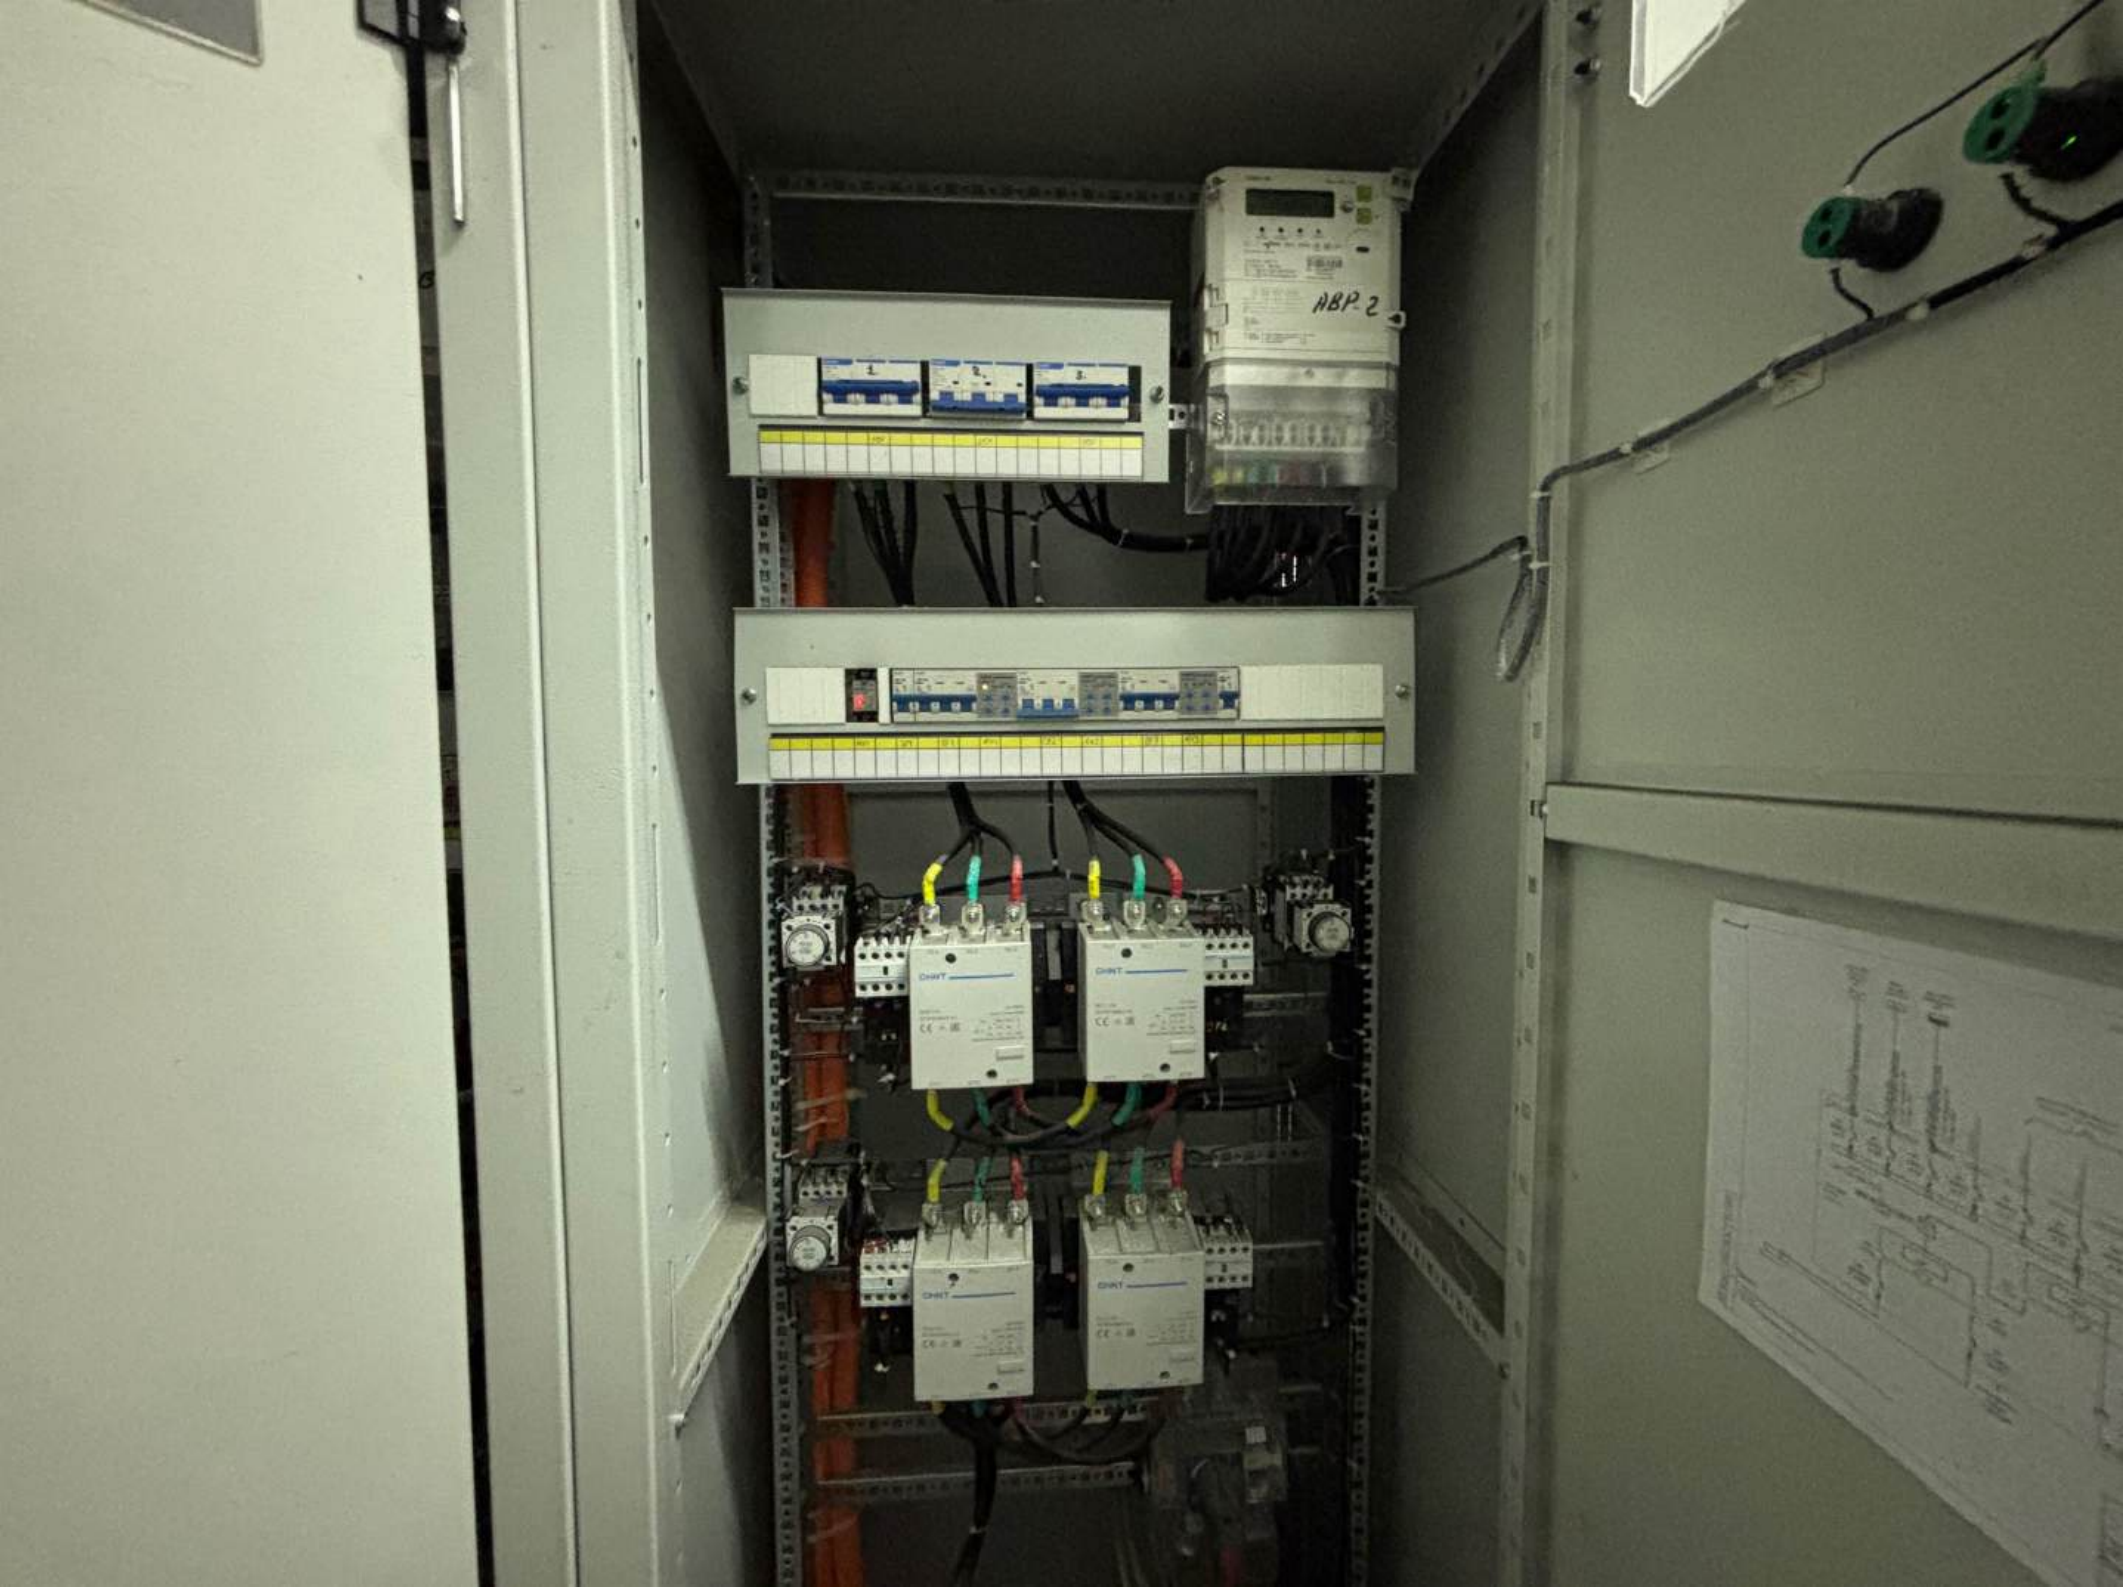


ABP-2

DMYT
CE - 3E

DMYT
CE - 3E

DMYT
CE - 3E


DMYT
CE - 3E

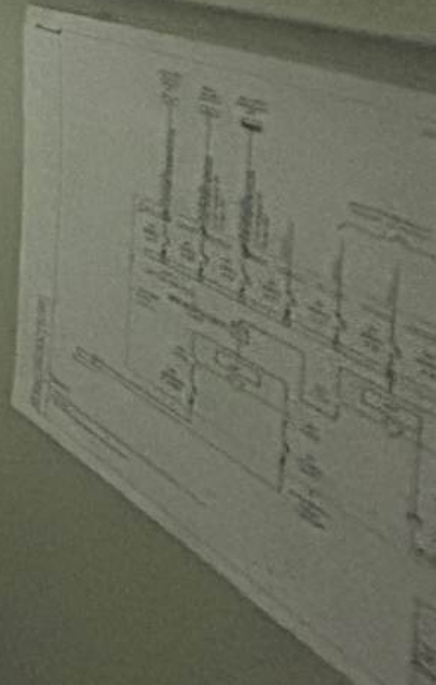







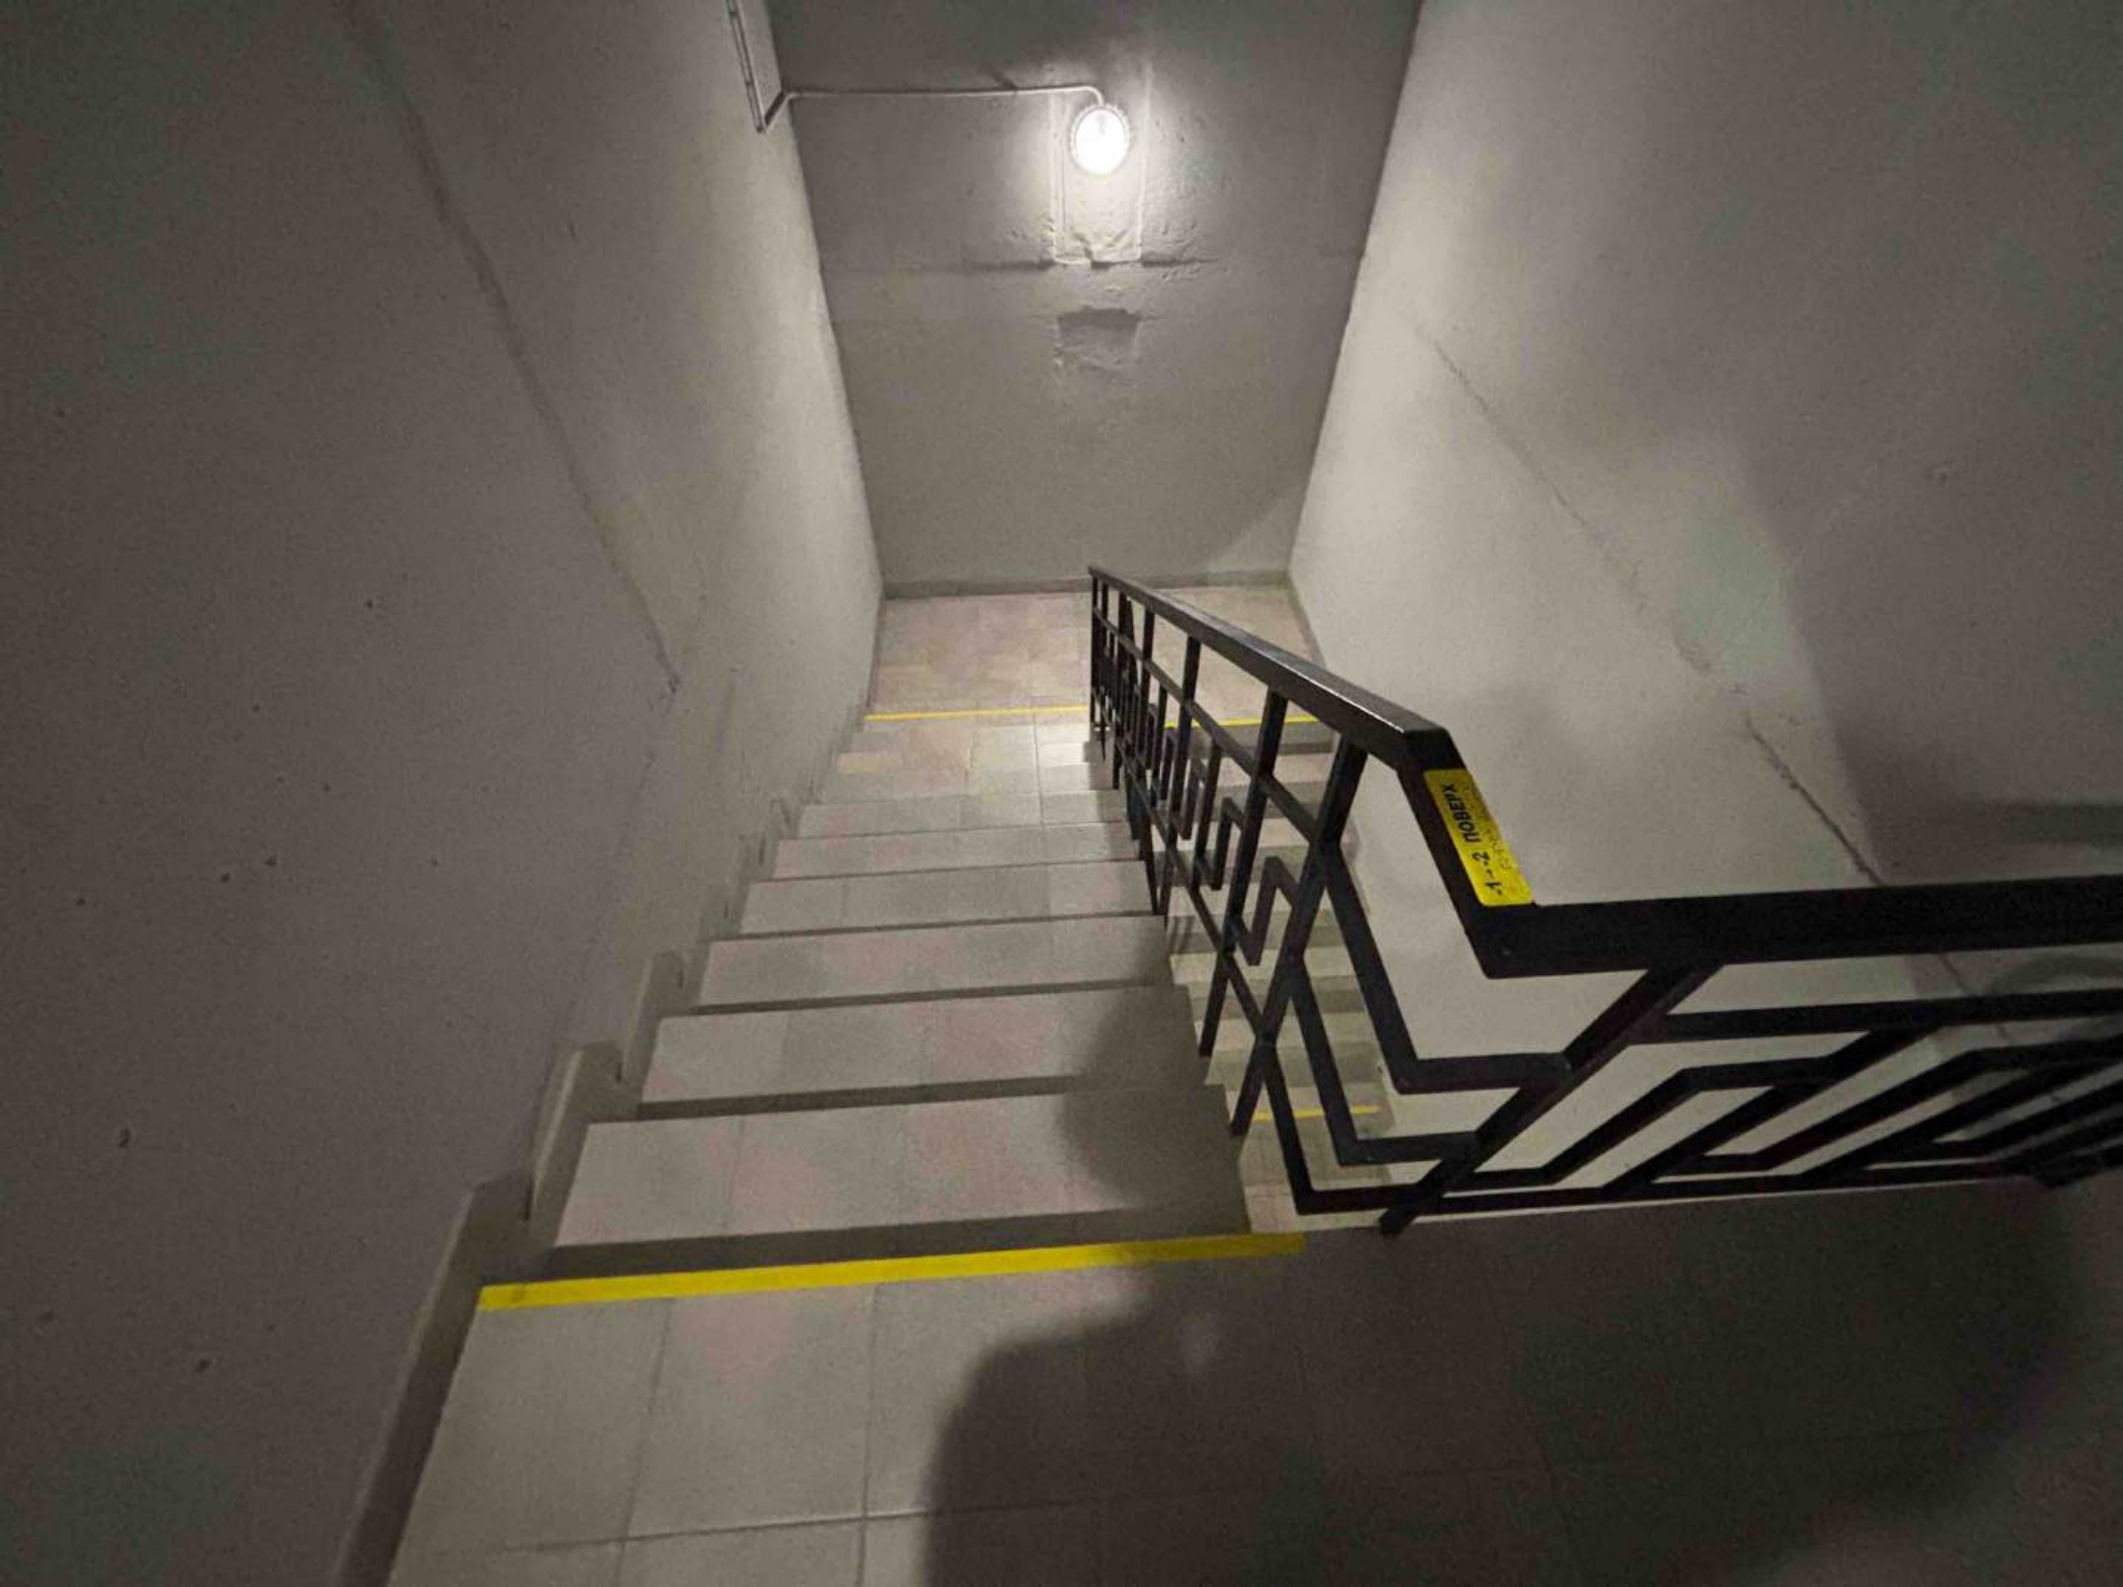

1-2 ПОВЕХ





























ЗДАМ
098 536 12 43



ПРОДАНА
063 251 74 35

КВАРТАЛ





















