





0
PUSH









Вхід































P
♿

PM

4x4





Світильник
світлодіодна панель

PANEL-B2B-595

QTY: 10 PCS
G.W: 11.8 kg
N.W: 10.8 kg

ЕЛЕКТРОКОНДЕНСАТОР
Електронконденсатор

1000 W






























































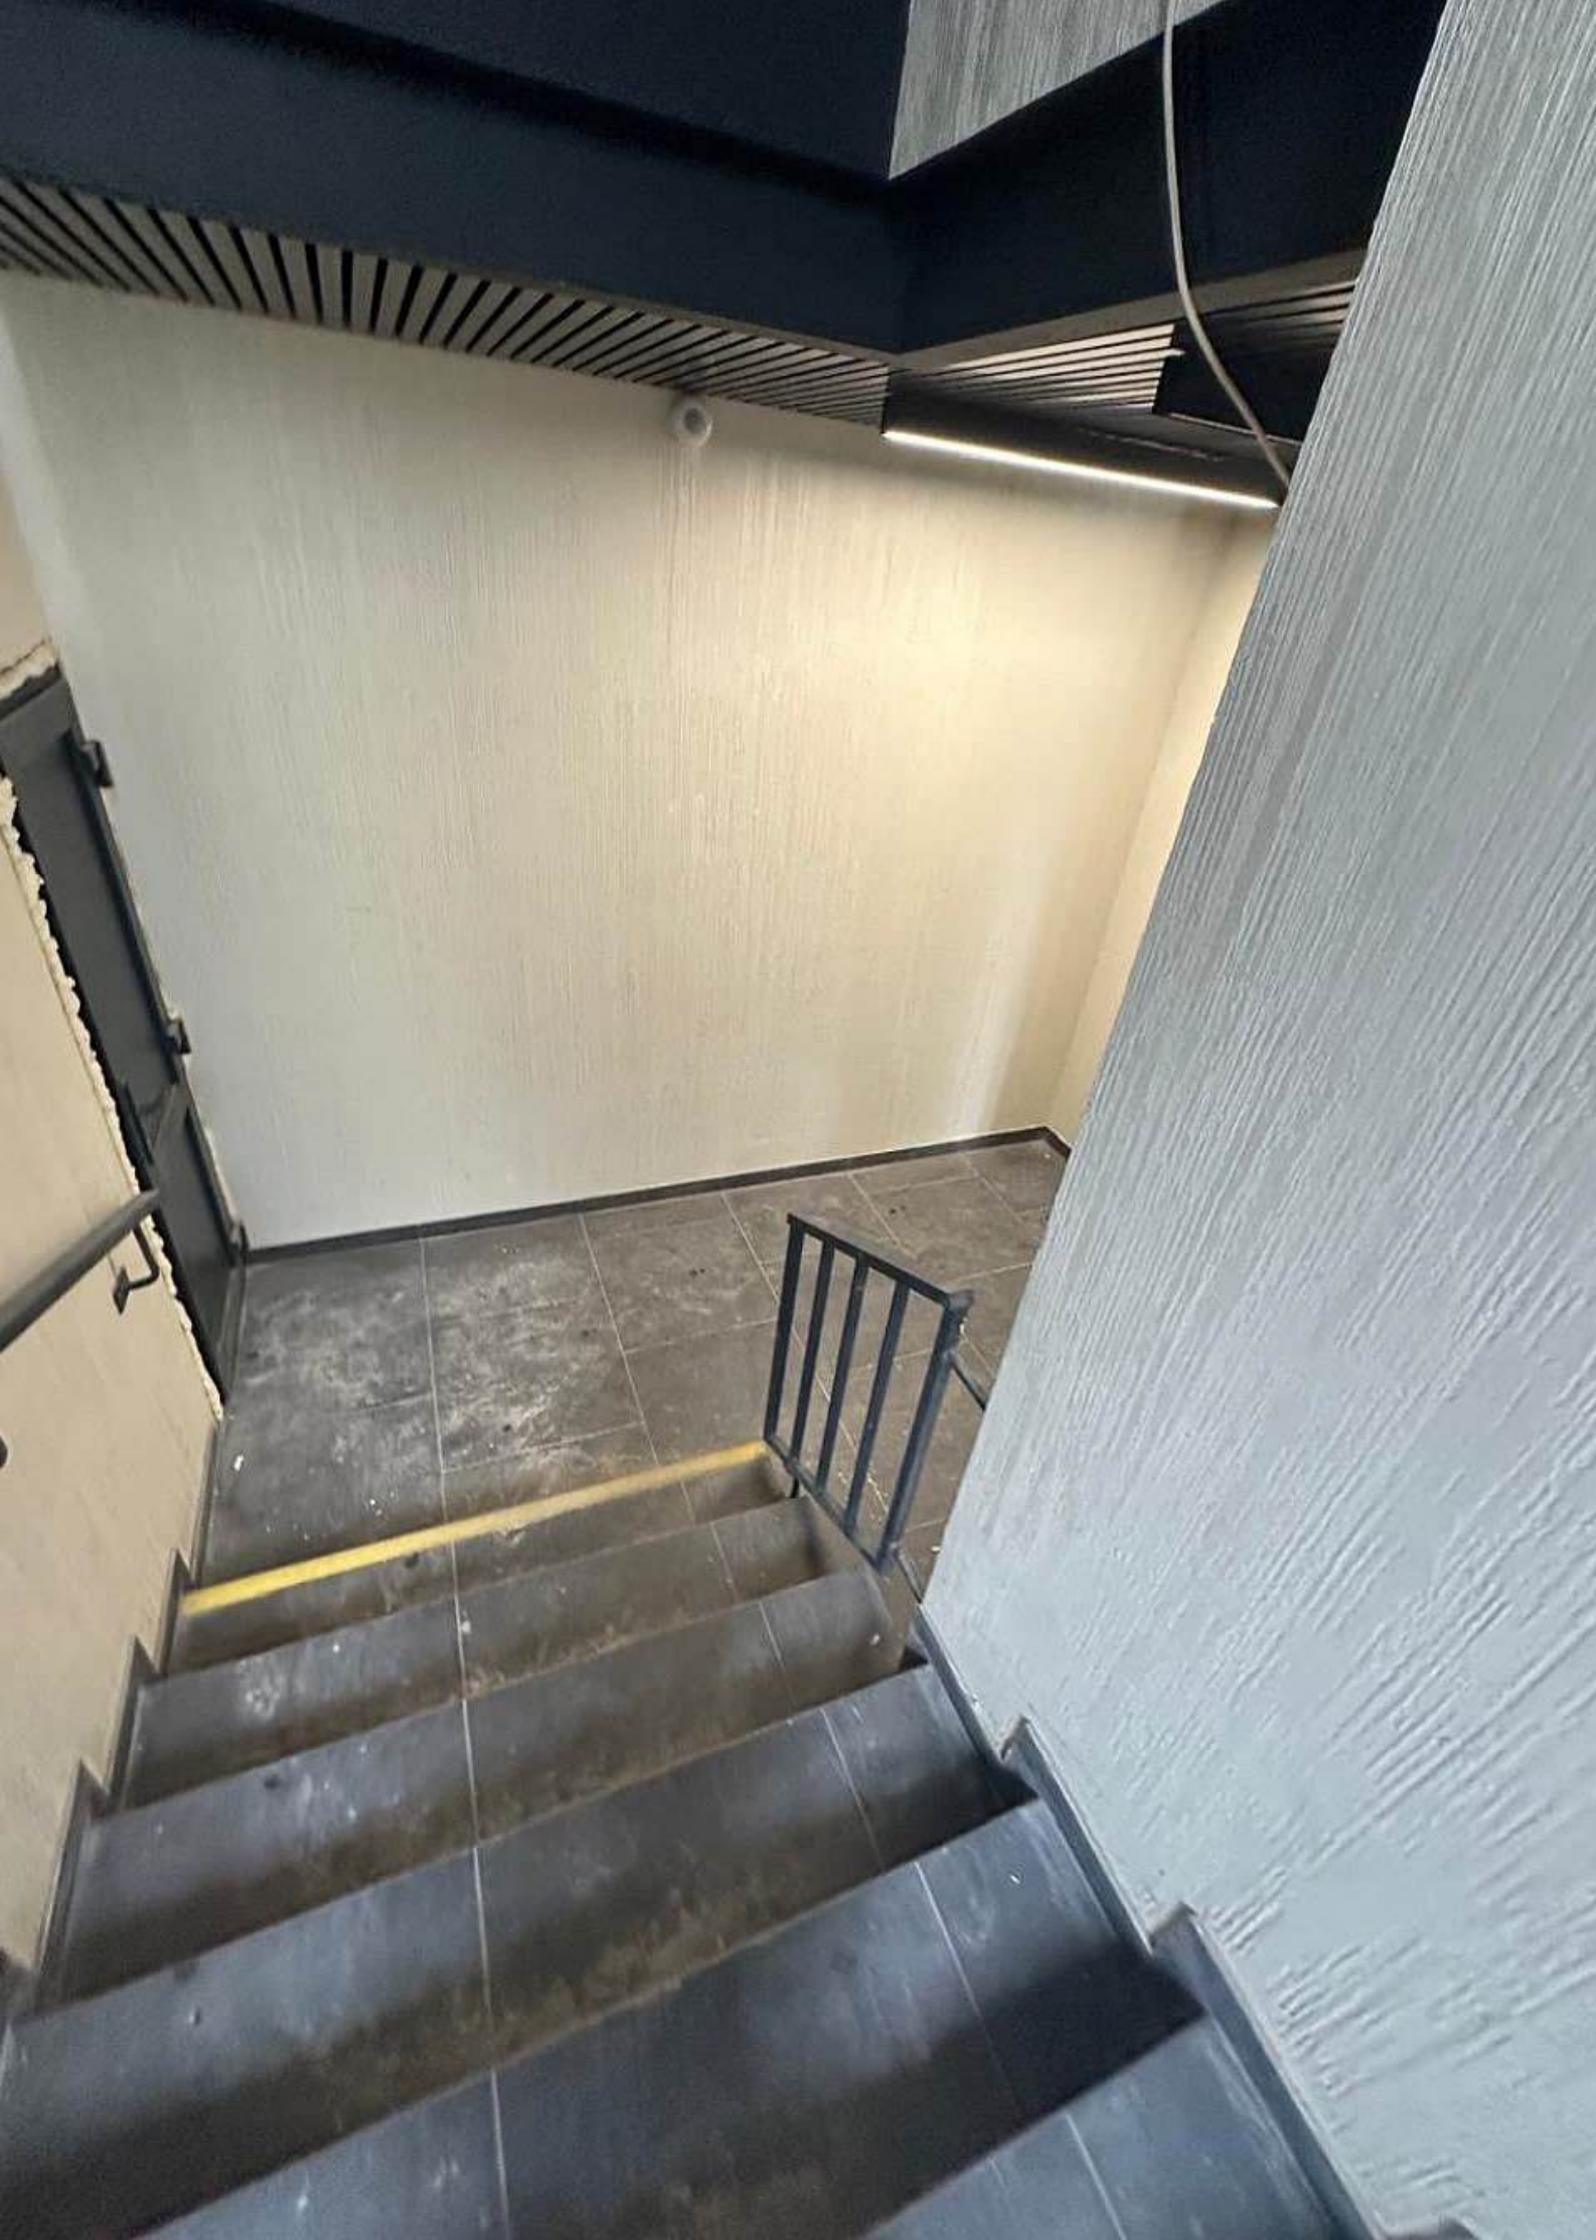





0
ПОВЕРХ
Ліфт

6






FIRE ESCAPE
FIRE EXITS

ПІРІШОК
НЕ ВХОДИТИ!





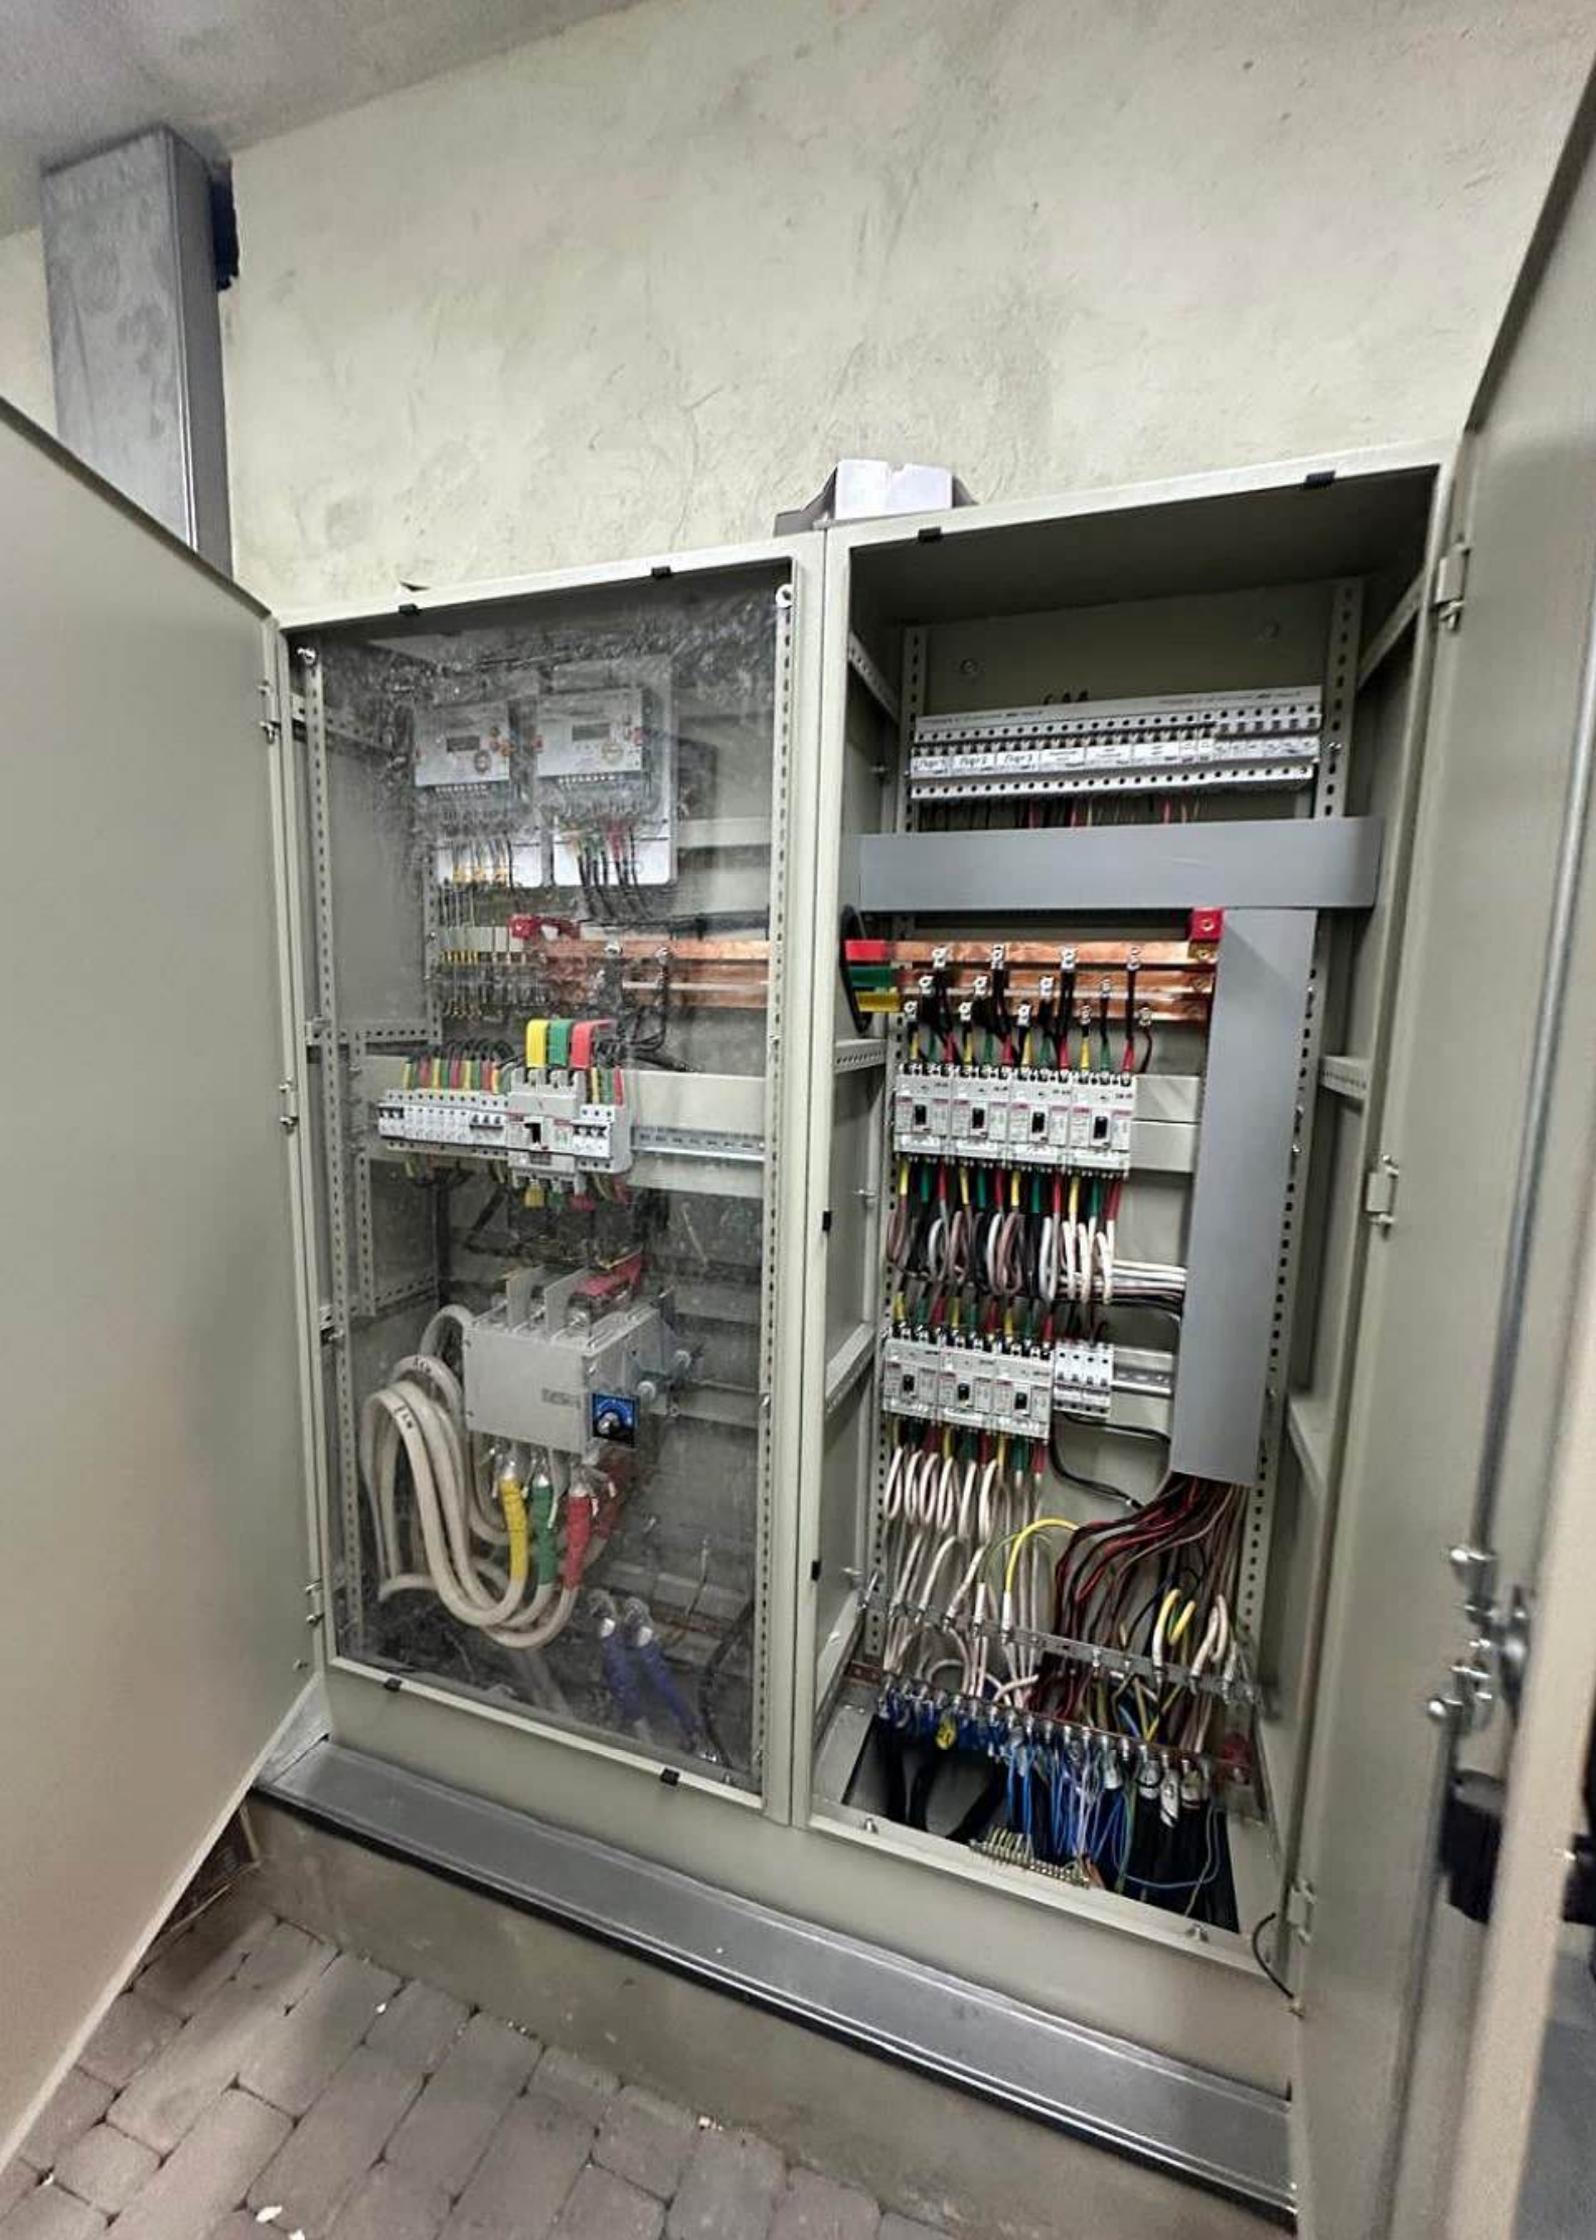



PANEL-B2B-595

Panelul este echipat

cu următoarele componente:
- 1x Contactor
- 1x Relu
- 1x Dispozitiv de protecție diferențială
- 1x Dispozitiv de protecție la curent rezidual

PANEL-B2B-595

Panelul este echipat

cu următoarele componente:
- 1x Contactor
- 1x Relu
- 1x Dispozitiv de protecție diferențială
- 1x Dispozitiv de protecție la curent rezidual







PRECAUTION
Do not touch or tamper with this fire alarm device.
Unauthorized tampering may result in a fire alarm.
Call the fire department if you see smoke or hear a fire alarm.













ВИХІД













ВНИМАНИЕ!
При обнаружении загорания
немедленно сообщить
по телефону 101 или
112.















ПОРОШОК
ВЫХОДЫ







УВАГА!
ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЙТЕ
ГОЛОС
ВЫЗОВИТЕ СЛУЖБУ 112








УВАГА!
ВСІМ ЗАПИШКИ ПРИМІЩЕННЯ
АВАРИЙНИ ВІКІ ТАК
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104









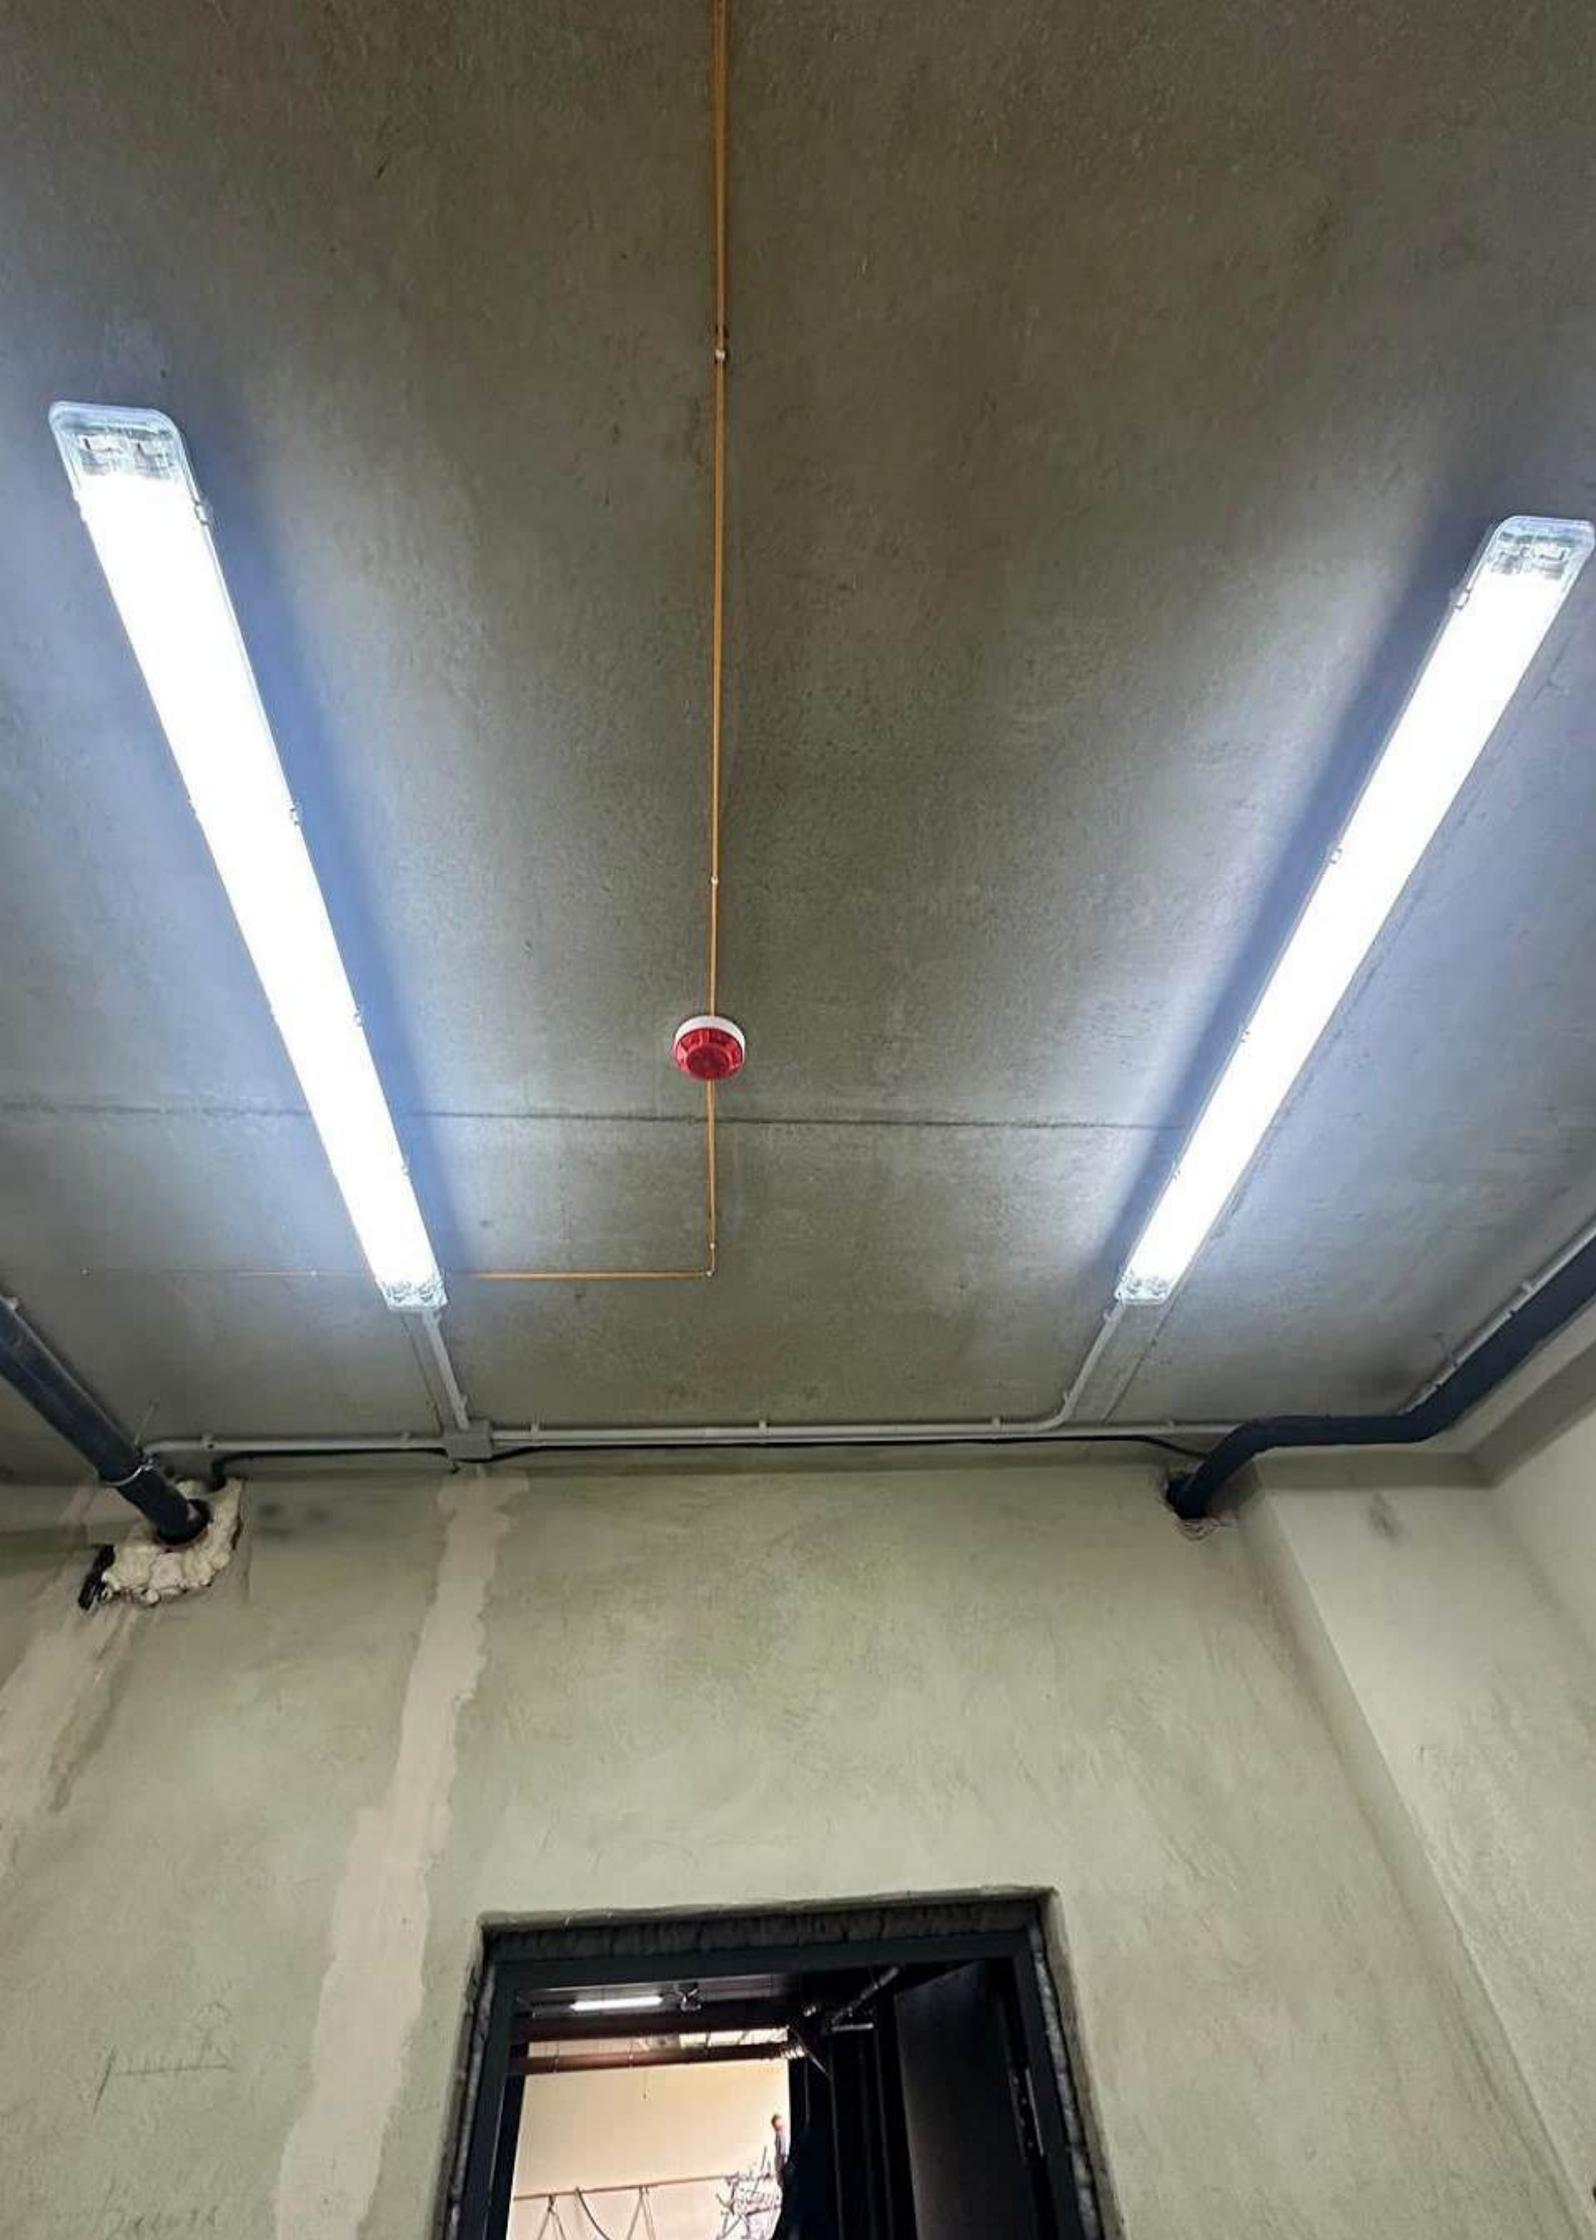

























Exit



0
ПОВЕРХ
Ліфт

12







6
ПОВ
↑↓
Л

6


























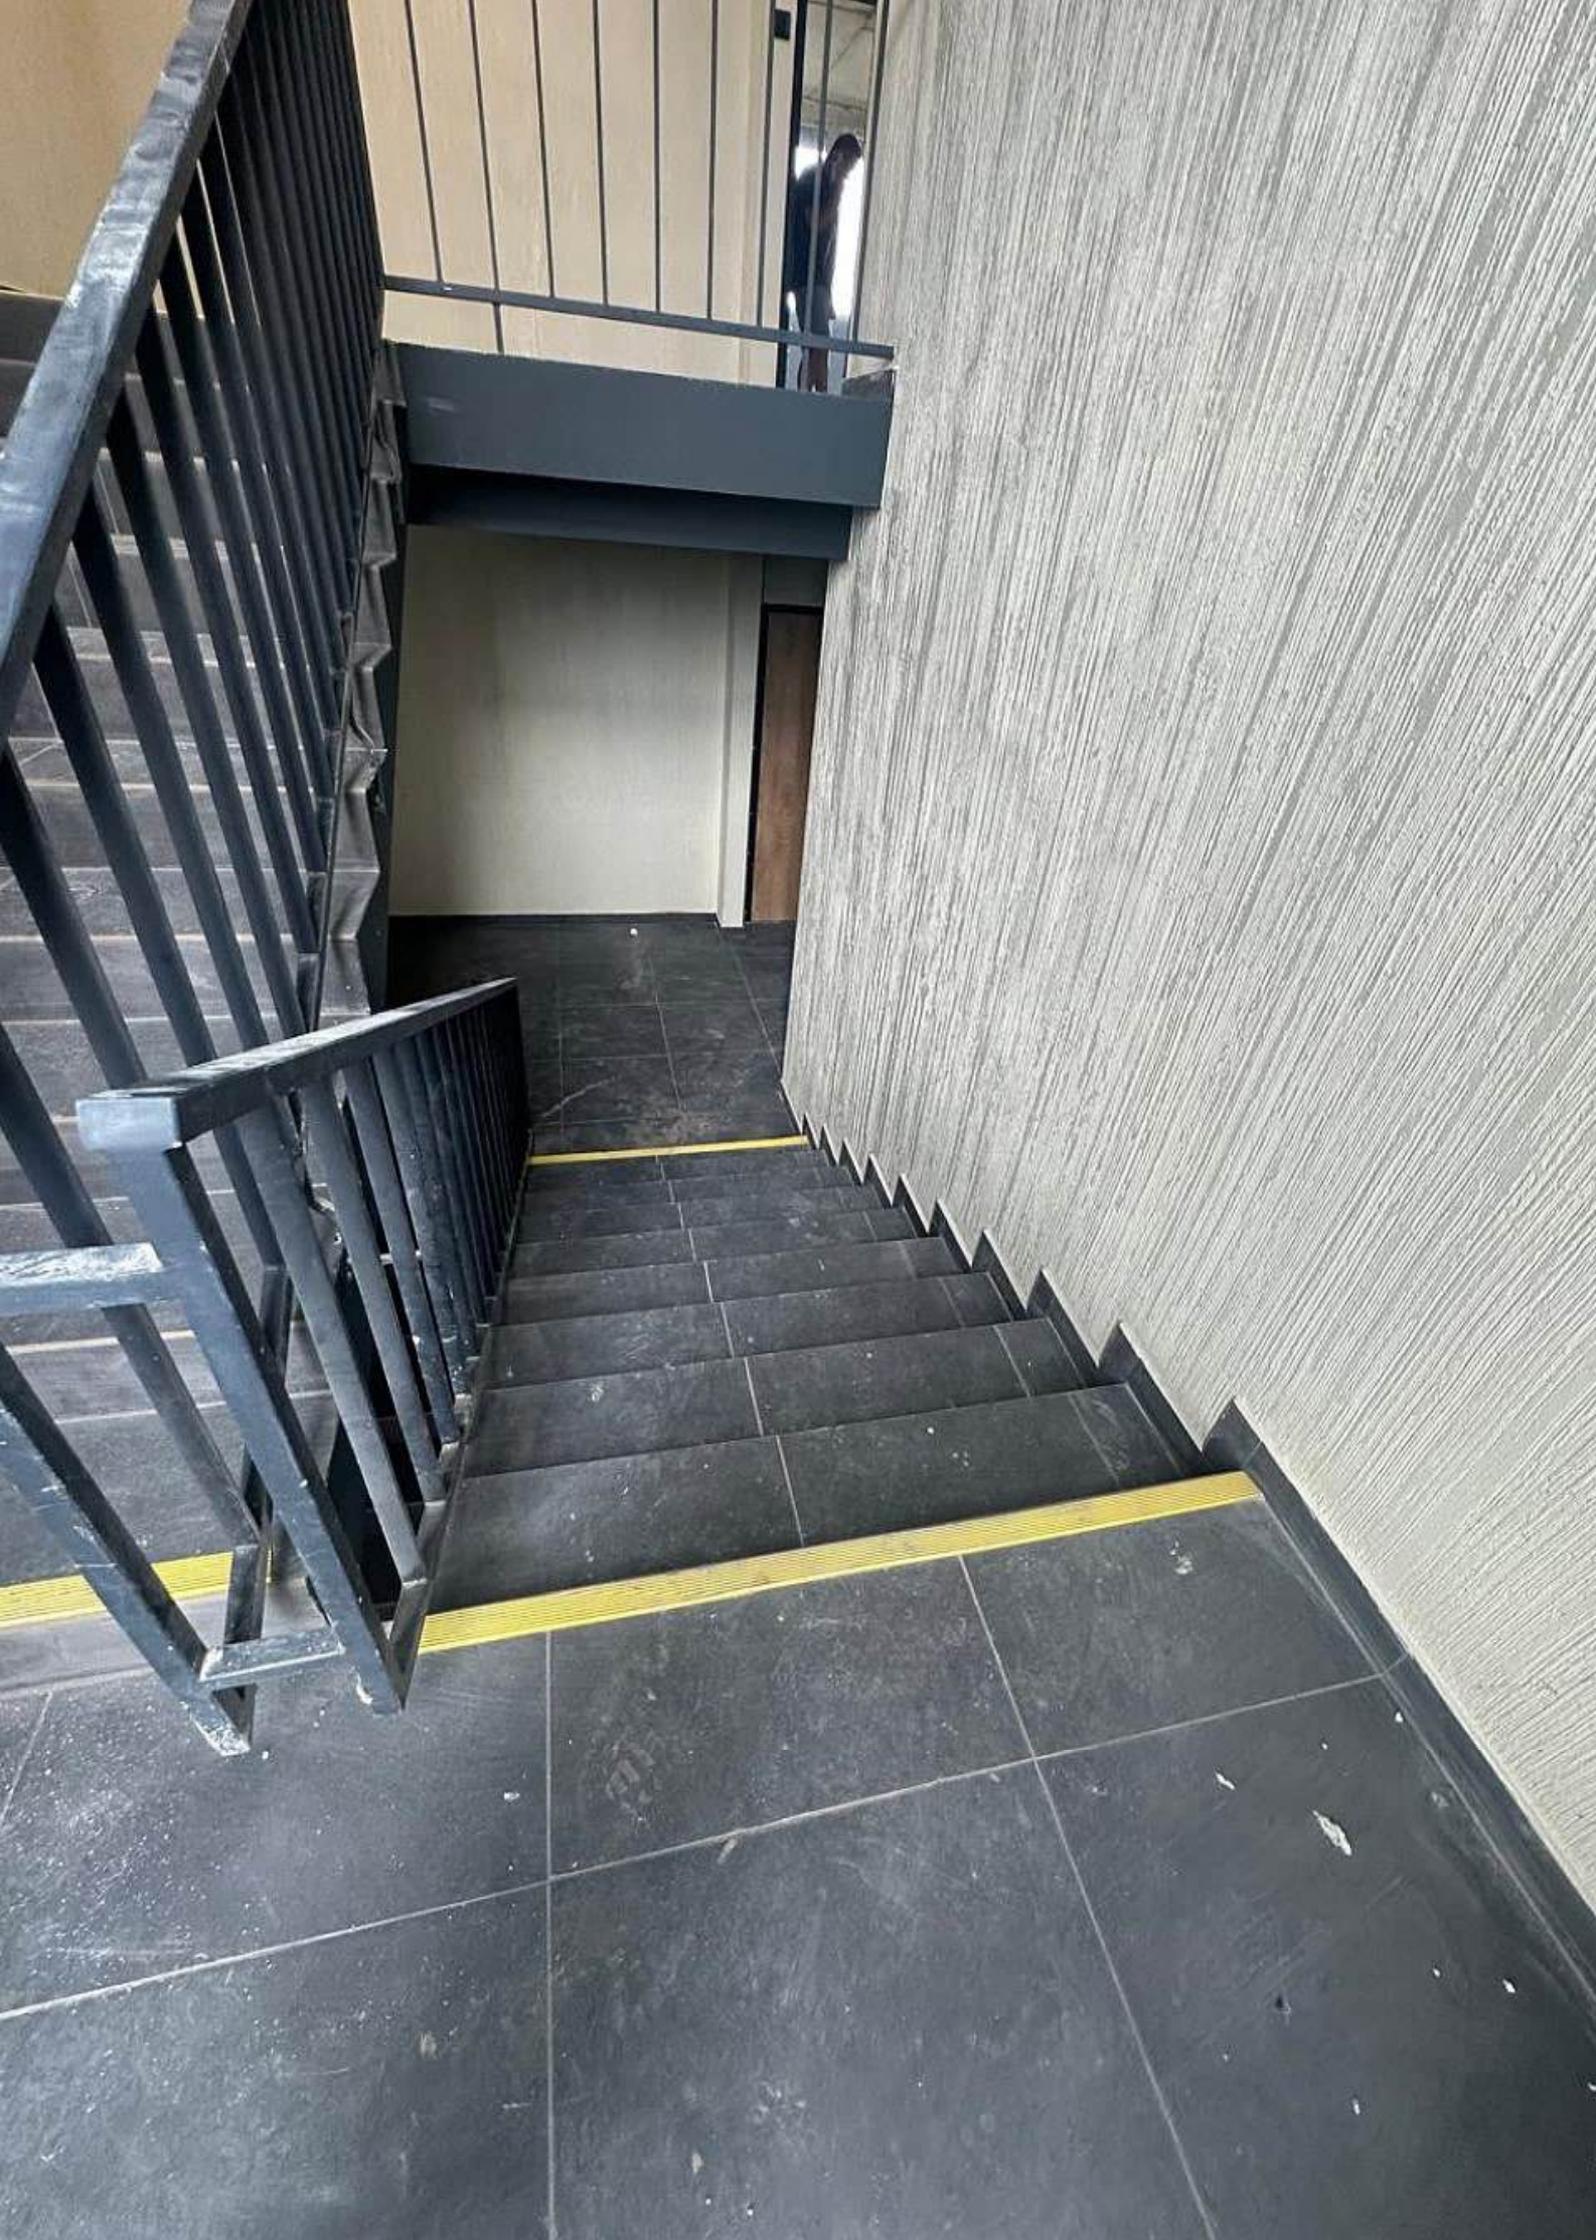




























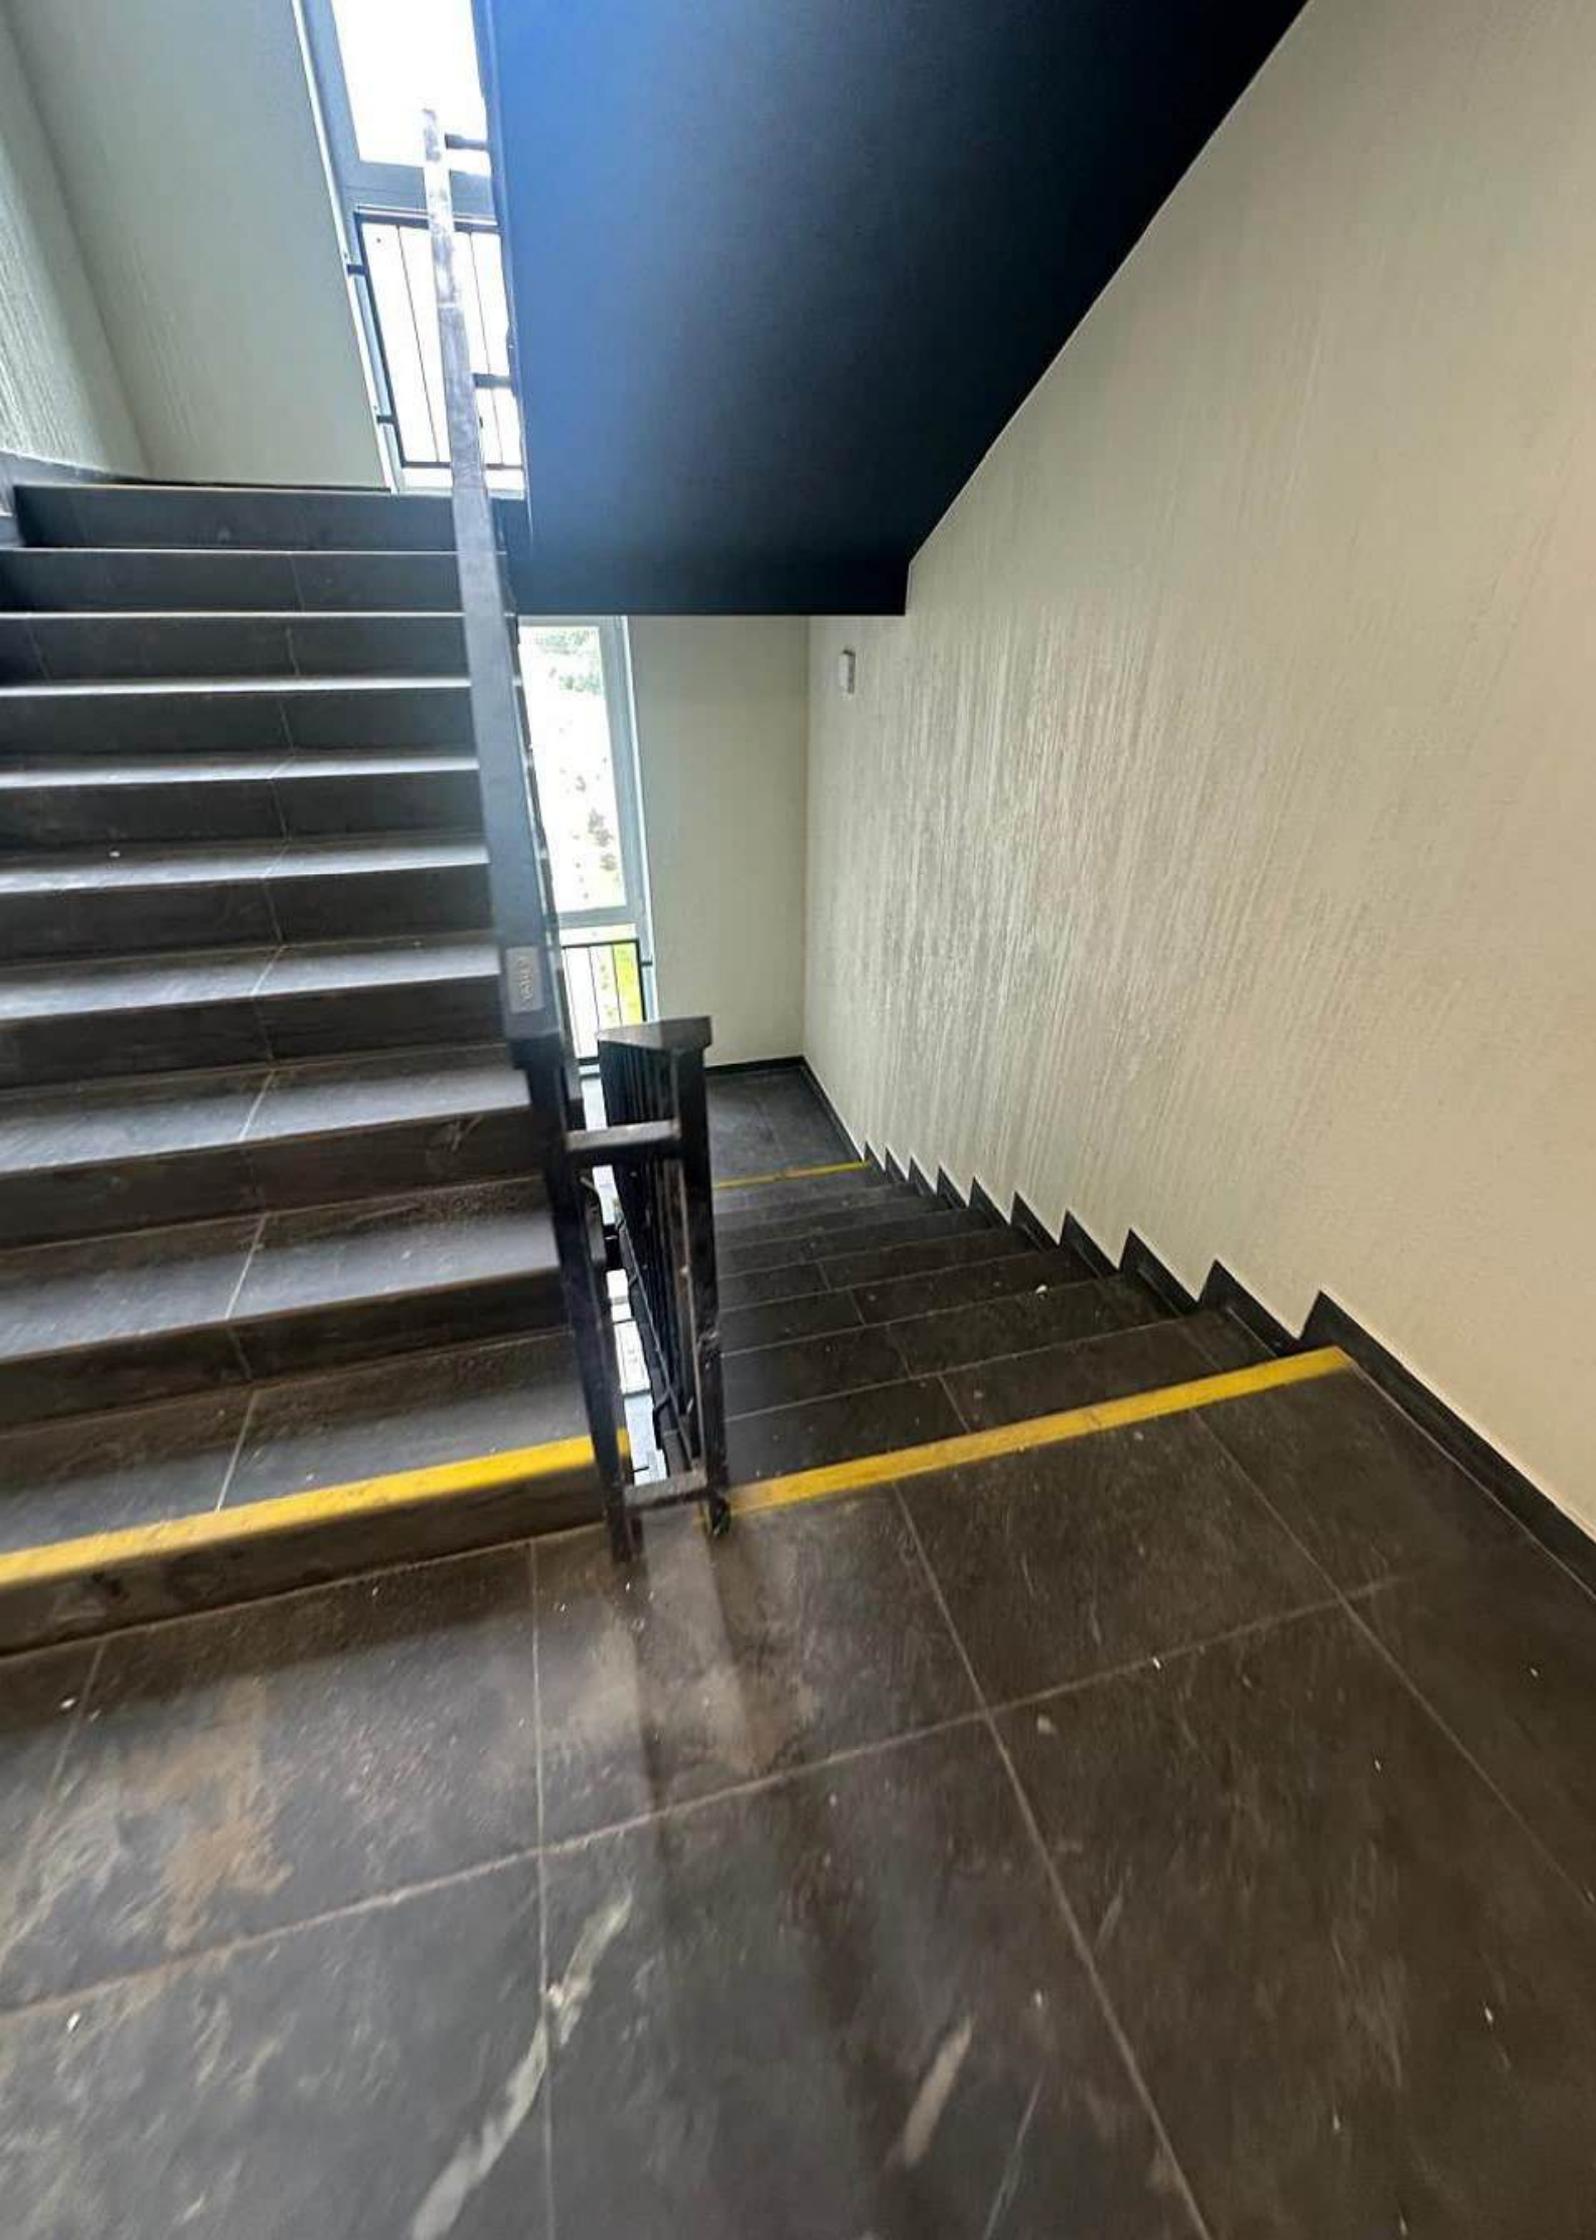


























КВАРТАЛ 88 М.КВ. 007 88 18 247

ПРОДАЖА КИМ

ПРОДАЖА КИМ

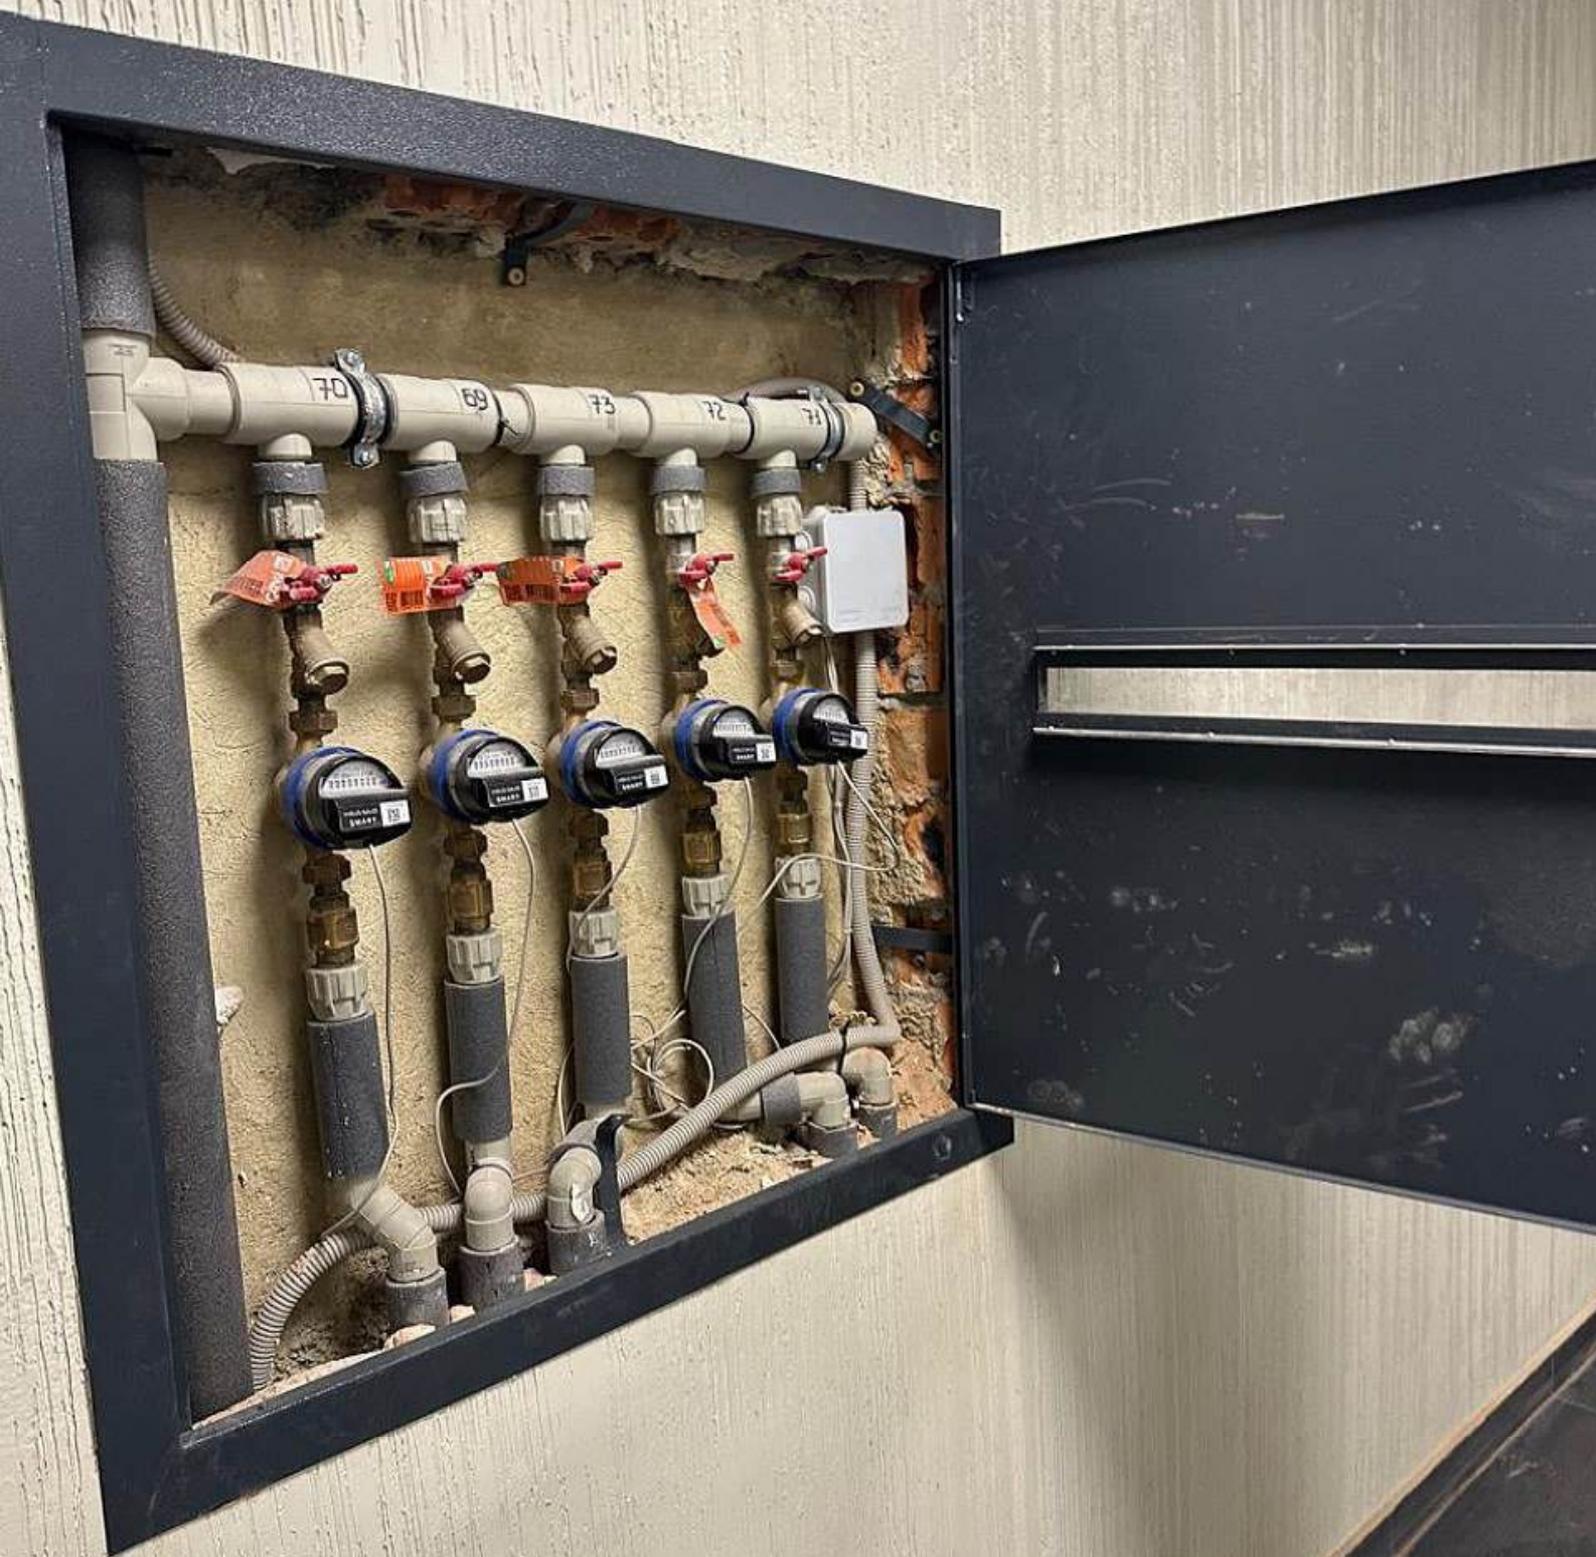








3
ПОБЕЖ









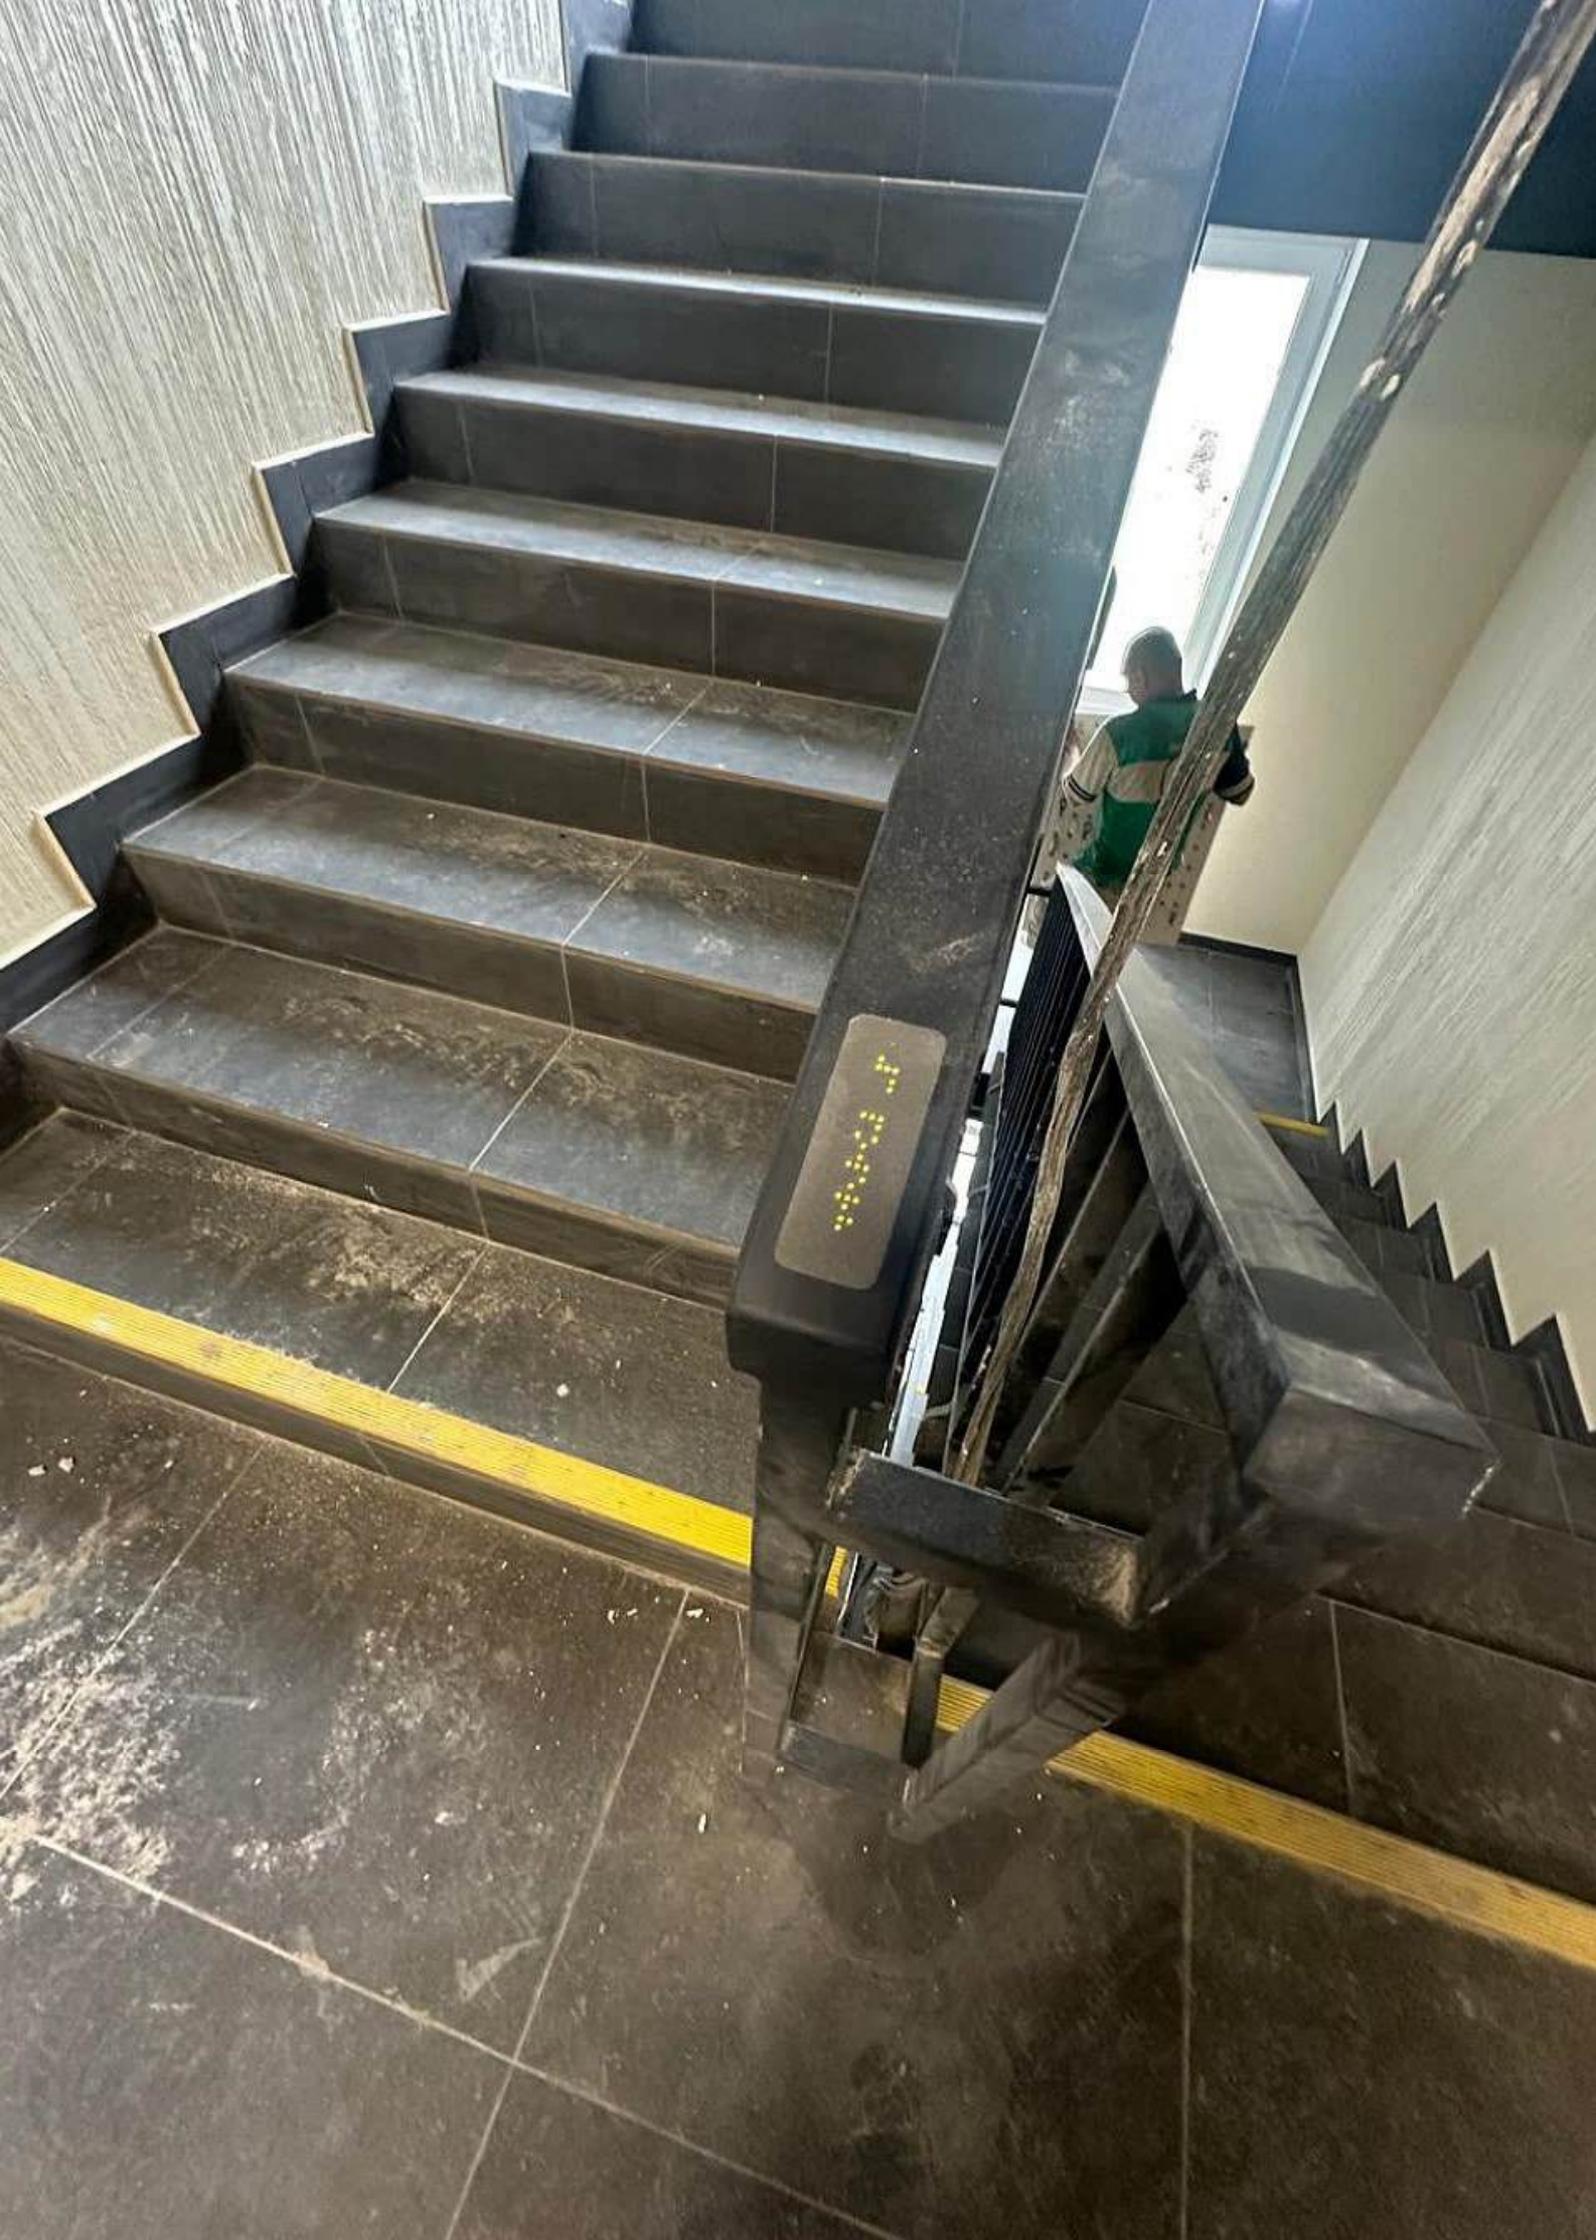























ВХОД
ВХОДИТИ

















0
ПОВЕРХ
Лифт

0






















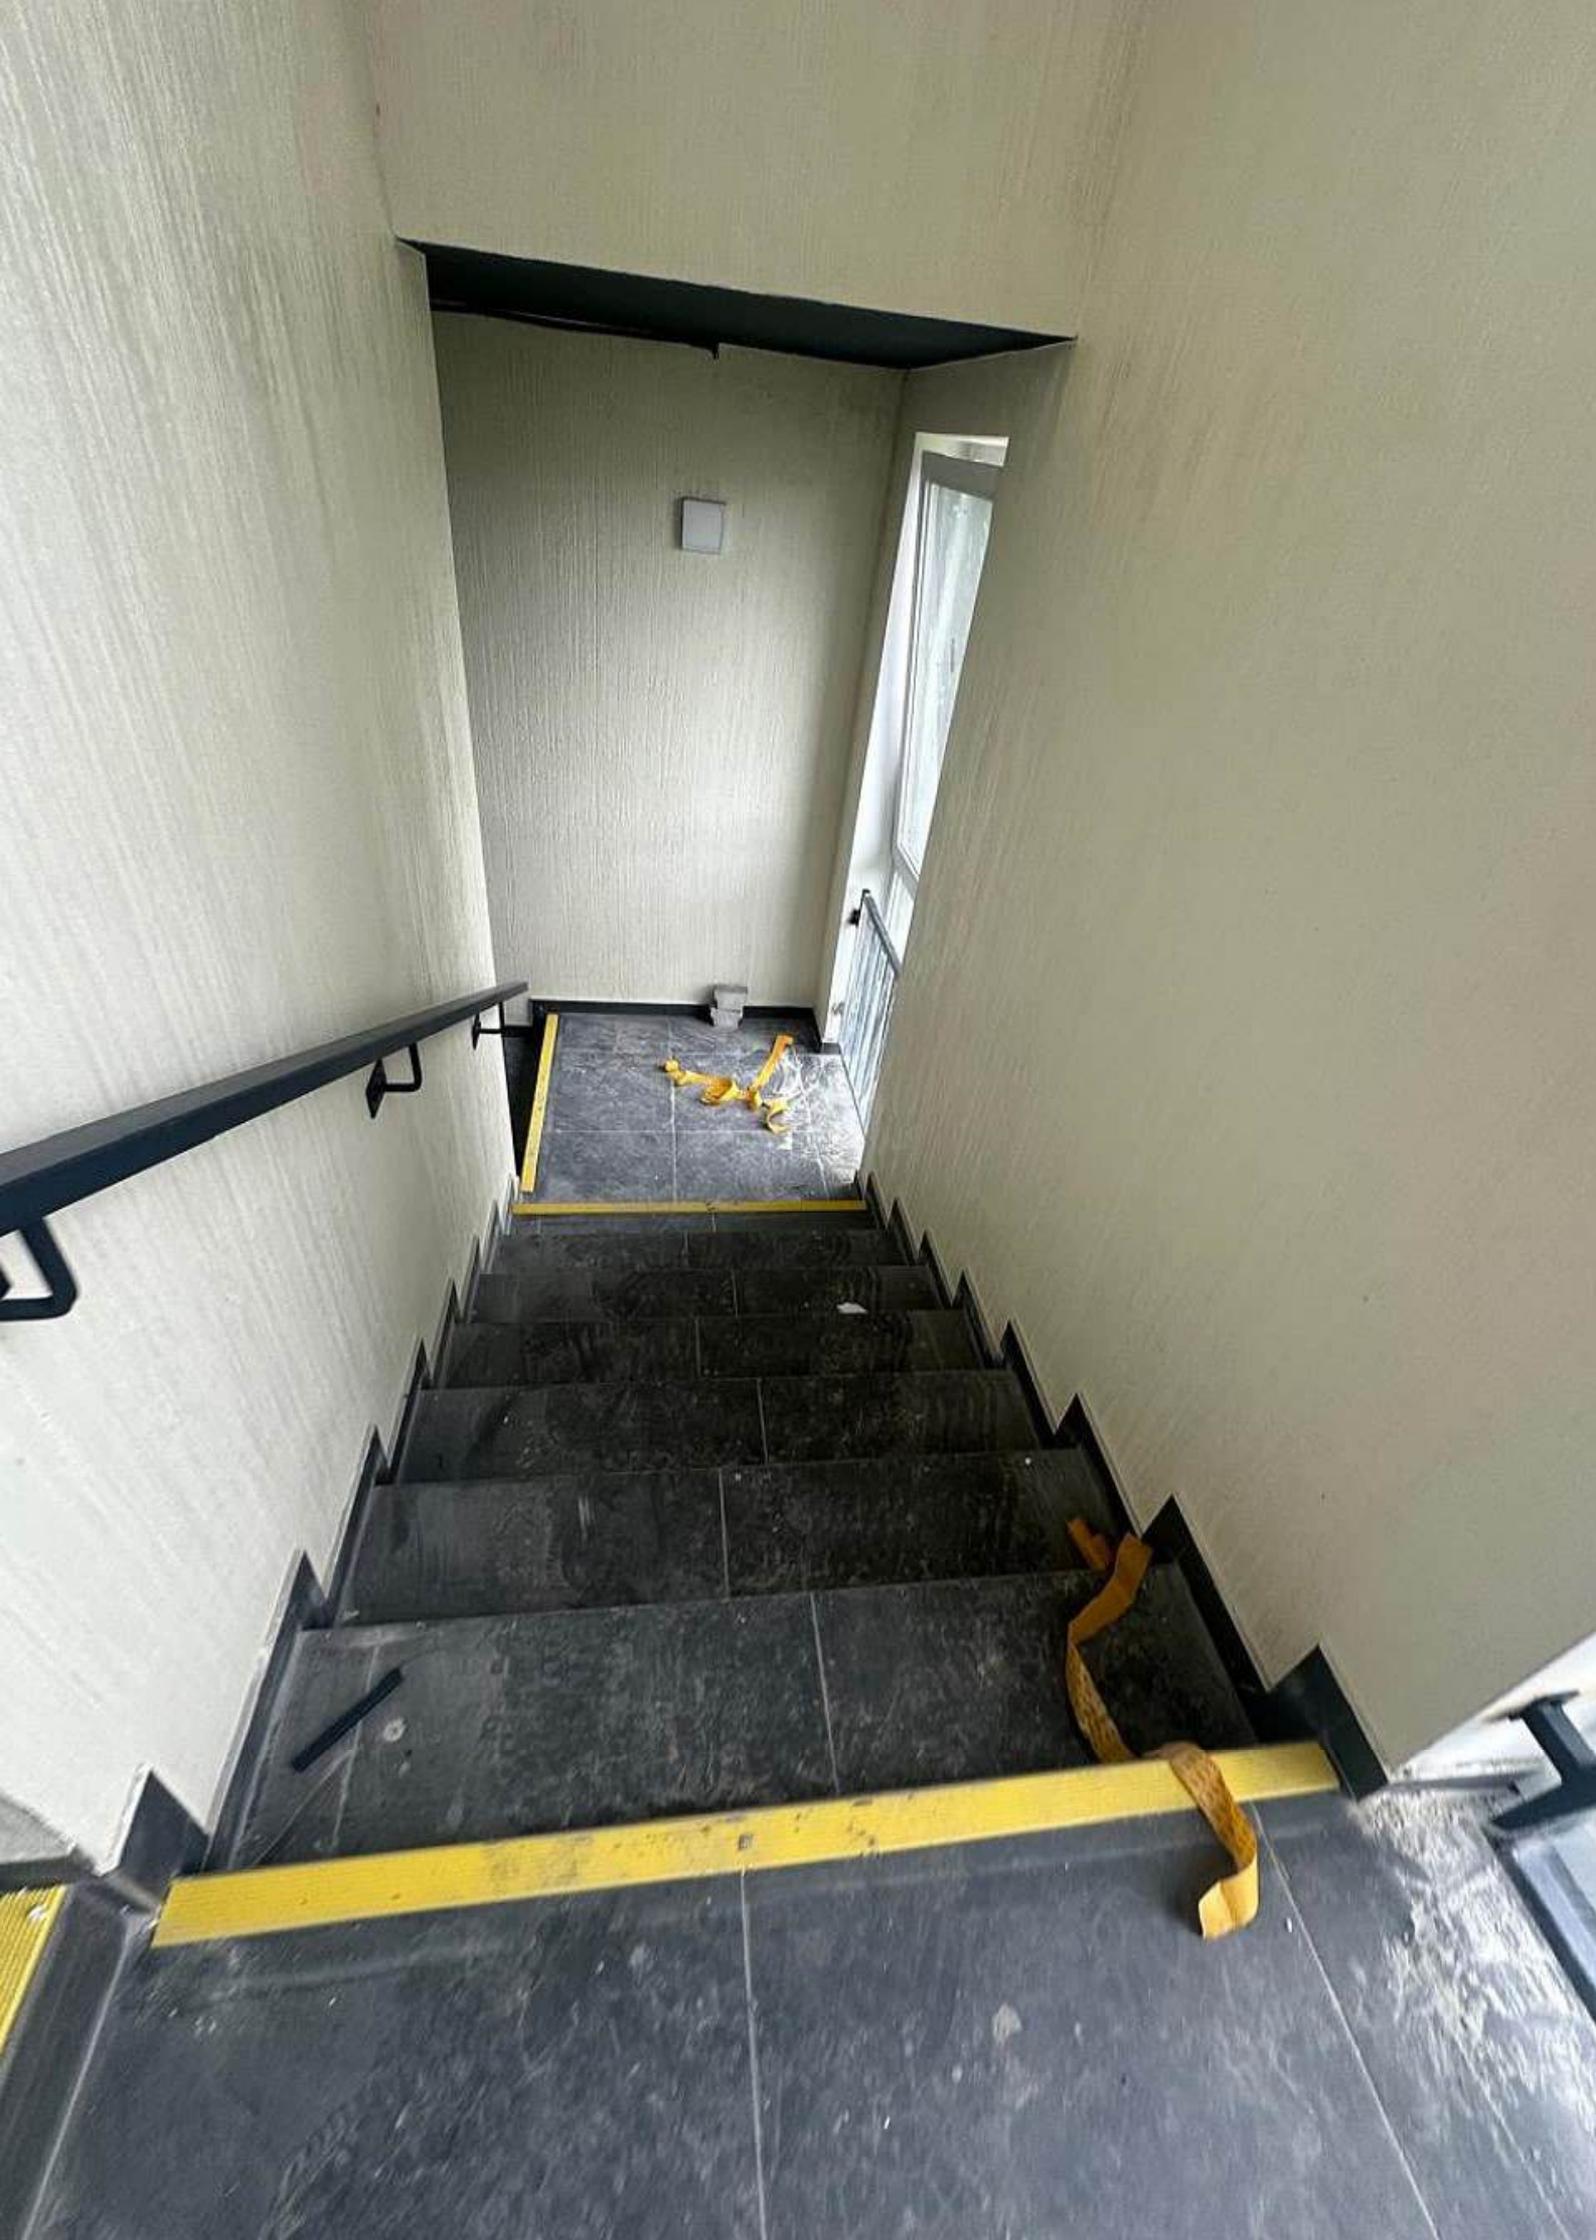
















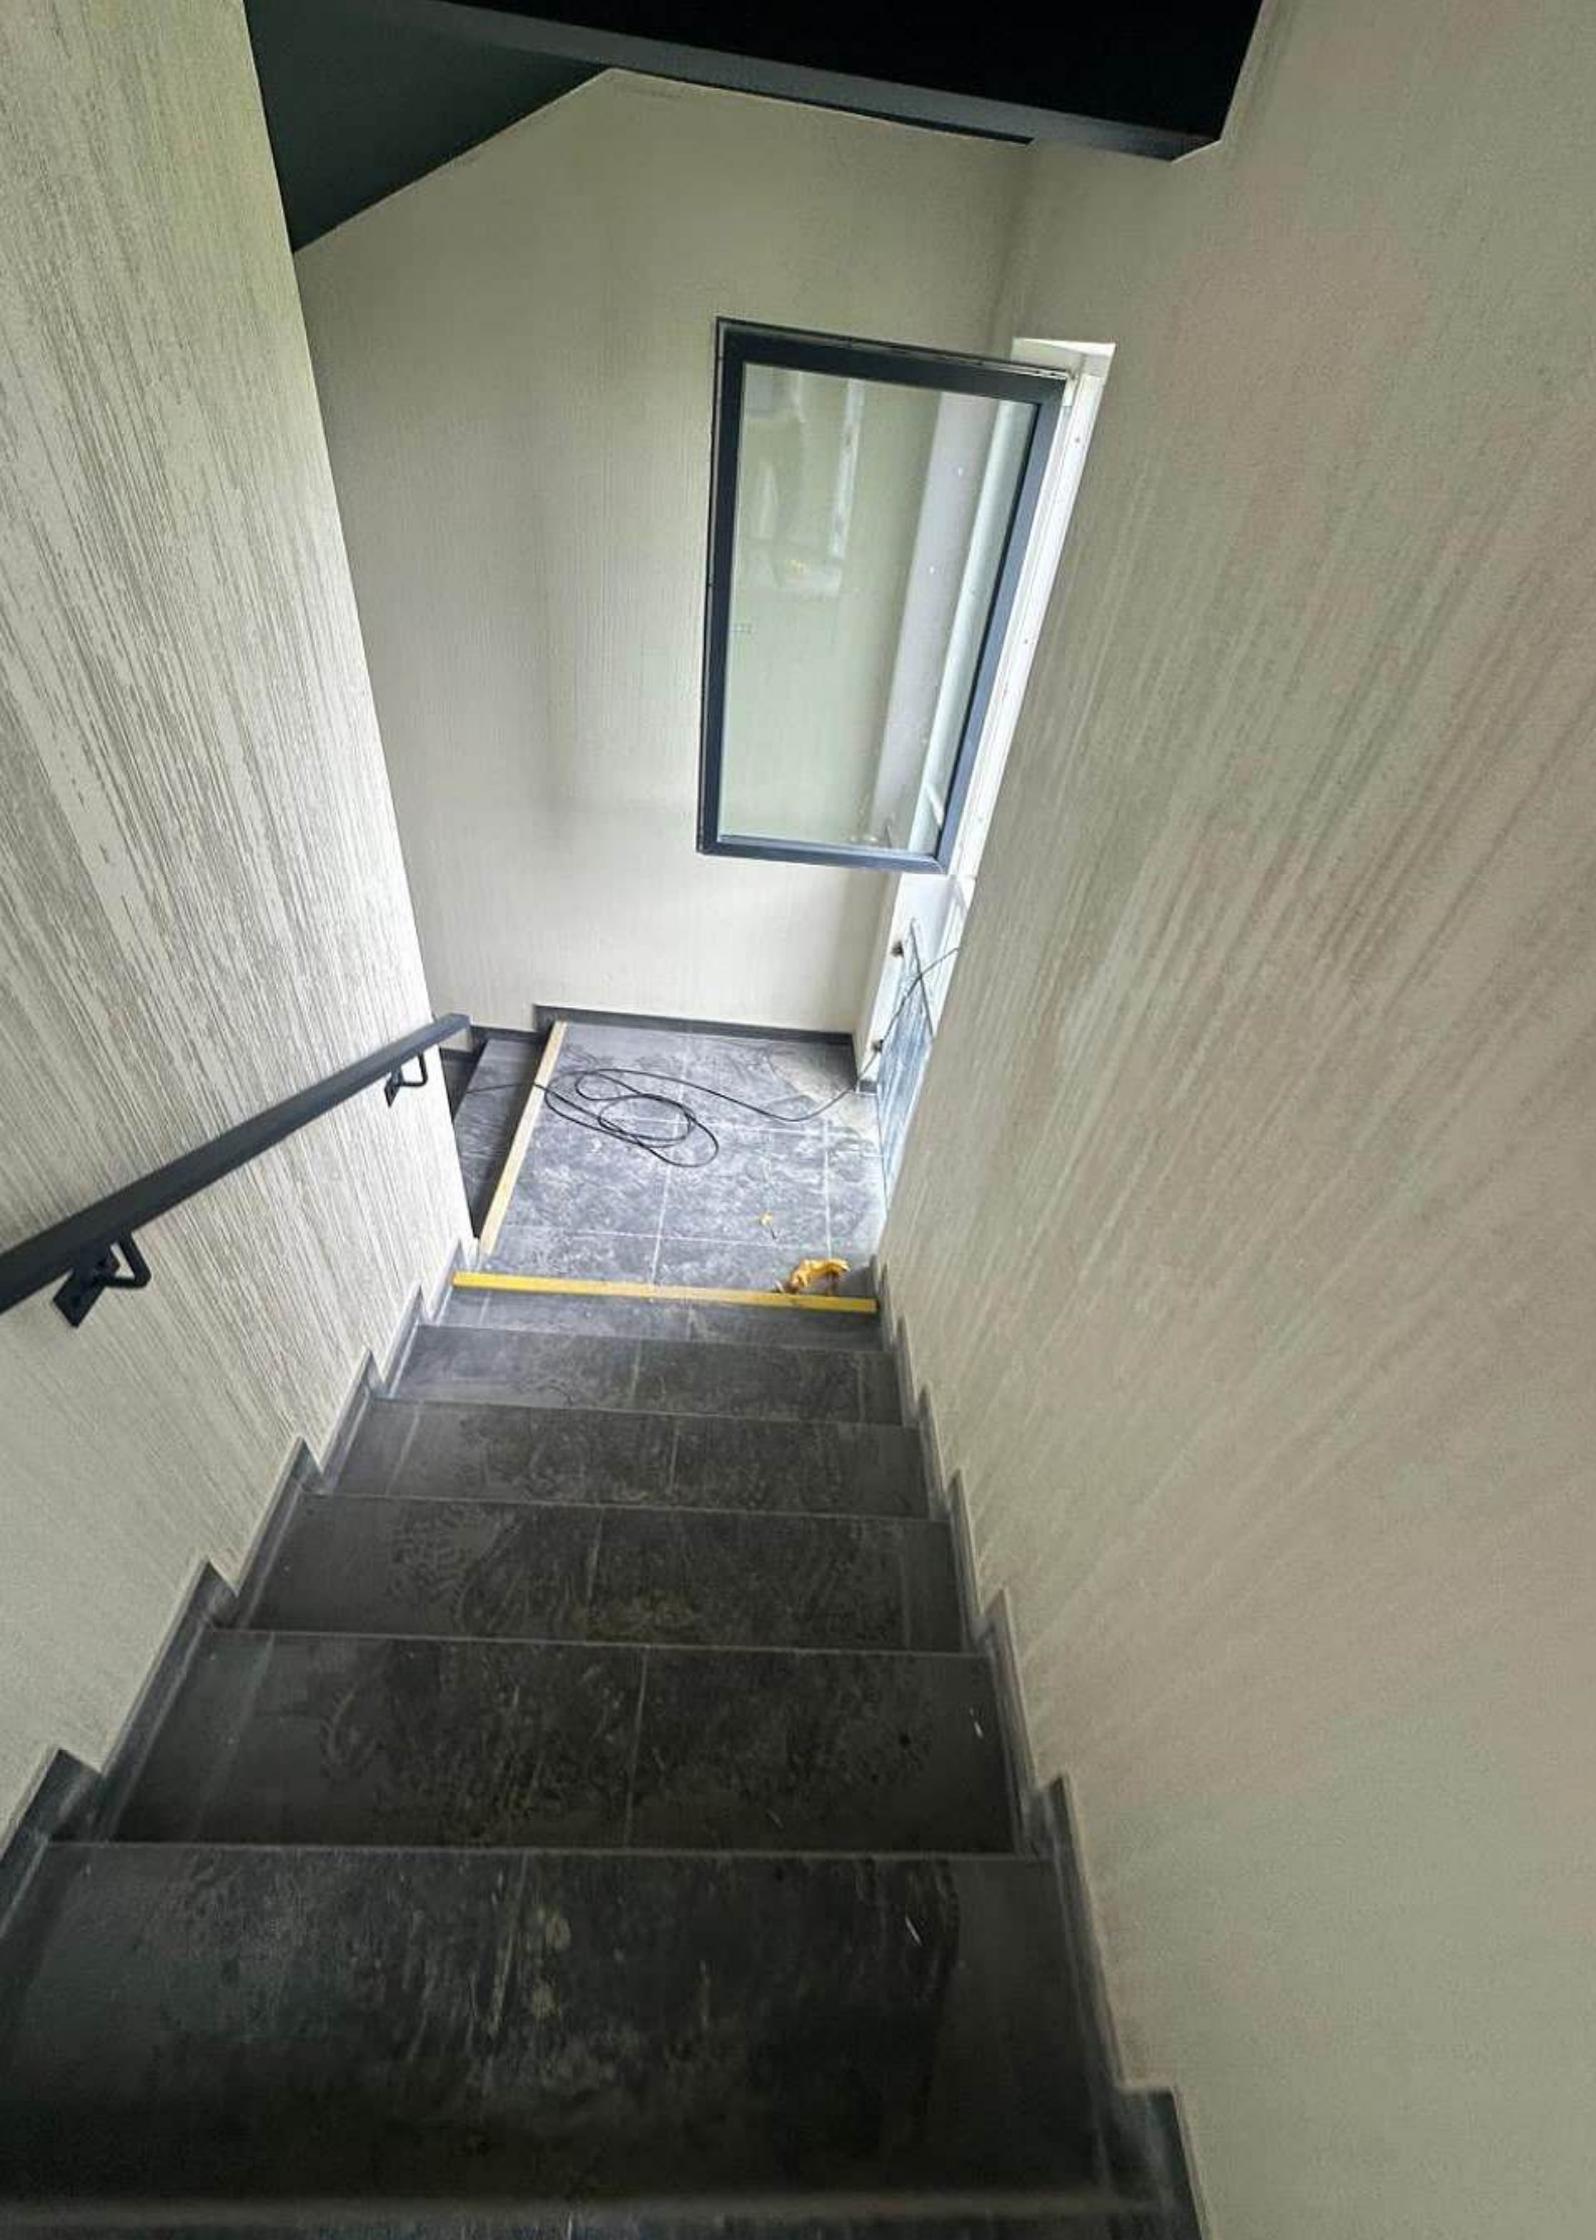























83

84

85

87

88

89

91

92

93













Cip.




























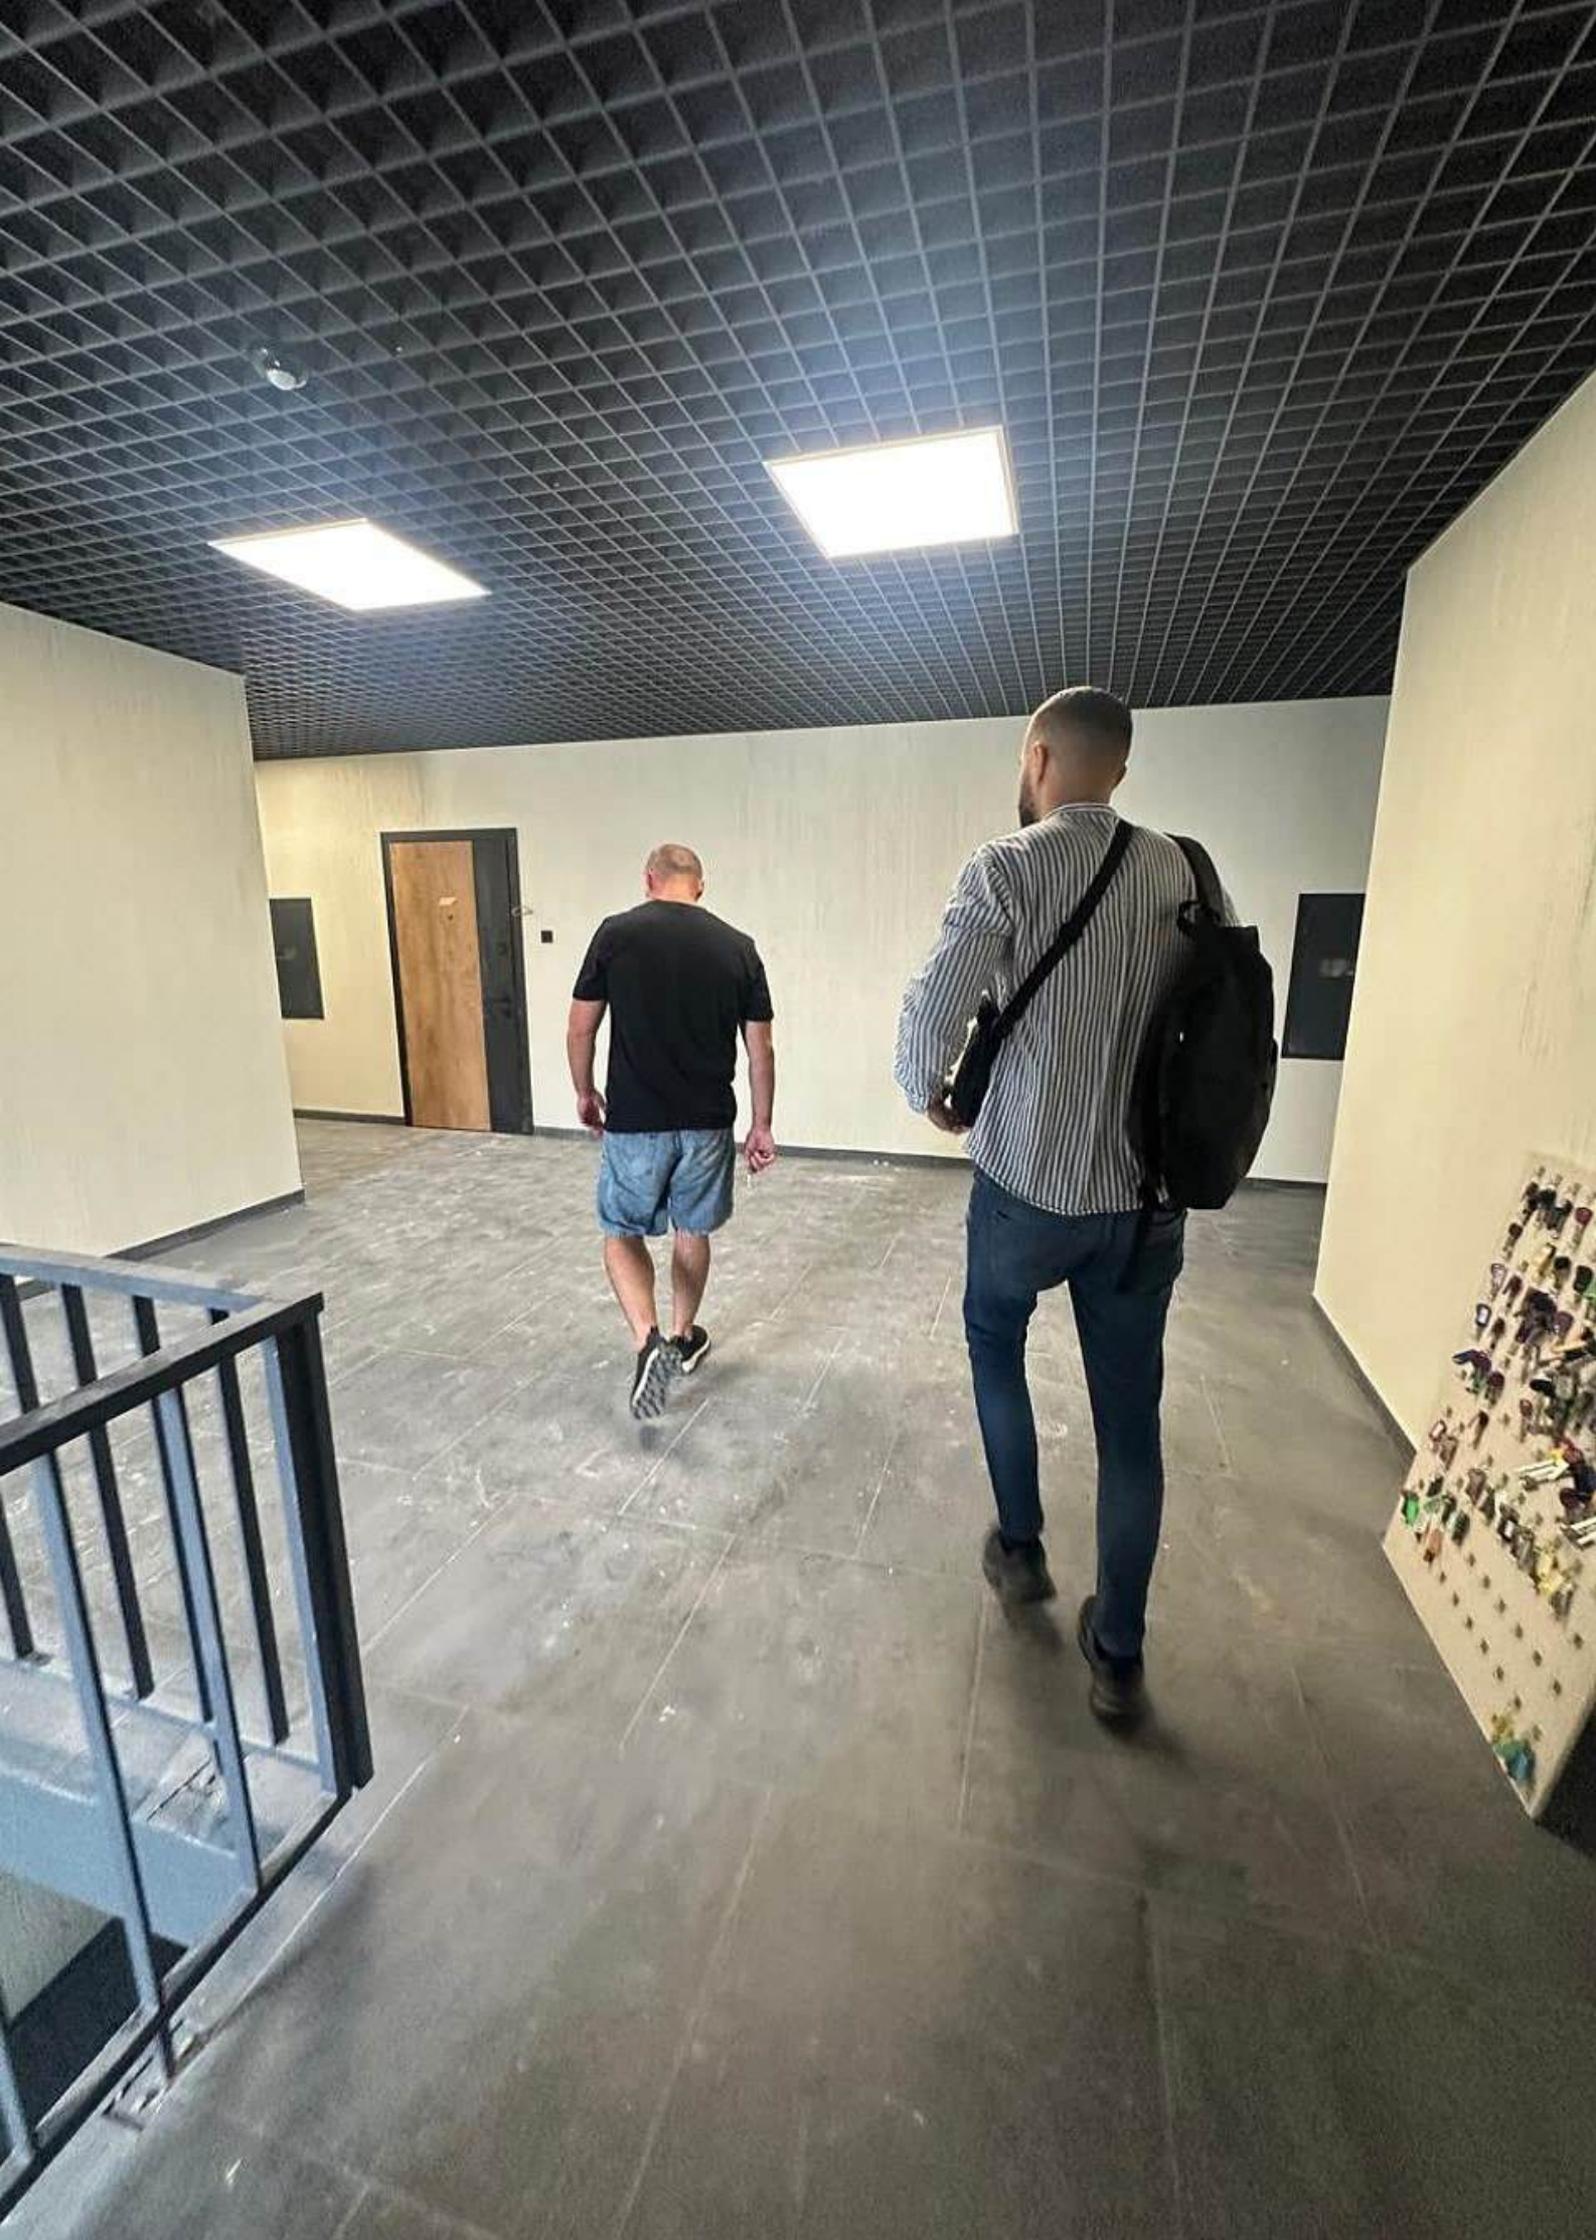

















6
ПОВЕРХ
Лифт

6







