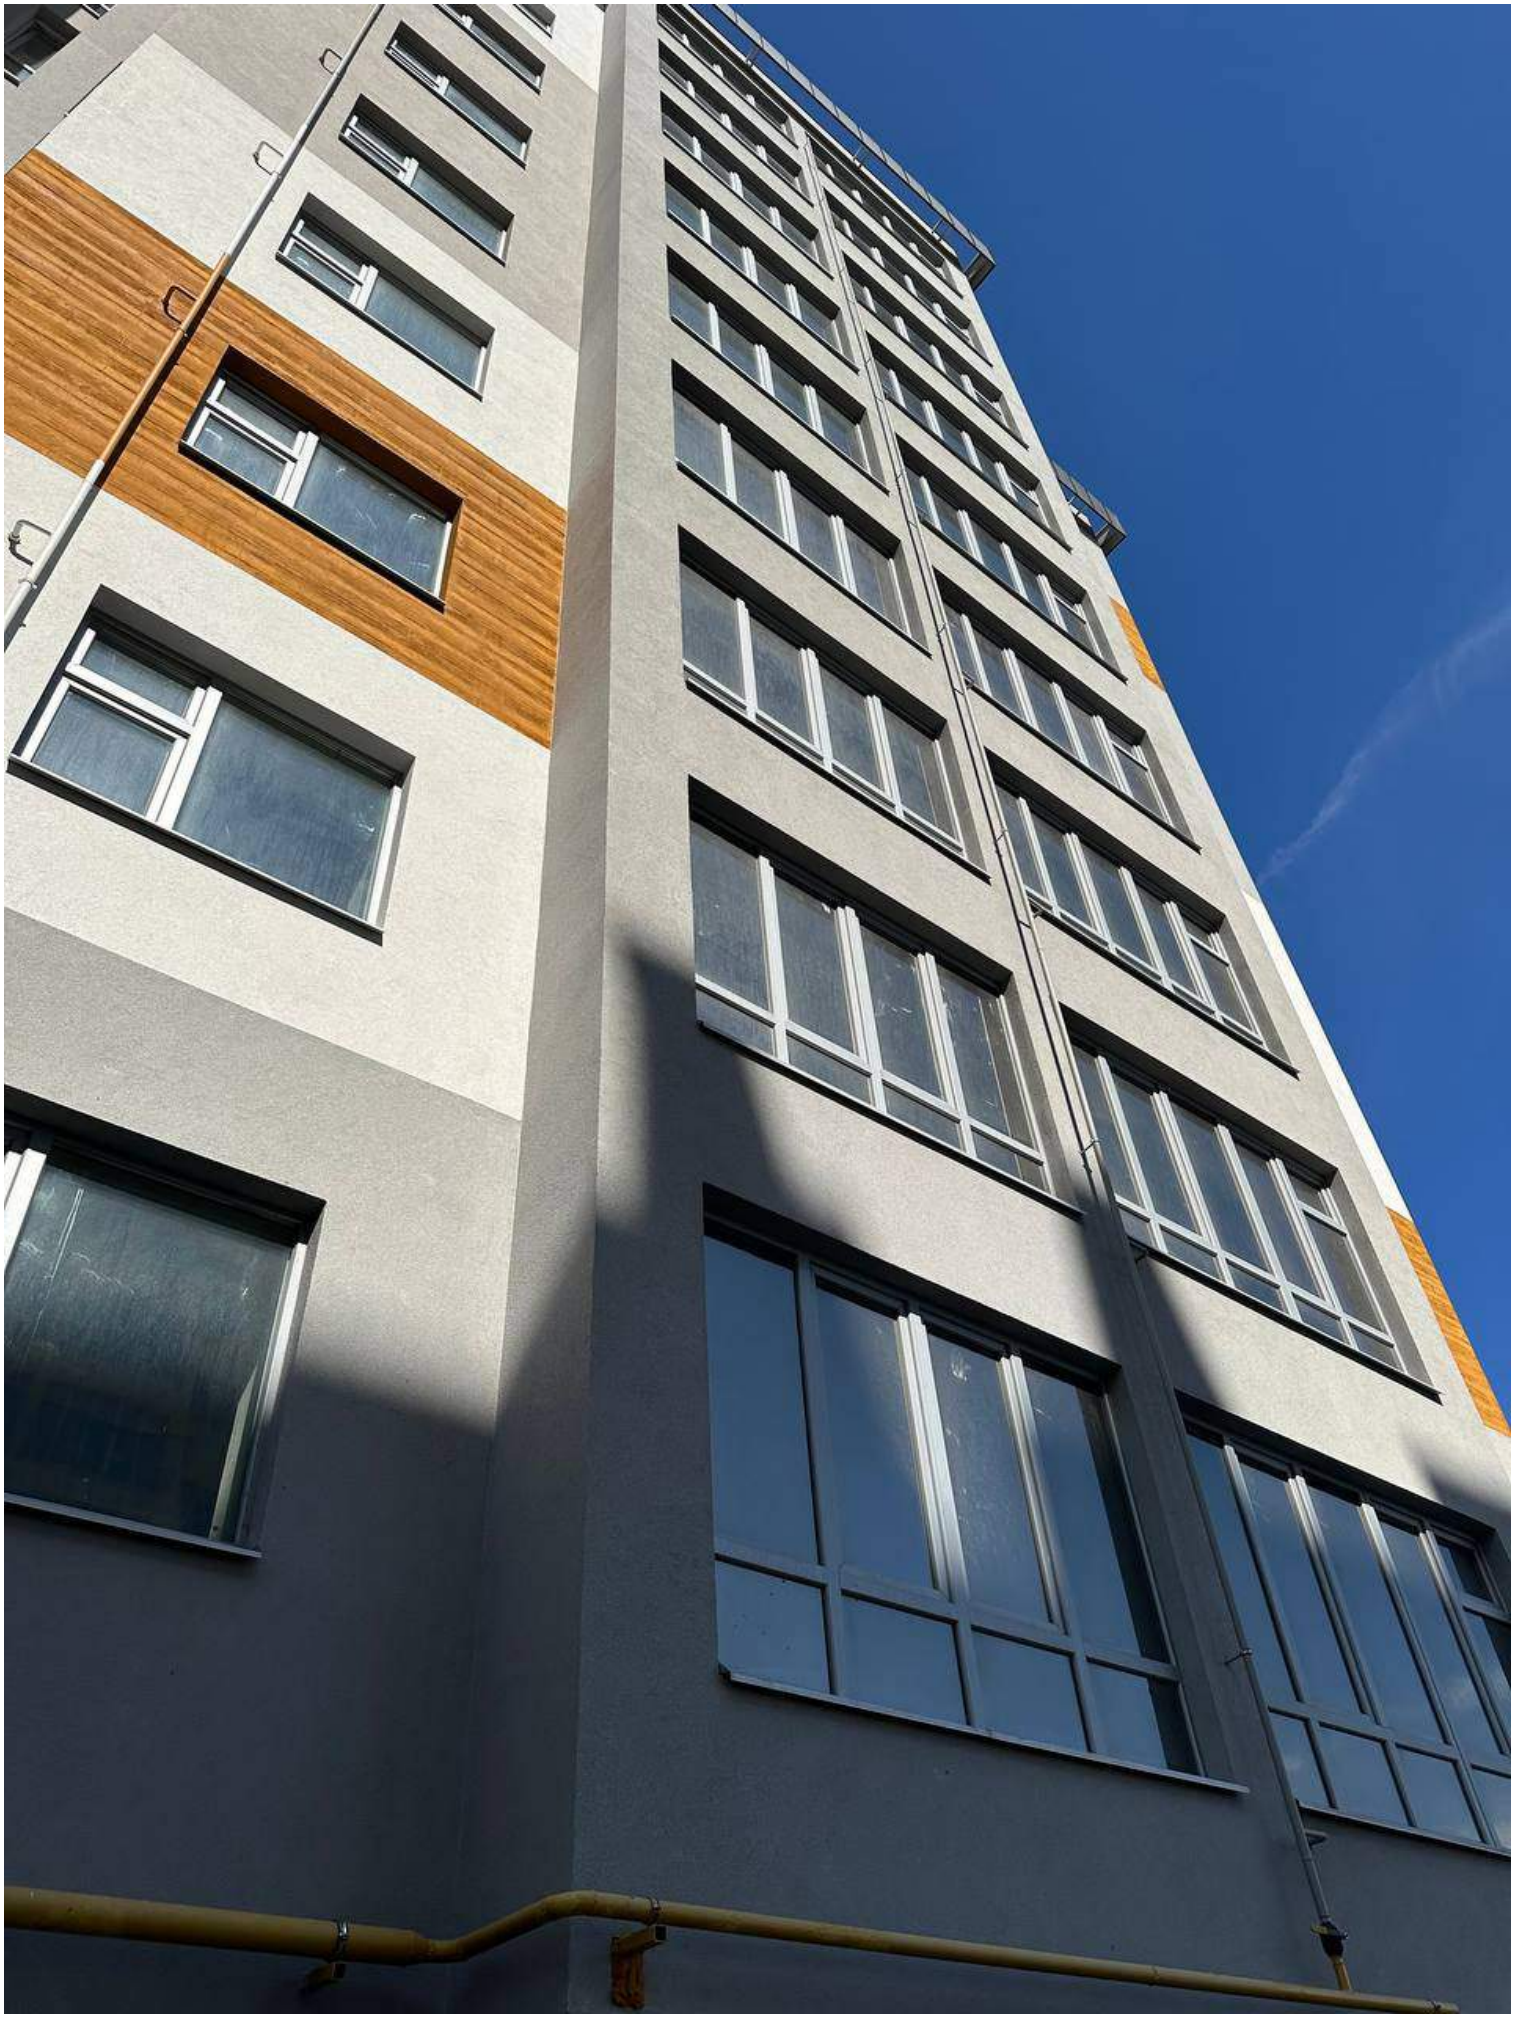

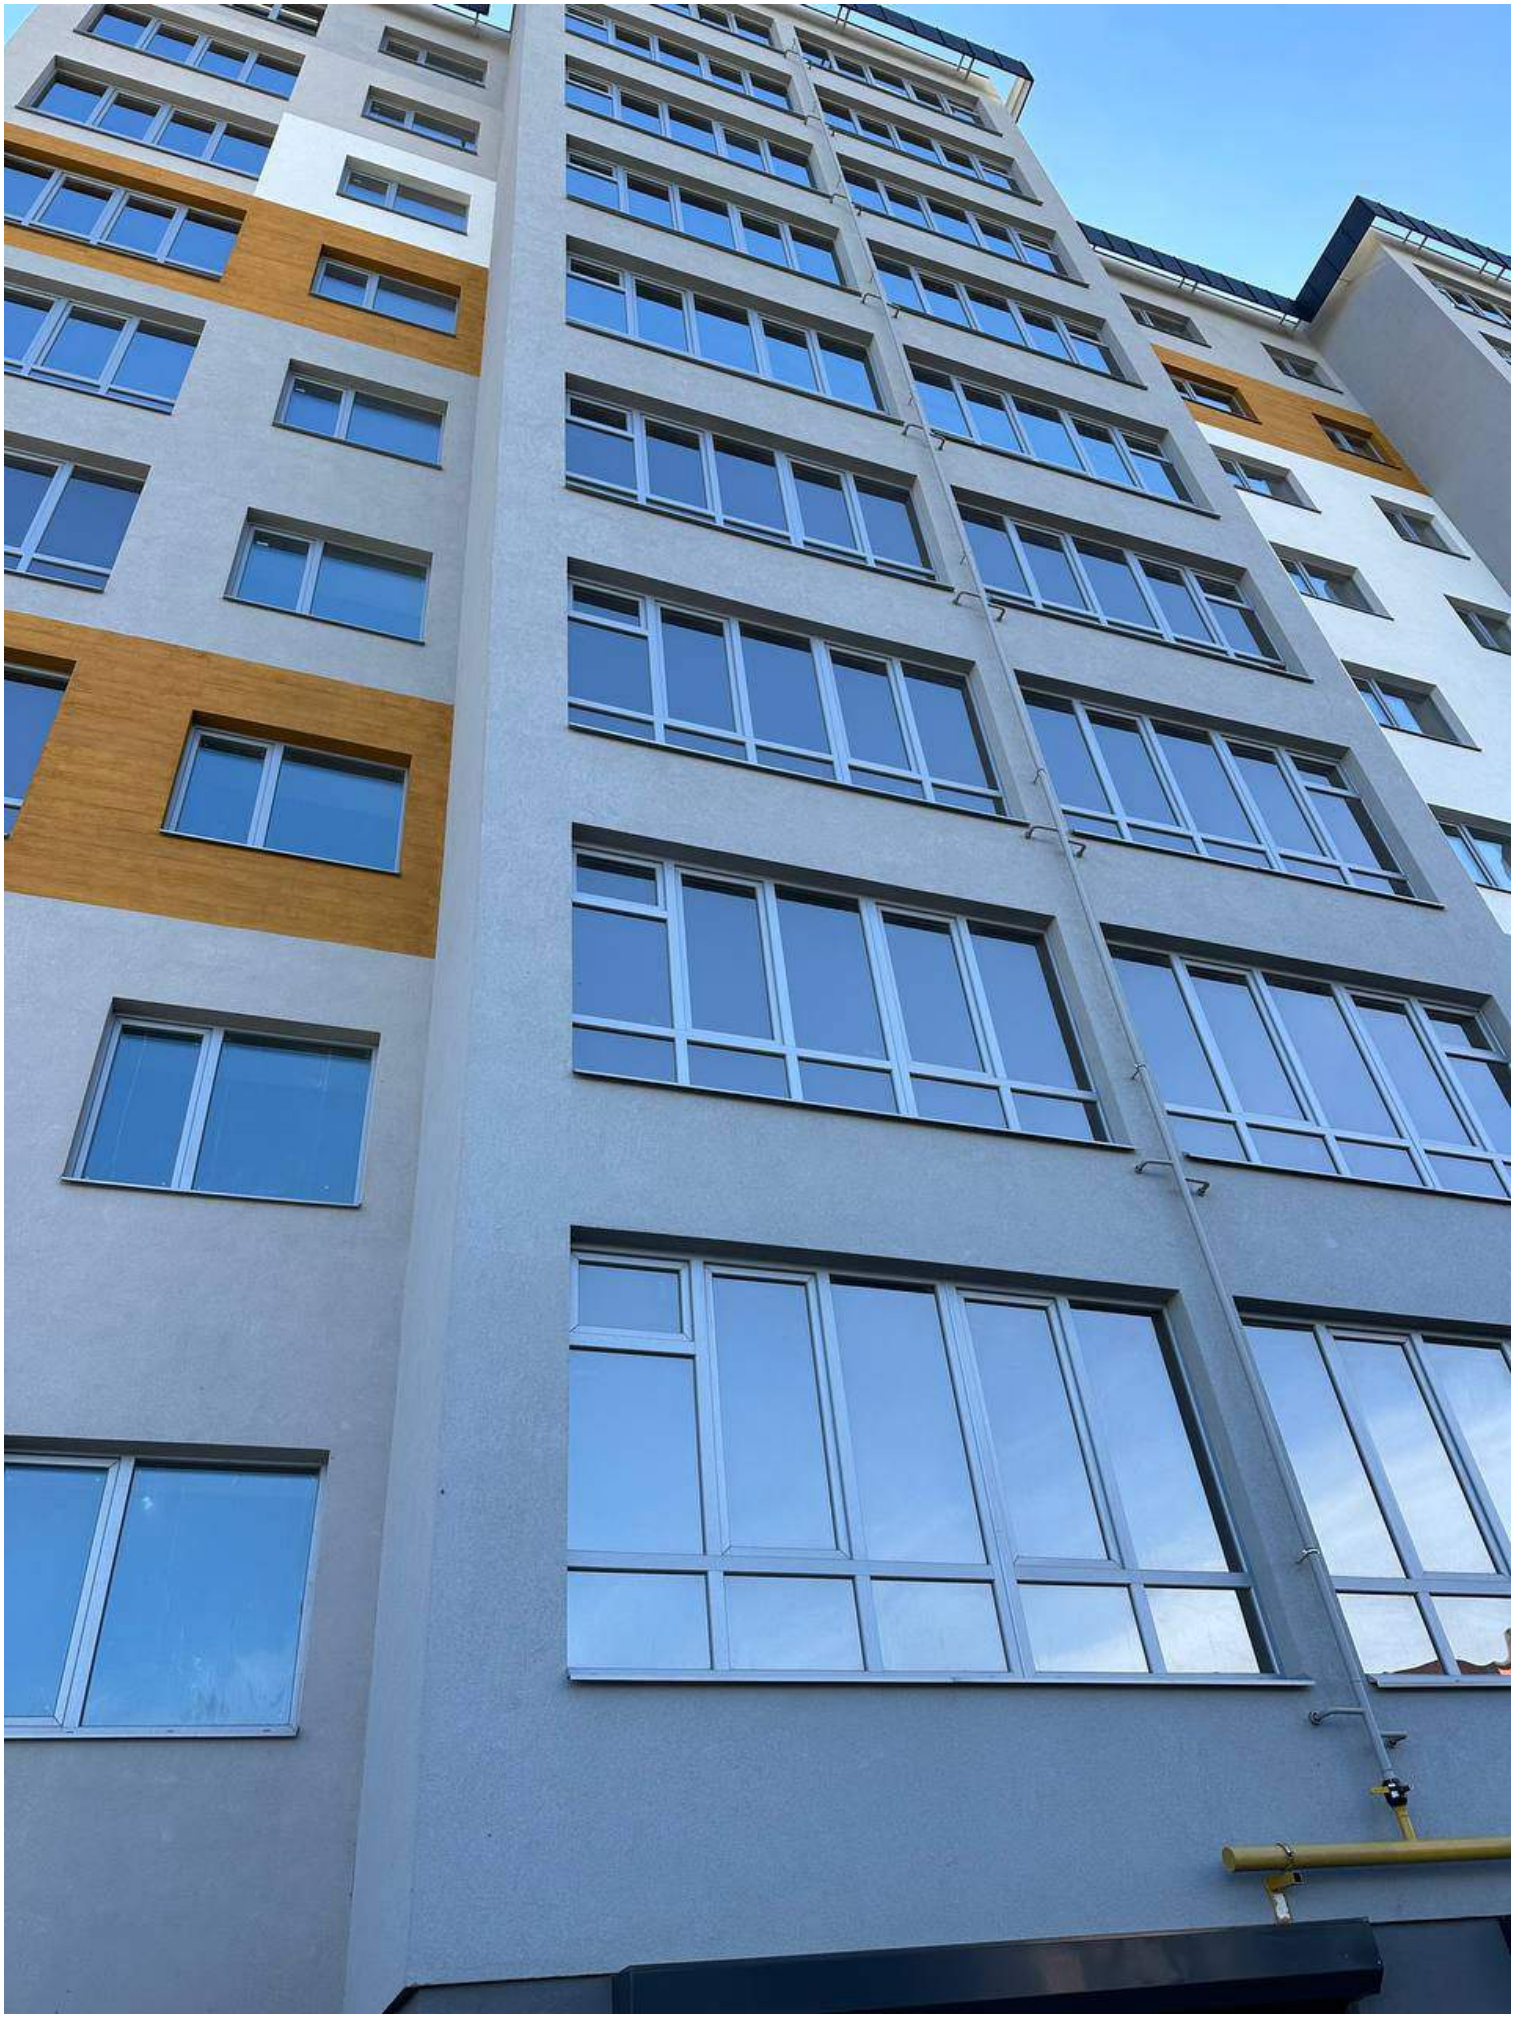

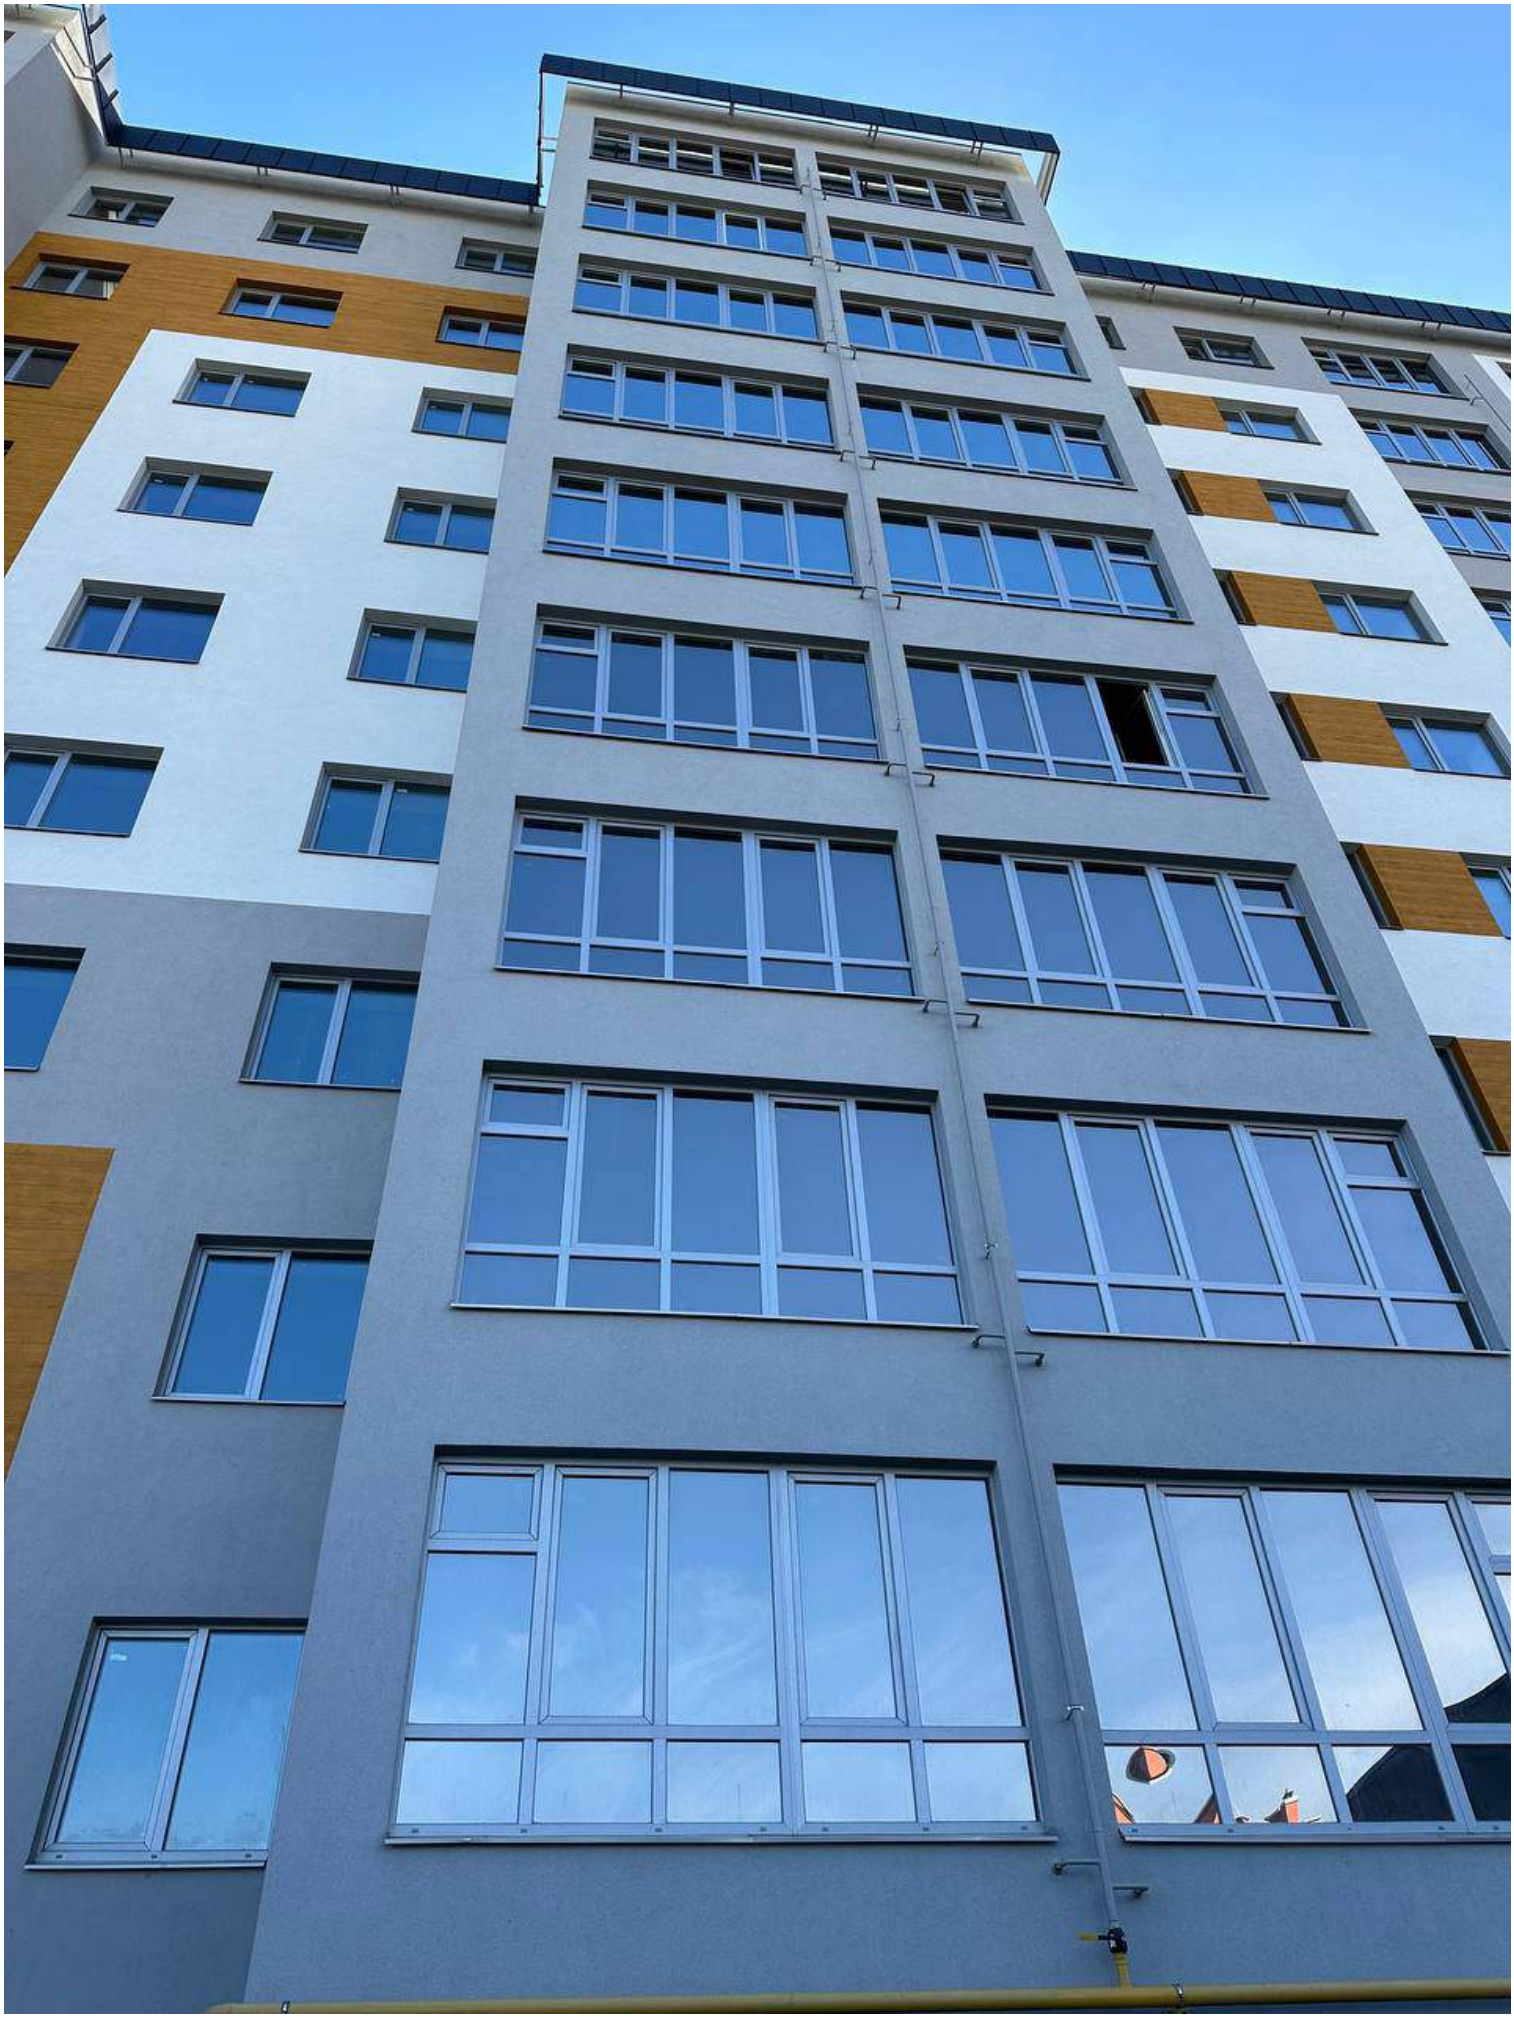

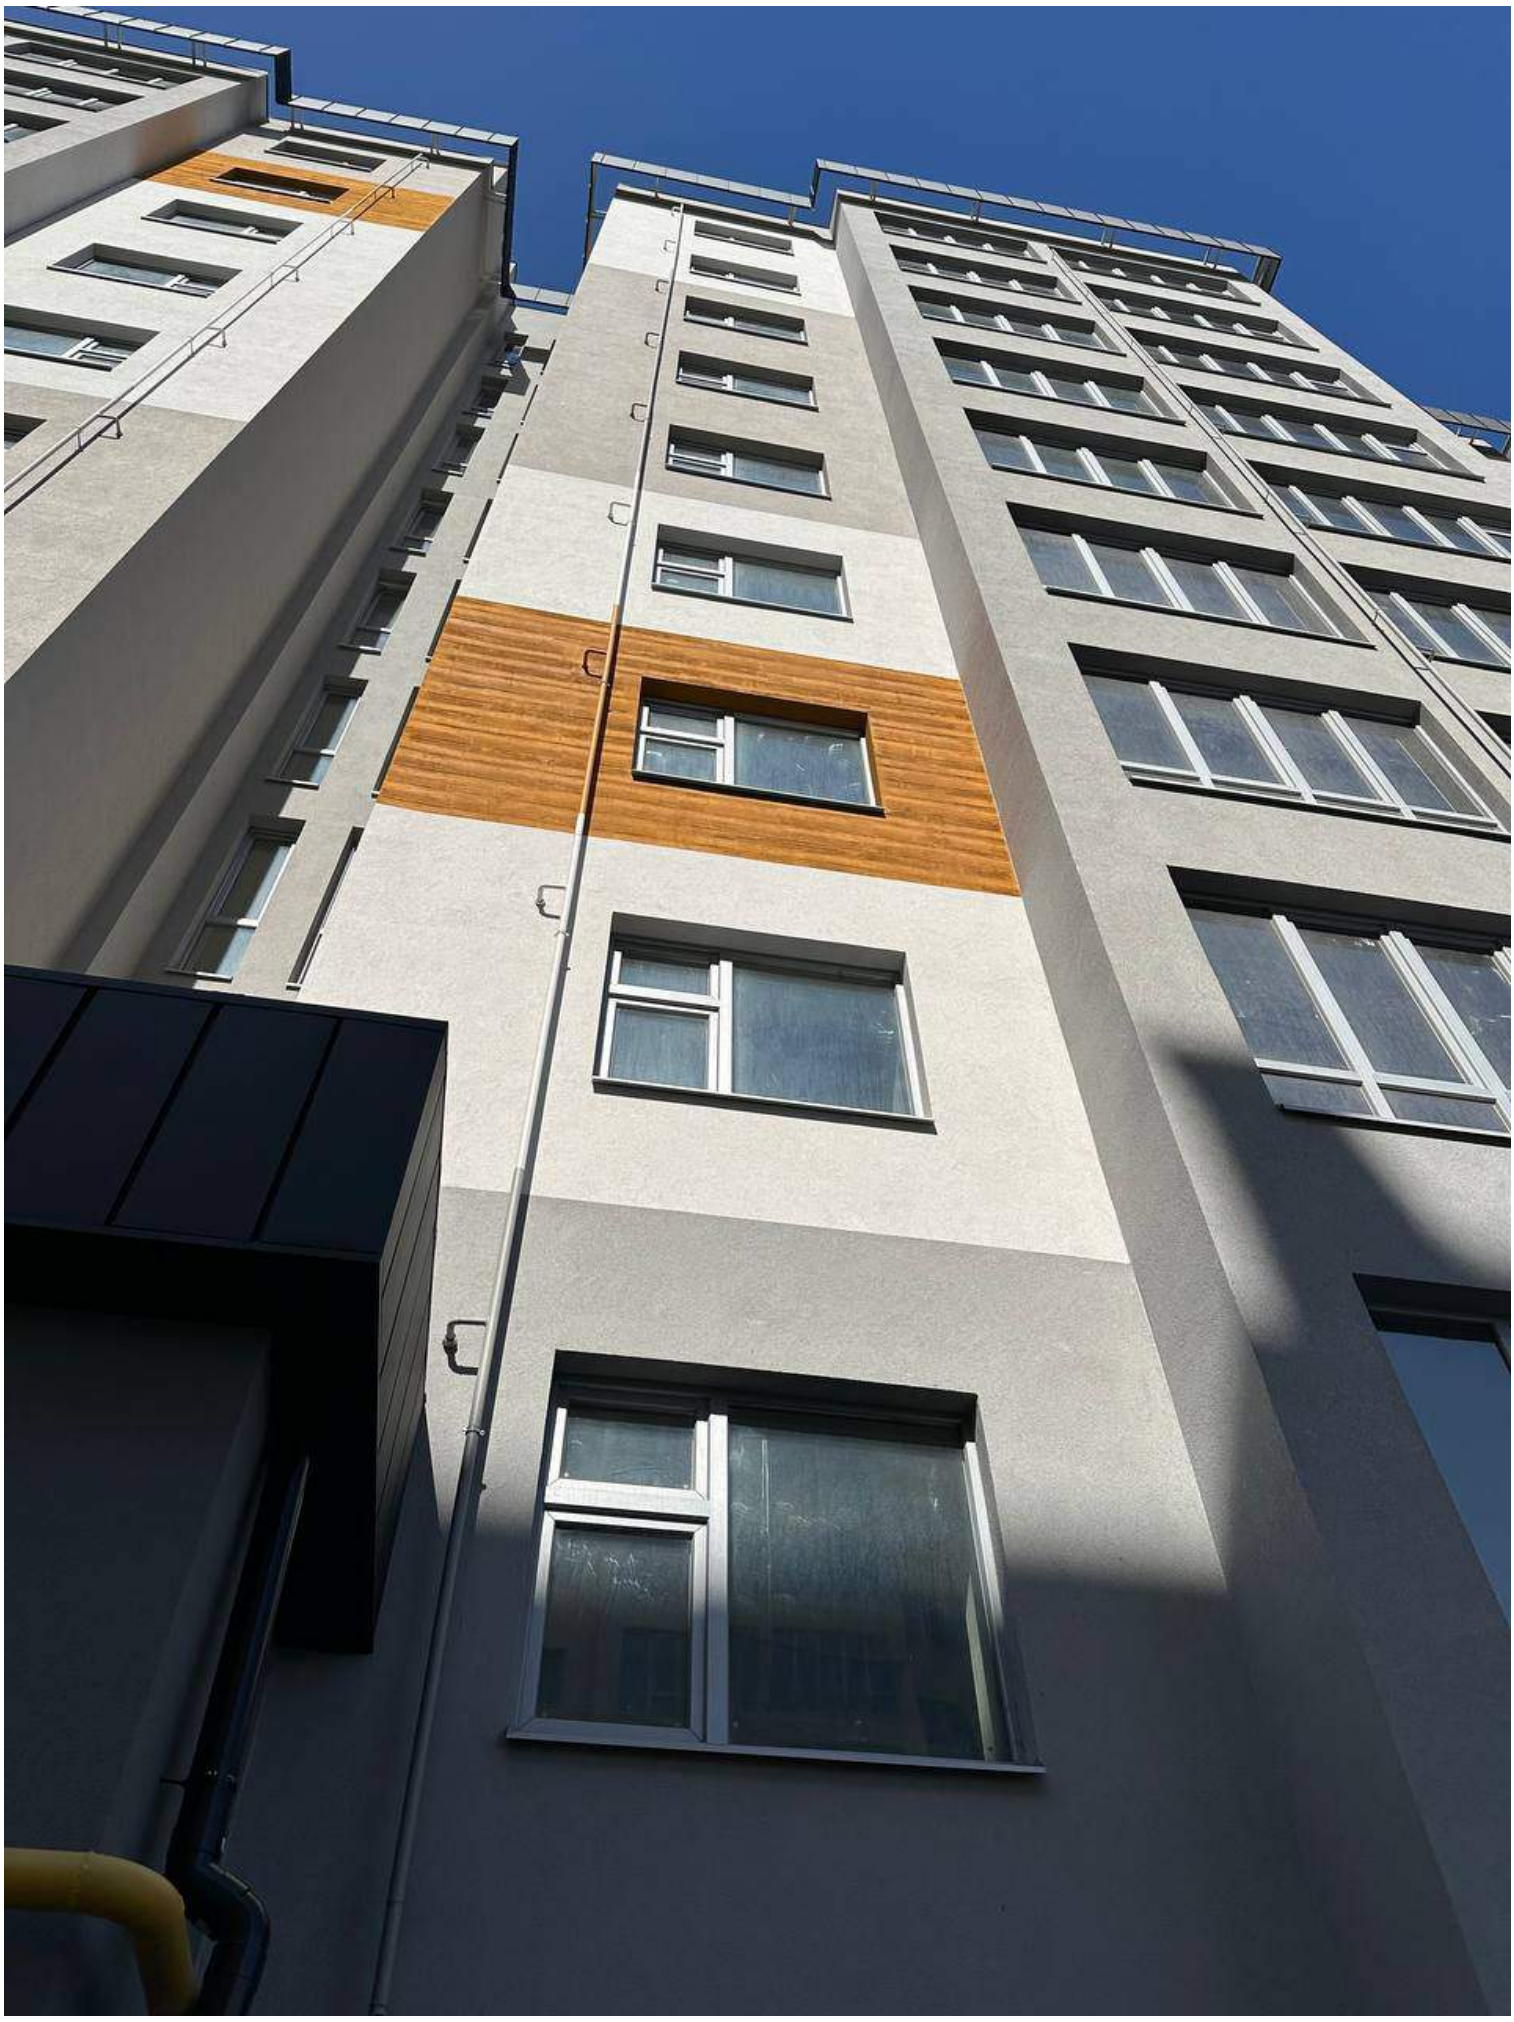

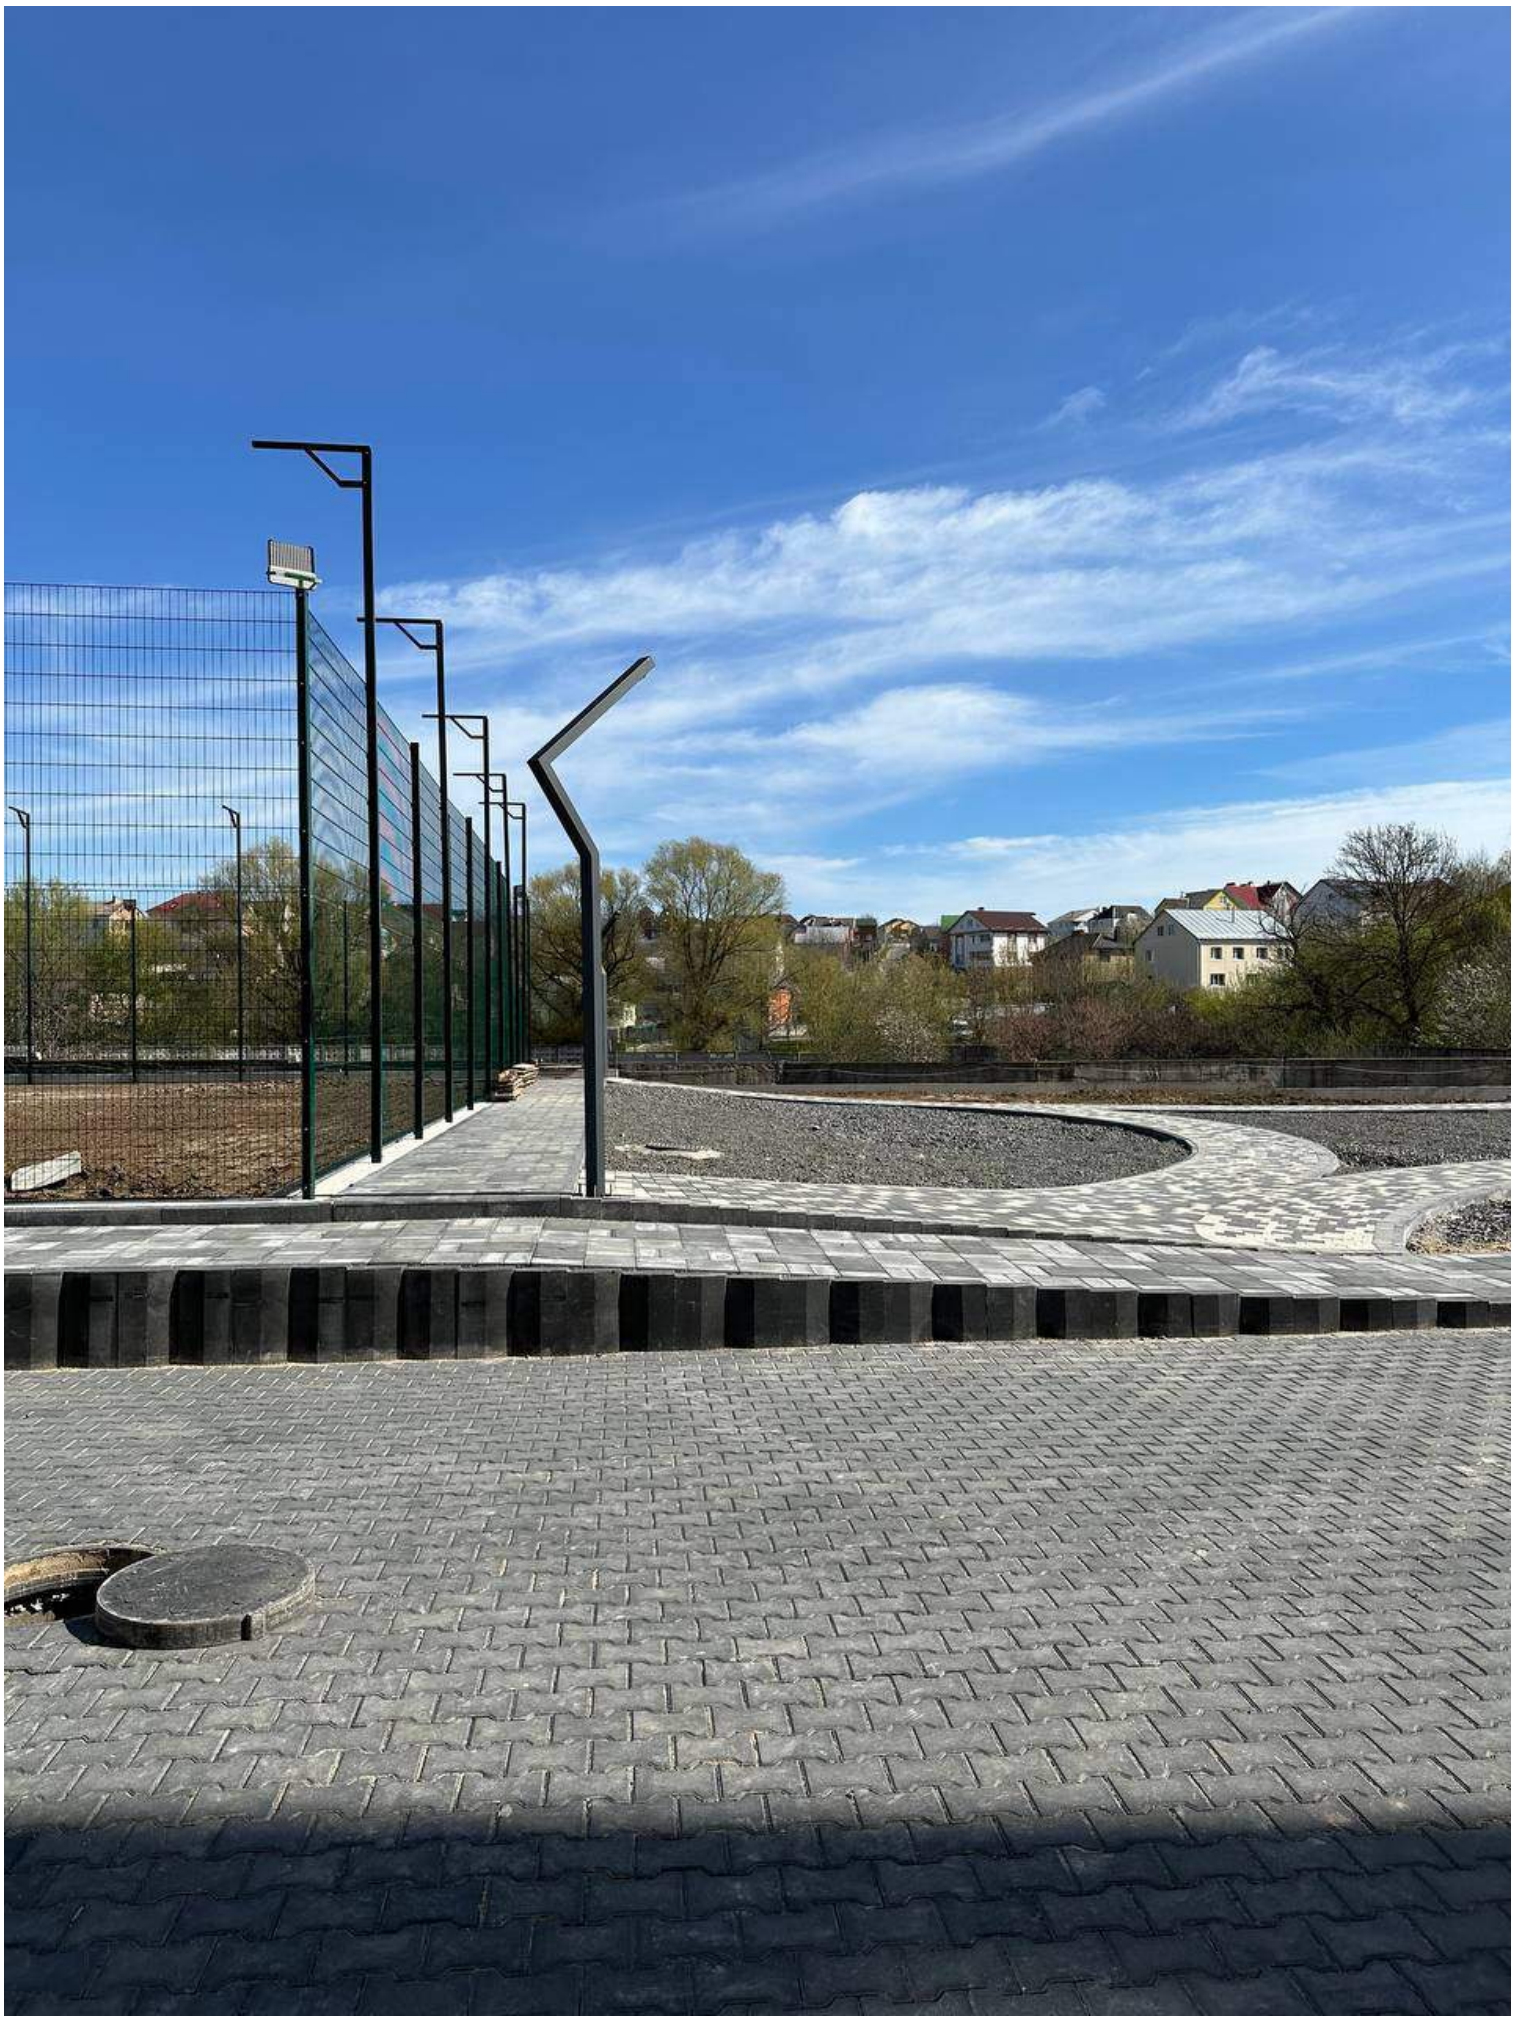

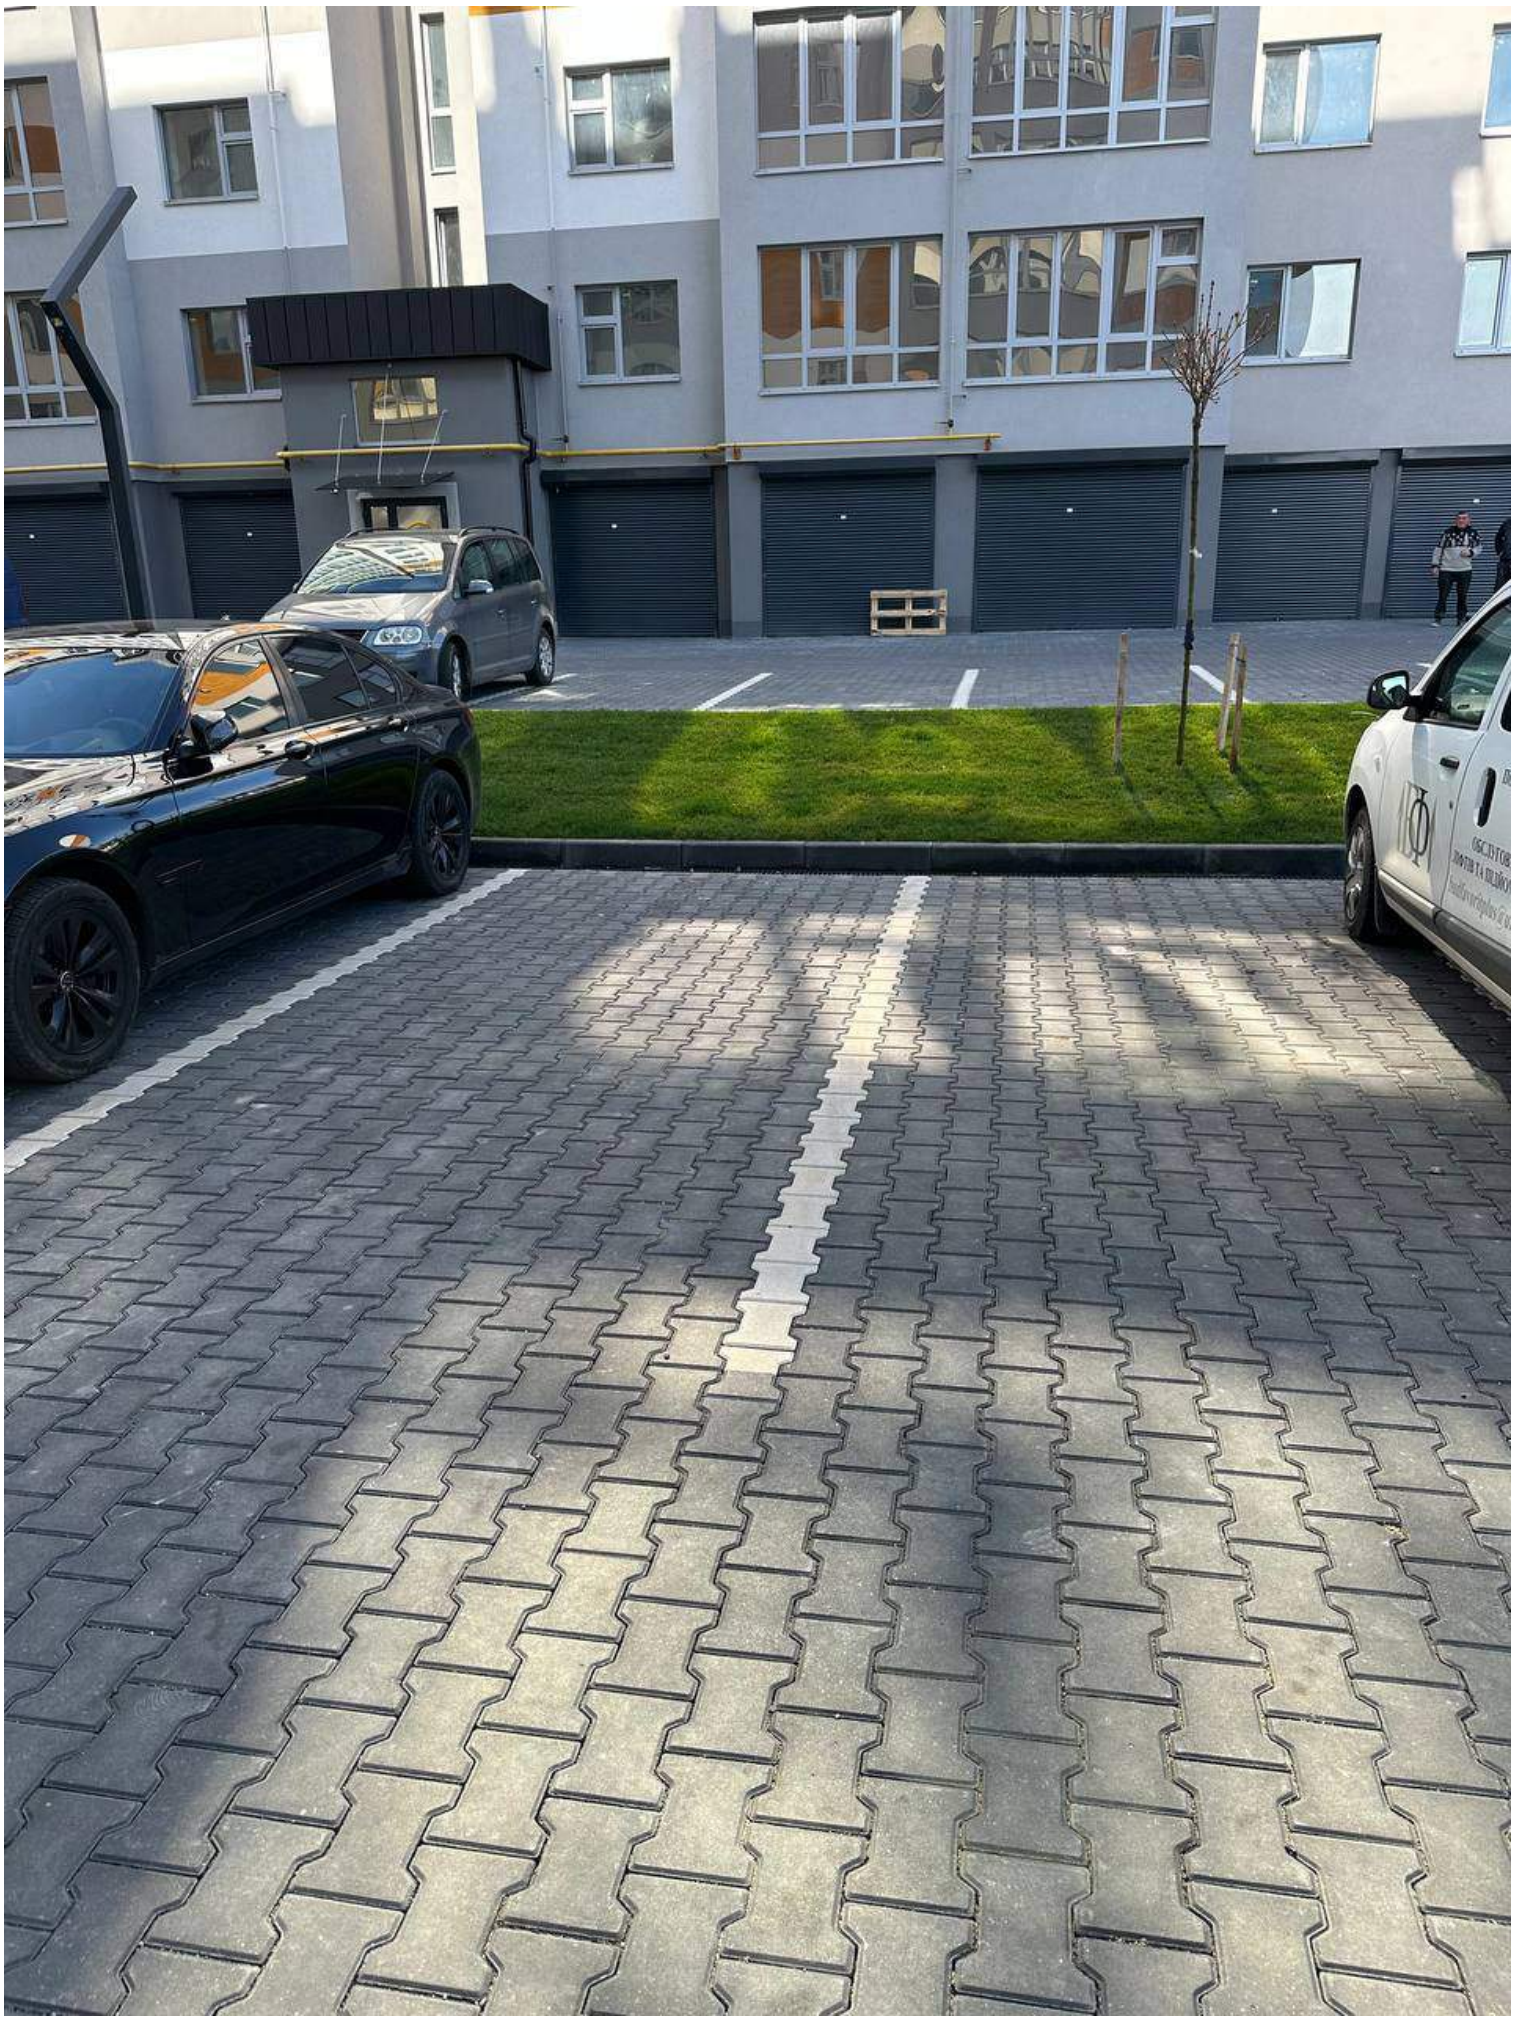

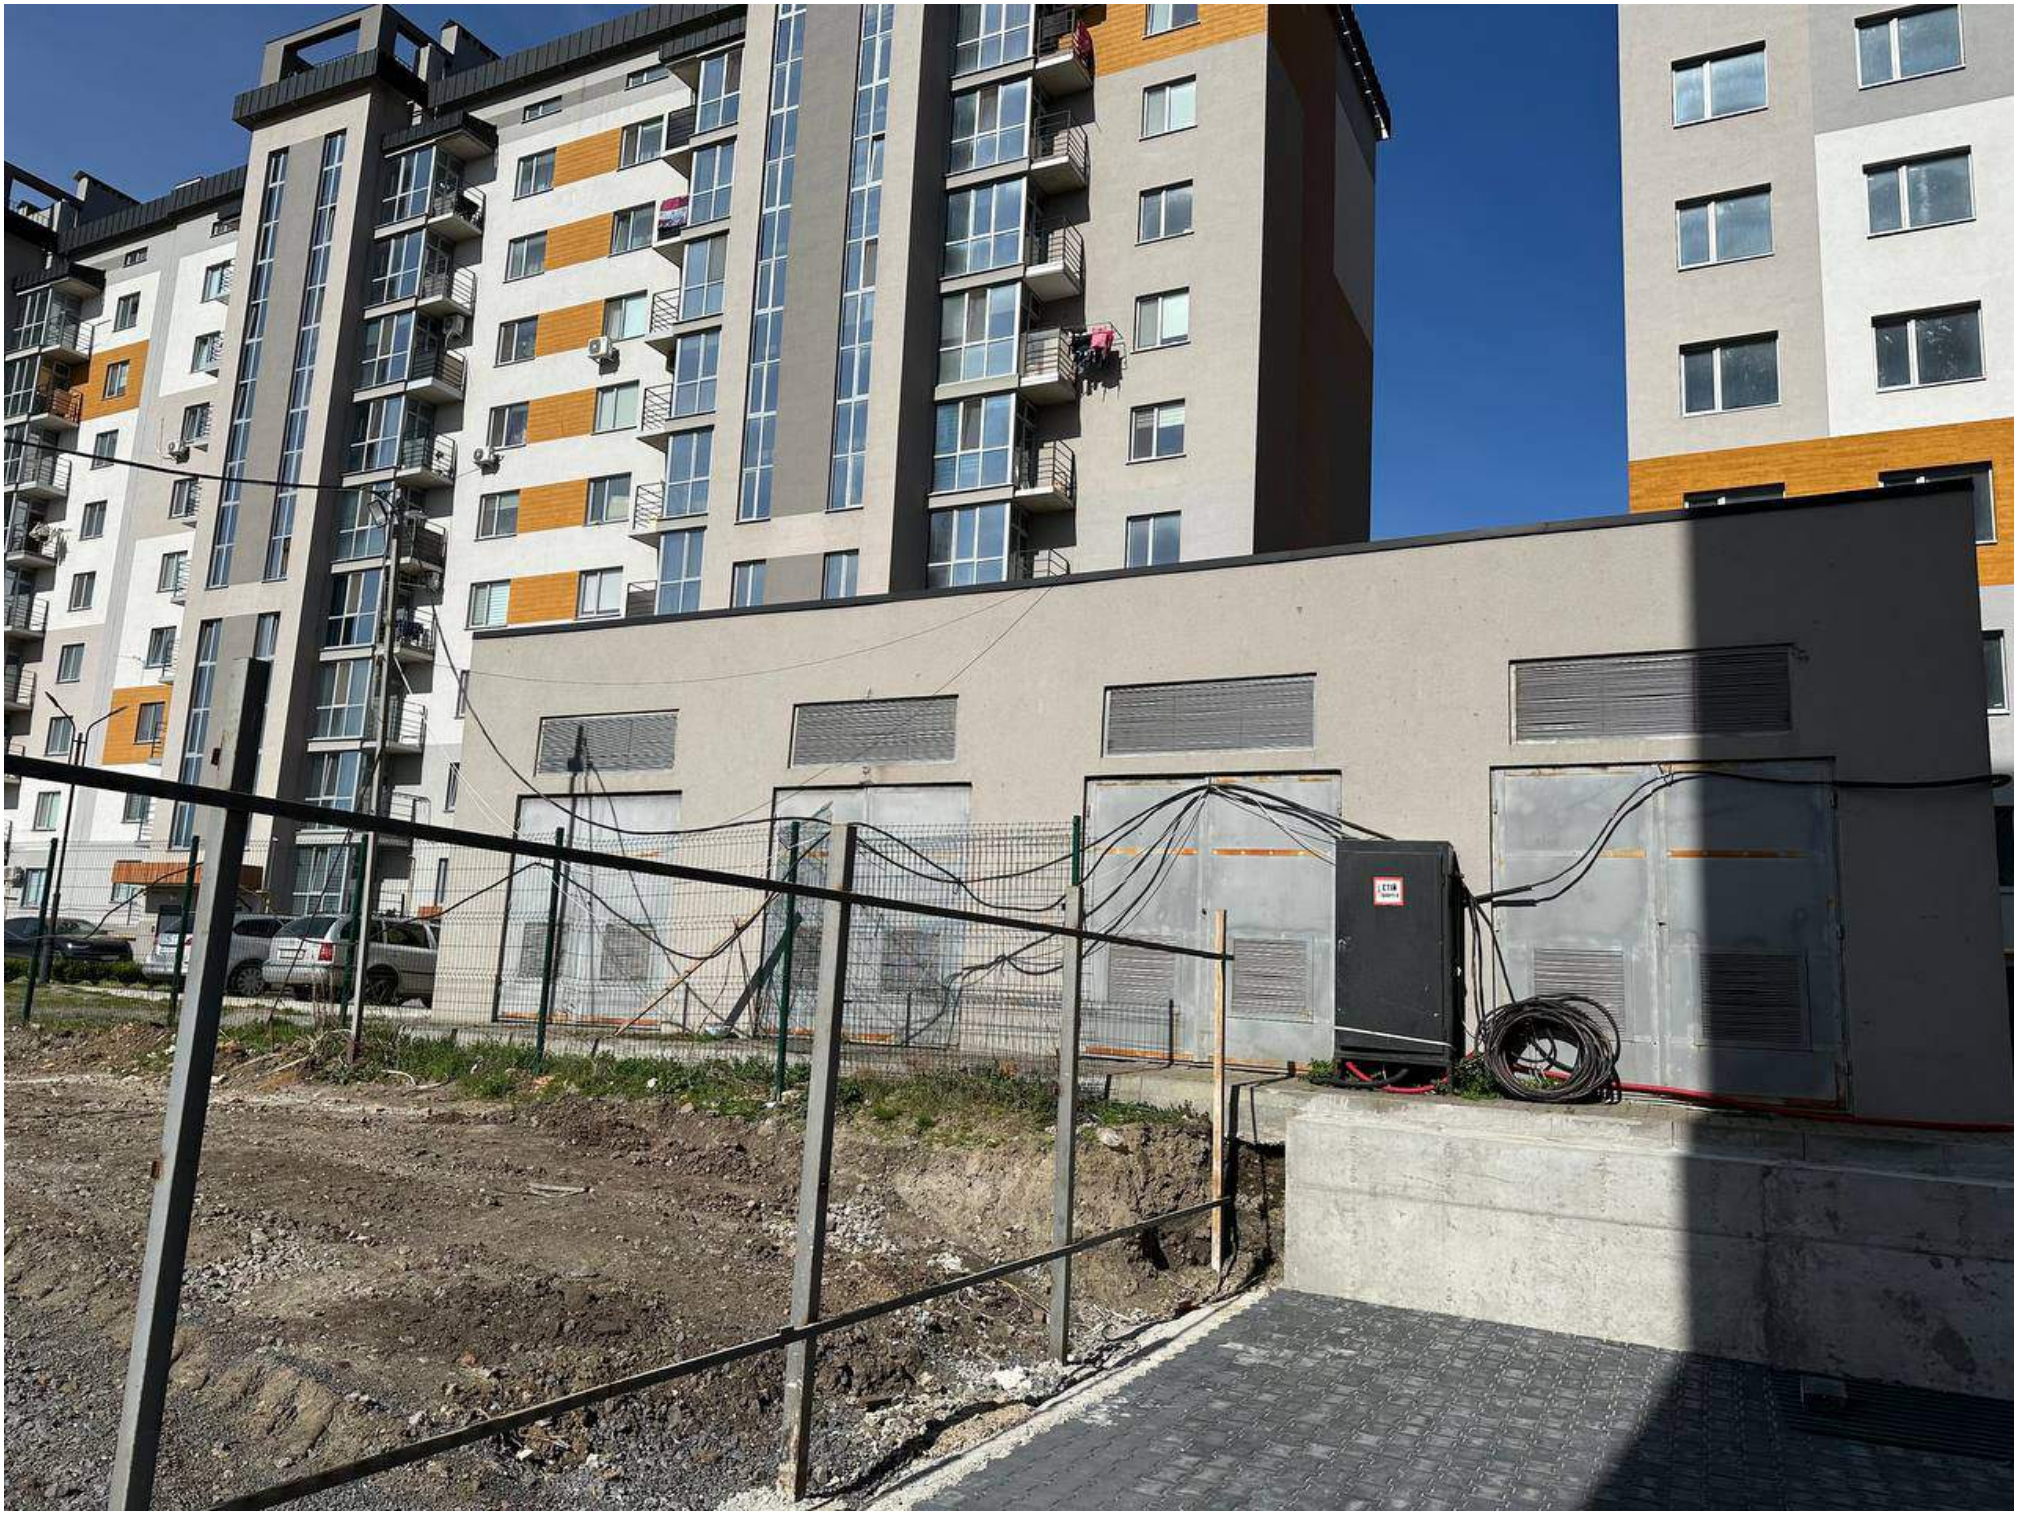

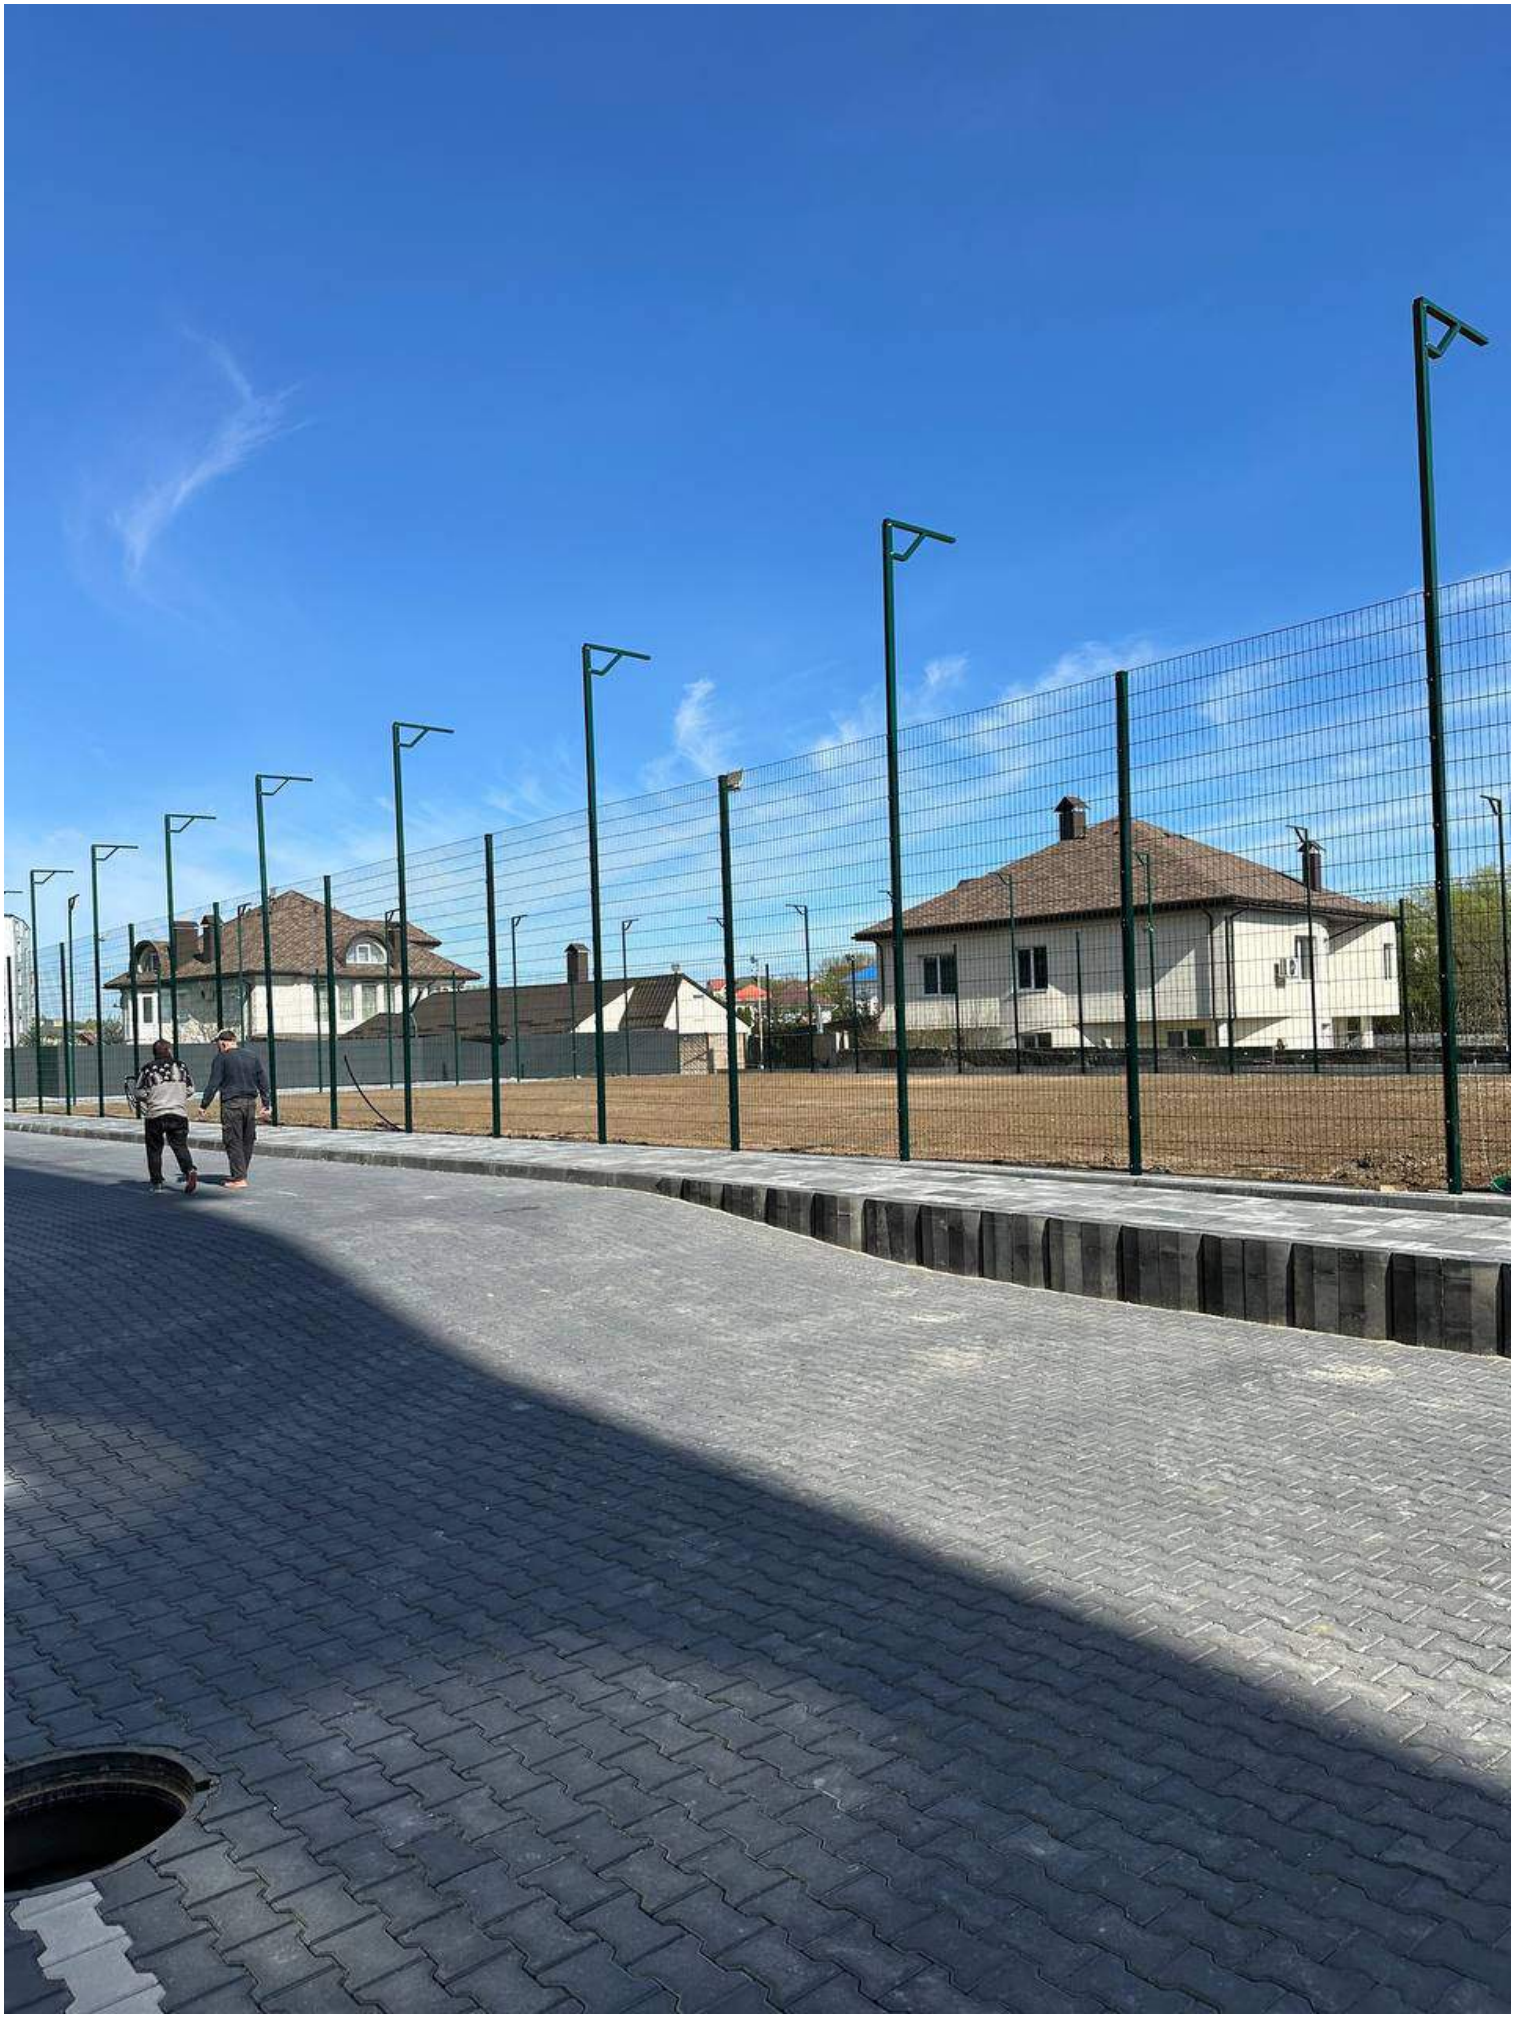

ВХІД

Framex
ВИХІД

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104

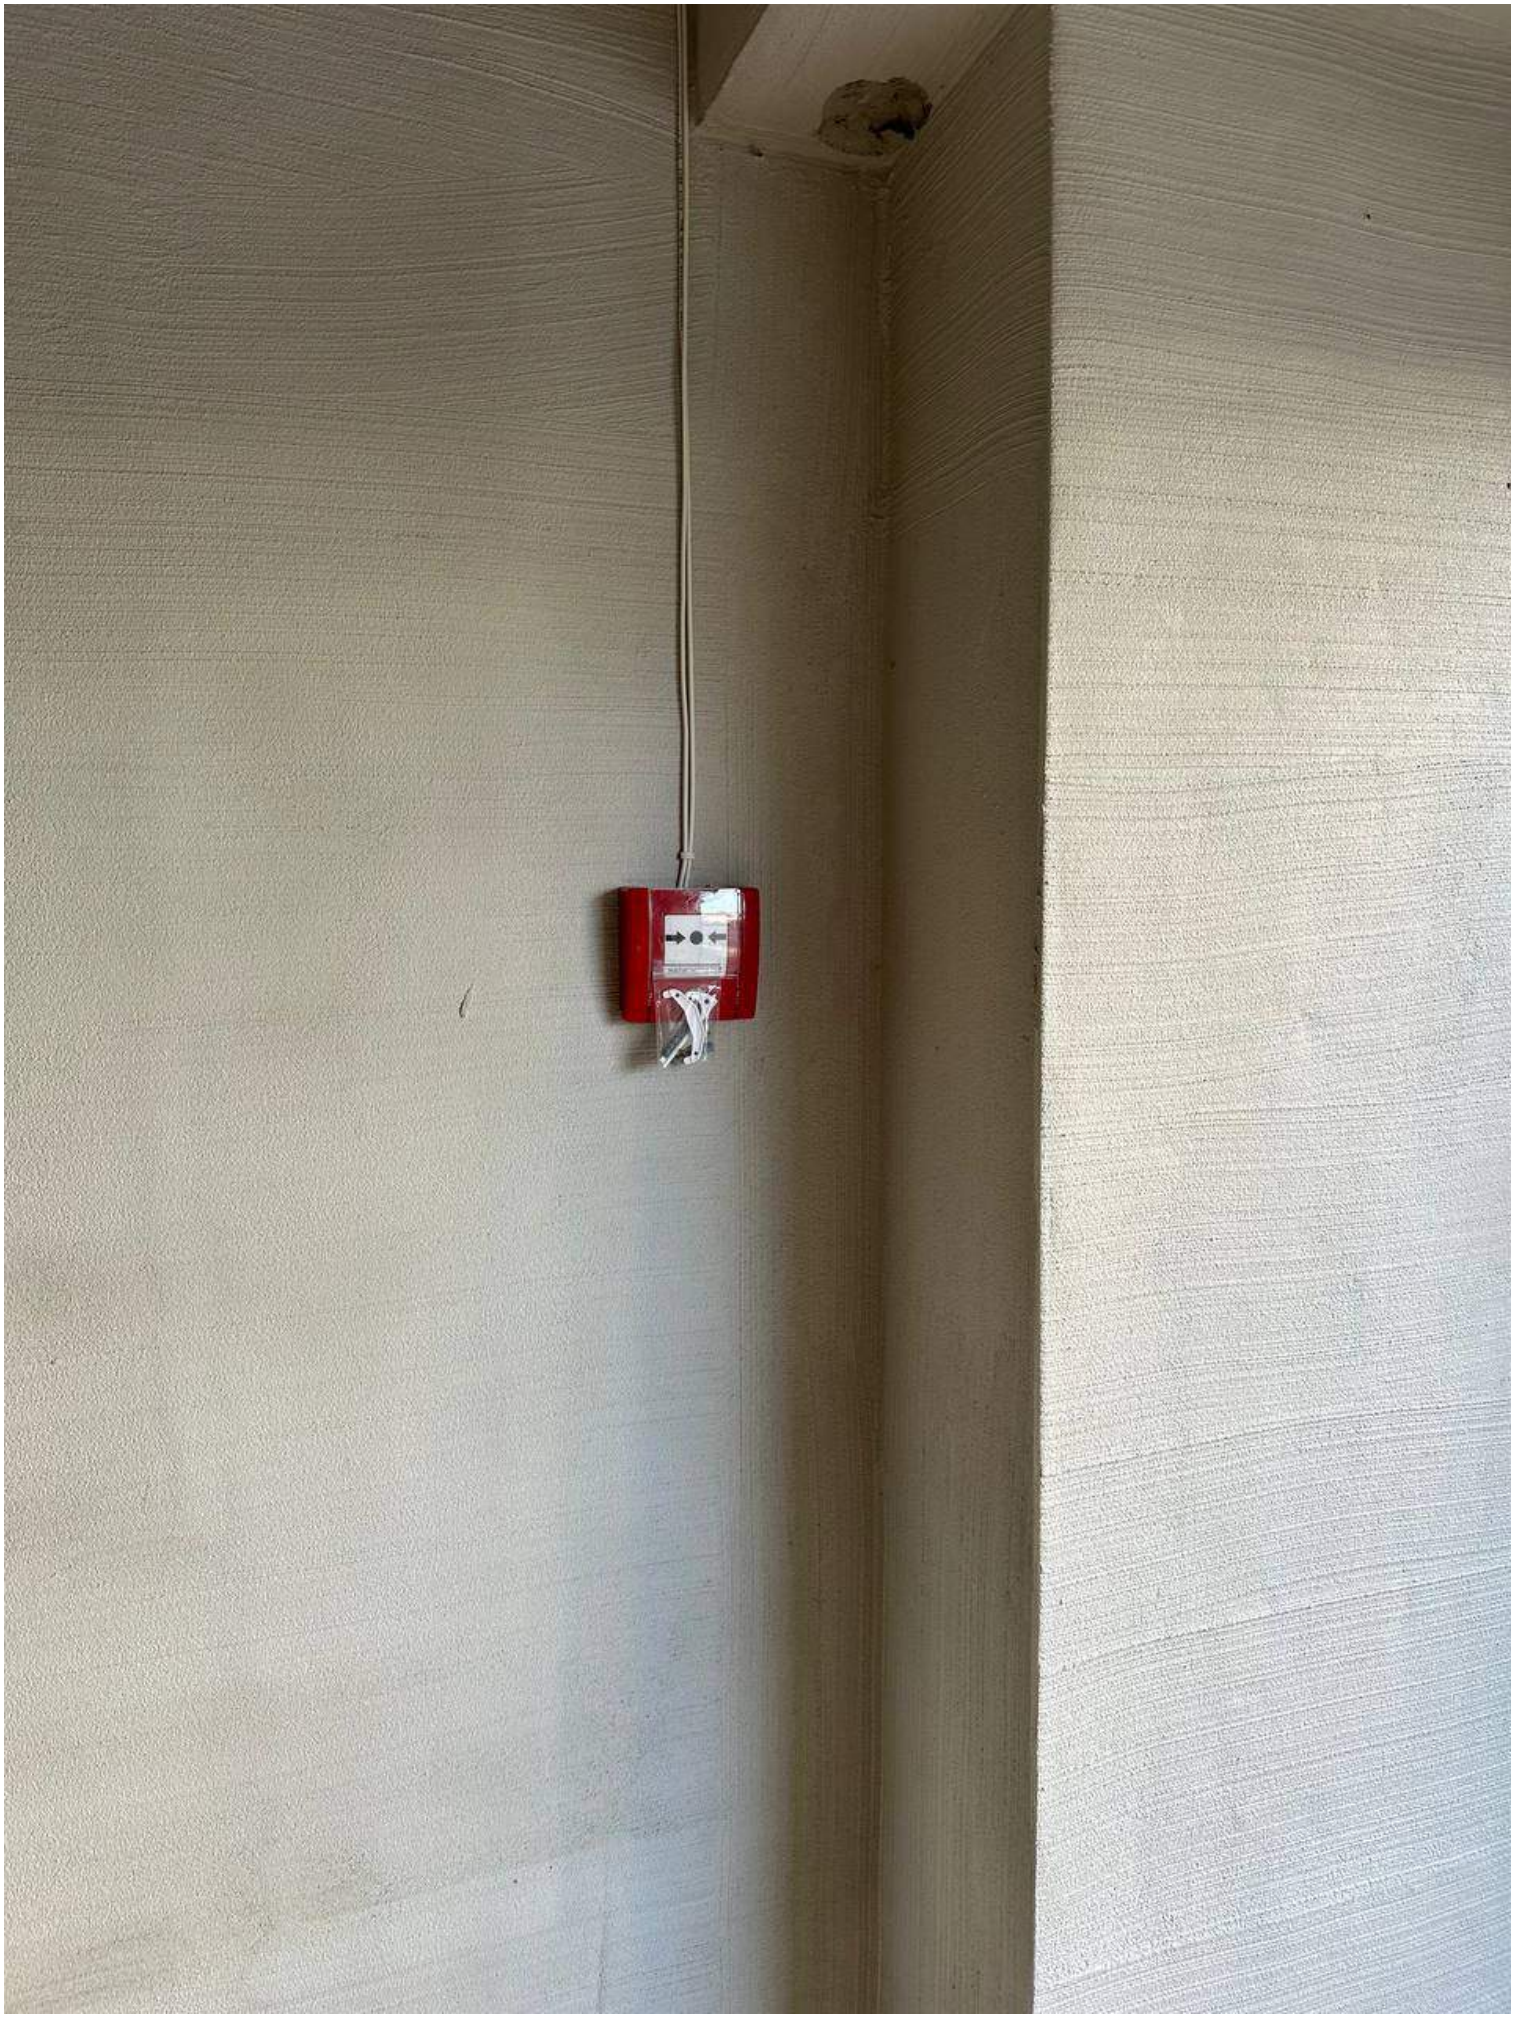

TIRAS
ЖИВЛЕННЯ
ПОЖЕЖА
ВИМКН.
НЕСПР.
УВАГА
АКТИВ.
ОПОВІЩ.
АЗПЗ
ПІДС
ГАСІННЯ
КОМУН.
ПЛКП
СКИДАННЯ
ОПОВІЩЕННЯ
ЗВУК
F1
F2
F3
TIRAS
ТІРАС-16.128П

KUYU
PIT
STOP
KUYU DİBİ TALİMATNAMESİ
SANET
ОДС ПРОМІНЬ

BYDFAVORIT 630 KG
2023-0429

ВИХІД

Framex
ВХІД
20
PAP

ВХІД

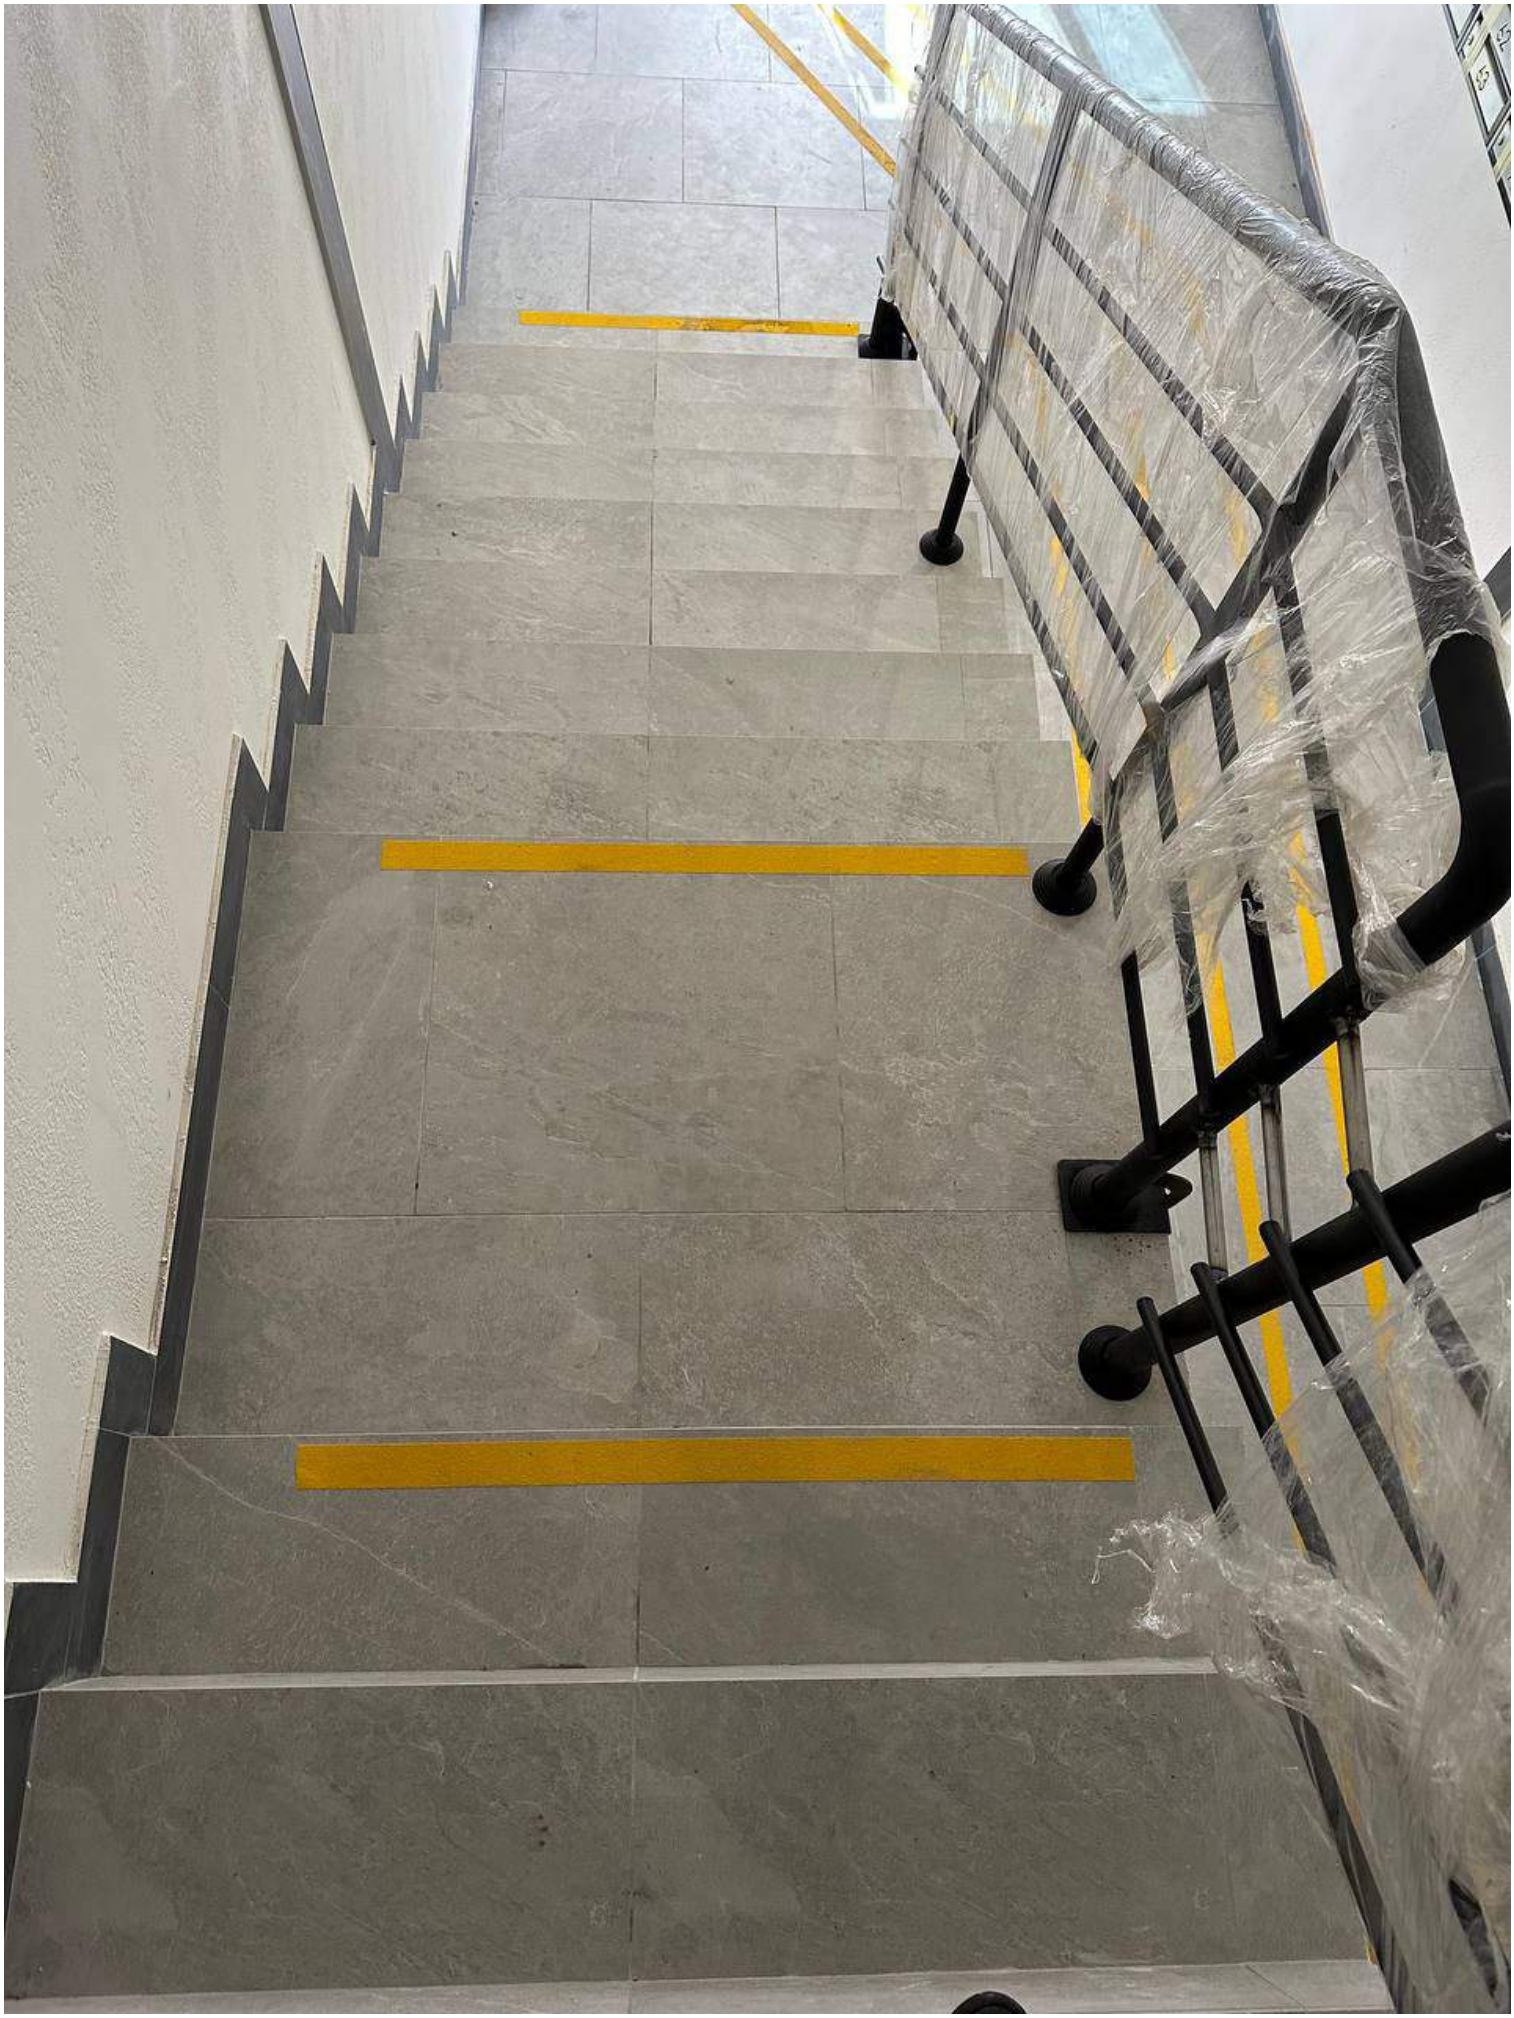

СТРАЖ
CH4
FAULT
POWER
TEST
METHANE GAS
DETECTOR

2021

СТРАЖ
CH4
FAULT
POWER
TEST
METHANE GAS
DETECTOR

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

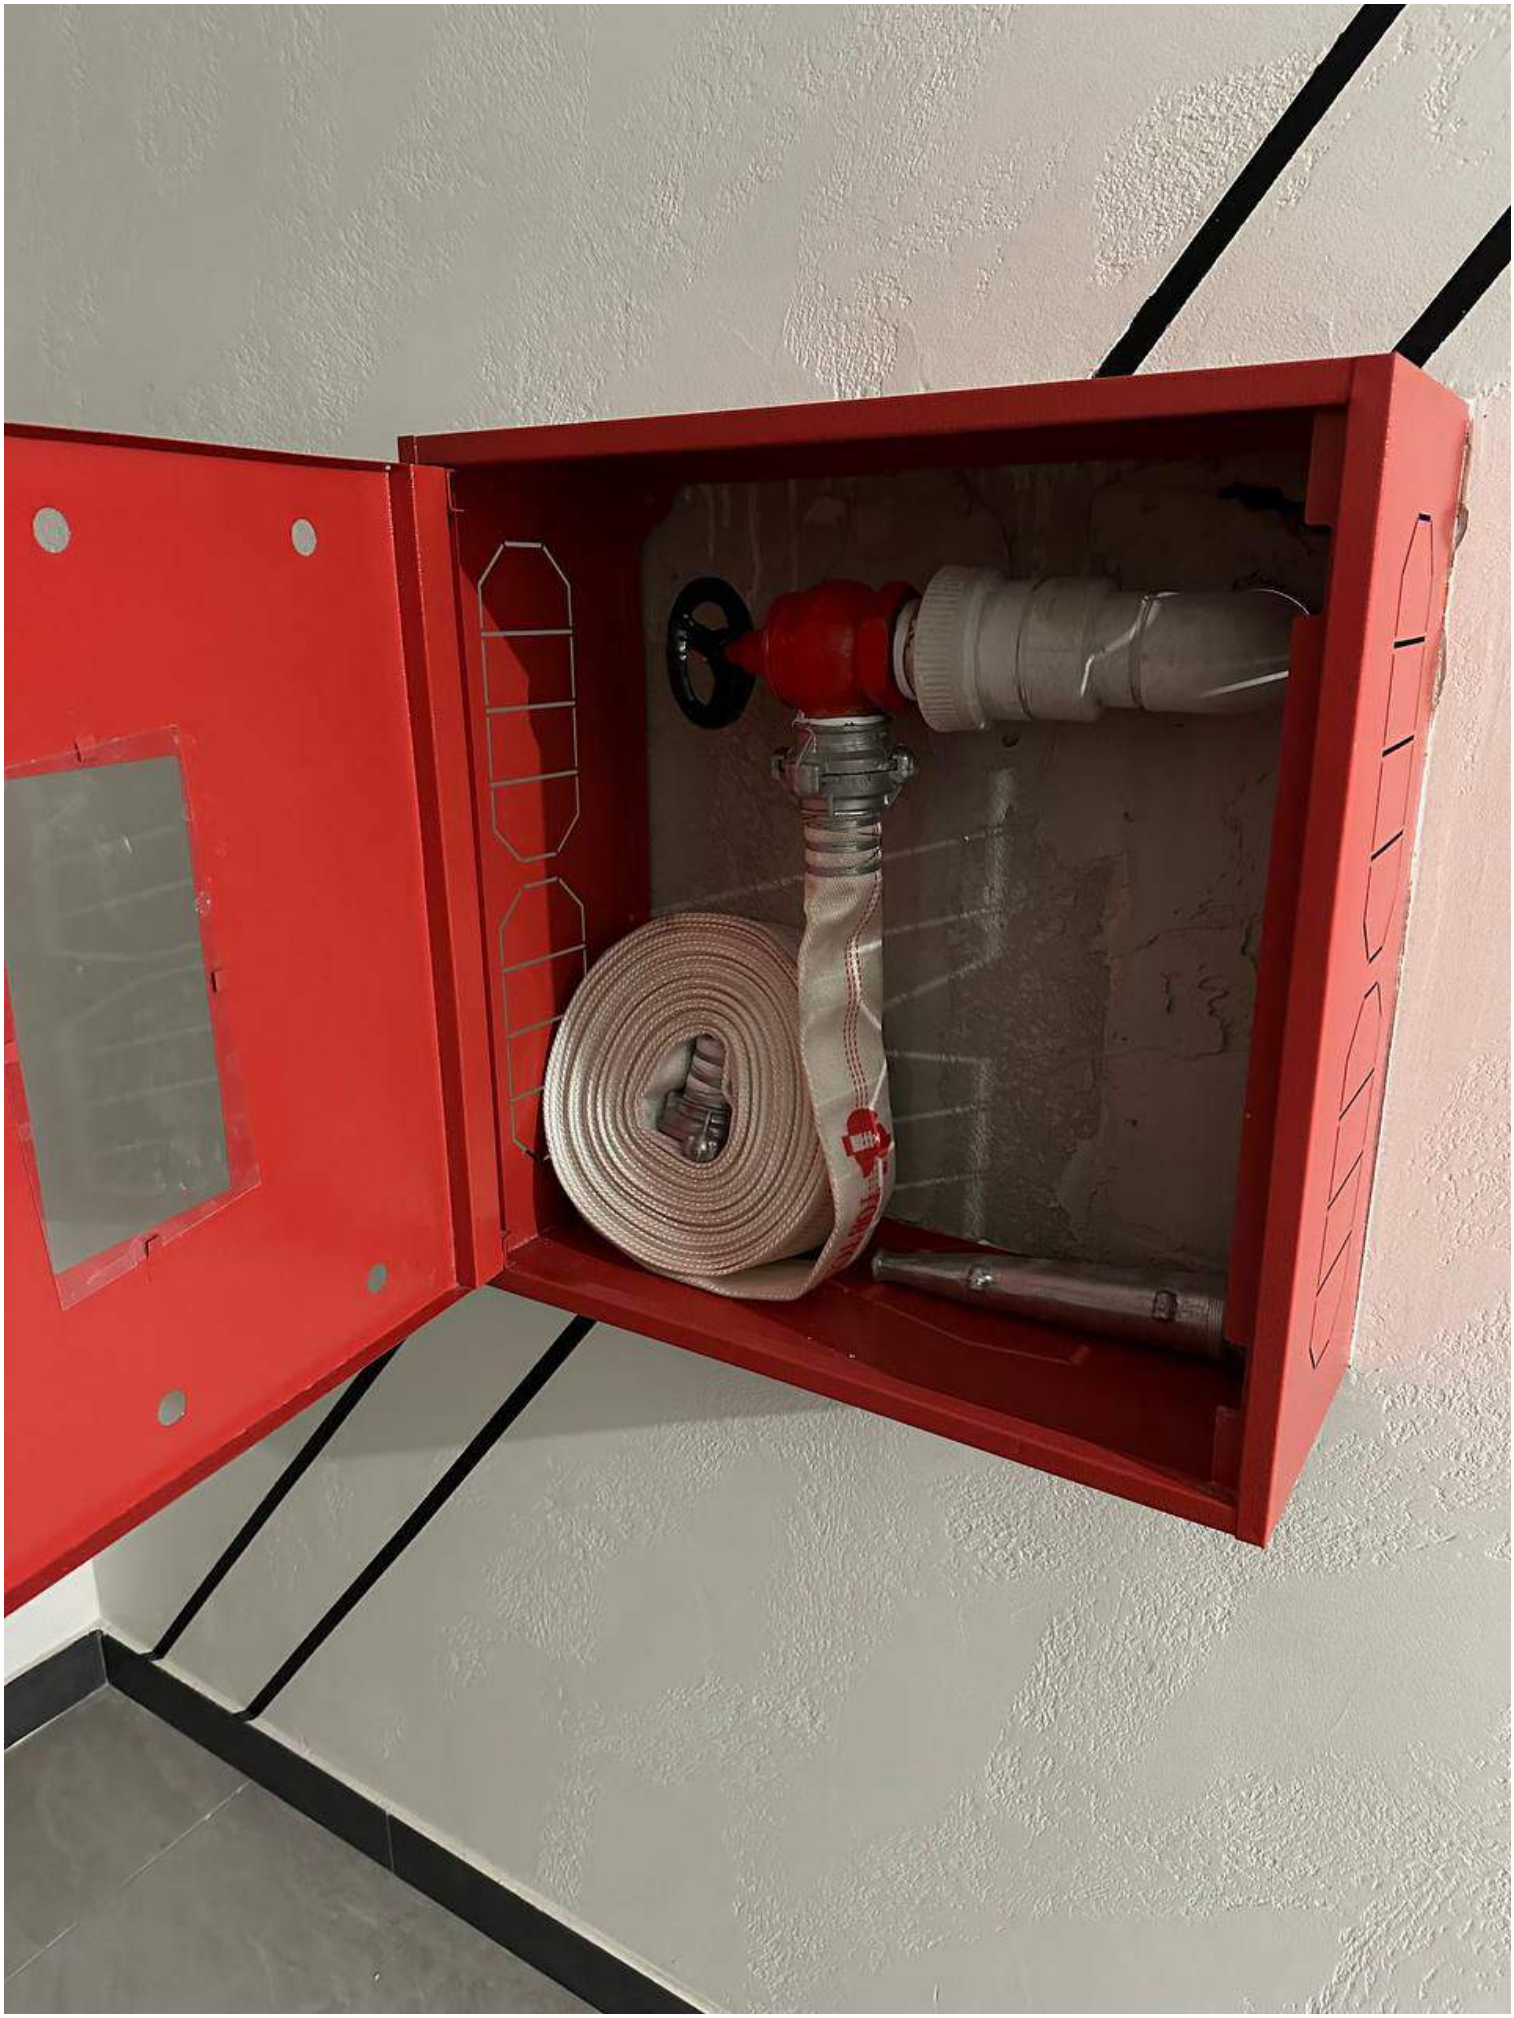

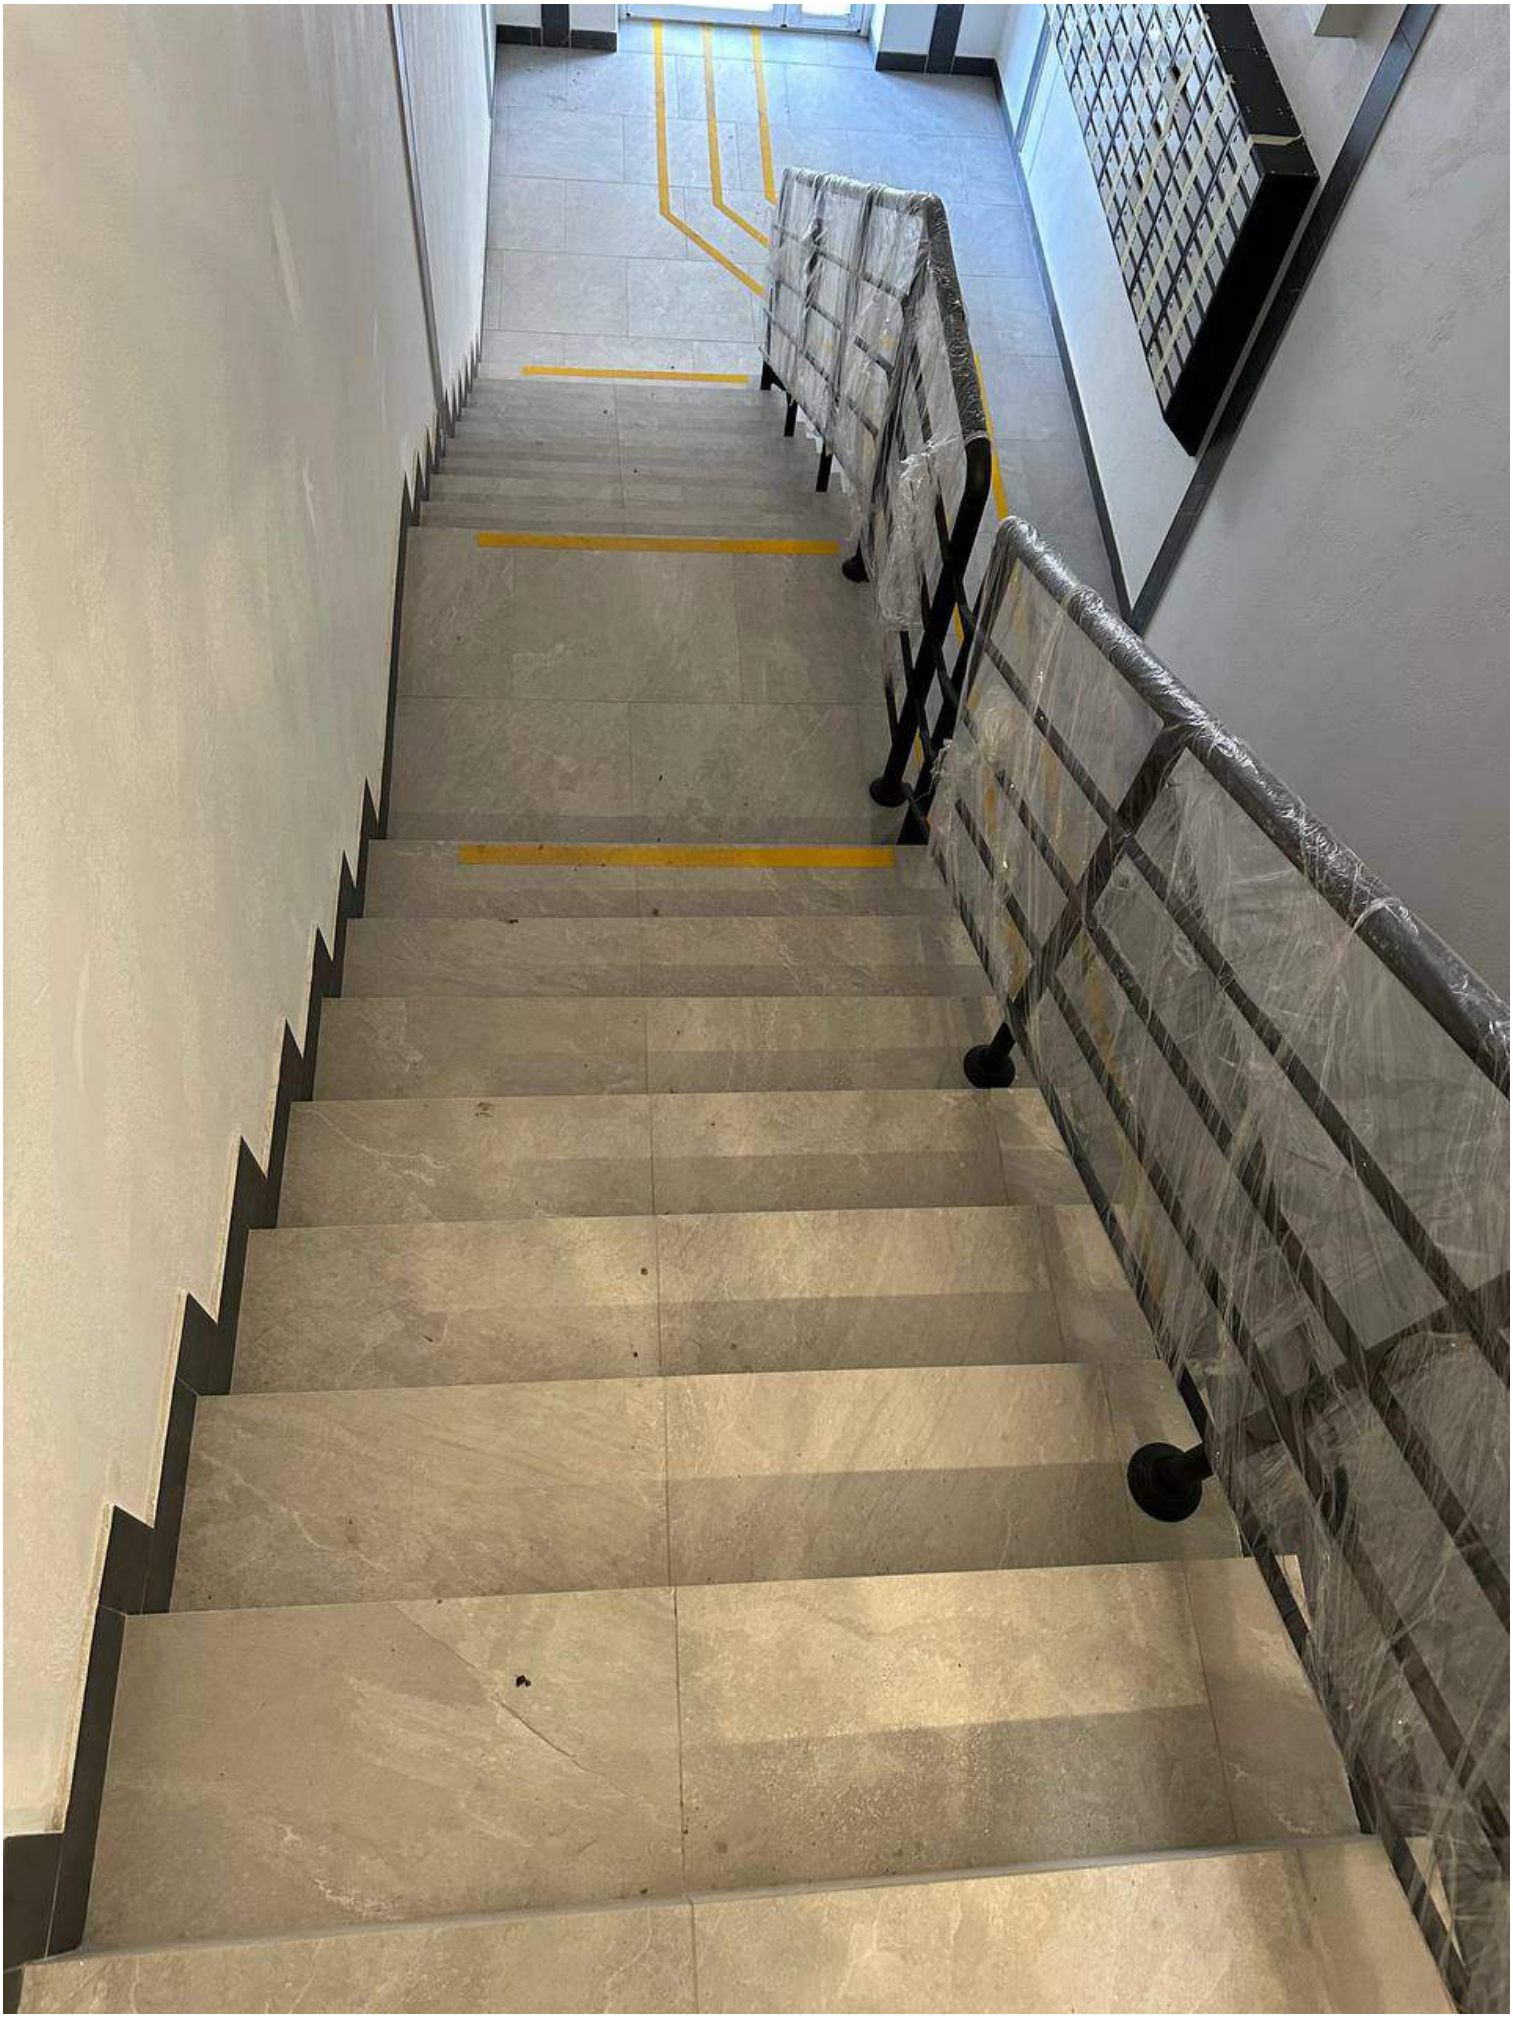

E-SPD
E-SPD

4
поверх

113

4
109
112
115
110
113
116
111
114
117

6

6

127
130
133
129
132
134
128
132
135

ГРУНТ-ФАРБА
EXPERT

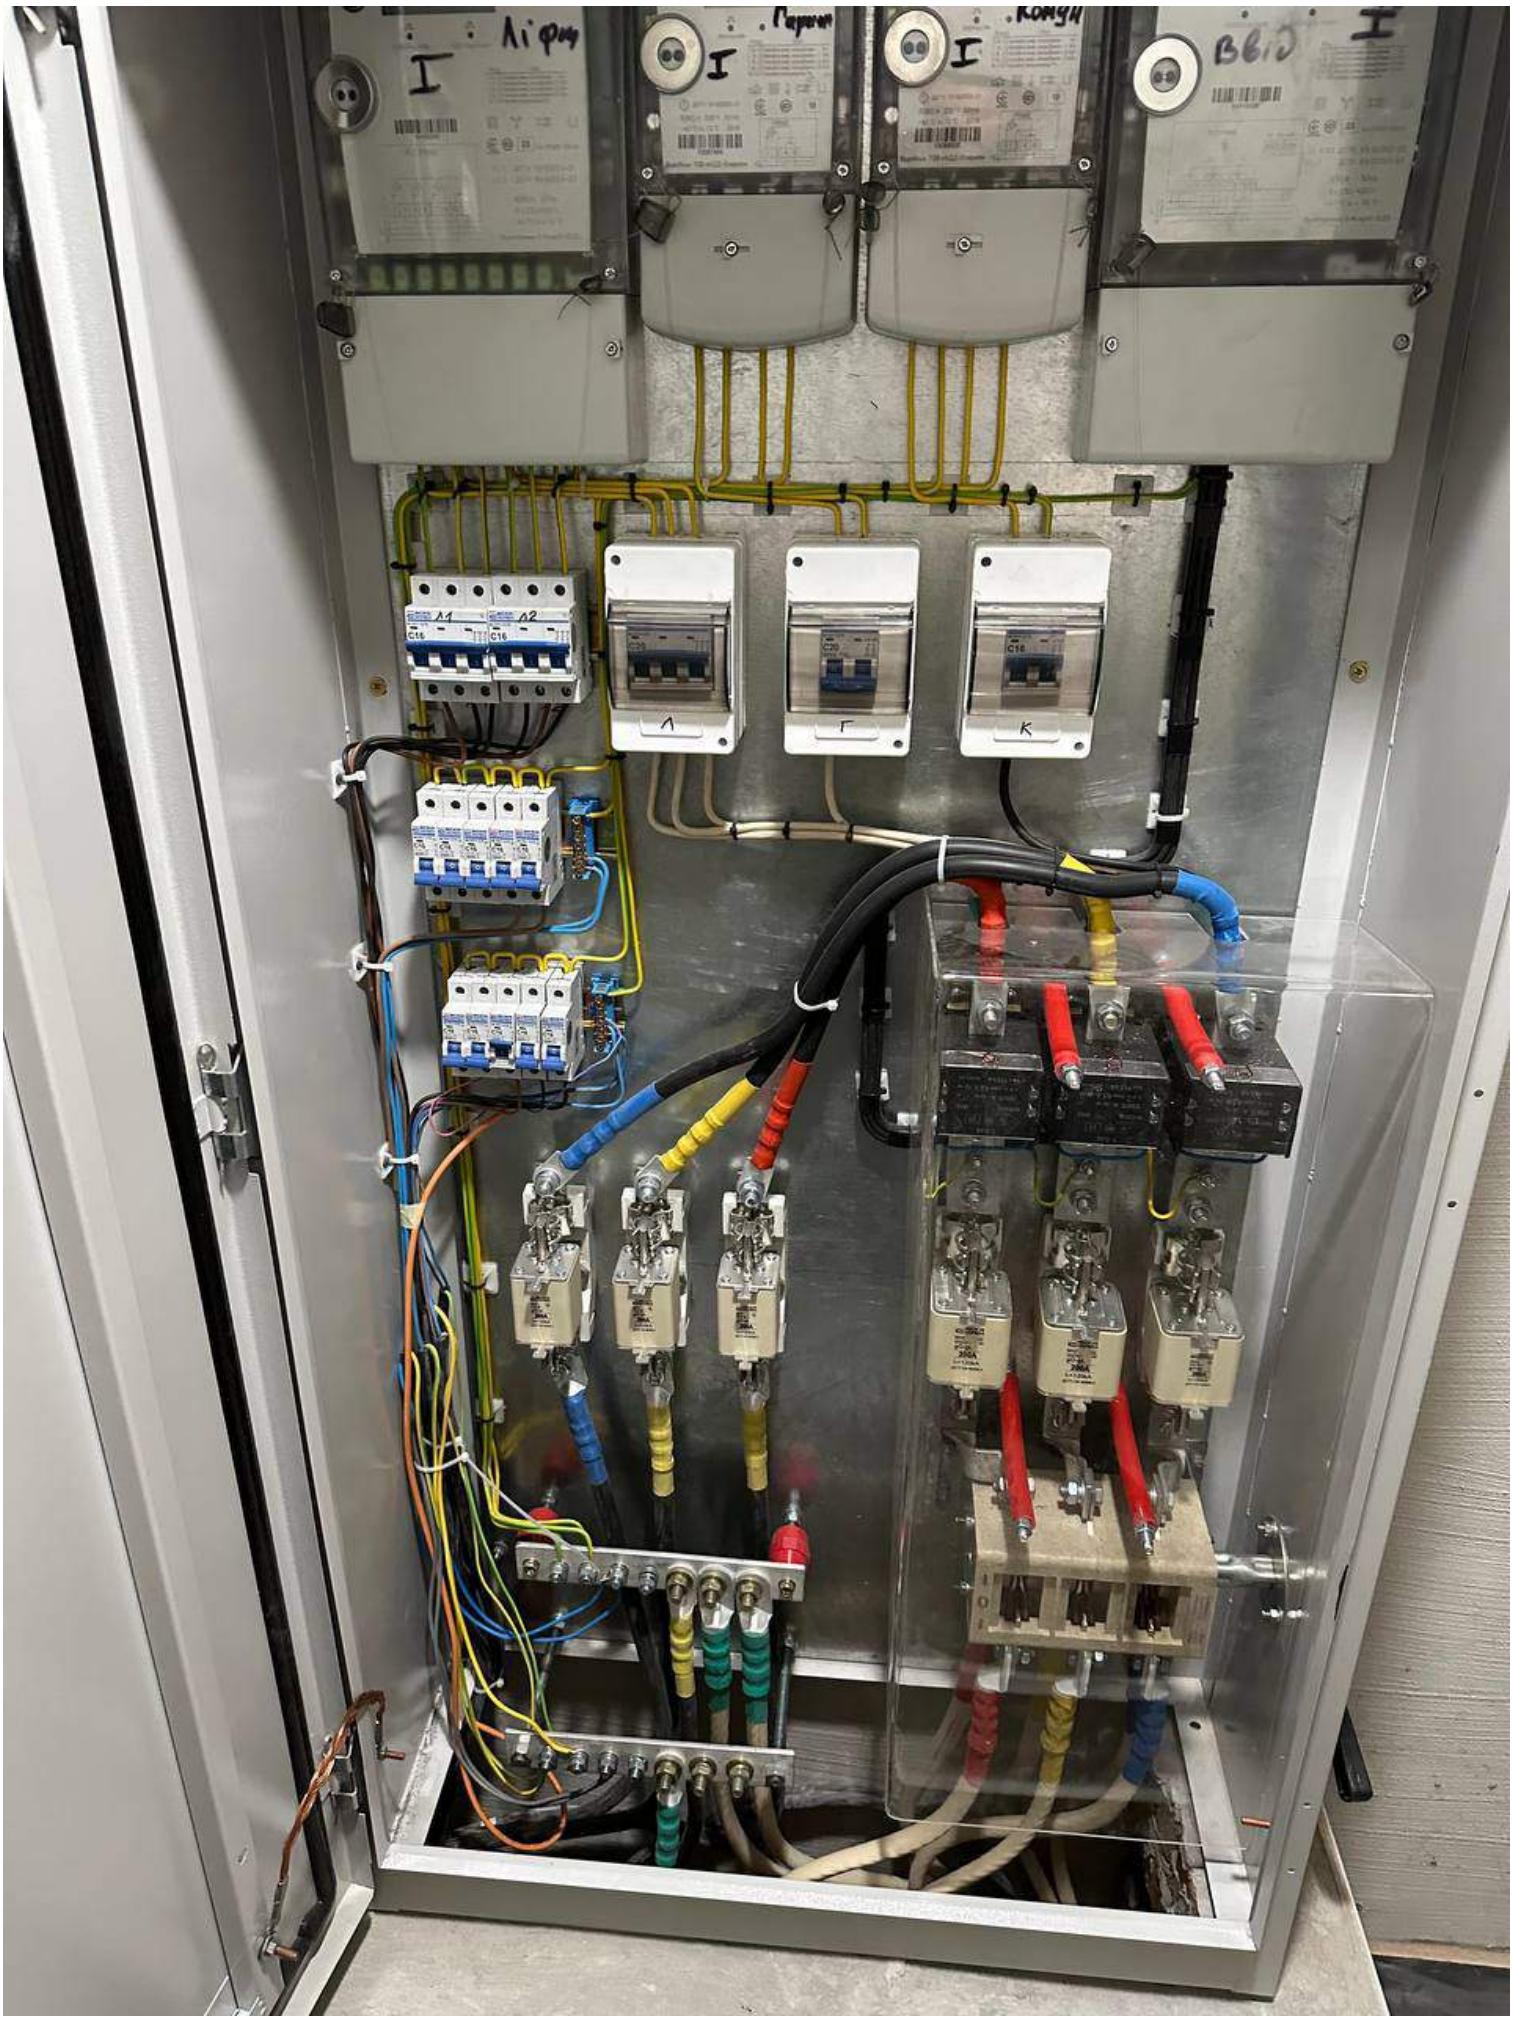
A1
A2
C16
C16
C16
Л
Г
К

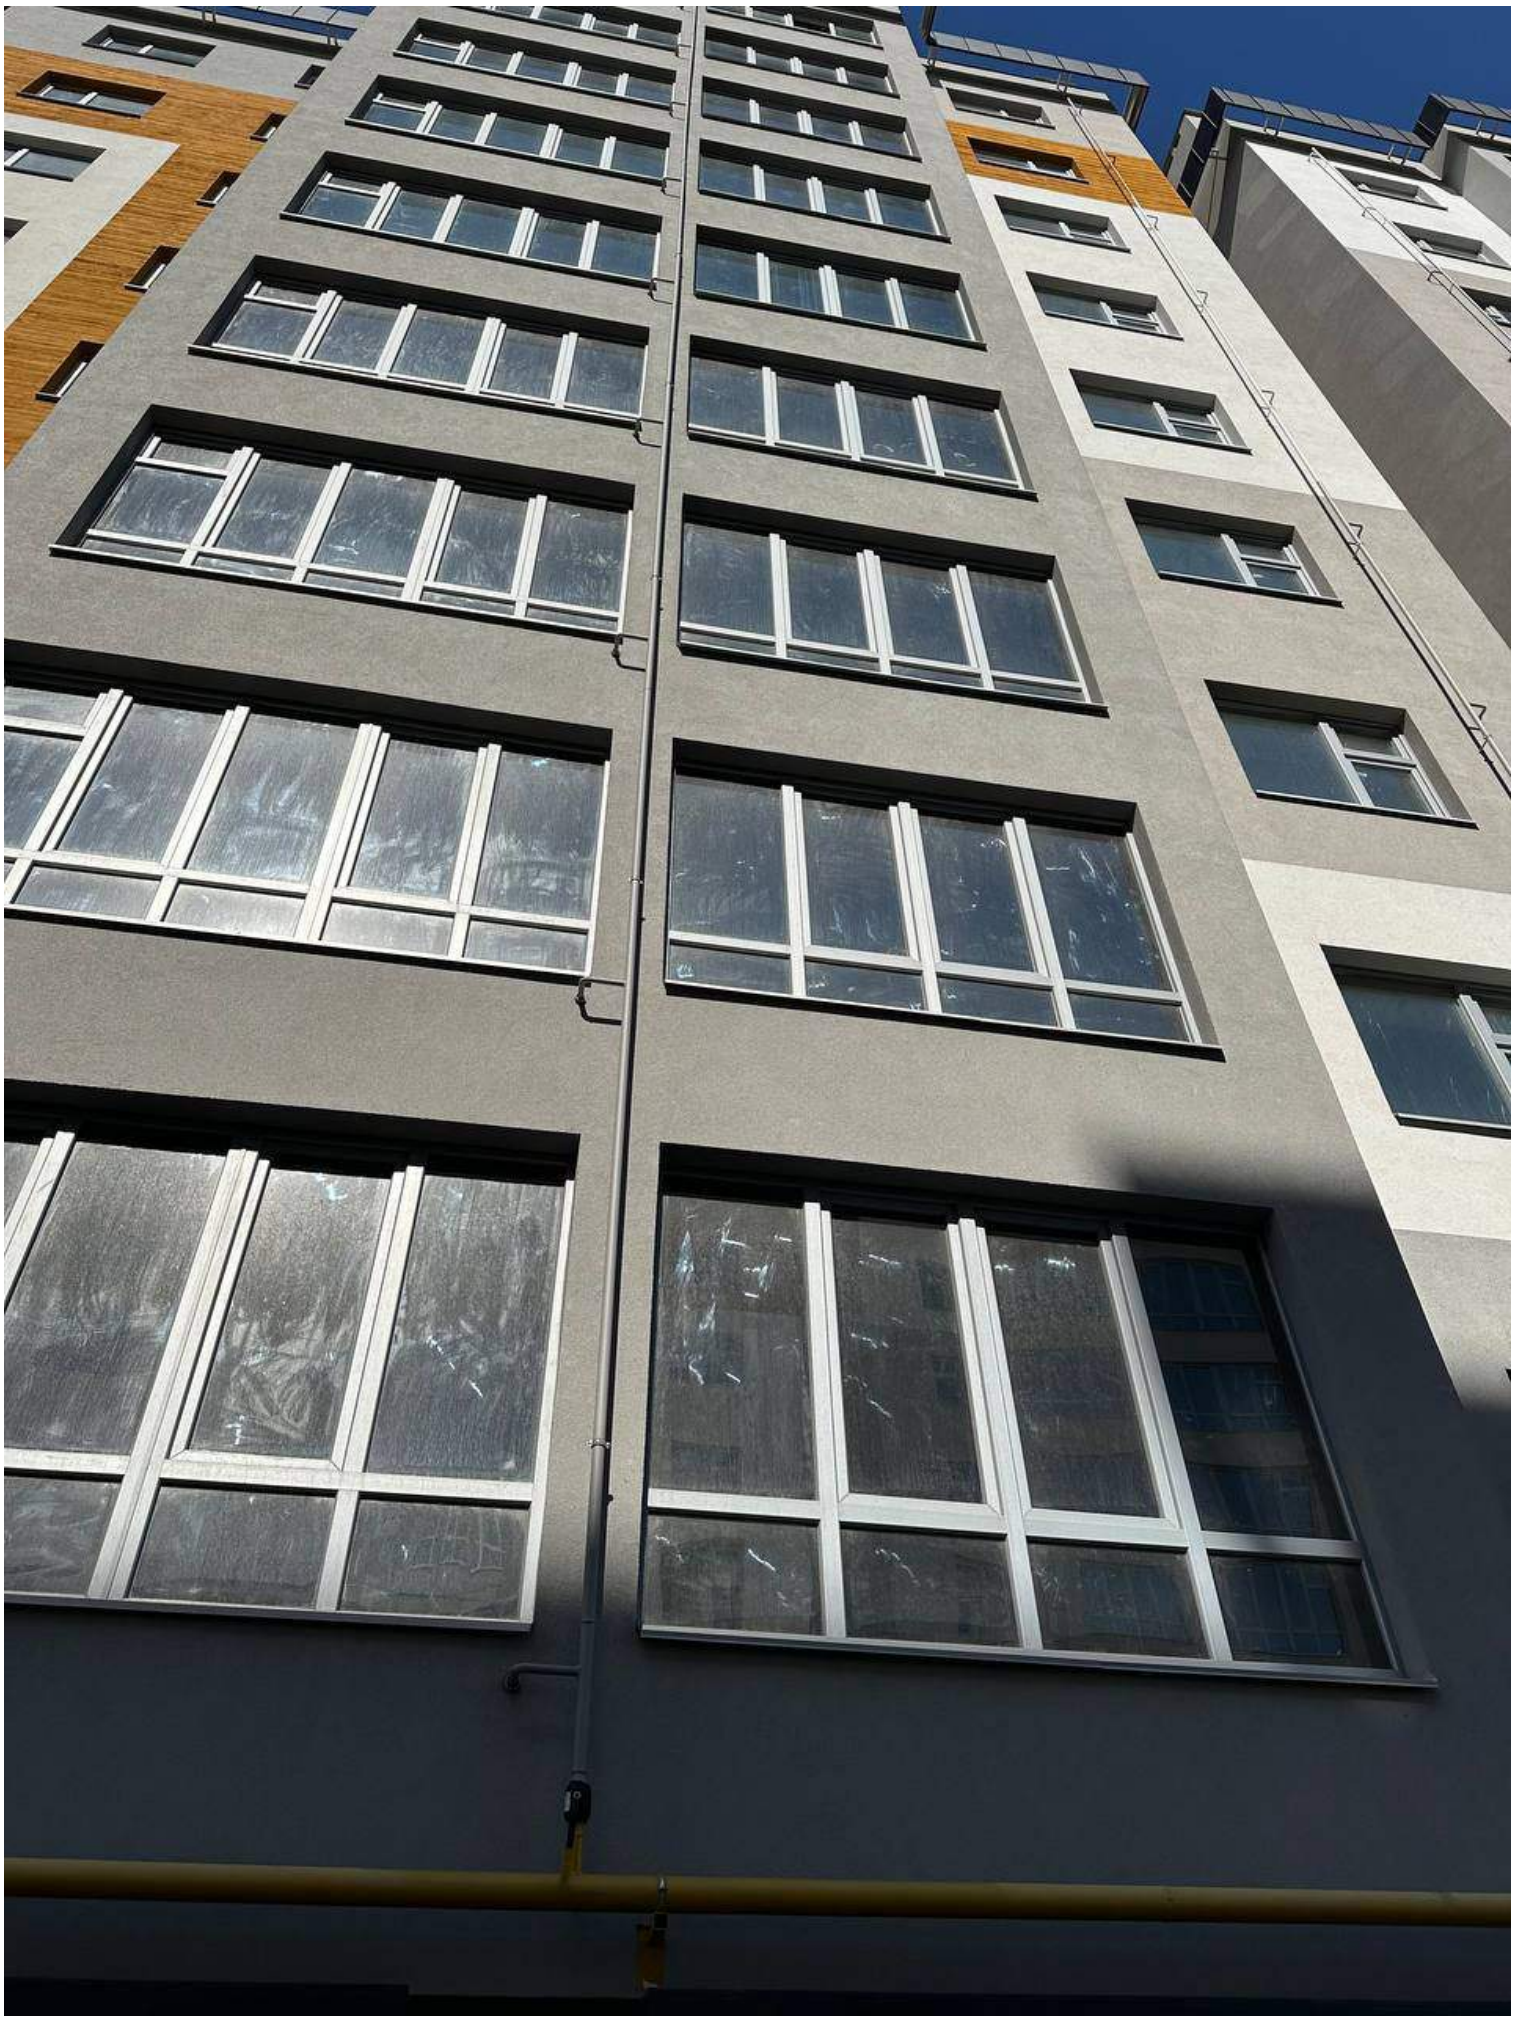

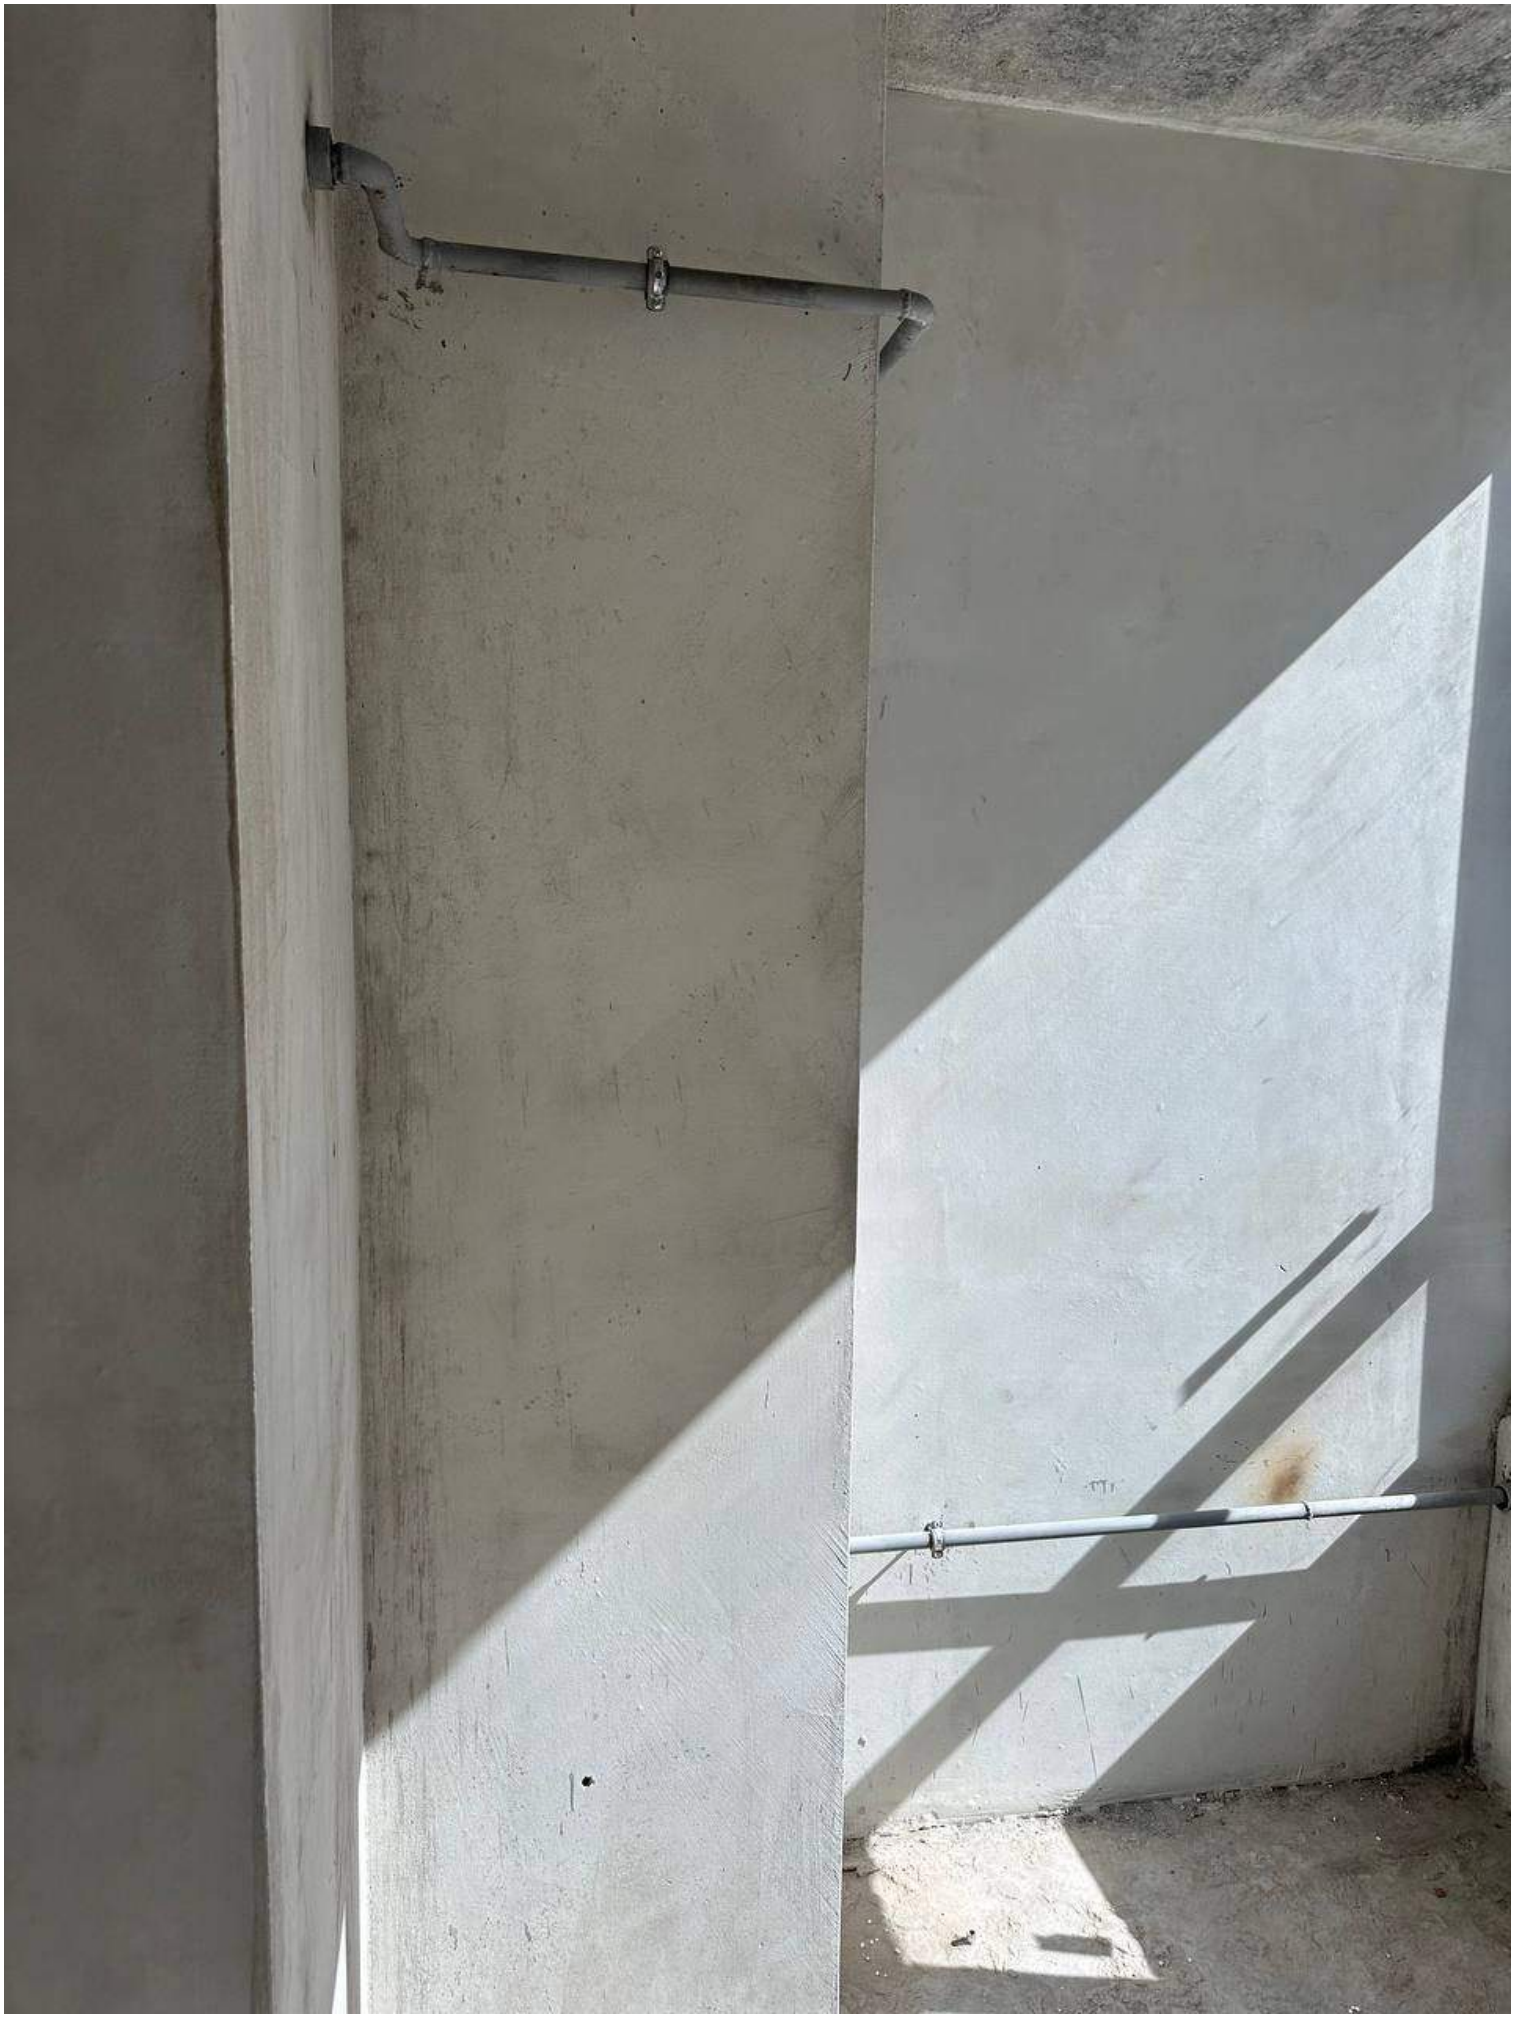

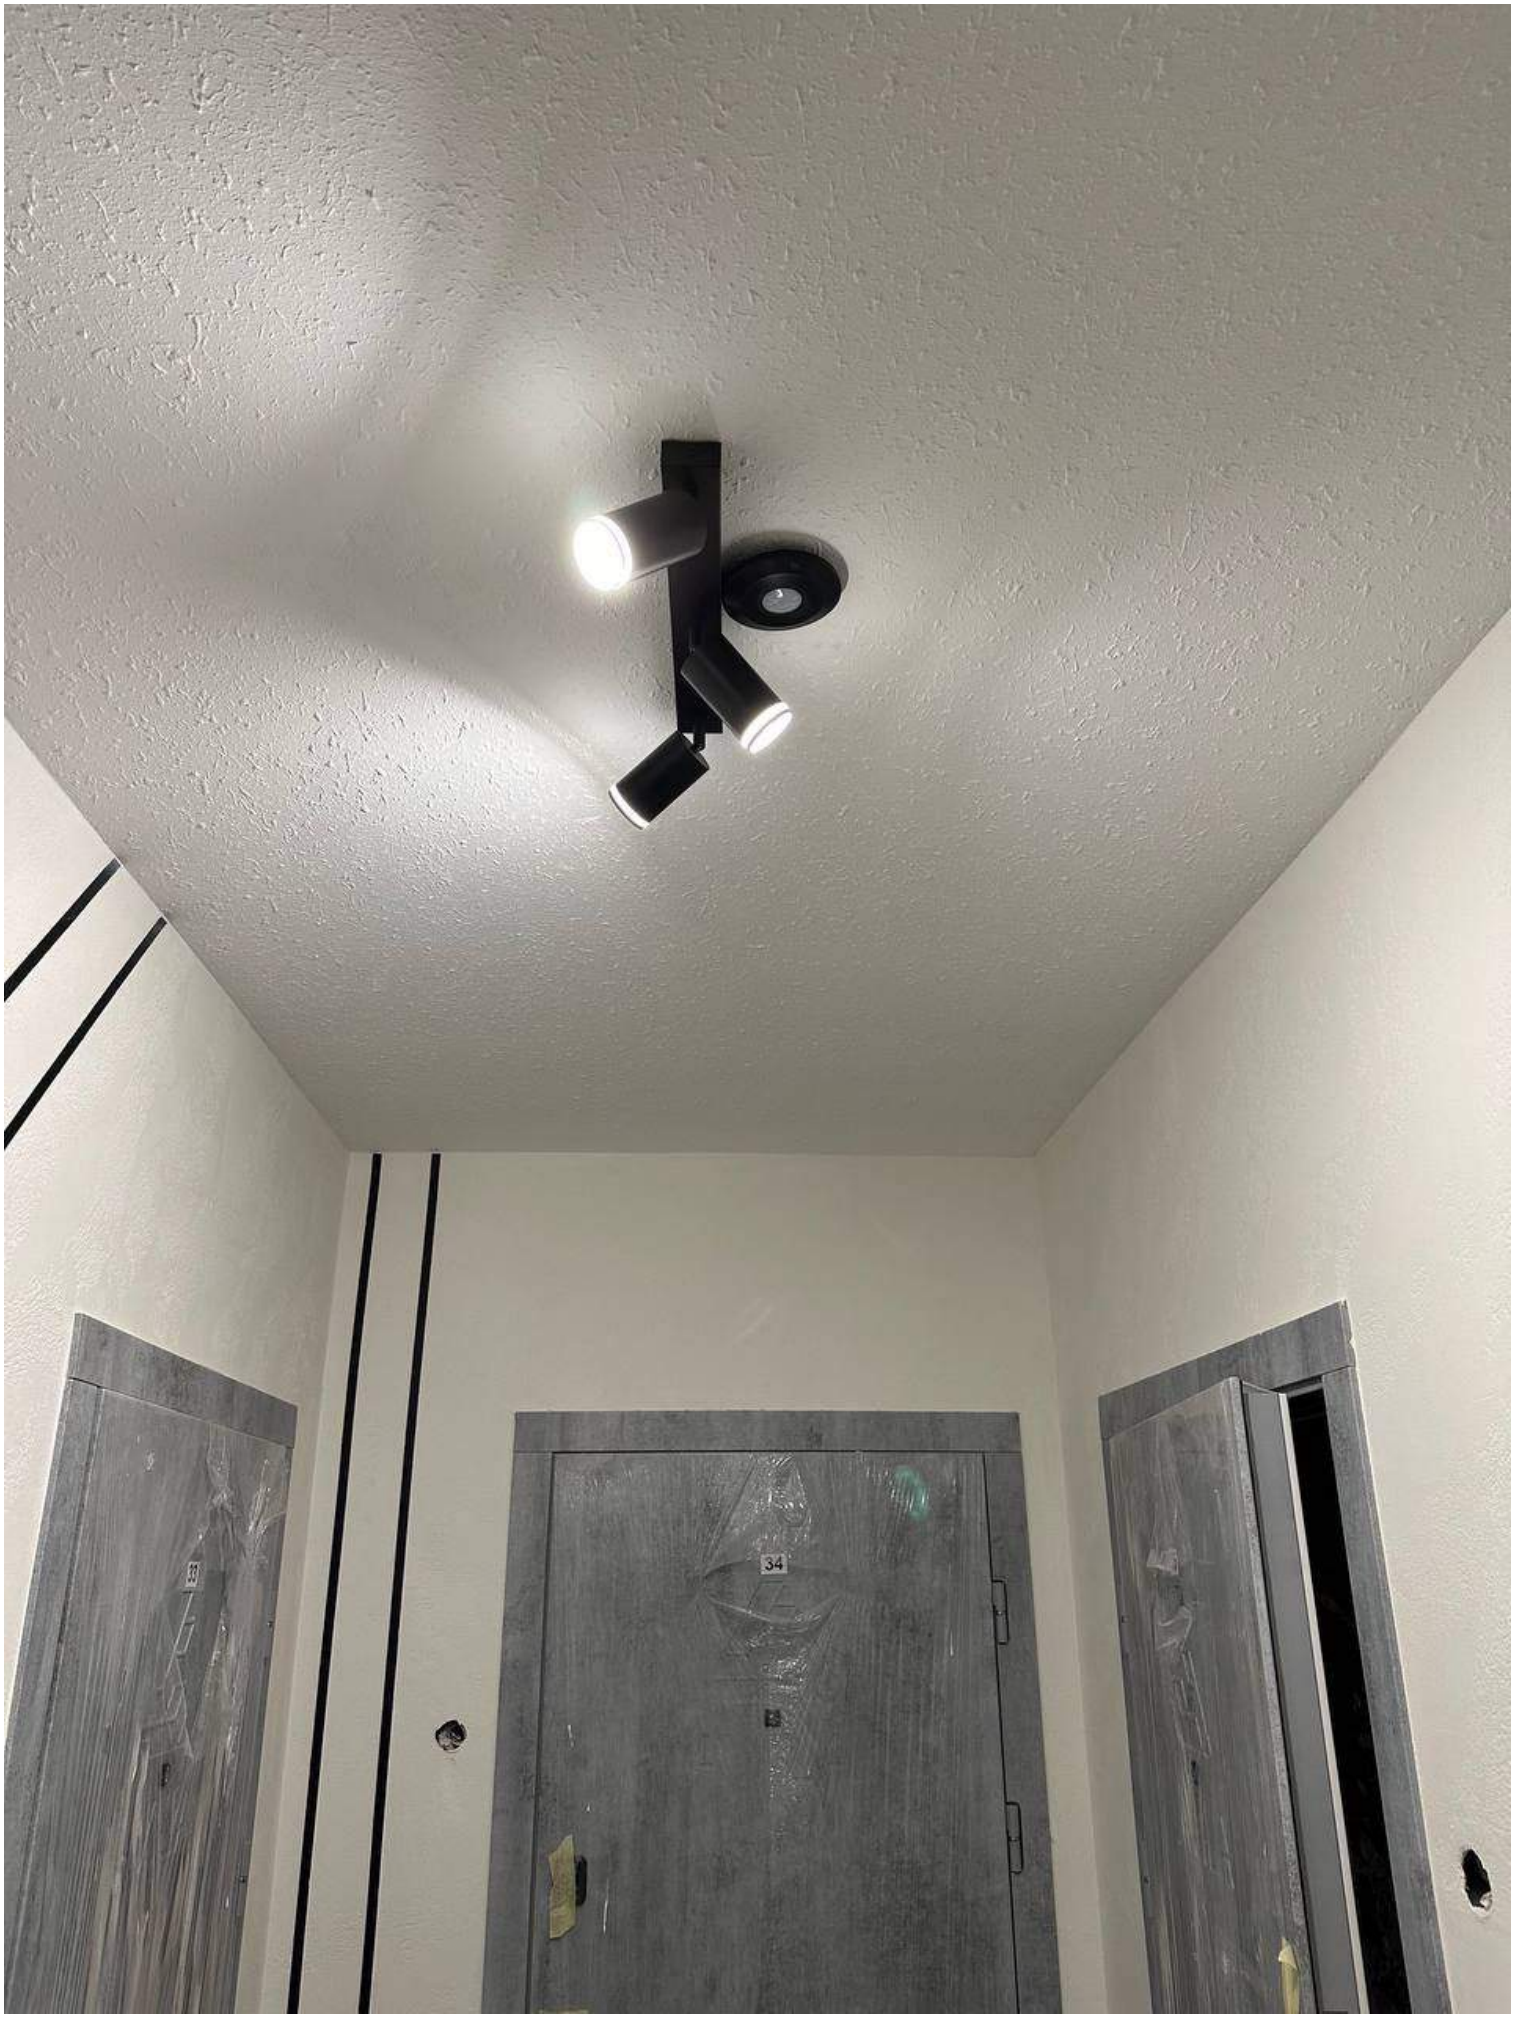
34

2
поверх

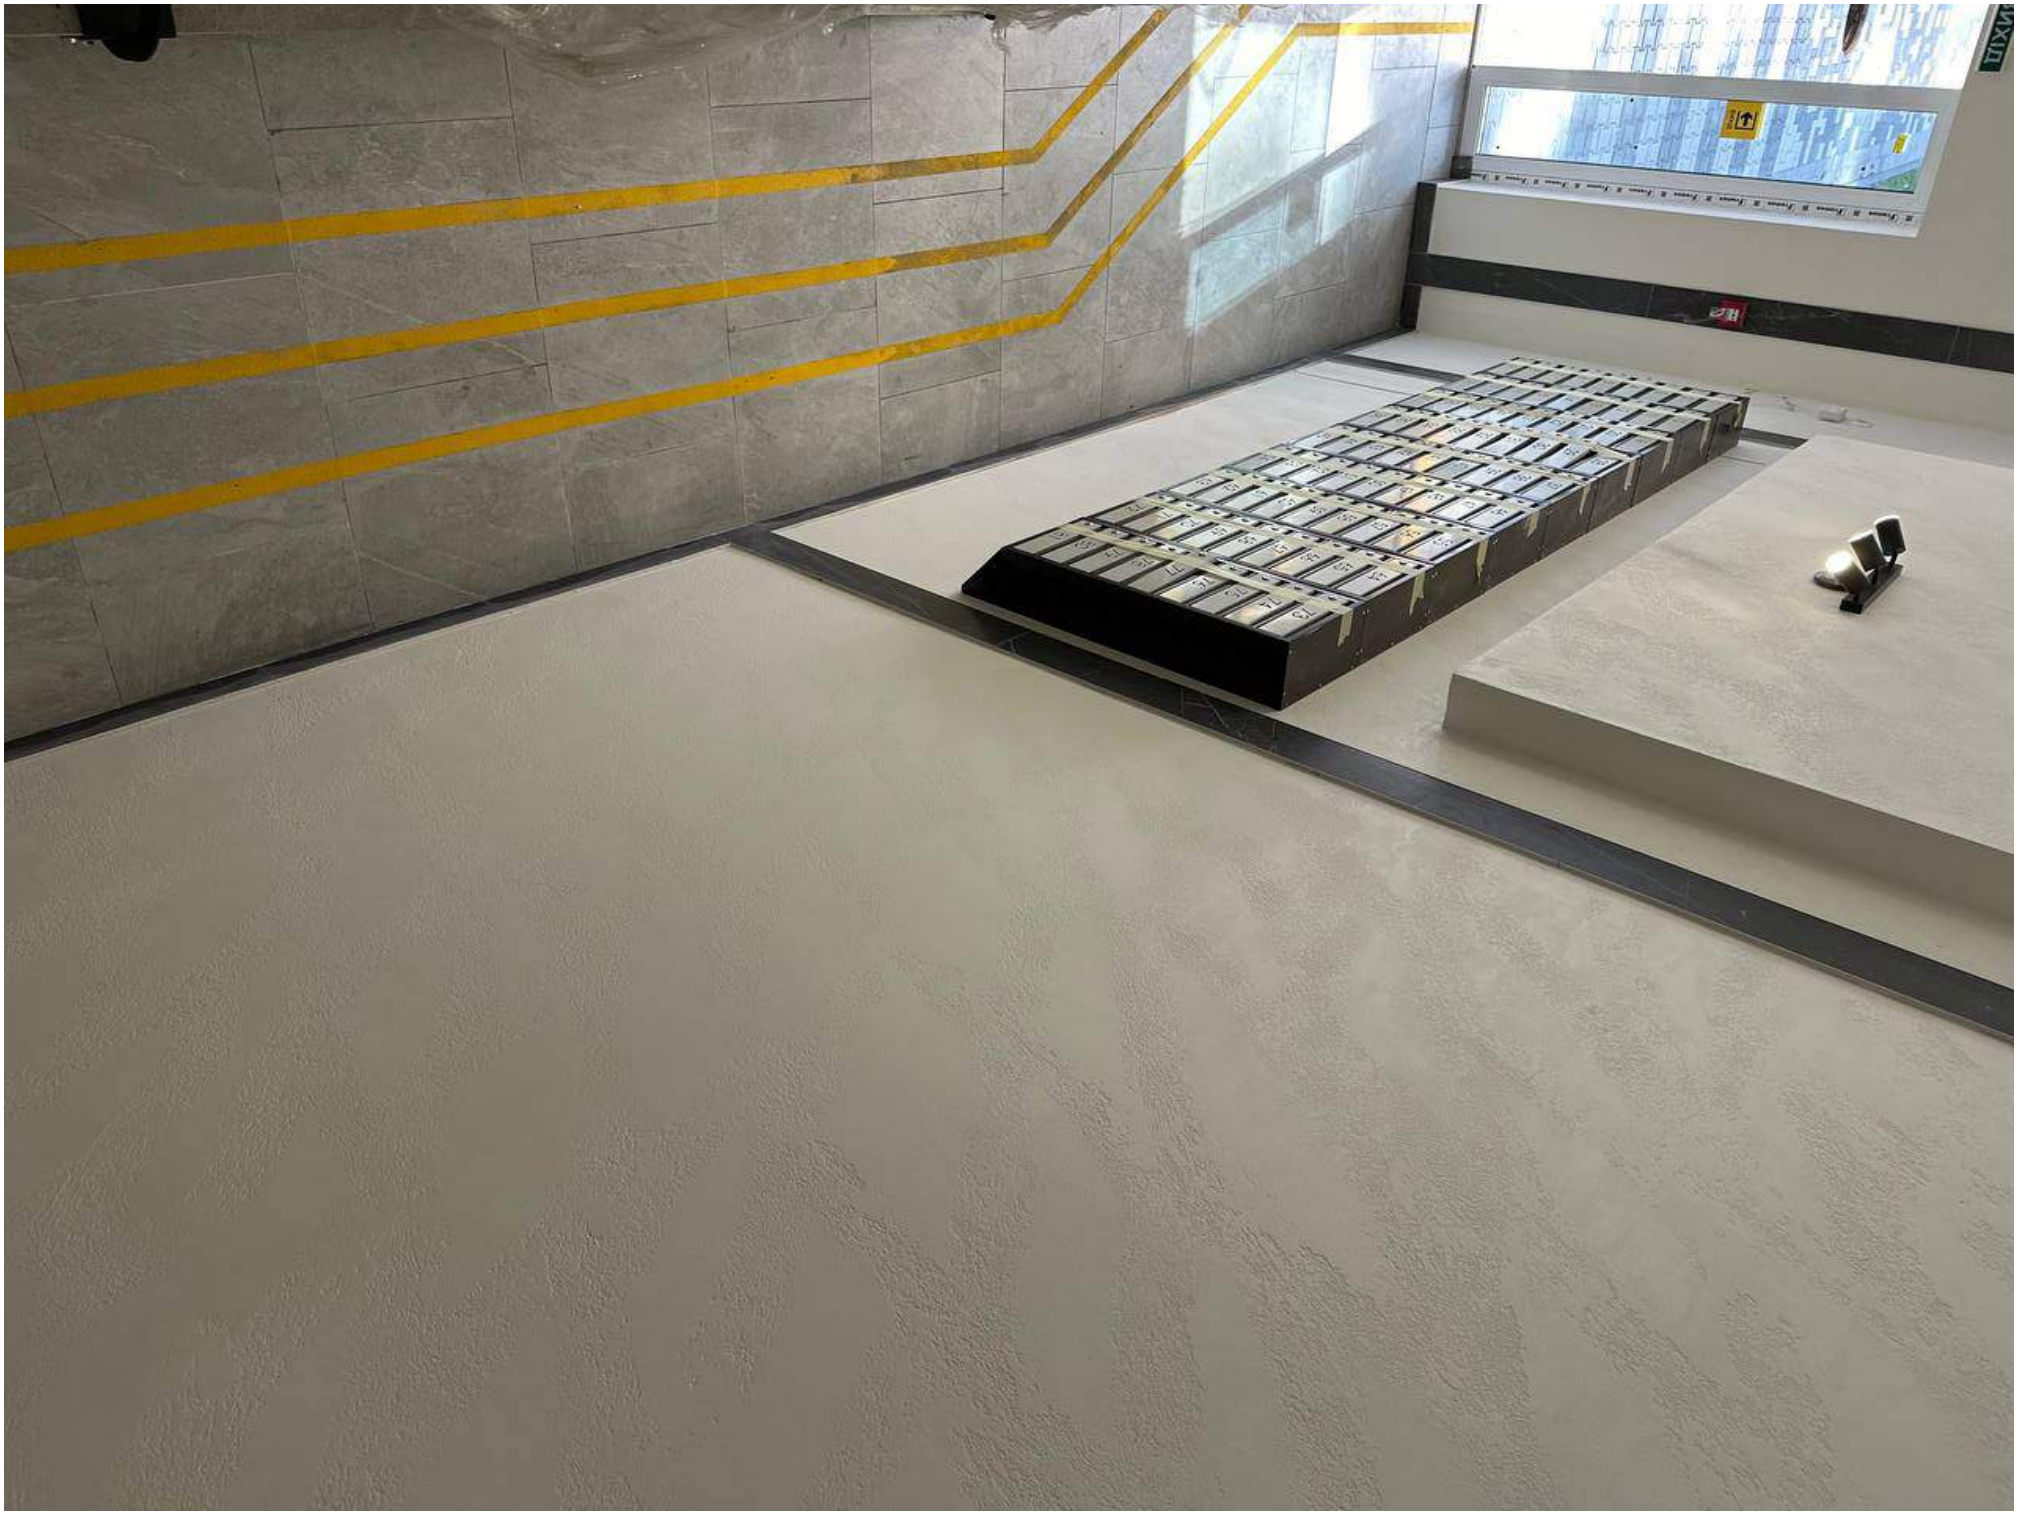

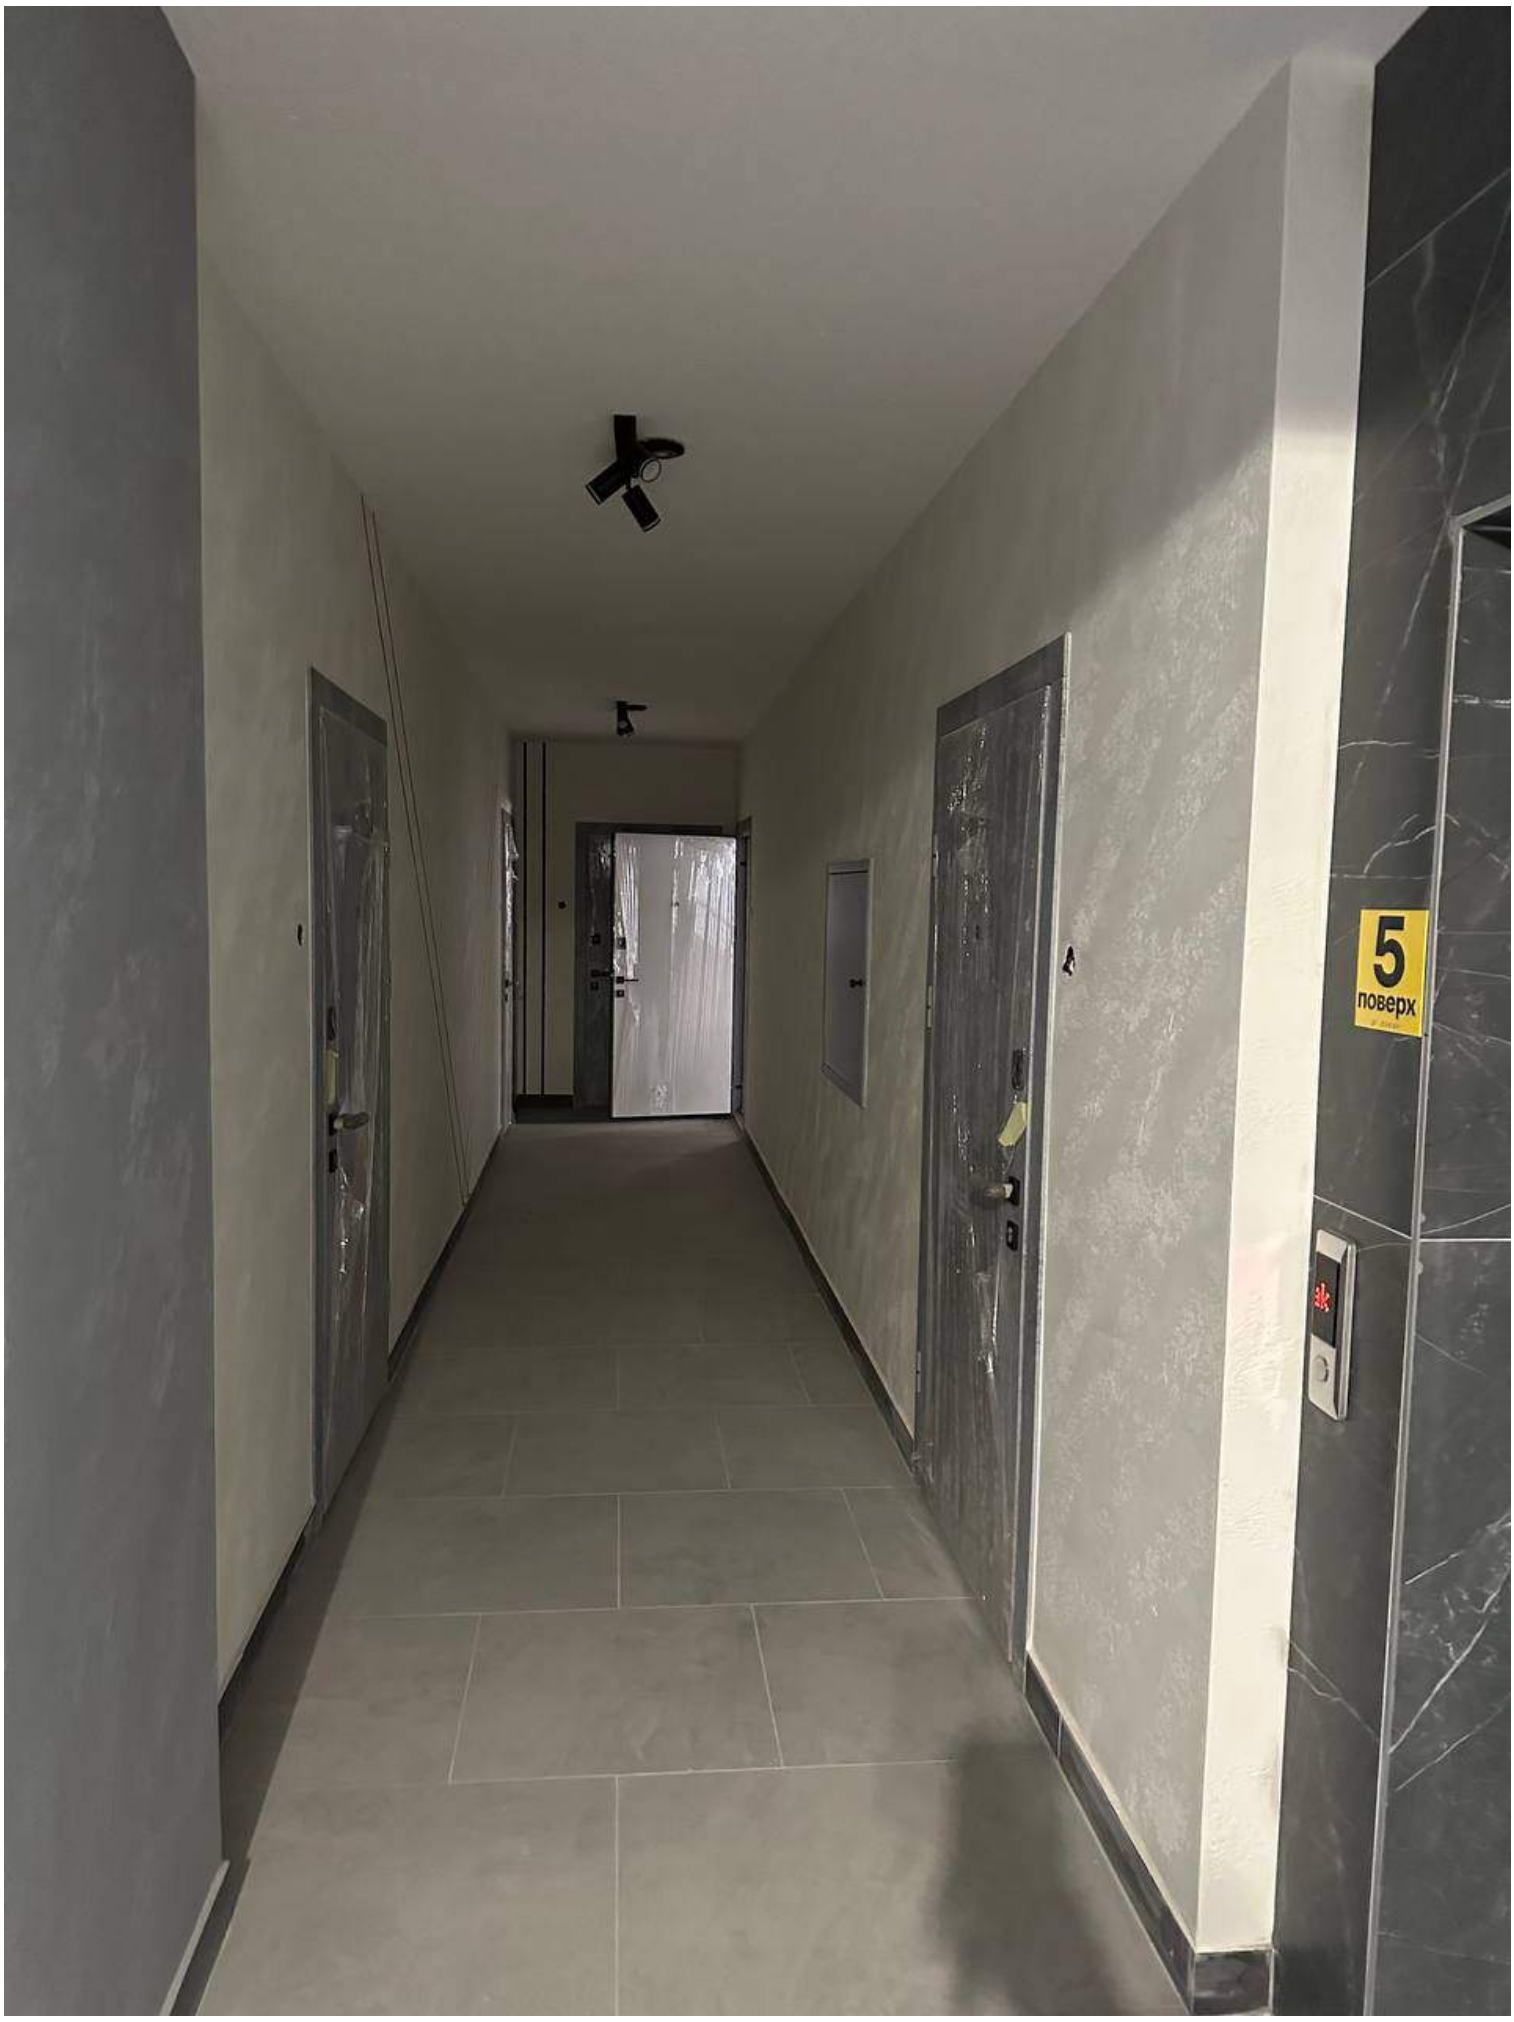
5
поверх

7 ПОВЕРХ
2

62
61
60
59
63

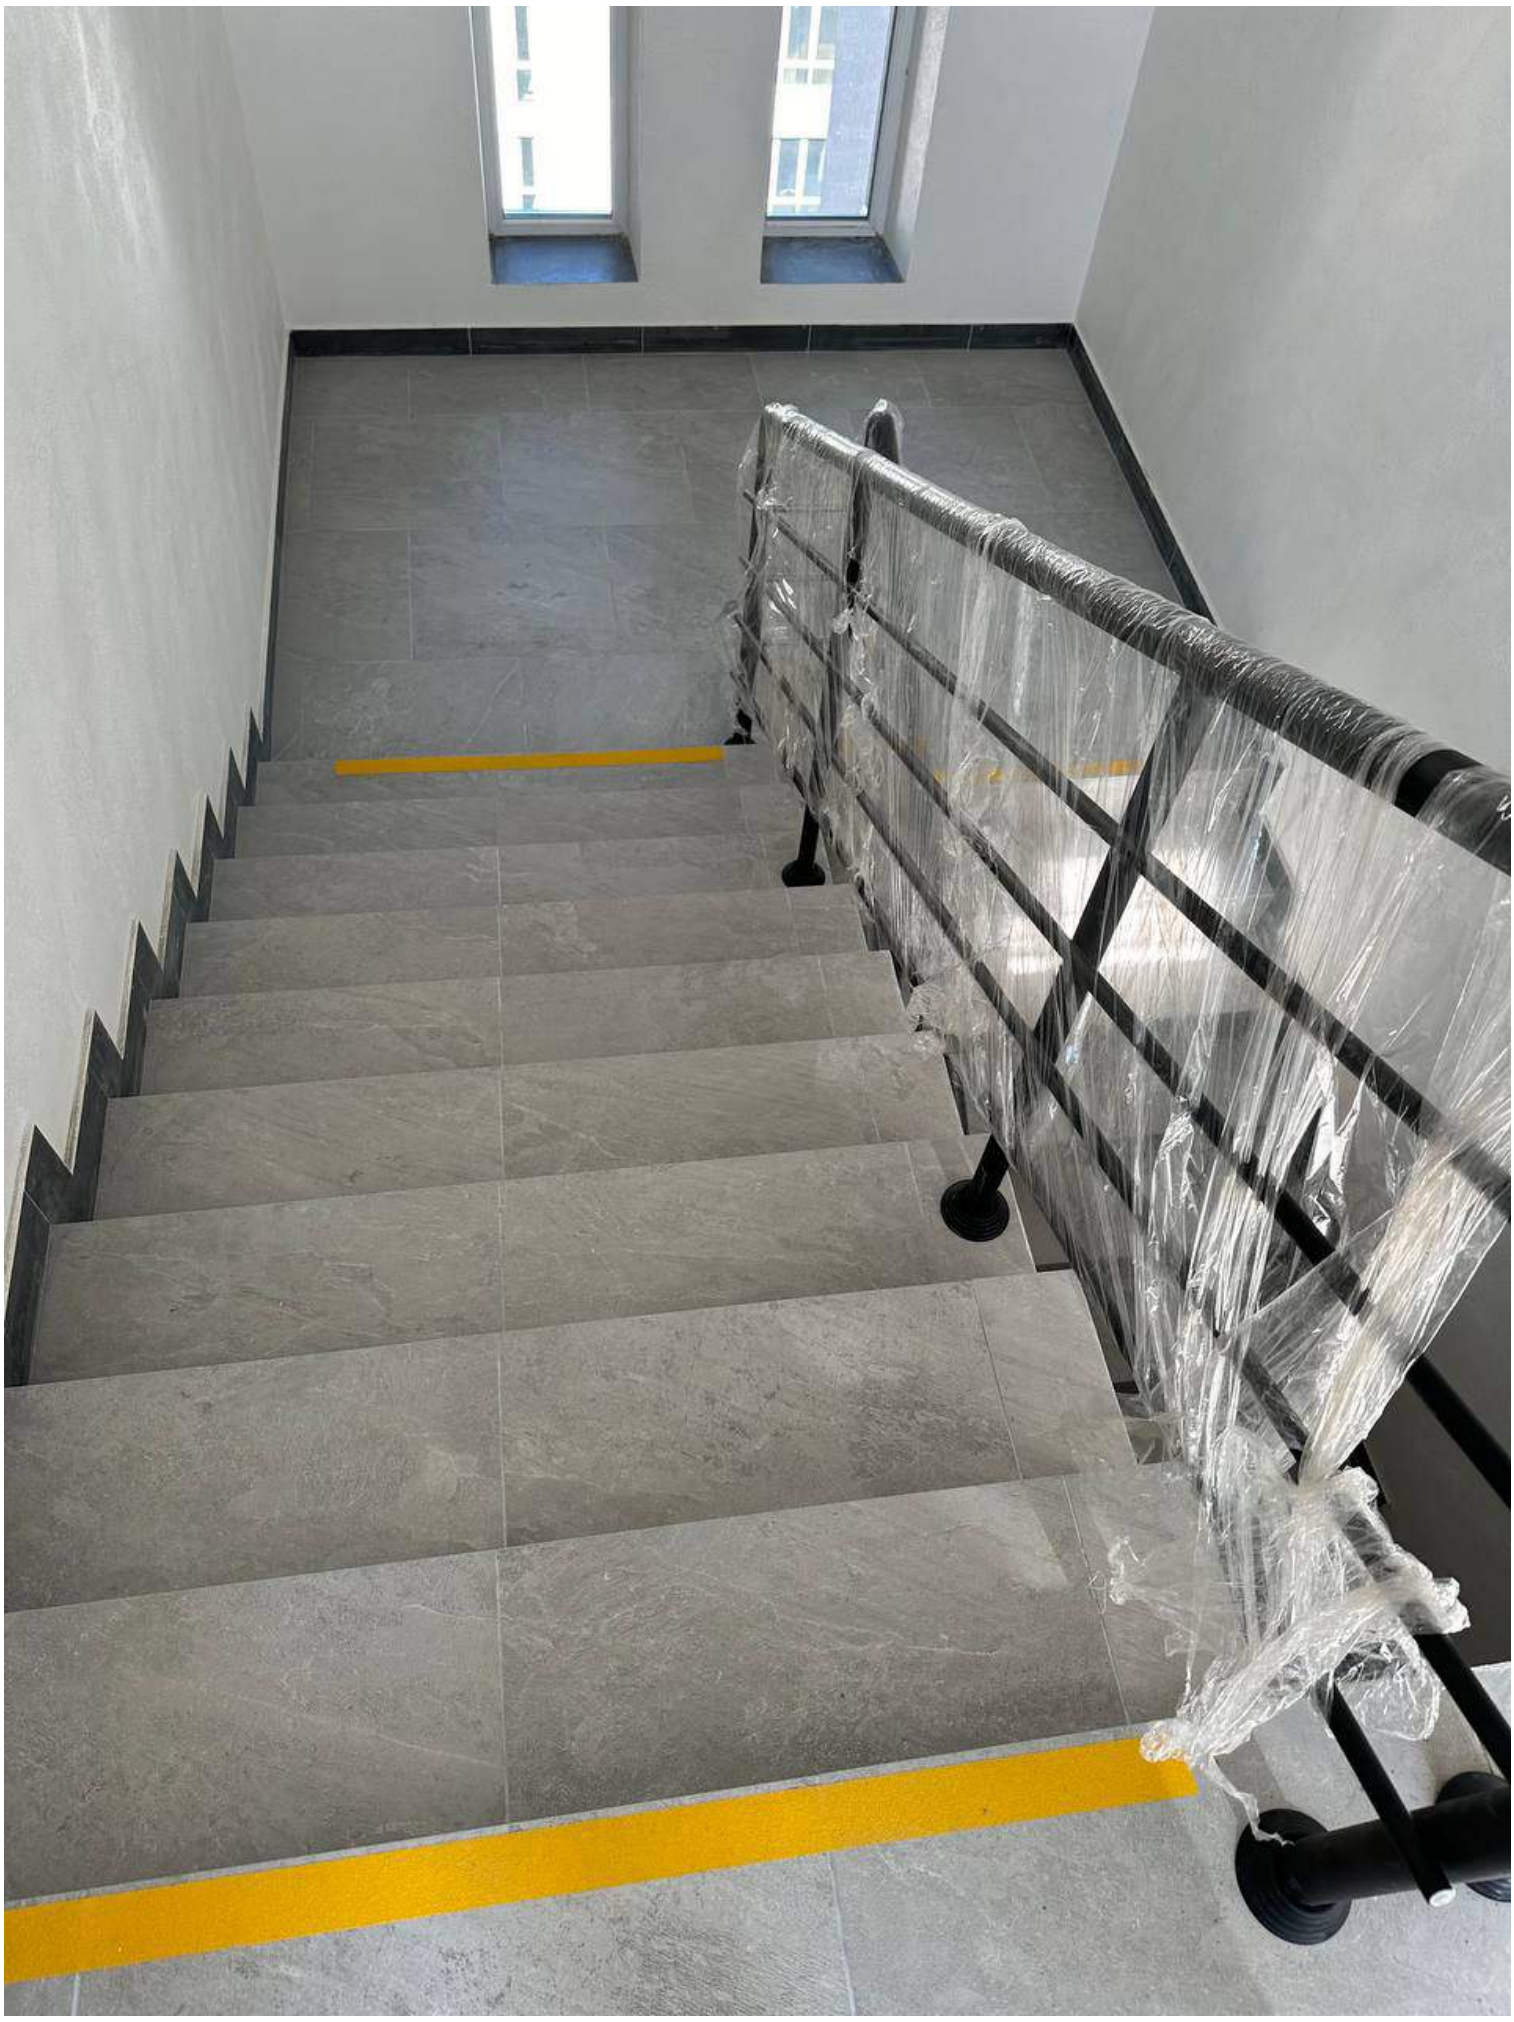

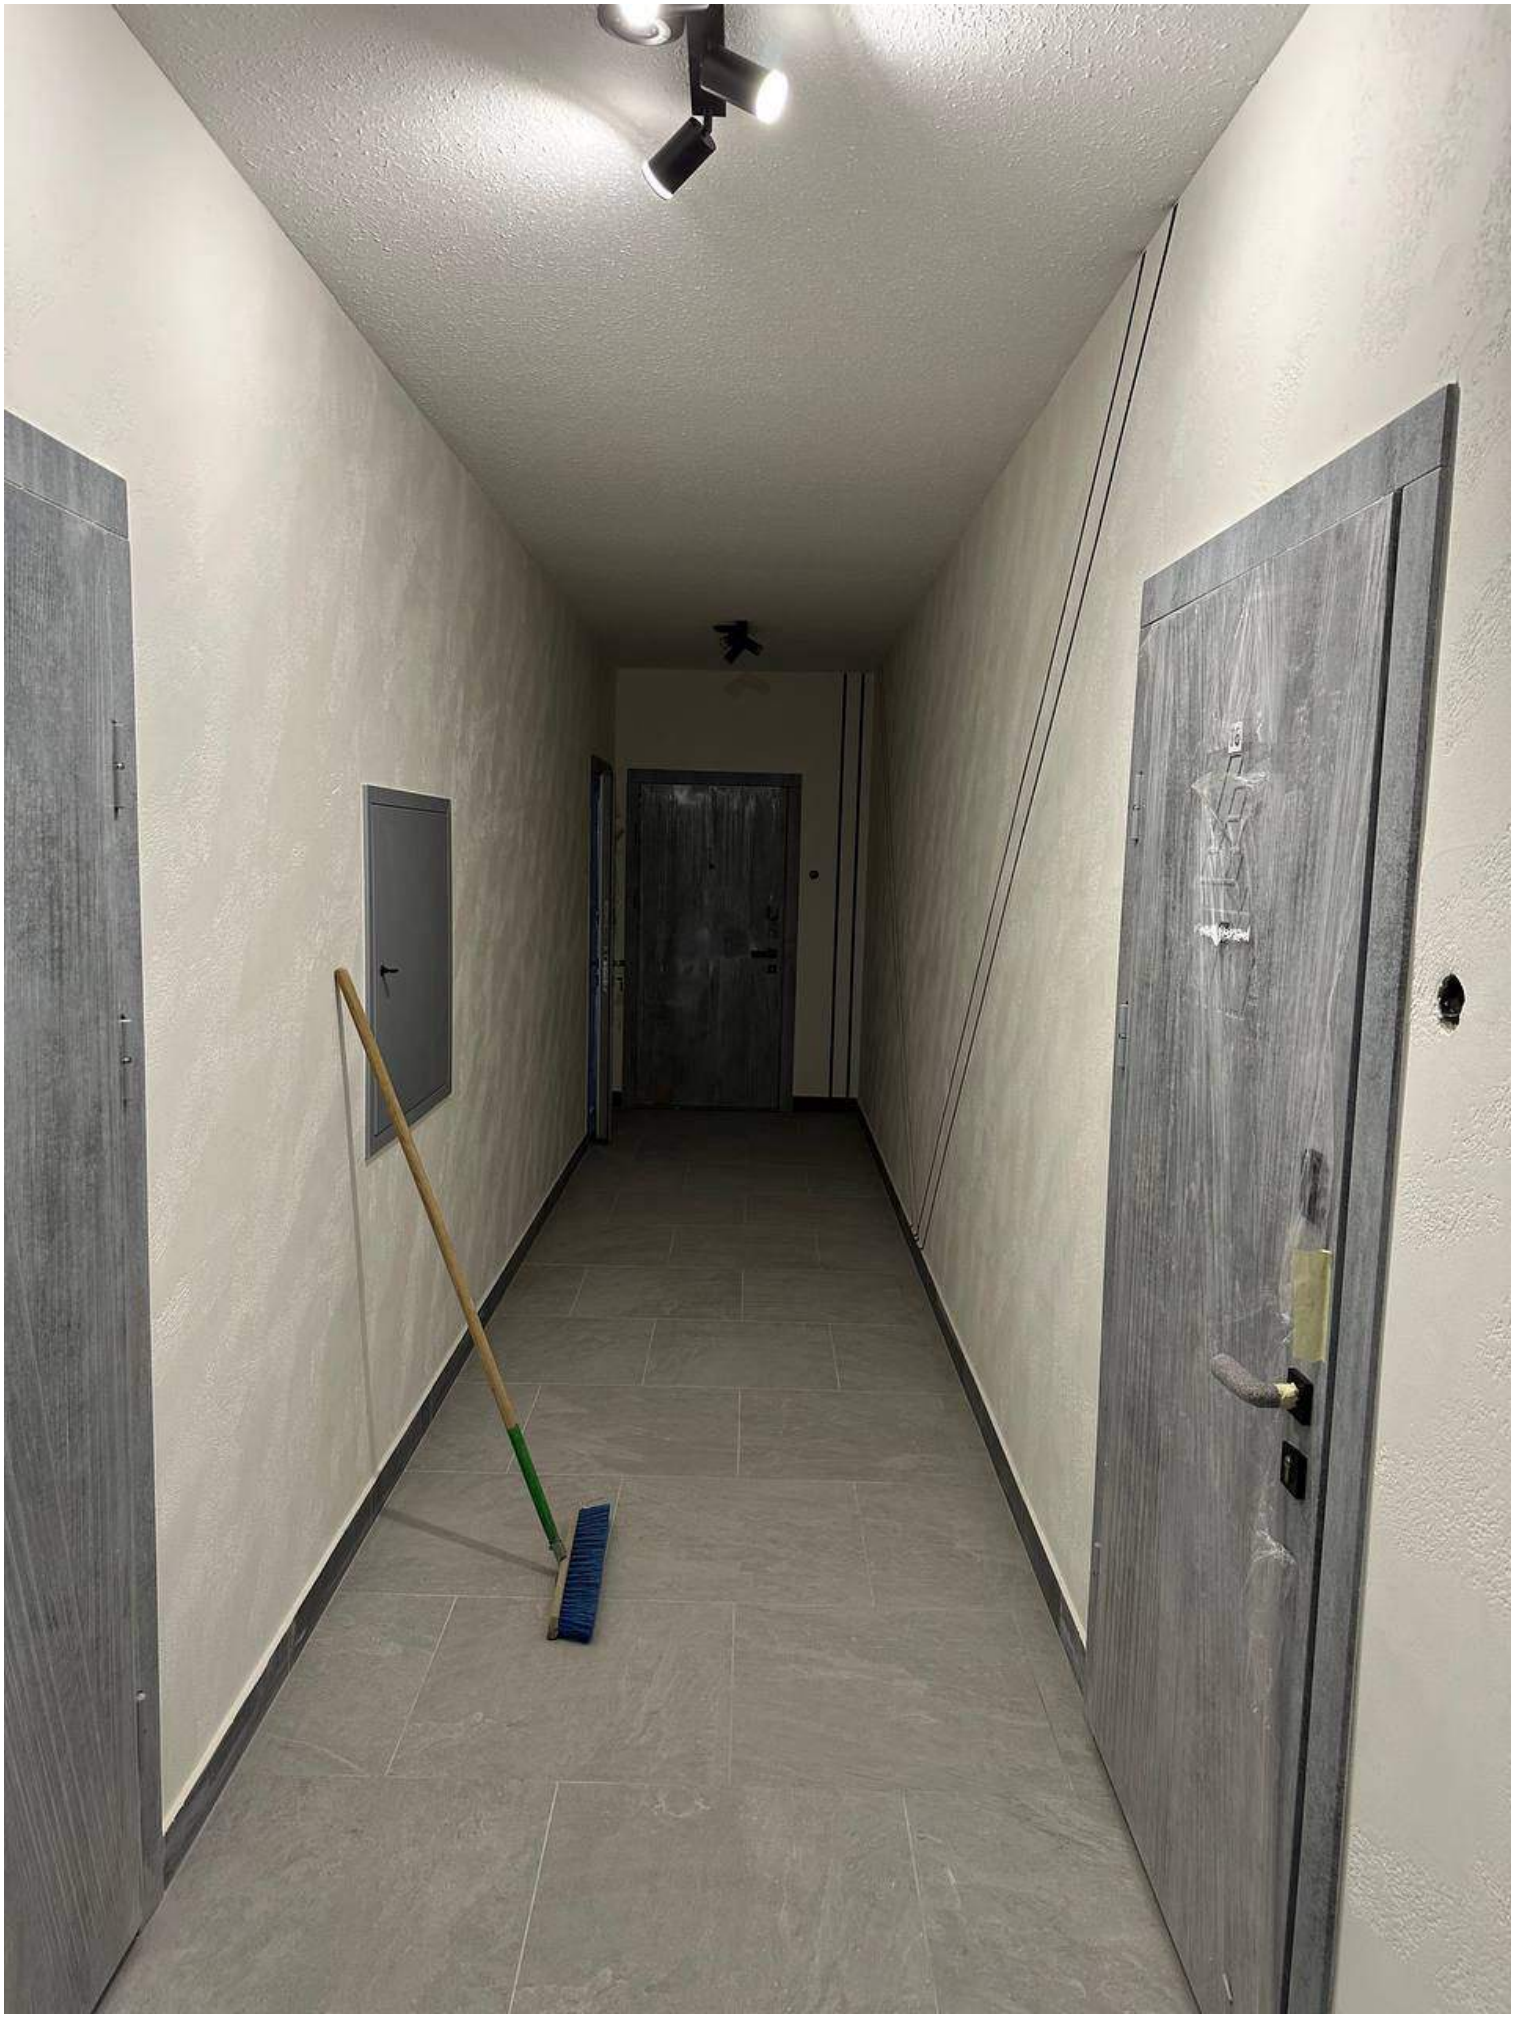

76
75
74

Nitto

Nitto
FIBERGUARD for Fiber & CO2 Laser

8
поверх

71
70
69
68

SANEL
ОДС ПРОМІНЬ

ОДС ПРОМІНЬ
SANEL
BUDFAVORIT-630KG

ПОВЕРХ

9
поверх

8 ПОВЕРХ

SANELI
BUDFAVORIT-1000KG

62
61
60
59
63

7
поверх

22
21
20
19
kalo

21

5 ПОВЕРХ

37
40
39
38

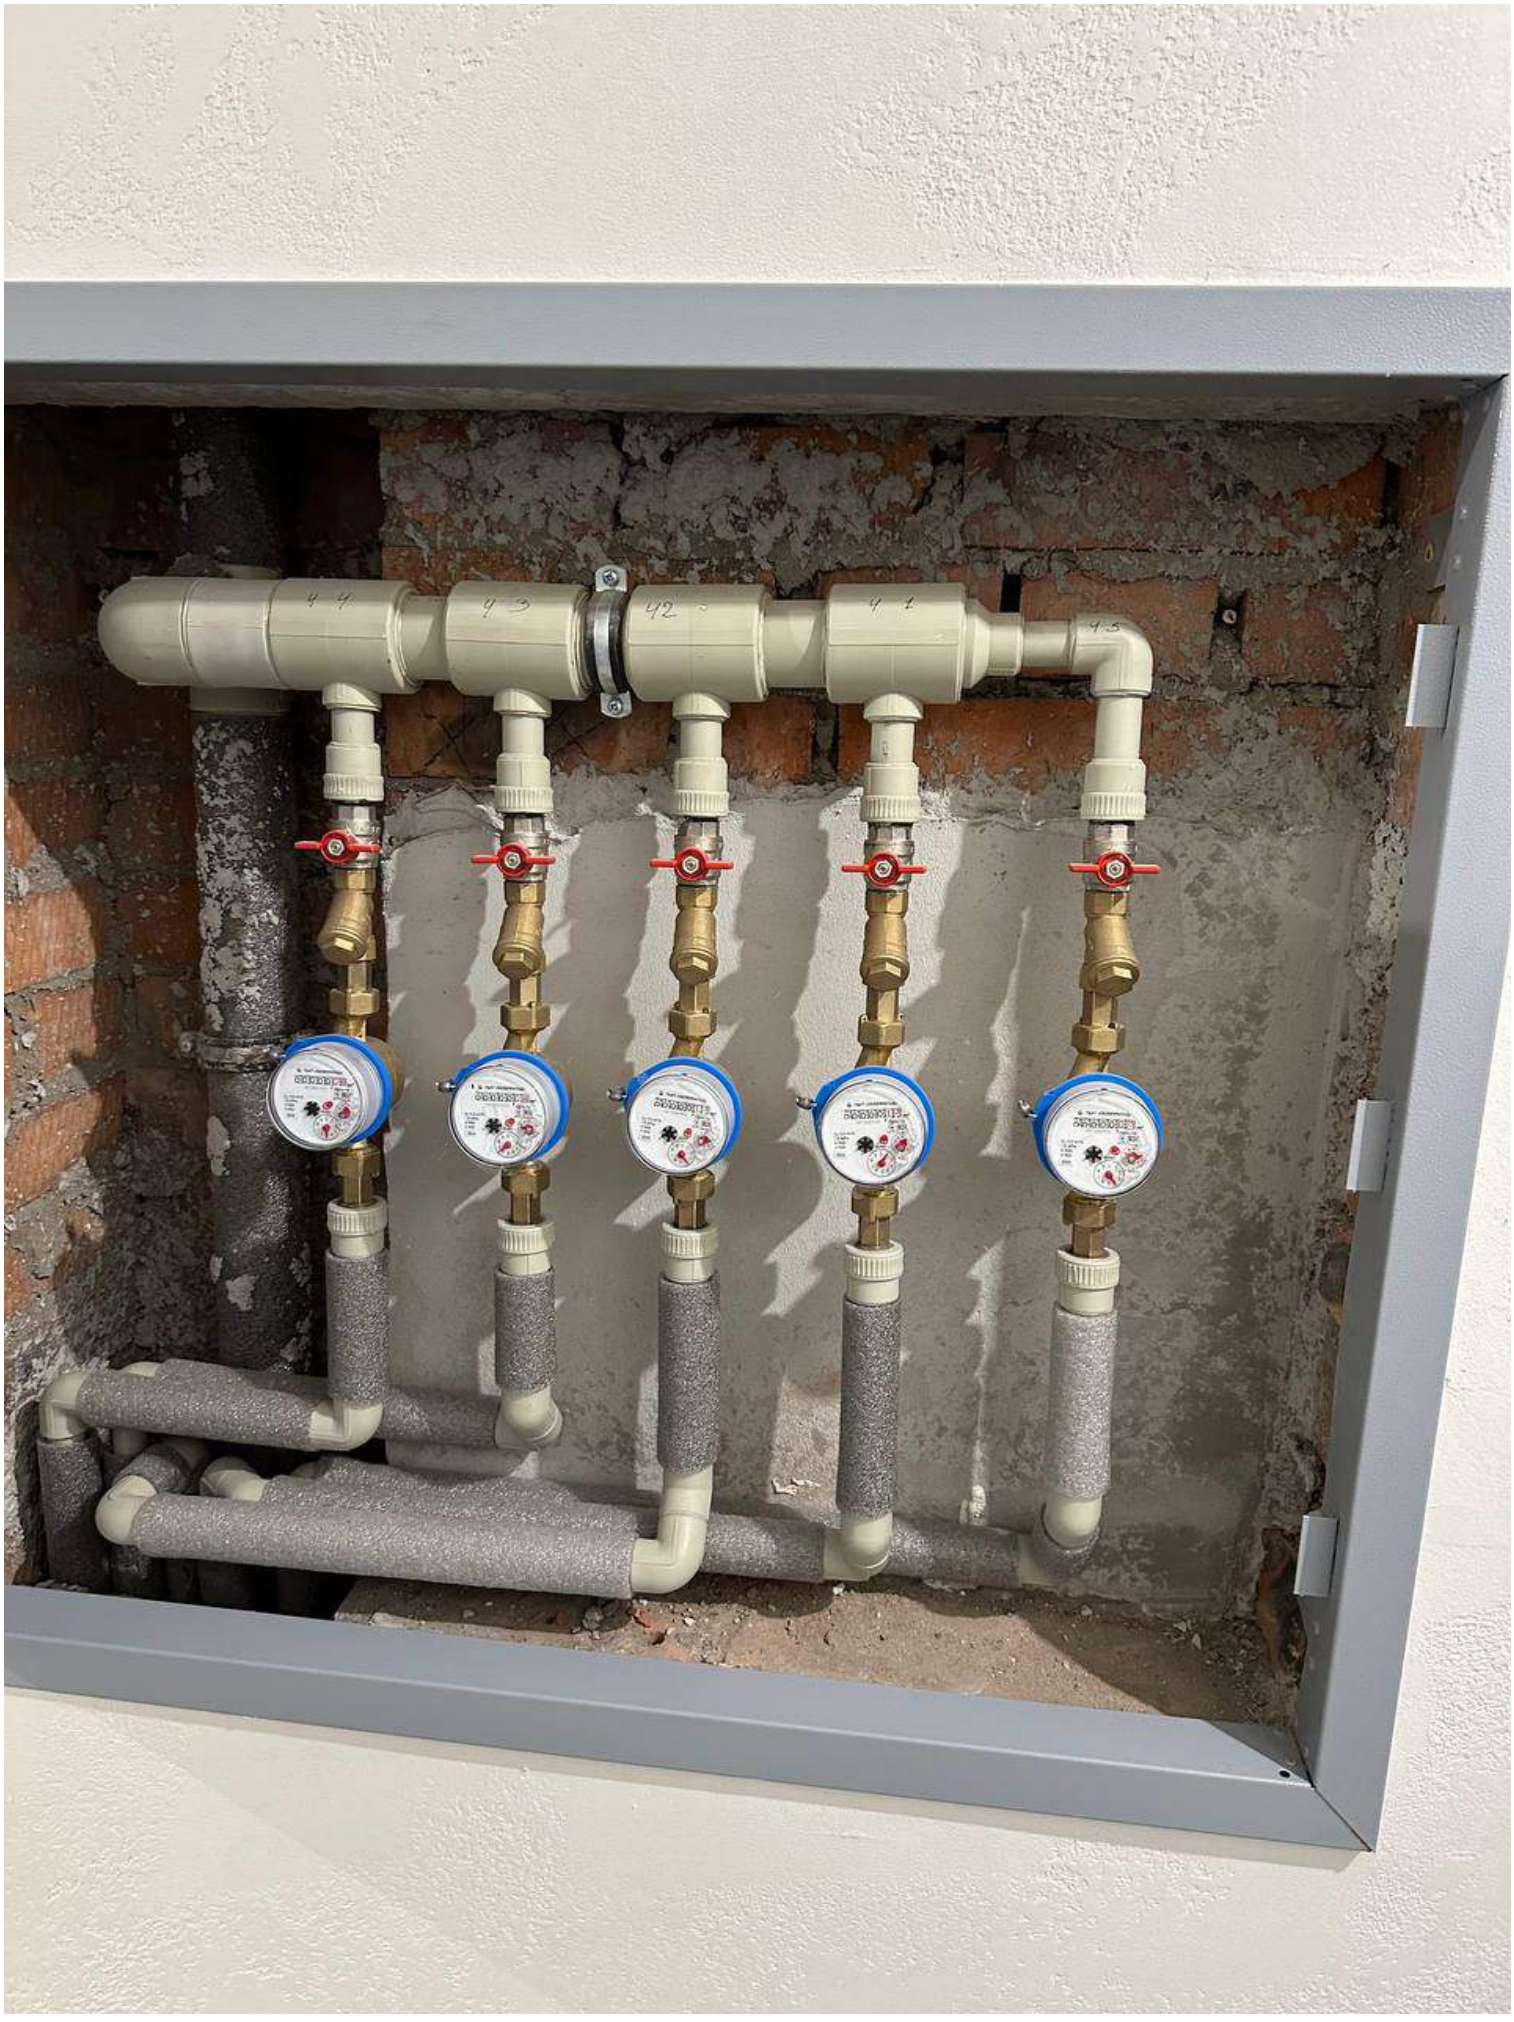
44
43
42
41
45

3
поверх

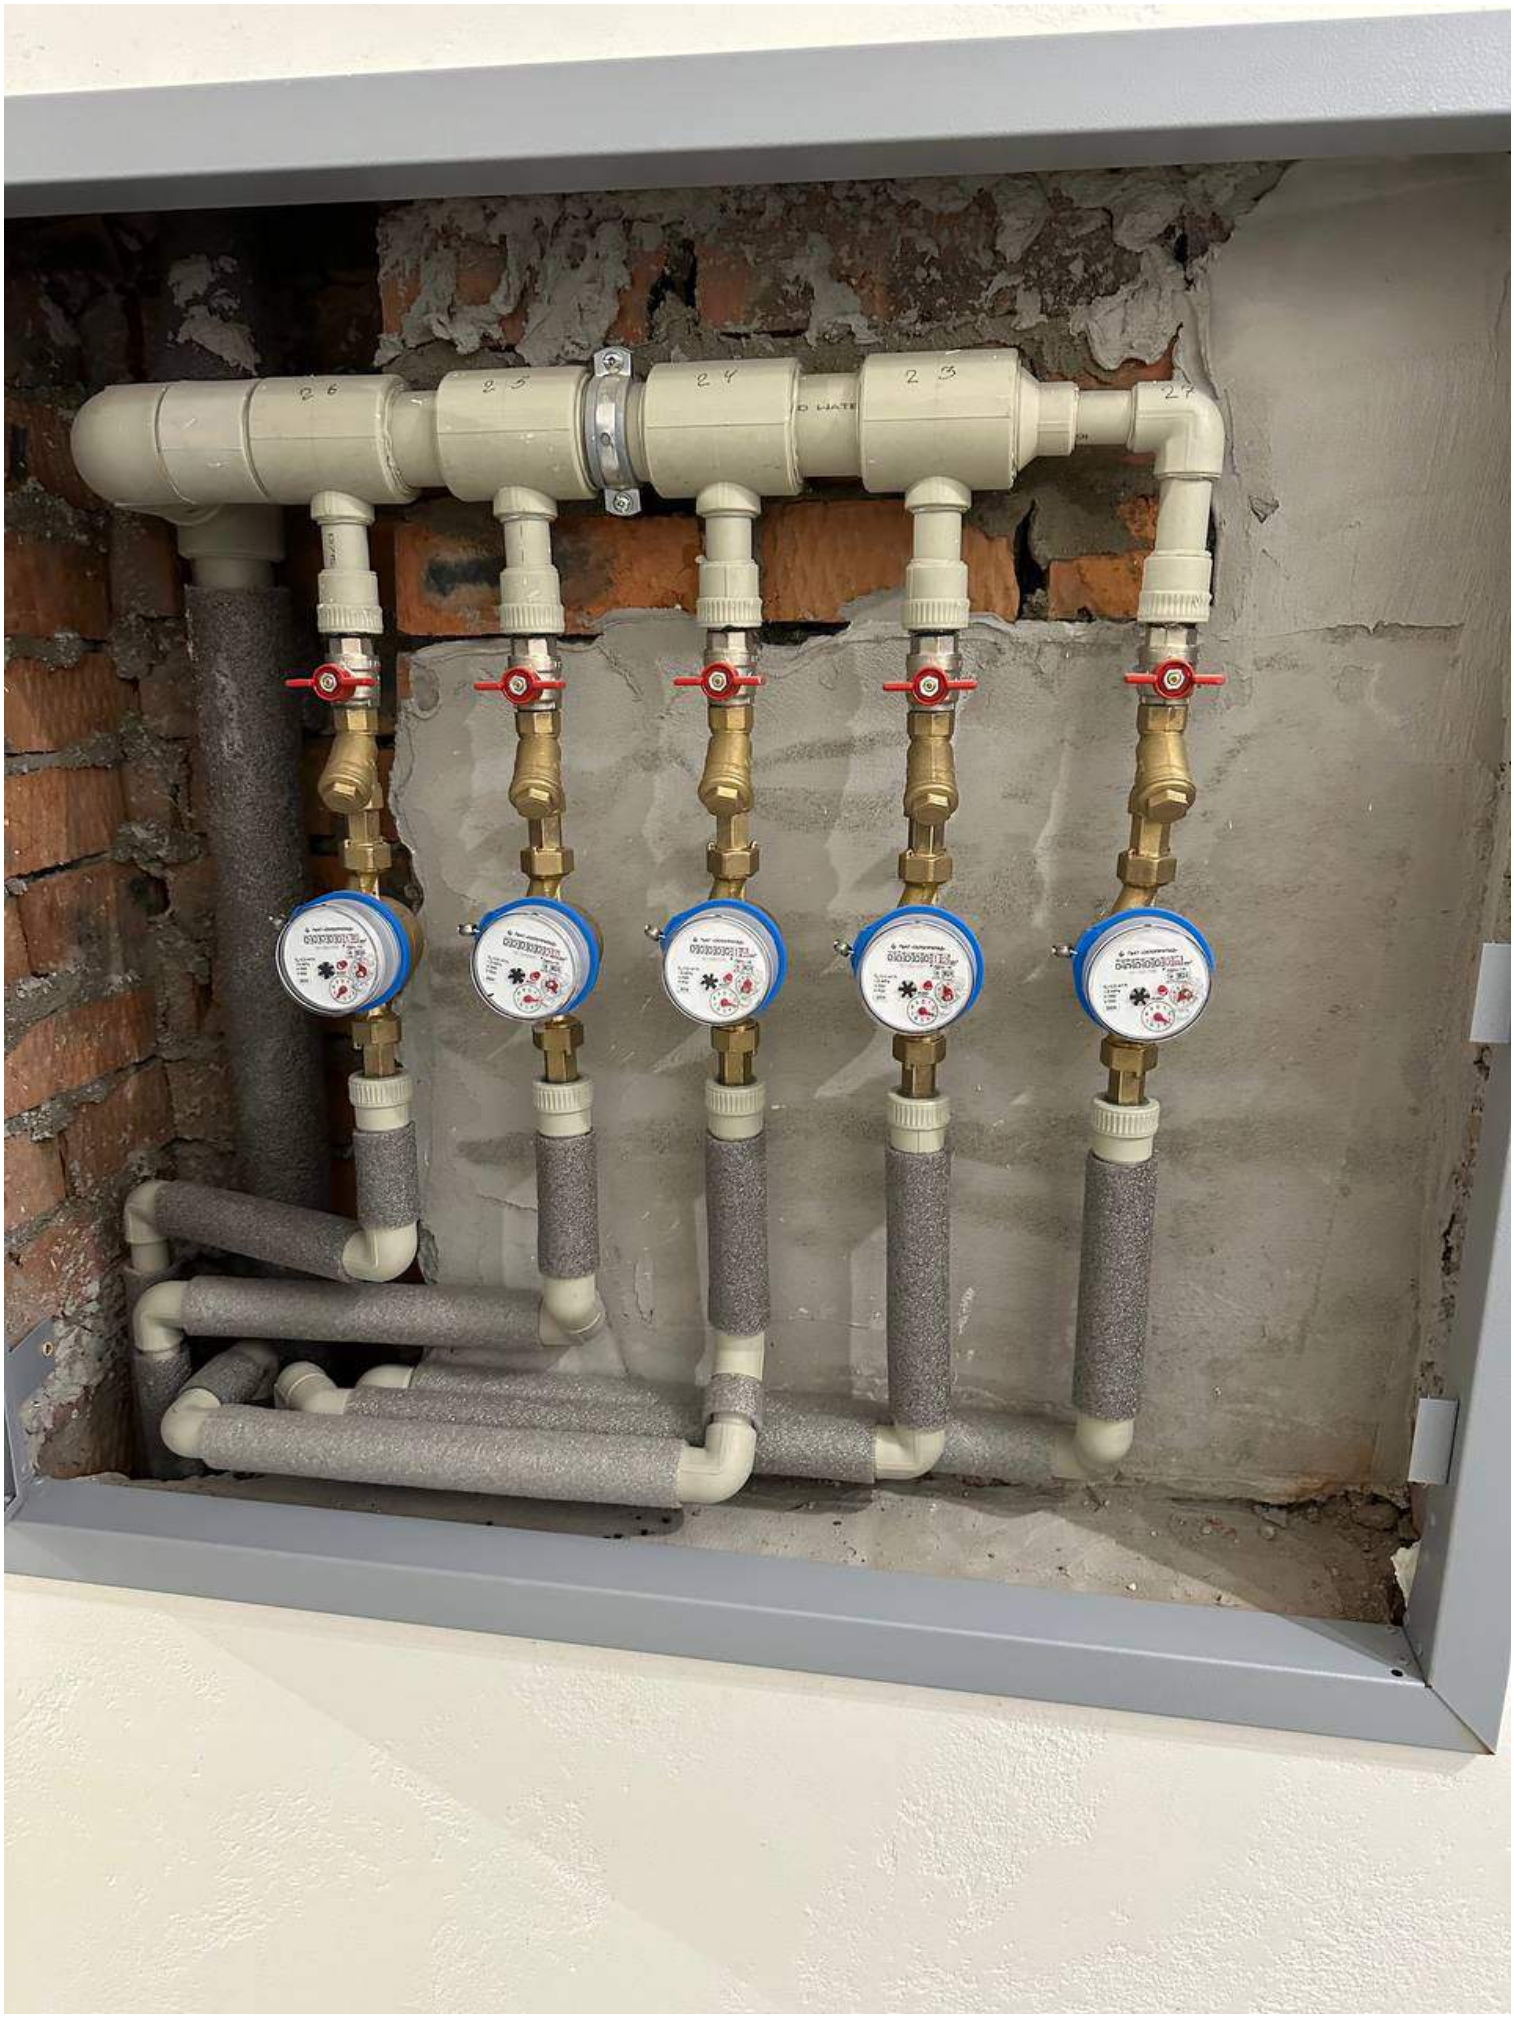
26
25
24
23
27

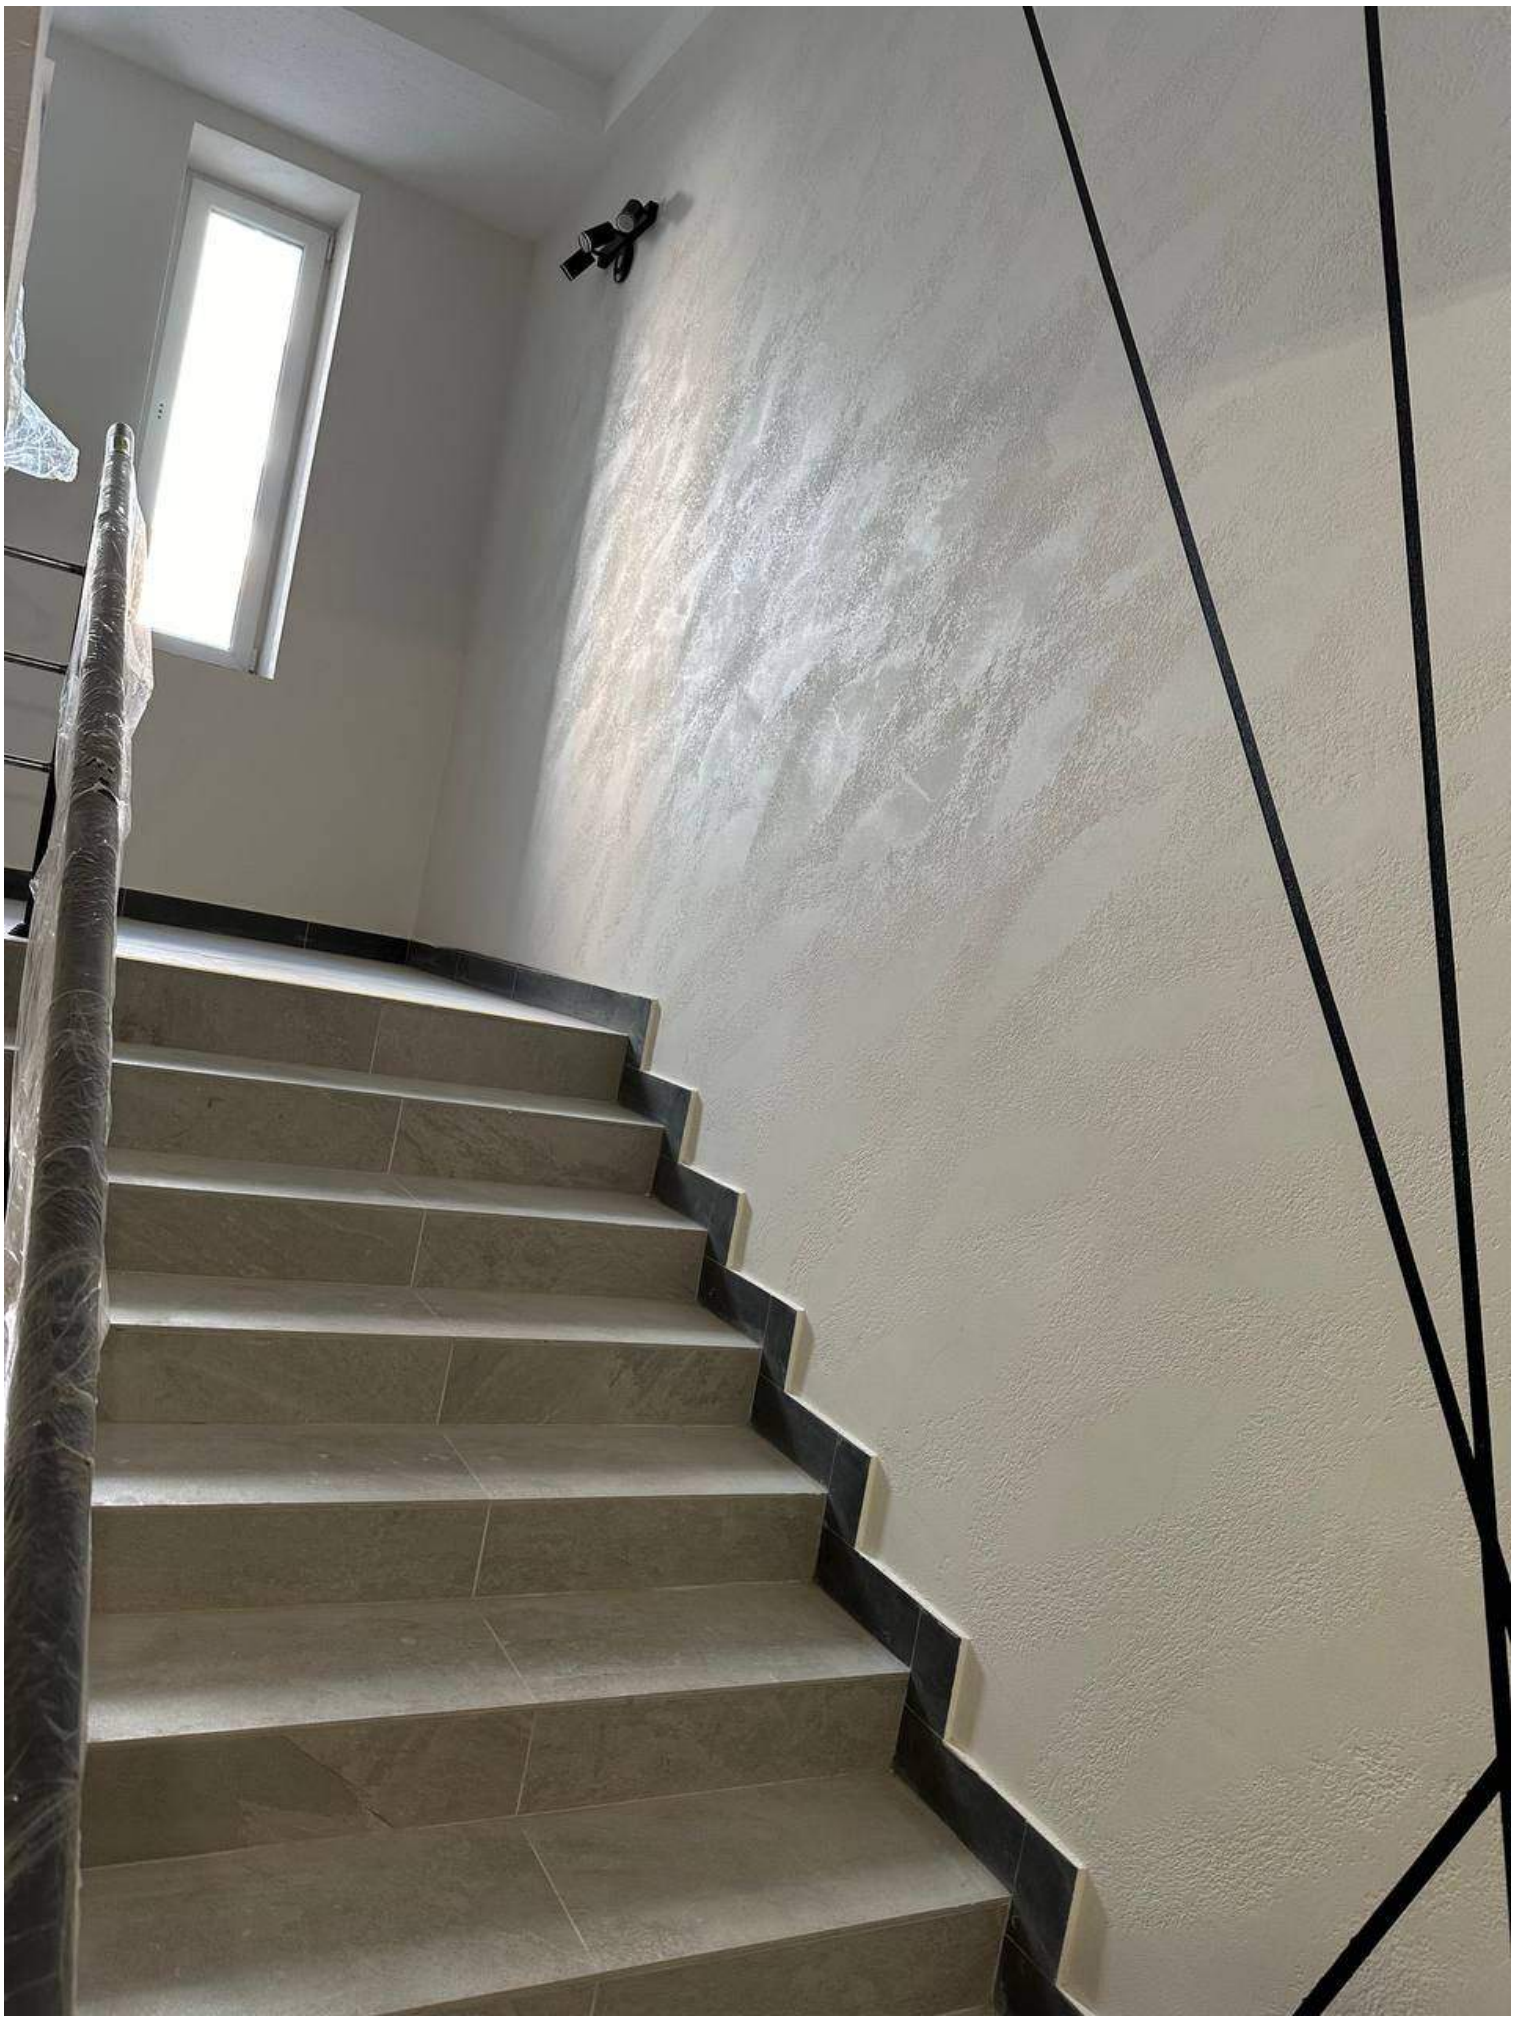

08-04-24
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 ПОВЕРХ

8
7
6
5
9

C25
C25
C16
C10

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»
ЛВКч-40і
M24
UA.TR.001
40000937

1
поверх

EBARA Pumps europe S.P.A.
EBARA
E-SPD
MT 2200
362425000
V 230
Hz 50/60
Kw 2.2
Kg 3.14
Ref. 0322
www.ebaraeurope.com
ET1
iWT
E-SPD

Nitto
FIBERGUARD for Fiber & CO2 Laser
LASERGUARD for CO2 Laser
1000
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

СТРАЖ
METHANE GAS
DETECTOR
FAULT
POWER
TEST

ЕЛЕКТРОЩИТОВА

СТРАЖ
METHANE GAS
DETECTOR
FAULT
POWER
TEST

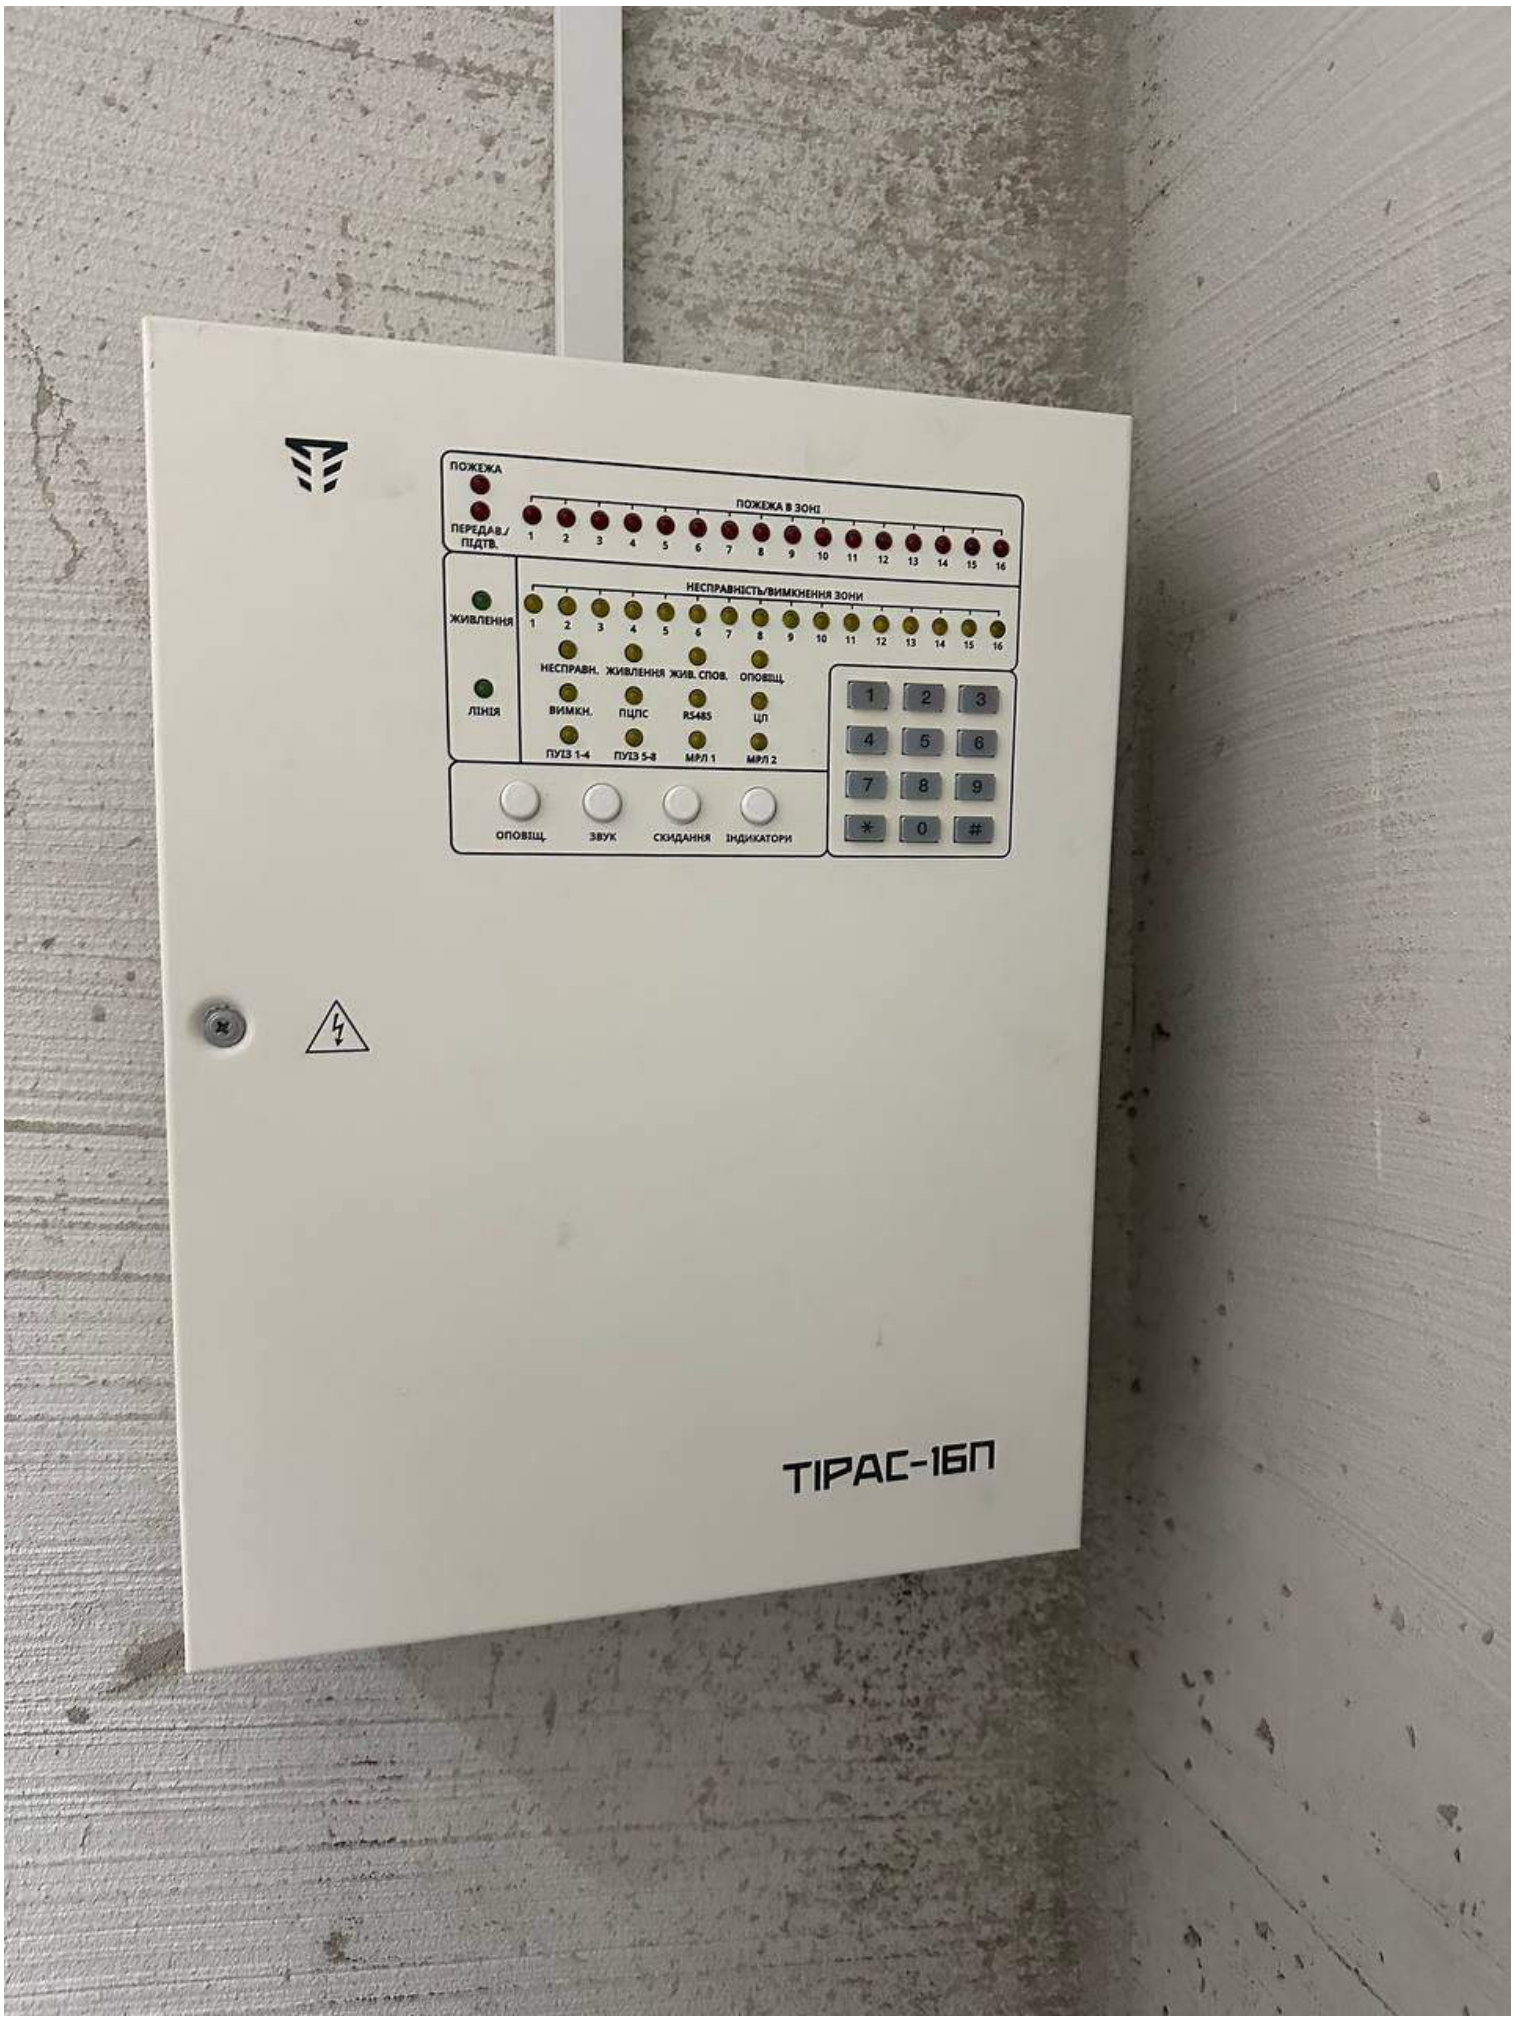
ПОЖЕЖА
ПЕРЕДАВ./ ПІДТВ.
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЖИВЛЕННЯ
ЛІНІЯ
НЕСПРАВНІСТЬ/ВИМКНЕННЯ ЗОНИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НЕСПРАВН.
ЖИВЛЕННЯ
ЖИВ. СПОВ.
ОПОВІЩ.
ВИМКН.
ПЦЛС
RS485
ЦЛ
ПУЗЗ 1-4
ПУЗЗ 5-8
МРЛ 1
МРЛ 2
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
ОПОВІЩ.
ЗВУК
СКИДАННЯ
ІНДИКАТОРИ
ТІРАС-16П

0
поверх

Nitto
FIBERGUARD for Fiber & CO_2 Laser
LASERGUARD for CO_2 Laser
630
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
поверх
0

ERSEN
RESCUE
SCHNEIDER
SMP
SEV
BYPASS
SB1
SB2

arkel
RESCUE

KPA
KPB
KFR
L1
FR
LDO
LMD
FAN1
F18
FCU
FPKU
FKU
FKA
KKU
SEV
SB1
SB2
BYPASS
RESCUE

BRKEL
OK
SEV
SB1
SB2
SMP
BYPASS
ERSEN

С ПРОМІНЬ
RESCUE

LDO
LMB
FARD
F18
FCU
FTKU
FKU
FKA
KKU
SEV
0
1
SB1
SB2
SMP
BYPASS
(0) NORMAL
(1)
(2)
(3)
RESCUE
EN AZ 3 AYDA BİR KEZ BAKIM KONTROLÜ YAPTIRINIZ

ARKEL
UDFAVORİT-1000KG
OK
KPA
KPB
SEV
SB1
SB2
SMP
BYPASS
ERSEN
RESCUE
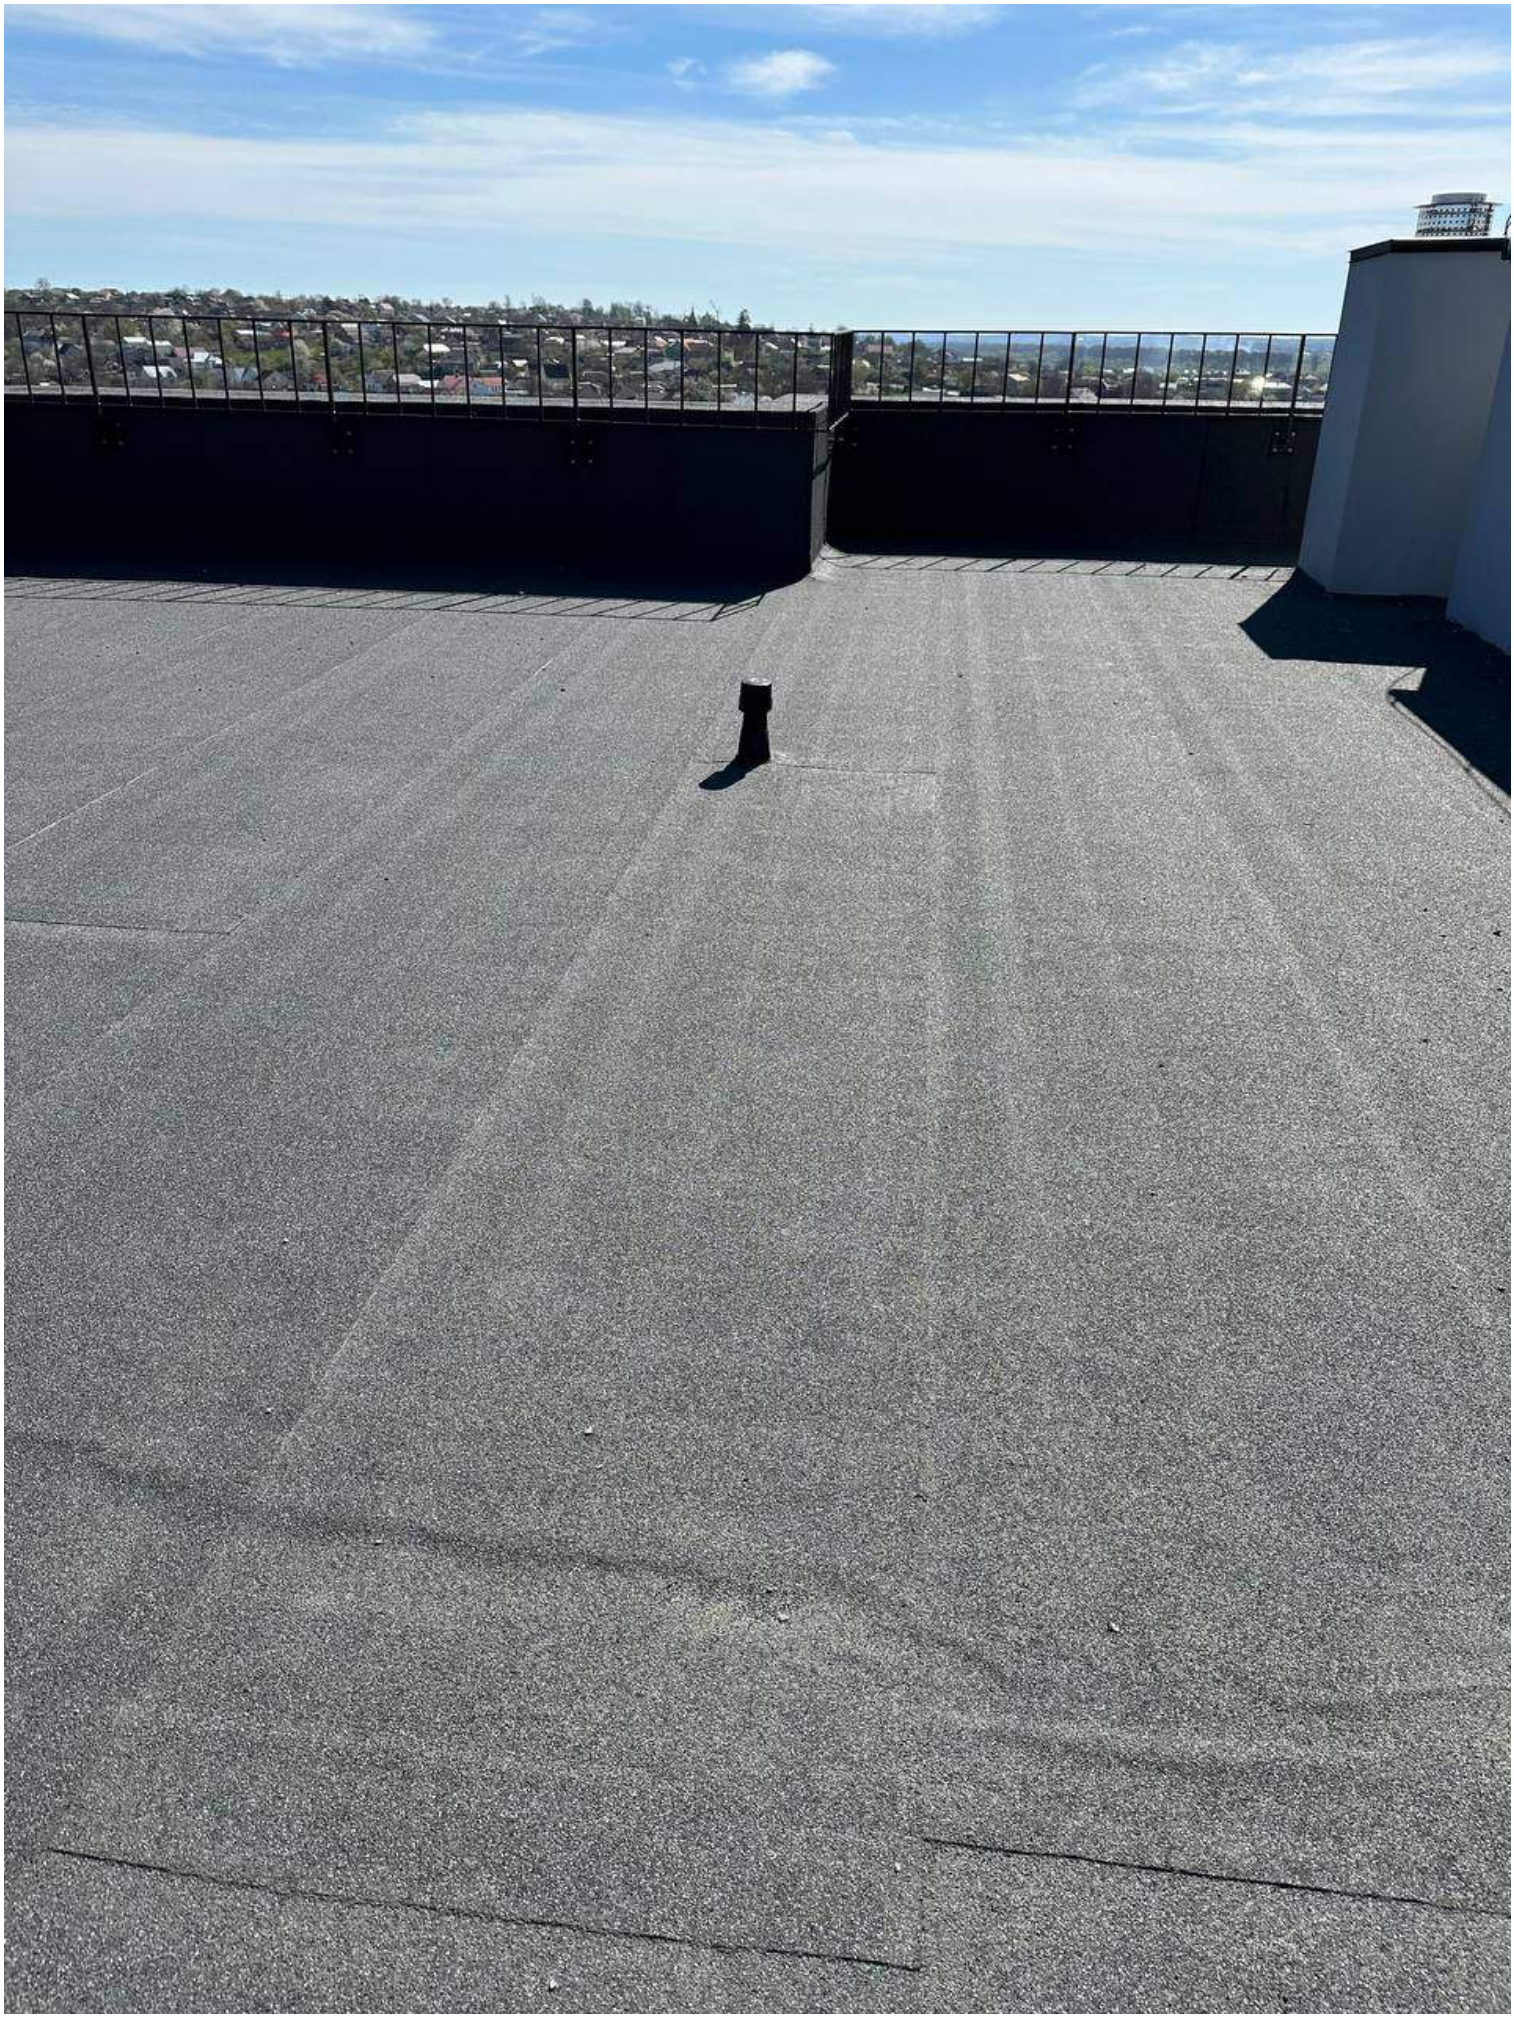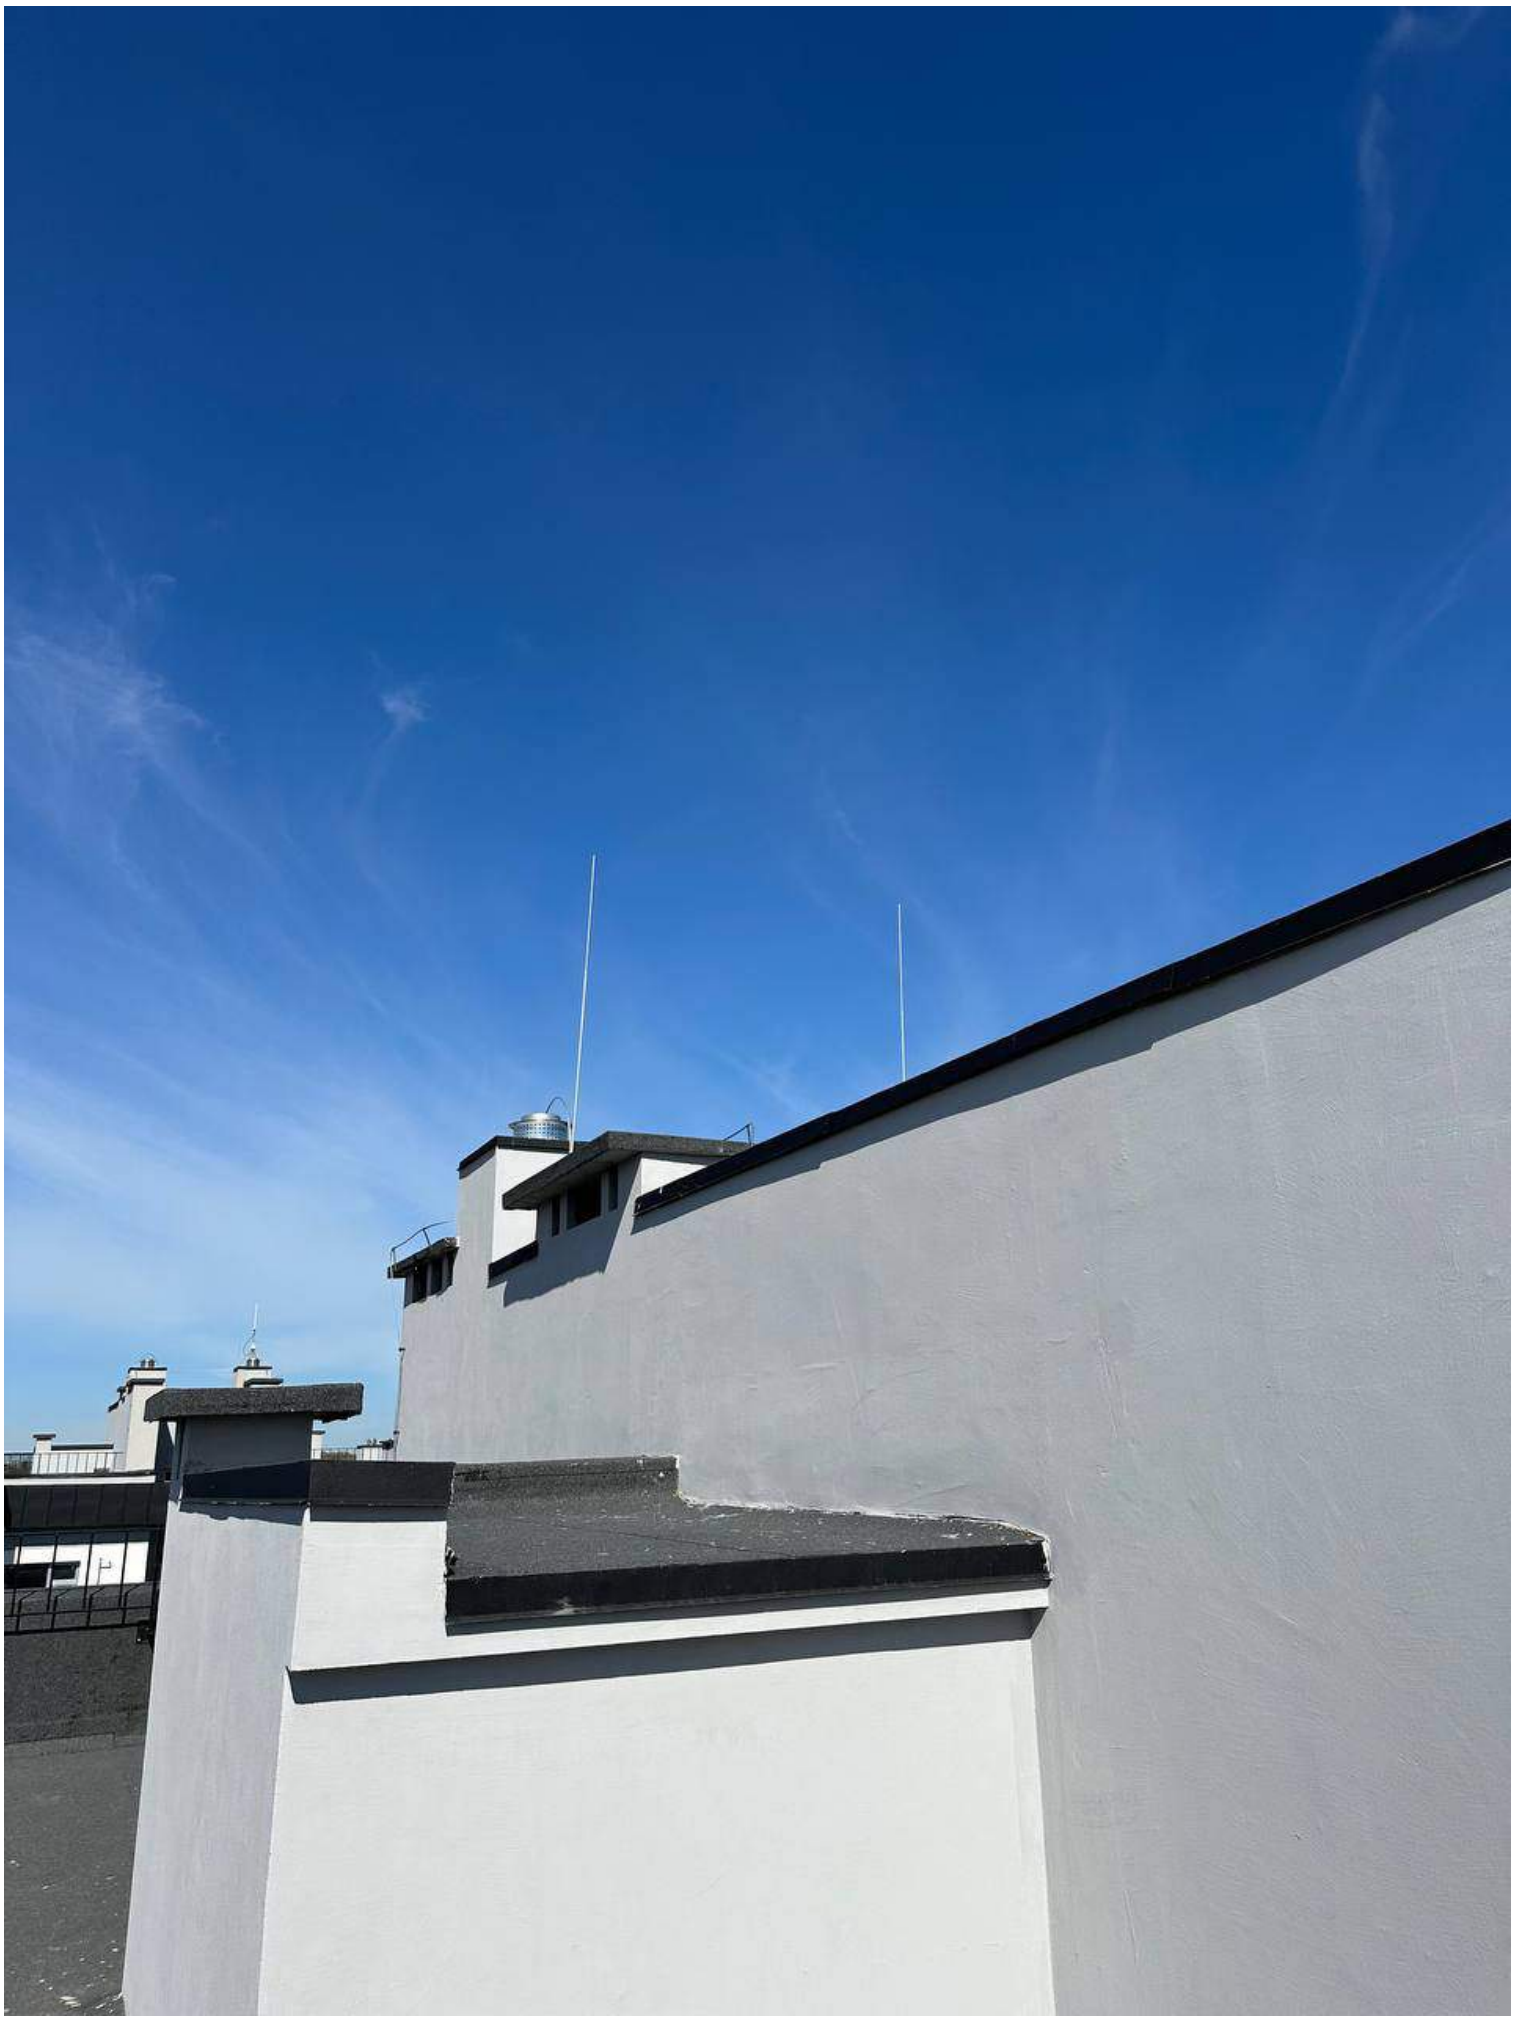
KPA
KPB
KPH
L1
FR
LDO
LMB
FARD
F18
FCU
FTXU
FKU
FKA
KKU
SEV
0
1
SB1
SB2
SMP
BYPASS
ERSEN
RESCUE