

3. Місцем приєднання випуску системи централізованого водовідведення Д=200 мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної

відповідальності сторін є існуючий оглядовий колодязь по проспекту Незалежності (див. схему).

4. Точка розподілу є: місце врізки трубопроводу $D=200$ мм в самотпливну мережу $D=350$ мм в існуючому оглядовому каналізаційному колодязі.

1. Особливі умови:

а) на ділянці, що проектується побудувати оглядові каналізаційні колодязі відповідно до СНиП 2.04.02-84, ДСТУ Б В.2.5-26:2005;

б) рекомендований матеріал трубопроводу ПВХ 200 (гофрована) з класом жорсткості SN8.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осадки локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки 0,0816 га.

8. Вид поверхні: рівнина


9. Проектно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».



Андрій КОШИНСЬКИЙ

Схема підключення до центральної мережі водовідведення по вул. Героїв Майдану, 5.

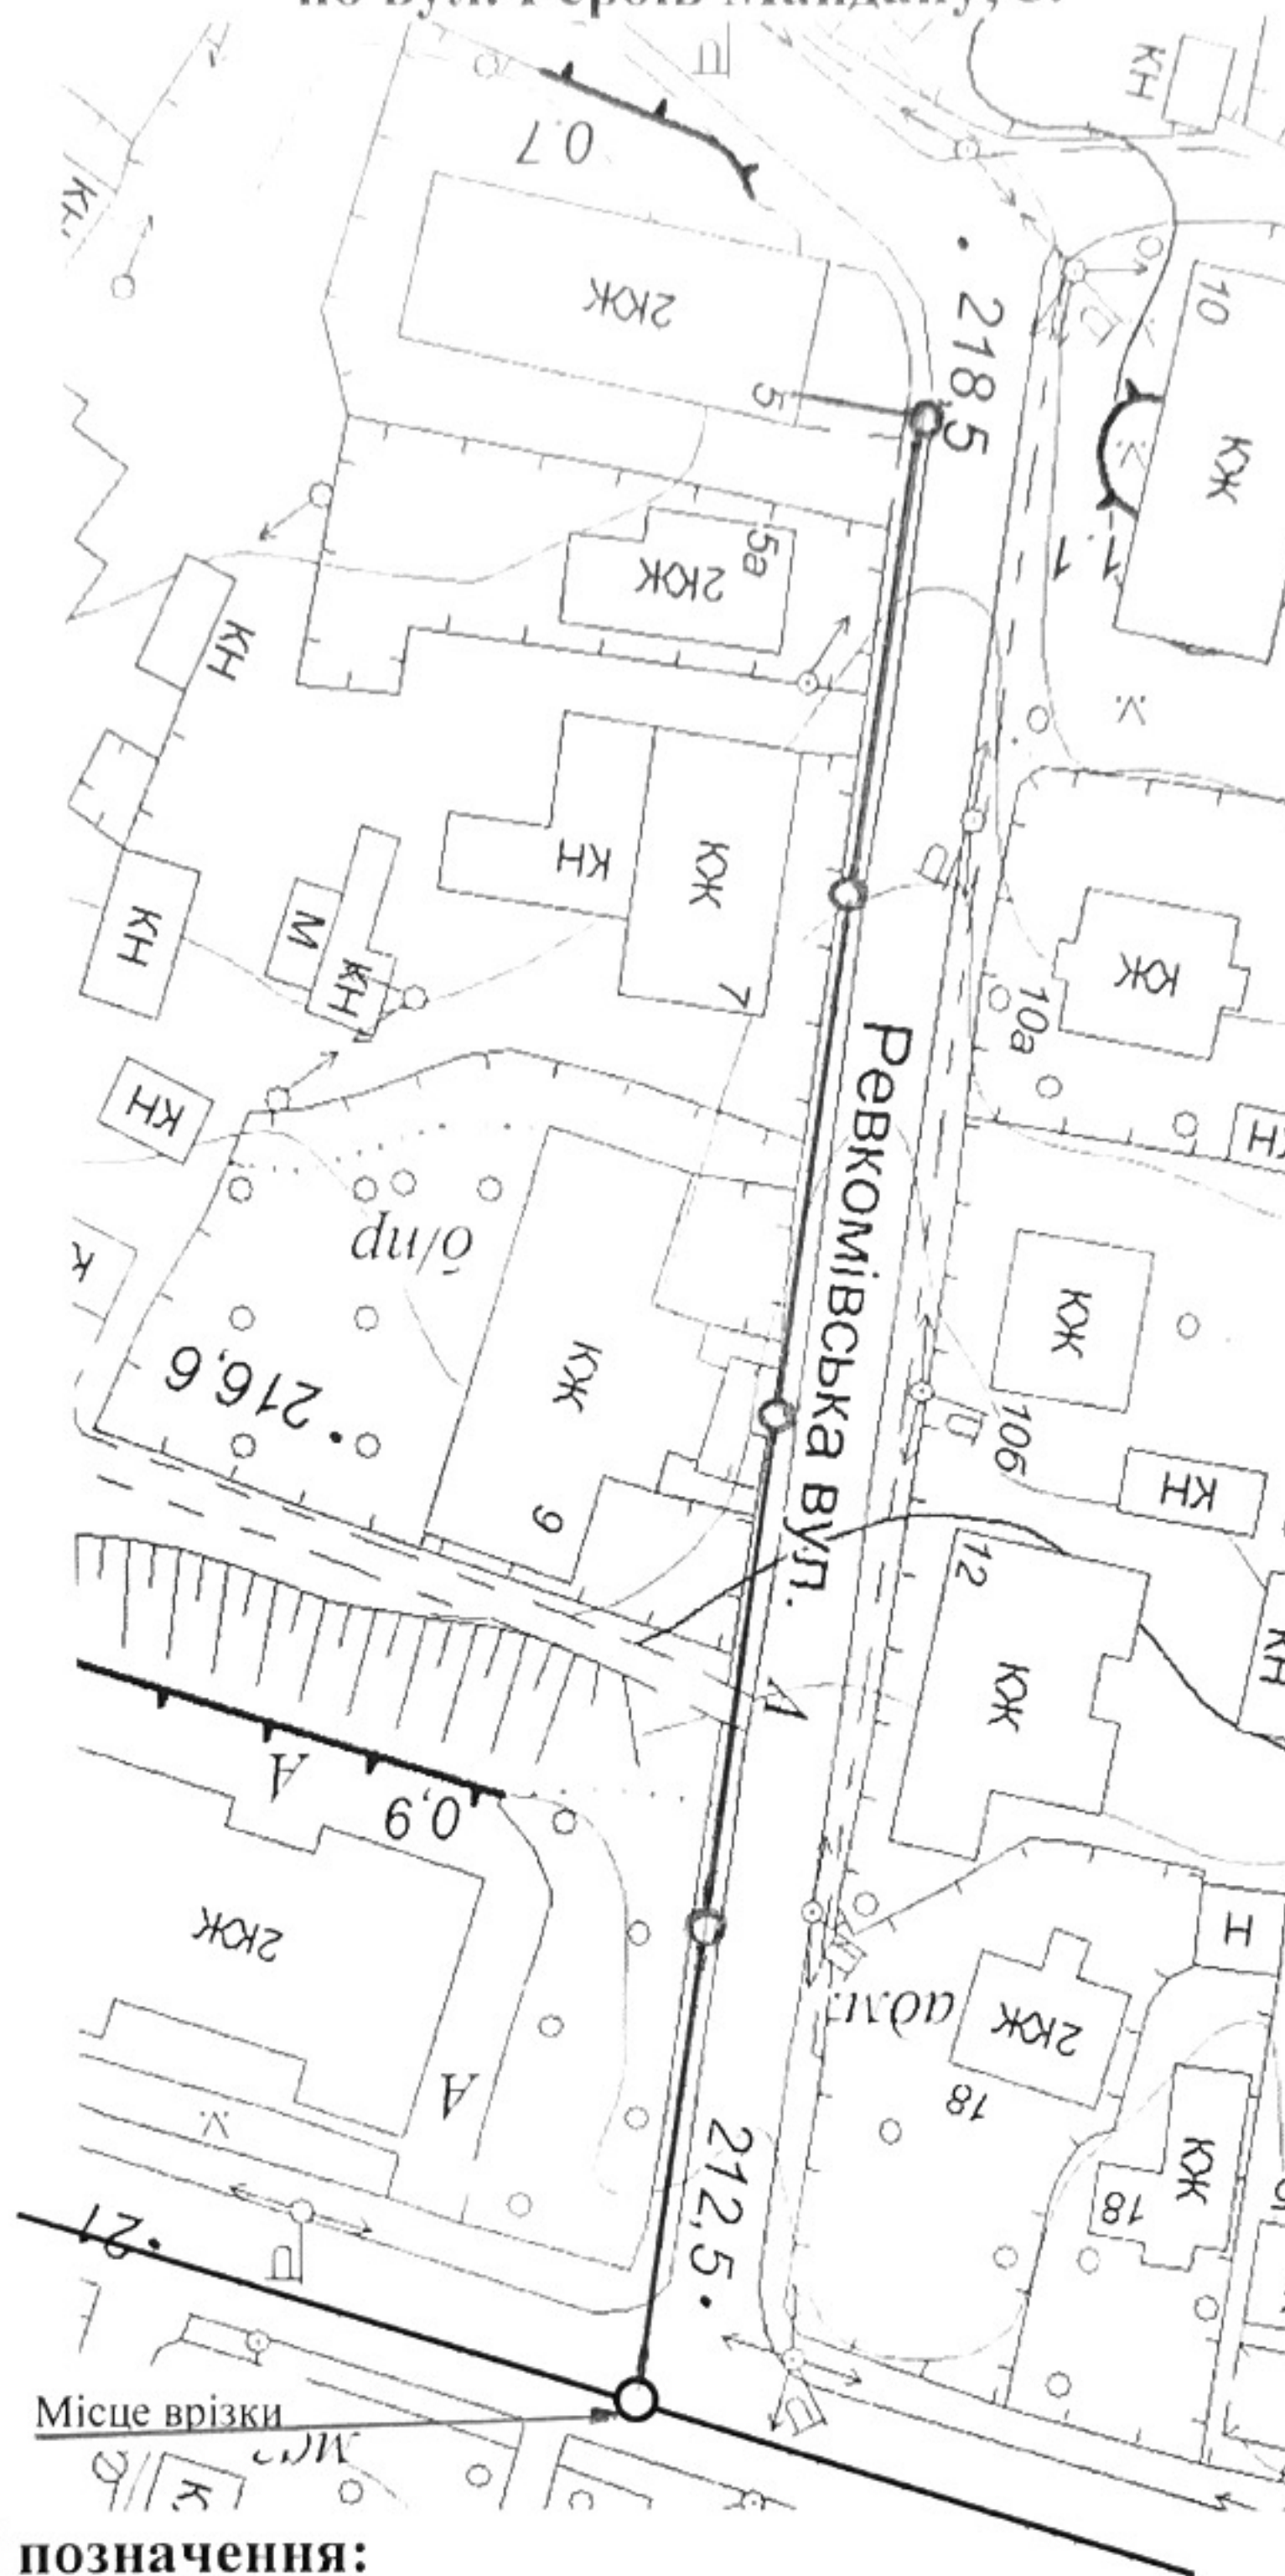

Умовні позначення:

- - існуюча центральна мережа водовідведення, Ø 350 мм;
- - мережа водовідведення, що прокладається, Ø 200 мм;
- - існуючий каналізаційний колодязь;
- - каналізаційний колодязь(необхідно побудувати).



Нагулко А.М.



Додаток 2
до Правил користування системами
централізованого водовідведення
в населених пунктах України
(пункт 1 розділу III)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ **на приєднання до систем централізованого водовідведення № 196** **від 12.08.2025 року**

На приєднання «Реконструкція будівлі Центру культури та дозвілля під Будівлю громадського дозвілля з житловими приміщеннями по вул. Героїв Майдану, 5 у м. Острог Острозької міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області»

(найменування об'єкта будівництва)

до систем централізованого водовідведення Рівненська обл., Рівненський район, Острозька територіальна громада, м. Острог (станом на 01.01.2021)

(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦКД "ЗІРКА" (45326417)

Юридична особа

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

2. Найменування об'єкта будівництва «Реконструкція будівлі Центру культури та дозвілля під Будівлю громадського дозвілля з житловими приміщеннями по вул. Героїв Майдану, 5 у м. Острог Острозької міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області»

3. Місце розташування об'єкта будівництва Рівненська обл., Рівненський район, Острозька територіальна громада, м. Острог (станом на 01.01.2021), вулиця Героїв Майдану, 5

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) Реконструкція

5. Проектна організація

(найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) головного інженера проєкту)

6. Нормативні терміни:

проєктування З: р. По: р.

будівництва З: р. По: р.

введення об'єкта будівництва в експлуатацію З: р. По: р.

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта тис. грн

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків 10 куб. м/добу;

б) максимальне скидання стоків 2.4 л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності 2.5;

г) біохімічне споживання кисню за 5 діб 15 від 15 мг/л до 350 мг/л.

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації у стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

Zn – 1 г/м³;

Cr – 0,1 г/м³;

Ni – 0,5 г/м³

не більше мг/л;

Zn – 1 г/м³;

Cr – 0,1 г/м³;

Ni – 0,5 г/м³

не більше мг/л;

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація.

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Правилам приймання стічних вод та місцевим правилам приймання стічних вод Рівненська обл., Рівненський район, Острозька територіальна громада, м. Острог (станом на 01.01.2021) (назва населеного пункту), цим Правилам.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) на ділянці, що проектується побудувати оглядові каналізаційні колодязі відповідно до СНиП 2.04.02-84, ДСТУ Б В.2.5-26:2005;

б) рекомендований матеріал трубопроводу ПВХ 200 (гофрована) з класом жорсткості SN8.

3. Місцем приєднання випуску системи централізованого водовідведення Д = 200 мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є існуючий каналізаційному колодязь по проспект Незалежності

4. Точка розподілу є місце врізки трубопроводу Д = 200 мм в самотісну мережу Д = 350 мм в існуючому оглядовому каналізаційному колодязі по проспект Незалежності

5. Особливі умови а) на ділянці, що проектується побудувати оглядові каналізаційні колодязі відповідно до СНиП 2.04.02-84, ДСТУ Б В.2.5-26:2005; б) рекомендований матеріал трубопроводу ПВХ 200 (гофрована) з класом жорсткості SN8.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків на території підприємства, обладнання контрольних колодязів).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки 0.08 га.

8. Вид поверхні: 0.08

9. Проектно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Посада керівника виконавця послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який надає технічні умови.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 97 від 19.04.2021}

Директор		Кошинський Андрій Петрович
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 28.08.2025