



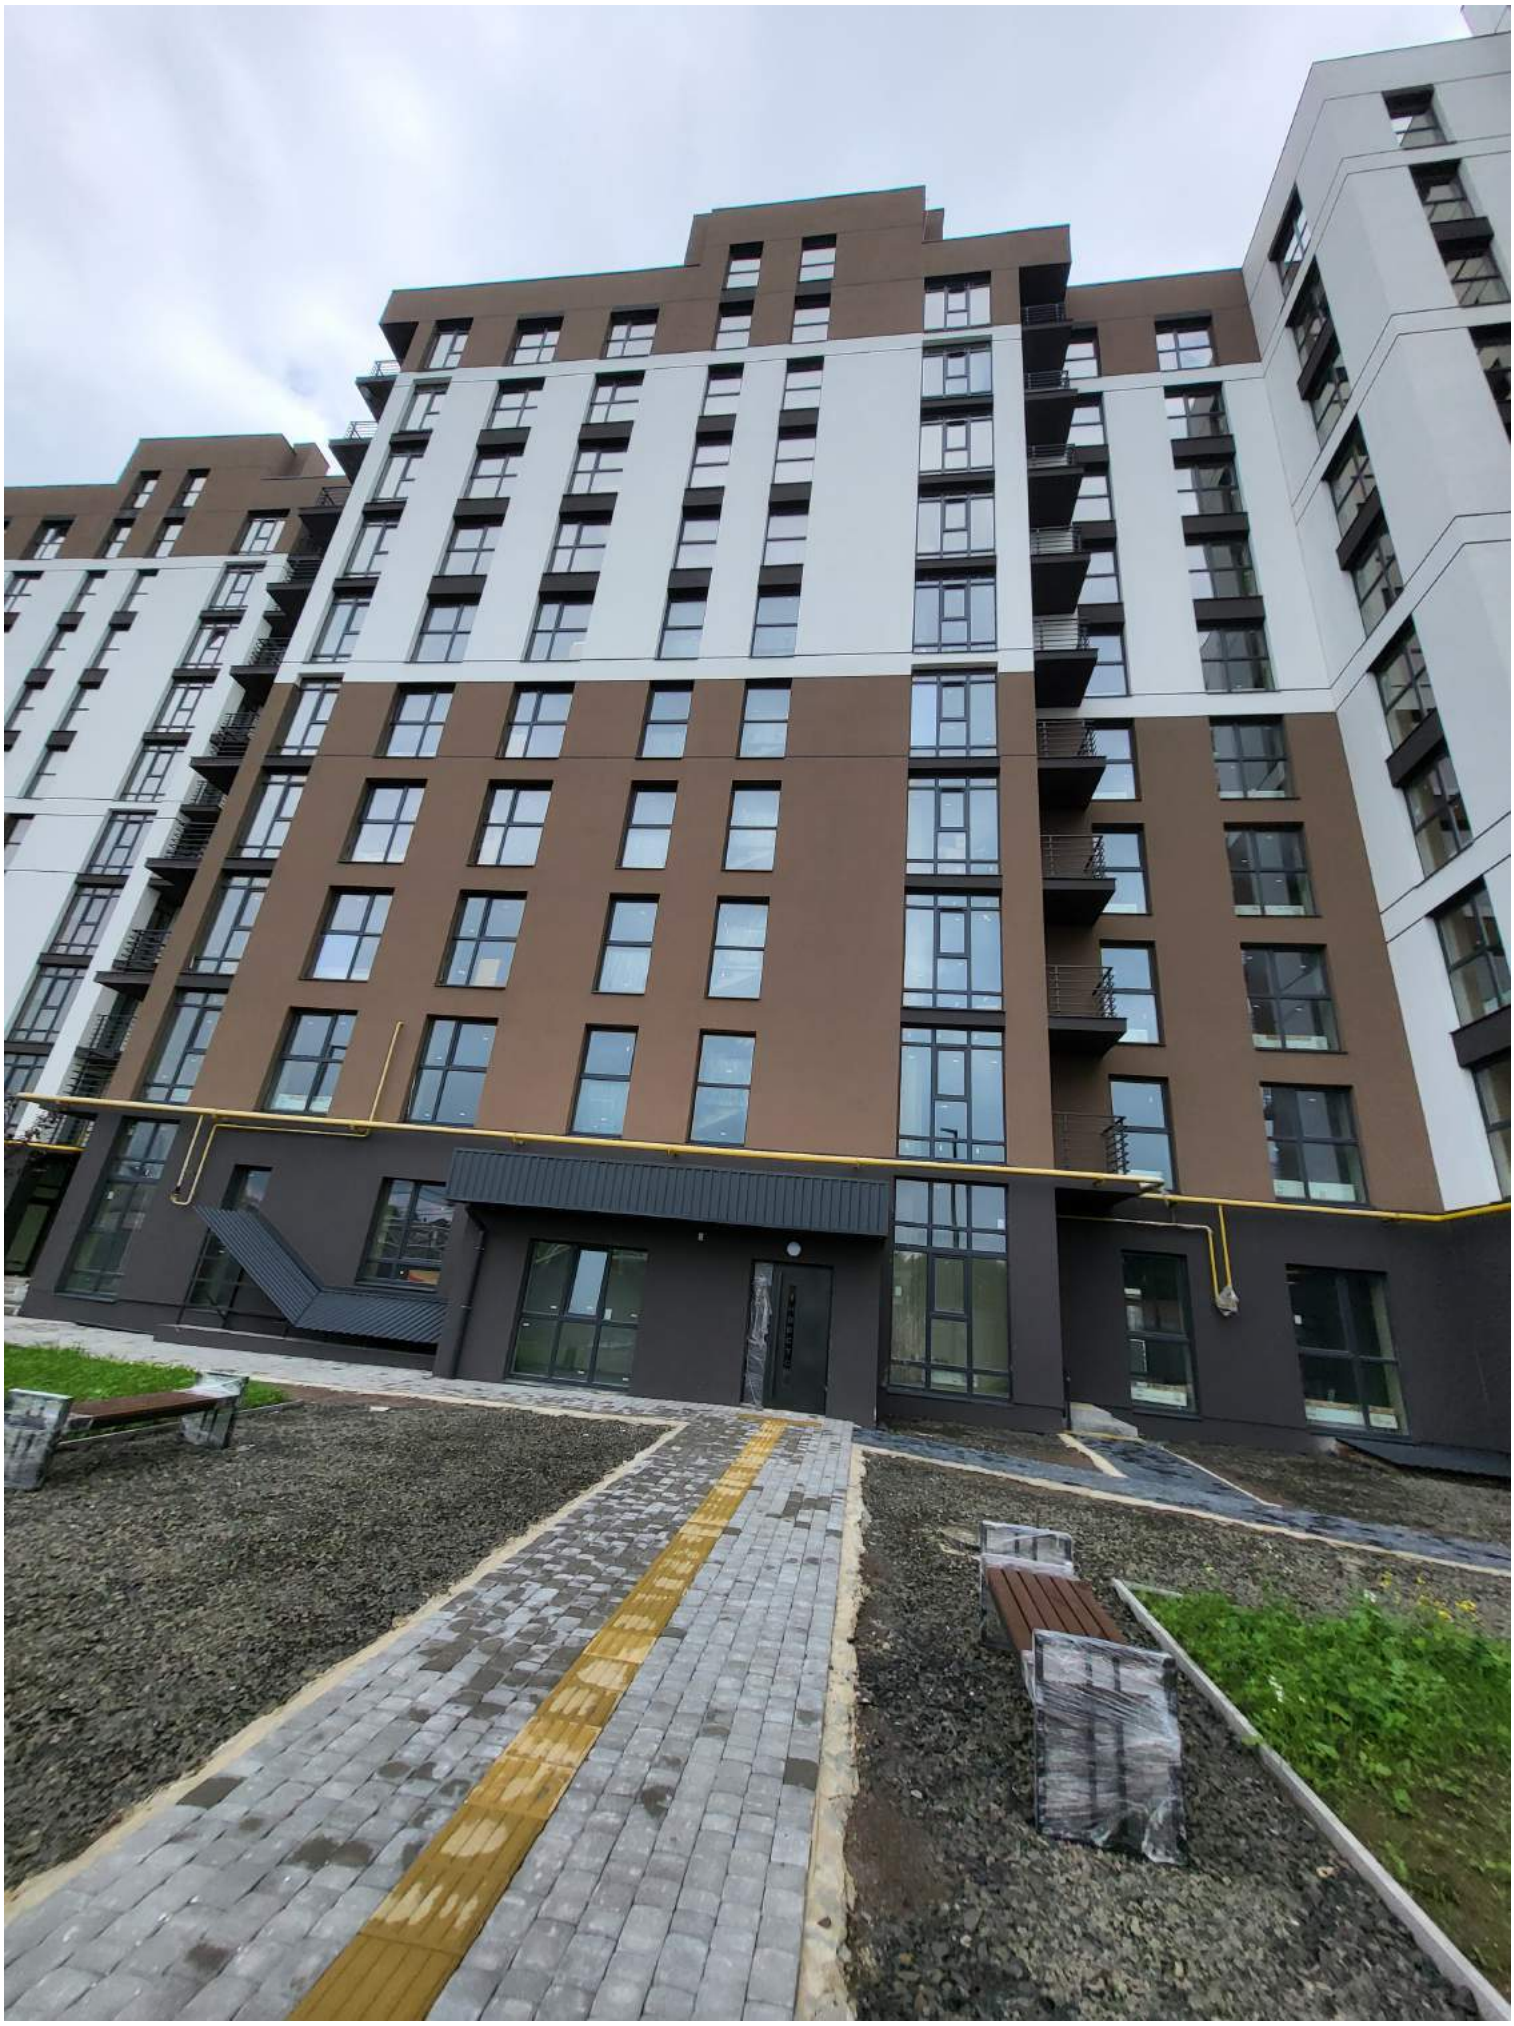











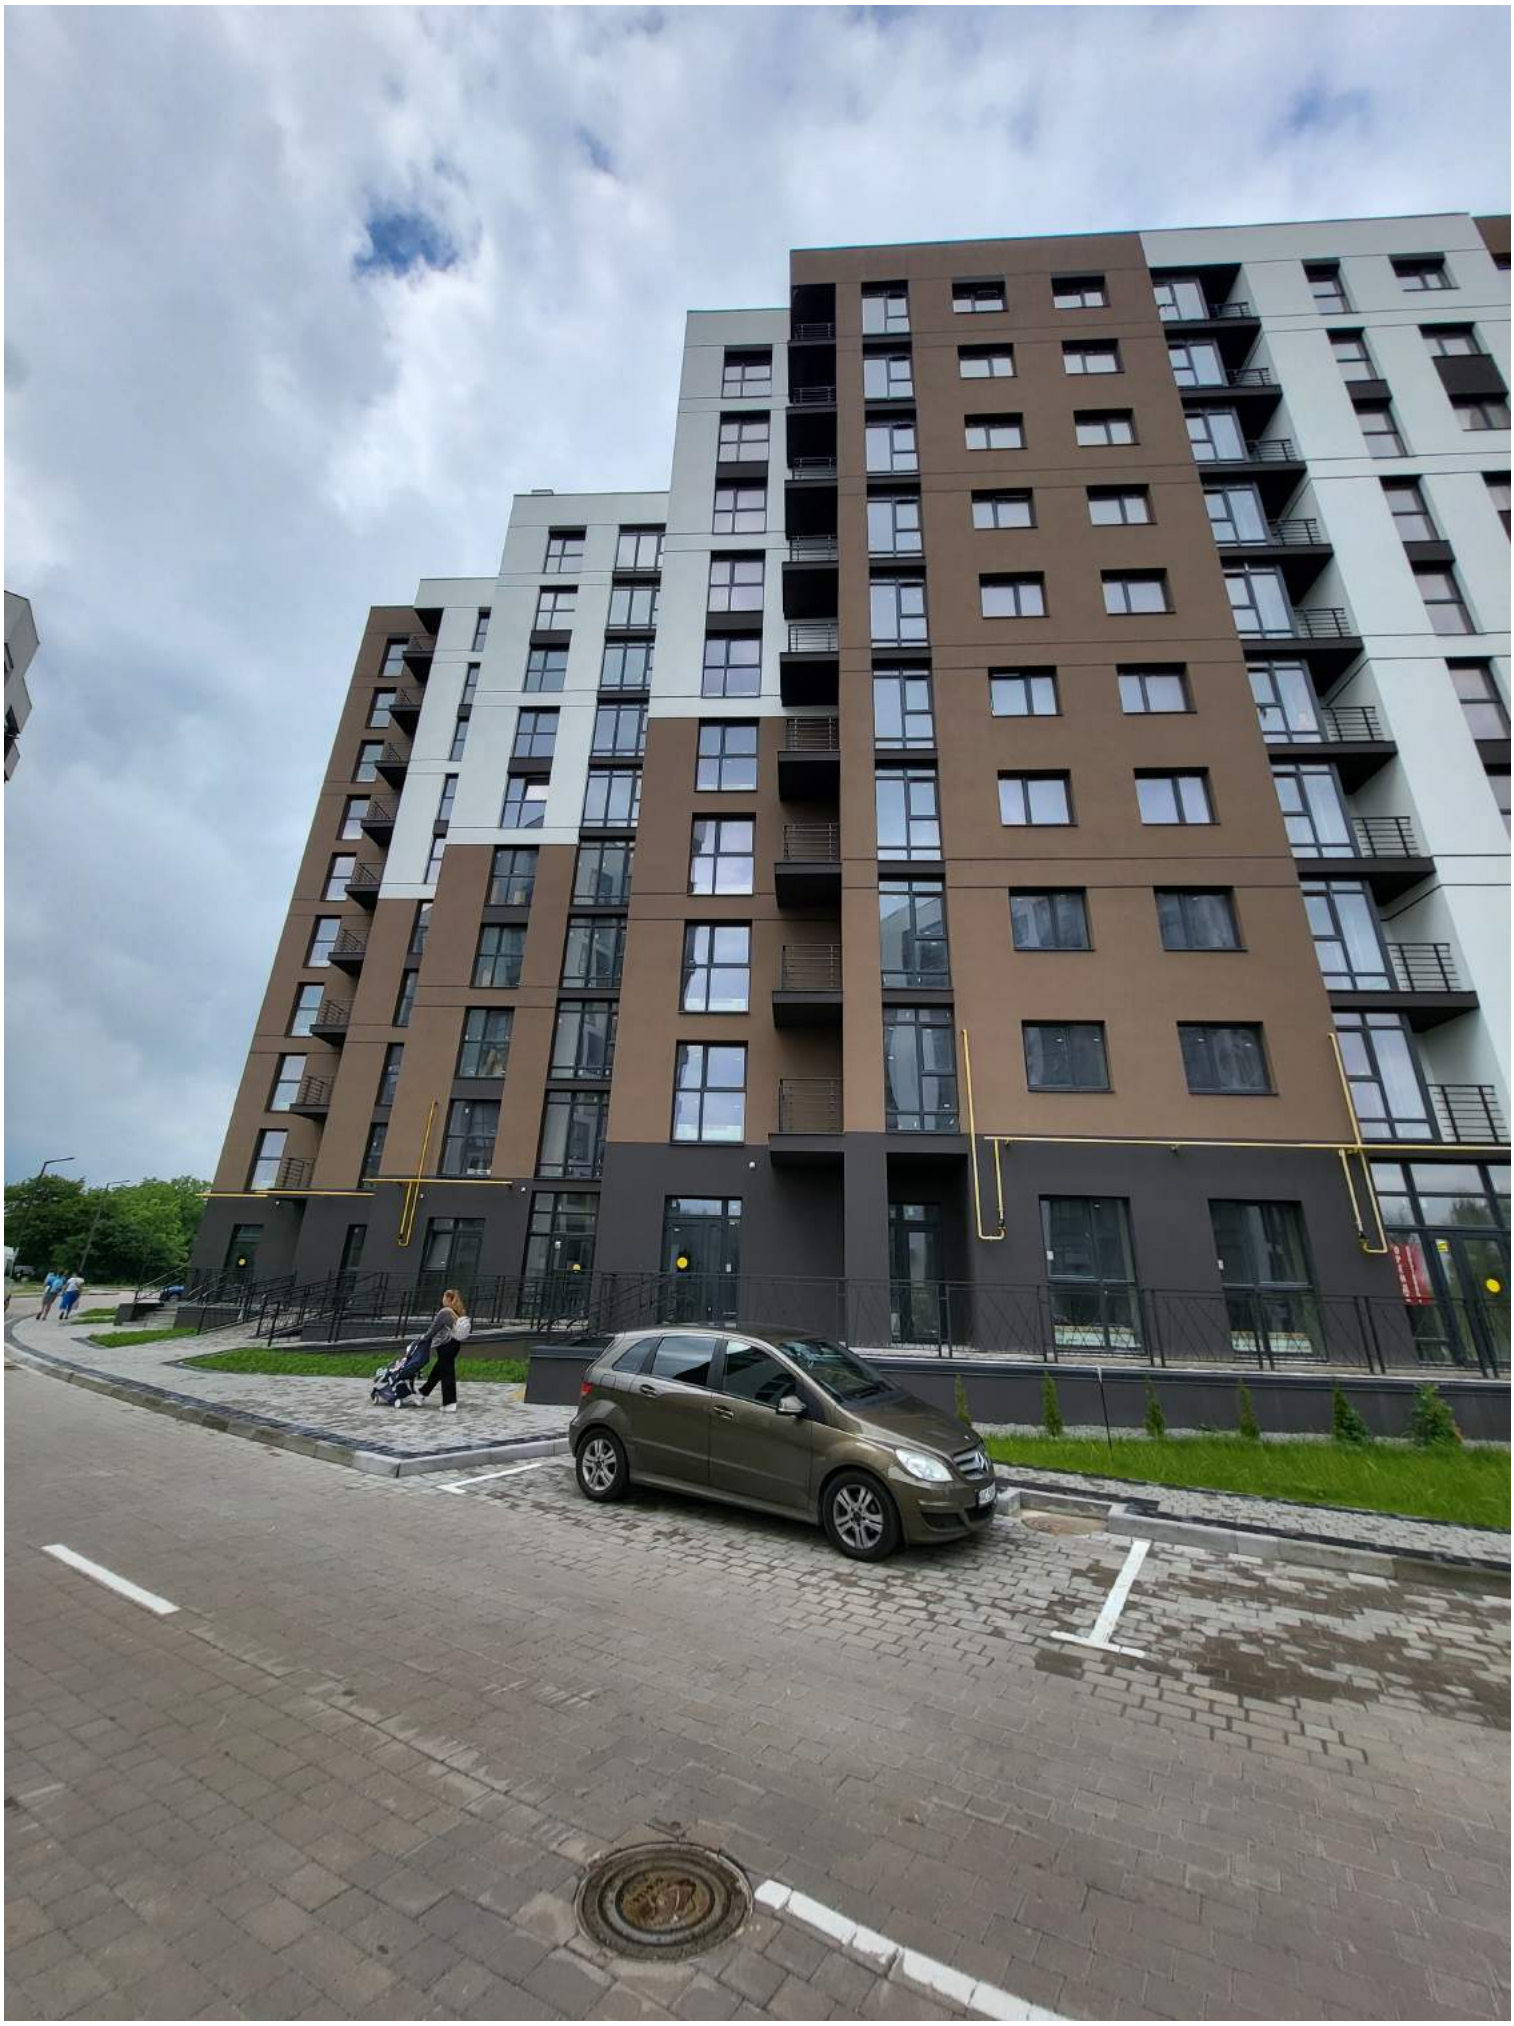

















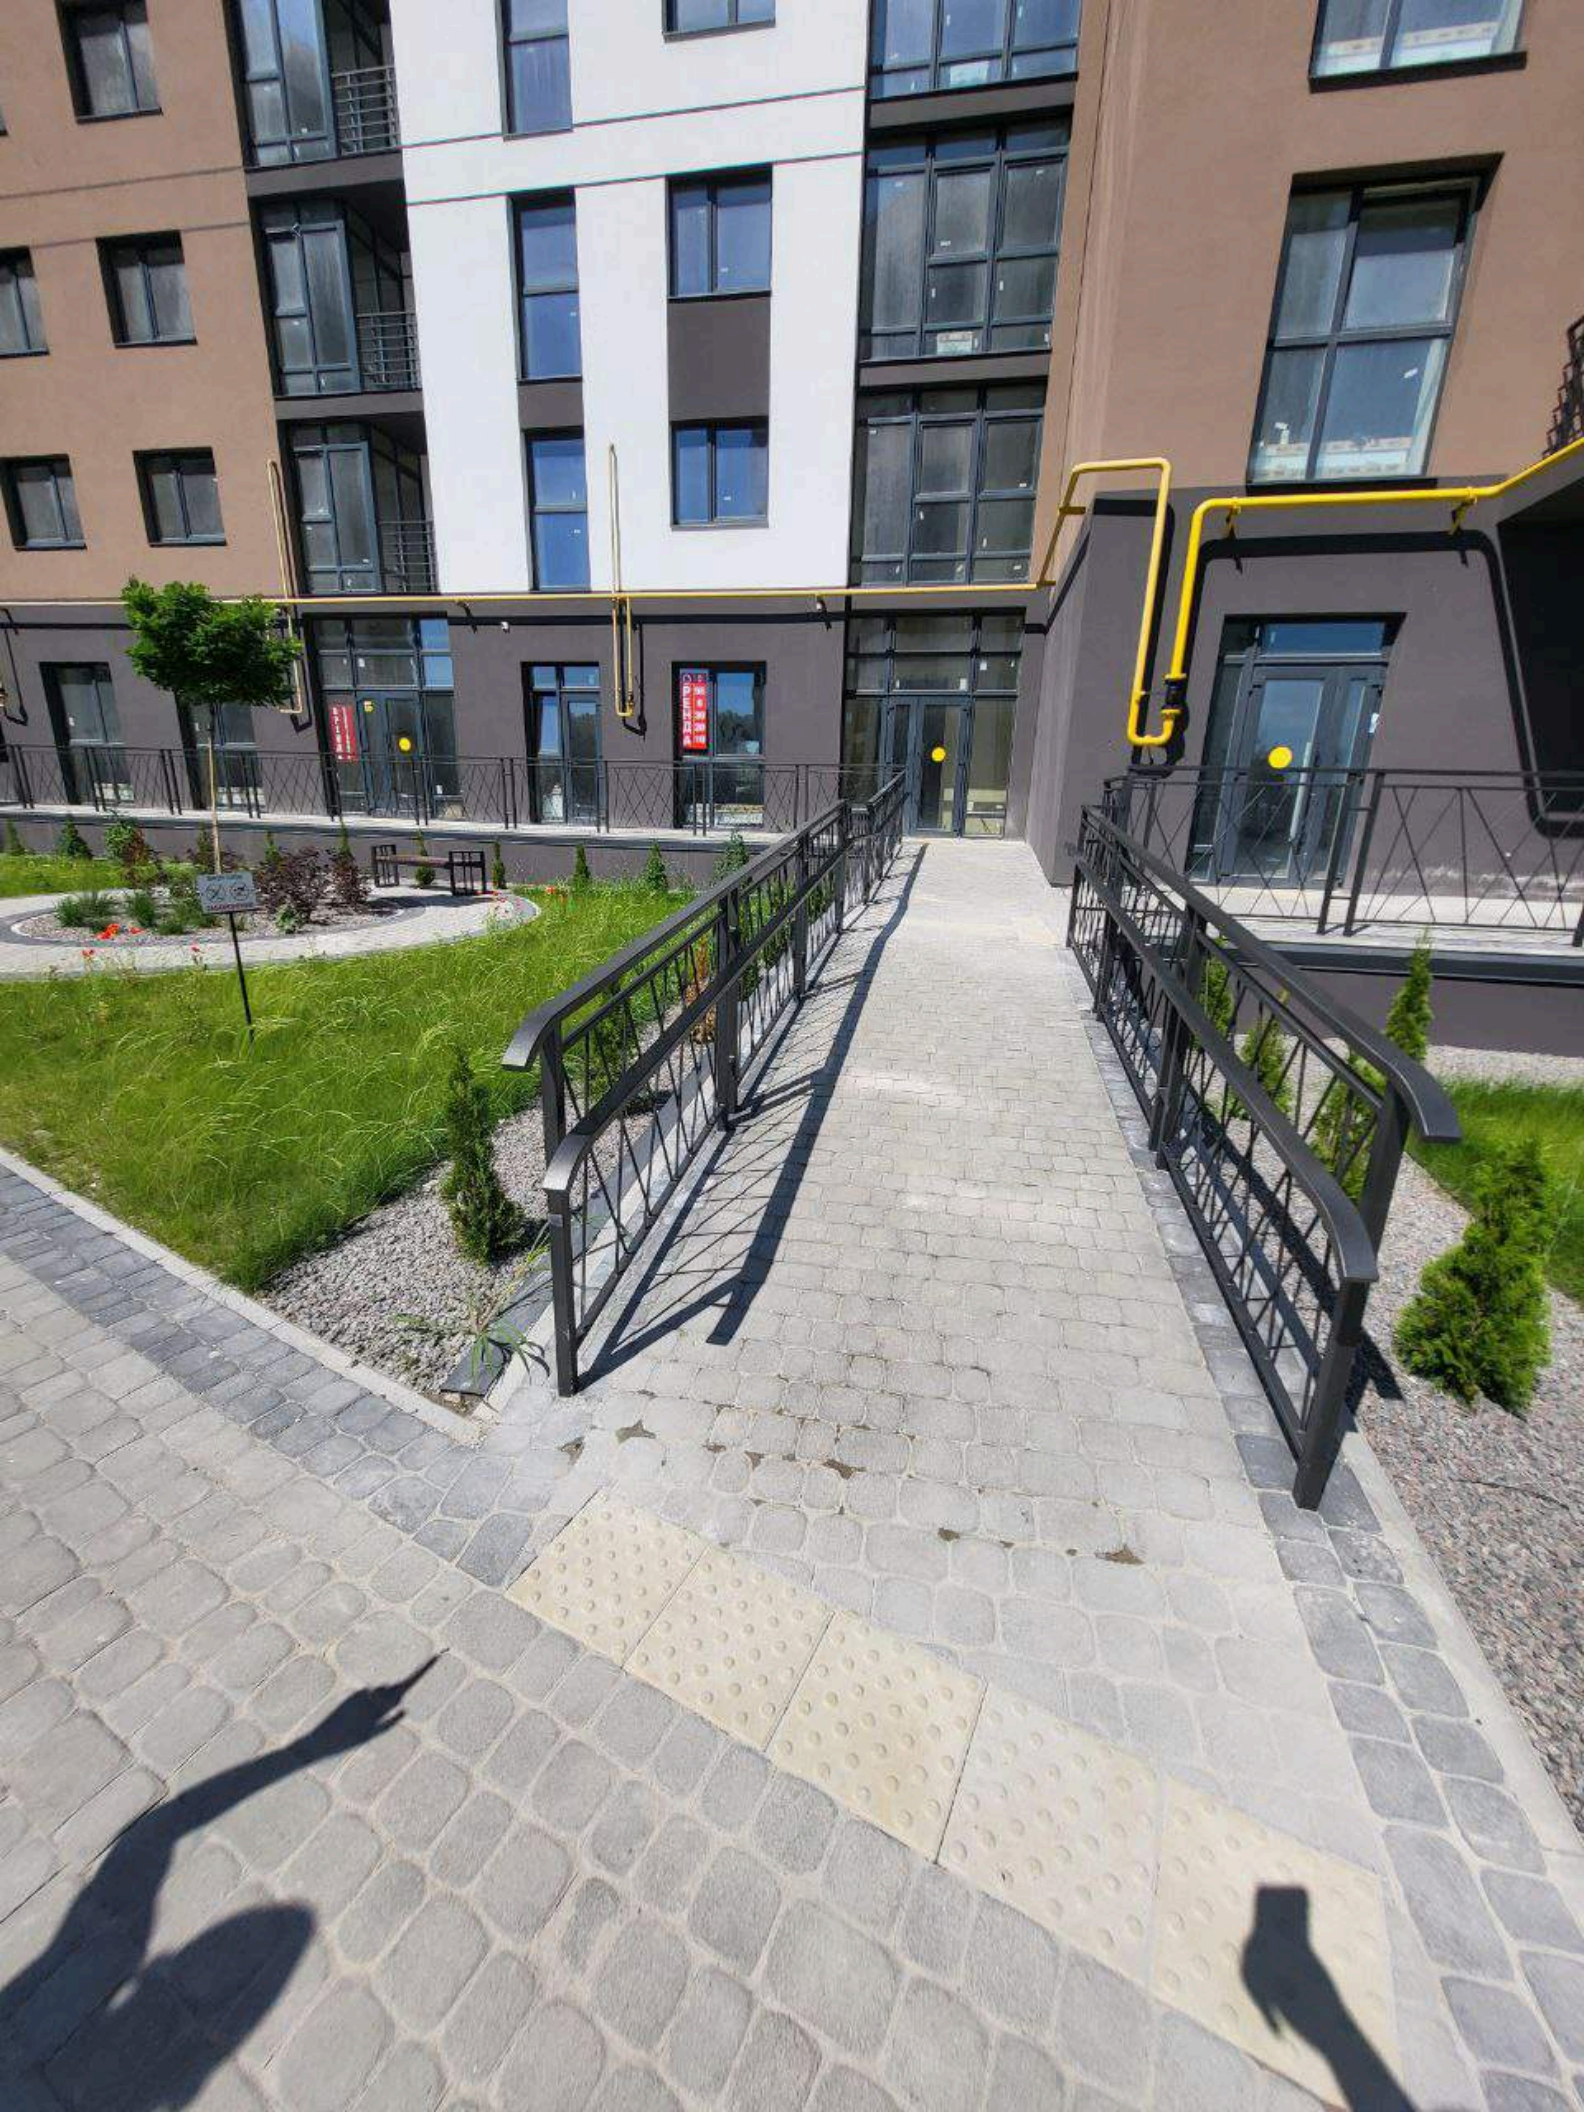




ОРЕНДА
0
95
0
30
20
10




ОРЕНДА
0503788852





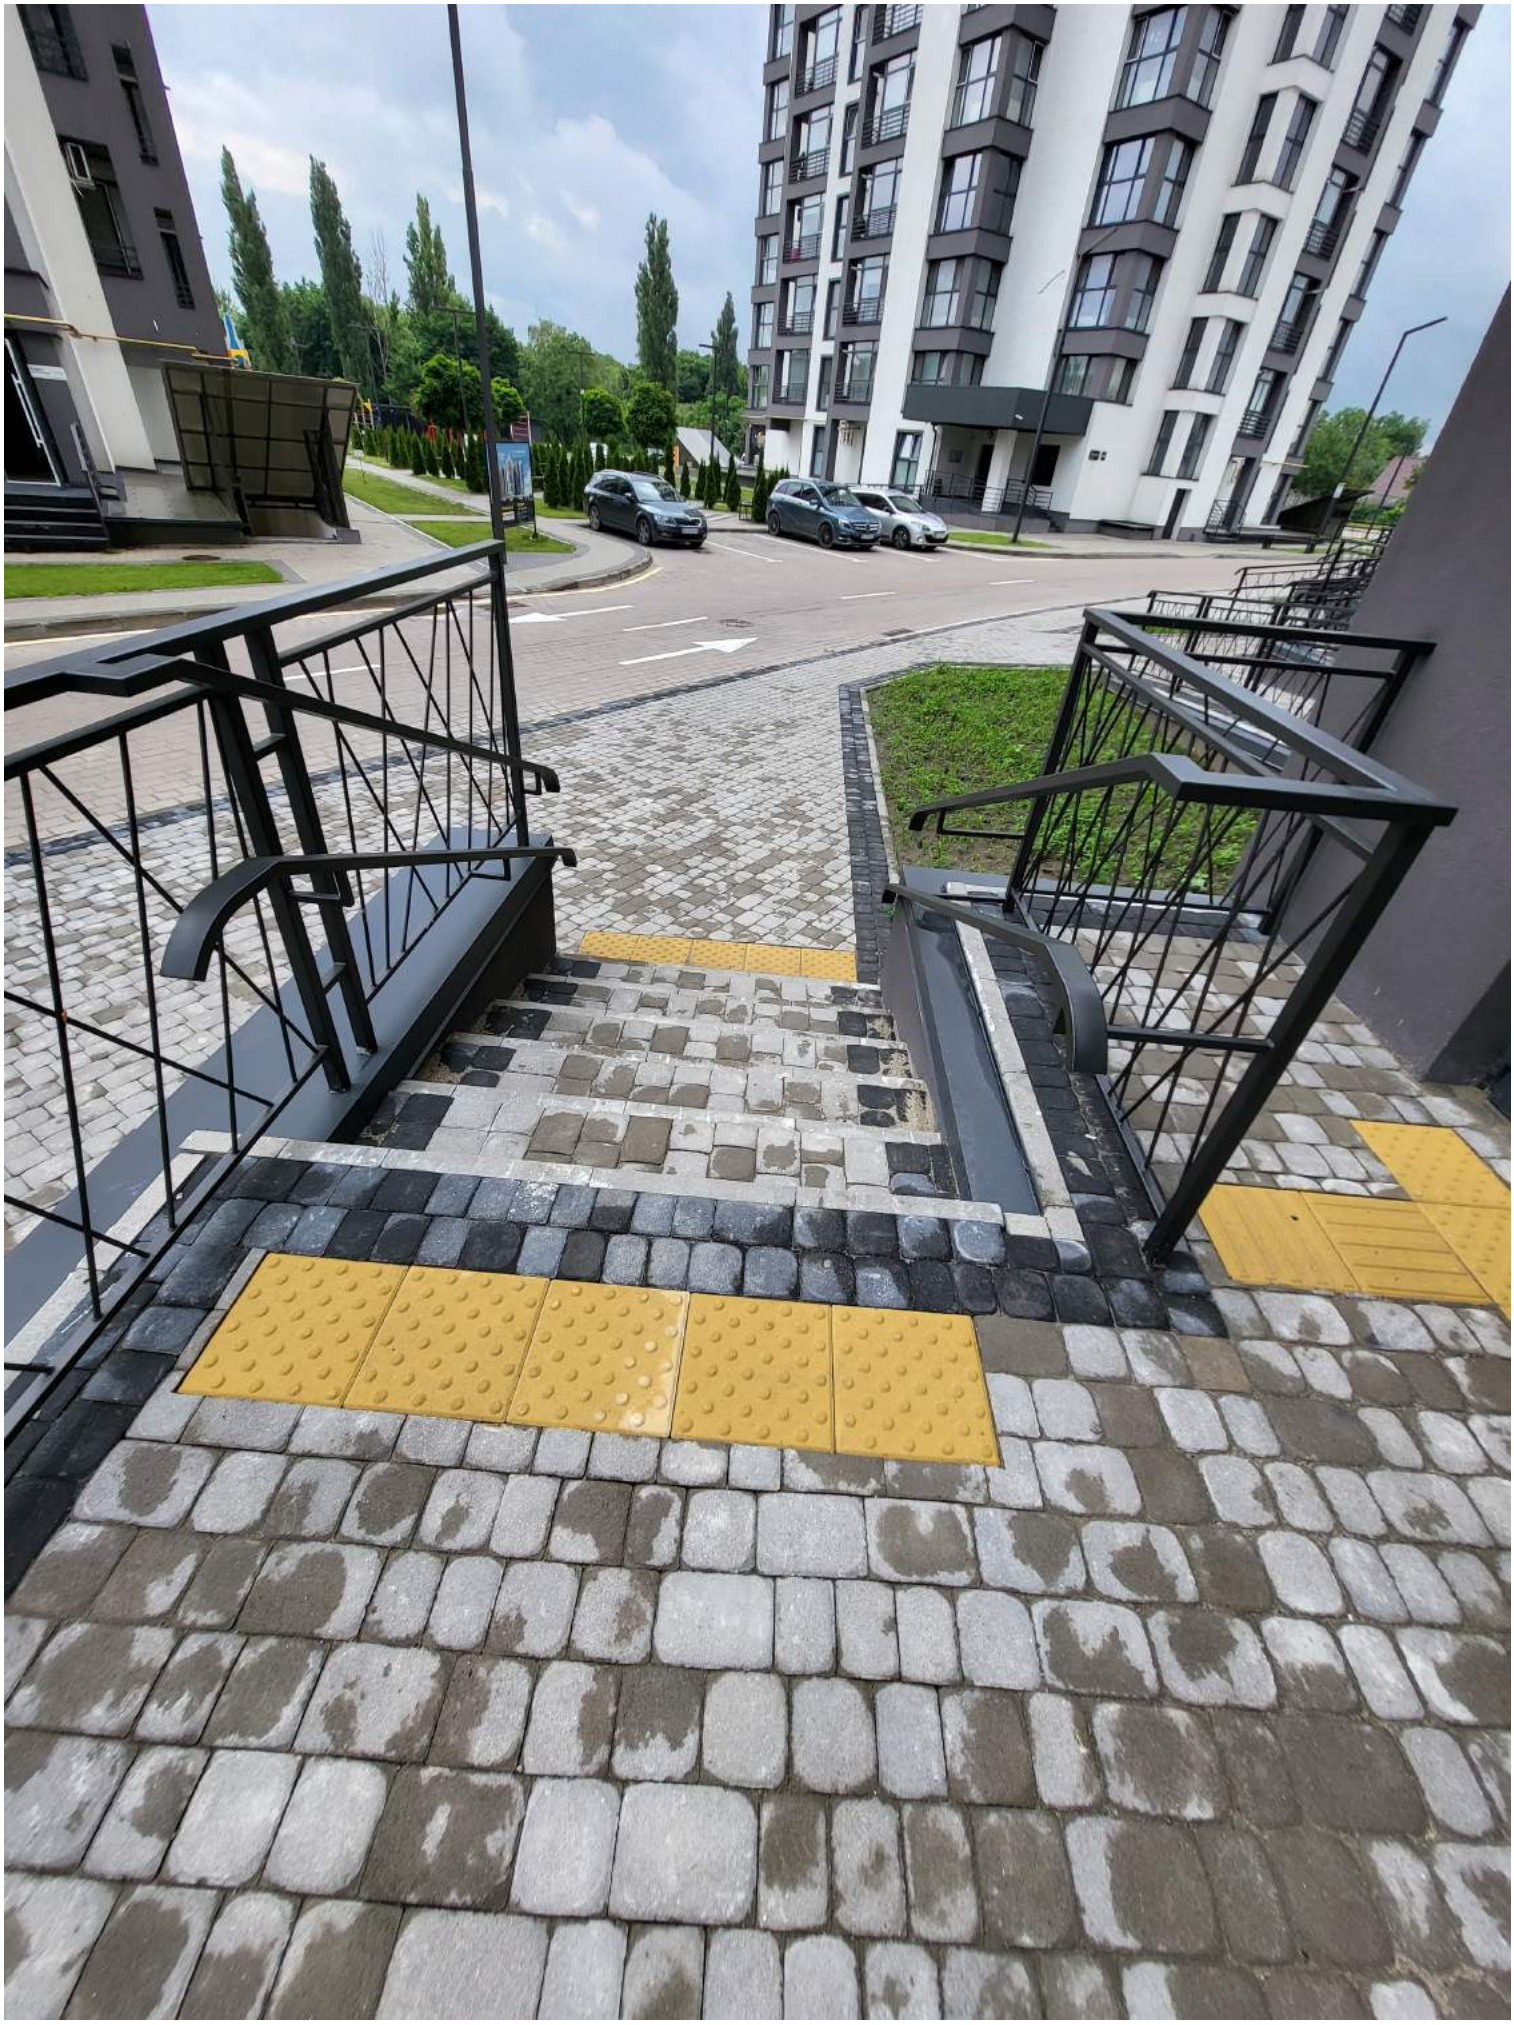


















ТИВЕСТЬР




ИНВЕСТОР










Зал жилой
Техобслуж
Лифт


Щит ВРП2.1
Панель 1
Заг. житло
Техоблік
Ліфт










ГАЗ
EMERGENCY GAS

















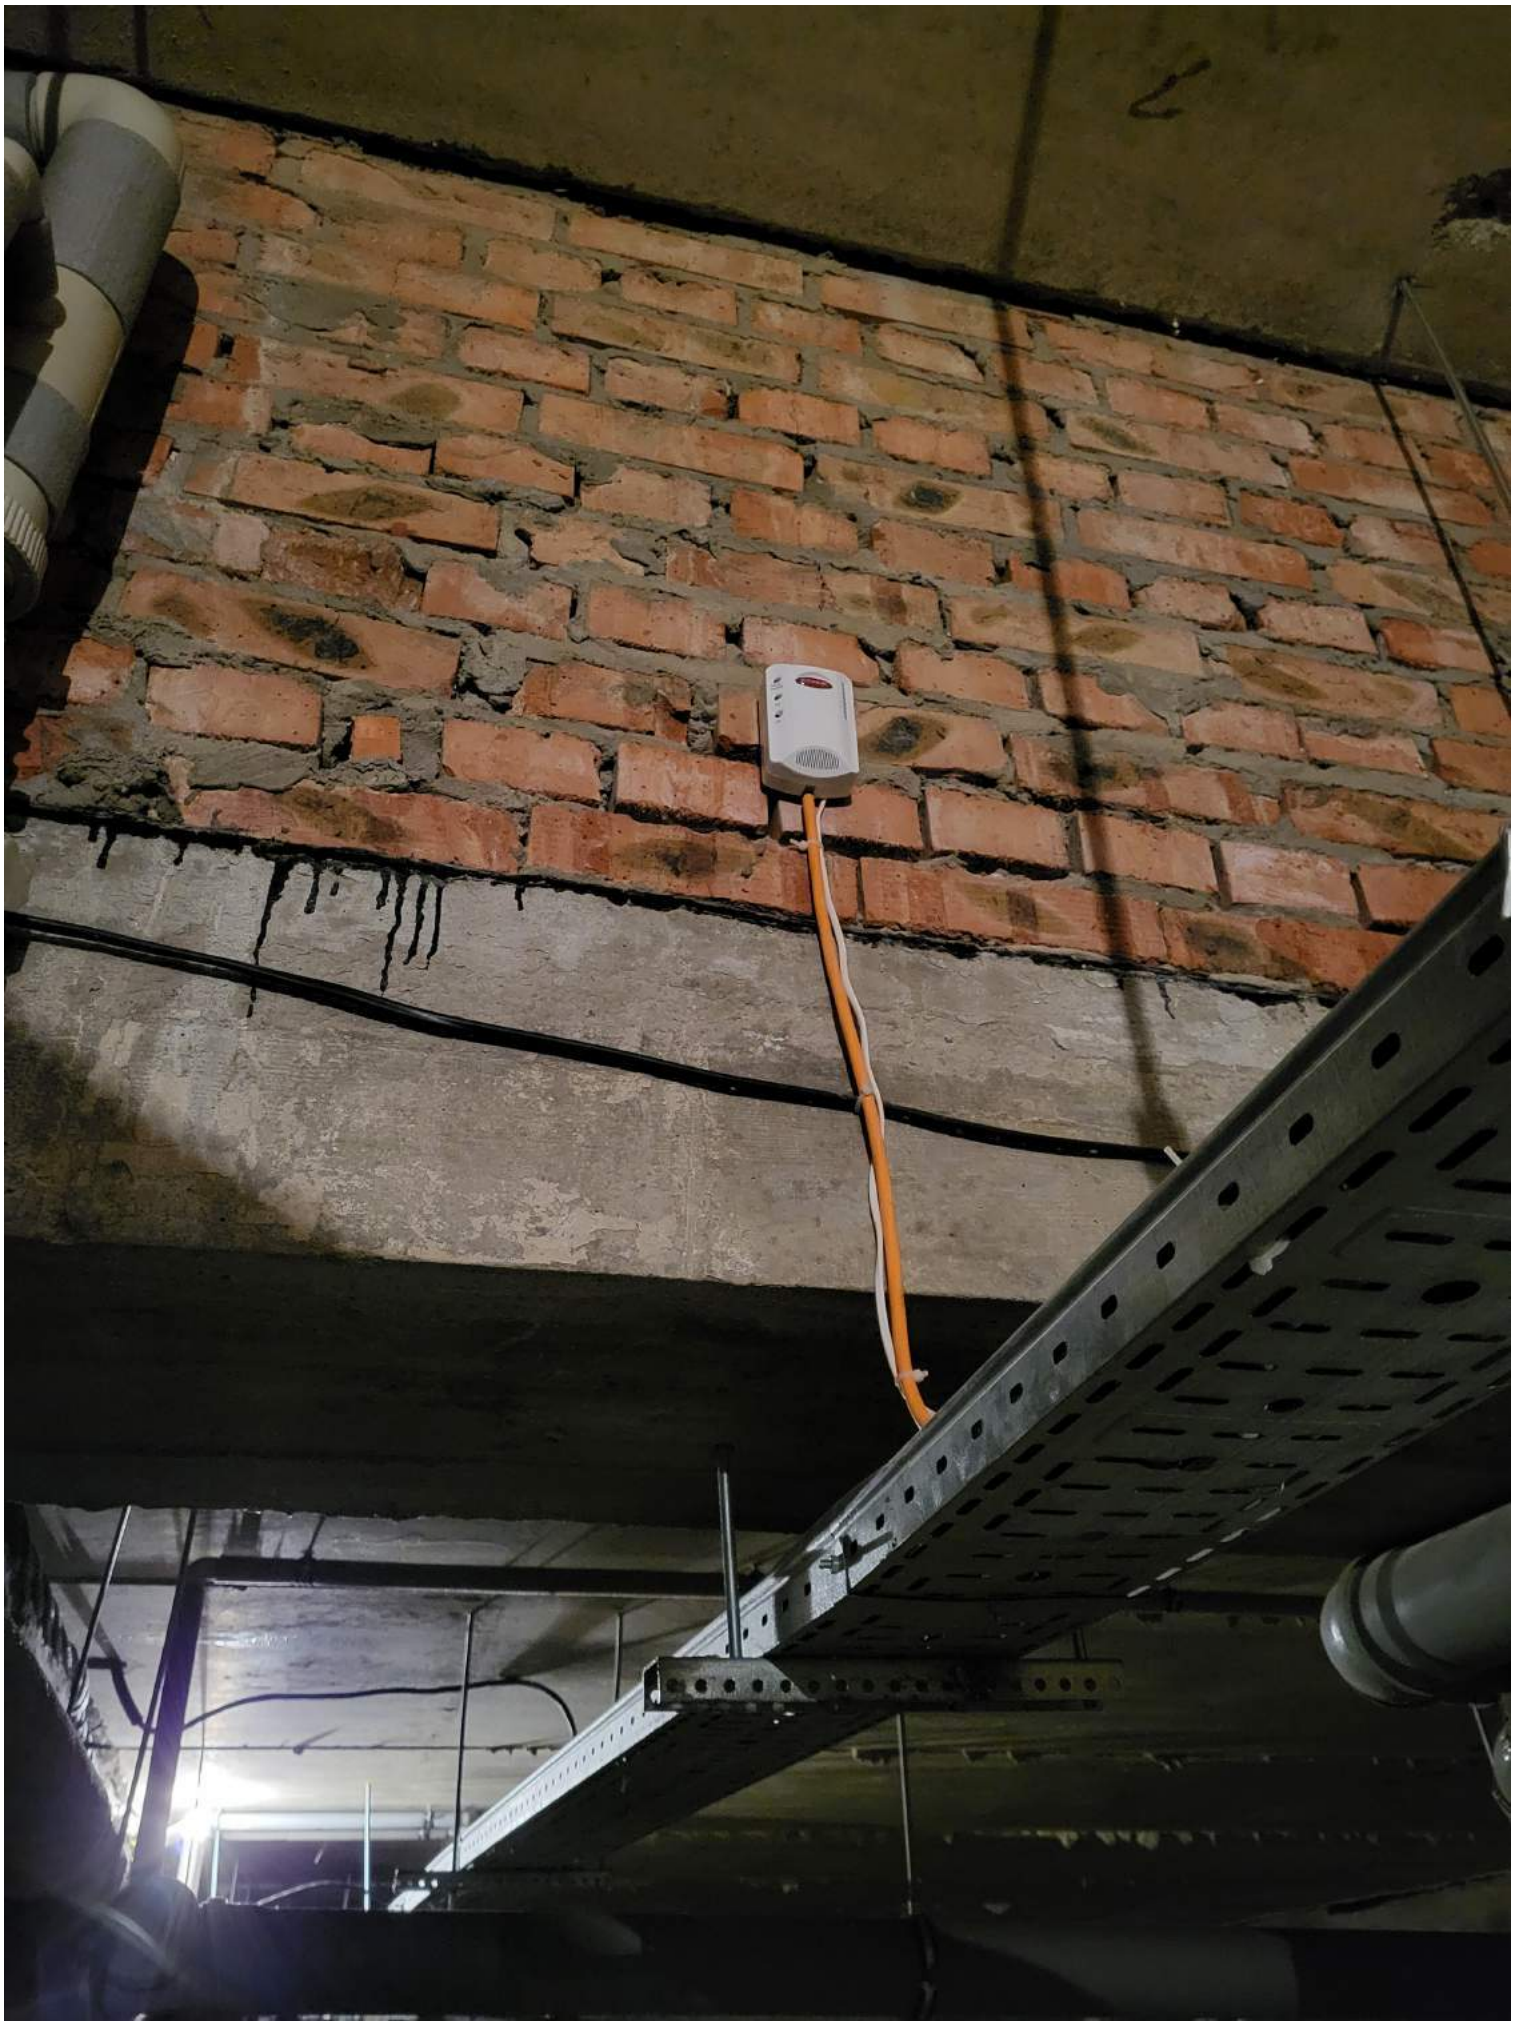
















ІНВЕСТОР


УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ
ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
СЛУЖБА
104




WDS






СТРАЖ
FAULT
POWER
TEST




СХОДИ










1
поверх

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ


ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ
КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ

ПОЧНЕТЕ ТУКА

ВНИМАВАЙТЕ





















WDS

WDS




WDS
KERMI
therm x2








WDS
www.wds.ua
ISO 9001

WDS












WDS
protherm




3


ВИВІЗ
СМІТТЯ
3
поверх








therm
JAGUAR




KERMI therm x2
KERMI therm x2
KERMI













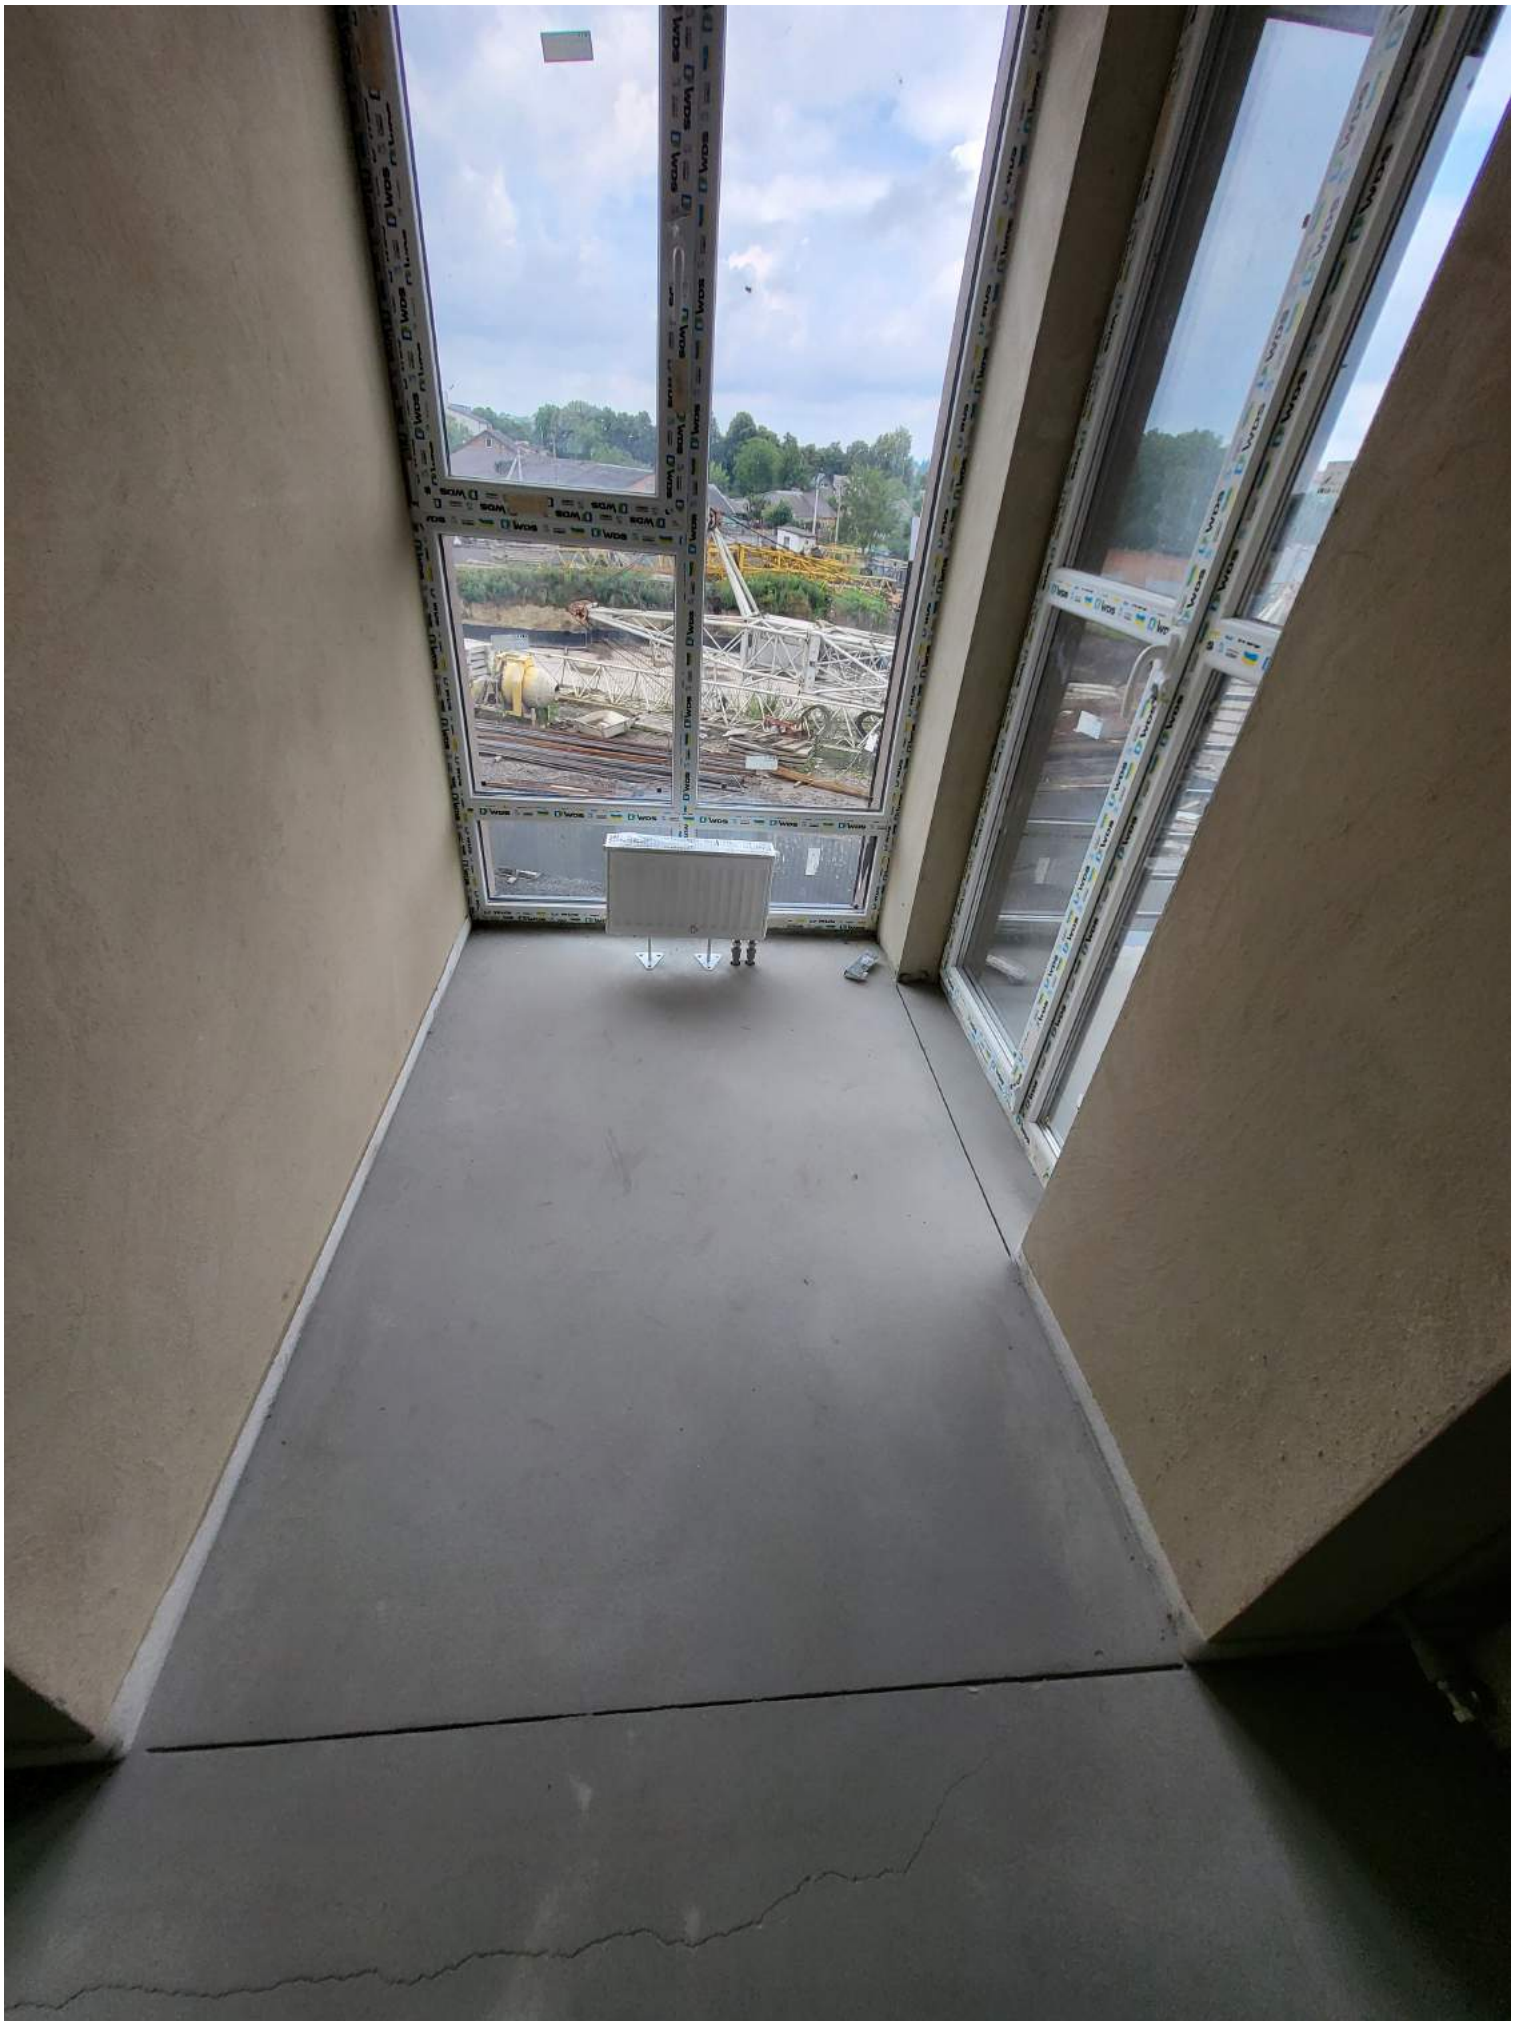










protherm




WDS
SOM
therm-x2






171
172
173














KERMI
therm-x2
KERMI
therm-x2






CH₄
CO




191






































IEK
100 A































almira
elevator systems






















12

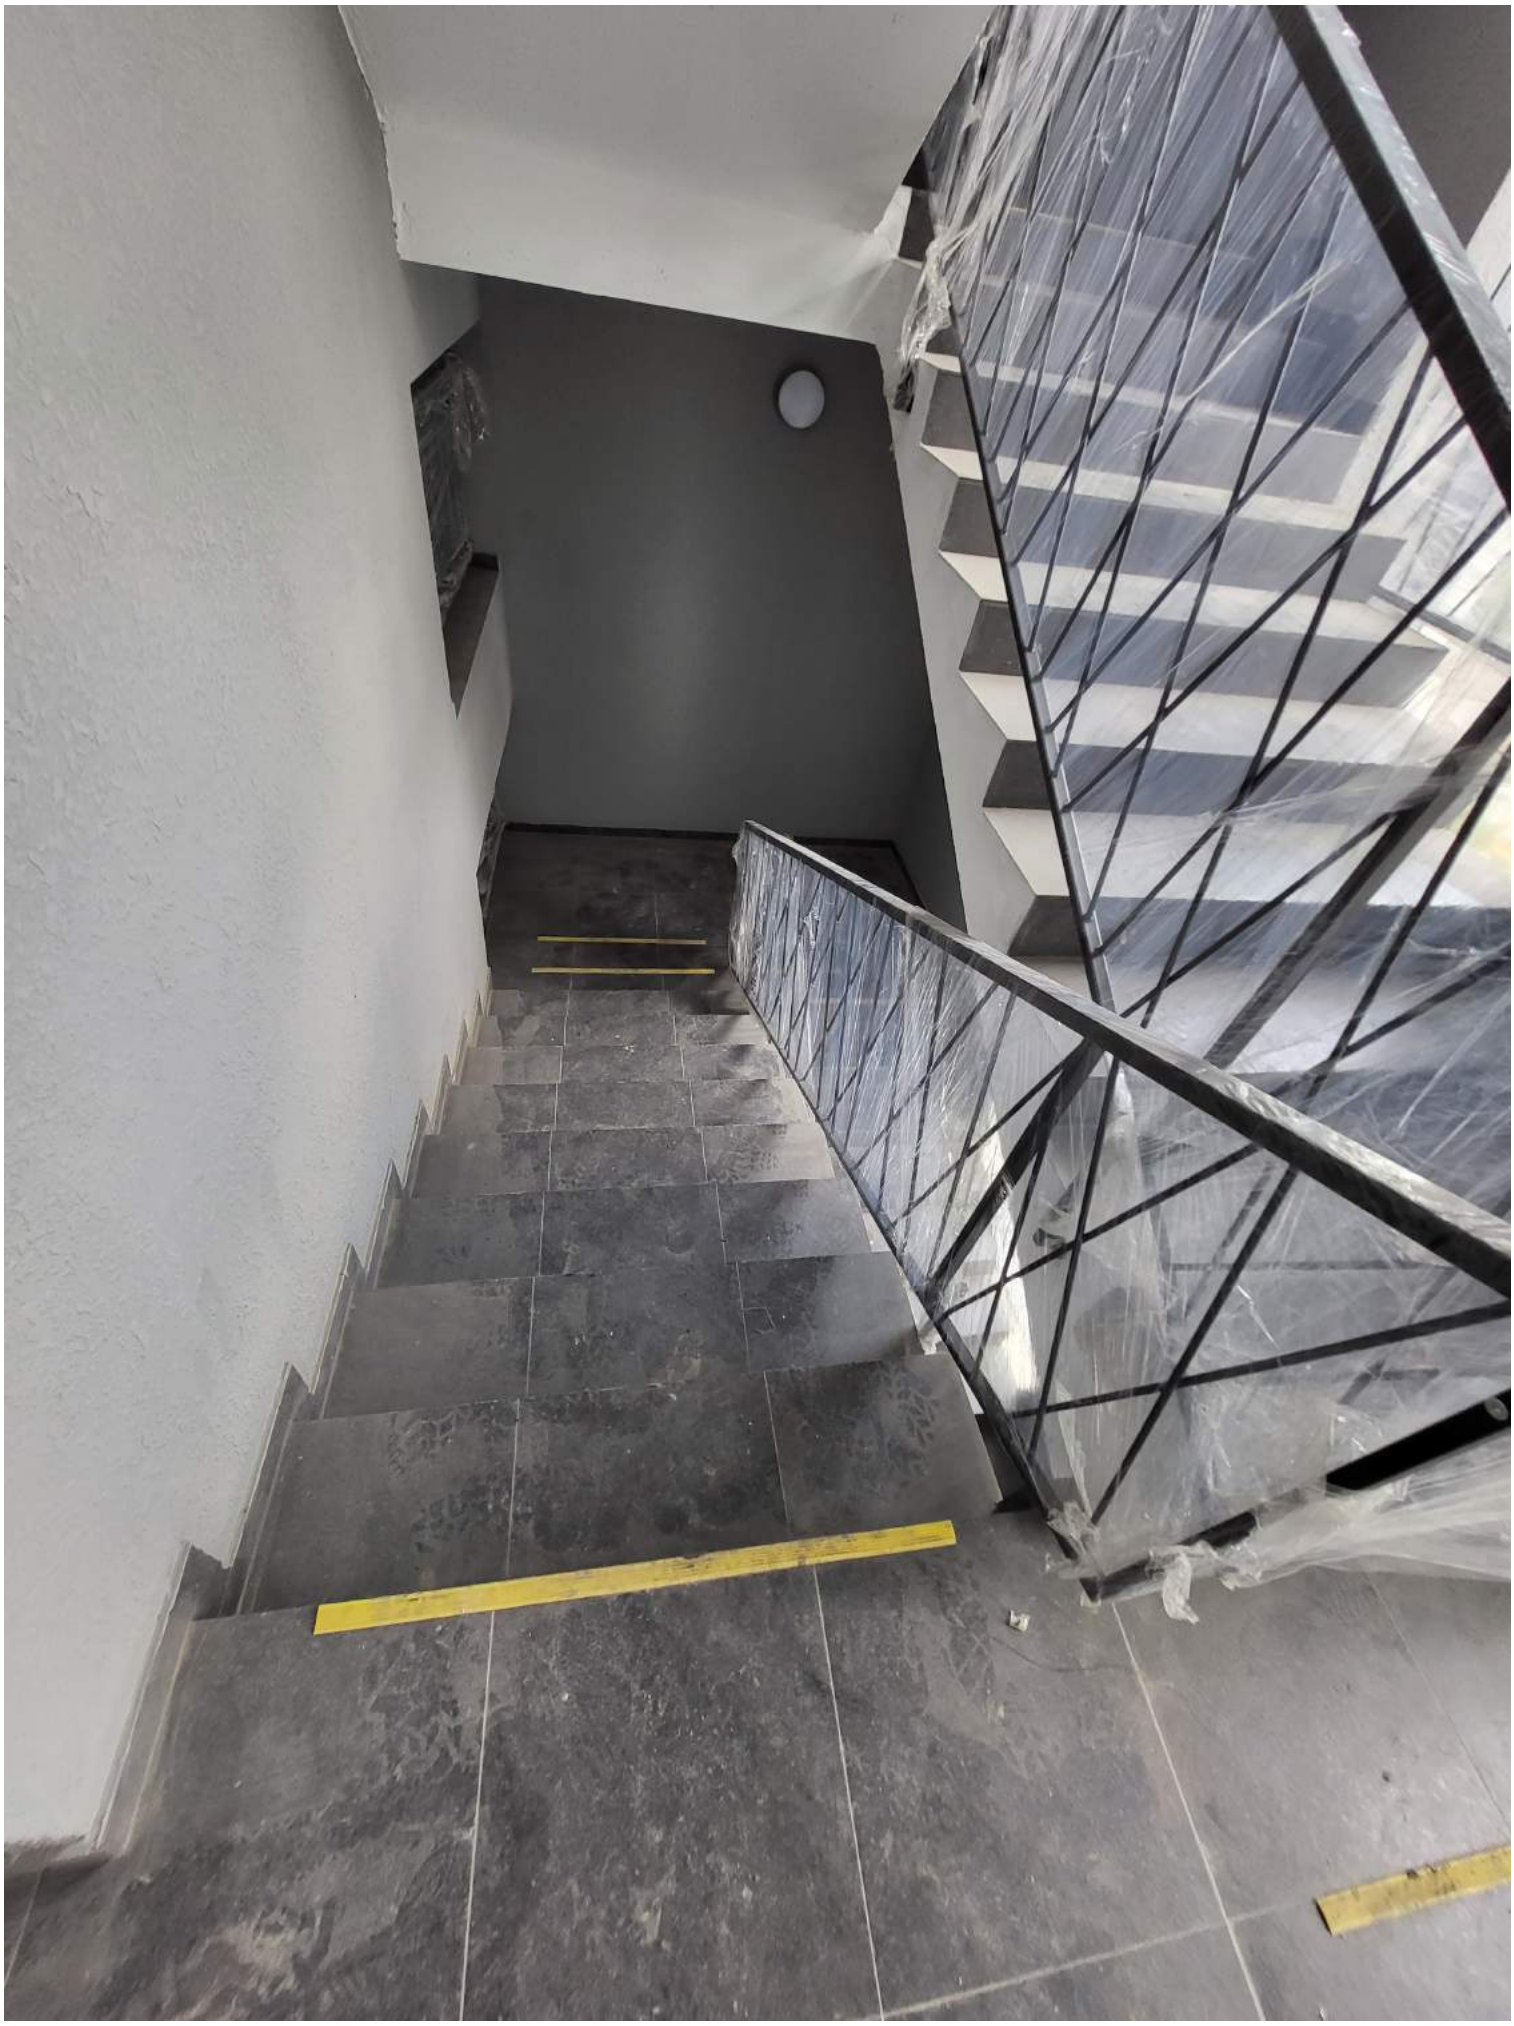










130












9
поверх








WDS
















5






AG2.5 - AG4














ИНВЕСТОР


УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
СТРАЖ
СЛУЖБА
104





























WDS
KERMI
therm x2







WDS
COLOR








ВИХІД


ВИХІД


ПОЖЕЖА






ВИХІД




WDS
therm-x2
KERMI
therm-x2
KERMI
therm-x2
KERMI
therm-x2
K
22 5 10
KERMI


НАТИСНУТИ ТУТ
ВІДКРИЙ
НАТИСНИ






WDS








WDS
KERMI
therm x2








ПОЖЕЖА








ВИХІД






УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ
ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ
ВИТІК ГАЗУ
ТЕЛЕФОНУВАТИ 104








WDS


WDS
WDS
WDS
thermo2
thermo2






protherm


ВИХІД










ПОЖЕЖА











ВИХІД


1400
KERMI


ПОЖЕЖА
ПОЖЕЖА
ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
1
2
3
4
НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ
ЖИВЛ.
НЕСПР.
ЖИВЛ.
СПОВ.
ОПОВ.
ЦП
ЛІНІЯ
ВИМКН.
ПЦПС
RS485
ПУЗ
АЗПЗ
ОПОВ.
ЗВУК
СКИДАННЯ
ІНДИКАТОРИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
TIRAS


ПОЖЕЖ





WDS




800
KERMI
therm·x2
KERMI
therm·x2
KERMI
therm·x2



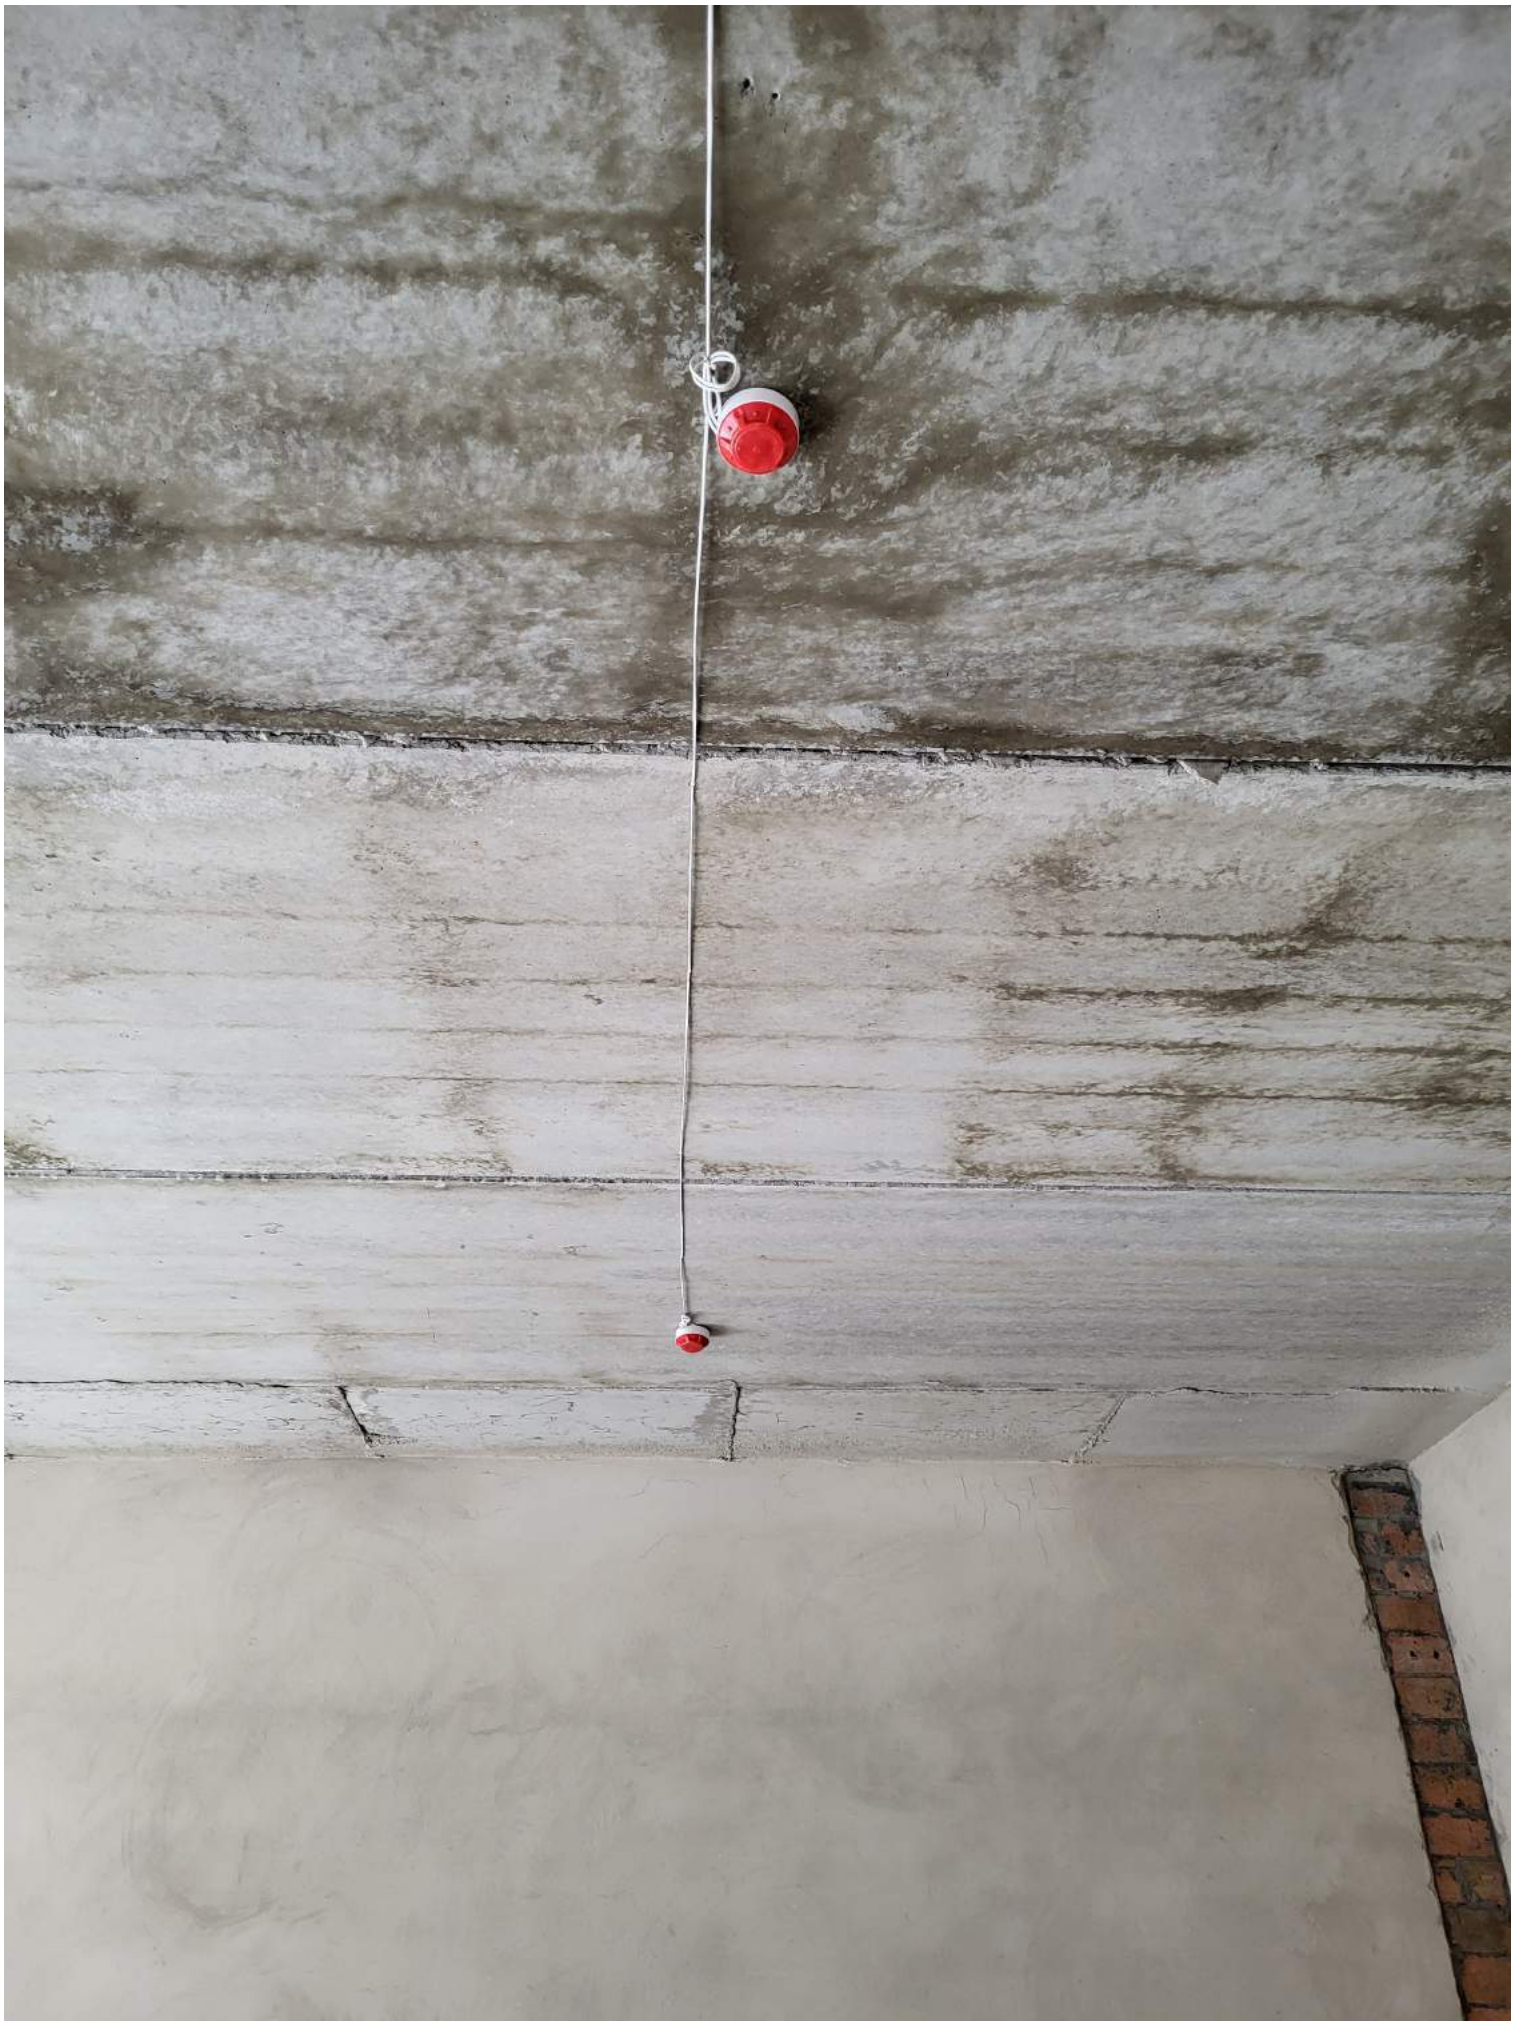



ПОЖЕЖА

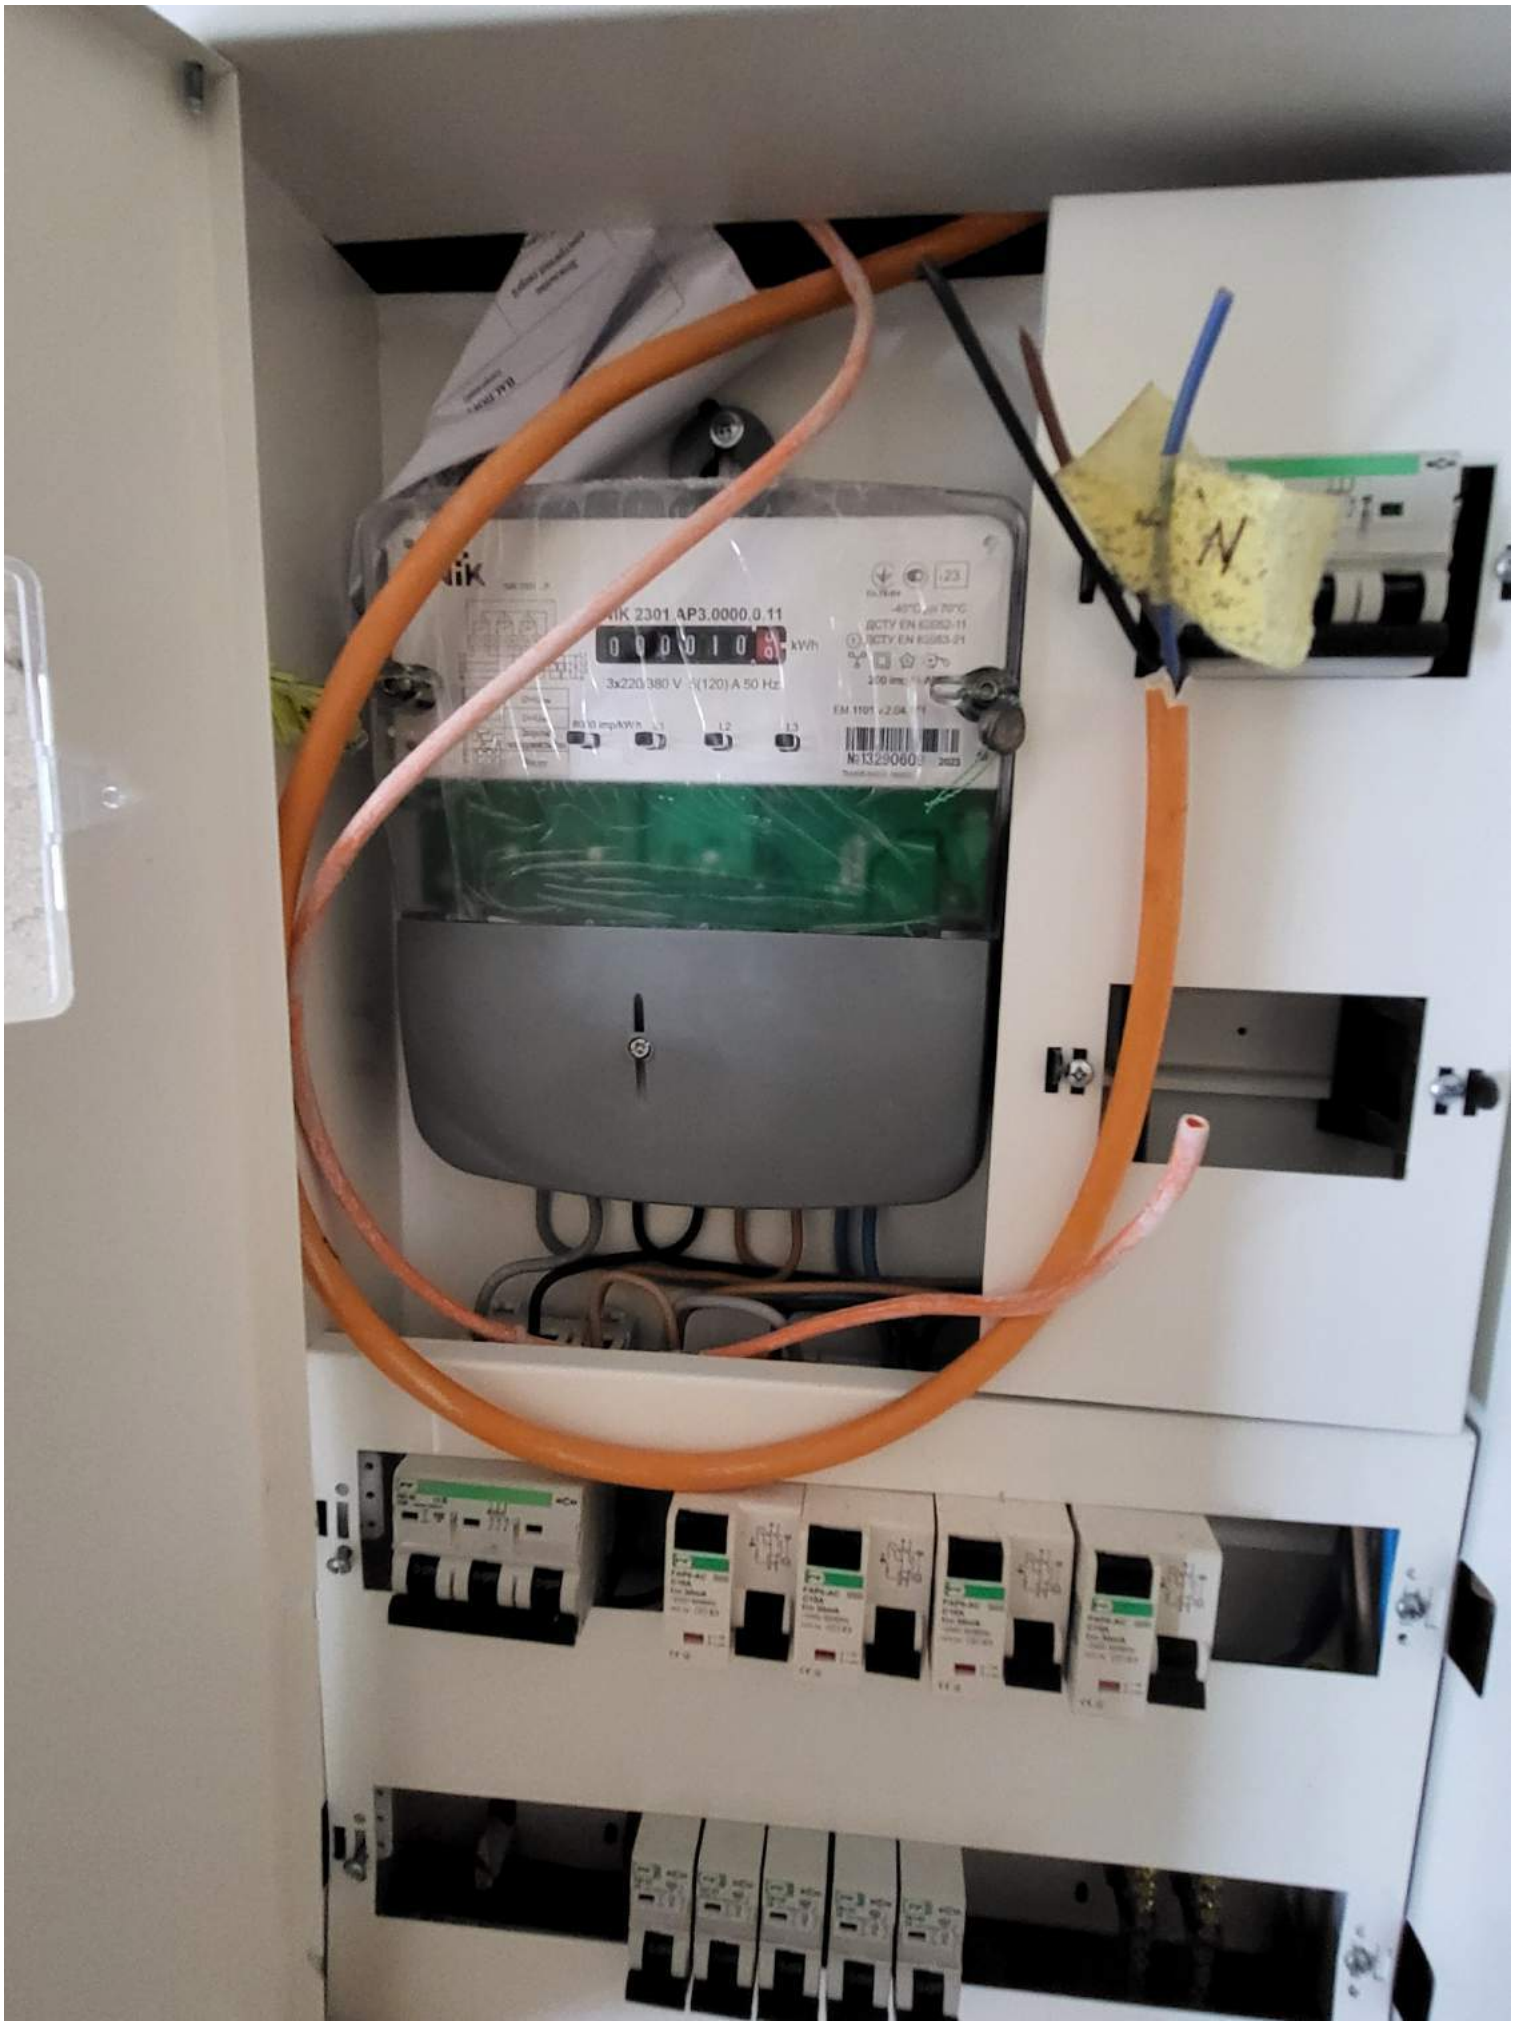
NIK 2301 AP3.0000.0.11
kWh
3x220/380 V
(120) A 50 Hz
N

ВИХІД

ВИХІД


ПОЖЕЖА
ПОЖЕЖА
ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
1 2 3 4
НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ
ЖИВЛ.
НЕСПР.
ЖИВЛ.
СПОВ.
ОПОВ.
ЦП
ЛІНІЯ
ВИМКН.
ПЦПС
RS485
ПУІЗ
АЗПЗ
ОПОВ.
ЗВУК
СКИДАННЯ
ІНДИКАТОРИ
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
TIRAS


NiK