

25






ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Поломка цепи обратной тяги
Состояние системы
Аварийный путь оттока
Дисфункция элементов

Рабочий путь
Вентиляция ТД
Резерв ТД
Рис. ТД
Сист. ТД
Сист. ТД
Рабочий путь
Вентиляция ТД
Резерв ТД
Рис. ТД
Сист. ТД
Сист. ТД






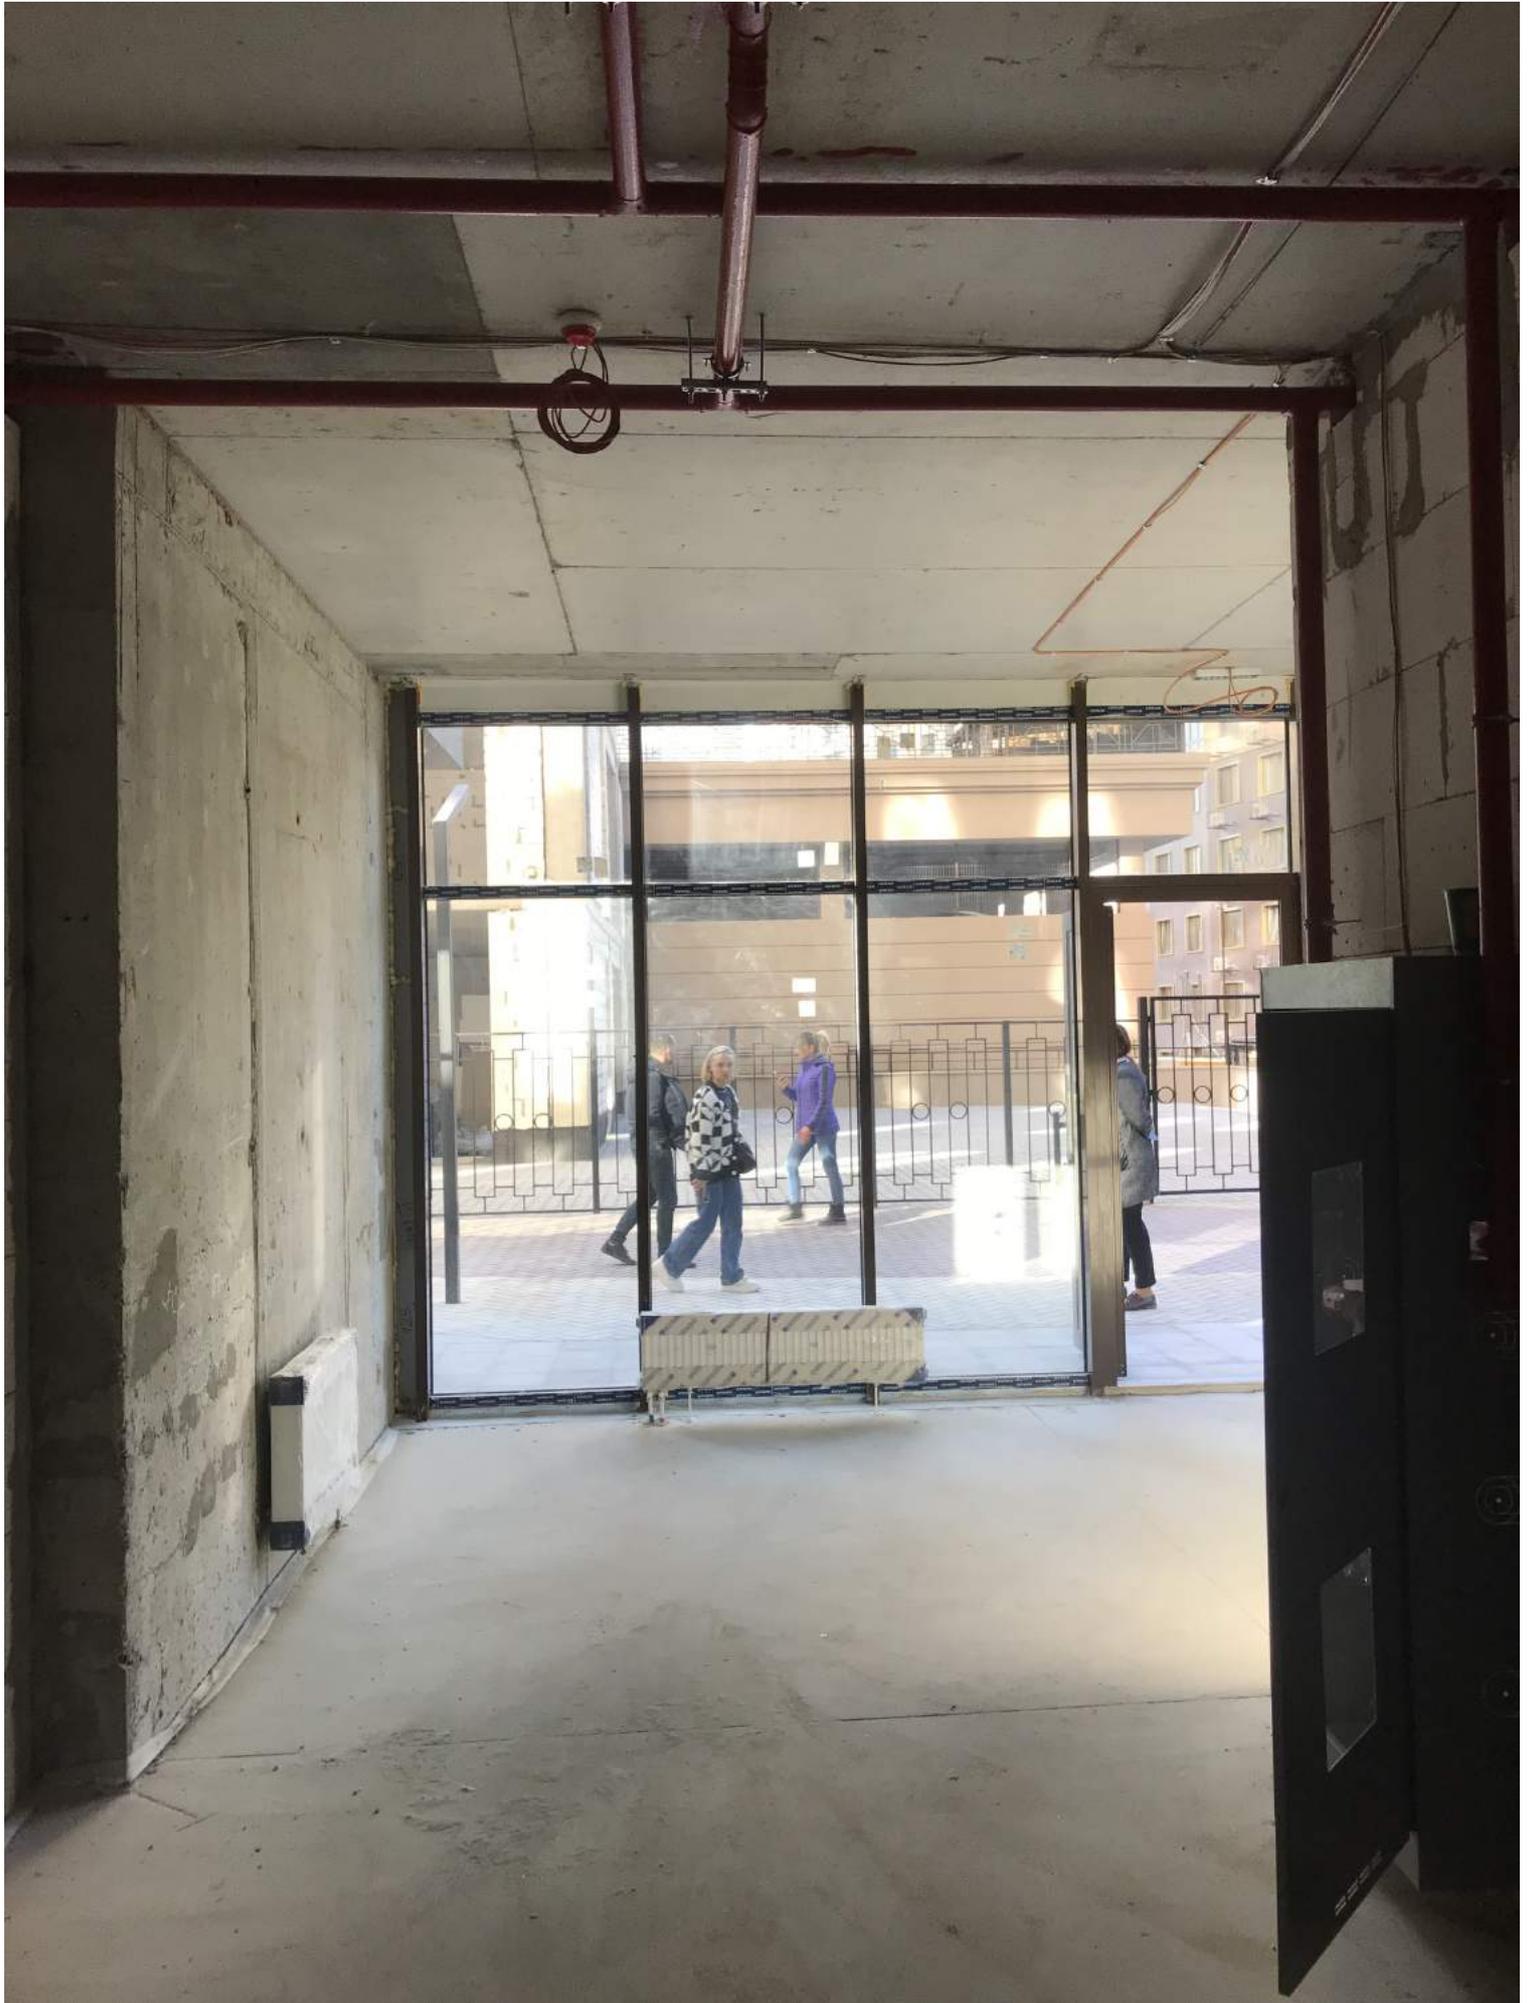





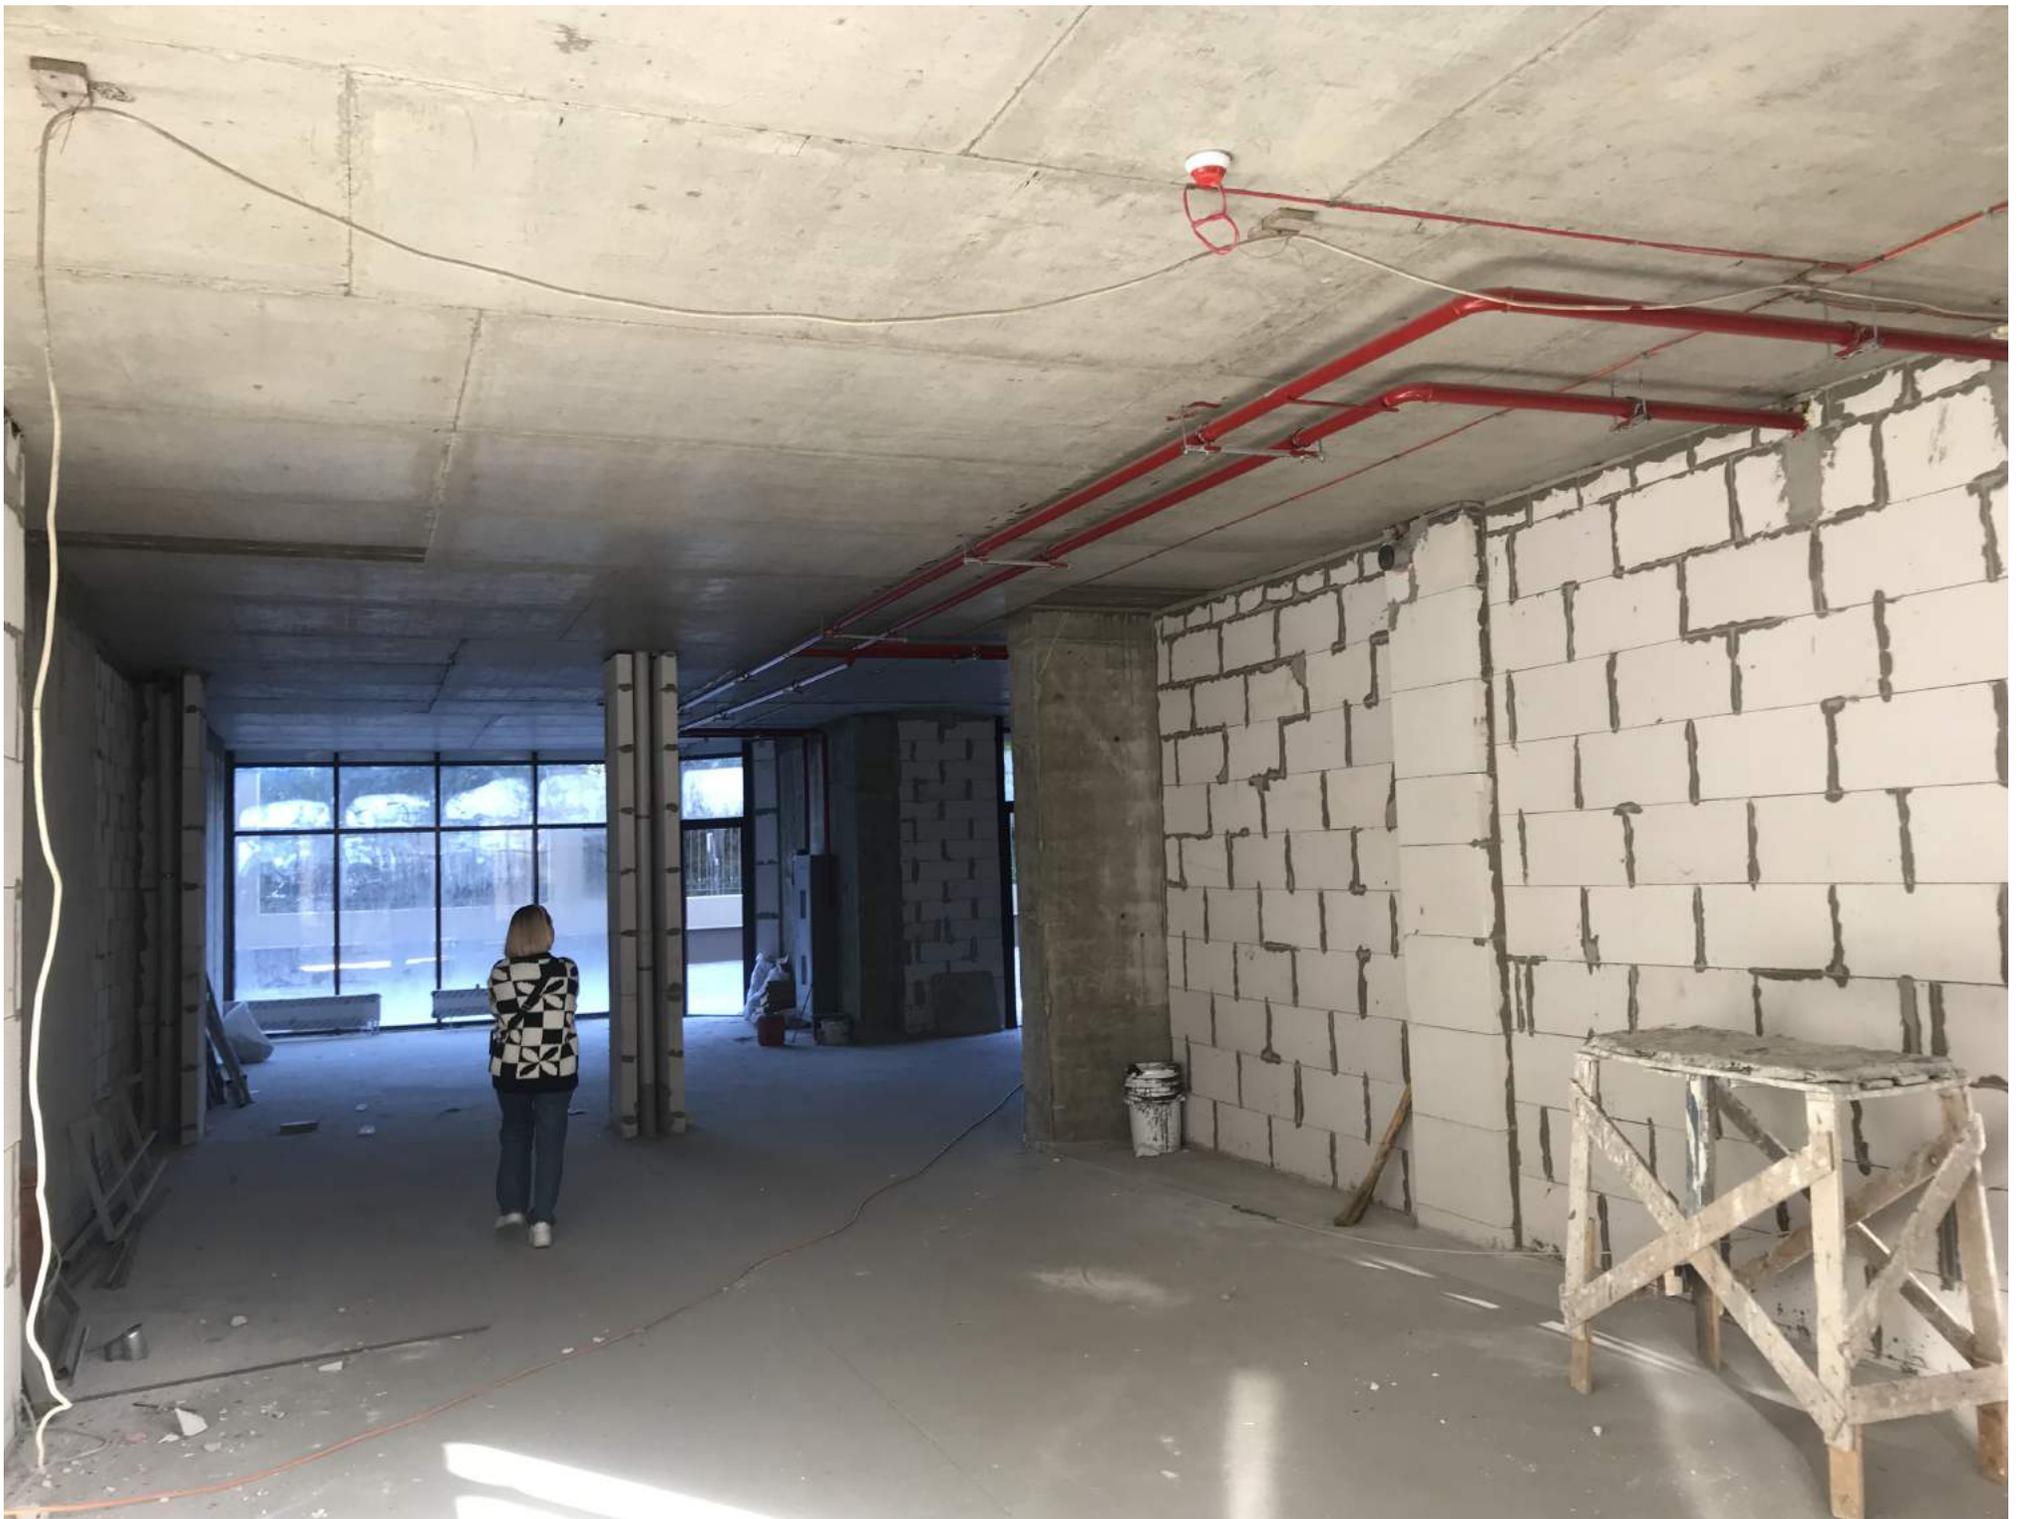
























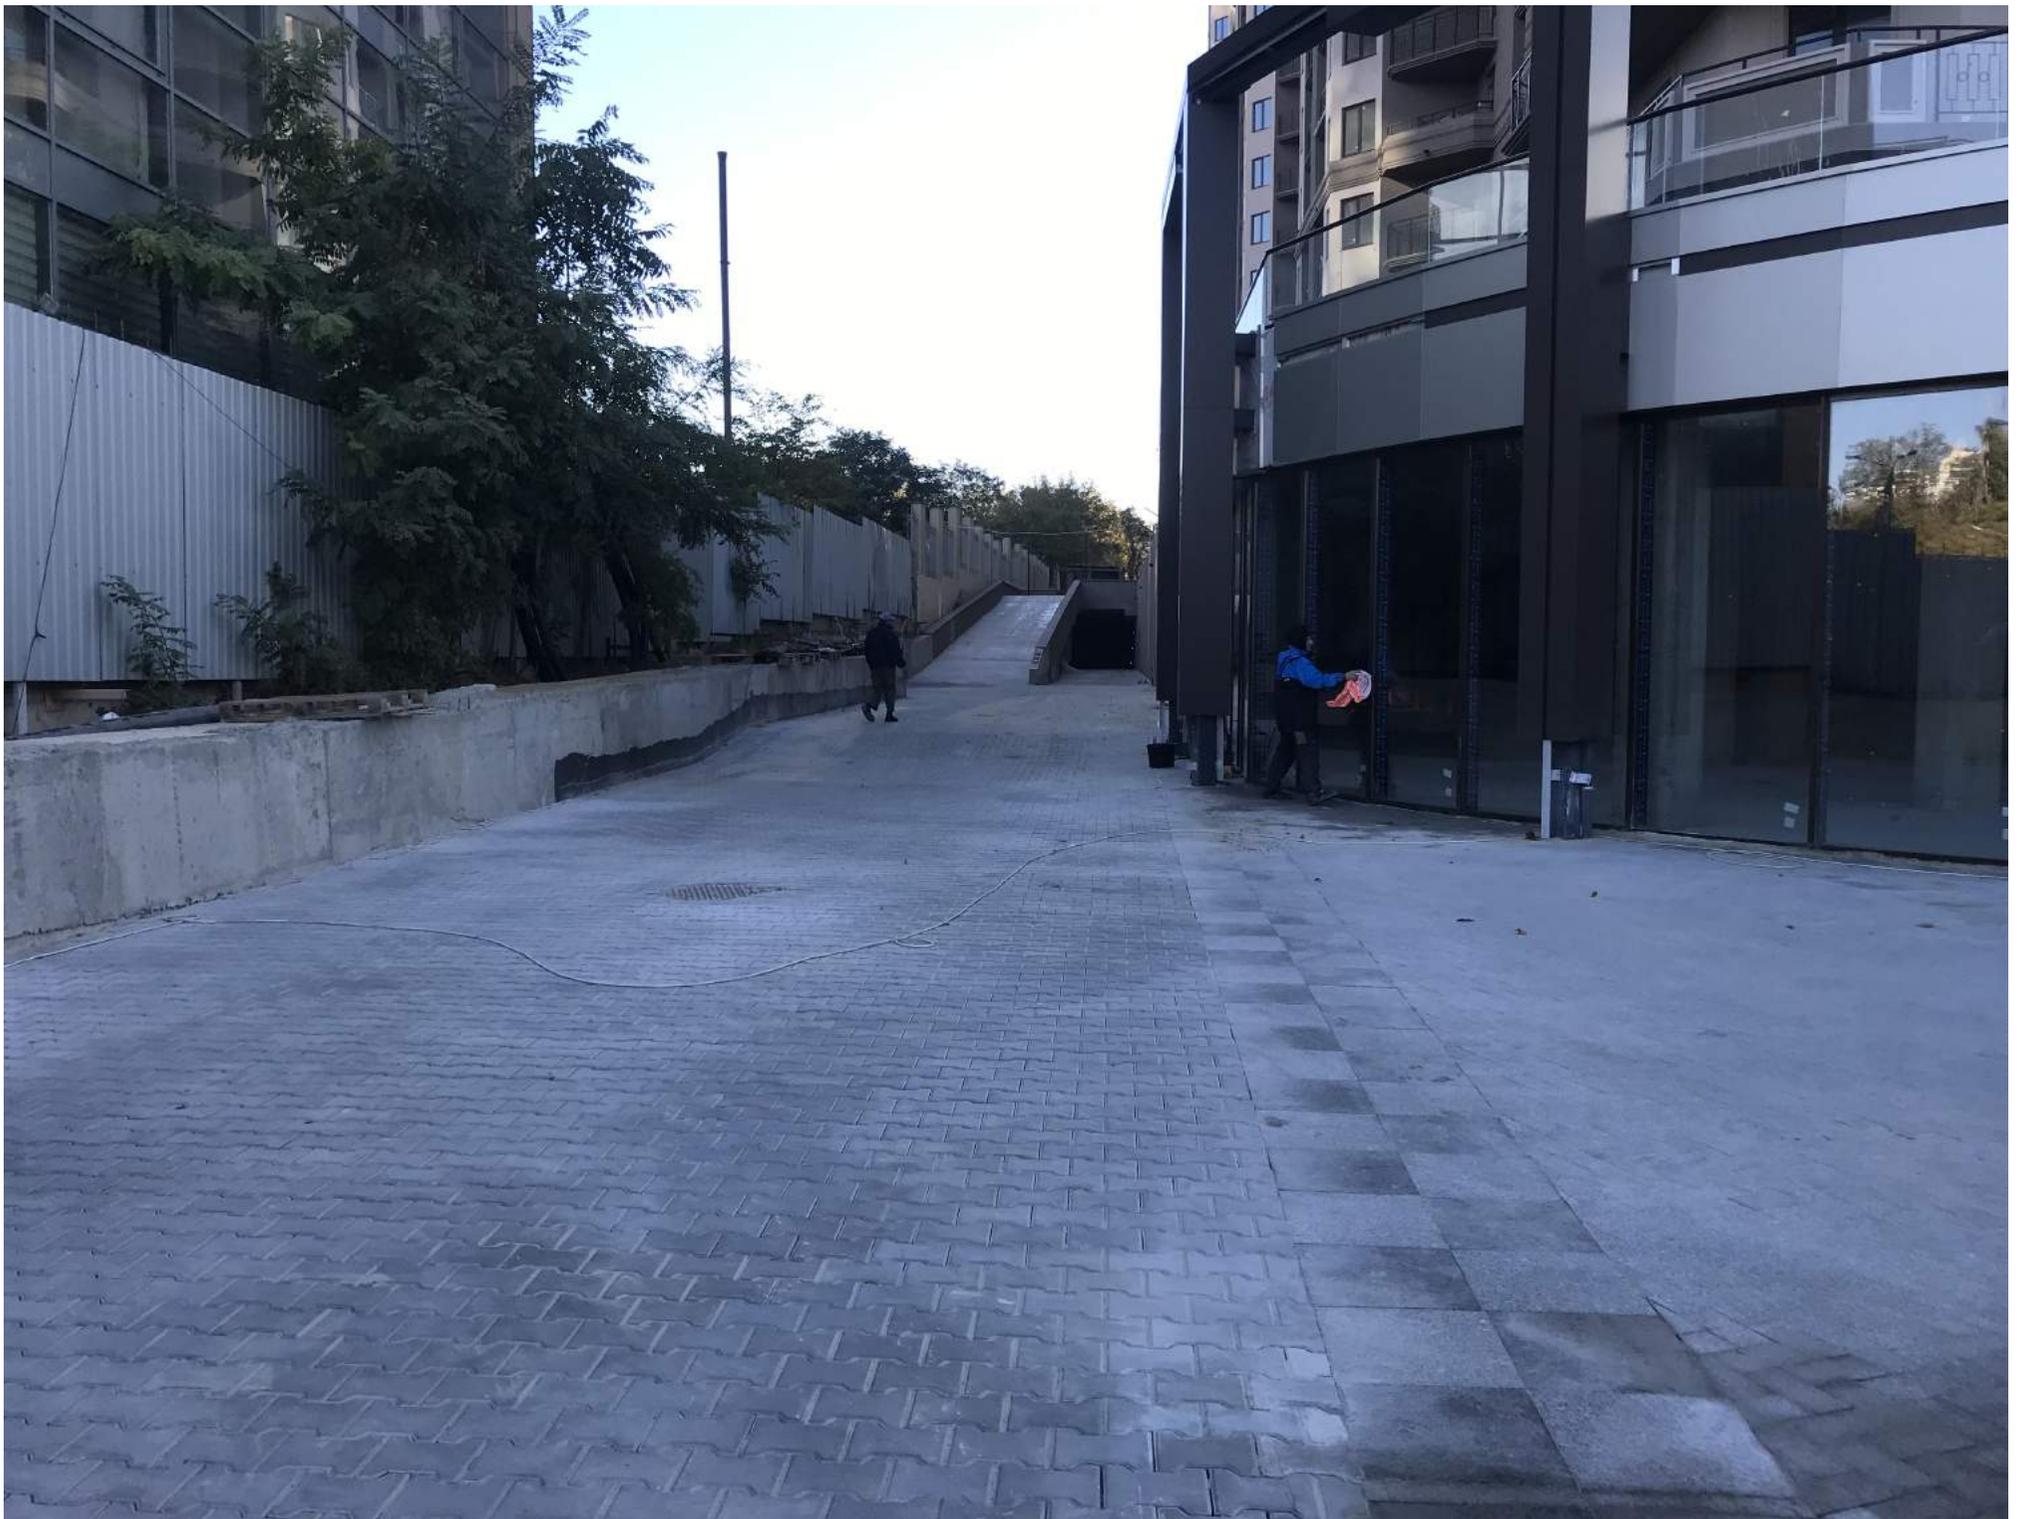





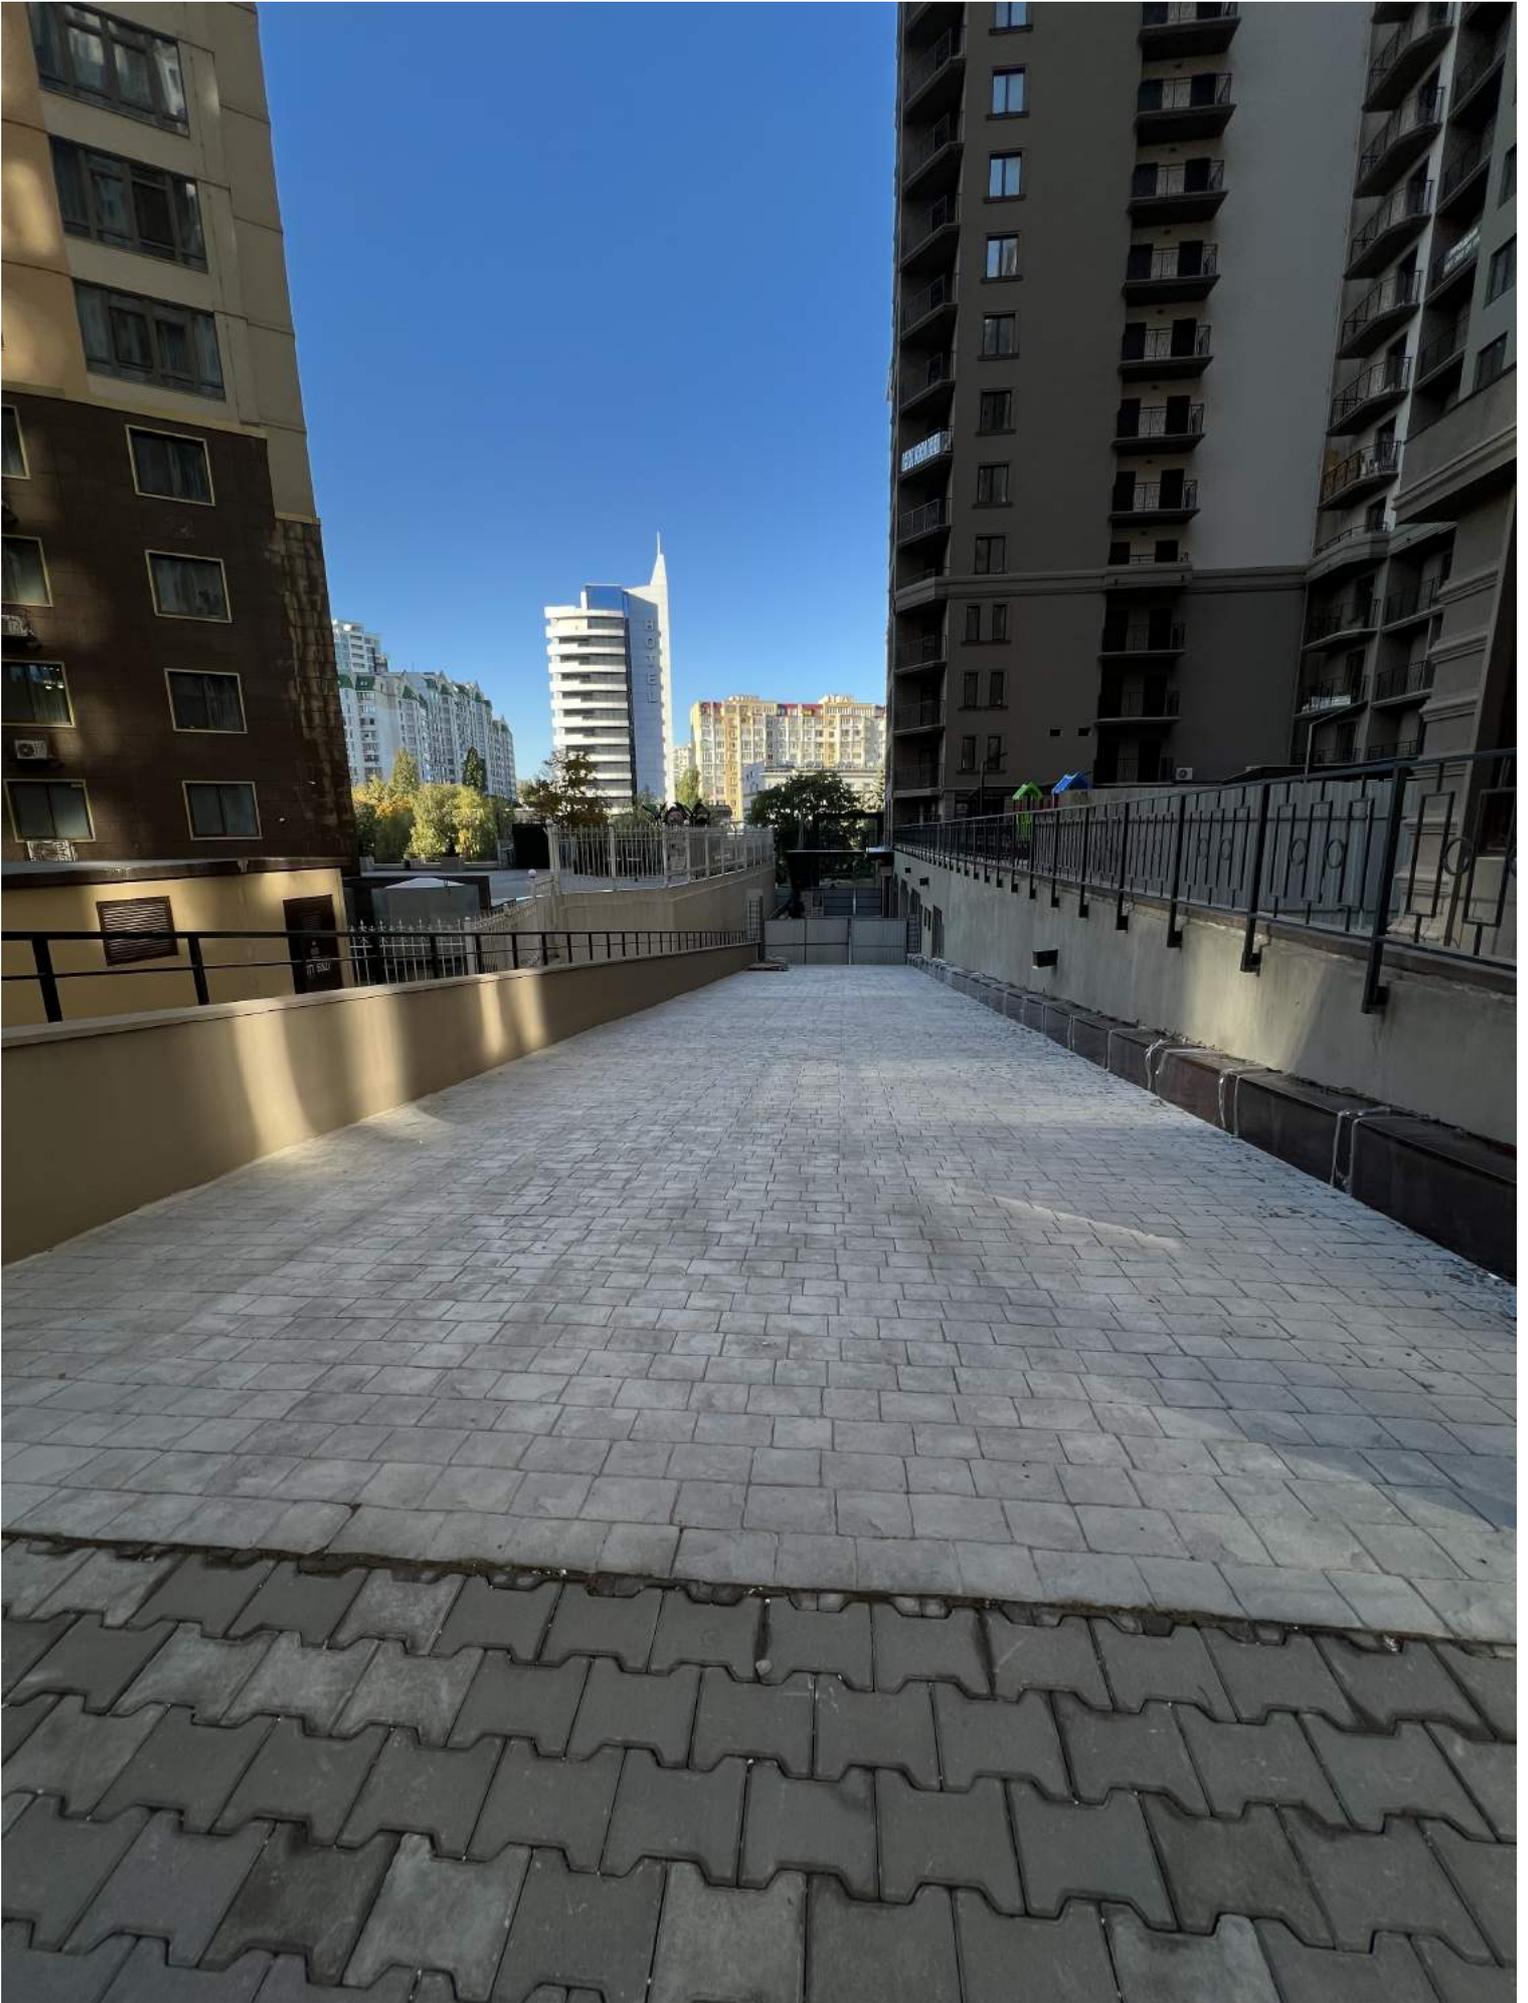

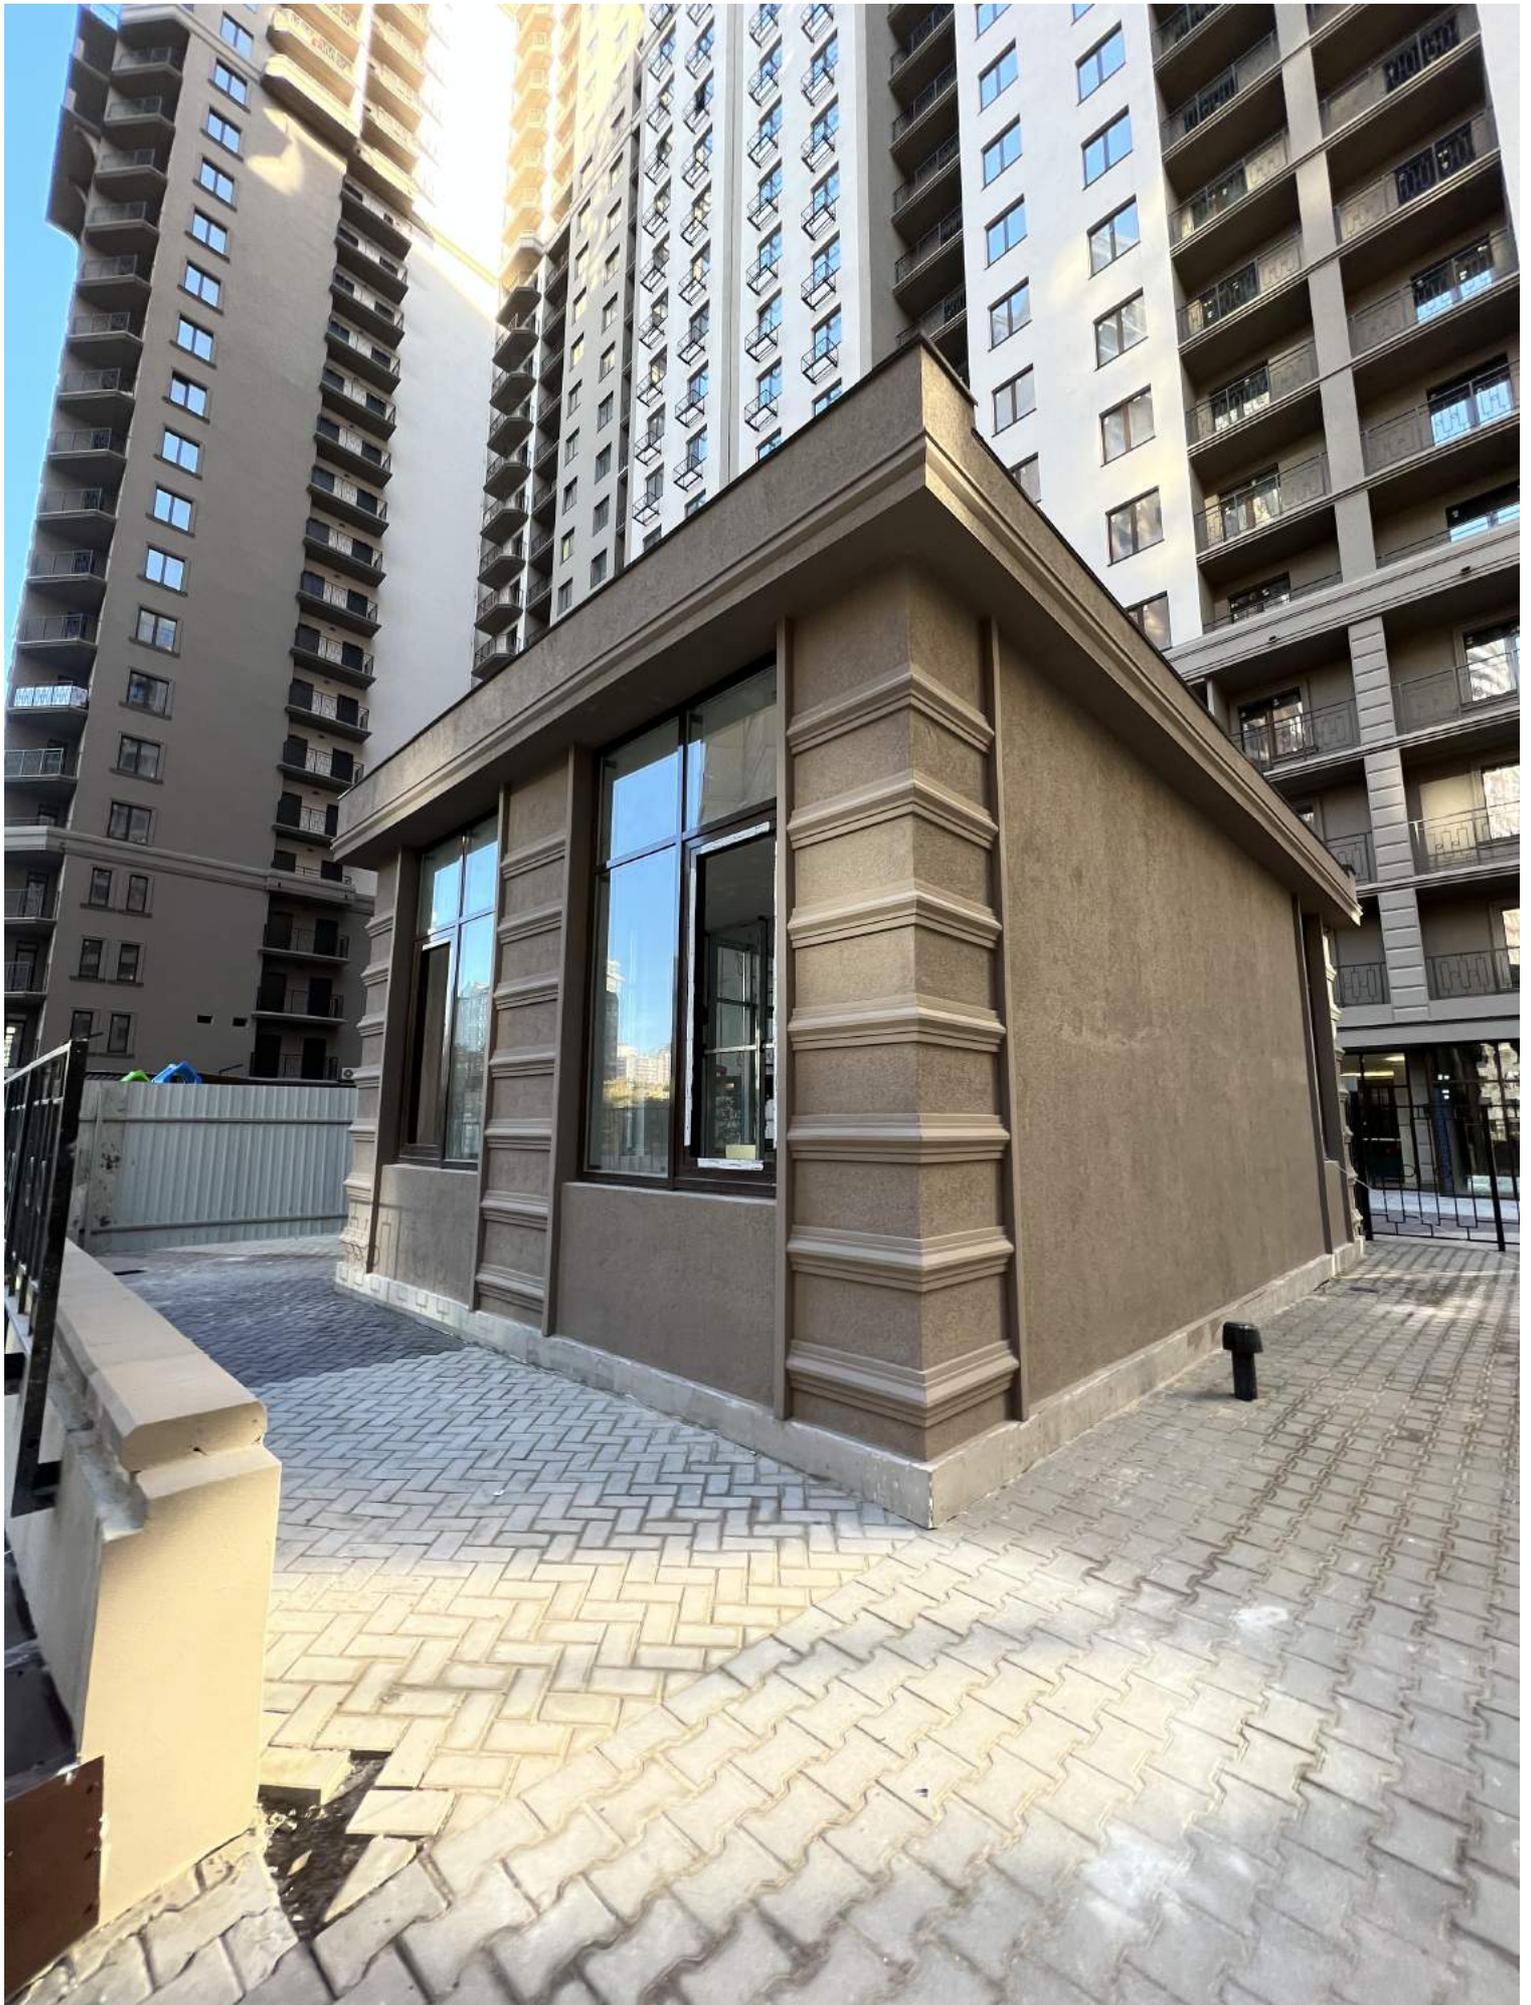









OTIS



OTIS Gen2

1000 kg 13 

D2NB5943 2021

  **ReGen Drive** 
РЕЖИМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

OTIS

OTIS Gen2

630  8 

D2NB5944 2021


UA.TR.005

❖ Б/У ВХОДНІ
❖ Б/У РАДІАТО
❖ Б/У МЕТАЛ
ОКОННІ
❖ БАЛКОН
ВІНОСИ!
 (0
 (0

ВІНОСИ!

 **ReGen Drive** 
РЕЖИМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

OTIS
 

OTIS Gen2
630  8 
D2NB5945 2021


UA.TR.005

ed by **Novaceel**

