










ПОЖЕЖА









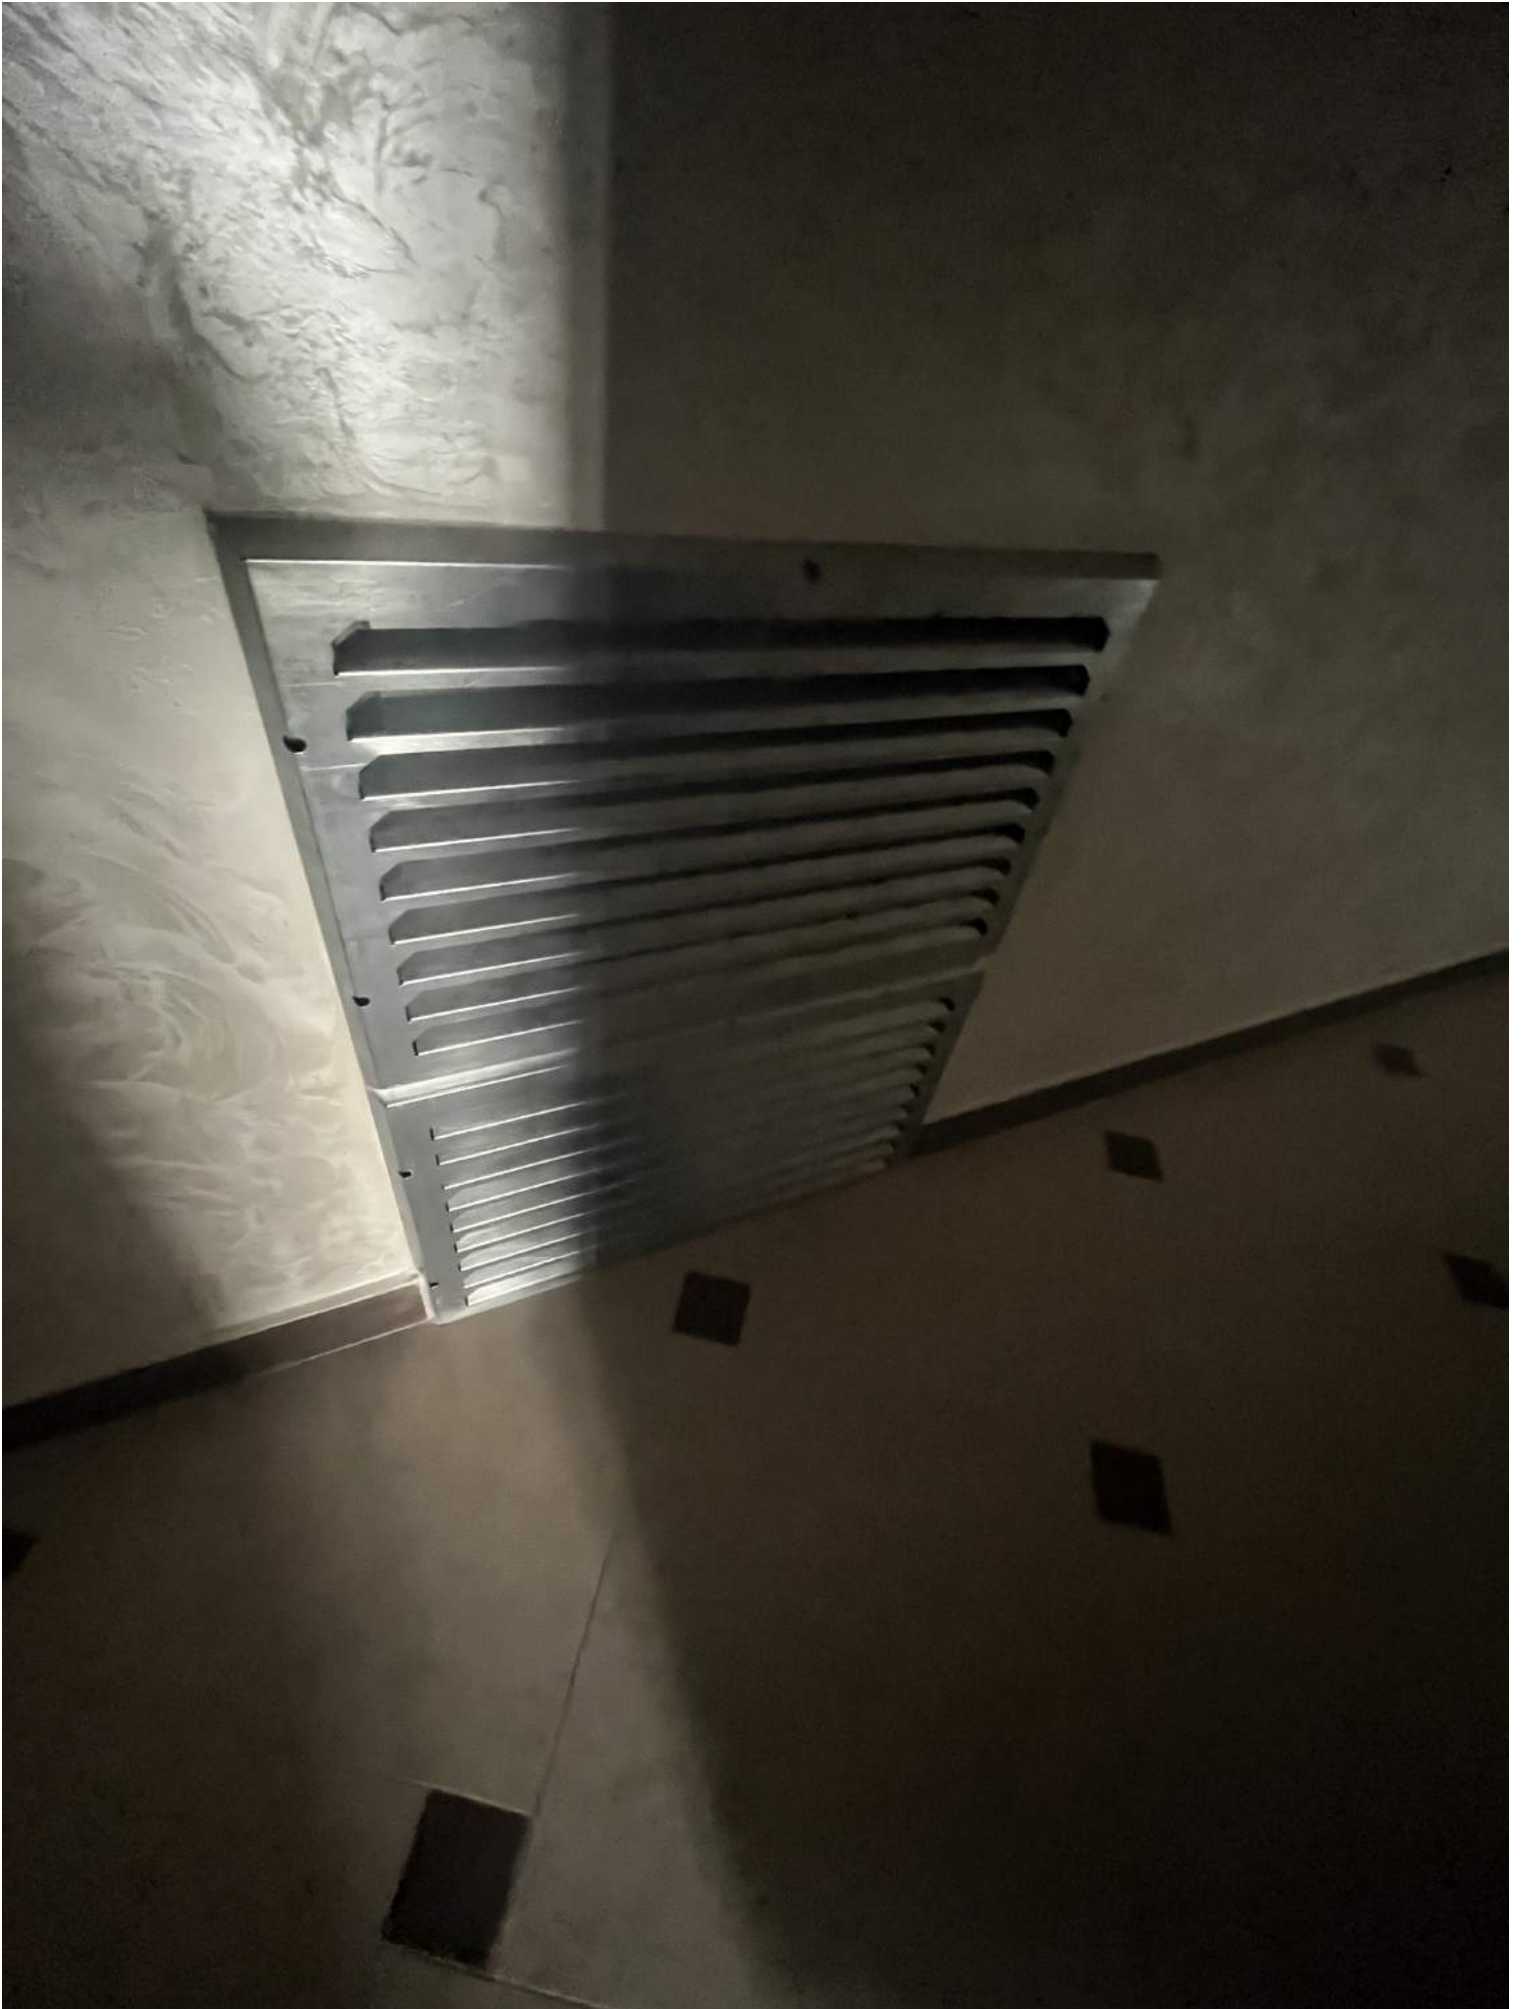





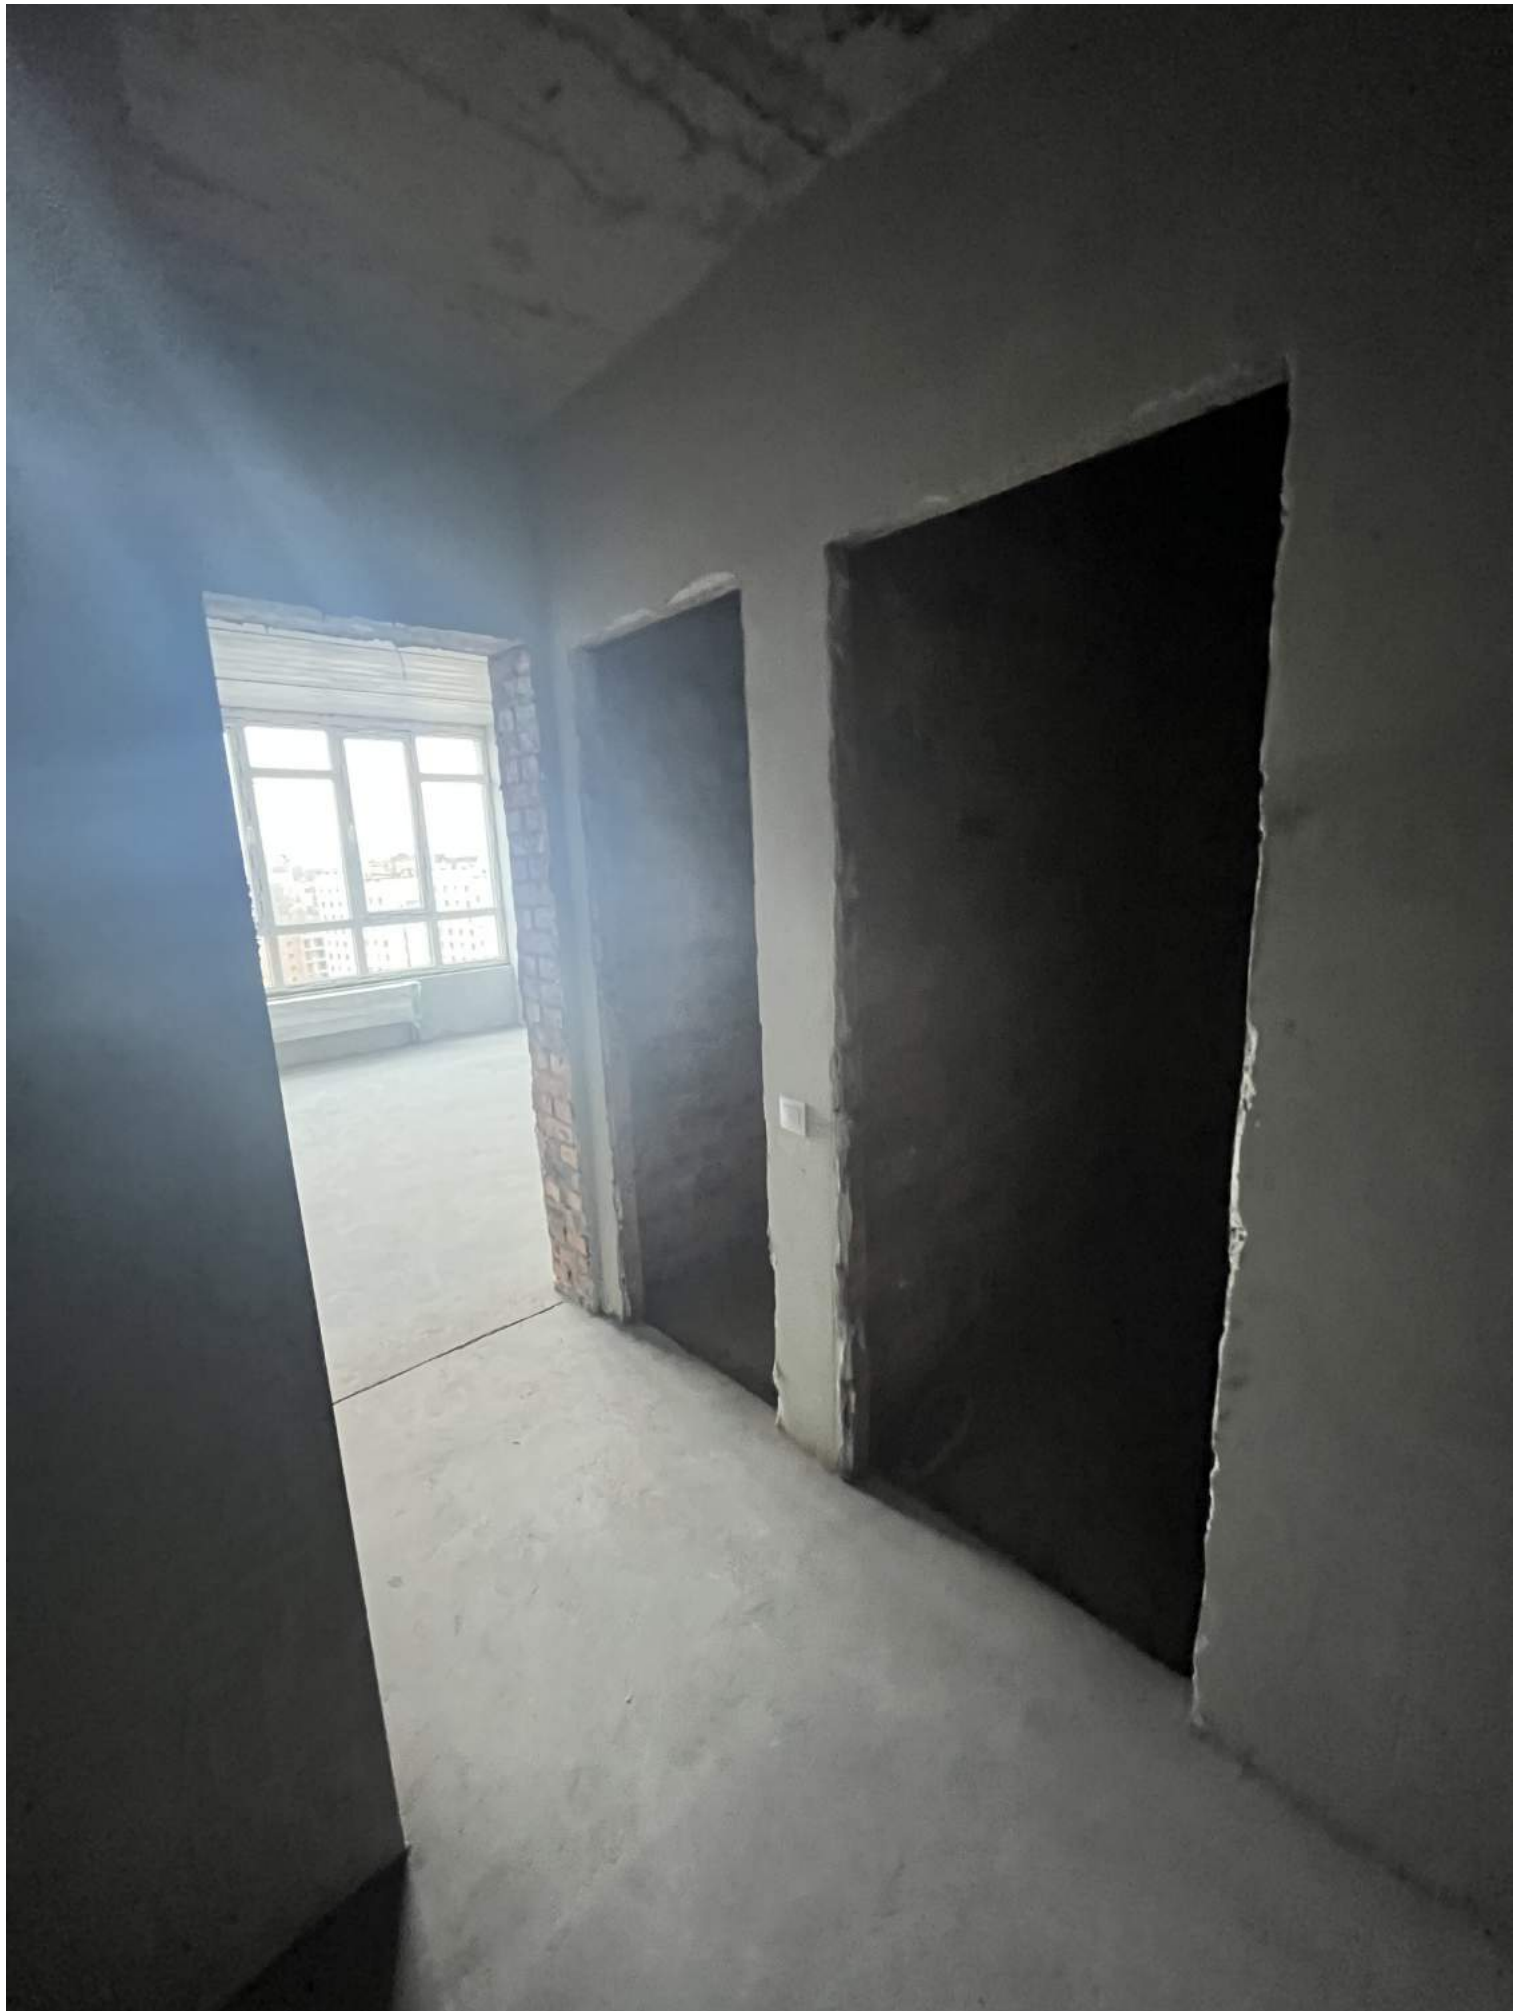

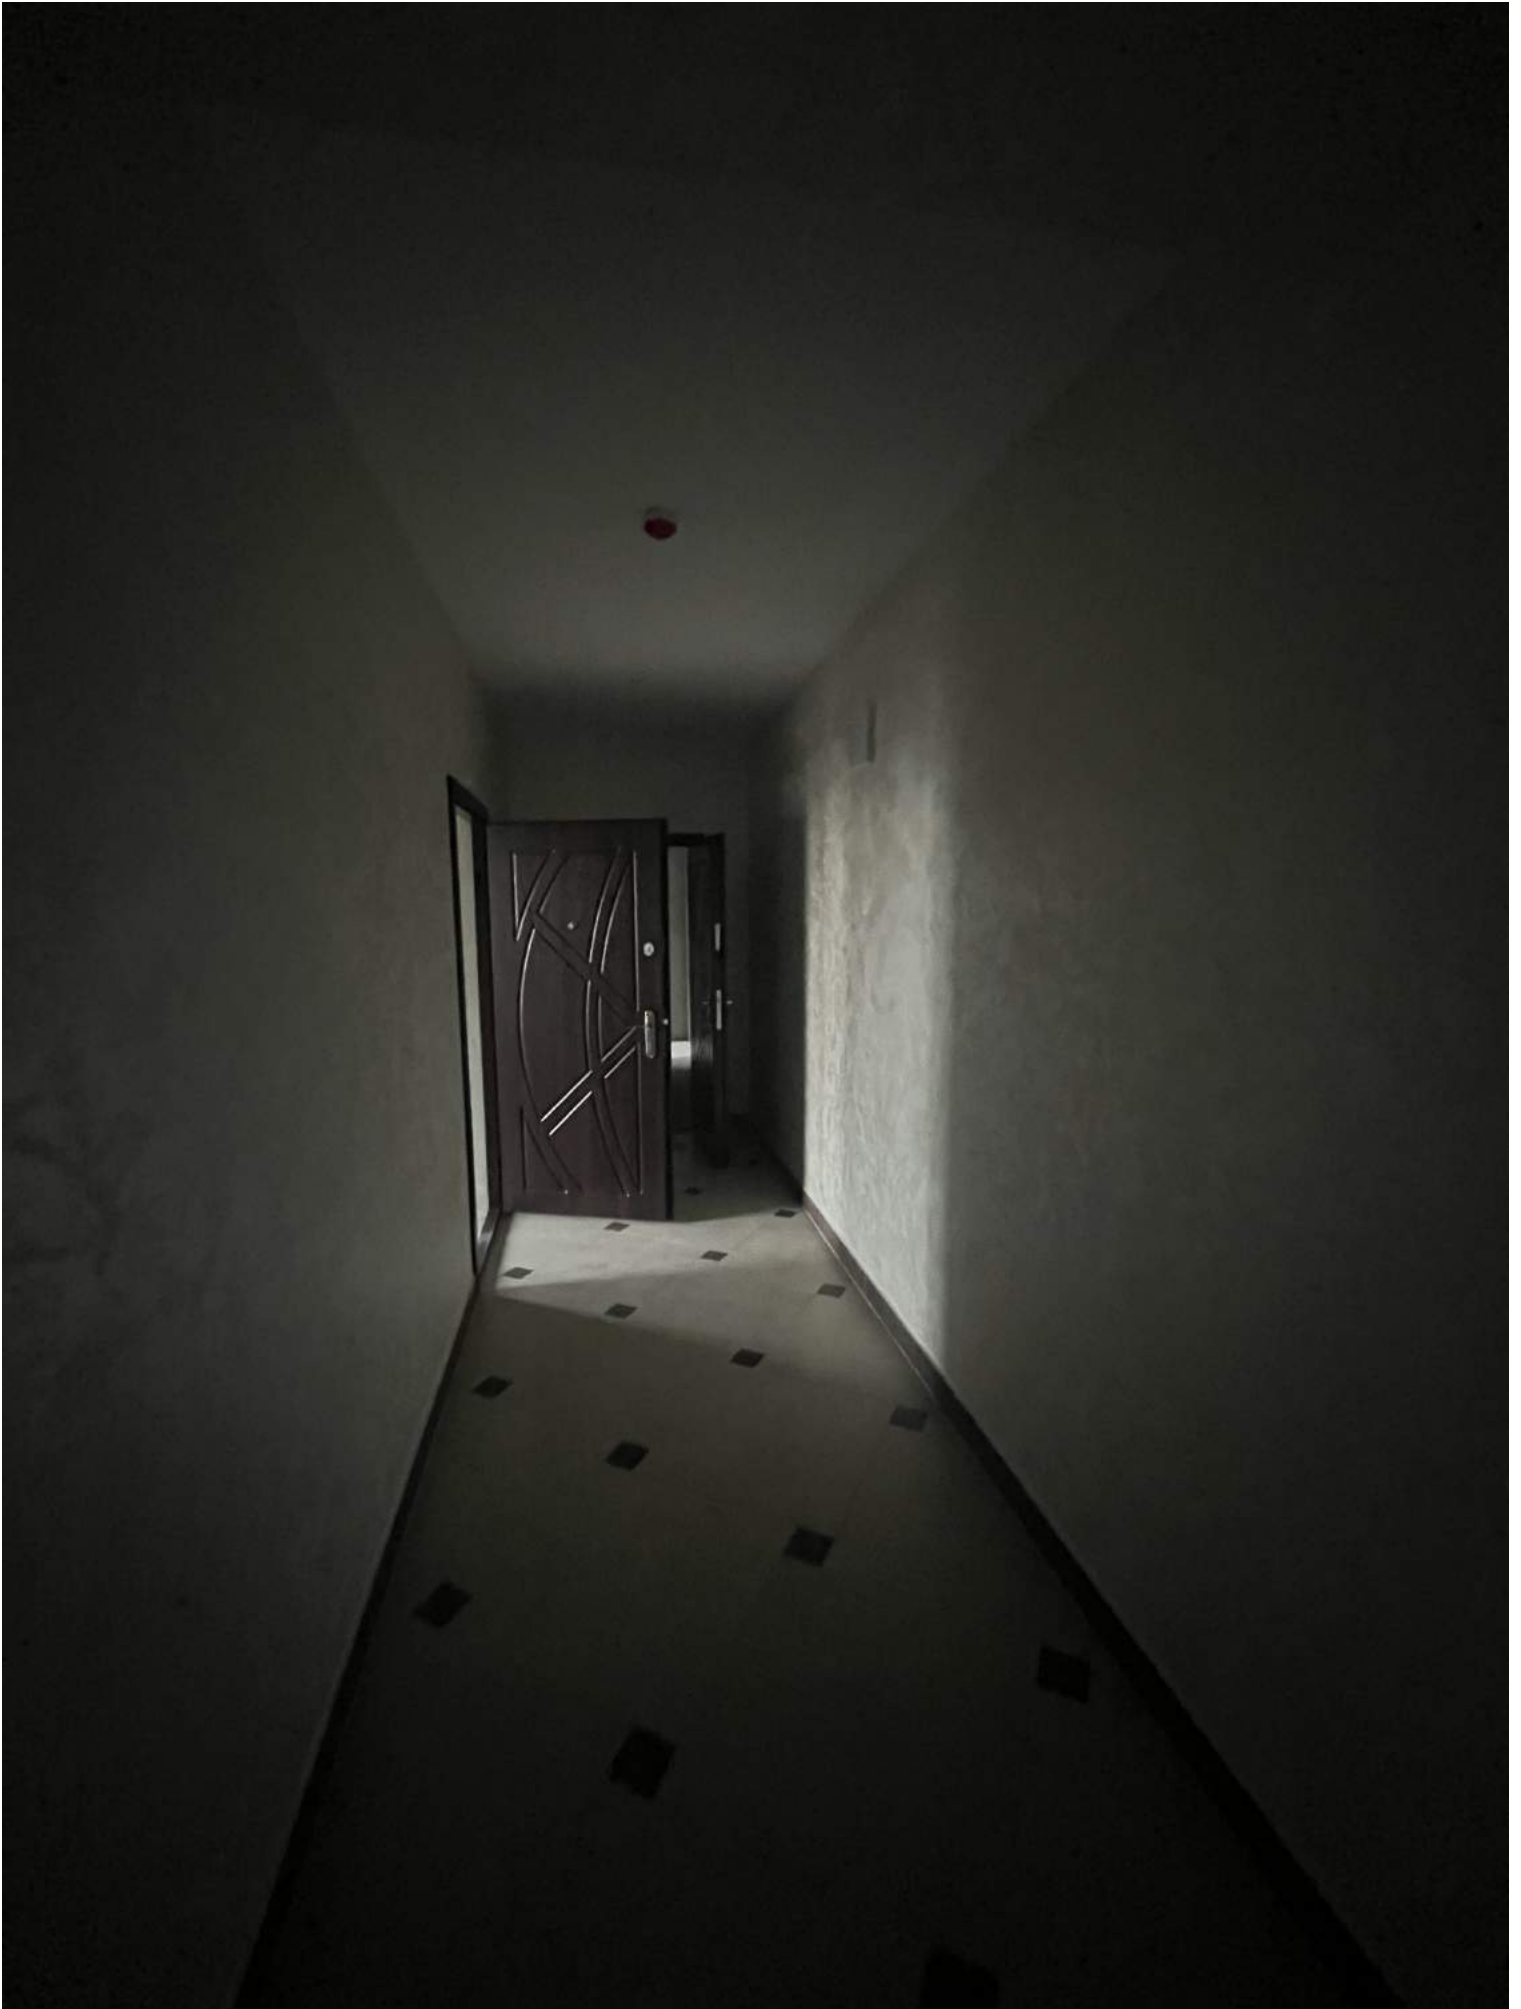













ЛІФТ ДЛЯ МГН


9

поверх

БРАЙЛ-текст: ЛІФТ ДЛЯ МГН 9 ПОВЕРХ





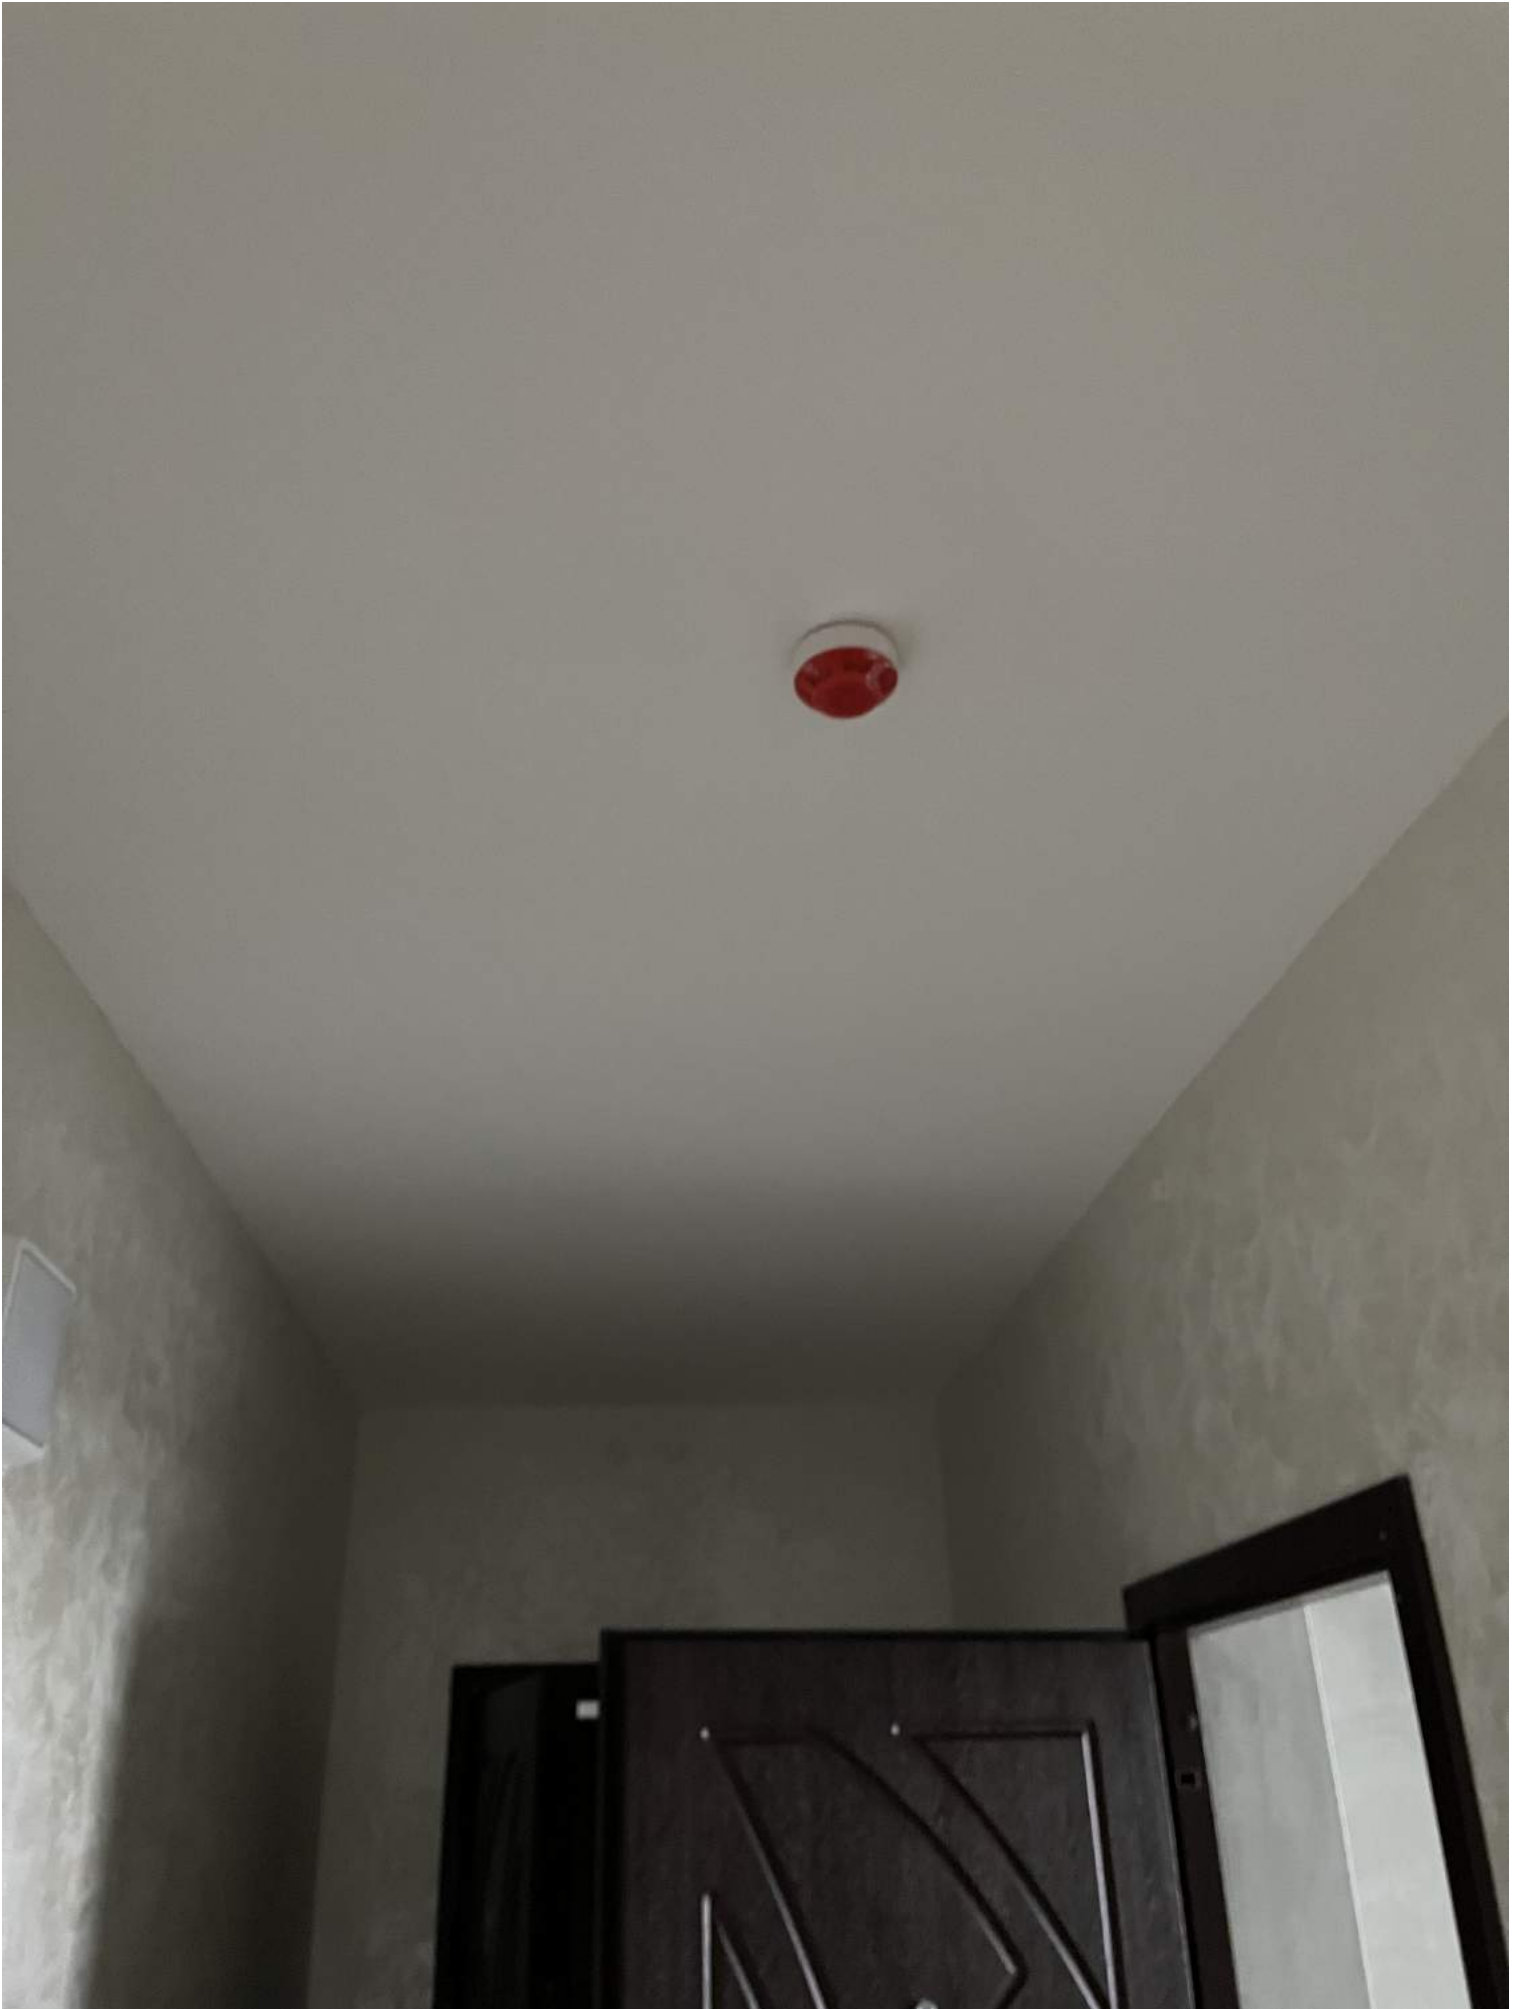



ПОЖЕЖА





















6



















**2-й
по верх**











0-й
поверх













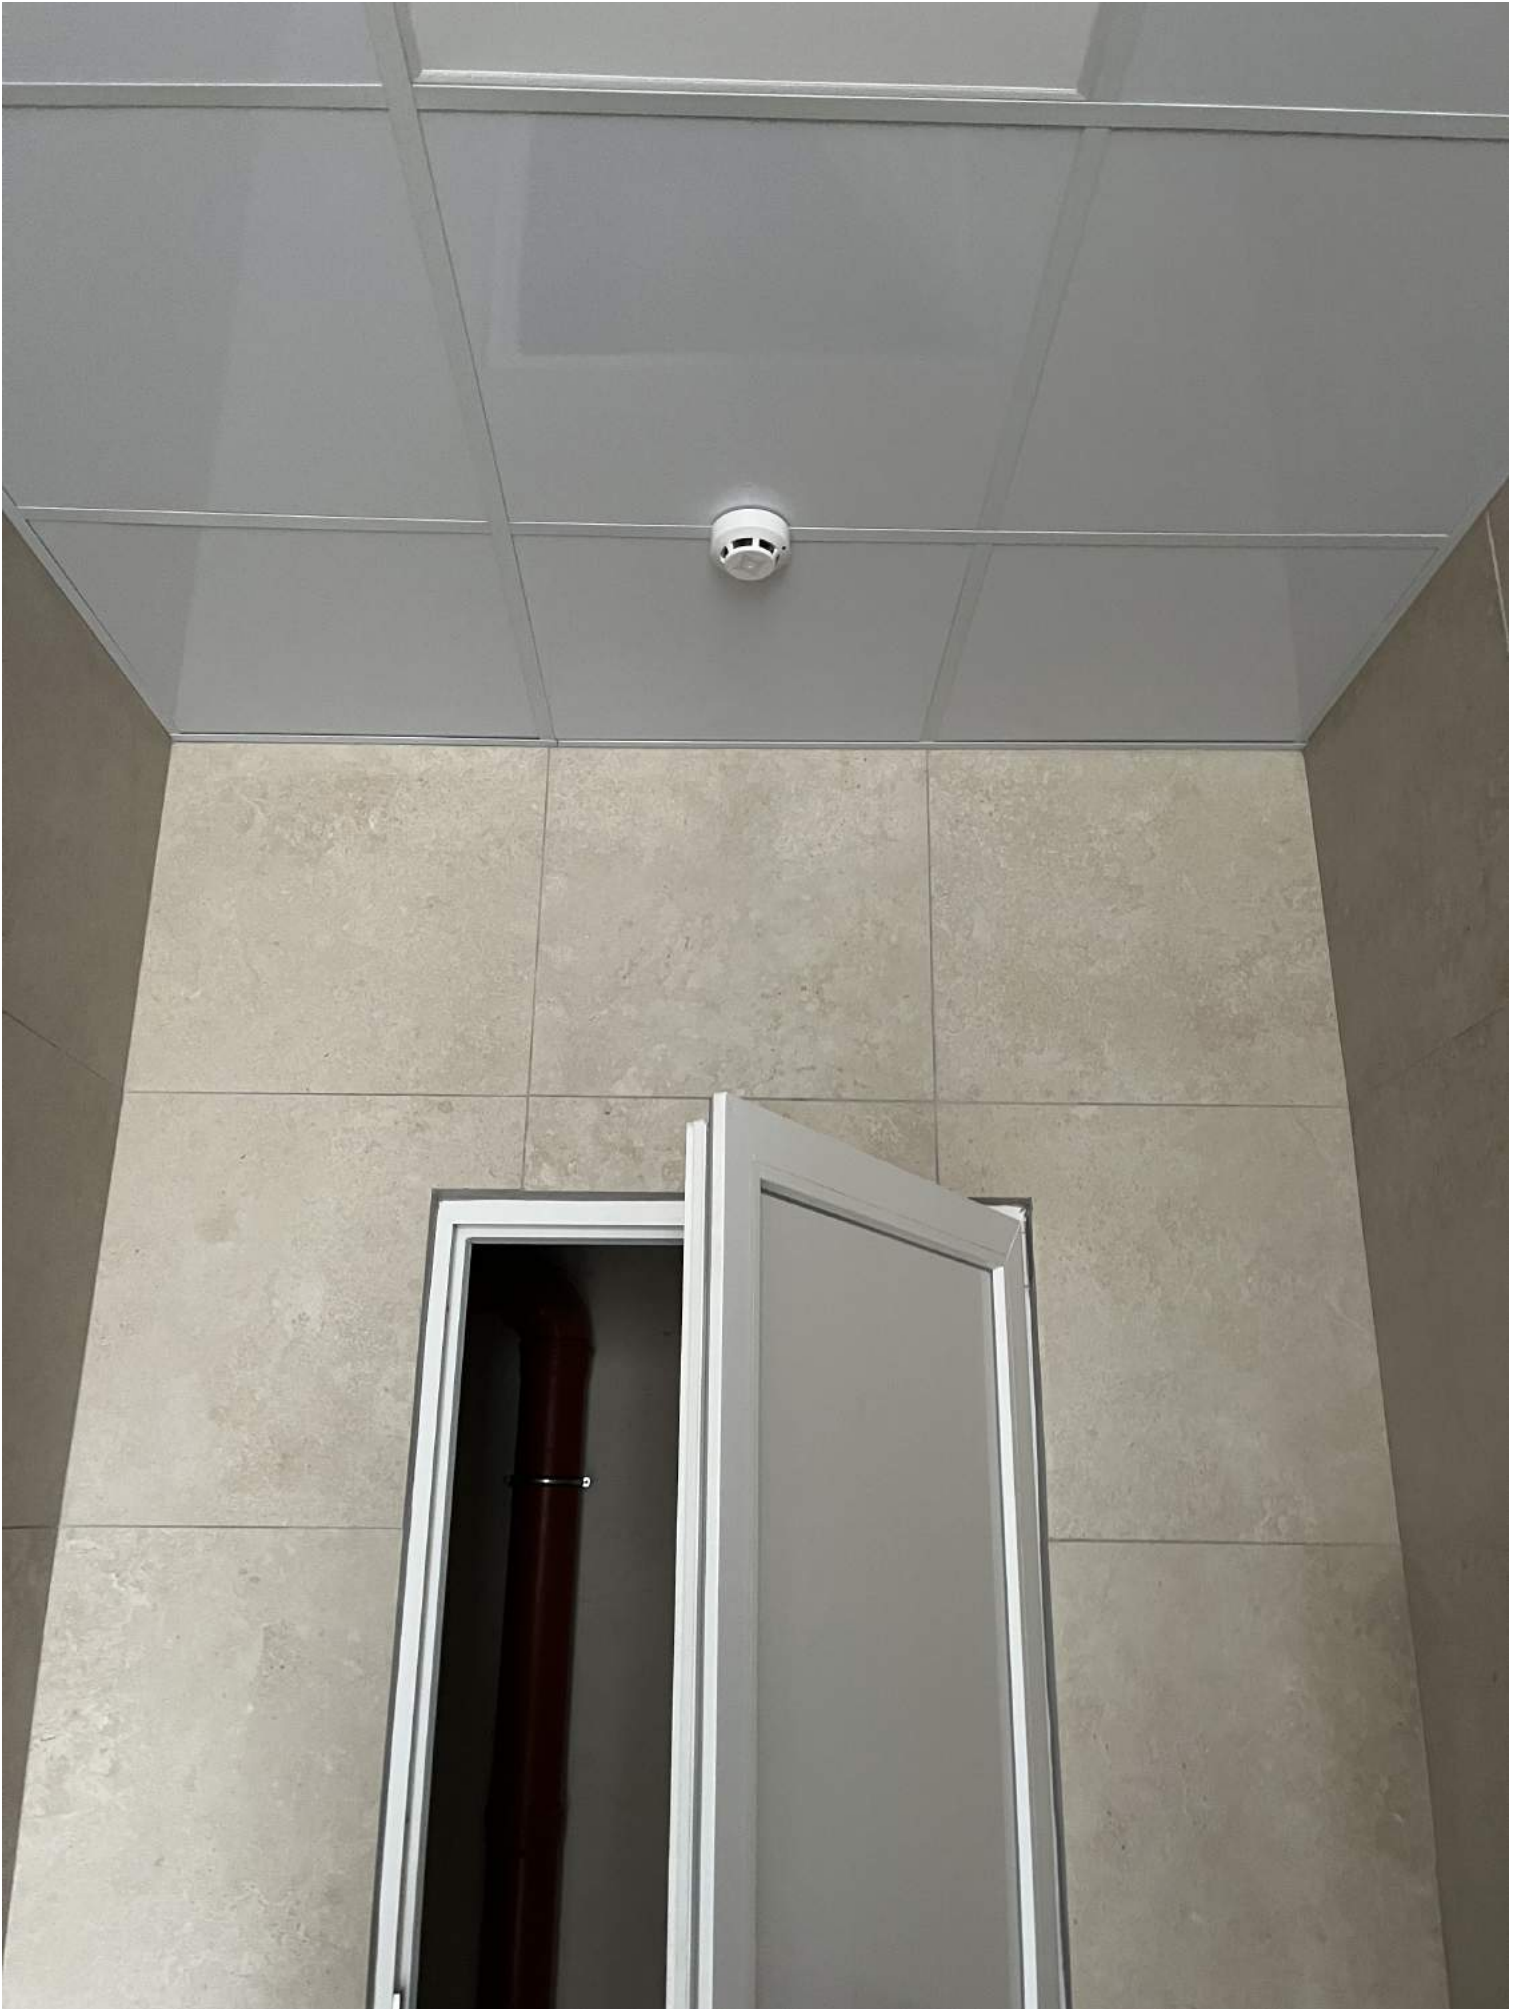

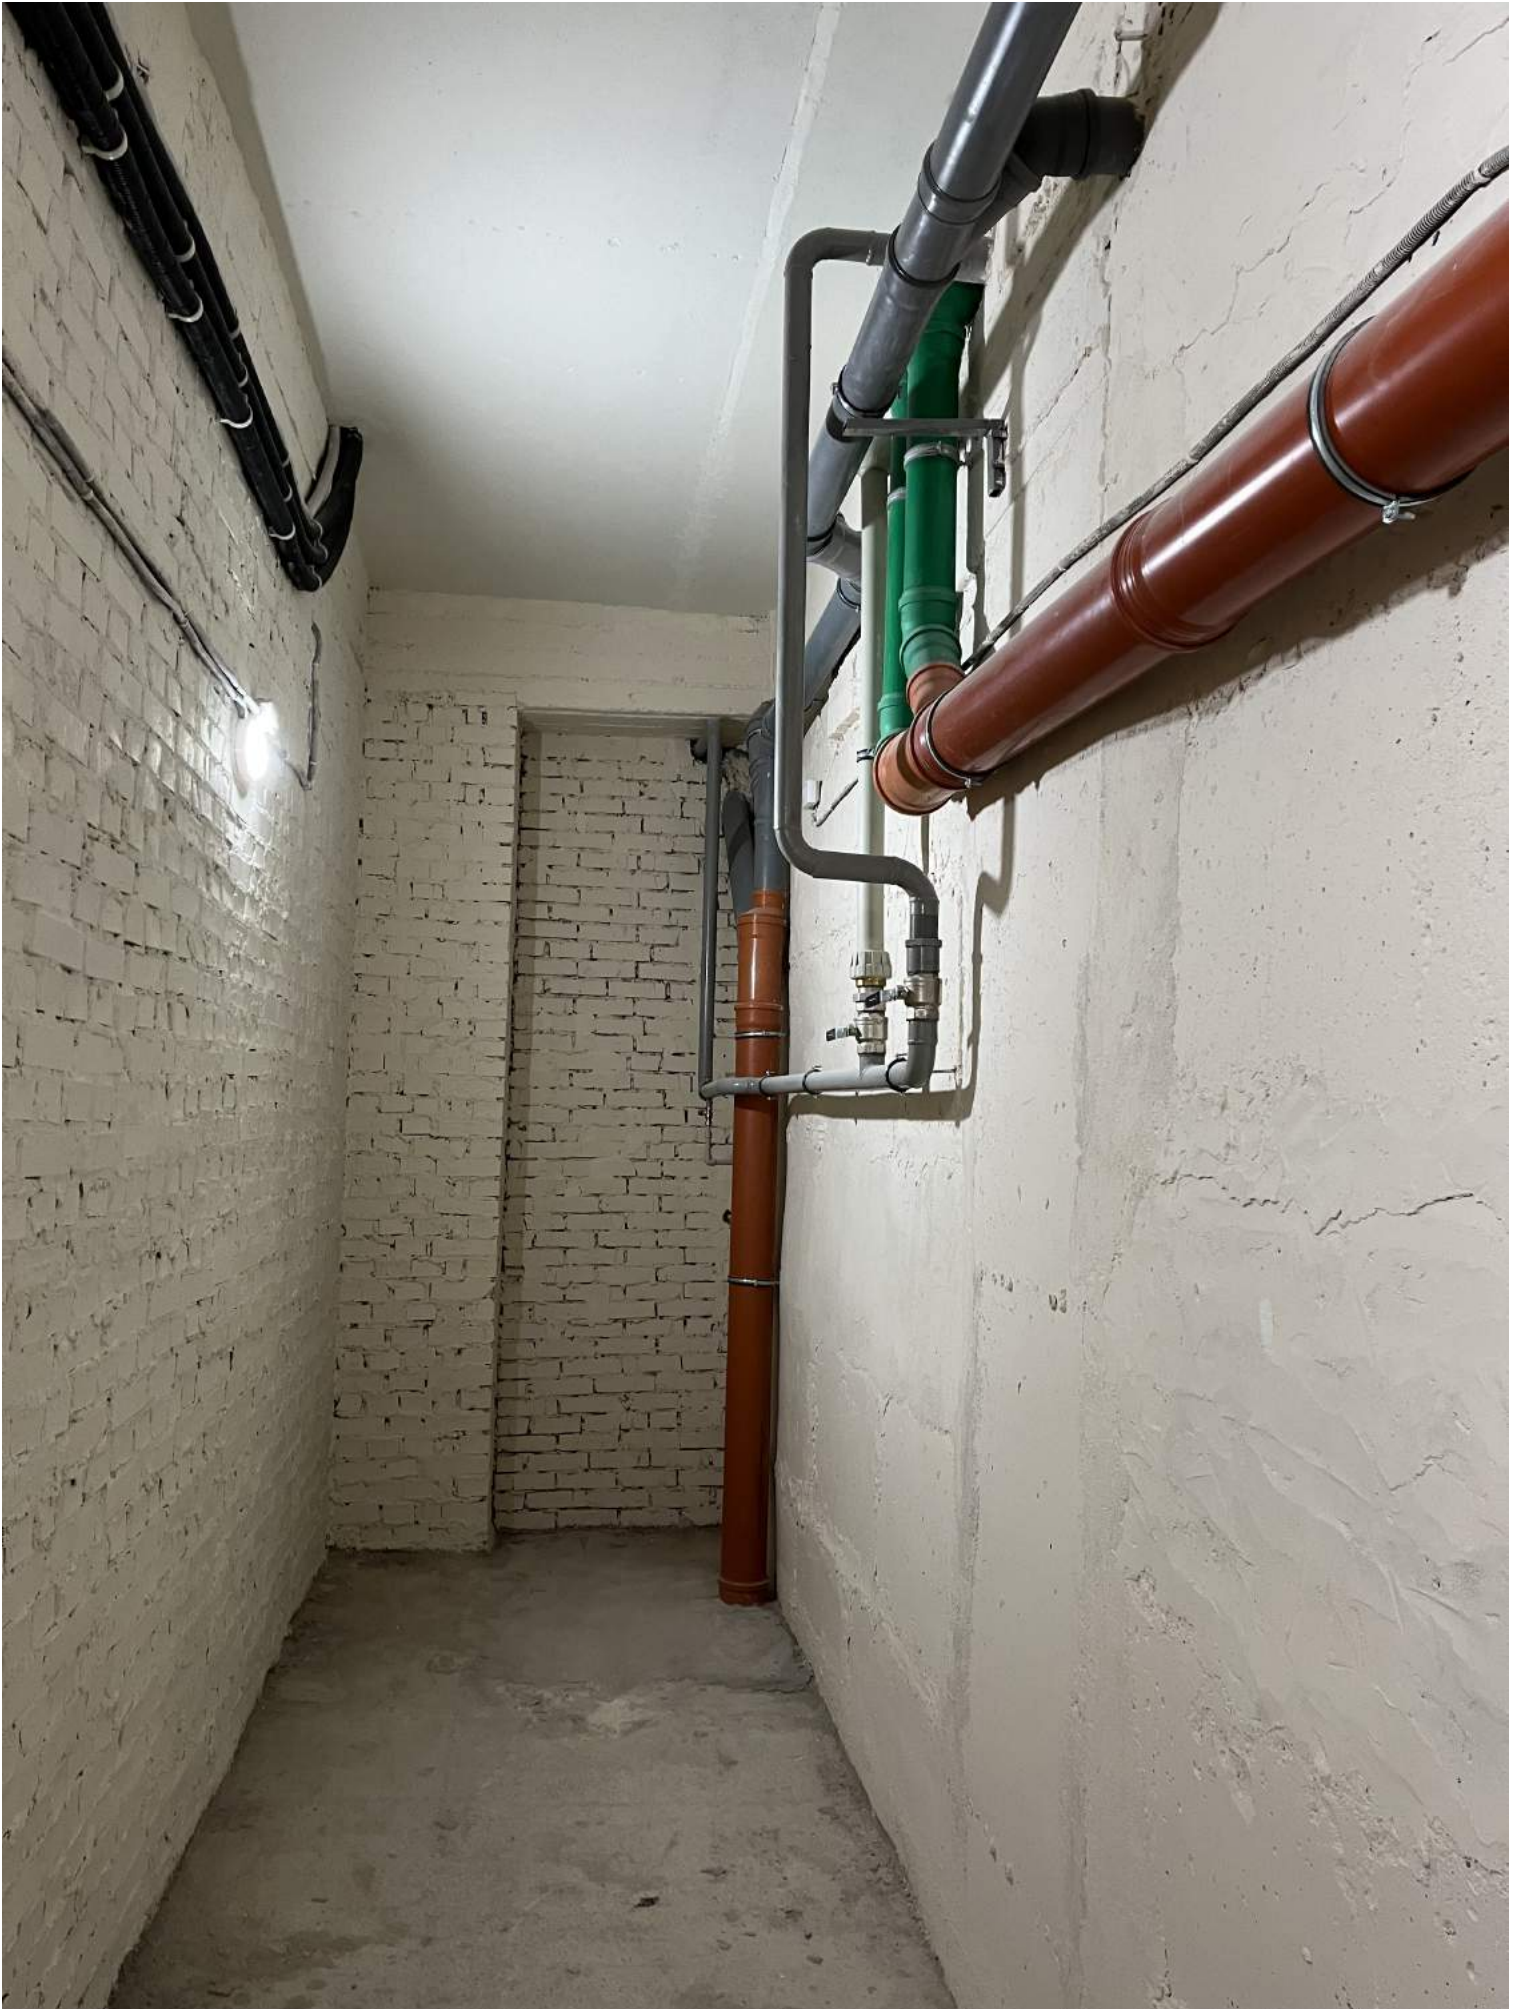














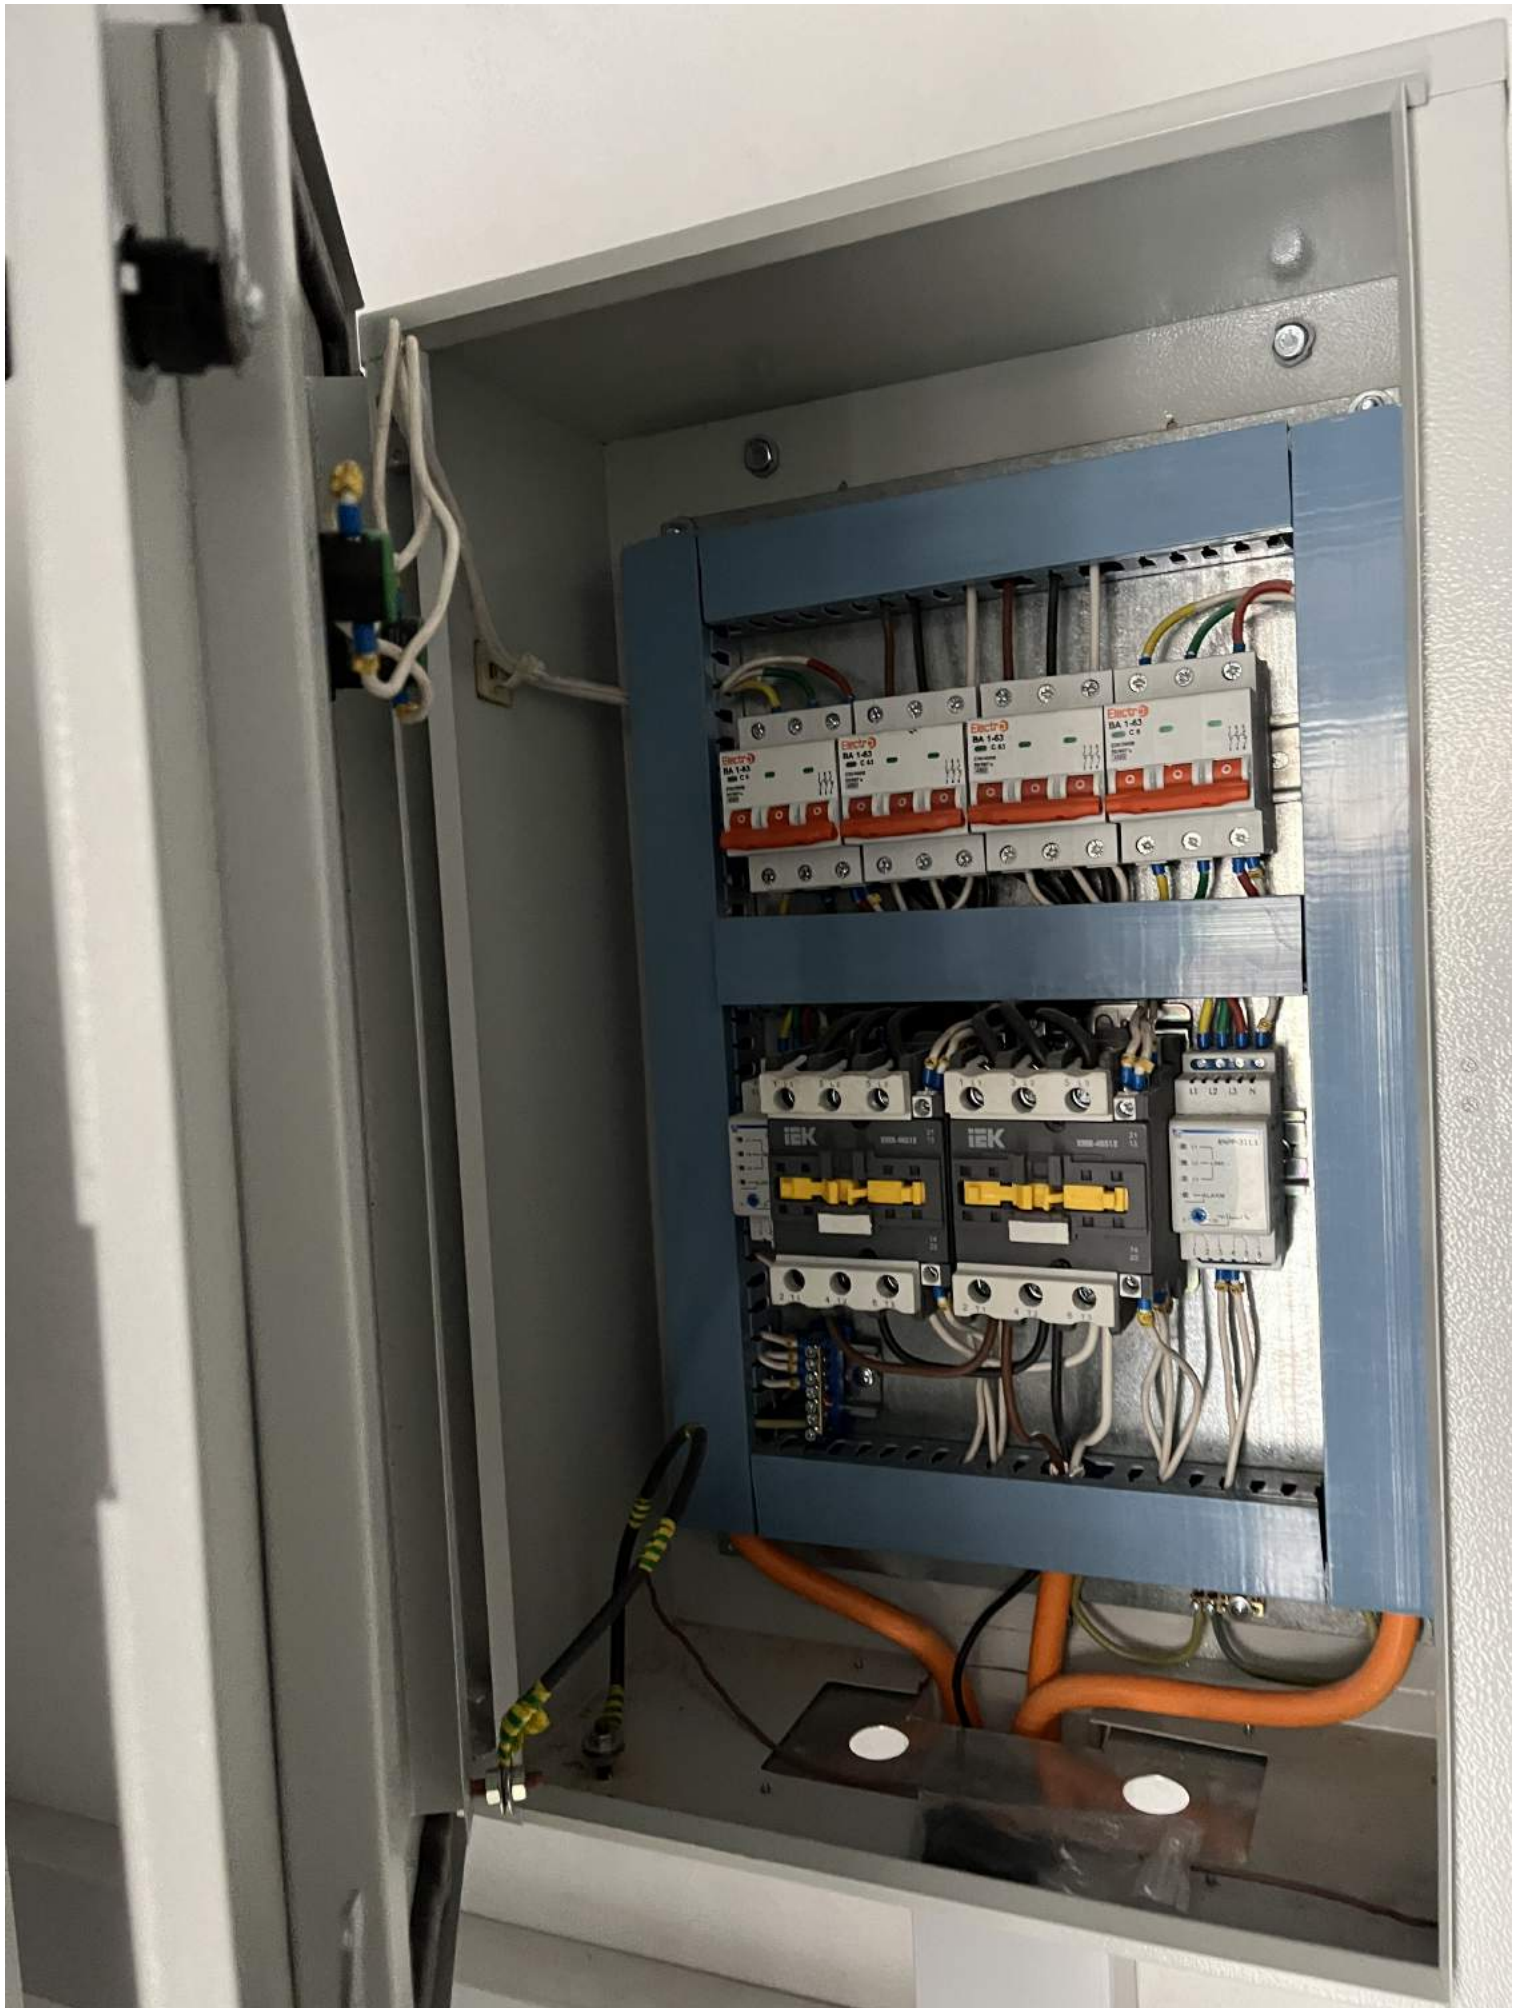



ВА 1-63
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ


Номинальний струм, А	32
Кількість полюсів	3
Макс. струм відключення, кА	4,5
Тип миттєвого розмилювача	C
Кількість у разових, шт	4


ЛОЗА
Loza Ltd

- 1. Автоматический выключатель
- 2. Автоматический выключатель
- 3. Автоматический выключатель
- 4. Автоматический выключатель
- 5. Автоматический выключатель
- 6. Автоматический выключатель
- 7. Автоматический выключатель
- 8. Автоматический выключатель
- 9. Автоматический выключатель
- 10. Автоматический выключатель
- 11. Автоматический выключатель
- 12. Автоматический выключатель
- 13. Автоматический выключатель
- 14. Автоматический выключатель
- 15. Автоматический выключатель
- 16. Автоматический выключатель
- 17. Автоматический выключатель
- 18. Автоматический выключатель
- 19. Автоматический выключатель
- 20. Автоматический выключатель





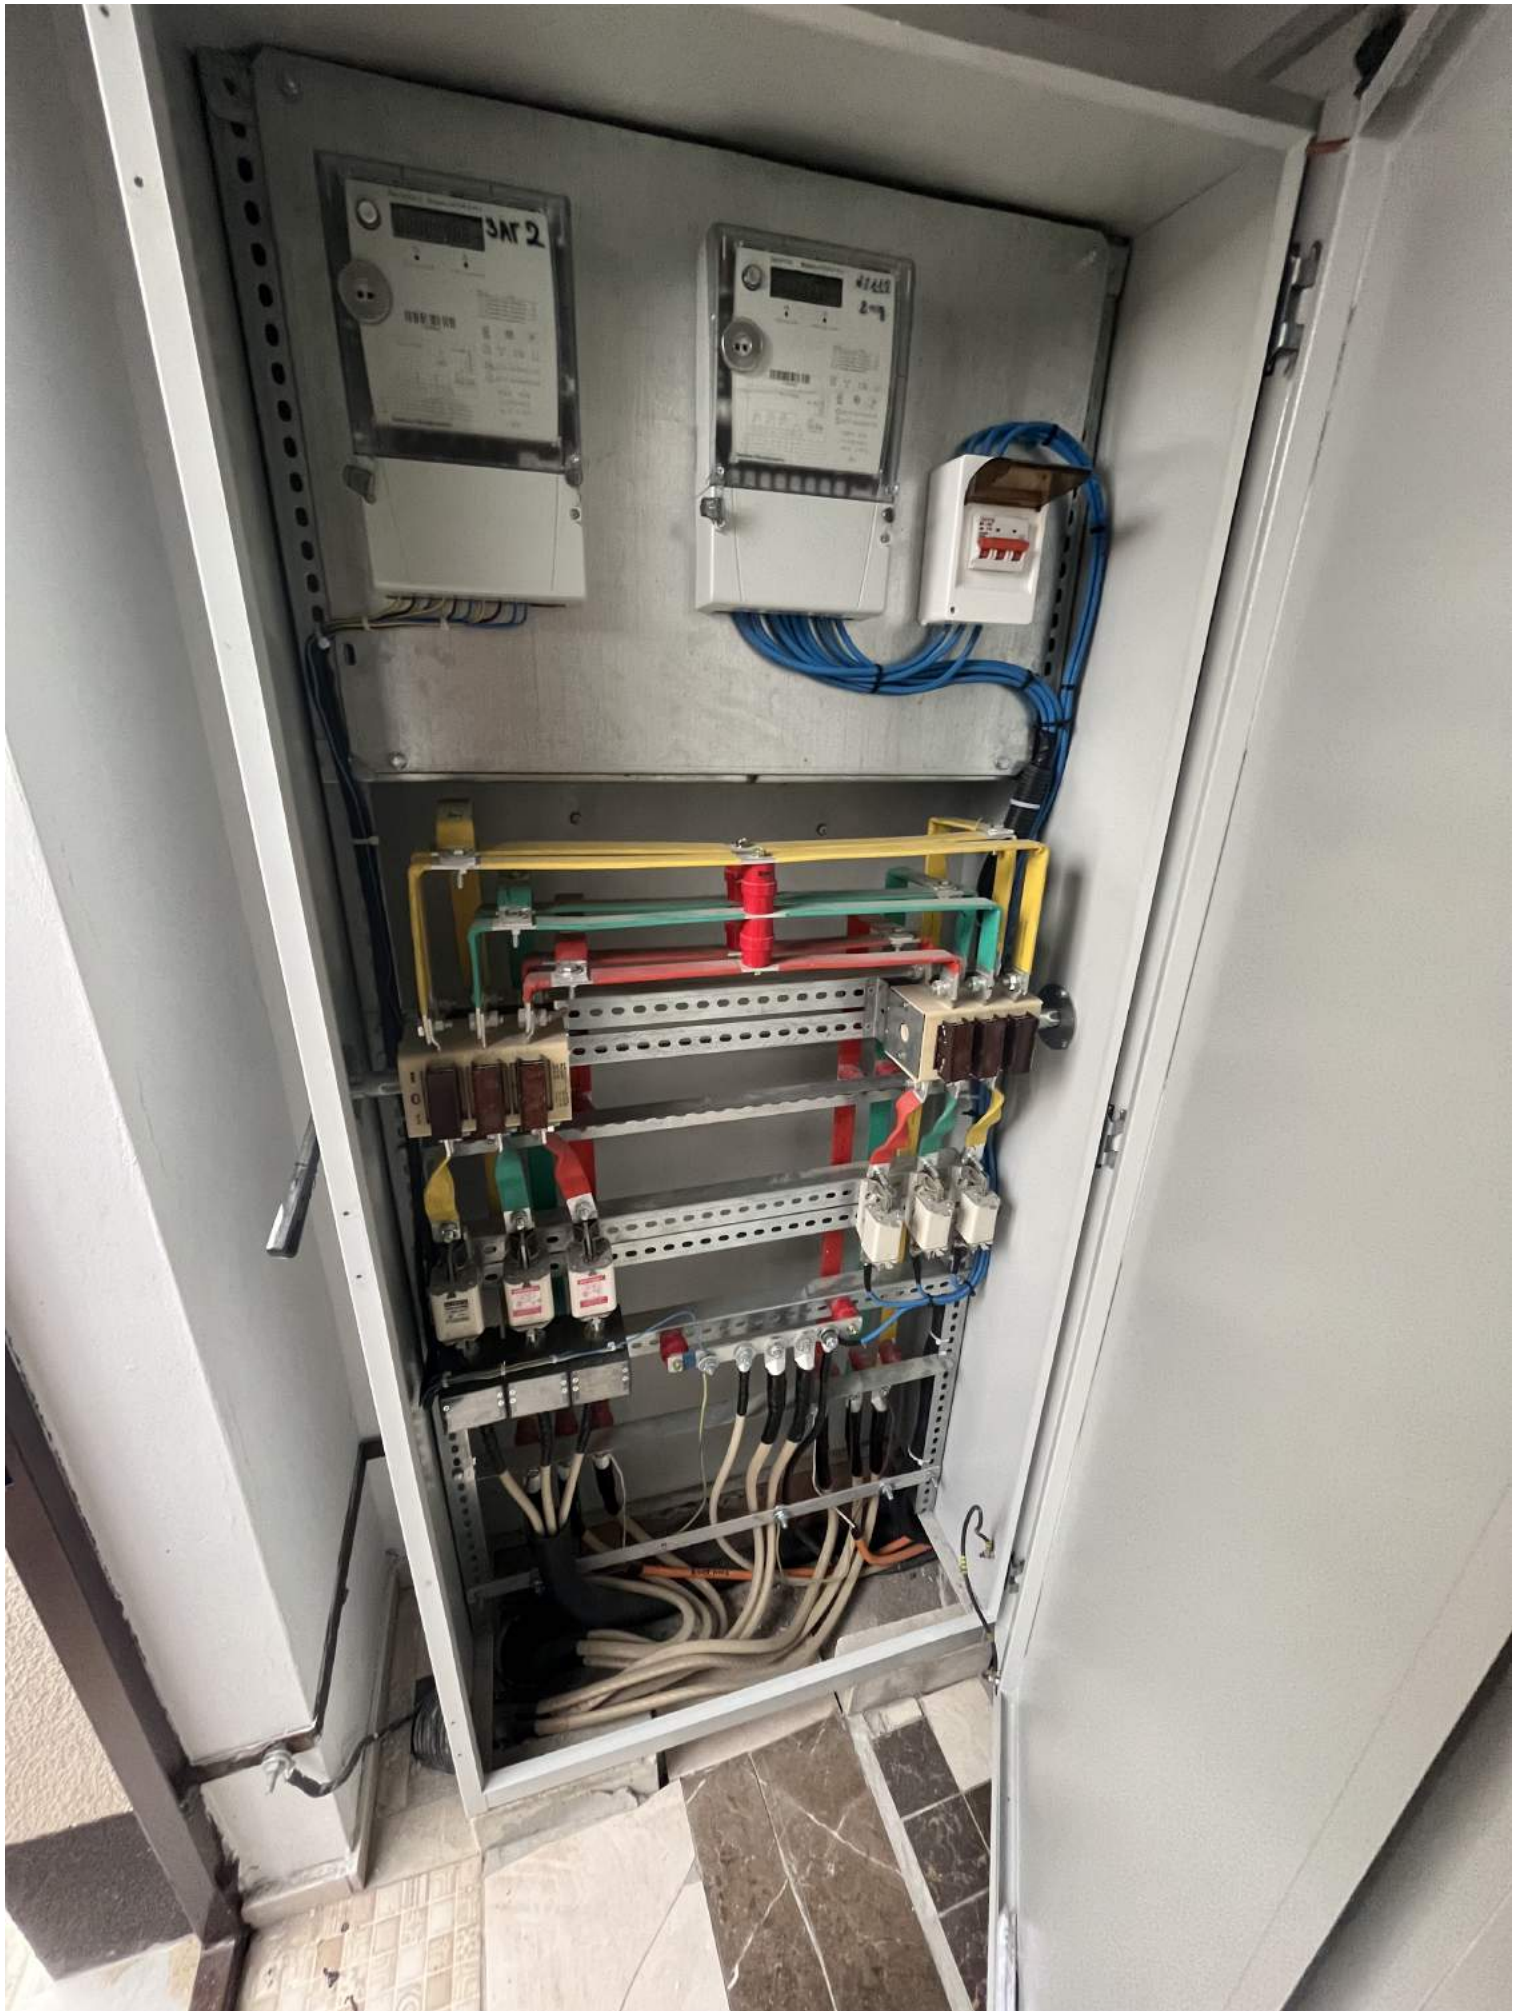

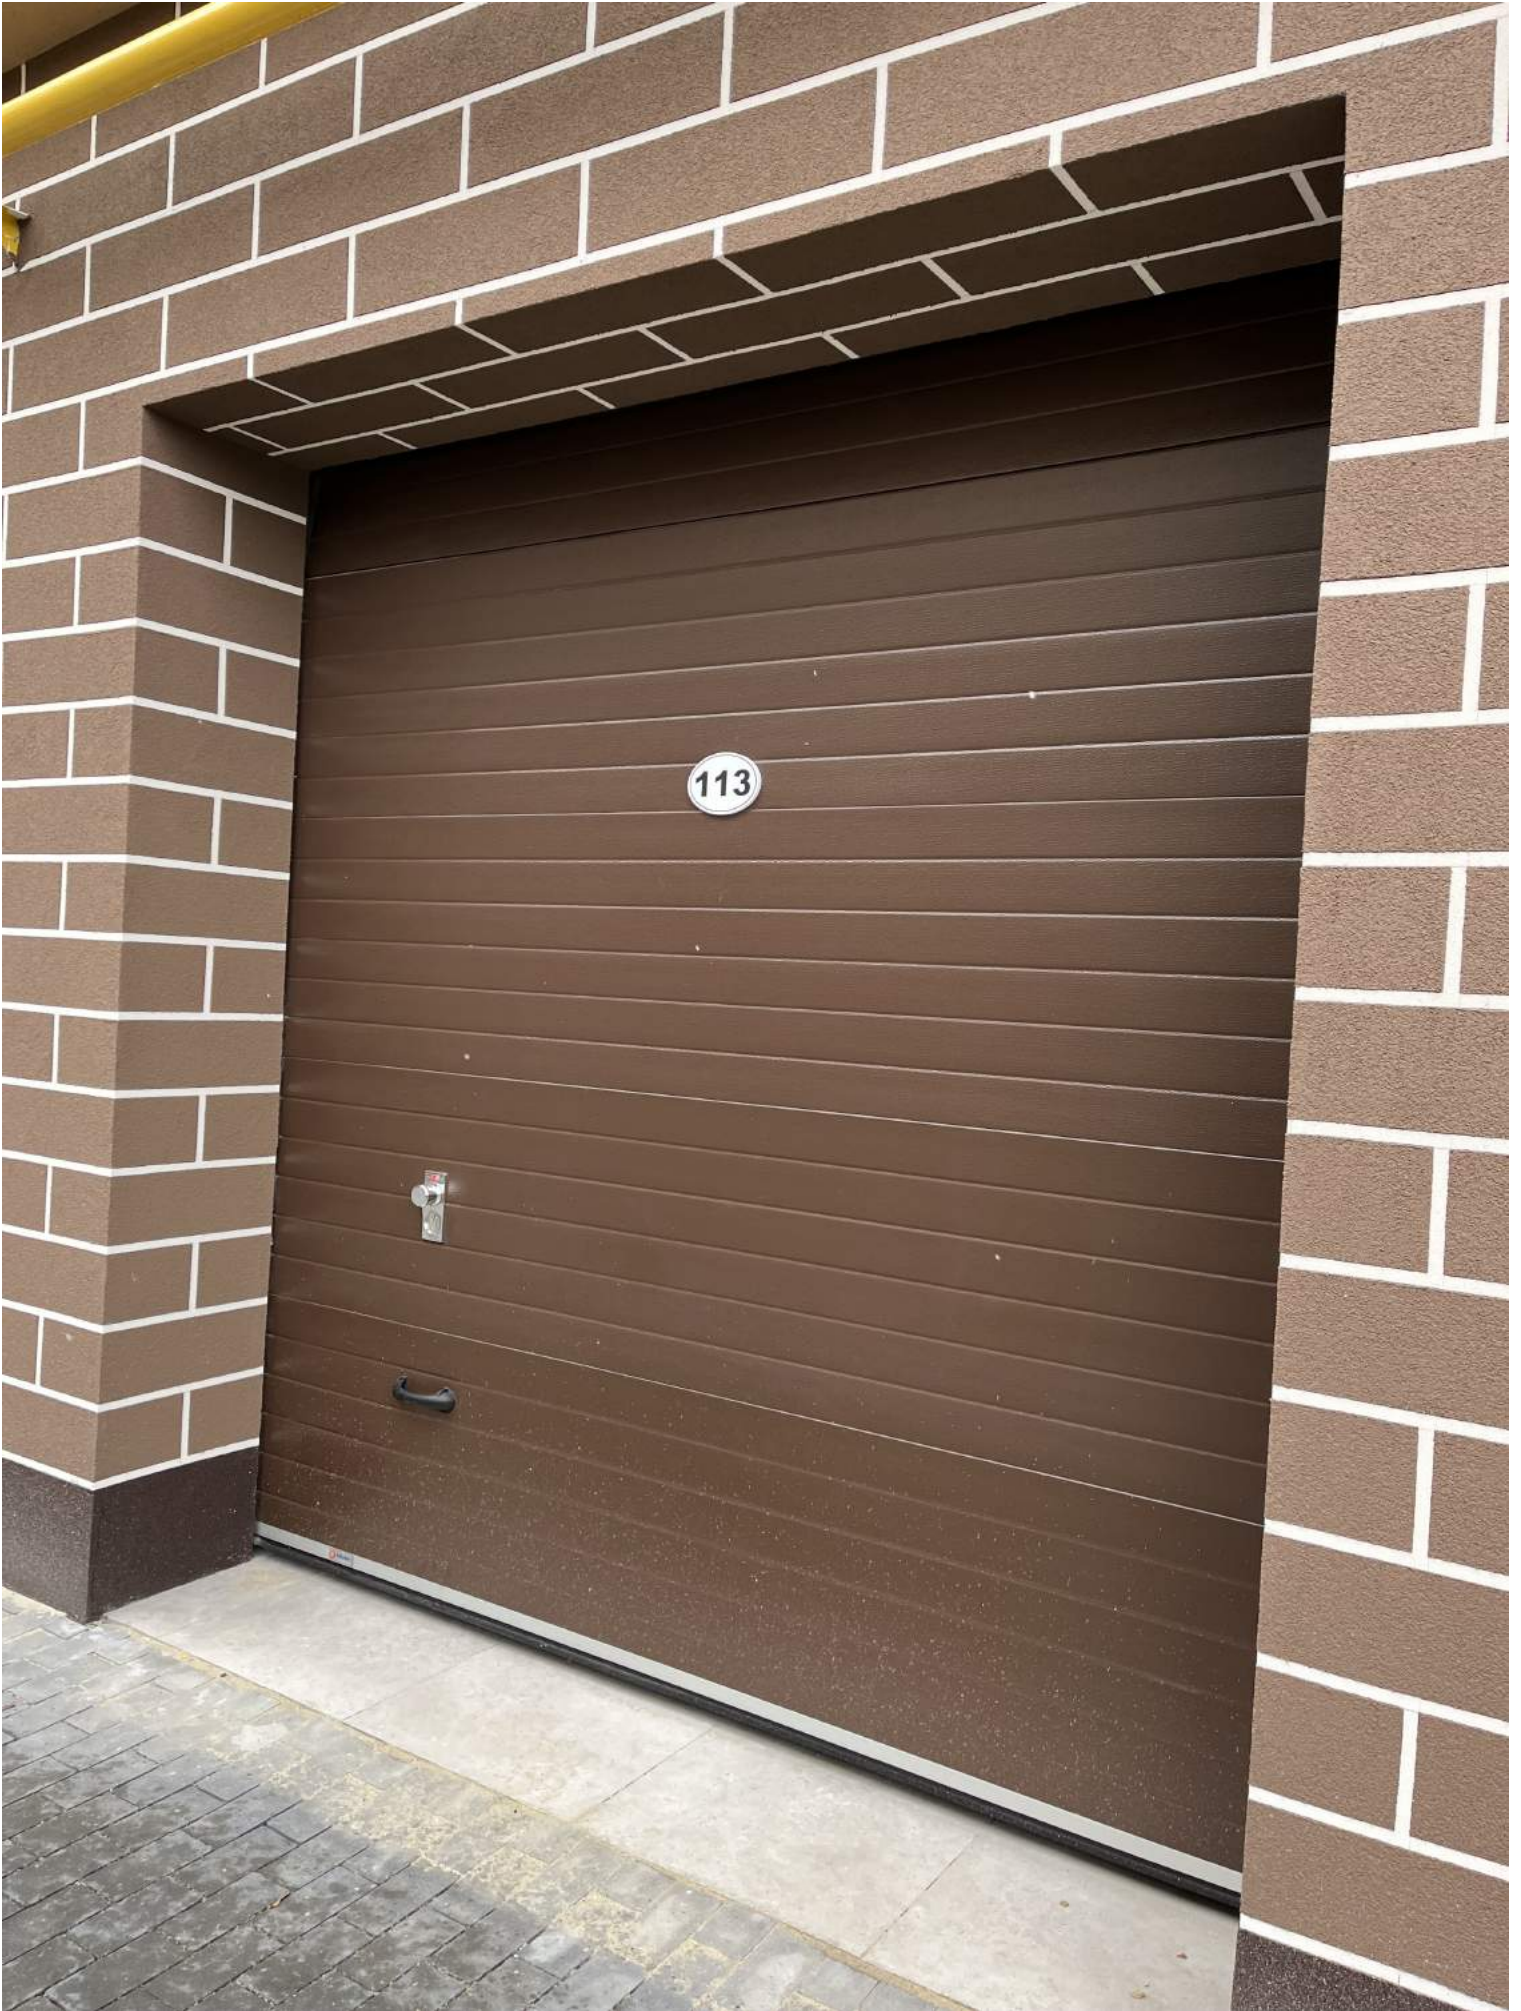









Кв. № 1-54

→
ВХІД
EXIT

вул. Прокурівського
під'їздя, 110-А
1 під'їзд










TIRAS

- ⏻
- ⚡
- ⚙
- ⚙
- ⚙
- ⚙



TIRAS



TIRAS



TIRAS

Control panel with a digital display and a numeric keypad (0-9, *, #). It includes several function buttons and a power button.







СТРАЖ®



CO

CH4

ПОШКА


ХИБИНС

TEST ✓


ГАЗСИГНАЛІЗАТОР
МЕТАНУ ТА ЧАДНОГО ГАЗУ






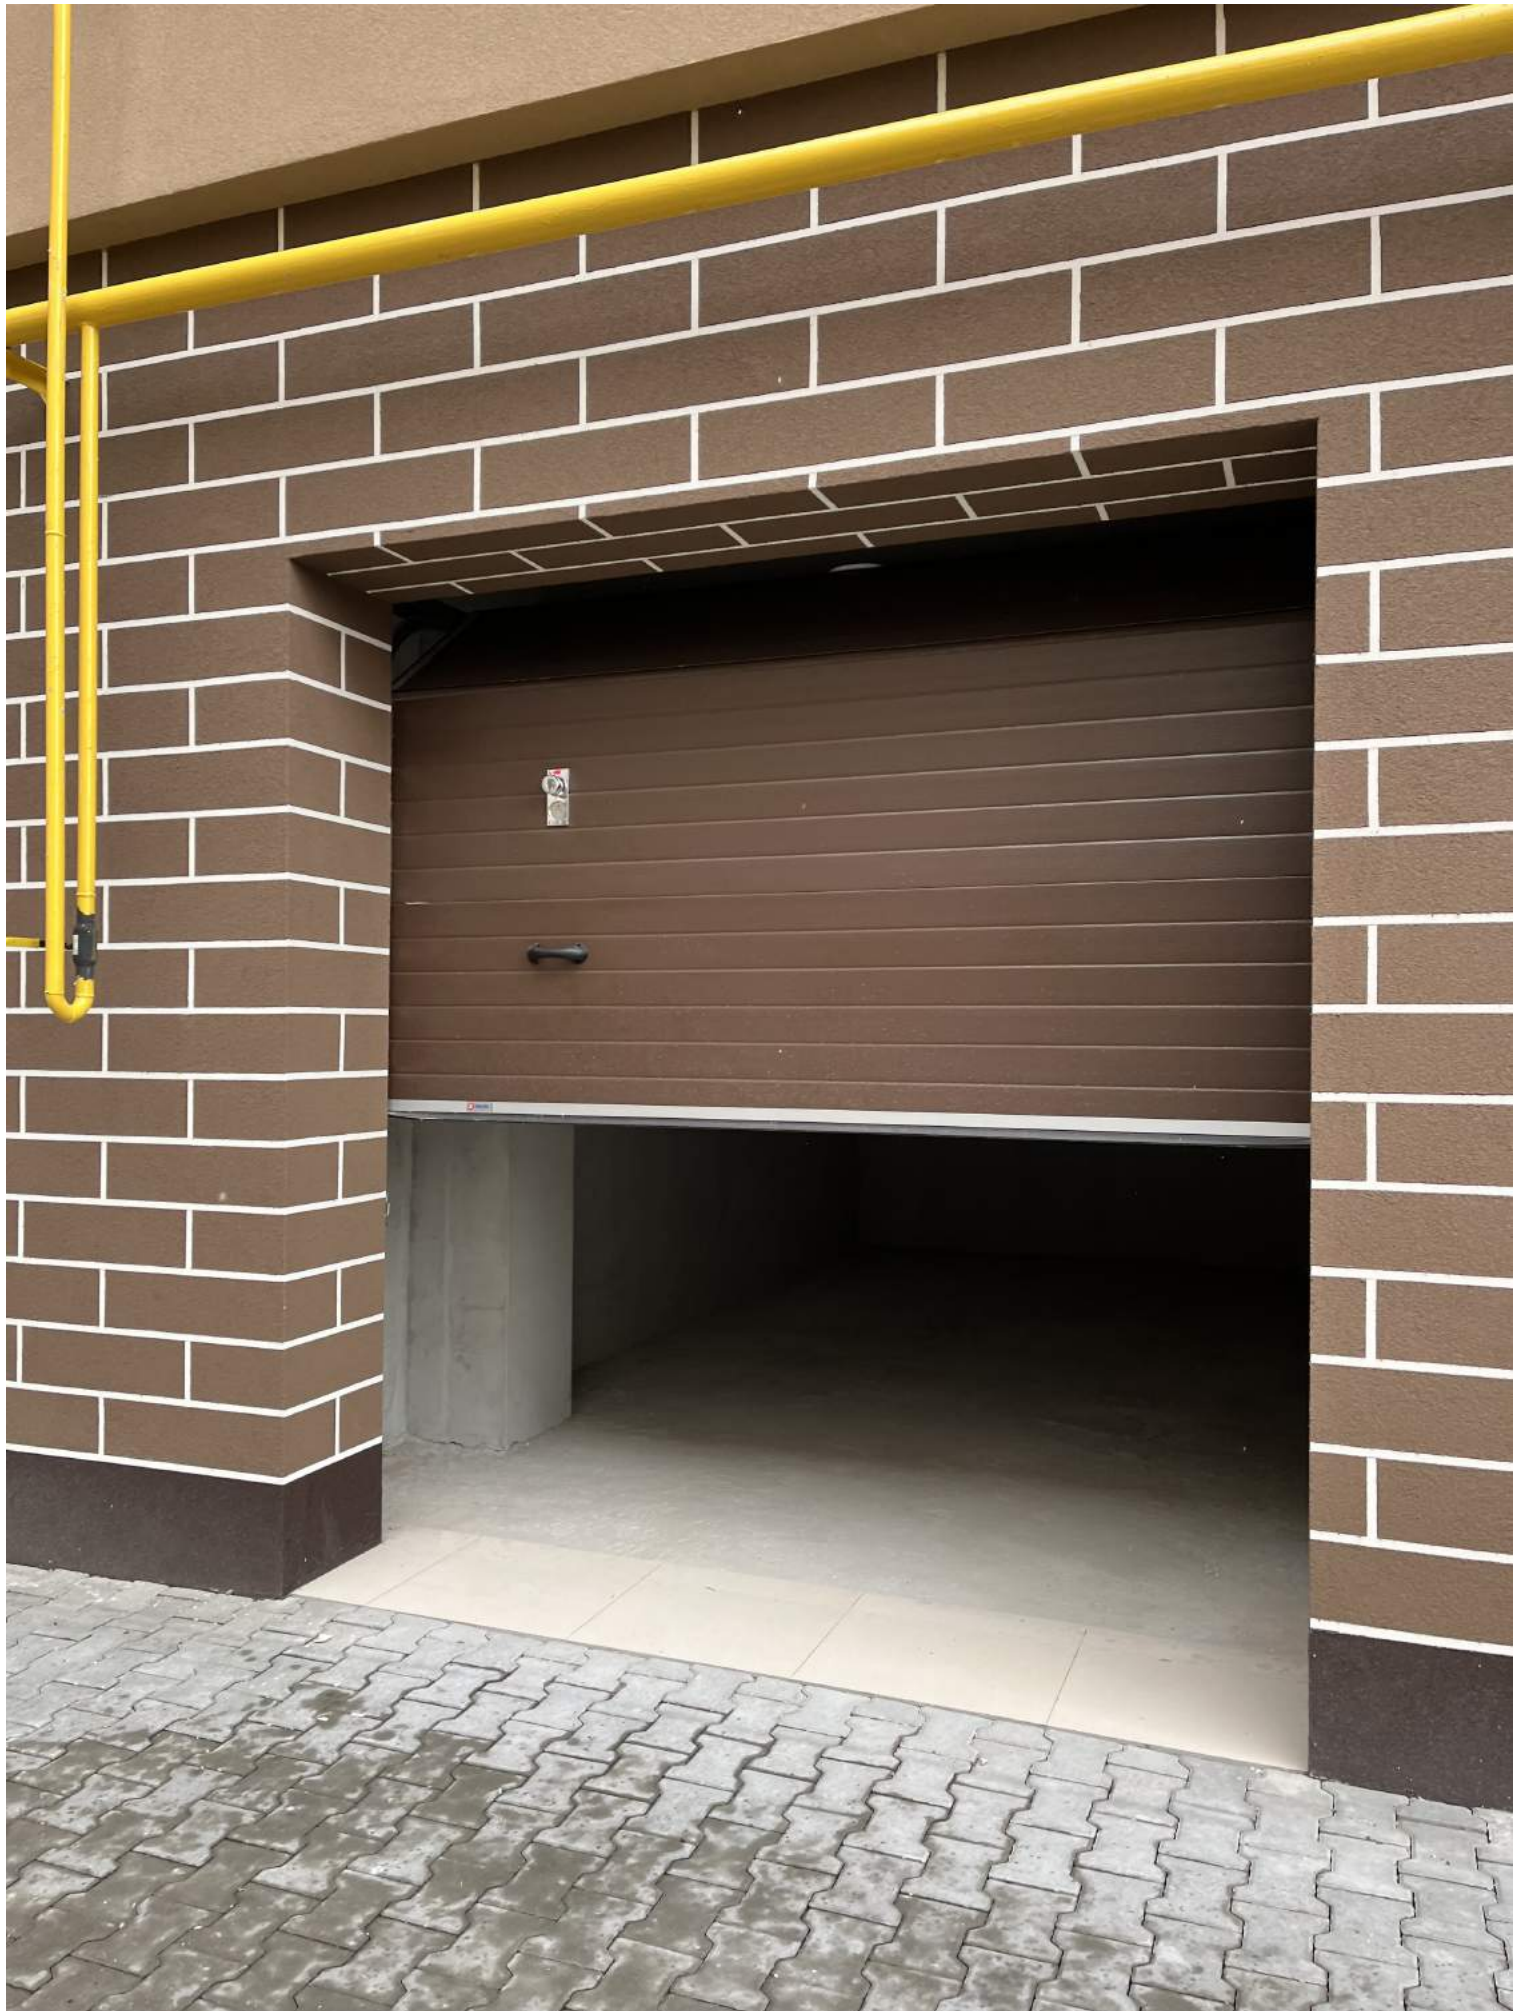




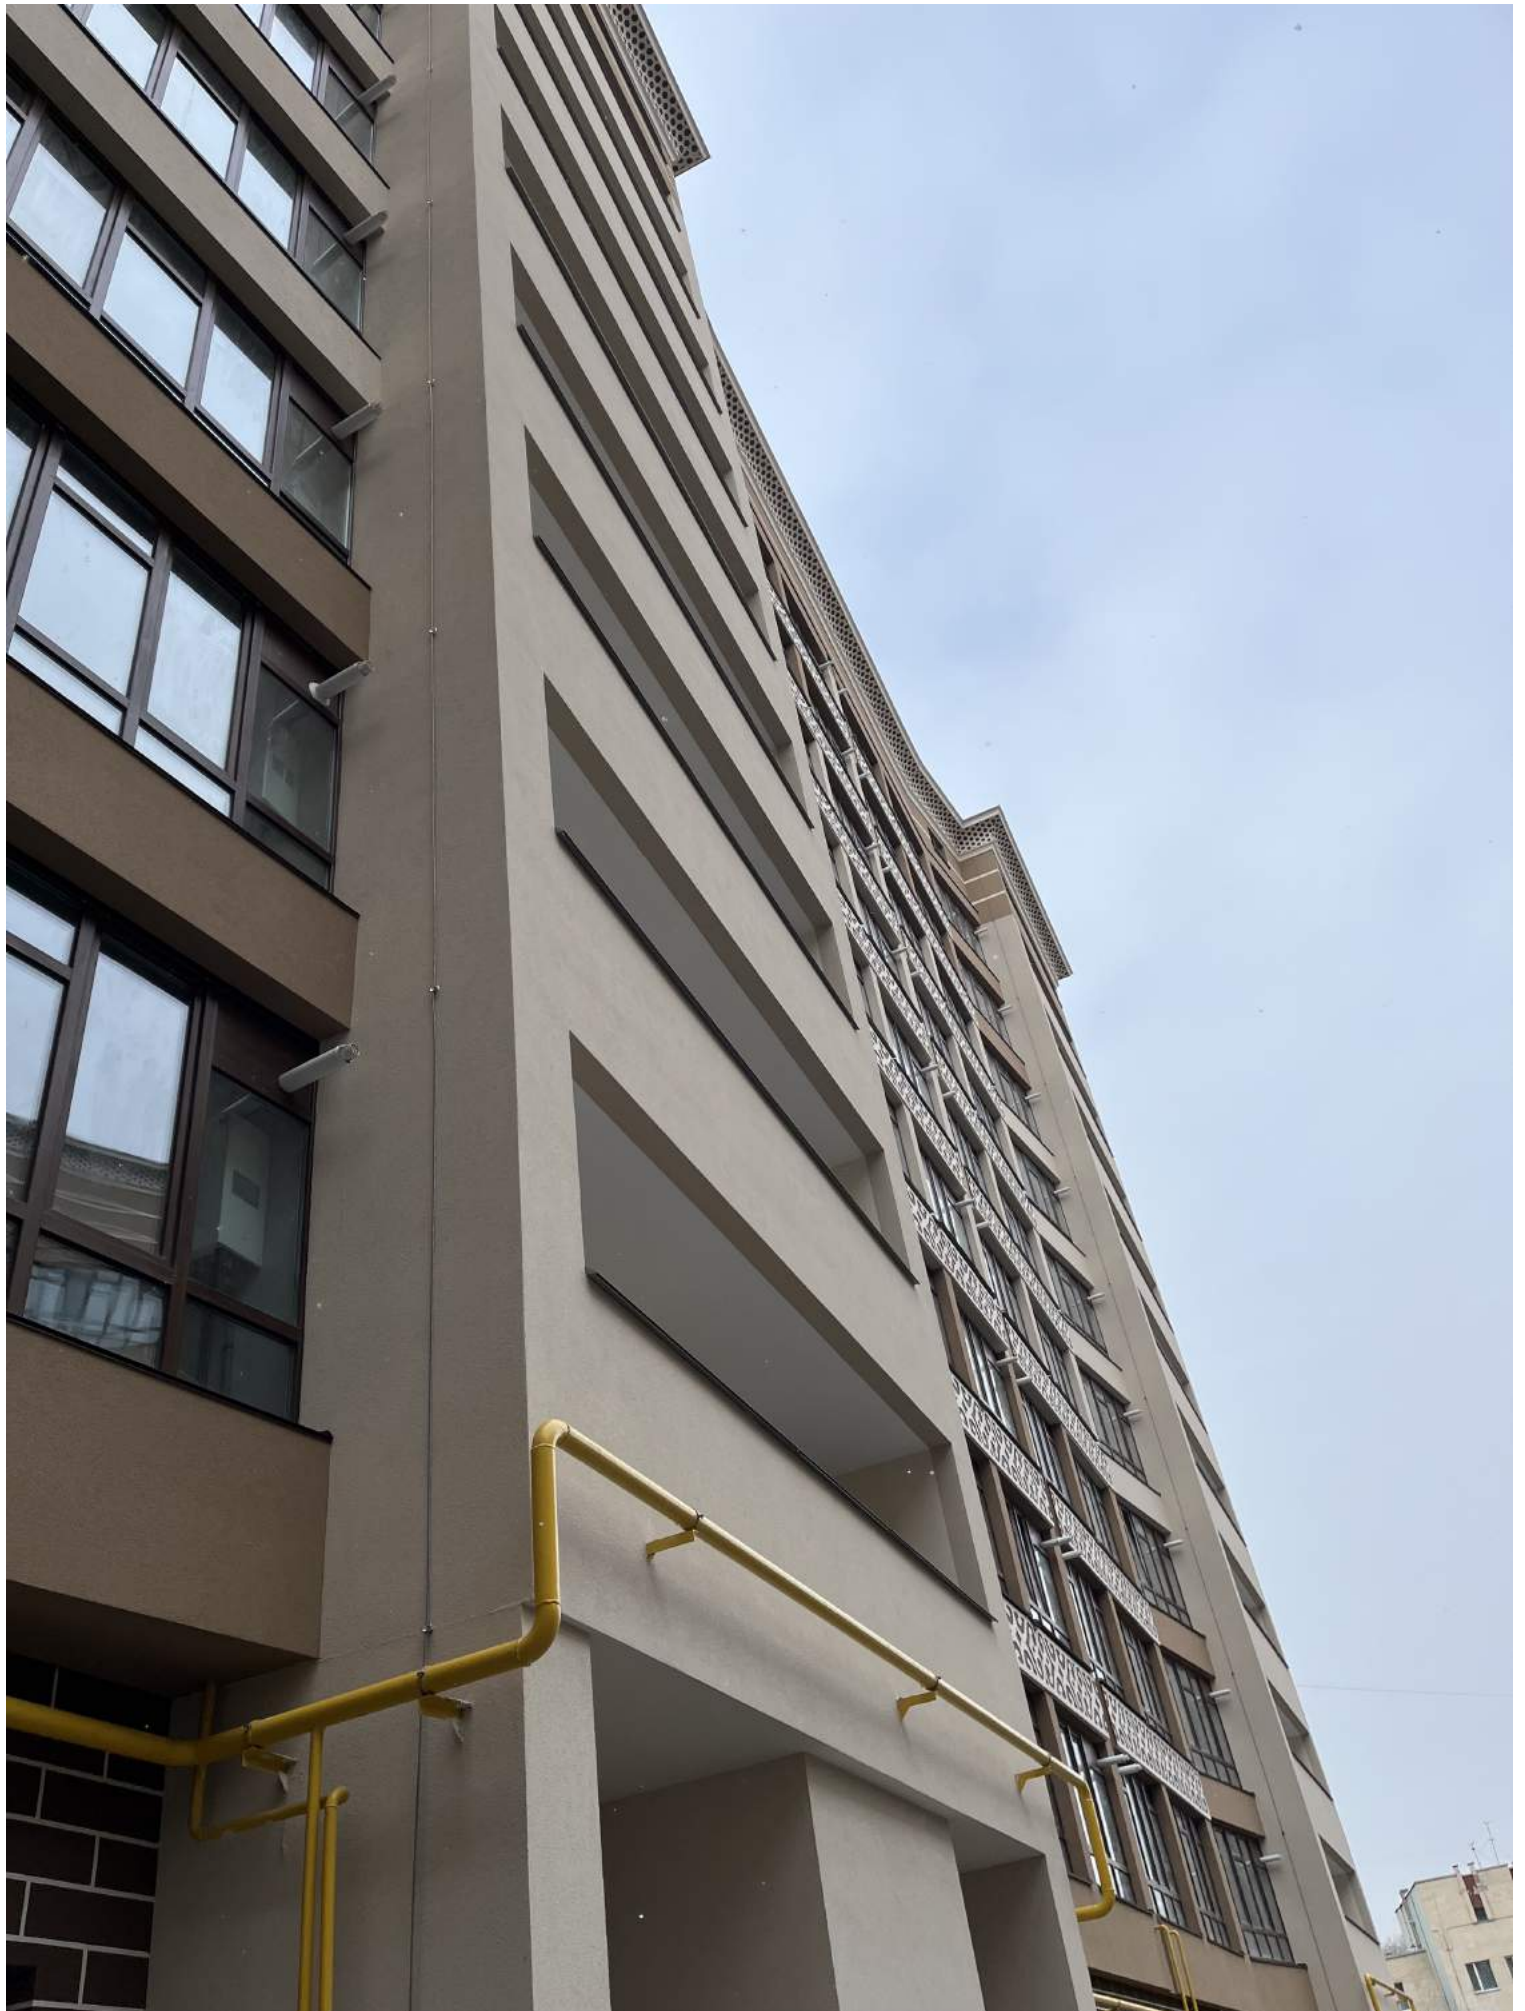

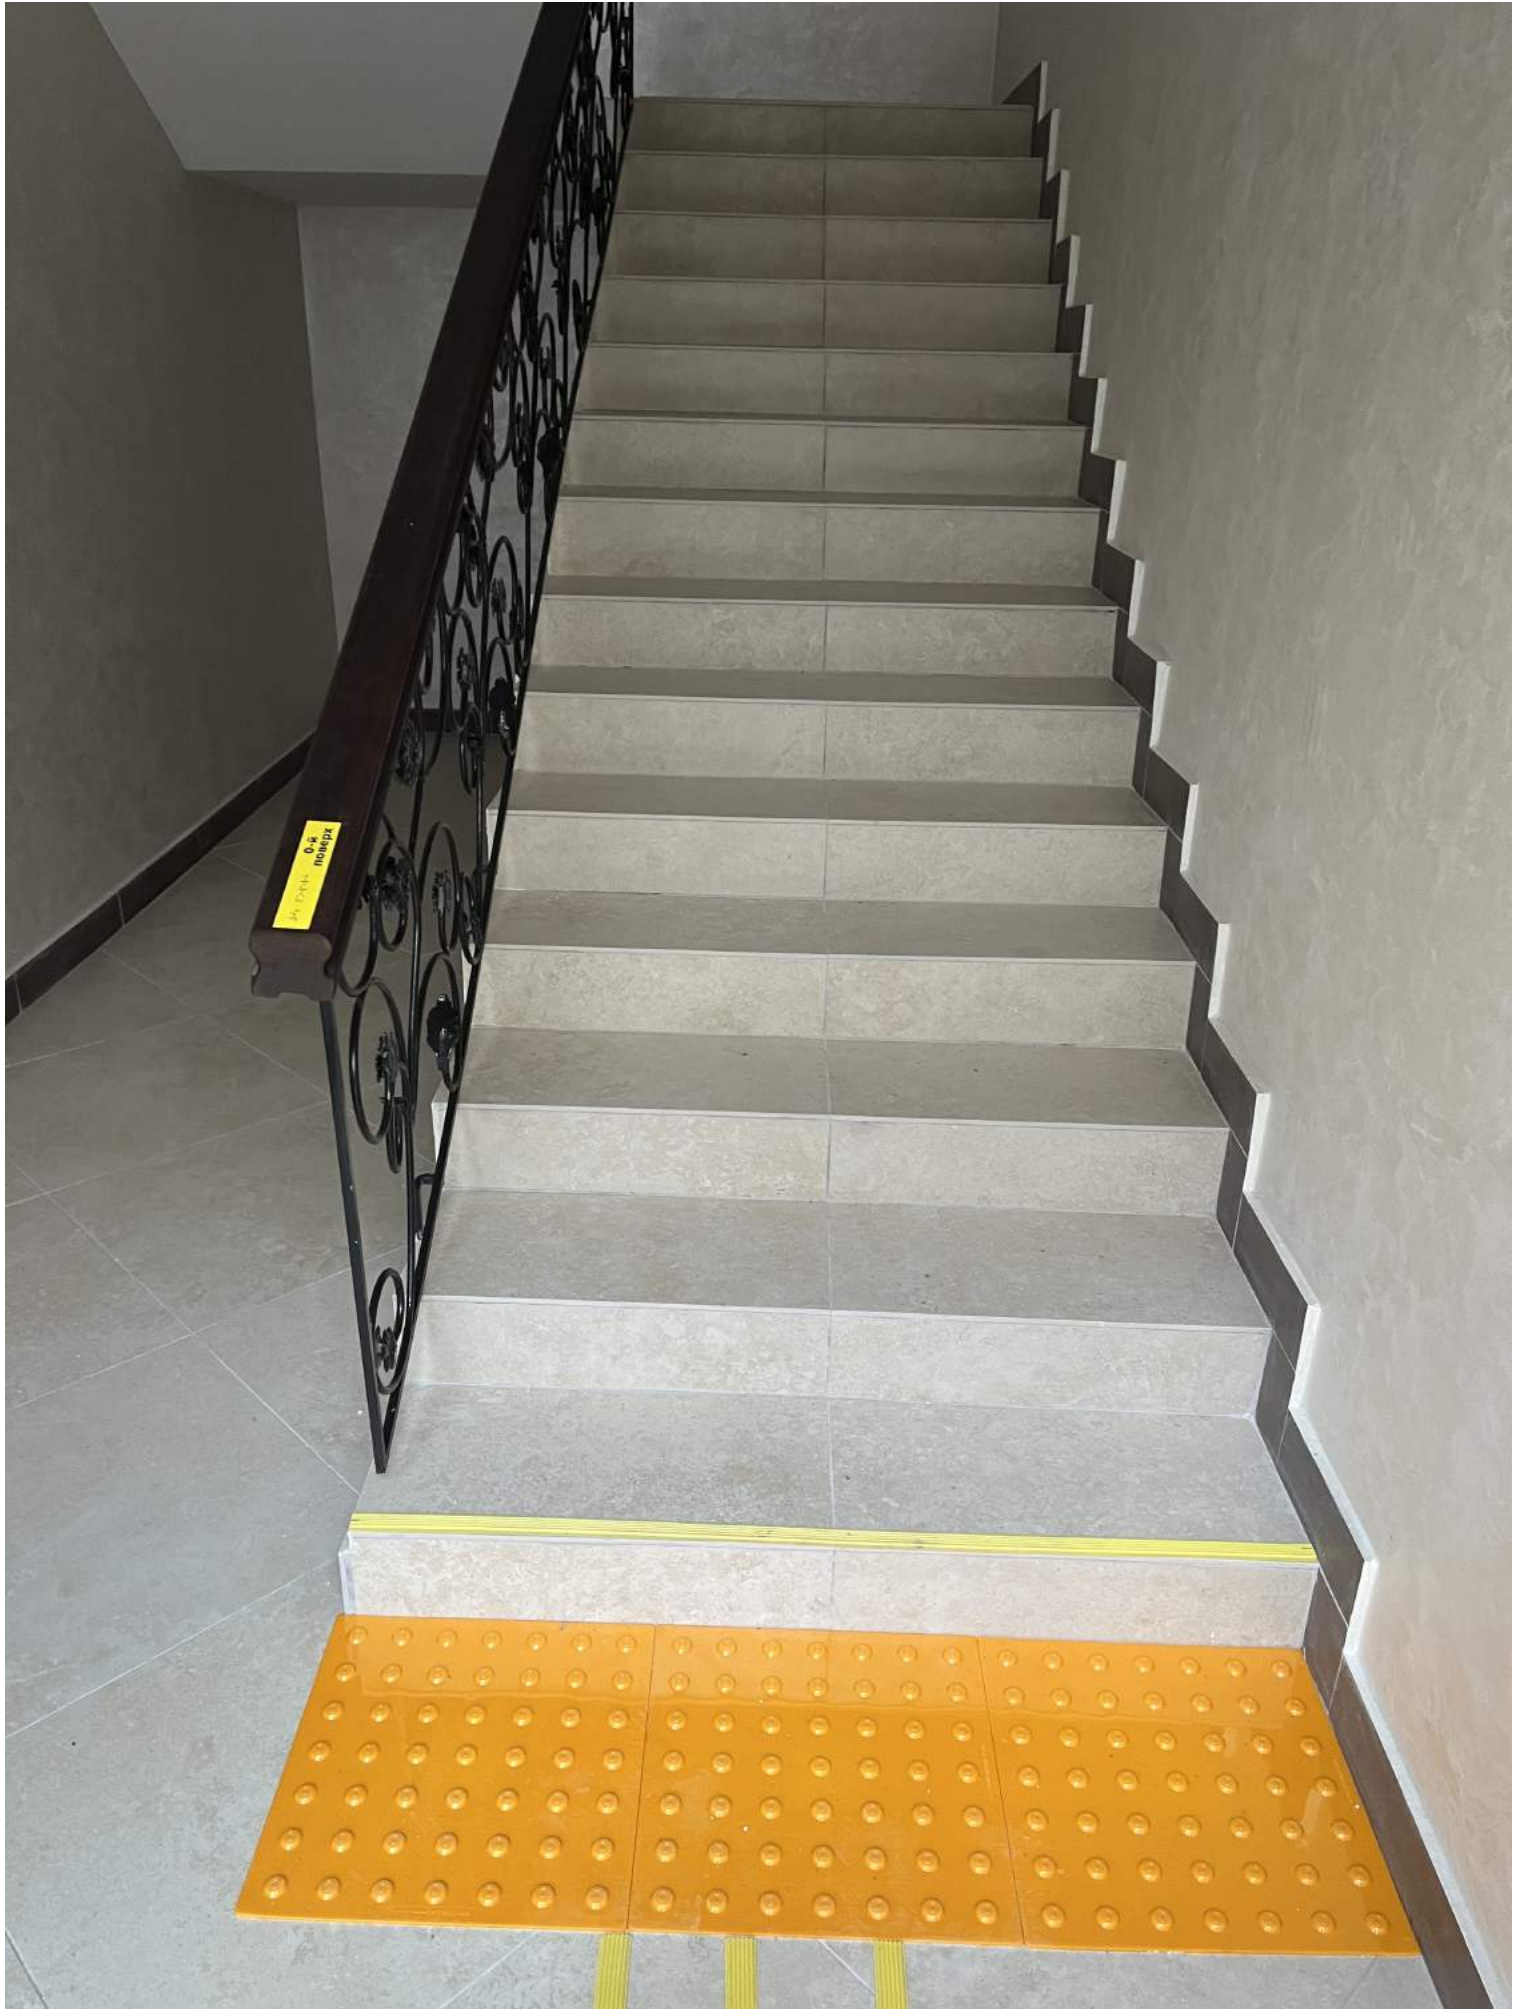


0-8
0-8

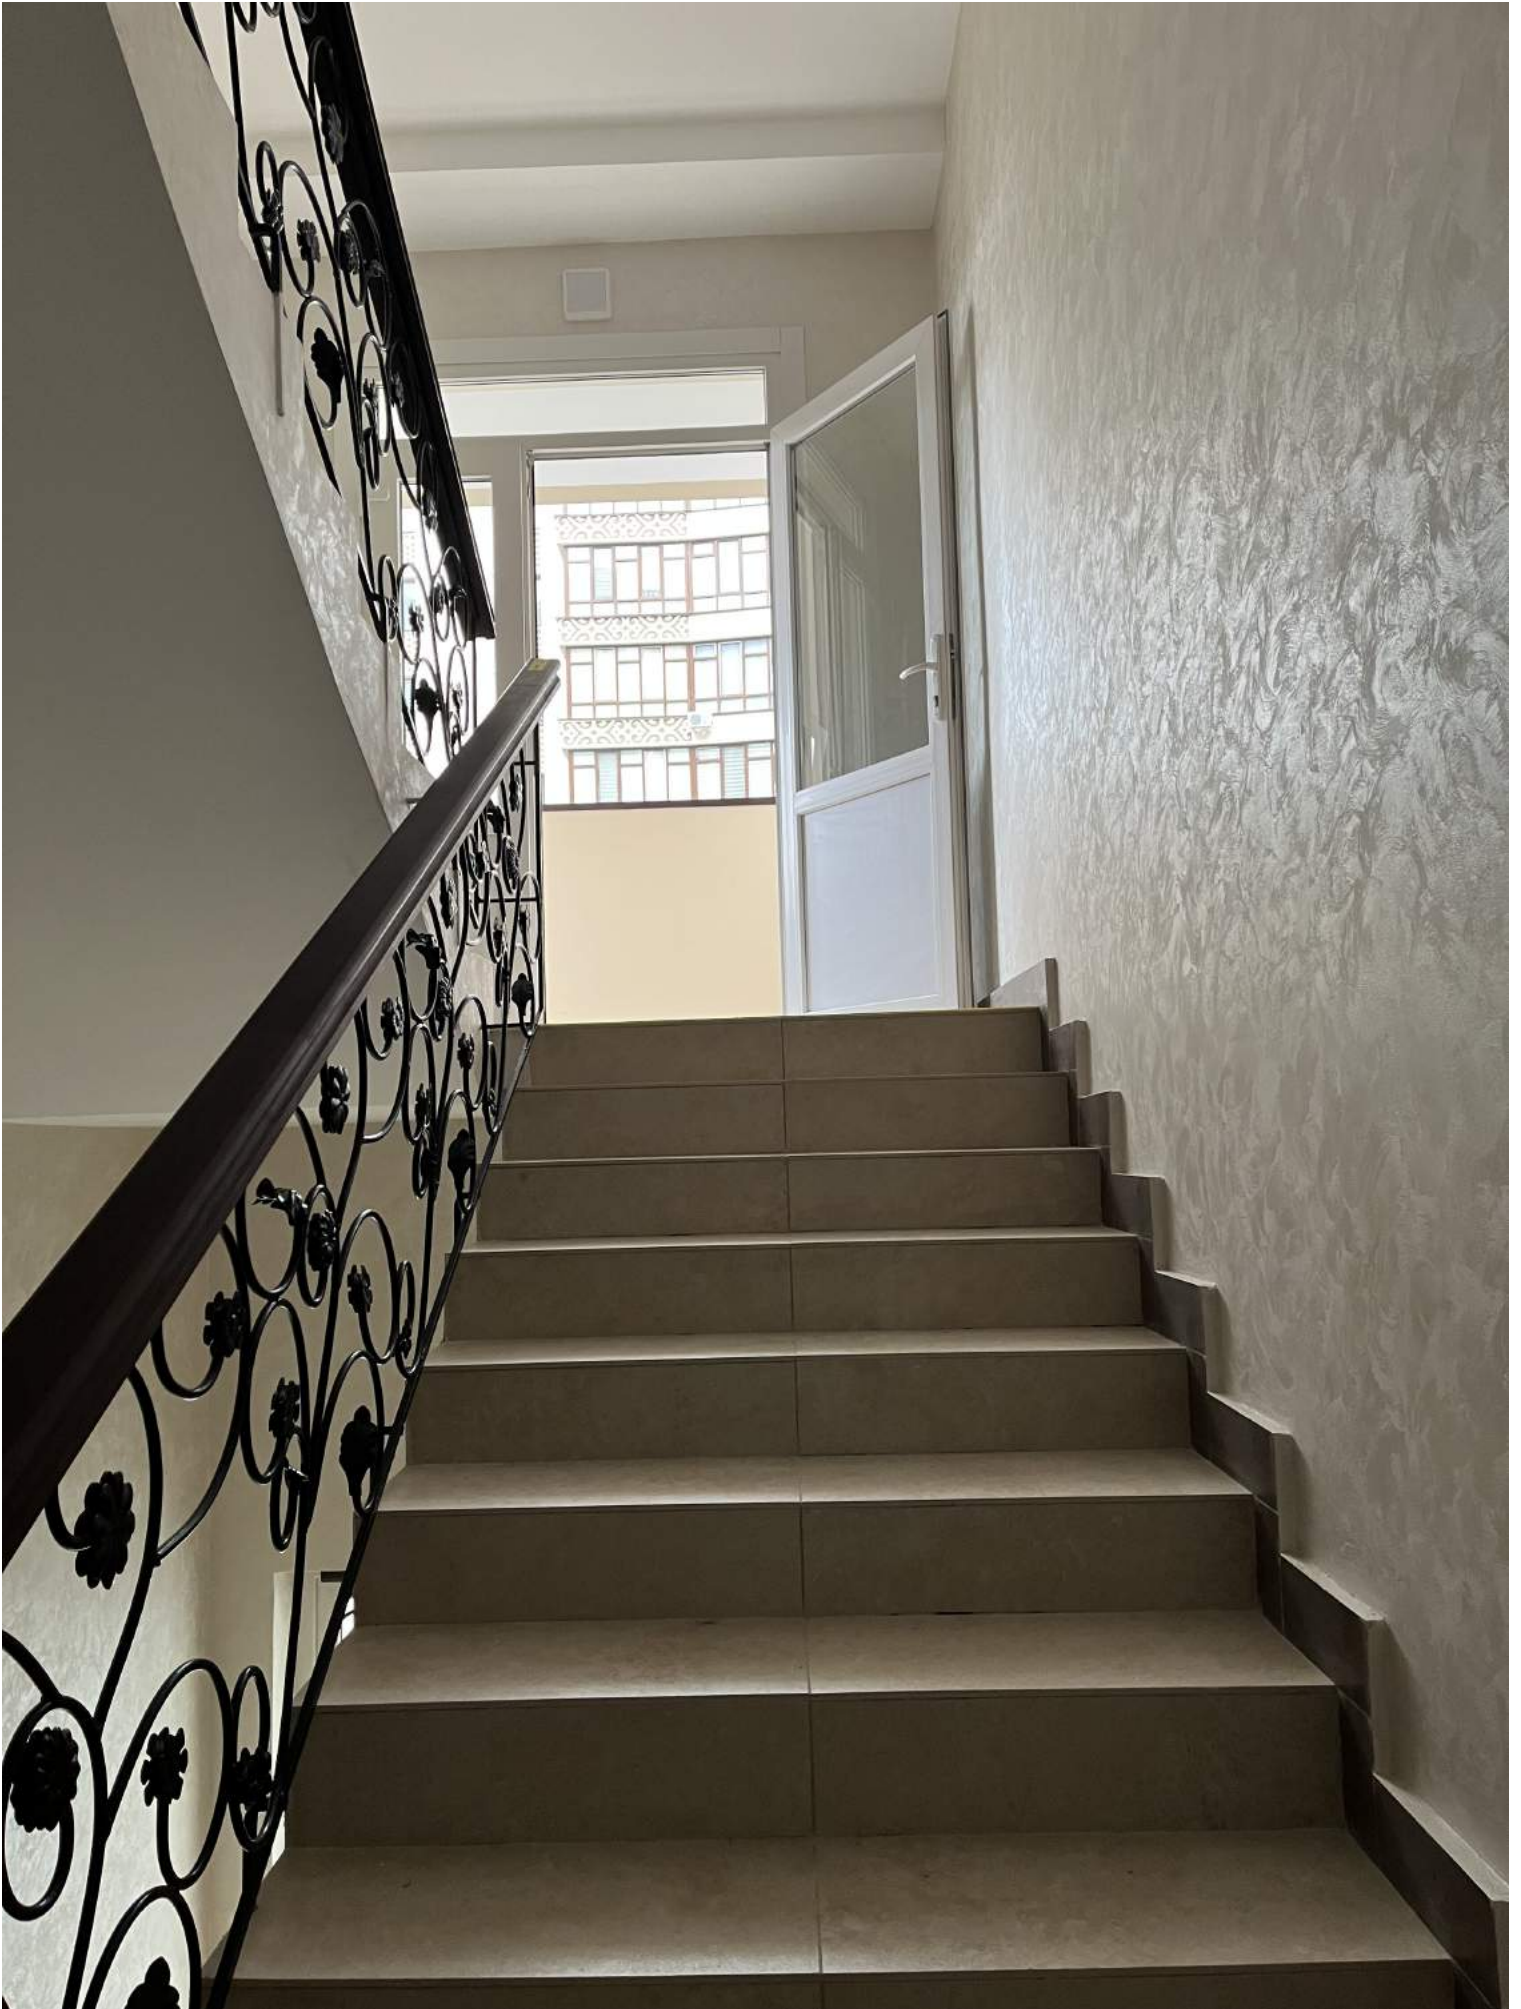





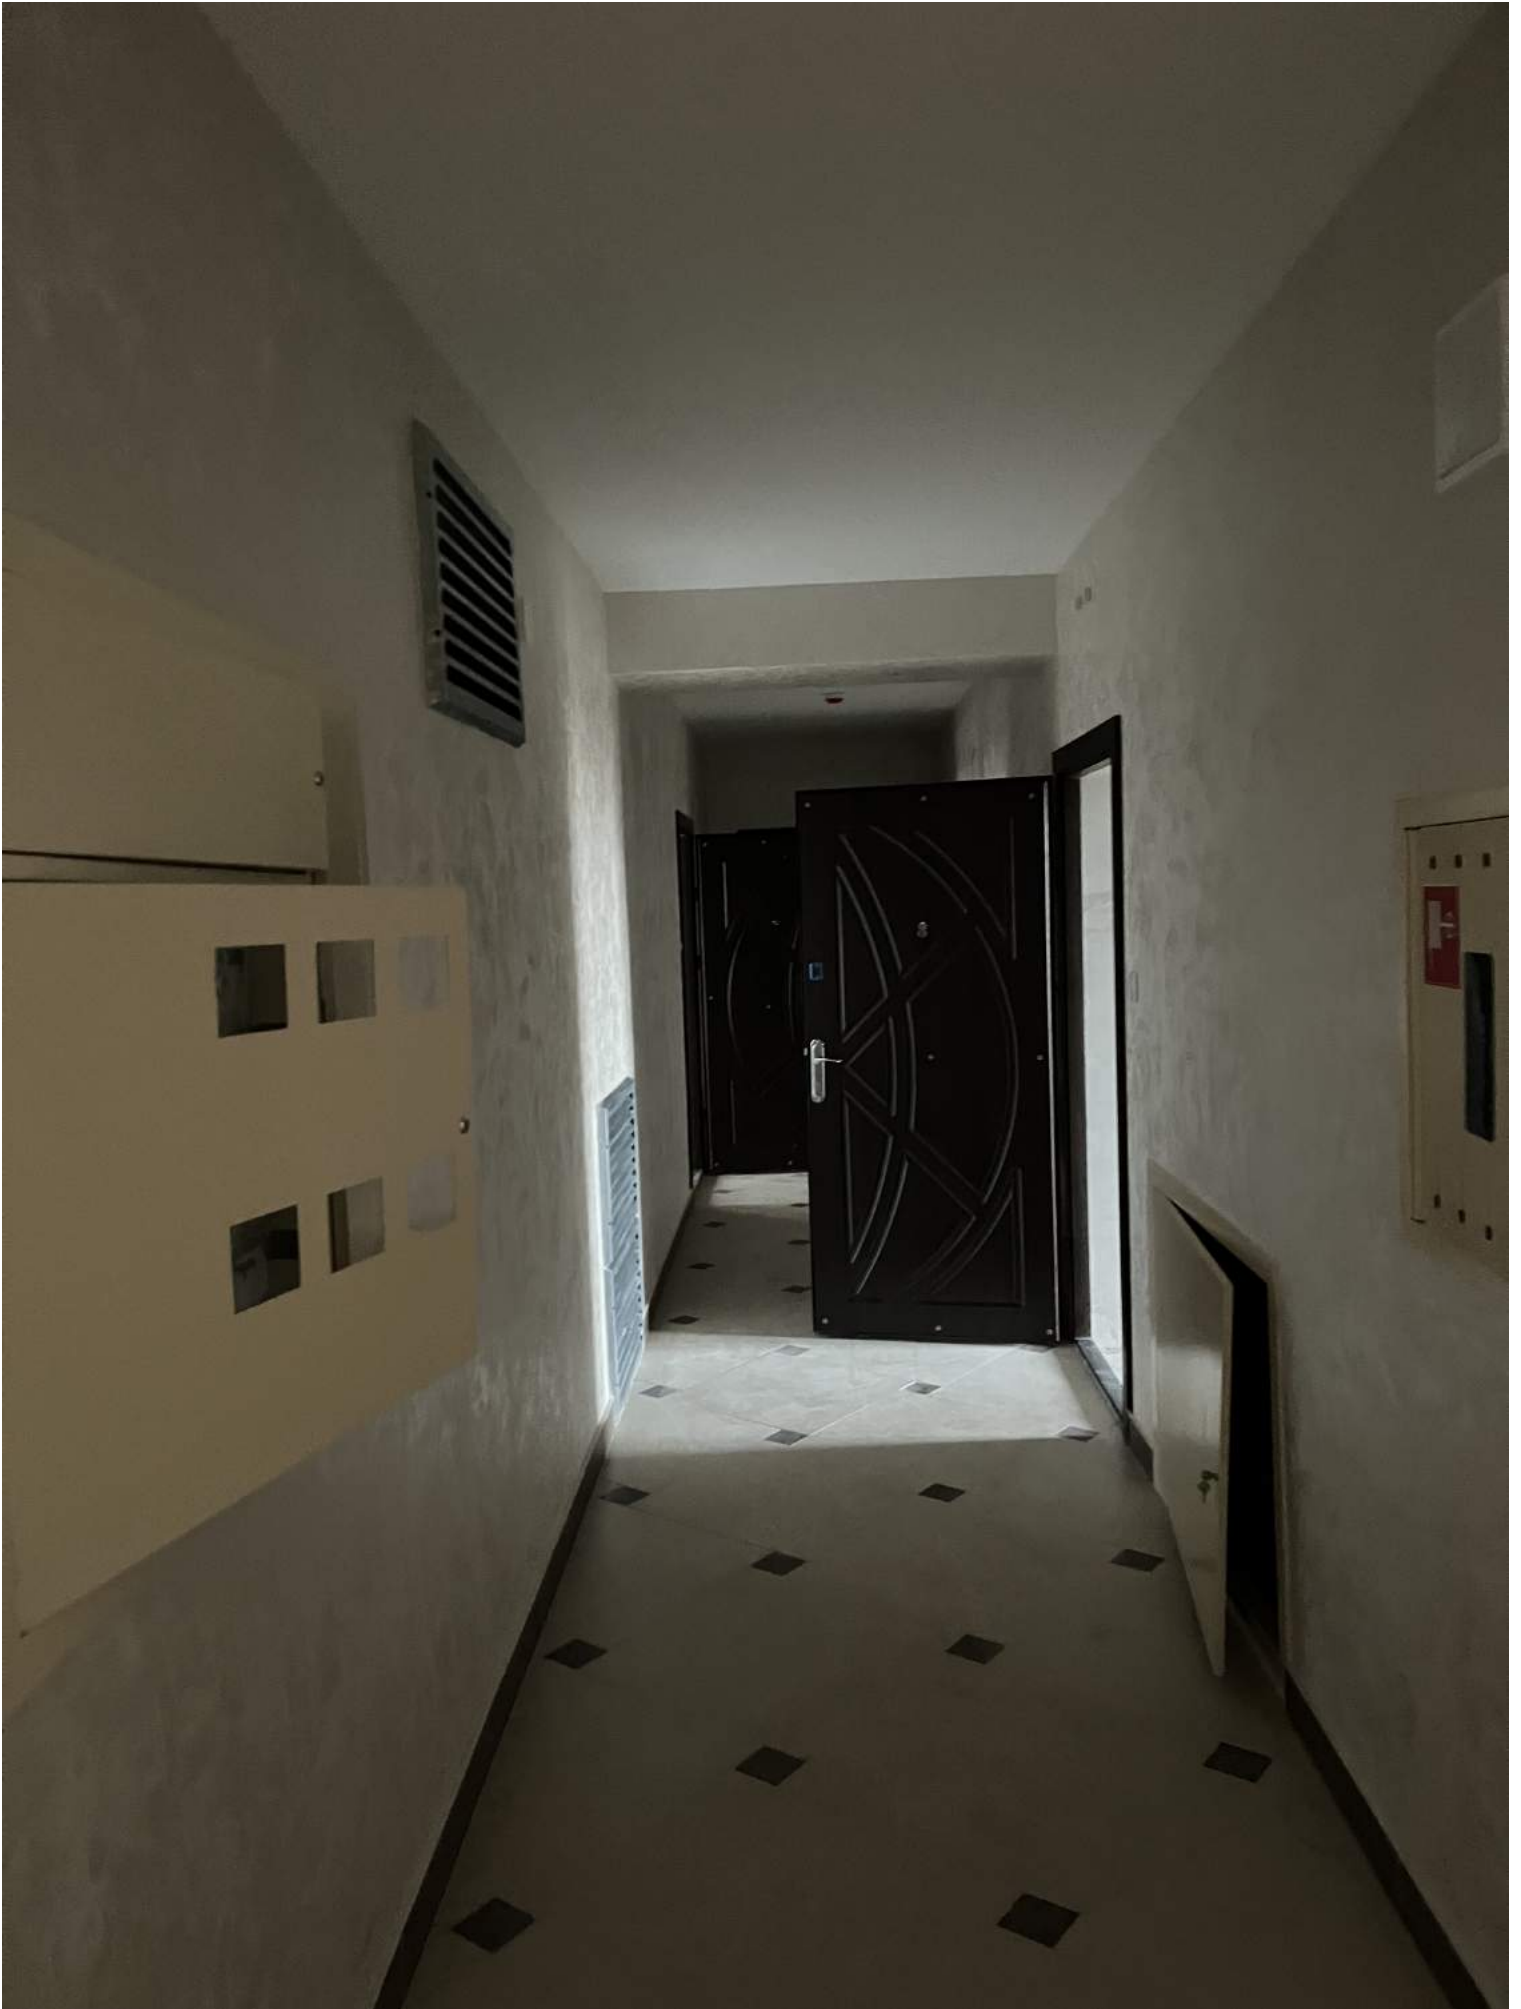


















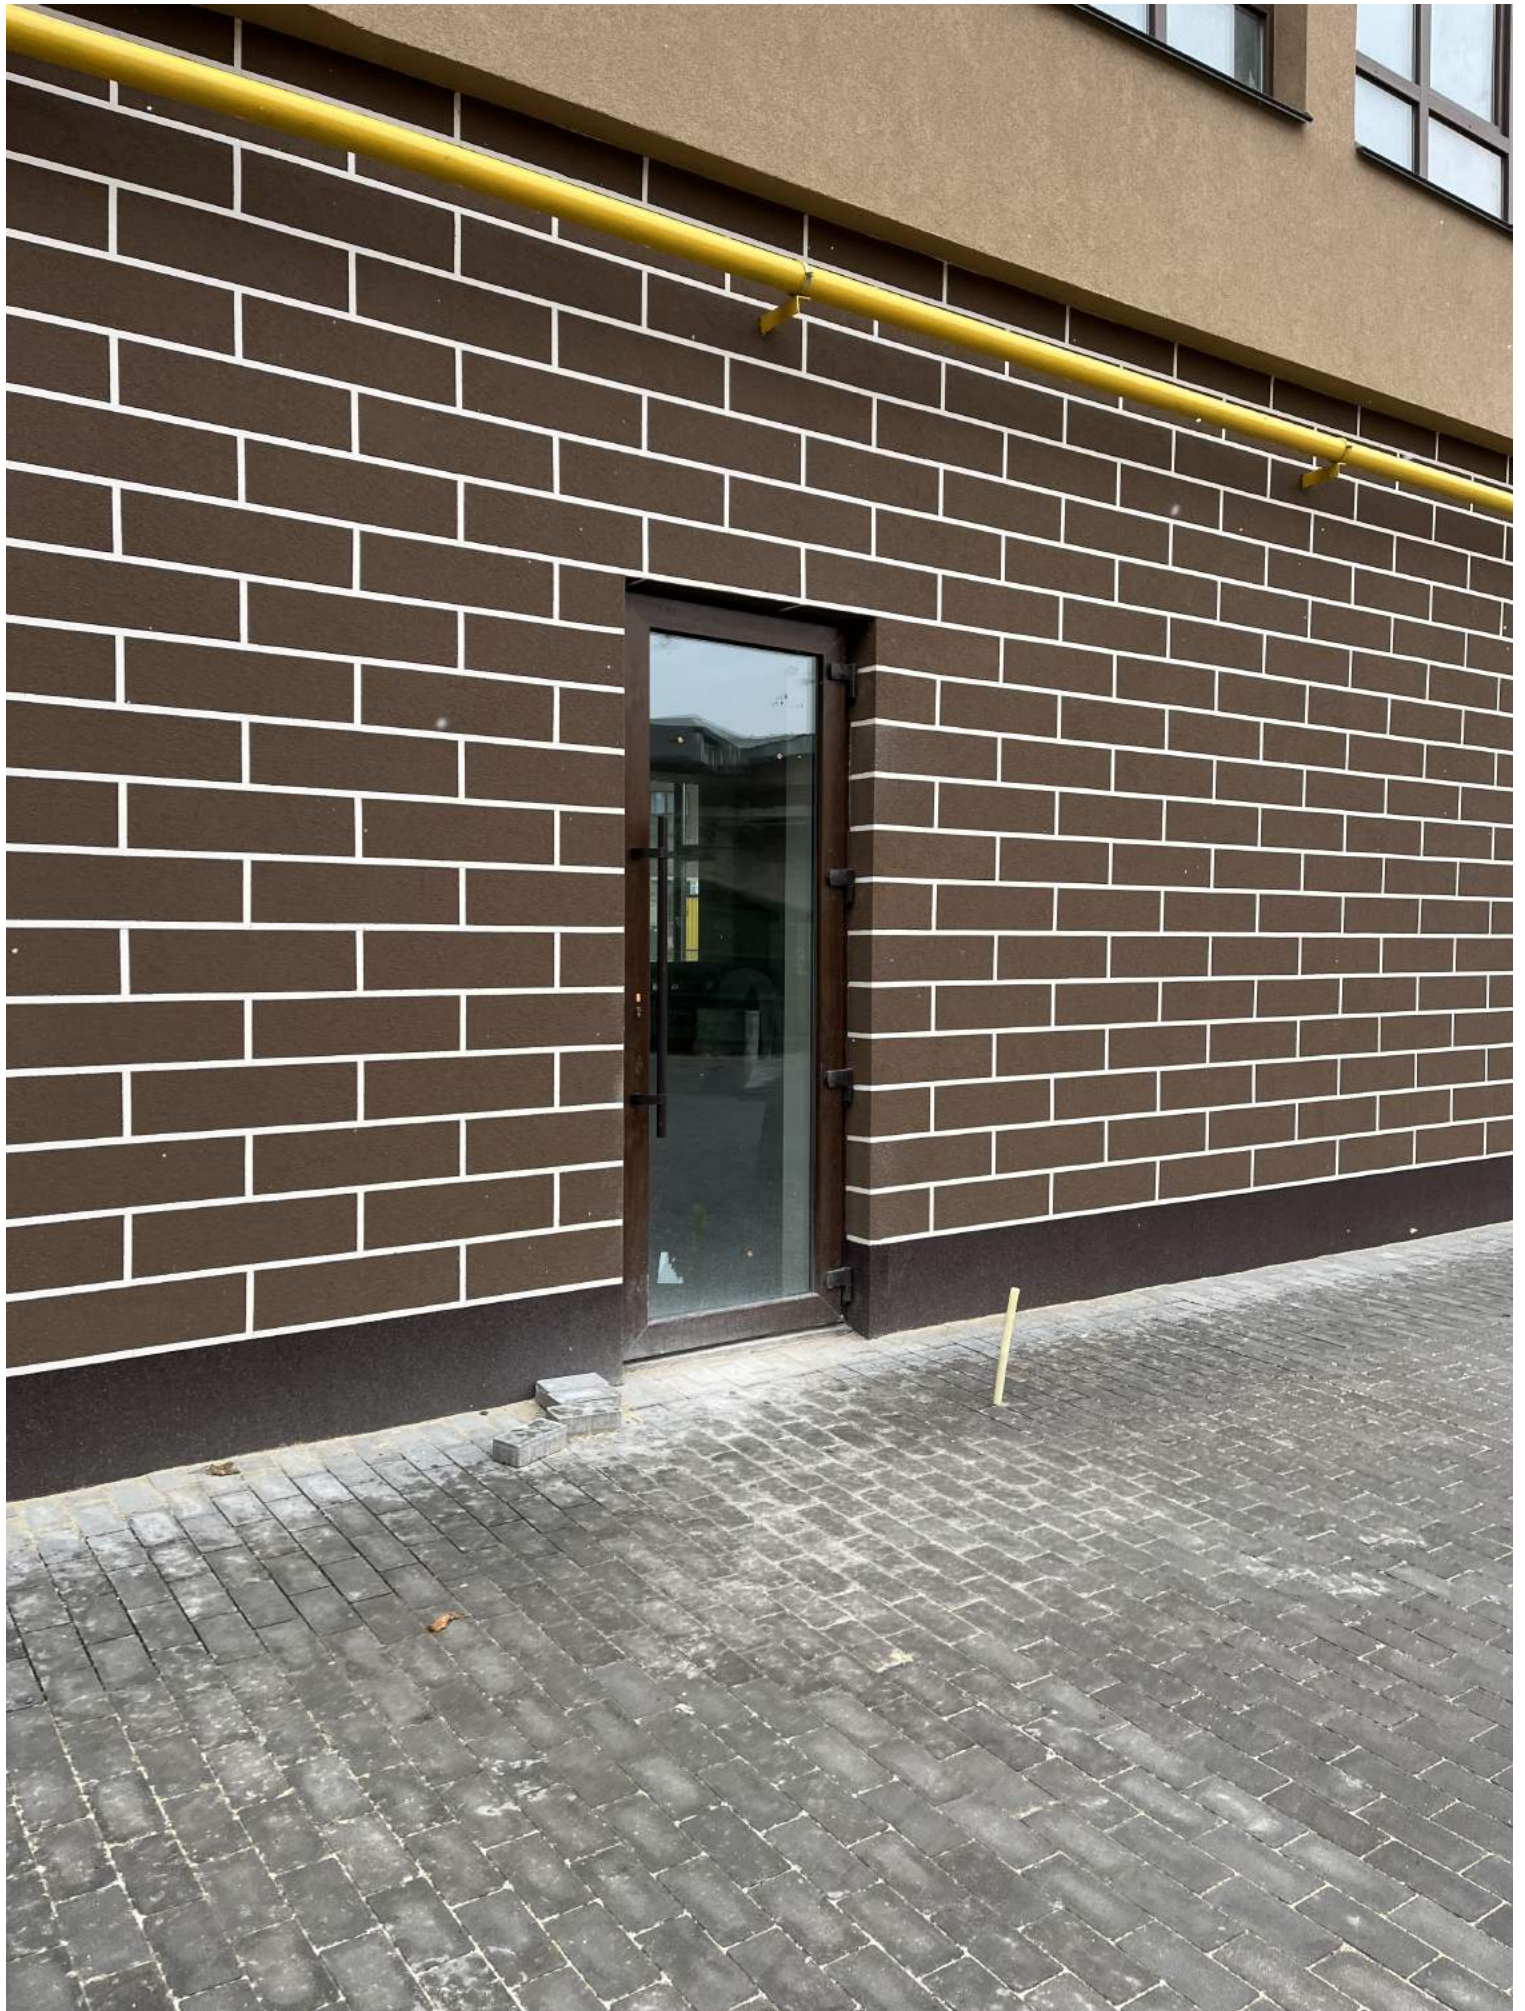


























ПОЖЕЖА
ВИХІД





ВХІД

НАКАЗУВАНО
ОХОРОНУ















ПОЖЕЖА
ВИХІД
















вулиця
проскурівського
Підпілля

110 А





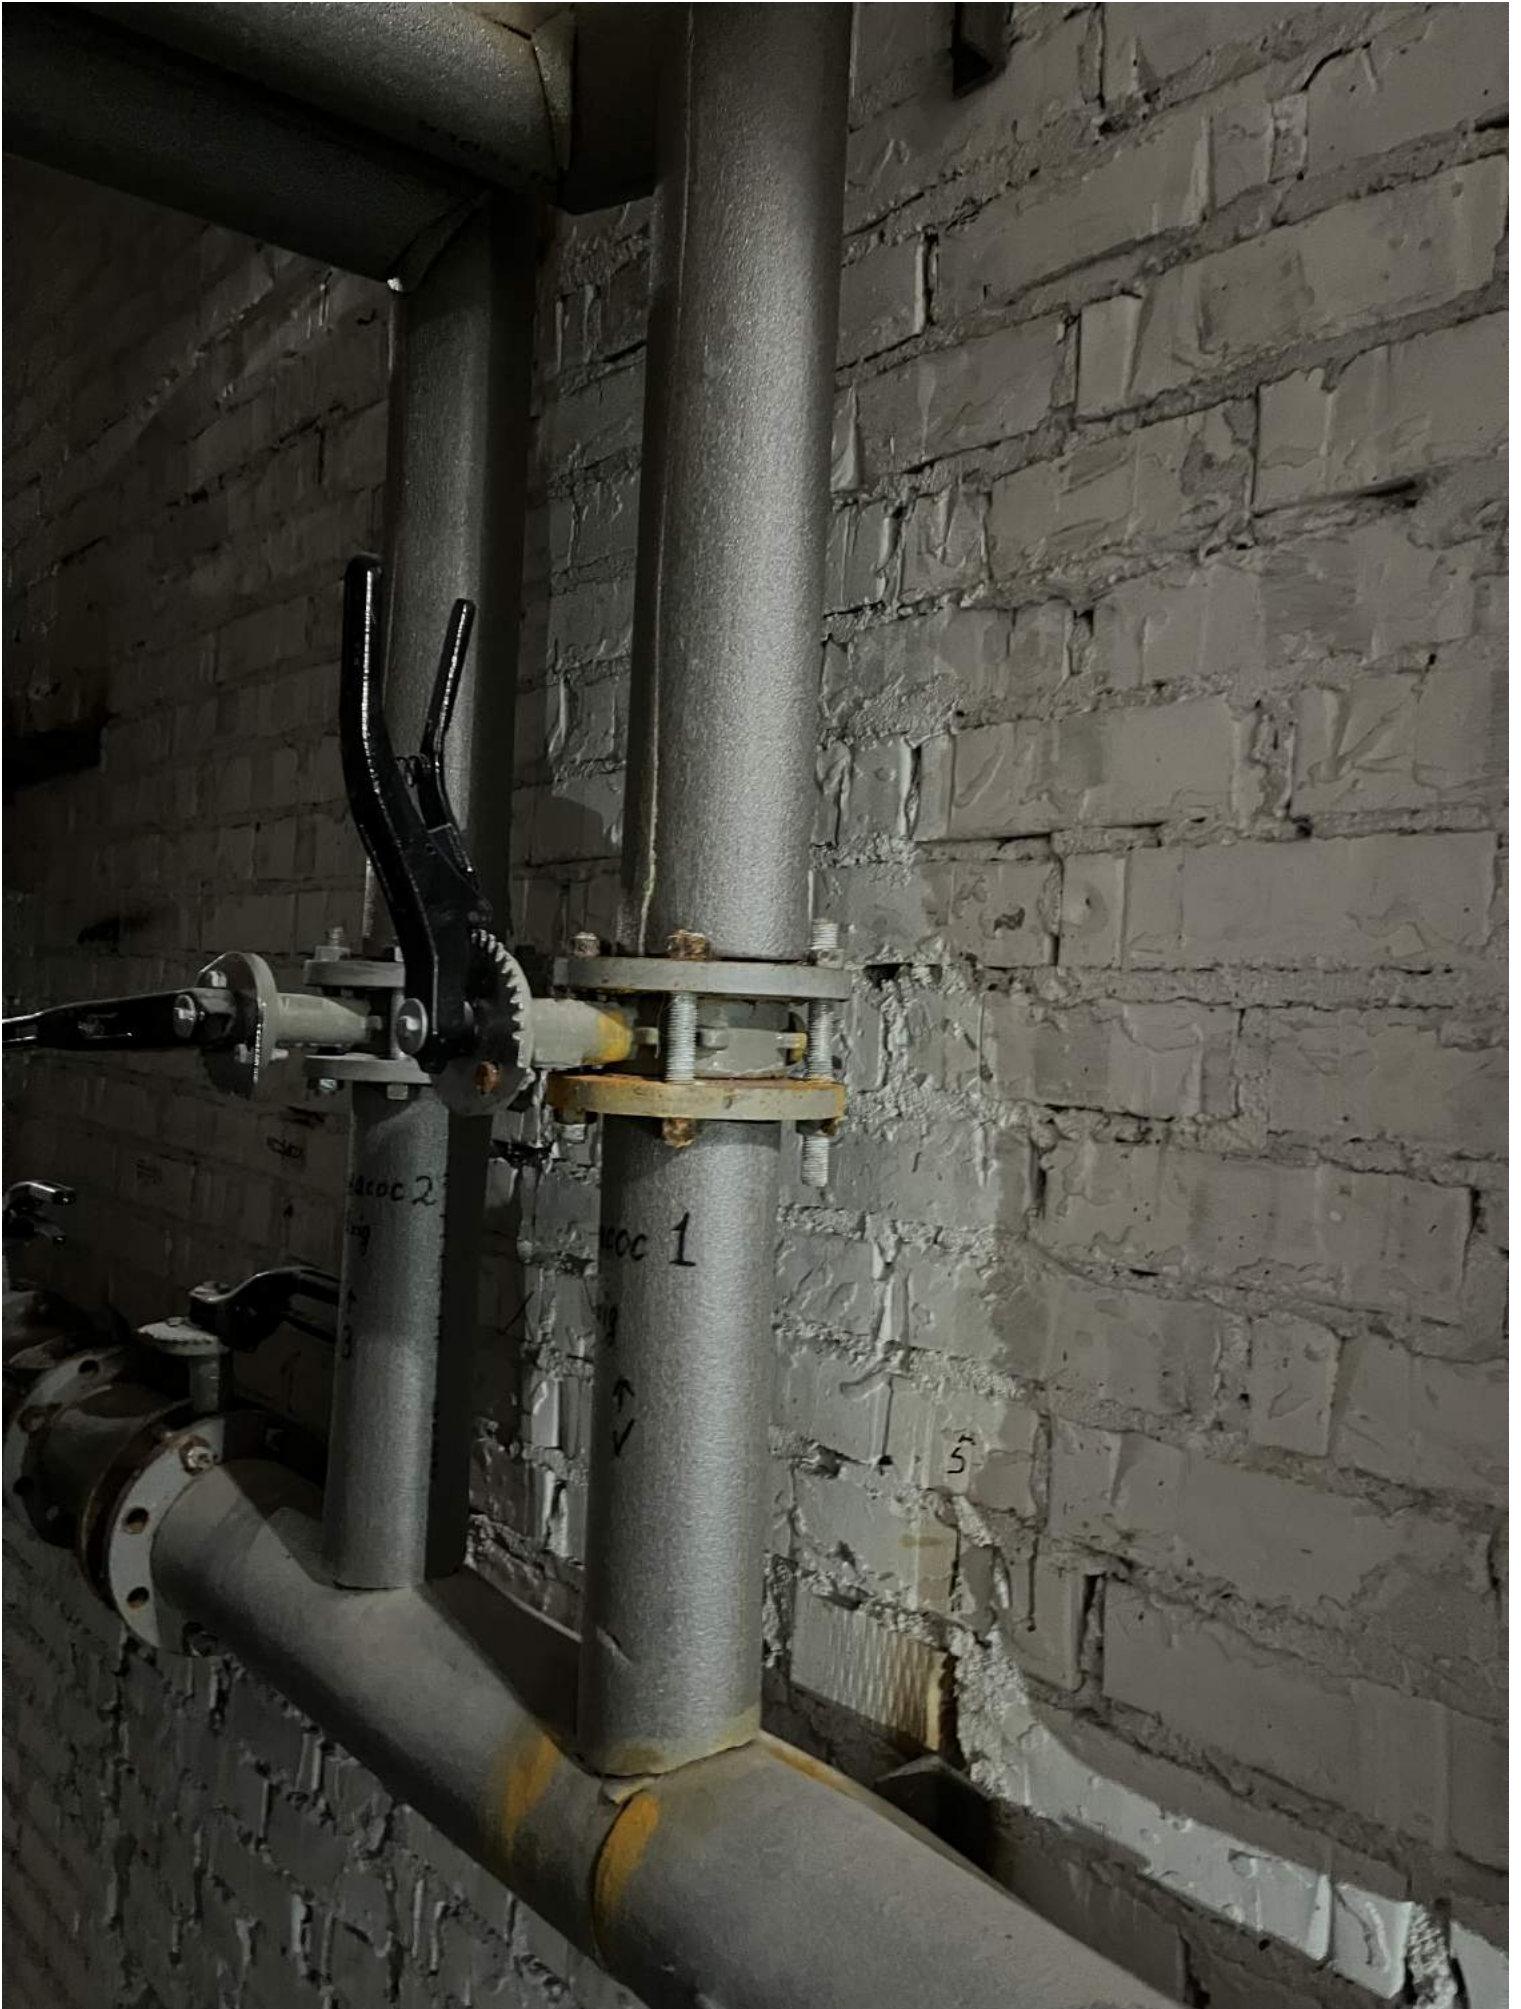







wilo
10125.0m³/h, 11.03
20.10.2017 11:28

ABAP

wilo



