





ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
☎ 104



ВОГНЕ
Г
EMERG
☎



ВОГНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104



ВОГНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104



АВТОСЕРВИС

ВНИМАНИЕ!
ГАЗ
EMERGENCY GAS
1104

Урал















FLAMEBOX 718
530 450V 90A







СТАНЦІЯ
ПОЖЕЖОГАСІННЯ




ПОЖЕЖА







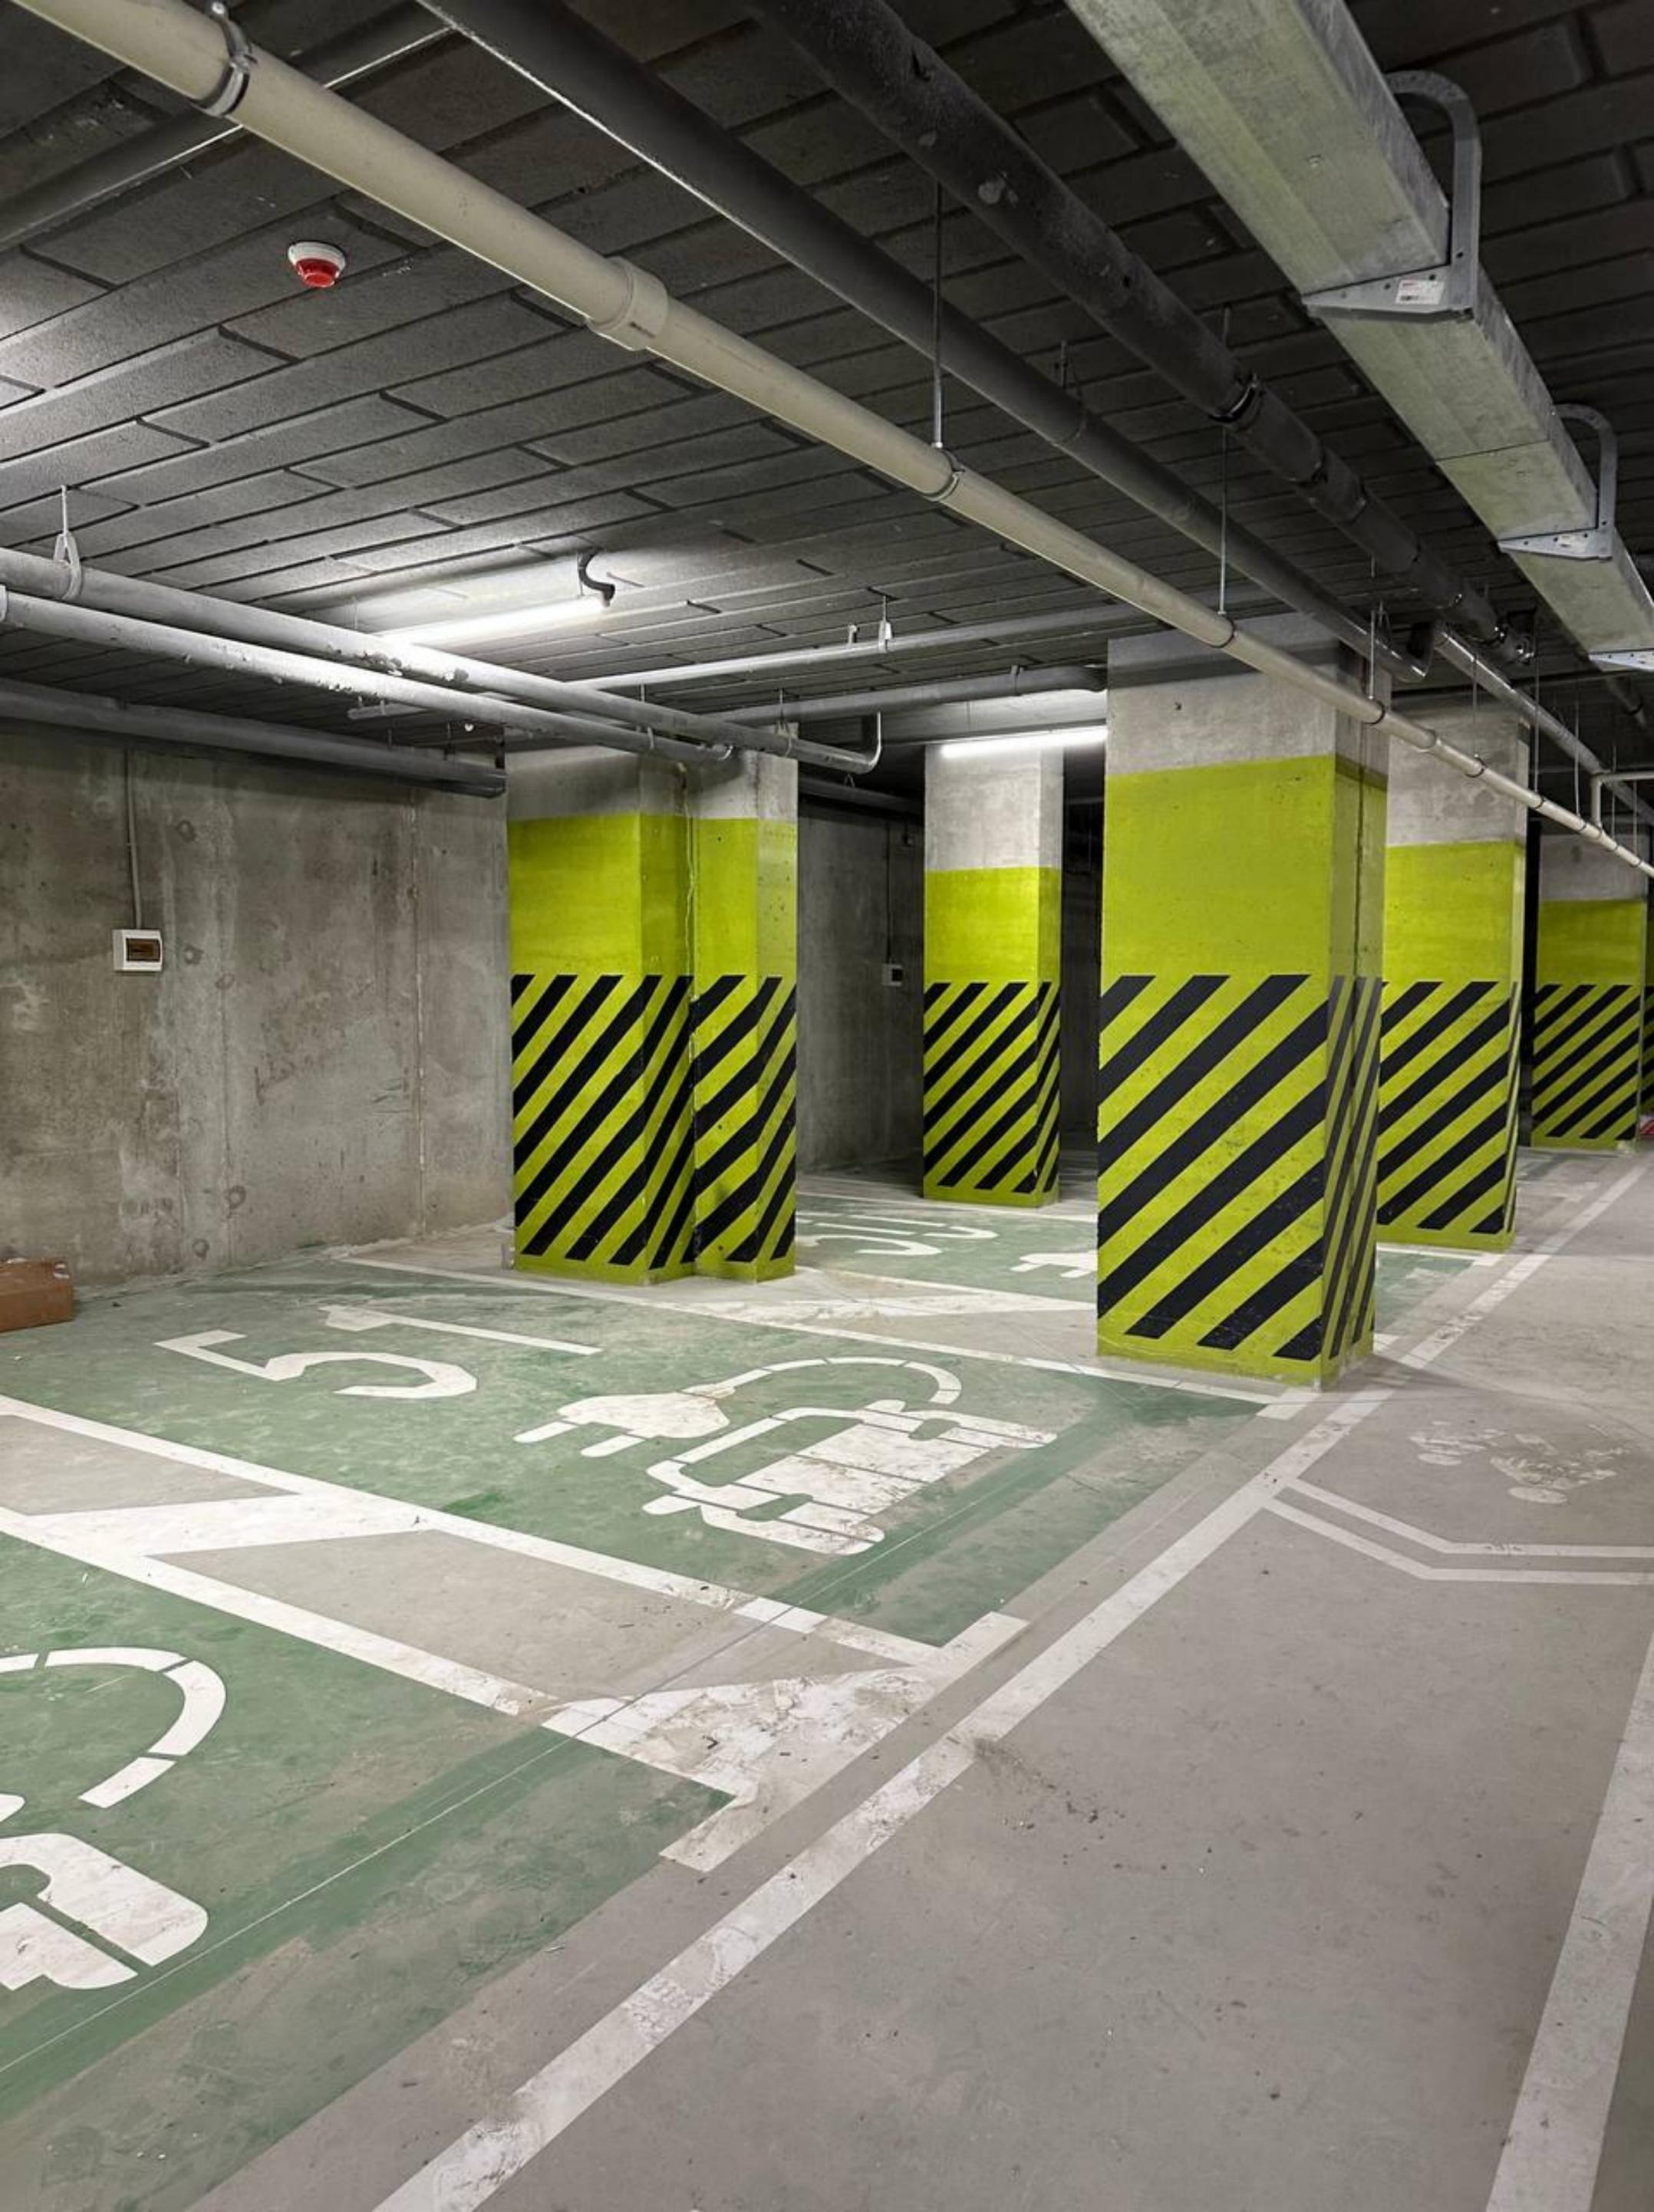















ОМЕГА

Передача ПЦН

Неисправность
Сист.ошибка
Отключения
Диагностика

ВЫБОР СЕРВО
МЕНЮ ВВОД

Откл. / Неиспр. ПЦН
Откл. / Неиспр. Оповещения
Задержка выходов

ЗВУК ОТКЛ.
Активация выходов

Питание

Прибор управления ПУ-П



ОМЕГА

Основная сеть
Резервная сеть

Прибор резервного питания



ИПС




ИПС



СМРТА 5-10/24



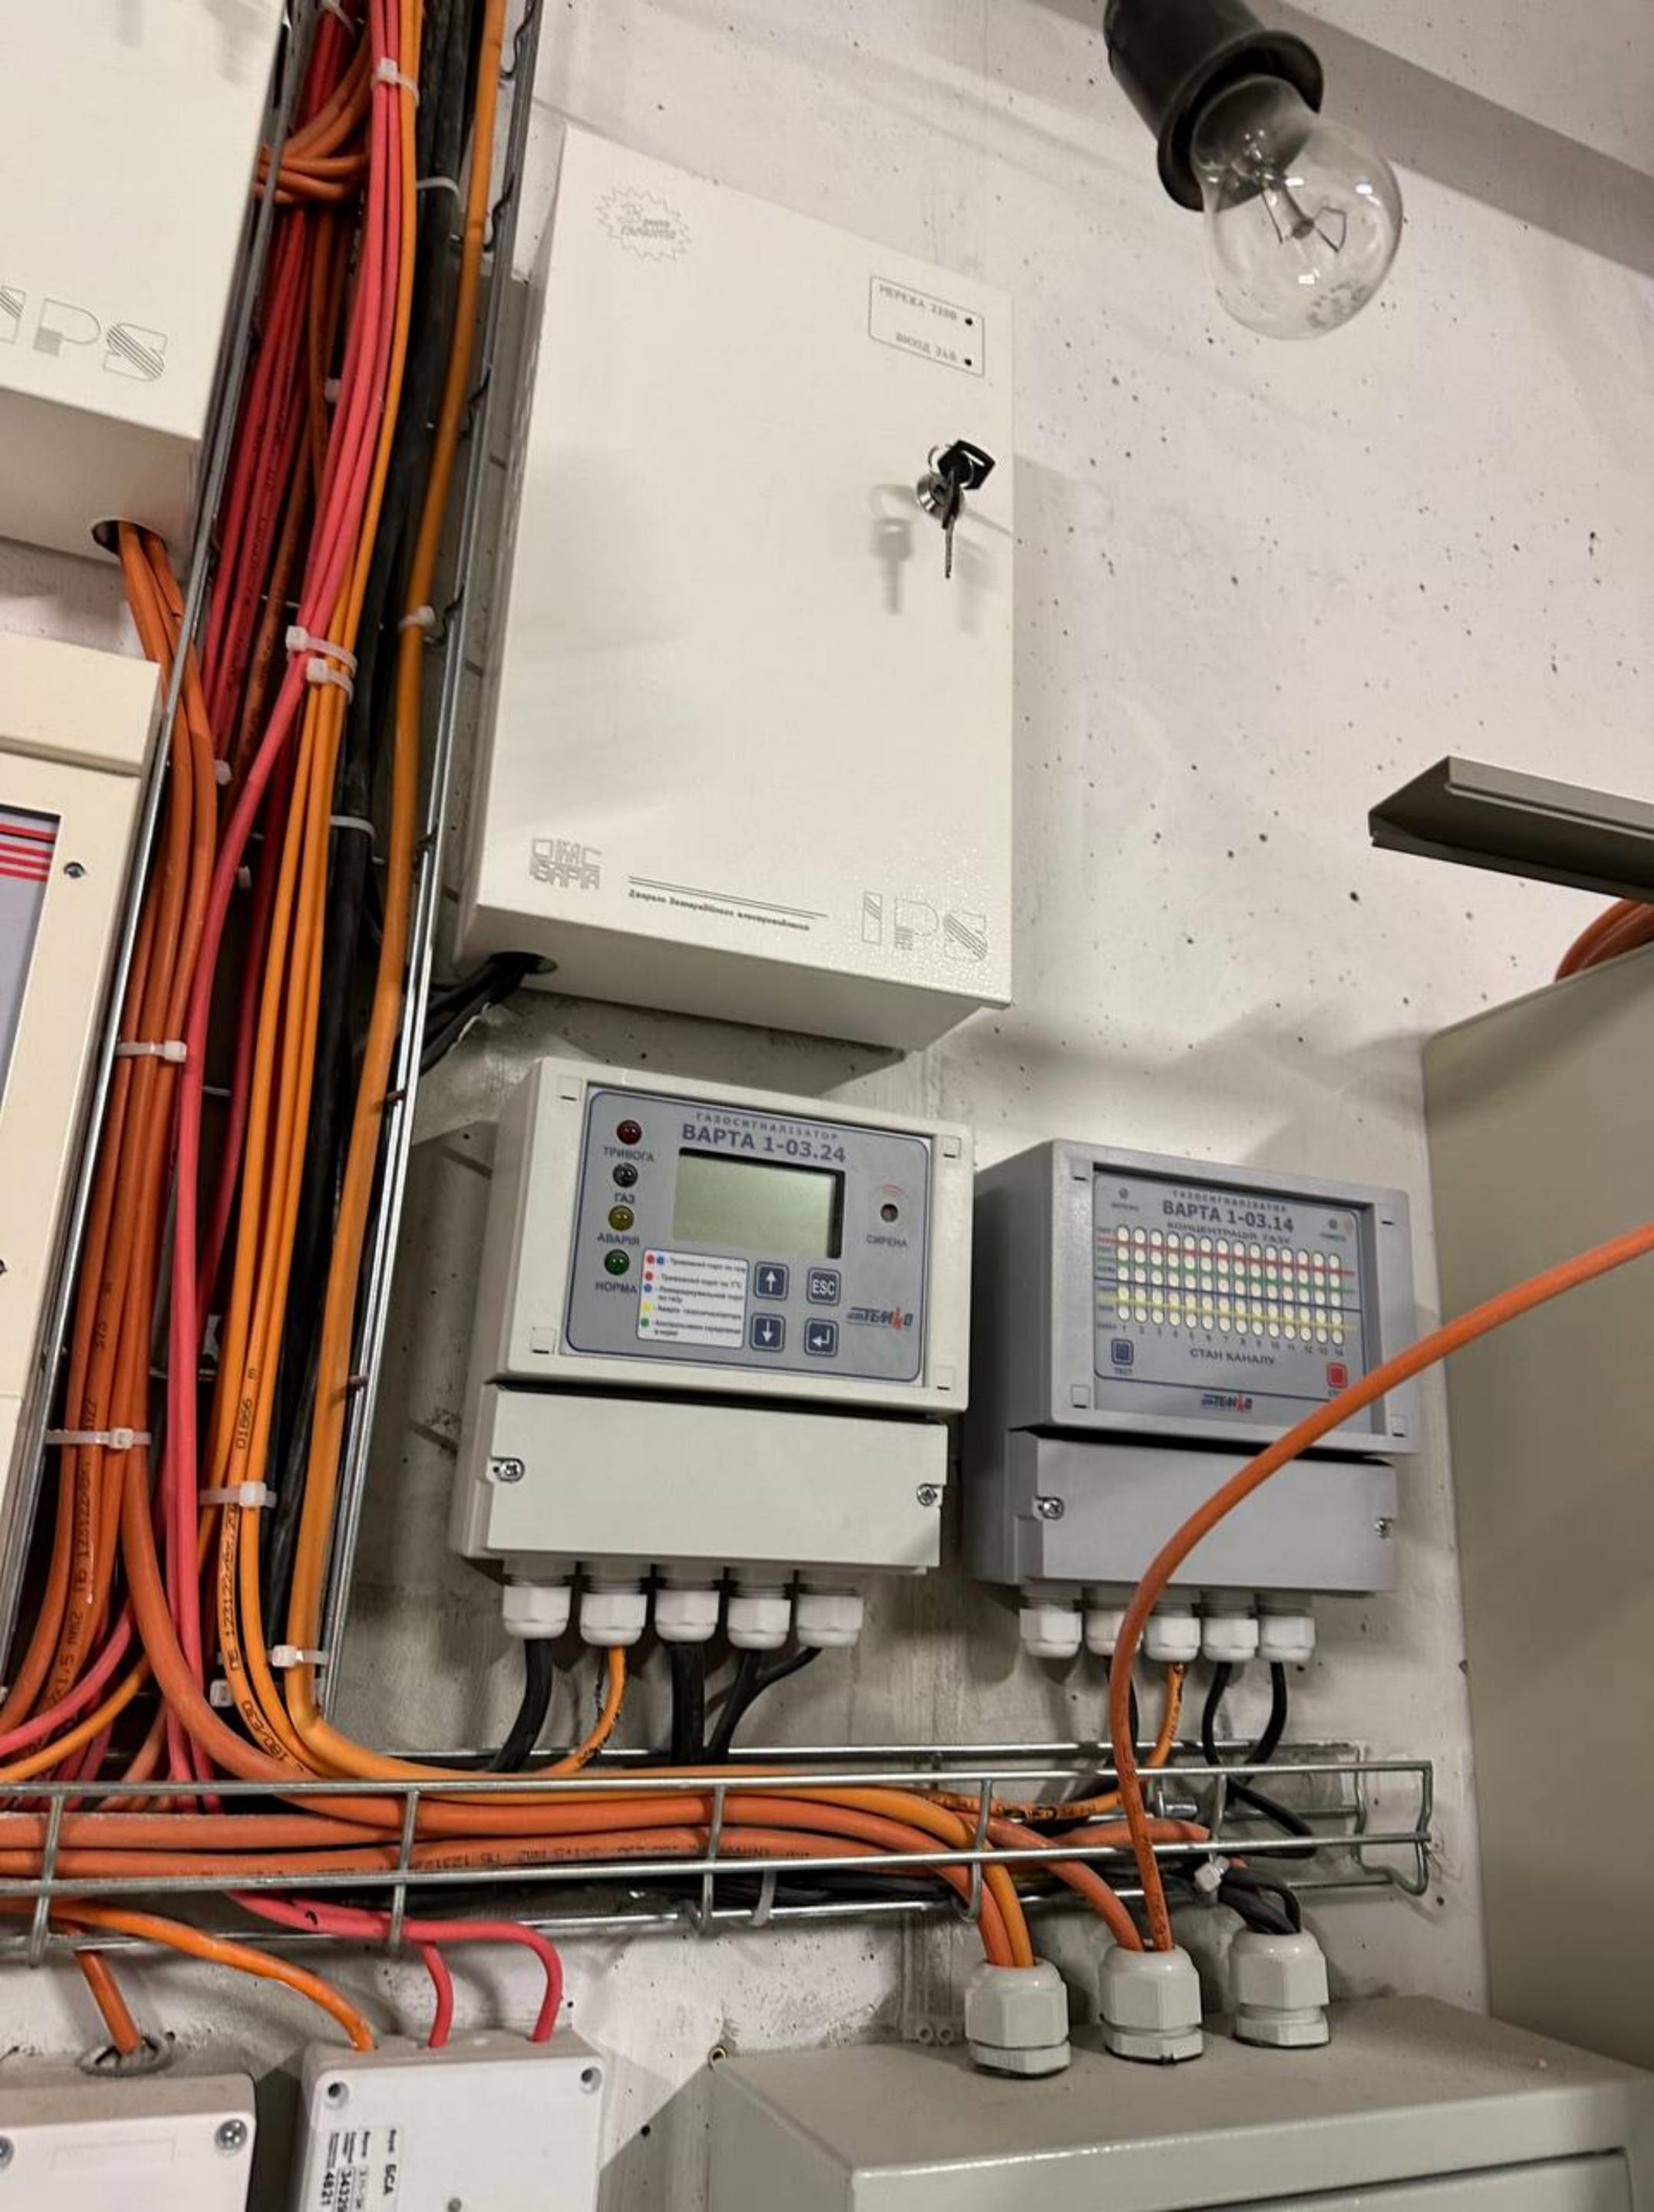

ИПЕКА 2500
ИПЕКА 240

ИПЕКА

Защита от несанкционированного доступа

ИПЕКА

ГАЗОСЧЕТЧИКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР
BAPTA 1-03.24

TRUBOFA
ГАЗ
АВАРИЯ
НОРМА

- Превышение порога по газу
- Превышение порога по T°
- Превышение порога по T°
- Авария (использование газа)
- Авария (использование газа)
- Авария (использование газа)

ESC
↑
↓
←
→

ИПЕКА

ГАЗОСЧЕТЧИКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР
BAPTA 1-03.14

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

СТАН КАНАЛЫ

ИПЕКА

SCA
3000
4821

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

ЗАЛИШИТИ ПАРКІНГ!
ВИХЛОПНІ ГАЗИ
ВИЩЕ НОРМИ!











82





1 ПОВЕРХ





КНАУФ ФУГЕНФІЛЕР - ГРУНТУВАТИ КНАУФ ТІФІЛ РУН

ШПАКЛЮВАТИ КН

K K

K K K K K K K K

ШПАКЛЮВАТИ КНАУФ ФУГЕНФІЛЕР - ГРУНТУВАТИ КНАУФ



 Pietro Fiorentini®



MISURATORE GAS
COMPTEUR DE GAZ
MEDIDOR DE GAS
GAS METER
MEDIDOR DE GÁS
ИЗМЕРИТЕЛЬ ГАЗА
GASZÄHLER

▲ 1,4 ±0,2 Kg



www.fiorentini.com

ax U072

G20, "UA"

24 kW

62 газовой настенный котел / газовый настенный котел

2H-G20-13mba

Природный газ H, 13 мбар (1294 Па)
Панельный газ

02H-3BP

C12.C32.C42.C52.C82.B22

страна производитель
турция/Украина виробник
Туреччина




8290-274-051151-778600102

c2/3
nob1
nb88








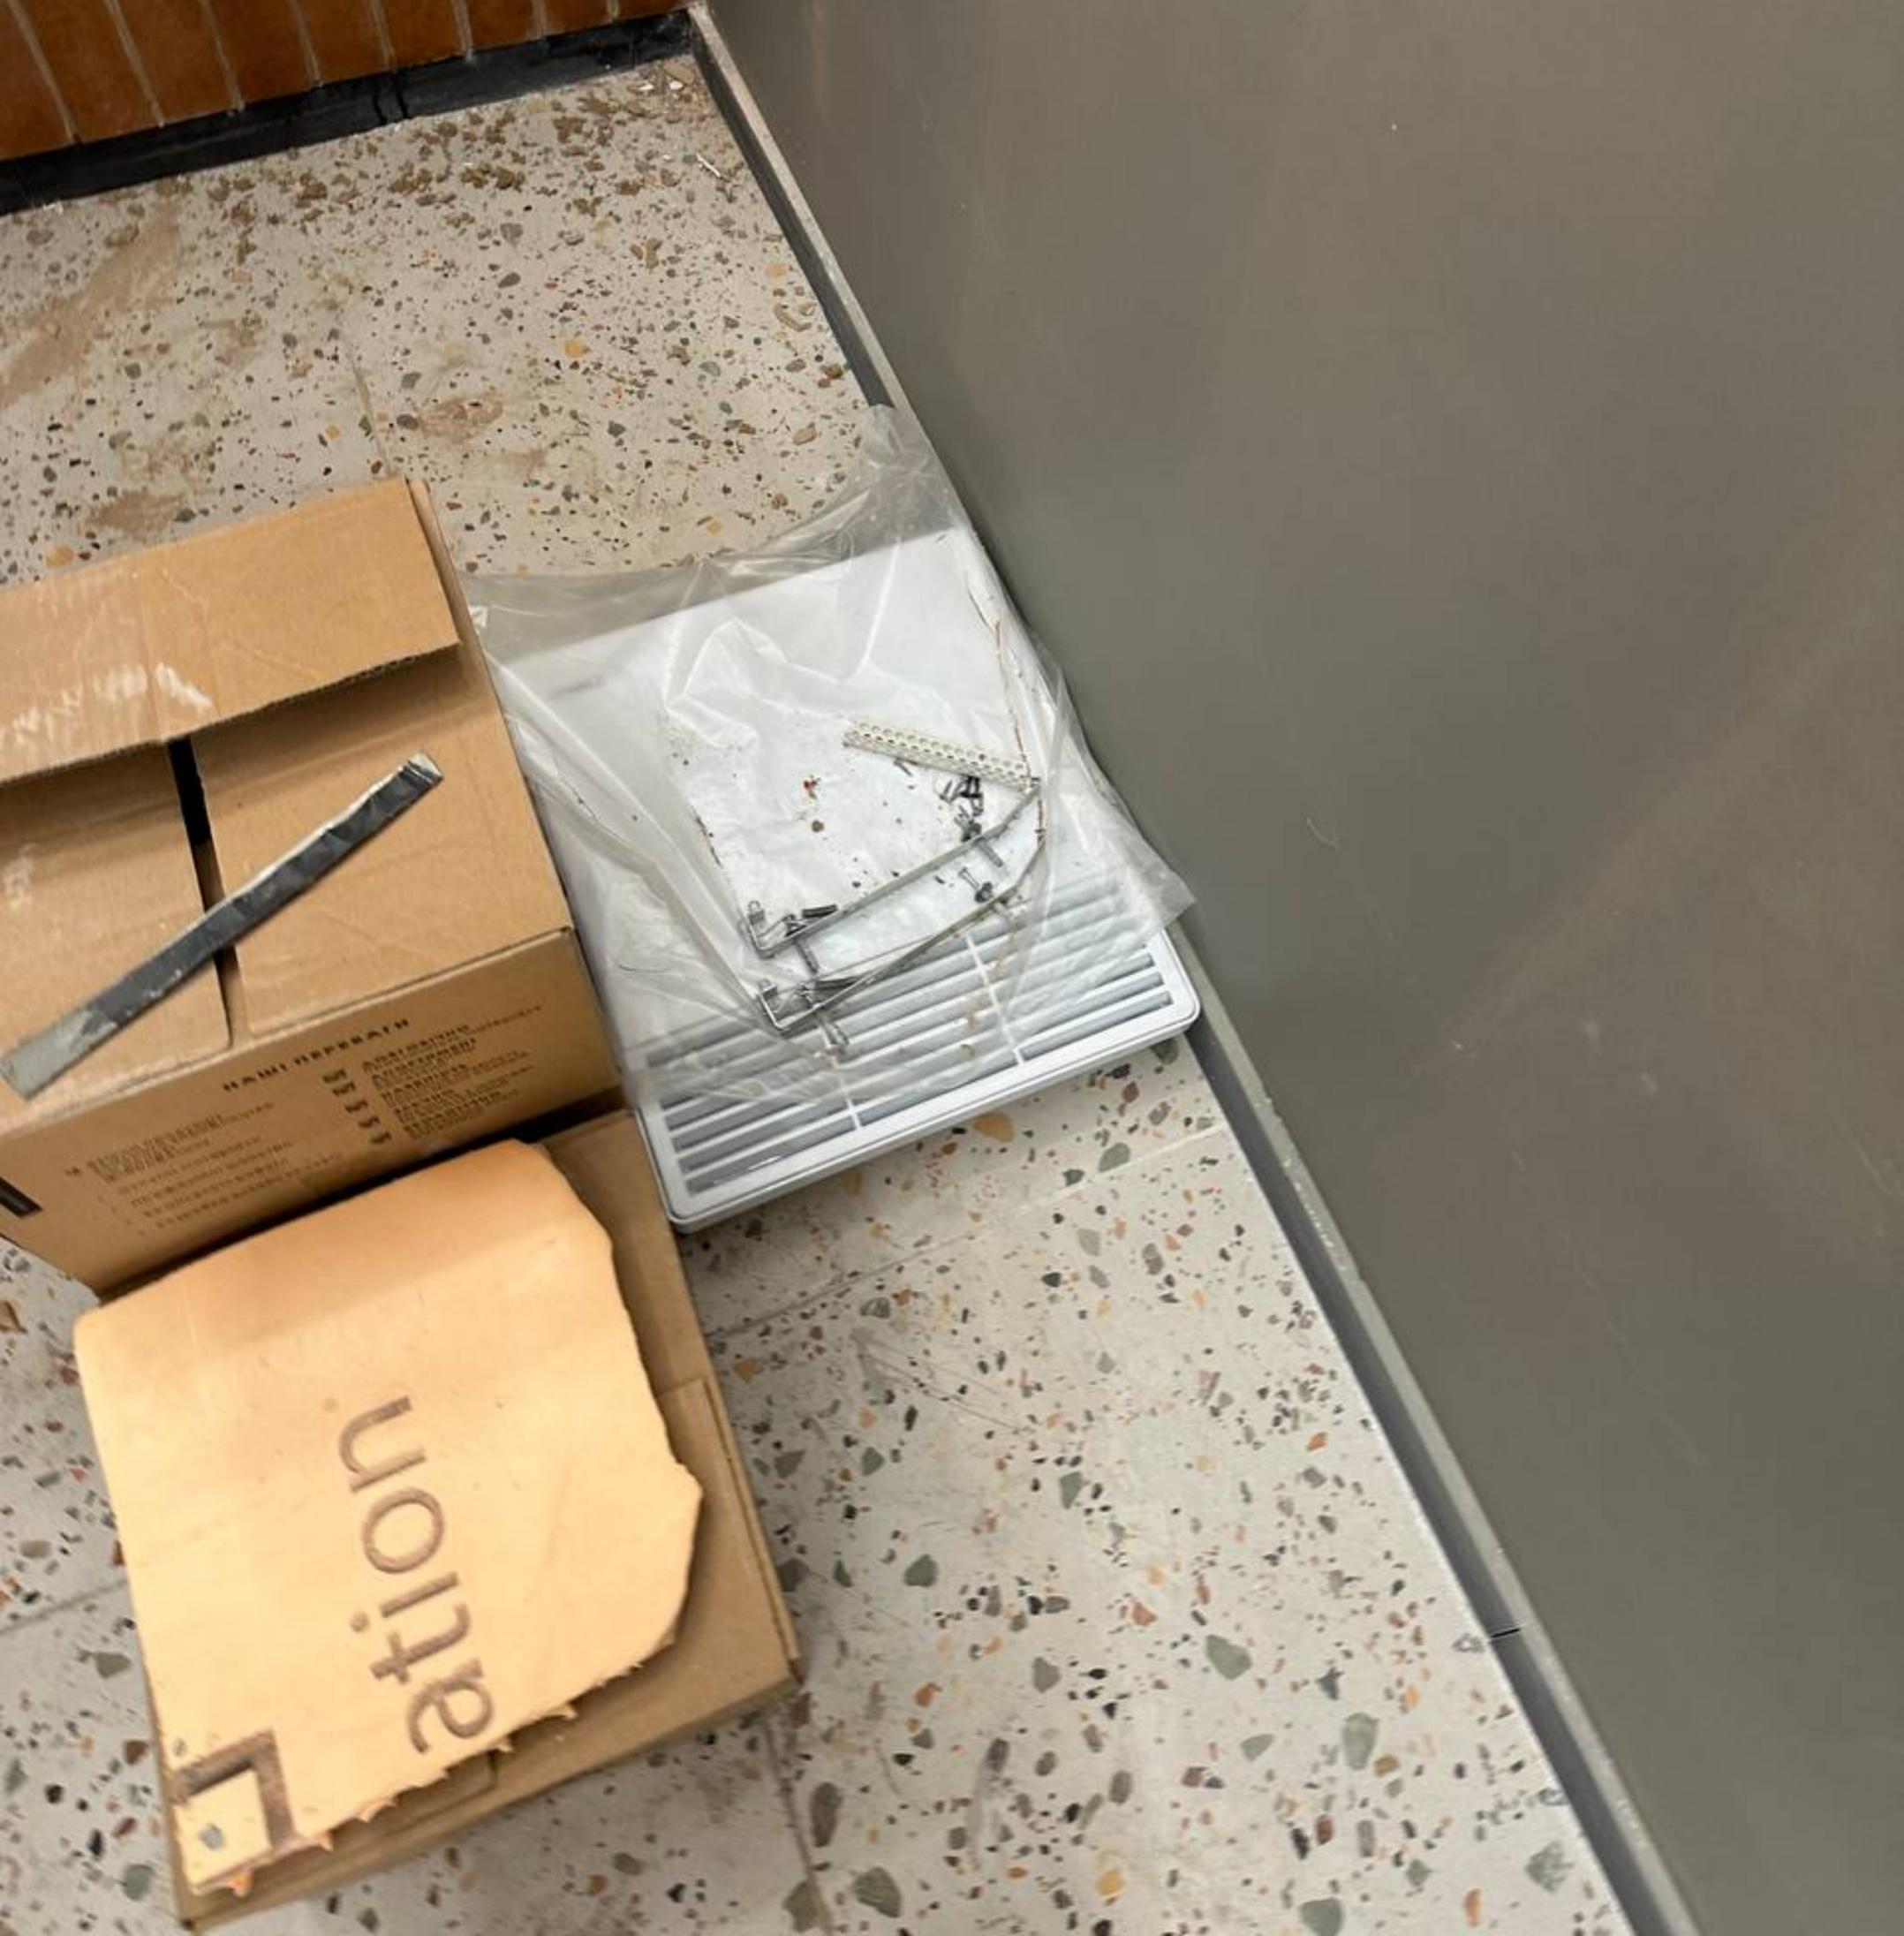



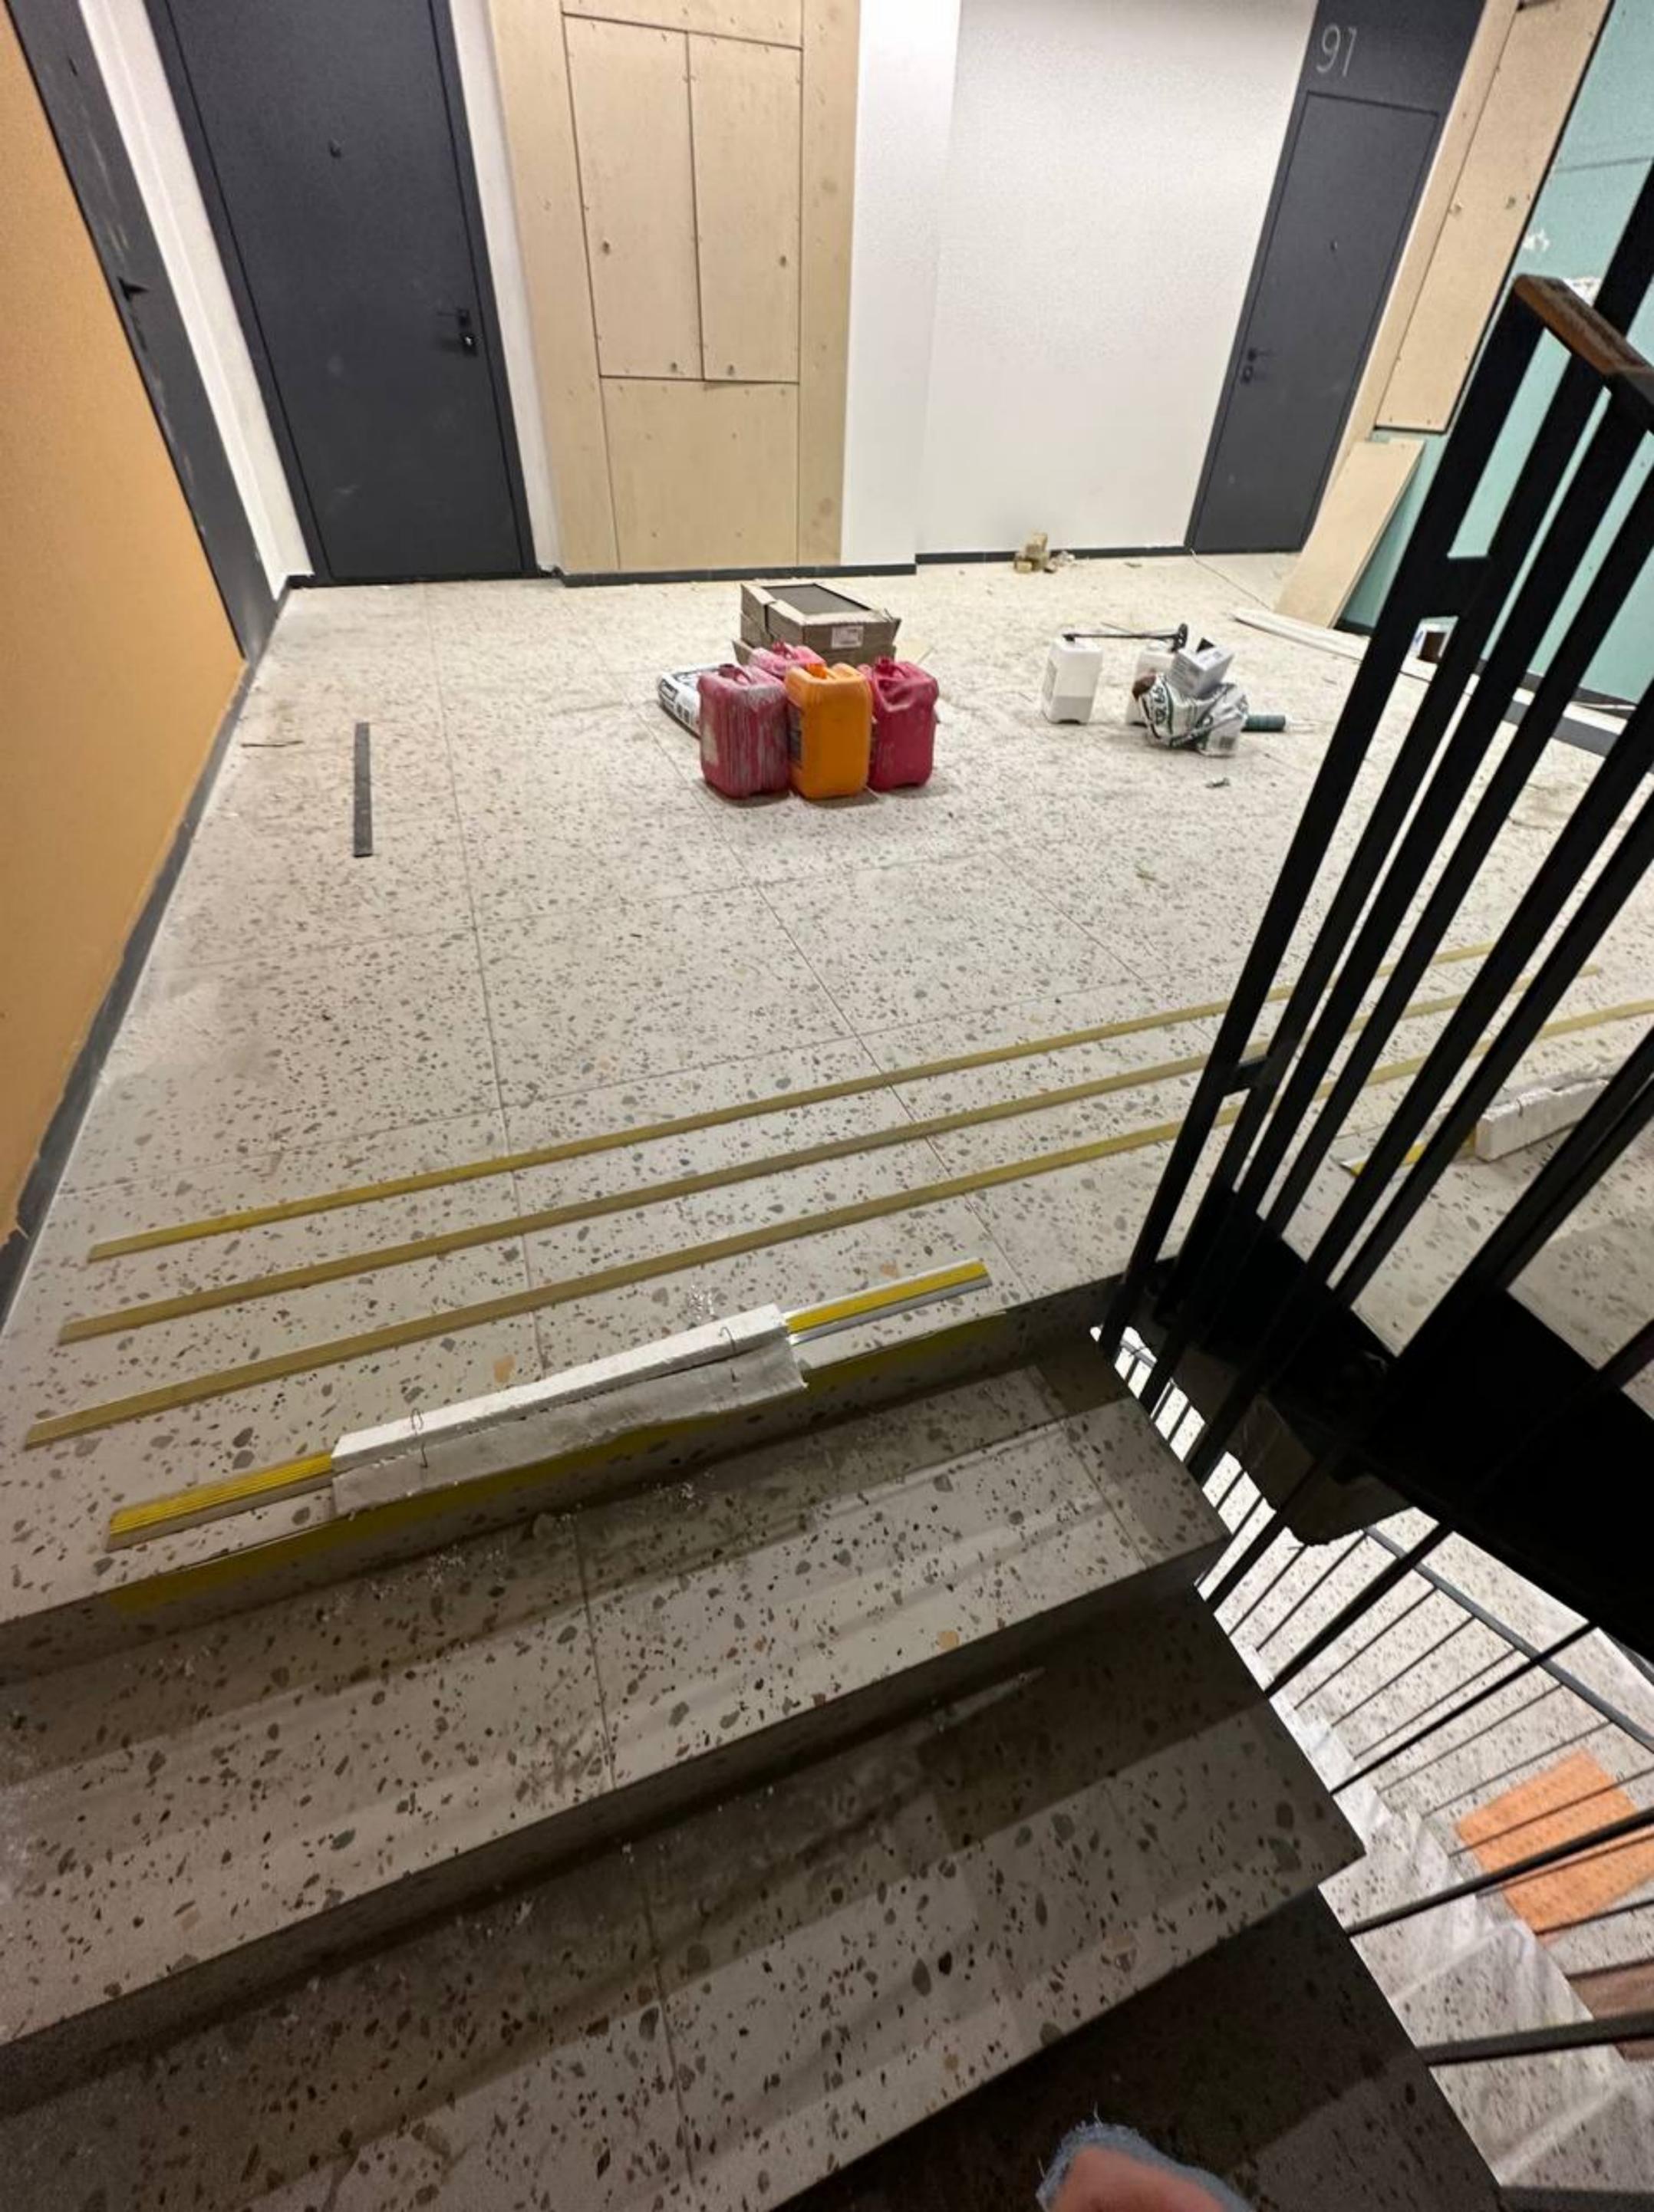



90

91















CHECK

SECTION







2






- | | | | |
|----|----|----|----|
| 10 | 19 | 28 | 37 |
| 11 | 20 | 29 | 38 |
| 12 | 21 | 30 | 39 |
| 13 | 22 | 31 | 40 |
| 14 | 23 | 32 | 41 |
| 15 | 24 | 33 | 42 |
| 16 | 25 | 34 | 43 |
| 17 | 26 | 35 | 44 |
| 18 | 27 | 36 | 45 |



3



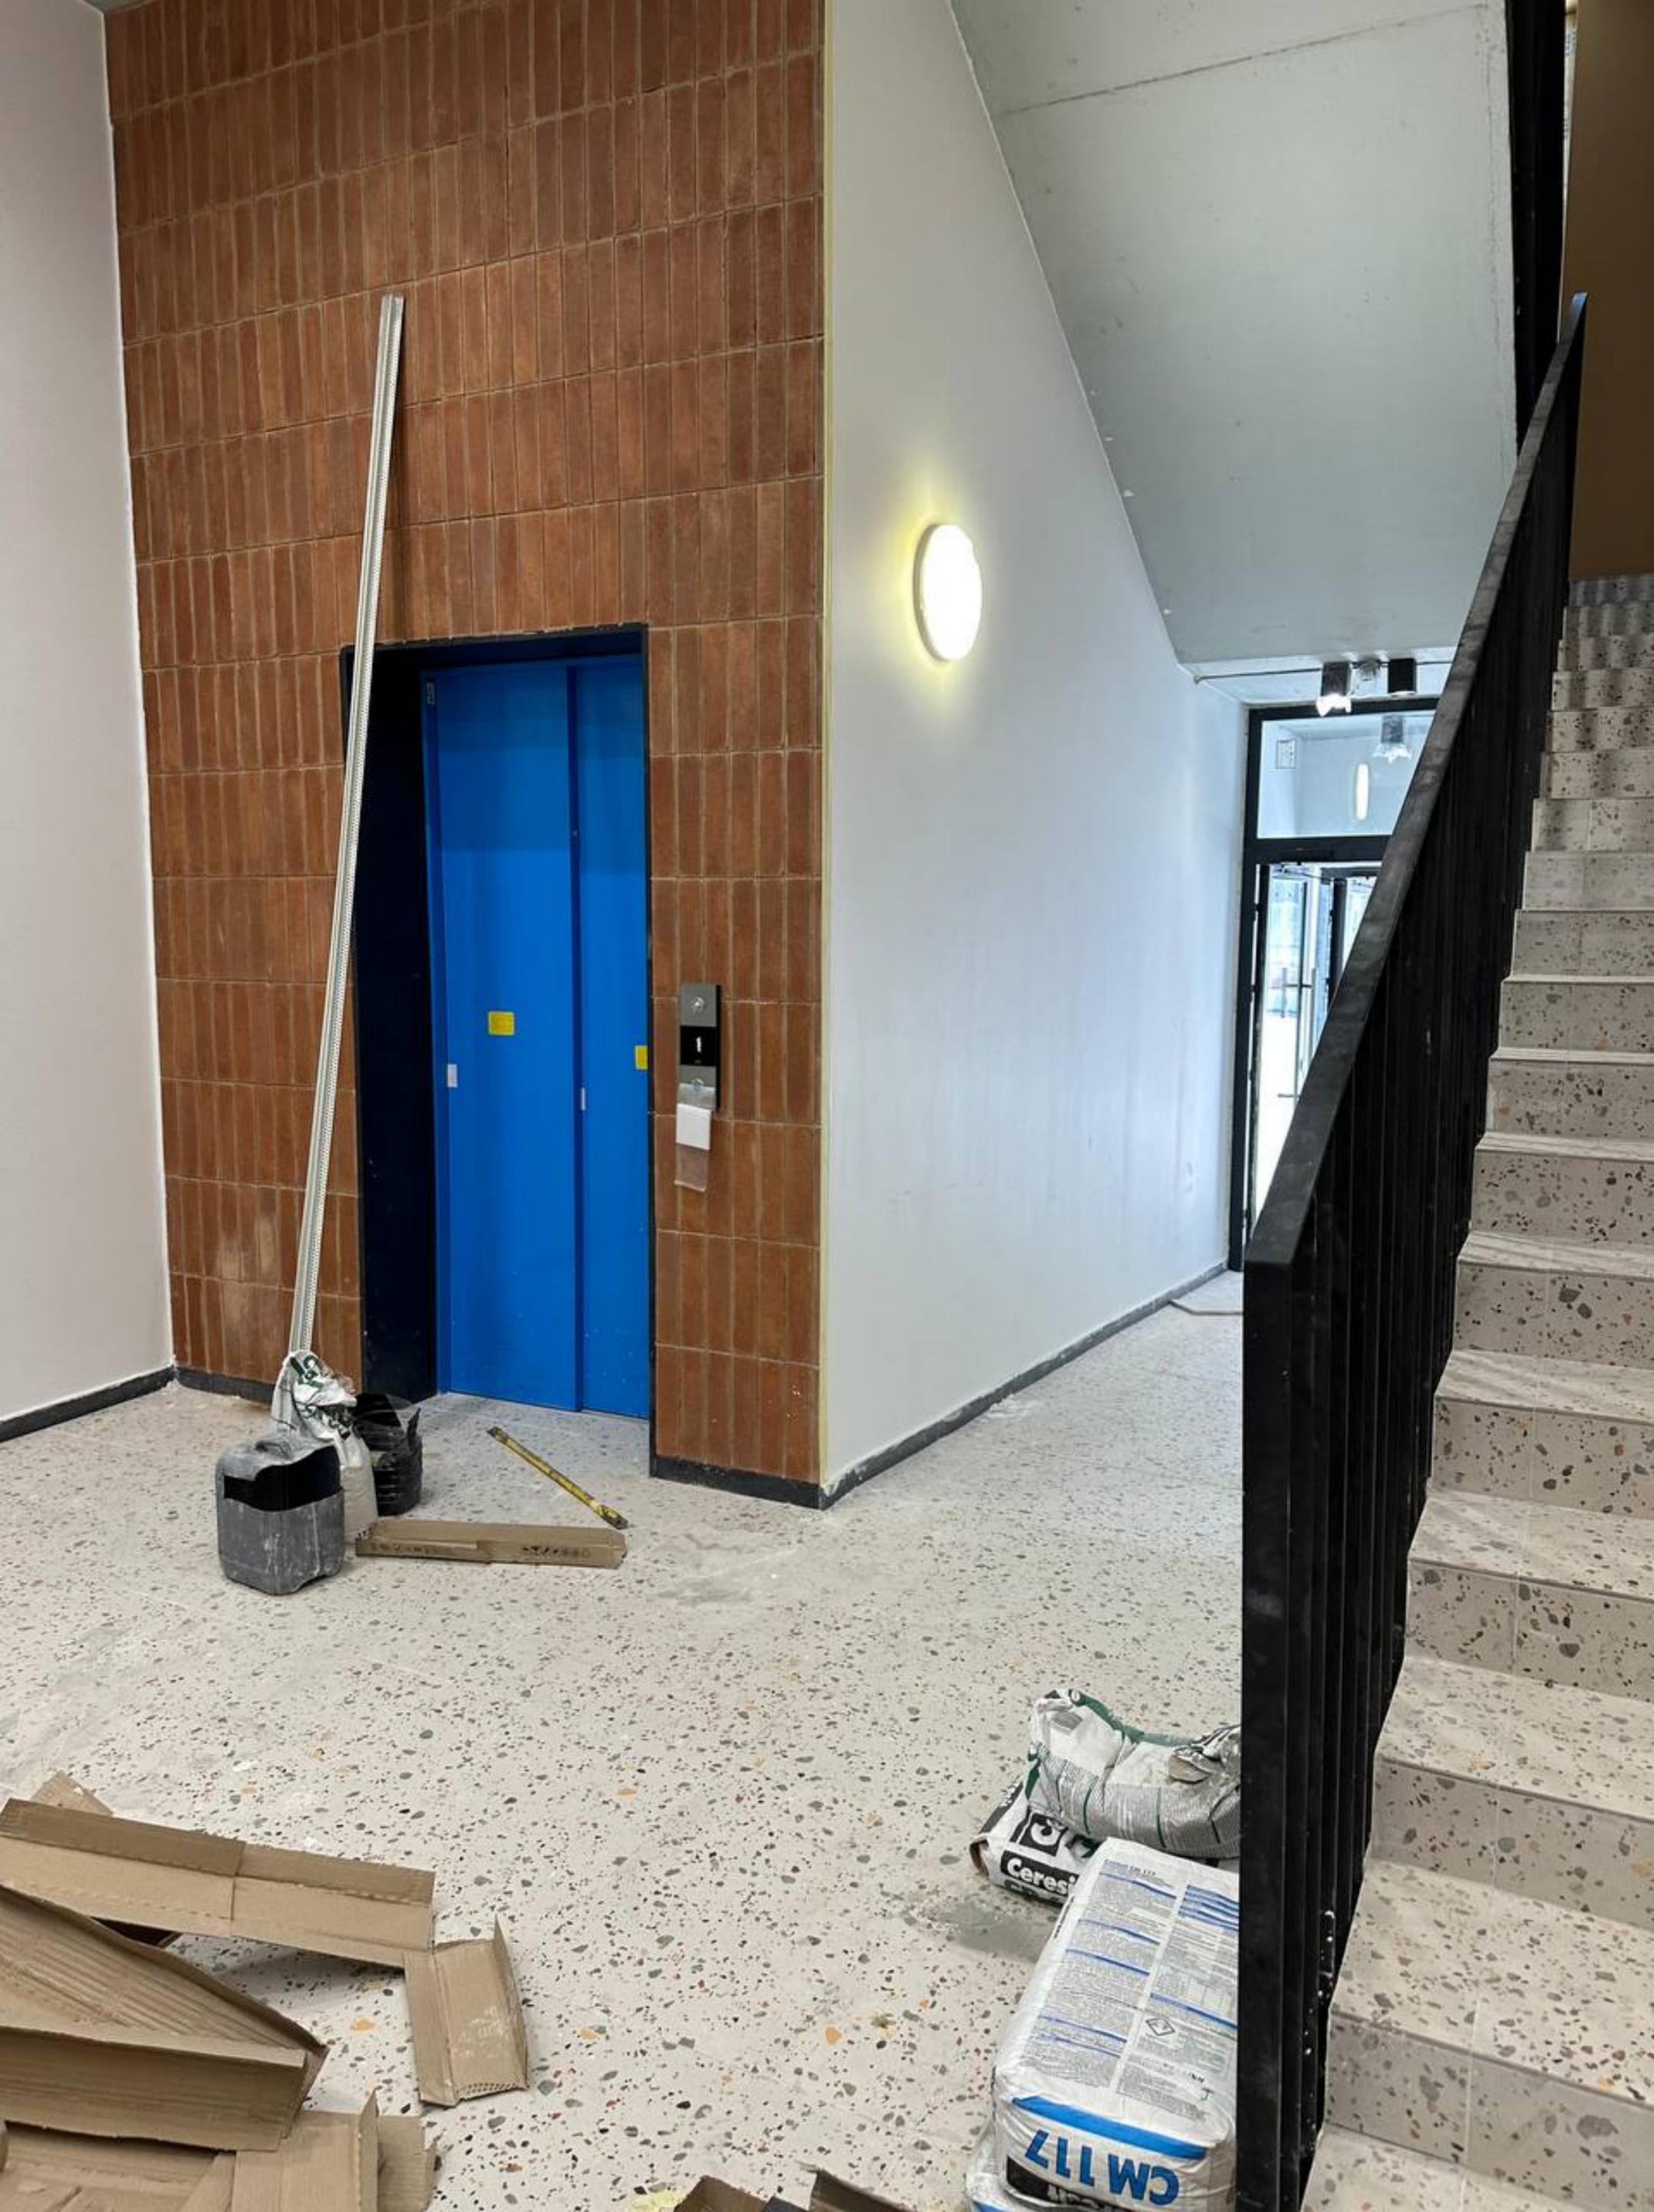









POST



20

27

34

41

21

28

35

42

22

29

36

43

23

30

37

44

24

31

38

45

25

32

39

46

26

33

40

47











51







47





45

40








42





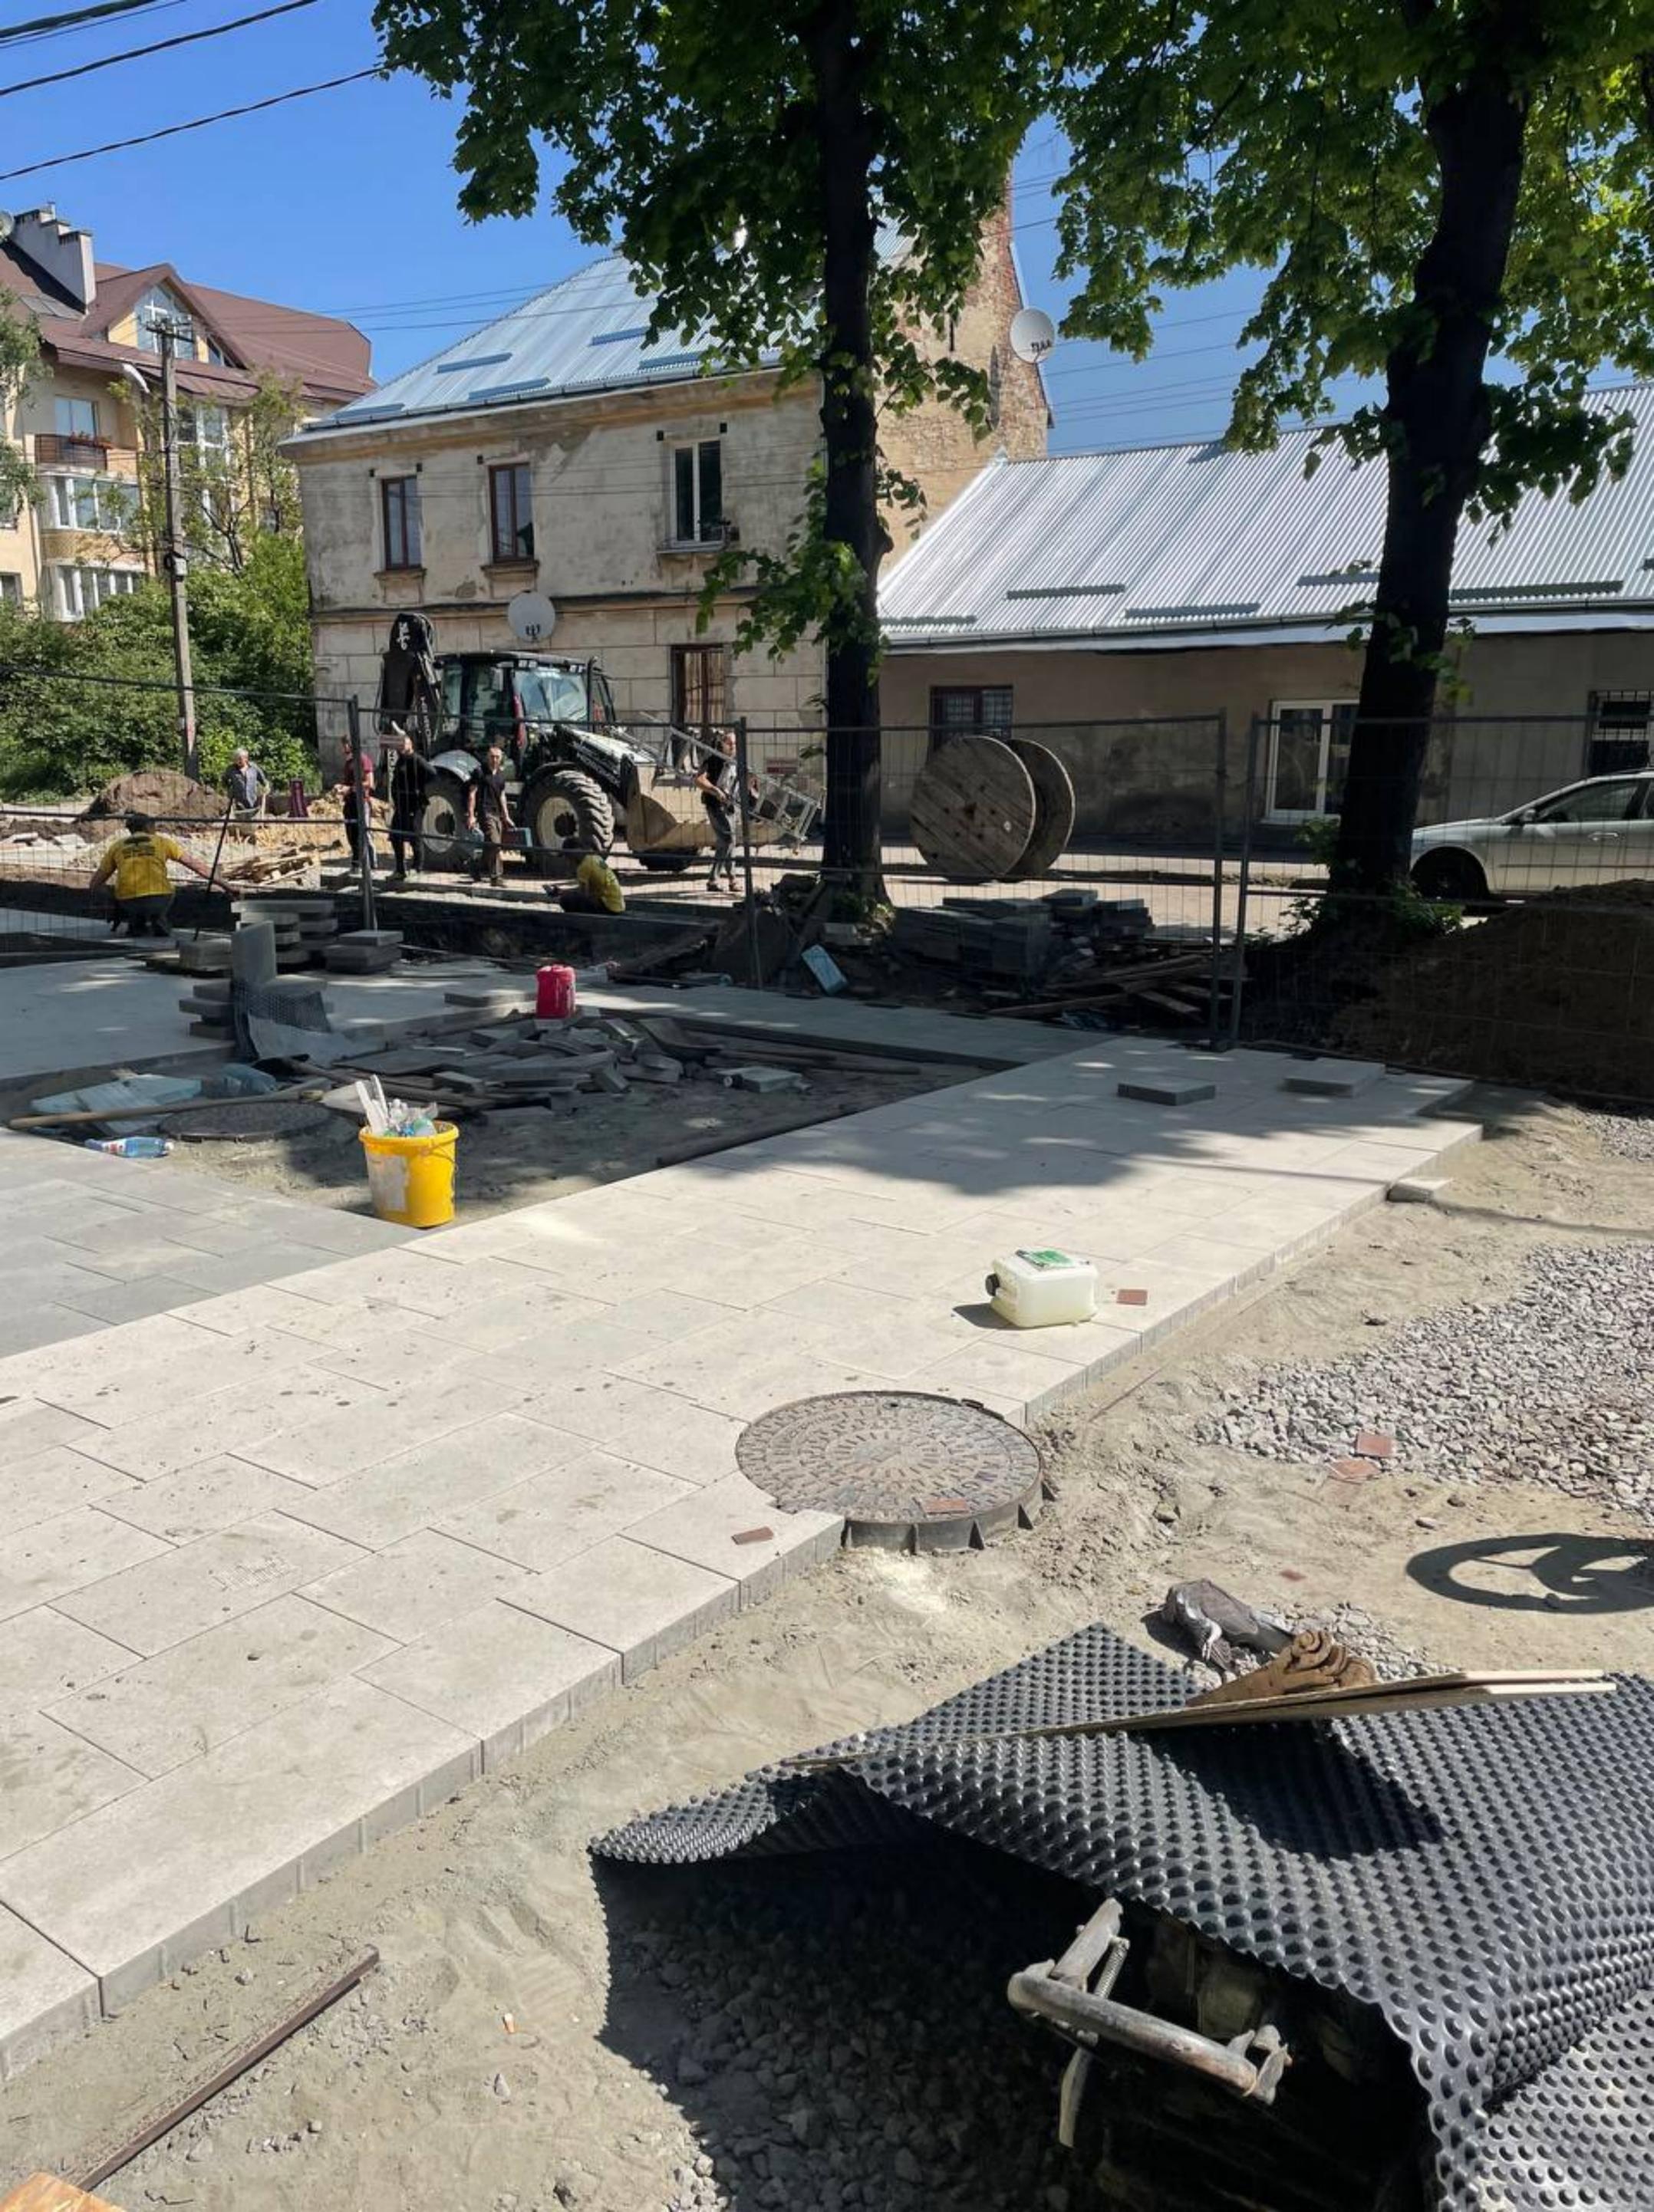

















2

12






















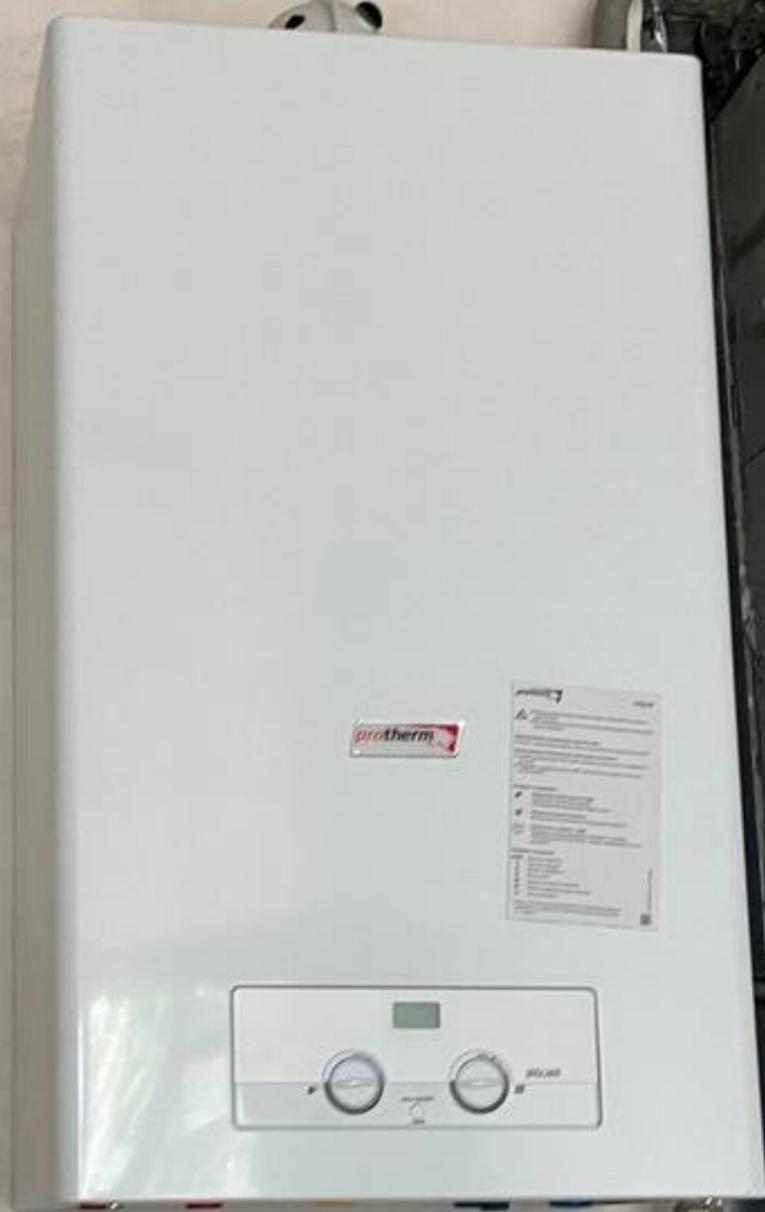

protherm

Technical specifications and safety information label.

















63



8
*



































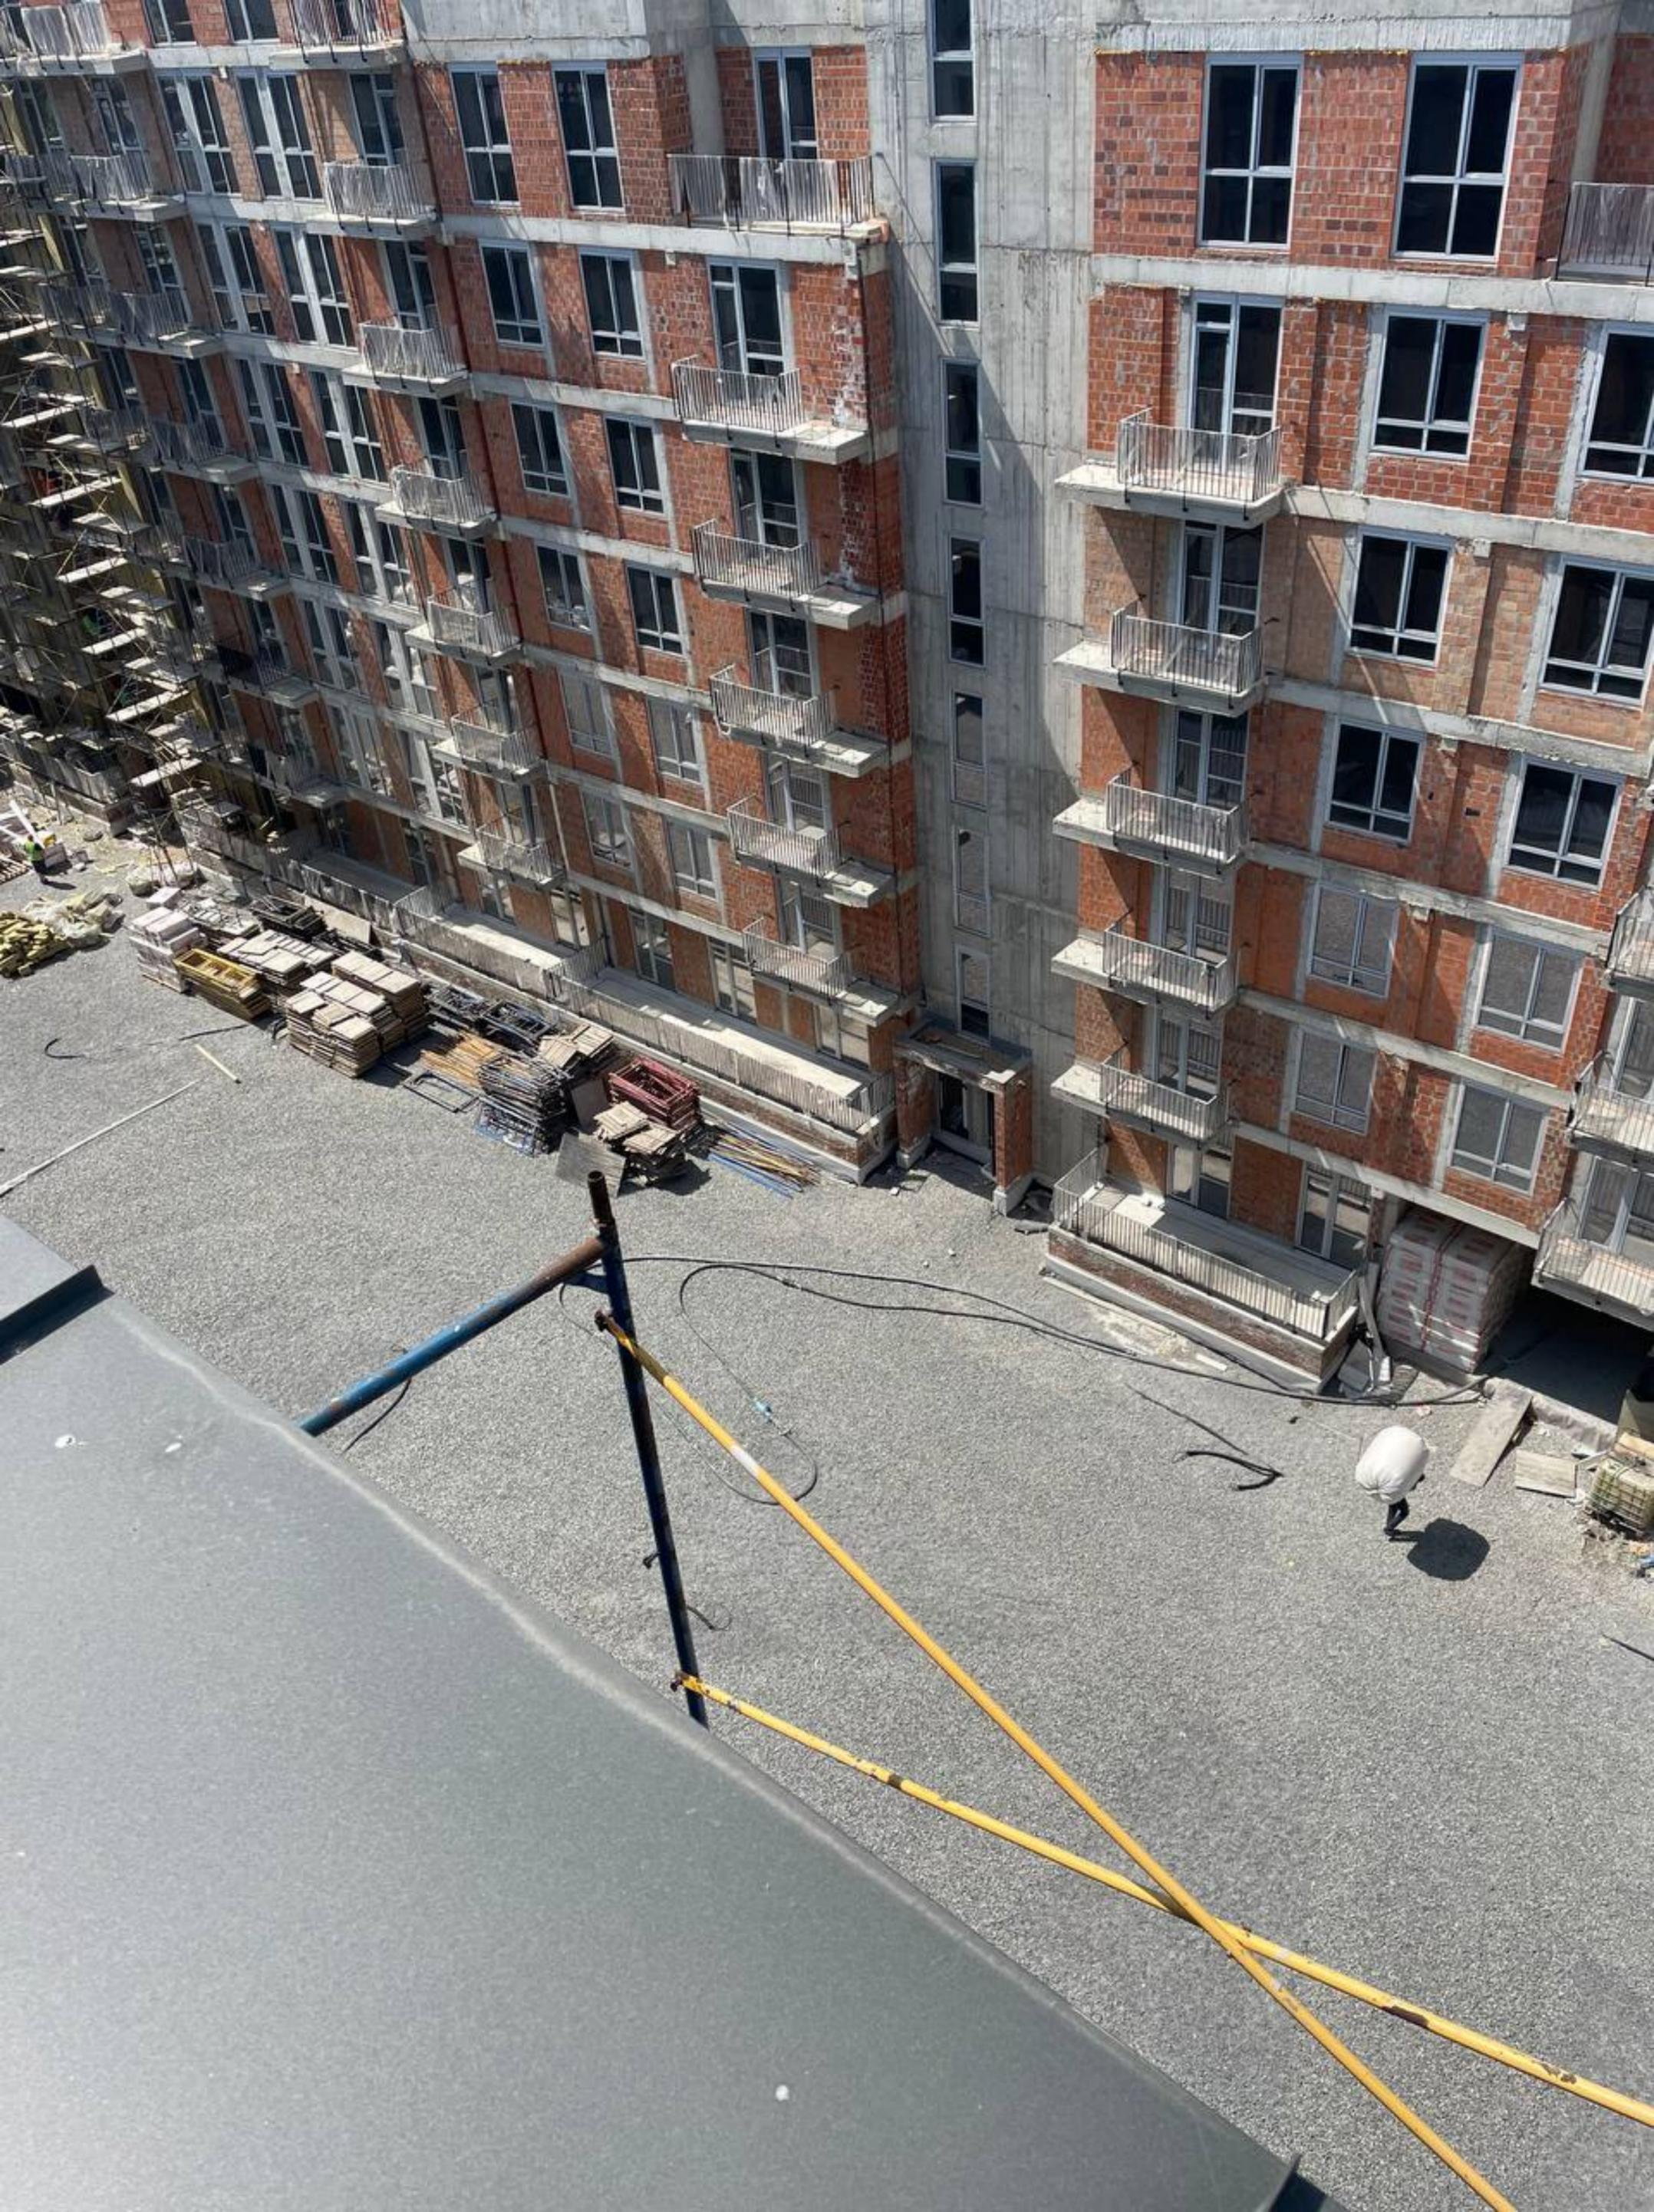

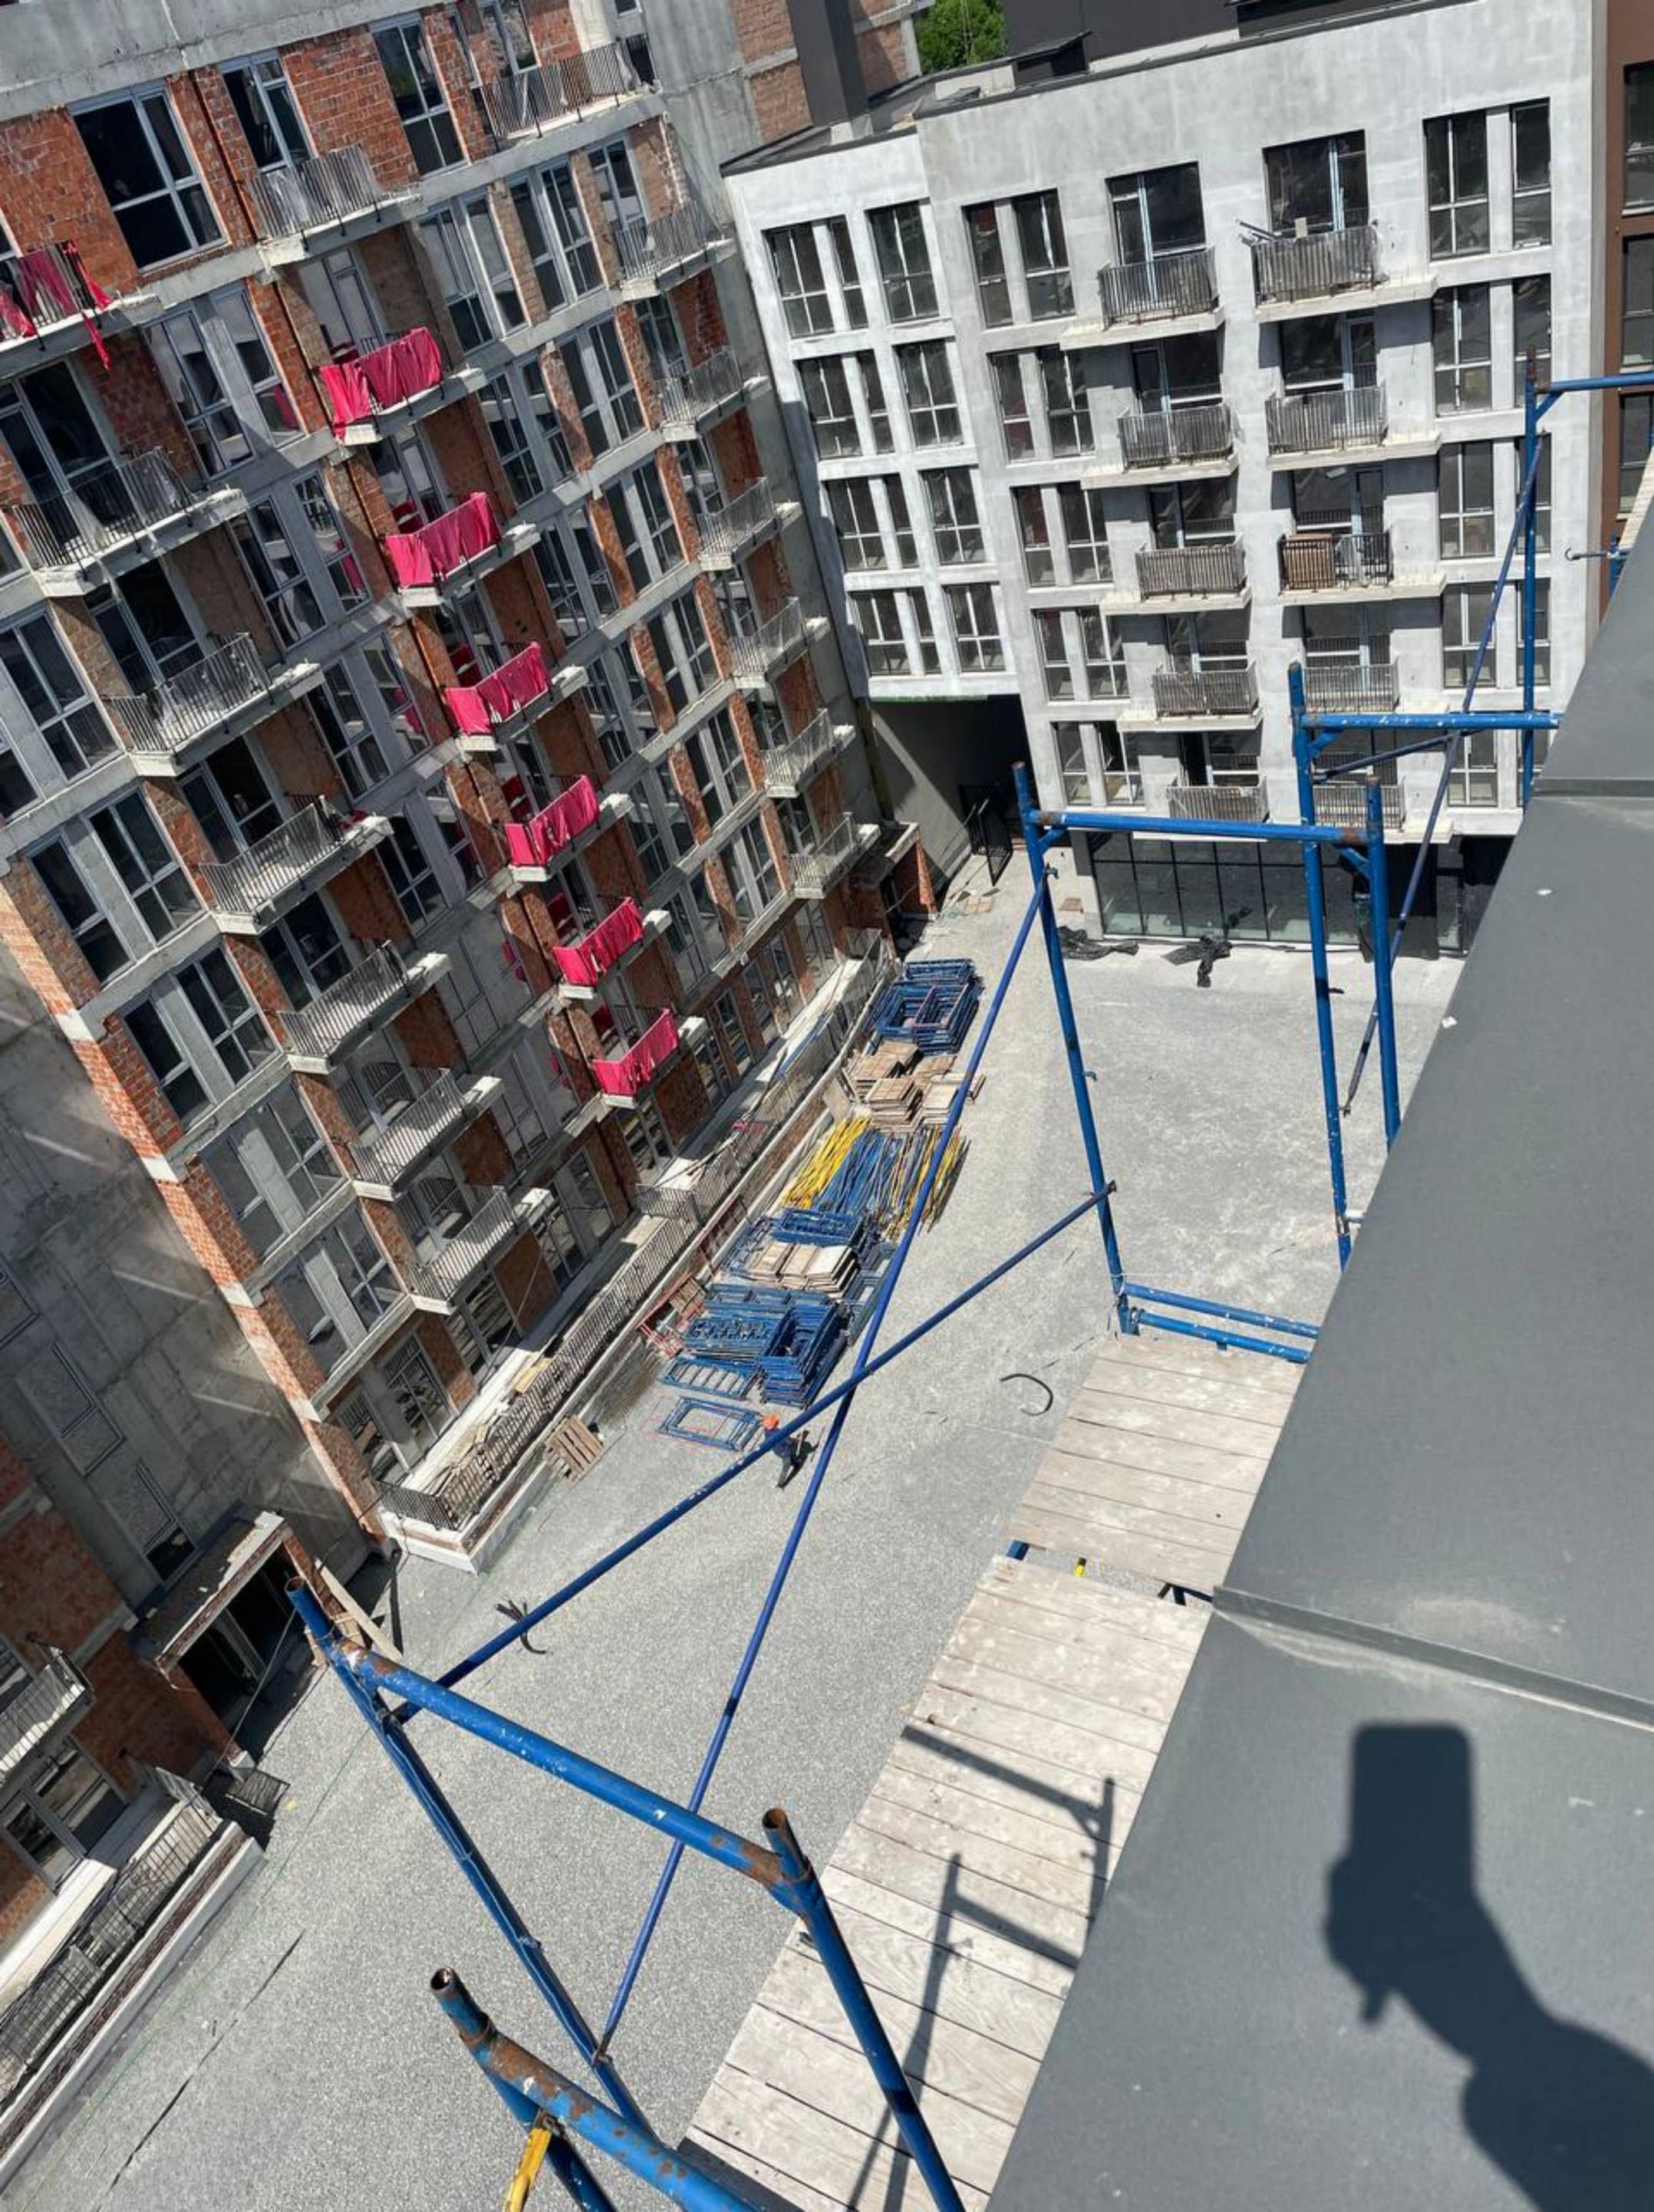




















ΠΟΙΚΕΚΑ
FIRE

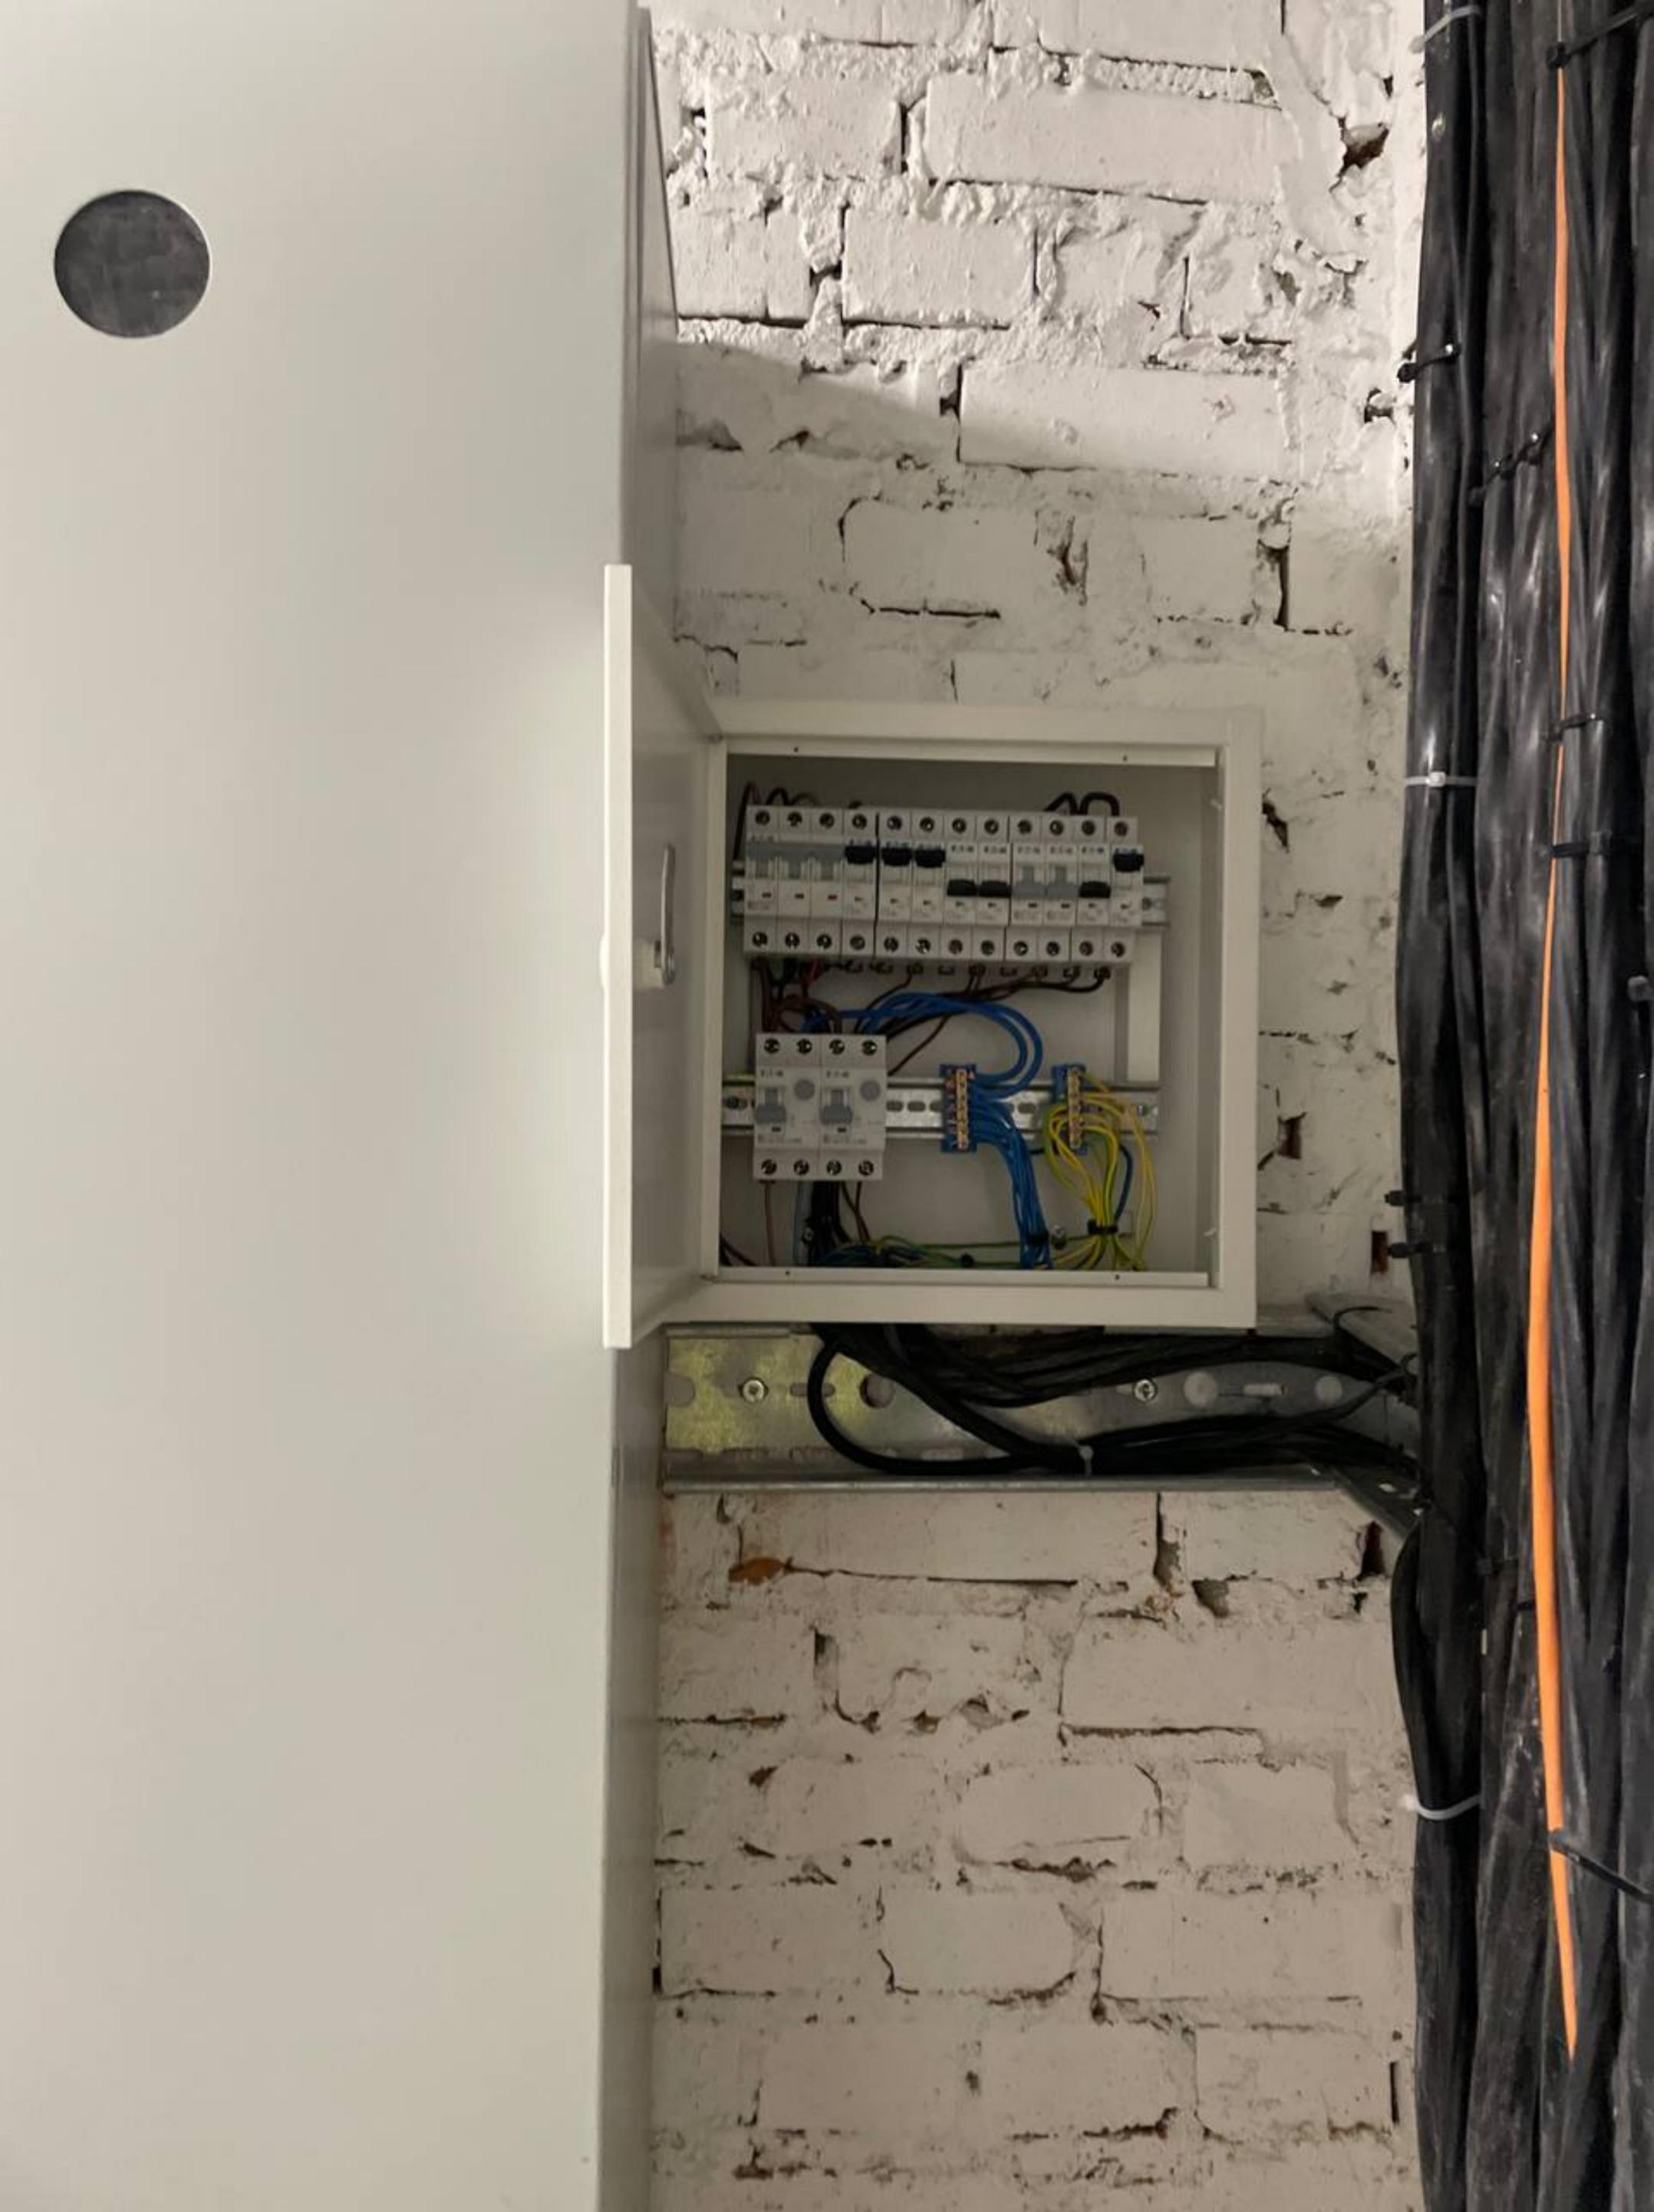

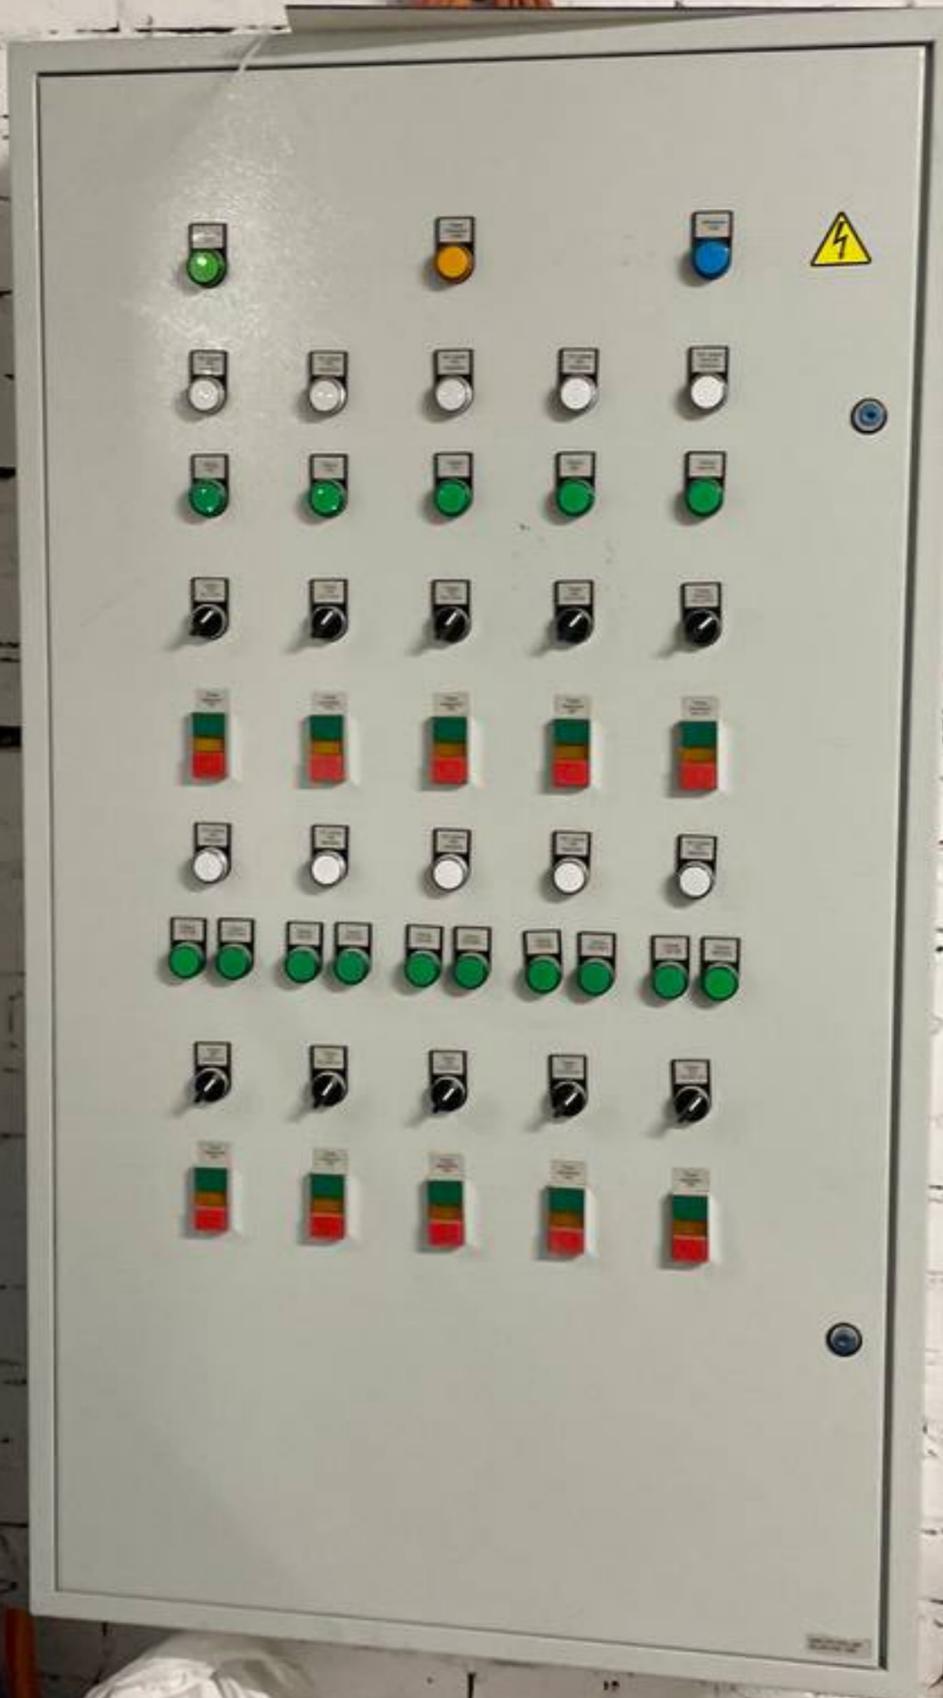



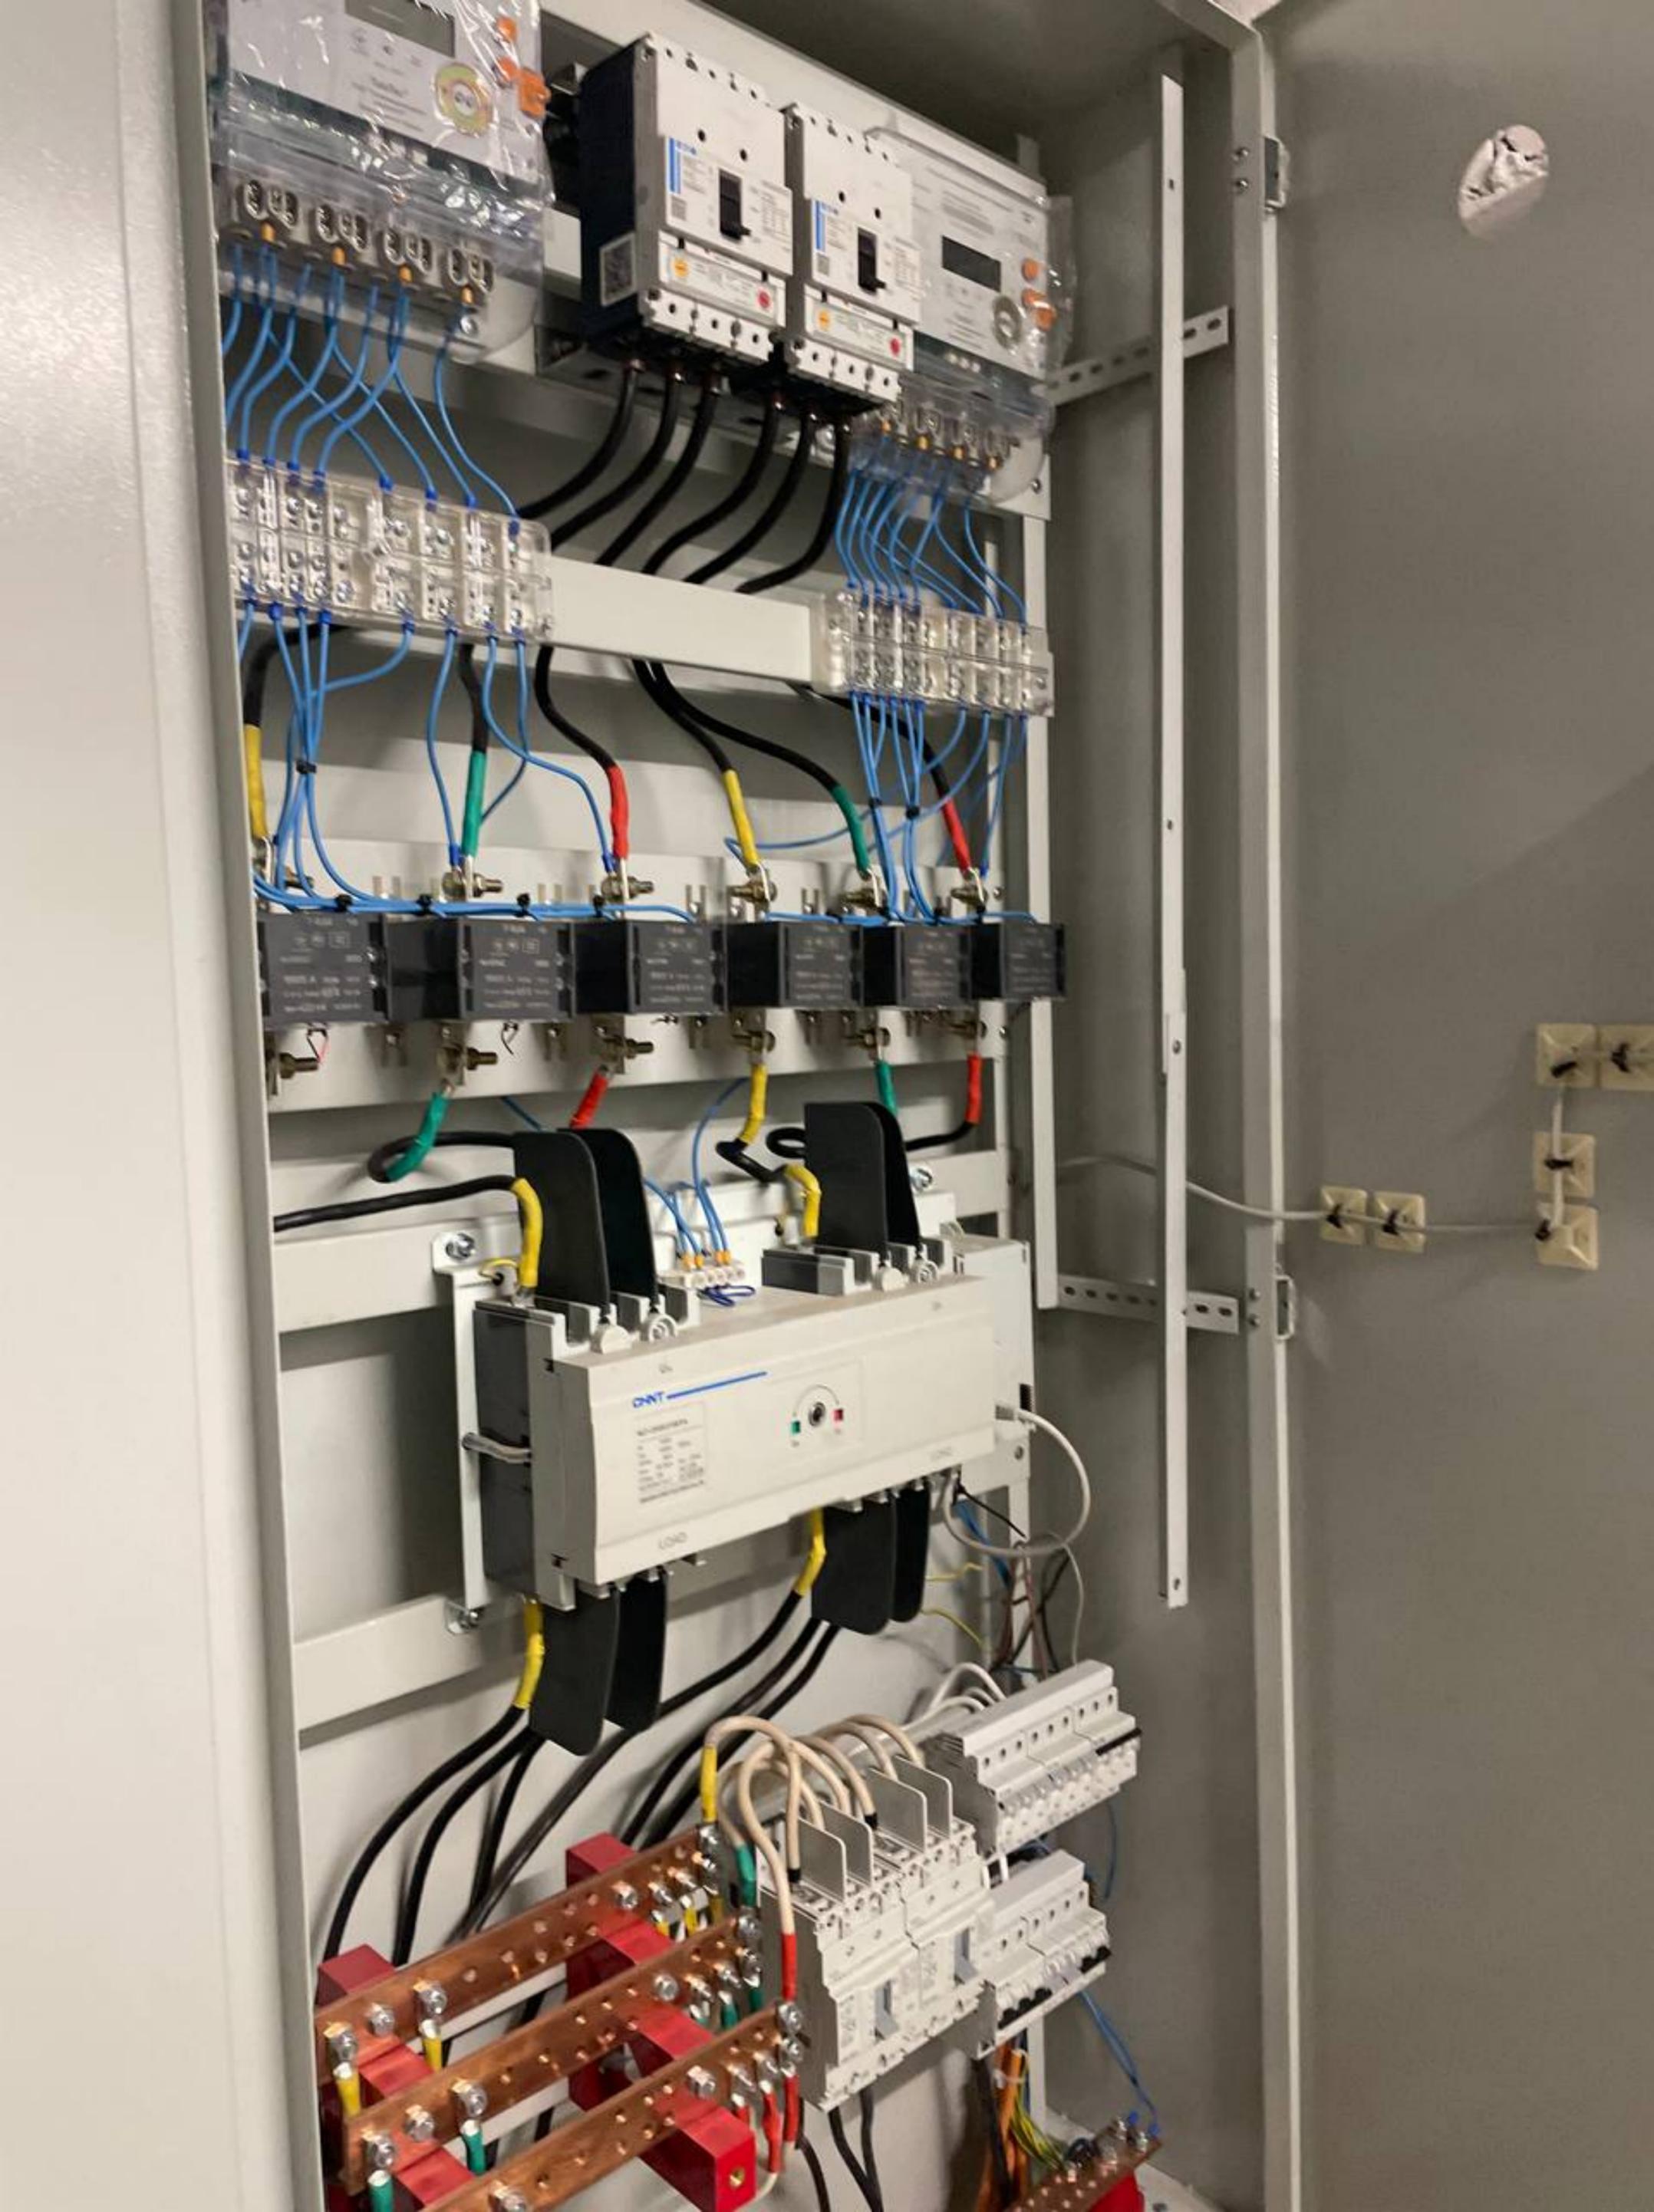





PFC 6
ETI



PFC 6
ETI





ETI | CE
IP65 AC400V
IC1000V

7,80 m²

0,25 · 5,14 = 2,08 m²

0,25 · 2,22 m²







48

STON SOLID
STON SOLID
STON SOLID

ПОЖЕЖА







ЯВ Д У М









НЕ ДЛЯ
ПОБУТОВОГО








42



ЩОК-2.1














8079 0835 180721, 30111 Made in EU (Czech Republic) 4000000000

Labels on the patch panel ports, partially obscured by plastic wrap. Some labels are circular and contain technical specifications.

Vertical text on a label or marking on the panel, possibly indicating a port number or status.

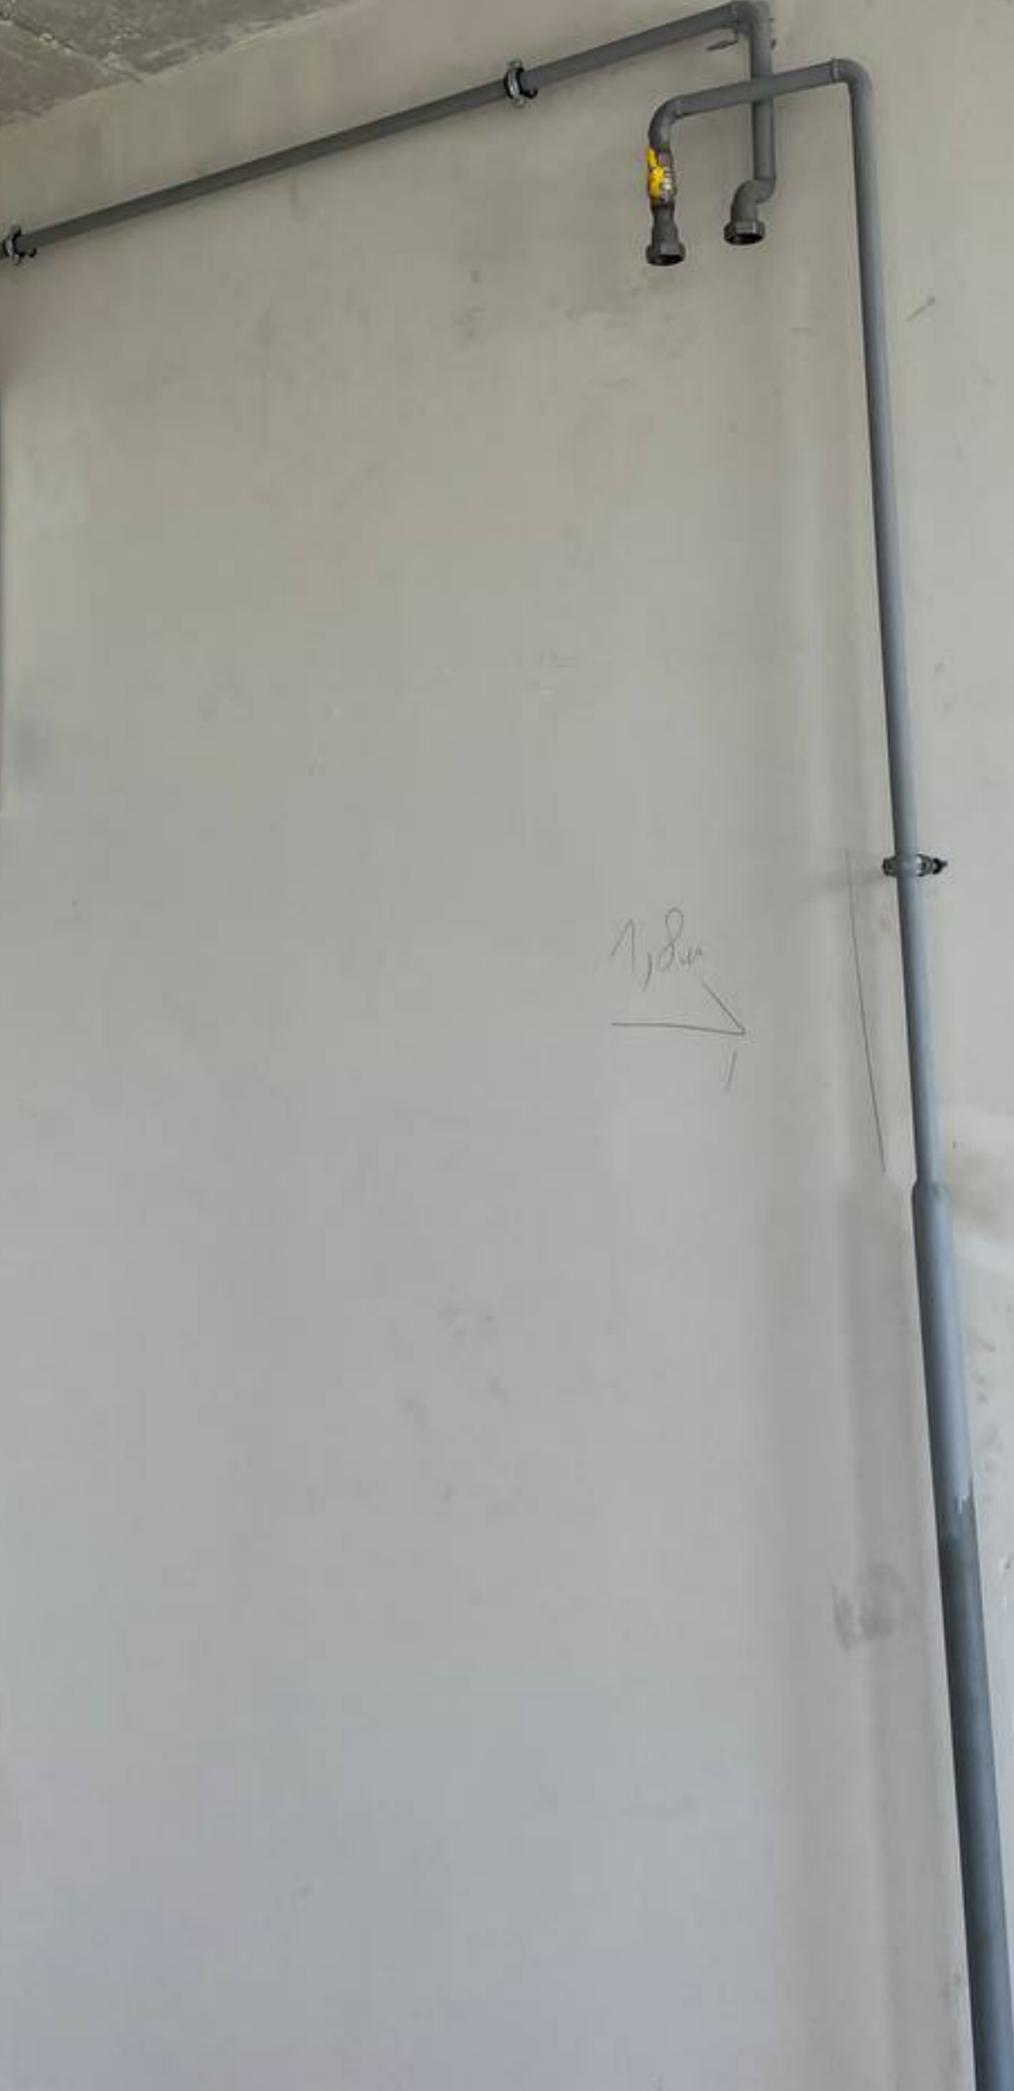

1,8m
→











70

C-1
СТАНКА УНИВЕРСАЛ
25







