





STAY AT
IF YOU HEAR AN ALARM
SOUNDING FROM THE
FIRE ALARM PULL STATION
CALL THE FIRE DEPARTMENT
IMMEDIATELY







30HA
P



Four people standing near the building entrance.









2.13
M
5
P
M

































6
5
4
3
2
1
0



Сходи
↓

6
5
4
3
2
1
0
















































6
5
4
3
2
1
0

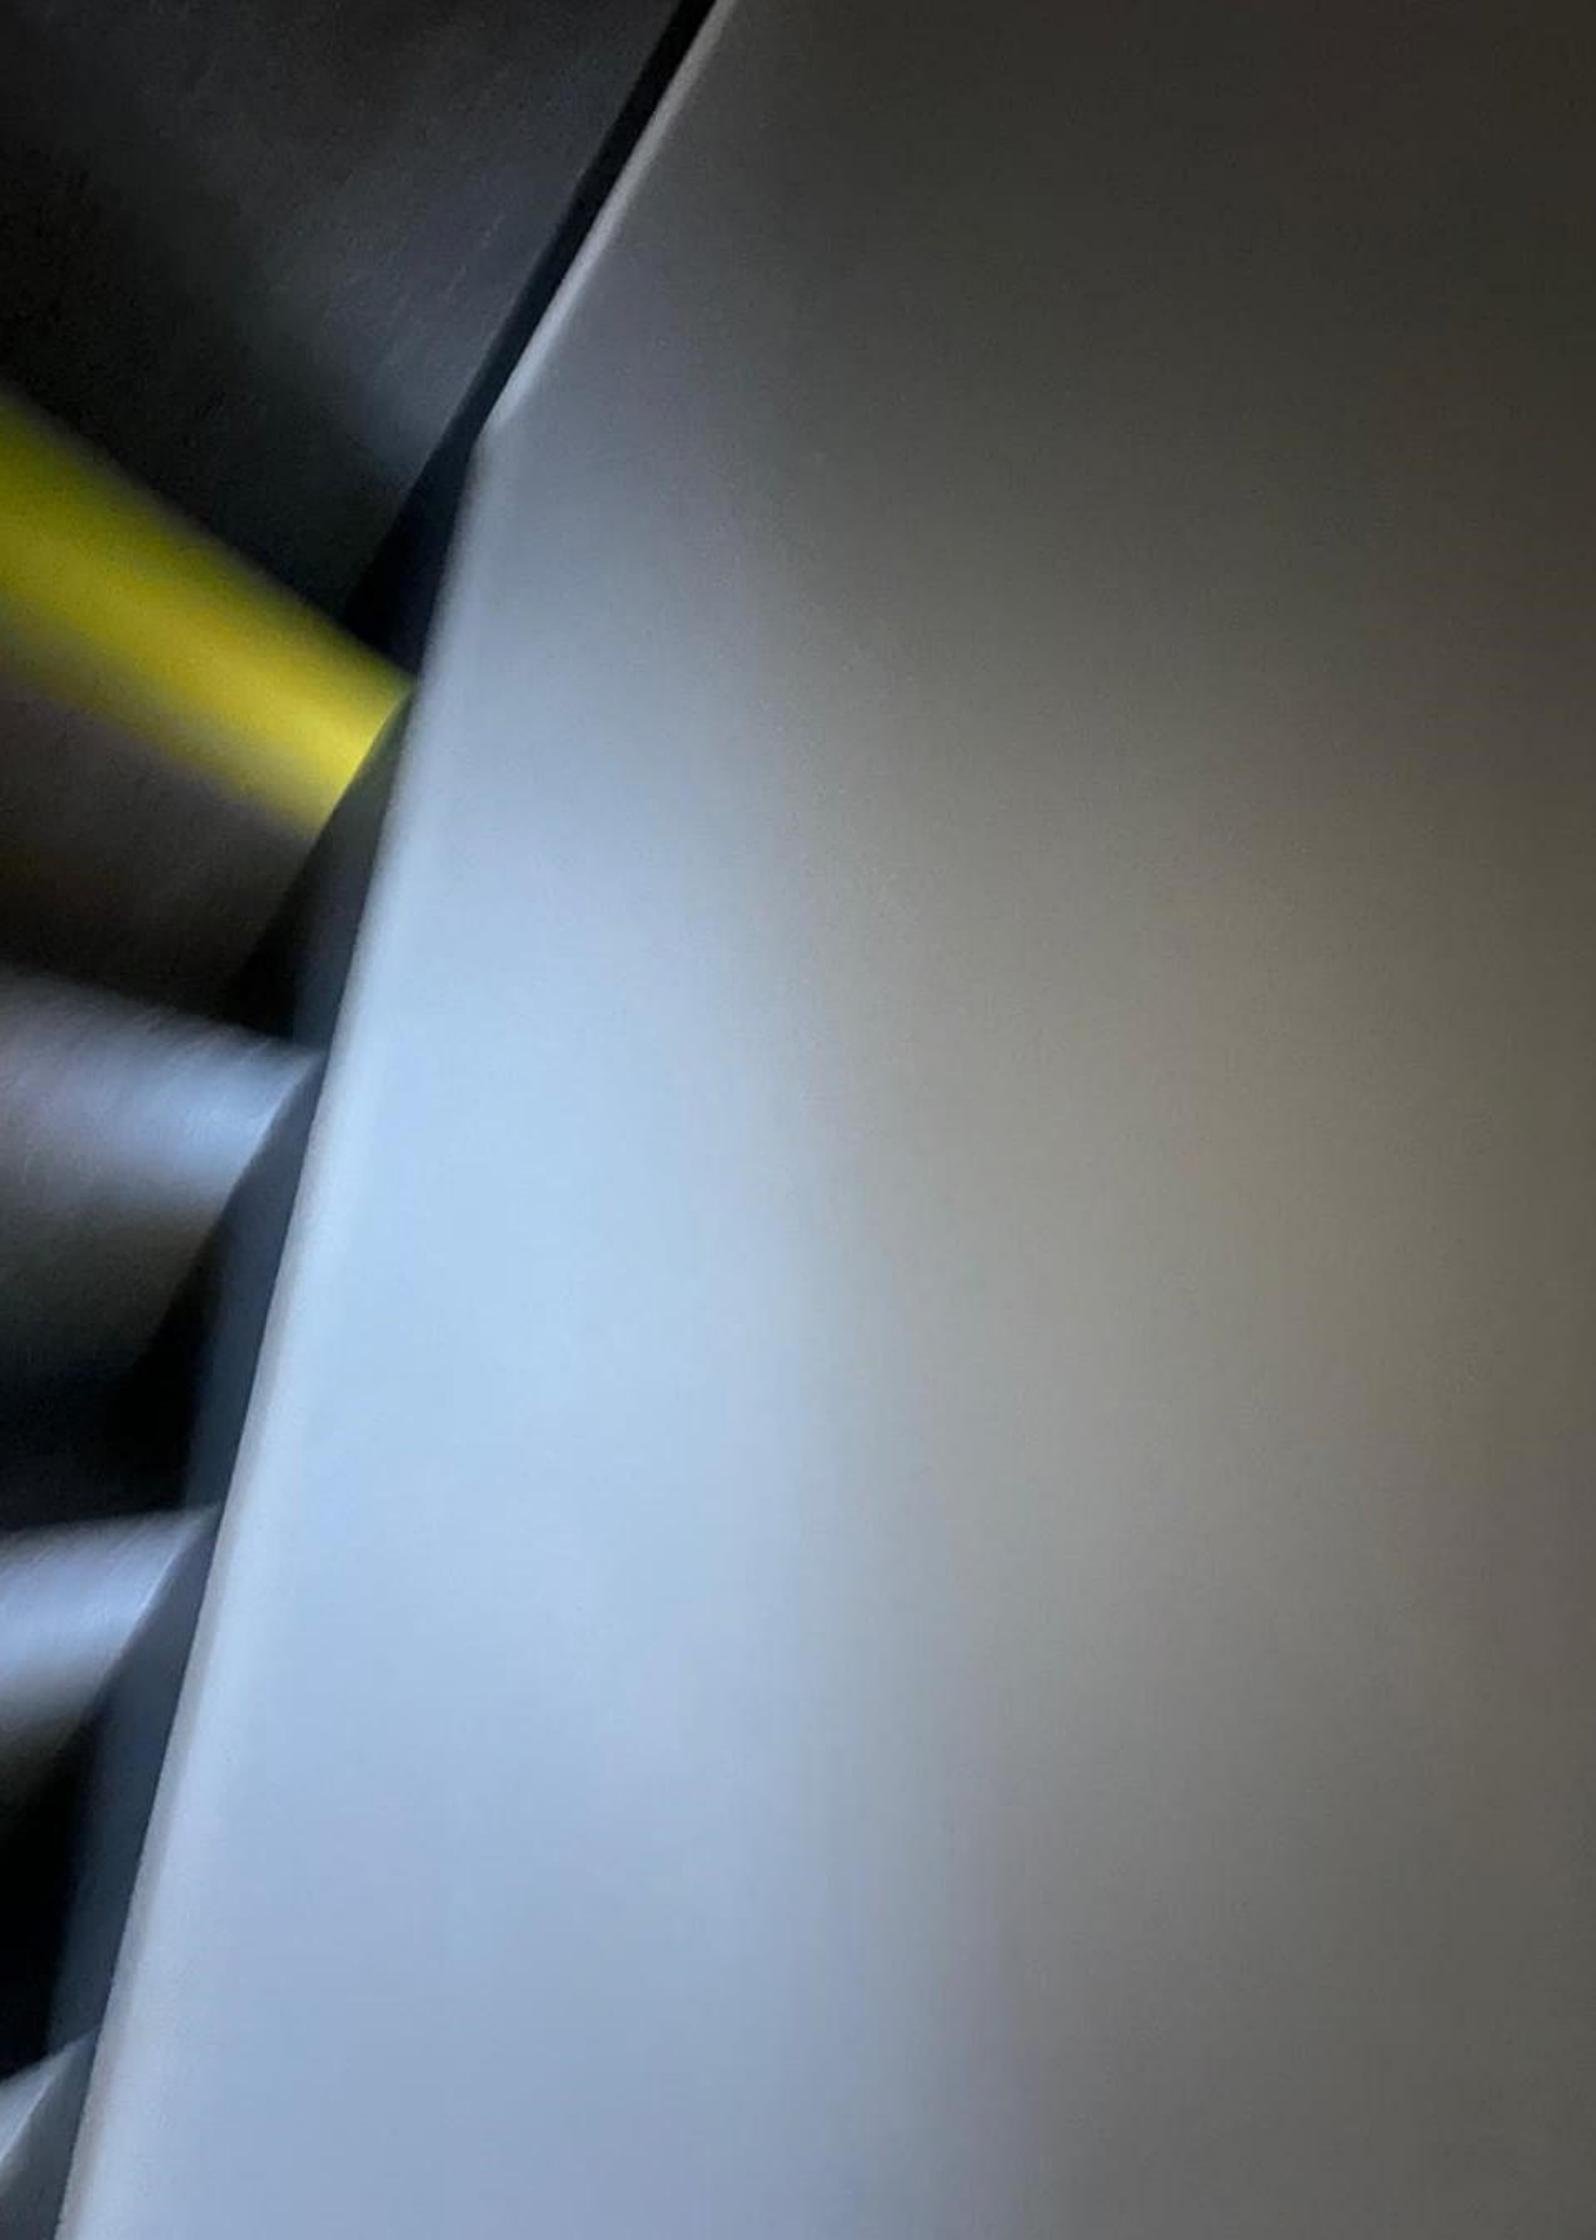

















6
5
4
3
2
1
0





- 6 40-47
- 5 32-39
- 4 24-31
- 3 16-23
- 2 8-15
- 1 1-7
- 0















Сходи

↓
Сходи















8
7
6
5
4
3
2
1
0









КВ. №89















8
7
6
5
4
3
2
1
0







8 96-102
7 89-95
6 82-88
5 75-81
4 68-74
3 61-67
2 54-60
1 48-53

0



20
секція





20
секція

































8
7
6
5
4
3
2
1
0

EXIT

EXIT

















Сходи



024 02





4

57

NH 2



8
7
6
5
4
3
2
1
0





















51

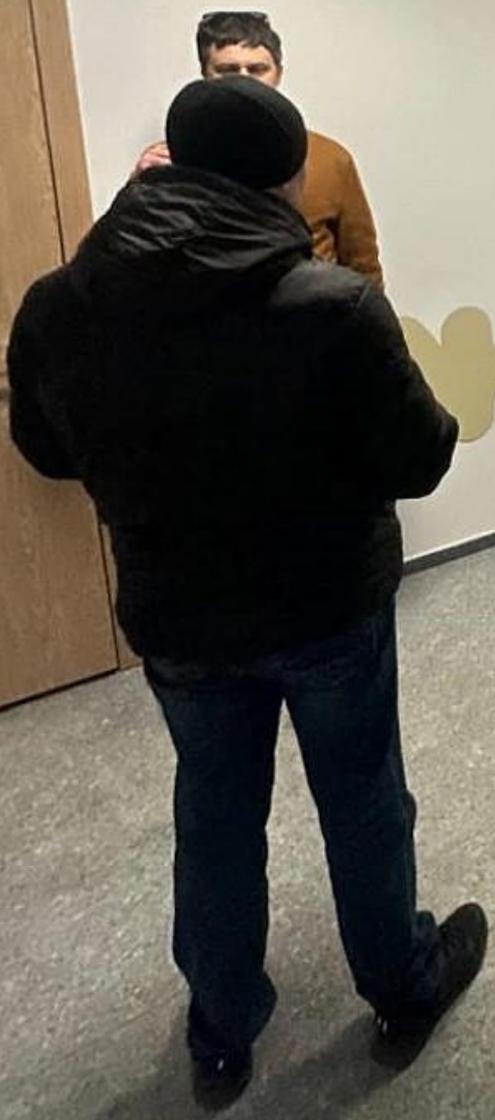



































AVALON
HOLIDAY

20

ВИХІД



Avelon
HOLIDAY

20



8

96-102

7

89-95

6

82-88

5

75-81

4

68-74

3

61-67

2

54-60

1

48-53


0





ВИХІД



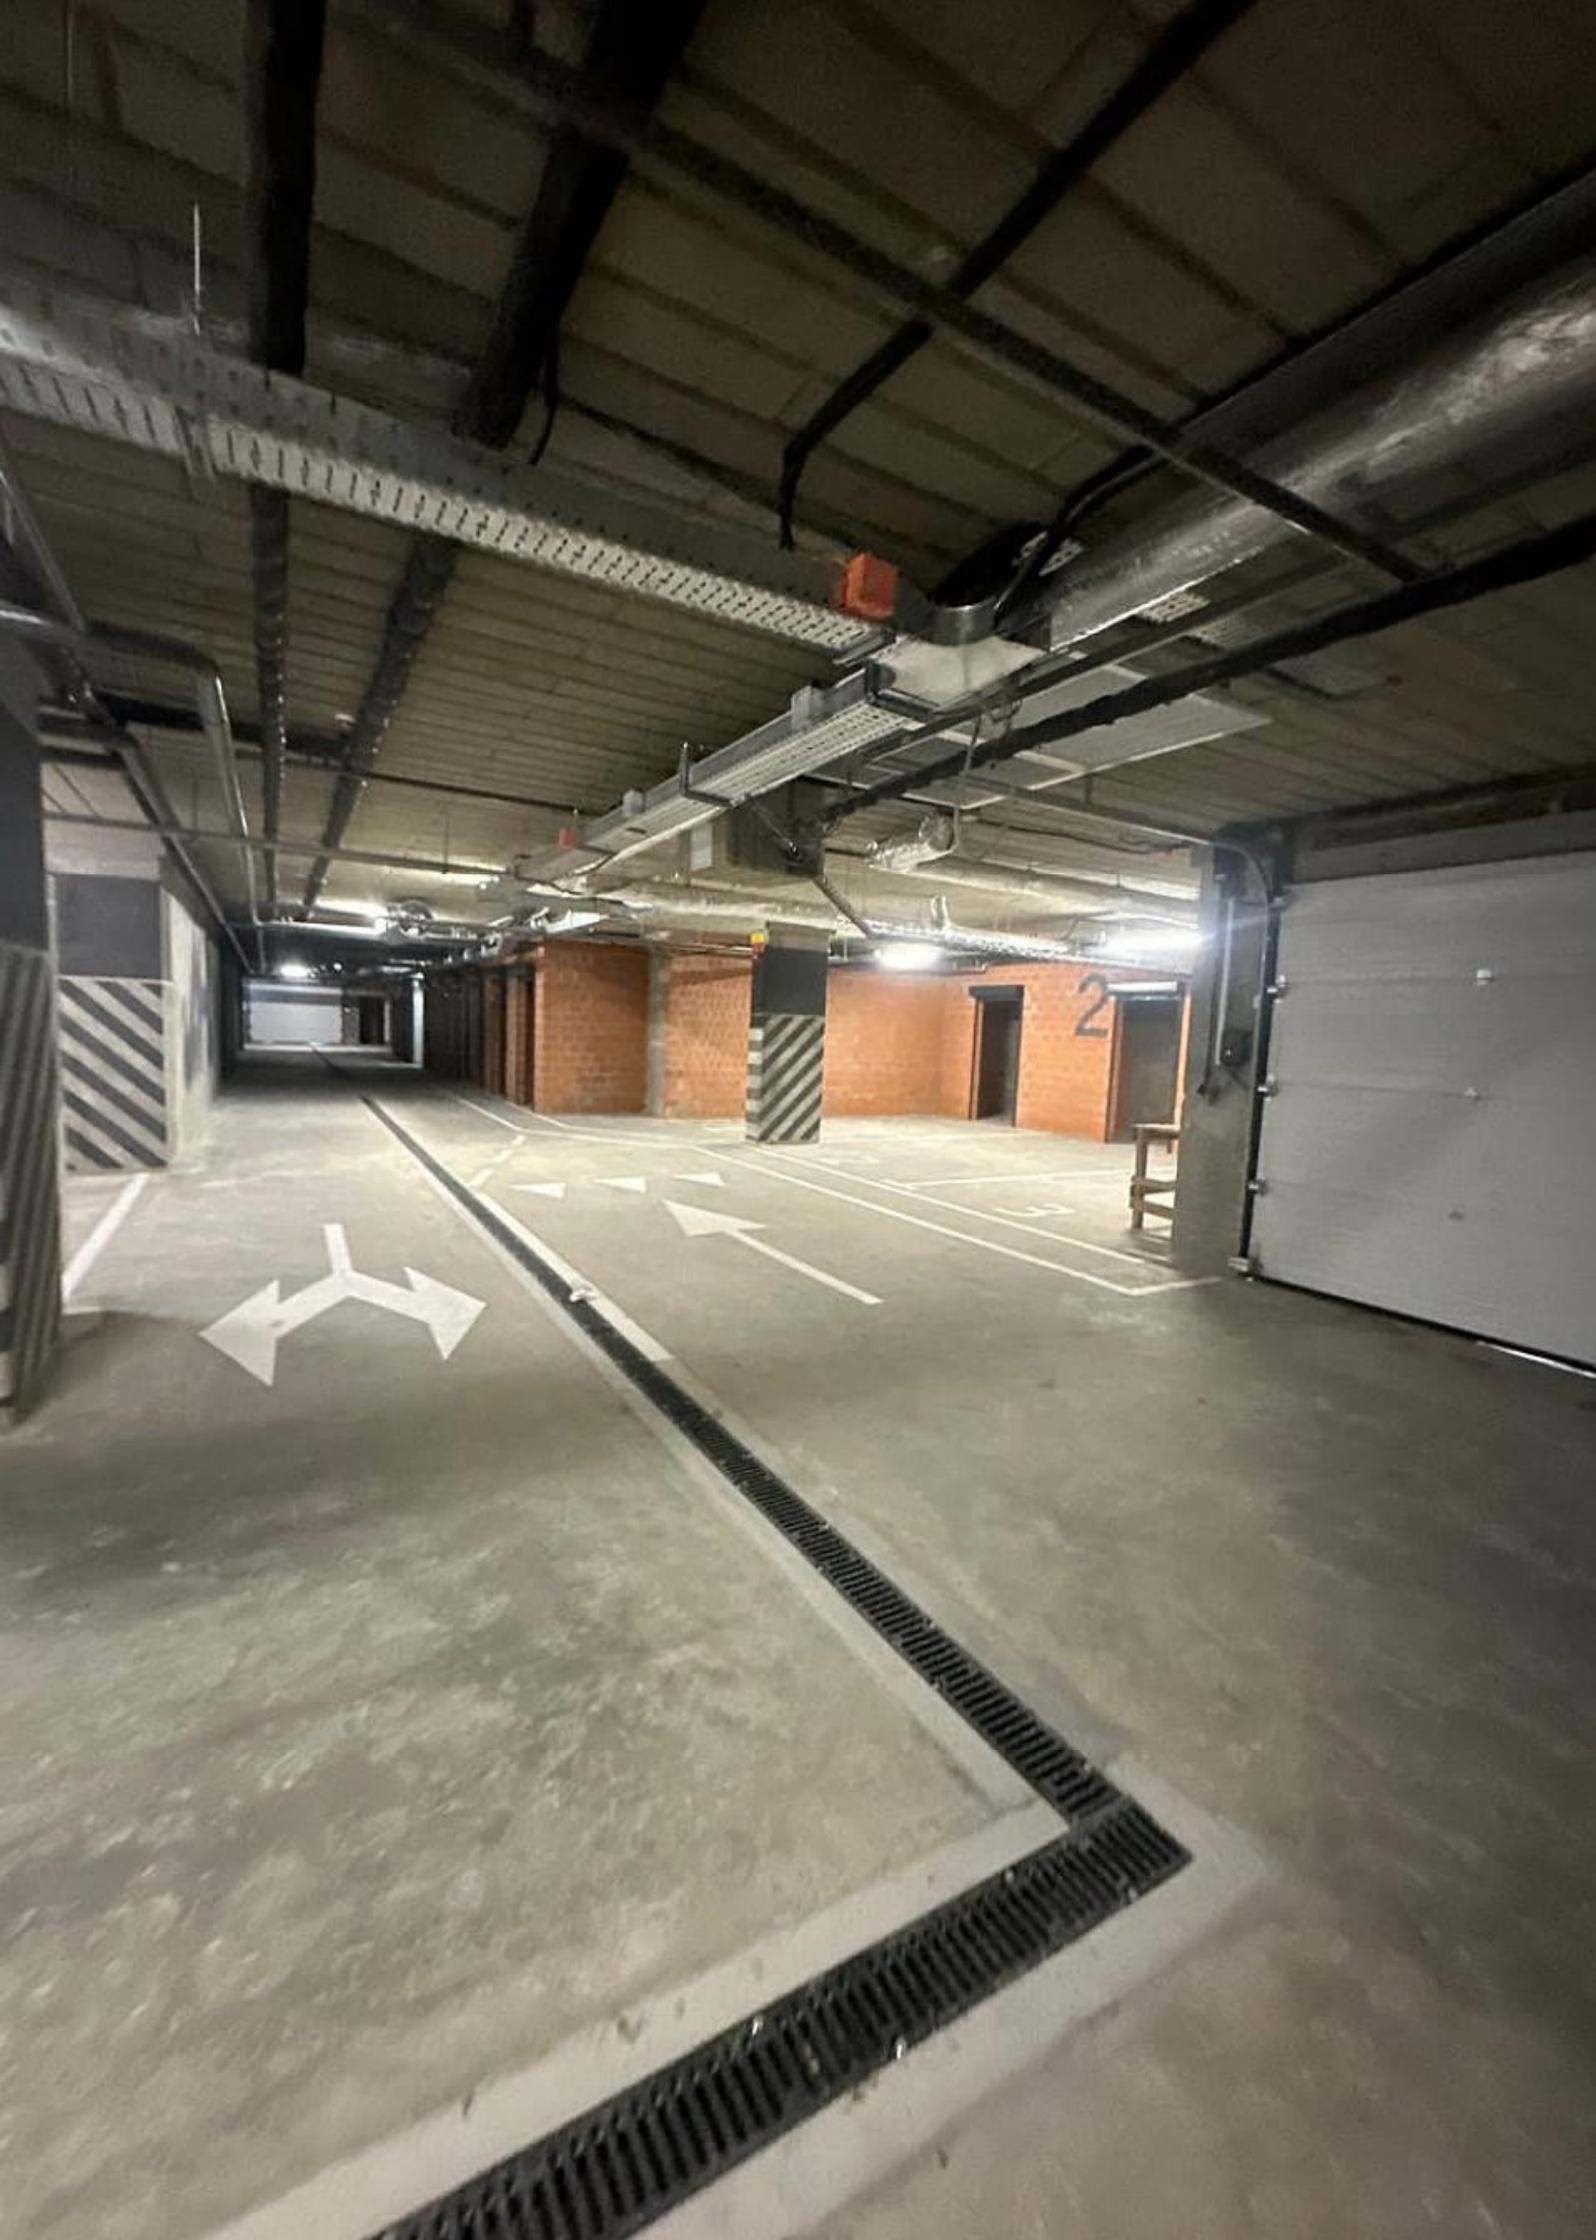



27

2

28









25

26

27

28

25

26



22

23

22
23



7
P

8
P

8





12

Під'їзд

21

Сходи

Ліфт



Ліфт 12





Сходи
▶
Ліфт

16 17 18

19 20

21



EXIT
EXIT

1

13

13











11

12

DELDI 21 ▶ DLD

15









WARNING
FIRE HAZARD
DO NOT TOUCH
ELECTRICAL EQUIPMENT

1

2











WARNING
ELECTRICAL
DANGER

FIRE ALARM

WARNING
ELECTRICAL
DANGER











УВАГА!
ВСІМ ЗАЯВИМІ ПРОВІСНИМ
ВАЖЛИВИМ ВИТІМ ГАЗУ
ВИКЛИЧІТЬ СЛУЖБУ 104

ВИХІД
EXIT







НАСОСНА
СТАНЦІЯ
ПОЖЕБЕГАСІННЯ


































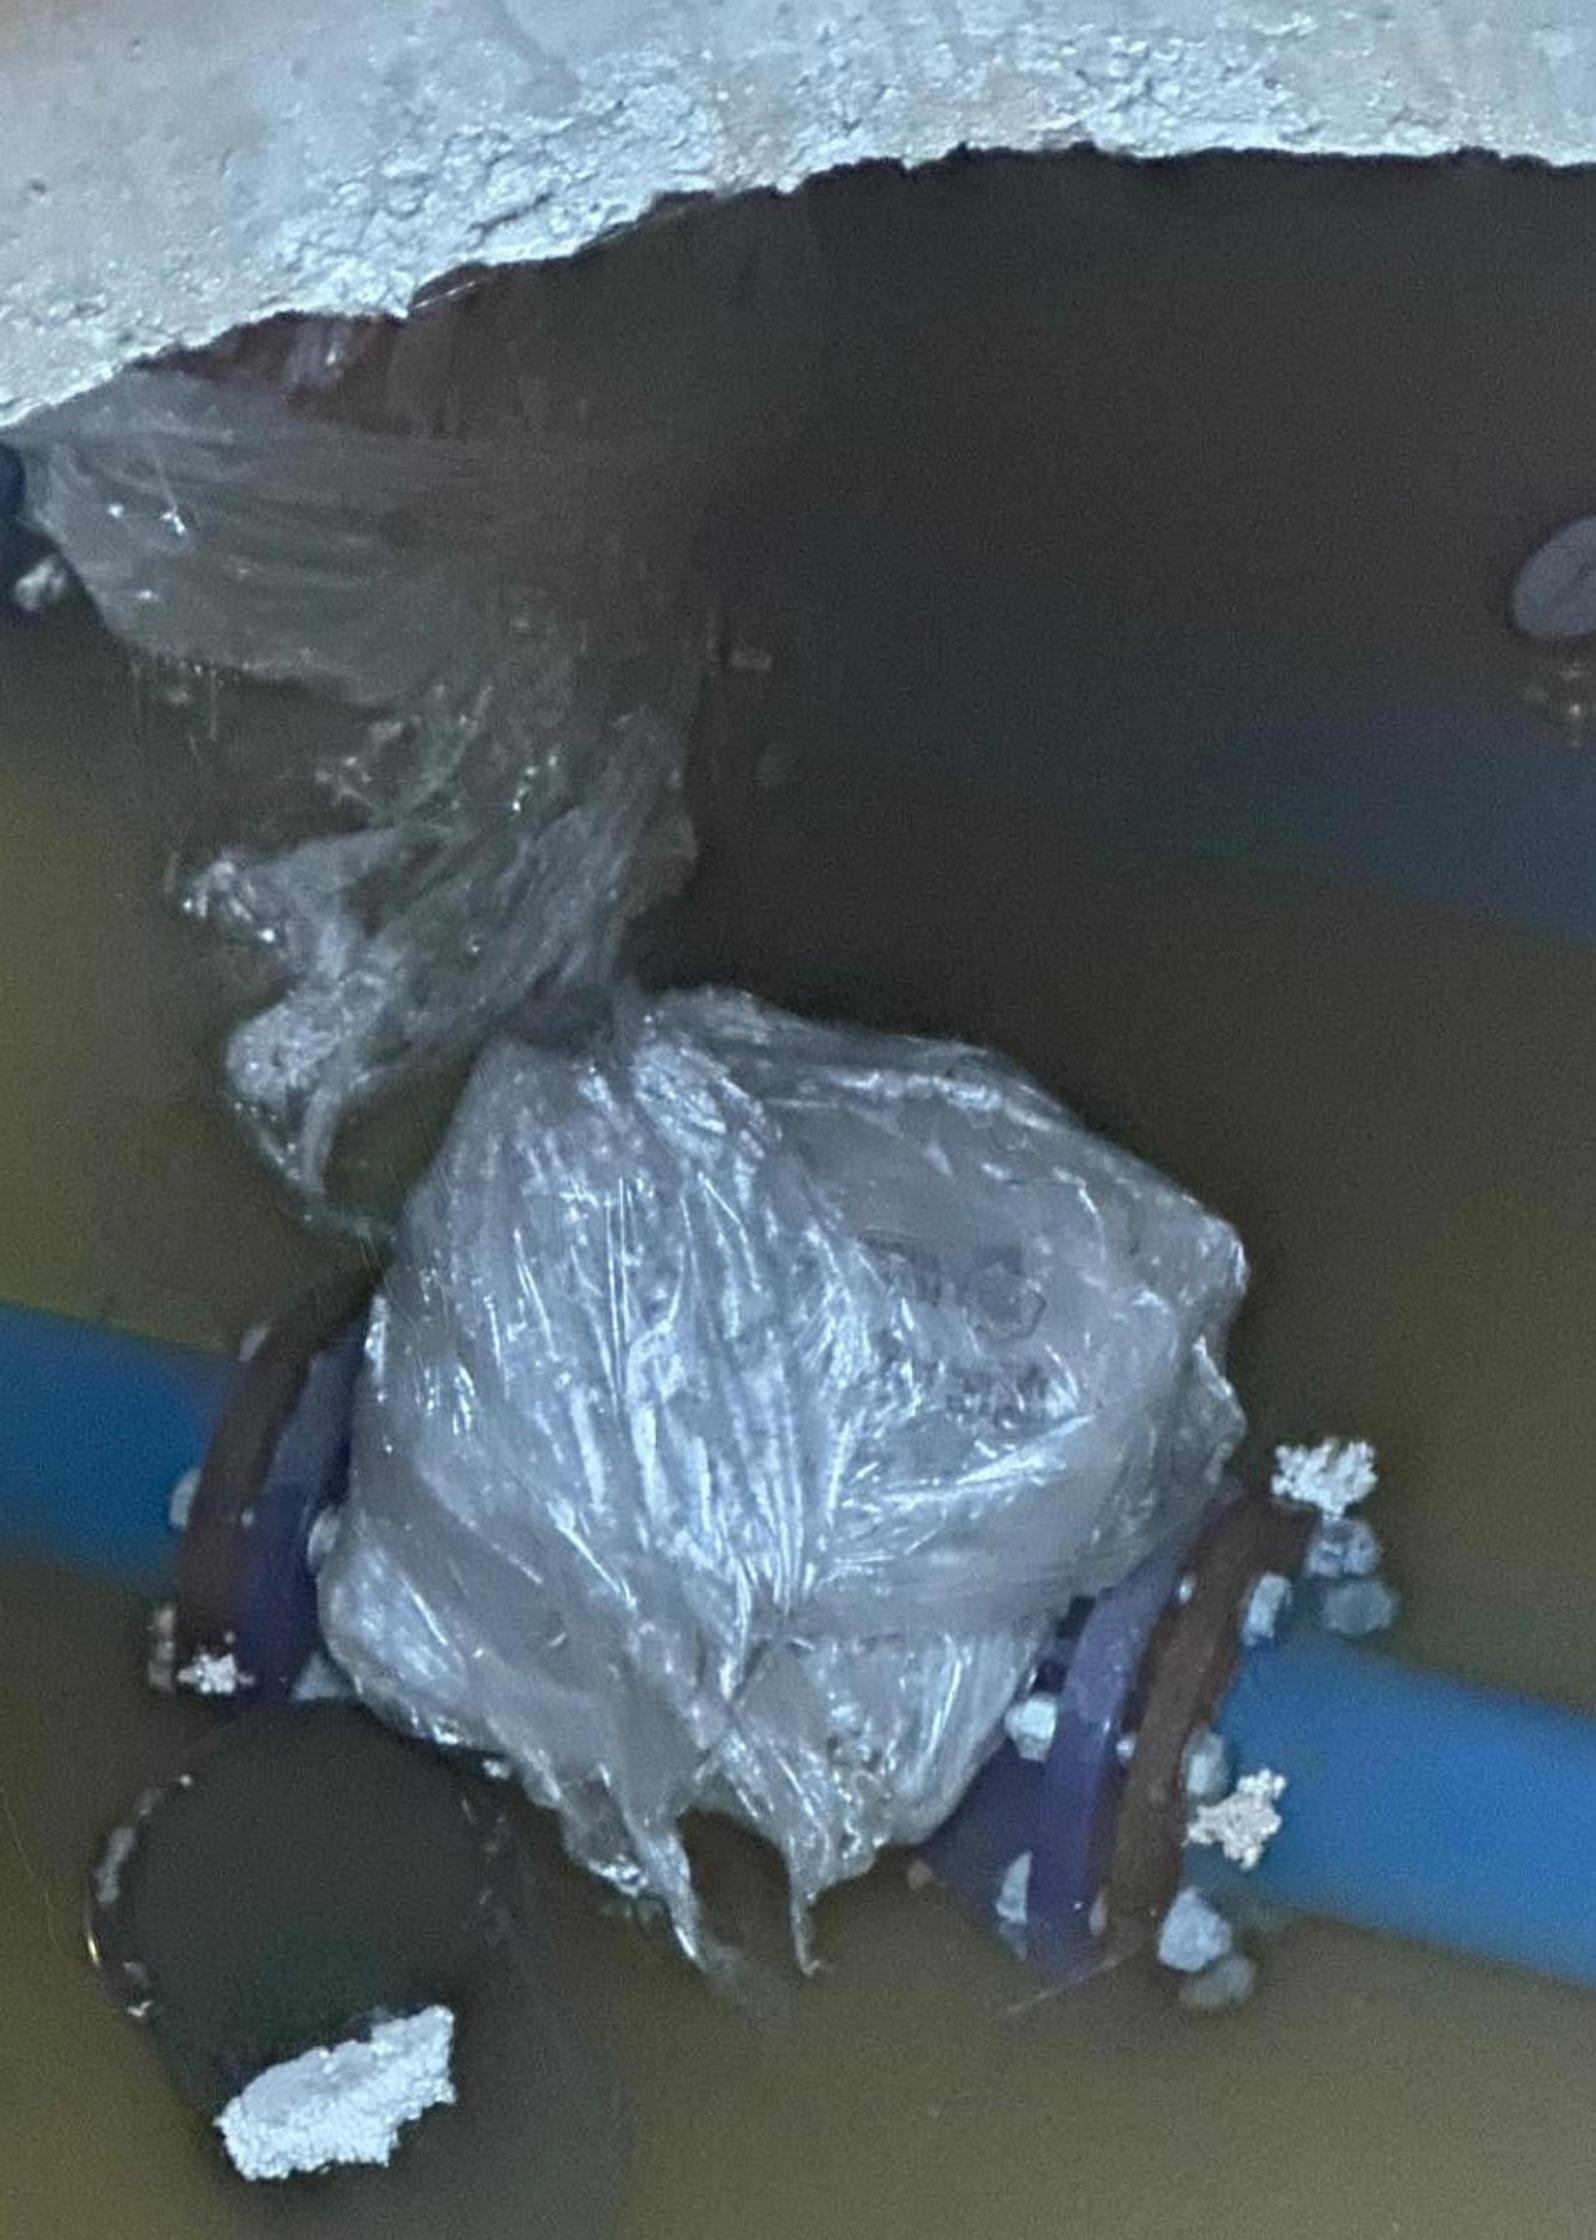



ИВ БЕТАФЕНС

ПЕРИПРОТЕКТ
ИВ БЕТАФЕНС







T-1

1

2

Schneider



















18 BETAFENCE