CE 6368 EE

3
ВХІД

секція №3
кв.64-98
ПІДЪЇЗД №
3
ВХІД

2
вхід

2
ВХІД

ALARM

ALARM

секція №3
кв.64-98
3
ВХІД

CE 6368 EE

ALARM
№2
-63
2
ВХ

ція №2
36-63
2
ВХІД

1

ALICI:
UKRAYNA SITY LIFT
REFERANS:
21123751 -1308 Jk
Kyivskiy Intergalbud
Chernivcv
PARÇA:
BUTON
7
8
5
6
3
4
1
2

7
8
5
6
3
4
1
2
YÜKSELİŞ
YÜKSELİŞ

KURTARAN® KU-S Serisi
ASANSÖR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
UPS for ELEVATORS
SERVOSAN®
ApRe

8 ПОВЕРХ

8

35

7 ПОВЕРХ

7 ПОВЕРХ

⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠

7 ПОВЕРХ

⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠

28
30

0

26

6 ПОВЕРХ

25

28

5 ПОВЕРХ

5 ПОВЕРХ
5 ПОВЕРХ

5
18

13
15
14

СКАНУЙ ТА ПІДГОТУЙ
СКАНУЙ ТА ПІДГОТУЙ
місце для інформації
обладнання правильно
intelek

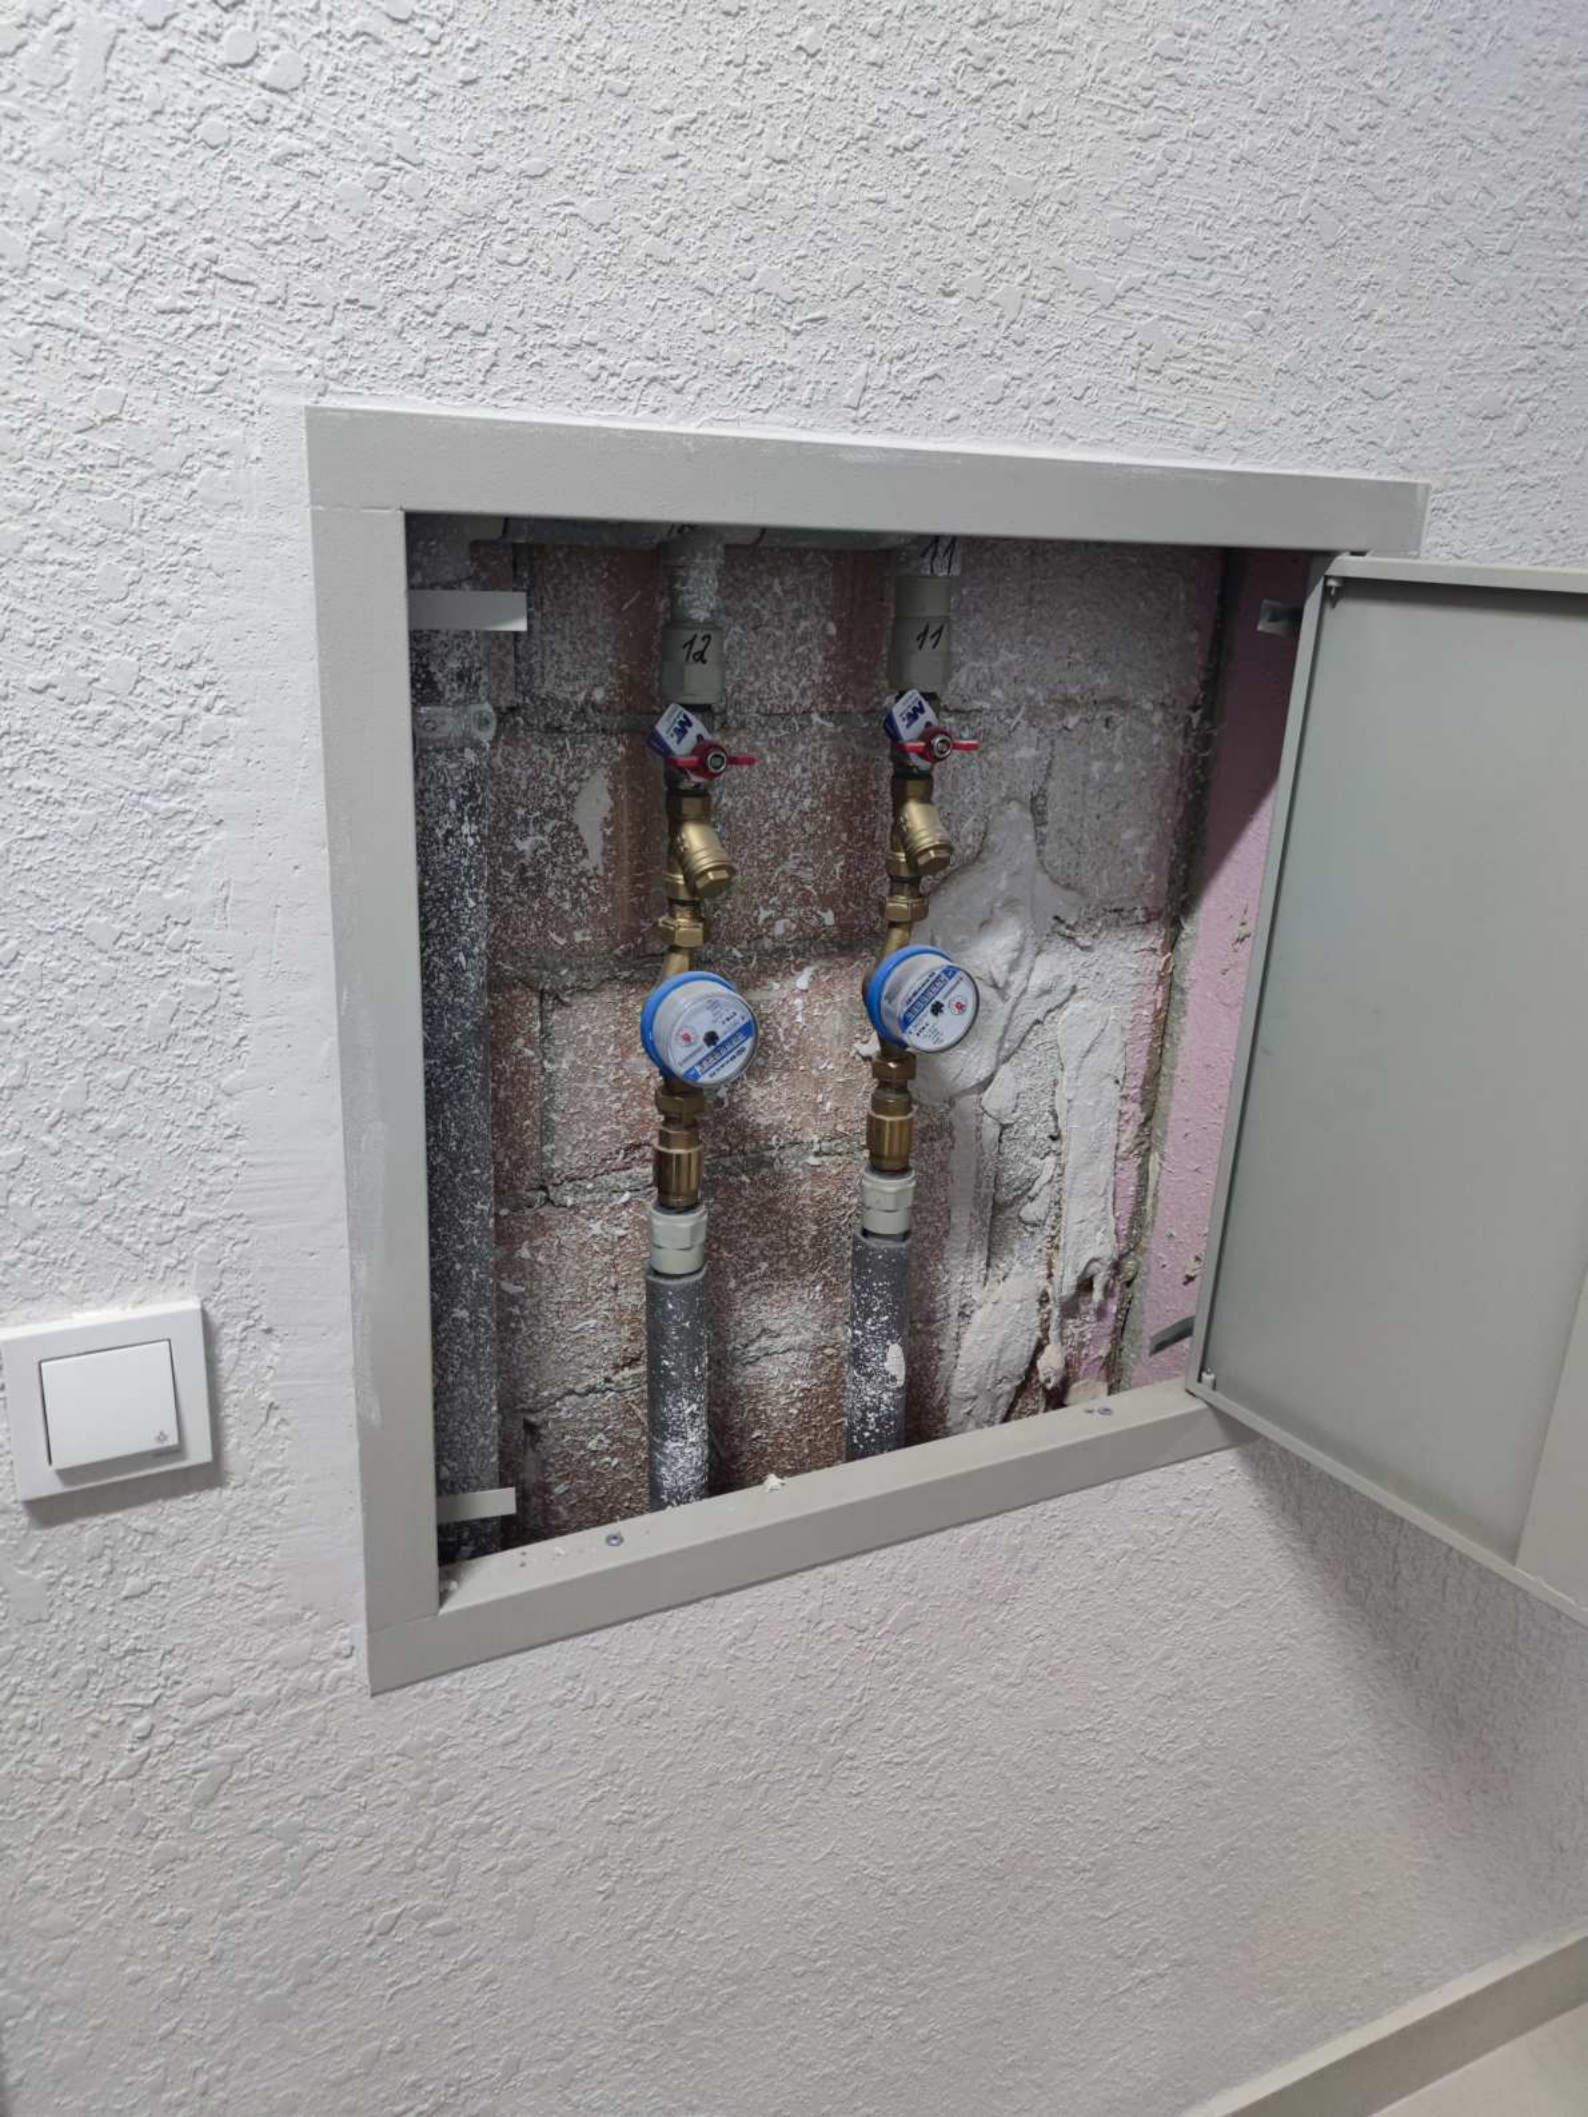
12
11

BK-G4M
m³

protherm
JAGUAR
FORMEC

СТРАЖ
CO
CH4
FAULT
POWER
TEST
CO & METHANE
GAS DETECTOR

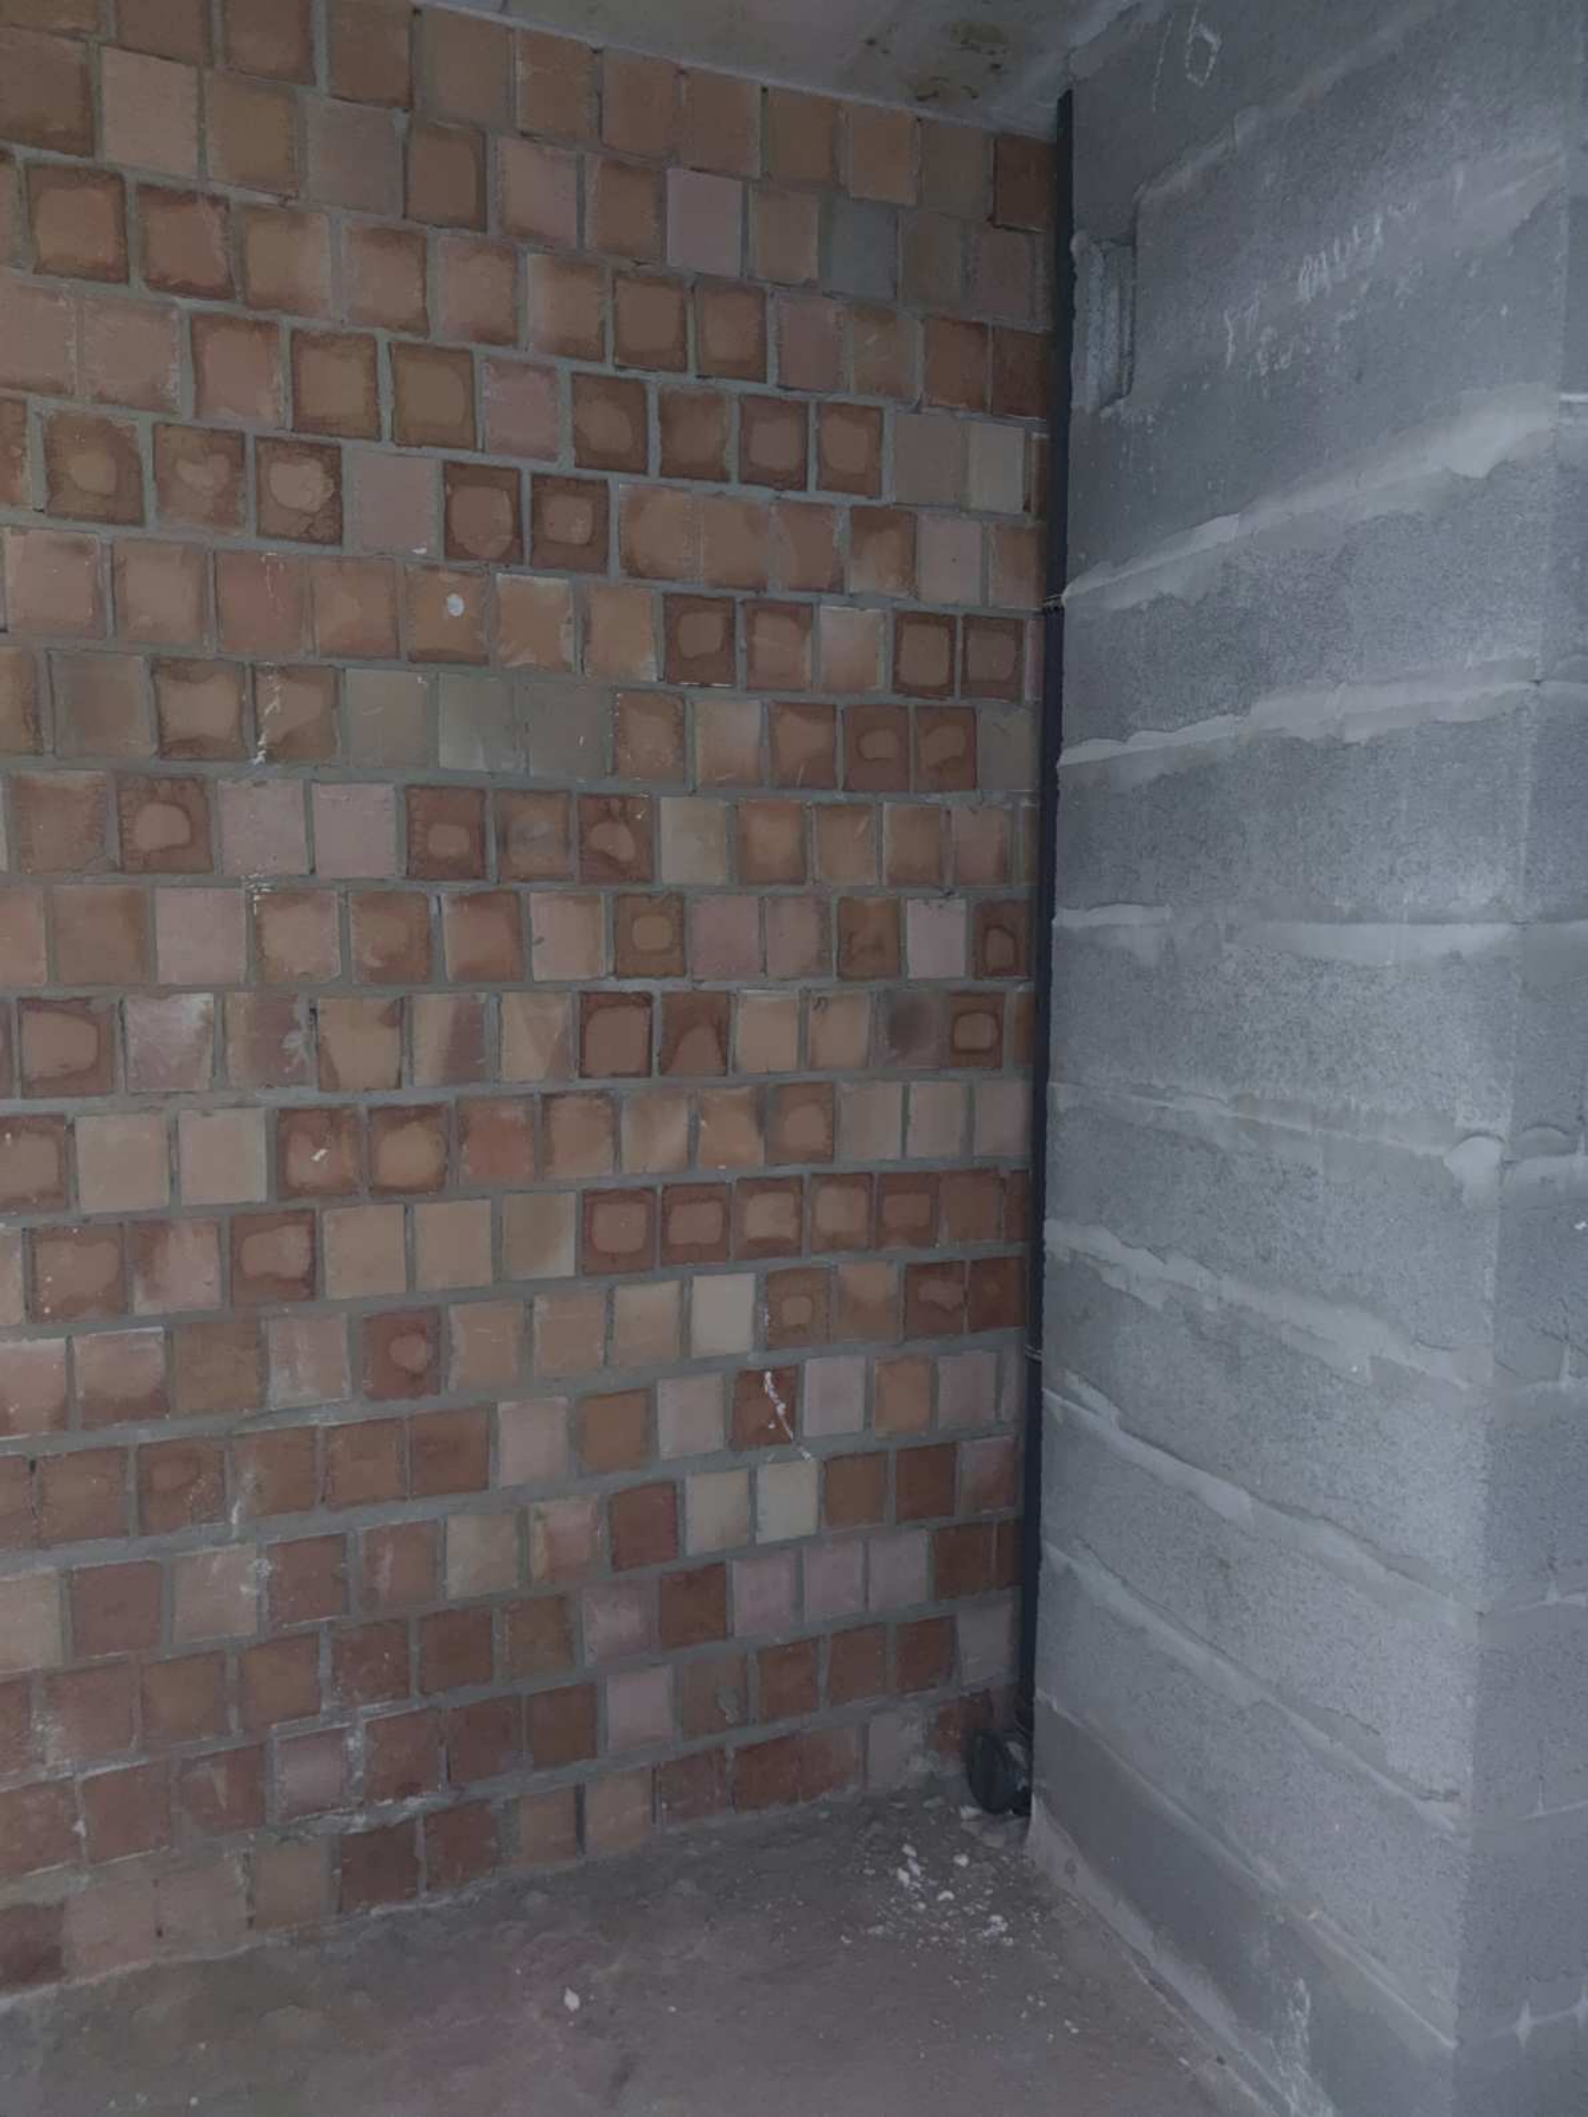

3

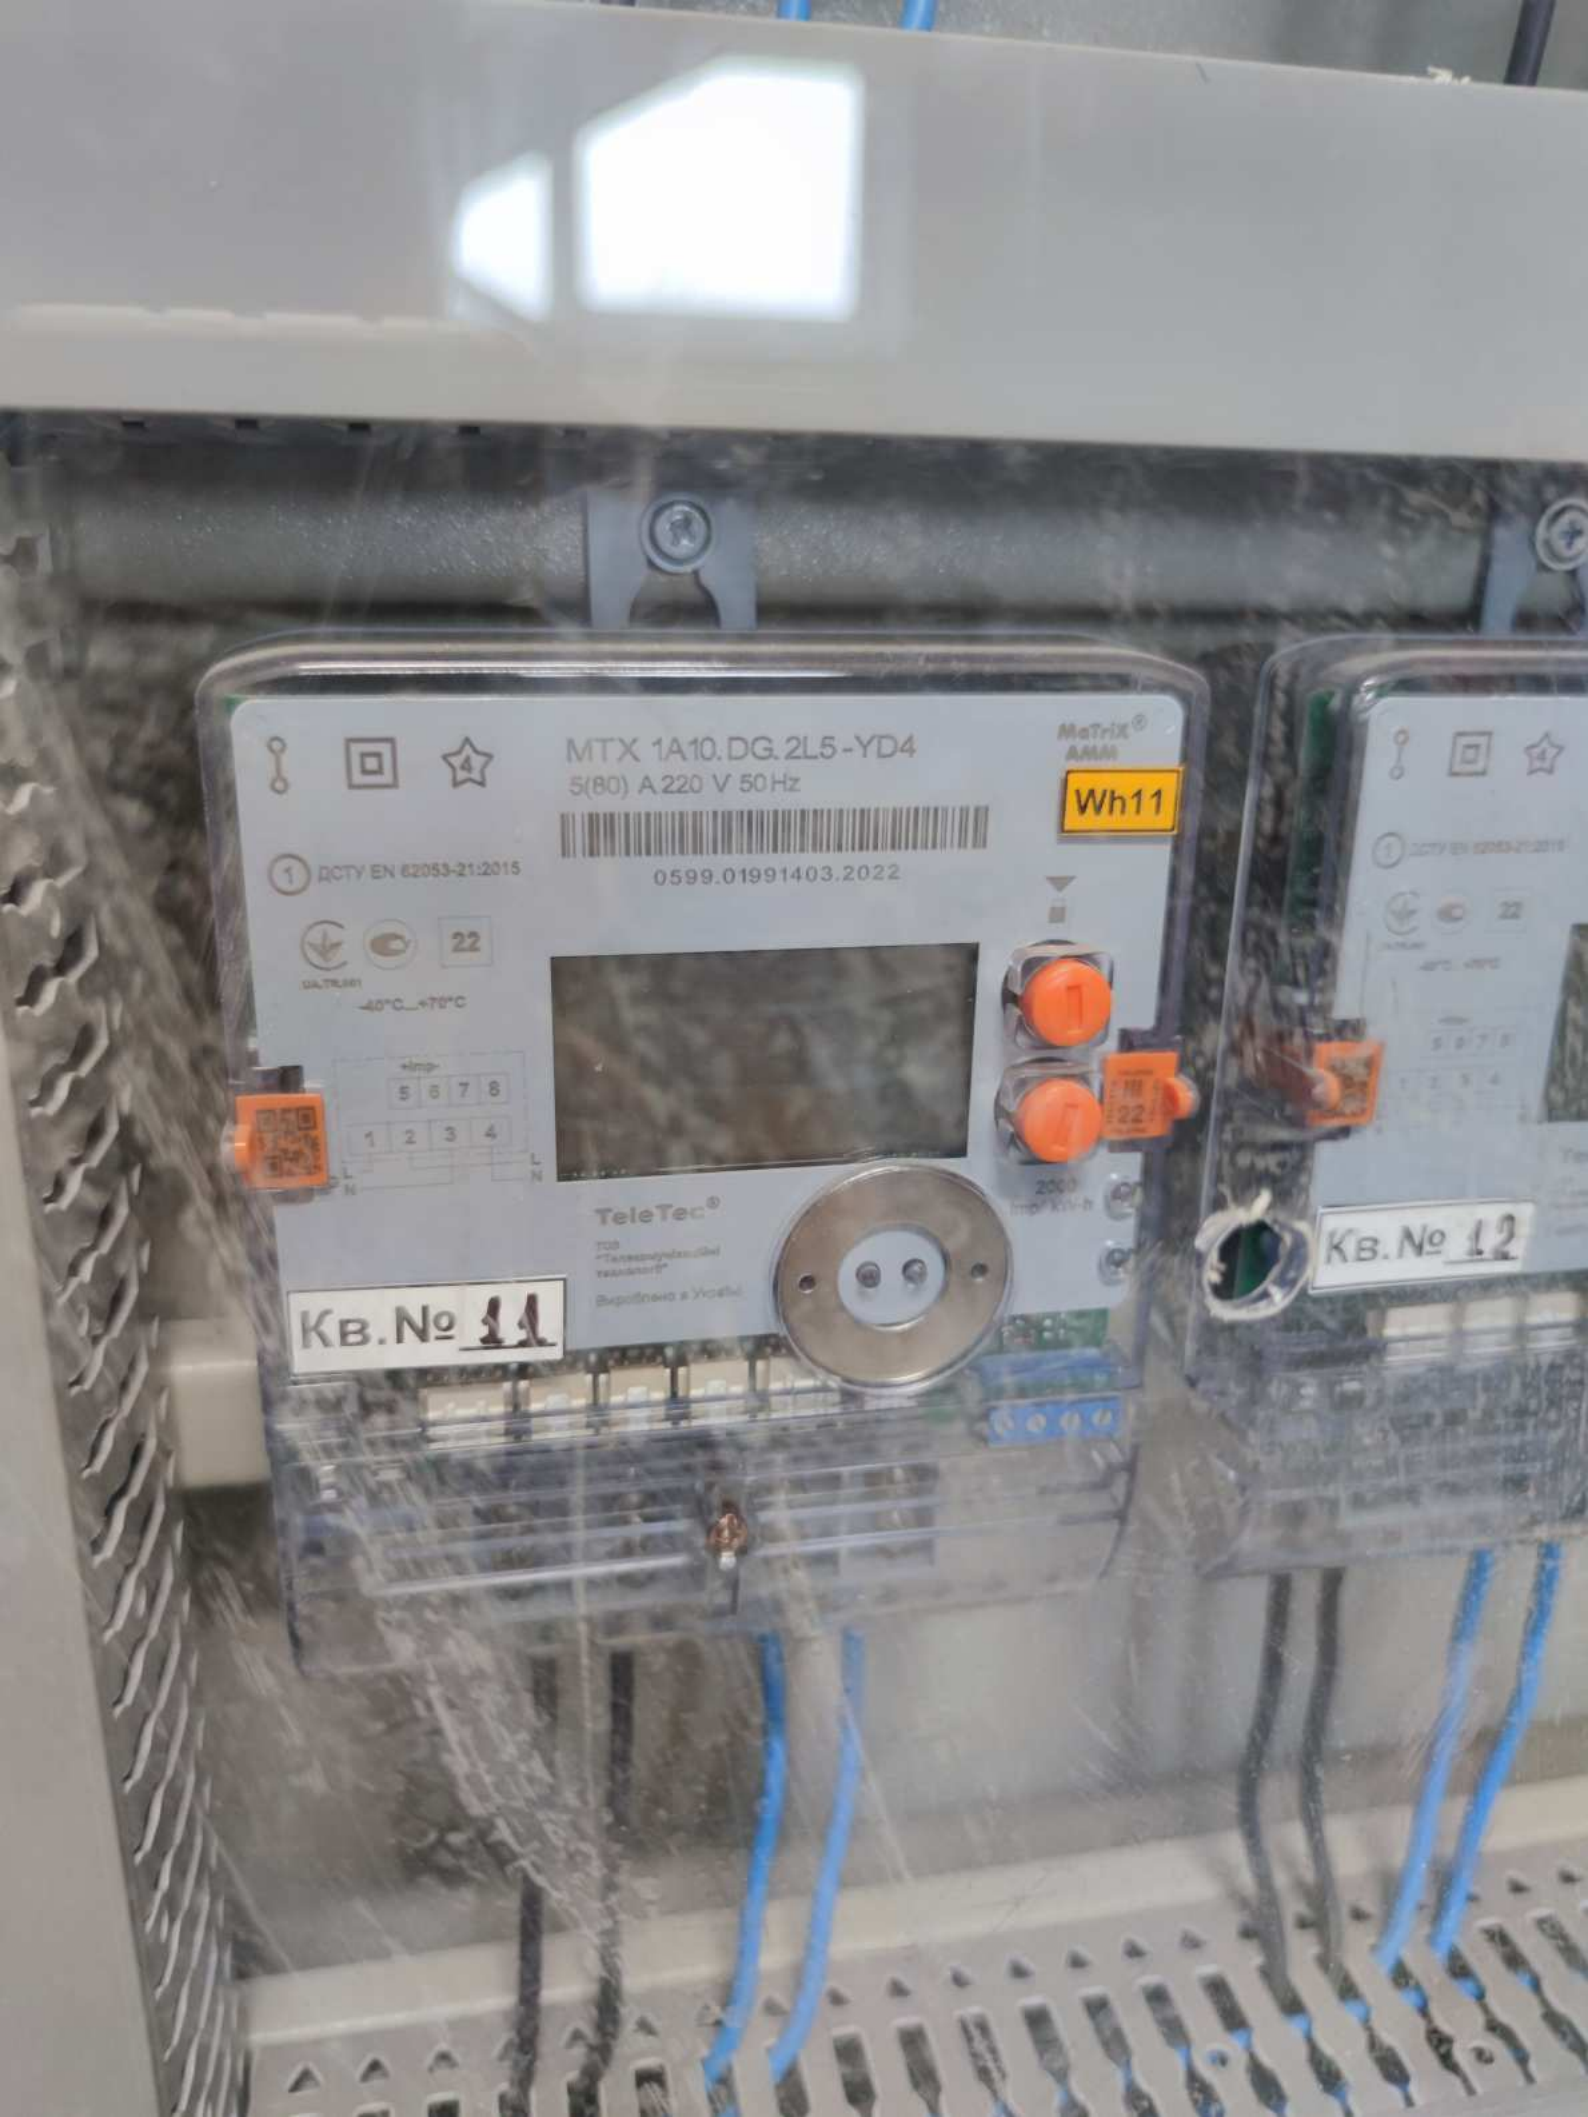
MTX 1A10.DG.2L5-YD4
5(80) A 220 V 50 Hz
MaTriX AMM
Wh11
ДСТУ EN 62053-21:2015
0599.01991403.2022
22
-40°C...+70°C
TeleTec
Кв.№ 11
Кв.№ 12

6
7

10

3 ПОВЕРХ

10
9

2
3

3
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ІНТЕРҐАЛ БУД

ВИХІД
СХОДИ ВГОРУ
ІНТЕРГАЛ БУД
ІНТЕРГАЛ БУД
Поверх | Квартири
2 | 1-5
3 | 6-10
4 | 11-15
5 | 16-20
6 | 21-25
7 | 26-30
8 | 31-35

БУД
Квартири
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
ІНТЕРГАЛ БУД
intergal-bud.com.ua
(032) 297 11 61
ВИХІД

СХОДИ
ВГОРУ
ІНТЕРГАЛ

ВИХІД
СХОДИ ВГОРУ
ІНТЕР

секція №1
кв.1-35
ВХІД
1

ВХІД
ПІД'ЇЗД №
1

вул. Київська
str. Kyivska
31-3

ПИТНА
ВОДА

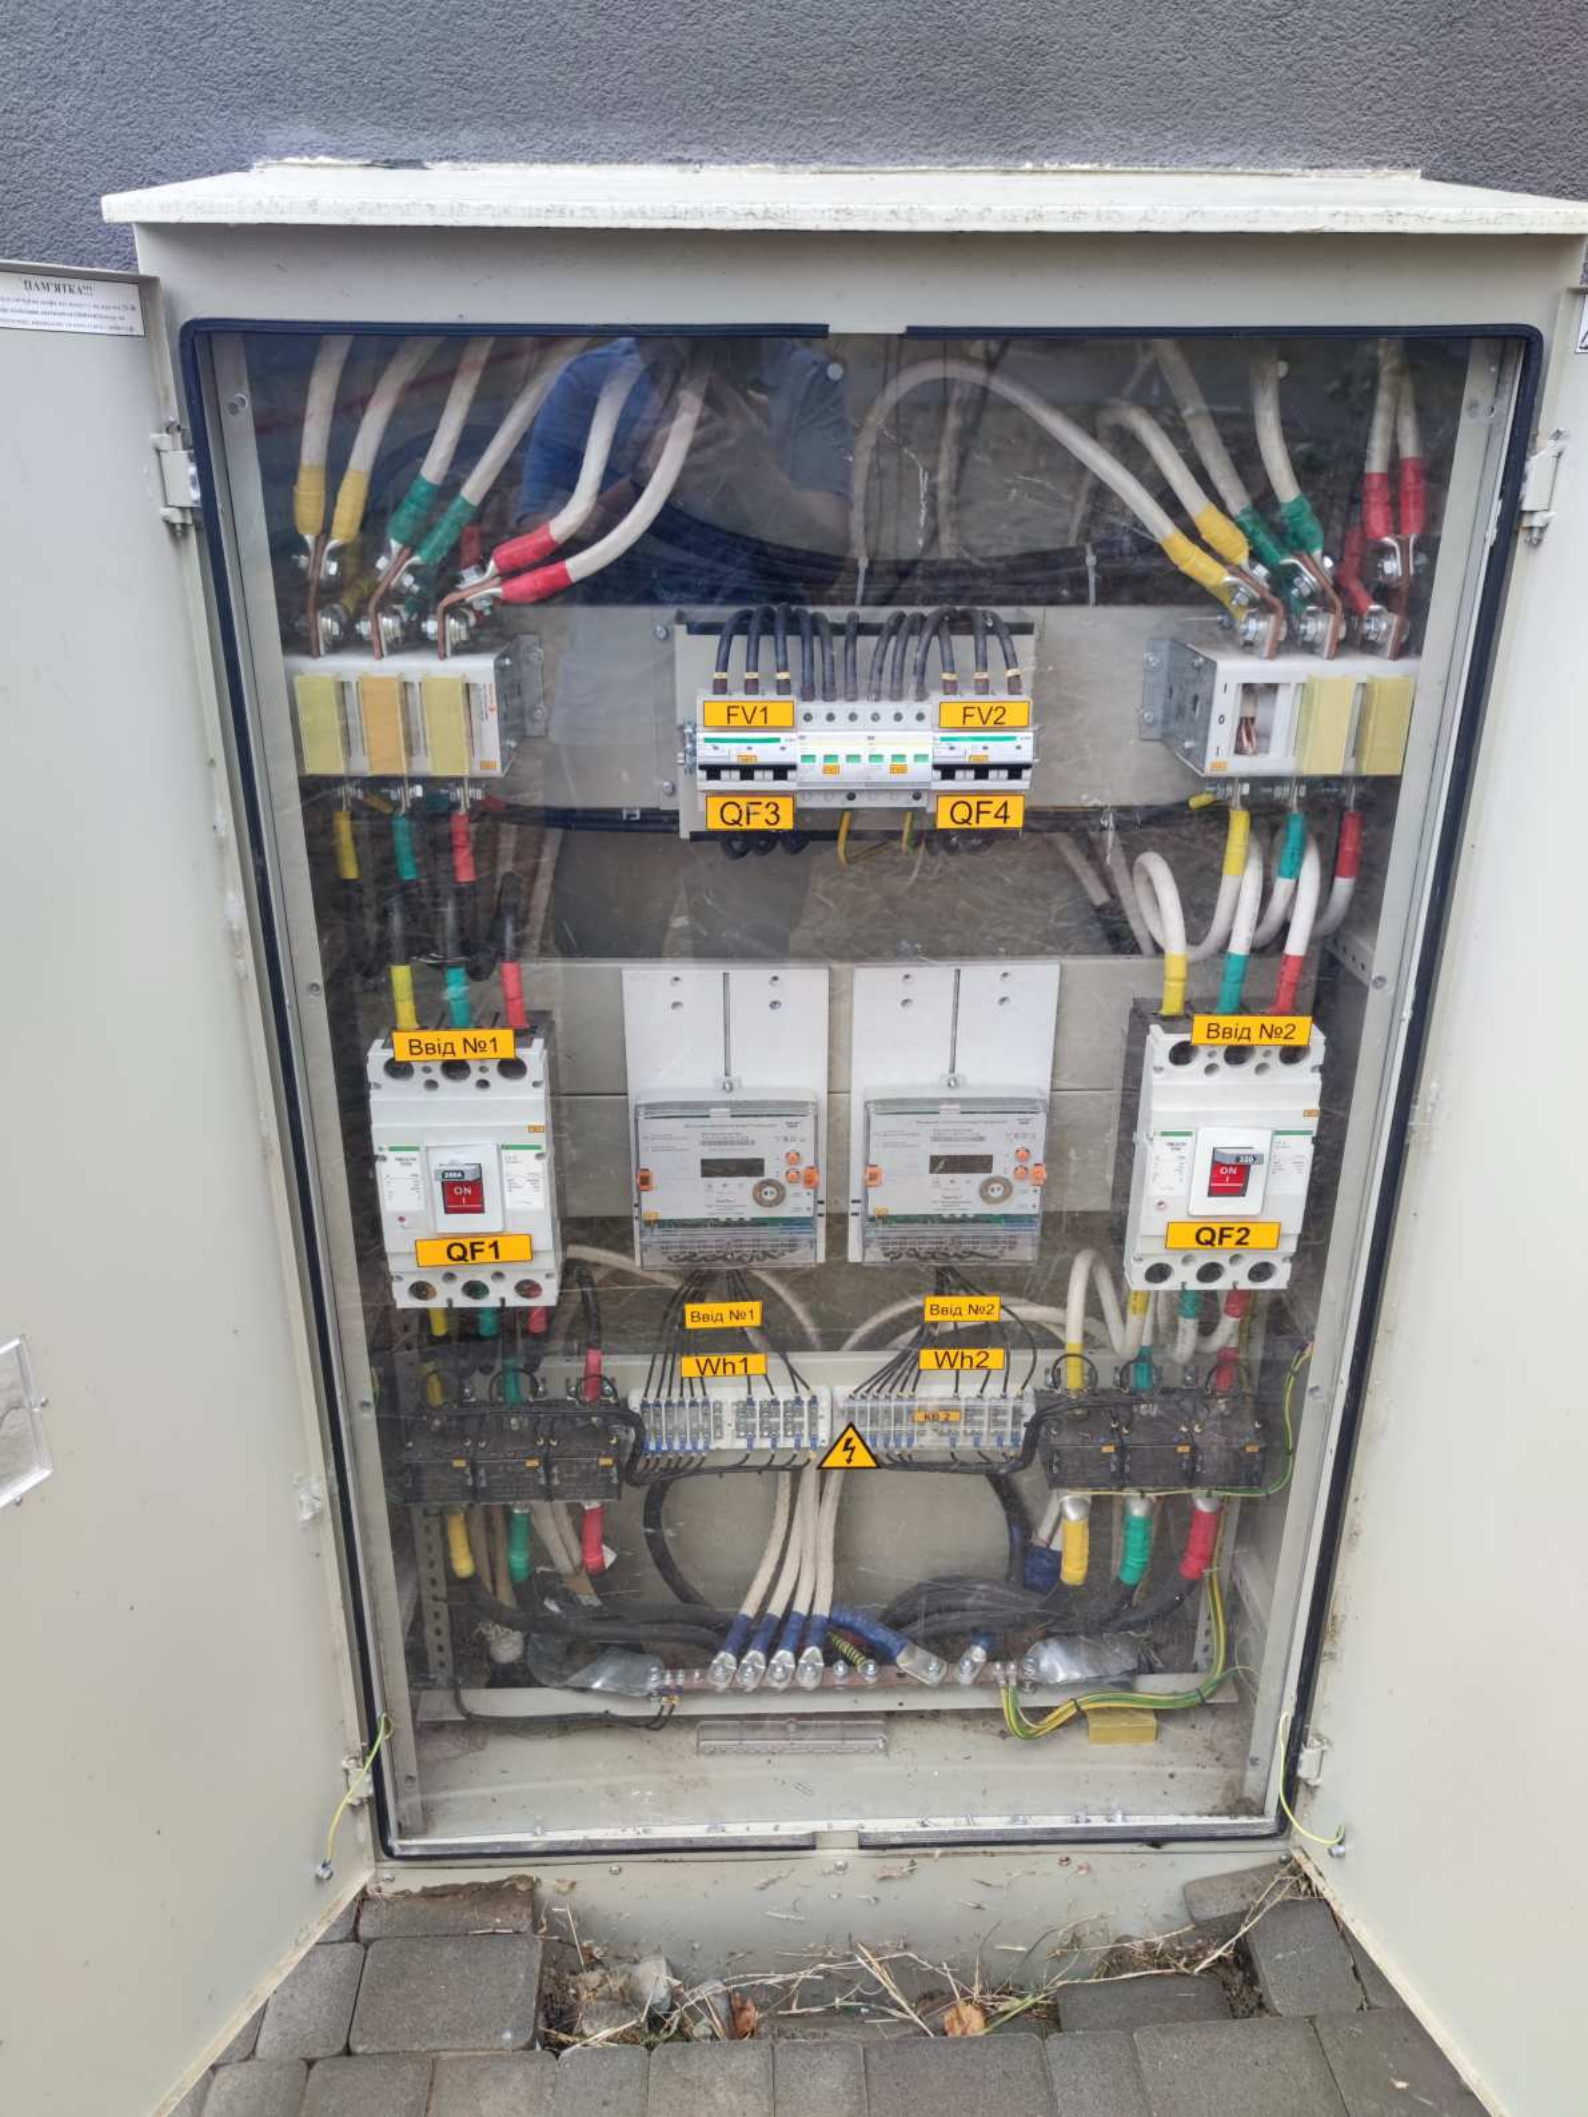
FV1
FV2
QF3
QF4
Ввід №1
Ввід №2
QF1
QF2
Ввід №1
Ввід №2
Wh1
Wh2

вхід
2

секція №2
кв.36-63

ВХІД
ПІД'ЇЗД №
2
секці
кв.36

ВИХІД

СХОДИ
ВГОРУ

СХОДИ
ВГОРУ

ВИХІД

ІНТЕРГАЛ БУД
Поверх | Квартири
2 | 36-39
3 | 40-43
4 | 44-47
5 | 48-51
6 | 52-55
7 | 56-59
8 | 60-63

1 ПОВЕРХ

2cNib

DİKKAT
CAUTION
KURTARAN KU-S Serisi
ASANSÖR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
UPS for ELEVATORS
SERVOSAN
ApRe

60

63

7 ПОВЕРХ

51

44
4

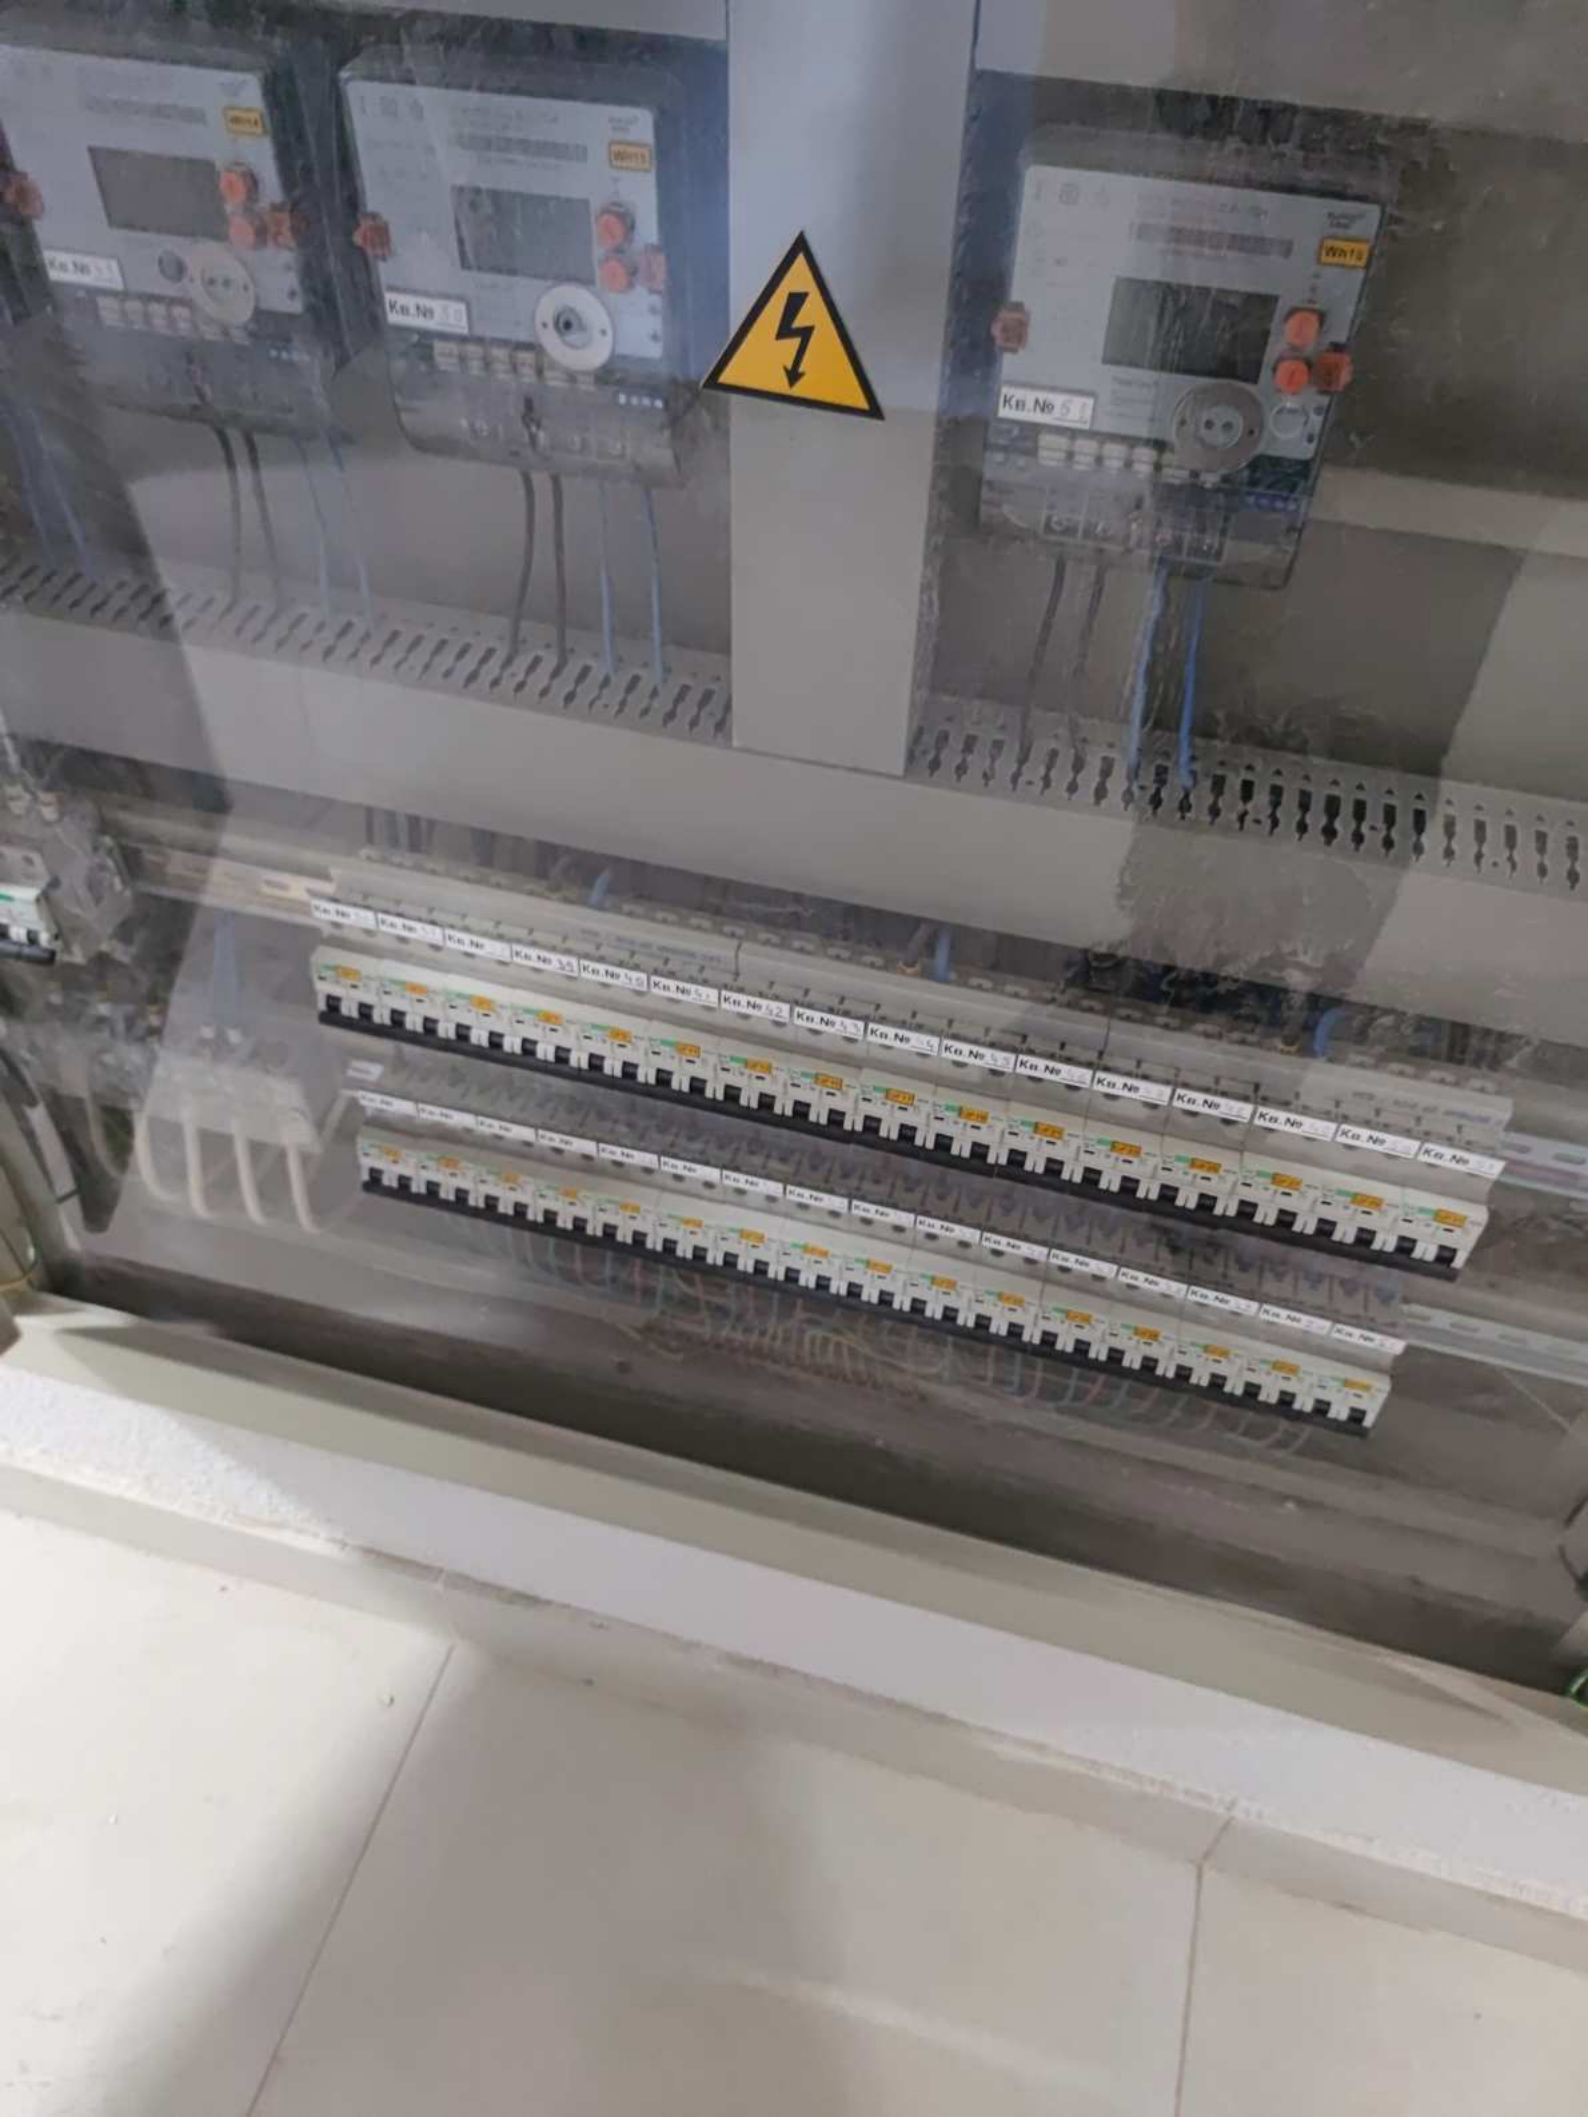
Кв.№ 5

MTX 1A10.DG.2L5-YD4
5(60) A 220 V 50 Hz
Wh10
Кв.№ 45
TeleTec
2000
imp/kW·h

СХОДИ
ВГОРУ

ВИХІД

секція №3
кв.64-98
ВХІД
3

CE 8473 CO

ДСТУ Б В.2.5-26:2005
ДОЩОПРИЙМАЧ
ДМ2 (С250)-60

ВИХІД

ВИХІД

СХОДИ ВГОРУ
ВИХІД
2
3
4
5
6
7
8

ВИХІД
ОЛОШЕНЬ
БУД
(032) 297 11 61

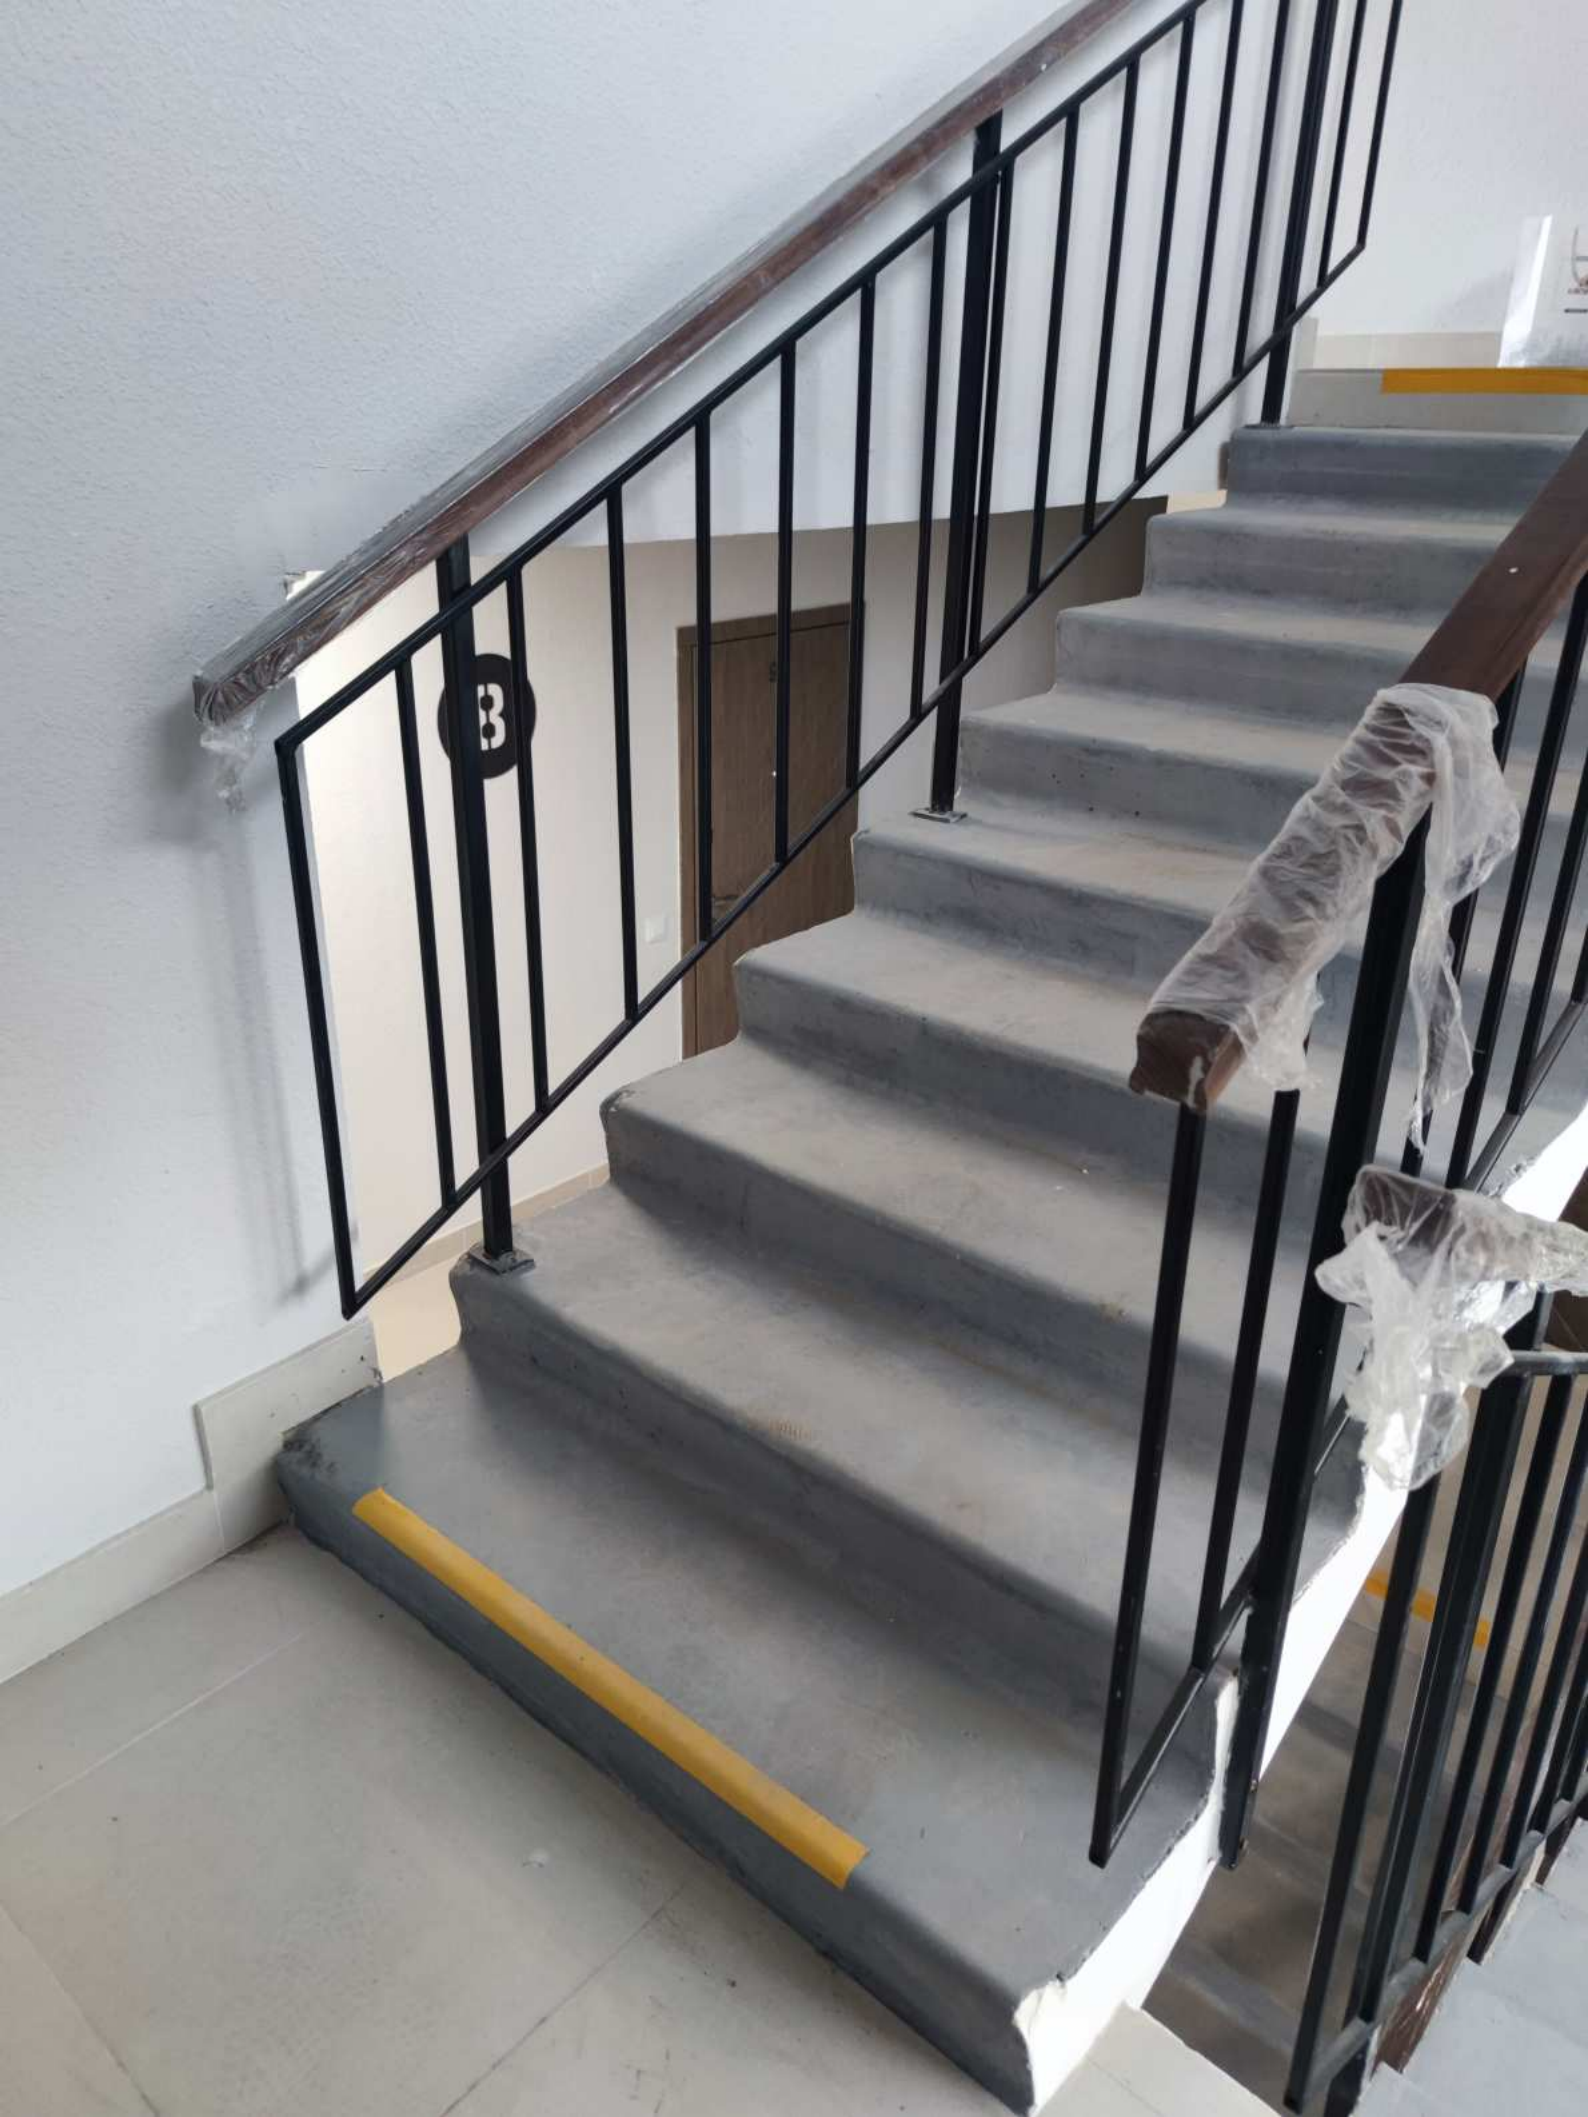

KURTARAN® KU-S Serisi
ASANSÖR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
UPS for ELEVATORS
SERVOSAN®
ApRe

94
8

8
98

7 ПОВЕРХ

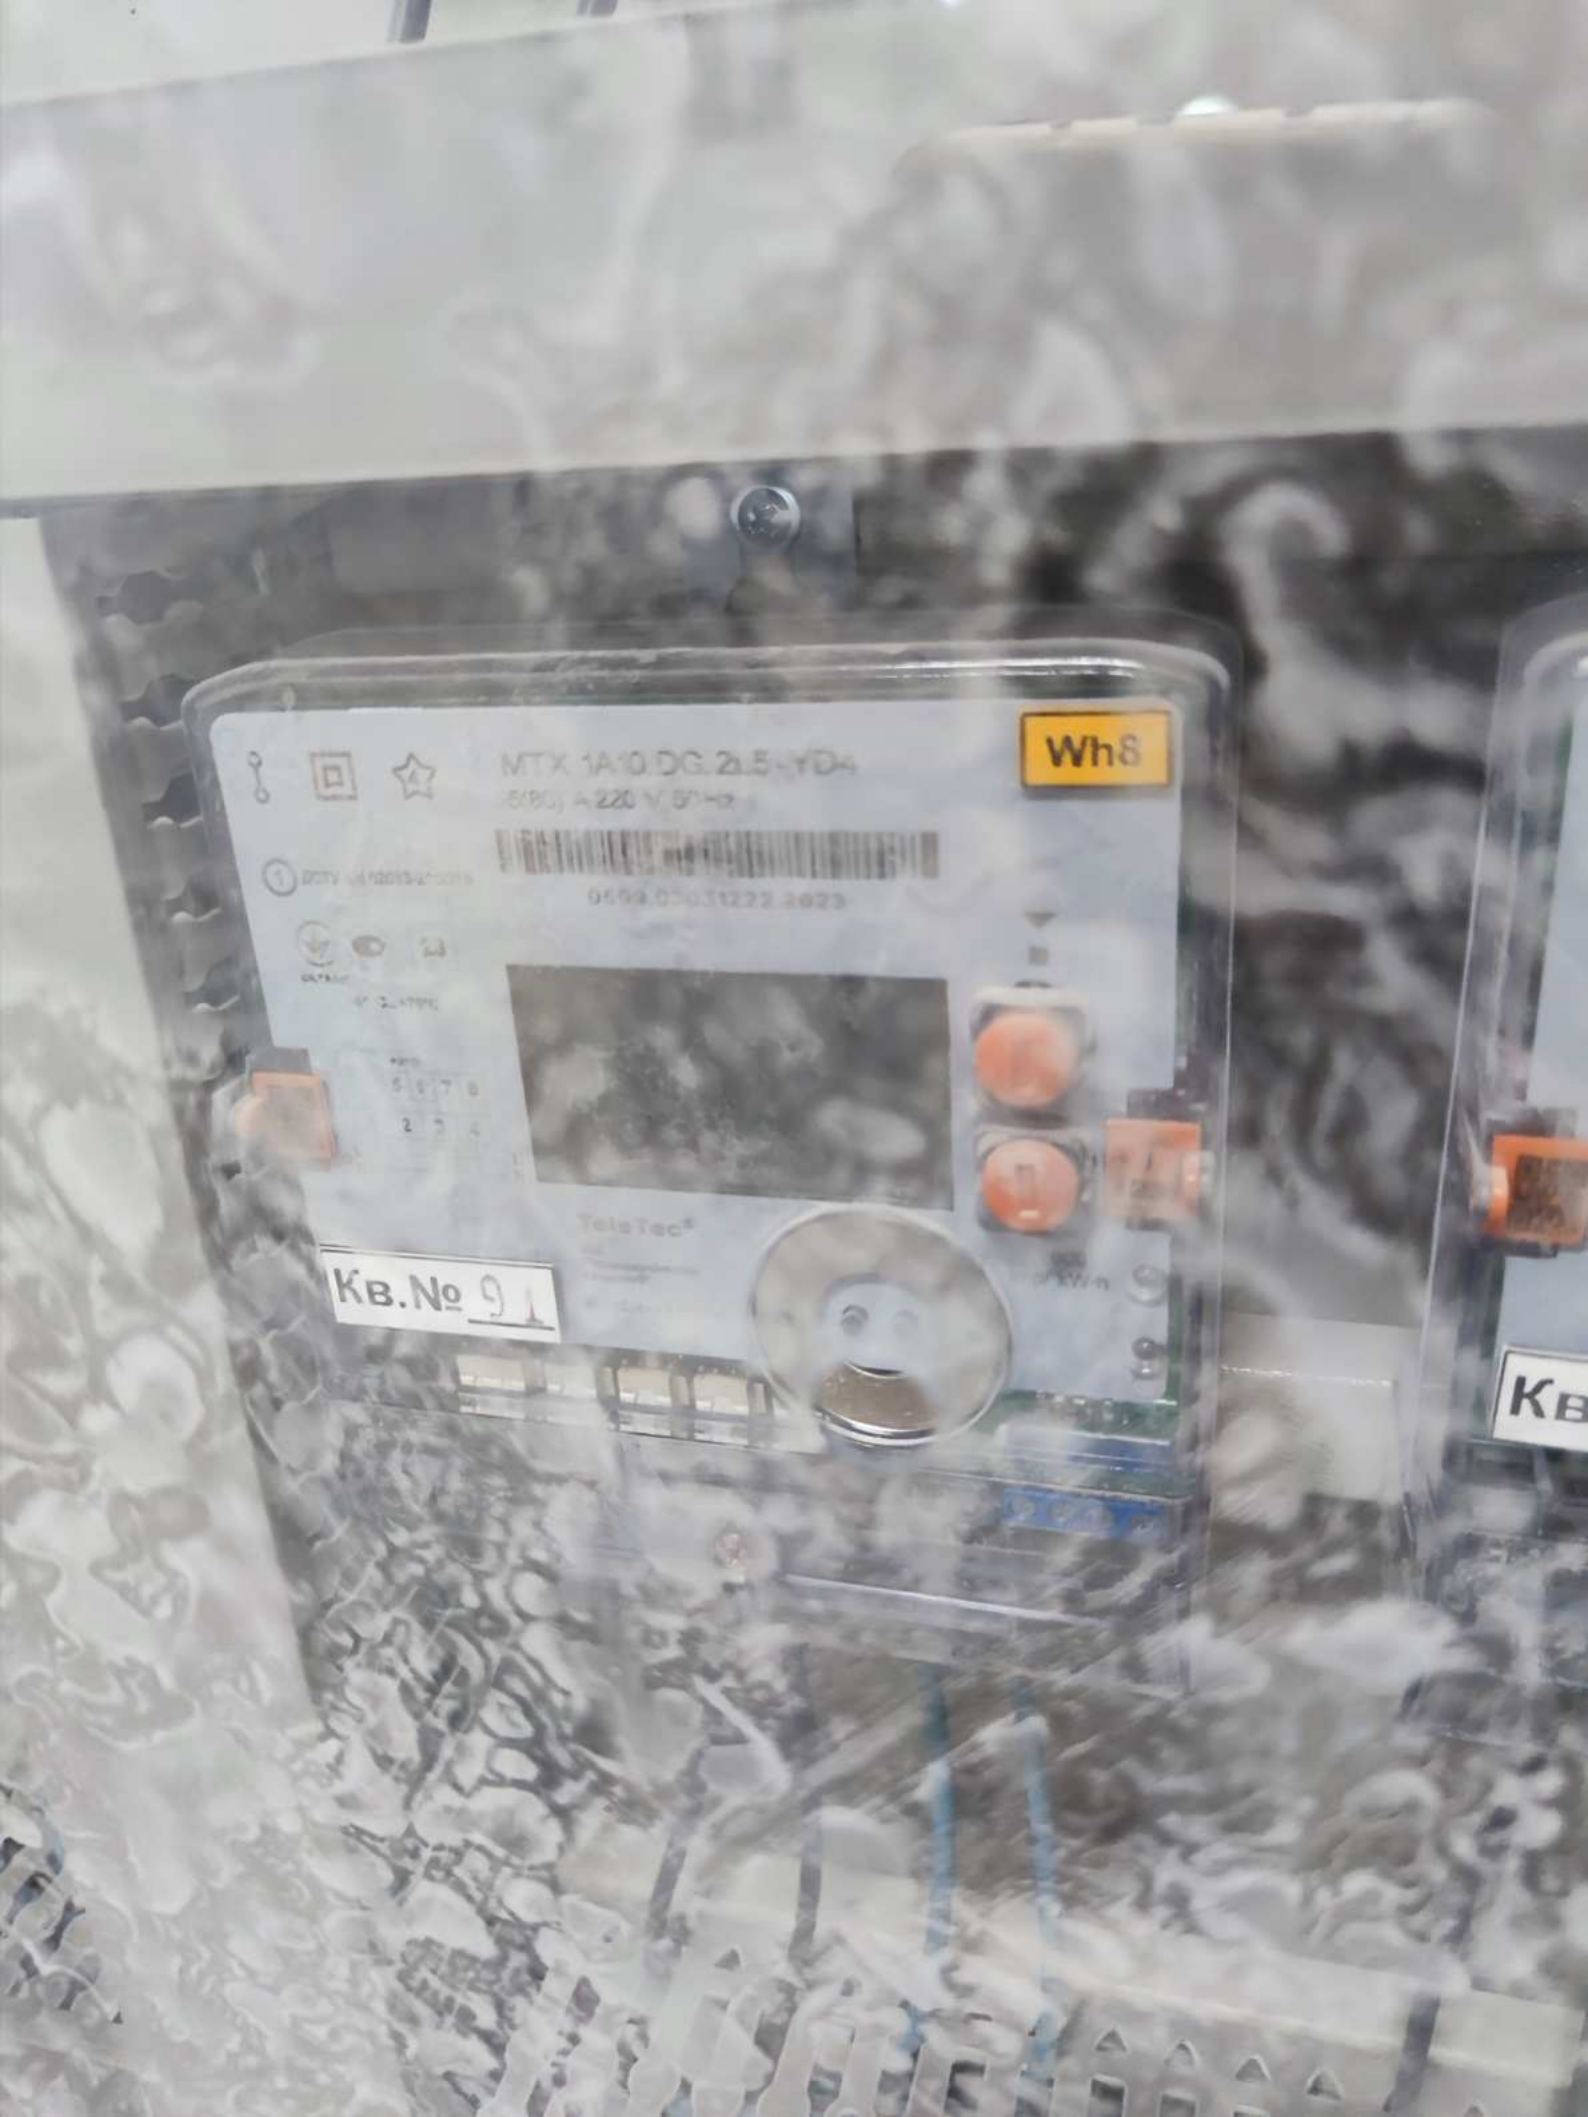
MTX 1A10.DG.2L5-YD4
Wh8
TeleTec
Кв.№ 9

89

91
93
92

74
4

78
78

3

MTX 1A10.DG.2L5-YD4
5(80) A 220 V 50 Hz
MeTriX AMM
Wh11
0599.03031229.2023
TeleTec
2000 imp/ kW·h
Кв.№ 74
Кв.№ 75

69
70

72
73

70
69

1
ВИХІД
ІНТЕРГАЛ БУД
Поверх Квартири
2 64-68
3 69-73
4 74-78
5 79-83
6 84-88
7 89-93
8 94-98
АЛ БУД

ВИХІД

44

4

секція №4
кв.99-133
ВХІД
ПІДЇЗД №
4

ЕРГАЛ БУД
СХОДИ ВГОРУ
ВИХІД

ВИХІД
СХОДИ
ВГОРУ

НТЕРГАЛ БУД
ВИХОД

ВИХІД

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
ІНТЕРІАЛ БУД

Uc
1

ВИХІД
1

102
103

108

3

MTX 1A10.DG.2L5-YD4
5(80) A 220 V 50 Hz
Wh11
0599.03007998.2022
TeleTec
Кв.№ 109
Кв.№ 110

108
107

ІНТЕРГАЛ БУД
Поверх Квартири
2 99-103
3 104-108
4 109-113
5 114-118
6 119-123
7 124-128
8 129-133
ІНТЕРГАЛ БУД
ВИХІД
1

СХОДИ
ВГОРУ
ВИХІД

ALARM

СИГНАЛІЗАТОР
ГАЗУ
CH, CO
ЛЕЛЕКА
МЕТАН
ОКИС ВУГЛЕЦЮ

COELBO
SPEEDBOX

Sensus GmbH
Industriestr. 16
67063 Ludwigshafen
Made in Slovakia
23 12784426
M23
sensus
PN16
420PC
m3
16H R160DE-18-MI001-PTB004 U0D0
420PCT50 MAP 16bar 2023

ALARM

QF1
QF2

Wh 4
QF1 QF2
Wh3
QF1 QF2

Wh
QF1
QF2

вул. Київська
str. Kyivska
31-3

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104

ПИТНА
ВОДА

ТП-49В
РУ-10кВ

вхід
4

секція №4
кв.99-133
ВХІД
4

ВХІД
3
секція №3
кв.64-98

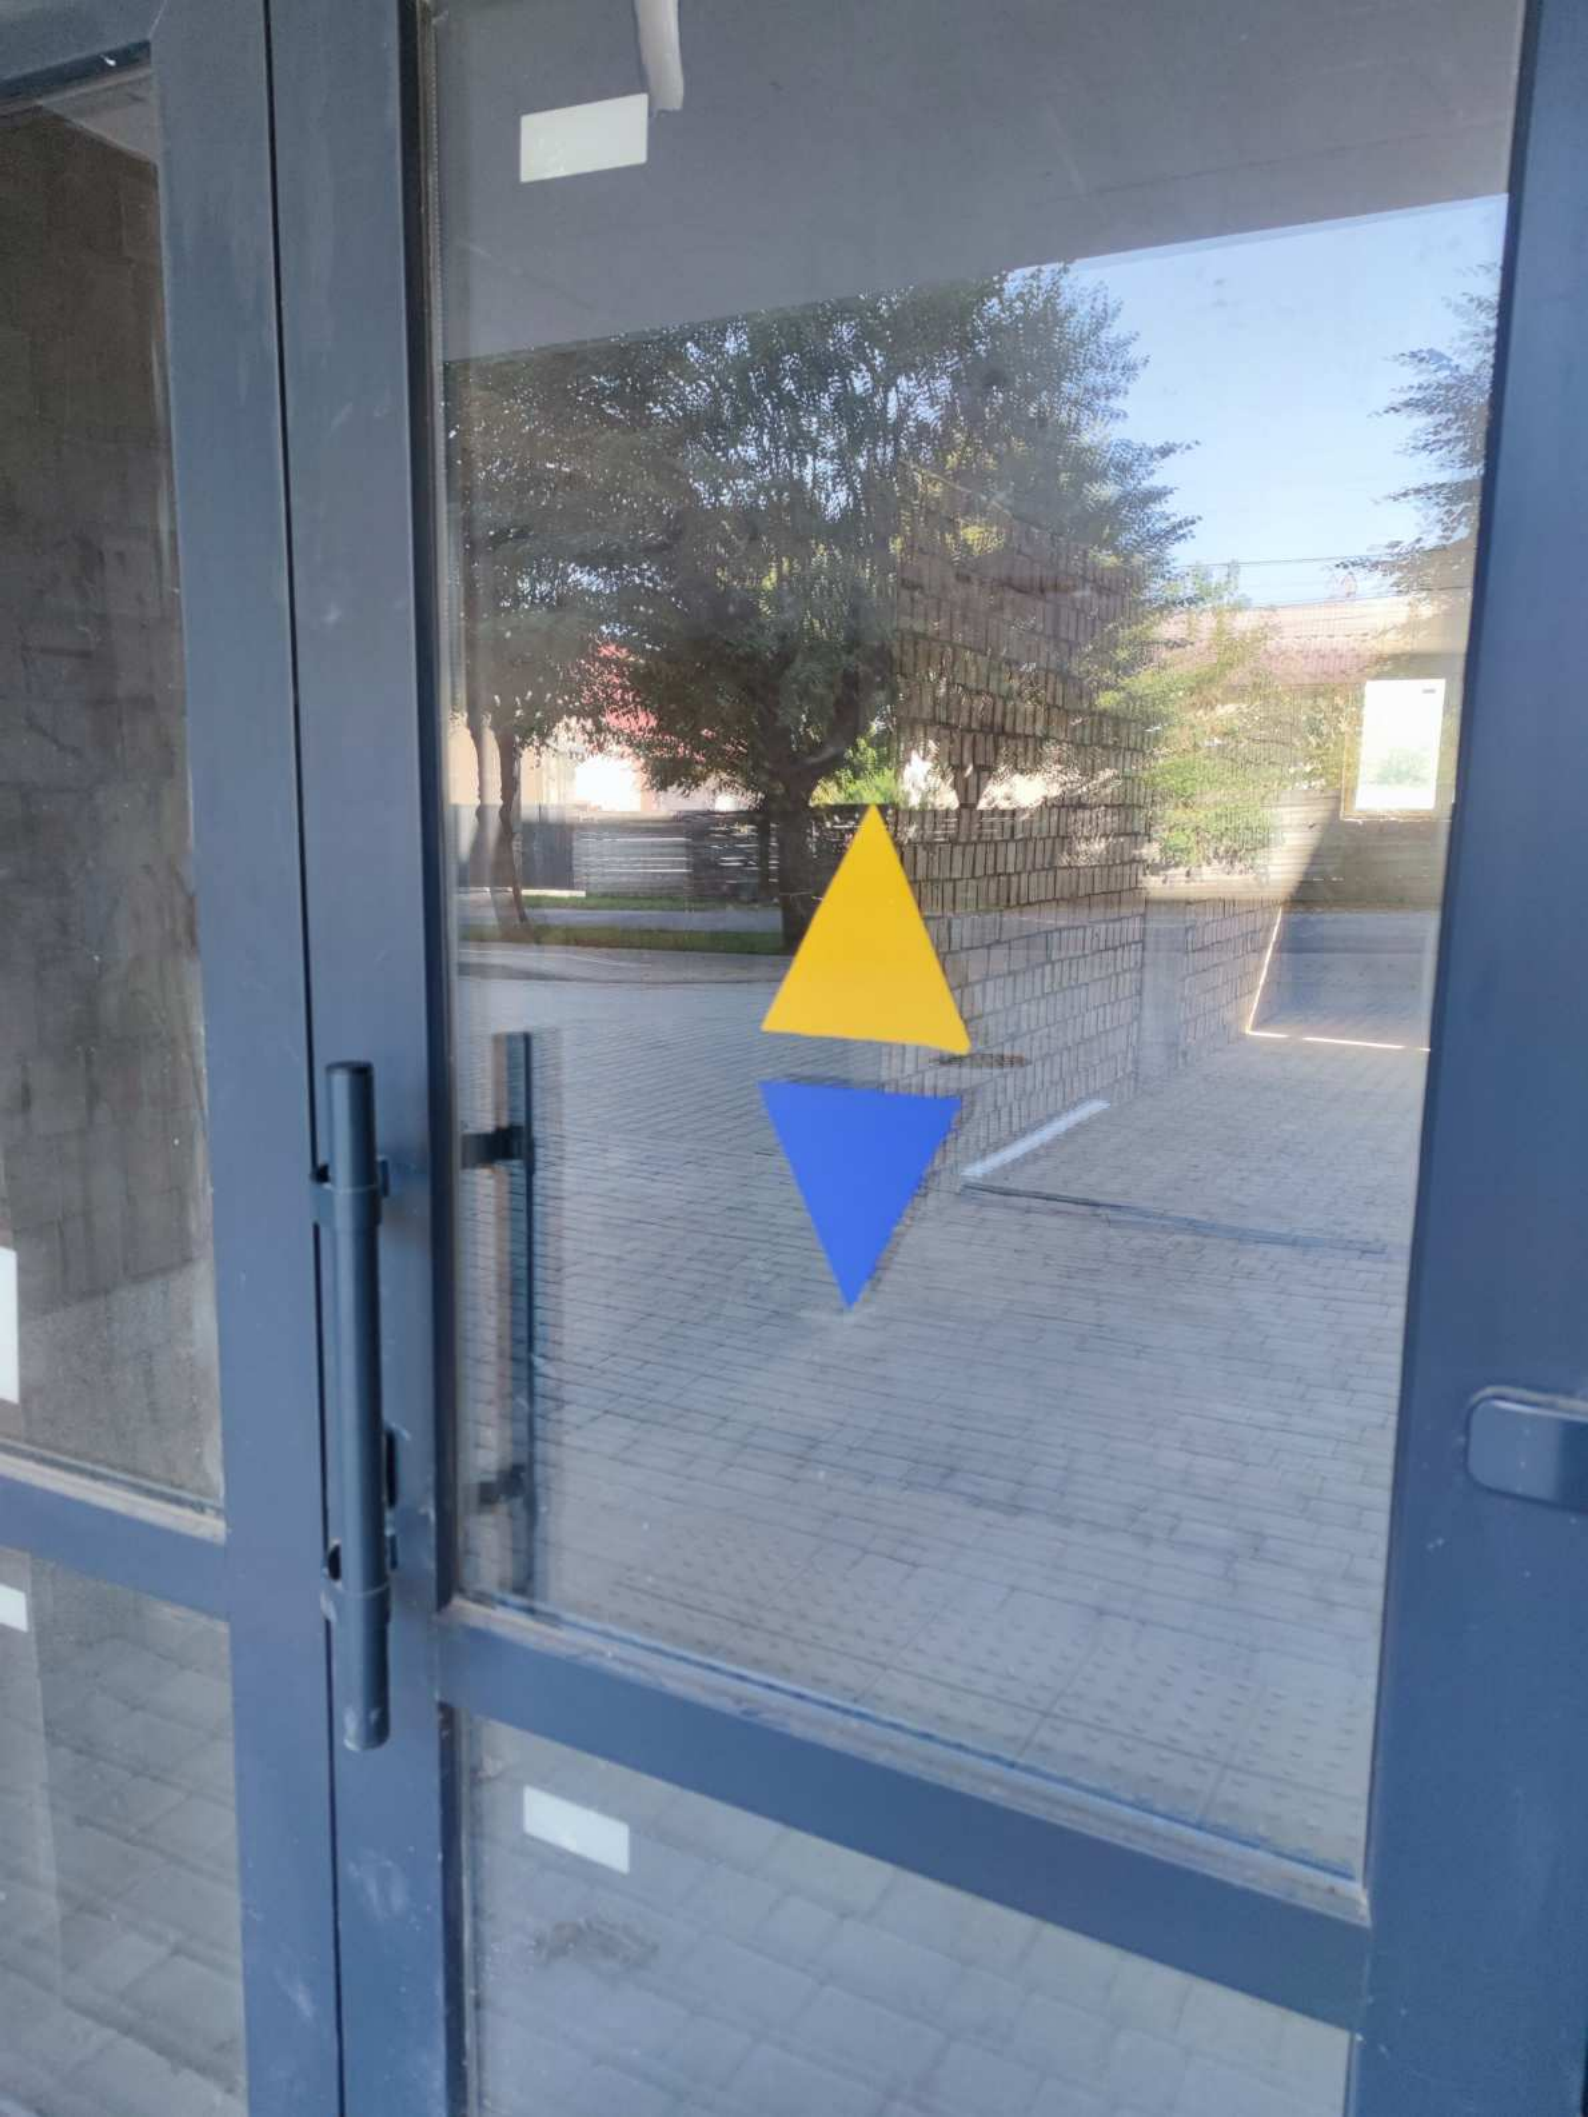

вхід
1
секція №1
кв.1-35