Exit
Вихід

СХОДИ
ВНИЗ
floor 1 поверх
floor 1 поверх

protherm

AVALON
HOLIDAY
2

move on py

move on рух далі
move on рух далі

СИГНАЛІЗАТОР
POWER
CO
CH4
104.ua
СИГНАЛІЗАТОР
PUSH TO TEST
HANDLE WITH CARE
ОБОДИТИСЯ ОБЕРЕЖНО
ISO 9001

floor 6 поверх

квартири
30-35
6

protherm

CH4
CO

Entrance
Вхід
AVALON
HOLIDAY
СЕКЦІЯ 13

1-35
AVALON
IDAY

AVALON
HOLIDAY

TIRAS
AVALON HOLIDAY
УКРИТТЯ
ТУТ
AVALON HOLIDAY
Паркінг для
мешканців
3 -го кільця

Exit
Вихід

Exit
Вихід

36-79

СХОДИ
ВНИЗ
квартири
←36-37
1

floor 2

floor 3 поверх
floor 3 поверх

квартири
50-55
4

protherm

move on рух далі
move on рух далі

protherm

move on рух далі

floor 8 поверх

8
ЛІФТ
8 ПОВЕРХ
8

protherm

protherm
CH4
CO
SMYMALIAJAKOP

36-79

КОЛЯСОЧНА

Exit
Вихід
AVALON
HOLIDAY

AV
HOLID

BOSCH

TIRAS

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

tiras.ua
TIRAS
technologies
Там, де
створюється
безпека

Aluminium
Remove tape after max. 6 months
Reynaers
Together for better
Reynaers Aluminium
Together for better
Remove tape after max. 6 months
Reynaers
Together for better
Aluminium
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
TOGETHER FOR BETTER
REYNAERS
7.50

TOGETHER FOR BETTER
EXIT

1-35

ВИХІД

AVALON
HOLIDAY
КОЛЯСОЧНА

AVALON
HOLIDAY

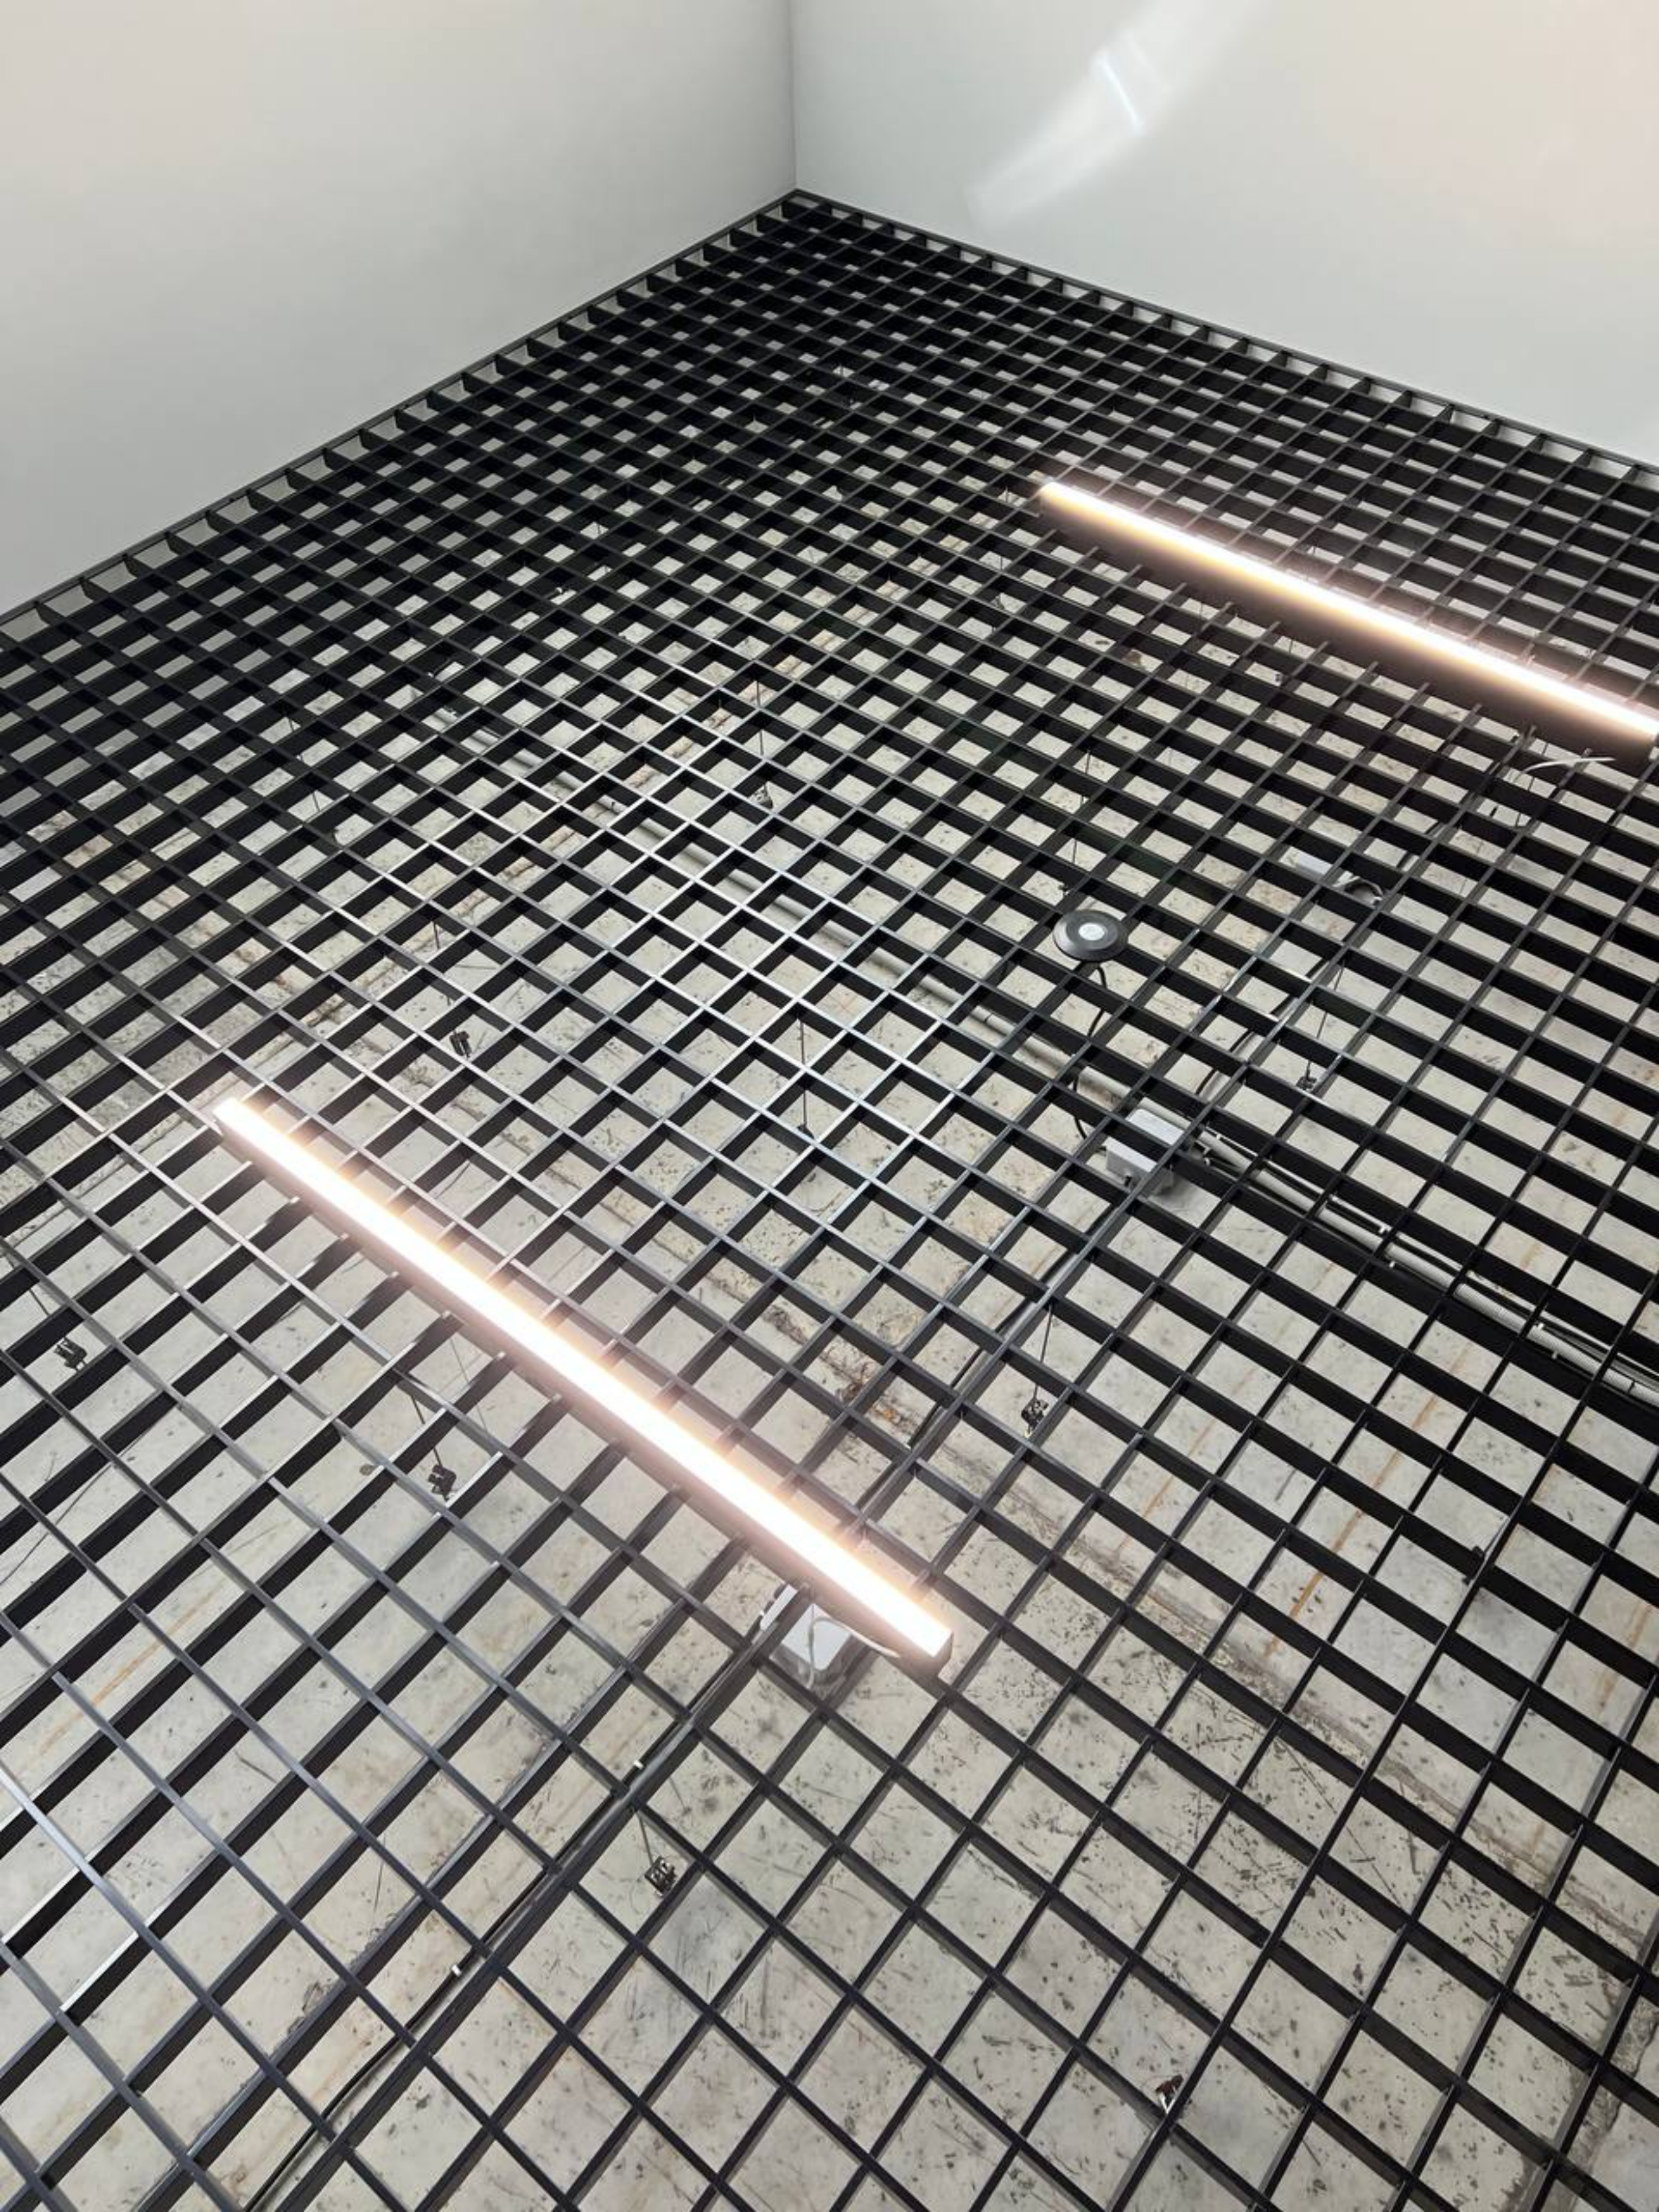

0个
8
630
KONE
KONE
6
5

floor 6 noBepx

ALON
DAY

33

квартиры
30-35
6

32

RGC
M23

2
1
6
5
4

move on руx далі

5
ЛІФТ
5 ПОВЕРХ
6

24
N

2
1
6
5
4

27

AVALON
HOLIDAY

ЛІФТ
З ПОВЕРХ
6

квартири
6-11
2

WDS

QF
КВ. №1
КВ. №2
КВ. №3

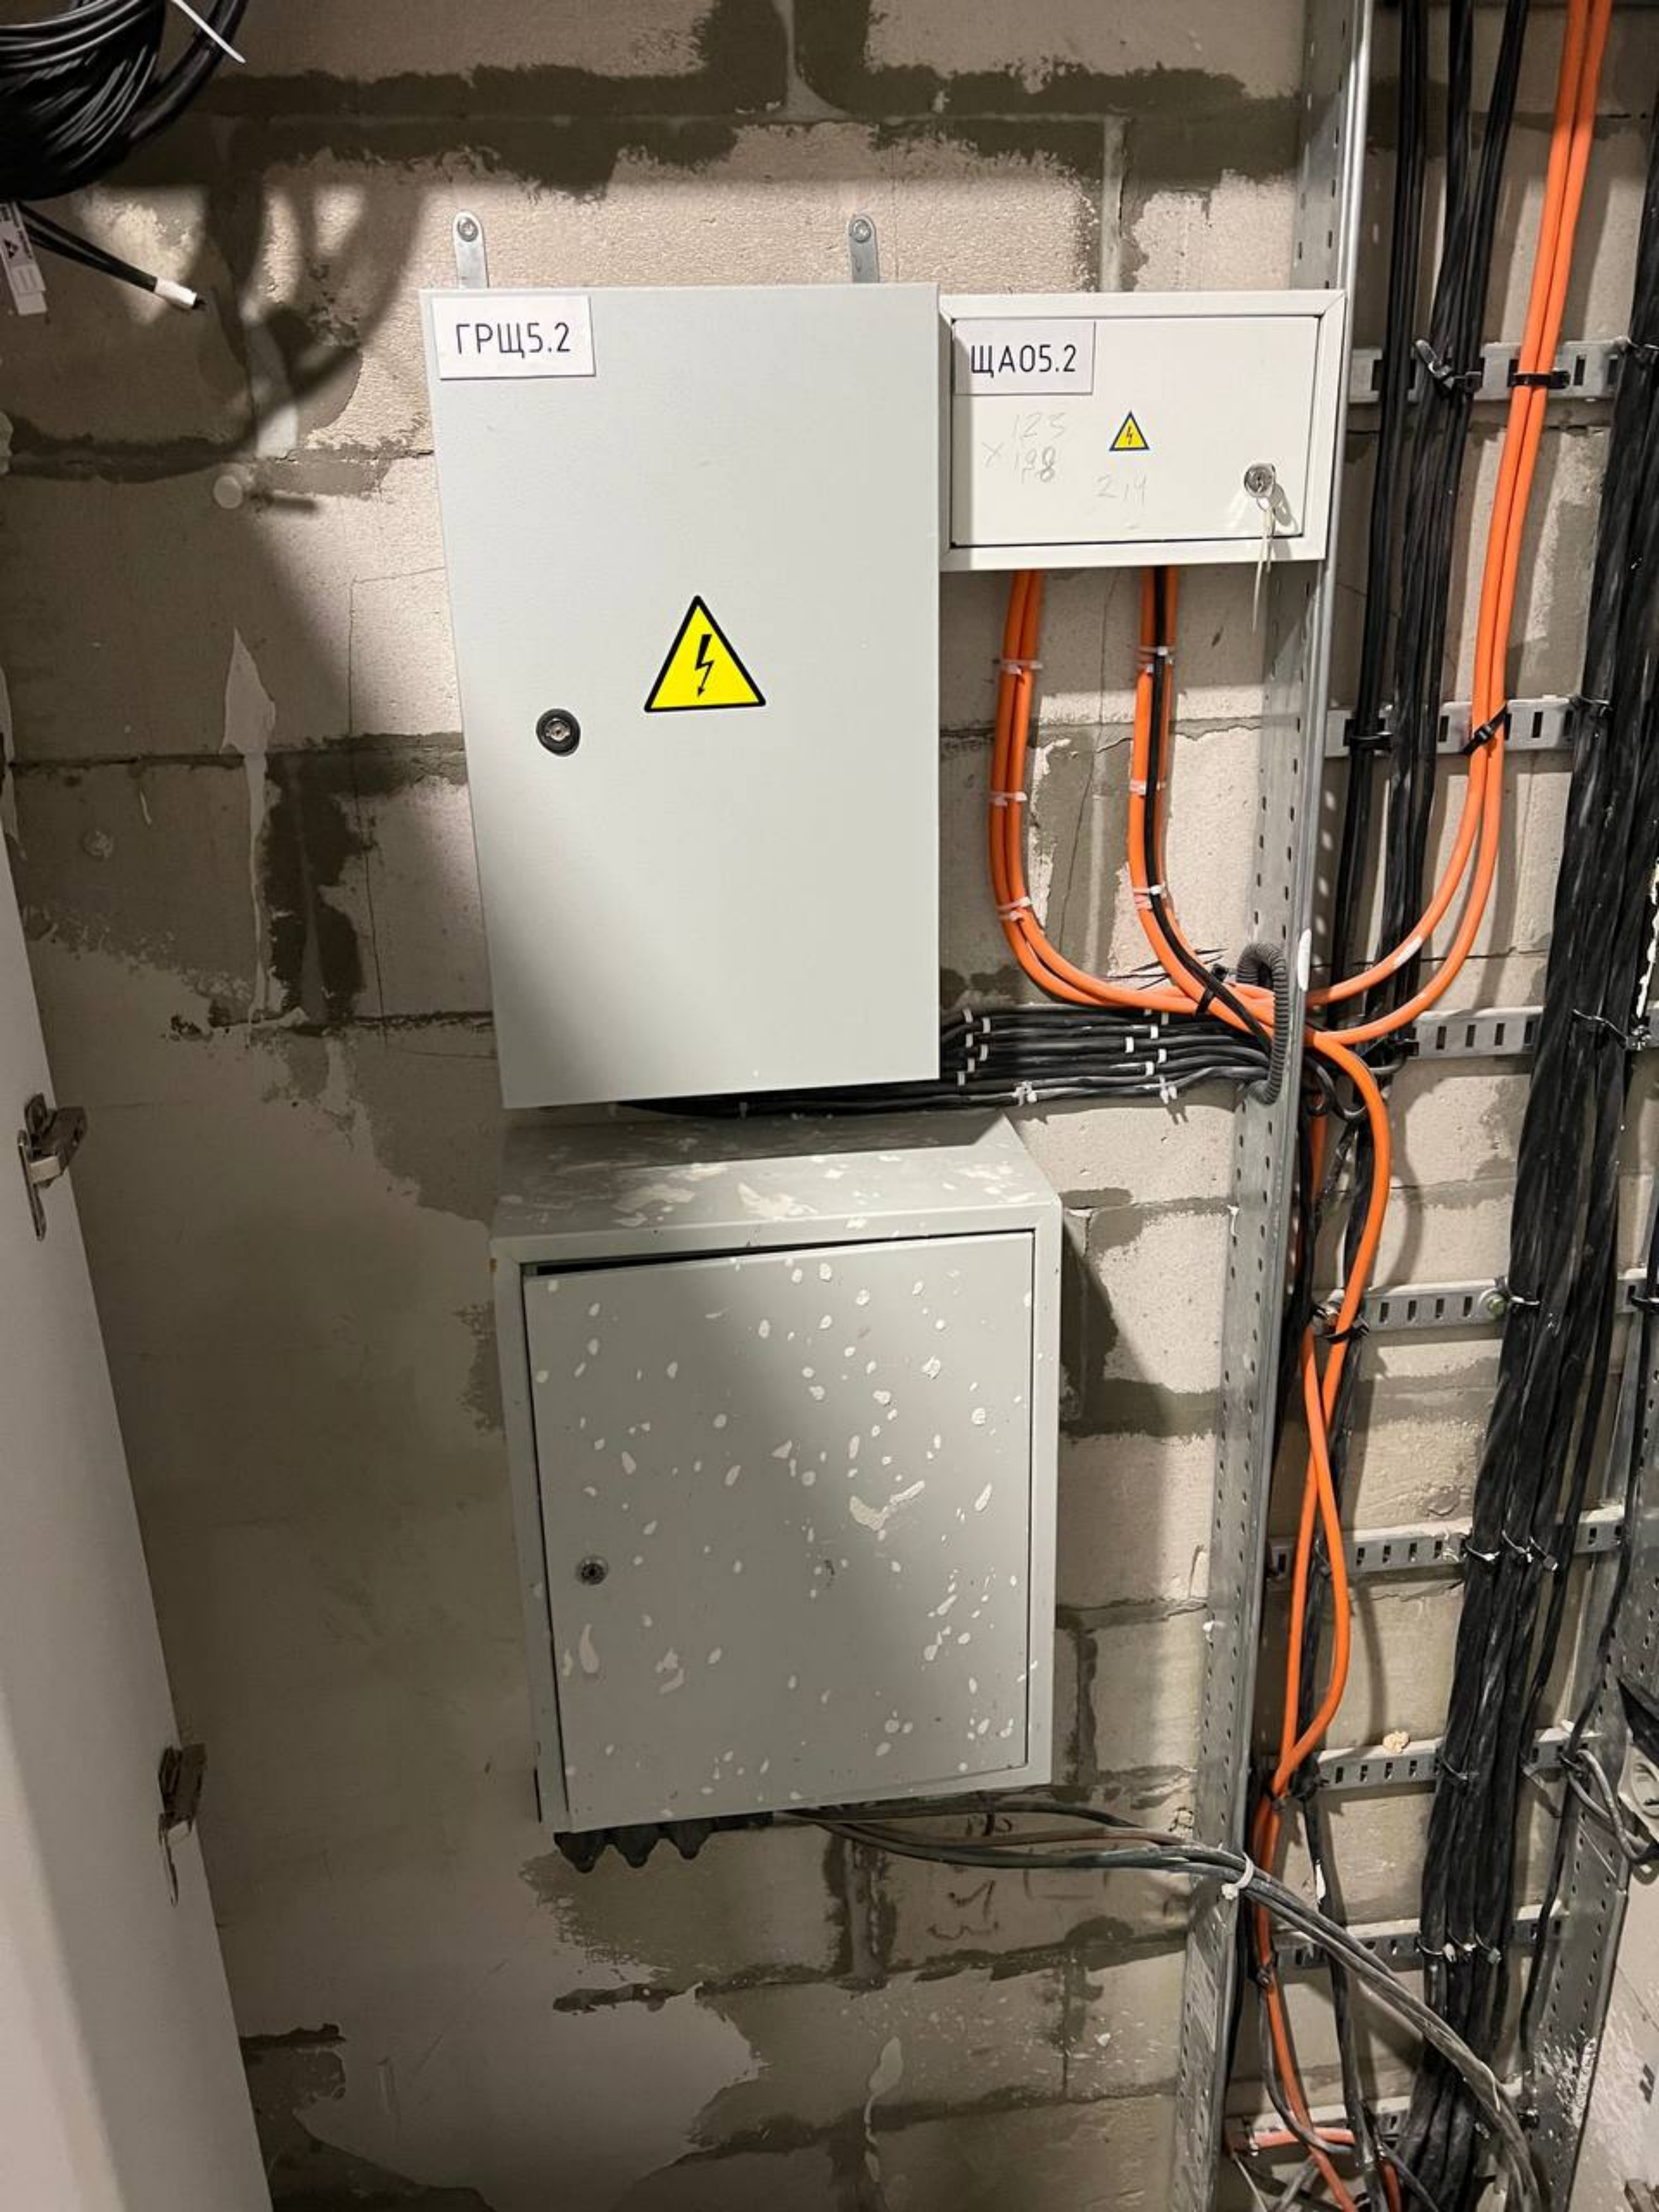
ГРЩ5.2
ЩА05.2
125
x 198
214

2
7
5
4
3

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.
ВИХІД

НАТИСНУТИ ТУТ
ВІДКРИТИ

23
Варта
ВАРТА 1-03.24
ДМ-24
МЕТАНУ (CH₄)
II 2G Ex db IIB+H₂T4 Gb 12 V
-30°C ≤ Tamb ≤ +60°C
Увага! відкривати після
відключення від мережі

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

TRAS

E·T·N

КОЛЯСОЧНА

Entrance
Вхід

Entrance
Вхід

Exit
Вихід

36-79

ВИХІД

Вантажно-р
виконує
механізованим спосо

Вентилятор _____ зав.№ _____

Динамічно відбалансований
Середньоквадратичне значення
віброшвидкості не більше 6,3 мм/с
Перед монтажем необхідно виконати
вимоги паспорта "Підготовка до роботи"

ПрАТ
"ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР"
61176, м.Харків, вул. Єнакіївська,17

10206

Вентилятор даховий димовитягування ВДРДВ 7,1.2-06

7,5 кВт 1448 об/хв 380 В

Клас вогнестійкості F 400(120) ДАТА ВИР. 05/2023

ЗАВ. № 784 МАСА,кг 238

ТУ У 29.2-24472991-009-2002

Зроблено в Україні

механізованим
Вентилятор зав.№
Динамічно відбалансований
Середньоквадратичне значення
віброшвидкості не більше 6,3 мм/с
Перед монтажем необхідно виконати
вимоги паспорта "Підготовка до роботи"
ПрАТ
"ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР"
ВДПВ 7.1.2-06
ДАТА ВИР.
МАСА,кг
ЗАВ. №
ТУ У 29.2-24472991-009-2002
Зроблено в Україні

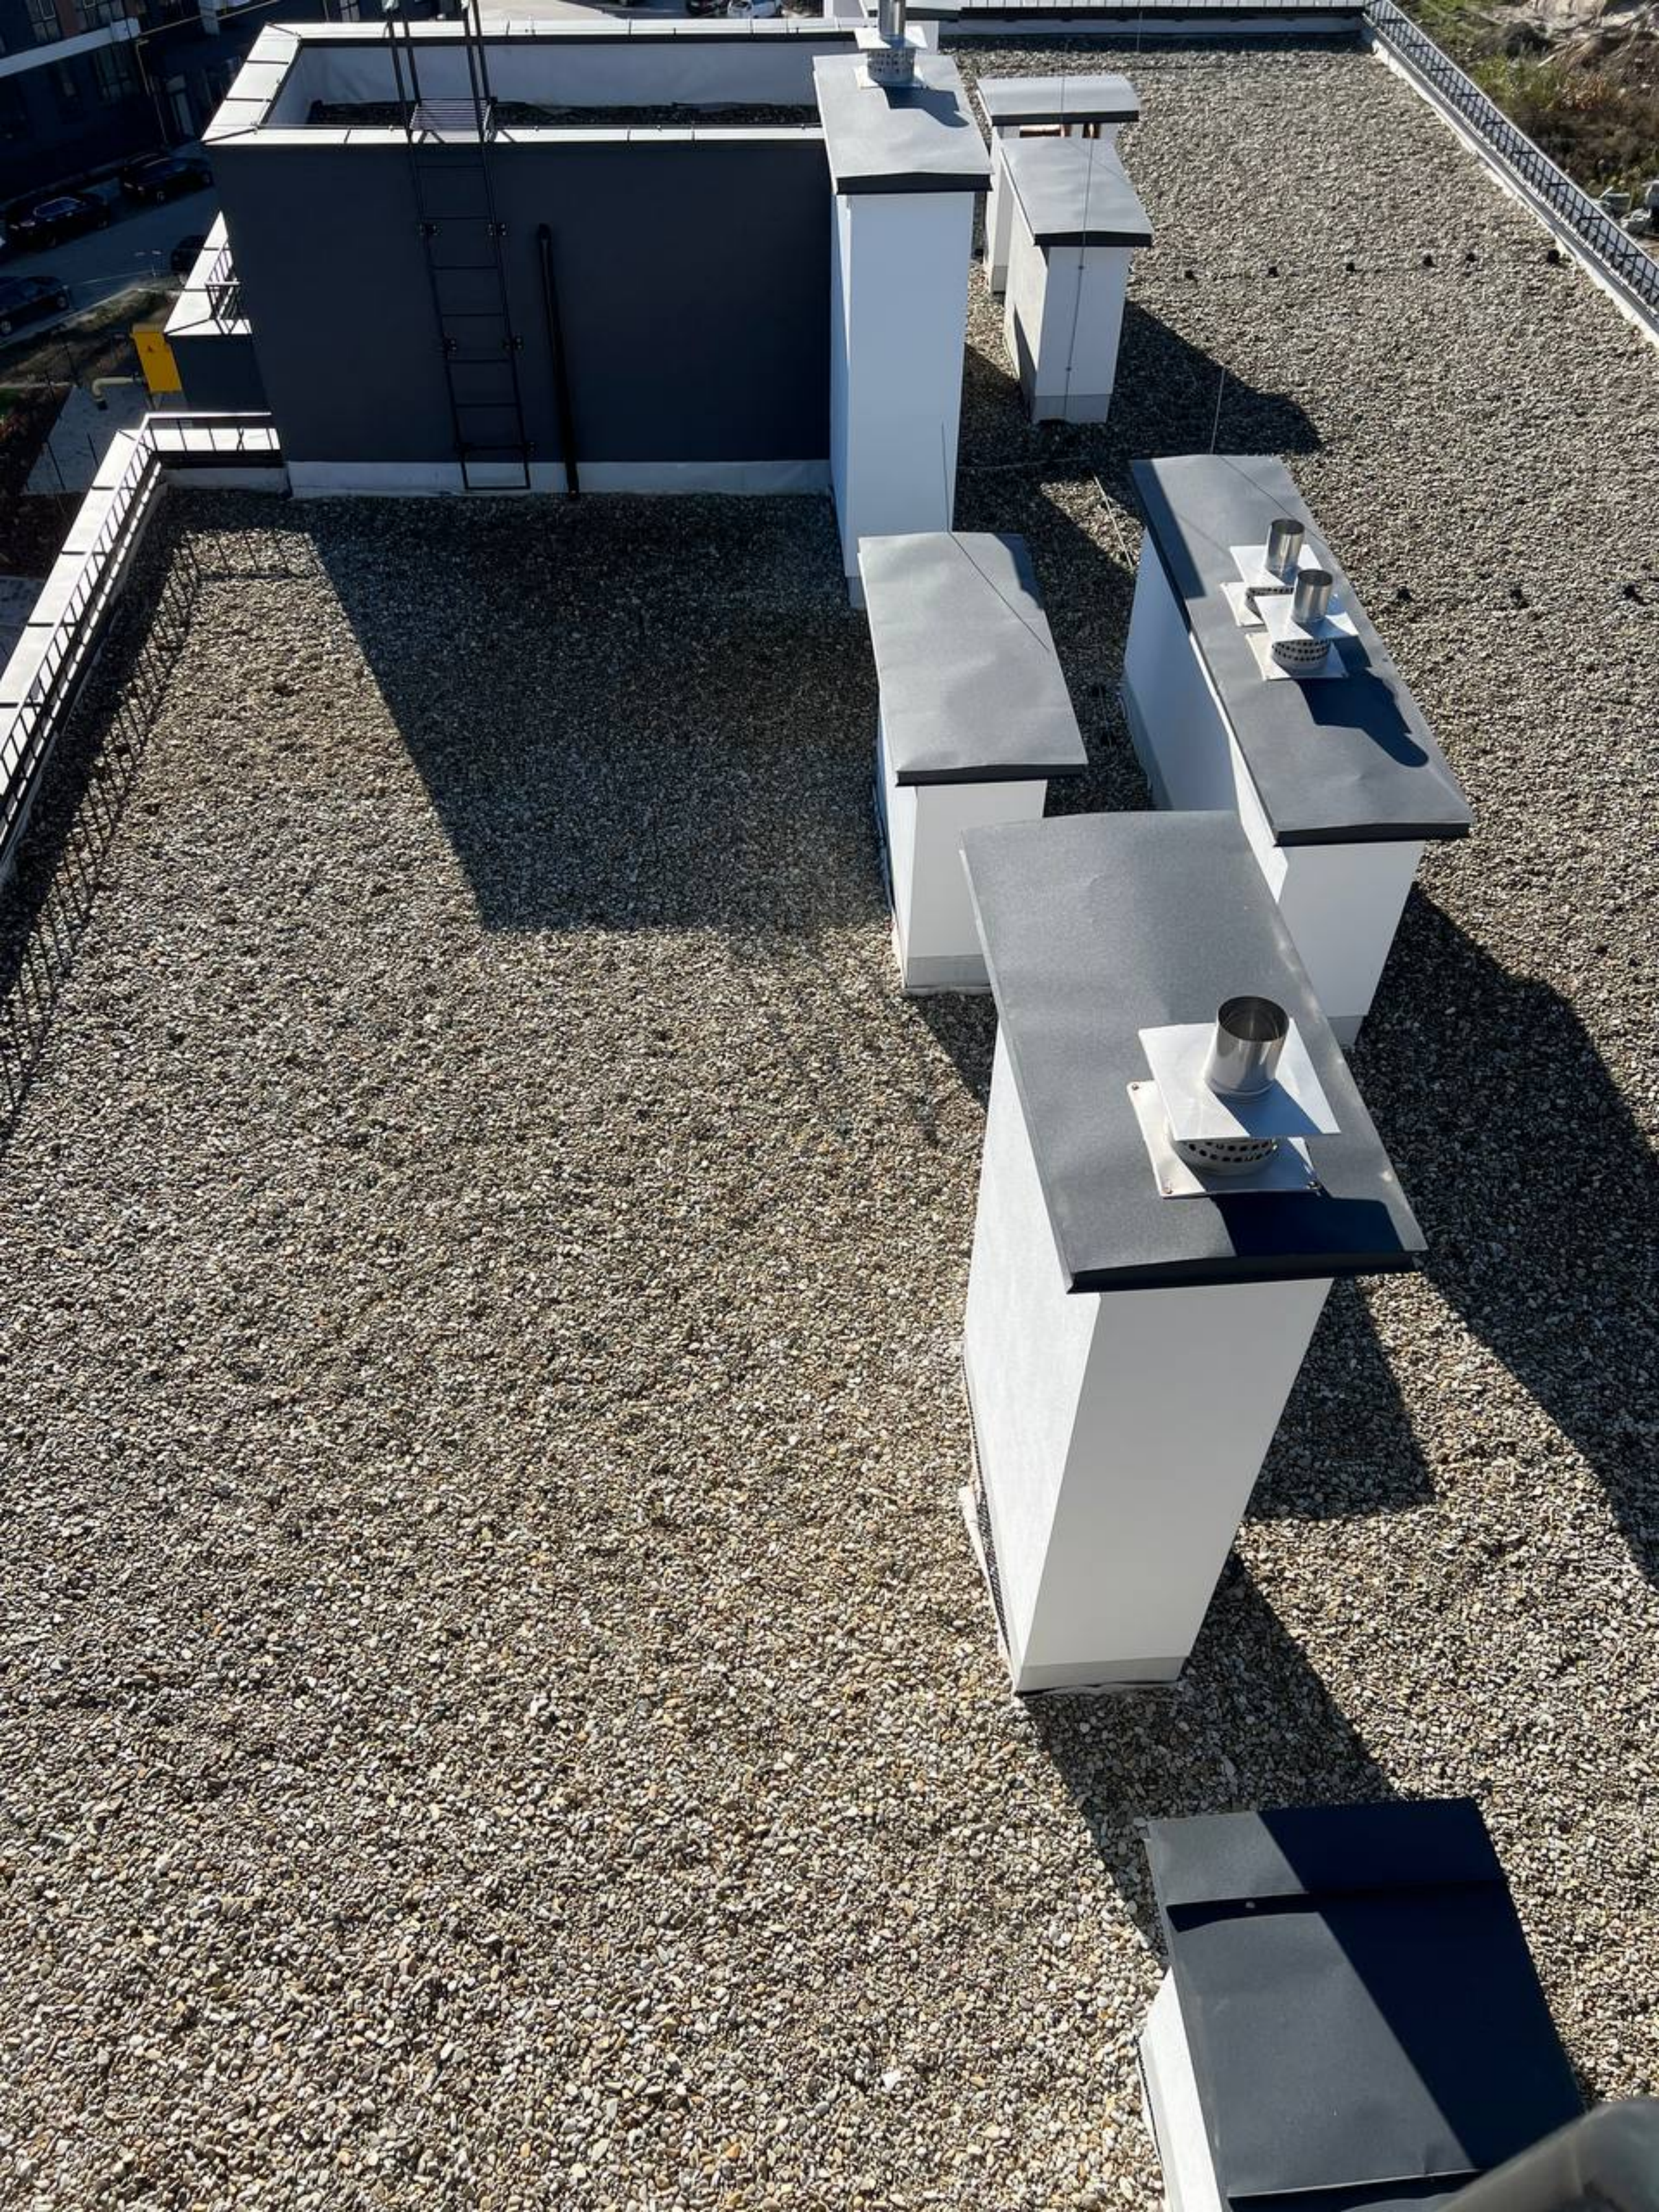

ПОЖЕЖА
74
avalon

ЩОК-5.1-4
ВЕМА ЗАХІД

floor 7 поверх

TIRAS

ВЕМА ЗАХІД
QF
Кв. №56
Кв. №57
Кв. №58
Кв. №59
Кв. №60
Кв. №61
Кв. №62
Кв. №63
Кв. №64
Кв. №65
Кв. №66
Кв. №67

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

РЩГП 23.1

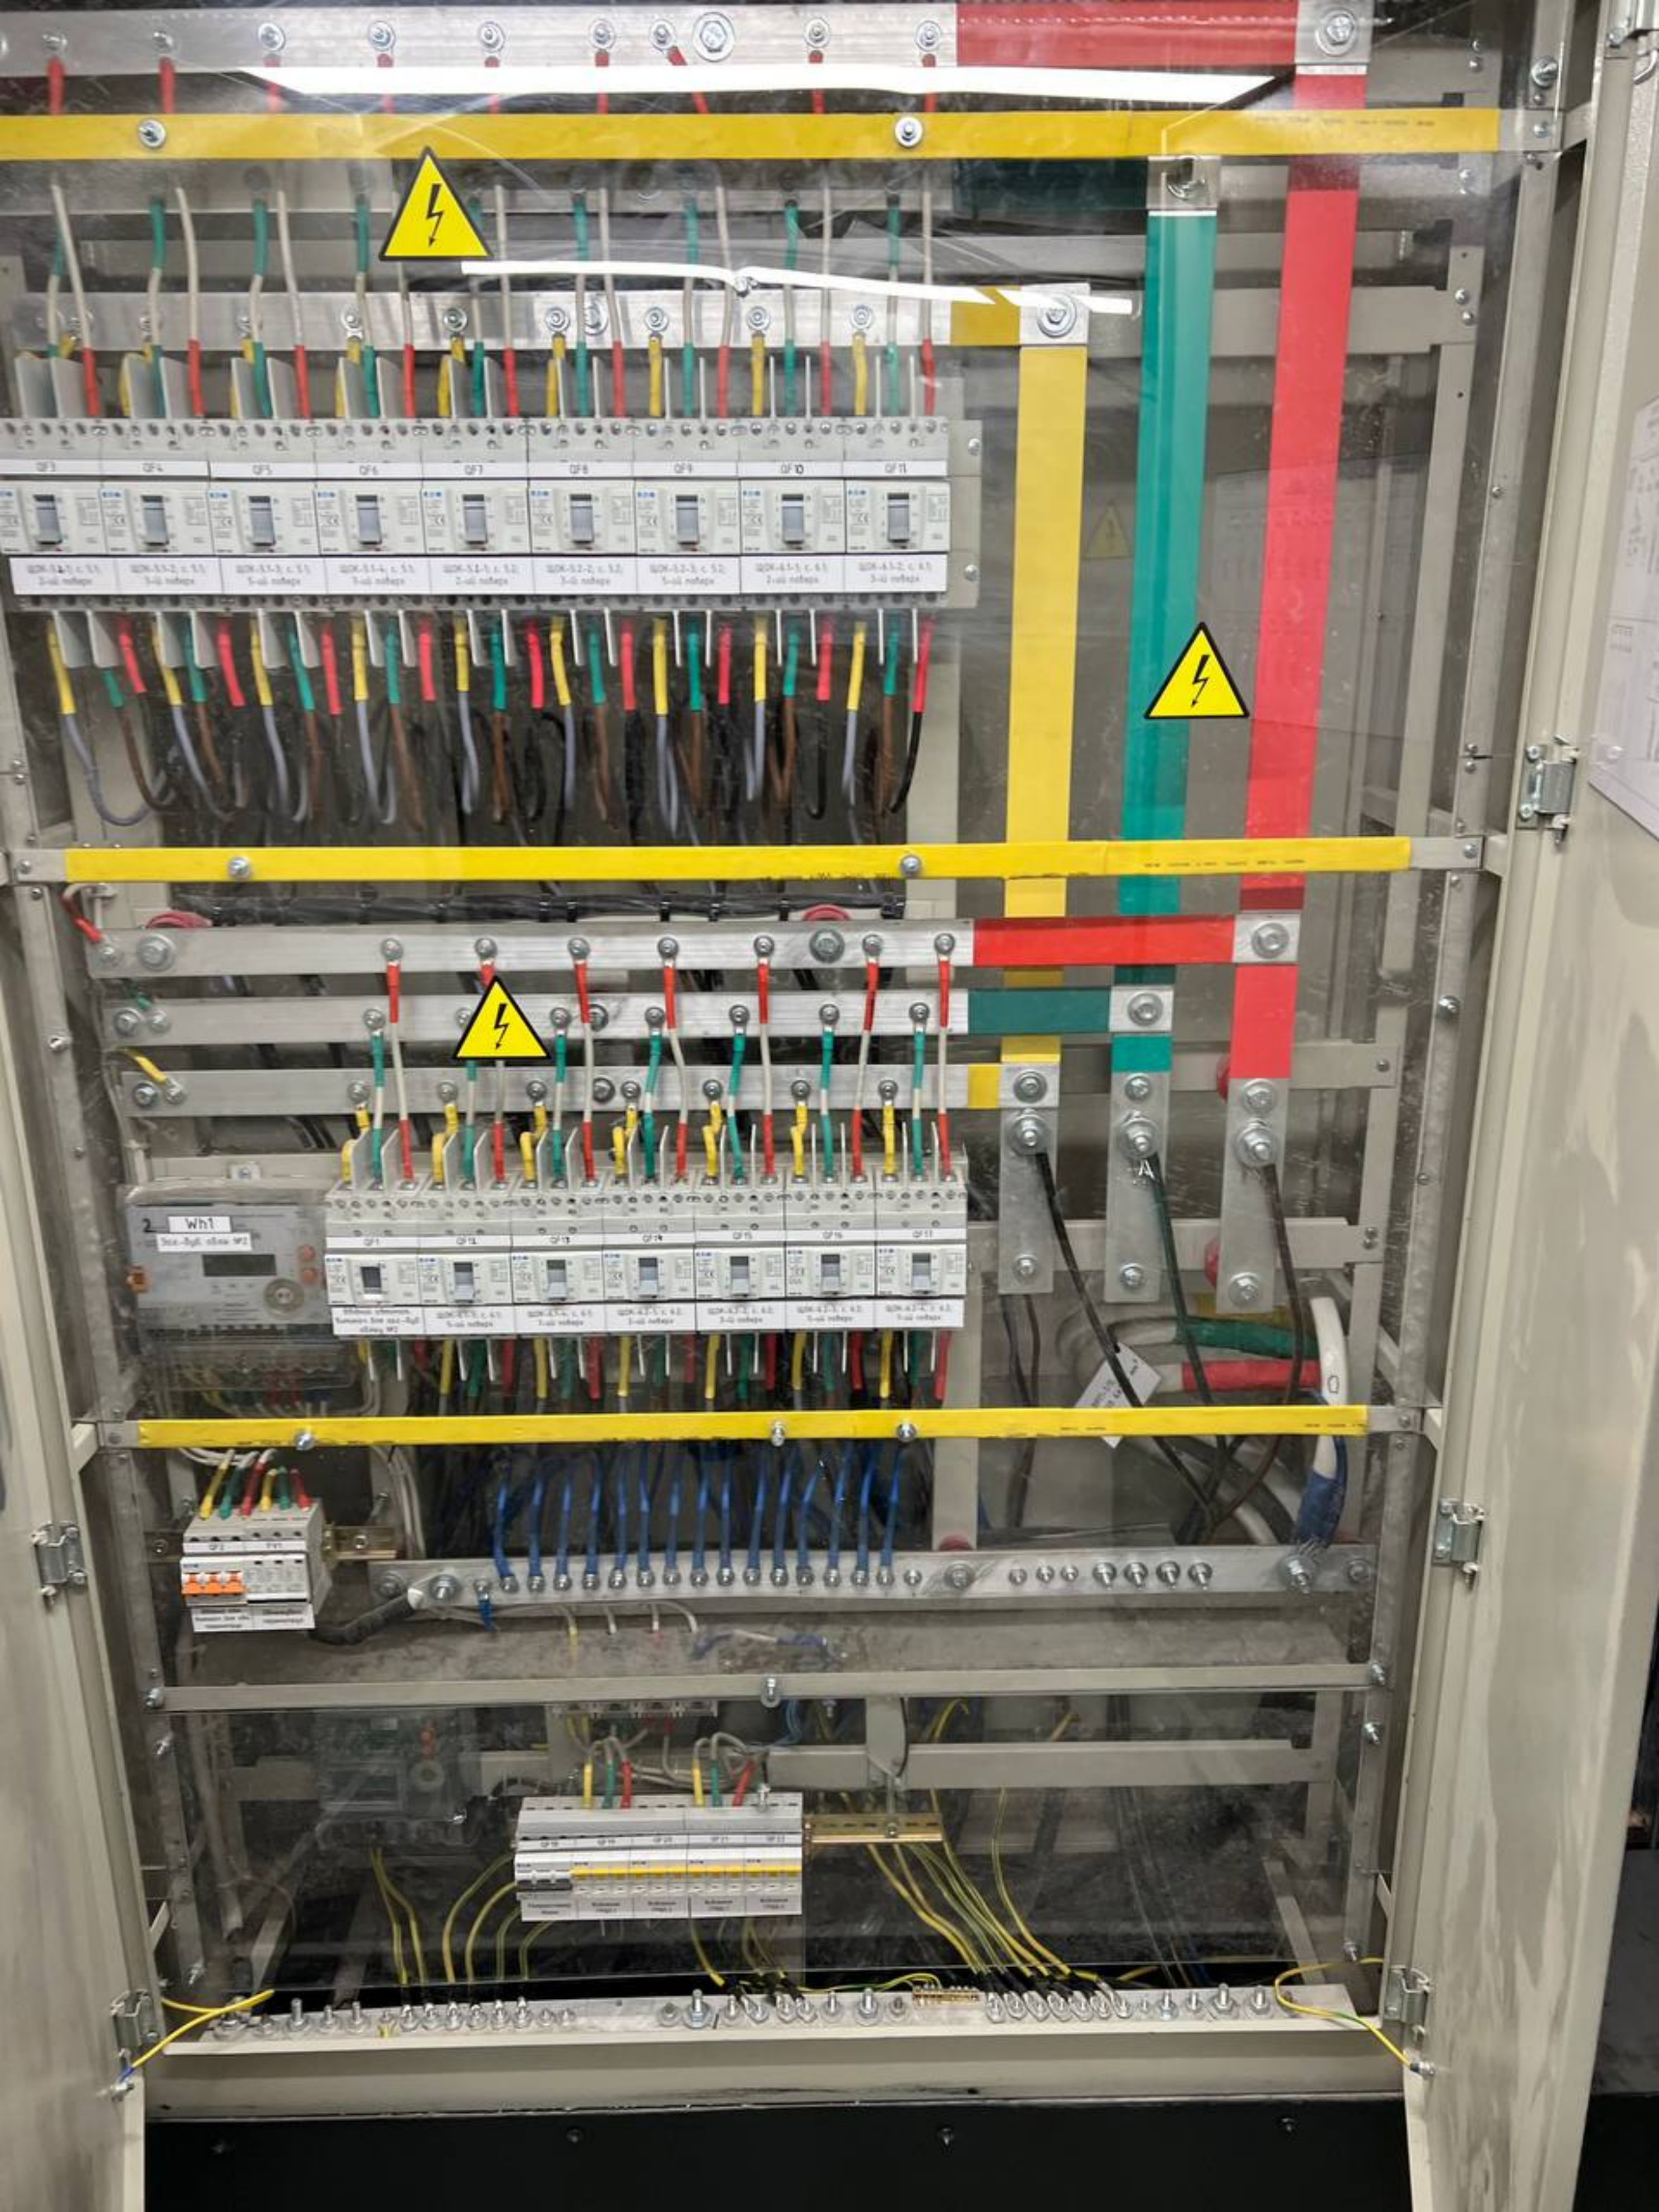
Wh1

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.
ПОЖЕЖА

ЩОН-5.1-1
ЩОН-5.1-2
ЩОН-5.1-3
ЩОН-62-2

$2ab$

$2ab = (a+b)/(a(\sin\alpha))$

QF1
QF2
Wh1
Wh2
ABP-63A

ОМЕГА
Передача ПЦН
Неисправность
Сист.ошибка
Отключения
Диагностика
ВЫБОР
СБРОС
МЕНЮ
ВВОД
ЗВУК ОТКЛ.
Откл. / Неиспр. ПЦН
Откл. / Неиспр. Оповещения
Задержка выходов
Активация выходов
Питание
Прибор управления ПУ-П

Живлення ~380В
Аварія Живлення ~380В
Готовність системи ДВ
Пуск Системи ДВ
Автомат режим вимкнено
Робота ВДВ
Ручне ВДВ Руб. Стоп Авт.

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.24
ТРИВОГА
ГАЗ
АВАРІЯ
НОРМА
СИРЕНА
- Тривожний поріг по газу
- Тривожний поріг по T°C
- Попереджувальний поріг по газу
- Аварія газосигналізатора
- Контрольоване середовище в нормі
ESC
amTEMKO

23
Варта
ВАРТА 1-03.24
МЕТАНУ (CH_4) ДМ-24
II 2G Ex db IIB+H_2T4 Gb
-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C
Увага! відкривати після
відключення від мережі

sensus
MeiStream 50
Typ:
8 SEN01 2072 0832
Q3 40 m³/h
H: R 160
V: R 100
1,6 MPa
ΔP 25
T 50
2020
M20
Made in Germany
00264
m³
SENSUS
HRI-Mei B4 600 mbar
DN 20-100
DN 40-125 600
DN 150-300 1000
22870417
VITECH
4
Ст.3

2
1
6
5
4

27