

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net



**ПРОТОКОЛ
№ 26/08/24-4/К від 24 серпня 2026 р.**

класифікації за реакцією на вогонь згідно з
ДСТУ EN 13501-1:2024 (EN 13501-1:2018, IDT)
плит пінополістирольних екструдованих “ЄВРОСТРОНГ” товщиною 20, 30 та
40 мм з замком та без замка,
що виготовлені ТОВ “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР”, Україна

Рівне

2. Деталі продукції, що класифікується

2.1. Загальні положення

Продукція – плити пінополістирольні екструдовані, призначені для теплоізоляції в будівництві, заводських виробх відповідно до ДСТУ EN 13164:2019 (EN 13164:2012 + A1:2015, IDT).

2.2. Опис продукції

Нижче наведено опис продукції, плит пінополістирольних, екструзійних:

Плити пінополістирольні екструдовані виготовляються з гранул полістиролу. Виріб призначений для теплоізоляції будівельних конструкцій, огорожуючих конструкцій, утеплення квартир, фундаментів, підлог, дахів, фасадів, а також інших конструкцій, де утеплювач може зазнавати впливу значного механічного навантаження.

3. Звіти про випробування та результати випробувань на підтвердження класифікації

3.1. Звіти про випробування

Назва лабораторії	Назва замовника	Номер протоколу випробування	Метод випробування Дата випробування
ВЦ ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН”	ТОВ “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР”, 29000, Хмельницька область, Хмельницький район, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В. М., будинок 120. Код ЄДРПОУ: 45336509.	№ R/26/08/24-4, № R/26/08/24-6, № R/26/08/24-8 від 24 серпня 2026 року	ДСТУ EN ISO 11925-2:2022 (EN ISO 11925-2:2020, IDT; ISO 11925-2:2020, IDT) 07.08.2026 року

3.2 Результати випробувань для плит пінополістирольних екструдованих “ЄВРОСТРОНГ” товщиною 20, 30 та 40 мм з замком та без замка:

Метод випробування та тривалість випробування	Показник	Кількість зразків	Середнє значення	Відповідність параметрам
ДСТУ EN ISO 11925-2:2022 (EN ISO 11925-2:2020, IDT; ISO 11925-2:2020, IDT) Час прикладання полум'я – 15 с.	$F_s > 150$ мм (досягнення полум'ям відмітки понад 150 мм)	по 6 зразків для кожної товщини	для товщини 20 – 160 мм; для товщини 30 – 161 мм; для товщини 40 – 163 мм.	Відповідає
	Наявність палаючих крапель/частинок та займання фільтрувального паперу	по 6 зразків для кожної товщини	(-)	Відповідає

4. Класифікація та сфера застосування

4.1. Посилання на класифікацію

Цю класифікацію було проведено відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2024 (EN 13501-1:2018, IDT).

4.2. Класифікація

Продукція - плити пінополістирольні екструдовані стосовно поведінки у вогні, класифікуються за класом F.
Додаткова класифікація стосовно утворення диму: –
Додаткова класифікація стосовно крапель/частинок, що горять: –
Формат класифікації реакції на вогонь для будівельних виробів, за винятком підлогових покриттів та лінійних трубопровідних теплоізоляційних виробів, такий:

Поведінка вогню		Утворення диму			Палаючі краплі	
F	—	—	—	—	—	—

Класифікація реакції на вогонь:
F

4.3 Галузь застосування:

Ця класифікація дійсна для таких параметрів продукції:

- товщина: 20, 30, 40 мм;
- склад продукції: змінювати склад продукції не дозволяється;
- тип виробу: XPS.

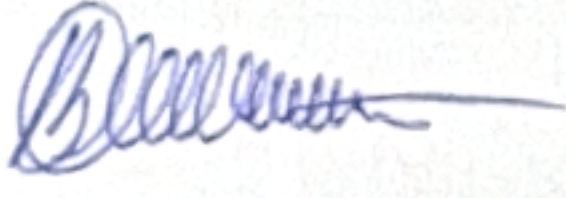
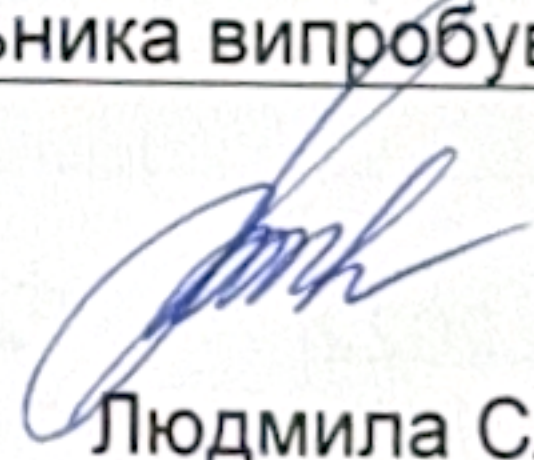
Класифікація дійсна для наступних кінцевих застосувань:

Продукцію виготовляють у вигляді плит, використовують в якості утеплювача в будівельних конструкціях. Використовується в системах скріпленої теплоізоляції та для вентиляованих фасадів. Утеплення плоских покрівель, а також простір між кроквами у скатних дахах. Ізоляція під стяжку, особливо в системах "тепла підлога", фундаменти та цоколі - захист підземних частин будівель від промерзання. Також див. п. 2.

5. Обмеження

Цей класифікаційний документ не є затвердженням типу або сертифікатом відповідності на продукцію.

Цей звіт втрачає чинність у разі змін у продукції або технології виробництва, а також коли система контролю виробництва на заводі суттєво зміниться.

Виконавець:	Звіт склав:
Інженер-лаборант	в.о. начальника випробувального центру
 Олексій ВОЛОЩУК	 Людмила САД