



51

51 Крестки Пролетаров





ОБ'ЄКТ
ПІД ОХОРОНОЮ
















ПК-
ПРИ ПОЖЕЖИ
ДЗВОНІТИ **101**























ШУН-НП







20 **Варіа**
UA 79.001 UA 79.001 186-18
UA 79.115 CU 18.0201 1
ВАРТА 1-03.14
Додаток ТЕМПЕРАТУРИ (T°C) ДТ-14
⊕ II 2G db [Ib] II B T4/H₂ Gb ... 12 V
-30°C ≤ Tamb ≤ +70°
Увага! відкривати після
відключення від мережі














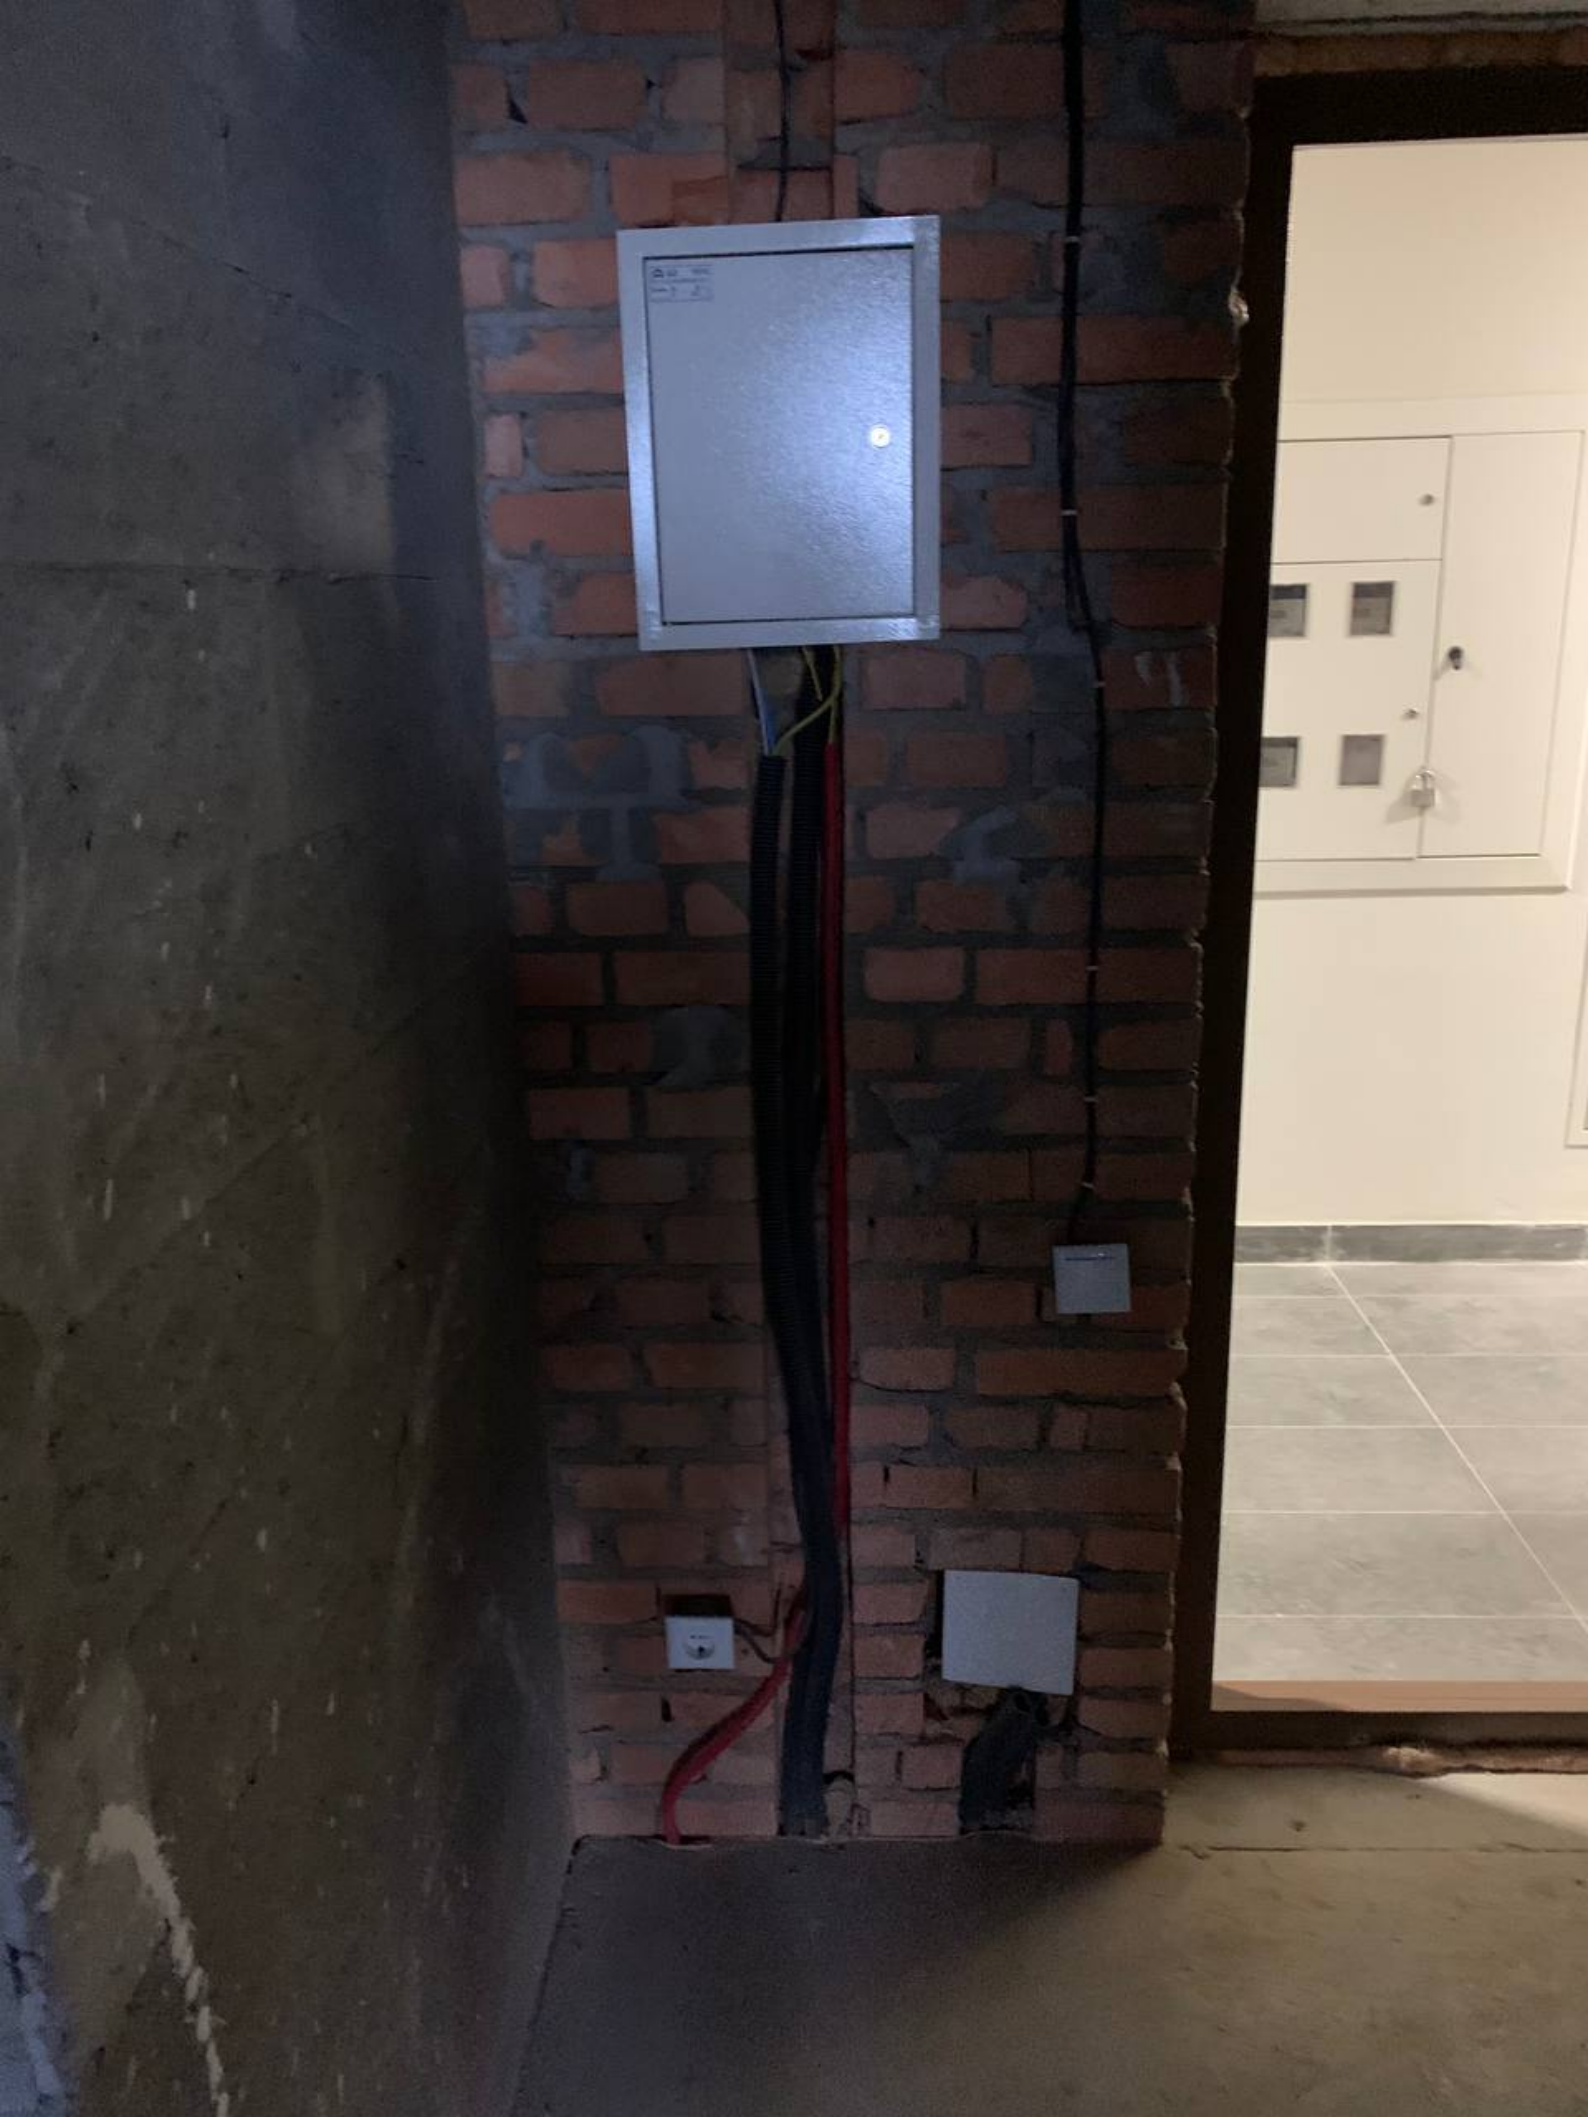















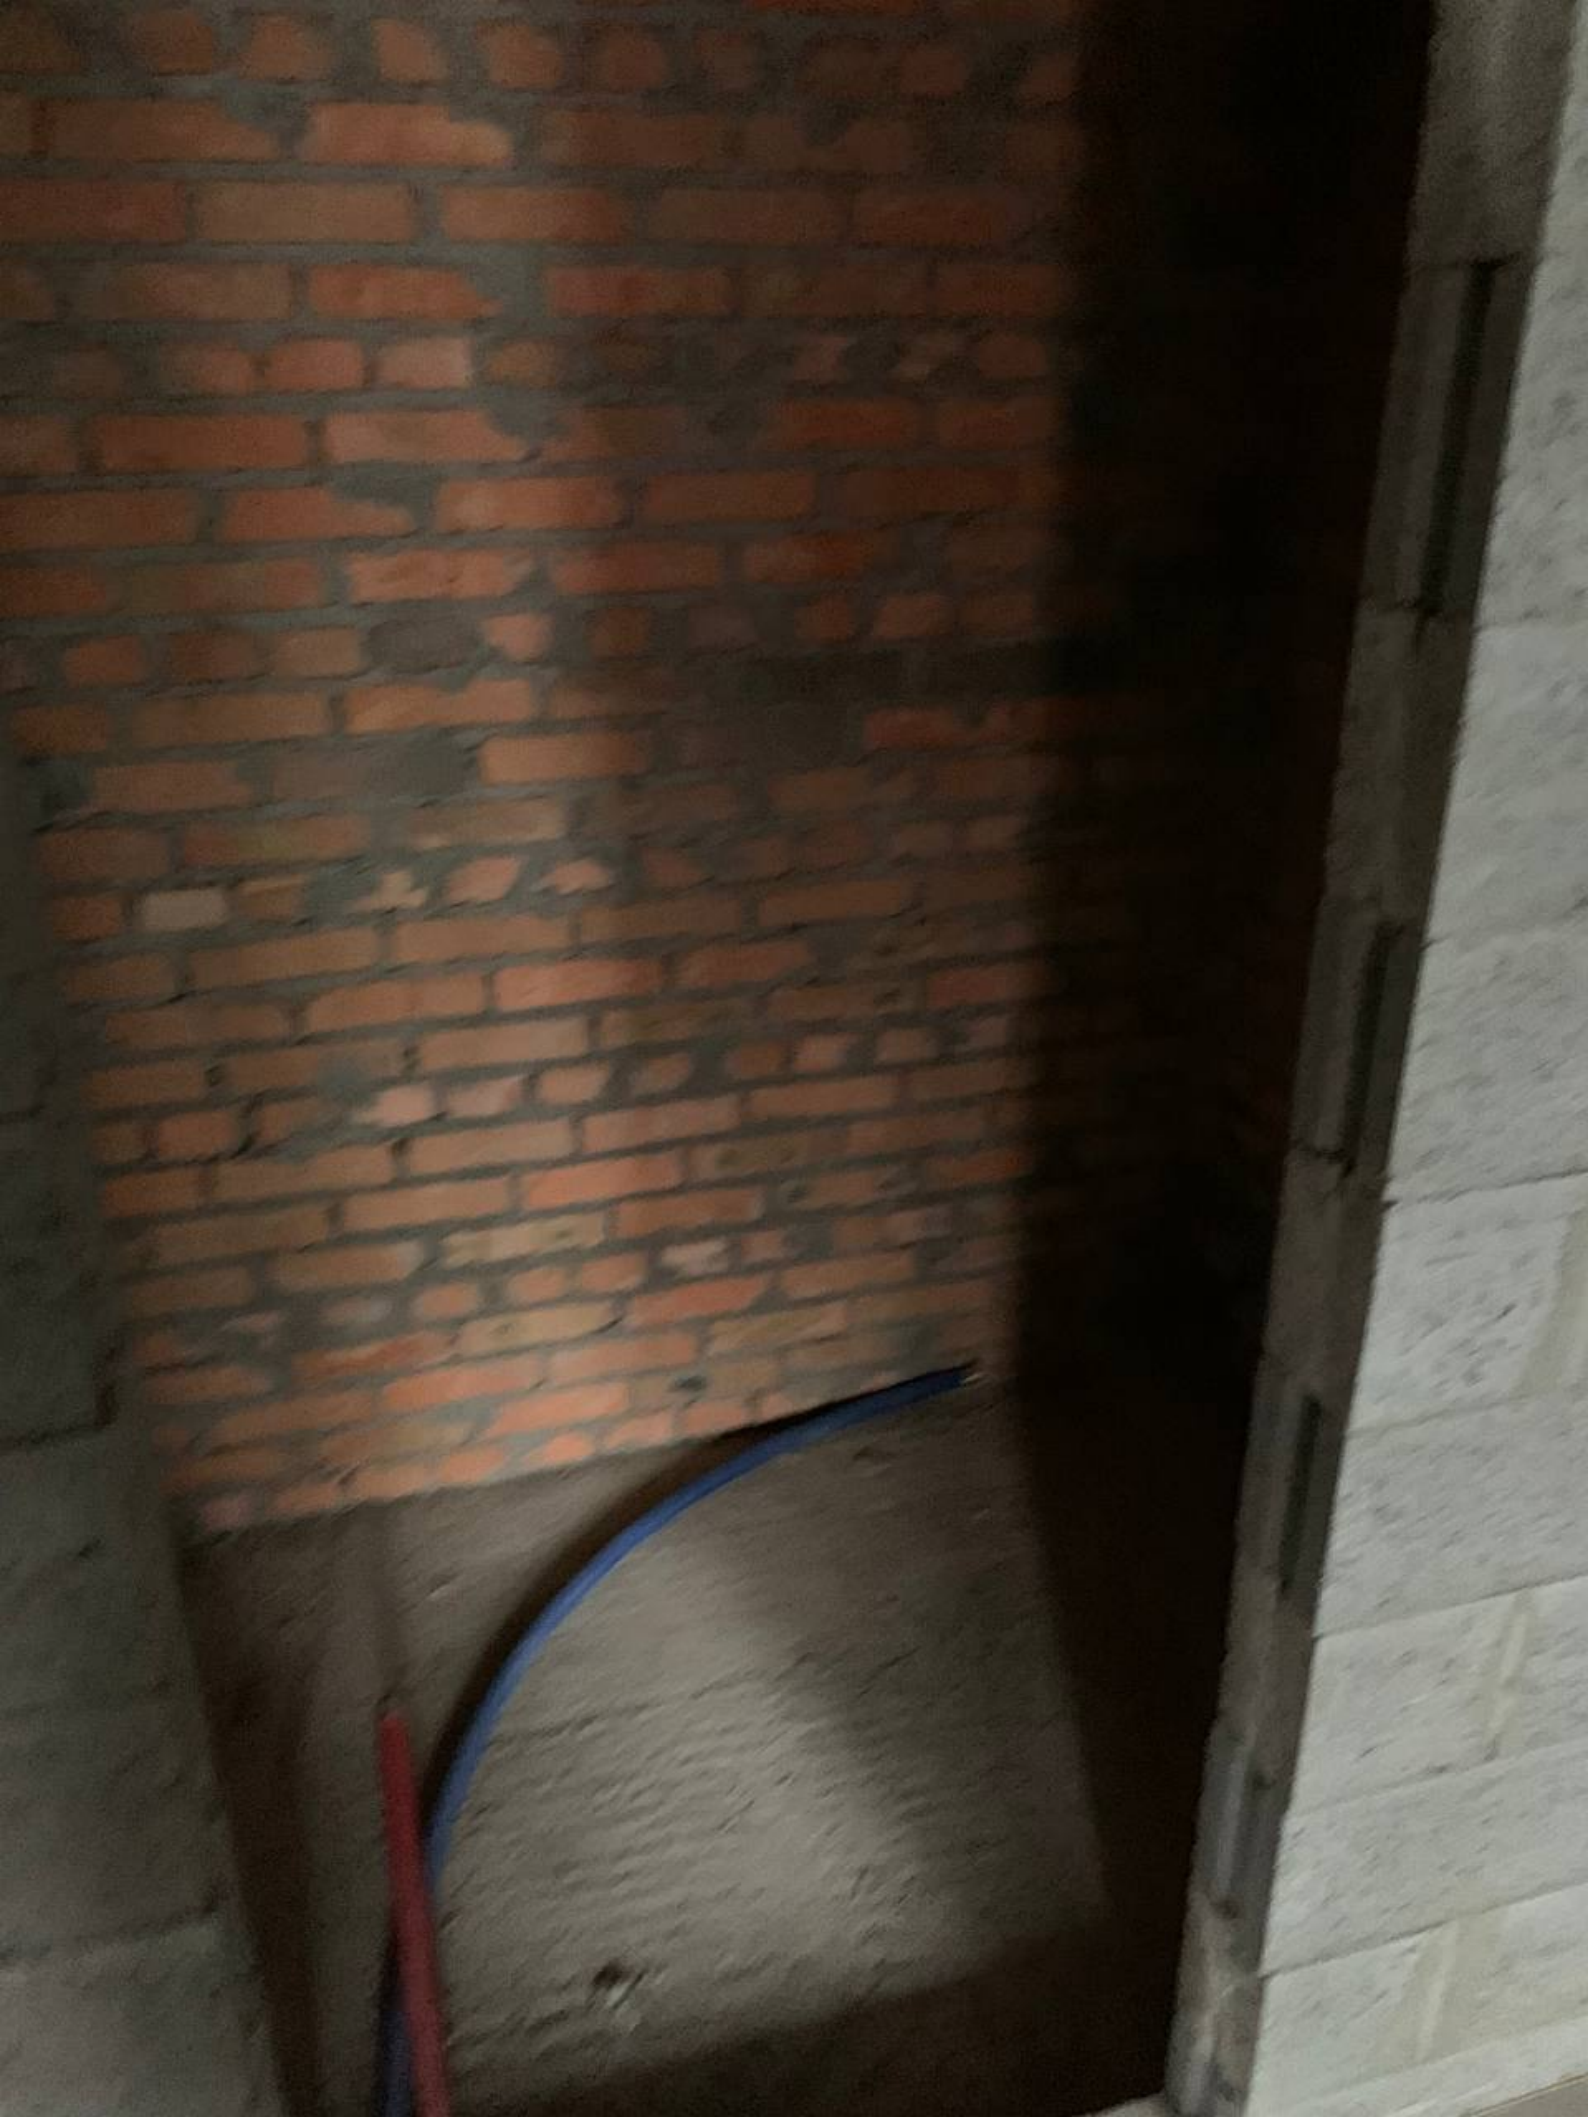



GAMA 100

Мод. G1Y.163

 **dIms 3K7**



19

UA.TR.001 152-19

I B A L ~


● 1000 imp/kWh PLC ●

ДТЕК

230V 5(80)A 50Hz

Кл.1 ДСТУ EN 62053-21


Код 220.F16.S2.P4.C100.V1.R1.H0




No. 02407085


7640.1Y8Vv10a

Зроблено в Китаї 2019

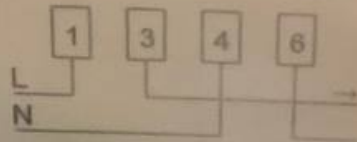

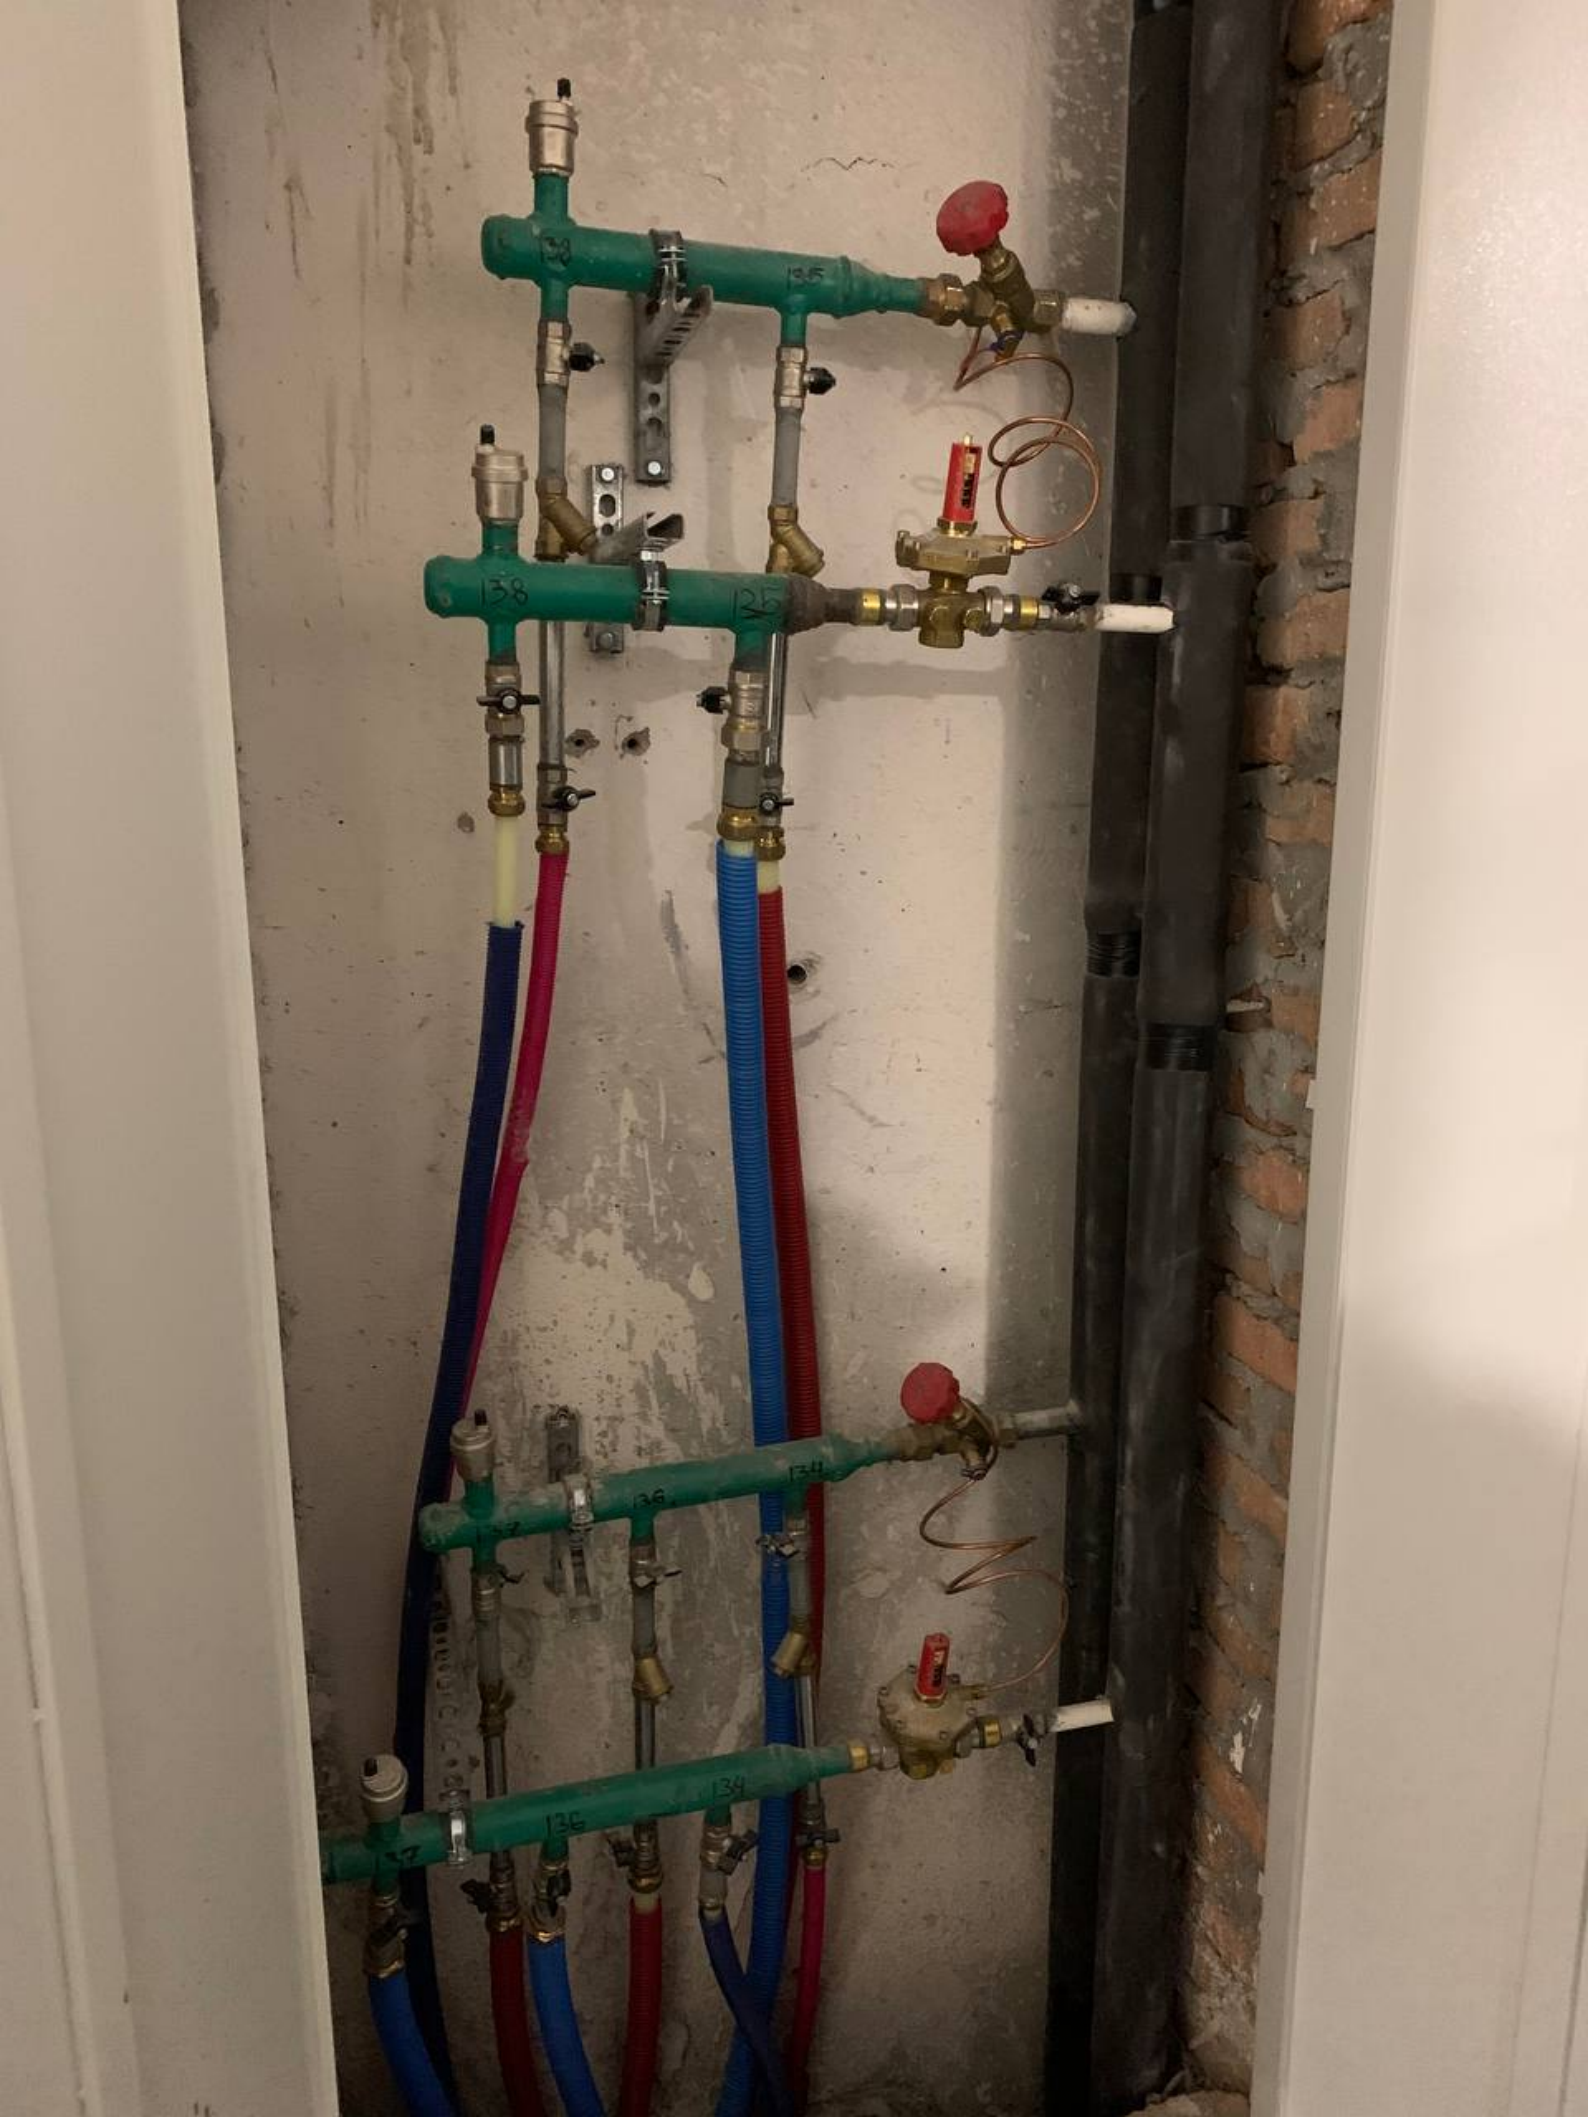



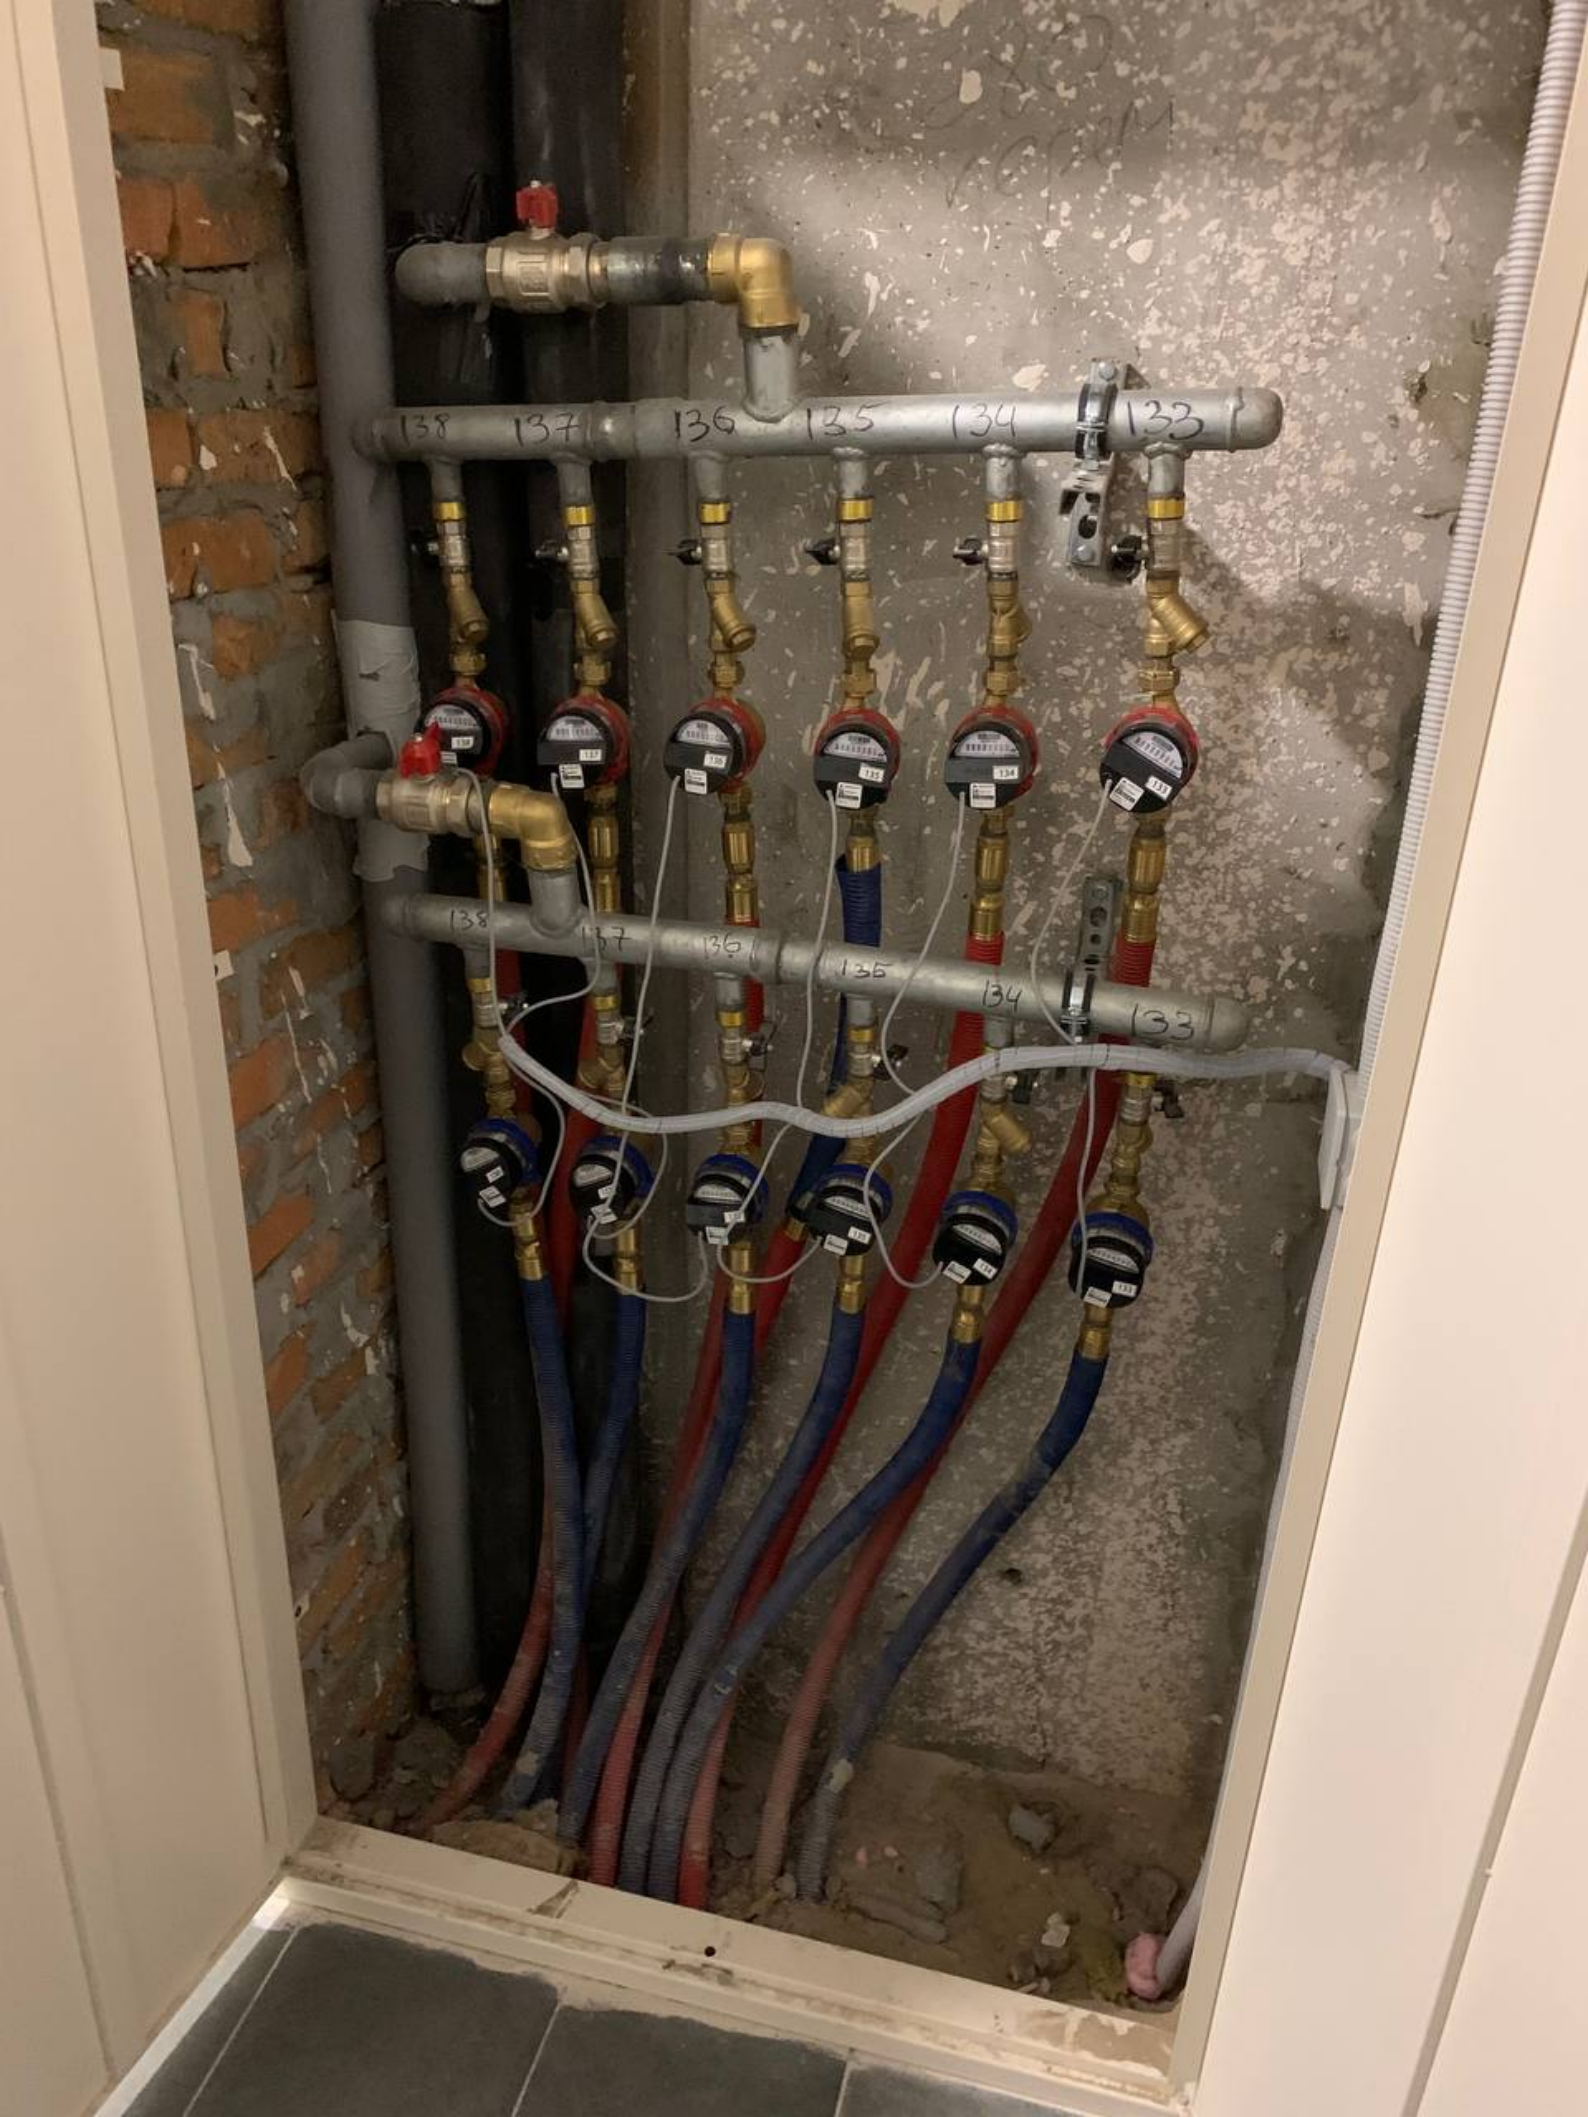























проспект Прабди 51





проспект Прабду 49

49
проспект Прабду







ТН-
ІУ -0, 4кВ.



ТН-
ІУ -10кВ.

T-3
1000 KVA

T-3
1000 KVA
14072



T-4
1000кВА
№14073

1-32,5
1-30

НАПРЯТ
→





СТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 21

T-1
1000V

T-2
1000V

T-3
1000V

T-4
1000V



ТII-
Р'У -10кВ



ТII-
Р'У -0,4кВ





6 111	6 121	6 131	6 141 6 151 6 161 6 171 6 181 6 191 6 201 6 211 6 221 6 231 6 241 6 251
6 112	6 122	6 132	
6 113	6 123	6 133	
6 114	6 124	6 134	
6 115	6 125	6 135	
6 116	6 126	6 136	
6 117	6 127	6 137	
6 118	6 128	6 138	
6 119	6 129	6 139	
6 120	6 130	6 140	









ТЕПЛОПУНКТ

10/11







Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.

Smart meter unit with digital display and terminal block.



Ввод 1



Electrical meter assembly with two meters and terminal blocks.

Пристрій захисту від аварійної перевантаження секції 1	Захист вольтметра секції 1	Захист реле контролю фаз вводу 1	Реле контролю фаз вводу 1	Реле контролю фаз вводу 2	Захист реле контролю фаз вводу 2	Захист вольтметра секції 2	Пристрій захисту від аварійної перевантаження секції 2
FV1	SF4	SF2	KV1	KV2	SF1	SF3	FV2



Модуль управління №1	Модуль управління №2	Модуль управління №3	Модуль управління №4	Модуль управління №5
Код: 1.001	Код: 1.002	Код: 1.003	Код: 1.004	Код: 1.005



























215

214

218

217

215

215

214

213

217

216






Two green buttons on the fire alarm control panel.

USA PCTV-3810-98-K





A 31



A 32









