



TIRAS

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

TIRAS

⚠

Upower
AGM
LIFT-UPS
12V 10Ah 100W

Schmitt

KÖMMERLING

100





S4

HM4

HA4

HF2

HF4

HK3

SB









 TIRAS

 TIRAS

-  ⏻
-  🔧
-  ⚡
-  ⚠
-  ⚠
-  ⚠



- | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|---|----|----|
| ТРЕБОВА ПОК. СМТ | <input type="checkbox"/> | 1 | 5 | 9 | 13 |
| СЕТЬ РЕЗЕРВ | <input type="checkbox"/> | 2 | 6 | 10 | 14 |
| КОНТРОЛЬ СЕРВИ | <input type="checkbox"/> | 3 | 7 | 11 | 15 |
| КЛАПАН | <input type="checkbox"/> | 4 | 8 | 12 | 16 |

- | | | |
|-----------------|--------------------------|----|
| СВЯЗЬ КВАРТА | <input type="checkbox"/> | 17 |
| СВЯЗЬ ТЕСТ | <input type="checkbox"/> | 18 |

СИГНАЛ-31/16Δ









































МАТІВІТІ
НОМЕР ТЕЛ.











ВИХІД
EXIT







3
номери






































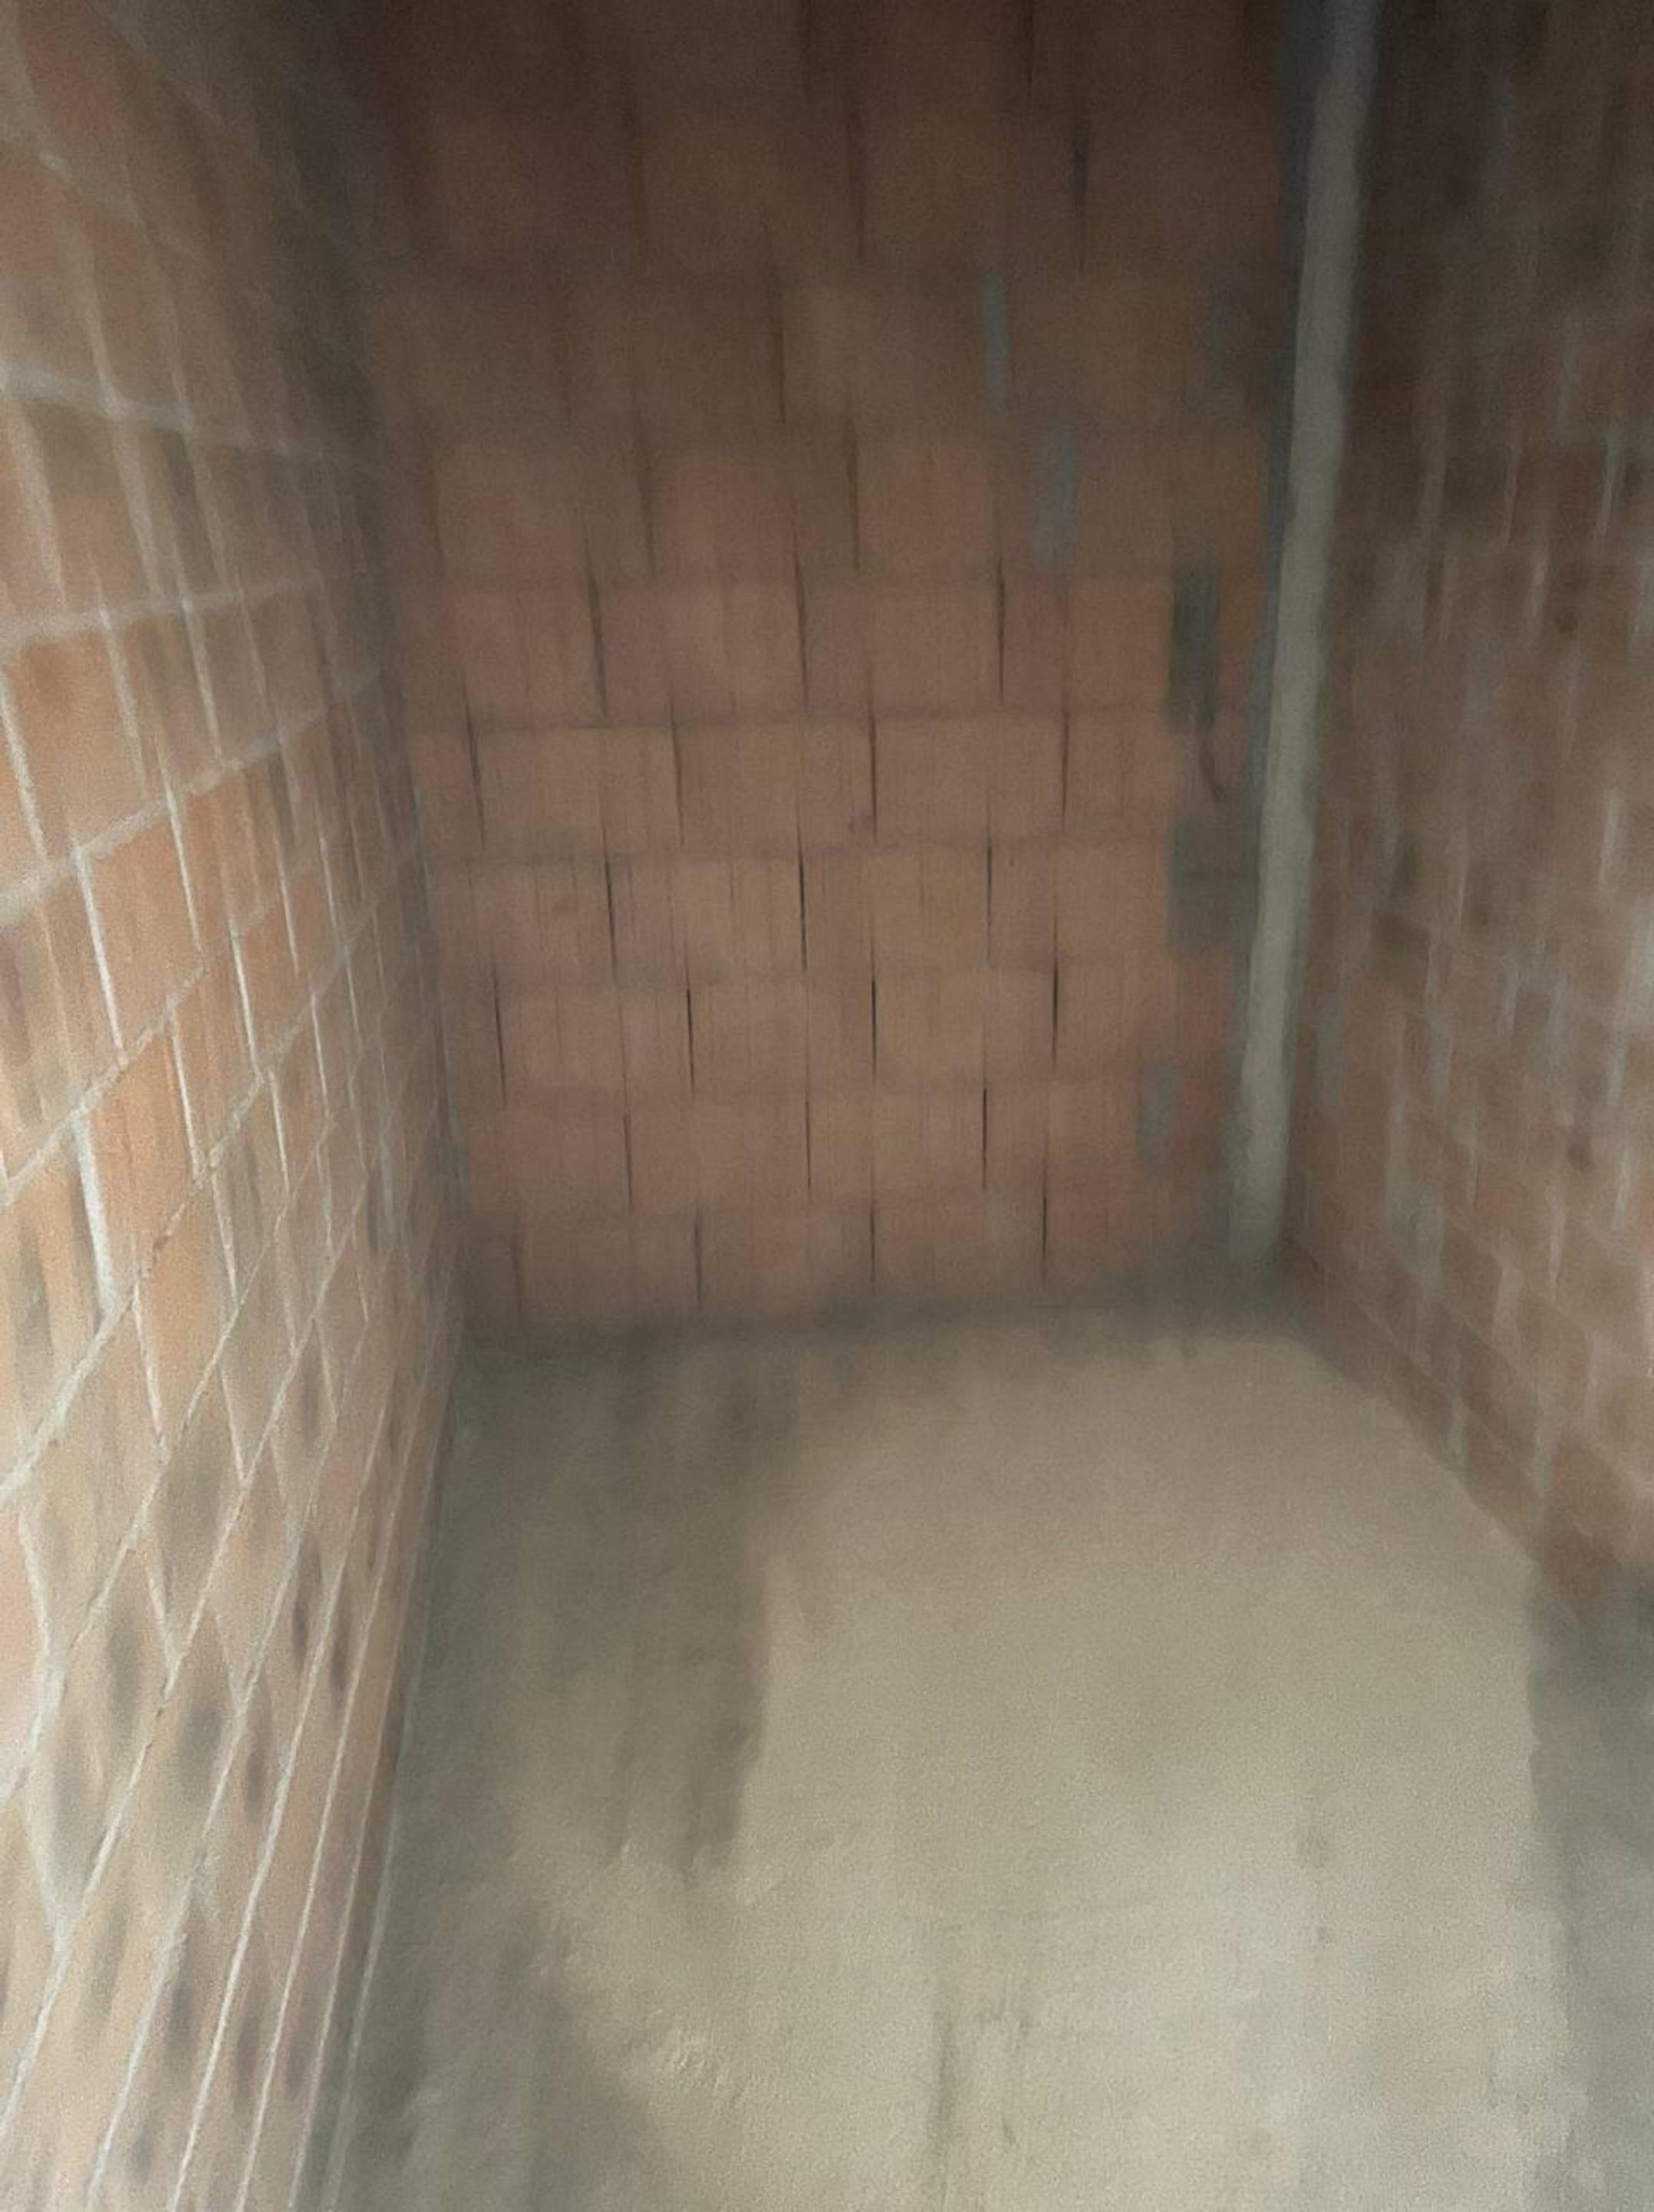































ВИХІД
EXIT
ВИХІД






















































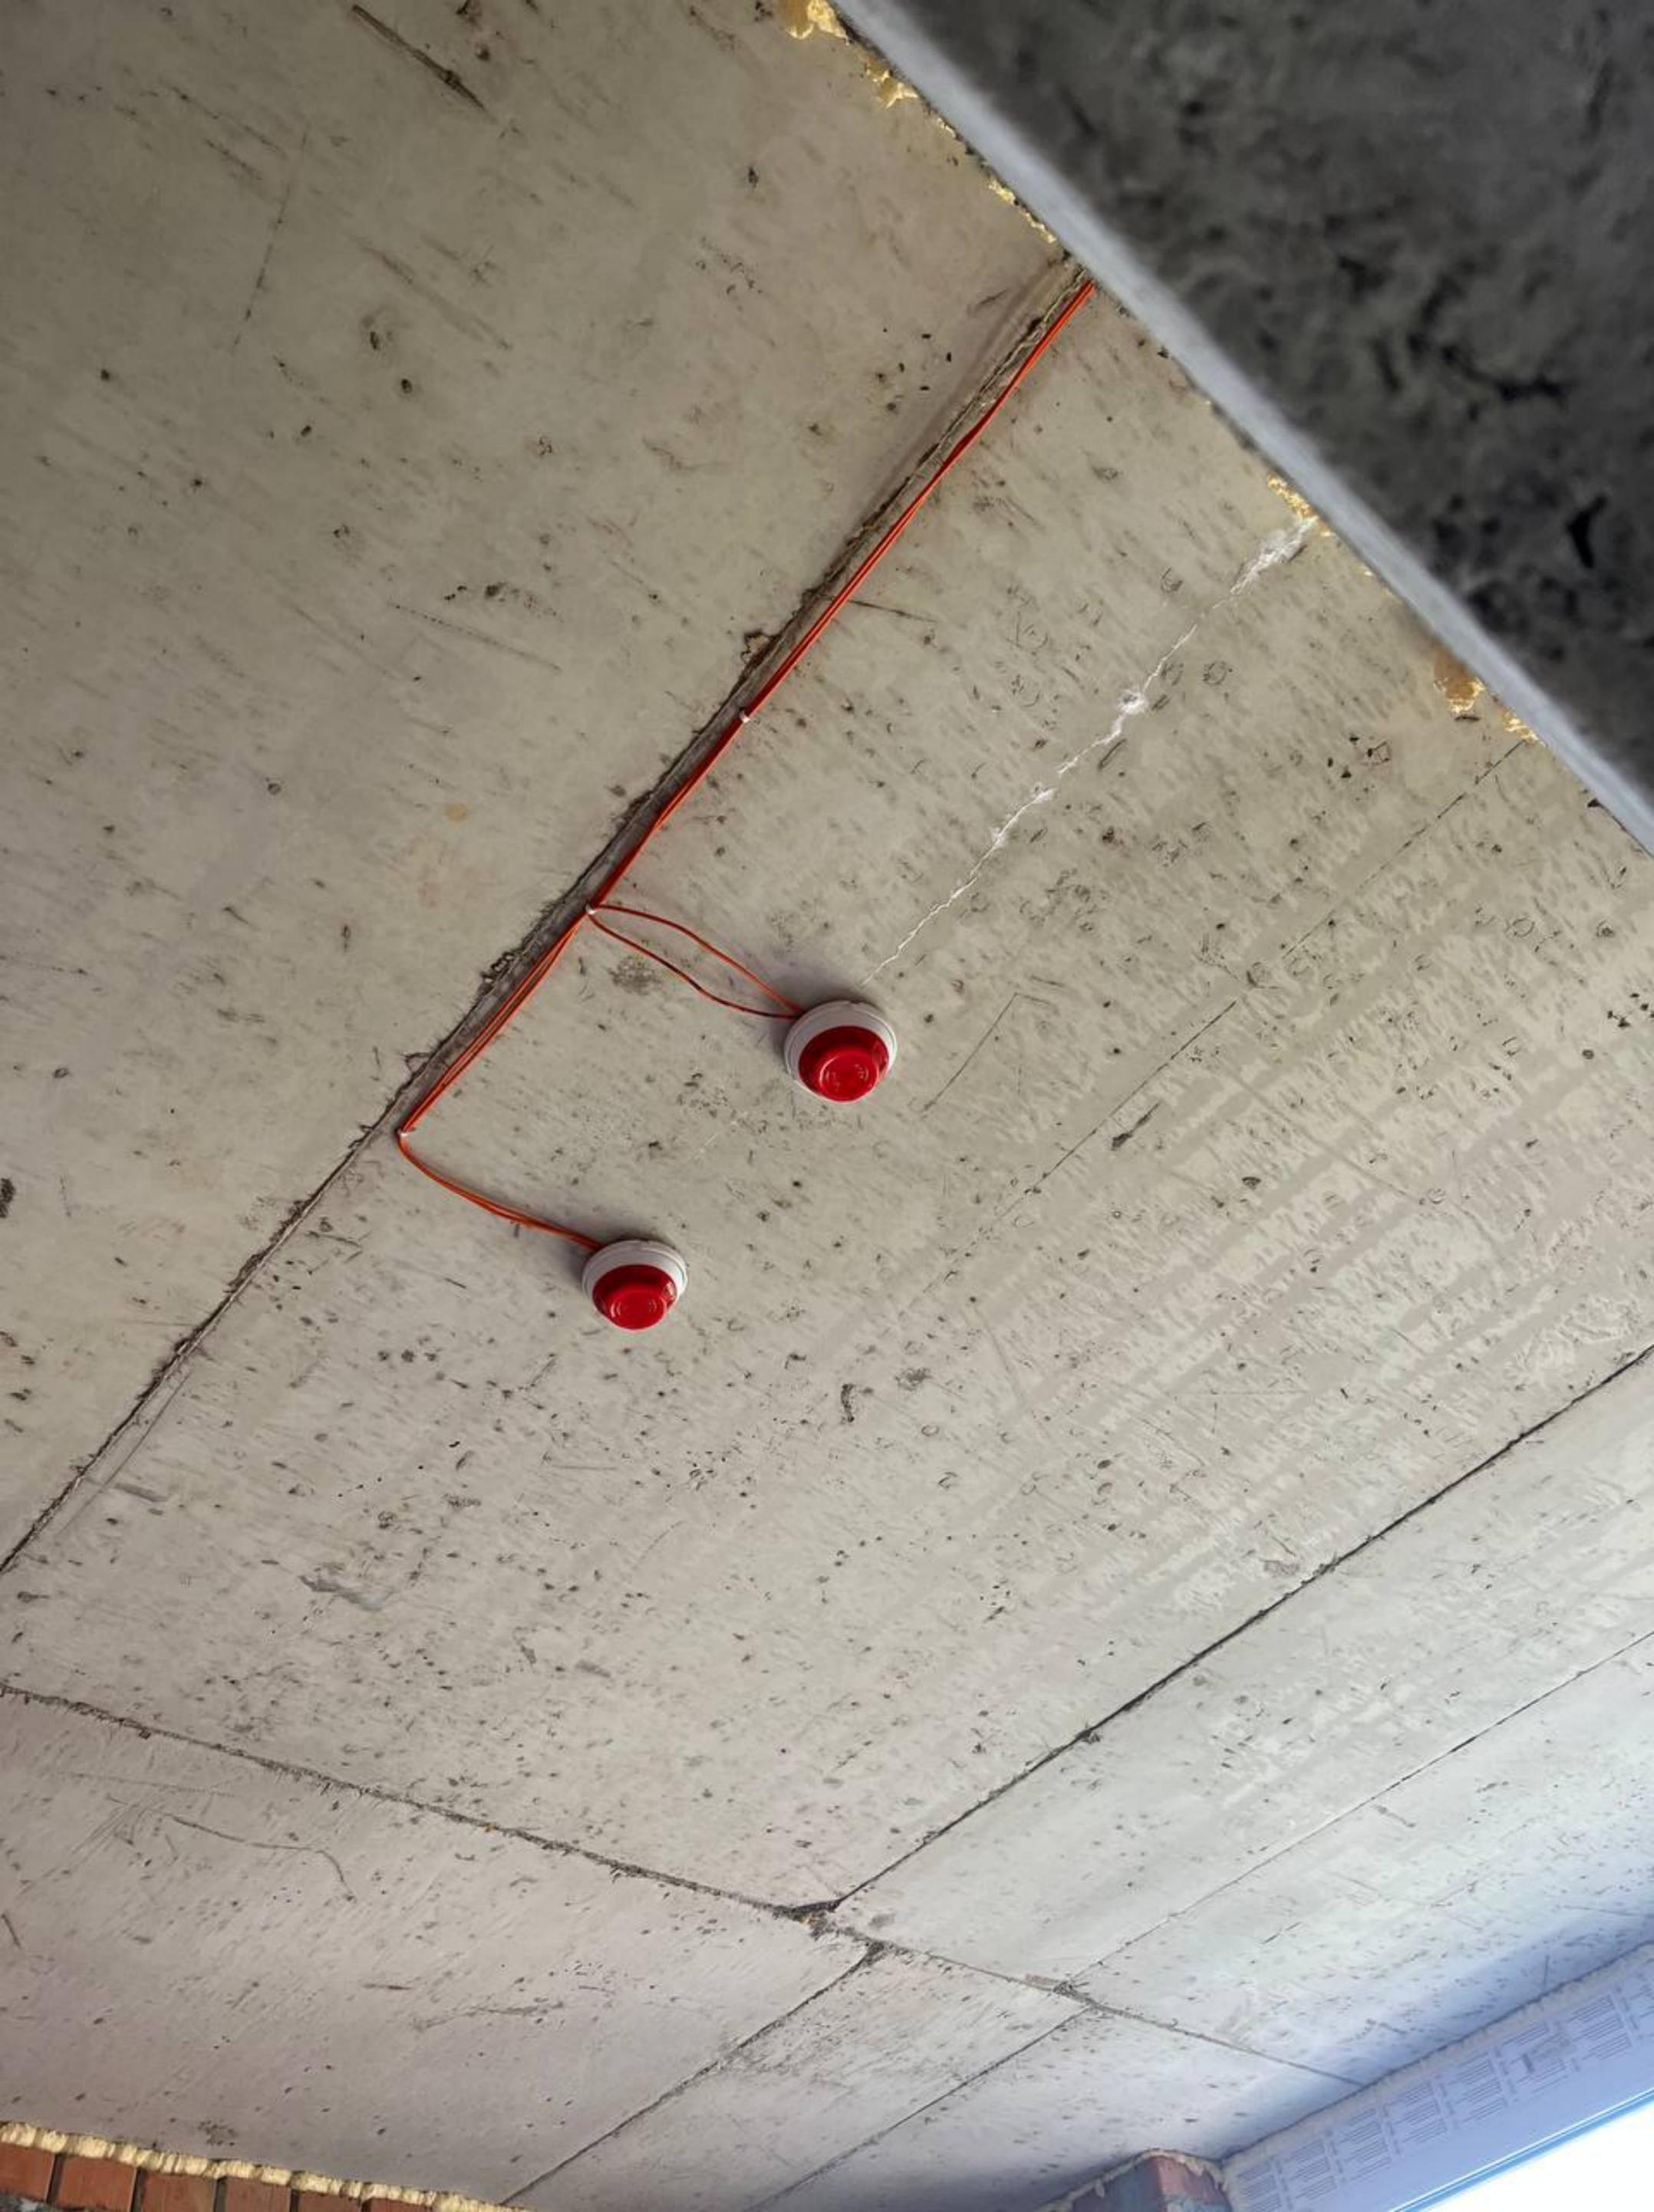
































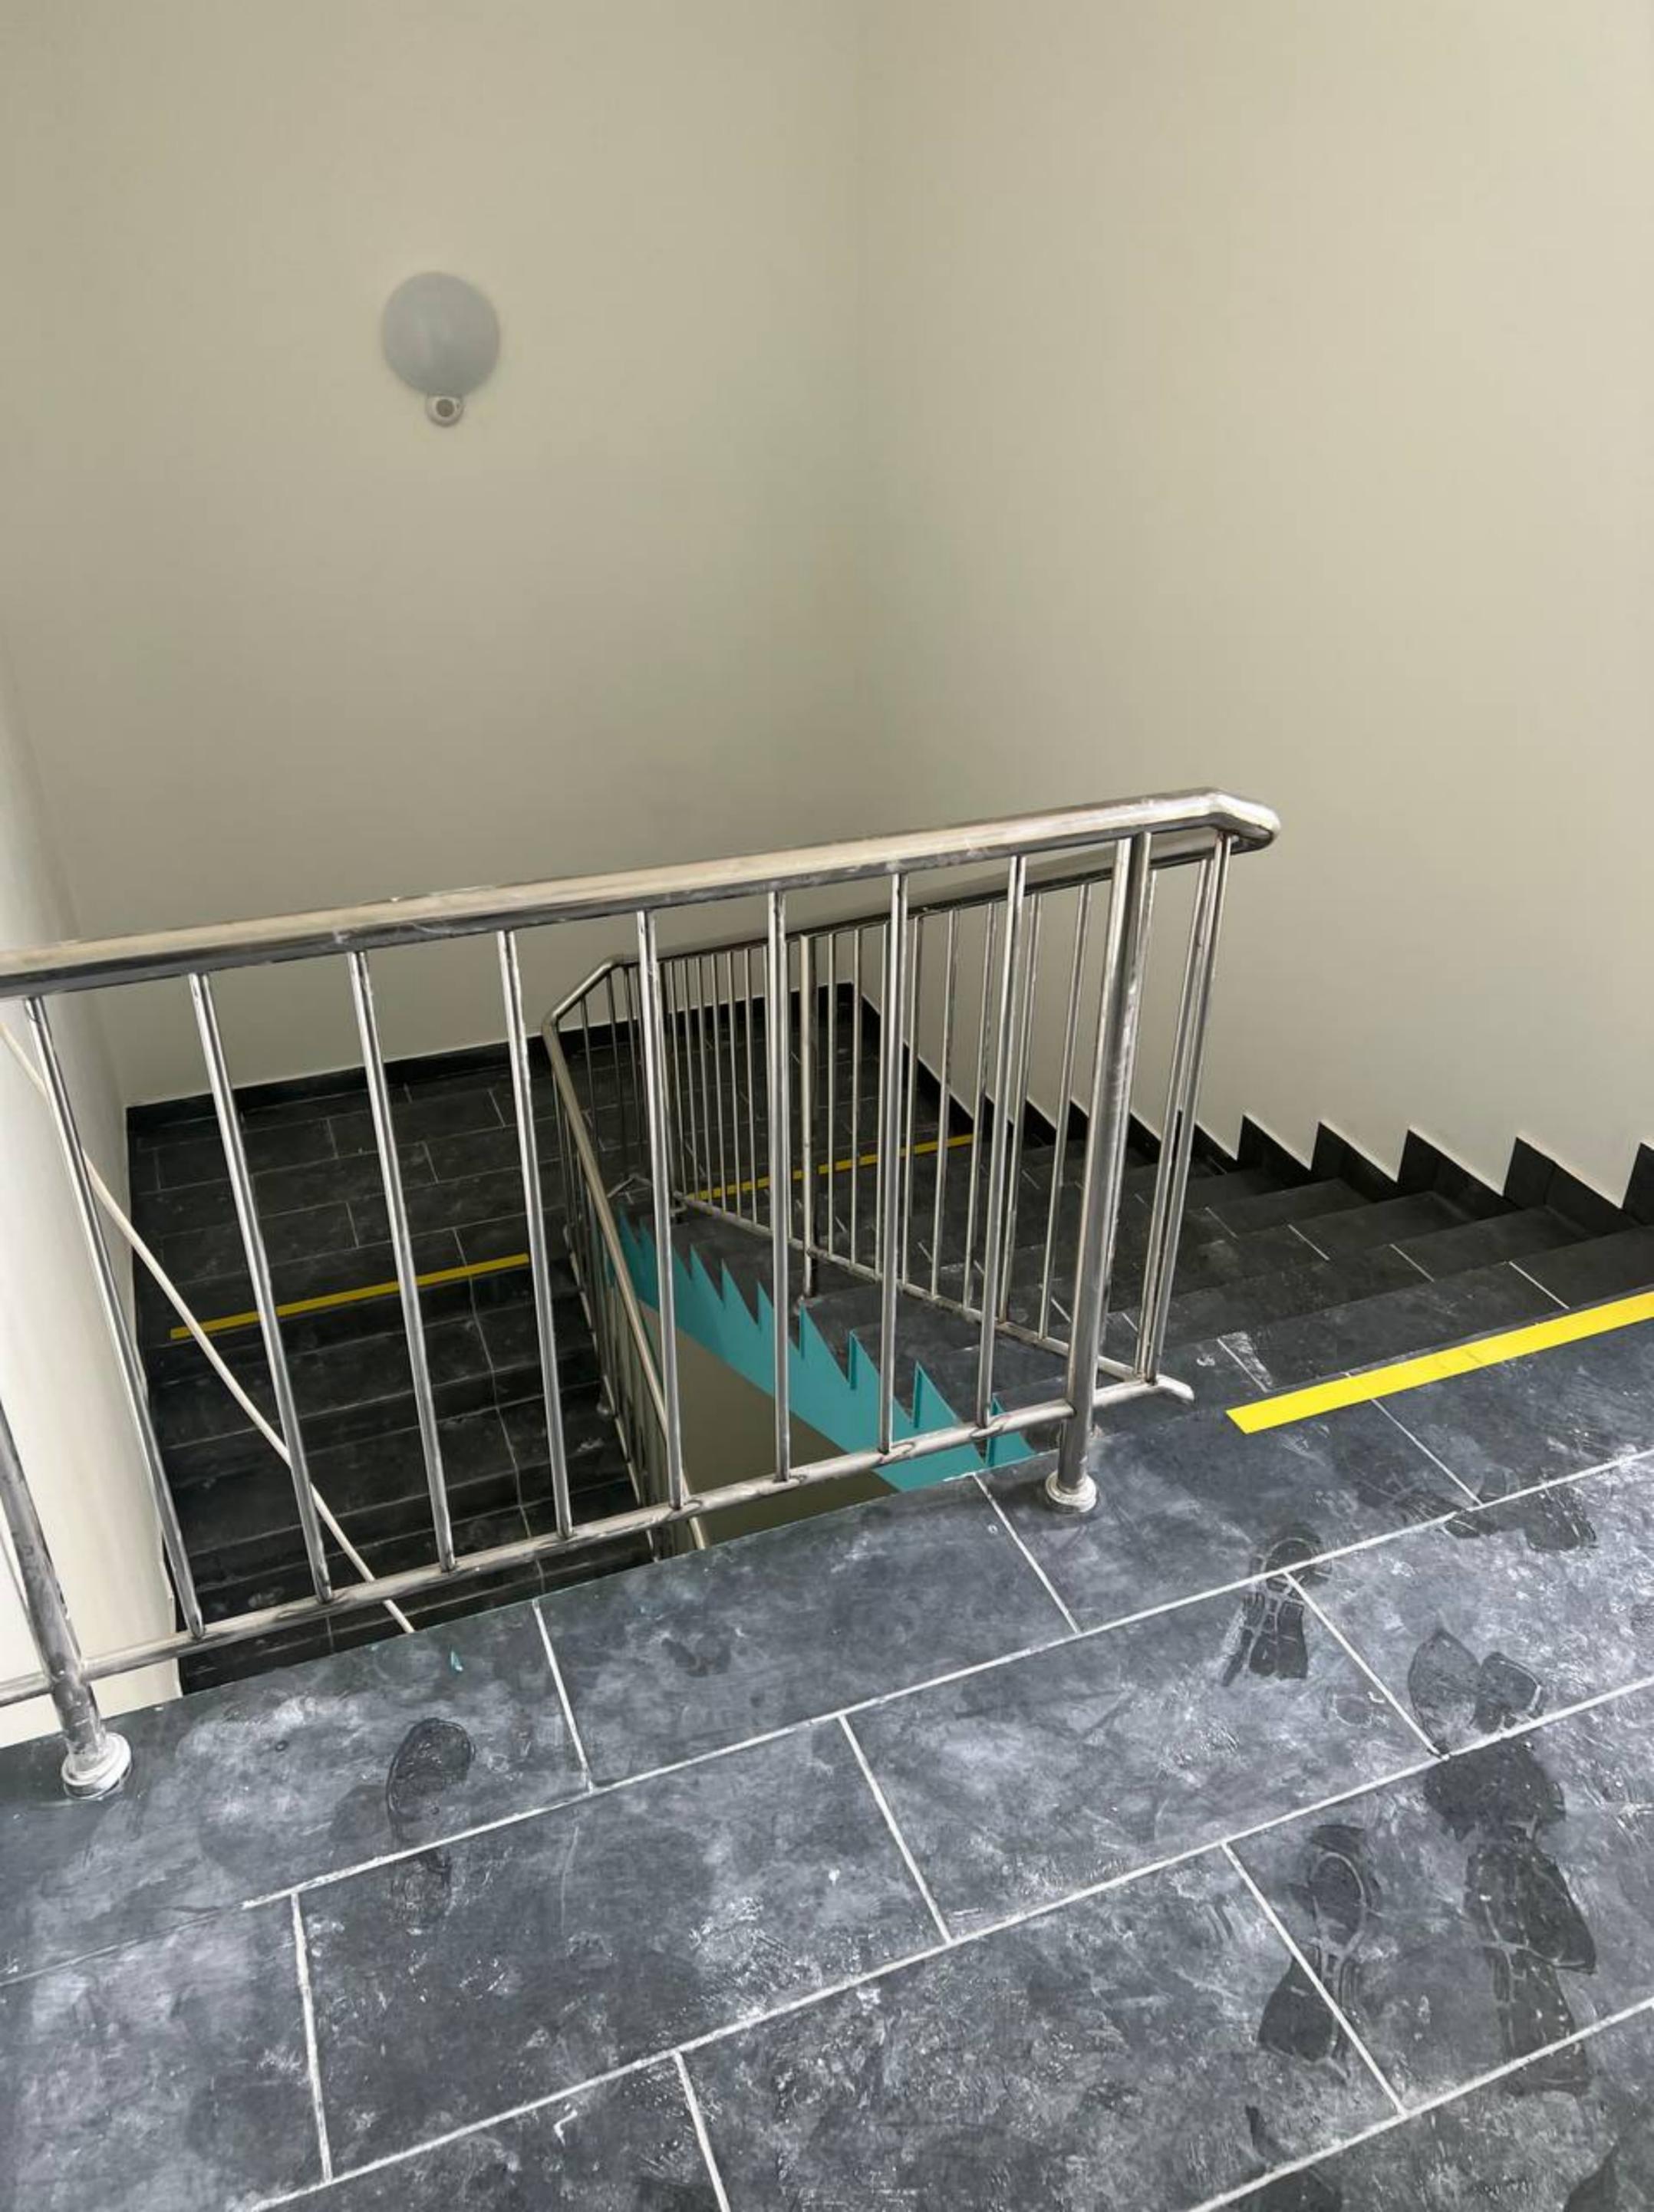

8 поверх













ПРИ ПОЖЕЖІ
ДЗВОНИТИ 101

















СИГНАЛИЗАТОР
ГАЗУ



ПЕЛЕКА

МЕТАН
ОКСИД ВЕНУЛЕЦИО

CH₄ CO





ВИХІД

**ЗАЛИШИТИ ПАРКІНГ!
ВИХЛОПНІ ГАЗИ
ВИЩЕ НОРМИ!**

**УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.**



