







ПОЖЕЛОВАНИЕ
ГАЗ
EMERGENCY GAS
1104





ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
☎ 104



ВОГНЕ
Г
EMERG
☎

ЛПР №1076
АТ 15816 ГАЗ
"Державне підприємство газової справи"
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ"



ВОГНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104



ВОГНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104



АВТОСЕРВИС

ВНИМАНИЕ!
ГАЗ
EMERGENCY GAS
1104

Урал





seven
heaven



yard
СЕКЦИЯ 1.2





















7





POST








41

EXIT



36



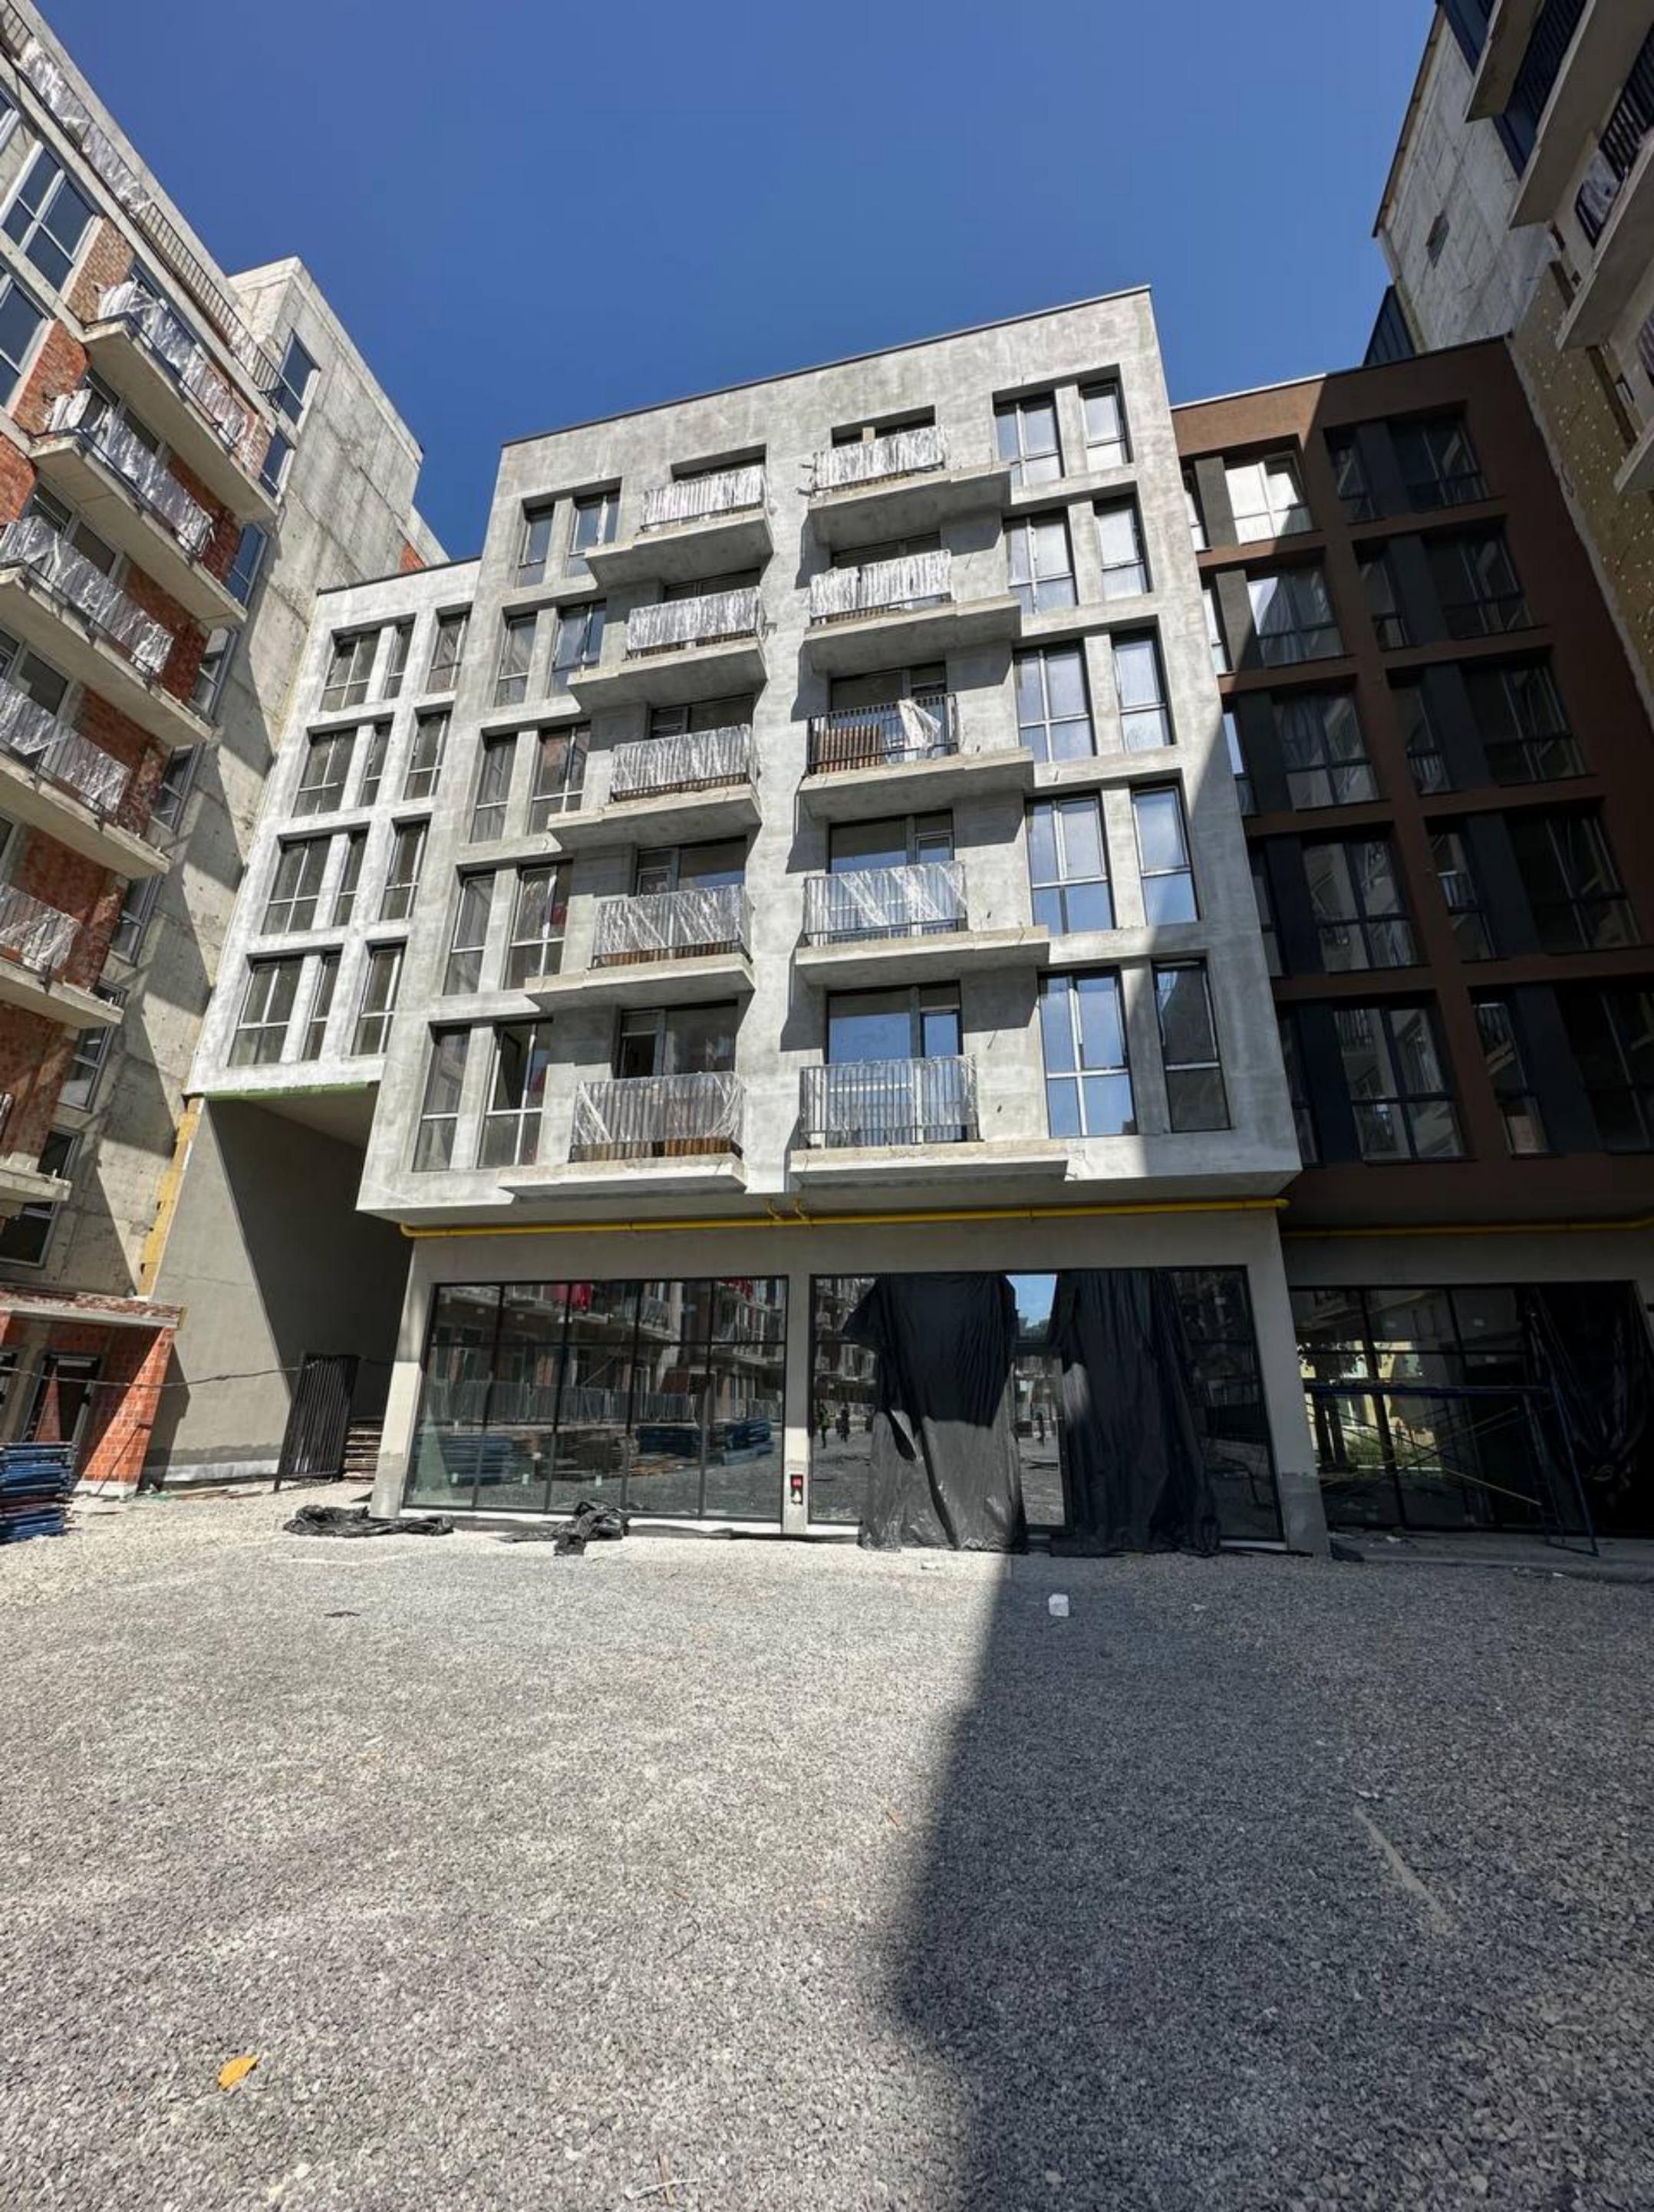







СТАНЦІЯ
ПОЖЕЖОГАСІННЯ




ПОЖЕЖА







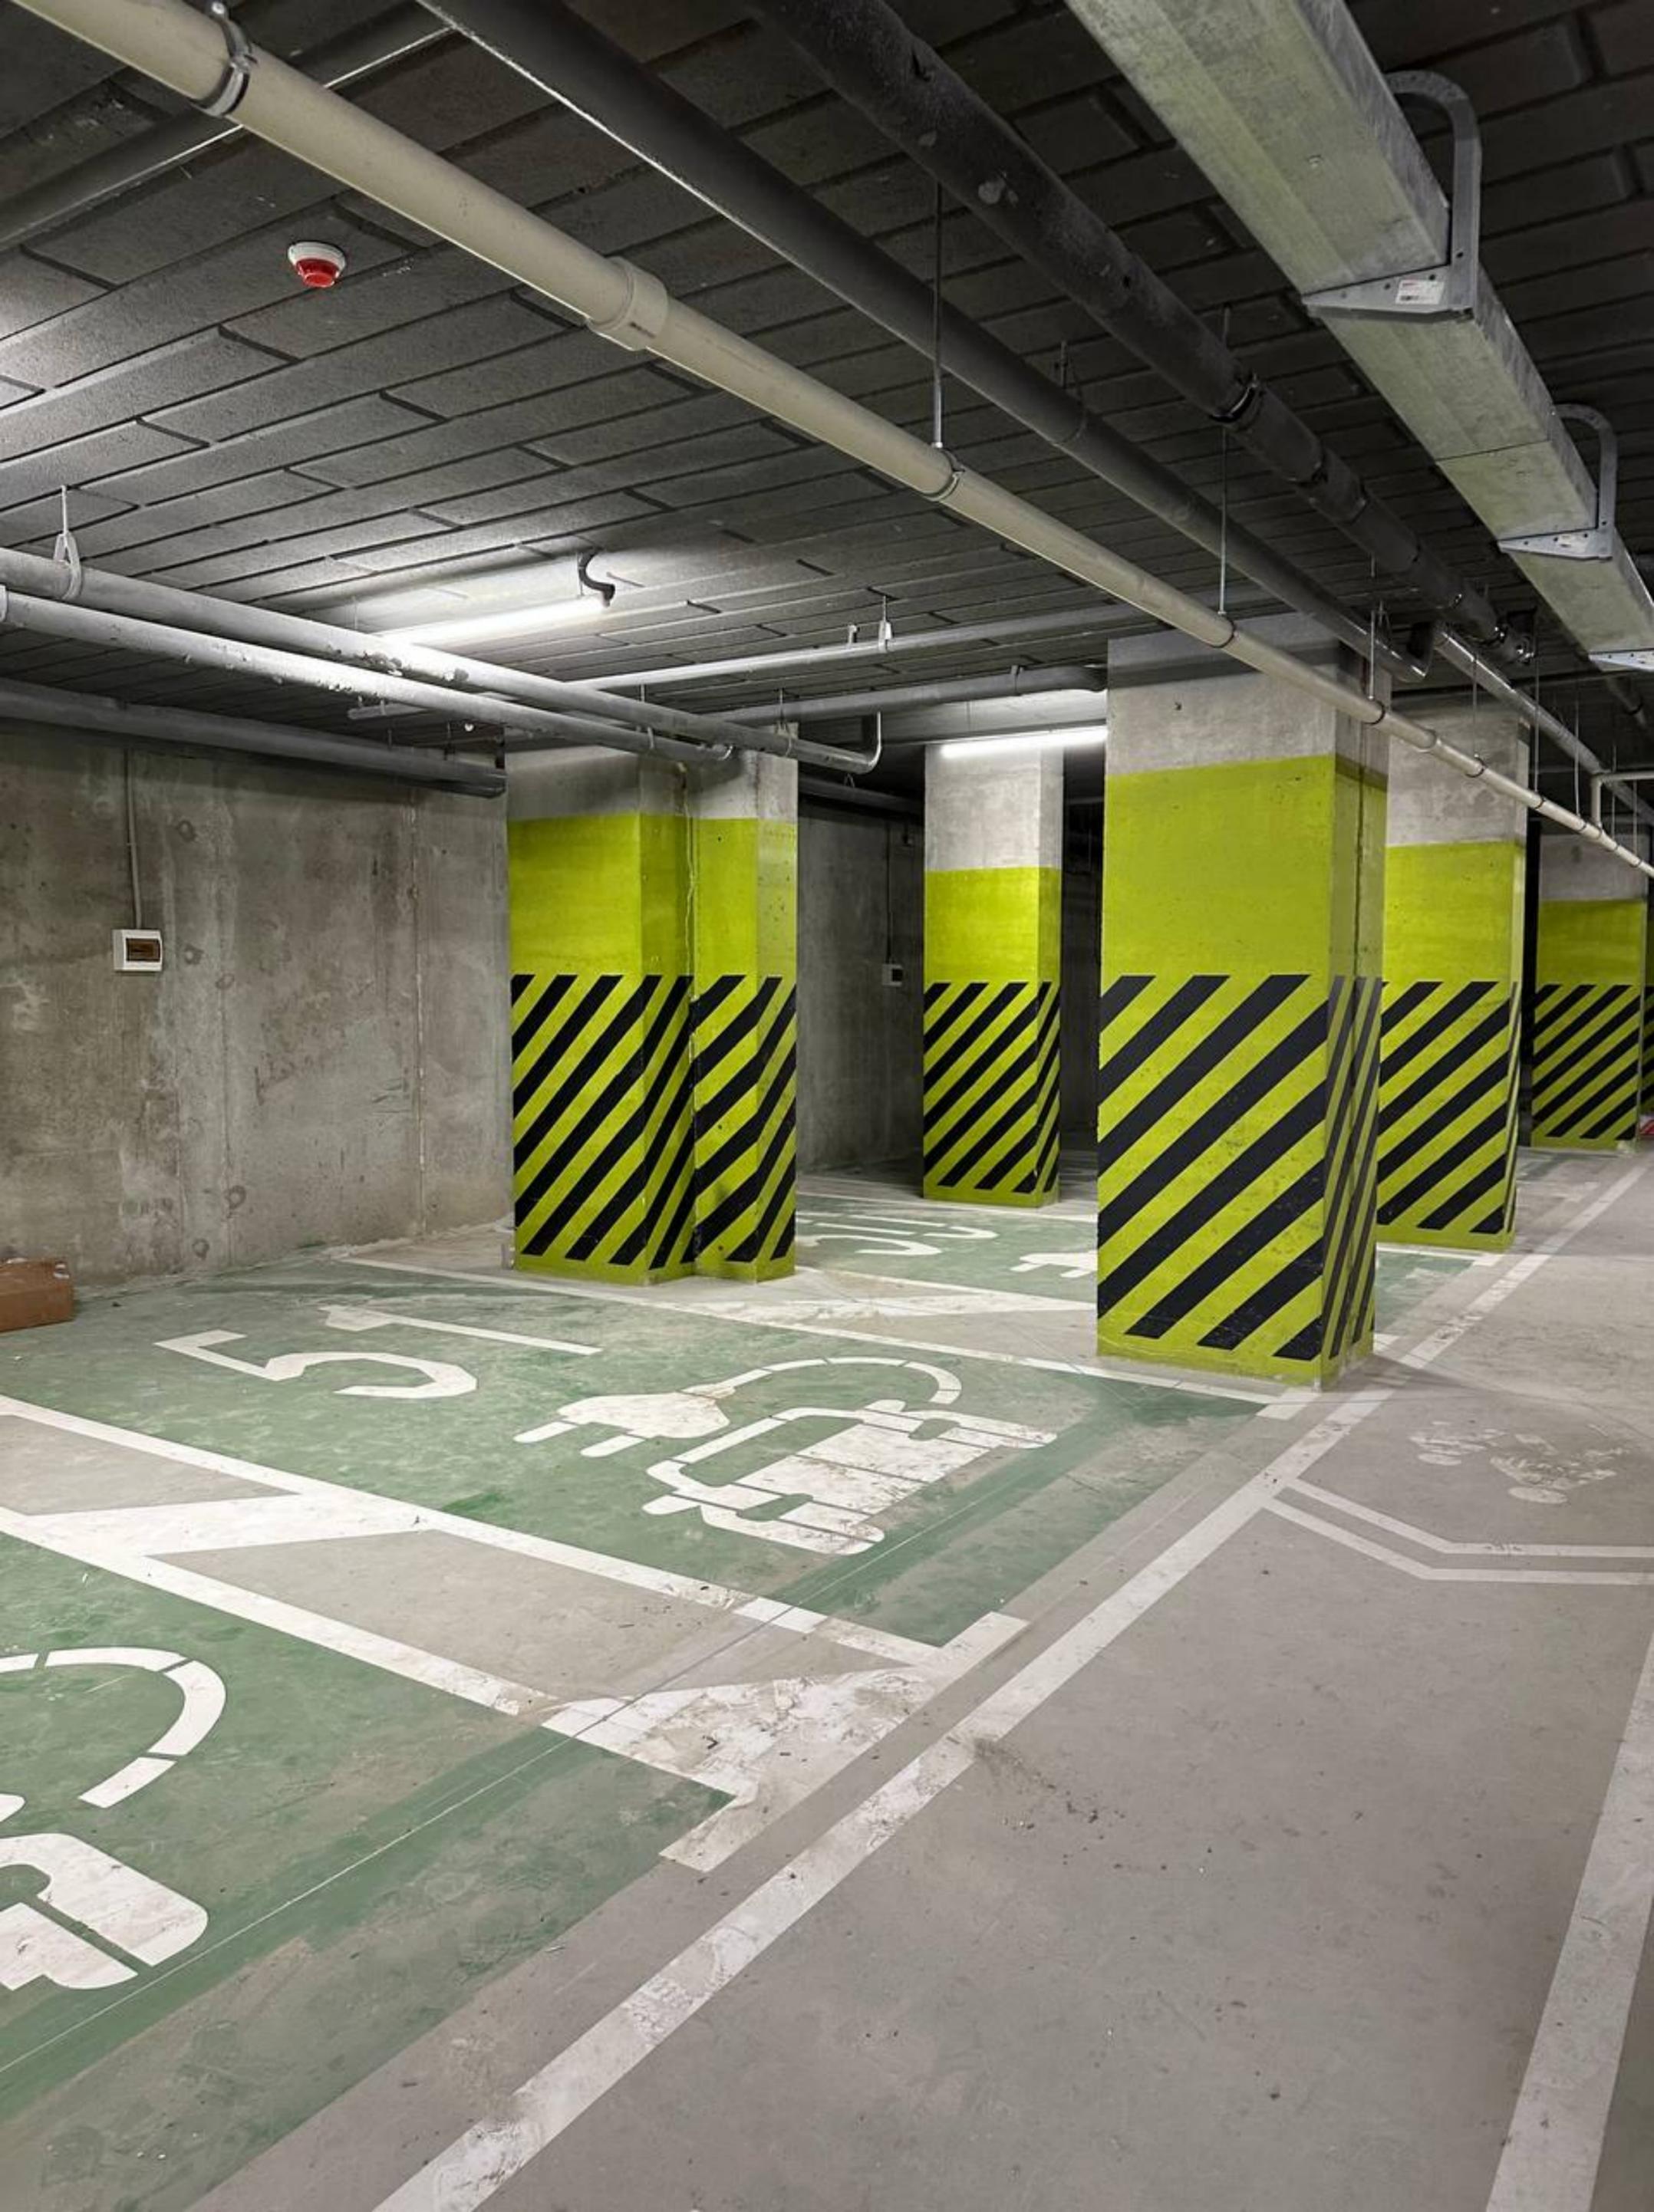
















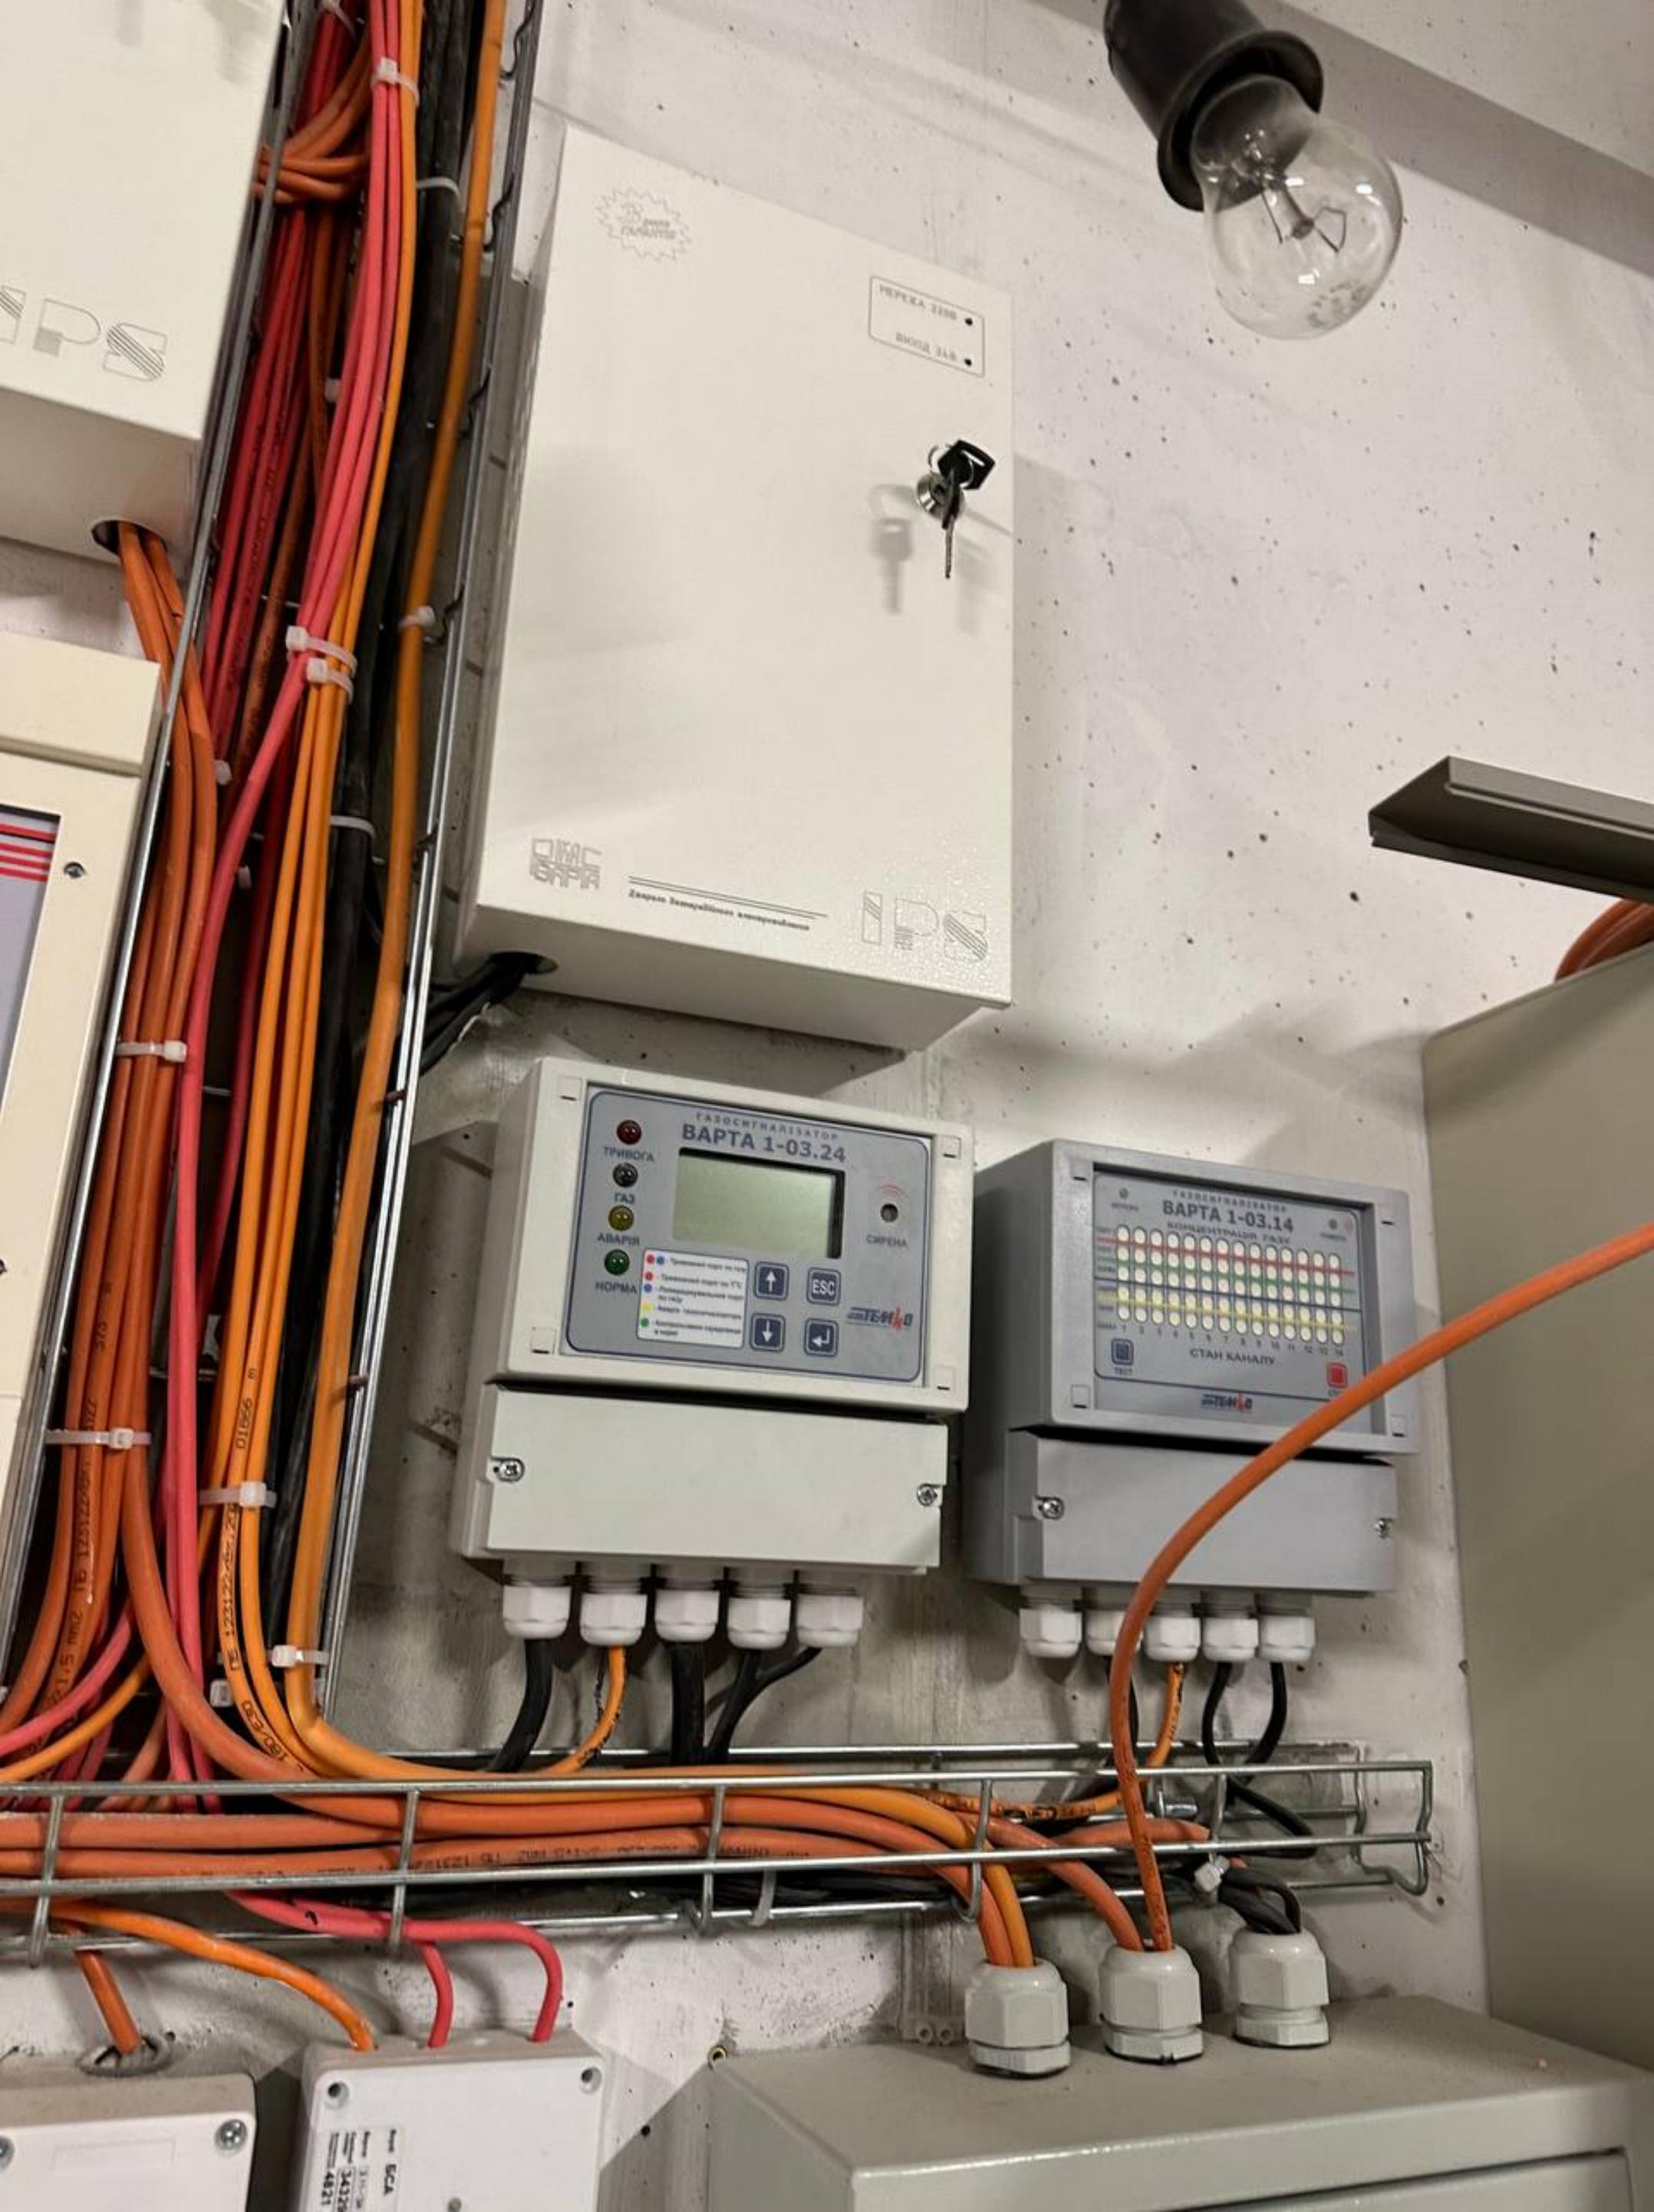

ИПЕКА 2000
ИПЕКА 2000

ИПЕКА

Защита технологического оборудования

ИПЕКА

ГАЗОСЧЕТЧИКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР
BAPTA 1-03.24

ТРИБОФА
ГАЗ
АВАРИЯ
НОРМА

ESC

ГАЗОСЧЕТЧИКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР
BAPTA 1-03.14

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬ
СТАН КАНАЛЫ

SCA
4821

УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

**ЗАЛИШИТИ ПАРКІНГ!
ВИХЛОПНІ ГАЗИ
ВИЩЕ НОРМИ!**







gorenje

SLIM
ВОДОНАГРІВАЧІ

Об'єм: 30, 50, 65, 80 л

- КОМПАКТНІ РОЗМІРИ (334мм)
- ВИСОКОЯКІСНА ІЗОЛЯЦІЯ ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОТРИВІТ
- ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧА 2x8л
- 75°C
- ВСТАНОВЛЕННЯ БАЖАННОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ДО 75°C

www.gorenje.ua **gorenje**

gorenje
















**CHECK
SECTION**









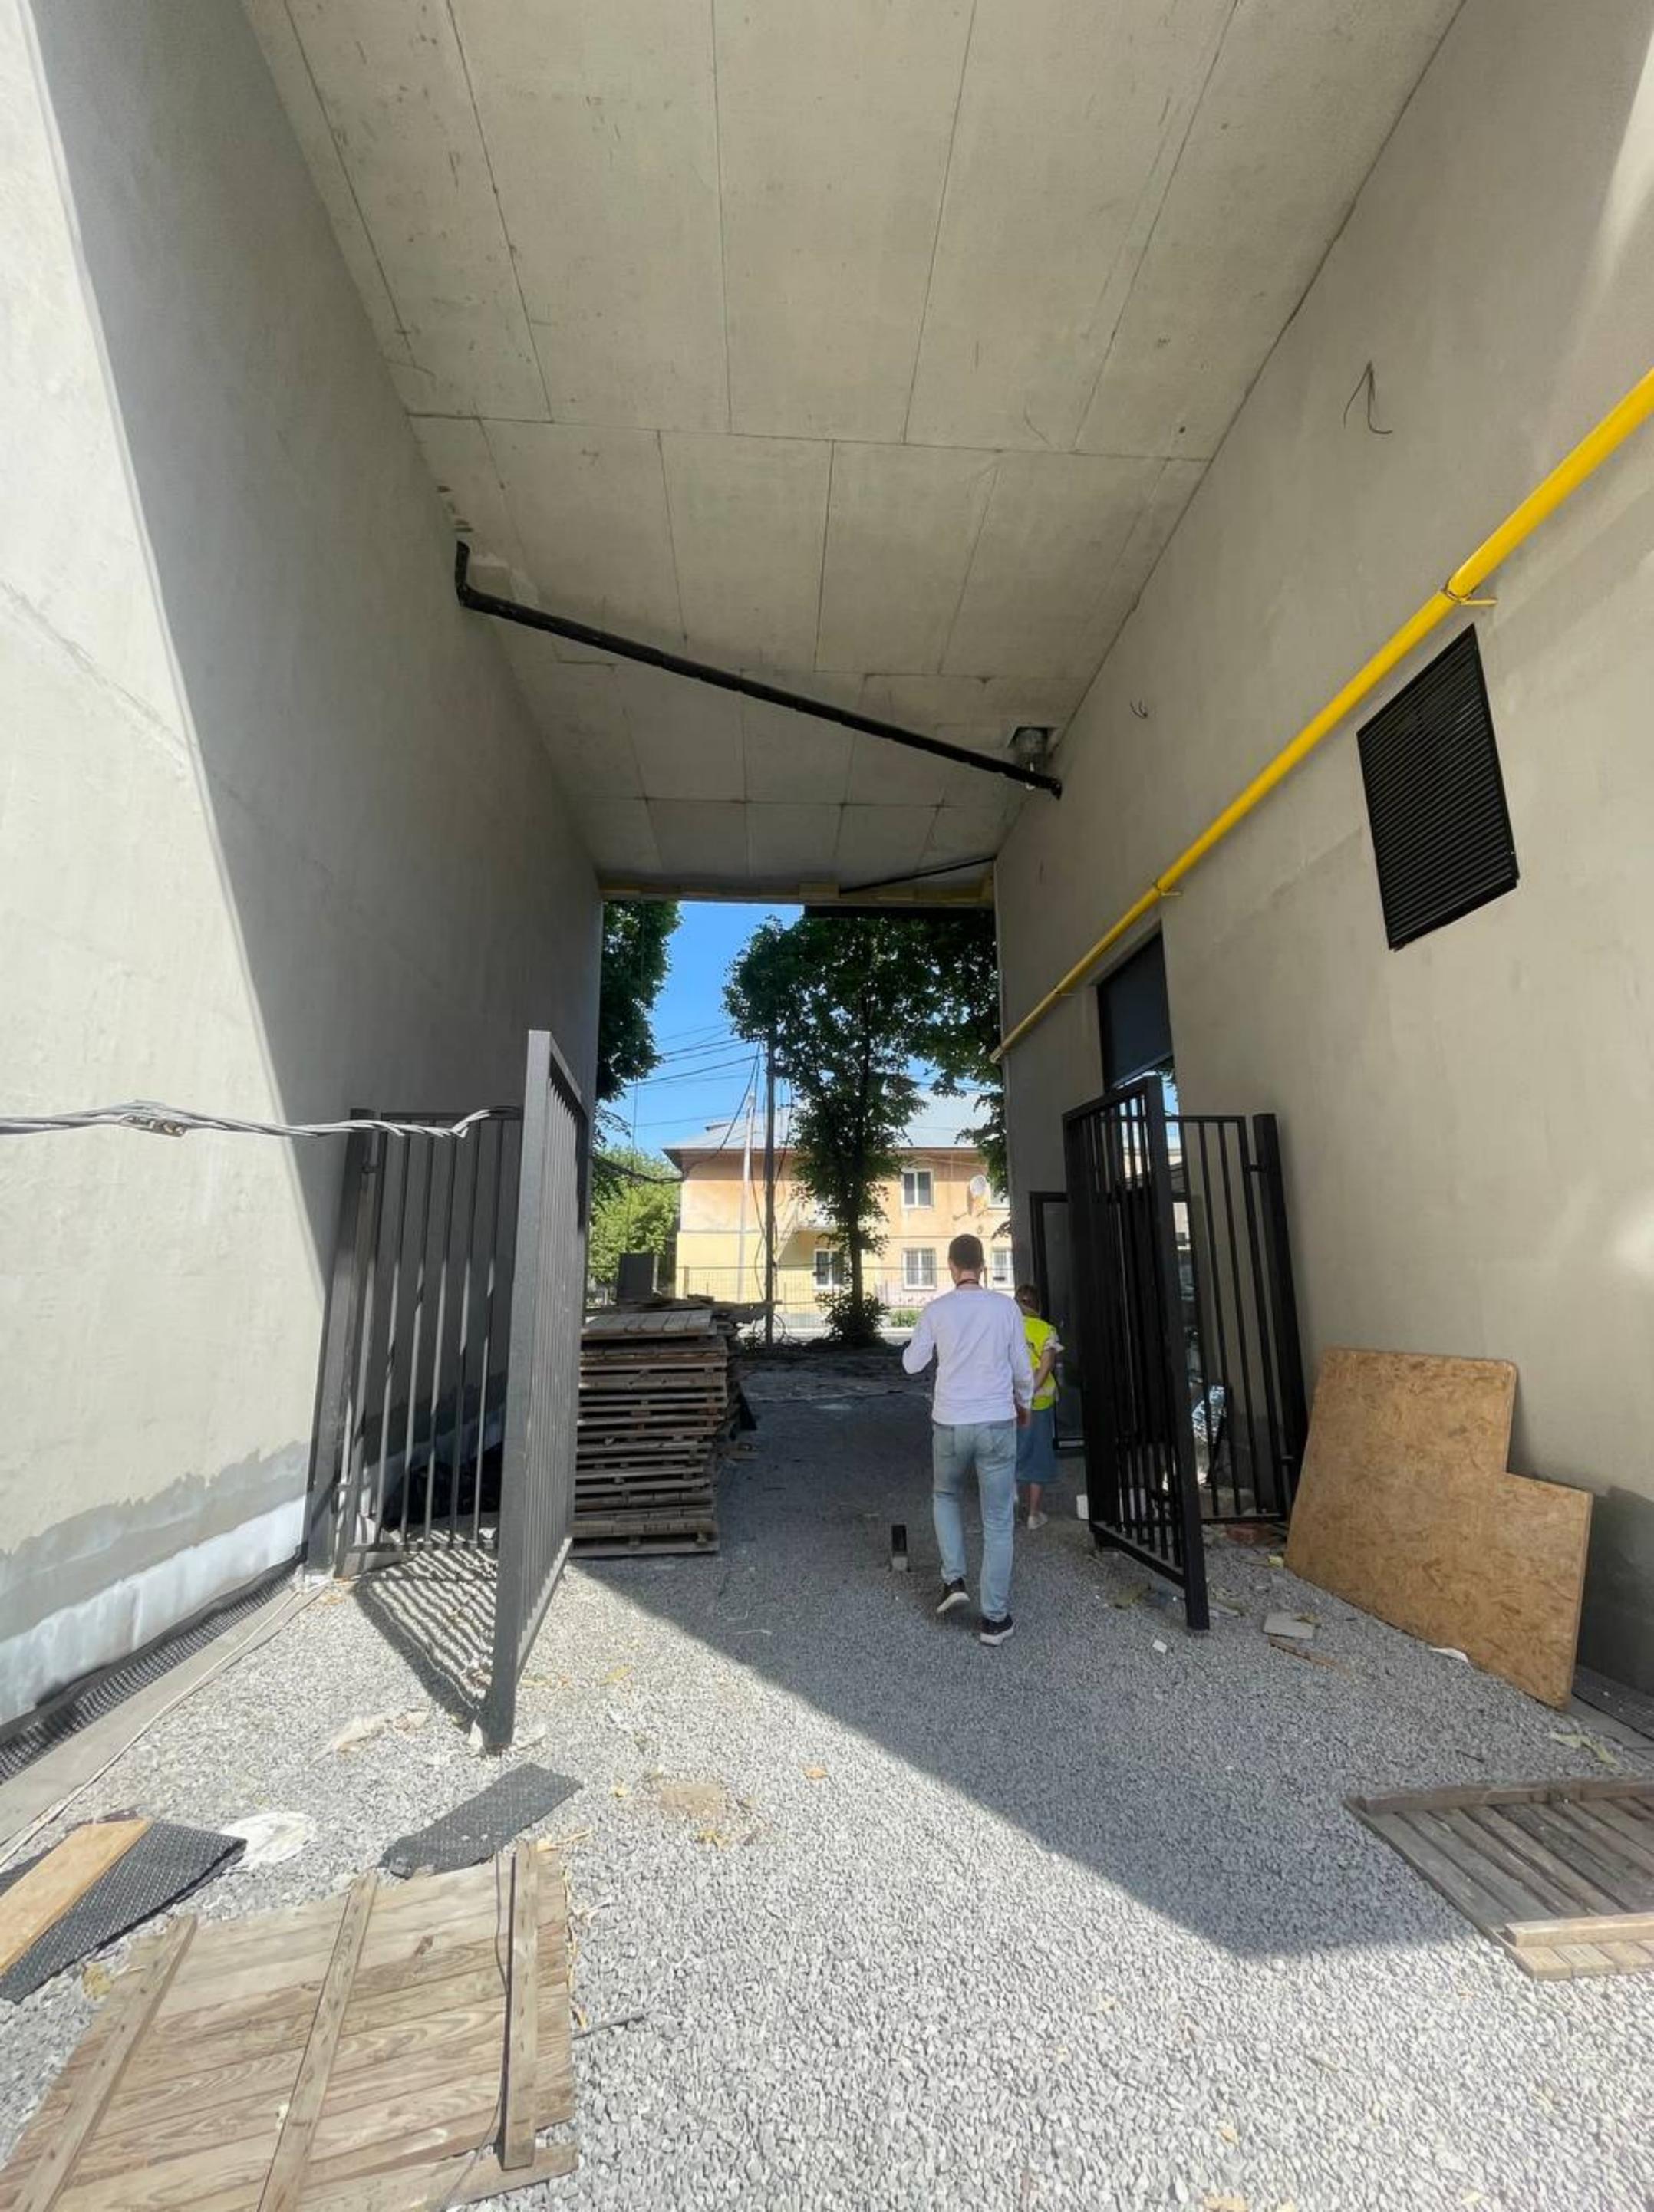



01

06

11

16

02

07

12

17

03

08

13

18

04

09

14

19

05

10

15

SPAM







AVALON
yard







↑

↑

↑

↑















14

15





Yellow warning sticker on the left door panel.

Small white rectangular sticker on the door frame.

Yellow warning sticker on the right door panel.

Doorbell with display showing the number 5.













↑
CTIO
↓
































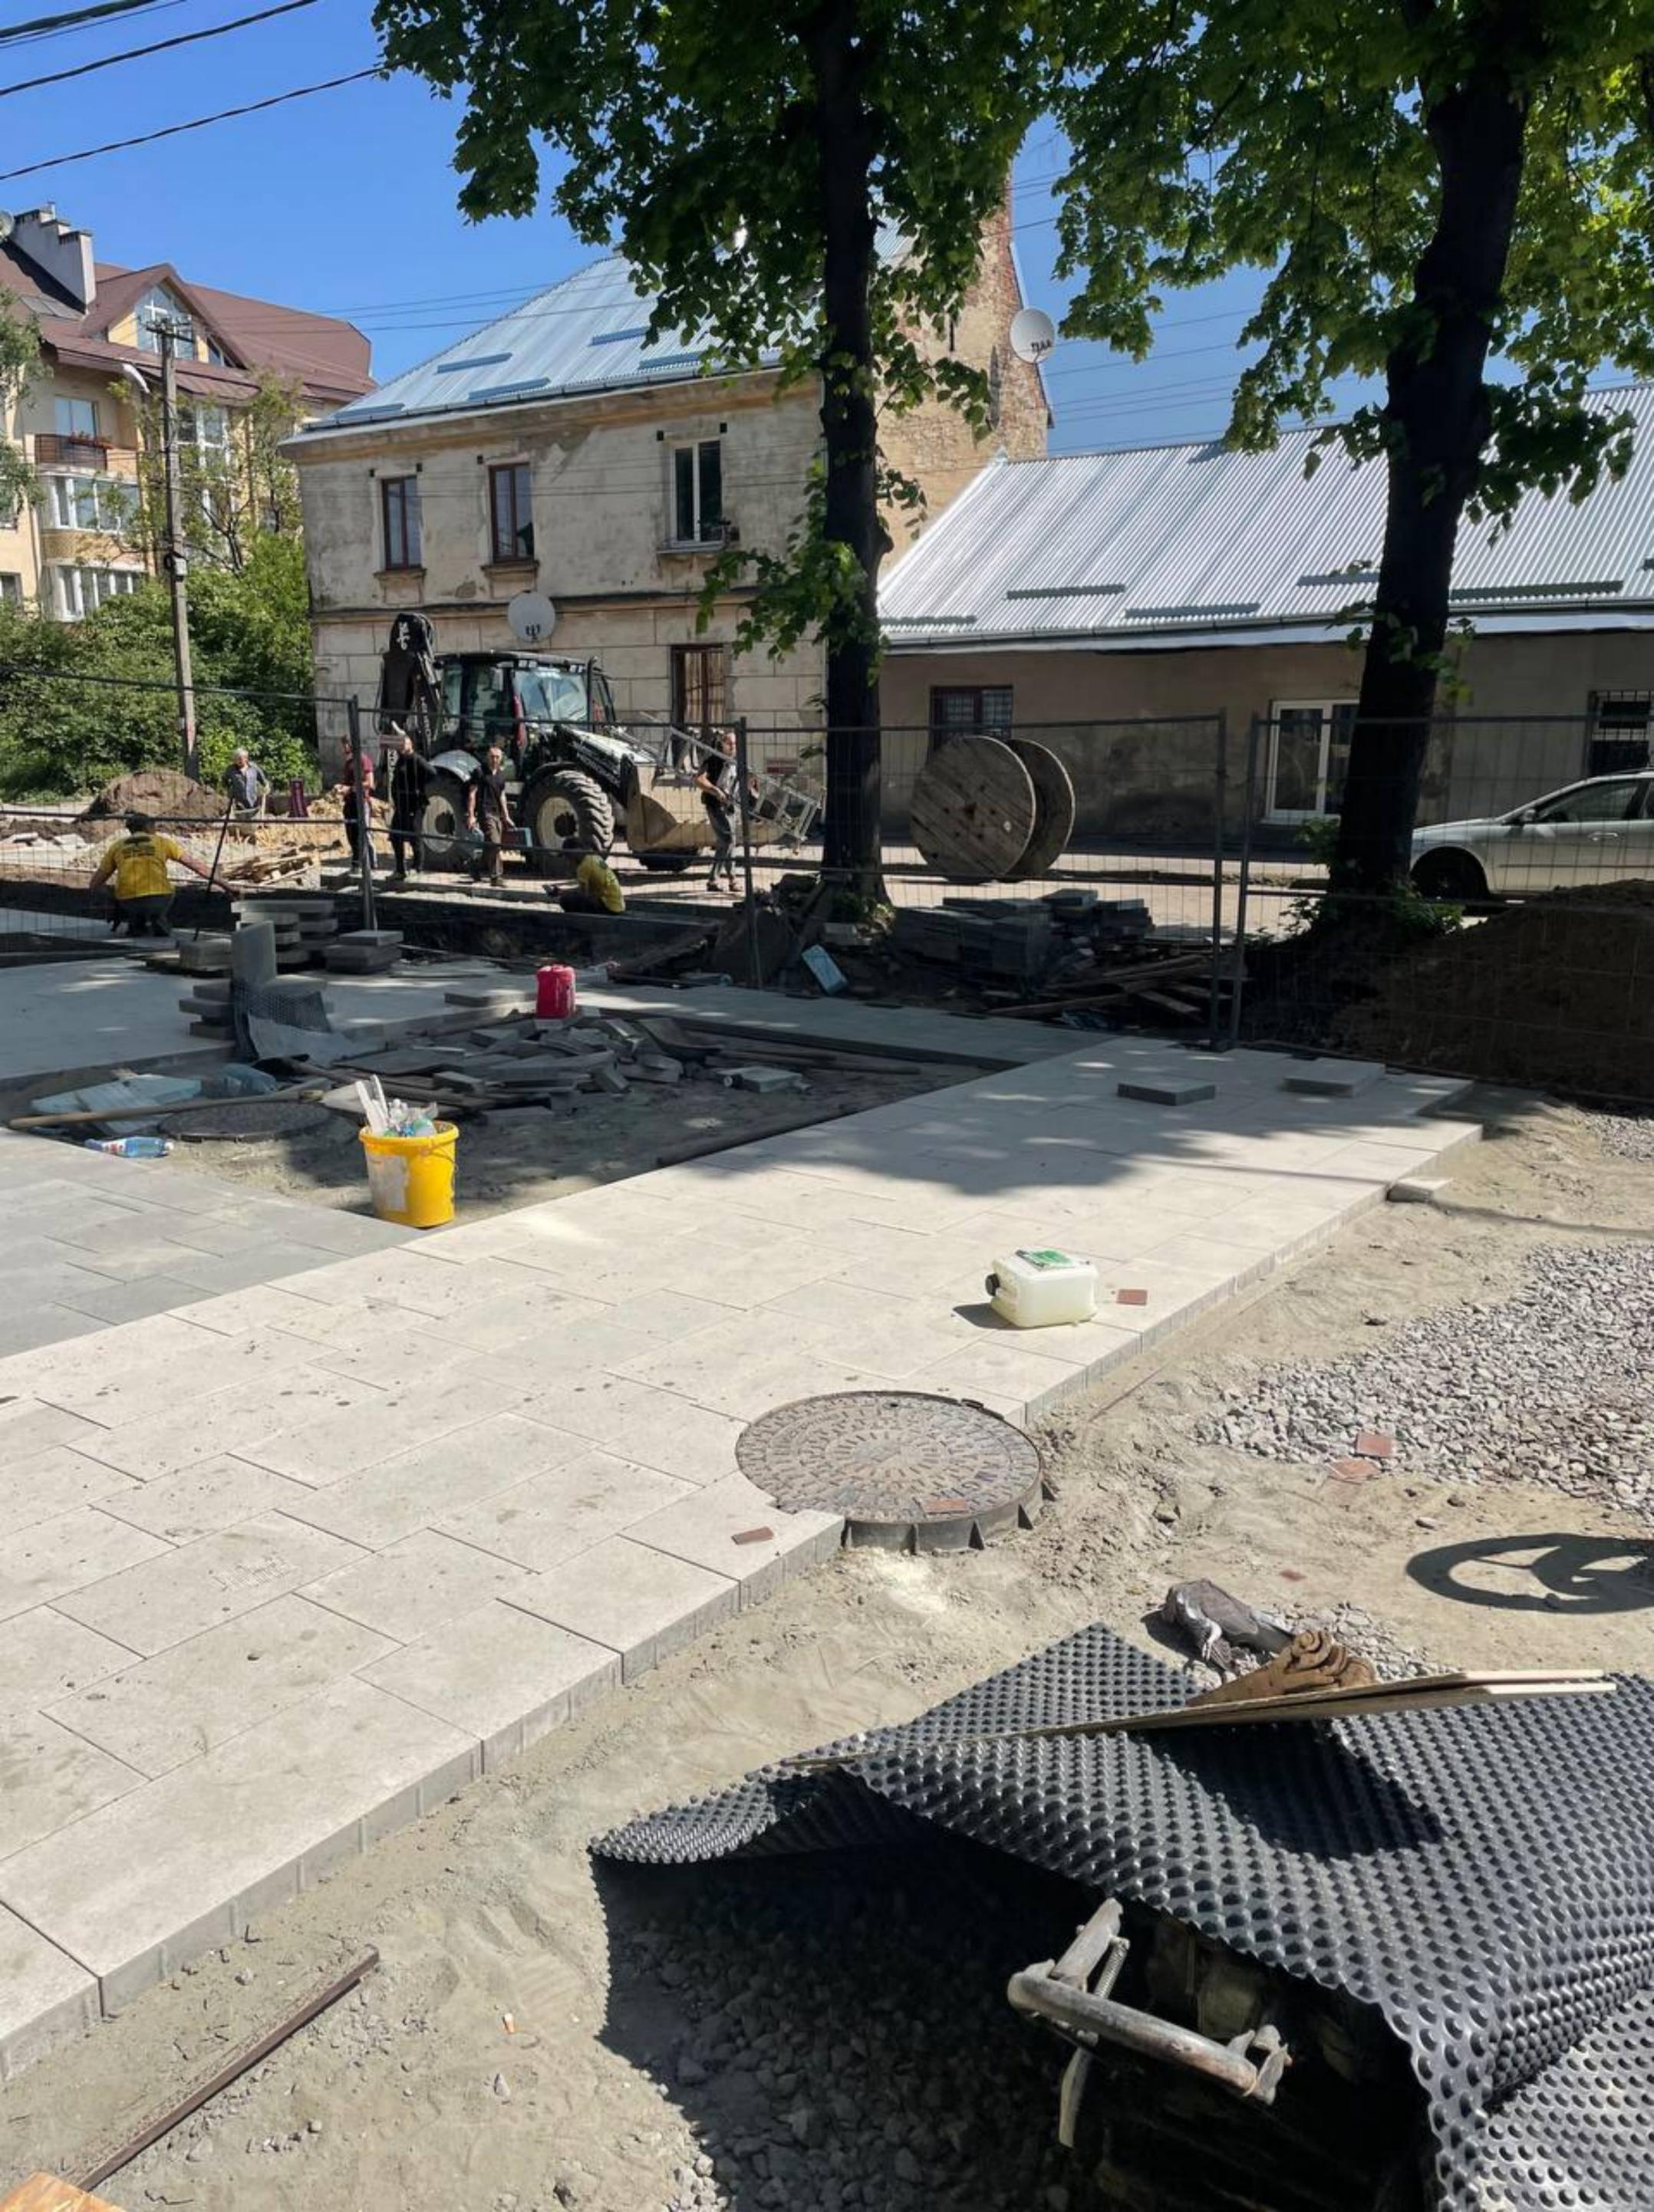



A white plastic container with a green label and a black cap, lying on the sidewalk.

A circular metal manhole cover with a raised arrow pointing upwards and the text "EMD-2 C250" and "AMGIR" visible.

A small brown rectangular object lying on the sidewalk.

A bird perched on the ground in the gravel area.

A portion of a metal grate with a circular pattern, visible in the bottom right corner.



2,36













































ΠΟΙΚΕΚΑ
FIRE

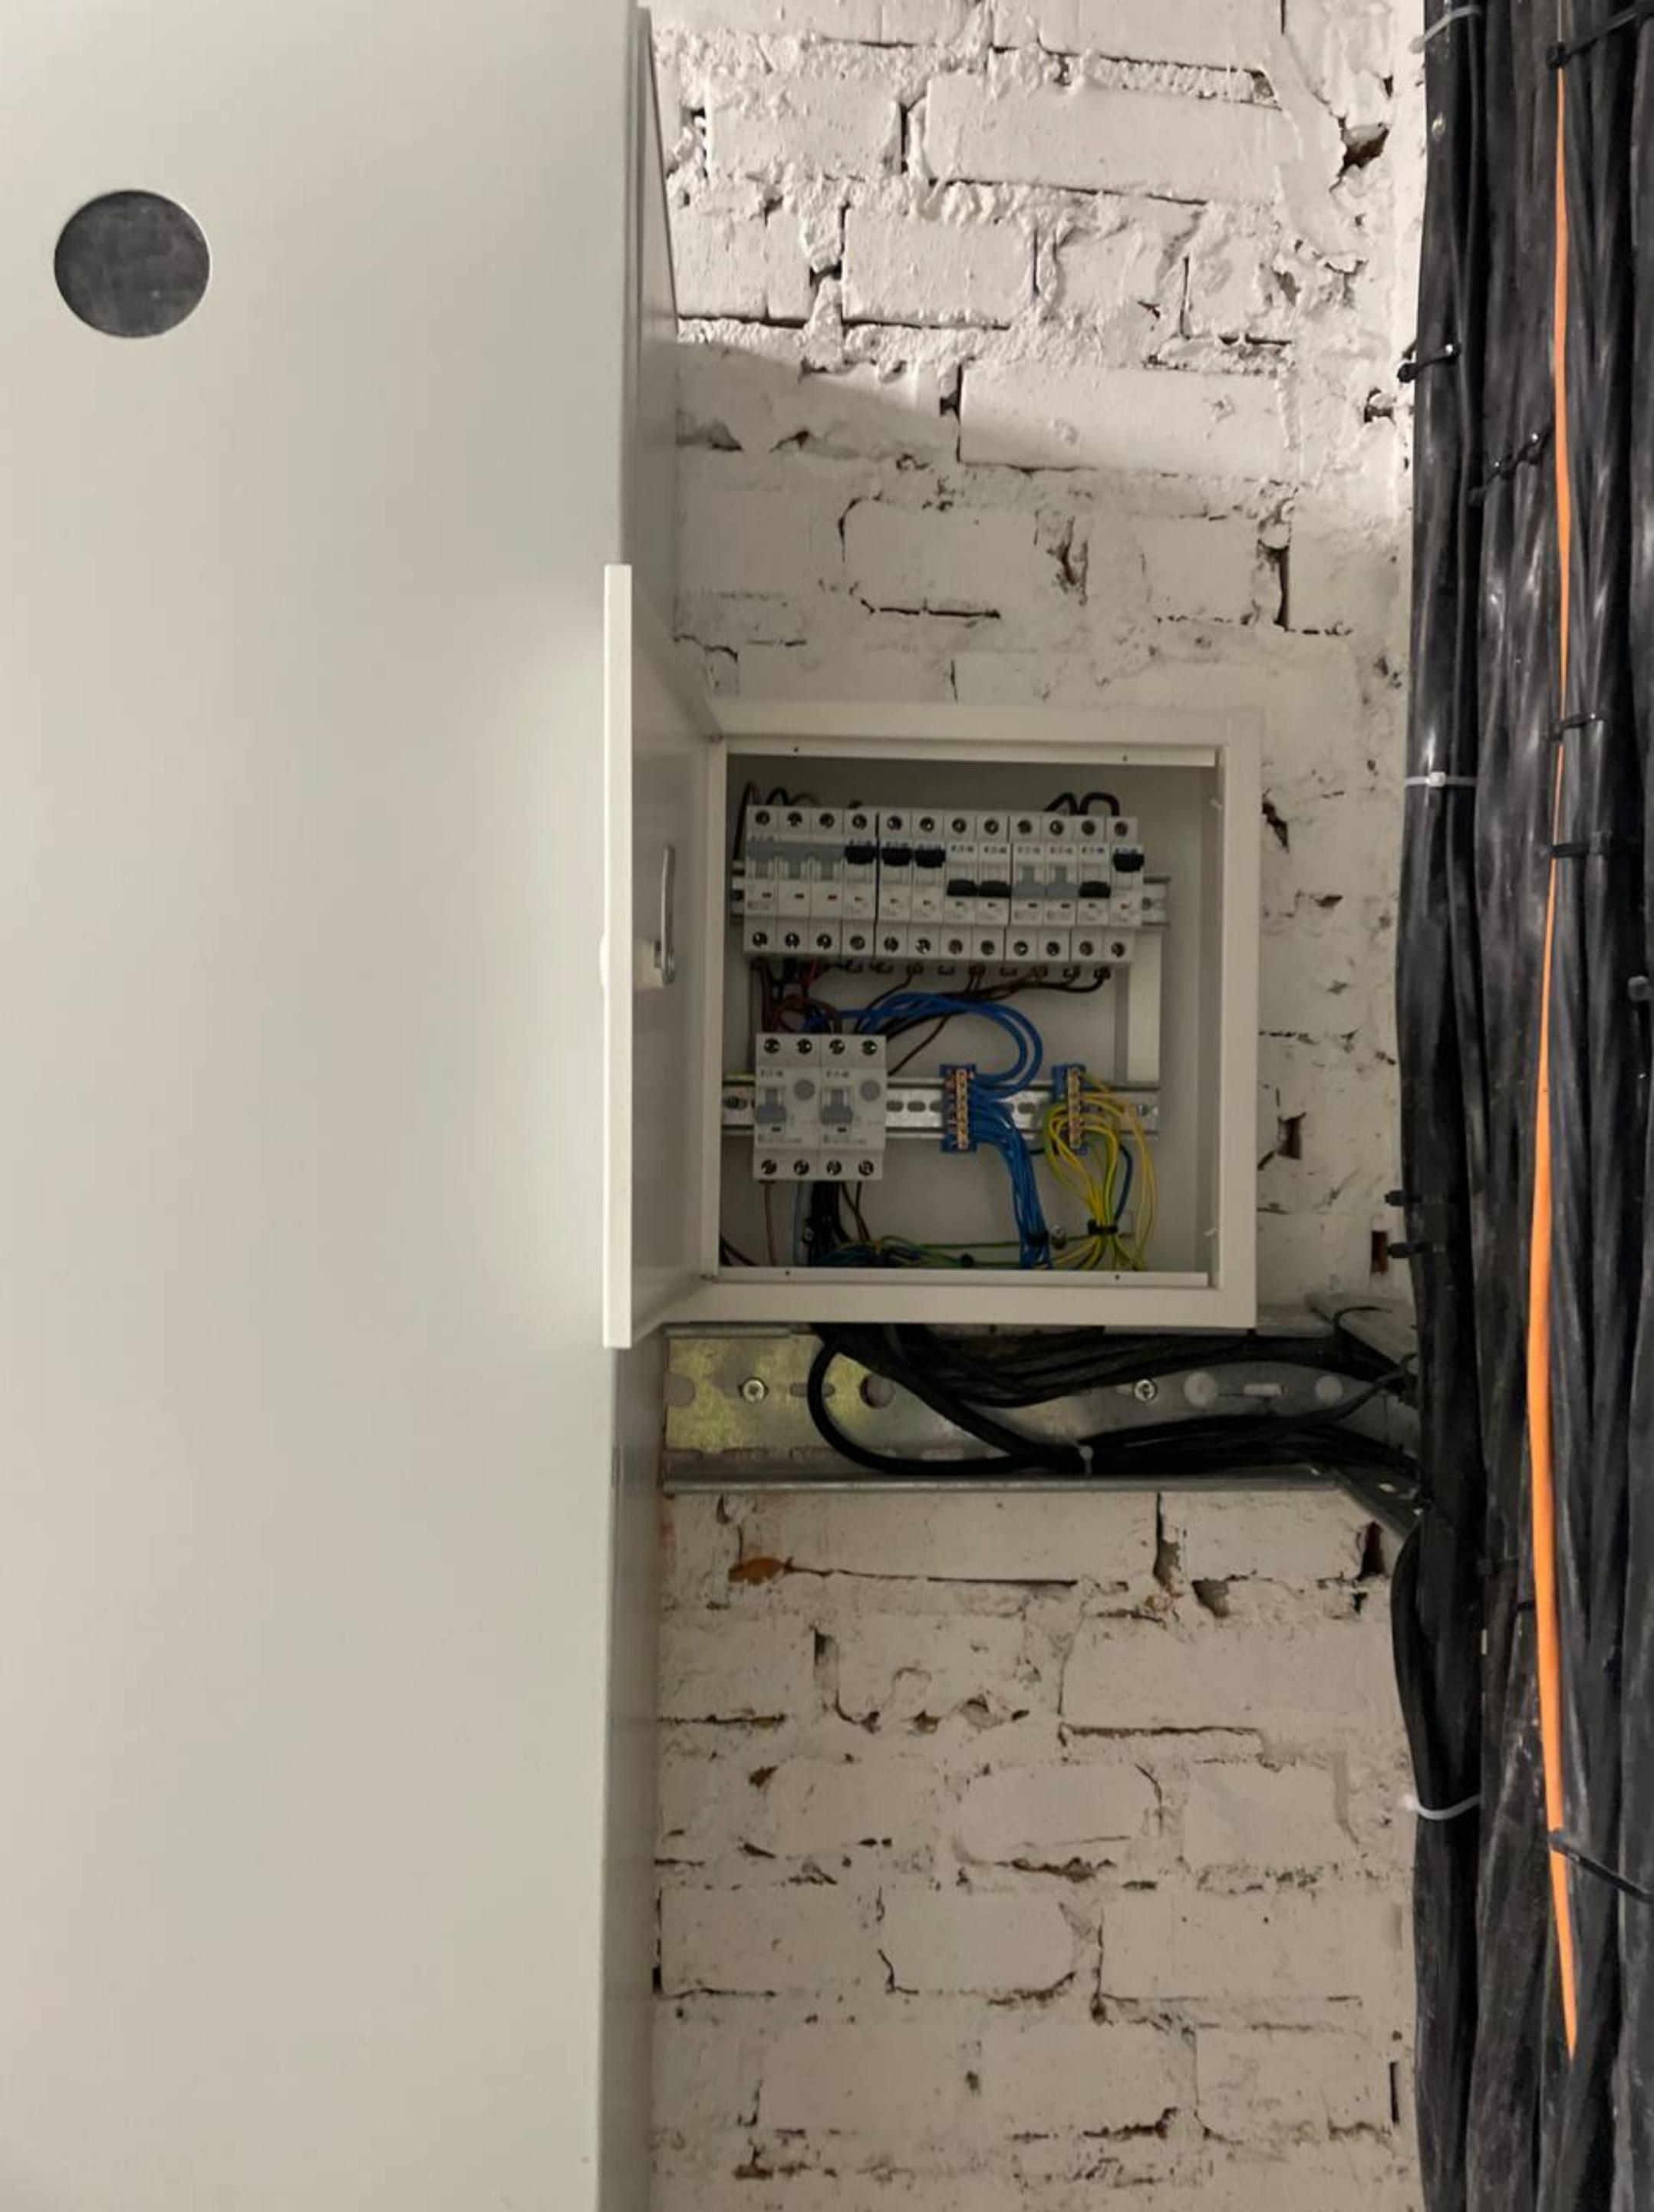

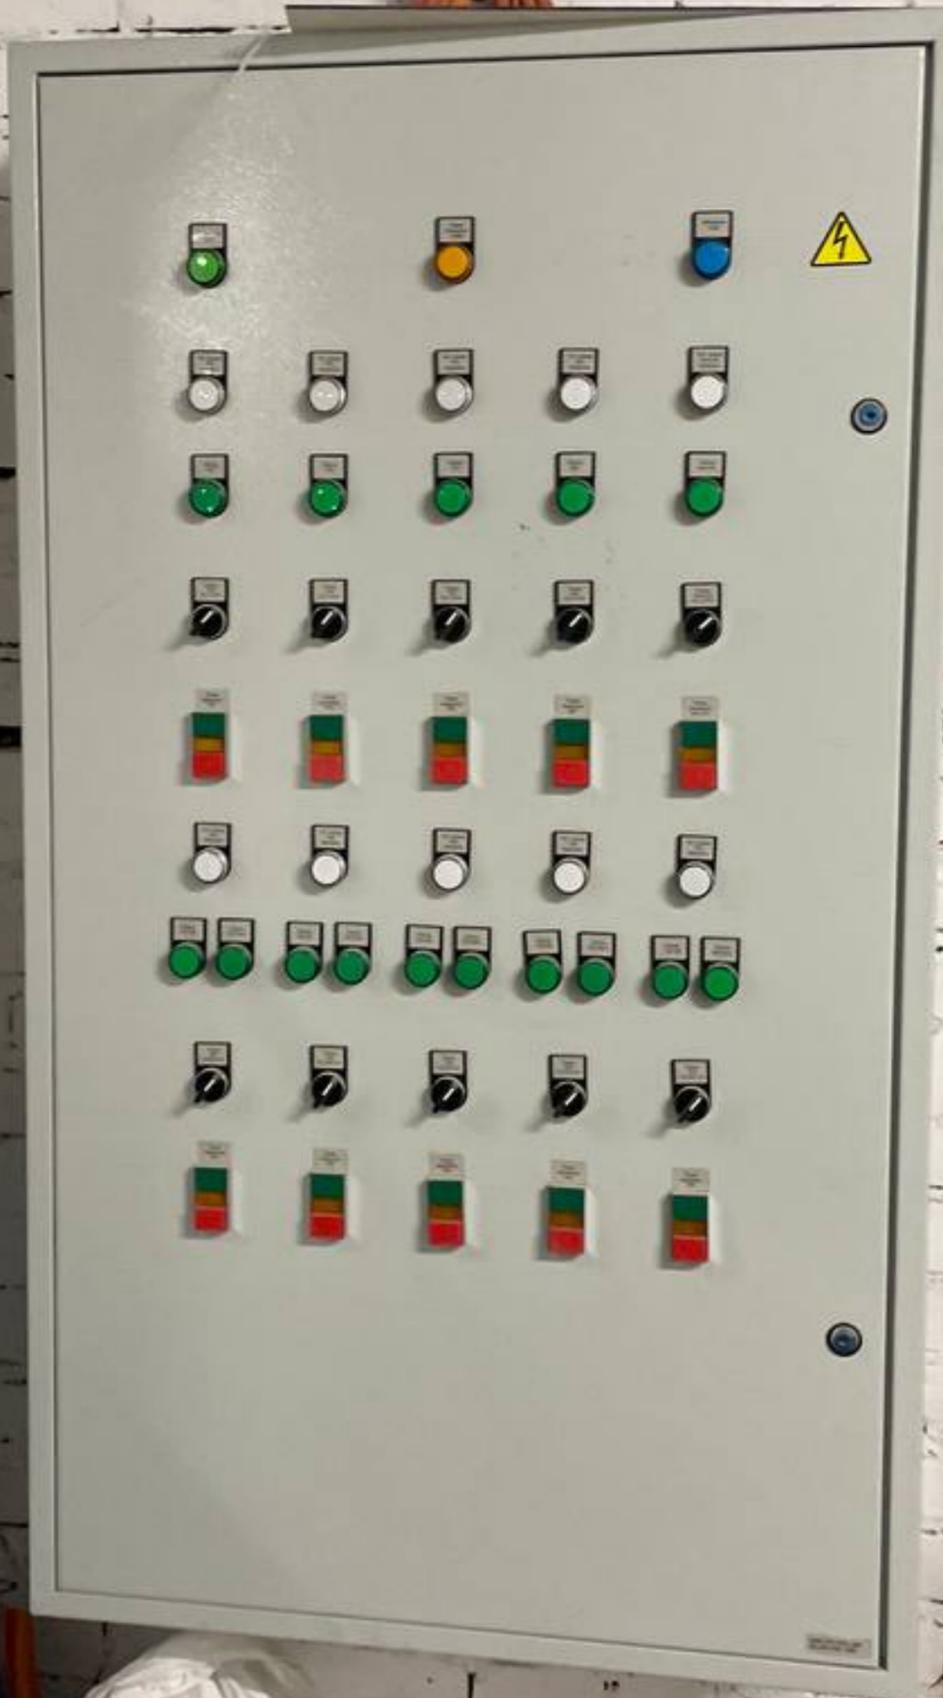



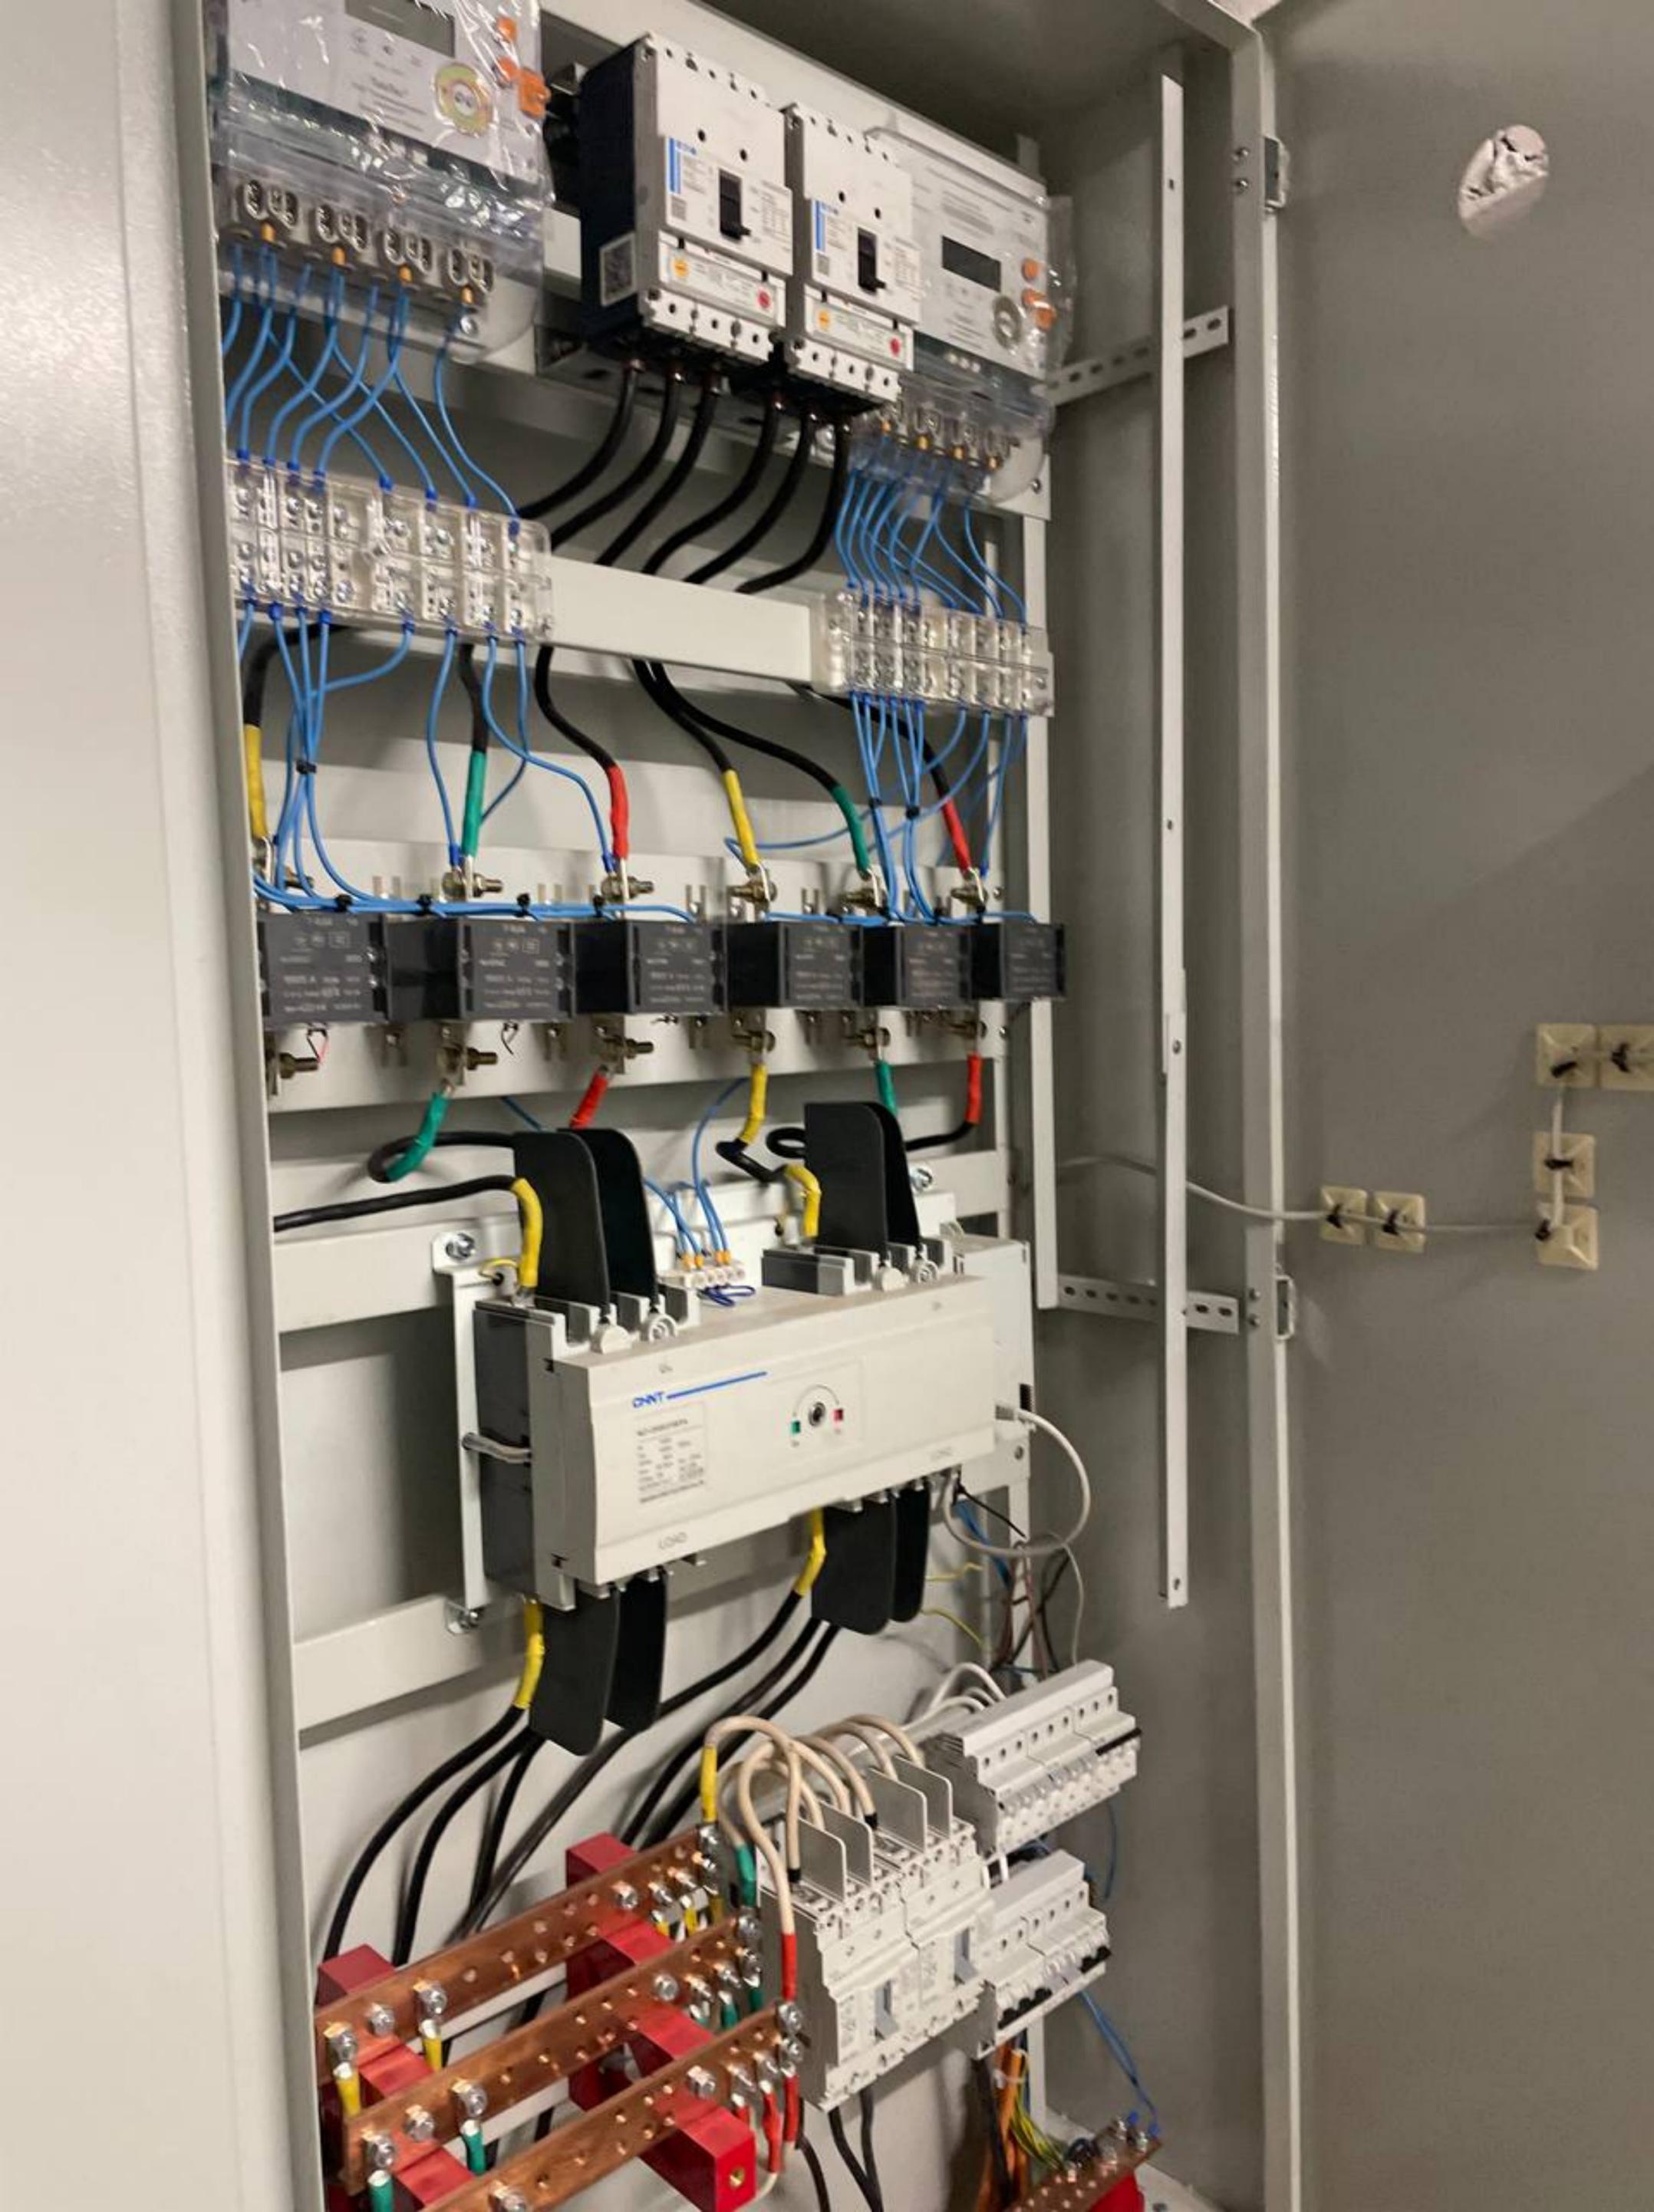

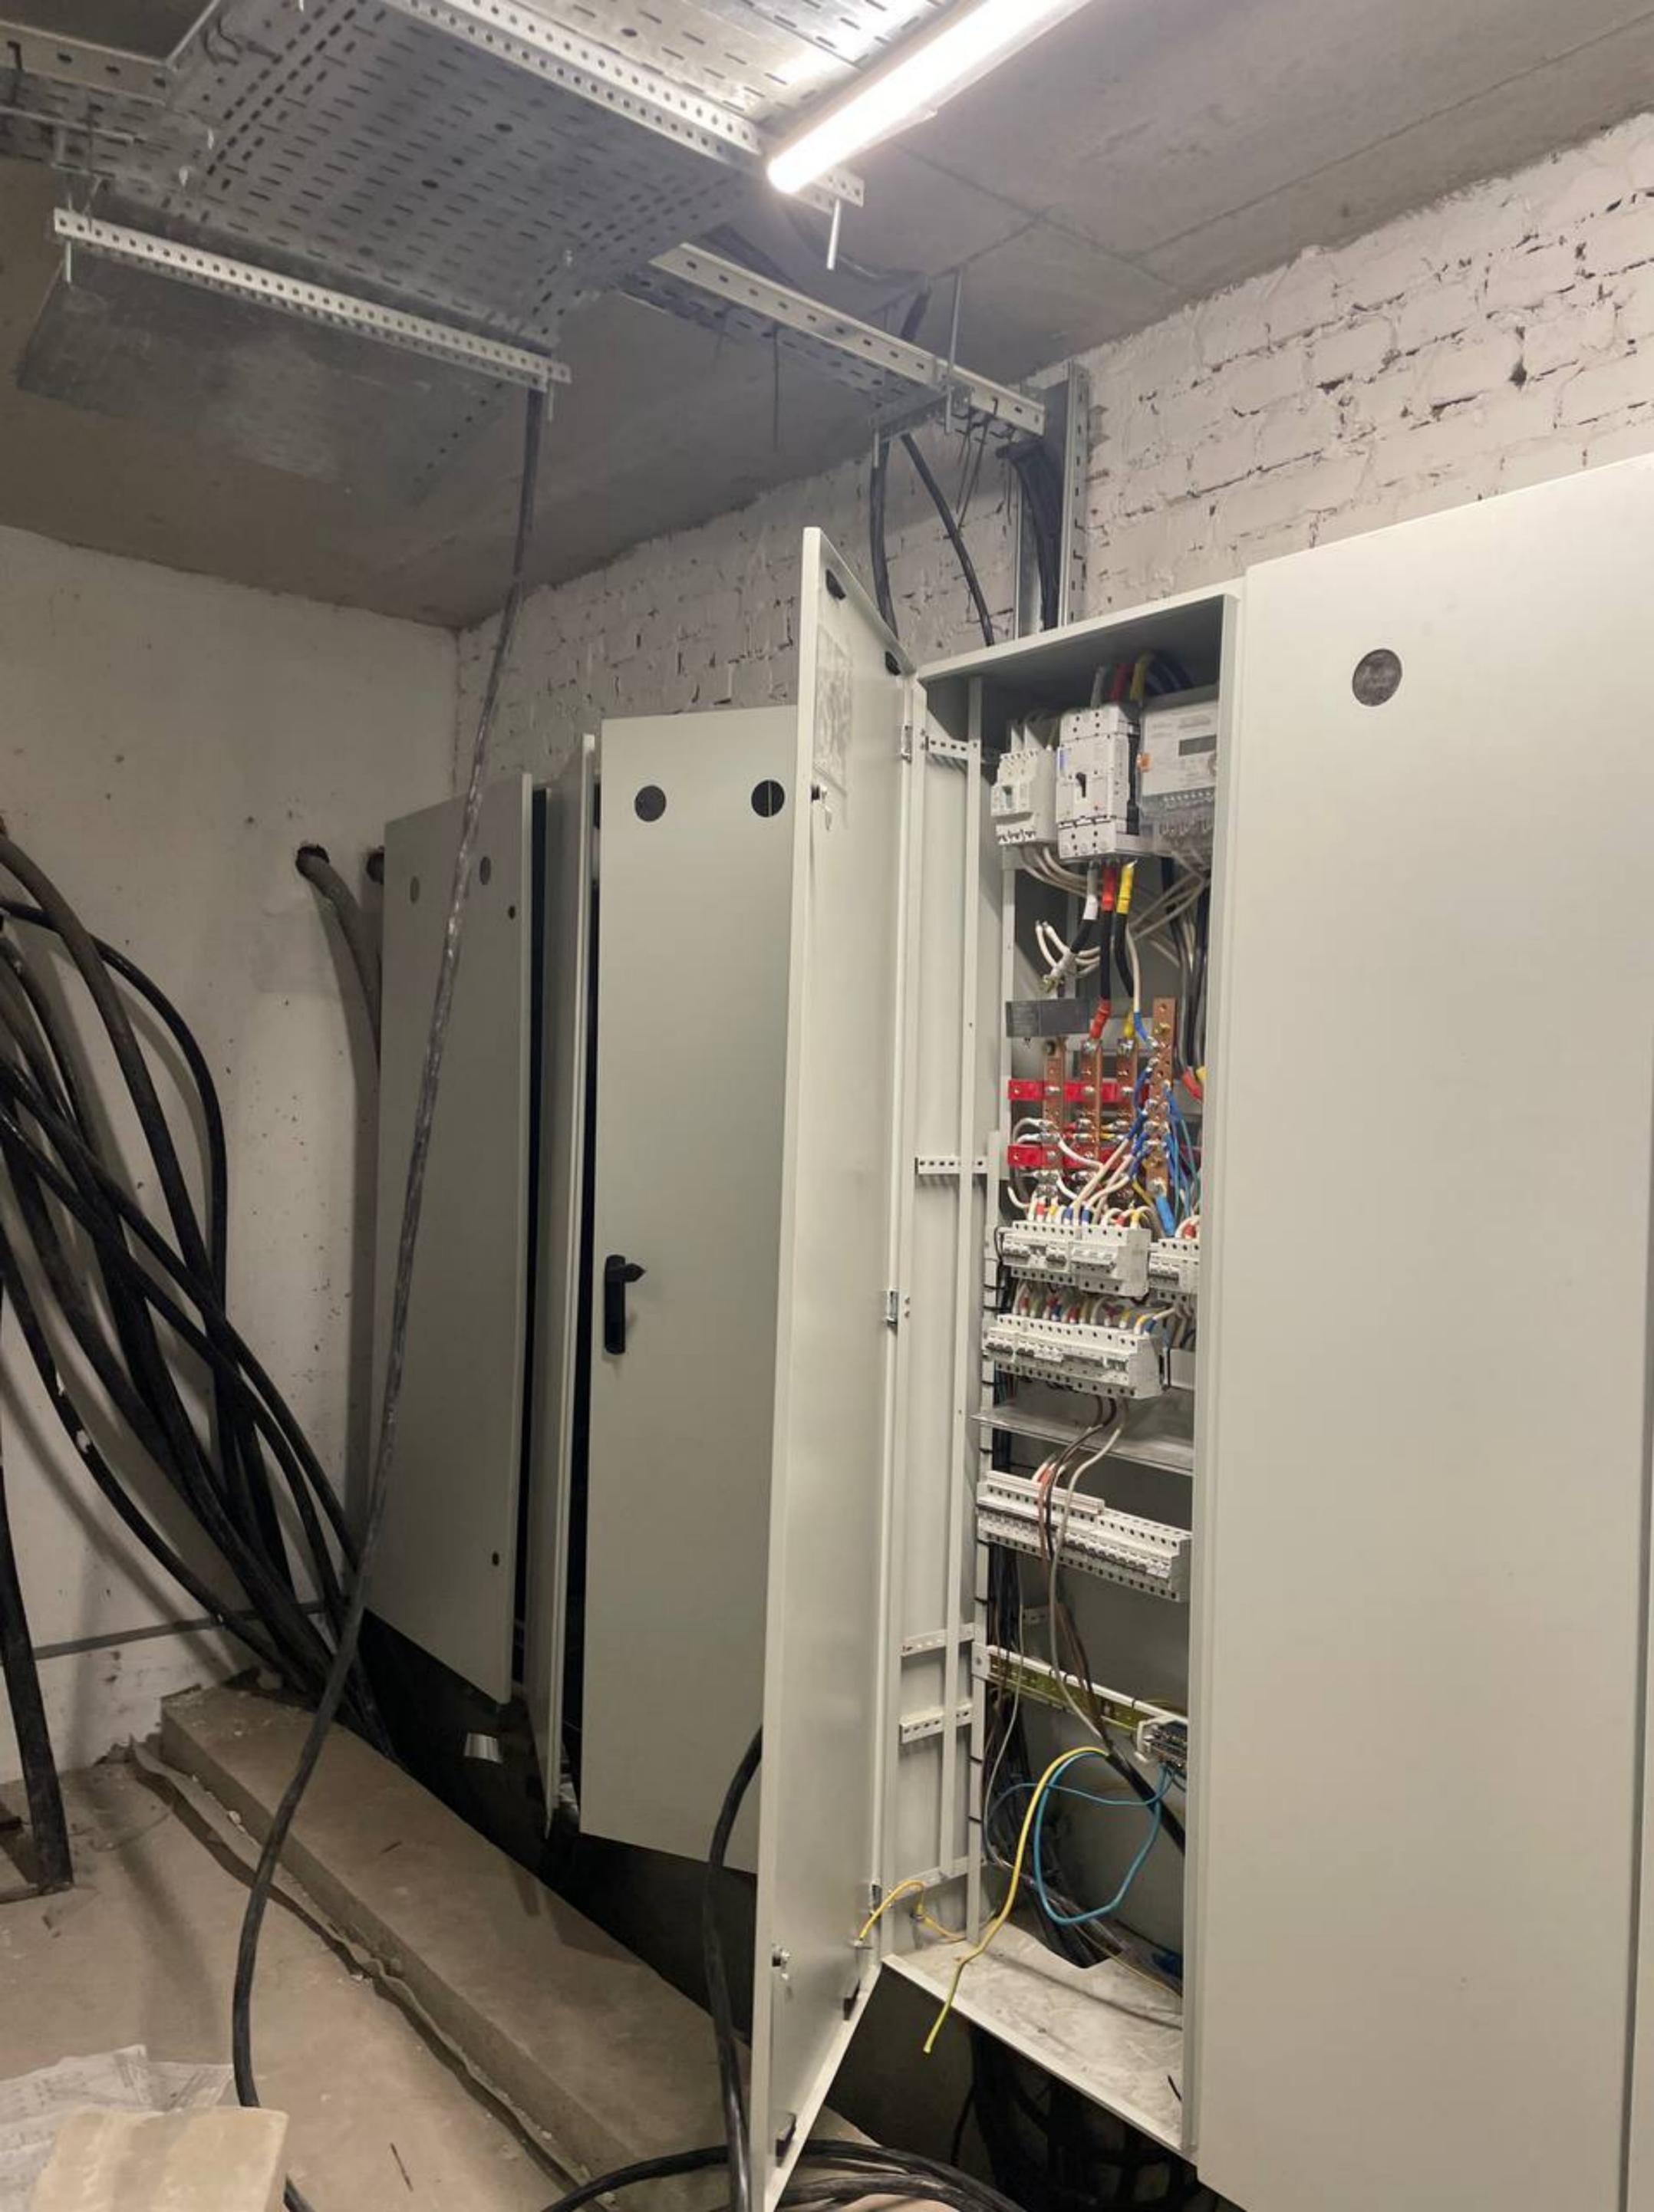



PFC 6
ETI



PFC 6
ETI





ETI CE
AC400V
IP65

7.80.43

0,25 · 5,14 = 2,08.43

0,25 · 2,22 = 0,55



TTA.0







48

STON SOLID
STON SOLID
STON SOLID