Note
Note

Note
Note

2

STIKON

СХОДИ

JCB

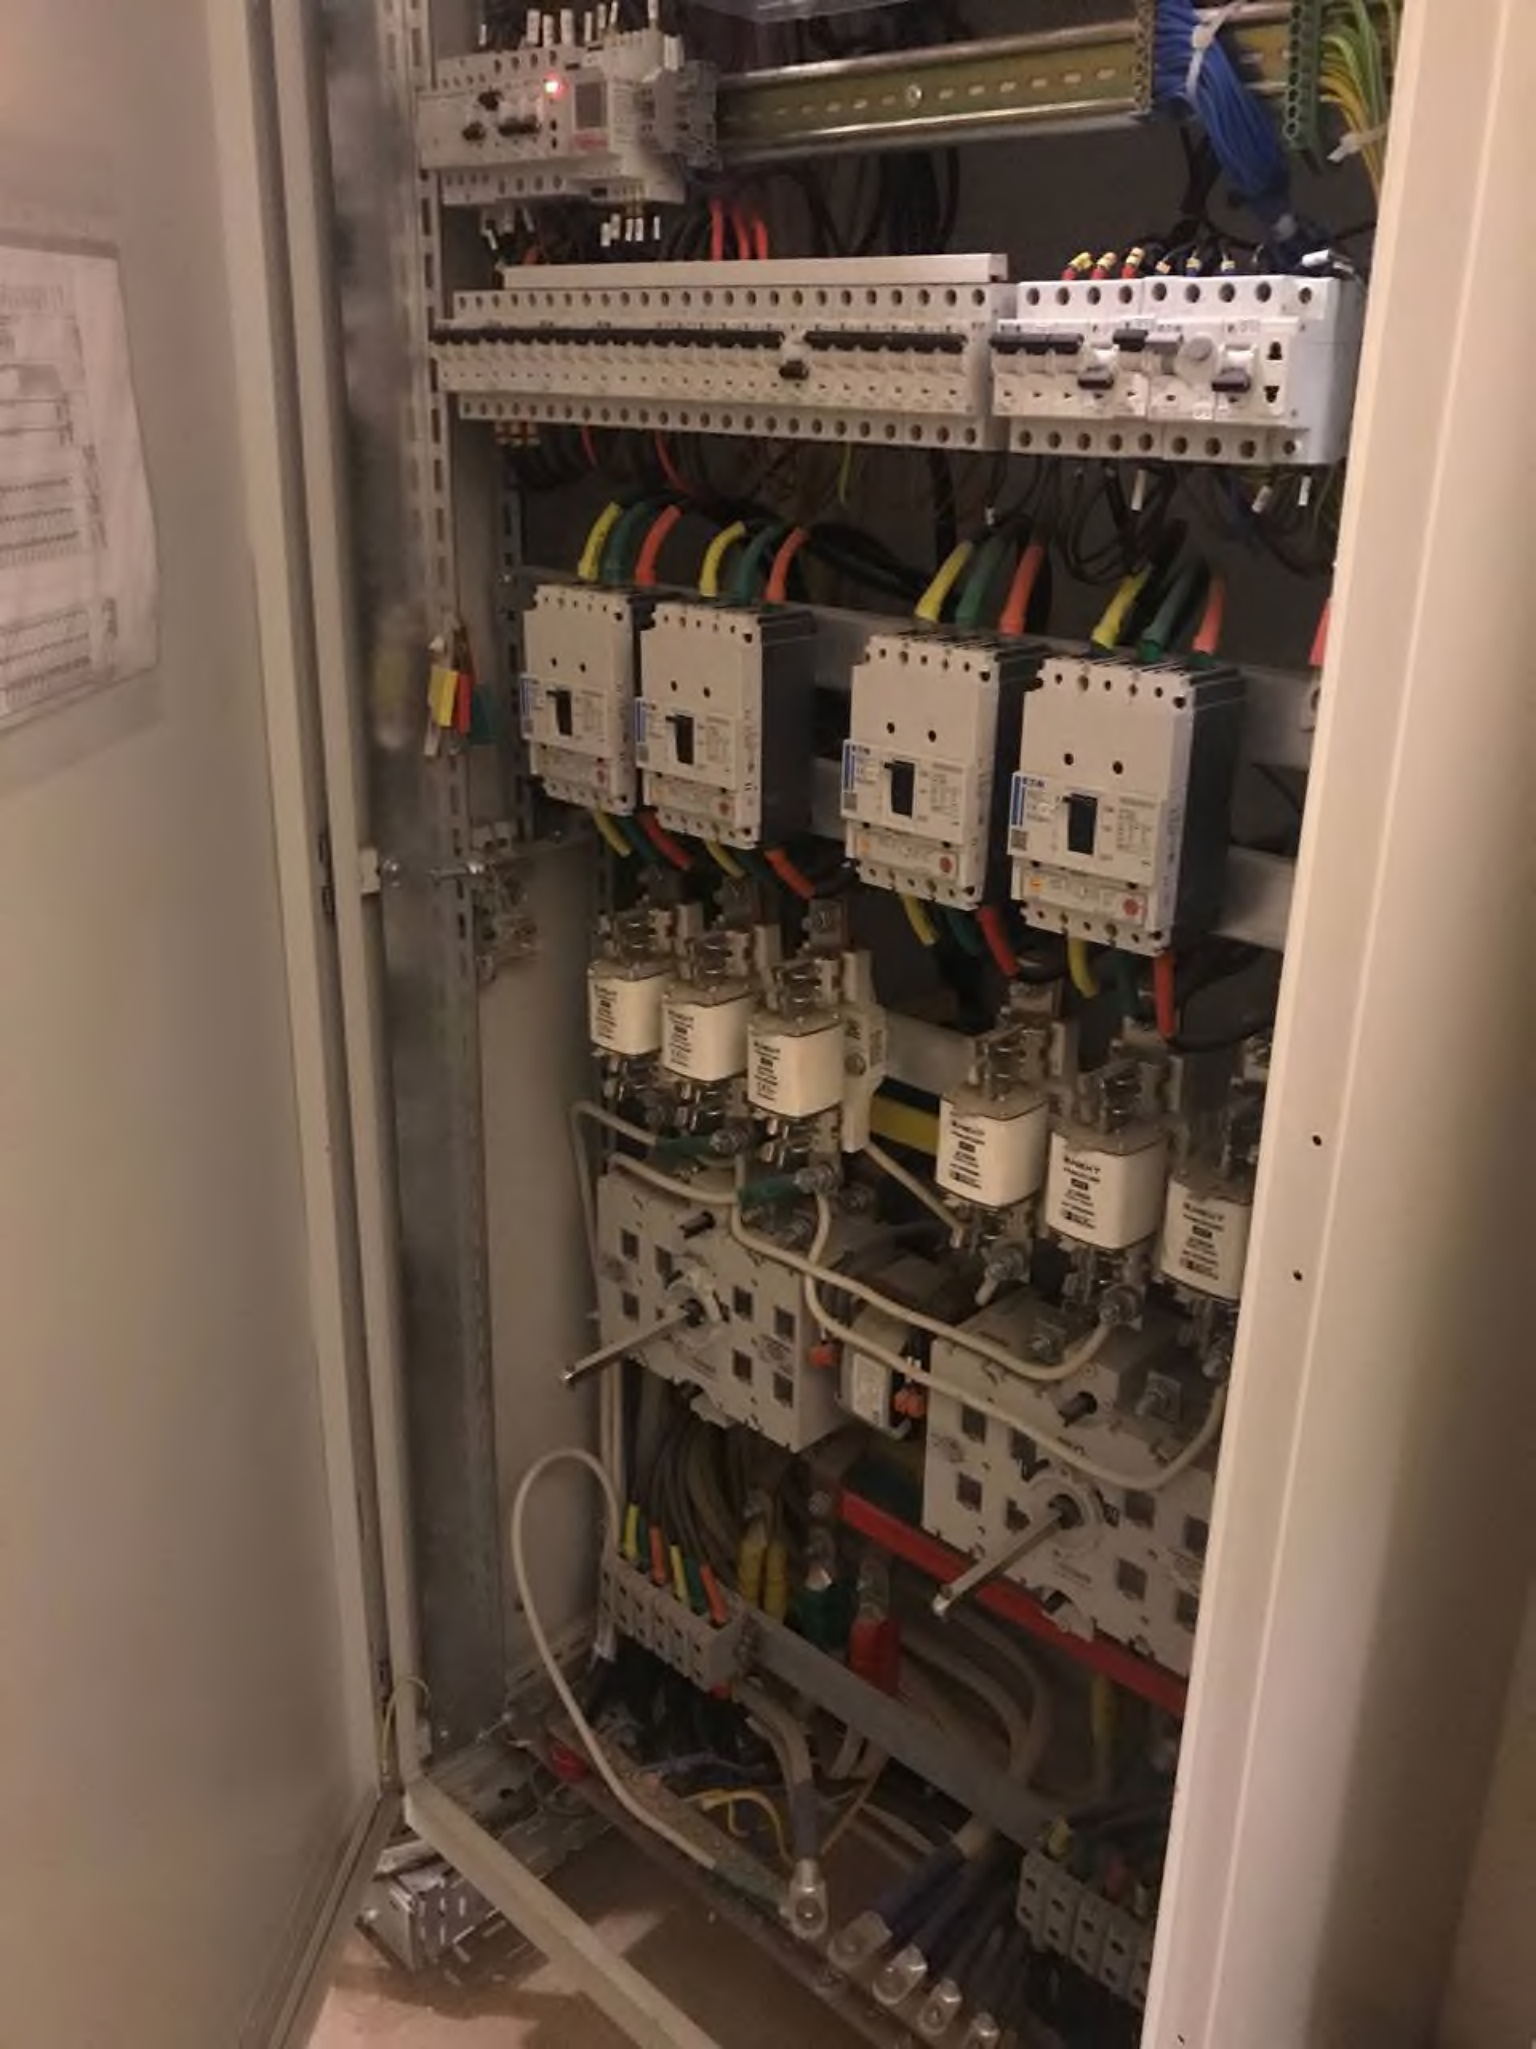

BH 5885 A1

2

Пуск ВПВ
START

wilo
wilo

СЕТЬ
НАРУШЕНИЕ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОНТУРА ОФИСОВ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОНТ.КАЛОРИФЕРОВ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОНТУРА ОТОПЛ. П.З.
Ручн. 0 Авт.
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ МОП В.З. М1
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ В.З. М2
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ В.З. М3
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ МОП П.З. М6
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ П.З. М7
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ П.З. М8
ВЕНТИЛЯТОР №1
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ ОФИСОВ М4
НАСОС КОНТУРА КАЛОРИФЕРОВ М5
ВЕНТИЛЯТОР №2

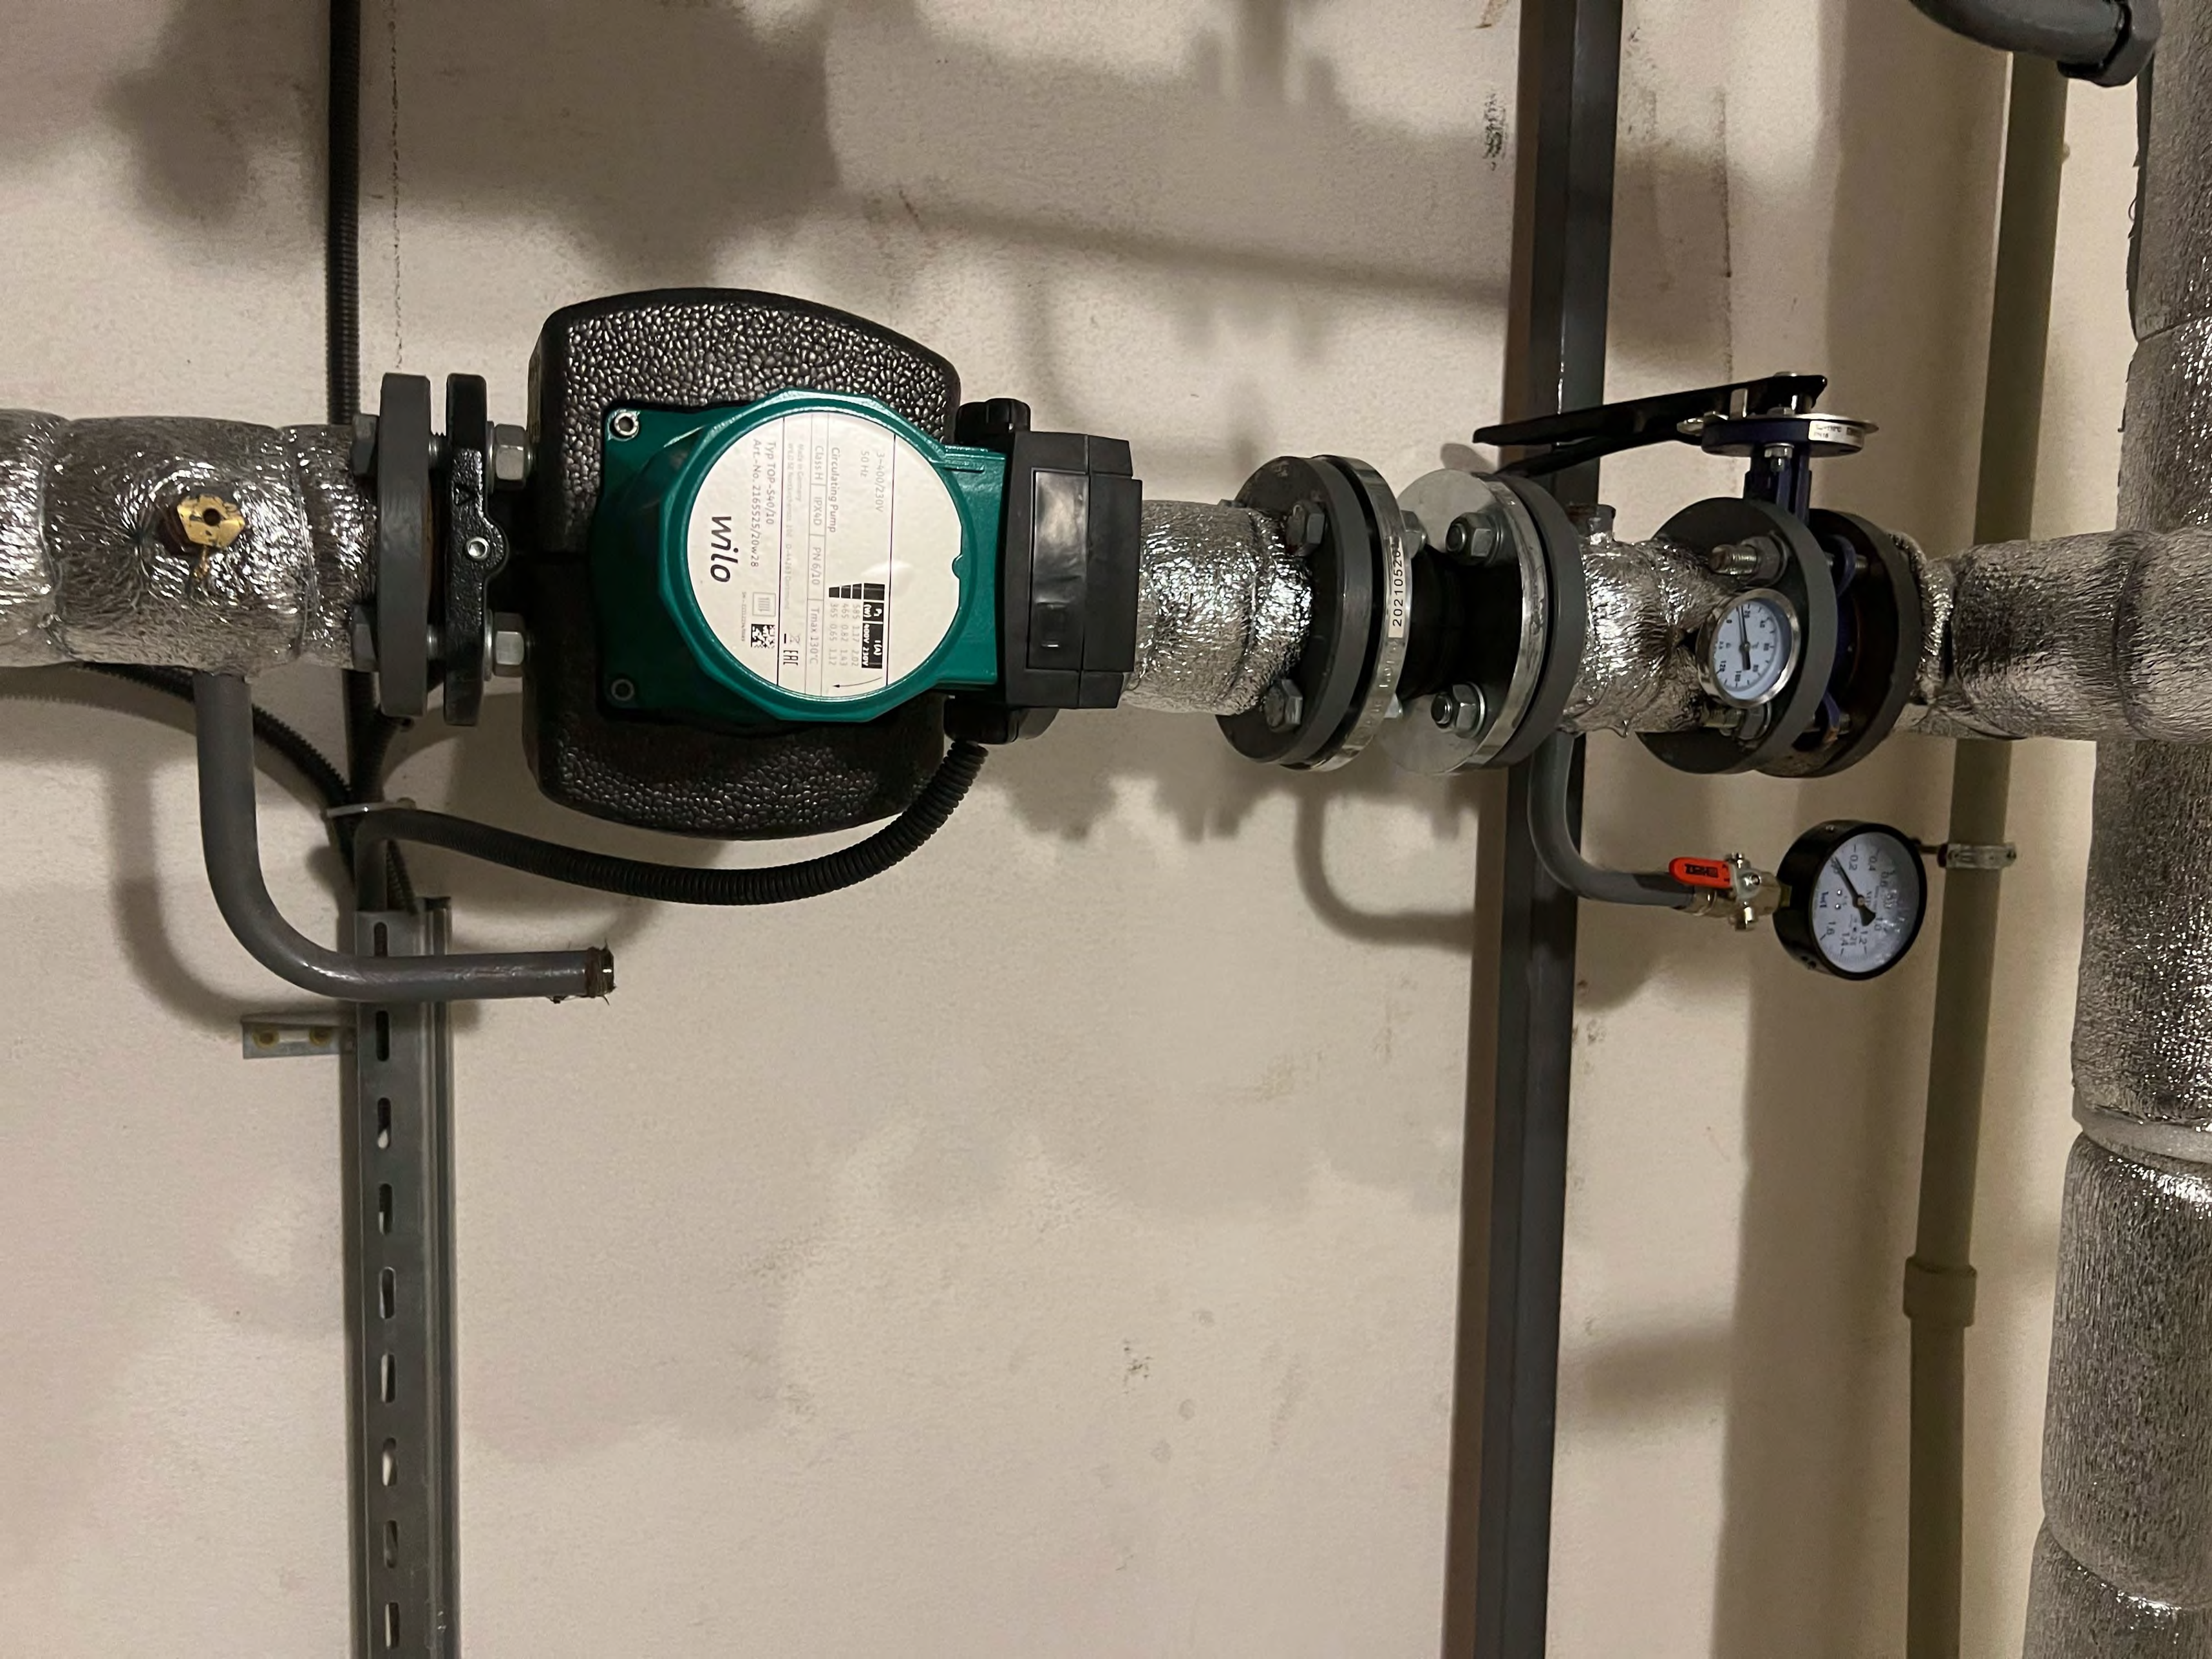
wilo
3~400/230V
50 Hz
Circulating Pump
Class H
IPX4D
PN 6/10
Tmax 130°C
Typ TOP-S40/10
Art.-No. 2165525/10w28
202105260

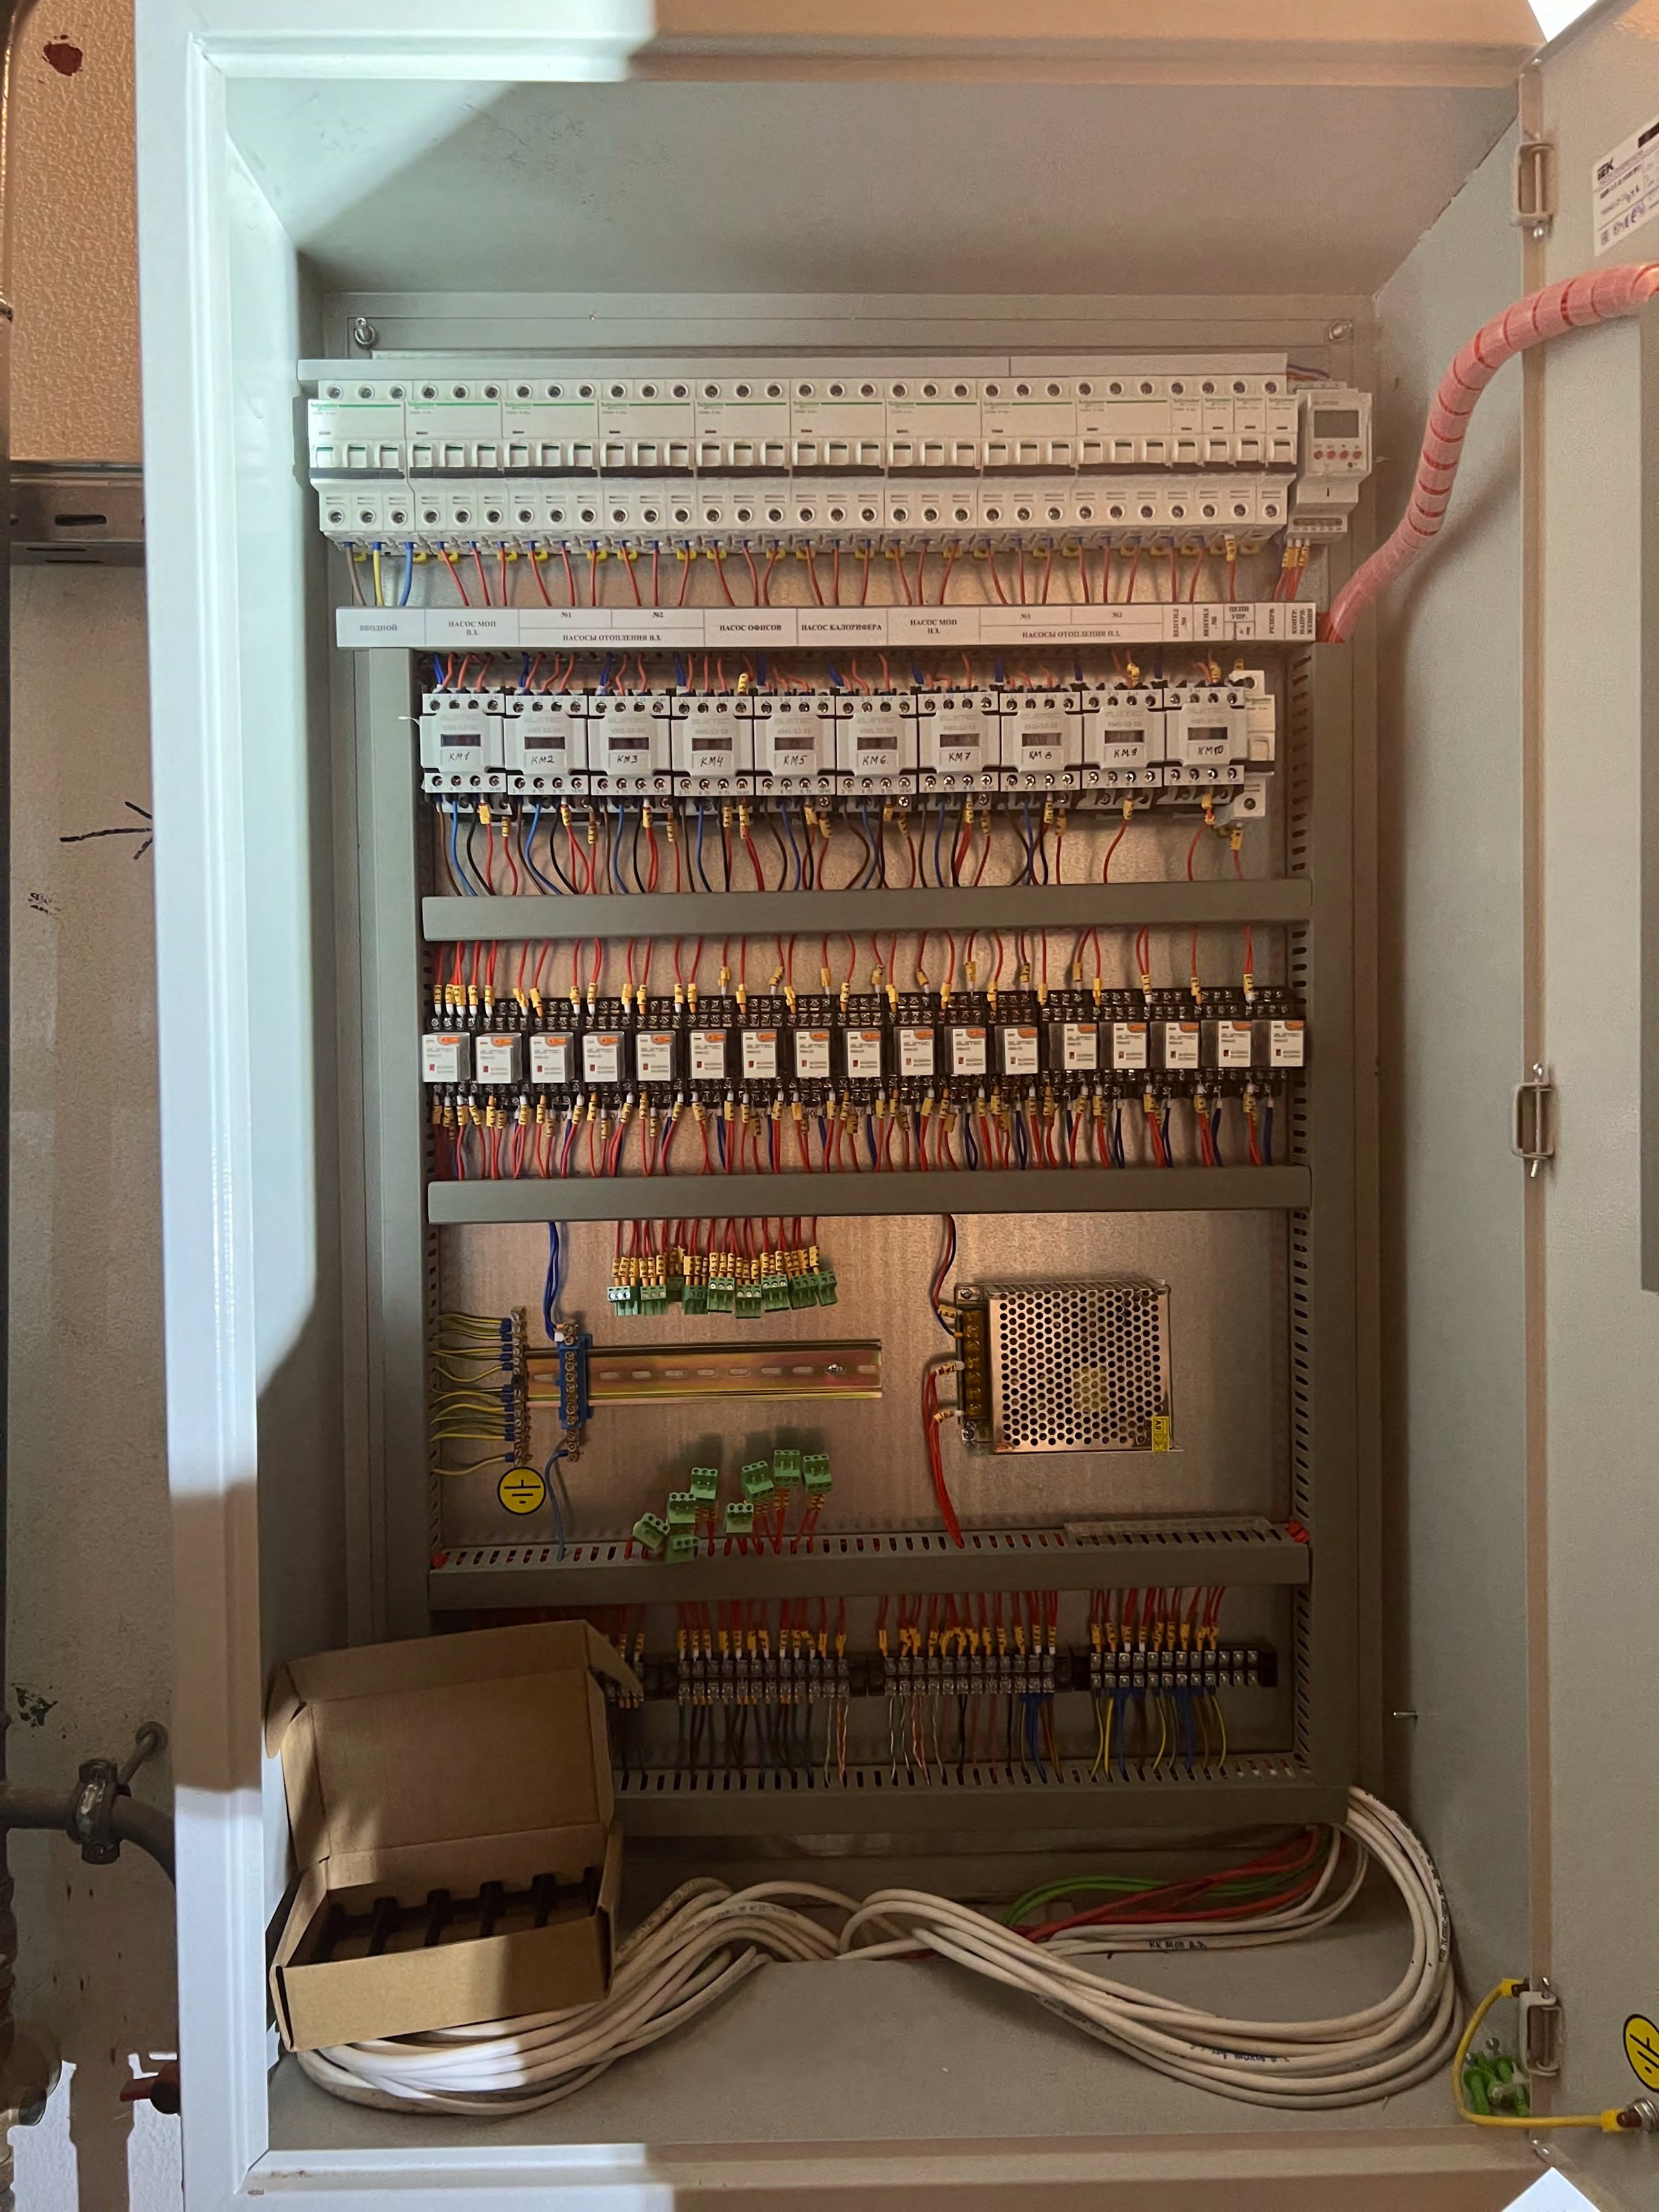
ВВОДНОЙ
НАСОС МОП В.З.
№1
№2
НАСОСЫ ОТОПЛЕНИЯ В.З.
НАСОС ОФИСОВ
НАСОС КАЛОРИФЕРА
НАСОС МОП Н.З.
№1
№2
НАСОСЫ ОТОПЛЕНИЯ Н.З.
РЕЗЕРВ
КМ1
КМ2
КМ3
КМ4
КМ5
КМ6
КМ7
КМ8
КМ9
КМ10

IEK
HL8
HL24
HL15
HL13
HL23

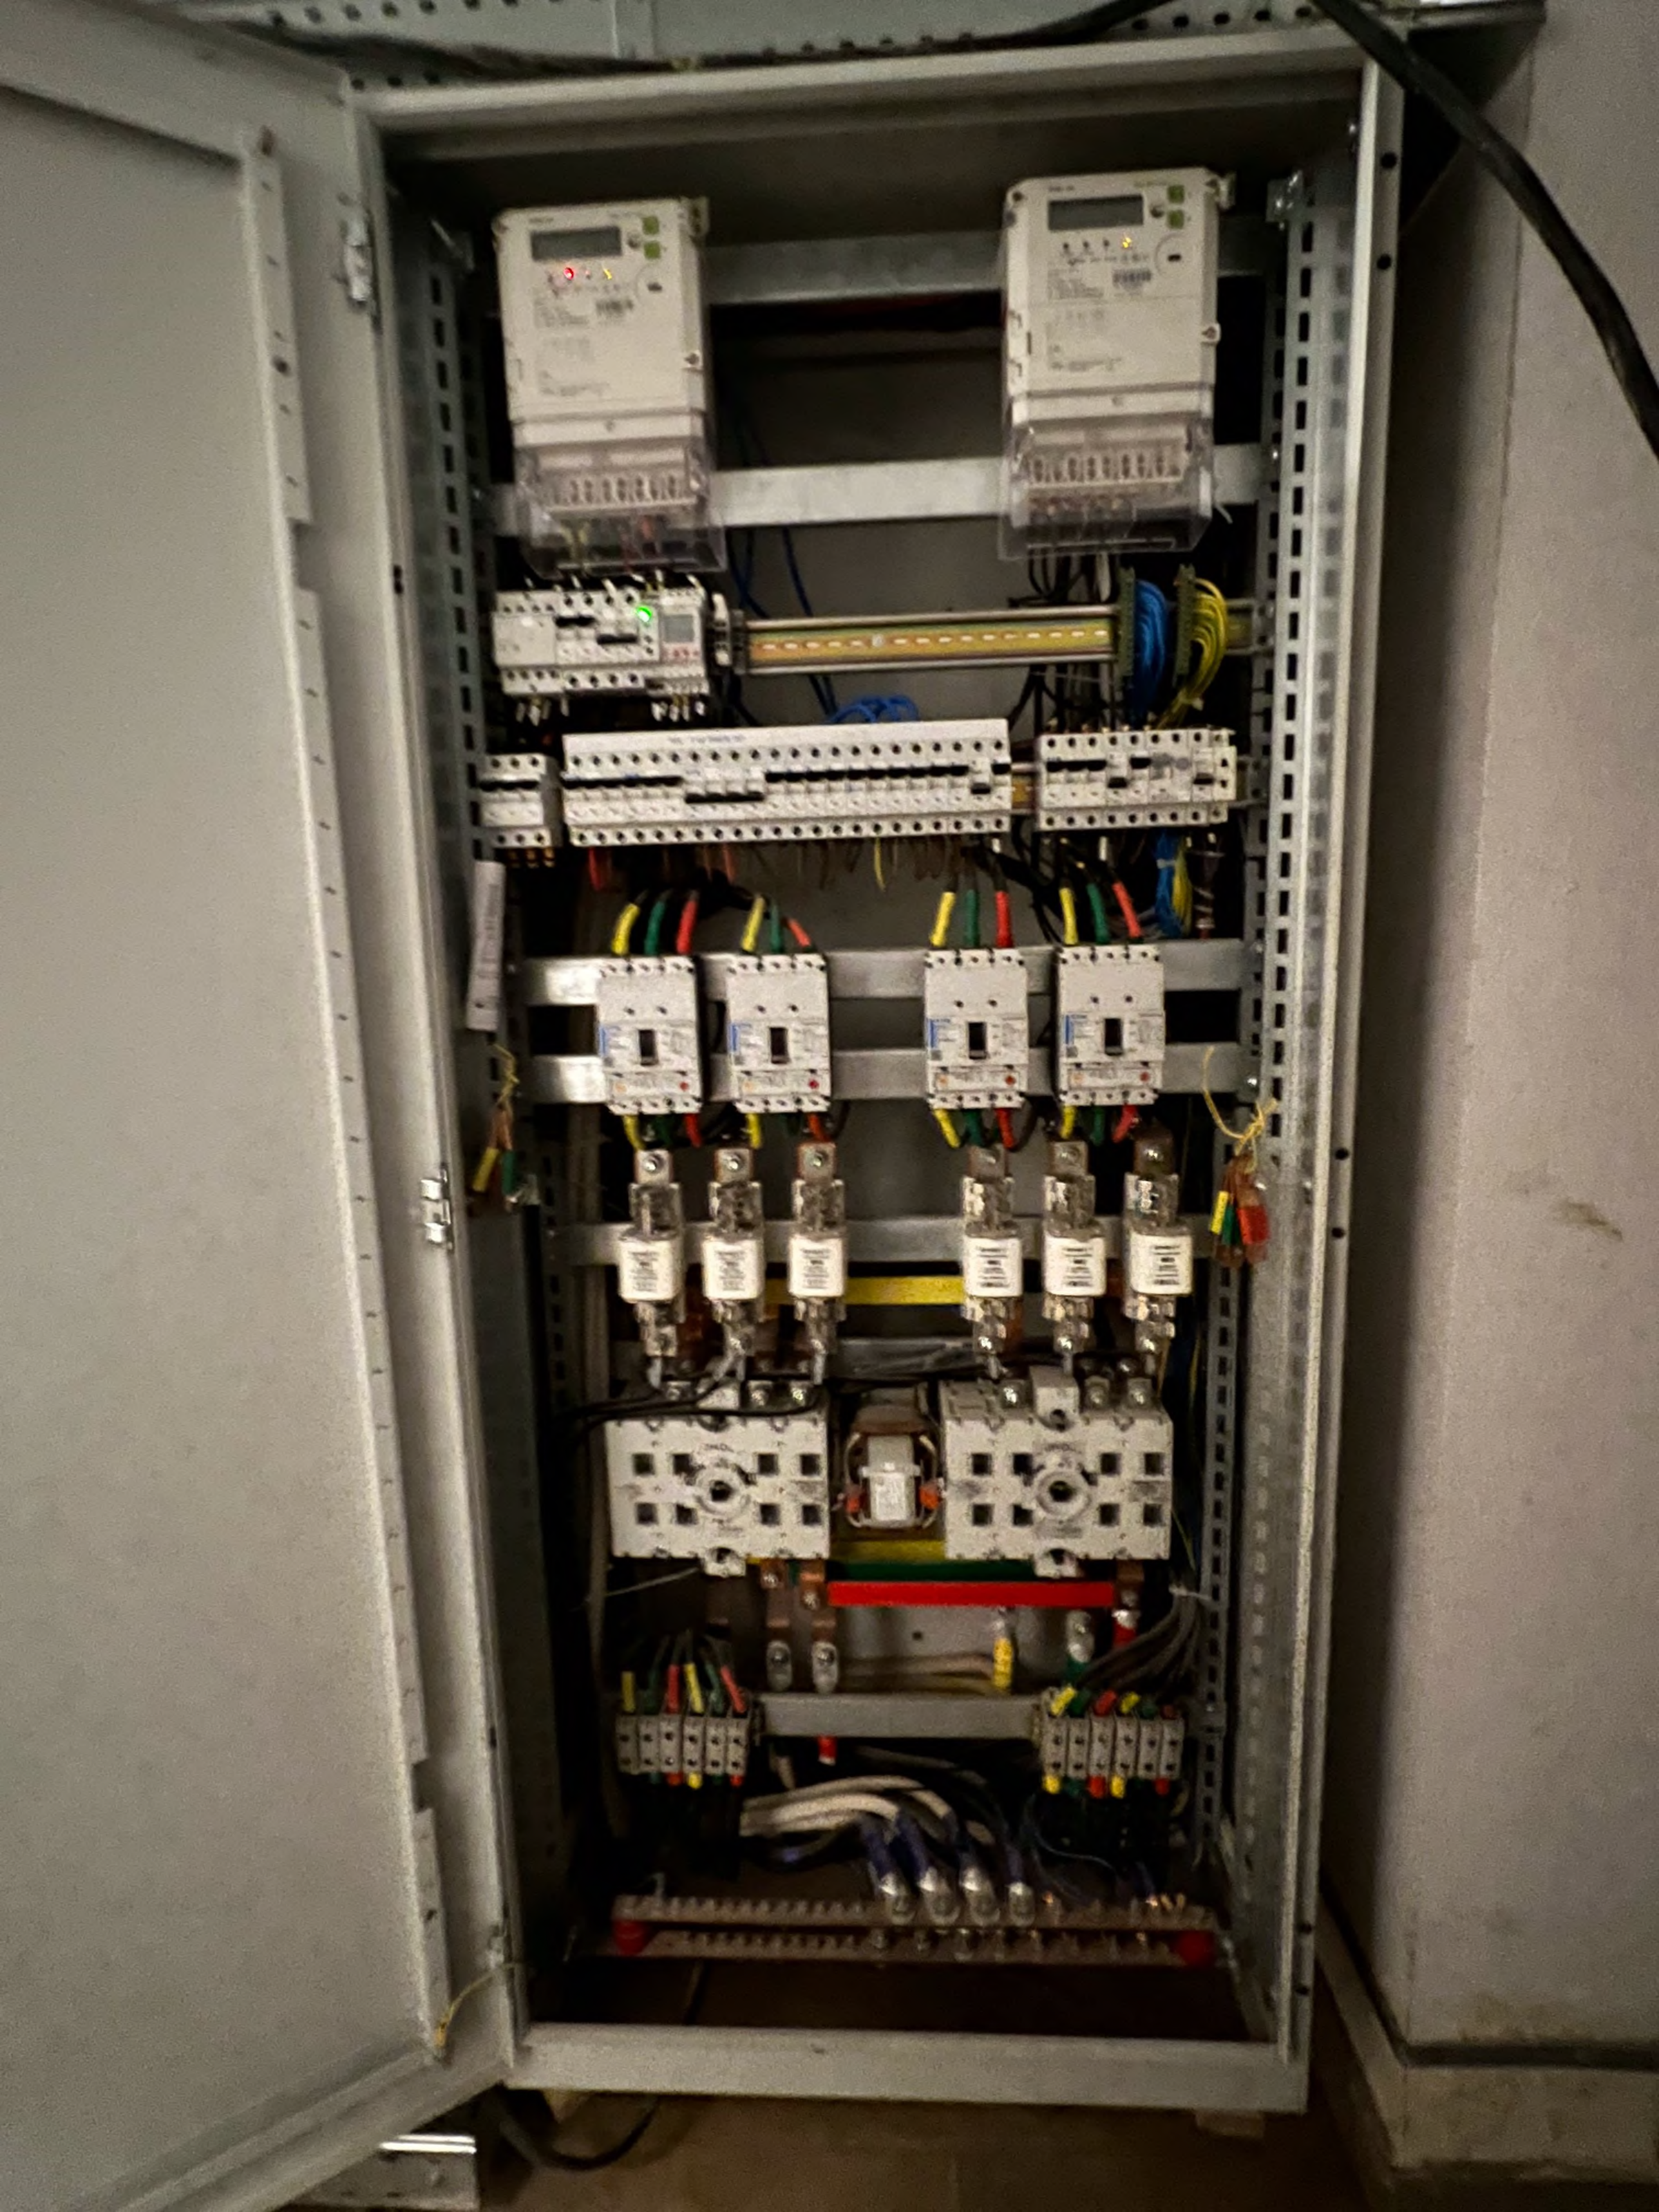

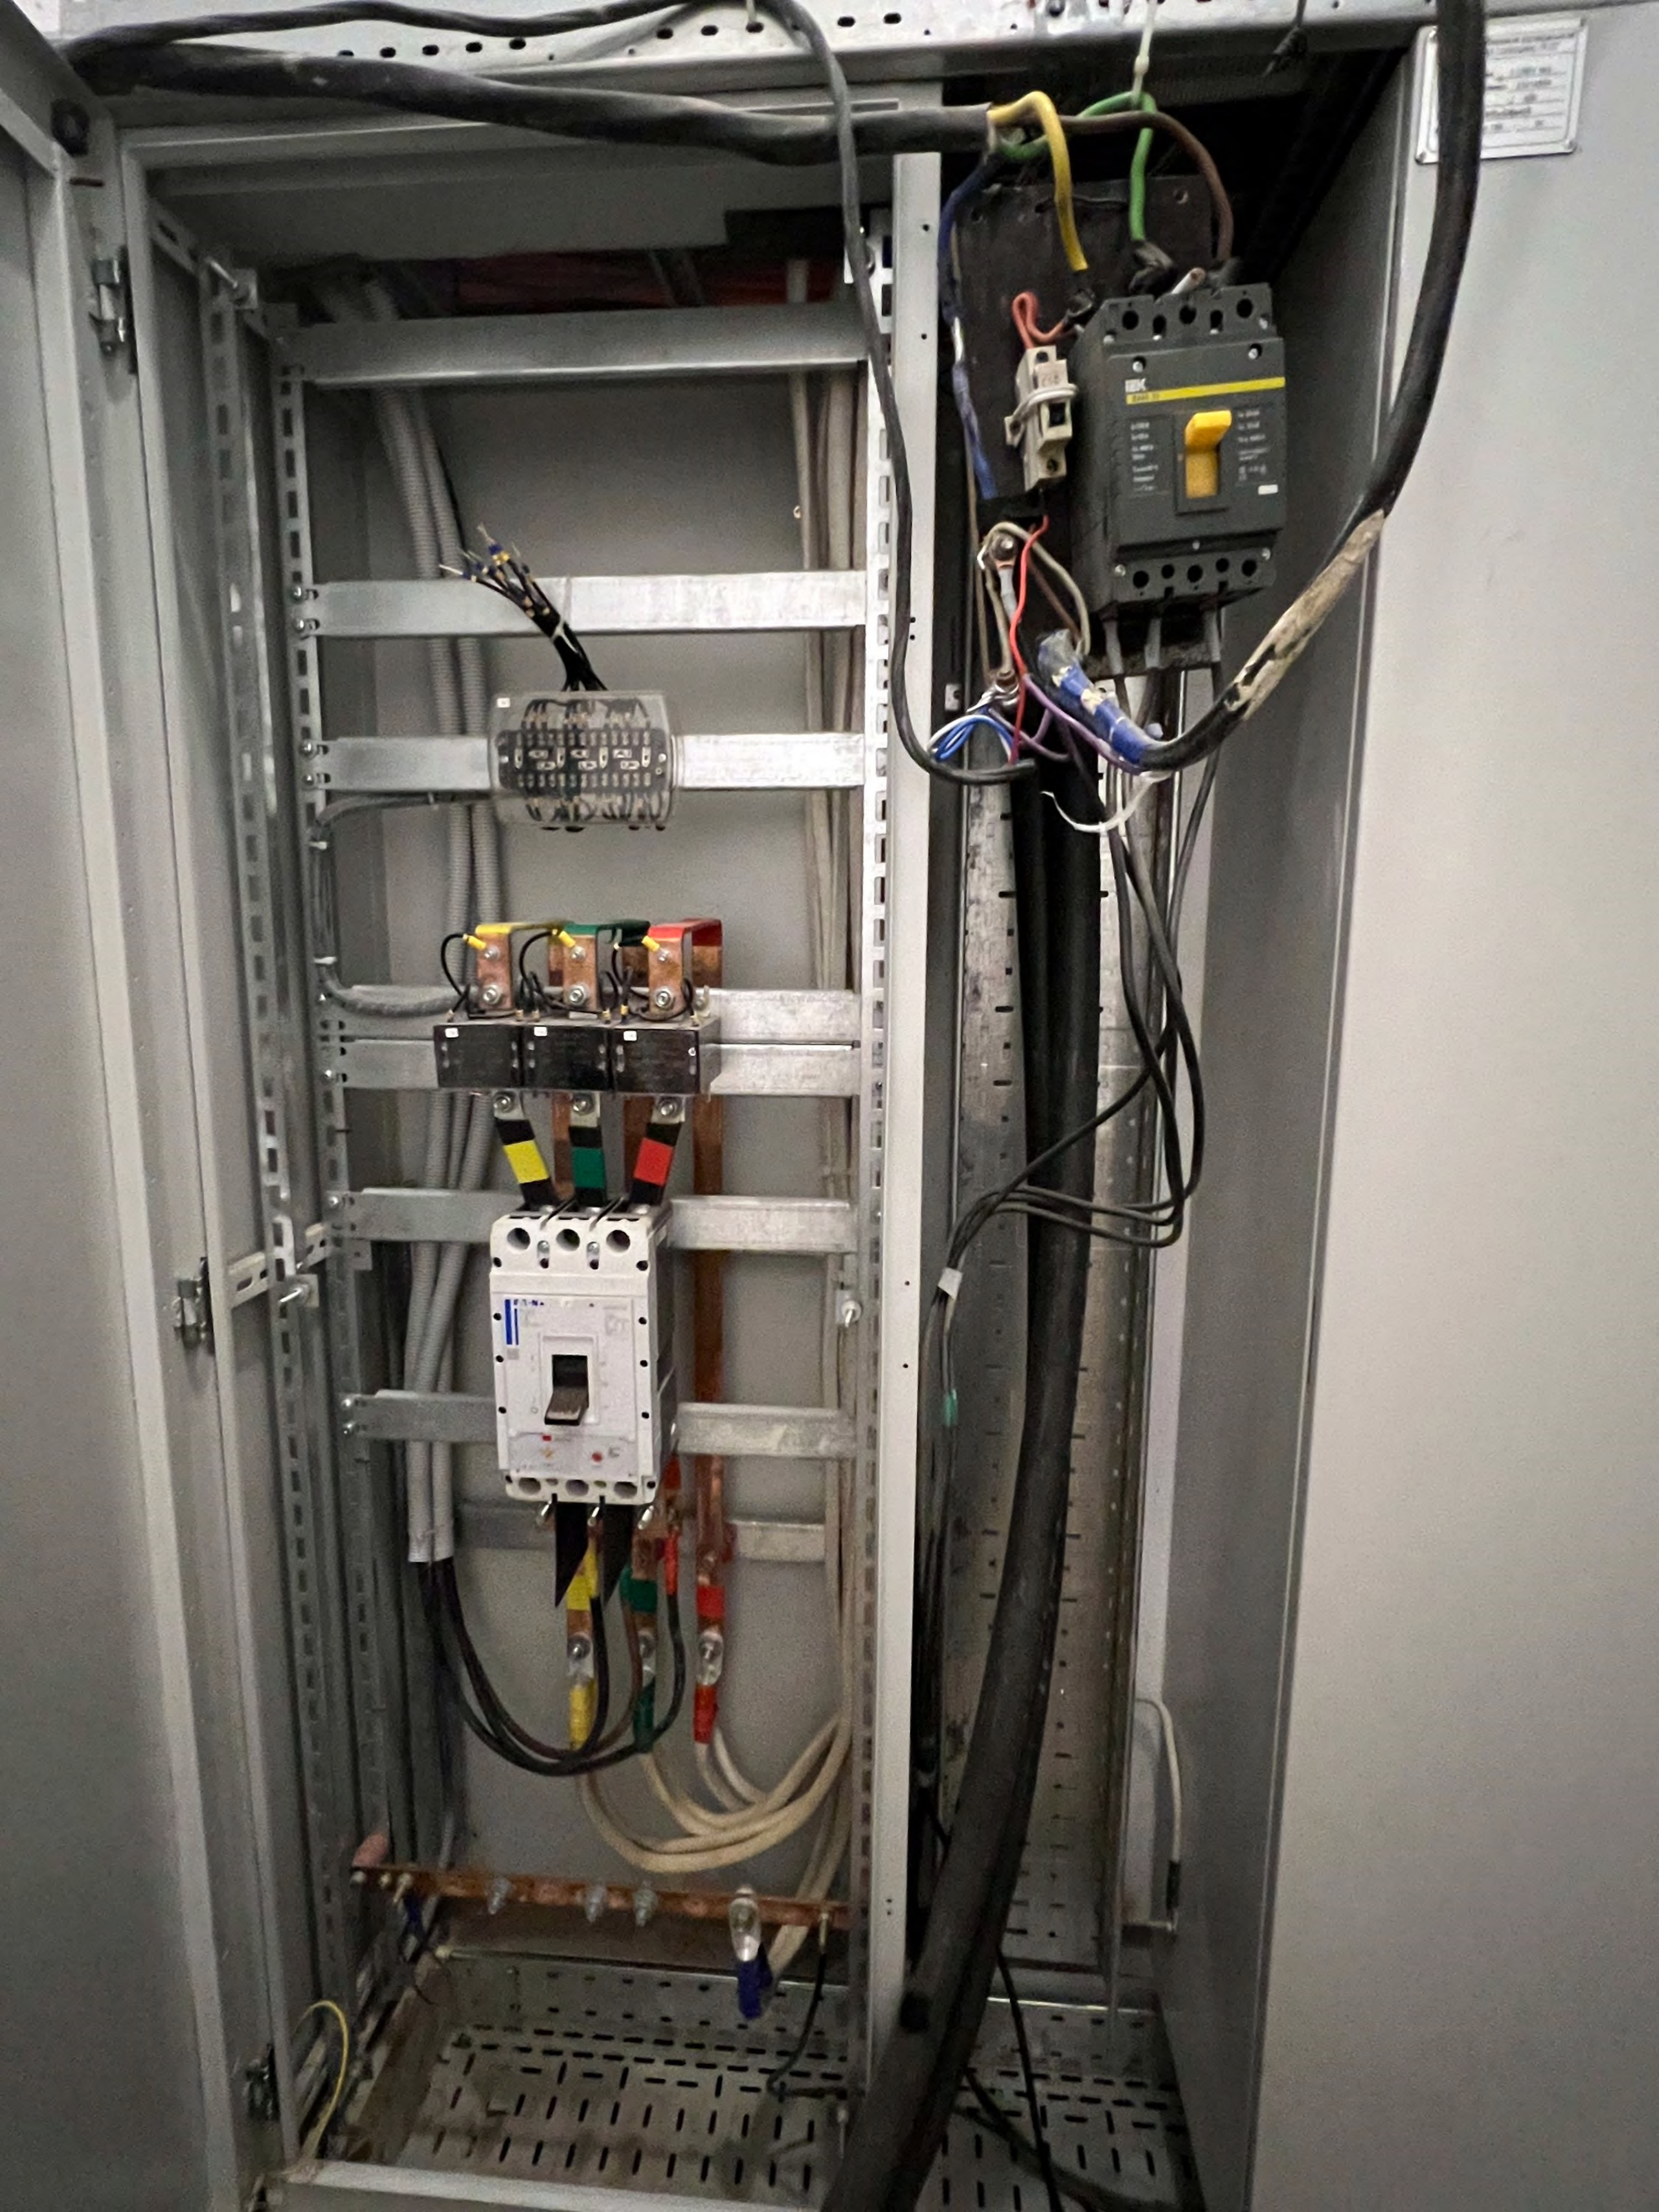

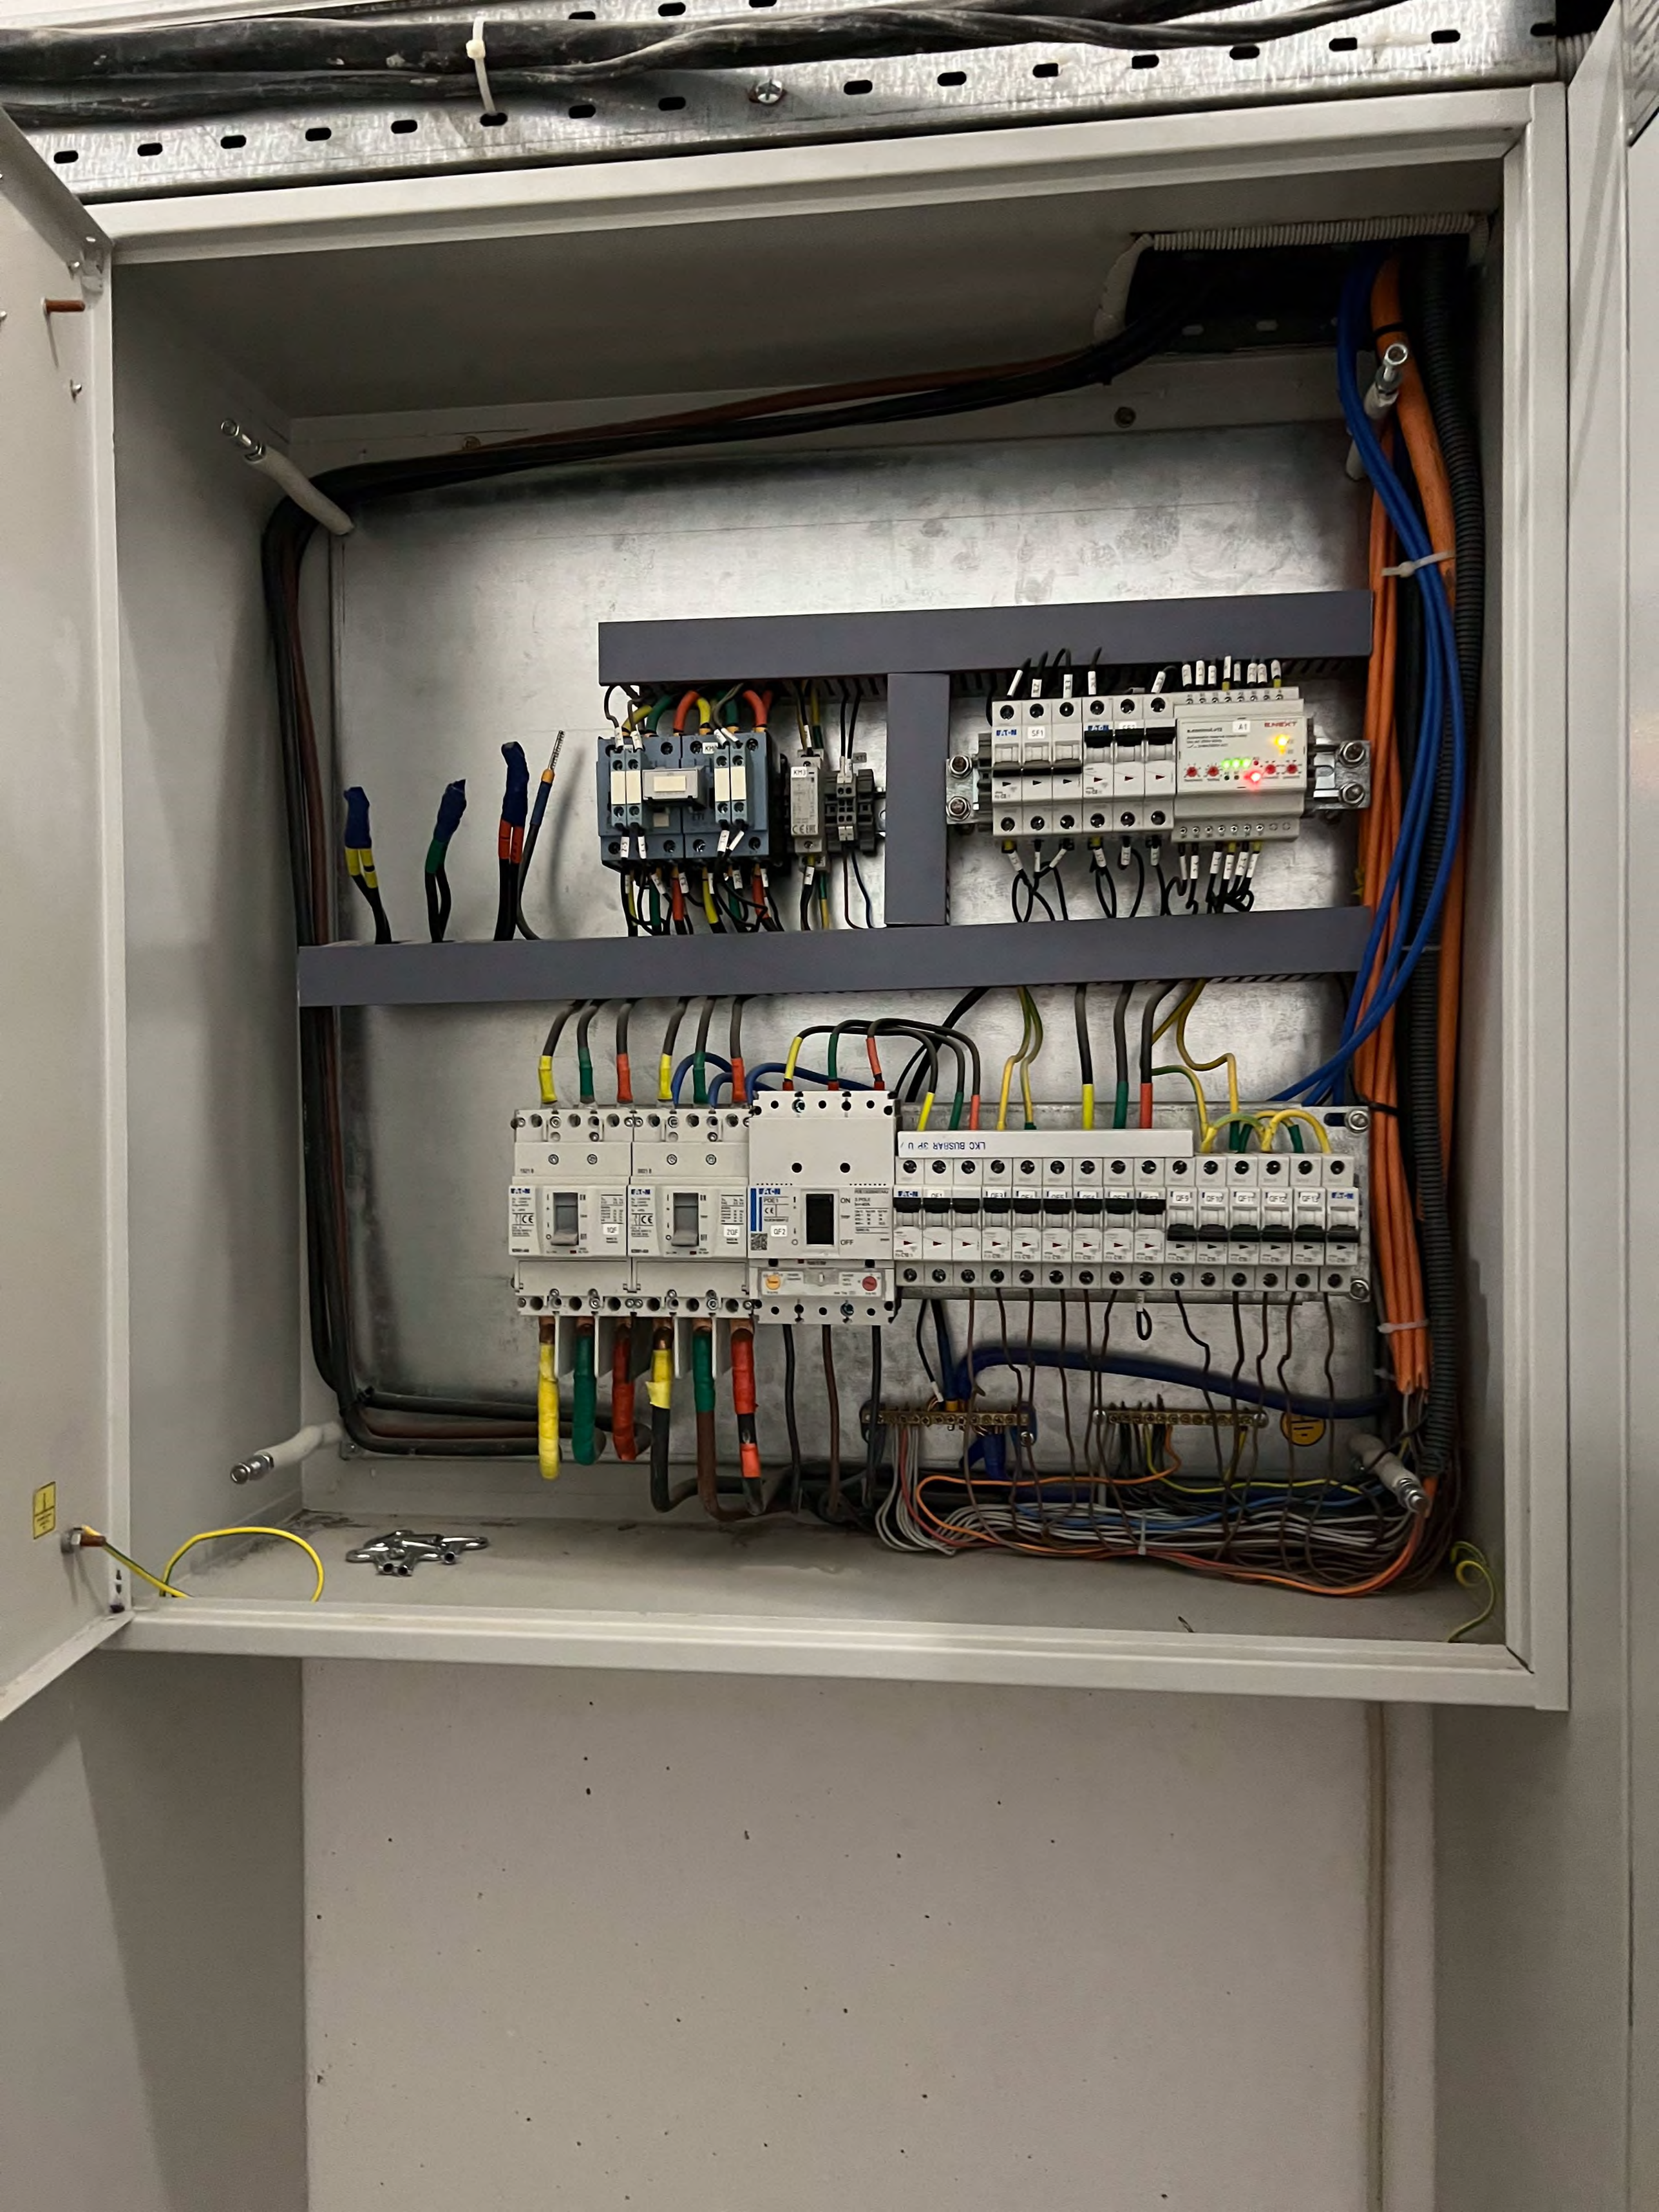
KM1
KM3
SF1
A1
LKC BUSBAR 3P U /
QF2
ON
OFF

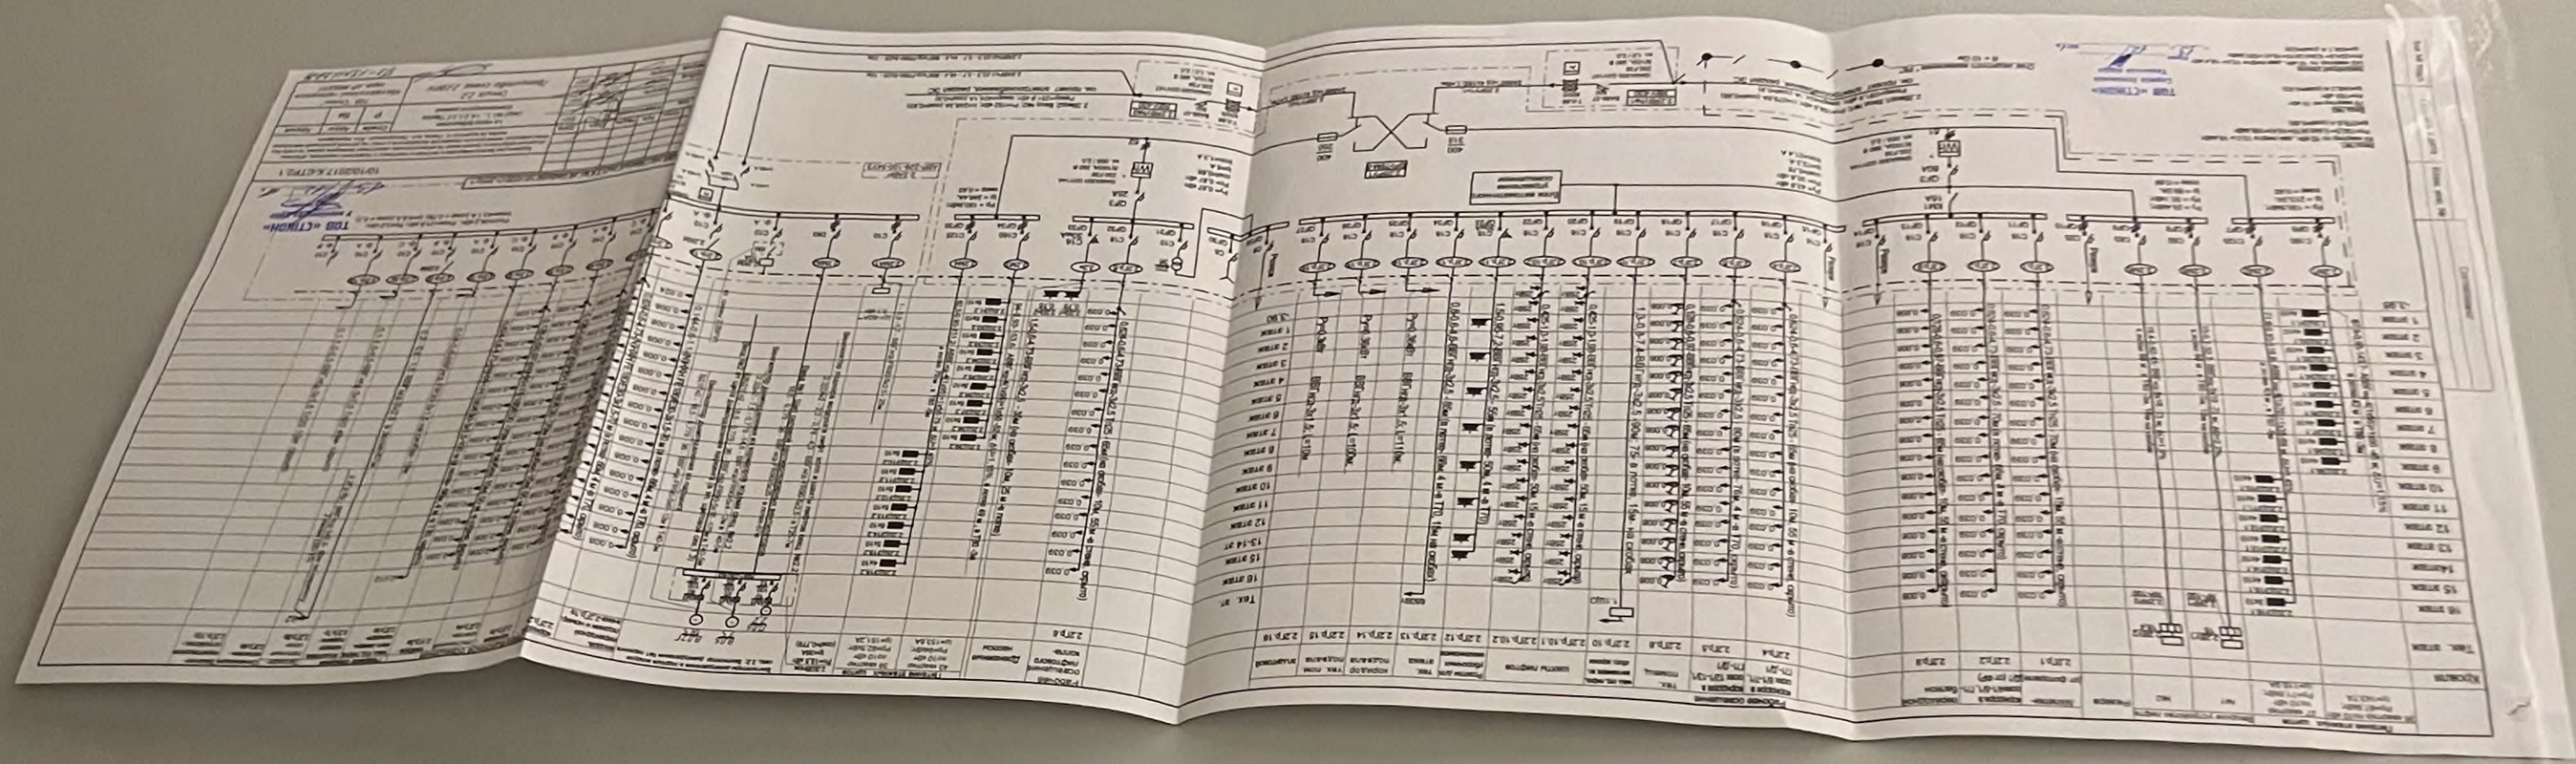

СХОДИ

СХОДИ

ALUTECH

OMEGA

Пуск ДУ
START
Пуск ВПВ
START

The Novacel® Solution
for LASER Fiber & LASER CO2
The Novacel® Solution
for LASER Fiber & LASER CO2

VOLCANO

SMA
VITOPLEX 100

ZETKAMA
OK

K.N1.
Vit300
VIESSMANN

VIESSMANN
VIESSMANN
VIESSMANN
VIESSMANN
VIESSMANN

VOLCANO

VIESSMANN

VIESSMANN

23
VIESSMAN

Сеть
Авария питания
Давление теплоносителя низкое
Авария котла 1
Авария котла 2
Авария котла 3
Сброс аварии ПЧ
Давление
Котловые насосы
М1
М2
М3
АВАРИЯ
АВАРИЯ
АВАРИЯ
РАБОТА
РАБОТА
РАБОТА
ОТКЛ
РУЧН
АВТ
Сетевые насосы
М12 (М13)
М13 (М12)
АВАРИЯ ПЧ
АВР
АВАРИЯ
РАБОТА ПЧ
РАБОТА
Резервный насос
ПЧ
Насос отопления котельной М10
Воздушно-отопительный агрегат. М11
Воздушно-отопительный агрегат. М12
РАБОТА
РАБОТА
РАБОТА
ОТКЛ
ВКЛ

ПОЖЕЖА
TIRAS
ПОЖЕЖА
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.
НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ
ЖИВЛ.
НЕСПР.
ЖИВЛ.
СПОВ.
ОПОВ.
ЦП
ЛІНІЯ
ВИМКН.
ПЦПС
RS485
ПУЗ
АЗПЗ
ОПОВ.
ЗВУК
СКИДАННЯ
ІНДИКАТОРИ
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
ІСКРОБЕЗПЕЧНІ ЛІНІЇ
ІСКРОБЕЗПЕЧНІ ЛІНІЇ

ЩК
Рабочее освещение
Предпусковое освещение
Ремонтное освещение
Внешняя розетка
Розетка
Бойлер
Розетка

IEK
Высокая Т (°С) воды в котле
Низкое Р (Па) воды в котле
Р (Па) газа выше нормы
Р (Па) газа ниже нормы
Загазованность котельной
Пожарная сигнализация
Отказ теплогенератора
Тревога охранной сигнализации
Низкая Т (°С) помещения
Нарушение электроснабжения
АК разряжен
Авария насоса
Контроль линии
Питание
Сброс
Тест
СИГНАЛ-2

Note

Випр
5.04
ГГ

15A
APATOR

ВИХІД

ЛІФТИ

The Novacel® Solution
for LASER Fiber & LASER CO2
16

APATOR
APATOR
APATOR
APATOR
STRIA
STRIA
STRIA
STRIA

The Novacel® Solution for LASER Fiber & LASER CO2

LFS 73
23 kg

TESY

ВИХІД
REHAU

ALUTECH
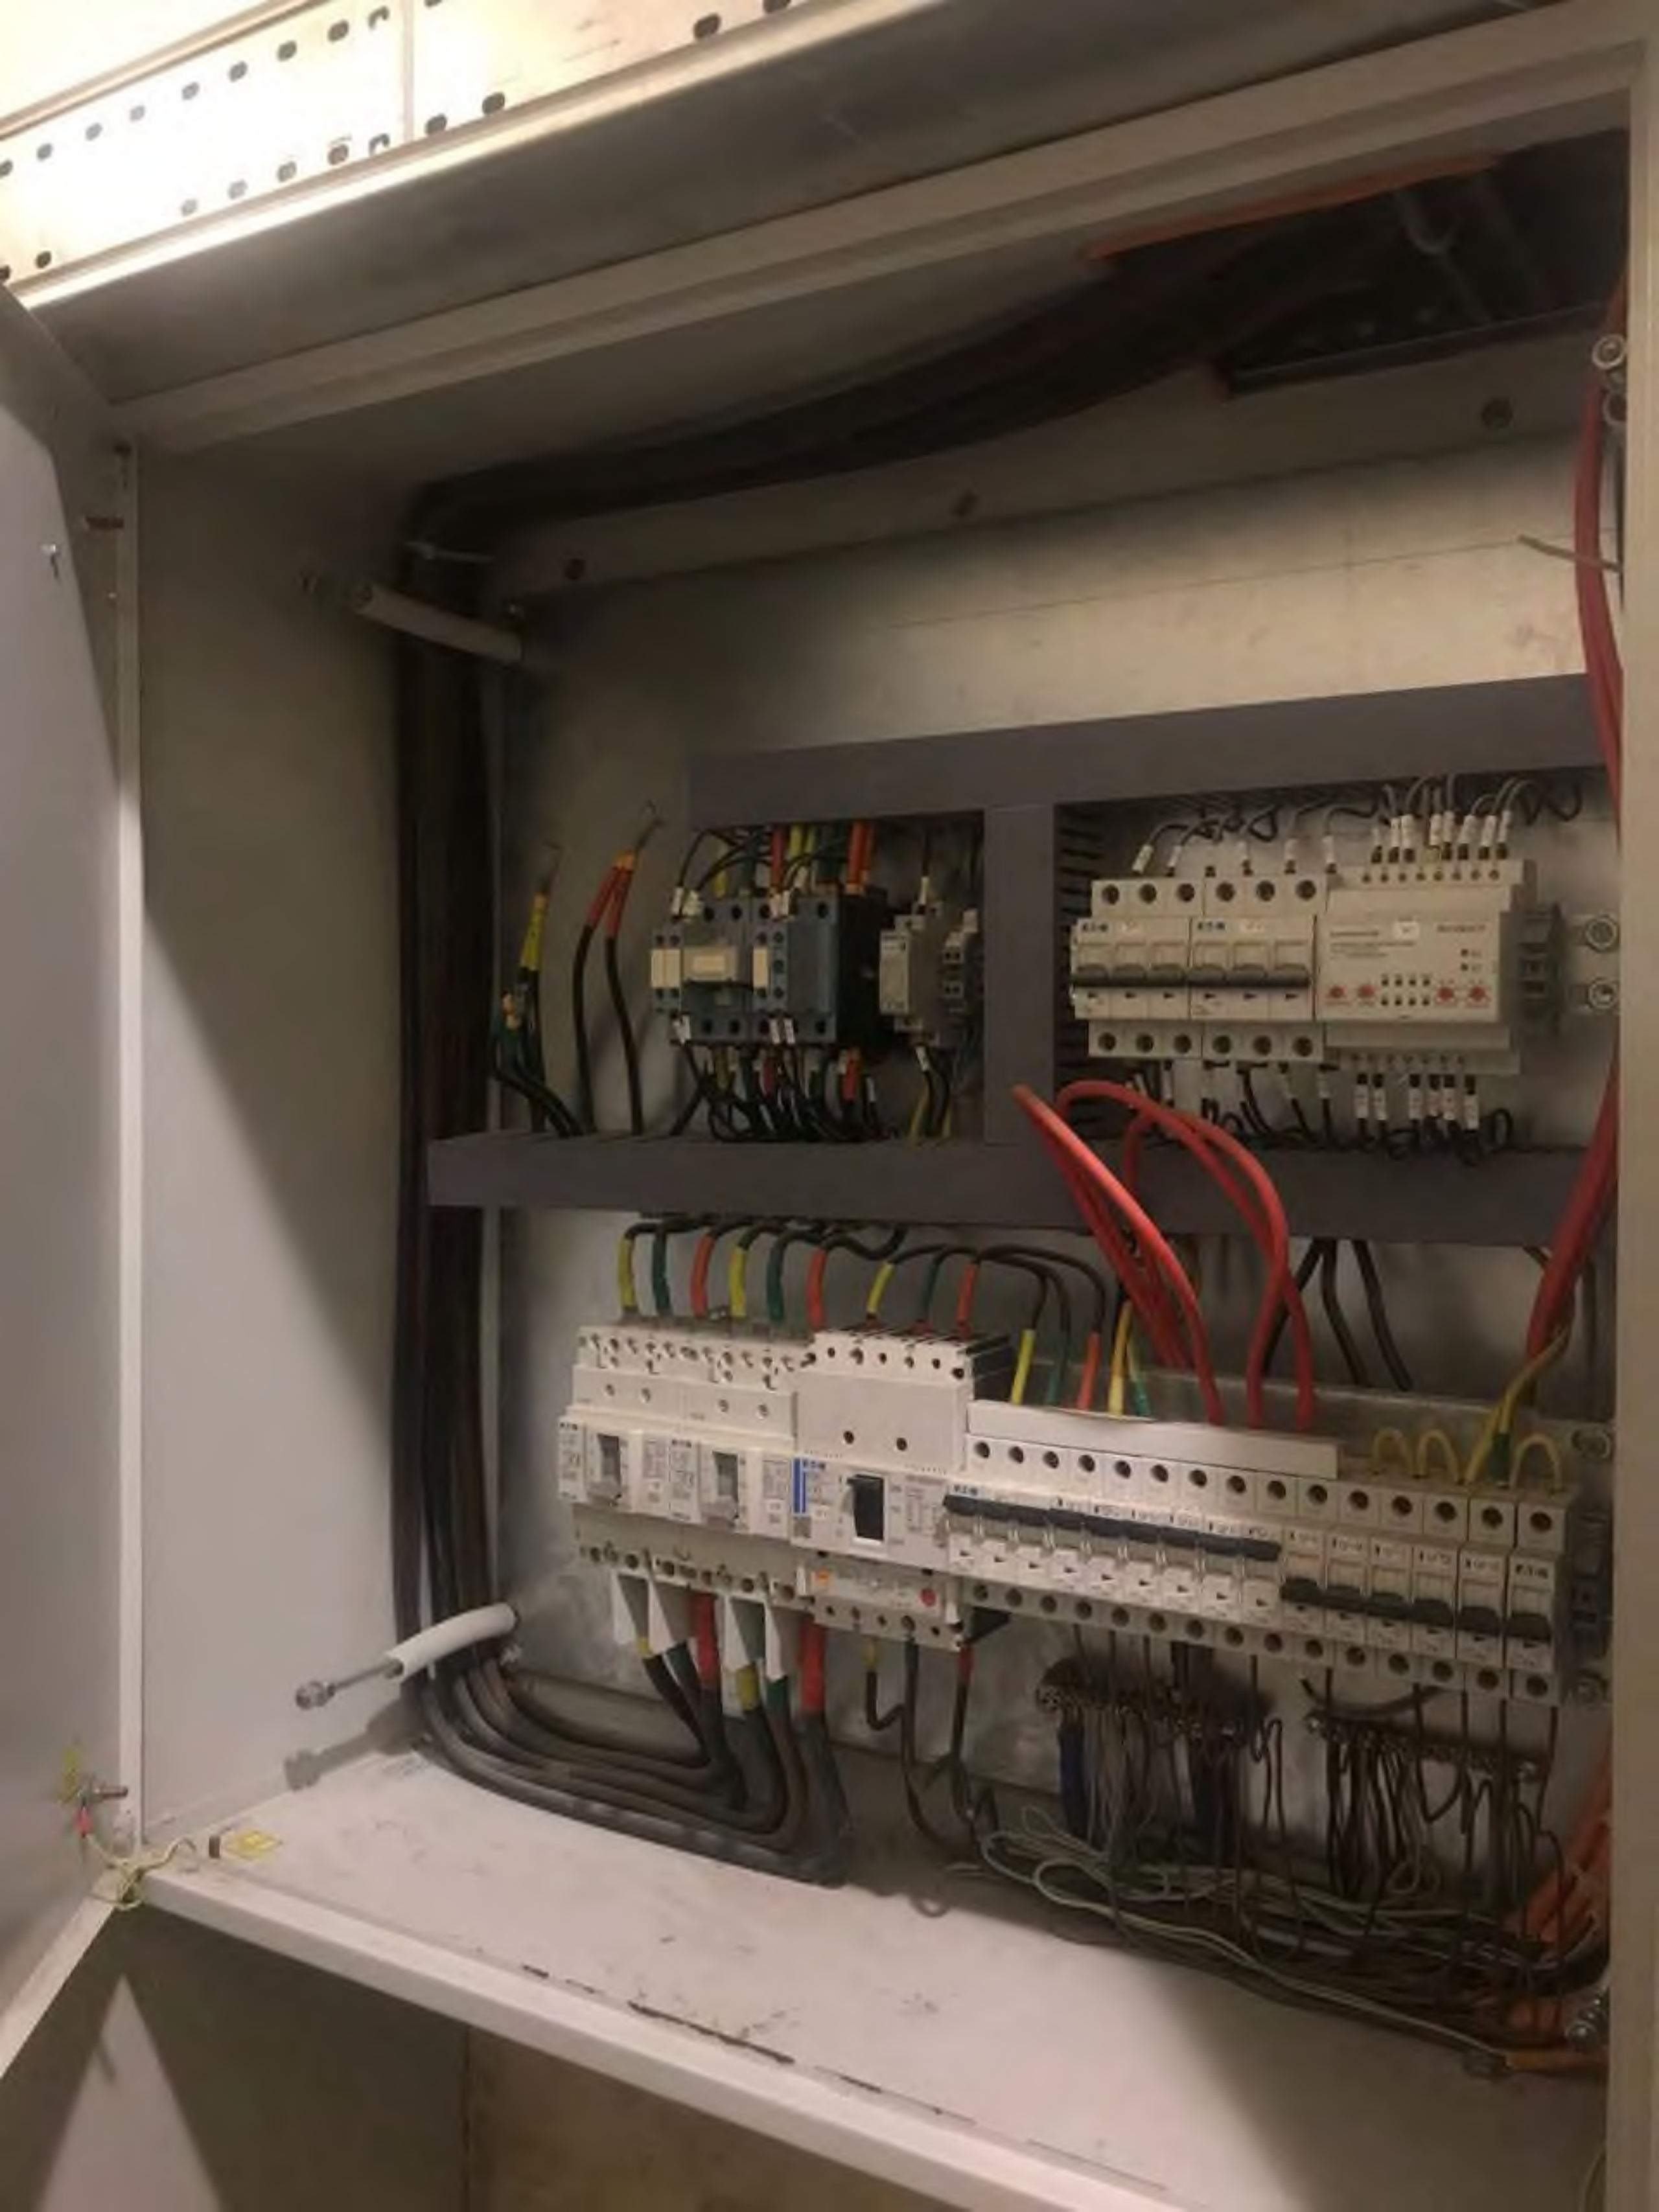
ОМЕГА
Основной канал
Резервный канал
Прибор расширения (ПИР)