





















CT K1-8

T12
↓

T21
↑

2-N | 12CM




776p. K112

D17. K1-SW
49.205


D17. K1-SW
49.205

220



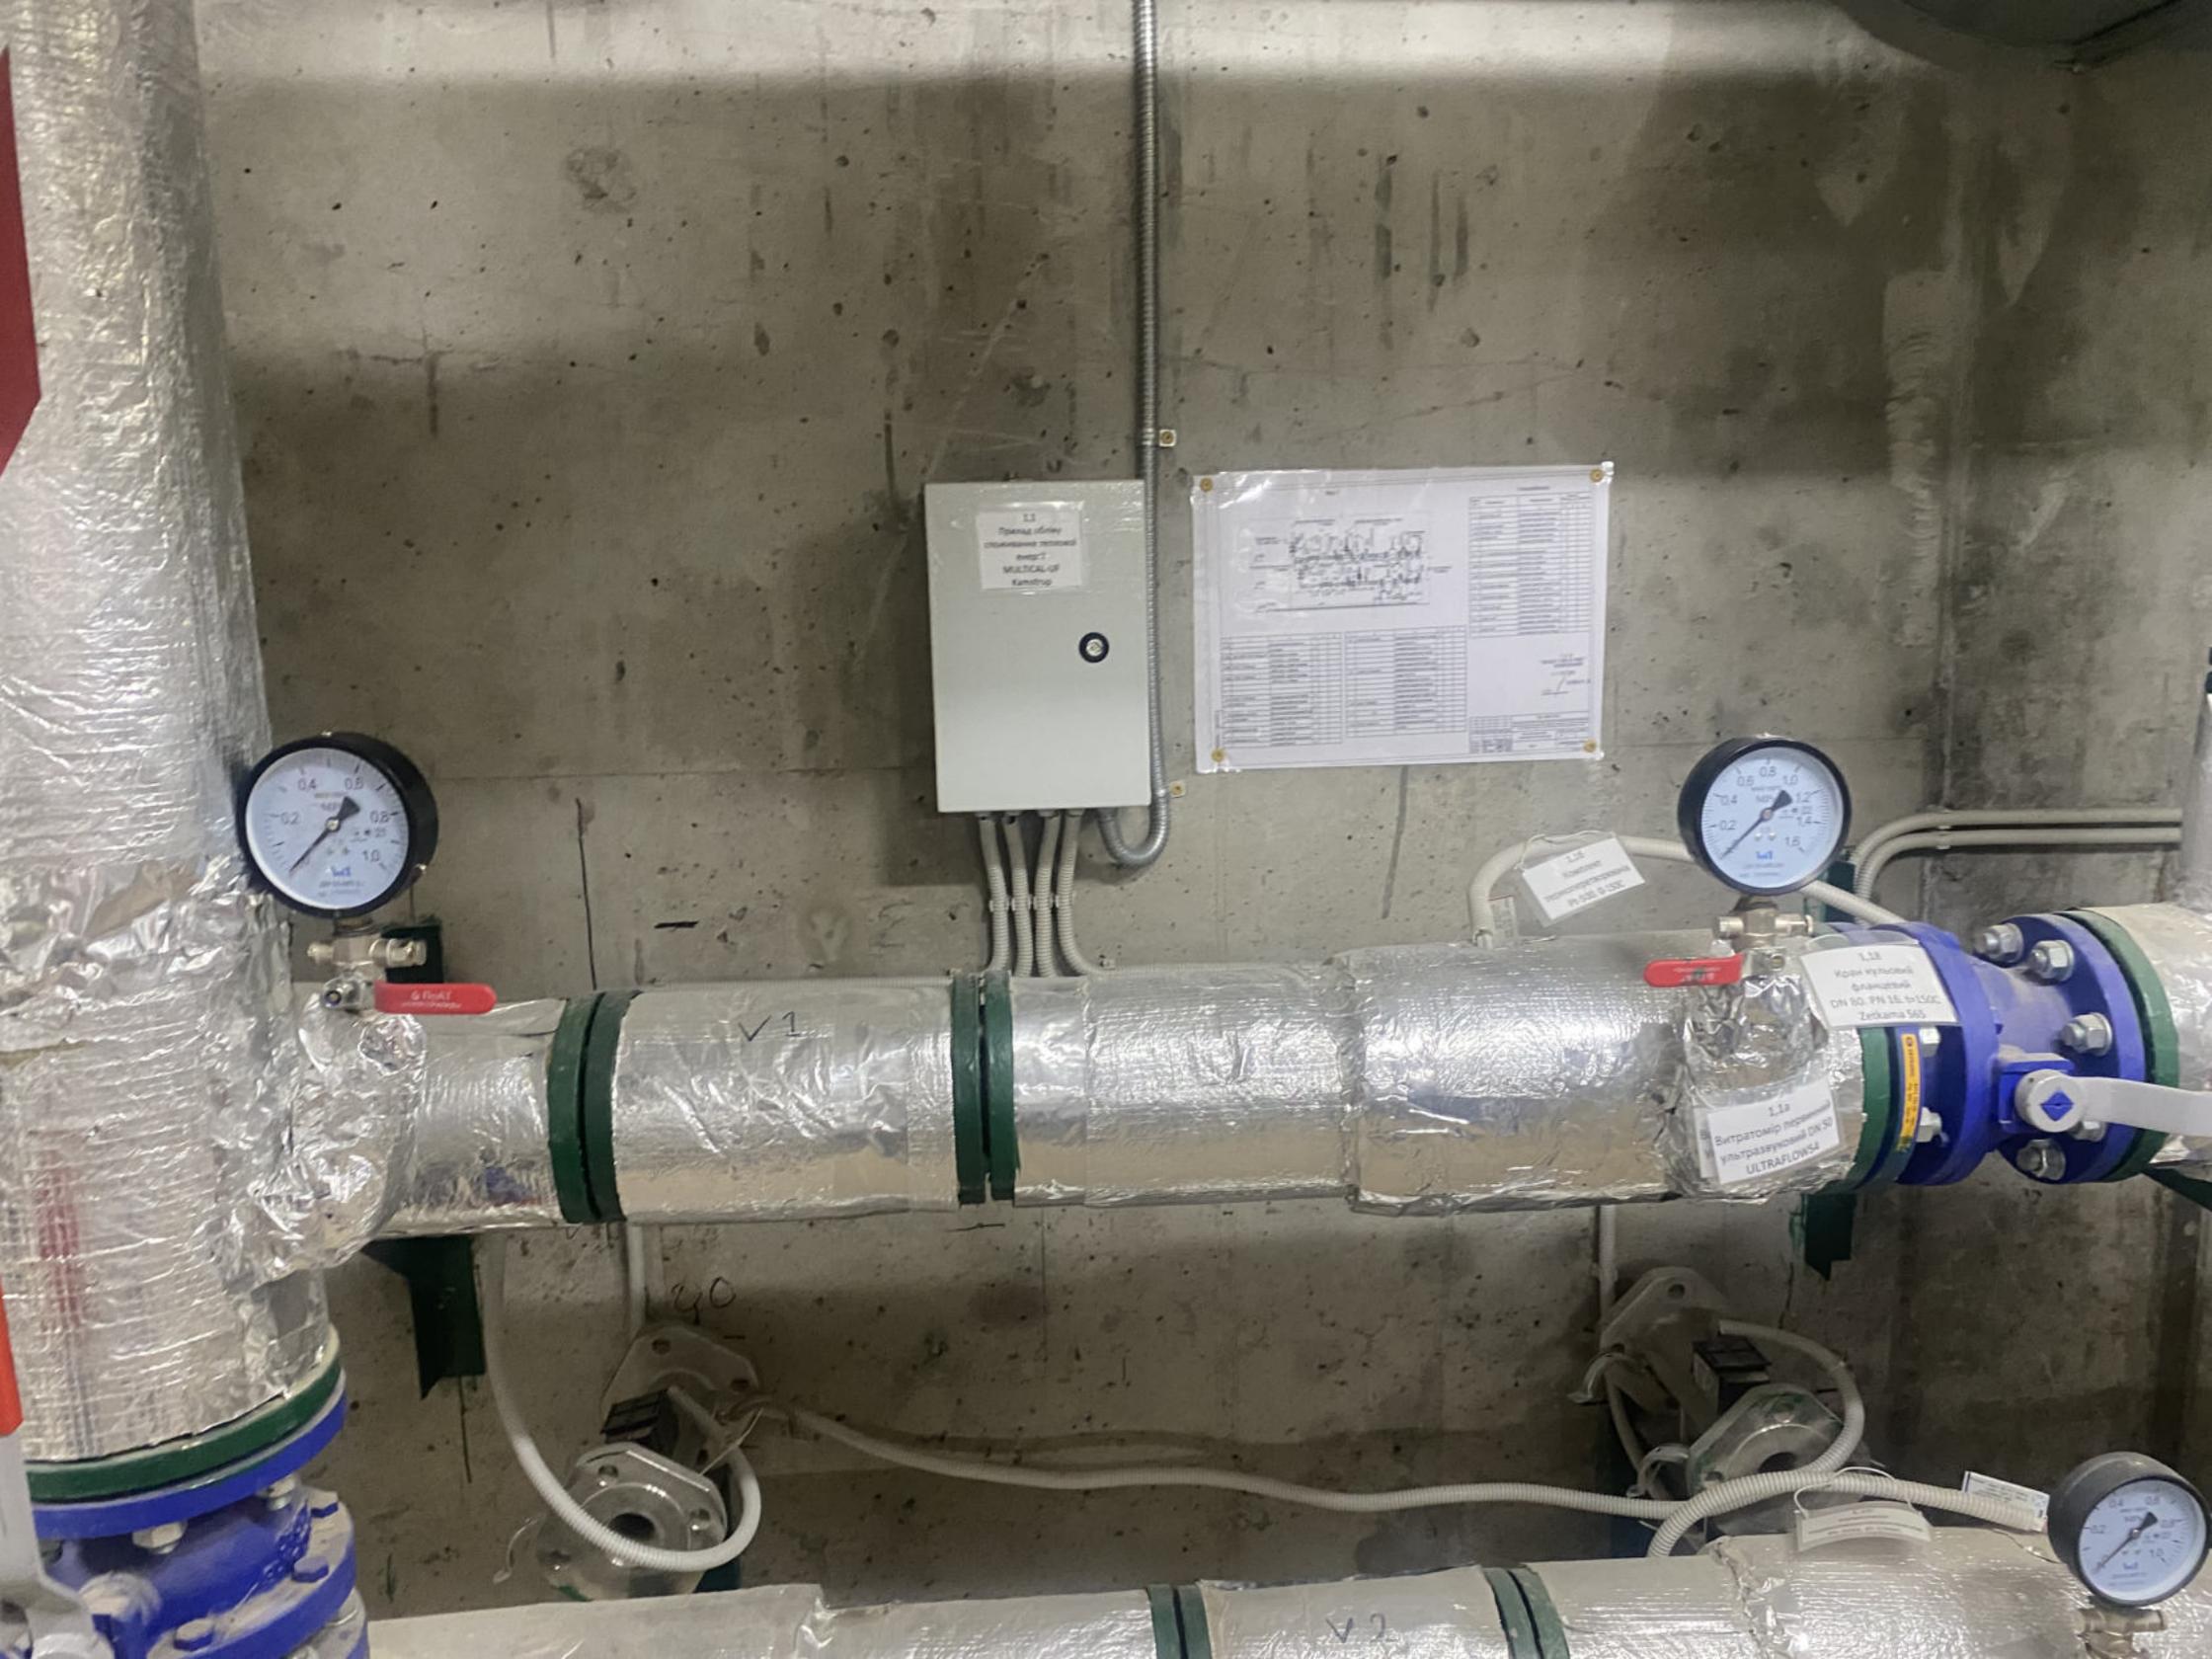

1.1
Справка об объекте
инженерно-технической документации
МУЗСАУФ
Камчатка

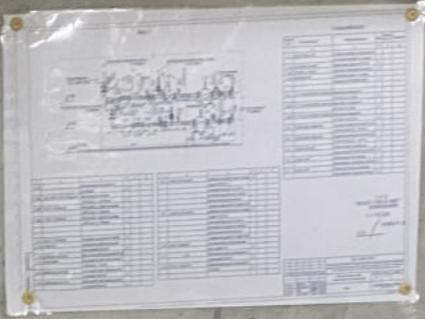

1.1a
Витрасмир

V1


1.1b
Витрасмир

1.1a
Витрасмир
переносной
ультразвуковой DN 50
ULTRAFLOWS4

1.1b
Краны ручные
Французский
DN 80 PN 16. 151522
Zerkama 565



V2

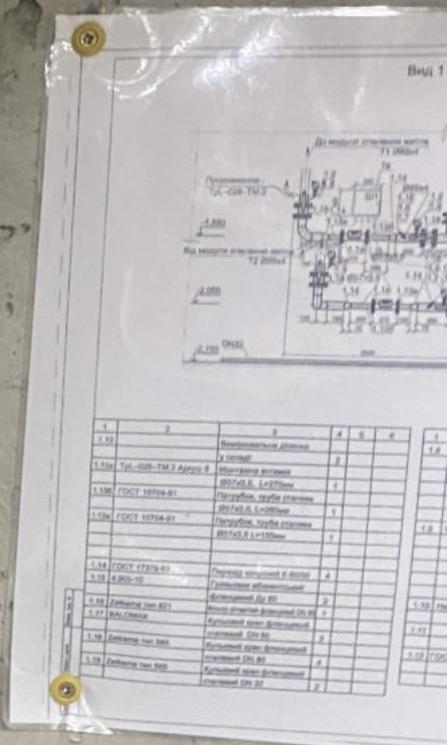

Фізичні показники

№	Позначення	Вартість
1	МАТ	
2.1	УЛТ	
2.1а	РА-НО	
2.1а	Мульт	
2.2	ТУ	
2.2а	ТУ	
2.2	2.344	
2.2	65-67	
2.2	4.295	
2.2	1.295	

№	Позначення	Вартість
1	МАТ	
2.1	УЛТ	
2.1а	РА-НО	
2.1а	Мульт	
2.2	ТУ	
2.2а	ТУ	
2.2	2.344	
2.2	65-67	
2.2	4.295	
2.2	1.295	



2,1в
Теплообчислювач з
літєвою батареєю
Multical 603


000000

MULTICAL 603

M21

UA TR 001 112-17


kamstrup



33
Hydrokivi ajian
Gruunivaihturi
DN150 PN16
Zerkoma

33
Hydrokivi ajian
Gruunivaihturi
DN150 PN16
Zerkoma



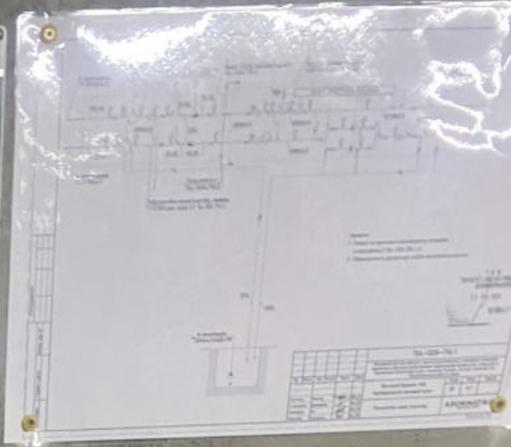

ЩИТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

220В

9 гр.



АВАРІЯ



НАСОС 1 РЕЖИМ РОБОТИ НАСОС 2
0 1 АВТО 0 РУЧН 0 1



26





22 Вліра
ВАРТА 1-03.14
МЕТАНУ (СН₄) ДМ-14
С 4 20 Ex ib IIB T4 Gb III 12 V
-20°C ÷ Темп. в 40°C
Увага! відкривати після
відключення від мережі



360 volts
WARNING: High Voltage

CAUTION

Label 1

Label 2

Label 3

Label 4







Wilo control cabinet with digital display and switches.

Green expansion tank.

Three green pumps mounted on a metal base.


Large blue handwheel valve.

Blue handwheel valve.

Pressure gauge.

Pressure gauge.

Pressure gauge.

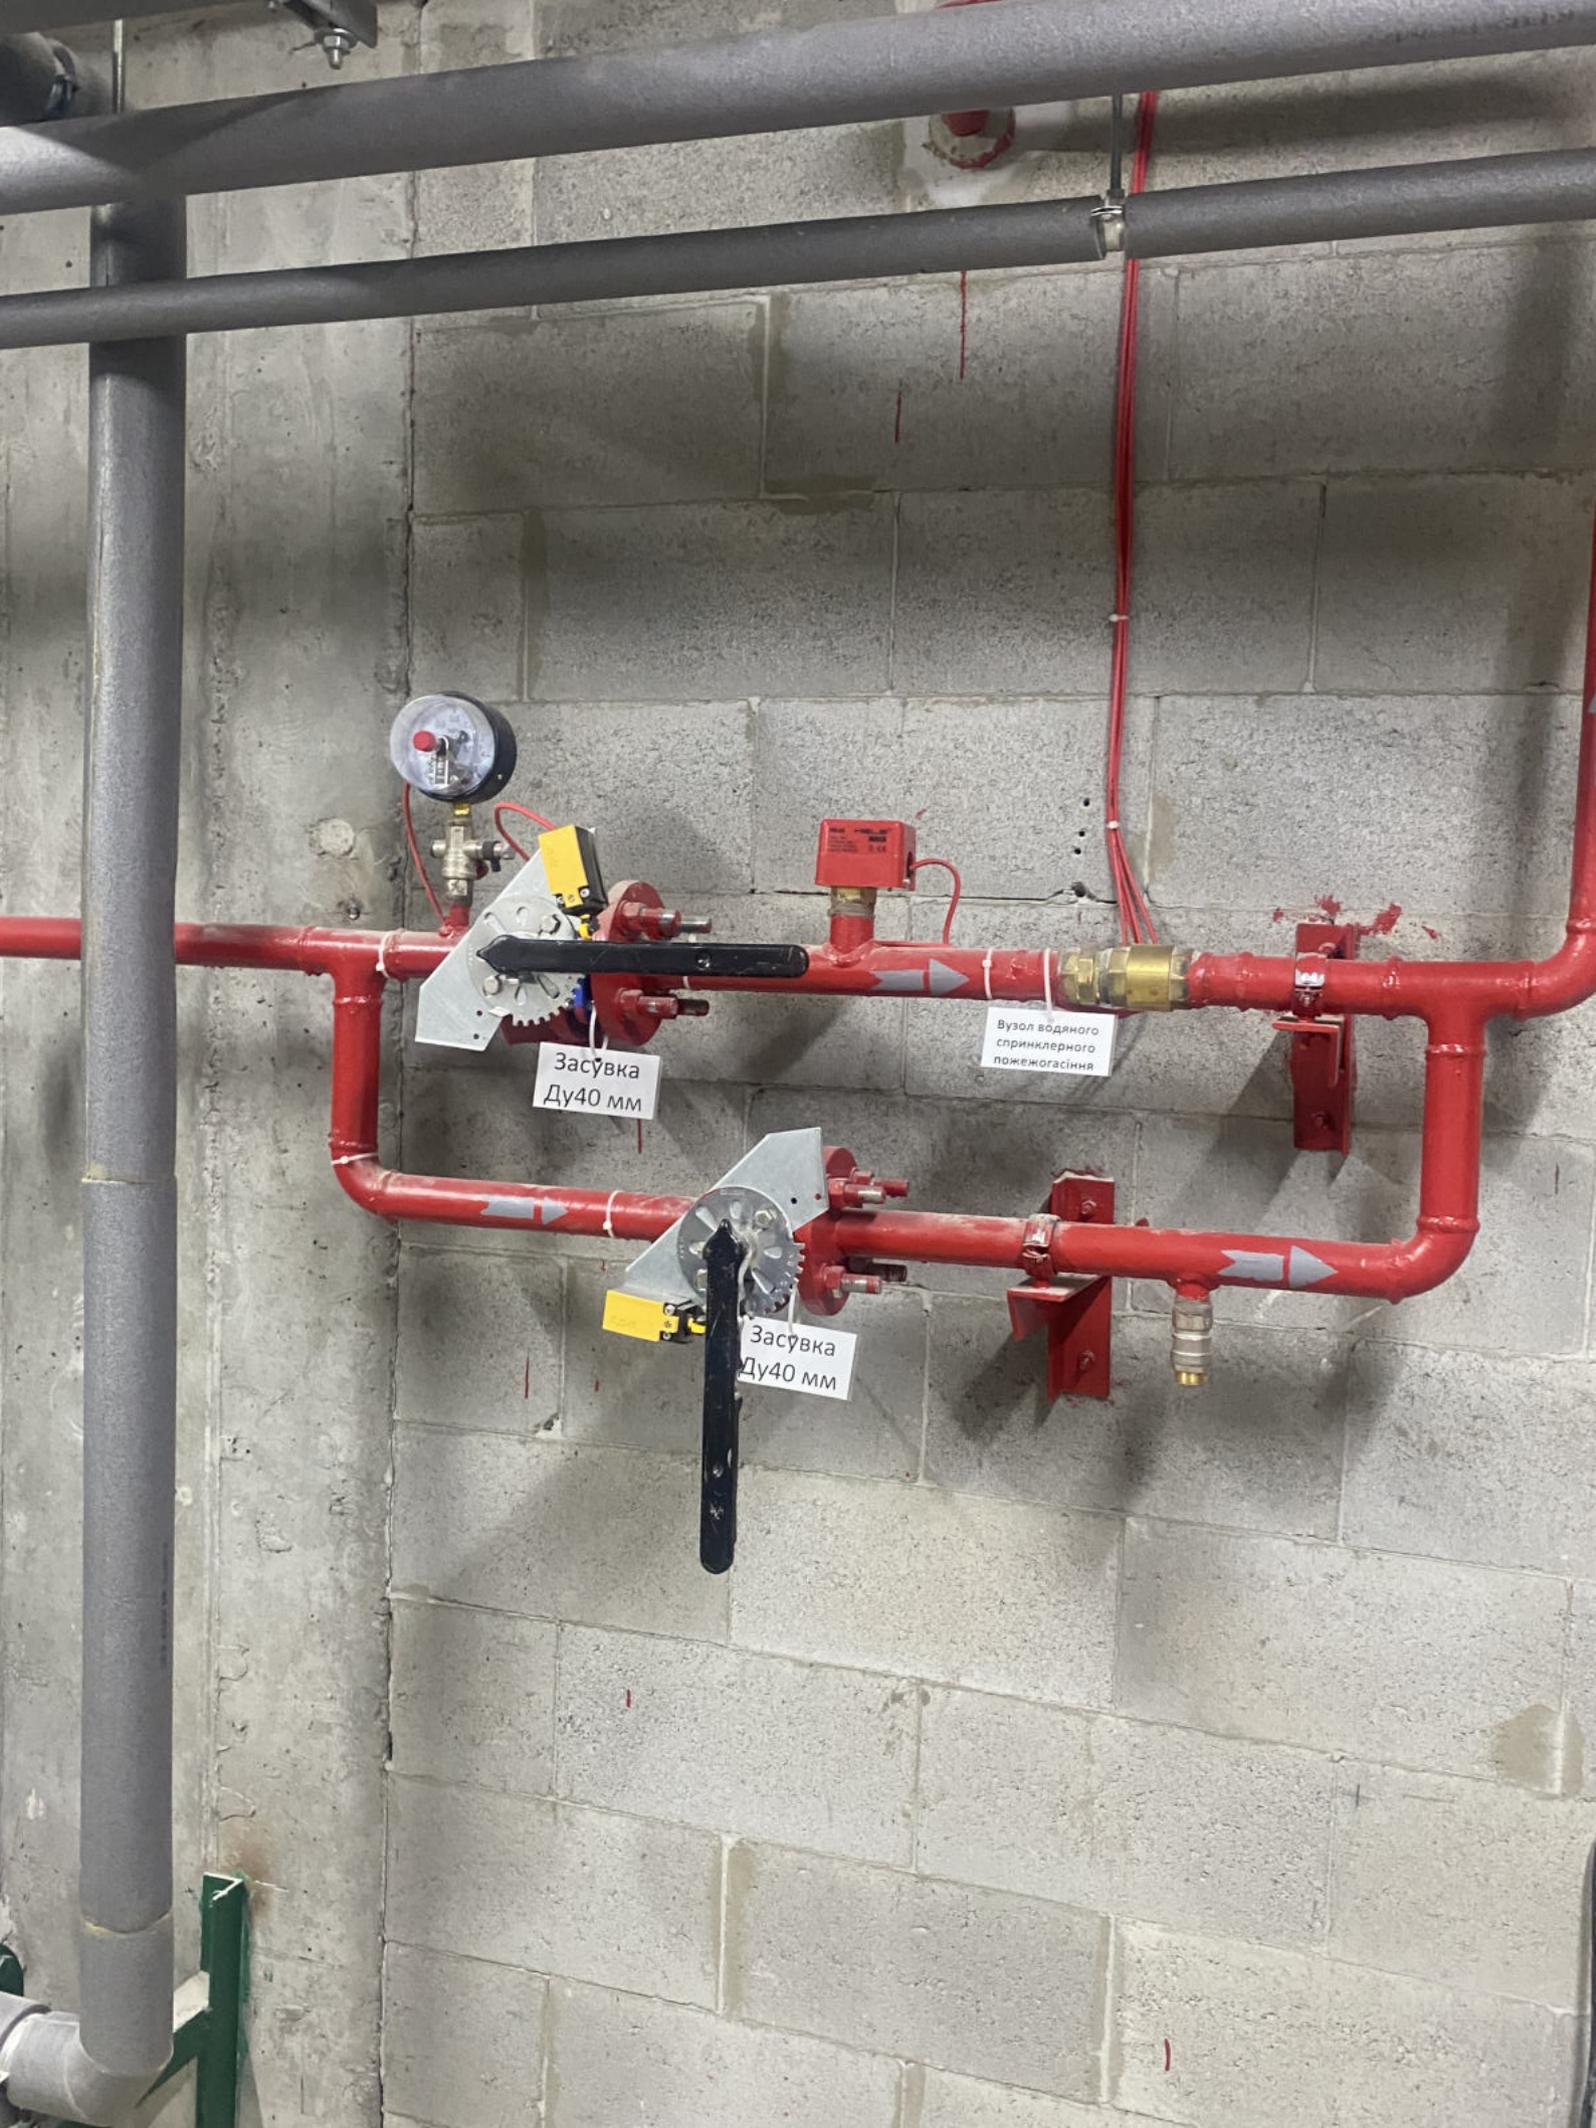

Засівка
Ду40 мм

Вузол водяного
спринклерного
пожевогасіння

Засівка
Ду40 мм




















ПОЖЕКА
ПРИ

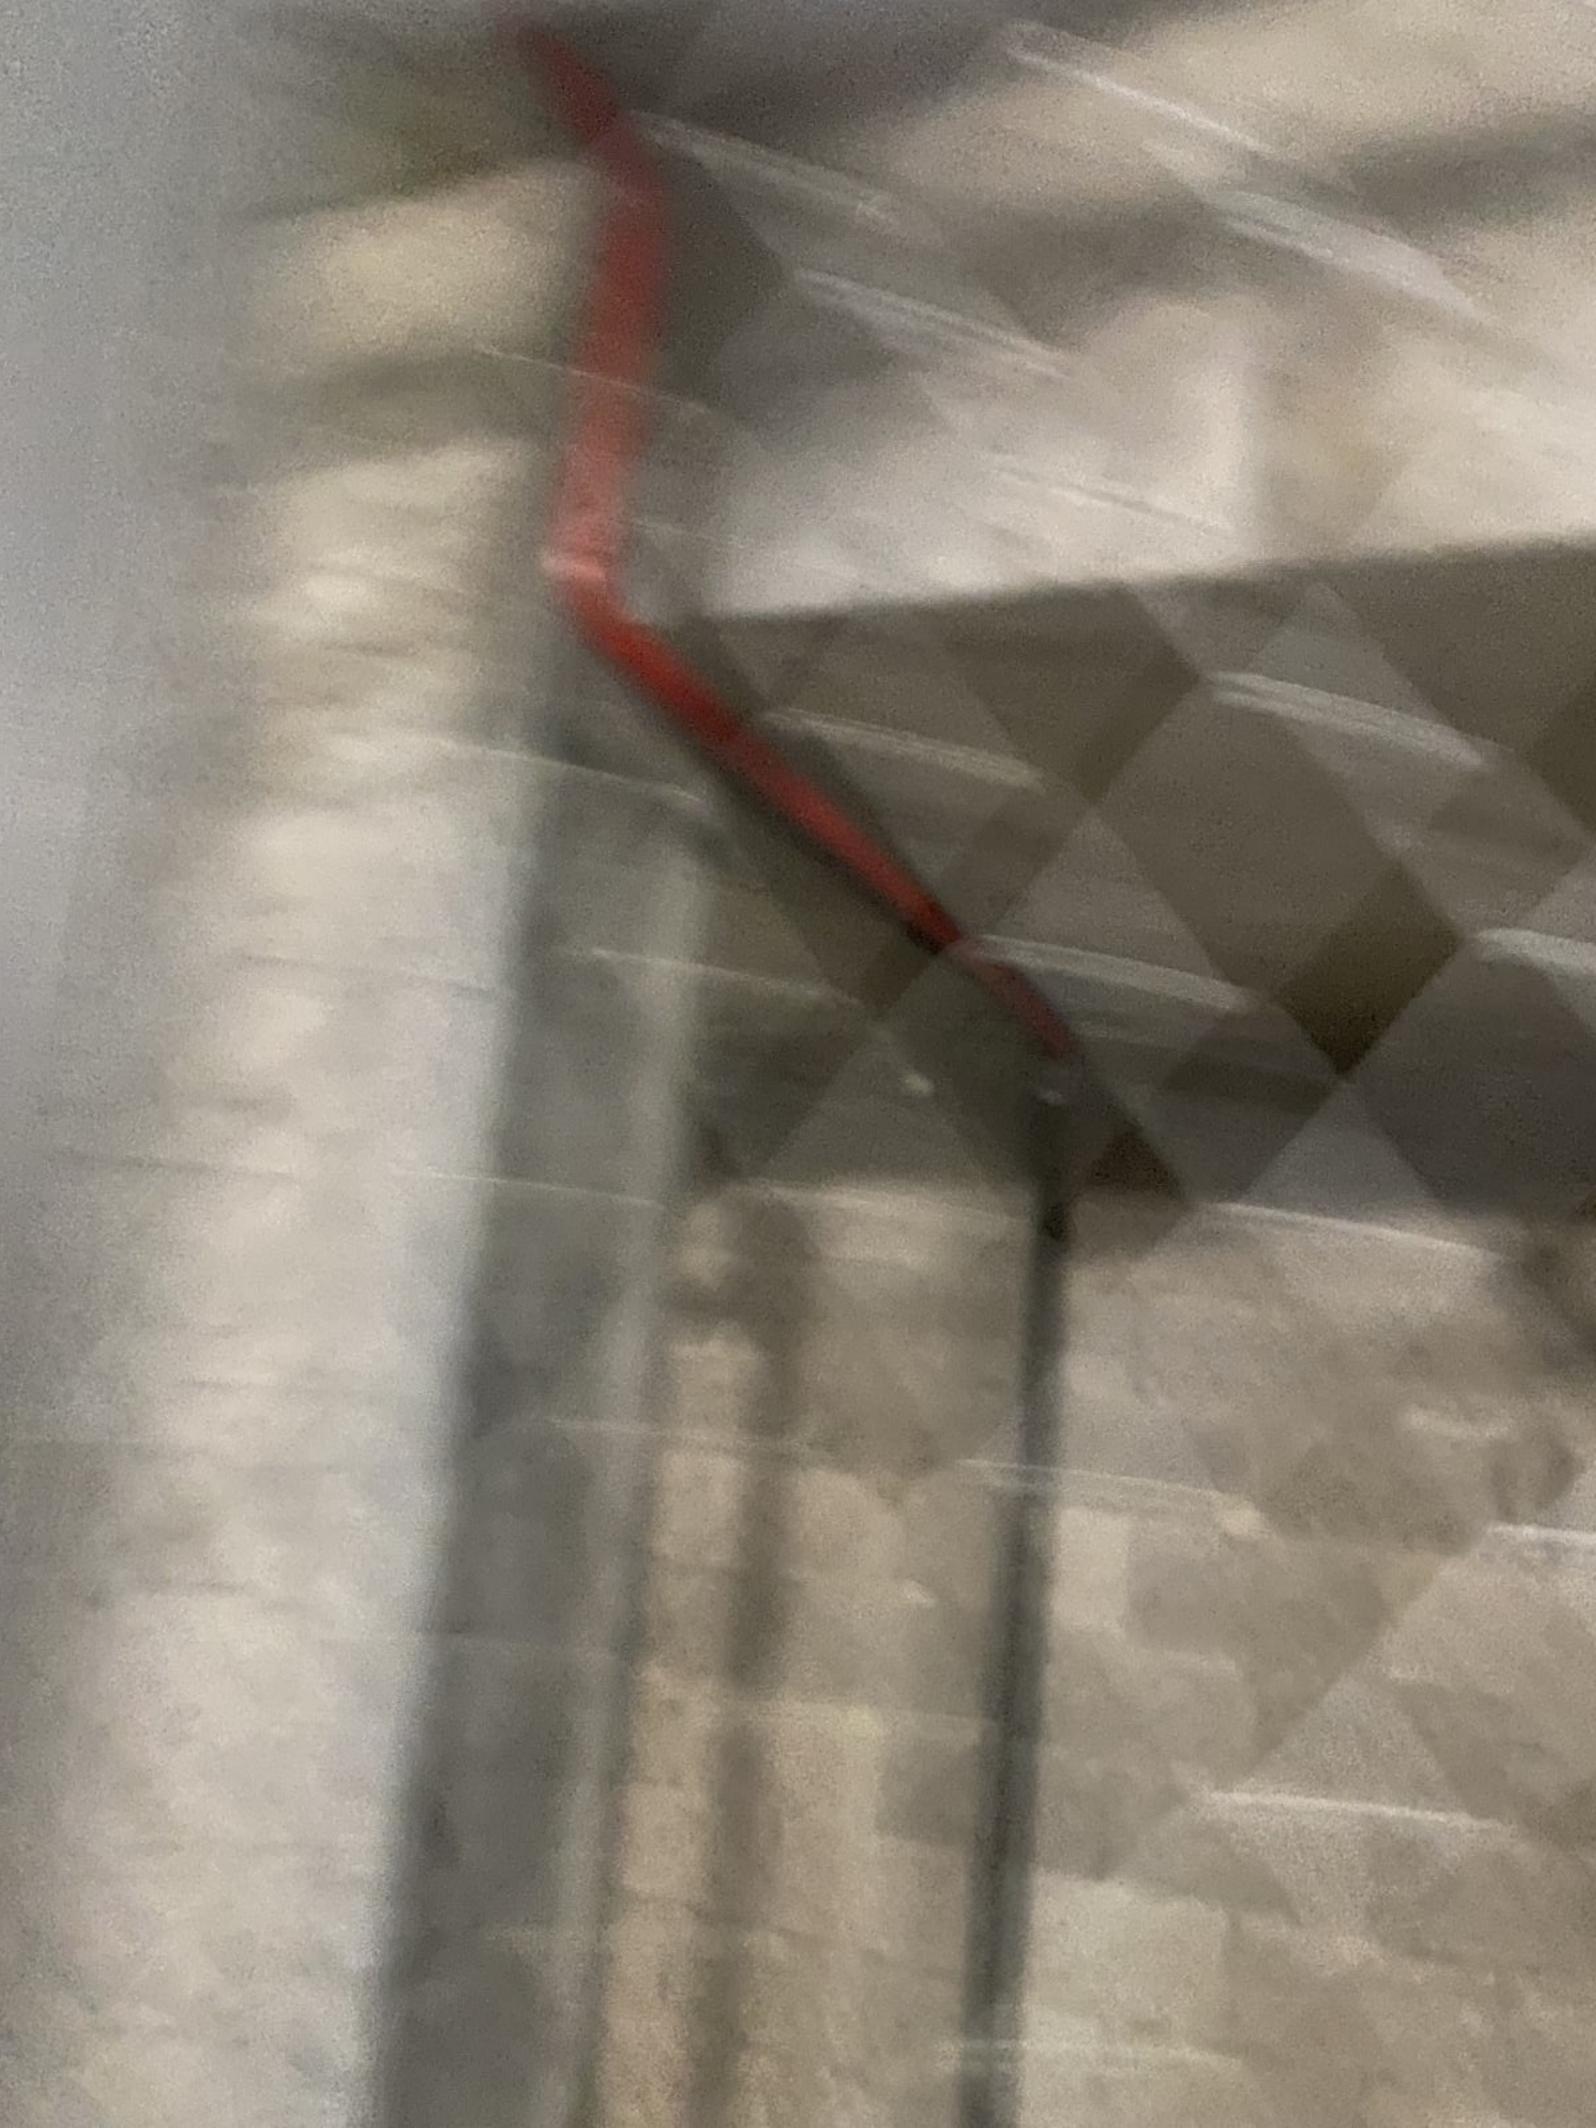













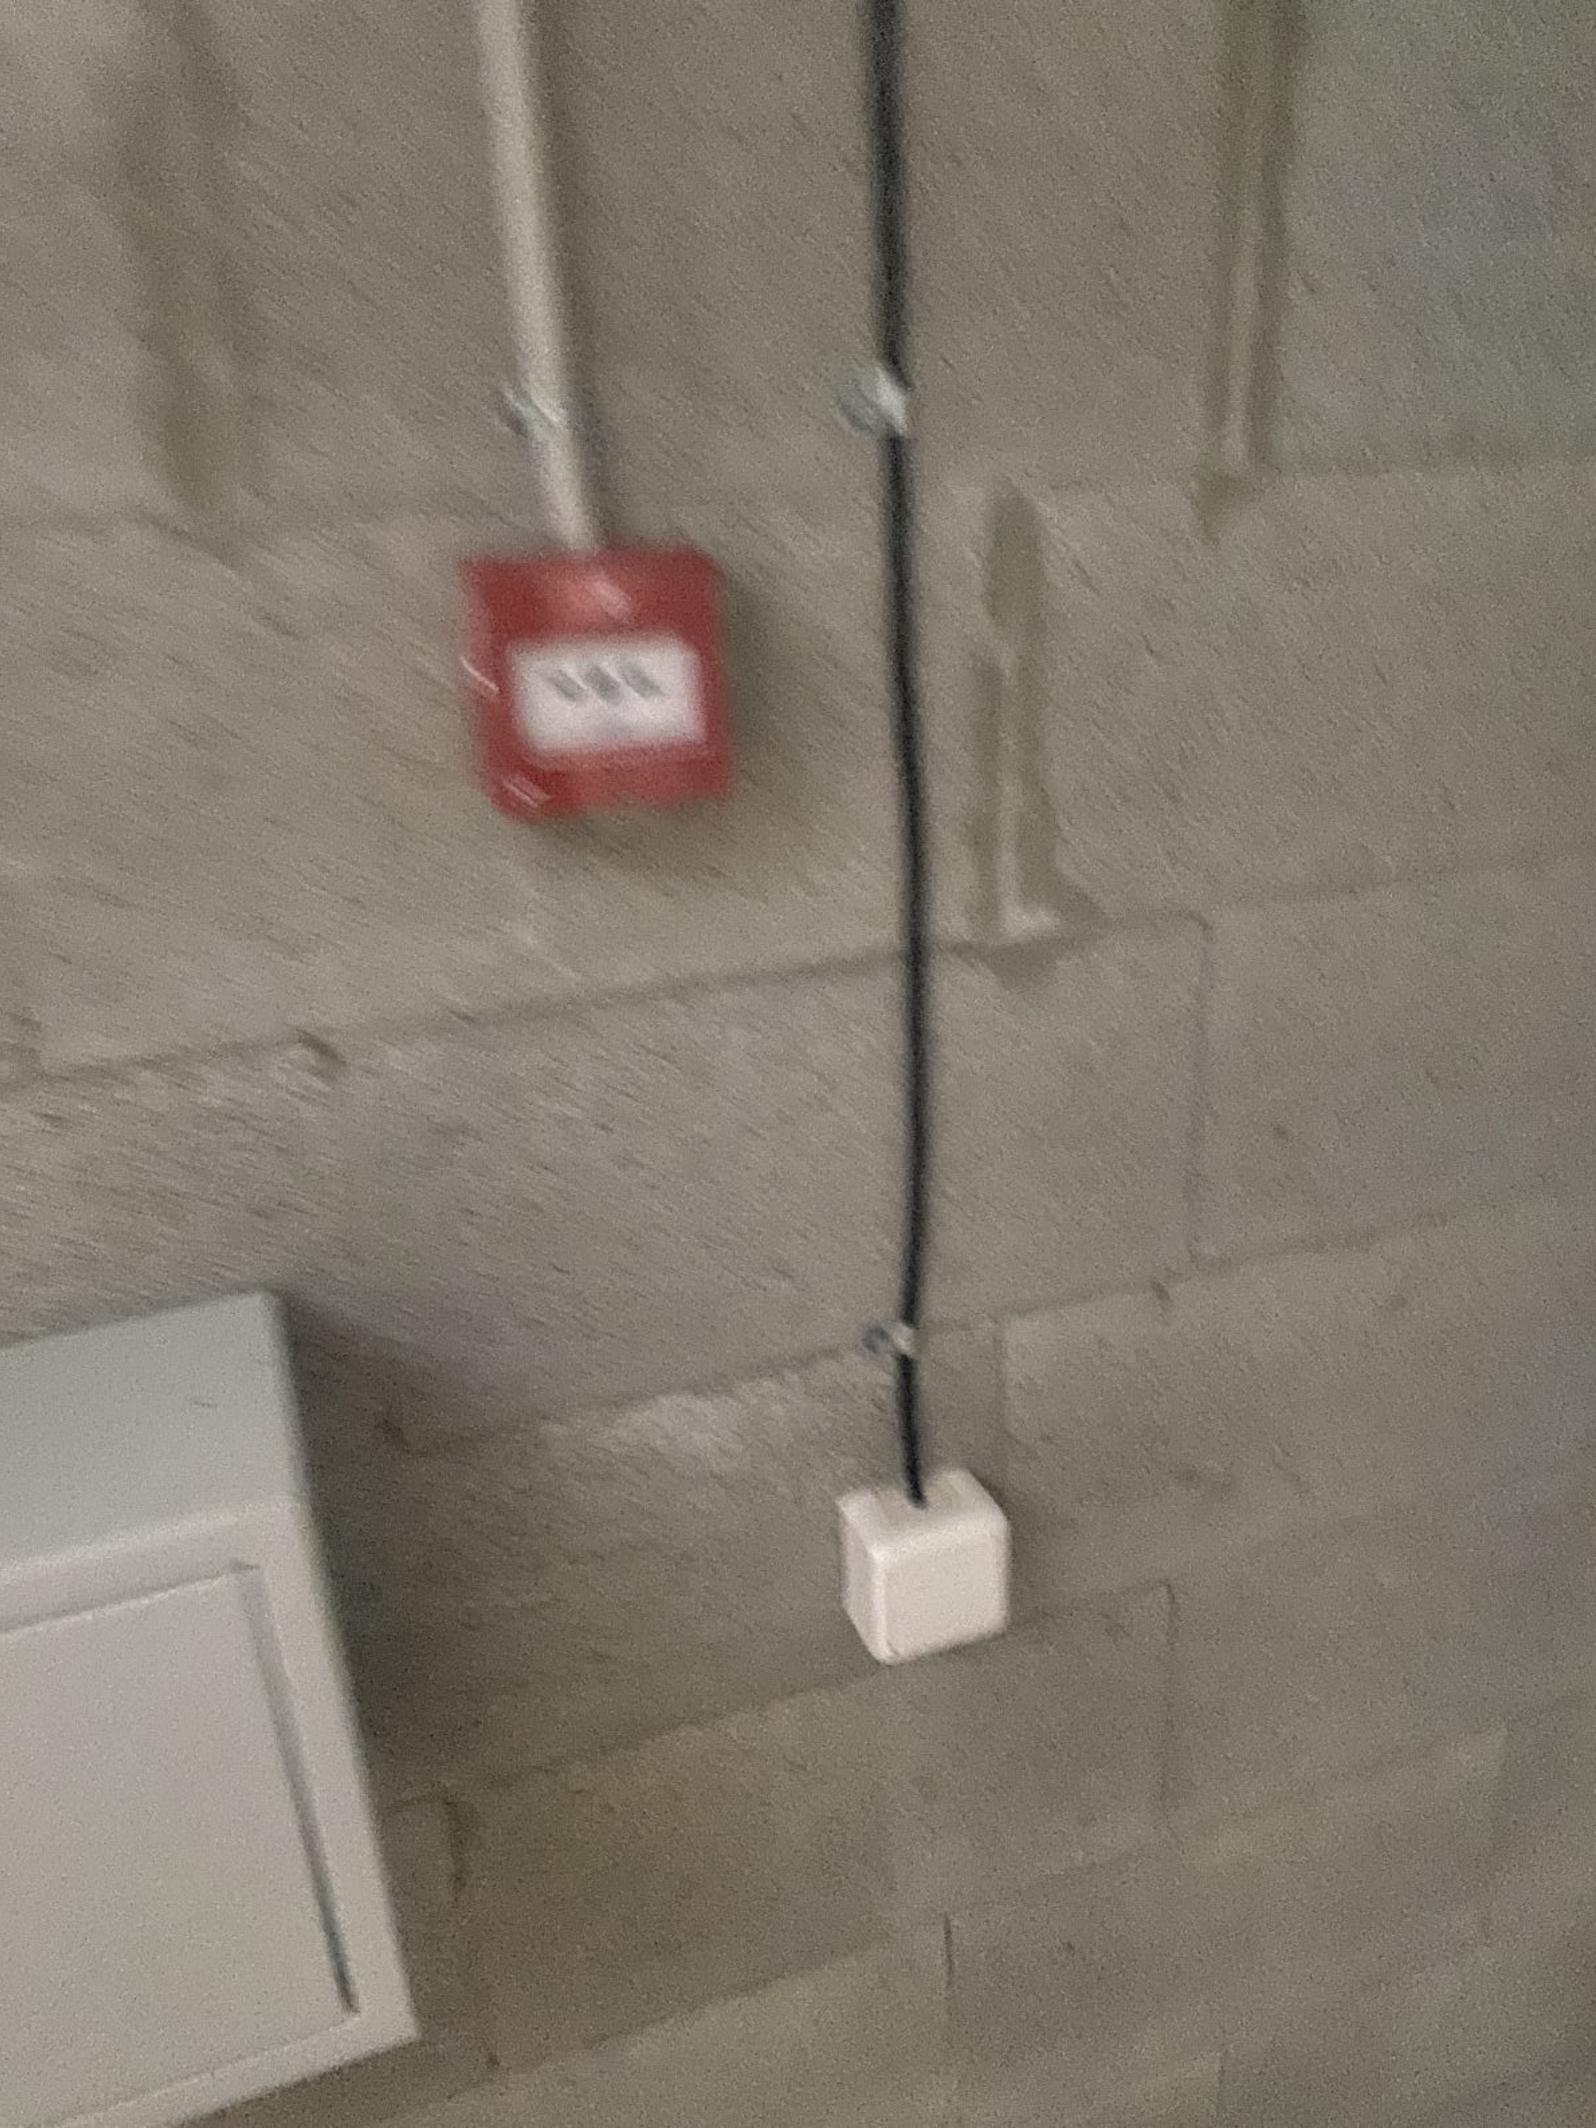

2603 А
ВХІДНА ДВІР
АО-09





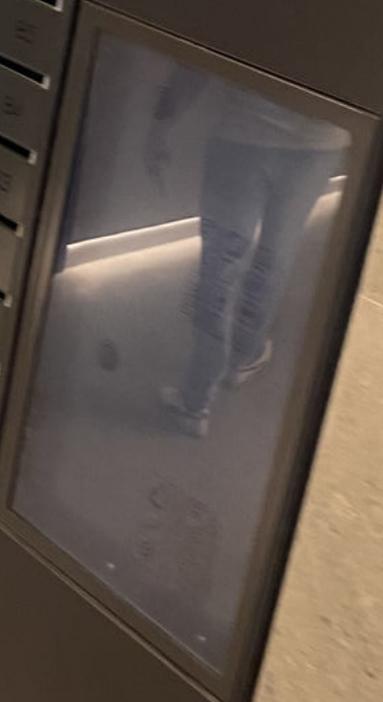



12



Protected by Novaseal



Protected by Novaseal










УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.

ReGen Drive
PERKAWAN REHALI ELECTRODZ Sdn Bhd

9

OTIS Gen2
630A 3P
D2NB6528

Protected by Novace!

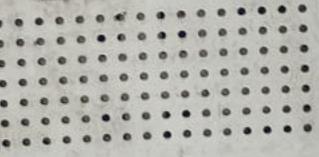















BS 2-1
BS 2-11



BS 2-1

ΔAT40K
BS 2-1





































УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.







NEU NTS 80 VR 1 BK
COD.000003201617
1500 W
MIRAFLORES

NEU NTS 80 VR 1 BK
COD.000003201617
1500 W
MIRAFLORES

52

RLL







552x2262





SUPERLUX
SUPERLUX 80 VR 1.5K
1500 W
MADE IN ITALY

NEU NTS 80 VR 1.5K
COD.000002201517
1500 W
MADE IN ITALY

NEU NTS 80 VR 1.5K
COD.000002201517
1500 W
MADE IN ITALY



Gas meter and pipes with labels: Ct 112-23, Ct 122-23, Ct 121-23

Stack of SUPERLUX 80 gas water heaters on a pallet. Labels on boxes include: SUPERLUX 80, SUPERLUX 80V LSK, and NEU WT8 80 VR 1-04 COD 200603201517 1500 W.



ПОЖЕЖА
FIRE





80



2603 A
КОМПА
АО-23






2503 B
WILDMAN LANE
ANN ARBOR

2503 B
WILDMAN LANE
ANN ARBOR MI 48106

2601
КОМПА
АО-28

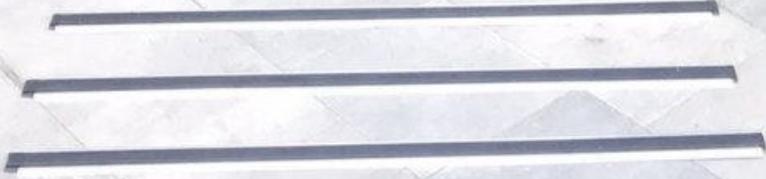



УВАЖАВАМЕ СЕ
ВХОД НА ДЪР
2601

2601
ВХОД НА ДЪР
АО-01

УВАЖАВАМЕ СЕ
ВХОД НА ДЪР
2601















SI 1 X 1
1970
1 20 LBS 2 AL
22-11













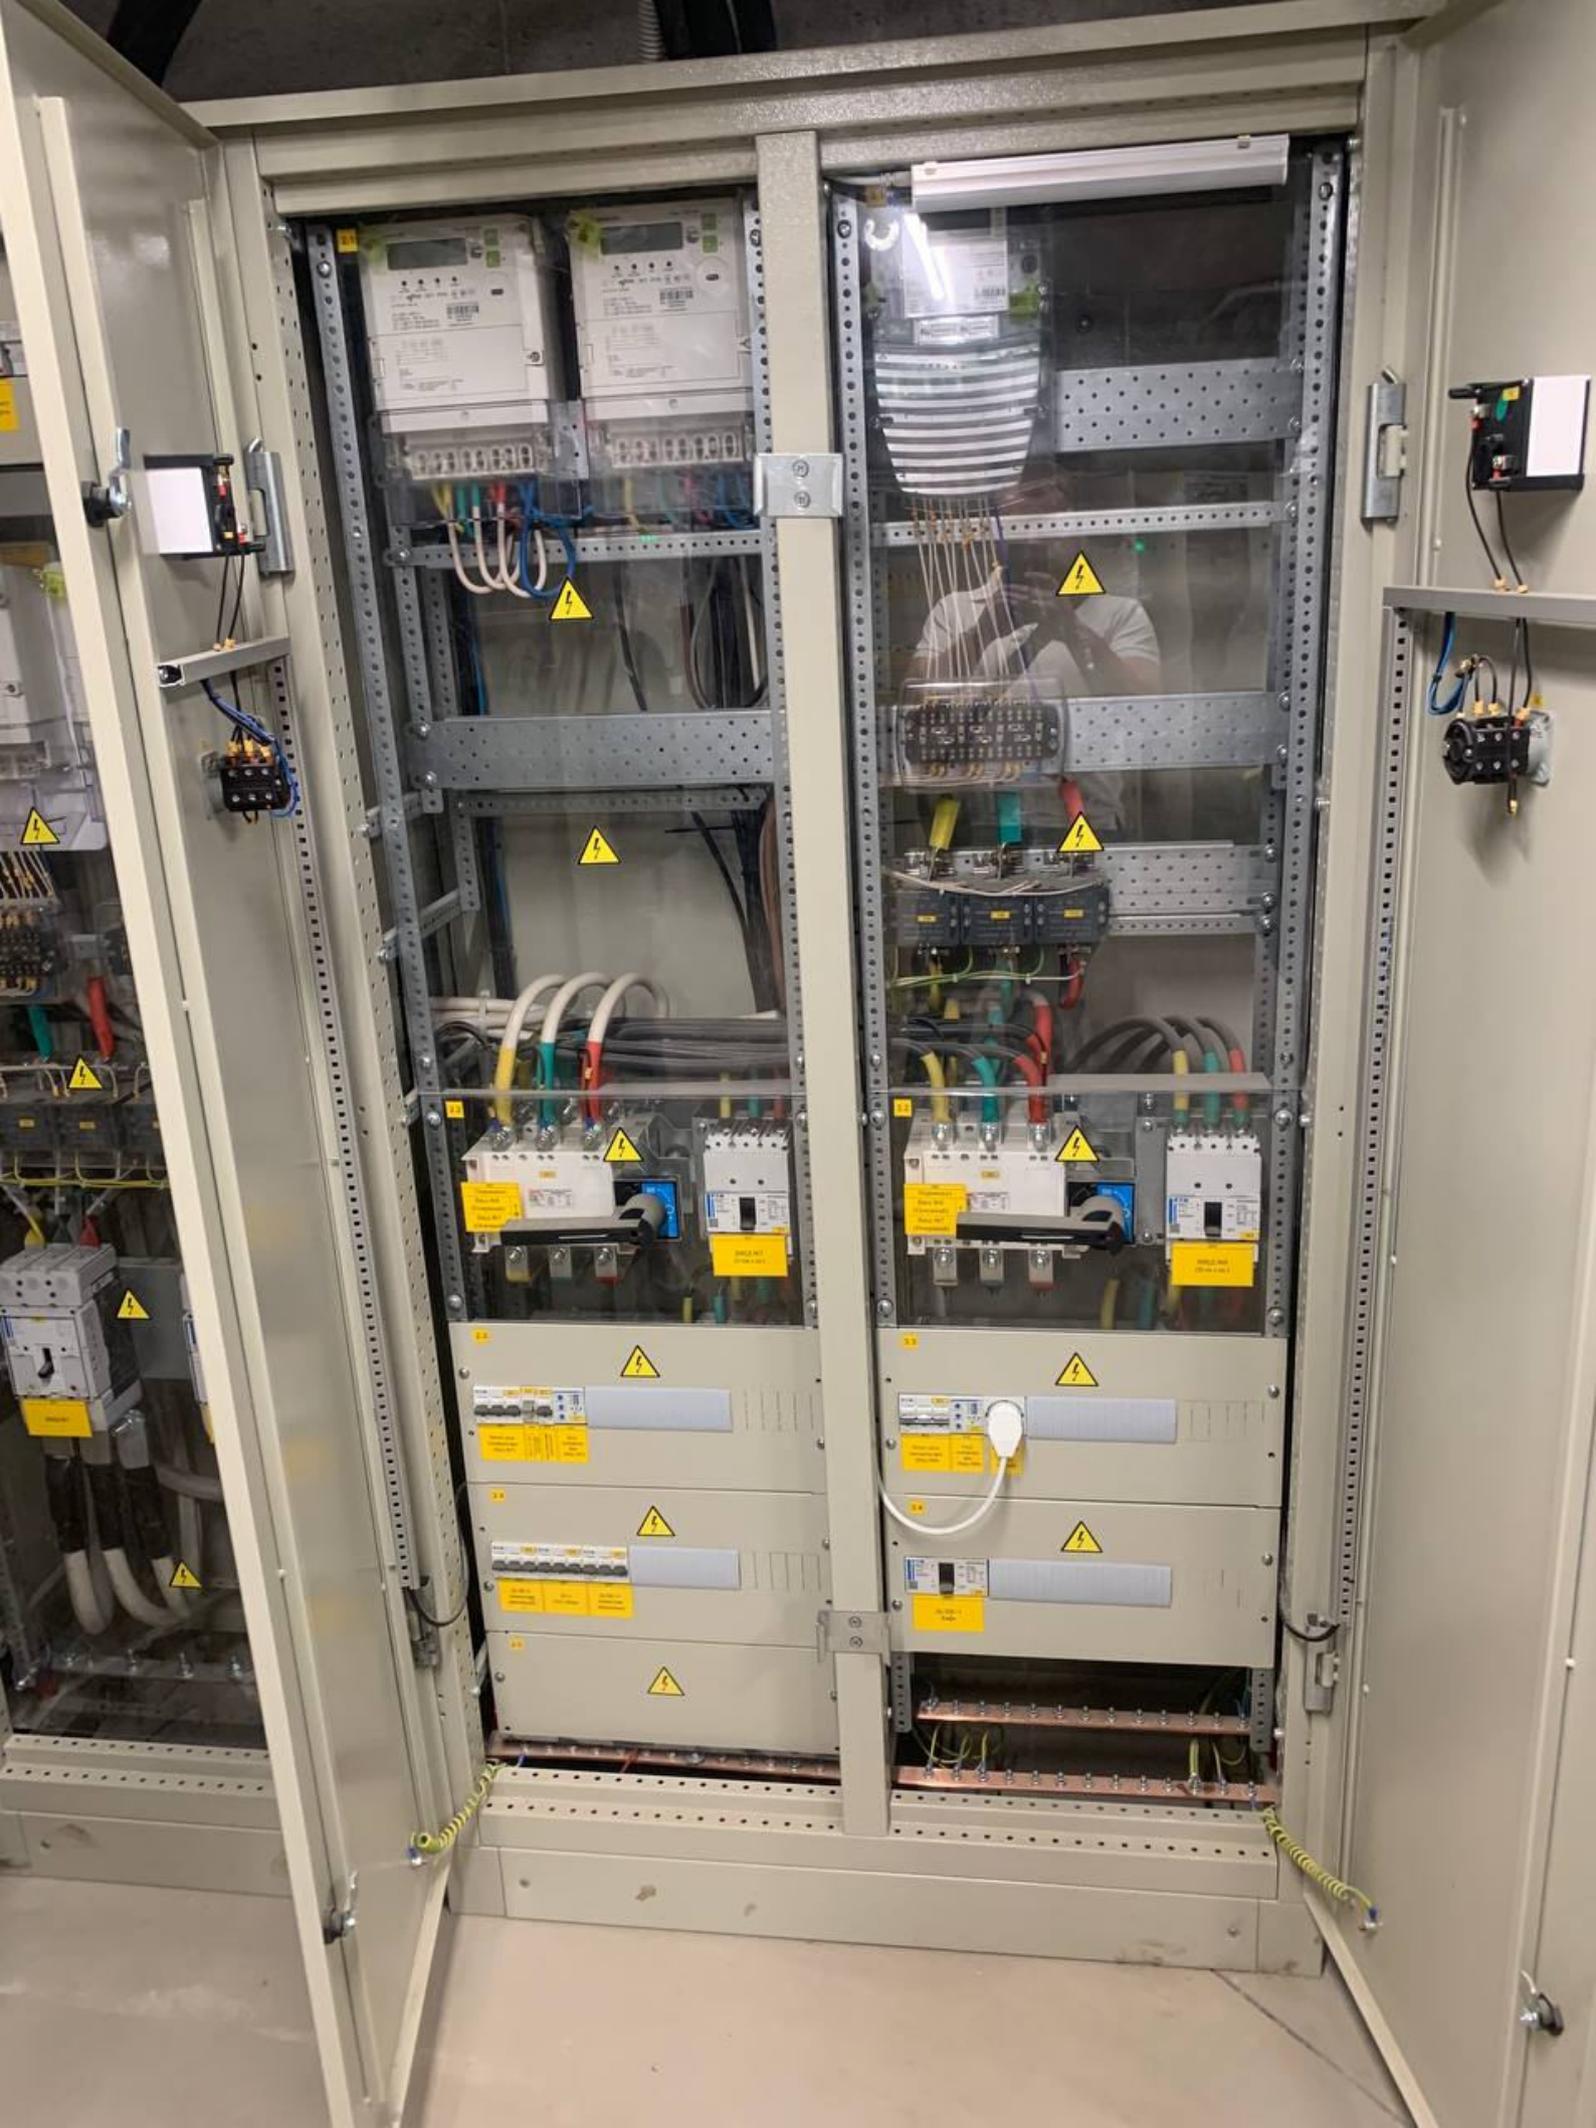

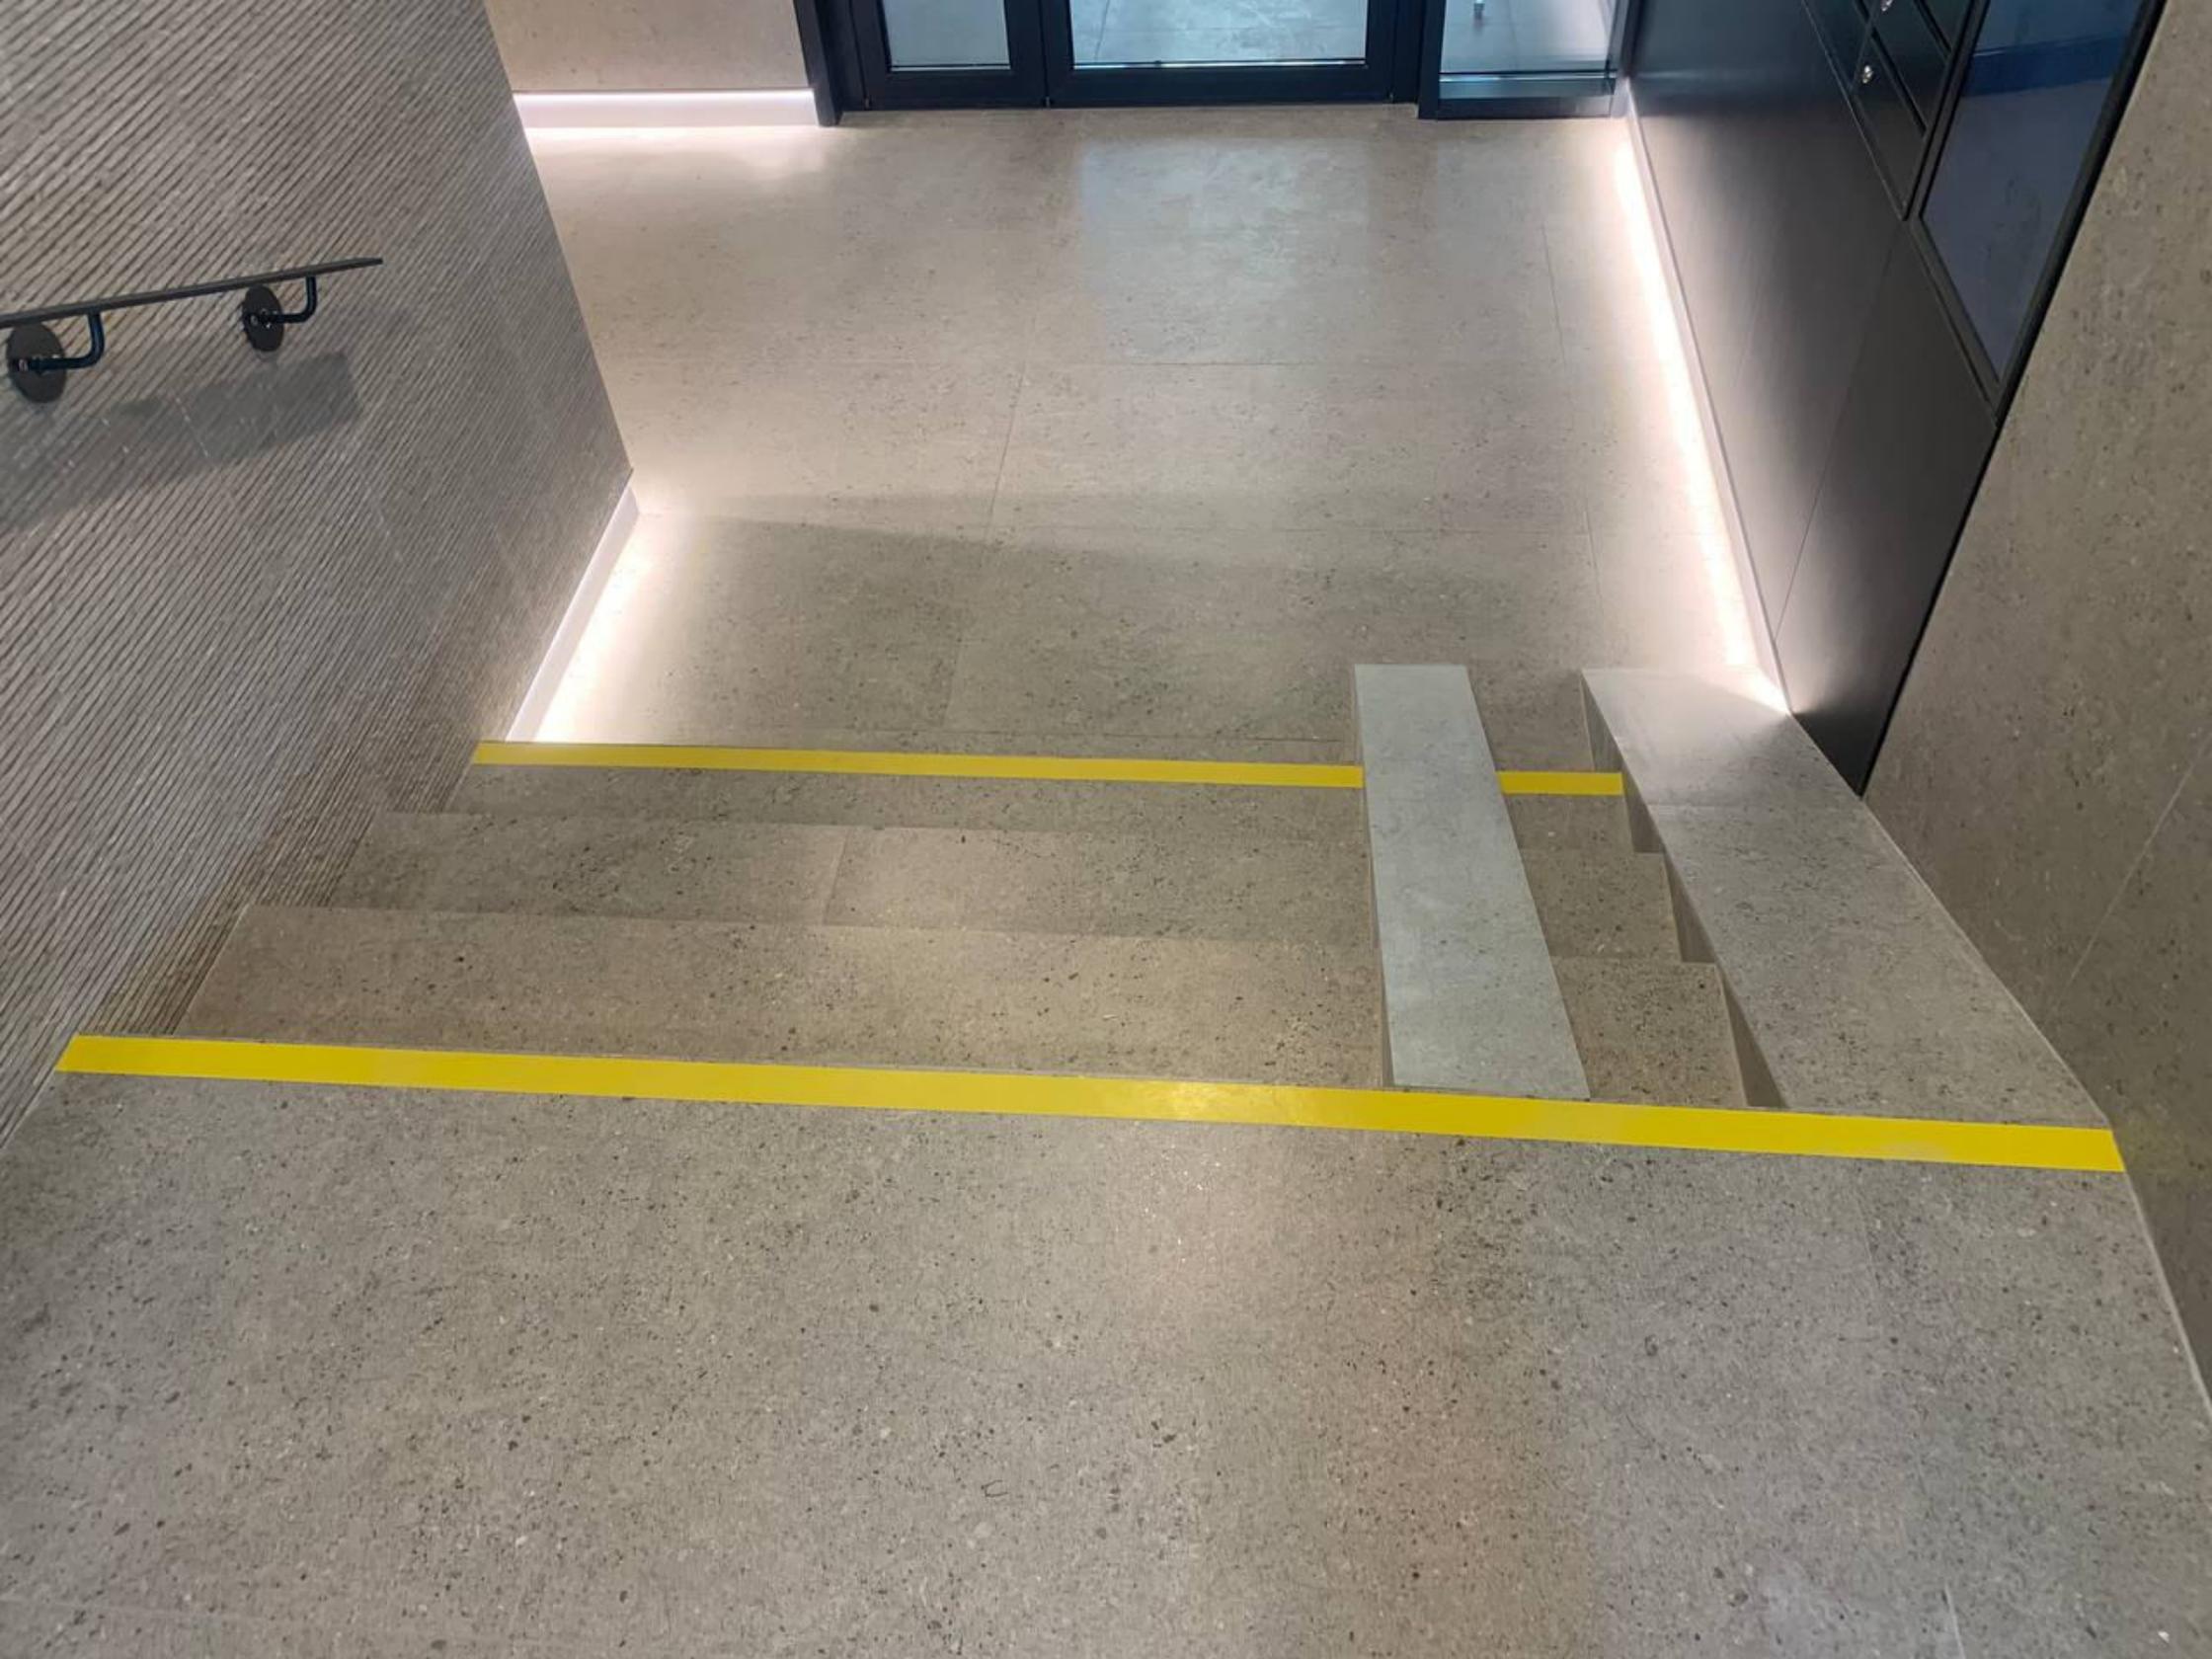





Блок живлення 220/24 В

ШКА ПЕРИФЕРІА КОМП'ЮТЕРНА №1 (BPTA-2)

ШКА ПЕРИФЕРІА КОМП'ЮТЕРНА №2 (BPTA-2)

Прилад приймально-контрольний пожежний «BAPTA-1/832»

ТАБЛИЦЯ ІНФОРМАЦІЇ ШТ-485

№	Назва	Вид	Відомості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Електричний щит





021

0-21A

012



Подпись
Иванов И.И.
№: 008

Подпись
Иванов И.И.
№: 009

Подпись
Иванов И.И.
№: 010



K8.83




K8.84



K8.85






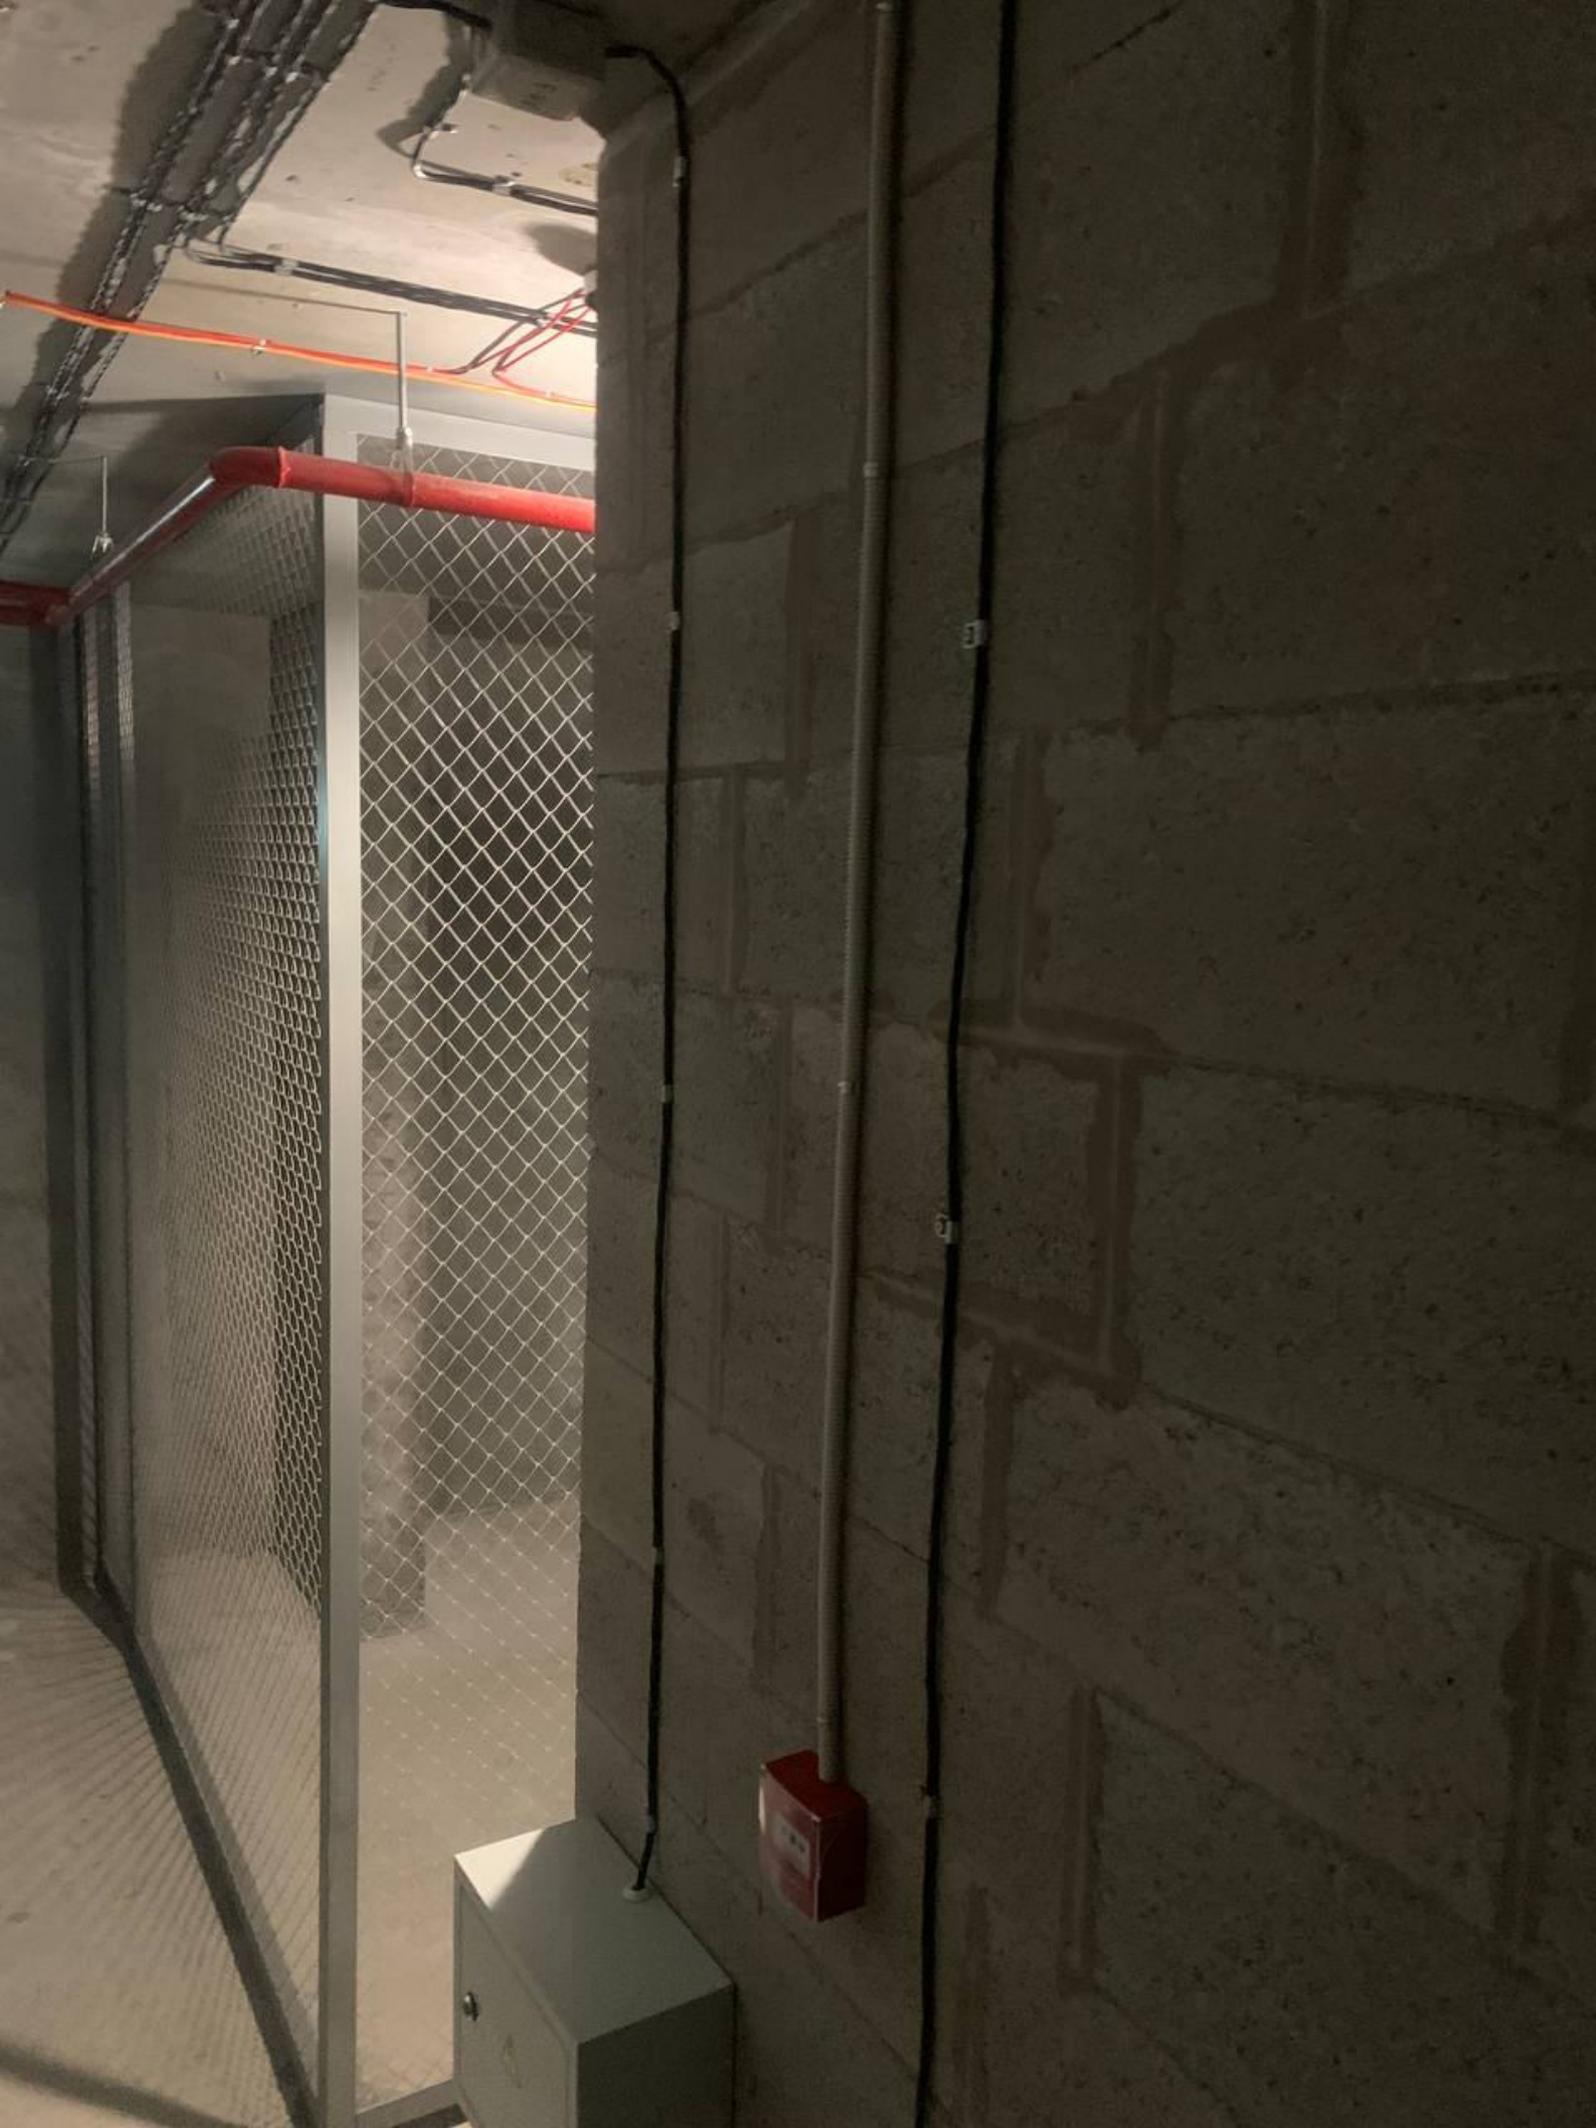







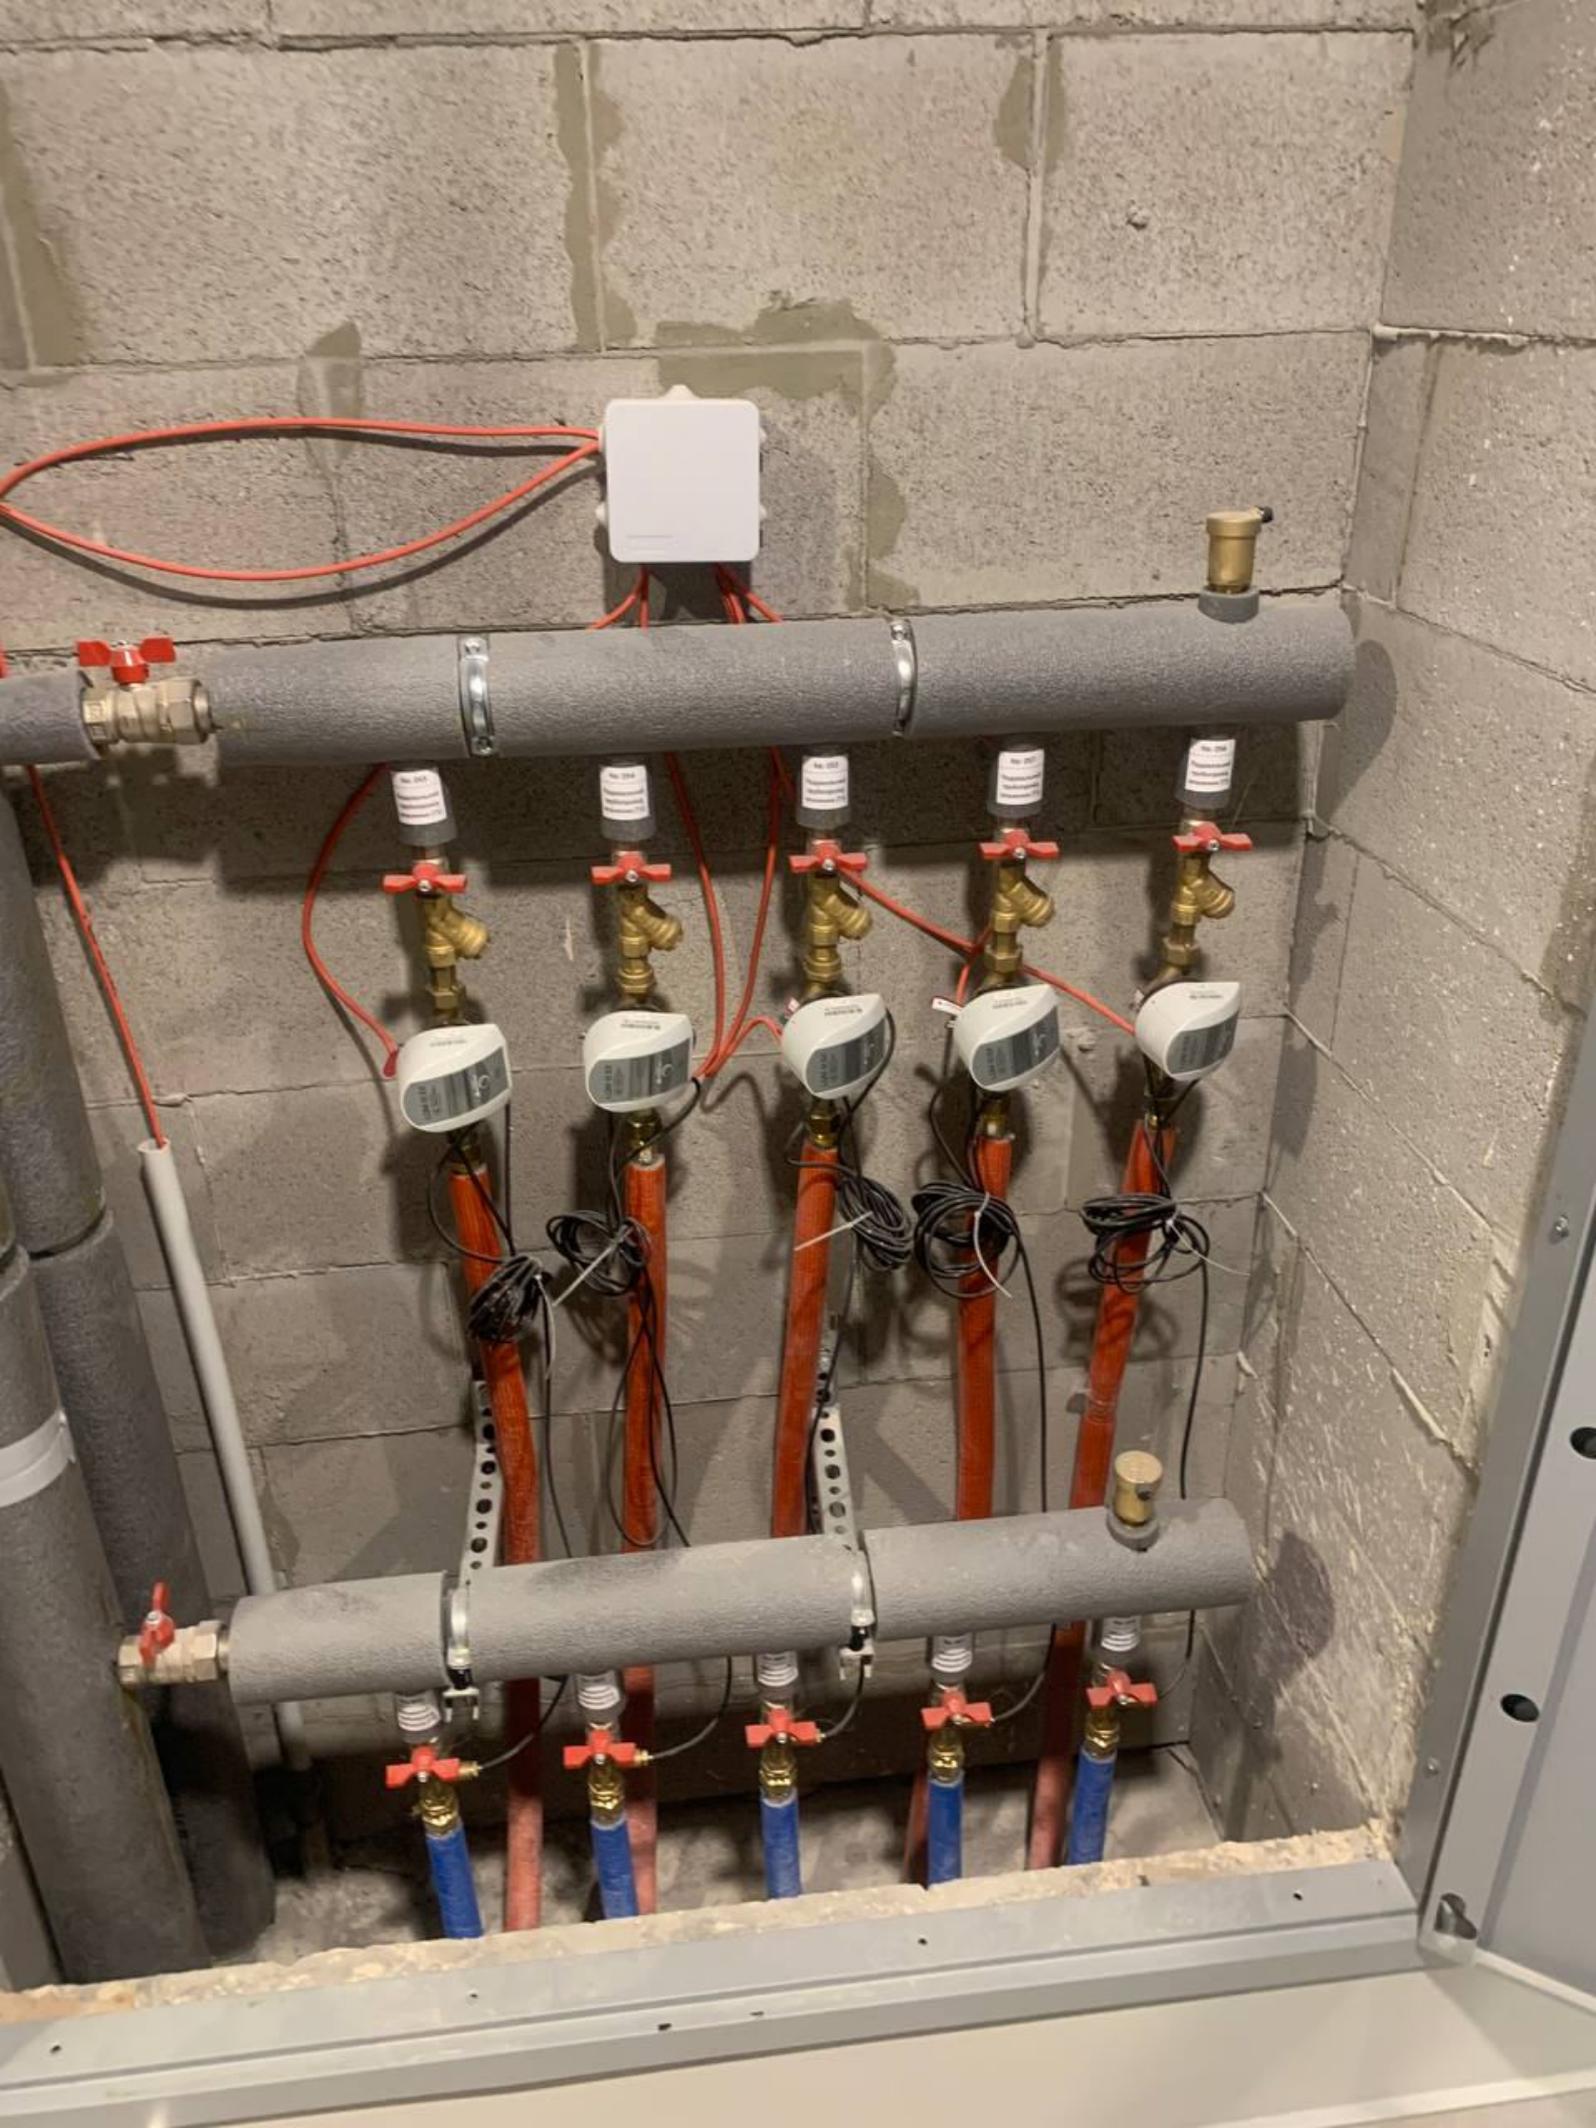



K8.53



K8.54



K8.55



K8.56





K8.17



K8.16




K8.18















ПОЖЕКА
FIRE



ПОЖЕКА
FIRE














ALUTECH

80-245



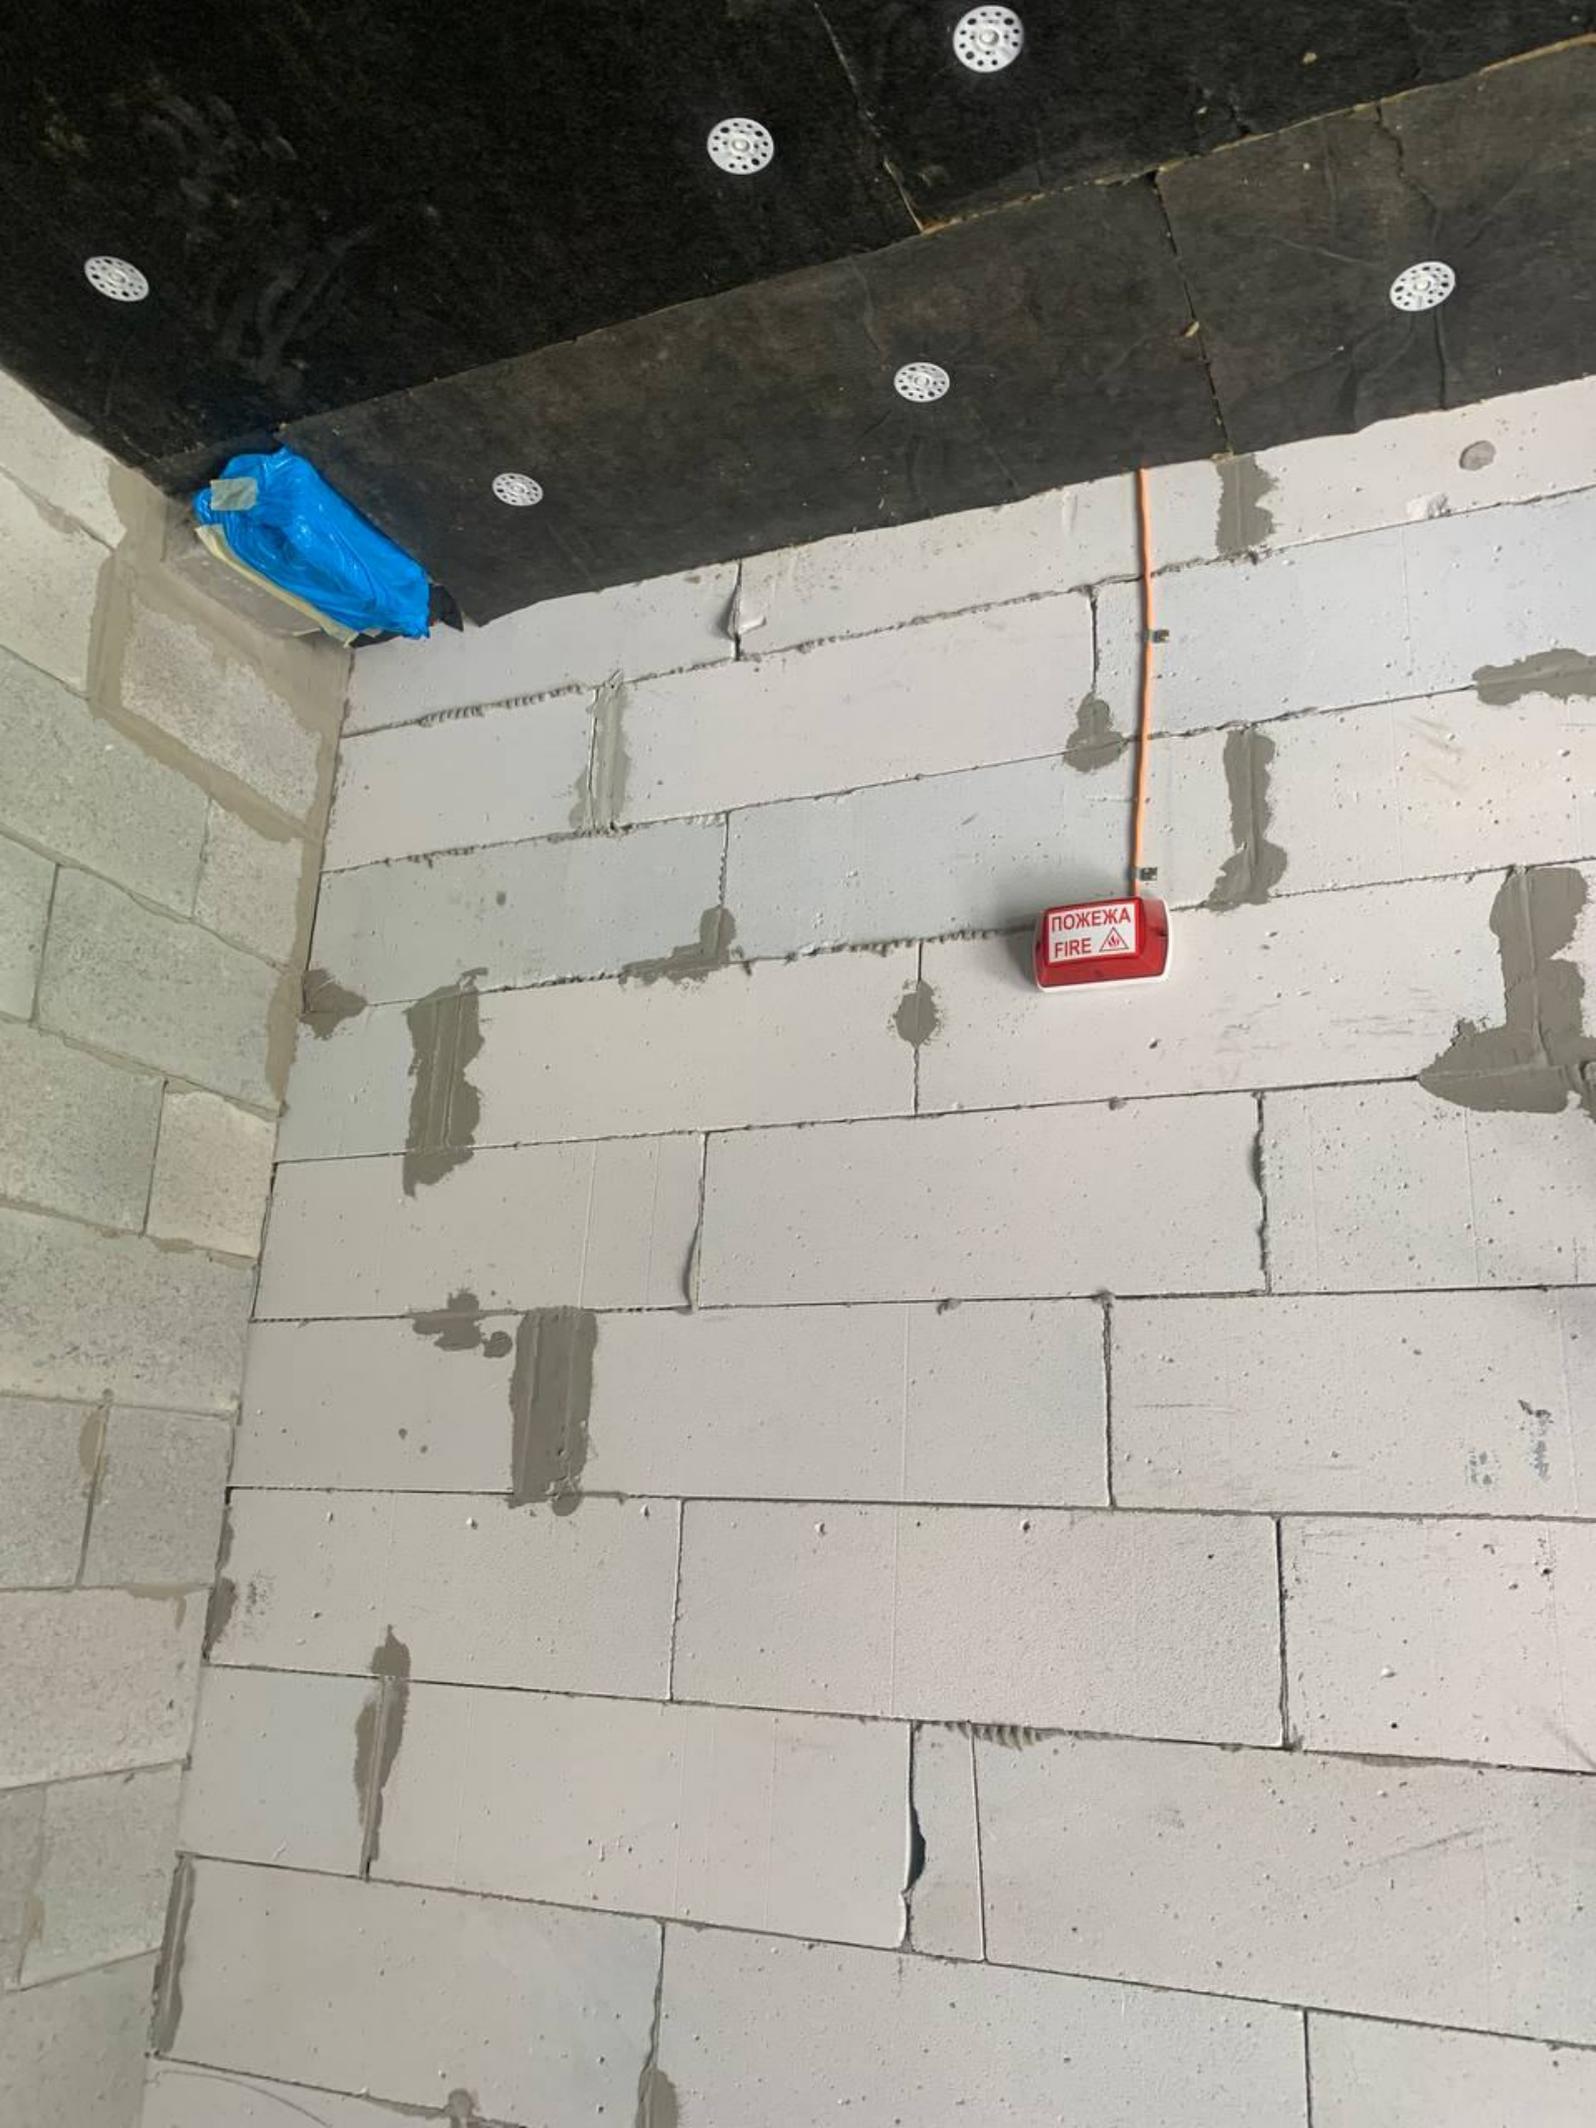

ПОЖЕЖА
FIRE