



2022/6/14 12:47



2022/6/14 12:02



2022/6/14 12:02



2022/6/14 12:02



2022/6/14 12:02



YBATAI
FIRE ALARM
123456789

YBATAI
FIRE ALARM
123456789

2022/6/14 12:02



SIYUAN PTH

Y000

01610
X-12
W-3

800

2022/6/14 12:03



2022/6/14 12:03



2700

265

2022/6/14 12:03



2022/6/14 12:03



2022/6/14 12:04



2022/6/14 12:04



2022/6/14 12:04



2022/6/14 12:04



2022/6/14 12:04



2022/6/14 12:05



2022/6/14 12:05



2022/6/14 12:06



2008-12-07 12:07



2022/6/14 12:08



2022/6/14 12:08



2022/6/14 12:08



2022/6/14 12:08



SERIES
Type: MultiStream Plus 40
MSE
S SEN01 1876 2103
m³



2022/6/14 12:09



2022/6/14 12:09



2022/6/14 12:09





2022/6/14 12:10



2022/6/14 12:10



Щит ВРП-2/4
Зам. № 4477242
100 А, 380 В, 3 ф
Вироблено в Україні, 20 21 г
Т/В 27.1-3804084-001 2500

Ввід 2

варія


2022/6/14 12:10



2022/6/14 12:10



2022/6/14 12:11

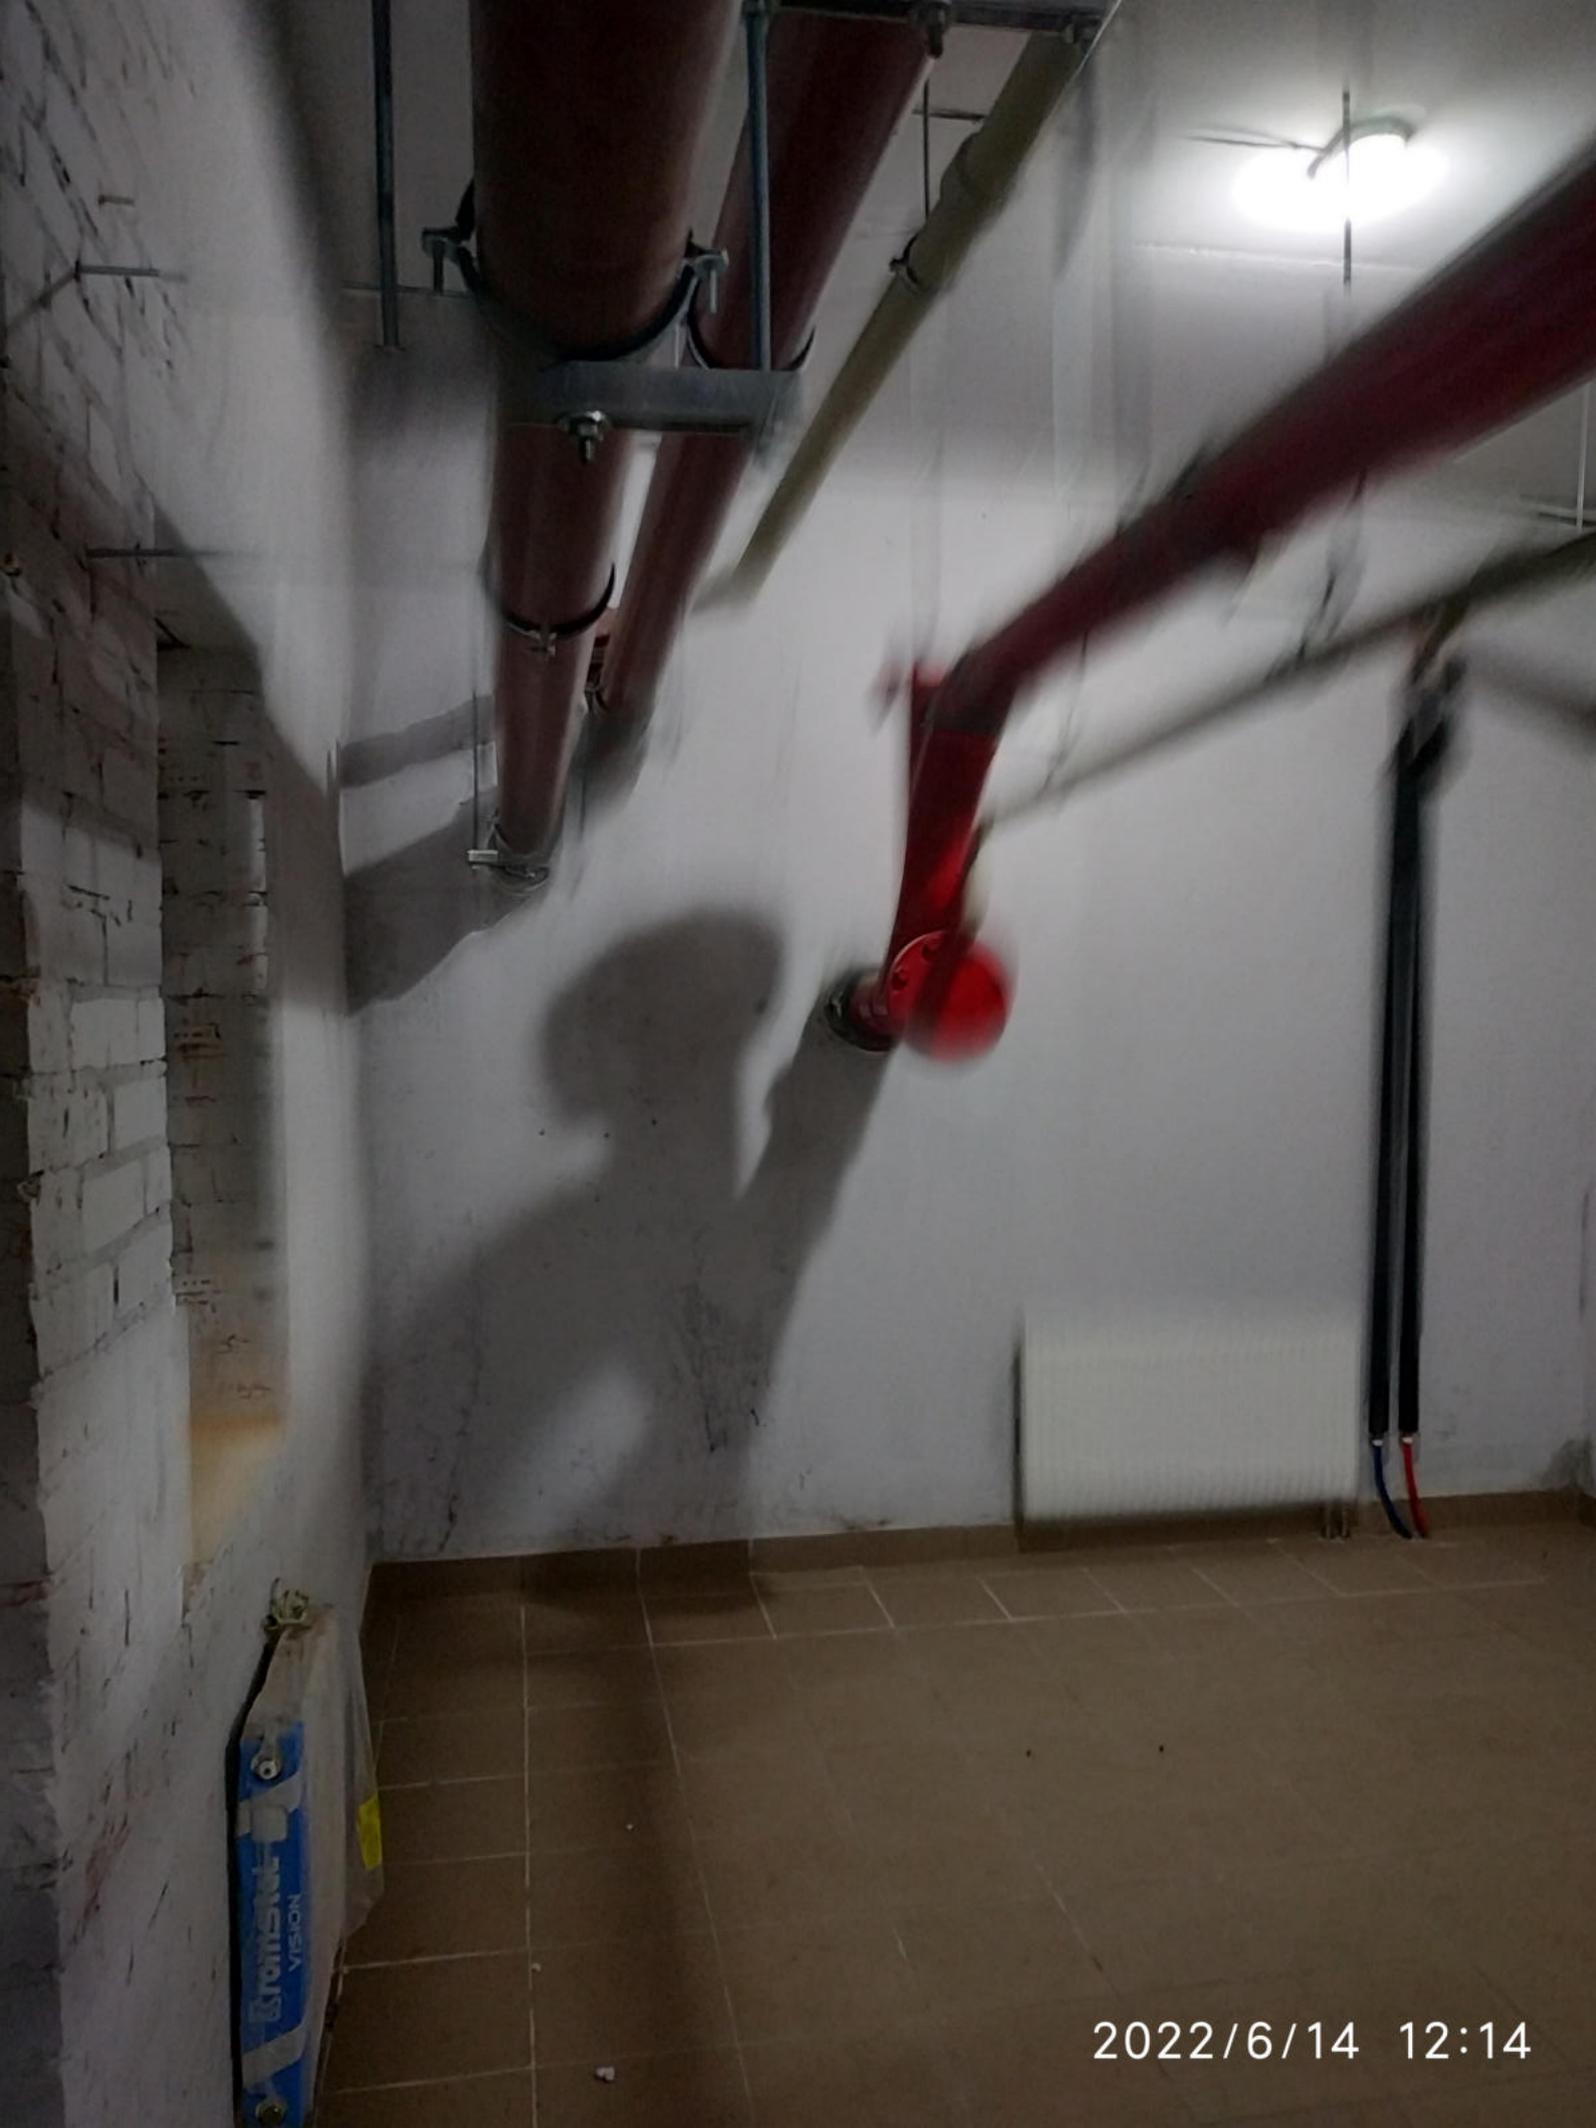

Bronsted
VISION

2022/6/14 12:14




2022/6/14 12:14



2022/6/14 12:14




2022/6/14 12:14

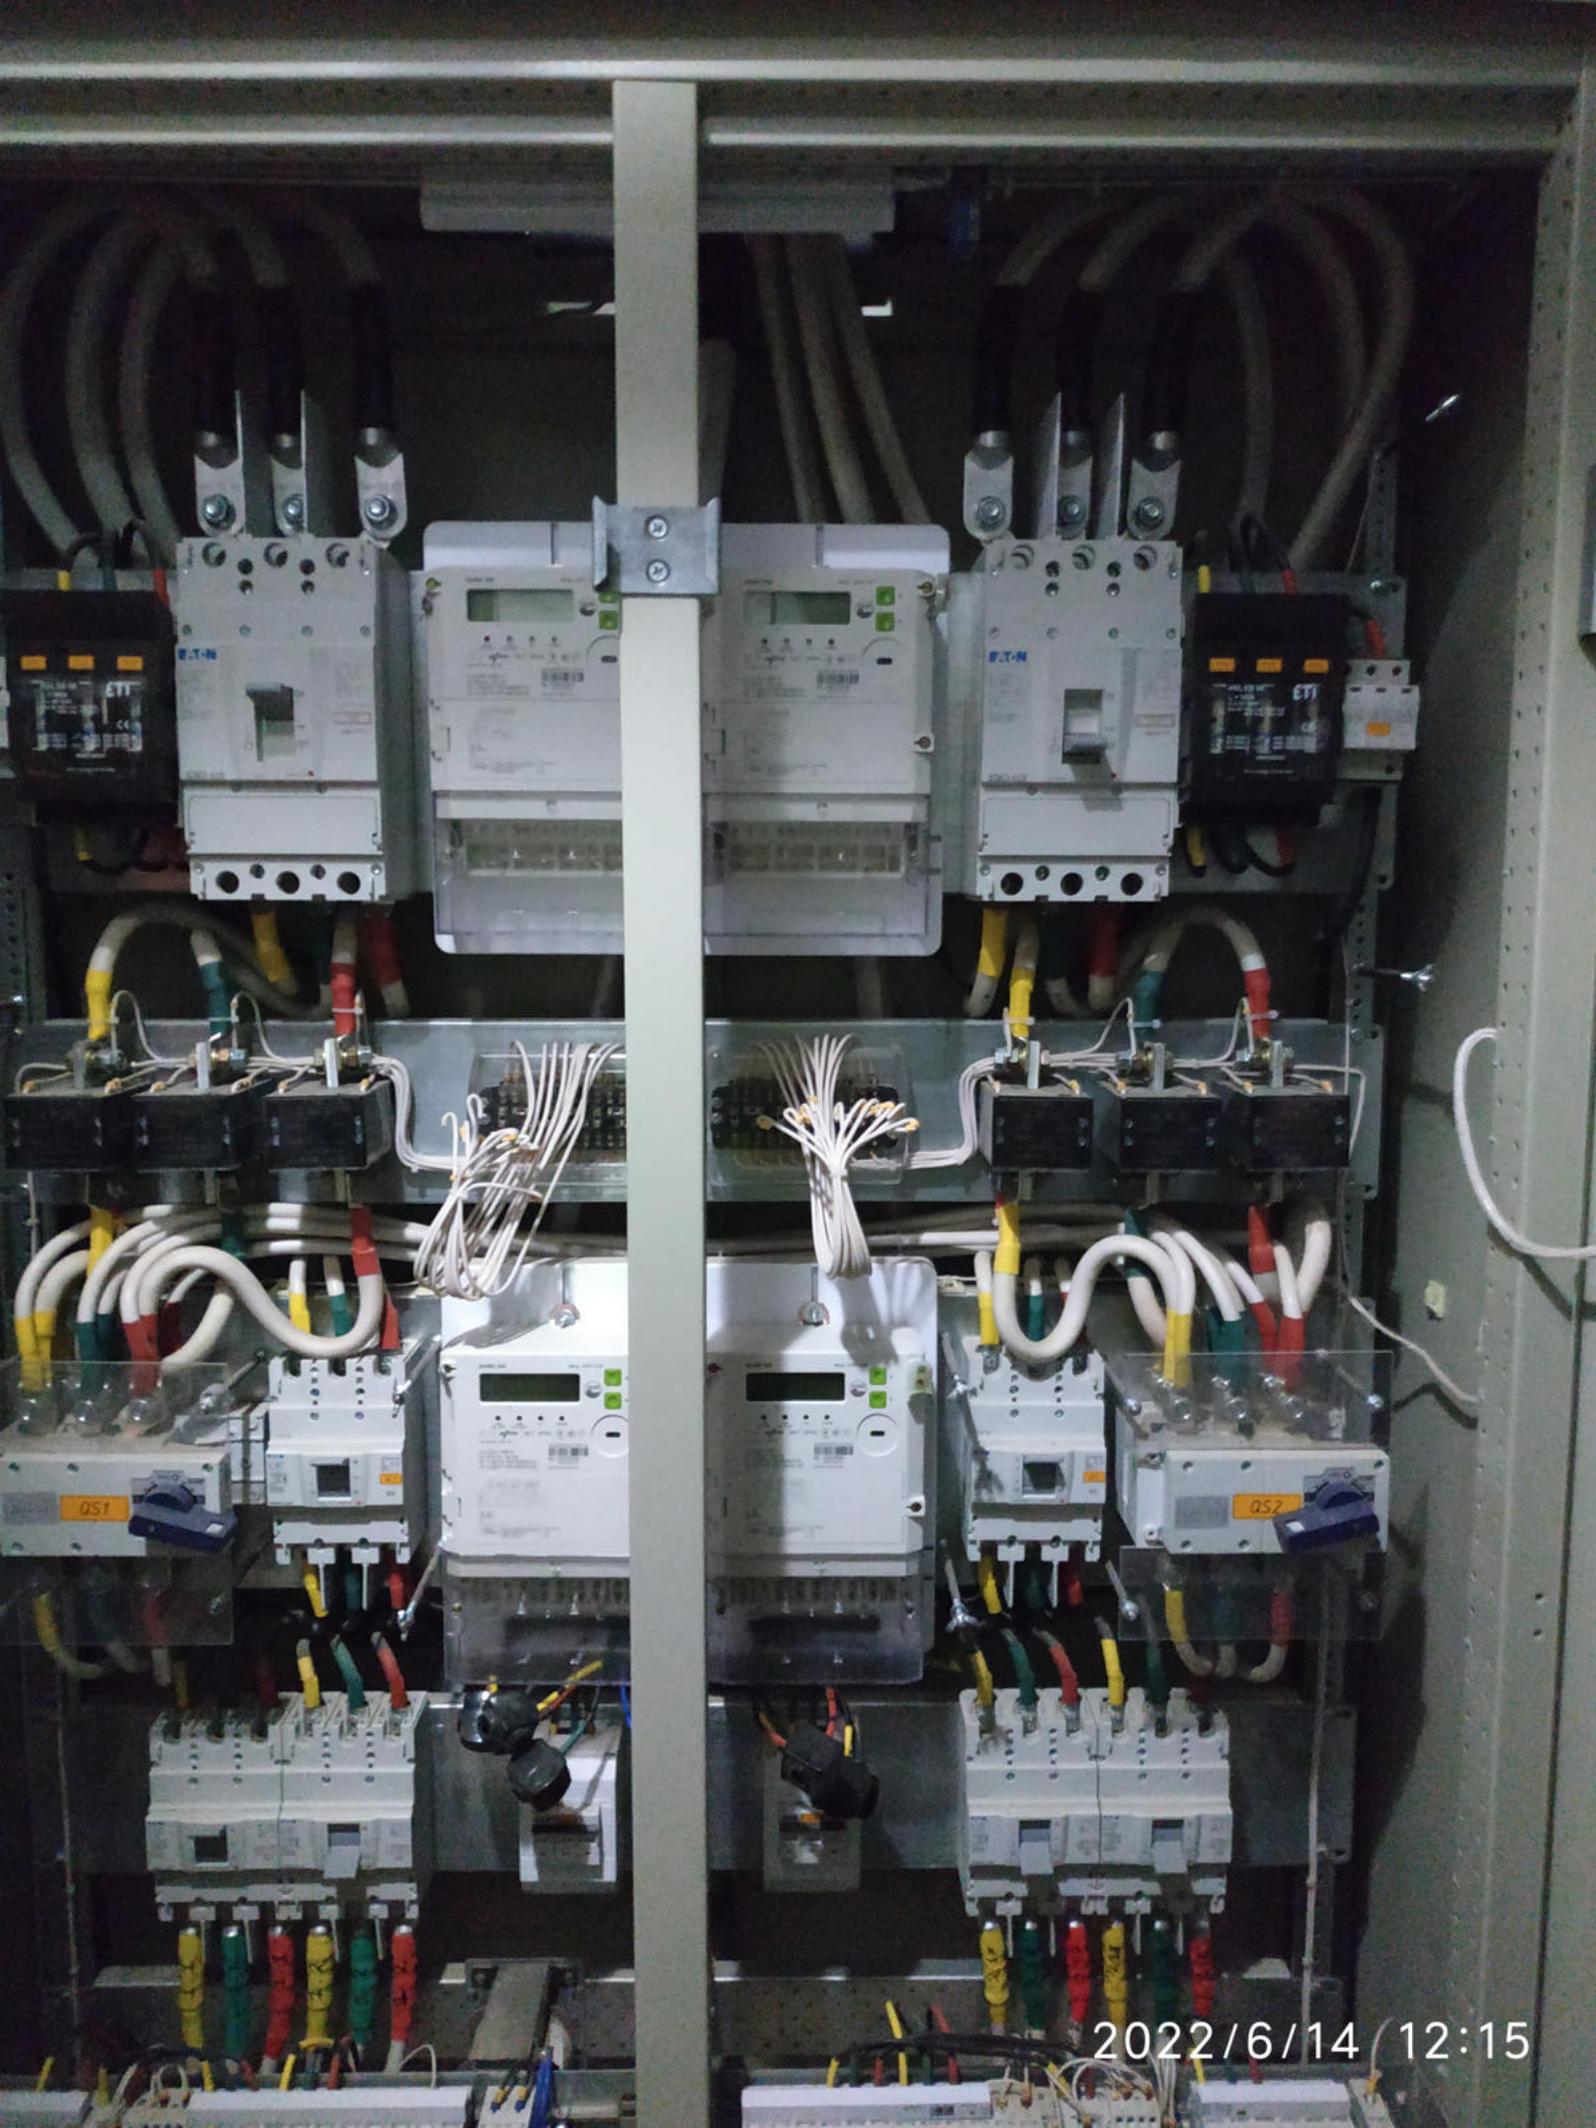


2022/6/14 12:15




2022/6/14 12:15

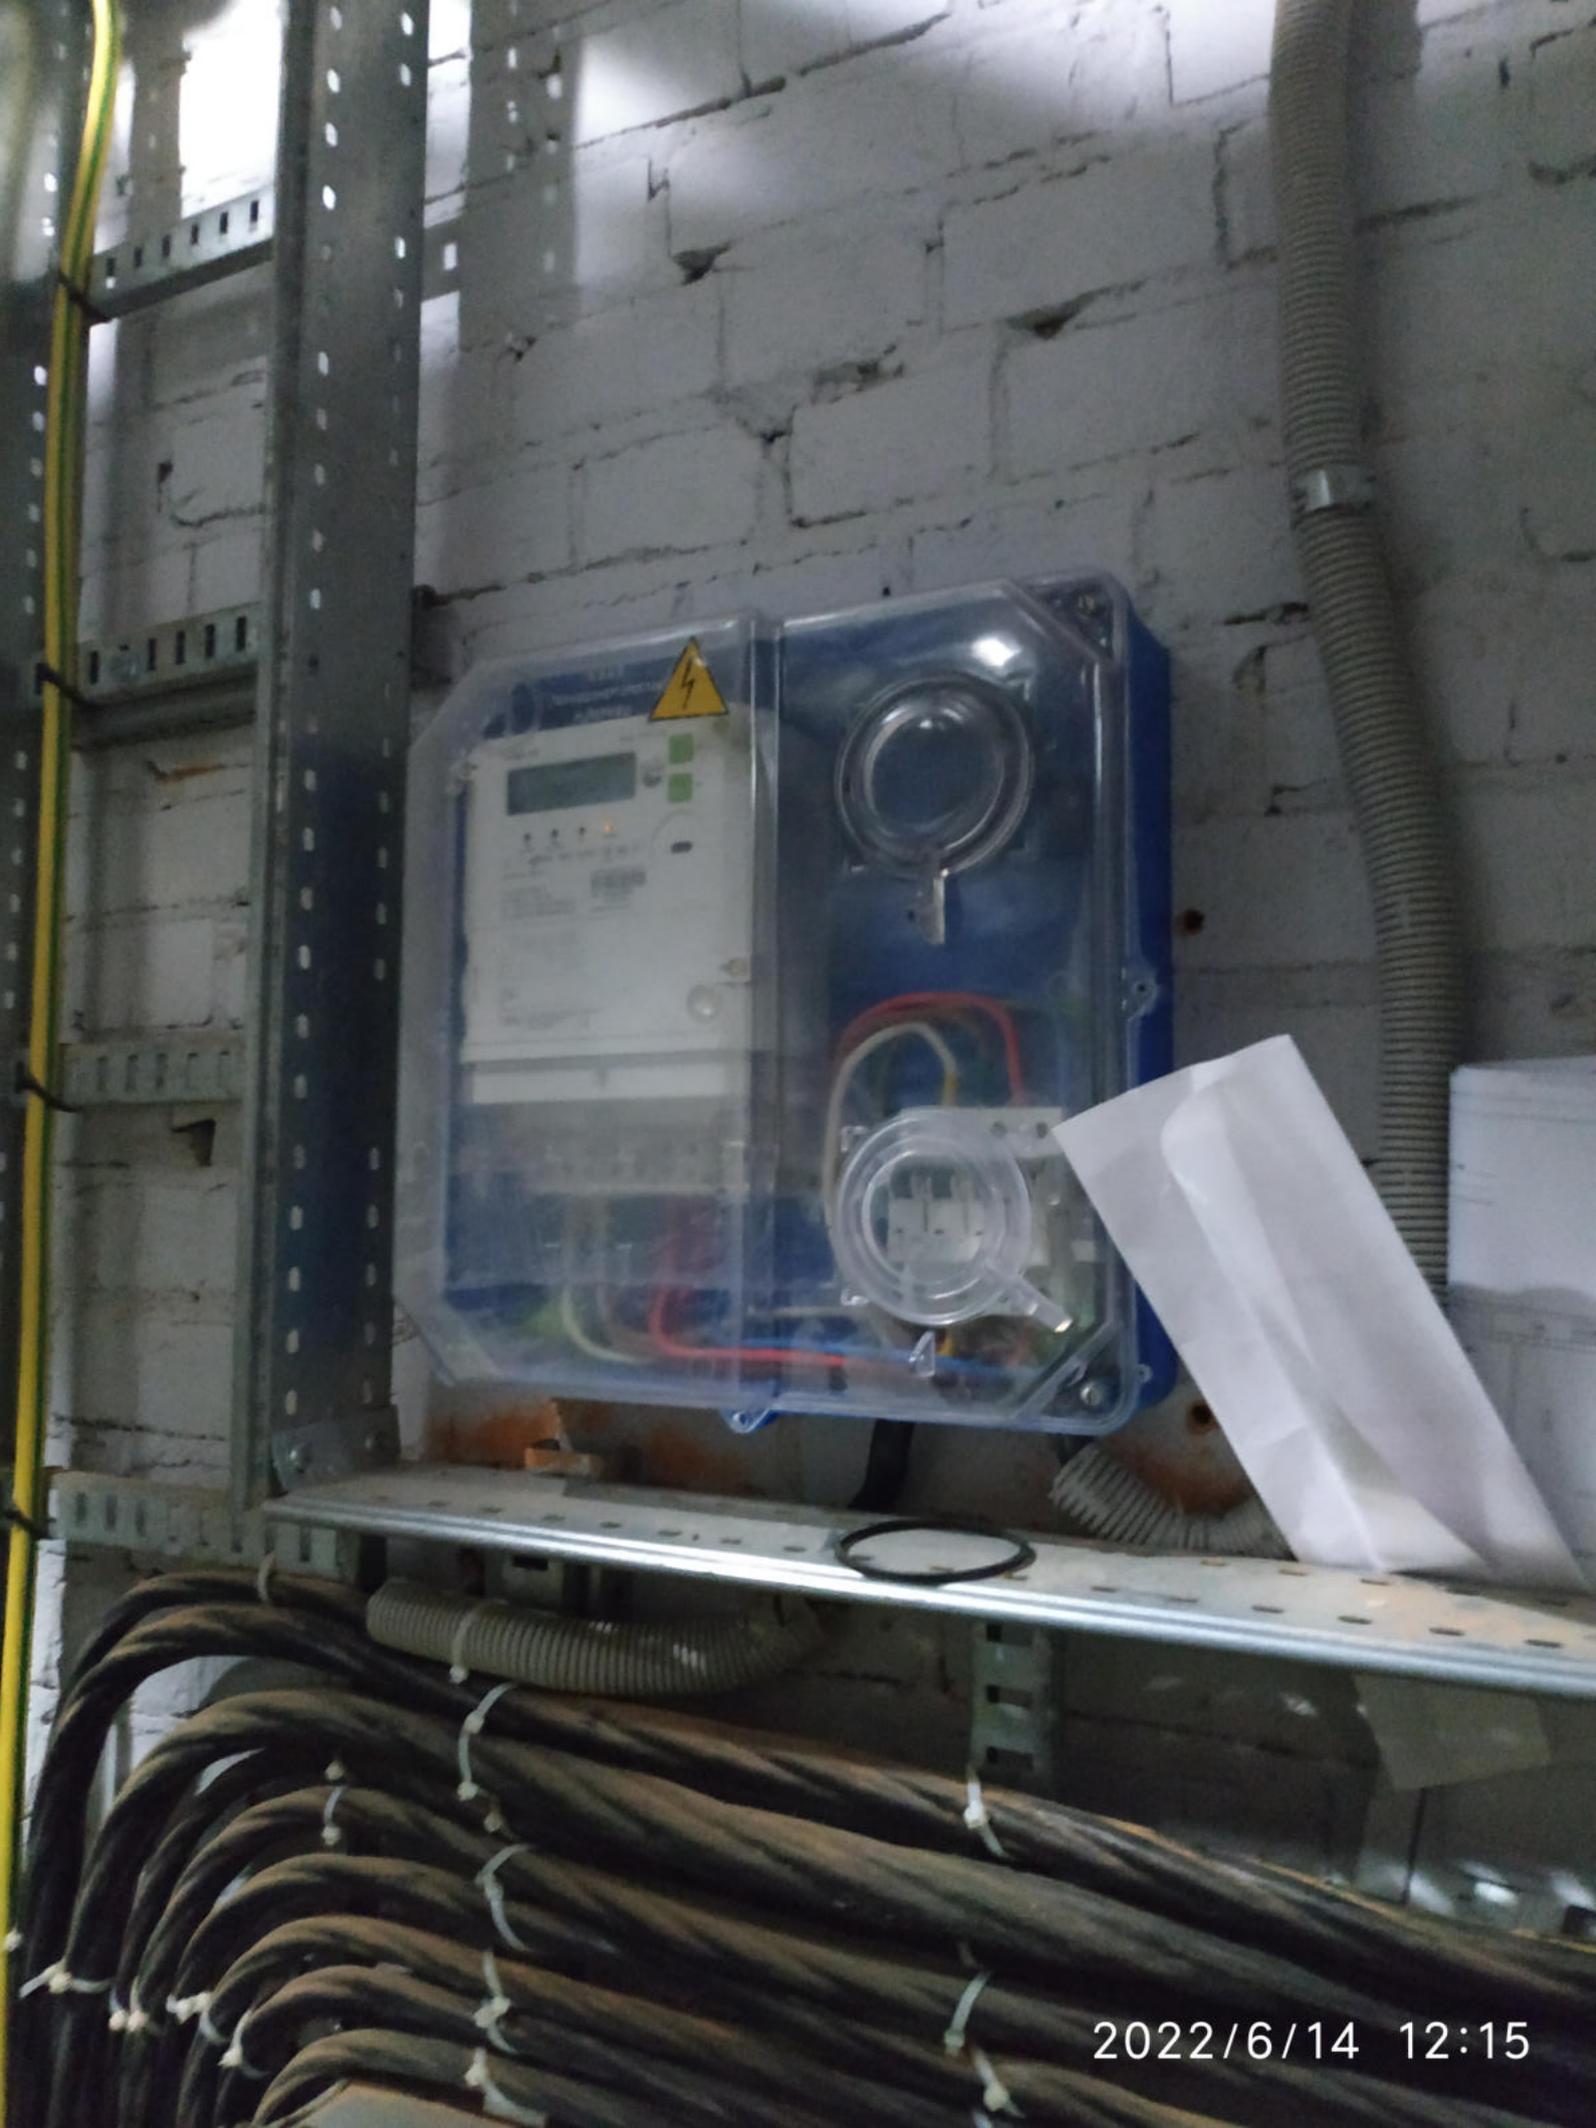

2022/6/14 12:15

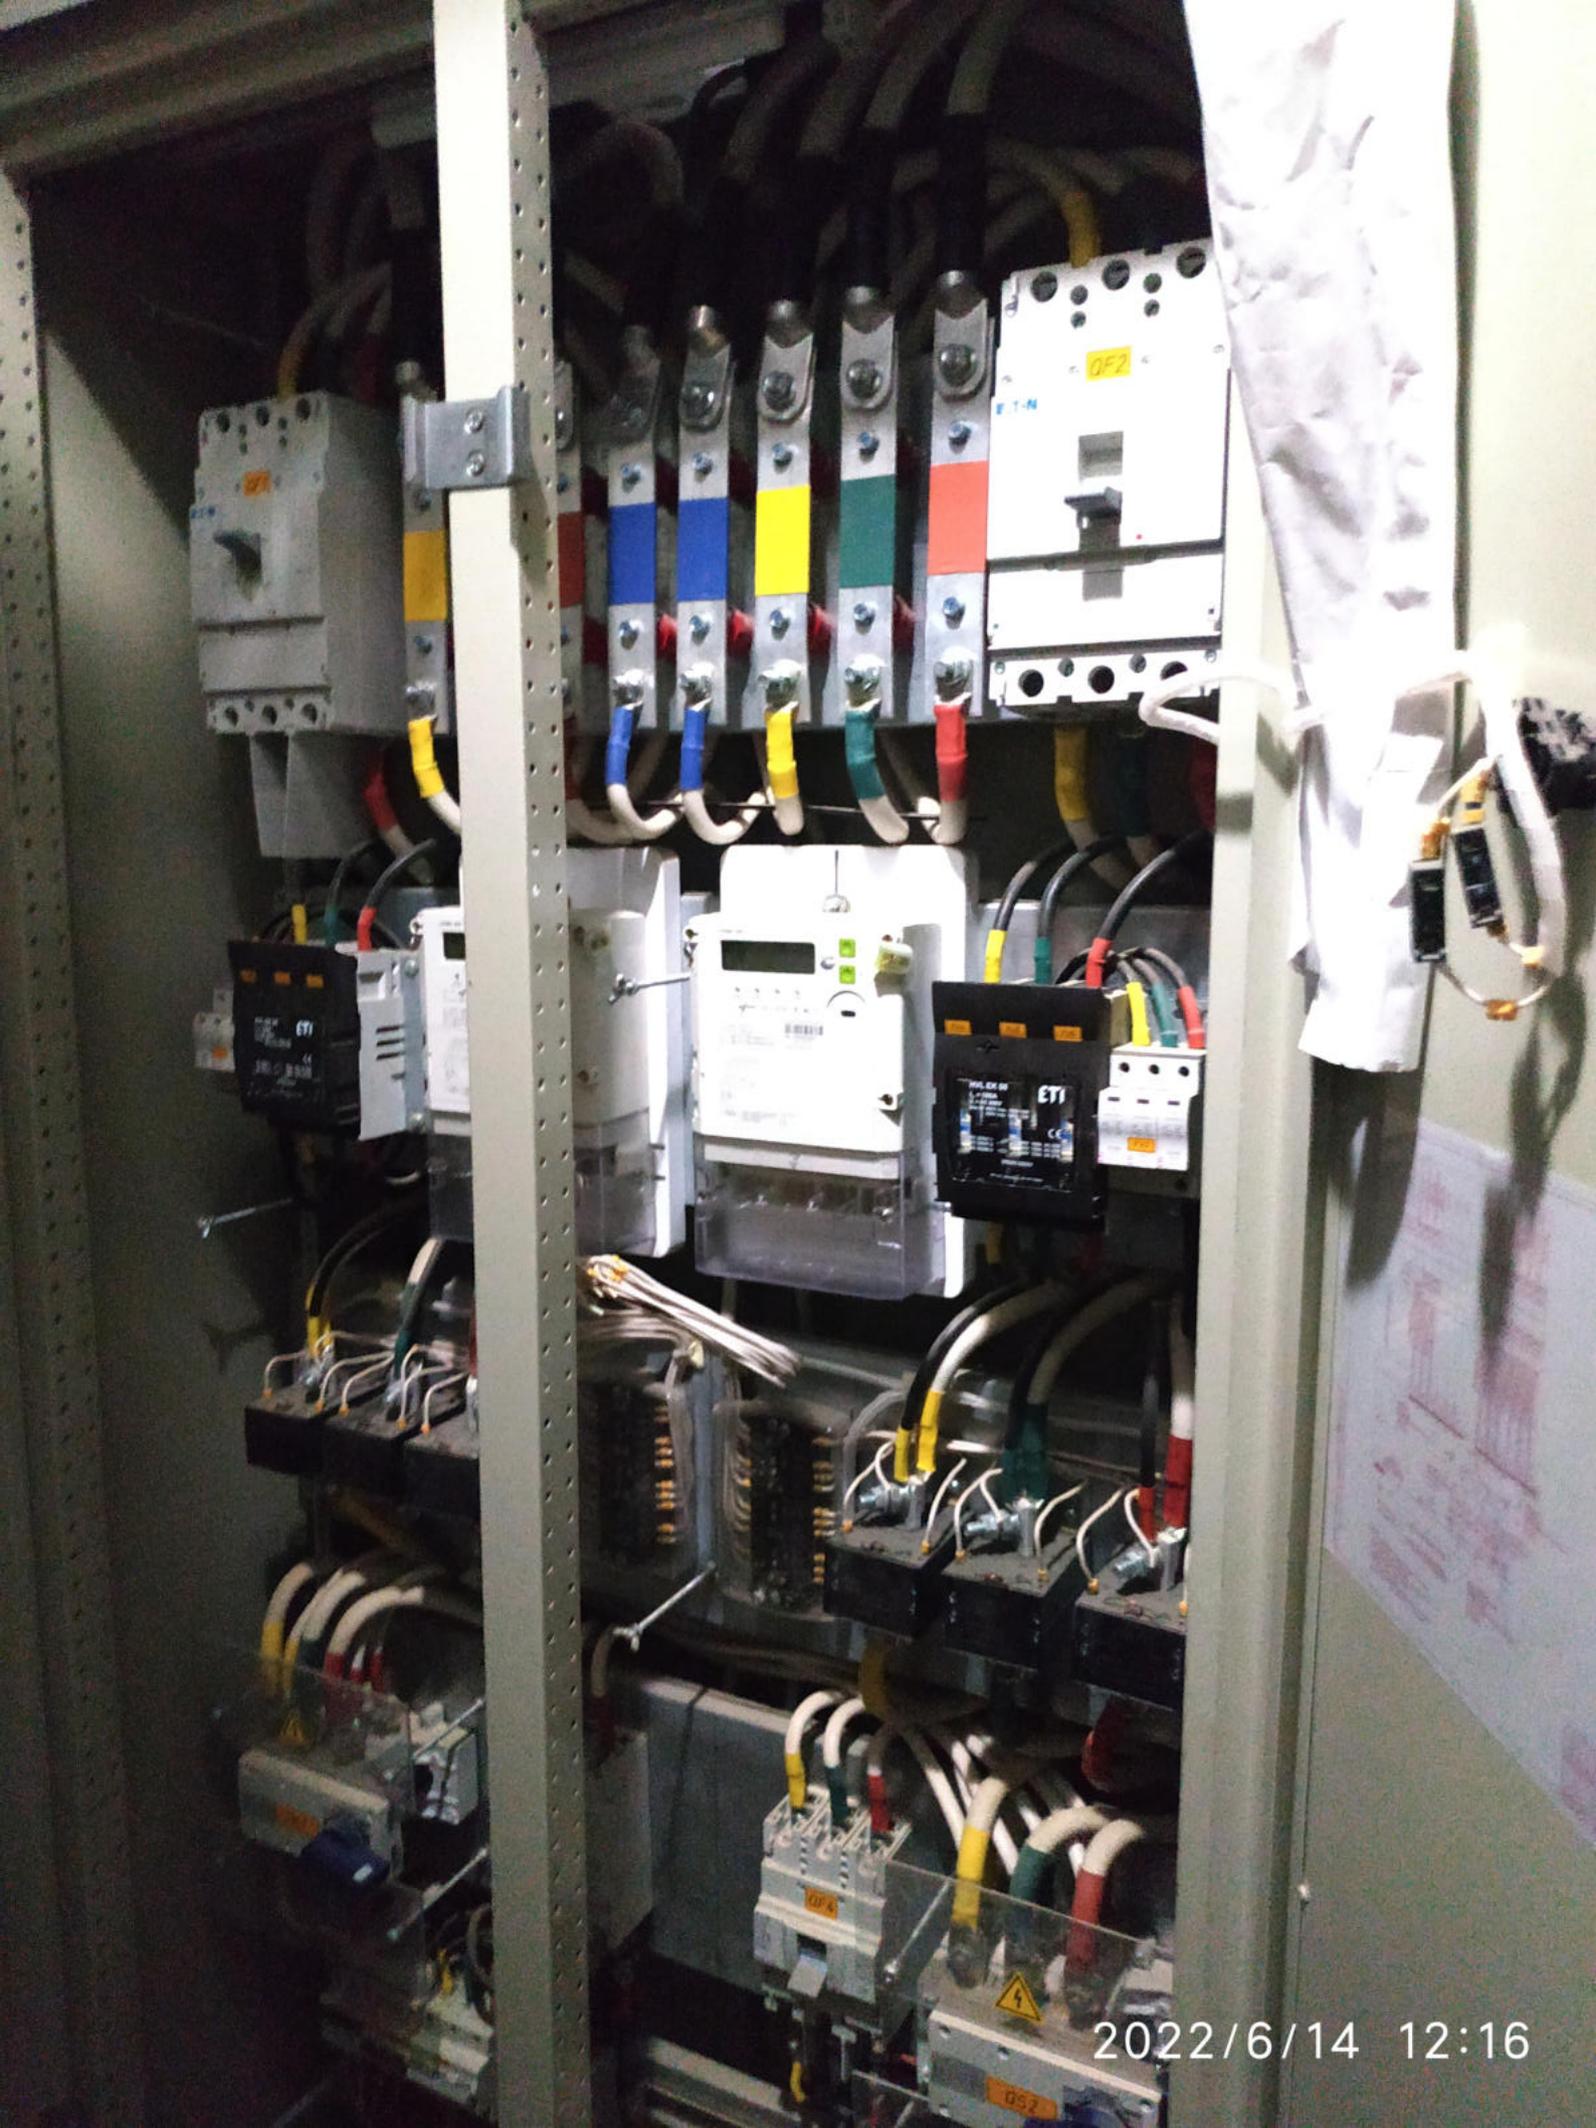

2022/6/14 12:16

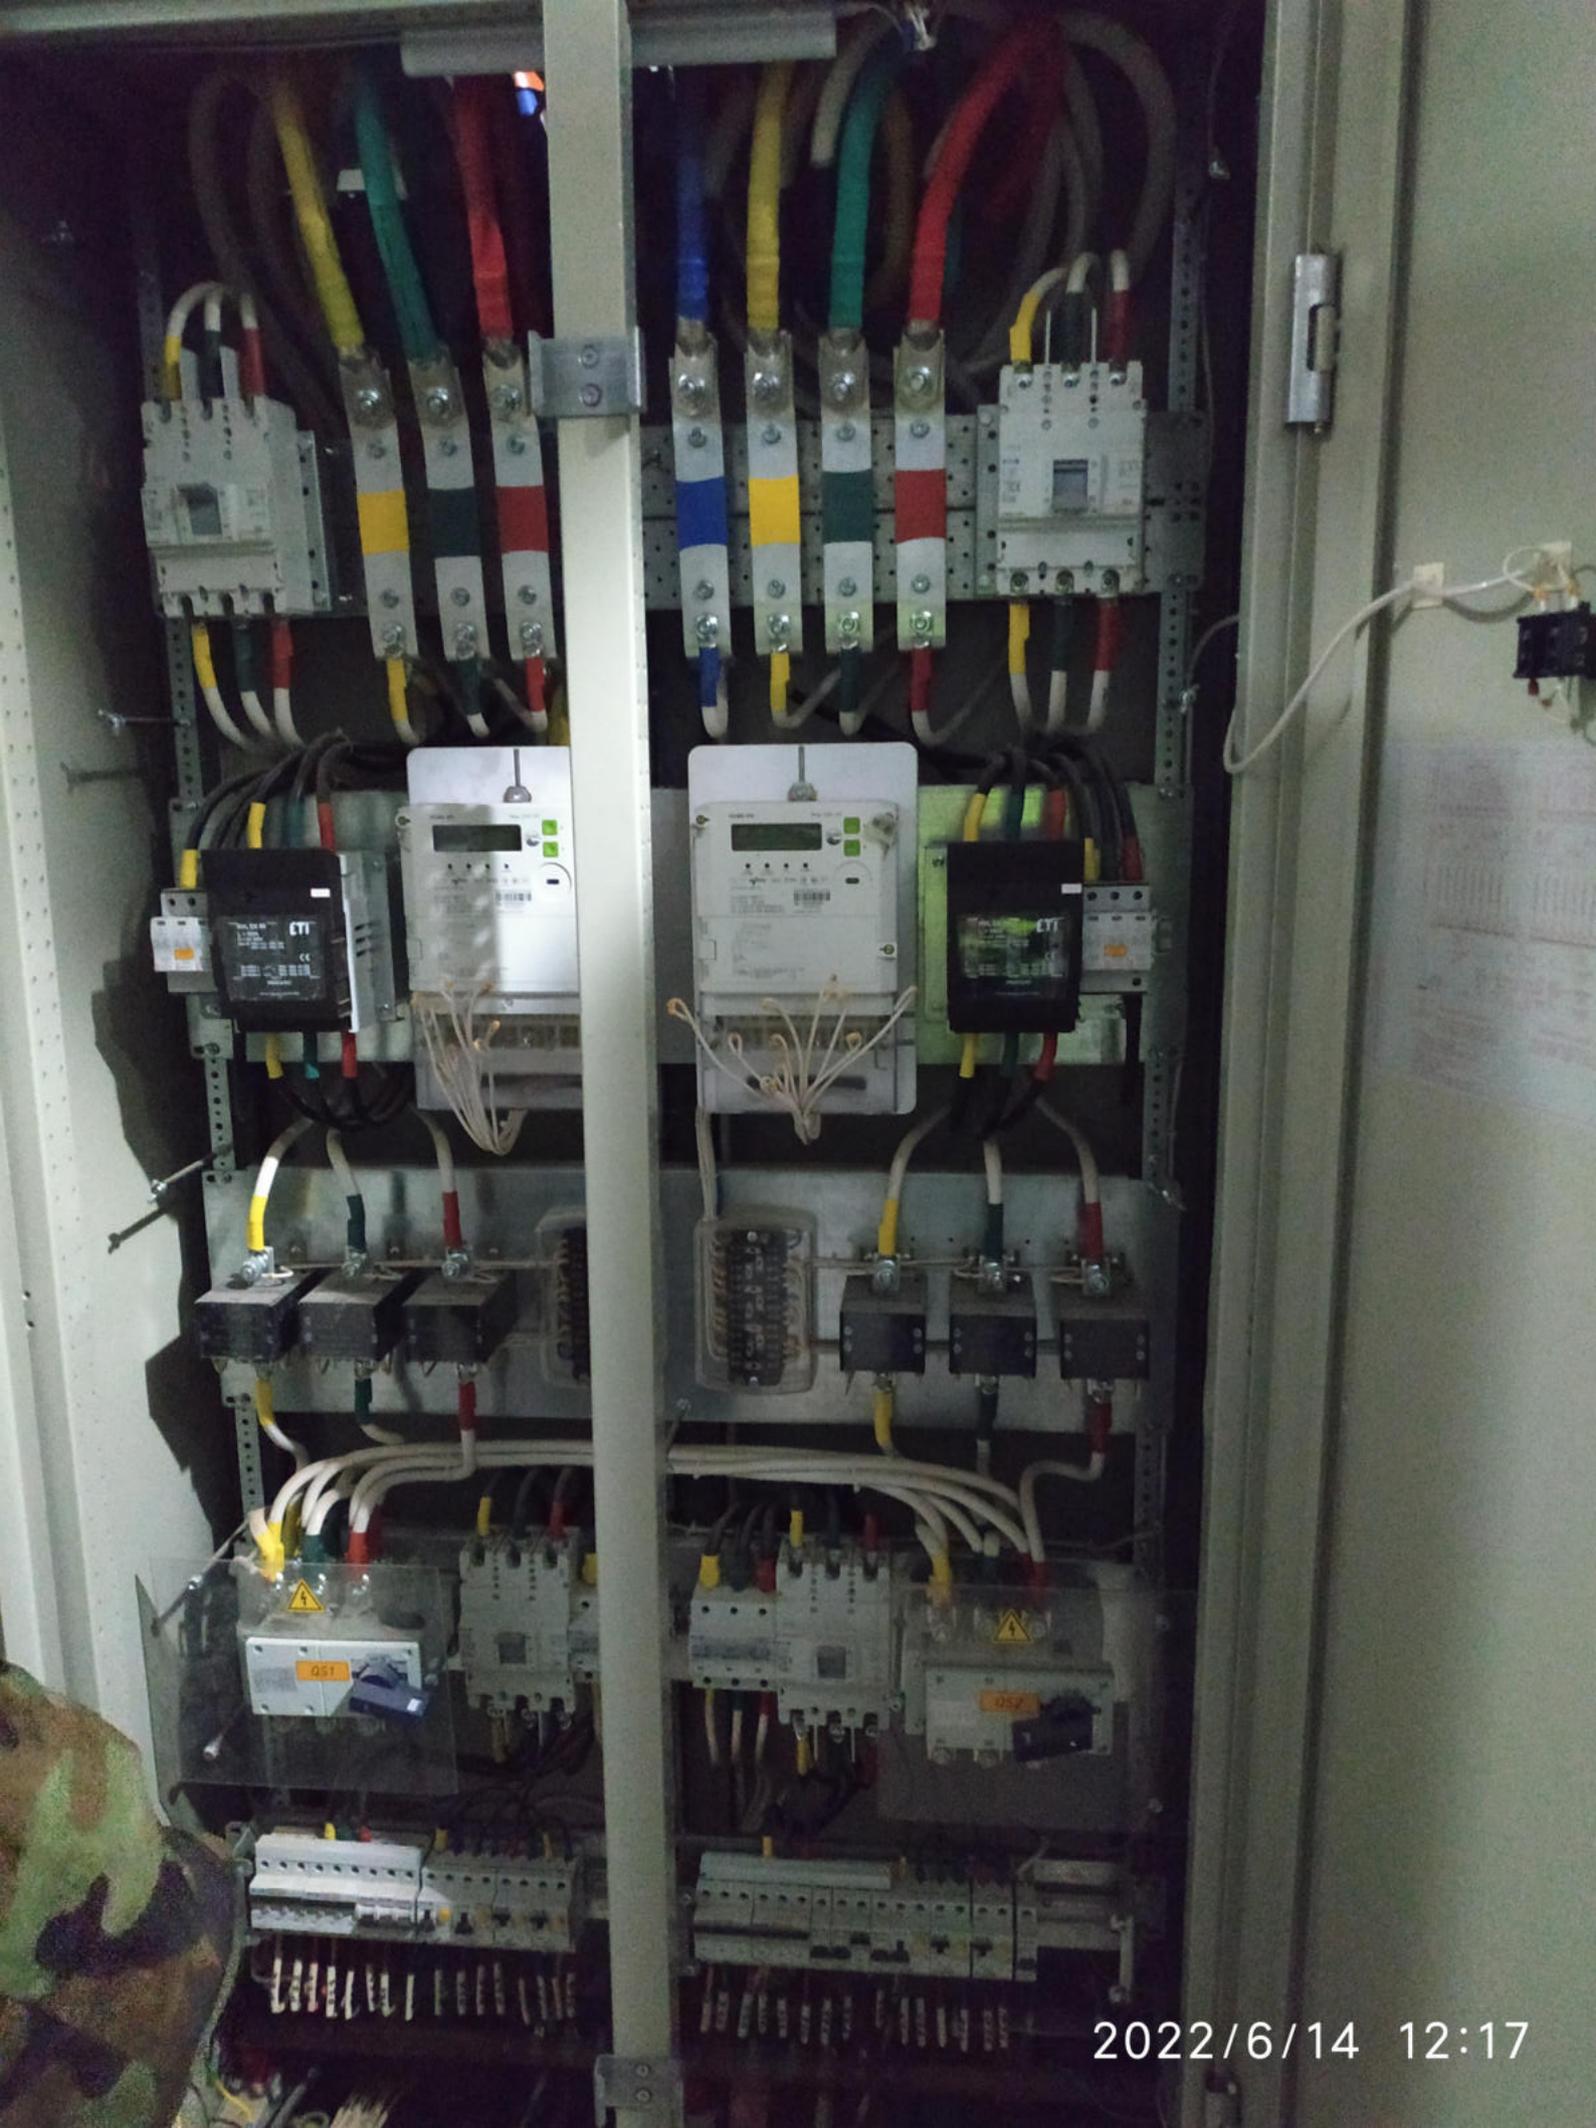

2022/6/14 12:17



2022/6/14 12:17



ИЭС

СЕТЬ

СТОП
КЗ

НАСОС 1
РЕЗЕРВУАР

НАСОС 2
РЕЗЕРВУАР

НАСОС 3
РЕЗЕРВУАР

НАСОС 1
ПАРОВАЯ
ОТ СЕТИ

НАСОС 2
ПАРОВАЯ
ПЕЧАТЬ

НАСОС 3
ПАРОВАЯ
ПЕЧАТЬ

НАСОС 1
ПАРОВАЯ
ОТ НАСОСОВ

НАСОС 2
ПАРОВАЯ
ОТ НАСОСОВ

НАСОС 3
ПАРОВАЯ
ОТ НАСОСОВ

НАСОС 1
АВТОМАТ

НАСОС 2
АВТОМАТ

НАСОС 3
АВТОМАТ

2022/6/14 12:17



OPIC.

Деталь для замены



2022/6/14 12:18



РАБОЧА СТАНЦИЯ

2022/6/14 12:18



ГРПНГ СРМБ
ТОВ «ГРПНГ СРМБ»
вулиця 100 років Україні, 10, м. Київ, 01032
тел: (044) 252-10-10, 252-10-02

РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНІЧНОГО КИПОВИЩА «СТ»
№ об'єкта: _____
№ об'єкту: _____
№ проєкту: _____

ЦІЛЬ ПРОВІДКИ: ТЕХНІЧНЕ КИПОВИЩА «СТ»
Об'єкт: _____
Об'єкція: _____
Спеціалізація: _____

Склад комісії: _____
Протокол №: _____
Дата: _____

ГРПНГ СРМБ
Спеціалізація: _____

2022/6/14 12:18



2022/6/14 12:18




Крота Плат № 1235

2022/6/14 12:18



2022/6/14 12:18

099-101

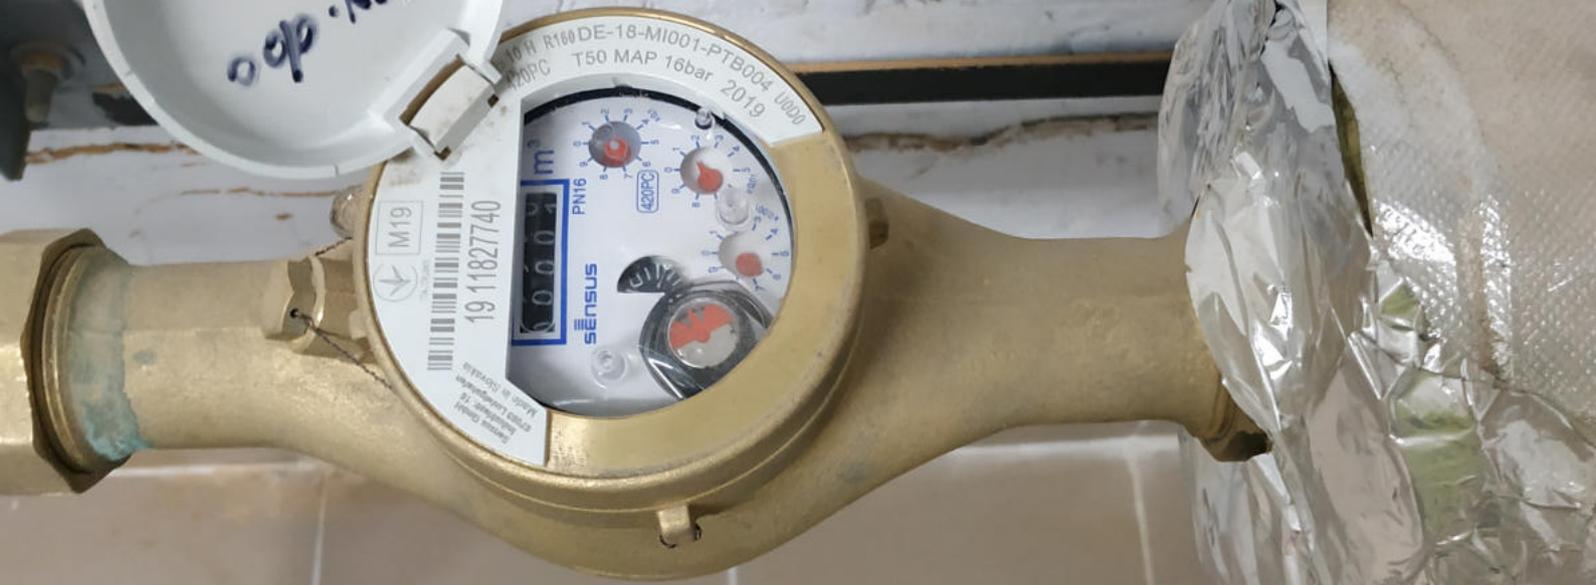

M19
19 11827740
SENSUS
PN16
420PC
10 H R160 DE-18-MI001-PTB004 U000
200PC T50 MAP 16bar 2019



2022/6/14 12:20



2022/6/14 12:21



2022/6/14 12:21



2022/6/14 12:22



KRONA PARK II



2022/6/14 12:22



2022/6/14 12:22



2022/6/14 12:22



2022/6/14 12:22





1
ПОВЕРХ





2022/6/14 12:23

1

- 2 37-40
- 3 41-44
- 4 45-49
- 5 50-54
- 6 55-59
- 7 60-64
- 8 65-69
- 9 70-73





2022/6/14 12:23



OMEGA

Управление ПЧД

- Управление
- Проверка
- Диагностика
- Сброс / Проверка ПЧД
- Сброс / Проверка Диагностика
- Загрузка прошивки

Состояние

Панель управления ПЧД

Терминальный блок

Система UPS

Состояние

Система UPS

OMEGA

Управление ПЧД

Панель управления ПЧД

Принтер

Электрический выключатель

2022/6/14 12:23



2022/6/14 12:23



2022/6/14 12:23



2022/6/14 12:23

2
3-40



2022/6/14 12:25



2022/6/14 12:25



2022/6/14 12:25



2022/6/14 12:25






2022/6/14 12:26




37



38



39



40



2022/6/14 12:26



2022/6/14 12:26



2022/6/14 12:26



2022/6/14 12:27



2022/6/14 12:28



2022/6/14 12:28



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:29



2022/6/14 12:30



2022/6/14 12:31



2022/6/14 12:31



2022/6/14 12:31



2022/6/14 12:31



2022/6/14 12:31





2022/6/14 12:32



2022/6/14 12:32



2022/6/14 12:33



2022/6/14 12:35



2022/6/14 12:37



2022/6/14 12:37



2022/6/14 12:38



2022/6/14 12:38



2022/6/14 12:38



9

12:38

2022/6/14 12:38

9
36

2022/6/14 12:38



2022/6/14 12:39



2022/6/14 12:39



2022/6/14 12:40



2022/6/14 12:40



2022/6/14 12:40



8
31-35

2022/6/14 12:40



2022/6/14 12:41



2022/6/14 12:41



2022/6/14 12:42



2022/6/14 12:42



2022/6/14 12:42



2022/6/14 12:44



2022/6/14 12:44



2022/6/14 12:44



2022/6/14 12:45



2022/6/14 12:45



2022/6/14 12:46



2022/6/14 12:46



2022/6/14 12:46



2022/6/14 12:47



2022/6/14 12:47



2022/6/14 12:47



2022/6/14 12:47



2022/6/14 12:49



2022/6/14 15:52