

ТОВ Будівельна компанія «Житлобуд-1»
51911, Україна, Дніпропетровська область,
м.Кам'янське, вул.Воробйова, 13
ЄДРПОУ (код ПН) 44859440
р/р UA 403510050000026003879154194 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005

Департамент
житлово-комунального господарства
та будівництва міської ради
Дмитру Губському

Вих. №1/2-11.2022 від 11. 11.2022

ТОВ Будівельна компанія «Житлобуд-1» повідомляє, що коригування робочого проекту по об'єкту: **«Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Гімназія №11-спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня-дошкільний навчальний заклад "Еврика" Кам'янської міської ради за адресою: вул.9 Травня,18».** Коригування - не потребує повторного отримання технічних умов щодо системи водопостачання та водовідведення (в наявності ТУ №66 01.10.2018 Комунальне виробниче підприємство Кам'янської міської ради "МІСЬКВОДОКАНАЛ" та №25 24.10.2022 КП ДОР "Аульський водовід")

Головний інженер проекту



В.В.Кас'янок

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»



ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
КВП КМР «Міськводоканал»

О.О. Плахотнік

2018р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 66

від «01» 10 2018 року

на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення
м. Кам'янське

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
2. Найменування об'єкту: «Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 11-спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня» - дошкільний навчальний заклад «Єврика» Кам'янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18»
3. Адреса об'єкта: вул. 9 Травня, 18, м. Кам'янське
4. Вид будівництва: реконструкція
5. Проектна організація: ФОП Панченко В.О.
6. Нормативні терміни:
Проектування: – 2018 р.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді:
 - 14,76 м³/добу ,
 - на господарські потреби: 14,4 м³/добу ,
 - для поливу зелених насаджень: 0,36 м³/добу ,
 - максимальні витрати: 1,76 л/сек.
- Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода що подається відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 3. Місцем приєднання об'єкта до мереж централізованого водопостачання, використати підключення до водопровідної мережі Ду 250мм по вул. 9 Травня, з тиском води в точці підключення від 3 до 4,5 кгс/см².
 4. Мережа: *кільцева*.
 5. На водопровідному вводі об'єкту, який підлягає реконструкції, встановити:
 - **водомірний вузол** (розділ II Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») з **водолічильником**, типу, що входить до державного реєстру. Водолічильник установити на горизонтальній ділянці водопровідного вводу. Рекомендується водолічильник **типу «мокрохід» або «напівмокрохід»**. Типорозмір приладу обліку буде погоджено під час розгляду проекту реконструкції.
 - на полив зелених насаджень передбачити окремий водомірний вузол;
 - для пожежогасіння передбачити встановлення ПГ.
 6. Рекомендований матеріал вводу: поліетиленові труби.
 7. Глибина закладання труб: згідно із ДБН В.2.5-74:2013.
 8. Точка розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності мереж є колодязь з патрубком та запірною арматурою, в місці приєднання до водопровідної мережі Ду 250мм по вул. 9 Травня.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків: - **14.4** м³/добу;
- б) максимальне скидання стоків: - **3.16** л/сек;
- в) коефіцієнт нерівномірності: - **1.1** (табл. А.4, ДБН В.2.5-64:2012);
- г) БСК5: до - **200** мгО₂/дм³.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, та місцевими Правилами приймання міста Кам'янське, згідно з рішенням Кам'янської міської ради виконавчого комітету від 23 квітня 2018 року за № 118. Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 936/15627.

2. Місцем приєднання каналізаційного випуску об'єкта, є існуючий колодезь, внутрішньо квартальної каналізаційної мережі Ду 150мм в районі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 11».

3. Точка розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності мереж, є обріз трубопроводу каналізаційного випуску об'єкта, в колодезі, в місці приєднання до каналізаційного трубопроводу Ду 150мм в районі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 11».

4. Особливі умови:

- приєднання до мереж водовідведення виконати з встановленням контрольного колодезя;
- приєднання до мережі водовідведення виконати з встановленням запірною пристрою з можливістю опломбування.

5. Поверхневий і дренажний стік, умовно чисті та агресивні стічні води, осади локальних очисних споруд, в тому числі жироловлівачів, у комунальну систему каналізації міста не приймаються. Проект зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення об'єкта у одному примірнику передається на розгляд і зберігання КВП КМР «Міськводоканал».

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно-каналізаційних мереж.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Технічний директор

О.І. Яровой

Директор зі збуту

Л.М. Чорна

Начальник дільниці з експлуатації мереж водопроводу

І.В. Лавриненко

Начальник дільниці з експлуатації мереж каналізації

Л.І. Борик

Начальник виробничо-технічного відділу

Ю.Л. Пилипенко

Замовник зобов'язаний:

1.Роботи з приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення виконувати під технічним наглядом представника КВП КМР «Міськводоканал».

2.Дозвіл на користування послугами водопостачання та водовідведення оформити в установленому порядку через укладання договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення «Міськводоканал».

Технічні умови отримав _____

/від замовника/

_____ /прізвище, ім'я, по батькові/

_____ /підпис/

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД»
_____ Олександр БУРЧАК

« ____ » _____ 2022 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до систем централізованого питного водопостачання

та централізованого водовідведення № 25

від « 24 » _____ 10 _____ 2022 року

м. Кам'янське

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
2. **Найменування об'єкту:** «Реконструкція окремо розташованого комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам'янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18»
3. **Адреса об'єкта:** м. Кам'янське, вул. 9 Травня, 18
4. **Вид будівництва:** реконструкція
5. **Проектна організація:** ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ГРУПА "ЖИТЛОБУД-1"
6. **Нормативні терміни:**
Проектування: – 2022 р.
Будівництва: – 2022 р.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. **Потреба у воді:** 14,76 м³/добу;
 - на господарські потреби 14,40 м³/добу;
 - на полив зелених насаджень 0,36 м³/добу;
 - на пожежогасіння 2,6 л/с;
 - максимальні витрати: 1,76 л/сек.

Відпуск води проводиться цілодобово.

2. Вода що подається відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171.

3. Місцем приєднання водопровідної мережі (II ввід) згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є водопровідна мережа Ду 500 мм по вул. 9 Травня, з тиском у точці підключення від 4,5 до 5 кгс/см².

4. Мережа: *кільцева*.

5. На ділянці мережі, що проектується, встановити:

- колодязь з запірною арматурою в місці приєднання до водопроводу Ду 500 мм по вул. 9 Травня;

- для забезпечення пожежогасіння об'єкту передбачити встановлення пожежного гідранта.

6. Рекомендований матеріал вводу: поліетиленові труби.

7. Глибина закладання труб: -

8. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати в місці приєднання (розділ II Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та п.11 розділ III «Про внесення змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України») з водолічильником Ду 15 мм, типу, що входить до державного реєстру. Рекомендується водолічильник класу «С», антимагнітний.

В.о. Начальника виробничо-технічного відділу



Тимофій ПОДОРВАНОВ

Замовник зобов'язаний:

1. Роботи з приєднання до систем централізованого питного водопостачання виконувати під технічним наглядом представників КАМ'ЯНСЬКОГО ВКГ КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД».

2. Дозвіл на користування послугами водопостачання та водовідведення оформити в установленому порядку через укладання договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення з КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД».

3. Строк дії технічних умов складає **три роки** з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та /або централізованого водовідведення.

Технічні умови отримав _____


/від замовника/

/прізвище, ім'я, по батькові/

/підпис/

М.П.

**Схема інженерних мереж
із визначенням розмежування балансової належності**
об'єкта: **«Реконструкція окремо розташованого комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам'янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18»**
за адресою: **м. Кам'янське, вул. 9 Травня, 18**

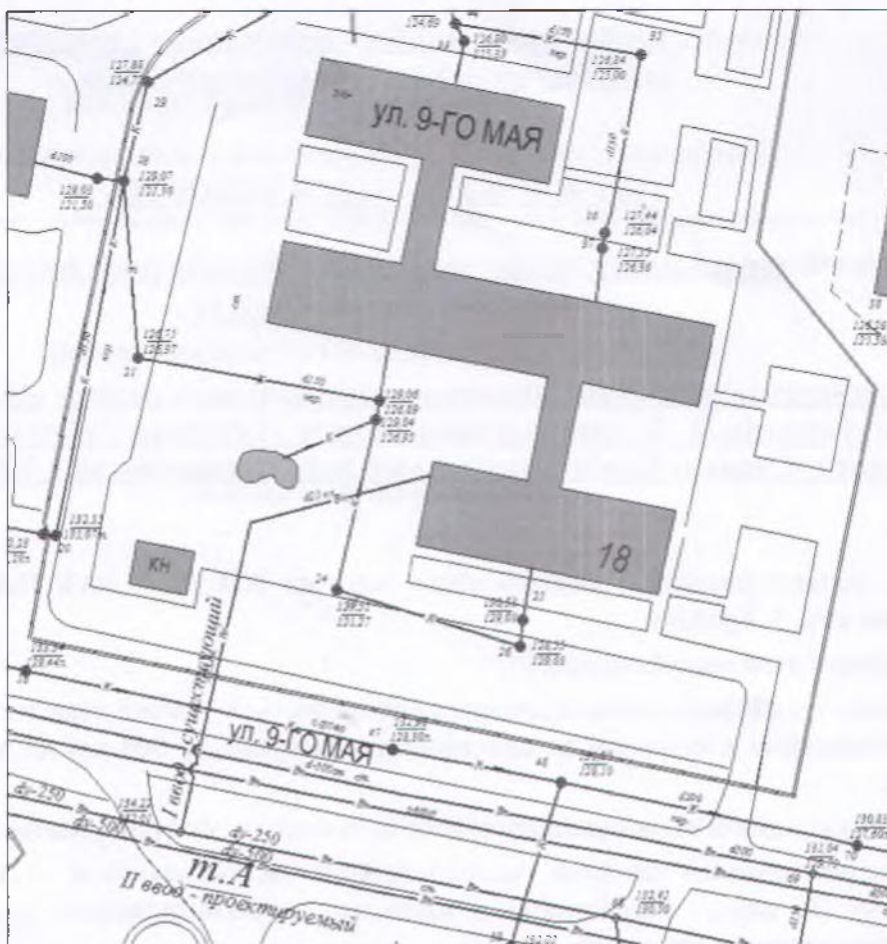

Точки приєднання вказані орієнтовно, остаточні місця приєднання будуть визначені проектними рішеннями.

ПАМ'ЯТКА

Споживачі, у яких виявлено порушення п. 2 розділу IV змін до «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №97 від 19.04.2021 р., підлягають відключенню від системи централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, а витрати на від'єднання/приєднання оплачуються цими споживачами.

Строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та /або централізованого водовідведення.

Начальник ділянки з експлуатації
мереж водопроводу

Ігор ЛАВРИНЕНКО

В.о. Начальника виробничо-технічного відділу

Тимофій ПОДОРВАНОВ

Замовник

Дмитро ГУБСЬКИЙ



**КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКВОДОКАНАЛ"**

51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 16, тел./факс 3-68-03
Код ЄДРПОУ 33855098 р/рах. 26007050272226 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299,
E-mail: mail@myk.dp.ua

09.10.2018 № 06-06/09-1473
на № _____

Заступнику директора
департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва
Кам'янської міської ради

МАКСИМЕНКУ О.О.

вул. Москворецька, 14, м. Кам'янське, 51931


Щодо погодження РП по об'єкту
«Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального
закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11-
спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних
мов I ступеня-дошкільний навчальний заклад «Єврика»
Кам'янської міської ради за адресою: вул.9 Травня,18)

На Ваш запит щодо погодження робочого креслення демонтажу
інженерних мереж, згідно наданого на розгляд додатку, КВП КМР
«Міськводоканал» повідомляє наступне.

Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання та водовідведення,
визначені на кресленнях, як такі що демонтуються, не знаходяться на
балансі нашого підприємства. Через що, вирішувати питання щодо їх
демонтажу не належить до компетенції КВП КМР «Міськводоканал».

При цьому, відповідно до листа щодо надання технічних умов на
приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення,
фахівцями підприємства були розроблені ТУ № 66 від 01.10.2018р. Розгляд
робочого проекту (а саме частин ВК та НВК) на відповідність ТУ можливо
буде виконати після його розробки проектною організацією.

Додаток: на 2 арк.(тільки адресату)

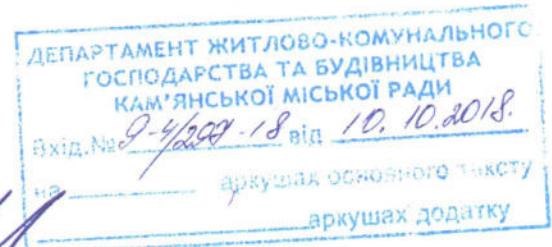

Генеральний директор

О.О.Плахотнік

Пилипенко