



ФОП Сорокіна Л.В.

Україна, вул.Герцена, 28А, м.Первомайськ, Миколаївська обл. email:sova4545@ukr.net

Проектні роботи - Кваліфікаційний сертифікат АР N020083

Згідно з завданням на проектування "Нове будівництво об'єкту з надання послуг у сфері побутового обслуговування: автомийки з будівлею сервісного обслуговування водіїв" водопостачання буде здійснюватися від існуючого колодязя ВК(див.генплан), який знаходиться на території проектування і підключений до централізованої мережі вул. Загородна згідно з техумовами на домовладіння, виданого КП "Первомайськводоканал" Первомайської міської ради (див додаток1)

ГП проекту



Сорокіна Л.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ:



Директор Комунального підприємства
«Первомайськводоканал» Первомайської міської ради
Онуфрієнко М.В.
(підпис) (П. І. Б.)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 3

від 25 _____ 01 _____ 2022 року

домоволодіння

(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Первомайська
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник - Молдован О.В.
2. Найменування об'єкта будівництва: домоволодіння
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва : вул.Київська,84
кадастровий номер _____
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, N телефону, П. І. Б. ГП) _____
6. Нормативні терміни:
Проектування _____ 2022 р. _____
Будівництва _____ 2022 р. _____
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____ 2022р.
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків **0,36 куб. м/добу**;

б) максимальне скидання стоків _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК5 **не більше 300 г/м³**;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

СПАР не більше 20 г/м³; завислі речовини не більше 500 г/м³; жири рослинні та тваринні не більше 10 г/м³; кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини не допускаються

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Первомайська №183 від 25.04.2013 року, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, Наказу «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України №541 від 24.10.2012 року.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) **Лінію каналізації прокласти поліетиленовими трубами діаметром 100 мм згідно БніП.**

Каналізація є власністю абонента та ним обслуговується.

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є **лінія каналізації по вул. С.Білоуса, ДУ150 мм (згідно з ситуаційною схемою).**

4. Точка розподілу є : **колодязь включно на випуску каналізації від будівлі за межами ділянки водокористувача**

5. Особливі умови : **необхідність обладнання випуску (решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальними очисними спорудами промислових стоків на території**

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді $0,36\text{м}^3$ з 0 до 24 годин.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю
(повністю, є відхилення за показниками _____)
3. Місцем підключення до водопроводу є лінія водопроводу по пров. С.Білоуса, діаметром 300 мм з тиском 3,5 атм (згідно із ситуаційною схемою). Лінію водопроводу прокласти поліетиленовими трубами ДУ 25 мм.
4. Мережа _____ тупикова _____
(кільцева, тупикова)
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити : колодязь (згідно з схемою), запірну арматуру в місці приєднання
6. Рекомендований матеріал для труб вводу – поліетилен ДУ 25мм
7. Глибина закладання 1,5 м (згідно із СніП 2.04.02-84).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати: лічильником, обладнаним захистом від впливу зовнішнього магнітного поля, ДУ лічильника 25-20 мм, фільтром для очистки води, зворотнім клапаном, 2 вентиля (до фільтра та після зворотнього клапана).
Лічильник встановити в легкодоступному місці _____
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови: Земляні роботи узгодити з МК ЖКГ, кабельними службами, ПУЕГГ, (необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

Водопровідний ввід є власністю абонента та ним обслуговується.

10. Точка розподілу є : межа території з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі КП «Первомайськводоканал»

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Начальник ВТВ



Савва Н.І.
(підпис, прізвище та ініціали)
М. П.

підприємства, обладнання контрольних колодязів .)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

8. Особливі умови: земляні роботи узгодити з МК ЖКГ, кабельними службами, ПУЕГГ.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Начальник ВТВ



_____ Савва Н.І. _____
(підпис, прізвище та ініціали)
М. П.


Комунальне підприємство Первомайської міської ради
" Первомайськводоканал "

м. Первомайськ тел. 7-57-03

Технічні умови на встановлення водолічильника № 4 від 25.01 2022р.

Абонент Моробан О.В. за адресою Київська, 84

1. Встановити лічильник обладнаний захистом від впливу зовнішнього магнітного поля у легкодоступному місці з надійною гідроізоляцією.
2. Діаметр лічильника повинен відповідати діаметру вводу.
3. При установці водолічильника повинні бути дотримані вимоги, викладені у паспорті.
4. Фільтр для очистки води встановлюється між вентилями та водолічильником. Гайка фільтру повинна мати отвір для опломбування.
5. Марка і типорозмір узгоджується з Водоканалом.
6. Встановлення лічильника допускається тільки за даною схемою.

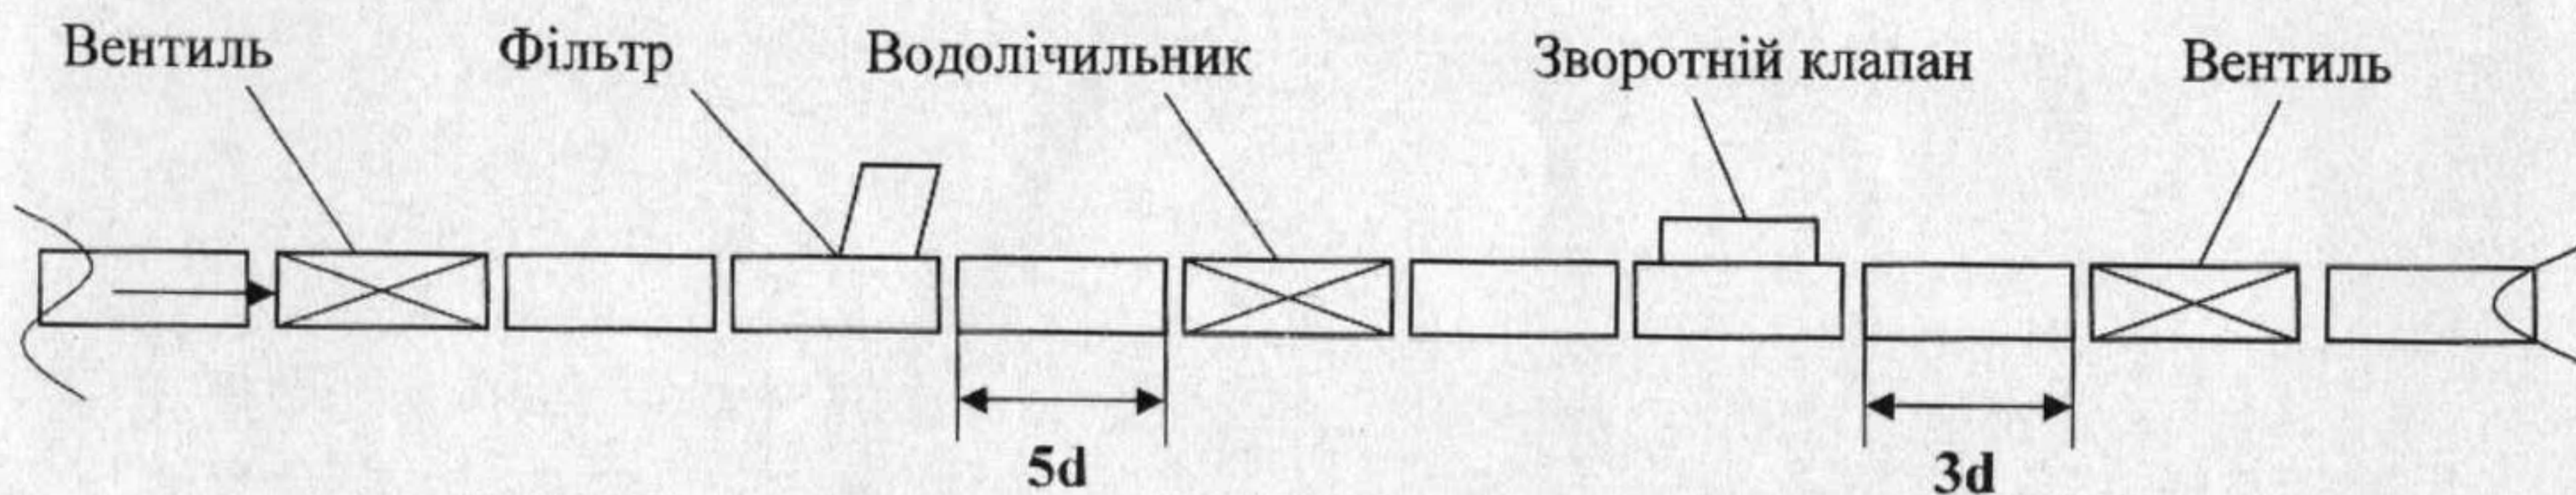

Довжина прямої ділянки труби до водолічильника повинна становити не менше 5d (п'ять діаметрів) підвідної труби, а після водолічильника не менше 3d. Відхилення від цих вимог допускається тільки на підставі вказівок у паспорті водолічильника.

7. Абонент щомісячно повинен знімати показання водолічильника та виконувати оплату спожитих послуг.
8. Абонент зобов'язаний допускати співробітників Водоканалу в перебігу будь-якого з днів робочого тижня для зняття контрольних показань водолічильника та перевірки оплати при пред'явленні ними службових посвідчень.
9. У квартирах з централізованим гарячим водопостачанням окремо встановлюють лічильник на труби з гарячою та холодною водою. У разі встановлення лічильника тільки на холодну воду кран з гарячою водою опломбовується співробітниками Водоканалу за заявою абонента. Абонент зобов'язаний повідомити теплопостачальну організацію про опломбування крана з гарячою водою.
10. При відмові Абонента допустити співробітника Водоканалу до лічильника, розрахунок за спожиті послуги здійснюється згідно «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах та селищах України» ін. 11.2. 11.9, а також за нормами БНіП (додаток №2 до Правил).

Директор КП «Первомайськводоканал»

М.В. Онуфрієнко

Акт опломбування

Опломбовано: « _____ » _____ 2022р.

Показання водоміра _____

адреса _____

Представник абонента _____

Акт опломбування

Опломбовано: « _____ » _____ 2022р.

Показання водоміра _____

адреса _____

Представник абонента _____