



ФАРМІНЖІНІРІНГ

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

№ 31/1-148 від 08.07. 2020р
На № _____ від _____ 20 _____ р.

УКРАЇНА
03134, м. Київ, вул. Миру, 17
тел. (044) 205-41-27
(044) 205-41-29
факс (044) 406-03-63
E-mail: farming1@bhfz.com.ua

**Департамент з питань державного
архітектурно-будівельного контролю
міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)**

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-А

Повідомляємо, що для розробки проектної документації по об'єкту "Реконструкція будівель корпусів №15 (літ. А), №176 (літ.1Б), №17е (літ.1Ш), №17а (літ.1Щ), 17д (літ 1Ч) під склад готової продукції (корпус №176)" (далі – Об'єкт) отримувати технічні умови на водопостачання та каналізування не має необхідності.

На даний час на території ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» знаходиться діючий водомірний вузол. Згідно виконаних розрахунків та договорів на водопостачання та каналізування визначено, що у збільшенні існуючих потужностей немає необхідності і всі потужності, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення (водопостачання та каналізування) Об'єкта, що проектується, передбачені в рамках діючих договорів.

З повагою,

/ Директор

Головний архітектор проекту



В.В.Шевчук

Т.П.Дмитрієва

„Абонент”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

(посада)

ПАТ НВЦ „Борщагівський ХФЗ”

(назва організації)

Хрестанів Р.В

(П.І.Б.)

20 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

Управління експлуатації

водопровідних мереж ДЕВГ

ПАТ „АК „Київводоканал”


В.М.Бадічка

„14”

04

2015 р.

М.П.



А К Т № 299

меж обслуговування зовнішніх водопровідних мереж

м. Київ

„14”

04

2015 р.

Ми, що нижче підписались, представник ПАТ „АК „Київводоканал” в особі начальника Району експлуатації водопровідних мереж № 9 УЕВМ ДЕВГ

Поліщук В.В

(П.І.Б.)

та представника „Абонента”

ПАТ „НВЦ „Борщагівський ХФЗ”

(назва організації)

в особі

Хрестанів Р.В

(посада, П.І.Б.)

склали цей акт в тому, що водопостачання об'єкту

Фармацевтський завод

(назва)

розташованого за адресою

вул Микола 17

здійснюється із зовнішніх водопровідних мереж (вуличної, внутрішньоквартальної) Д = 500 мм, Д=100мм по вул. _____

(див. схему на звороті).


Станом на 30.03.2015 зовнішні водопровідні мережі на межі обслуговування знаходяться в технічно справному стані

Зовнішні водопровідні мережі (вуличні, внутрішньоквартальні), _____

колодязі камери та запірні арматури на них, побудовані на замовлення _____

(назва замовника)



Примітка: складено в 4 – х примірниках

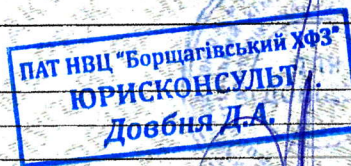


КОPIЯ ВІРНА

Схема зовнішніх водопровідних мереж

за адресою ВУЛ. МАРУ, 17

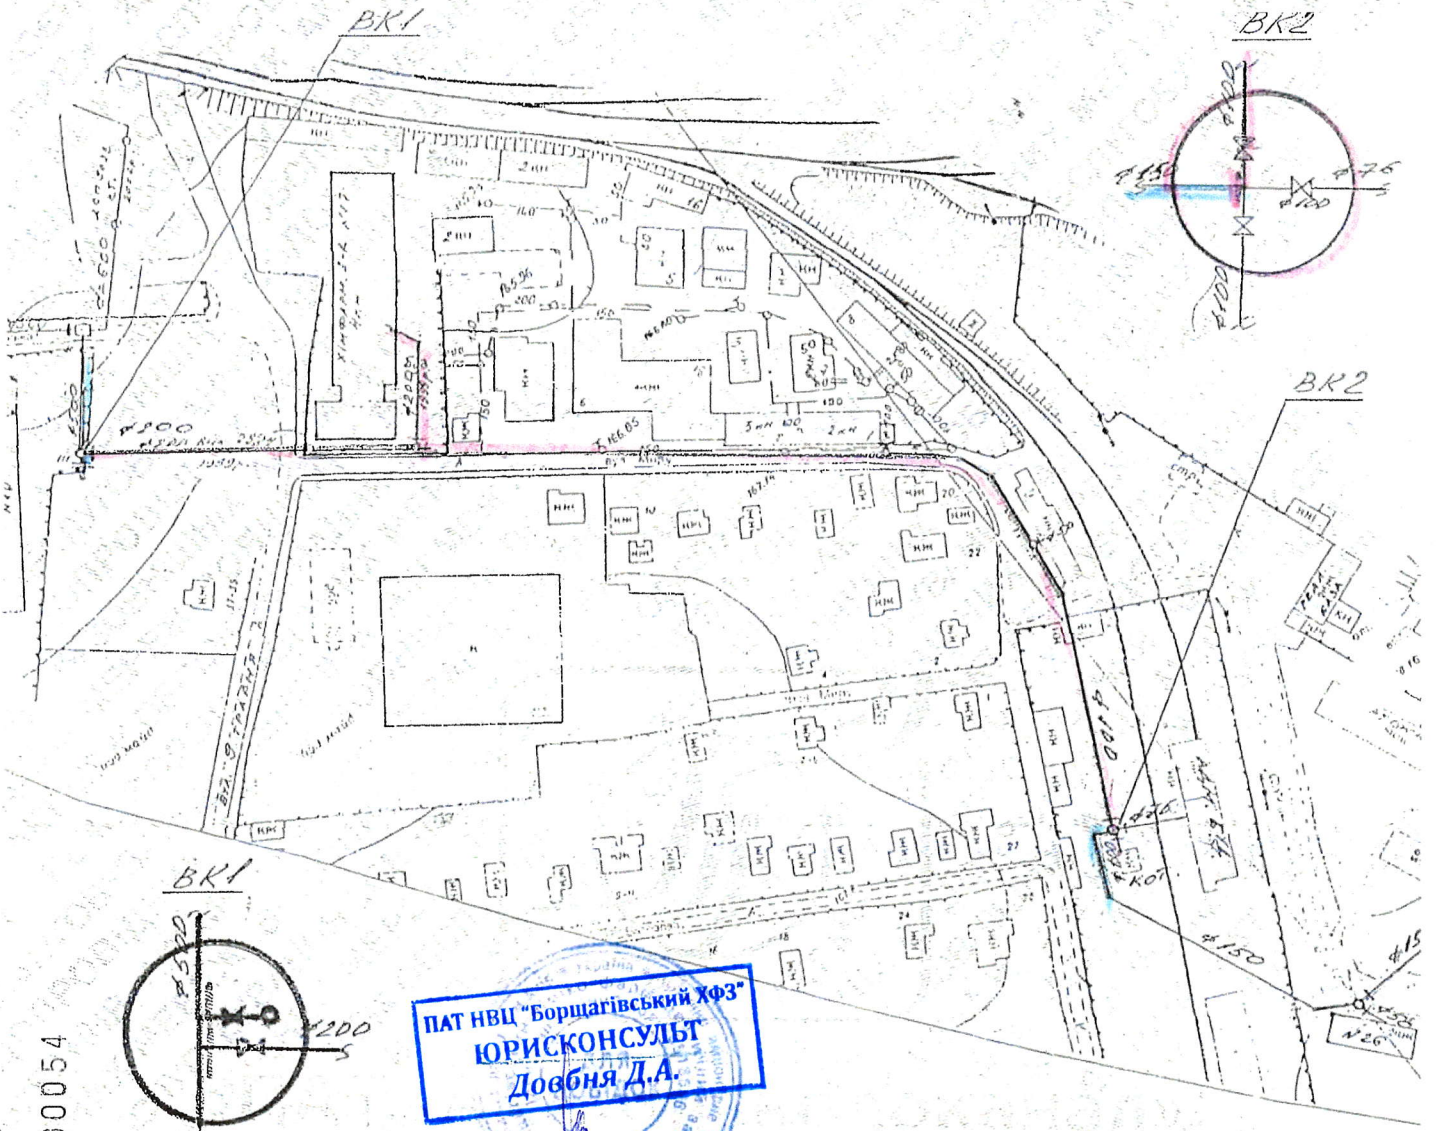

Умовні позначення:



ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Довбня Д.А.

Водопровідні мережі ПАТ "АК „Київводоканал“

Межа обслуговування водопровідних мереж

Водопровідні мережі, які не перебувають у володінні і користуванні ПАТ "АК „Київводоканал“

Представник «Абонента»

Хредтань Р.В.

(П.І.Б.)

(підпис)

31.03.15

Представник ПАТ "АК „Київводоканал“
начальник РЕВМ № 9

Поліщук В.Д.

(П.І.Б.)

(підпис)



"БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ПАТ НВЦ "Борщягівський ХФЗ"
03134, Україна, м.Київ-134, вул. Миру, 17
тел: (044) 205-41-10, 205-03-10
e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
IBAN: UA383808050000000026008427683
АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

№ 0721/05-09 від 05.07 202 1 р.

На № _____ від _____ 202 _____ р.

**Департамент з питань державного
архітектурно-будівельного
контролю міста Києва
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-А

Повідомляємо, що водопровідна мережа, яка прокладена по всій території ПАТ НВЦ «Борщягівський ХФЗ» знаходиться на балансі підприємства за інв.№101243003 «Мережа водопроводу підприємства». Згідно Акту розподілу меж обслуговування зовнішніх водопровідних мереж від 31.12.12 р. № 299, всі внутрішні водопровідні мережі обслуговуються та знаходяться на балансі ПАТ НВЦ «Борщягівський ХФЗ».

З повагою,



Технічний директор

Головний бухгалтер

С.О. Горбач

А.Г. Коваленко