

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ»
ЄДРПОУ 30420987
Тел. +380675621615
Адреса: вул. Теплична, 1
с. Єлизаветівка, Петриківський
р-н, Дніпропетровська обл.,
Україна, 51831



LIMITED LIABILITY
COMPANY GREENHOUSE
COMPLEX DNIPROVSKY
EDRPOU 30420987,
Tel.+380675621615
Address: Teplichnaya Street,
1, Elizavetovka, Petrikovsky
District, Dnipropetrovsk
Region, Ukraine, 51831

28.06.2022р.

Технічні умови з водопостачання та водовідведення по проєкту:
«Нове будівництво резервної котельні потужністю 24 МВт на органічному
паливі (тріска та агропелети) для тепличного комплексу, розташованого за
адресою: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка,
вул. Теплична, 1»


Водопостачання

1. Точку підключення до системи водопостачання виконати від існуючих мереж водопостачання підприємства;
2. Існуючий водопровід – поліетиленовий діаметром 160мм;
3. Джерело водопостачання існуючи свердловини, згідно дозволу на спеціальне водокористування №648/ДП/49д-19 від 07.10.2019р.;
4. Напір у точці підключення – 40 м. вод. ст.;
5. Передбачити встановлення пожежного гідранту з витратою води 10 л/с.
6. Витрати води на котельню згідно розрахунку;
7. Передбачити внутрішнє пожежогасіння котельні;
8. Зовнішній водопровід виконати підземно з поліетиленових труб;
9. Проєкт виконати з дотримання вимог ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди".

Водовідведення

1. Передбачити виробничу та побутову каналізацію від котельні;
2. Відведення стоків від санвузлів котельні виконати у колодязі с подальшою відкачкою та утилізацію побутових стоків;
3. Виробничу каналізацію підключити до колодязя-охолоджувача з подальшим під'єднанням до існуючої каналізації підприємства;
4. Матеріал труб для побутової каналізації – ПВХ, для виробничої – чавун.
5. Проєкт виконати з дотримання вимог ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди"

Директор ТОВ «ТК «ДНІПРОВСЬКИЙ»

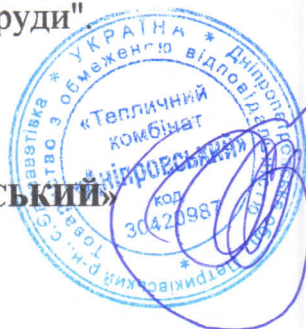

Сергій ЗАДОРОЖНІЙ