

№ 09-06/23-З

09 червня 2023 року

Голові Наглядової ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "КЕЙЛІНГ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
43939523 Місцезнаходження юридичної
особи: 01014, місто Київ, вул. Болсуновська,
будинки 6, Шмаглій Ю.А. Від імені, в
інтересах та за рахунок якого на підставі
Договору №04112022-КУА про управління
активами від 04.11.2022 р. діє ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРОФІНВЕСТ»
директор Терещенко Л.С.

Шановні Юрії Анатолійович та Людмила Сергіївна

Даним листом повідомляємо Вам, що згідно наданої Вами технічної інформації (Додаток 1), водопостачання та водовідведення згідно проекту передбачає по діючому договору про надання централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, в зв'язку з чим відсутня необхідність отримання технічних умов водопостачання та водовідведення.

Перелік додатків:

1. Додаток №1 – ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ про водопостачання та водовідведення об'єкта по вул. Екскаваторна, 37-А у м.Києві.

Фізична особа-підприємець



Д.О. Шуть

ЗАТВЕРДЖУЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТ-ДІ»

Директор

Антон РОСИНСЬКИЙ

06 червня 2023 р.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

про водопостачання та водовідведення об'єкта по вул. Експлуаторна, 37-А у м.Києві.

Керуючись вимогами пункту 2.3.8. договору оренди №2022-01-3 від «18» січня 2022 року, укладеного між ТОВ «БТ-ДІ» та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕЙЛІНГ», ТОВ «БТ-ТІ» заключили договір з Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» №27105/5-01 від 07.11.2022 р. про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Господарсько-питне та протипожежне водопостачання будівель складів виконується від зовнішніх мереж водопроводу Ø150мм. Джерелом водопостачання є міська мережа кільцевого водопроводу по вул. Чистяківська, від якої на будівельний майданчик виконується відгалуження для забезпечення зовнішнім та внутрішнім протипожежним водопостачанням будівель складів з потрібним напором на ввіді 40 метрів водяного стовпа.

Централізоване водовідведення стічних вод виконується у мережі Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» з мереж споживача по вул. Чистяківська.

Директор ТОВ «БТ-ДІ»

Антон РОСИНСЬКИЙ

063-305-93-57

1482/0/8/17-22

1194

13.09.22
акт, запис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА

«Заявник»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

(посада)
ТОВ «БТ-ДІ»

(назва організації)

Антон Росинський

(підпис) (І.П.)

38508825 20 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора -

директор ДЕВГ ПрАТ «АК «Київводоканал»

Володимир ДАРАГАН

14 09 2022 р.

М.П.

АКТ № 335

меж обслуговування зовнішніх водопровідних мереж

м. Київ

14 09 2022 р.

Ми, що нижче підписались, представник ПрАТ «АК «Київводоканал» в особі
начальника Району експлуатації водопровідних мереж № 11 УЕВМ ДЕВГ

Олег БОЛОТНИЧ

(І.П.)

та представника «Заявника»

ТОВ «БТ-ДІ»

(назва організації)

в особі

Росинський А.П.

(посада, І.П.)

склали цей акт в тому, що водопостачання об'єкту

адміністративний будинок

(назва)

розташованого за адресою

вул. Чистяківська, 30

здійснюється із зовнішніх водопровідних мереж (вуличної, внутрішньоквартальної)

Д = 150 мм

по вул. Чистяківській

(див. схему на звороті).

Станом на 11.08.2022 зовнішні водопровідні мережі на межі обслуговування
знаходяться в технічно справному стані



Зовнішні водопровідні мережі (вуличні, внутрішньоквартальні),

колодязі камери та запірна арматура на них, побудовані на замовлення


(назва замовника)

Примітка: складено в 4 - х примірниках

Схема зовнішніх водопровідних мереж
за адресою вул. Чистяківська, 30

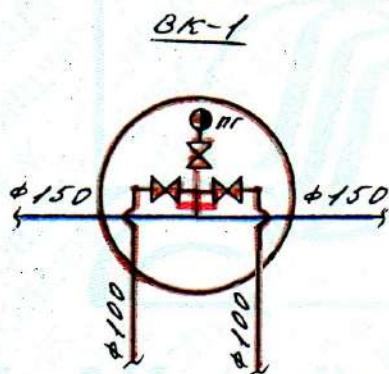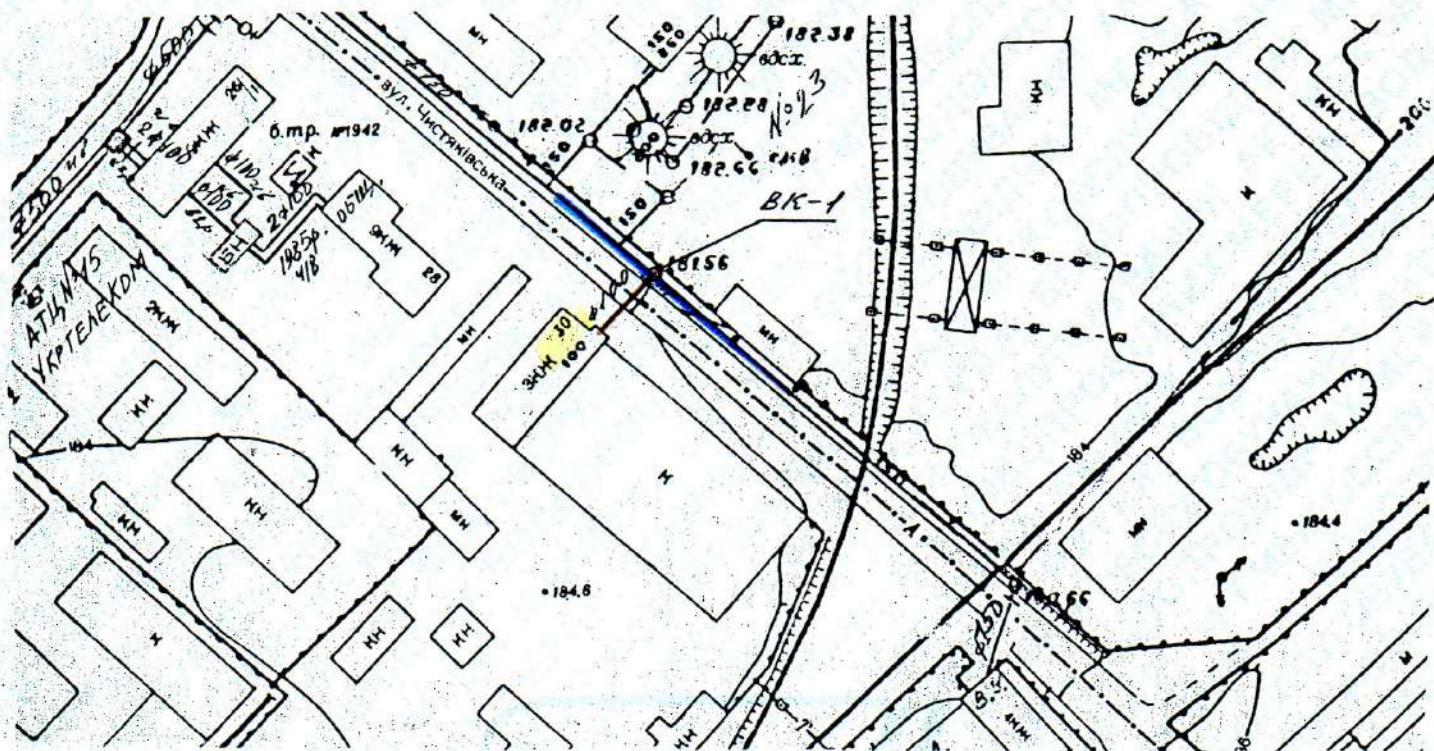

Умовні позначення:



Водопровідні мережі ПрАТ «АК «Київводоканал»

Межа обслуговування водопровідних мереж

Водопровідні мережі, які не перебувають у володінні і користуванні ПрАТ «АК «Київводоканал»


Представник «Заявника»

Антон розкошский
(І.П.)
(підпис)

Представник ПрАТ «АК «Київводоканал»
начальник РЕВМ № 11

Олег Болотний
(І.П.)
(підпис)

СХЕМА
каналізаційної мережі

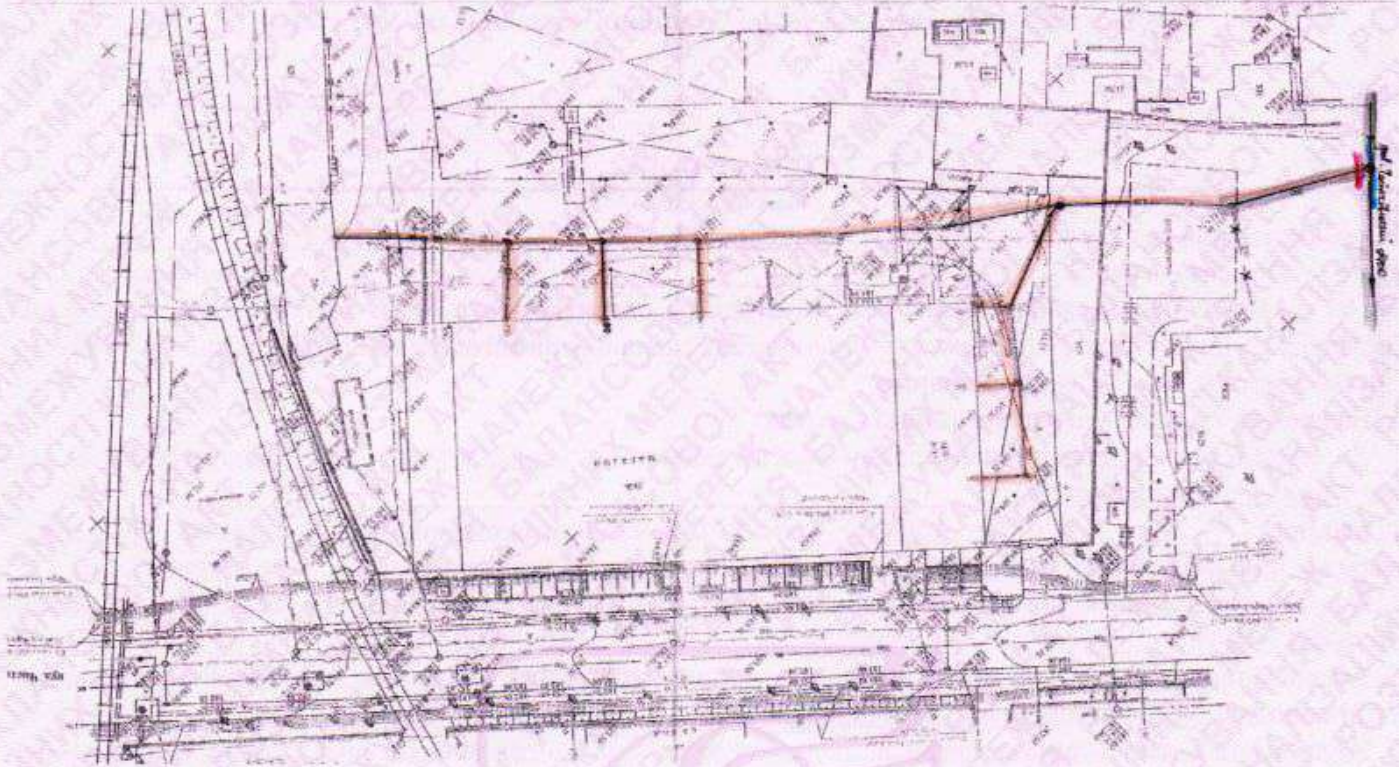

Технічна характеристика каналізаційної мережі :

1. Магістраль дворова каналізаційна мережа
2. Тип прокладки траншейний
3. Діаметр трубопроводів 150/200 мм.
4. Каналізаційна мережа абонента $L =$ 200,0 п. м.
5. Каналізаційна мережа спільного користування $L =$ - п. м.
6. Матеріал труб кераміка

Умовні позначення :

1. Каналізаційна мережа, що знаходиться на балансі «Абонента» —
2. Каналізаційна мережа, що знаходиться на балансі ДЕКТ —
3. Межа балансової належності (відповідальності) —
4. Каналізаційна мережа спільного користування



М. П.

Начальник РЕКМ № 3



ПрАТ «АК «Київводоканал»

М. П.



М. П.

(підпис)

Вадим ІВЖЕНКО /