


## УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

п. 2.1. читати у наступній редакції:

1. Санітарно-технічні показники стічних вод: а) середньодобове скидання стоків –  $51,44\text{ м}^3/\text{добу}$ , в тому числі промислові стоки –  $24,78\text{ м}^3/\text{добу}$ ; б) максимальне скидання стоків –  $0,6\text{ л/с}$ ; в) коефіцієнт нерівномірності- відсутнє, БСК5 –  $250\text{ мг/л}$ , згідно Рішення виконавчого комітету міської ради м. Запоріжжя від 28.01.2019р. №24; характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скидання стічних вод): не більше допустимих концентрацій згідно Рішення МВК № 24 від 28.01.2019р. Стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5- 75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізування м. Запоріжжя, затвердженими Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.01.19 № 24.

Дані додаткові технічні умови є невід'ємною частиною ТУ №514/2006 від 03.08.2006.

Додаткові технічні умови № 164/2018(3116) від 05.04.2018 є оновленими

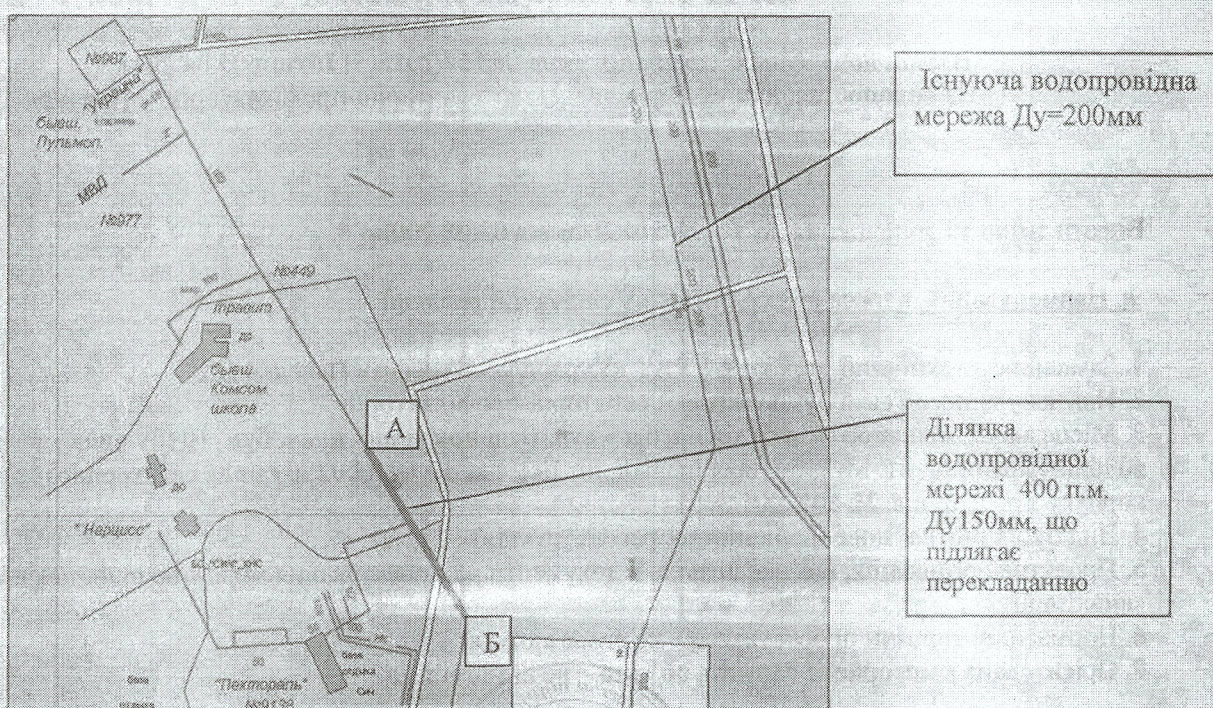

Директор технічний

А.А. Шаповал

ТВ, Білаш Л.В. 289-02-48