



# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Поштова адреса: вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., 89412,  
р/р № UA793123560000026006005609369 в ЗОУ АТ «Ощадбанк» в м. Ужгород,  
МФО 312356, код за ЄДРПОУ 00131529, тел. факс (0312)61-98-83  
Вплат з реєстру платників ПДВ № 1728064500031, ПІН 001315207010  
E-mail: kanc@zakarp.at.energy

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток №1  
до договору про тимчасове  
приєднання до електричних  
мереж  
від 21.09.2023 року  
№ ТУ005490-210923-1-06-14-2-  
000000-1

Дата видачі 21.09.2023 року

будівництво цеху по виробництву пластикових виробів. Куцша Неля Іванівна  
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Хустський р-н., Драгівська ОТГ, с. Золотарьово,  
вул. Економічна, 1 (2125383200:01:001:0322)

Функціональне призначення об'єкта: будівництво цеху по виробництву пластикових виробів.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії  
0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої  
дозволеної (приєднаної) потужності: 200 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 200 кВт

Напруга в точці приєднання 0.4 кВ

### ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1. Тимчасове джерело електропостачання ПС 110/10 Драгово (Т-1)  
номер:

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності ПЛ-10 Л-15-12 Золотарьово

4.3. Тимчасова точка приєднання РП-0,4 кВ проєктованого ТП-10/0,4 кВ

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в  
тимчасовій точці приєднання електроустановки.

#### I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мере  
внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до міс  
розташування електроустановок замовником):

5.1.1. Від РП-0,4 кВ проєктованої ТП-10/0,4 кВ до об'єкту побудувати ЛЕП-0,4 кВ (тип та пра  
прокладки визначити проєктом)

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту в  
перенапруги:

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва і  
реконструкції об'єктів електромереж:

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

5.4.1. Під час проєктування та при здійсненні будівництва об'єктів на відведеній земельній ділянці  
необхідно забезпечити безумовне дотримання норм та вимог правил охорони електричних мереж (далі  
ПОЕМ), передбачених: Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зе  
енергетичних об'єктів» (схвалений ВРУ 9 липня 2010 року № 2480-VI, зі змінами), «Правилами охоро  
енергетичних мереж» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. за № 145,  
та «Правилами улаштування електроустановок» (затверджено наказом Міністерства енергетики та

2. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно викопати:
- 12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): –
- 12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту в перенапруги: –
- 12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва реконструкції об'єктів електромереж: –
- 12.4. Вимоги до безпеки електропостачання: –
13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: –

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу)

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу \_\_\_\_\_;

в мережах суб'єкта господарювання \_\_\_\_\_

Заступник директора комерційного з контролю технологічних витрат електричної енергії

Заступник технічного директора

В. о. начальника енергоінспекції

Ярослав БІГАН

Михайло НІМЕЦЬ

Віктор МАЛОШ

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Закарпаттяобленерго"  
вул.Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район,  
89412  
р/р UA 79312356000026006005609369  
у ЗОУ АТ "Ощадбанк"  
МФО 312356  
ЄДРПОУ 00131529  
ПІН 001315207010  
свідоцтво платника ПДВ № 1728064500031

Замовник:

Куципа Неля Іванівна  
Закарпатська обл., Тячівський р-н., Углянська ОТГ  
с.Угля, вул.Першотравнева, 37  
паспорт ВР №456617  
видалий 20.08.2011 Тячівським РВ УМВС України  
в Закарпатській області  
Контактний тел.: 0673121225

М.П.

директор технічний

Сухан В.В. /




М.П.

/ Н.І.Куципа /  
(Підпис, П.І.П.)

21.09.2023

Якщо наявність вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пагляду (контролю) в галузі електроенергетики.



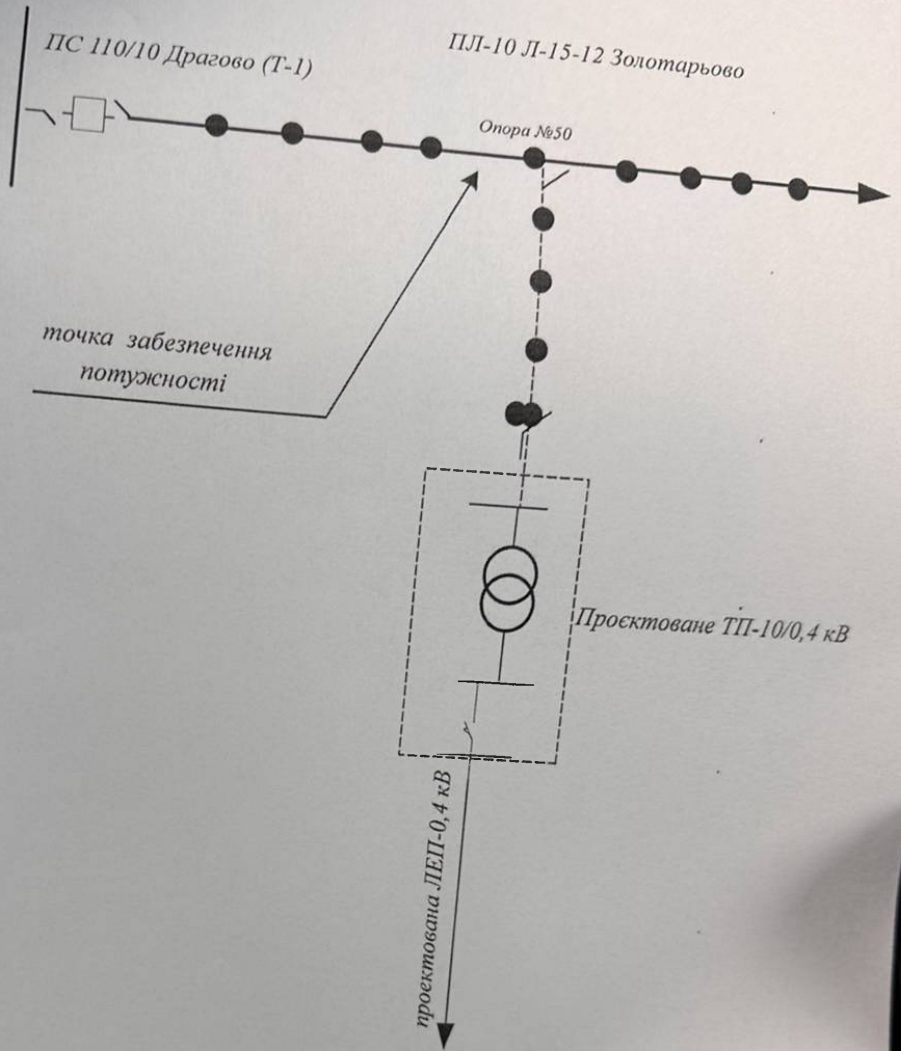

			Дата
Виконав			
Перевірив			

Однолінійна схема приєднання