



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СЕРЕДЬНОГО ДНІПРА

вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел.: (044) 275-00-35

E-mail: kyivvodgosp@ukr.net, сайт: www.buvrd.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 20577457

від 05.09 2022 р. № 06-12/709

на № 103-23/08/22 від 23 серпня 2022 р.

Директору
ТОВ «ДЖЕНІУС РЕАЛ ЕСТЕЙТ»
ДЕМЧУКУ В.А.

03039, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 42

Щодо надання рекомендацій
із визначенням точки
скиду дощових стоків

Шановний Володимире Анатолійовичу!

Басейновим управлінням водних ресурсів середнього Дніпра (далі - БУВР середнього Дніпра, код ЄДРПОУ 20577457) розглянуто Ваше звернення від 23 серпня 2022 №103-23/08/22 щодо надання технічних рекомендацій на скид очищених дощових вод на земельних ділянках за кадастровими номерами 3223155400:03:013:0094, 3223155400:03:011:0001, 3223155400:03:015:0008 по об'єкту «Нове будівництво житлово-громадського комплексу за адресою смт. Козин Обухівського району Київської області» .

Точка скиду очищених дощових вод планується в канал в межах захисного масиву ділянки правобережної заплави р. Дніпро, огороженого від Канівського водосховища дамбою «Конча Заспа – Чапаївка».

БУВР середнього Дніпра вважає за можливе здійснення скиду очищених дощових вод у канал в межах захисного масиву ділянки правобережної заплави р. Дніпро при умові виконання наступних технічних рекомендацій:

- проектну документацію на будівництво очисних споруд дощових вод на земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:013:0094, 3223155400:03:011:0001, 3223155400:03:015:0008 за адресою смт. Козин Обухівського району Київської області розробити відповідно до вимог чинного законодавства;

- замовнику отримати технічні, а також інші вихідні дані для проектування очисних споруд в установленому законом порядку;

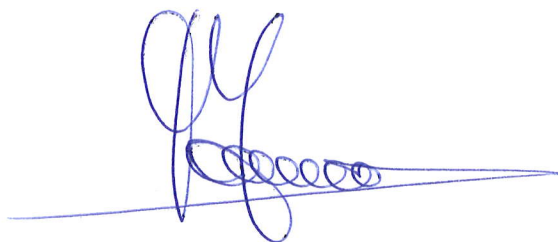
- показники якості очищених дощових вод довести до нормативів водойм рибогосподарського призначення;

- місце скидання очищених стоків облаштувати залізобетонним оголовком, закріпити дно та укоси каналу-водоприймача залізобетонними плитами для уникнення розмиву ґрунту, проектні рішення даного вузлу відобразити на кресленні;

- передбачити облаштування місця для відбору проб води, для спостереження за її якісним станом;
- проектну документацію погодити в установленому законодавством порядку;
- до виконання будівельних робіт приступити після отримання необхідних дозвільних документів;
- термін даних рекомендацій 2 роки.

З повагою

Начальник

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal tail.

Микола УРУПА