


Погоджено

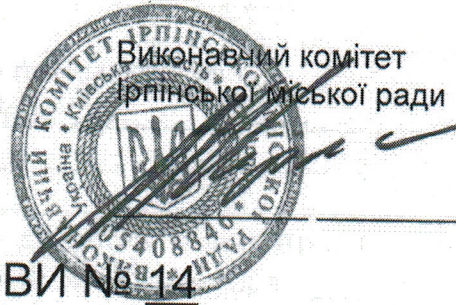

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 14

від 05 лютого 2018р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) «Житлові будинки з вбудовано-прибудинкованими приміщеннями нежитлового призначення» ТОВ «Доброград Гостомель»

(найменування об'єкту)

### Загальні дані

1. Адреса об'єкту смт Гостомель вул. Свято-Покровська, 73
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове будівництво
3. Проектна організація - \_\_\_\_\_
4. Нормативні строки проектування 2020 р. будівництва 2020-2022 р. введення до експлуатації -
5. Кошторисна вартість об'єкту -
6. Підрядна організація -

### Умови водопостачання

1. Споживання води 67,85 м<sup>3</sup>/добу
2. Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно
3. Вода відповідає державним стандартам ДСаН Пін 2.2.4-171-10
4. Місце підключення до міської мережі Ø 160 мм. Водопровідна мережа по вул. Свято-Покровська зі встановленням оглядового колодязя та запірної арматури на місці підключення.
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м. водомірні вузли обладнати по ДБН В 2.5.74:2013 на ввіді в житловий будинок встановити електромагнітний водолічильник IPERL та репітер з вбудованим радіомодулем для дистанційної передачі даних і автоматизованого обліку питної води. Опломбувати представником КП «Ірпіньводоканал».
7. Особливі умови 1. Перед введенням в експлуатацію житлового будинку виконати хлоркування, промивку водопроводу.  
2. Влаштування плит огороження з колючою проволокою на насосній станції II-го підйому по вул. Остромирська (Військова частина)  
3. Заміна покрівлі насосної станції II-го підйому по вул. Остромирська (Військова частина).  
4. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».



## УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ № 14

1. Санітарно-технічні показники стічних вод, що приймаються:

а) середньодобова кількість стоків 66,28 м<sup>3</sup>/добу

б) максимальна кількість стоків \_\_\_\_\_

в) коефіцієнт нерівномірності \_\_\_\_\_

г) токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках / в контрольному колодязі / в місці підключення до міського колектора \_\_\_\_\_

2. Солі важких металів до міської каналізації не приймаються.

3. З усіх інших показників стічних вод повинні відповідати „Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП «Ірпіньводоканал», 2005 р.

4. Місце підключення до міського колектора каналізаційна мережа Ø150мм по вул. Свято-Покровська зі встановленням оглядового колодязя

5. Особливі умови: 1. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал»

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки, а також осадки локальних очисних споруд в каналізацію не приймаються.

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міських мереж.

Технічні умови дійсні до лютий 2023р.

Начальник  
КП «Ірпіньводоканал»



А.О. Загодіренко