

Договір

**ДОГОВІР**  
**про постачання електричної енергії**

№ 22004835

м. Вишневе  
(місце укладення)

арх № 1839

19.08.2014  
(дата)

Публічне акціонерне товариство «АЕС Київобленерго»,  
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії АГ №500387 на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензії АГ №500386 на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі – Постачальник),

в особі заст. нар. у кам. роботи К.Світлана, пр. Черненко М.М.  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі довіреності №48 від 04.05.2014  
(довіреність або установчі документи Постачальника)

та РОТ  
(організаційно-правова форма)

Компанія Ліри Віталіївна  
(найменування споживача)

що здійснює діяльність на підставі Свідоцтва (далі – Споживач),  
(установчі документи споживача)

в особі Компанія Ліри Віталіївна  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Свідоцтва №832823 від 30.05.2014  
(довіреність або установчі документи Споживача)

(далі - Сторони), уклали цей договір про постачання електричної енергії (далі - Договір).

### 1. Предмет Договору

1.1. Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю \_\_\_\_\_ кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) ним електричної енергії та здійснює інші платежі за умовами цього Договору.

1.2. Точка продажу електричної енергії встановлюється Сторонами згідно „Акту розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін”, що є невід'ємною частиною даного Договору.

### 2. Зобов'язання Сторін

2.1. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ).

#### 2.2. Постачальник зобов'язується:

2.2.1. Виконувати умови цього Договору.

2.2.2. Продавати (постачати) Споживачу електричну енергію, як товар з врахуванням його особливих споживчих якостей та фізико-технічних характеристик:

в межах 1400 кВт дозволеної потужності, в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору (Додаток №2 „Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу”);

місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії, або перегляд його умов.

Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, які виникли відповідно до даного Договору.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

9.5. Цей Договір укладено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.

## 10. Адреси та реквізити Сторін

**Постачальник**

Назва організації ТНТ "НЕС Телекомунікації"  
Київська Автономна територія РП

Адреса вулиця Бульварна 2<sup>а</sup>  
тел. \_\_\_\_\_

Відділ збуту Морозова Інсталяція  
Тернопільська тел. 04538-50552  
тел. \_\_\_\_\_

Бухгалтер Юлія Іванівна  
тел. 04538

Банк ТНТ "Гіб Кредіт Асінком"

Поточ./р 1602060444239

Спец.р/р \_\_\_\_\_

МФО 300

Код ЄОРП04

**Споживач**

Назва організації РПТ "Командант"  
Лідова Автономія

Адреса 08136 с.Трипільщина  
бульвар Чкалова тел. 064-443-34-40

Керівник Командант Лідова  
Автономія тел. \_\_\_\_\_

Гол.інженер \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

Енергетик \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

Гол.бухгалтер \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

Банк "Приват" Банк

Р/р 26002060444239

МФО 321842

ЄОРП04 14359302

Код КВЕД \_\_\_\_\_

М. П.



"19" 08 2011 р.

М. П.



"19" 08 2011 р.





**Київобленерго**  
Енергія світла

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

04136 м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а  
факс. 443-03-04, тел. 494-43-20  
E-mail: KANC@koe.com.ua

П/рахунок 26008002744002 в філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300379 код ЄДРПОУ 23243188

Вих. № 1117  
від « 13 **ЧЕР** 2013 » 201 р.

*Гот Колесник*  
(найменування споживача)

Повідомляємо Вам, що 30 квітня 2013 року було проведено державну реєстрацію зміни найменування ПАТ «АЕС Київобленерго».

З 30 квітня 2013 року офіційна назва ПАТ «АЕС Київобленерго» змінилася та читається у наступній редакції:

скорочена назва **ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

повна назва **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

При цьому код ЄДРПОУ Товариства (23243188) залишається незмінним. ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «АЕС Київобленерго».

На даний момент ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» отримало переоформлені ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 16.05.2013р. серія АЕ №194761 та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від 16.05.2013р. серія АЕ №194762.

У зв'язку зі зміною реєстрації за основним місцем обліку платника податку, ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» отримало нове свідоцтво платника податку на додану вартість від 20.05.2013р. №200125665 (ПІН 232431810368).

З 24.05.2013р. змінено поточний розрахунковий рахунок ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:  
Банк Філія "КІБ" ПАТ "Креді Агріколь банк" (реактивна енергія, послуги, пеня)  
Поточ./р 26008002744002  
МФО 300379

З 29.05.2013р. змінено розрахунковий рахунок ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» зі спеціальним режимом використання (активна електроенергія):  
Банк ПАТ «Державний ощадний банк України»  
Спец.р/р 26034323998482  
МФО 322669

Просимо вважати даний лист невід'ємною частиною Договору про постачання електричної енергії № 2200473 від « 19 **ОС** 2011 » та врахувати вищевикладене у подальших взаємовідносинах з Товариством.

З повагою,  
В.о.начальника Києво-Святошинського РП



В.І.Прокопишин



ІАТ "АЕС Київобленерго"

Києво-Святошинський РП

КАРТА №

/ 2011

змін схем  
в електричних мережах

Строк дії 1 міс.  
ТУ №К-00-11-0186  
від 18.03.2011р.  
ТУ №К-00-11-0274  
від 14.03.2011р.  
№ наряду Енергозбуту


Мета наміченої зміни

Зміст зміни

Електропостачання торговельних комплексів по вул. Балукова в с. Крюківщина Києво-Святошинського району

Заміна проводу АС35 на ААsXSn50 оп. №№11-21, довжина 0,65км; будівництво кабельної лінії 10 кВ кабелем марки 3xXRUNAКXS 1x50 довжиною 50 м; нової КТП 10/0,4 кВ потужністю 250 кВА №2348

Схема ділянки електричної мережі, лінії, РП, ПС, до зміни з вказівкою зміни схеми, яка проводиться.  
-( див. примітку )

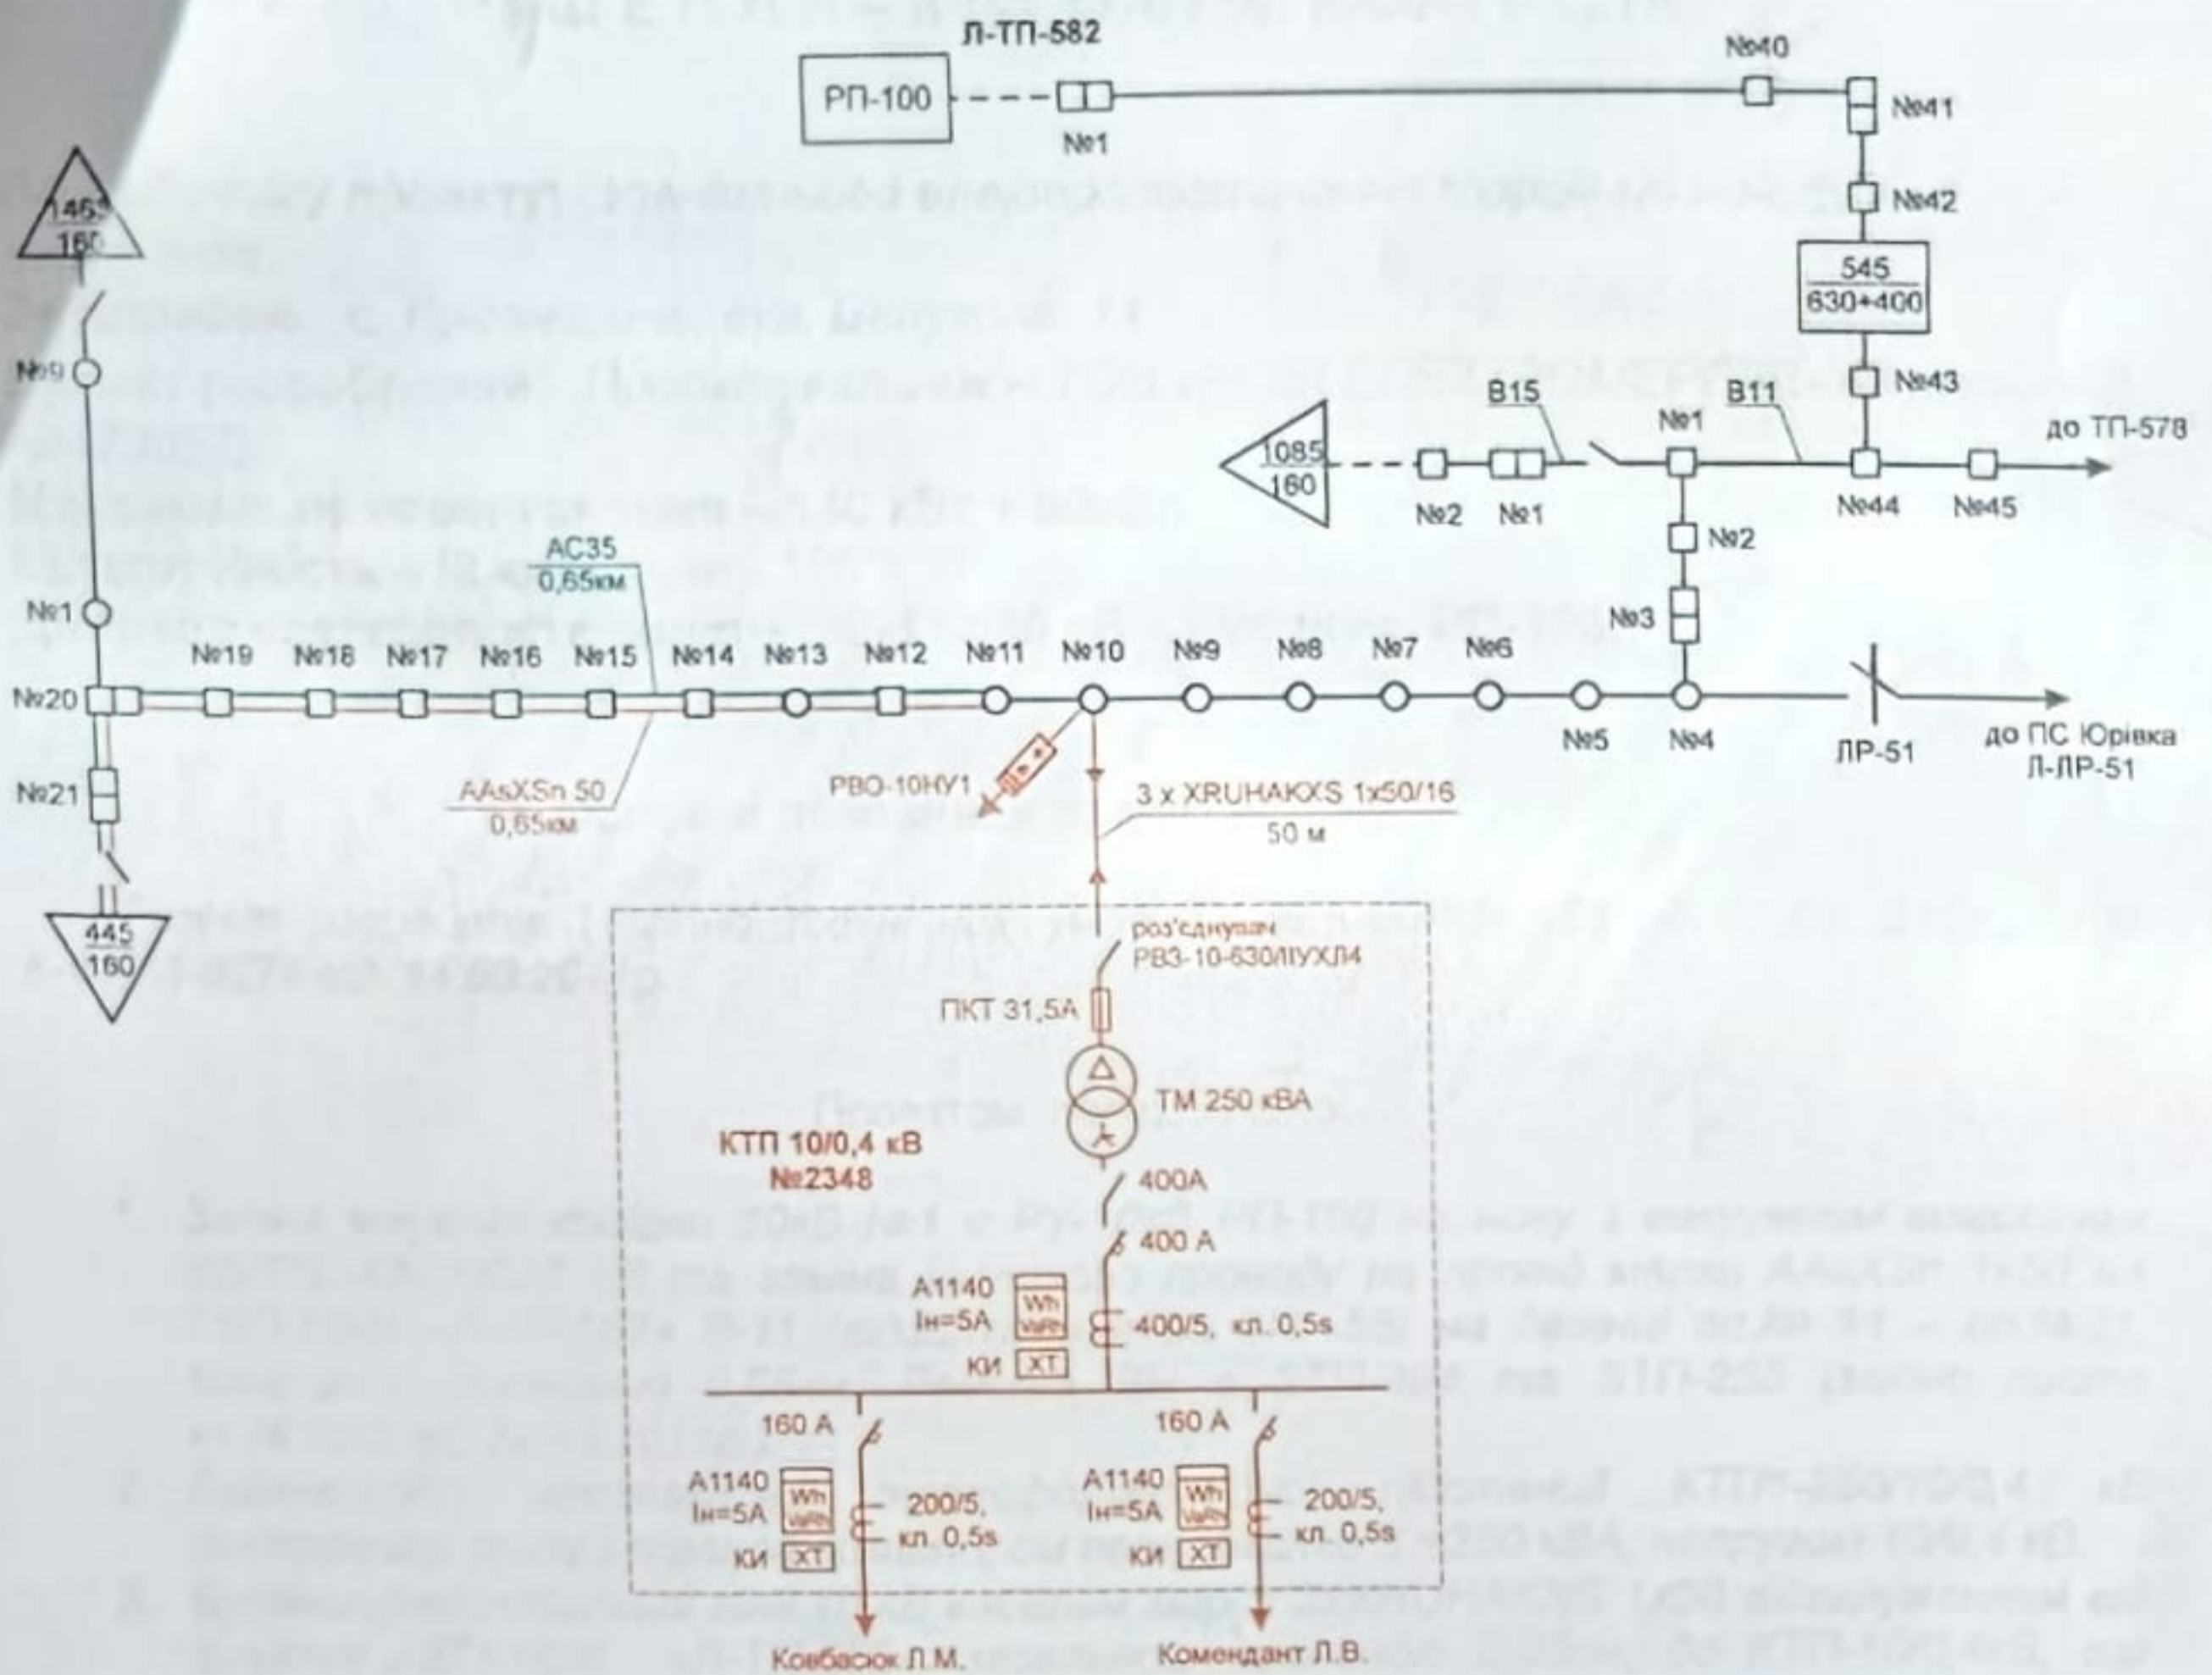

На схемі вказуються : №№ опор, тип опор, довжина та марка проводу ПЛ, довжина та марка кабеля, технічні дані та диспетчерські найменування всього обладнання, яке заново включається або демонтується.

Карту заповнив

Дата

Прізвище та ініціали

посада

підпис

Рішення керівника:

Включення проведено,

" " 2011р.

Посада:

Прізвище:

Час

дата

підпис



2. Технічний проект установки, розроблений ТОВ «Нові електромережі»  
( назва проектної організації )

ДЛ АВ №479587 від 03.08.2009р. проект №009/11- ЕП  
" " 2011 р. Рішення по проекту № К-00-11-0186 від 19.05.2011р.  
ЗАТ «АЕС Київобленерго»

3. Дозвіл на приєднану потужність за № К-00-11-0186 від 18.03.2011р.  
ЗАТ «АЕС Київобленерго»

Дозволена потужність 140(кВт). Фактично встановлена потужність обладнання 250кВА.

4. Акт технічної прийомки - здачі в експлуатацію змонтованих електроустановок комісією за  
участю представників підприємства та монтажної організації, затверджений головним інжене-  
ром підприємства від " " 2011 р.

Монтаж ТОВ ВП « Електромережі» ДЛ АГ № 574055 від 21.02.2011 р.  
( назва організації, ліцензія )

Випробування, наладка « КВЕП «Райагропроменерго» СВ.ат.№70А-37-09 від 12.05.09 р.  
( назва організації, ліцензія )

5. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності  
сторін " " 2011 р.

Електропостачальна організація Києво-Святошинський РП ПЛ-10кВ Л-ТП-582

Електропередавальна організація Києво-Святошинський РП

Споживач Комендант Л.В. КТП-10/04кВ 250кВА та КЛ-10кВ 0,05км, відг. від оп.№10 ПЛ-  
10кВ Л-ТП-582 до КТП

6. Перелік технічної документації та протоколи вимірів надані у відповідності з ПВЕ, ПКЕЕ,  
ПТЕЕС,ВБН.

**ОГЛЯДОМ ВСТАНОВЛЕНО:**

1. Відповідальним за електрогосподарство призначений Парубочий В.О.  
Наказ № ТО-125 від 01.07.2011 р. має У кваліфікаційну групу з ПБЕЕС.

2. Облік електроенергії погоджує та приймає в експлуатацію енергозбут Києво-  
Святошинського РП

(місце знаходження, тип і номінали та трансформатори струму, злі №

рек. дроби, номери номінали та трансформатори струму, коефіцієнт трансформат. коефіцієнт



Розглянувши надану технічну документацію та здійснивши вибірковий огляд електроустановки, встановлено, що монтаж електроустановки та схема електропостачання КТП-10/04кВ 250кВА та КЛ-10кВ 0,05км, відг. від оп.№10 ПЛ-10кВ Л-ТП-582 до КТП

( найменування об'єкту )

виконана ТОВ ВП « Електромережі » у відповідності з ПУЕ .  
( назва монтажної організації )

Керуючись положенням про Держенергонагляд, державний інспектор з енергонагляду підтверджує готовність електроустановки до роботи.

#### П Р И М І Т К А:

1. Допуск на підключення електроустановки здійснює організація яка видала технічні умови.

2. Напруга на електроустановку може бути подана в установленому порядку за наявністю підтвердження готовності електроустановки до роботи державного інспектора з енергонагляду та державного інспектора за охороною праці Держпромгірнагляду, після оформлення в енергопостачальній організації наряду на включення та укладання договору на користування електроенергією.

3. Вся документація пов'язана з прийняттям об'єкта в експлуатацію, повинна зберігатися у замовника або організації, що здійснює експлуатацію об'єкта, на протязі всього терміну експлуатації відповідно ДБН А.3.1-3-94 (п.2.18).

4. Споживач електричної енергії зобов'язаний забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок (ПКЕЕ 2005 р. п.10.2.5; ПКЕЕН п.42.абз.2).

#### Акт склав:

Державний інспектор  
енергонагляду

Дмитренко О.М.  
(П.П.)



(Підпис)

#### При обстеженні був присутній:

Представник  
підприємства

Парубочий В.О.  
(П.П.)

(Підпис)

#### З актом ознайомлений:

Директор (власник)

Комендант Л.В.  
(П.П.)

(Підпис)



**А К Т**  
**ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВА**  
**ОБ'ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ**

“ ” \_\_\_\_\_ 2011 р. с.Крюківщина Кієво-Святошинського р-ну

Державна технічна комісія, призначена розпорядженням голови Крюківщинської сільської ради  
у складі:

Голови- сільського Голови \_\_\_\_\_ Кріпака А.П.

Членів комісії:

Представника замовника \_\_\_\_\_ Комендант Л.В.

Проектувальника ТОВ «Нові Електромережі»  
головного інженера проектів \_\_\_\_\_ Окулової О.В.

Підрядника, ТОВ «ВП Електромережі»  
директора \_\_\_\_\_ Парубочого В.О.

енергопостачальної організації  
К-Святошинського РП начальника \_\_\_\_\_ Солов'я Д.Ф.

органів Держнаглядохоронпраці – начальник інспекції в енергетиці \_\_\_\_\_ Толочка В.А.

органів Держенергонагляду- старший інспектор \_\_\_\_\_ Дмитренко О.М.

**ВСТАНОВИЛА:**

1. Технічній комісії пред'явлено закінчену будівництвом КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ПЛ-0,4кВ та ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 250 кВА № 2348 с.Крюківщина, К-Святошинського району, збудовану згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим ЗАТ «АЕС Київобленерго» від 19.05.2011 р.
2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами.

*Рішення технічної комісії*

1. Збудовані КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ПЛ-0,4кВ та ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 250 кВА № 2348 с.Крюківщина, К-Святошинського району прийняти в експлуатацію.
2. Цей Акт є підставою для оформлення права власності на збудований об'єкт і включення його до державної статистичної звітності.

Голова технічної комісії

Члени технічної комісії:



Кріпак А.П.

Комендант Л.В.

Окулова О.В.

Парубочий В.О.

Соловей Д.Ф.

Толочко В.А.

Дмитренко О.М.



БЛІСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО"

36, м. Київ-136, вул. Стеценка, 1-а  
т-н 494-43-23, телефакс 443-03-04

ПАТ «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО»  
ПРОЕКТНО-КОШТОВАННЯ  
ВІДДІЛ  
Департамент обслуговування  
мереж

Кому Комендант Лідії Віталіївні  
Ковбасюк Лідії Миколаївні

Адреса К. Святошинський р-н, с.  
Крюківщина, вул. Дружби 4, кв. 11, м. Київ,  
вул. Кіквідзе 34-а, кв. 95.

Копія К. Святошинському РП

**№ К-00-11-0186, № К-00-11-0274 від 19.05.2011р.**

Рішення дійсне при умові діючого договору  
про надання послуг з приєднання до електричних мереж.  
Термін дії до 22.02.2013р.

## Р І Ш Е Н Н Я – К-00-11-0186, К-00-11-0274

**По робочому проекту:** зовнішнього електропостачання торгівельно-офісних комплексів.

**За адресою:** с. Крюківщина, вул. Балукова, 14.

**Проект розроблений:** Проектувальник – ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ліцензія АВ №479587).

**Максимальне навантаження – 140 кВт + 90кВт.**

**Категорійність – III категорія - 100%**

**Джерело електропостачання – ПС-110/10 кВ «Жуляни», РП-100.**

### 1. Основні показники проекту.

Проект розроблений згідно технічних умов ТУ № К-00-11-0186 від 18.03.2011р., ТУ № К-00-11-0274 від 14.03.2011р.

Проектом передбачено:

1. Заміна існуючої комірки 10кВ №1 в РУ-10кВ РП-100 на нову з вакуумним вимикачем ВВ/TEL-10-20/630 У2 та заміна існуючого проводу на провід марки АAsXSn 1x50 на ЛЕП-10кВ «Л-ТП-582» В-11 (відгалуження до ТП-455) на ділянці оп.№ 11 – оп.№21, загальною довжиною 0,65км. Ремонт ВН в ЗТП-494 та ЗТП-255 (згідно листа вх.№1352 від 22.04.2011р.)
2. Будівництво комплектної трансформаторної підстанції КТП1-250/10/0,4 кВ тупикового типу з трансформатором потужністю  $S = 250$  кВА, напругою 10/0,4 кВ.
3. Будівництво кабельної лінії 10 кВ кабелем марки 3хXRUNAKXS 1x50 відгалуженням від існуючої ЛЕП-10кВ «Л-ТП-582», загальною довжиною 0,05км, до КТП-10/0,4кВ, що проектується. Встановлення роз'єднувача типу РЛНДз-10/400У1 та кабельної муфти.
4. Перевірка пропускної спроможності існуючих ЛЕП-10 кВ, а також відхилення рівнів напруги в мережі 10 кВ у нормальному і післяаварійному режимах роботи.
5. Виконано розрахунок уставок релейного захисту. В РП-100, лінія «Л-ТП-582» існуюче реле РТВ-1 замінити на РЗЛ-03, існуючі трансформатори струму 100/5 замінити на 300/5 та виставити відповідні уставки РЗА.
6. Для загального обліку електроенергії на стороні 0,4кВ в КТП-10/0,4 кВ, що проектується прийнято лічильник електричної енергії А1140. Трансформатори струму 400/5 кл.т.0,5S.  
Для розрахункового обліку електроенергії торгівельно-офісних комплексів прийнято лічильники електричної енергії типу А1140 з трансформаторами струму 200/5 кл.т.0,5S та лічильник електричної енергії типу А1140 5(100)А прямого включення. Обладнання опломбувати.





Міністерство палива та енергетики  
України  
Держенергонагляд  
у Центральному регіоні

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО  
НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ  
ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 85  
тел./факс 594-78-56  
kosen@den-centre.energy.gov.ua

14. 07. 2011 р.

Назва підприємства (власника)

Комендант Л.В.

Відомча належність

Адреса: с. Крюківщина, вул.Балукова,  
Києво-Святошинського р-ну Київської  
області

Телефон:

Директор (власник): Комендант Л.В.

## А К Т № 247

### підтвердження готовності електроустановки до роботи

Цей акт складено інспектором держенергонагляду

Дмитренко О.М.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

в присутності представника абонента в особі відповідального за електрогосподарство

Парубочого В.О.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що після монтажу та наладки

проведений вибірковий огляд змонтованого (реконструйованого) обладнання КТП-10/04кВ  
250кВА та КЛ-10кВ 0.05км, відг. від оп.№10 ПЛ-10кВ Л-ТП-582 до КТП  
(перелік обладнання)

У відповідності з листом (заявою) № б/н від. . . 2011 р.

### НАДАНА НАСТУПНА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Технічні умови за № К-00-11-0186 від 18.03.2011р.  
видані ЗАТ «АЕС Київобленерго»  
( назва організації, що видала ТУ)

продовжені





ГУ Держгірпромнагляд по Київській області та місту Києву  
 Державна інспекція промислової безпеки та охорони праці в енергетиці  
 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10  
 т.ф. 481-34-16

«8» лютого 2011 року  
 ПП Колецький Л.В.  
 (назва підприємства, власника)  
 Адреса: с. Юрківщина вул. Баєршове, 14  
 Л-Свєтломошанського р-ну  
 Телефон:  
 Керівник: ПП Колецький Л.В.

Акт обстеження № 173 - 0

електроустановки після виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт

Цей акт складений наг. ДТ ПБ та ОП в енергетиці  
Тюлюшко В.А. в присутності представника підприємства (власника) вуп. за м. юри. Оередько В.М.  
 (посад та ПП представника)

про те, що після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт проведена перевірка відповідності електроустановки нормативним вимогам безпеки: КА-10 кВ (205 кВ) КМ П Юрків - 250 кВ  
роботи по монтажу моривою - однієї з них  
цесть в с. Юрківщина вул. Баєршове, 14  
 (найменування електроустановки)

Перевірка виконана у відповідності з листом (заявою) № 0/14 від «01» лютого 2011 р.

Надана наступна технічна документація:

1. Технічні умови № К-00-11-0186 від 18.03.11р  
З АТ «АЕС-Мейбоденського» видані  
 (назва електропостачальної організації)
2. Технічний проект електроустановки, розроблений ТОВ. Нові Електросервіси ліцензія № АВ 429587  
 (найменування проекту організації)
- від «01» лютого 2009 року.
3. Рішення за проектом № К-00-11-0186 від 19 лютого 2011 р.  
К-00-11-0274
4. Акт розмежування балансової належності електрообладнання.
5. Протоколи електротехнічних вимірів (випробувань) електрообладнання виконаних васиєвичеве КВЕТ, Рокіагроуоченського  
 (найменування підприємства)
6. Договір на оперативно-технічне обслуговування електрообладнання від «01» лютого 2011 р. з ТОВ. ВП Електросервіси
7. Наказ (угода) про призначення відповідального за справний технічний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства який атестований «27» 08 2010 р. на 5 групу з електробезпеки. Оередько В.М.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**« НОВІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ »**

---

Київська область, Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, 8, тел./факс (044) 390-36-49  
Ліцензія АВ №479587

**Зовнішнє електропостачання  
торгівельних комплексів по вул. Балукова  
в с. Крюківщина Києво-Святошинського району**

**Робочий проект на будівництво**

ШИФР: 009/11-ЕП

**Замовники:**

**Комендант Л.В.  
Ковбасюк Л.М.**



8. Експертний висновок ДП «Київський експертно-технічний центр» від 14 липня 2011 р. 44 113

9. Акт № 247 від 14.07 2011 року ДІЕ в Київській обл.

10. Акт механічної перевірки кришки в електр. са. уст.

**Оглядом електроустановки встановлено**

1. Монтаж обладнання електроустановки виконаний ТОВ «ВП Електромережі» (найменування монтажної організації), у відповідності з ПУЕ та проектом.

2. На підстанції та розподільчих пристроях нанесені необхідні оперативні надписи, знаки безпеки.

3. Електроустановка укомплектована випробуваними електрозахисними засобами і протипожежними засобами.

4. Двері електроустановки забезпечені запірними пристроями (замками).

5. \_\_\_\_\_


**Висновок про готовність електроустановки до подачі напруги.**

Розглянувши надану проектну і виконавчу документацію і здійснивши огляд електроустановки ЖЛ-10кВ (0,05 км) КТТ 10/0,4 кВ - 250 кВА (найменування електроустановки) в са. розпод. мережі м. Київ - вулиця Криволиберська, вул. Богуславська, 14

керуючись Положенням про Держгірпромнагляд, «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці № 4 від 09.01.98р., вважаю за можливе підключення електроустановки до електричної мережі та подальшої експлуатації при умові дотримання вимог діючих правил та норм.

кар. Григорук  
(займана посада)

впр. за р. Юси.  
(займана посада)

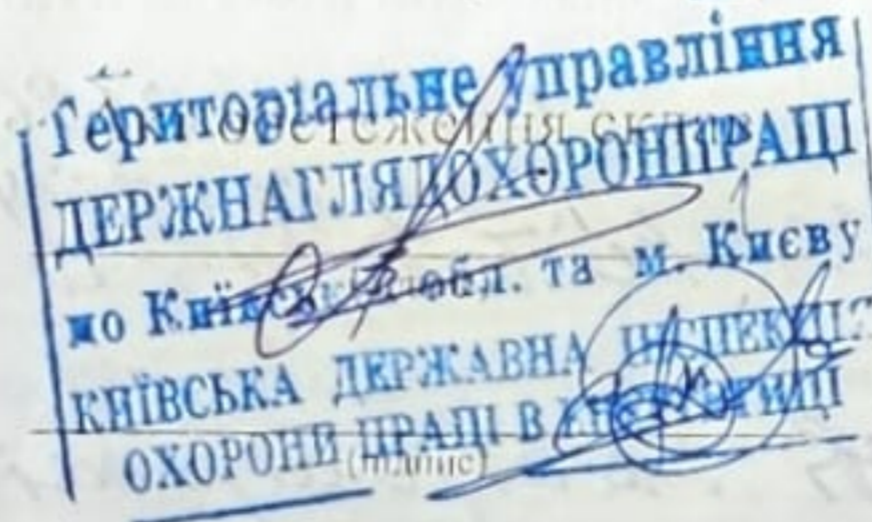

Григорук ВП  
(Прізвище та ініціали)

Осерішко ВМ  
(Прізвище та ініціали)



АКТ

приймання виконаних робіт №8

«1» липня 2011 р.

с. Крюківщина

Ми, що нижче підписалися, Комендант Л.В. в подальшому «ЗАМОВНИК», з однієї сторони та ТОВ «ВП Електромережі», в особі Директора Парубочого В.О., діючого на підставі Статуту, в подальшому «ПІДРЯДНИК» з другої сторони склали цей Акт про те, що ПІДРЯДНИК виконав, а ЗАМОВНИК прийняв об'єм виконаних робіт згідно Договору.

**Зовнішнє електропостачання торговельних комплексів по вул.Балукова в с. Крюківщина Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.**

Роботи виконано згідно проекту ТУ № К-00-11-0186 від 22.02.2011р, виданих ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»:

1. Підключення виконати відгалуження від оп.№10 існуючої ЛЕП-10 кВ «Л-ТП-582», кабелем 3 х ХРУНАКXS 1х50 загальною довжиною 0,05 км
2. Будівництво КТП 10/0,4 кВ № 2348 потужністю 250 кВА
3. Облік електроенергії здійснюється в проектуемій КТП 10/0,4 кВ на стороні 0,4 кВ за допомогою встановлення:

- загальний облік - трифазний електронний лічильник активної та реактивної енергії трансформаторного включення типу А1140 №05015120, І<sub>н</sub>=5А. Трансформатори струму 400/5, клас точності 0,5s, ввідний автоматичний вимикач ВА, 380В, І<sub>н</sub>=400А.;

4. Для забезпечення надійності електропостачання на вимогу технічних умов проектом передбачено:

- в РУ-10 кВ РП-100 в комірці №1 «Л-ТП-582» заміна вимикача навантаження на вакуумний вимикач типу ВВ/TEL-10-20/630 У2, заміна реле РТВ на реле типу РЗЛ-03, заміна трансформаторів струму на 300/5;

- заміна проводу на АAsXS<sub>n</sub> 1х50 на ділянці між опорами №№11-21, Л-ТП-582, В-11 (відгалуження до ТП-455), довжина ділянки – 0,65км;

- ремонт вимикача навантаження в ЗТП-494 та ЗТП-255 (Л-ТП-494 від РП-100).

Всі роботи виконані у відповідності проектної документації та відповідають нормам ПУЕ, ПТЕ, ПТБ.

Роботи закінчені «01» липня 2011 р.

Технічна документація передана ЗАМОВНИКУ.



ЗДАВ:

В.О. Парубочий

ПРИЙНЯВ:

Л.В.Комендант