

4. Джерела електропостачання: ПС 110 кВ «Радіозавод», яка належить ВАТ «Тернопільобленерго» та КТП 494 – власник ТОВ «Енерго-плюс»
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
(опори, комірки)
5. Точка забезпечення потужності: вхідні клеми автоматичного вимикача 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 494
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
6. Точка приєднання -існуюча: вихідні клеми першого комутаційного апарату у монтажному боксі БМ-120+П
(опори або обладнання)
(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)
7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
- 1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та /або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: **технічні параметри електромережі та електроприймачів на об'єкті замовника мають бути сумісними з технічними параметрами в електромережі власника.**
- 1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **Встановити ПЗВ та рекомендовано влаштувати повторний заземлювальний пристрій**
- 1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не передбачаються**
- 1.4. Вимоги до безпеки електропостачання : **не передбачаються**
- 1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **Облік електричної енергії повинен відповідати вимог ПУЕ та ККО із використанням електролічильника, встановленого у відповідній шафі (ящику), який пройшов повірку та реєстрацію в базі даних ВАТ «Тернопільобленерго» і відповідає вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативним документам з питань обліку електричної енергії.**

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:
- 1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:
- 1.1.1. **Електропостачання електроустановок об'єкту замовника здійснити за існуючою схемою живлення-по КЛ 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ КТП 494.**
- 1.1.2. **При збільшенні потужності замінити в РУ 0,4 кВ КТП 494 та в монтажному боксі БМ-120+П автоматичні вимикачі 0,4 кВ на автоматичні вимикачі 0,4 кВ з**

ОСР

Лещук А.Я.

Замовник

необхідним Ін.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: *не пред'являються*

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: *не пред'являються*

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: *не пред'являються*

Вик. провідний інженер ВТС (керівник групи приєднань та доступу до електричних мереж)
Сердюк Н.В. Тел. 23-96-75

Оператор системи розподілу:
ВАТ «Тернопільобленерго»

Тел.:23-95-65

М.П.

Заступник головного інженера
Лещук А.Я.

«04» 28 2021 року



Замовник:

М. Гермошів
вир. В. Стуса 2/10

Тел.: *0974622308*

М.П.

Ю. М. Івченко

(підпис, П.І.Б.)

«12» 08 2021 року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.



**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО**

вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль, 46016; тел.: (0352) 52-50-13, т/ф: 52-15-03, E-mail: kanc@toe.te.ua, індивідуальний податковий номер 001307219189,
Свідоцтво по ПДВ №26736509, код ЄДРПОУ 00130725, п/р UA 353385450000000260053000146 в ТОВ АТ «Ощадбанк» м. Тернопіль

12.08.21 № 29-324/1/16

на № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Додаток №1 до договору про приєднання
до електричних мереж від
"12" 08.21 року № 29-324/1/16

Дата видачі "12"08. 2021 року

1/2 частка будівлі

Якимчук Юрій Михайлосич

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника: м. Тернопіль, вул. В.Симоненка, 2 «А»

Функціональне призначення об'єкта: 1/2 частка будівлі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2021

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

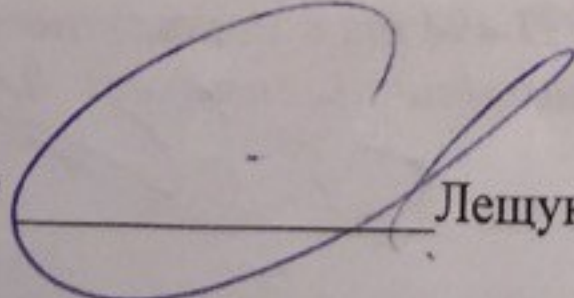
	<u>35,0</u>	кВт
I категорія	-	кВт
II категорія	-	кВт
III категорія	<u>35,0</u>	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

	<u>45,0</u>	кВт
I категорія	-	кВт
II категорія	-	кВт
III категорія	<u>45,0</u>	кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення	-	кВт
електроплити	-	кВт
гаряче водопостачання	-	кВт

ОСР  Лещук А.Я.

Замовник 