



КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» Баштанської міської ради
вул. Ювілейна 1 м. Баштанка
Миколаївська область Україна 56101

тел. +3805158 27185 факс. +3805158 26944
vod.bashta@ukr.net

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до систем централізованого питного водопостачання
та централізованого водовідведення № 945
від « 10 » червня 2023 року

На приєднання мережі водопостачання житлової будівлі до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення м. Баштанка.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Костаян Карен Матевосович
2. Найменування об'єкта будівництва мережа водовідведення до житлової будівлі
3. Місце розташування об'єкта будівництва місто Баштанка вул. Полтавська буд 23
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове
5. Проектна організація на вибір Замовника
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності) головного інженера проекту)
6. Нормативні терміни: проектування _____ будівництва _____
введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 0,33 м³/добу, максимальні витрати 0,33 м³/добу
Відпуск води проводиться: цілодобово
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСан Пін 2.2.4-171-10
повністю (повністю, є відхилення за показниками)
3. Місцем приєднання до водопровідної мережі Д = 100 мм по вулиці А. Півень згідно з актом
розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є оглядовий
колодезь із запірною арматурою з тиском у точці підключення від 1,8 атм. (кгс/см²)
4. Мережа тупикова
(кільцева, тупикова)
5. На ділянці мережі, що проектується, встановити: не потребує
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу ПЕ
7. Глибина закладання 0,8-1,0 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні
мережі та споруди. Основні положення проектування»).
8. Водопровідний ввід обладнати колодезем в розмірі 1000мм*1000 мм, перекриття з отвором та
лядою. Обладнати водяний лічильник крильчатий діаметром 15 мм на межі балансової належності.
Місце встановлення водопровідного вводу виконати на ділянці від діючого оглядового колодезя до
кінцевої точки, відповідно до проекту об'єкту.
(місце установки, тип лічильника, діаметр)

9. Особливі умови не потребує
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання)

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків 0,33 куб. м/добу;

б) максимальне скидання стоків 0,33 куб. м/добу

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) біохімічне споживання кисню за 5 діб від 0 мг/л до 350 мг/л.

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації у стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

завислі речовини не більше 500 мг/л;

сульфіди не більше 1,5 мг/л;

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-73:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Правилам приймання стічних вод та місцевим правилам приймання стічних вод міста Баштанка

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) встановити оглядовий колодязь

б) встановити перекриття з отвором та обладнати люк

в) провести благоустрій території

3. Місцем приєднання випуску системи централізованого водовідведення $D = 110$ мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є оглядовий колодязь по вулиці Полтавській

4. Точка розподілу є місце приєднання.

5. Особливі умови Обов'язкове встановлення жироулавлювача та решітки в оглядовому контрольному колодязі Замонника.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усебічним чином шаровидними решітками, решіткою або решіткою випуску ірригаційних, тваринних і побутових стоків, заповнення стічних споруд професійних стоків на території нерезидентних підприємств, обладнання контрольних колодязів).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки 0,1 га.

8. Вид поверхні: чорнозем

9. Проектно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Начальник абонентного відділу

АБОНЕНТНИЙ
ВІДДІЛ

Олена ШЕВЧЕНКО





КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» Баштанської
міської ради
вул. Ювілейна 1 м. Баштанка
Миколаївська область Україна 56101

тел. +3805158 27185 факс. +3805158 26944
vod.bashta@ukr.net

Дозвіл № 945/1

На приєднання до системи централізованого питного водопостачання
м.Баштанка

Від « 10» ___ червня___ 2023 року

Замовник **Костянн Карен Матосовович**

Адреса **м. Баштанка вулиця Полтавська № 23**

КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради дає дозвіл на приєднання до централізованої мережі водопостачання об'єкту (будинку) за адресою вул. Полтавська буд 23. згідно з вимогами технічних умов на приєднання до централізованої мережі водопостачання.

1. Підключення до централізованої мережі водопостачання здійснюється Виробником або Замовником під технічним наглядом Виробника в узгоджений термін.
2. Абоненту забороняється давати згоду на підключення до системи централізованого водопостачання субабонентів без дозволу КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради.
3. Споживач зобов'язаний утримувати в належному технічному та санітарному стані оглядовий колодезь, водопровідний ввід та обладнання, не допускати засмічення оглядового колодезя та складання матеріалів ближче, ніж за 5 м. від осі водопровідних мереж і приладів та в межах санітарних зон.

Начальник абонентного відділу



О.Шевченко



КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» Баштанської
міської ради
вул. Ювілейна 1 м. Баштанка
Миколаївська область Україна 56101

тел. +3805158 27185 факс. +3805158 26944
vod.bashta@ukr.net

Дозвіл № 945/2

На приєднання до централізованої системи водовідведення
м.Баштанка

Від « 10» ___ червня ___ 2023 року

Замовник Костянян Карен Матосовович

Адреса м. Баштанка вулиця Полтавська № 23

КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради дає дозвіл на приєднання до централізованої мережі водовідведення нежитлового об'єкту (будинку) за адресою м. Баштанка вул Полтавська №23 згідно з вимогами технічних умов на приєднання до централізованої системи водовідведення та схеми приєднання.

1. Підключення до централізованої системи водовідведення здійснюється Замовником під технічним наглядом Виробника в узгоджений термін.
2. Абоненту забороняється давати згоду на підключення до централізованої системи водовідведення субабонентів без дозволу КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради.
3. Споживач зобов'язаний утримувати в належному технічному та санітарному стані каналізаційний ввід та обладнання, не допускати засмічення та складання матеріалів ближче, ніж за 5 м. від осі мереж водовідведення і пристроїв та в межах санітарних зон.

Начальник абонентного відділу



Олена ШЕВЧЕНКО

Додаток до технічних умов

«ПОГОДЖЕНО»
Головний інженер «Міськводоканал»
Павло ЗУБІНОВ




Схема

На приєднання до централізованого водовідведення.

Замовник Костанян Карен Матевосович

Місце знаходження об'єкту м. Баштанка вул. Полтавська № 23

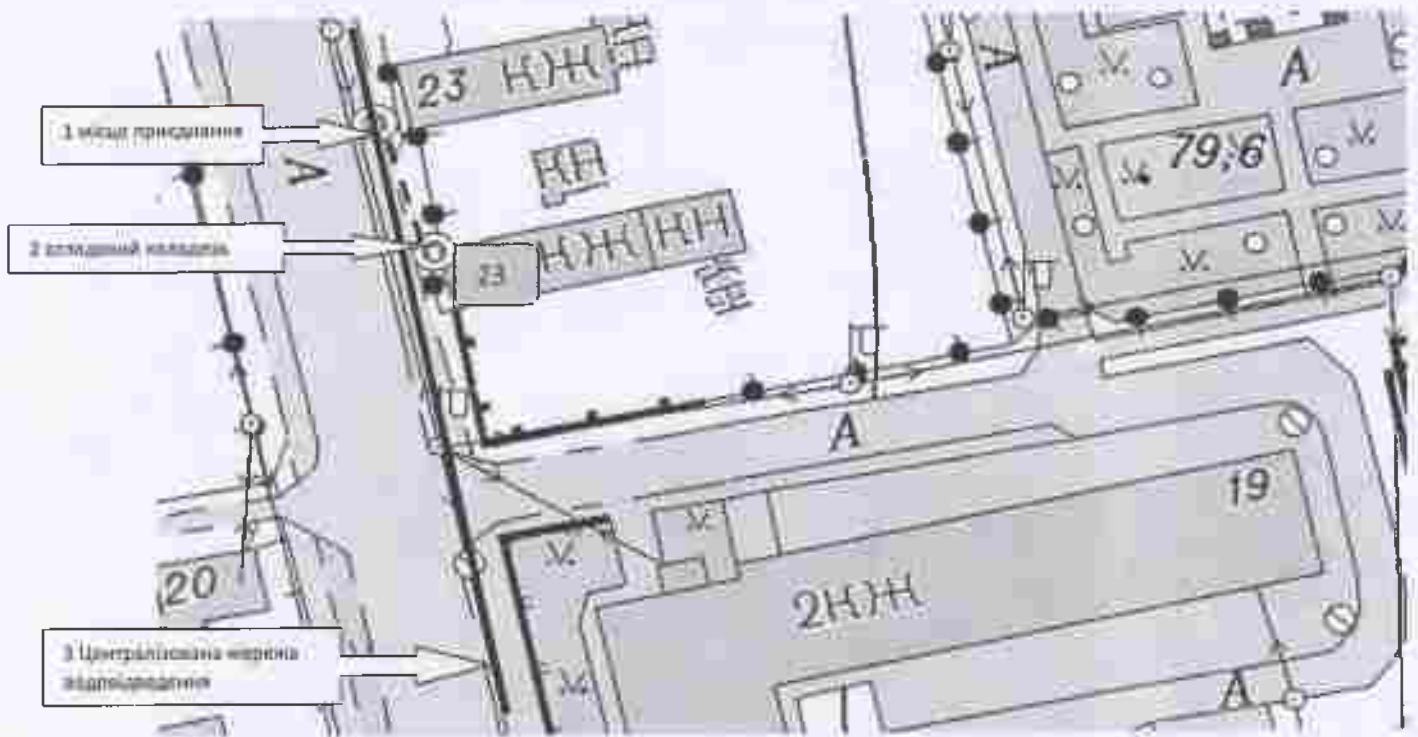

1. Місце приєднання до мережі водовідведення.
2. Мережа Замовника (планова) ДУ=110 мм. ПВХ
3. Оглядний контрольний колодезь Замовника
4. Централізована система водовідведення ДУ- 300мм

Начальник дільниці водовідведення
Начальник абонентного відділу



М.ГЕРАСИМЛЮК
О.ШЕВЧЕНКО

Додаток до технічних умов

«ПОГОДЖЕНО»




Інженер
КП «Київводоканал»
П.ЗУБКОВ

**Схема
приєднання до централізованої мережі питного водопостачання
м. Баштанки.**

Замовник Костанян Карен Матесович

Місце знаходженням.: м. Баштанка вул. Полтавська буд 23

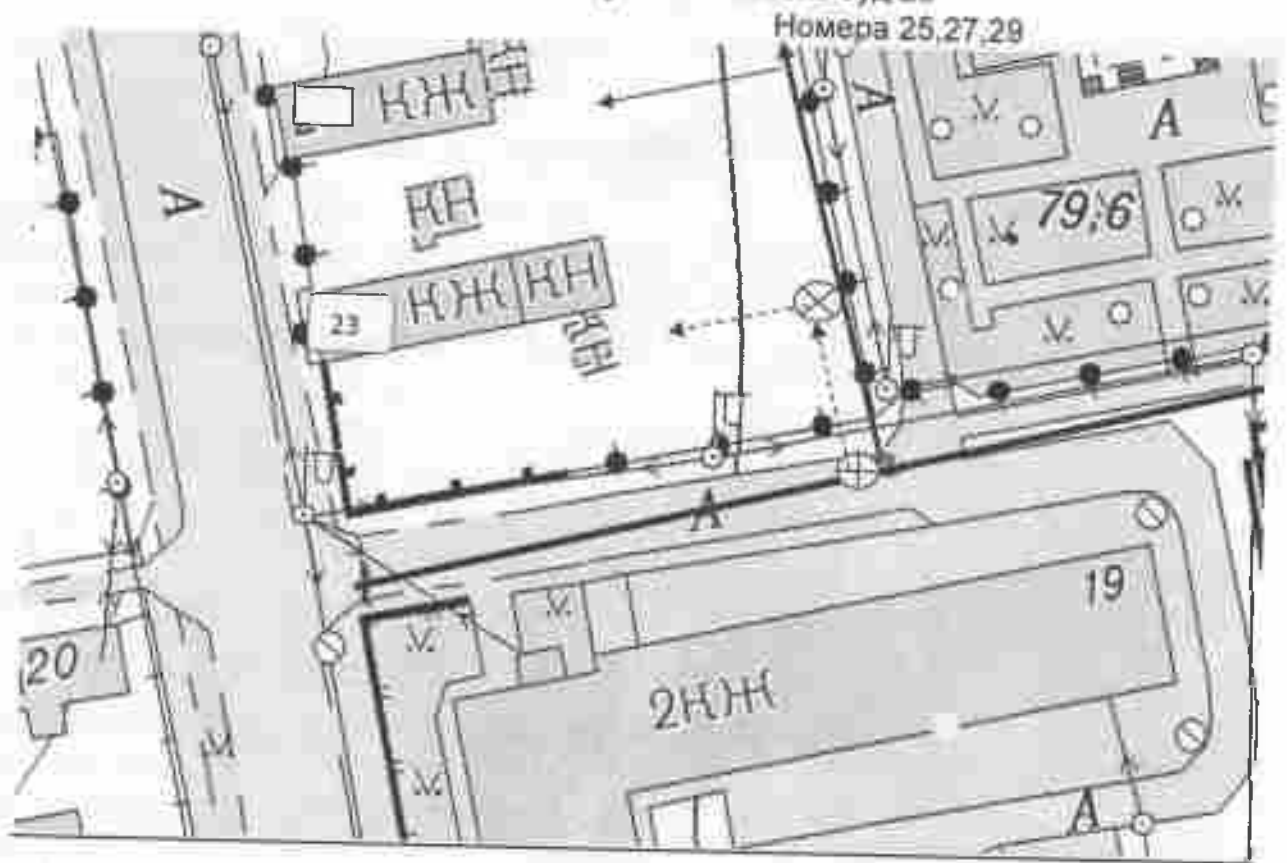

1. Місце приєднання, (точка розмежування мереж Замовника та Виконавця) та Місце встановлення вузла обліку.
2. Централізована мережа водопостачання
3. Мережа Замовника

Начальник дільниці експлуатації водопровідних мереж
Начальник абонентного відділу



С.ЕСАУЛЕНКО
О.ШЕВЧЕНКО