

ЗАТВЕРДЖУЮ



Свідок директора
технічного відділу
М. Львів АТ «Укртранснафта»
Головний інженер
Григоруканський С.Р.
2019р.

Технічні вимоги
про приєднання в межах дозволеної потужності об'єкту
«Реконструкція з розширенням нежитлових приміщень будівлі на вул. В.
Липинського 12 за рахунок добудови багатфункціональної будівлі з
адміністративними, громадськими приміщеннями, апартаментами, гаражем зі
знесенням окремих існуючих споруд»
до мереж 0,4кВ від ТП 1342 що належить АТ «Укртранснафта» ТОВ Львів

1. Місце об'єкта споживача: м. Львів, вул. Липинського 12.
2. Напруга: 0,4 кВ.
3. Розрахункова потужність: 612 кВт (в рахунок договірної потужності по договору електропостачання адміністративної будівлі Липинського 12).
4. Категорія по надійності електропостачання: 612 кВт II кат., 190кВт I кат. (для споживачів - I категорії надійність забезпечити за рахунок встановлення додаткового автономного джерела живлення, врахувати проектом).
5. Джерело електропостачання: ТП 1342 10/0,4кВ адміністративного корпусу ТОВ Львів (у відповідності до проекту «Реконструкція будівлі адміністративного корпусу з влаштуванням розподільного пристрою 6 кВ, трансформаторної підстанції 6/0,4кВ, ДЕС, м. Львів, вул. Липинського, 12).
6. Точка підключення: РУ-0,4кВ ТП 1342 комірка №2 АВ QF1.2(1000А), комірка №11 АВ QF1.2 (1000А). Проектом передбачити мережі до точки підключення
7. Розрахунковий облік електричної енергії: Передбачити технічний облік електроенергії в місцях підключення РУ-0,4кВ ТП 1342.

Головний фахівець ВГЕ

Романиця А.Н.

23.06.2021 № 29-00/2/2647-21
на № _____ від _____

Директору
ТОВ «Гора девелоупмент»
В.С. Приймаку
04071, Україна, Львівська область,
Пустомитівський район, с. Звенигород,
площа Звенигородська, буд. 14, офіс 41
e-mail: goradevelopment@gmail.com

*Щодо внесення змін до технічних вимог
про приєднання в межах дозволеної
потужності АТ «Укртранснафта»*


АТ «Укртранснафта» розглянуло Ваш лист від 25.05.2021 № 25/1 стосовно внесення змін в Технічні вимоги про приєднання в межах дозволеної потужності об'єкту «Реконструкція з розширенням нежитлових приміщень будівлі на вул. В. Липинського, 12 за рахунок добудови багатофункціональної будівлі з адміністративними, громадськими приміщеннями, апартаментами, гаражем зі знесенням окремих існуючих споруд» до мереж 0,4кВ від ТП 1342 що належить АТ «Укртранснафта» в м. Львів від 27.12.2019 (надалі – Технічні вимоги).

За результатами розгляду просимо вважати п. 3 та п. 4 Технічних вимог викладеними в наступній редакції:

«3. Розрахункова потужність: 790,4 кВт (в рахунок договірної потужності по договору електропостачання адміністративної будівлі Липинського 12).

4. Категорія по надійності електропостачання: 790,4 кВт II кат., 173 кВт I кат. (для споживачів - I категорії надійність забезпечити за рахунок встановлення додаткового автономного джерела живлення, врахувати проектом).»

**Начальник Департаменту
капітального будівництва
та ремонтів**

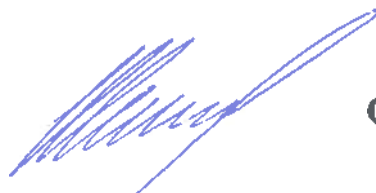

О.П. Жеребецький