



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДЕССАГАЗ”

Управление по эксплуатации газового хозяйства города Одессы

Украина, 65003, г. Одесса, ул. Одария, 1. Тел.: (048) 705-36-26, (048) 705-36-37. E-mail gorgas@odgaz.odessa.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 1399 к газораспределительной системе

Дата выдачи "11" ноября 2016 года

Заказчик присоединения: Директор ООО «УВГП-Система» Димарский Д.Л.
(полное наименование / фамилия, имя, отчество Заказчика)

Тип присоединения: нестандартное

Разработку проекта наружного газоснабжения обеспечивает: Заказчик

I. Характеристика объекта (земельного участка) Заказчика

1. Название:

Строящиеся жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом

2. Место расположение: г.Одесса, пр. Гагарина, 19-21

3. Функциональное назначение:

Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом

II. Расчетные параметры присоединения

1. Место обеспечения мощности объекта Заказчика устанавливается:

от действующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления Ø315мм. проложенного по пр. Гагарина.

(место в существующей ГРС, от которого обеспечивается мощность и развитие системы нужд Заказчика)

2. Точка присоединения объекта Заказчика устанавливается:

От подлежащего проектированию наружного газопровода низкого давления от точки присоединения после узла учета газа.

3. Техническая (пропускная) мощность, заказанная в точке присоединения: 920 м. куб в час.

4. Проектное давление газа в месте обеспечения мощности составляет: 0,1 МПа.

5. Проектное давление газа в точке присоединения составляет: 0,1 МПа.

6. Прогнозируемая точка измерения (место установки узла учета): на границе участка после подлежащего проектированию наружного газопровода среднего давления, либо на территории объекта.

7.* Общая техническая (пропускная) мощность в месте ее обеспечения, должна быть создана:

* Заполняется при необходимости создания резерва мощности для других заказчиков.

III. Исходные данные для проектирования газовых сетей внешнего газоснабжения.

1. При проектировании газовых сетей внешнего газоснабжения (от точки обеспечения мощности до точки присоединения), строительство которых обеспечивается Оператором ГРС, необходимо учесть следующее:

А) Установку полнопроходного отключающего устройства в месте подключения к действующему газопроводу. Диаметр газопровода к объекту принять согласно расчета, трубы полиэтиленовые.

- Б) Установку полнопроходного отключающего устройства за пределами территории жилых домов;
- В) Демонтаж и перекладку газопровода низкого давления попадающего под пятно застройки.
- Г) Установку полнопроходного отключающего устройства $\text{dy}300\text{мм.}$ по пр. Гагарина в районе ул. Среднефонтанской (аналогичное требование технических условий выдано на жилые дома по адресу ул. Канатная, 122, заказчик СК «Будова»).
- Д) Согласно расчетной схемы гидравлического перерасчета газоснабжения «Южной» и «Центральной» части г. Одесса выполненной ДП «Проектный институт «Одессакоммунпроект», необходимо запроектировать и проложить газопровод среднего давления $\text{dy}300\text{мм.}$ по ул. Гайдара от действующего полиэтиленового газопровода с.д. $\text{Ø}355\text{мм.}$ проложенного в районе жилого дома №53 по ул. Малиновского до действующего газопровода с.д. по ул. Малиновского угол пер. Цветочный, с установкой отключающего устройств в месте подключения к действующему газопроводу по ул. Малиновского угол пер. Цветочный.
- Е) Запроектировать и смонтировать газопровод среднего давления $\text{Ø}160\text{мм}$ по Французскому бульвару от действующего газопровода среднего давления по ул. Семинарской до пр. Гагарина, с установкой отключающих устройств в месте подключения к действующему газопроводу.
- Ж) Строительство поляризованного дренажа усиленного на газопроводе среднего давления по ул. Канатная, между пр. Гагарина и пер. А.Матросова.
- З) Перед началом проектных работ, разработать и выполнить мероприятия по предотвращению зоны ветрового подпора, создаваемую проектируемым домом, дымовым и вентиляционным каналам близлежащих газифицированных объектов.
- И) Перед началом проектных работ посадку проектируемого здания согласовать с ПАО «Одессагаз».

2. Требования к оформлению проекта:

Заказ на изготовление проектно – сметной документации необходимо оформить в специализированной организации в соответствии с требованиями ПБСГ и ДБН.

3. Требования к сметной части проекта: Сметную документацию необходимо выполнить в сертифицированной в Украине сметной программе.

IV. Исходные данные для проектирования газовых сетей внутреннего газоснабжения

1. При проектировании газовых сетей внутреннего газоснабжения (от точки присоединения к газовым приборам Заказчика), строительство которых обеспечивается Заказчиком, необходимо учесть следующее:

-установку газового оборудования сертифицированного на Украине в помещении соответствующем действующим требованиям ПБСГ и ДБН;

-установку регуляторов давления газа, тип которого определить по нагрузке;

-устройство обособленных дымовых и вент каналов;

-устройство сигнализации загазованности;

2. Требования к точке присоединения и узлов учета природного газа третьих лиц (при их наличии):
не требуется.

(указываются их технические характеристики, рекомендованный типоразмер и т.д.)

3. Проект внутреннего газоснабжения, который предусматривает подключение третьих лиц к газовым сетям внутреннего газоснабжения Заказчика, до начала их строительства необходимо согласовать с

не требуется

(указывается подразделение Оператора ГРС и его месторасположение)

V. Требования к коммерческому узлу учета природного газа

1. Проектирование коммерческого узла (узлов) учета природного газа и его составляющих должно быть осуществлено в соответствии с законодательством и с учетом требований Кодекса газораспределительных систем.

2. При проектировании коммерческого узла учета необходимо учесть следующее:
- установку узла учёта газа в соответствии с требованиями «Правил подачи и использования природного газа в н/х. Украины» утверждённых пр. №355 от 01.11.94 г., «Правил учёта природного газа во время его транспортирования газораспределительными сетями, поставки и потребления» утверждённых пр. №618 от 27.12.2005 г., ДБН В.2.5.-20-2001 «Газоснабжение», ГОСТ 8.586-2009, техническому описанию СИТ и ПБСГ.

- Предусмотреть канал передачи данных по измеряемым параметрам, через GSM-терминал между автоматическим вычислителем (корректором) и центральным диспетчерским пунктом ПАО «Одессагаз», г.Одесса, ул. Одария,1. Передача должна осуществляться в автоматическом режиме по инициативе узла учёта, а также по инициативе диспетчерского пункта.

3. Закупка, монтаж и приемка в эксплуатацию узла учета обеспечиваются Оператором ГРС за счет платы за присоединение Заказчика.

4. Проекты газовых сетей внешнего и внутреннего газоснабжения должны быть разработаны с учетом требований Кодекса газораспределительных систем.

5. Дополнительные требования и рекомендации к техническим условиям:

Корректировка технических условий и проекта выполняется в случае выхода новых (изменения действующих) нормативных документов, а также изменения условий эксплуатации существующих систем газоснабжения.

Проект согласовать в УЭГХ г. Одессы и уведомить до начала монтажа системы газоснабжения центральный орган исполнительной власти, который реализовывает государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.

6. Приложением к Техническим условиям является ситуационный план (эскизный чертеж) размещения участка газопровода, на котором устанавливается точка присоединения и определяется прогнозируемая точка измерения (место установки узла учета).

Технические условия составил:

Инженер 2-й категории производственно – технического отдела УЭГХ г.Одессы Нефёдов П.В.
(должность и фамилия, имя, отчество работника Оператора ГРС)

Телефон для консультаций: (048)-705-36-89 (95)

Примечание. Обоснованность исходных данных технических условий может быть обжаловано Заказчиком в установленном порядке, в том числе путем проведения независимой экспертизы.

Оператор ГРС:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ОДЕССАГАЗ”
Управление по эксплуатации газового
хозяйства г.Одессы

Тел.: (048)-705-36-26.

Начальник УЭГХ г.Одессы

Митюченко И.В.

Главный инженер УЭГХ г. Одессы

Донченко С.Б.

" 26 " 10 " 20 16 года

Заказчик:

ООО «УВГП-Система»

Одесская обл, Коминтерновский р-н,
п.г.т. Чарноморское, ул. Гвардейская, 40
ИН: 36866376

Тел.: _

Директор

(Димарский Д.Л.)

(подпись, Ф. И. О.)


" 11 " 11 " 20 16 года

СХЕМА ВНЕШНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

по адресу : г. Одесса, пр. Гагарина, 19-21
заказчик : ООО "УВГП-Система"

Г2 ПЗ
Ø315 мм

Точка обеспечения мощности

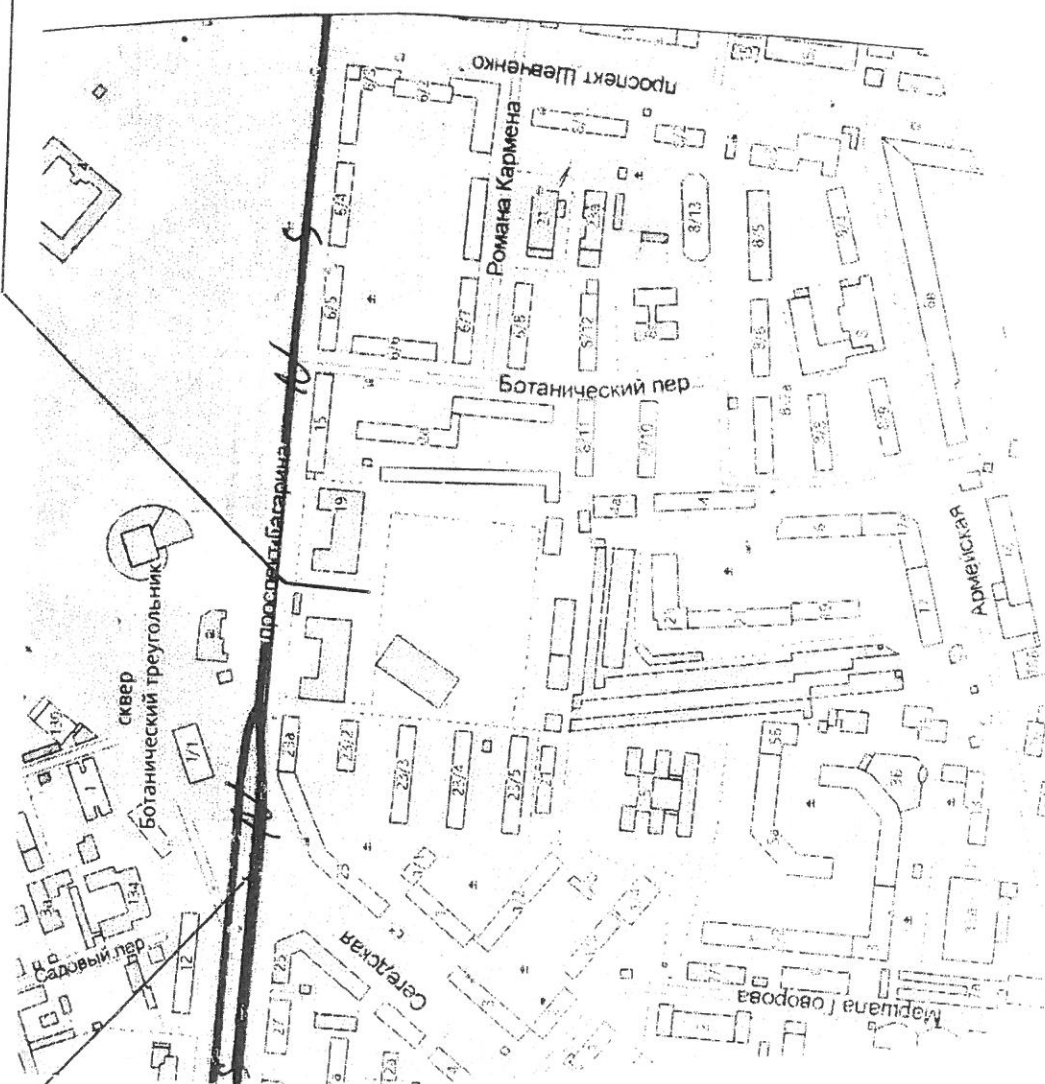

Составил	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
	Нефёдов П.В.		2015