

**Додаткова Угода
про внесення змін до Договору
про постачання електричної енергії
№ 4304 від "22" жовтня 2007 р.**

м.Городок

від "23" 08 2007р.

Постачальник електричної енергії: ПАТ "Львівобленерго" в особі начальника Городоцького ВЕП Гавенко Надії Михайлівни, що діє на підставі довіреності, з одного боку, і

Споживач: відділ освіти Городоцької районної державної адміністрації в особі керівника відділу освіти Яскевича Ігора Антоновича, з іншого боку, уклали дану Угоду про наступне:

1. Постачальник електричної енергії і Споживач, у зв'язку з прийняттям у власність ПАТ "Львівобленерго" трансформаторної підстанції КТП-188/250кВА в м.Городок вул.Чорновола, 8а, домовились про внесення наступних змін до Договору № 4304 про постачання електричної енергії від "22" жовтня 2007 р.:

1.1. Додаток №6 "Однолінійна схема" до Договору №4304 від "22" жовтня 2007 р. викласти в наступній редакції (додаток № 6 від "23" 08 2007р. додається);

1.2. В додатку №9 "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" до Договору №4304 від "22" жовтня 2007 р. по об'єкті "школа №5", за адресою м.Городок вул.Чорновола, 8а приєднану потужність 250кВт слід читати 50,0кВт; втрати електроенергії в трансформаторі виключити.

1.3. В додатку № 10 "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" до Договору №4304 від "22" жовтня 2007 р. розрахунок втрат в КТП-188 виключити;

1.4. Додаток №11 "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" до Договору №4304 від "22" жовтня 2007 р. викласти в наступній редакції (додаток № 11 від "23" 08 2007р. додається);

2. Всі інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дану Додаткову Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

4. Дана додаткова Угода вважається невід'ємною частиною до Договору про постачання електричної енергії №4304 від "22" жовтня 2007 р.

Постачальник електричної енергії

Споживач

ПАТ "Львівобленерго"
Городоцьке ВЕП
81500 м.Городок

Відділ освіти Городоцької
районної державної адміністрації
81500 м.Городок
вул.Джерельна, 16


Начальник Городоцького ВЕП

Керівник відділу освіти

Н.М.Гавенко

І.А.Яскевич

М.П.

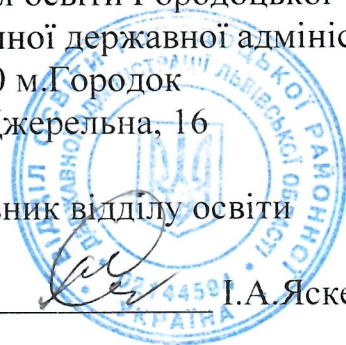


Однолінійна електрична схема

Примітка.

На однолінійній схемі потрібно зазначити: тип та номінал силового трансформатора, довжину, переріз та марку лінії, тип і номінал трансформаторів струму та напруги, величину дозволеної до використання потужності.

1. точка продажу електроенергії;
2. точка захисту від перевантаження;
3. точка встановлення комерційних засобів обліку;
4. точка забезпечення узгодженого рівня надійності електропостачання;
5. межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
6. точка контролю параметрів якості електричної енергії.

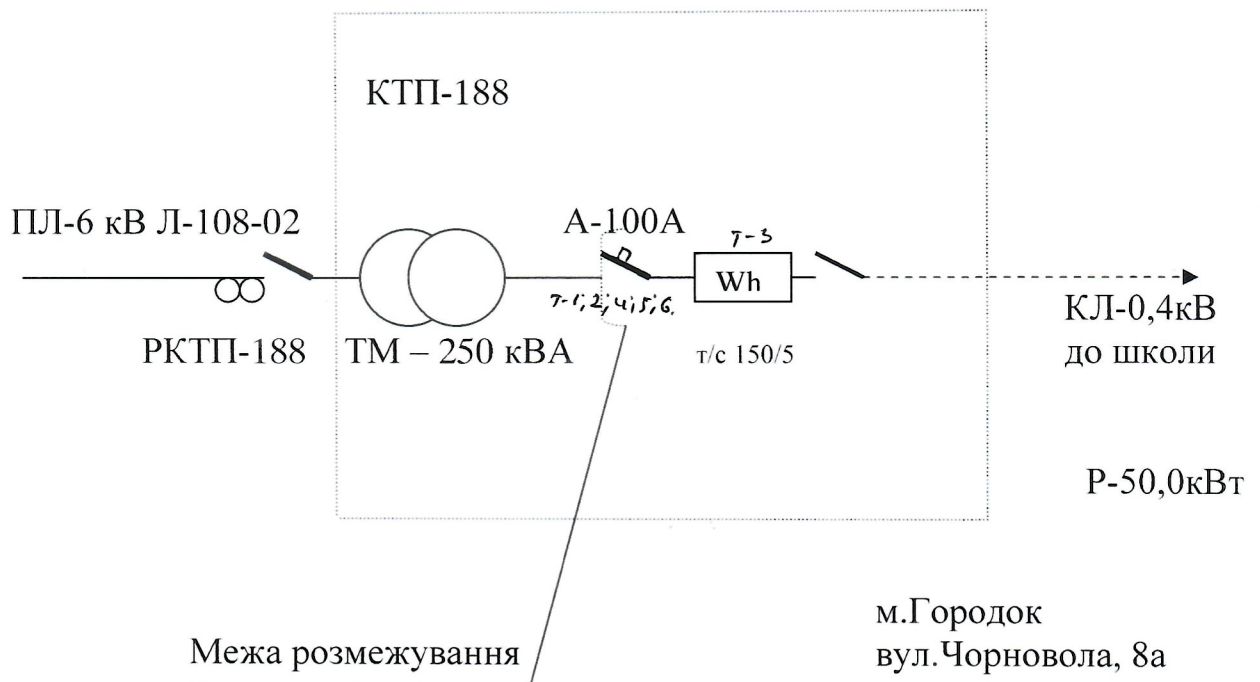

Вихідні дані перевірів Гоним Р.О. (П.І.Б., Підпис)

Погоджено І.П.Війтів (П.І.Б., Підпис)

Постачальник електричної енергії

Н.М.Гавенко
(П.І.Б., Підпис)

Споживач:

І.А.Яскевич
М.П. (П.І.Б., Підпис)

Від 23.08.2014р

Додаток № 11

до Договору № 4304

від "22" 10 2002р.

А К Т

розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності сторін

Постачальник електричної енергії в особі

начальника Городоцького РЕМ – Посполітака І.М.

та Споживач в особі


керівника відділу освіти Городоцької РДА – Яскевича І.А

цим актом установили :

1. Перелік об'єктів споживача та категорії надійності електропостачання:

№п/п	Перелік об'єктів споживача, їх адреса	Потуж- ність(кВт)	Категорія надійності	
			Згідно ви- значення ПУЕ	Гаранто- вана схе- мою
1	Школа м.Городок вул.Чорновола, 8а	50,0	Третя	Третя

2. Схема електропостачання об'єктів споживача.

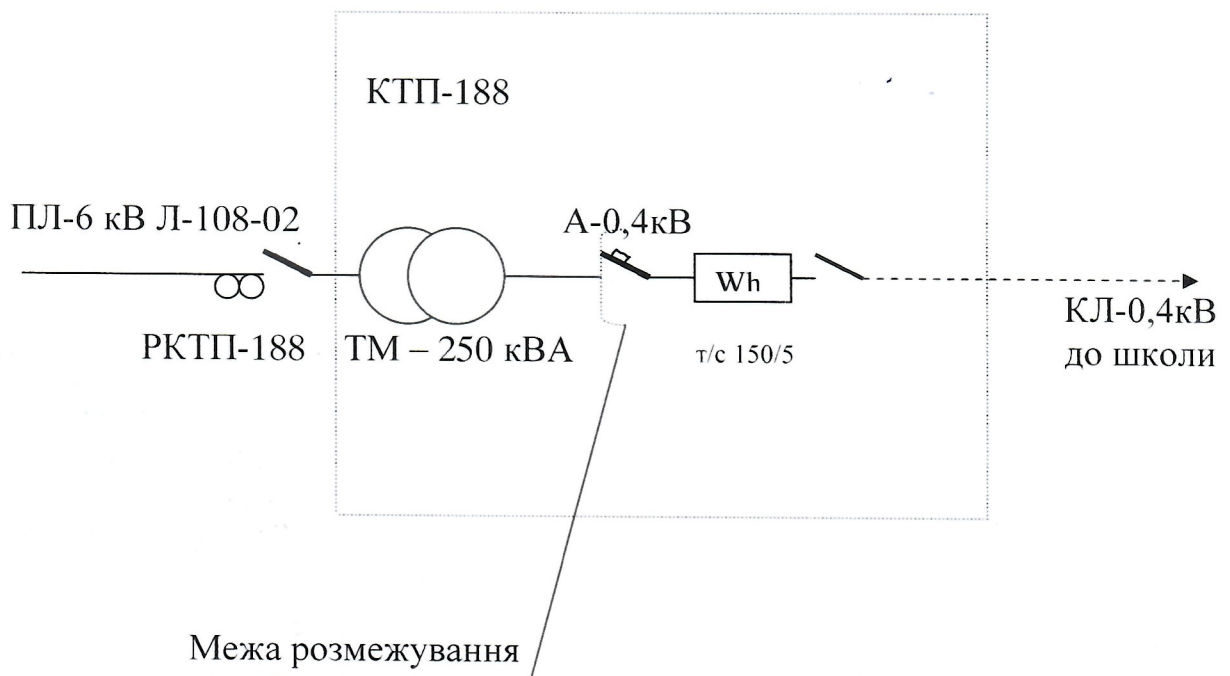

3. Балансова належність електромереж та установок :
Постачальник електричної енергії :

КТП-188/250 кВА;

Споживача :

вмонтований автоматичний вимикач А-0,4 кВ та облік електроенергії в РУ-0,4 кВ КТП-188, КЛ-0,4 кВ від КТП-188 до школи та електрообладнання школи;

4. Межа балансової належності електромереж та установок встановлюється на :

вхідних затискачах автоматичного вимикача А-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-188 Л- „школа»;

5. Межа експлуатаційної відповідальності електромереж та установок встановлюється на:

вхідних затискачах автоматичного вимикача А-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-188 Л- „школа»;

6. Постачальник електричної енергії несе відповідальність за :

технічний стан КТП-188/250 кВА та за стан контактних з'єднань на вхідних затискачах автоматичного вимикача А-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-188 Л- „школа»;

7. Споживач несе відповідальність за :

технічний стан автоматичного вимикача А-0,4 кВ та облік електроенергії в РУ-0,4 кВ КТП-188, КЛ-0,4 кВ від КТП-188 до школи та електрообладнання школи.

8. Сторони договору зобов'язуються забезпечити на своїх територіях охорону електромережі іншої сторони за договором та цілодобовий доступ персоналу для проведення необхідних робіт по обслуговуванню електромережі.

Цей акт є невід'ємною частиною Договору про постачання електричної енергії складений в двох примірниках - для Споживача та Постачальника.

Постачальник електричної енергії


М.П. І.М.Посполітак

Виконавець  Ю.В.Пілат

Споживач


М.П. І.А.Яскевич

