

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА № 11

08606, Київська область, м. Васильків, в/м № 11, буд. 9 г.6-00-05; 6-46-48

Видані ТОВ „Васильків жилбуд”
Директору Циркунову В.В.

Адреса 03069 м.Київ вул. Медвинська ,10

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9 від “ 25 ” червня 2007р

На проектування підключення будівель до міської мережі водопроводу (каналізації)
та на проектування вузла обліку водопостачання

Видані ТОВ „Васильків жилбуд” Директор Циркунов В.В.
(назва організації або Прізвище, ім'я, по – батькові)

Адреса м. Васильків військового містечка №11

УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ :

- Потреба у воді: середня 146.0 м³/добу;
максимальна _____ м³/добу;
Користування дозволяється з _____ до _____ години
- Вода, що подається комунальним водопроводом відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.
- Водопостачання об'єкта може бути забезпечено:
- Бурінням артсвердловини
- Влаштування водоводу від артсвердловини до водонасосної станції
- Монтаж кабелю від артсвердловини до насосної станції
- Тиск у місці підключення від _____ до _____ атм.
- проектування вести згідно Сніп 2.04.01-85 „Внутрішній водопровід і каналізація будівель.”

УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ

- Санітарно –технічні показники стічних вод :
 - а) середньо - добове скидання стоків 146 м3/добу
 - б) максимальне скидання стоків _____ м3/год -
 - в) коефіцієнт нерівномірності _____
 - г) БПК повний вид _____
- д) характерні інгредієнти, токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення до міського колектору)
ВСК не більше 15.0 мг/л
ХСК не більше 80.0 мг/л
СПАР не більше 0.5 мг/л
Фенол не більше 0.001 мг/л
Нафтопродуктів не більше 0.05 мг/л
Нітрати не більше 0.2 мг/л

Концентрація солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод у каналізацію", та бути не вище граничних допустимих концентрацій.

Аналізування об'єкта може бути забезпечено 1) Влаштування каналізаційної мережі від в/ч 1789 до КНС. 2) Водовідвід ливневих стоків з підключенням в існуючу каналізацію.

08606.1

м. 4.

Зовнішні, дренажні, умовно-чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у каналізацію населеного пункту не приймаються.

Показники стічних вод і проектні рішення повинні відповідати "Каналізаційні мережі і споруди" БНІП 2.04.03-85 та "Внутрішній водопровід і каналізація будівель" БНІП 2.04.01-85.

При проектуванні вузла обліку холодного водопостачання лічильники на вводах холодної (гарячої) води потрібно встановлювати у приміщенні з теплоізоляційною стінкою будівлі в зручному і легкодоступному приміщенні з штучним природним освітленням і температурою повітря не нижче 5 °С. При встановленні використовувати лічильники що включені до Державного реєстру України.

На проєкт
та на пр.

Видачі _

Проектування та монтаж вузла обліку холодного водопостачання здійснювати згідно з БНІП 2.04.01-85, та "Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України"

Адреса _

у:

Загальні вимоги

Проектні рішення на стадії розробки, та проект приєднання у повному об'ємі повинні відповідати вимогам об'єктовому погодженню з ЖКК в/м 11.

1. Вода, г
2. Урізку колодязів
3. Проект будівель

Підключення та відпуск води споживачу ЖКК в/м № 11 дозволяє тільки після встановлення водолічильника.

УМ

Місці підключення запроектувати та збудувати колодязь 0 1.2-1.5 м, встановивши запірну арматуру.

1. Водовідвід обхід гара

Споживач " зобов'язаний обслуговувати мережу водопостачання (каналізації) згідно з актом розмежування балансової належності.

2. Каналізаційна мережа житлових будівель

ЖКК в/м 11 має право дозволити приєднання водопровідного (каналізаційного) вузла (субабонента) до водопровідної (каналізаційної) лінії основного абонента

8

Проектний екземпляр проекту безкоштовно передати ЖКК в/м 11

Відключення інших абонентів до мережі **ЗАБОРОНЕНО!**

Умови є основою для проектування, але не дають права на виконання робіт по підключенню об'єкта до водопровідної та каналізаційної мережі населеного пункту.

Після виконання земельних робіт взяти ордер на земляні роботи в ЖКК в/м 11.

Начальник


Після виконання робіт водопровідної мережі визвати представника з ЖКК в/м 11 для складання акта прихованих робіт, акта випробувань та акта введення в експлуатацію.

Головний

1. Влаштування майданчика з твердим покриттям для сміттєвих відходів. 2. Передати в ЖКК в/м 11 службову квартиру. 3. Передати в ЖКК в/м 11 автомобіль ПМ-130 (полівавшиючу)

ЖКК в/м 11

Інженер ЖКК в/м 11

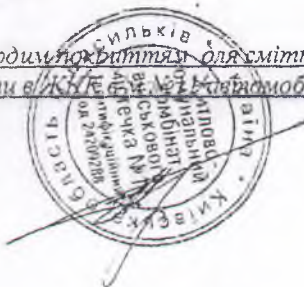

О.І.Погорілий

А.І.Овчинников

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА № 11

08606, Київська область, м. Васильків, в/м № 11, буд. 9 т.6-00-05; 6-46-48

№ 490 від 19.09.2007

Видані ТОВ „Васильків жилбуд”

Директору Циркунову В.В.

Адреса 03069 м.Київ вул. Медвинська,10

ДОПОВНЕННЯ ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ № 9 від " 25 " червня 2007р

На проектування підключення будівель до міської мережі водопроводу (каналізації)
та на проектування вузла обліку водопостачання

Видані ТОВ „Васильків жилбуд” Директор Циркунов В.В.
(назва організації або Прізвище, ім'я, по – батькові)

Адреса м. Васильків військове містечко №11

УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ :

1. Вода, що подається комунальним водопроводом відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.
2. Урізку води зробити біля гаражів по лінії подачі води до будинків № 18,17 з побудовою колодязів Д-1500 мм.
3. Проектування вести згідно Сніп 2.04.01-85 „Внутрішній водопровід і каналізація будівель.”

УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ І ЛИВНЕВИХ
СТОКІВ

1.Водовідведення ливневих стоків вирішити скид в ставок з прокладкою труб Д-400мм в обхід гаражів та побудовою колодязі, через дорогу улаштувати трубу Д-800 мм

2. Каналізування об” акта : Виконати перепланування існуючий мережі водовідведення за межи житла будинку на перегині мережі від колодязя № 4 до колодязя № 8

Начальник ЖЕК в/м №11
Головний інженер ЖЕК в/м №11



О.І.Погорілий

А.І.Овчинніков