



УКРАЇНА
БЛИЗНЮКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БЛИЗНЮКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Незалежності, 39, с-ще Близнюки, Харківська область, 64801,
телефон 0661581573, rvo2015@ukr.net ЄДРПОУ 43966113

11.11.2024 р. № 01-17/899

Директору ПП «НПБЦ КВАДР»
Семисал Володимиру Володимировичу
61072, Україна, Харківська обл., м. Харків,
проспект Науки, 58, офіс, 410

Щодо надання інформації з підключення об'єкту
«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту на території комунального закладу
"Близнюківський ліцей Близнюківської селищної
ради Лозівського району Харківської області"
розташованого за адресою: 64801, Харківська
область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2»
до зовнішніх мереж водопостачання.

Шановний Володимир Володимирович!

У відповідності до Вашого запиту, щодо надання вихідних даних та технічних умов на підключення захисної споруди об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» до мереж зовнішнього водопостачання, повідомляємо наступне:

- 1) Приєднання проєктованого об'єкту до зовнішніх мереж водопостачання припустимо виконати до зовнішньої мережі водопостачання навчального закладу, яка знаходиться на утриманні КП «Комунальник» та з яким укладено чинний договір щодо здійснення водопостачання навчального закладу.
- 2) Приєднання проєктованого об'єкту до зовнішніх мереж водопостачання необхідно виконати в точці, що наведена в додатку 1 до цього листа.
- 3) Технічні параметри точки підключення до зовнішньої мережі водопостачання, а також вимоги, яких необхідно дотримуватись при виконанні технічних рішень щодо підключення проєктованого об'єкту, прийняти у відповідності до технічних умов, наведених в додатку №2, від КП «Комунальник».

До листа додається:


- Додаток 1. Схема приєднання до мереж водопостачання.
- Додаток 2. Технічні умови на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання.

Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту



 Леонід БОНДАРЕНКО

Додаток 1
Схема приєднання до мереж водопостачання

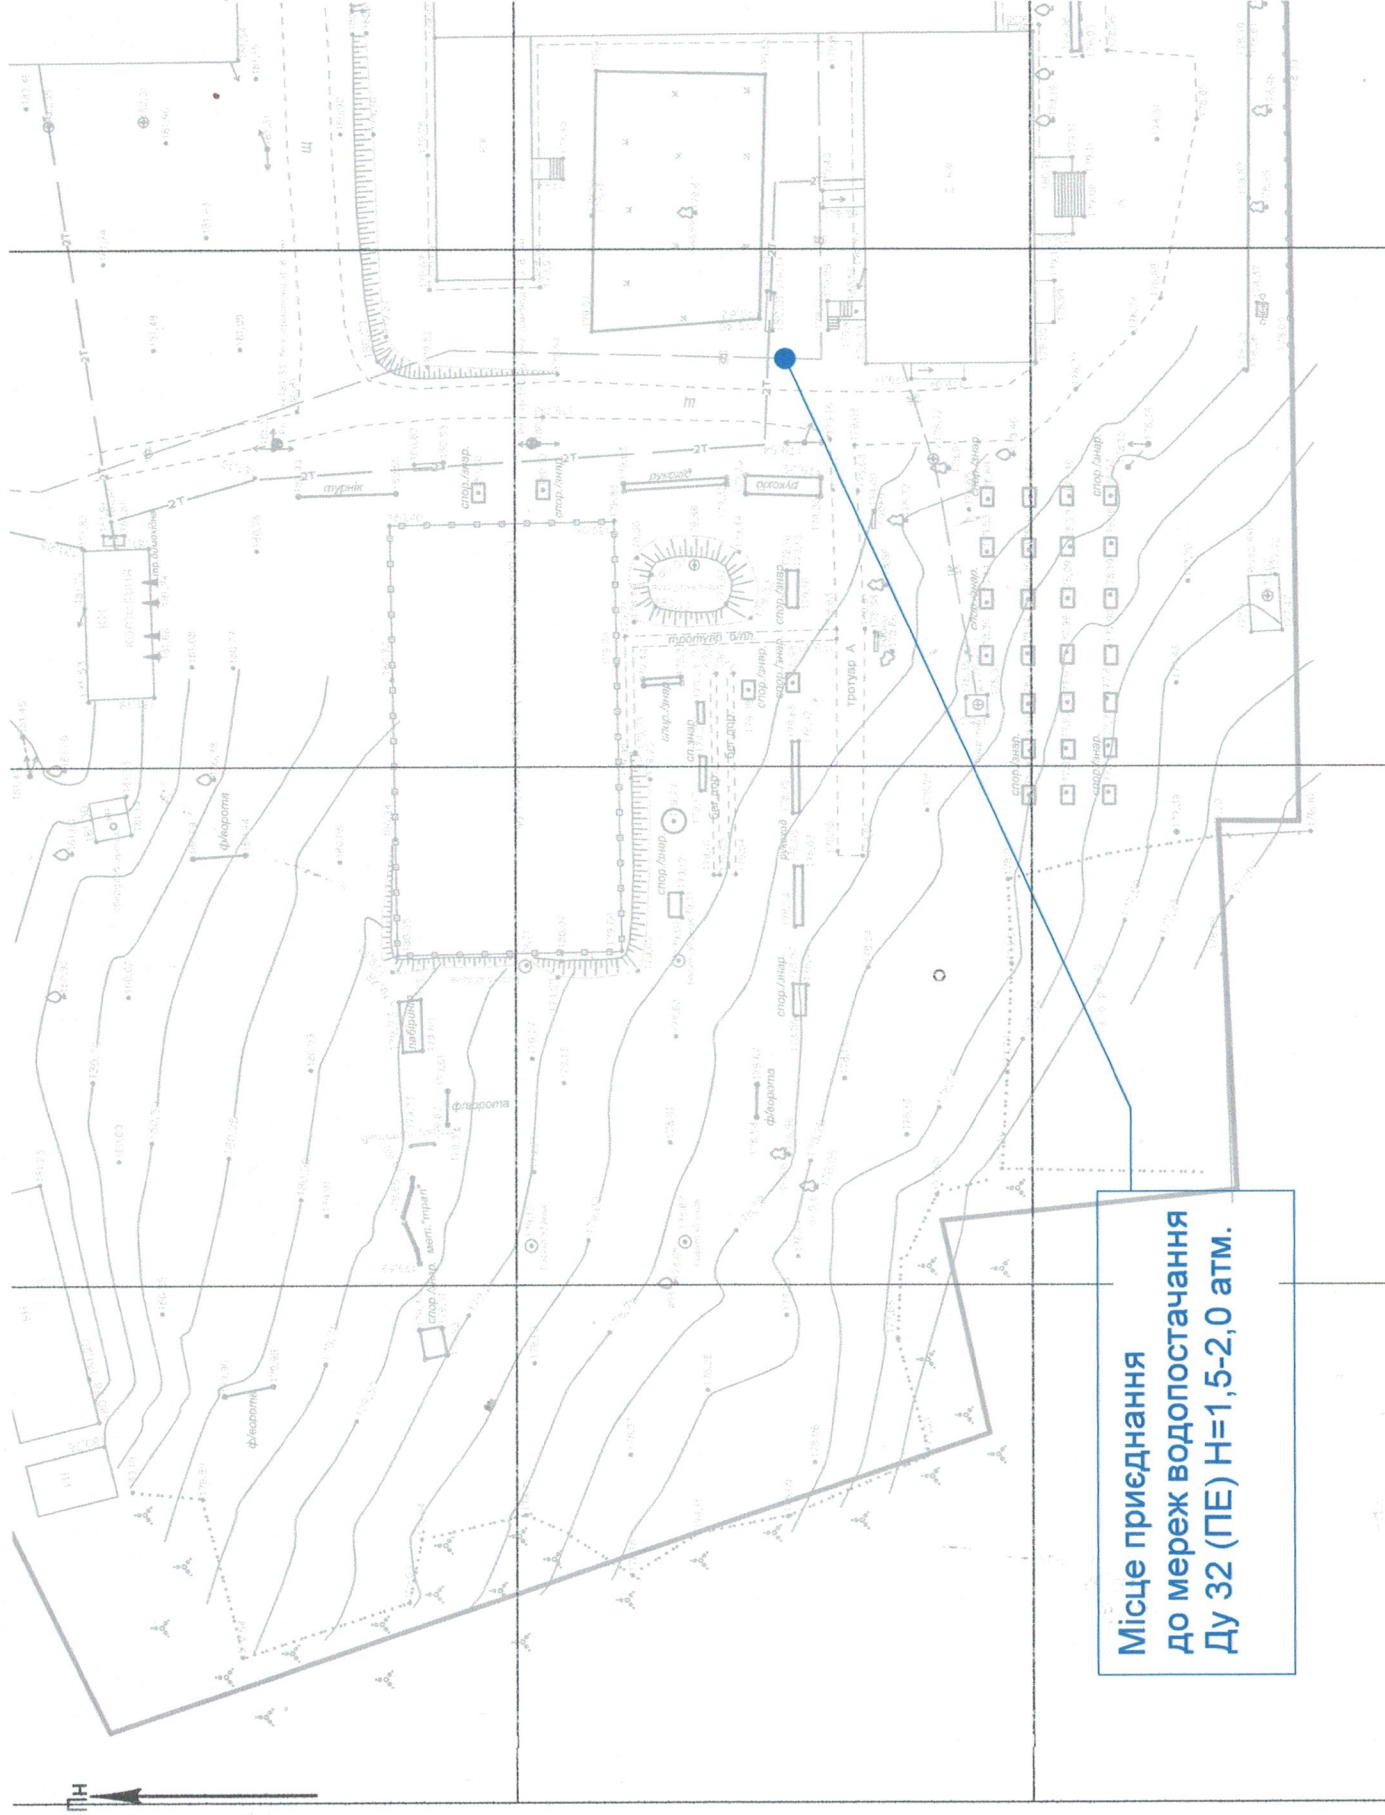

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання

№ 01-13/641

від «11» 11 2024 року

НАЗВА ПРОЄКТУ:

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2»

Умови водопостачання:

1. Потреба у воді:
 - а) на господарсько-питні потреби в об'ємі - **10,08 м³/добу**;
 - б) протипожежні:
 - зовнішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Зміною № 1»;
 - внутрішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-64:2014 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі Зміною №1»
- Відпуск води проводиться: при необхідності використання укриття.
2. Вода, що подається, повністю відповідає вимогам ДСанПіп 2.2.4-171-10 "Вода питна".
3. Відбір холодної води в режимі водоспоживання становить:
 - на господарсько-питні потреби - **10,08 м³/добу**,
 - зовнішнє пожежогасіння - **10 л/сек**,
 - внутрішнє пожежогасіння - **0,52 л/сек**.
4. Місце приєднання до зовнішньої водопровідної мережі згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідності сторін є місце приєднання до зовнішньої мережі водопостачання Ду=32 мм, в запроектованому водопровідному колодязі, яка проходить по території комунального закладу "Близнюківського ліцею Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області", за адресою: Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2 з тиском у точці підключення від **1,5 до 2,0 атм.** (див. додаток 1).
5. На ділянці мережі, що проектується, встановити: запірну арматуру та водомірний вузол. Передбачити встановлення приладу обліку води для проєктованої споруди за першою стіною.
6. Проктну документацію і проведення робіт зовнішніх мереж водопостачання виконувати згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" та ДБН В 2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».
7. Рекомендований матеріал для водопровідних туб: **поліетилен, сталь**.
8. Виконавчу документацію водопостачання об'єкта замовити в спеціалізованій установі, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання цього виду робіт.

Начальник КП «Комунальник»



О.М. Бой