

УКРАЇНА
КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВАТ "АК "Київреконструкція"

Акціонерна Компанія
"КИЇВВОДОКАНАЛ"

01015, Київ-15, вул.Лейпцізька, 1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61

www.vodokanal.kiev.ua

П/р 2600755010771 КРФ ВАТ КБ "Хрещатик"
у м.Києві МФО 300830
Код ЄДРПУ 03327664

№ 1397 від 05.07.06

на № _____ 20__р.

Дійсні три роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1397
(замість ТУ-1397 від 18.08.05)
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Солом'янська, 17-а
2. Назва: "Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом"
3. Кількість води 210,0(в т.ч. на приміщення громадського обслуговування – 0,8) м³/добу 5,0 л/сек, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 209,0 м³/добу, на виробничі потреби м³/добу, на полив 1,0 м³/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє 10,0 л/сек., зовнішнє 30,0 л/сек., автоматичне 28,8 л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної магістралі Д=500мм по вул.Солом'янській при умові перекладки водопровідної мережі Д=300мм на Д=500мм по вул.Солом'янській від вул. О.Пироговського до вул. А.Головка з переключенням абонентів до цієї мережі.
6. Тиск в місті підключення від 2,5 до 5,0 атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі. При наявності погодженого проекту строк технічних умов не продовжується.

9.. Підключення на відпуск води споживачу ВАТ „АК “Київводоканал” дозвол тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахункови департаментом.

10.. Місце установки водолічильника, його тип та розмір погодити з Розрахункови департаментом.

11. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску системах водопроводів холодної та гарячої води.

12 При зміні даних опитувального листа замовник повідомля ВАТ „АК “Київводоканал”.

13. Проектну документацію в 3-х примірниках, один з яких оригінал (калька) представити на погодження у відділ погоджень ВАТ „АК “Київводоканал” за адресою вул.Лейпцізька,1-А

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

**Перший заступник генерального
директора – технічний директор**



О.Пасічник

Заступник генерального директора


В.Дараган

**Начальник відділу погодження ТУ
Департаменту управління виробництвом**



О.Непочатов

**Заступник начальника відділу
погодження ТУ Департаменту
управління виробництвом**

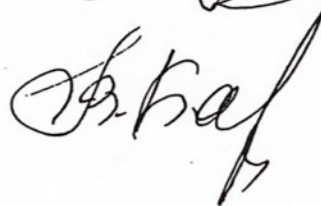

В.Баранік