



Вих. № 14/185 від «11» серпня 2025р

ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Квадрат» являється розробником проектної документації об'єкта: **«Будівництво житлового торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова (Петра Калнишевського), 2 у Оболонському районі м. Києва» (Четверта черга будівництва, заклад громадського харчування), кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:78:134:0064.**

У 2019 році **ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Квадрат»** було розроблено проектну документацію, яка за результатами розгляду Комплексною будівельною експертизою отримала позитивний звіт №3-099-19-ЕП/КО.

Згідно пункту 7, Статті 30 Закону Про регулювання містобудівної діяльності «Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника або підприємства, установи та організації які надали такі технічні умови. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою Замовника».

Враховуючи вище наведене, інформуємо Вас про те, що термін дії технічних умов на підключення до інженерних мереж продовжувати не потрібно.

З повагою,

Директор



Шаталіна Л.М.

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька, 1а

тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61

www.vodokanal.kiev.ua

р/р 26002001006448 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м.Київ

Код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 26112475

№ 8507 від 27.05.2013

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8507

(в доповнення до ТУ-8507 від 13.08.12)

на водопостачання об'єкта

1. Адреса: **вул. Майорова, 2**
2. Назва: **"Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом"**
3. Кількість води **676,61** (в т.ч. на вбудовані приміщення - **10,58**) м³/добу
36,23 л/сек, додатково **676,61** м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби
617,33 м³/добу, на виробничі потреби **40,28** м³/добу, на полив **19,0** м³/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє **10,0** л/сек., зовнішнє **35,0** л/сек., автоматичне **77,6** л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: **з вуличних та/або внутрішньоплощадкових водопровідних мереж при умові заміни насосного агрегата №3 марки 22 НДс на новий іноземного виробництва з параметрами: Q=2,0 тис.м3/год, H=80м, U=6 кВ на Дніпровській водопровідній станції 2-го підйому.**
Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж.
На вводі на об'єкт влаштувати регулятор тиску води.
Для автоматичного пожежогасіння передбачити комплекс споруд з резервуарами по розрахунку.
6. Тиск в місці підключення від **4,5 до 7,0** атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.


13. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберігання у ПАТ «АК «Київводоканал».

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

**Перший заступник генерального
директора**

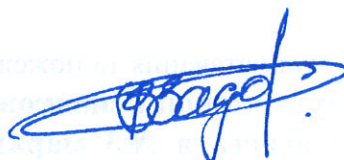

В.Задорожній

**Заступник генерального директор –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства**



В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту




С.Каплуненко

**Начальник Управління видачі ТУ та
погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**



О.Непочатов

**Заступник начальника Управління видачі ТУ
та погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**

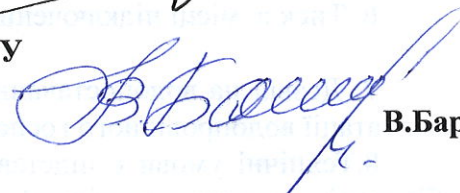

В.Баранік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а

тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61

www.vodokanal.kiev.ua

р/р 26006001028904 в ПАТ «КБ «Хрещатик» м.Київ
Київське регіональне відділення ПАТ «КБ «Хрещатик»

Код банку (МФО) 300670 ЄДРПОУ 26112475

ПП "ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

№ 8507 від 13.08.2012

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8507

на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Михайла Майорова, 2

2. Назва: "Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом"

3. Кількість води 68,43 (в т.ч. на вбудовані приміщення - 47,63) м³/добу
11,65 л/сек, додатково 68,43 м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби
27,45 м³/добу, на виробничі потреби 40,28 м³/добу, на полив 0,7 м³/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє 10,0 л/сек., зовнішнє 35,0 л/сек., автоматичне
77,6 (9,6+68) л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=300мм по вул.Майорова та вул.Полярній.

Виконати реконструкцію колодязів, камер та водопровідних вузлів з заміною запірної арматури:

- в місці приєднання внутрішньоплощадкової мережі Д=250мм до Д=300мм по вул.Полярній між будинками №6 по вул.Полярній та вул.Бережанській,24;

- в місці приєднання вводів на бойлерну (між будинками №6 по вул.Полярній та № 20 по вул.Бережанській;

- в місці приєднання внутрішньоквартальної Д=250мм між будинками № 8-а та 6-в по вул.Полярній;

- в місці приєднання внутрішньоквартальних Д=250мм в районі будинків № 8-а і 8-в по вул.Полярній;

- в місці приєднання вводів на бойлерну до внутрішньоквартальної Д=250мм по вул.Полярній №8-б;

- в місці приєднання вводів на будівлю по вул.Полярній,8-б до внутрішньоквартальної Д=200мм.

При реконструкції колодязів влаштувати люки з запірними пристроями (6 шт.).

Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж..

На ввіді на об'єкт влаштувати регулятор тиску води.

Для автоматичного пожежогасіння передбачити комплекс споруд з резервуарами по розрахунку.

6. Тиск в місці підключення від 4,5 до 7,0 атм.

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі. При наявності погодженого проекту (на стадії "Р", або "РД") термін дії технічних умов не продовжується.

9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом.

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. Місце установки водолічильника, його тип та розмір погодити з Розрахунковим департаментом.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.


13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження в Управління видачі технічних умов та погодження проектної документації ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Перший заступник генерального
директора

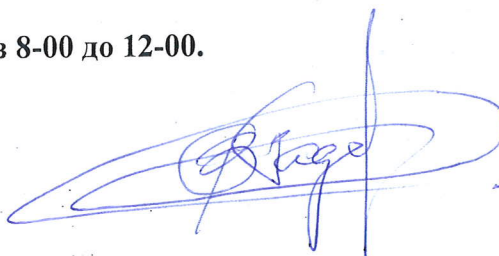

В.Задорожній

Заступник генерального директор –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства



В.Дараган

Заступник генерального директора –
директор Розрахункового департаменту



В.Ханкевич

Начальник Управління видачі ТУ та
погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом



О.Непочатов

Інженер 2-ї категорії Управління видачі ТУ
та погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом



Н.Сенченко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м. Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 26000001002552 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м. Київ, код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 03327664

ПП "ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

№ 8617 від 30.04.2014

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8617
(замість ТУ-8617 від 13.08.12)
на каналізування об'єкта**

- 1.Адреса: **вул. Майорова, 2**
- 2.Назва: **"Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом"**
3. Стічні води в кількості **67,73 м³/добу, 11,65 л/сек.**, в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **27,45 м³/добу**; виробничих – **40,28 м³/добу**) від даного об'єкту можливо підключити: **до каналізаційних колекторів по вул.Майорова та/або по вул.Полярній з реконструкцією колодязів в місці підключення.**
Виконати перекладку ділянки каналізаційного колектора Д=1000мм на розі вулиць Полярної та Дегтяренка від К3 до К2 (приблизно 49м).
Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж.
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61
www.vodokanal.kiev.ua
vvk@akva.kiev.ua

р/р 26002001006448 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м.Київ
Код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 26112475

ПП "ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

№ 8617 від 27.05.2013

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8617
(в доповнення до ТУ-8617 від 13.08.12)
на каналізування об'єкта

1.Адреса: вул. Майорова, 2

2.Назва: "Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом"

3. Стічні води в кількості **657,61** (в т.ч. від вбудованих приміщень **10,58**) м³/добу **36,23** л/сек., в тому числі додатково **657,61** м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **617,3** м³/добу; виробничих – **40,28** м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційних колекторів по вул.Майорова та/або по вул.Полярній з реконструкцією колодязів в місці підключення.

Виконати:

- перекладку ділянок каналізаційного колектора Д=1000мм в районі вул.Полярної (непарна сторона від К6 до К5, парна сторона від К4 до К3) без переходу вул.Полярної;
- реконструкцію вищевказаних 4-х камер з виконанням заходів по антикорозійному захисту їх конструкцій з застосуванням полімерних матеріалів.

Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК «Київводоканал».

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК «Київводоканал" за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».


* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва". затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

**Перший заступник генерального
директора**

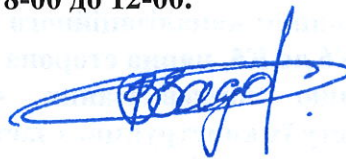

В.Задорожній

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**



М. Кислий

Директор Розрахункового департаменту




С.Каплуненко

**Начальник Управління видачі ТУ та
погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**



О.Непочатов

**Заступник начальника Управління видачі ТУ
та погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**

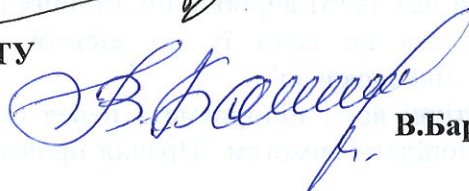

В.Баранік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61
www.vodokanal.kiev.ua

vyk@akva.kiev.ua

р/р 26006001028904 в ПАТ «КБ «Хрещатик» м.Київ
Київське регіональне відділення ПАТ «КБ «Хрещатик»
Код банку (МФО) 300670 ЄДРПОУ 26112475

ПП "ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

№ 8617 від 13.08.2012

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8617

на каналізування об'єкта

1.Адреса: **вул. Михайла Майорова, 2**

2.Назва: **"Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом"**

3. Стічні води в кількості **67,73** (в т.ч. від вбудованих приміщень - **47,63**) м³/добу **11,65** л/сек., в тому числі додатково **67,73** м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **27,45** м³/добу; виробничих – **40,28** м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційного колектора по вул.Майорова та по вул.Полярній при умові реконструкції колодязів в місці підключення.

Виконати заміну обладнання на КНС "Оболонь" згідно з технічним завданням, що додається.

Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі. При наявності погодженого проекту (на стадії "Р", або "РД") термін дії технічних умов не продовжується.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК «Київводоканал»".


13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження в Управління видачі технічних умов та погодження проектної документації ПАТ „АК «Київводоканал» за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А.

* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва". затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

**Перший заступник генерального
директора**

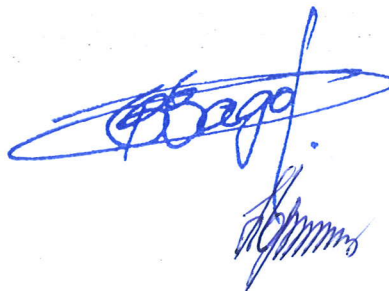

В.Задорожній

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**

М. Кислий

**Заступник генерального директора –
директор Розрахункового департаменту**



В.Ханкевич

**Начальник Управління видачі ТУ та
погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**



О.Непочатов

**Інженер 2-ї категорії Управління видачі ТУ
та погодження проектної документації
Департаменту управління виробництвом**



Н.Сенченко

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник генерального
директора з технічних питань
та перспективного розвитку
ПАТ "АК "Київводоканал"

А.О. Білик

" 31 " 2012 р.

Дійсне два роки

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання заміни обладнання на КНС "Оболонь"

до ТУ № 8617 від 13.08.2012 р. Замовник: ПП "ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

по об'єкту: "Будівництво, експлуатація та обслуговування житлового,
торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями
та наземно-підземним паркінгом " по вул. М. Майорова, 2

1. Об'єкт: КНС "Оболонь"
2. Адреса: м. Київ, просп. Московський, 14-А в Оболонському районі.
3. Назва робіт: заміна обладнання на каналізаційній насосній станції "Оболонь"
4. Технічні вимоги:
 - виконати заміну ввідних автоматів АВМ-15 (ввод № 1 та № 2 – 0,4 кВ) та секційний автомат АВМ-10 на автомати типу ВА;
 - виконати заміну тиристорних збудників ТЕ - 8 на насосних агрегатах № 3 та № 4 на сучасні аналогічні вітчизняного виробника (м. Запоріжжя);
 - виконати заміну ультразвукового рівнеміра в приймальному резервуарі на сучасний вітчизняного виробника (м. Сімферополь);
 - виконати всі монтажні та пусконаладжувальні роботи.
5. Інші вимоги: - при виборі обладнання необхідно враховувати наявність сервісних центрів та гарантійних зобов'язань.

Заступник генерального директора -
директор ДЕКТ

Заступник начальника
УЕКМ і НС ДЕКТ -

Кислий М. І.

Кельвич В. Г.