

У К Р А Ї Н А
Комунальне підприємство
« Міський водоканал »
Золотоніської міської ради

19700 Черкаська область м. Золотоноша вул. Шевченка 156, тел.(факс)2-93-47

E-mail: 380674725701@ukr.net IBAN: UA1332047800000000260031893709

в АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478 код.32601205

від 24.11 2023 року вих. № 913 на № _____ від _____ р.


Начальнику відділу освіти

Золотоніської міської ради

Ользі СТРОКАНЬ

На період дії воєнного стану в Україні, відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", технічні умови для проектування об'єкту будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області» надаються в паперовій формі.

Директор



Сергій КУЗНЕЦОВ

Людмила Грицай

067 769 80 49

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
19700 м. Золотоноша, вул. Шевченка, 156 тел. 2-26-47



Вихідні дані
на встановлення засобів обліку води № 480

" 28 " листопада 2023 року

На приєднання (встановлення) встановлення лічильника витрат питної води

(найменування об'єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання

по вулиці
Миколаївська буд. №21

(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Відділ освіти виконкому Золотоніської міської ради
2. Найменування об'єкта будівництва «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3»
3. Місце розташування об'єкта будівництва м. Золотоноша, вул. Миколаївська, буд. №21
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) реконструкція
5. Проектна організація ФОП Шенак А.С.

(найменування, місцезнаходження, номер телефону)

прізвище, власне ім'я та по батькові ((за наявності) головного інженера проекту)

6. Нормативні терміни (днів):

- проектування 30 днів - будівництва 10,5 місяців - введення об'єкта в експлуатацію *

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта * тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 7,6 м³/добу, максимальні витрати 0,2 л/с.
Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з 0-00 до 24-00 годин.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води *

(повністю, (відхилення за показниками)

3.1. Згідно з "Технічними умовами на приєднання до систем централізованого питного водопостачання" № *

від " * * * року розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є врізка знаходиться в колодязі на трубопроводі централізованого водопостачання, (по вул. Миколаївська) з тиском у точці підключення від 2,0 до 2,5 атм. (кгс/см²)

4. Мережа *

(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, що проектується, встановити: *

6.1 Матеріал для труб вводу води труба ПЕ (пожежні вібранти, водорозбірні колонки) діаметр труби, Ду 32 мм

6.2 Глибина закладання трубопроводу вводу * м. (згідно із ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання».

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєкту.

7. Лічильник встановити в приміщенні загальнобудівельної споруди на * см.

7. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати кран шаровий, повнопоточний фільтр, (тип лічильника, діаметр)

лічильник побутовий, механічний Ду 15 (типу ЛК-15, КВ-1,5). Схема підключення додається.

8. Особливі умови роботи по встановленню лічильника проводяться Замовником самостійно (необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм,

з власних матеріалів

Додаток: Схема підключення лічильника

Розробив: головний інженер КП «Міський водоканал»
посада

Оригінал технічних умов одержав:

керівник (замовник)

посада




Л.І. ГРИЦАЙ
прізвище

О.М. СТРОКАНЬ

прізвище

Схема підключення лічильника витрат питної води

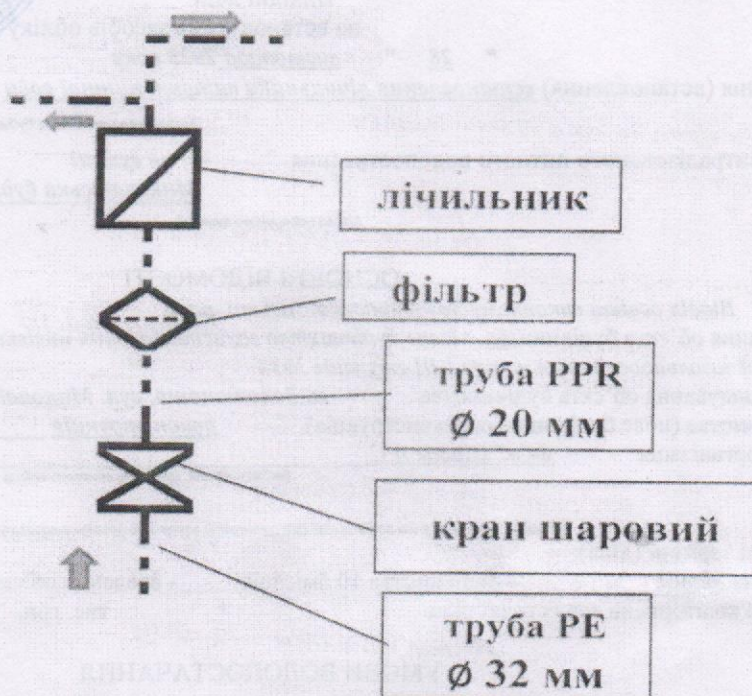

Примітка:

До "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання", затвердженими наказом №190 від 27.06.2008 року Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, згідно п.п. 2.2.

"Мережі водопостачання та водовідведення споживача експлуатуються та обслуговуються споживачем."

Згідно п.п. 2.9. *споживач забезпечує* "Виконання умов зберігання та забезпечення цілісності вузлів/засобів обліку, пломб та індикаторів впливу магнітного поля; невтручання у роботу вузлів/засобів обліку;"

Виготовив: головний інженер

Л.І.Грицай

Отримав: нач. відділу освіти

О.М.Строкань

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
19700 м. Золотоноша, вул. Шевченка, 156 тел. 2-91-63



ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до систем централізованого питного водопостачання № 481
" 28 " листопада 2023 року

На приєднання заглибленої споруди «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: вул. Миколаївська, буд. 21 м. Золотоноша Черкаської обл.
(найменування об'єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання по вул. Миколаївська

(назва населеного пункту)

- Замовник Відділ освіти виконкому Золотоніської міськради.
- Найменування об'єкта будівництва Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
- Місце розташування об'єкта м. Золотоноша вул. Миколаївська, буд. 21
- Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) реконструкція
- Проектна організація ФОП Щепак А.С.
(найменування, місце знаходження, номер телефону.)
- Нормативні терміни:
- 30 днів проектування; - 10,5 місяців будівництва;
- введення об'єкта в експлуатацію тис. гри.
- Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- Потреба у воді 7,6 м³/добу. максимальні витрати 0,2 л/с.
Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з 0-00 до 24-00 годин.
- Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю
(повністю, с відхилення за показниками)
- Мережа тупикова
(кільцева, тупикова)
- Місце приєднання до водопровідної мережі труба металева Ду 50мм
згідно зі схемою підключення та точкою розмежування між КП "Міський водоканал" та споживачем -
(схема підключення додається) з тиском у точці підключення від 2 до 2,5 кгс/см²
- Місце підключення (схема додається) обладнати:
 - колодязь (з цегли або бетонні кільця) Ду 1,0м
 - каналізаційний люк з кришкою, до якої прикріплений трос довжиною 1,5м
 - тип люка: на проїжджій частині важкий, на тротуарі, (в зеленій зоні)
 - запірна арматура важкий вентиль полегшений
(вентиль, засушка) Ду 32мм
- На ділянці мережі, що проектується, встановити:
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)
- Рекомендований матеріал для труб вводу 0 > 50 мм. Відстань від т.врізки до об'єкту 6 м.
- Глибина закладання ≥ 1,6 м. (Згідно із ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»)
- На водопровідному вводі комерційний облік обладнати в приміщенні заглибленої споруди, кран шаровий, фільтр
(місце установки, тип лічильника, діаметр)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

повно поточний, лічильник побутовий механічний Ду 15 (типу ЛК-15, КВ-1,5)

- Особливі умови виконання земляних робіт при підключенні до міської мережі водопостачання
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм,
проводити після отримання дозволу та погодження з іншими технічними службами м. Золотоноші)

Додаток: Схема підключення до міської мережі водопостачання та точки розмежування з КП «Міський водоканал»

Виготовив:

головний інженер

Л.І. Грицай

Оригінал технічних умов одержав:

керівник(замовник)


О.М.Строкань



Схема підключення до міської мережі водовідведення та точки розмежування

між КП «Міський водоканал» та споживачем *Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)*

що знаходиться за адресою: *На території Золотоніської ЗОШ I-III ступенів №3 вул. Миколаївська, 21 м. Золотоноша*

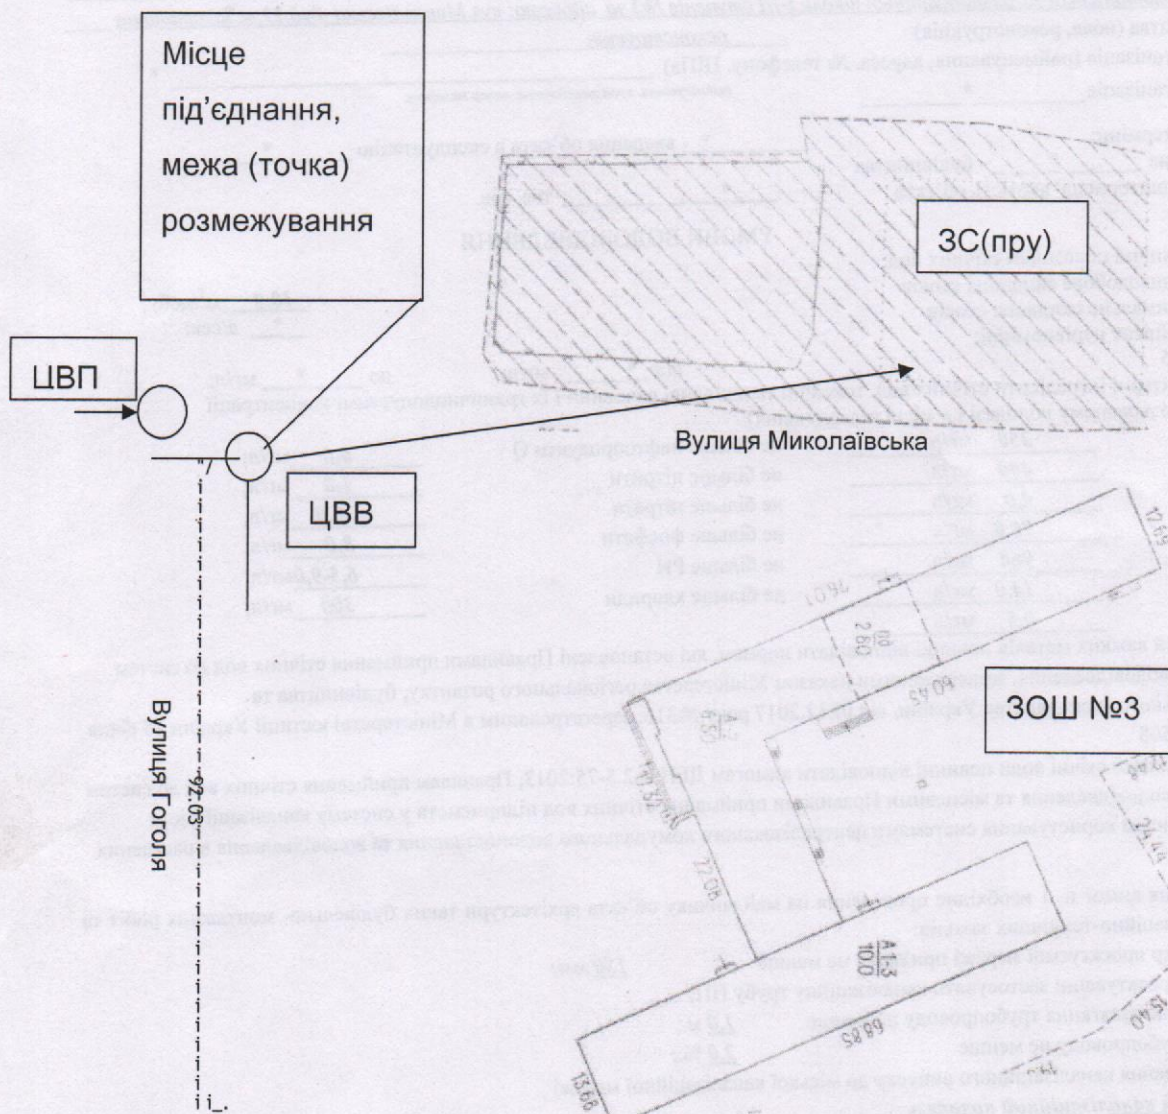

Примітка

До "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання", затвердженими

наказом №190 від 27.06.2008 року Міністерства з питань житлово-комунального господарства України,

згідно п.п. 2.2. "Мережі водопостачання та водовідведення споживача експлуатуються та *обслуговуються споживачем*"

Згідно п.п. 2.9. *споживач забезпечує* "Виконання умов зберігання та забезпечення цілісності вузлів/засобів обліку, пломб та індикаторів впливу магнітного поля; невтручання у роботу вузлів/засобів обліку;"

Виготовив: головний інженер

Отримав: начальник Відділу освіти

[Signature]
[Signature]

Л.І.Грицай

О.М.Строкань

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

19700 м. Золотоноша, вул. Шевченка, 156 тел. 2-91-63



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 482

на приєднання до централізованих систем водовідведення міста

" 28 " листопада 2023 року

Золотоноша, Черкаської області.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Назва замовника (забудовника) та адреса об'єкта Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради
2. Найменування об'єкта, юридичної або фізичної особи Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: вул. Миколаївська, буд. 21, м. Золотоноша
3. Вид будівництва (нове, реконструкція) реконструкція
4. Проектна організація (найменування, адреса, № телефону, ПІП) _____ *
5. Проектна організація _____ *
(найменування, місцезнаходження, номер телефону)
6. Нормативні терміни: _____ * - введення об'єкта в експлуатацію _____ *
- проектування _____ * - будівництва _____ *
Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ * тис. грн.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків 10,0 м³/добу;
 - б) максимальне скидання стоків * л/сек;
 - в) коефіцієнт нерівномірності: _____
 - г) БСК5 _____
 - д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольованому колодязі і в місці підключення):

завислі речовини	250 мг/л	не більше нафтопродукти Q	0,6 мг/л;
ХСК	400 мг/л	не більше нітриту	1,0 мг/л;
АПАР	4,0 мг/л	не більше нітрату	30,0 мг/л;
сульфати	70,0 мг/л	не більше фосфату	8,0 мг/л;
мінералізація	960 мг/л	не більше РН	6,5-9,0 мг/л;
азот амонійний	14,0 мг/л	не більше хлориди	300 мг/л;
залізо	0,5 мг/л		

Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від 08.12.2017 року №316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та місцевими Правилами приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Золотоноша. Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

2. Для дотримання вимог п. 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта архітектури таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
 - а) Діаметр проектуємої мережі прийняти не менше 150 мм;
 - б) При проектуванні застосувати каналізаційну трубу ПП;
 - в) Глибина залягання трубопроводу не менше 1,0 м.;
 - г) Ухил трубопроводу не менше 2,0 %;
3. Місцем приєднання каналізаційного випуску до міської каналізаційної мережі є контрольний каналізаційний колодязь
4. Точка розподілу є контрольний каналізаційний колодязь по вул. Миколаївська, буд. 21 згідно схеми (додається)
5. Особливі умови _____
(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, пігментованими витратомірами, пробовідбірниками, єдиного або розсіюваного випуску промислових;

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються.
7. Проектування та будівництво виконуються за кошти замовника.
8. Технічні умови є складовою вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до каналізаційної системи населеного пункту.
9. Технічні умови на приєднання до централізованої системи водовідведення будуть видані замовнику після нарахування коштів за надані послуги по розробці технічних умов.

Розробив: головний інженер КП "Міський водоканал"
посада

П.І. Грицай
підпис

Оригінал технічних умов одержав: _____ замовник
2023 року




О.М.Строкань
підпис

Схема підключення до міської мережі водовідведення та точки розмежування

між КП «Міський водоканал» та споживачем *Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)*

що знаходиться за адресою: На території Золотоніської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 вул.Миколаївська, 21 м. Золотоноша

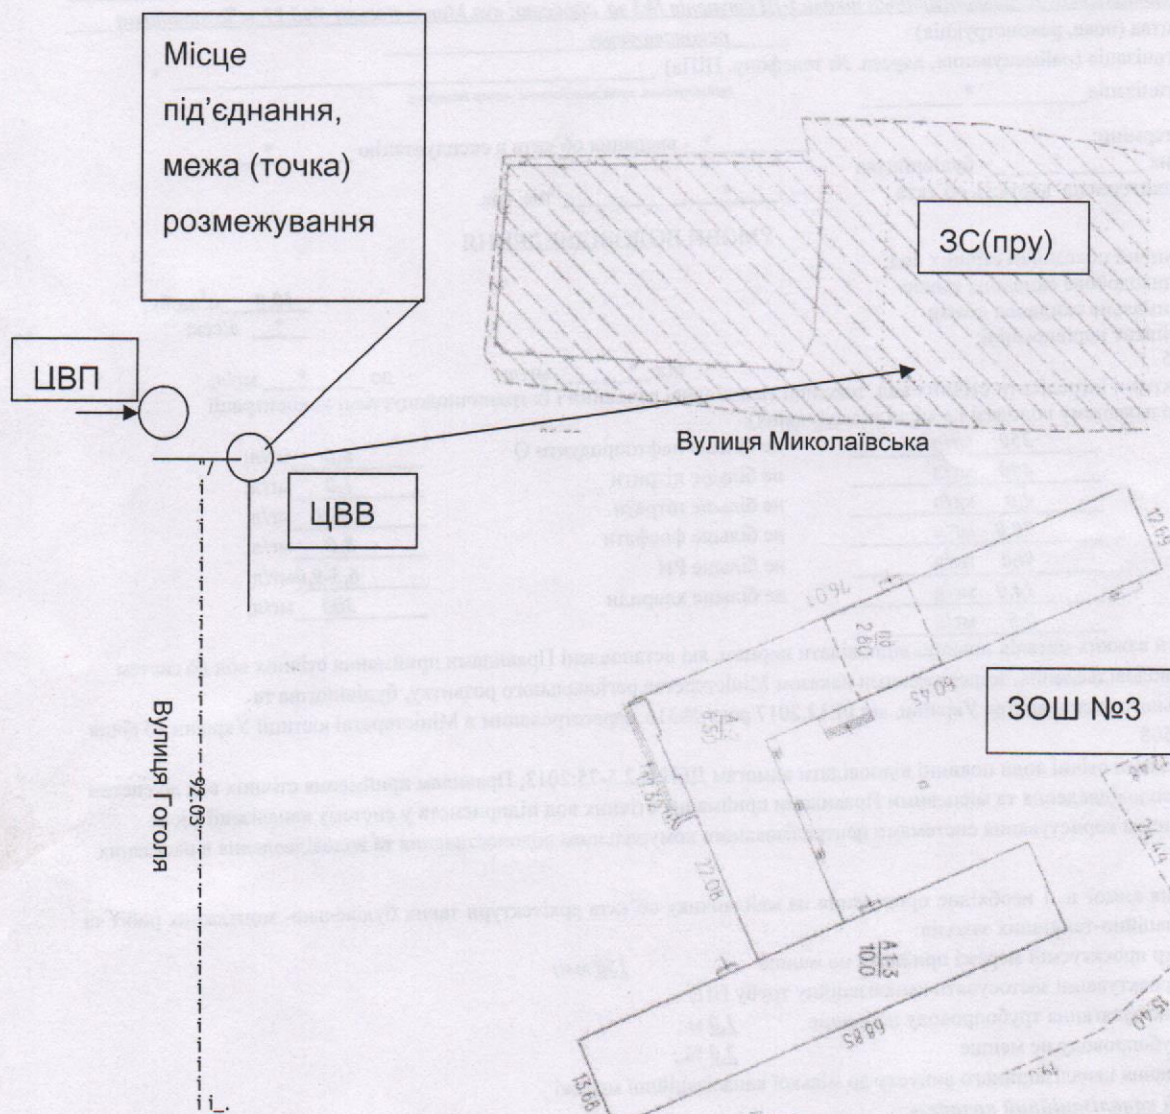

Примітка

До "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання", затвердженими наказом №190 від 27.06.2008 року Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

згідно п.п. 2.2. "Мережі водопостачання та водовідведення споживача експлуатуються та *обслуговуються споживачем*"

Згідно п.п. 2.9. *споживач забезпечує* "Виконання умов зберігання та забезпечення цілісності вузлів/засобів обліку, пломб та індикаторів впливу магнітного поля; невтручання у роботу вузлів/засобів обліку;"

Виготовив: головний інженер

Отримав: начальник Відділу освіти

[Signature]
[Signature]

Л.І.Грицай

О.М.Строкань