



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

АТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТБ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ до газорозподільної системи

№ 111-3 від 27.02.2018 р.

Замовник приєднання: ТОВ "Окланд-Сервіс".

Тип приєднання: нестандартне (№ 1102330110203).

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: АТ "КИЇВОБЛГАЗ".

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: Будівництво житлового комплексу "На Прорізній-2" з вбудованими нежитловими приміщеннями (II черга, 202 квартири).
2. Місце розташування: смт Гостомель, вул. Центральна, 1.
3. Функціональне призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: газопровід високого тиску Ду 250 мм, що прокладений по вул. Центральній (врахувати вимоги технічних умов №110-3).
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: на межі території об'єкта.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 294,0 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 1,2 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,6 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): на межі території об'єкта.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується АТ "КИЇВОБЛГАЗ", необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
 - прокладання над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання випускати окремою книгою.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити у виробничо-технічному відділі АТ "КИЇВОБЛГАЗ" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
 - поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути



сертифіковане);

- умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання;
- для внутрішнього газопостачання нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.

2. Проектно-кошторисну документацію внутрішнього газопостачання до початку будівництва необхідно погодити у виробничо-технічному відділі АТ "КІЇВОБЛГАЗ" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:

- типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів приєднання;
- надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
- перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.

2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується АТ "КІЇВОБЛГАЗ" за рахунок плати за приєднання Замовника.

3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.

4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

- до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на приєднання до розподільної системи газопостачання;
- проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ АТ "КІЇВОБЛГАЗ" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектно-кошторисної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав: Бродський О.Й.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

АТ "КІЇВОБЛГАЗ"


08150, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н.
м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 20 "а", тел. (044) 428-98-44

Головний інженер Ігнатенко Ю.М.

Згідно з оригіналом


005614

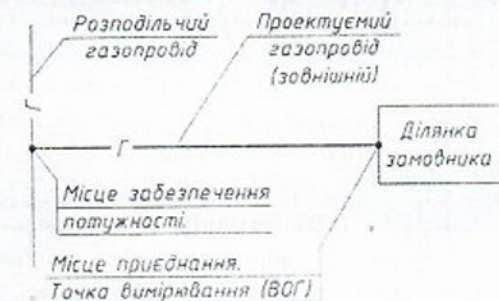

Замовник:

ТОВ "Оканд-Сервіс"

08200, м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к. прим.
126, р/р 26001563685 в АТ
"Райффайзен-Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805,
ІПН 323934610318, св-во №14370034, ЄДРПОУ
32393169, тел. 067-705-16-45



2018 року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи

№ 110-3 від 27.02.2018 р.

Замовник приєднання: ТОВ "Окланд-Сервіс".

Тип приєднання: нестандартне (№ 1102330110202).

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: АТ "КИЇВОБЛГАЗ".

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: Будівництво житлового комплексу "На Прорізній-2" з вбудованими нежитловими приміщеннями (1 черга, 135 квартир).
2. Місце розташування: смт Гостомель, вул. Центральна, 1.
3. Функціональне призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: газопровід високого тиску Ду 250 мм, що прокладений по вул. Центральній.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: на межі території об'єкта.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 199,5 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 1,2 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,6 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): на межі території об'єкта.
7. Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена: 907,0 м³/год.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується АТ "КИЇВОБЛГАЗ", необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
 - прокладання над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання випускати окремою книгою.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити у виробничо-технічному відділі АТ "КИЇВОБЛГАЗ" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:

- встановлення ШРП (1,2/0,003), тип регулятора визначити розрахунком;
 - поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
 - умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання;
 - для внутрішнього газопостачання нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
2. Проектно-кошторисну документацію внутрішнього газопостачання до початку будівництва необхідно погодити у виробничо-технічному відділі АТ "КИЇВОБЛГАЗ" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".


V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:
 - типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів приєднання;
 - надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
 - перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.
2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується АТ "КИЇВОБЛГАЗ" за рахунок плати за приєднання Замовника.
3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.
4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:
 - до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на приєднання до розподільної системи газопостачання;
 - проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ АТ "КИЇВОБЛГАЗ" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектно-кошторисної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).
5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав: Бродський О.Й.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

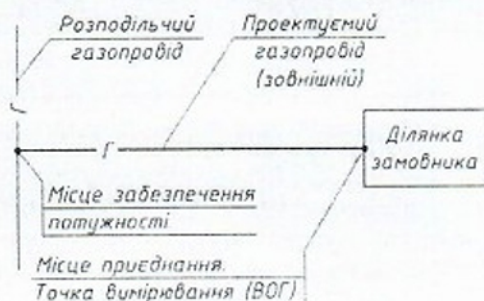

Оператор ГРМ:

АТ "КИЇВОБЛГАЗ"

08150, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 20 "а", тел. (044) 428-98-44

Головний інженер Ігнатенко Ю.М.


Замовник:

ТОВ "Окланд-Сервіс"

08200, м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к, прим.
126, р/р 26001563685 в АТ
"Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805,
ІПН 323931610318, св-во №14370034, СДРПОУ
32393169, тел. 067-705-16-45

Згідно з оригіналом

005615

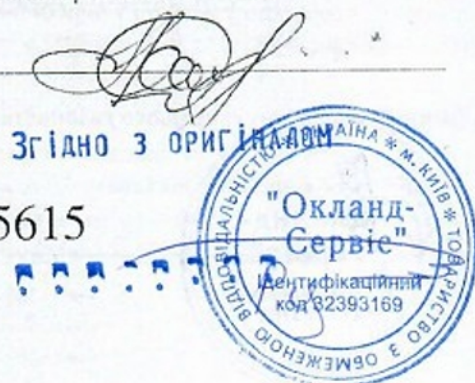

2018 року

Підпис