


ДОВІДКА


Приміщення №178,179,180,181,182 в багатоквартирному житловому будинку вул.О.Довбуша,15 м. Трускавець, Трускавецька територіальна громада, Дрогобицький район, Львівська область; підключене до інженерних мереж будинку та міста. З всіма службами, що експлуатують мережі водопостачання, каналізації та електропостачання заключні договори. Оплата за надані послуги здійснюється по показниках лічильників.

Довідка видана по місцю вимоги.

Власник приміщень
ГАП

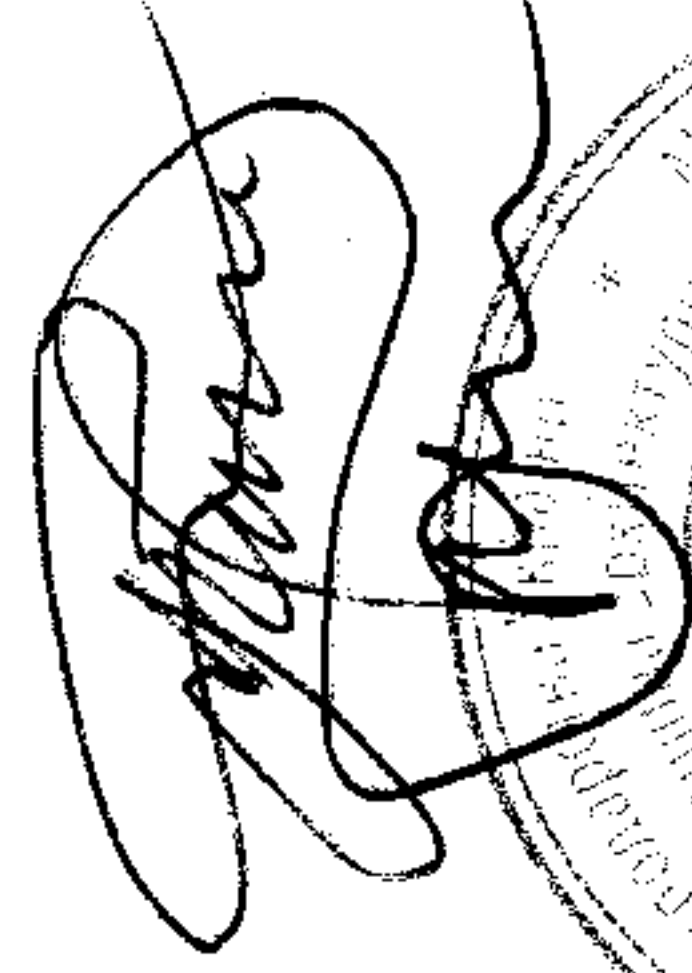

Славітич Т.А.
Наконечний І.В.

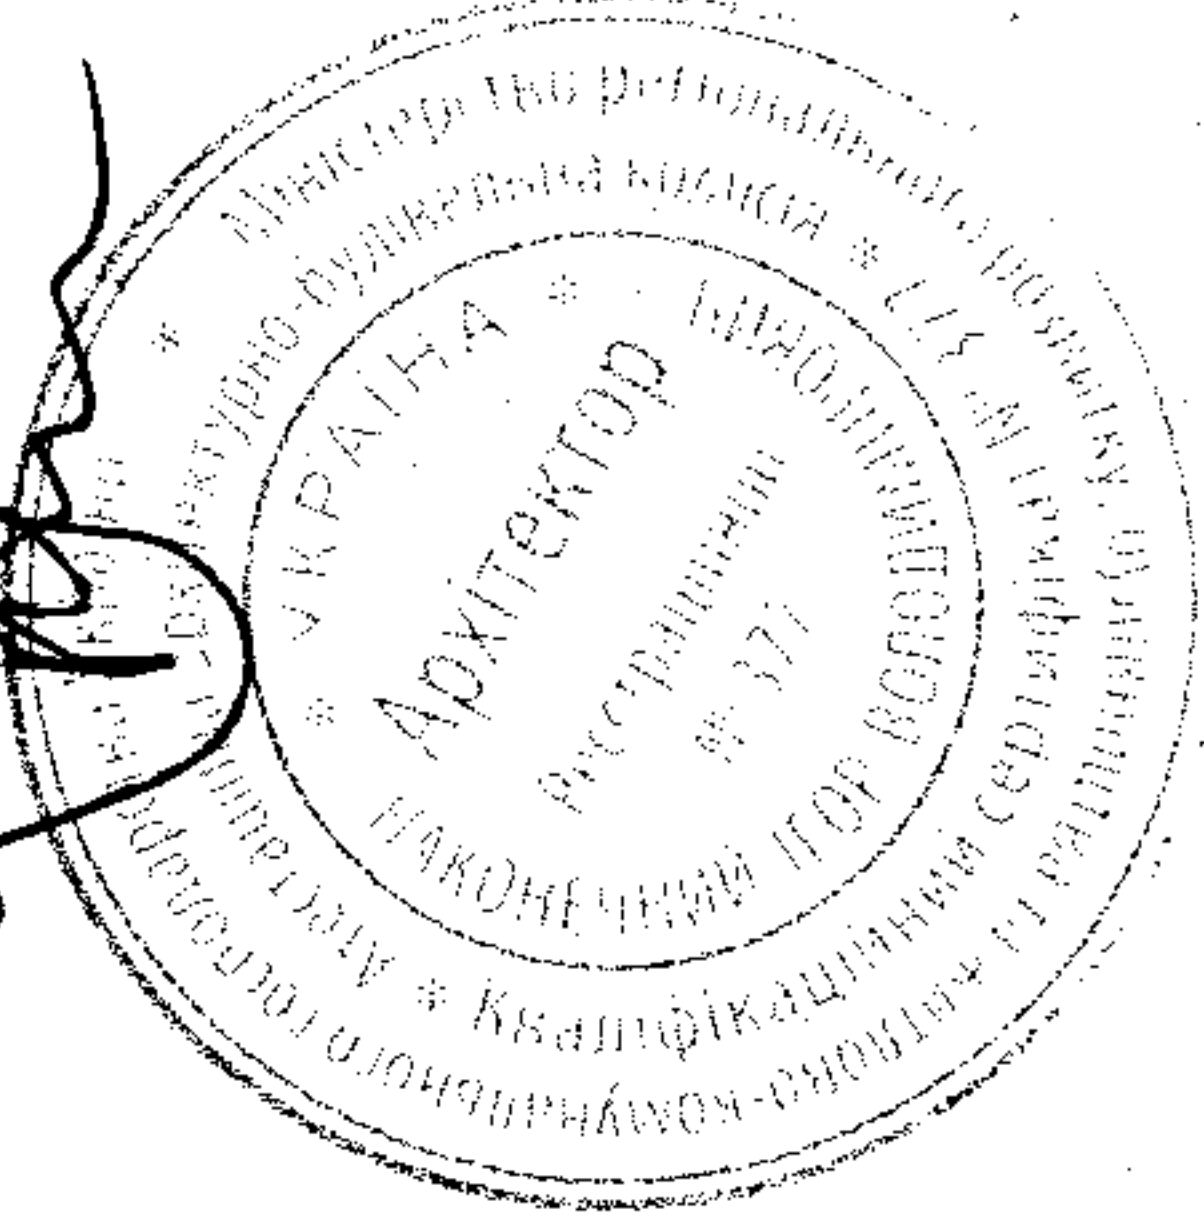

ДОГОВІР № 652

з індивідуальним споживачем, що є
власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі)
про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

02 грудня 2022 року

Абонент № 652

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трускавецький водоканал» (код ЄДРПОУ 33086713) в особі директора Бучковича Романа Ярославовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Трускавецької міської ради № 498 від 23 березня 2021 року (далі - Виконавець) з однієї сторони, та Фізична особа Славінич Тетяна Анатоліївна, що діє на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що є власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) (далі - Споживач), з іншої сторони, (разом з однієї сторони) уклали цей договір про таке.

Предмет договору та перелік послуг

1. Виконавець зобов'язується надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) відповідної якості, а споживач зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

До якості послуг встановлено такі вимоги:

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду:

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і

правилами та розміщуватися офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради: <https://tmr.gov.ua/> та на офіційному

веб-сайті ТОВ «Трускавецький водоканал»: <http://vodokanaltr.com.ua/>

Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Надання Послуг здійснюється Виконавцем в межах норм централізованого водопостачання та водовідведення згідно договірних величин / лімітів (норма споживання), які визначаються на основі паспортів водного господарства або опитувального листа, в кількості:

централізоване водопостачання: 2700 м³/рік, 225 м³/місяць;

централізоване водовідведення : 2700 м³/рік, 225 м³/місяць.

2. Інформація про споживача:

1) адреса:

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Довбуша, 15 нежитлові прим. №№165,168,173-177,183,184,189-193,166,167,169,170,172,178,180,181,182,185,186,187.

3. Будівля (приміщення у будівлі) обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку централізованого водопостачання:

№ засобу обліку води	0200199516	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.165
№ засобу обліку води	202001002581	марка МТК-UA калібр 25 мм.	прим.168,173-177,183,184,189-193)
№ засобу обліку води	0200012588	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.166,167
№ засобу обліку води	9200353402	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.169
№ засобу обліку води	9200319165	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.170
№ засобу обліку води	9200318503	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.172
№ засобу обліку води	9200354521	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.178
№ засобу обліку води	9200341488	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.178
№ засобу обліку води	00777281	марка Е-Т калібр 15 мм.	прим.179
№ засобу обліку води	9200333347	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.180
№ засобу обліку води	9200349558	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.181
№ засобу обліку води	9200349994	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.182
№ засобу обліку води	9200345715	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.185
№ засобу обліку води	9200352343	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.186
№ засобу обліку води	9200351093	марка ЛК калібр 15 мм.	прим.187

Порядок надання та вимоги до якості послуг