


ЗАТВЕРДЖУЮ:

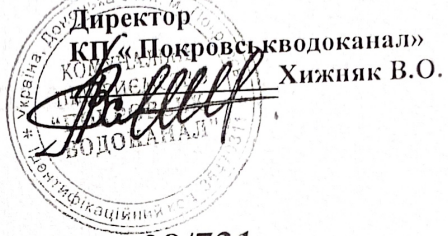

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 08/731

від "01" „__06__ 2020 року

На приднання магазину непродовольчих товарів в м. Покровськ

(найменування об'єкта будівництва)

яка проектується до централізованих систем водопостачання міста Покровська Донецької області.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса об'єкта : вул. Тургенева територія центрального міського ринку)
2. Найменування об'єкта, юридичної або фізичної особи : ФОП Окарова М.Б.
3. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
4. Проектна організація (найменування, адреса, N телефону,)_КП «Архітектурно-виробниче бюро»
5. Нормативні терміни:
проектування 2020
будівництва _____
введення об'єкта в експлуатацію 2020
6. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта 80000 тис.грн.



I. УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 2,0 куб.м/добу, максимальні витрати 175 л/сек.
Відпуск води проводиться: за графіком при подачі в часи max і min.
2. Вода, що подається, відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
3. Місцем підключення водопровідної мережі : **ВК на водопроводі д-50мм центрального міського ринку**
з тиском в точці підключення від 0,5 до 1,0 атм. (кг/кв.)
4. Мережа тупокова
(кільцева, тупокова)
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити ПГ
6. Рекомендований матеріал для труб вводу п/етил.
7. Глибина закладання 1,2 м (з досвіду експлуатації або СНиП 2.04.02-84).
- 8 На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати:
обов'язкове встановлення водомірного вузла в точці присднання до водопроводу
9. Особливі умови: Користувач зобов'язаний забезпечити свої потреби в аварійному трьохдобовому запасі води на період виконання ремонтних робіт.
10. Точка розподілу є : місце підключення на водопровідній мережі

Строительство магазина непродовольственных товаров.
Г. Покровск, территория центрального городского рынка.

ул. Ефремовская


ГЕНПЛАН М1:500

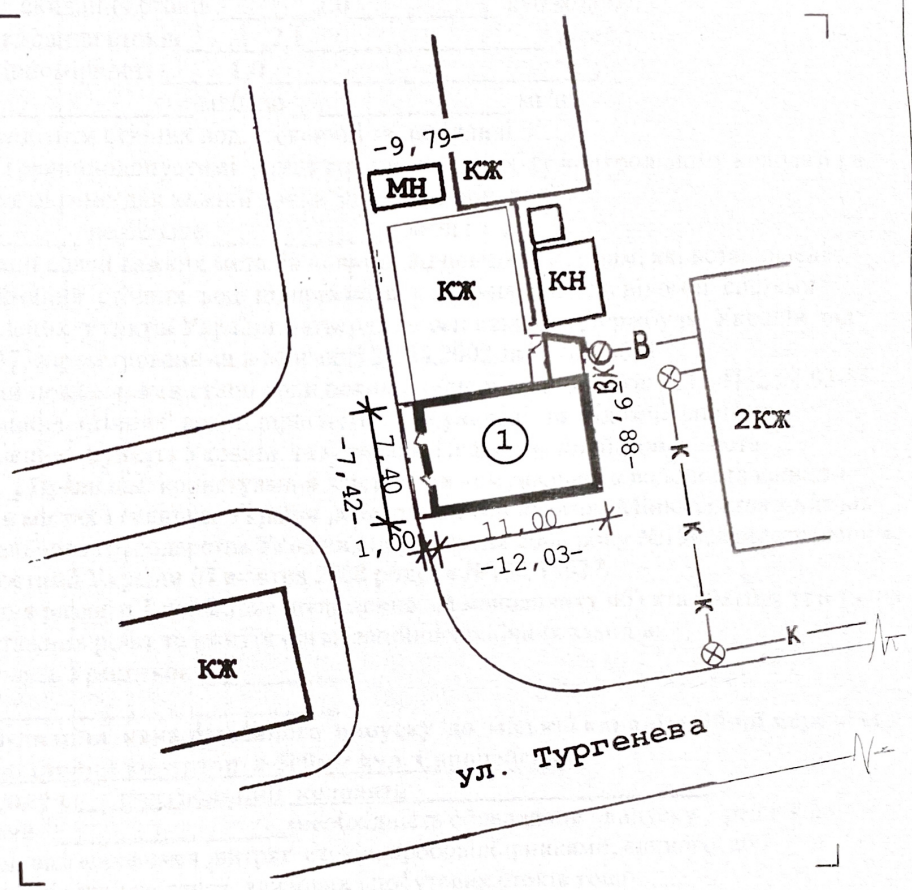

① границы земельного участка 0,0097 га
магазин 7,40м x 11,00м

Выполнено КП «Архитектурно-производственное бюро»

Директор



Литовченко С.В.

II. УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків _____ 2,0 _____ куб.м/добу;

б) максимальне скидання стоків _____ 2,1 _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____ 1,0 _____;

г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод) _____ не більше _____ мг/л і т.д.

Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19.02.2002 N 37, зареєстрованими в Мін'юсті 26.04.2002 за N 403/6691

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України та місцевим Правилам приймання міста Красноармійськ, Правилам користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог п.1 необхідне проведення на майданчику об'єкта архітектури таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) _____ колодязь з решіткою _____

б) _____

3. Місцем приєднання каналізаційного випуску до міської каналізаційної мережі є: **самопливний колектор д-500мм вул. Європейська**

4. Точка розподілу є **контрольний колодязь**

5. Особливі умови _____ (необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками, єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).


6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і каналізації об'єкта архітектури у двох примірниках, у т.ч. оригінал, передається на погодження організації, яка видала технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”)

Технічні умови дійсні до 01.06 2021р.

Головний інженер
КП «Покровськводоканал»



О.О.Степченко